



LEGENDA
PERICOLOSITA' IDRAULICA

- P1 bassa
- P2 moderata
- P3 elevata
- P4 molto elevata
- Sito d'attenzione


RISCHIO IDRAULICO

- R1 moderato
- R2 medio
- R3 elevato
- R4 molto elevato

LEGENDA

- CAVIDOTTO SUBACQUEO HVDC 500 kV (L=34km)
- CAVIDOTTO TERRESTRE HVDC 500 kV (L=124km)

Fonte: www.sitr.regione.sicilia.it/

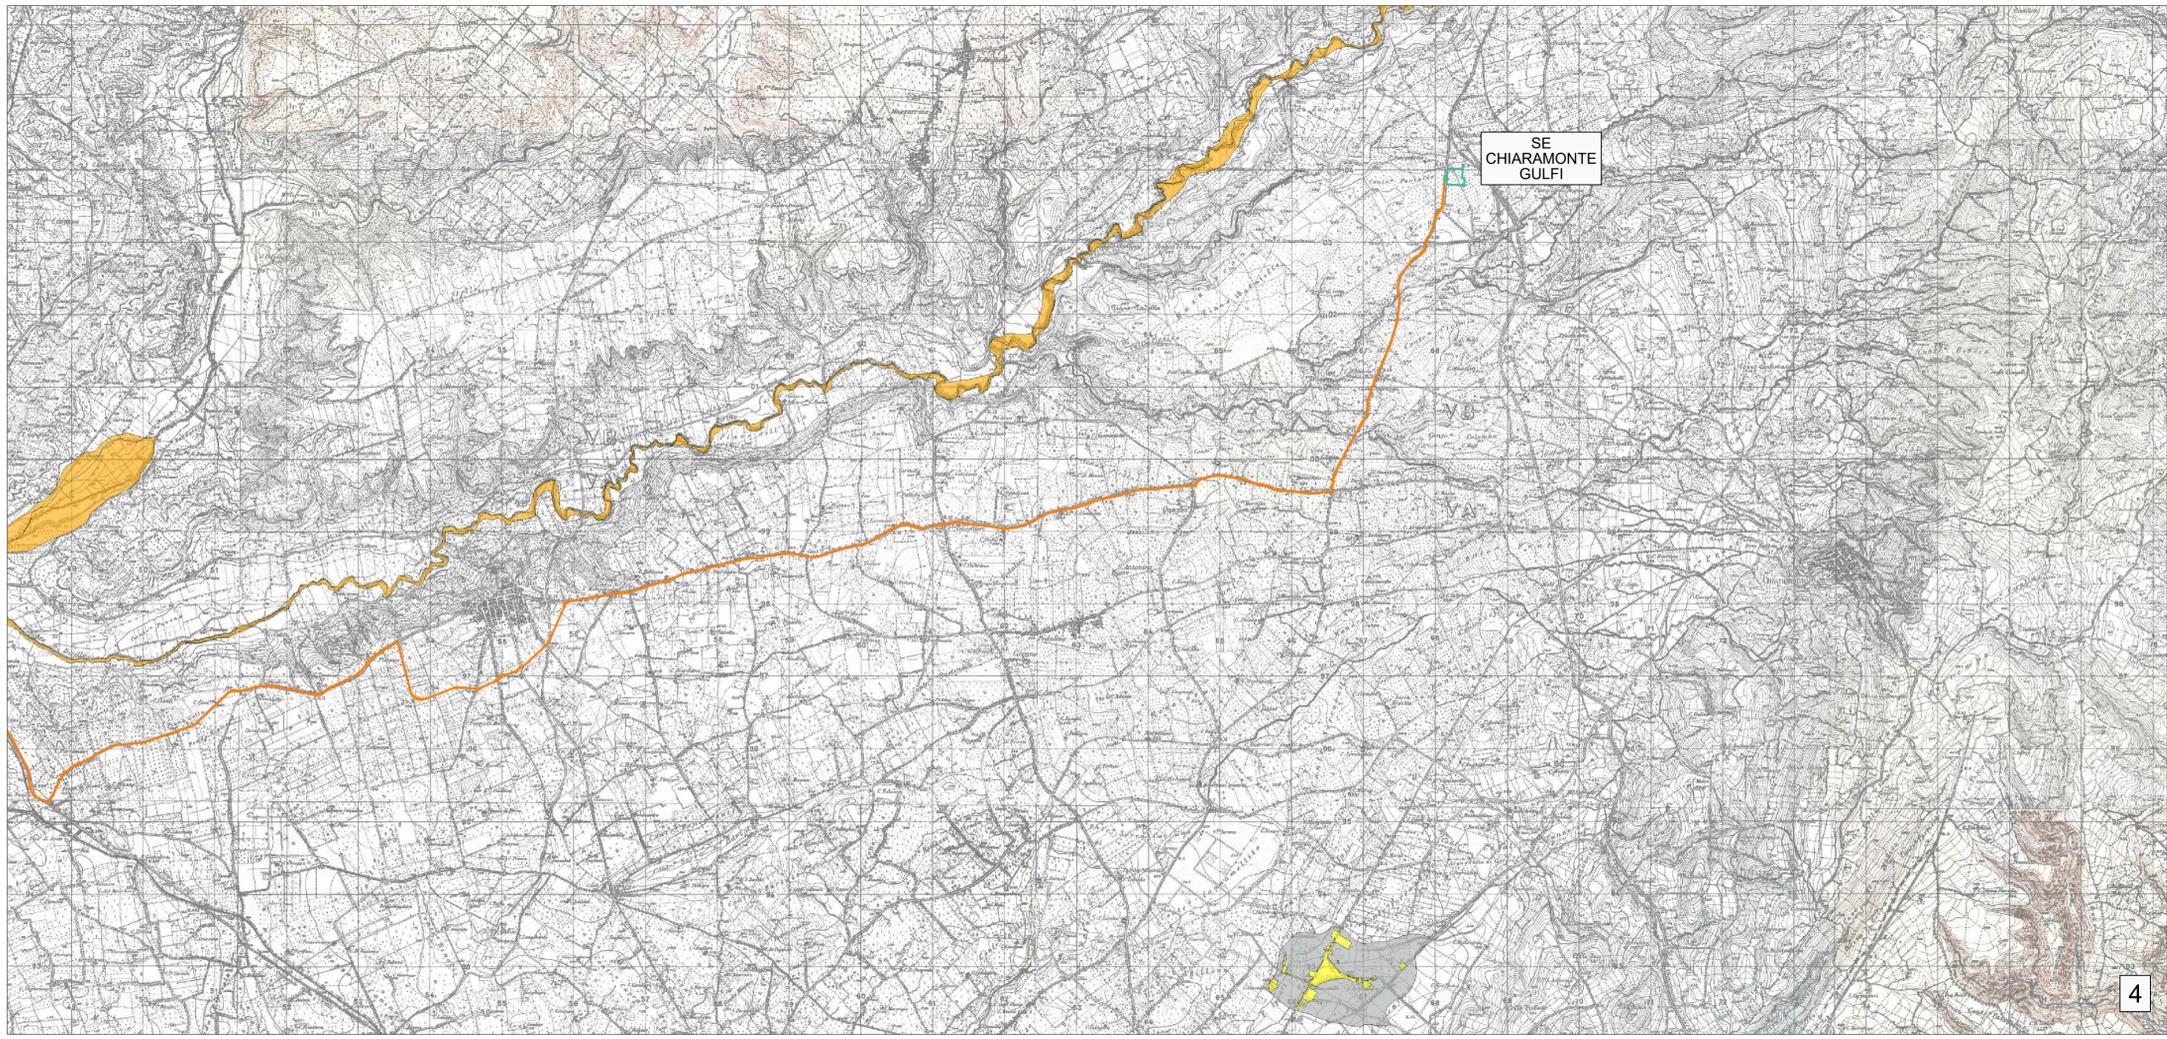

PROGETTO DI UNA CENTRALE EOLICA OFFSHORE GALLEGGIANTE NEL CANALE DI SICILIA DENOMINATA "SICILY SOUTH" E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE
STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
Art. 21, D.Lgs. n. 152/2006 - DEFINIZIONE DEI CONTENUTI SIA (SCOPING)

OPERAZIONE	 AVAP ENERGY		AVENHEXICON S.r.l. Viale Luigi Majno, 5 20122 - Milano C.F. e P.Iva 12219810962	
	COMMITTENTE	 MPOWER S.r.l. (Coordinatore Project Team) <small>Via Nazario Sauro, 36 - 00100 - San Pietro a Mare (CT) C.F. e P.Iva 02004040971</small>		 DOTT. ING. EDOARDO BOSCARINO (Coordinatore Project Team)
PROGETTISTA		Dott. Arch. Attilio Massarelli (Staff di Coordinamento e Rendering) Dott. Ing. Giovanni Battaglia (Staff di Coordinamento) Dott. Geol. Alessandro Treffietti (GIS) Dott. Geol. Damiano Gravina (GIS) Dott. Ing. Elio Occhino (Acustica Ambientale) Dott. Geol. Salvatore Bannò (Geologia) Dott. Geol. Stefania Serra (Aspetti Naturalistici ed Ambientali)		

OGGETTO					
SCOPING PRELIMINARE AMBIENTALE					
CARTA PAI - IDRAULICA: PERICOLOSITÀ E RISCHIO					
REV.	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE	ELABORAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
00	20-10-2022	EMISSIONE PER SCOPING PRELIMINARE	DG	AM	EB
SCALA: 1 : 50 000					
FORMATO: A1					
CODICE DOCUMENTO:		CODICE ELABORATO:			
SS		D.061b		D.061b.00	
COMMESSA		FASE		TAVOLA	
				REV.	

E' vietata la riproduzione del presente documento, anche parziale, con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione di MPOWER S.r.l.