

Agro-Voltaico Macciadosa

Regione Sardegna

Comune di Sassari

CARTA DEL RISCHIO

RISCHIO

- 1 rischio alto
- 2 rischio medio
- 3 rischio basso
- 4 rischio nullo

- Vincolo arch. Macciadosa
- PUC_Tutela_Integrale
- PUC_Tutela_Condizionata
- Vincolo arch. pozzo


MONUMENTI

Dispersione_Materiali

- Malacofauna
- Ceramica
- Litica
- Ossidiana
- Selce

LAVORI_IMPIANTO

- Fascia di mitigazione (Alberi)
- Viabilità
- PANNELLI FOTOVOLTAICI

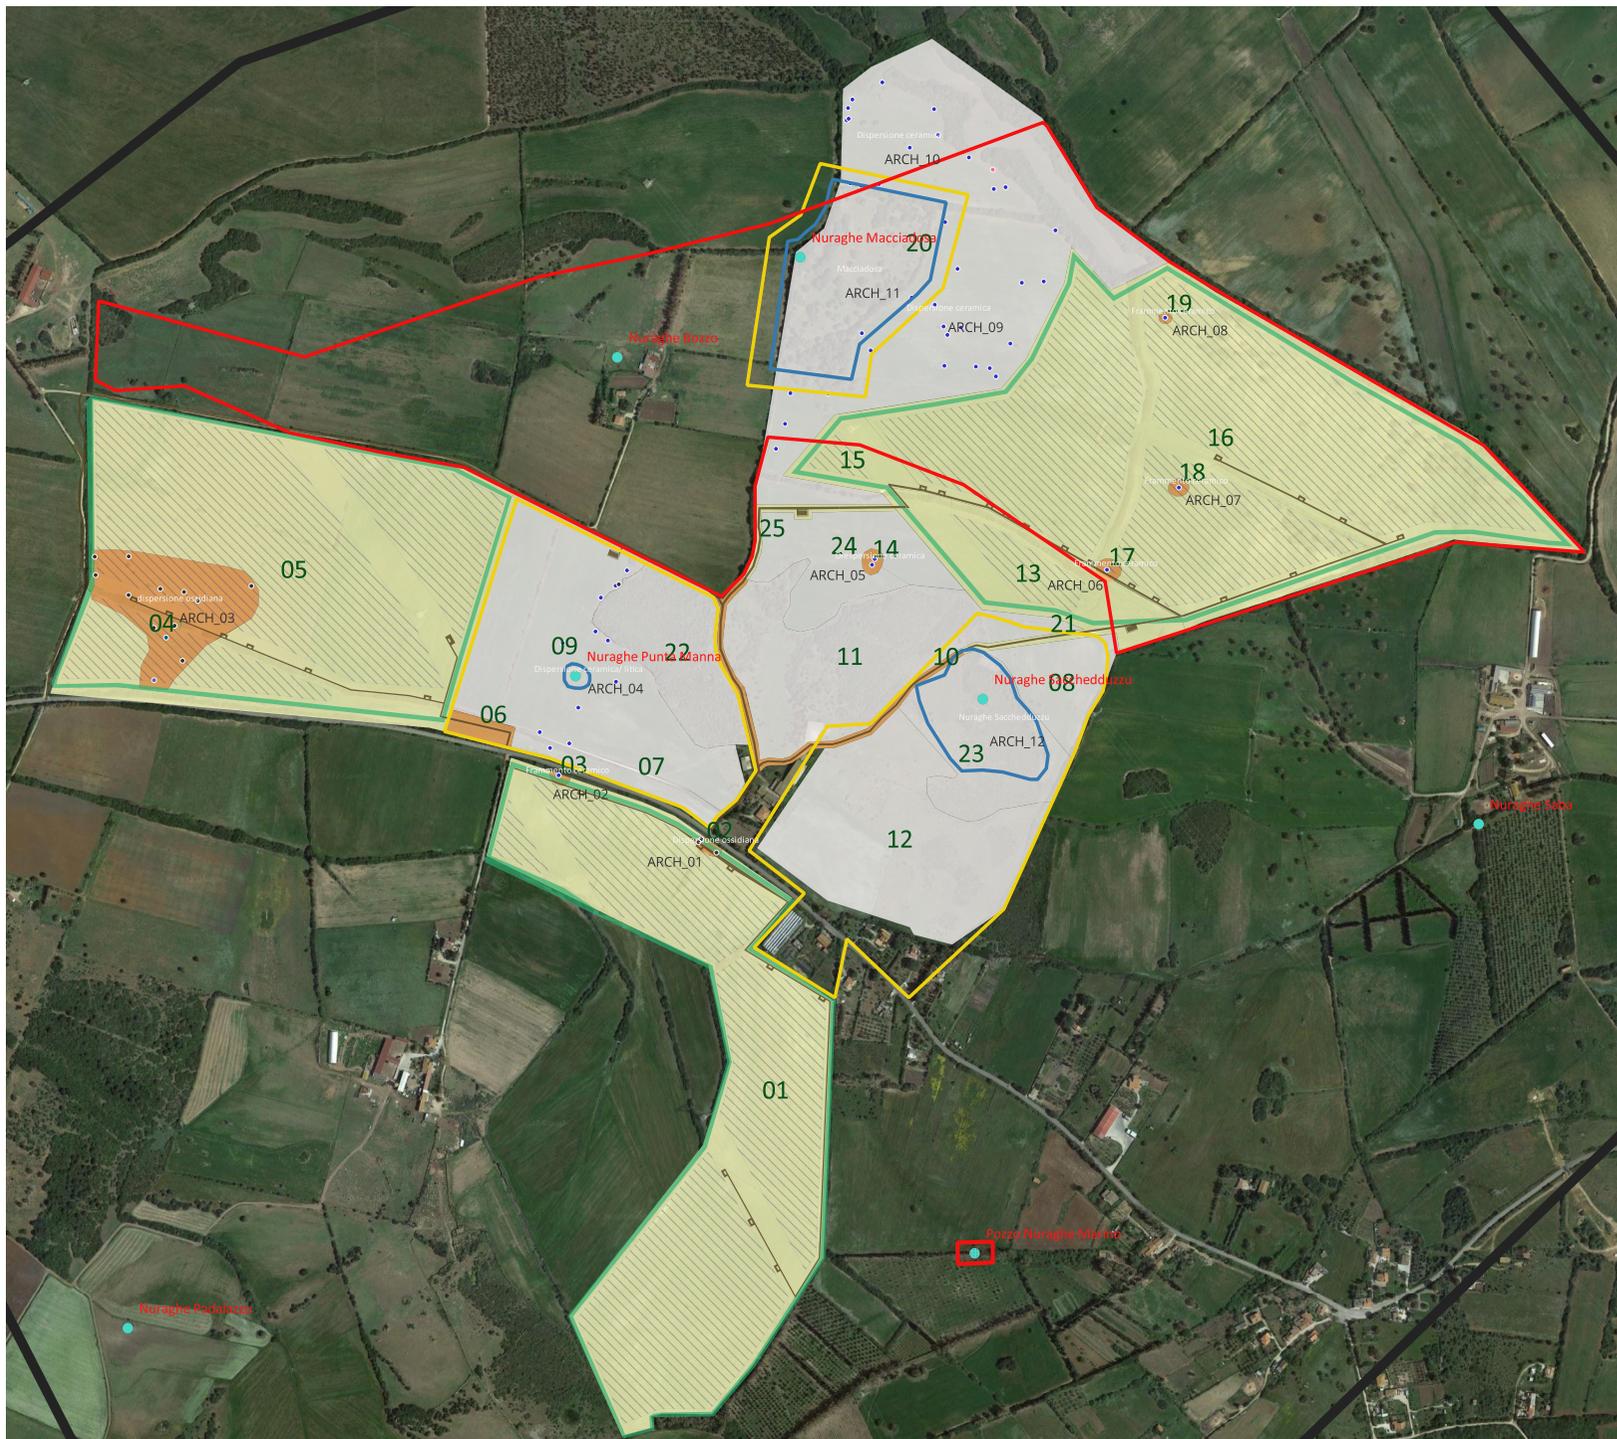

0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 m



Sassari, 29/09/2022

Archeologo
dott. Luca Doro