


**Aree incendiate vincolate ai sensi della L. 353/2000 (tipologie "BOSCO" e "PASCOLO")**

Area del parco Scala 1:10000 1 cm = 100 m CRS EPSG:3003



Stazione elettrica Scala 1:10000 1 cm = 100 m CRS EPSG:3003

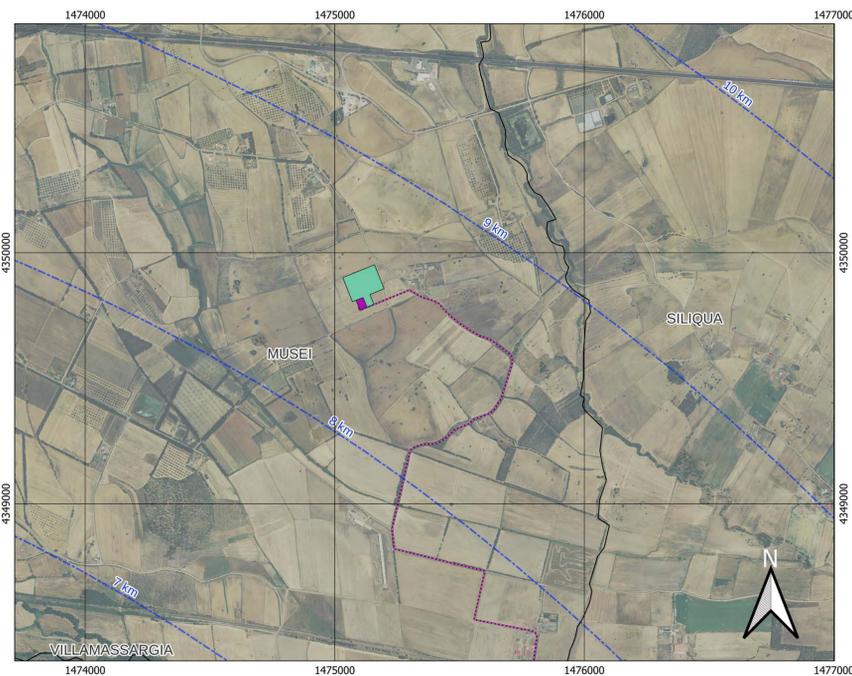

Dettaglio su WTG03 Scala 1:1000 1 cm = 10 m CRS EPSG:3003



- WTG Area di sorvolo
- Buffer distanze da area di progetto
- Stepup 30-36 kV
- BES
- SE Terna
- Piazzole
- Stepup 36-150 kV
- Viabilità interna e cavidotto
- Cavidotto
- Confini comunali
- Aree incendiate (bosco e pascolo)
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

Legge 21 novembre 2000, n. 353  
**"Legge-quadro in materia di incendi boschivi"**  
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000

Art. 10.  
 (Divieti, prescrizioni e sanzioni)

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno **quindici anni**. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

Nella presente tavola cartografica si riportano le aree interessate da incendi, entro un periodo di tempo antecedente la data di presentazione del progetto di 15 anni. Nessuna componente del parco eolico e della linea di connessione interessa le suddette aree.

Studio di Impatto ambientale per il parco eolico da  
**PROGETTO:** 48,0 MW "Energia Is Coris" costituito da n.9 aerogeneratori

Elaborato: Aree incendiate					
Codice Elaborato: VIA-Tav17	Scala: 1:10'000	Formato elaborato: ISO A0 - 1189 x 841			
<b>PROPONENTE</b>					
Timbro e firma		Timbro e firma			
<b>REDATTORE</b>		<b>COORDINAMENTO</b>			
Ing. Bruno Manca		BIA s.r.l. Piazza dell'Annunziata 7 Cagliari (CA) - 09123 P.IVA 03983480926 energia@bia-ops.it			
Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Verificato	Approvato
02					
01					
00	04/2022	Emissione per validazione	Bruno Manca		

Comuni di Villamassargia e Narcao (SU)