| DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | N |
|---|---|
| PLANIMETRIA GENERALE DELL'IMPIANTO | 001-GB-B-61000 |
| CRITERI DI PROGETTAZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA | 001-ZA-E-85050 |
| | |
| | |
| | |




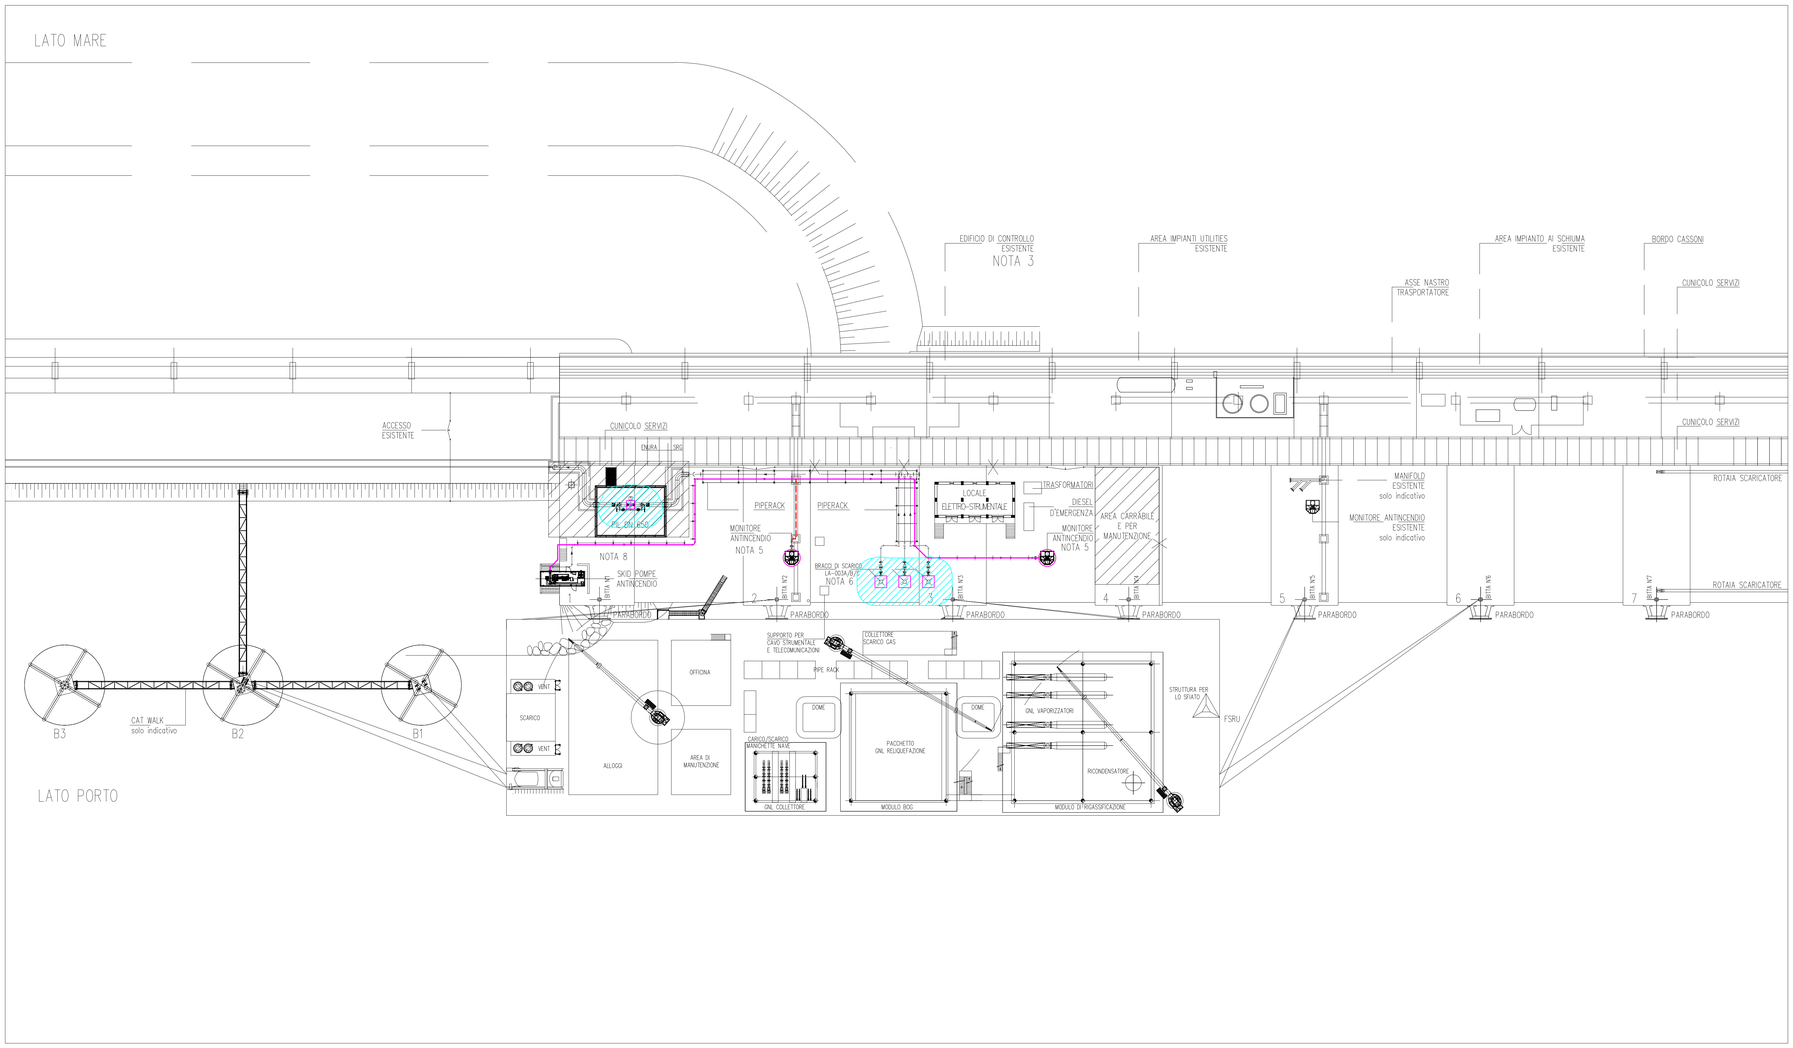


NOTE:

1) IL PERCORSO DELLA LINEA DI DISTRIBUZIONE ACQUA ANTINCENDIO E' DEFINITO CONSIDERANDO I VINCOLI PLANIMETRICI E STRUTTURALI DELLA BANCHINA ESISTENTE (ES. IMPOSSIBILITA' DI UTILIZZARE UN PERCORSO INTERRATO, VINCOLI DI PASSAGGIO/ATTRAVERSAMENTO). DOVE POSSIBILE SONO STATI UTILIZZATI CUNICOLI ESISTENTI PER LA PER LA PROTEZIONE DELLA LINEA. LA POSSIBILTA' DI UTILIZZARE IL CUNICOLO SERVIZI ESISTENTE E DI OTTIMIZZARE IL PERCORSO TUBI ANTINCENDIO DOVRANNO ESSERE VERIFICATE NELLA SUCCESSIVA FASE DI INGEGNERIA
2) LA LINEA ANTINCENDIO E' STATA PRELIMINARMENTE PROTETTA CON FIREPROOFING (VERNICE INTUMESCENTE O PROTEZIONE EQUIVALENTE), ESSENDO POTENZIALMENTE ESPOSTA A SCENARI DI JET FIRE. L'EFFETTIVA ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE SARA' VERIFICATA NELLA SUCCESSIVA FASE DI INGEGNERIA, IN FUNZIONE DEL PERCORSO FINALE DELLA LINEA E DEI RISULTATI DELL'ANALISI DI RISCHIO.
3) L'EDIFICIO DI CONTROLLO ESISTENTE SARA' DISMESSO PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI DI ACCANTIERAMENTO DEL PROGETTO DEL TERMINALE FSRU
4) PER LE PROTEZIONI PASSIVE ANTINCENDIO SULLA FSRU, VEDERE PLANIMETRIA N. 001-ZB-B-85137
5) LA PROTEZIONE PASSIVA VERRA' APPLICATA ALLA STRUTTURA DI SUPPORTO DEI MONITORI
6) LA PROTEZIONE PASSIVA VERRA' APPLICATA ALLA STRUTTURA DI SUPPORTO DEI BRACCI DI CARICO
7) LA PROTEZIONE PASSIVA DOVRA' GARANTIRE LA RESISTENZA AL FUOCO PER UN TEMPO PARI AD ALMENO 90 MINUTI.
8) LA SALA POMPE DOVRA' ESSERE CONFORME AI REQUISITI FISSATI DAGLI STANDARD UNI 12845 E UNI 11292 GARANTENDO UNA RESISTENZA AL FUOCO R60.

0 25 50
SCALE IN METERS

LEGENDA

ZPA (ZONA DI PROTEZIONE ANTIFUOCO)

PROTEZIONE PASSIVA

TUBAZIONE ANTINCENDIO IN CUNICOLO

| Rev. | DATA | DESCRIZIONE | ELABORATO | VERIFICATO | APPROVATO AUTORIZZATO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 18/11/22 | EMISSIONE FINALE / PER ENTI | P.GNISCI | F.GUERINI | F.GUERINI |

Progetto redatto da Fabrizio Guerini Ingegneria s.r.l. Via Ugo Foscolo n.4 Rovo (VE) C.Sc.Fiscale 03911130278

Fabrizio Guerini Revo' — Fabrizio Guerini Revo' — Fabrizio Guerini Revo'

snam

Progettista SAIPEM

Rif.Saipem: 022932T_001-F-D-0002

COMMESSA 7200189500 — UNITA' N. 001

PLANIMETRIA
SISTEMA DI PROTEZIONE PASSIVA DA INCENDIO
BANCHINA

DIS. N. 001-ZB-B-85136

REVISIONE 00

TERMINALE DI PORTO TORRES

FG. 1 DI 1

SCALA 1:500

DOCUMENTO DI PROPRIETA' SNAM Rete Gas. LA SOCIETA' TUTELERA' I PROPRI DIRITTI IN SEDE CIVILE E PENALE A TERMINI DI LEGGE.

FILE DATI:001-ZB-B-85136_00_PLANIMETRIA SISTEMA DI PROTEZIONE PASSIVA DA INCENDIO - BANCHINA