



TRANSIZIONE ECOLOGICA



REGIONE SICILIA



COMUNE DI RAMACCA



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

NOME PROGETTO:

Costruzione ed esercizio di un impianto agrolvoltaico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA".

ID. PROGETTO DEL MITE:

PROCEDURA:

Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

PROPONENTE:



INE FICURINIA S.R.L.  
Piazza di Sant Anastasia 7  
00186 Roma (RM)  
ineficuriniasrl@legalmail.it  
RESPONSABILE PROGETTO:  
Ing. Jury Mancinelli



INE FICURINIA S.R.L.

a company of ILOS New Energy Italy

P.IVA e C.F.: IT 11311551002

Sete legale: Piazza di Sant Anastasia 7, 00186 Roma  
ineficuriniasrl@legalmail.it

*Sergio Chiericoni*  
Firmato Digitalmente

Legale rappresentante: Ing. Sergio Chiericoni

ELABORATO REDATTO



IDENTIFICATORE ELABORATO:

RS06REL105A0

CARTELLA:

\VIA\_2

TITOLO ELABORATO:

Relazione preliminare valutazione campi elettromagnetici

SCALA:

-



PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO

Arato SRL  
Dott. Ing. Giada Stella Maria Bolignano  
Ordine degli Ingegneri, Prov. di Reggio Calabria, n. A 2508  
Via Diaz, 74 - 74023 Grottaglie (TA)  
info@aratosrl.com

GEOLOGIA E IDROLOGIA



Dott. Geol. Domenico Boso  
Ordine dei Geologi della Sicilia, n. 1005  
Geoexpert di Maria Rita Arcidiacono  
via Panebianco, 10  
95024 Acireale (CT)

OPERE ELETTRICHE



Studio Tecnico BFP SRL  
Dott. Ing. Danilo Pomponio  
Ordine degli Ingegneri, Prov. di Bari, n. A6222  
Via Degli Arredatori, 8 - 70026 Modugno (BA)  
info@bfggroup.net

IDRAULICA

I3 Ingegneria S.r.l.

I3 Ingegneria S.r.l.  
Dott. Ing. Alfredo Foti  
Ordine degli Ingegneri, Prov. di Catania, n. A2333  
via Galermo, 306 - 95123 Catania (CT)  
i3ingegneria@gmail.com

ACUSTICA



Dott. Ing. Marcello Latanza  
Ordine degli Ingegneri, Prov. di Taranto, n. A2166  
via Costa 25/b - 74027 S. Giorgio Jonico (TA)  
marcellolatanza@gmail.com

STUDIO PEDO-AGRONOMICO



Dott. Agr. Arturo Urso  
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali,  
Prov. di Catania, n. 1280  
Via Pulvirenti, 10  
95131 Catania (CT)  
arturo.urso@gmail.com

ARCHEOLOGIA



GeA Archeologia Preventiva  
Dott. Archeologa Ghiselda Pennisi, Abilitazione MIBACT 2192  
Via De Gasperi, 4 - 95030 Sant'Agata Li Battiati (CT)  
info@aratosrl.com

STRUTTURE ED OPERE CIVILI



Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Ordine degli Ingegneri, Prov. di Catania, n. A6223  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania (CT)  
sep.furnari@gmail.com

N. REV. DATA REVISIONE  
0 apr-22 Emissione

ELABORATO VERIFICATO VALIDATO  
Ing. Manicni Ing. Pomponio INE Ficurinia S.r.l.  
Ing. Mastroserio

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



## Sommario

1	OGGETTO.....	2
2	GENERALITÀ SULLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE.....	2
3	NORME E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO .....	3
3.1	Definizioni .....	3
4	INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	4
5	DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO .....	6
5.1	Caratteristiche generali del parco fotovoltaico.....	6
5.2	Cabine di conversione e/o trasformazione, raccolta, monitoraggio e magazzino.....	6
5.3	Linee di distribuzione in MT.....	7
5.4	Quadri MT di stazione elettrica.....	9
5.5	Sottostazione elettrica 150/30 kV.....	9
6	METODO DI CALCOLO CAMPO MAGNETICO.....	9
6.1	Cenni teorici.....	9
6.2	Metodo di calcolo.....	10
7	VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DALLE COMPONENTI DELL'IMPIANTO .....	11
7.1	Applicazione della normativa sulla tutela della popolazione .....	11
8	LINEE DI DISTRIBUZIONE MT.....	11
8.1	Determinazione dei campi magnetici .....	11
9	DISTANZE DI PRIMA APPROSSIMAZIONE .....	19
10	SOTTOSTAZIONE ELETTRICA 150/30 KV.....	19
11	LINEA DI CONNESSIONE IN AT .....	21
11.1	Determinazione dei campi magnetici .....	21
11.2	Distanze di prima approssimazione.....	23
12	CONCLUSIONI .....	23

Consulente:



Titolo elaborato

**Relazione Preliminare Valutazione Campi Elettromagnetici**

Codice elaborato: RS06REL105A0

Pag. 1 di 23

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



## 1 OGGETTO

Il presente studio è finalizzato al calcolo preventivo delle emissioni elettromagnetiche non ionizzanti determinate dalle installazioni elettriche previste dal progetto di un nuovo impianto agrovoltaiico con produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica denominato "FICURINIA" e delle relative opere connesse, da realizzarsi nei Comuni di Ramacca e Castel di Iudica (CT), della potenza nominale DC di 261,65 MWp (Potenza AC in immissione 240,5 MW).

## 2 GENERALITÀ SULLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE

I campi elettromagnetici consistono in onde elettriche (E) e magnetiche (H) che viaggiano insieme. Esse si propagano alla velocità della luce e sono caratterizzate da una frequenza ed una lunghezza d'onda.

I campi ELF si identificano nei campi a frequenza fino a 300 Hz. A frequenze così basse corrispondono lunghezze d'onda in aria molto grandi e, in situazioni pratiche, il campo elettrico e quello magnetico agiscono in modo indipendente l'uno dall'altro e vengono misurati e valutati separatamente.

I campi elettrici sono prodotti dalle cariche elettriche. Essi governano il moto di altre cariche elettriche che vi siano immerse. La loro intensità viene misurata in volt al metro (V/m) o in chilovolt al metro (kV/m). Quando delle cariche si accumulano su di un oggetto, fanno sì che cariche di segno uguale od opposto vengano, rispettivamente, respinte o attratte. L'intensità di questo effetto viene caratterizzata attraverso la tensione, misurata in volt (V).

L'intensità dei campi elettrici è massima vicino alla sorgente e diminuisce con la distanza (proporzionale alla tensione della sorgente). Molti materiali comuni, come il legno ed il metallo, costituiscono uno schermo per questi campi.

I campi magnetici sono prodotti dal moto delle cariche elettriche, cioè dalla corrente. Essi governano il moto delle cariche elettriche. La loro intensità si misura in ampere al metro (A/m), ma è spesso espressa in termini di una grandezza corrispondente, l'induzione magnetica, che si misura in tesla (T), millitesla (mT) o microtesla ( $\mu$ T).

I campi magnetici sono massimi vicino alla sorgente e diminuiscono con la distanza (proporzionale alla corrente della sorgente). Essi non vengono schermati dalla maggior parte dei materiali di uso comune, e li attraversano facilmente.

Ai fini dell'esposizione umana alle radiazioni non ionizzanti, considerando le caratteristiche fisiche delle grandezze elettriche in gioco in un impianto fotovoltaico (tensioni fino a 150.000 V e frequenze di 50 Hz) i campi elettrici e magnetici sono da valutarsi separatamente perché disaccoppiati.

Come già accennato il campo elettrico, a differenza del campo magnetico, subisce una attenuazione per effetto della presenza di elementi posti fra la sorgente e il punto irradiato. Pertanto le situazioni più critiche sono rappresentate dagli impianti installati in ambiente esterno, rappresentando le schermature dei cavi, la presenza di opere civili e la blindatura degli scomparti validi elementi di schermatura. Inoltre la distanza tra le apparecchiature e le recinzioni sono tali da contenere i valori di campo elettrico entro i valori limite da eventuali ricettori sensibili. Ai fini del presente studio si valuteranno, quindi, i soli campi magnetici.

Consulente:



Titolo elaborato

**Relazione Preliminare Valutazione Campi Elettromagnetici**

Codice elaborato: RS06REL105A0

Pag. 2 di 23

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



### 3 NORME E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".
- DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".
- DM 29 maggio 2008, GU n. 156 del 5 luglio 2008, "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti".
- CEI 11-17 "Impianti di produzione, trasmissione, distribuzione pubblica di energia elettrica - Linee in cavo".
- CEI 11-60, "Portata al limite termico delle linee elettriche aeree esterne con tensione maggiore a 100 kV",
- CEI 20-21 "Calcolo della portata di corrente" (IEC 60287).
- CEI 106-11 "Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 (Art. 6). Parte I: linee elettriche aeree e in cavo".

#### 3.1 Definizioni

Si introducono le seguenti definizioni anche in riferimento a quanto indicato nell'allegato del D.M. del 29 Maggio 2008 "Metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto":

##### **Corrente**

Valore efficace dell'intensità di corrente elettrica.

##### **Portata in corrente in servizio normale**

Corrente che può essere sopportata da un conduttore per il 100% del tempo con limiti accettabili del rischio di scarica sugli oggetti mobili e sulle opere attraversate e dell'invecchiamento. Essa è definita nella norma CEI 11-60 e sue successive modifiche e integrazioni.

La corrente di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto è la "portata di corrente in servizio normale relativa al periodo stagionale in cui essa è più elevata":

- Per le linee con tensione >100 kV, è definita dalla norma CEI 11-60;
- Per gli elettrodotti aerei con tensione < 100 kV, i proprietari/gestori fissano la portata in corrente in regime permanente in relazione ai carichi attesi con riferimento alle condizioni progettuali assunte per il dimensionamento dei conduttori;
- Per le linee in cavo è definita dalla norma CEI 11-17 come portata in regime permanente;

##### **Portata in regime permanente**

Massimo valore della corrente che, in regime permanente e in condizioni specificate, il conduttore può trasmettere senza che la sua temperatura superi un valore specificato.

##### **Fascia di rispetto**

Spazio circostante un elettrodotto, che comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da un'induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità.

##### **Distanza di prima approssimazione**

È la distanza in pianta dalla proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto, la cui proiezione al suolo disti dalla proiezione del centro linea più della DPA, si trovi all'esterno della fascia di rispetto. Per le cabine è la distanza da tutte le facce del parallelepipedo della cabina stessa che garantisce i requisiti di cui sopra.

##### **Sottostazione utente**

La sottostazione è un impianto elettrico che ha la funzione di trasformare l'energia in ingresso in alta tensione (solitamente 120kV, 132kV o **150kV**, raramente anche 60kV o 220kV) in media tensione (8,4, 10, 15, 20 o **30 kV**).

Consulente:




Titolo elaborato

**Relazione Preliminare Valutazione Campi Elettromagnetici**

Codice elaborato: RS06REL105A0

Pag. 3 di 23

<p>Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto “<b>FICURINIA</b>”</p> <p>Proponente: <b>INE FICURINIA S.R.L</b></p>	 <p><b>INE Ficuria Srl</b> A Company of ILOS New Energy Italy</p>
--	--

#### 4 INQUADRAMENTO NORMATIVO

La normativa nazionale per la tutela della popolazione dagli effetti dei campi elettromagnetici disciplina separatamente le basse frequenze (es. elettrodotti) e le alte frequenze (es. impianti radiotelevisivi, stazioni radiobase, ponti radio).

Il 14 febbraio 2001 è stata approvata dalla Camera dei deputati la legge quadro sull’inquinamento elettromagnetico (L.36/01). In generale il sistema di protezione dagli effetti delle esposizioni agli inquinanti ambientali distingue tra:

- Effetti acuti (o di breve periodo), basati su una soglia, per cui si fissano limiti di esposizione che garantiscono, con margini cautelativi, la non insorgenza di tali effetti;
- Effetti cronici (o di lungo periodo), privi di soglia e di natura probabilistica (all’aumentare dell’esposizione aumenta non l’entità ma la probabilità del danno), per cui si fissano livelli operativi di riferimento per prevenire o limitare il possibile danno complessivo.

È importante dunque distinguere il significato dei termini utilizzati nelle leggi (riportiamo nella tabella 1 le definizioni inserite nella legge quadro).


Limiti di esposizione	Valori di CEM che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione, ai fini della tutela dagli effetti acuti.
Valori di attenzione	Valori di CEM che non devono essere superati negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Essi costituiscono la misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti di lungo periodo.
Obiettivi di qualità	Valori di CEM causati da singoli impianti o apparecchiature da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, attraverso l’uso di tecnologie e metodi di risanamento disponibili. Sono finalizzati a consentire la minimizzazione dell’esposizione della popolazione e dei lavoratori ai CEM anche per la protezione da possibili effetti di lungo periodo.

Tabella 1: Definizioni di limiti di esposizione, di valori di attenzione e di obiettivi di qualità secondo la legge quadro.


La normativa di riferimento in Italia per le linee elettriche è il DPCM del 08/07/2003 (G.U. n. 200 del 29.08.2003) “Fissazione dei limiti massimi di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”; tale decreto, per effetto di quanto fissato dalla legge quadro sull’inquinamento elettromagnetico, stabilisce:

- I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la tutela della salute della popolazione nei confronti dei campi elettromagnetici generati a frequenze non contemplate dal D.M. 381/98, ovvero i campi a bassa frequenza (ELF) e a frequenza industriale (50 Hz);
- Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti.

Relativamente alla definizione di limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per l’esposizione della popolazione ai campi di frequenza industriale (50 Hz) relativi agli elettrodotti, il DPCM 08/07/03 propone i valori descritti in tabella 2, confrontati con la normativa europea.

<p>Consulente:</p>  <p>Via degli Arredatori 8 70026 Modugno (BA)</p>	<p>Titolo elaborato</p> <p><b>Relazione Preliminare Valutazione Campi Elettromagnetici</b></p>
Codice elaborato: RS06REL105A0	Pag. 4 di 23



<p>Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto “<b>FIGURINIA</b>”</p> <p>Proponente: <b>INE FIGURINIA S.R.L</b></p>	 <p><b>INE Ficuria Srl</b> A Company of ILOS New Energy Italy</p>
--	--

Normativa	Limiti previsti	Induzione magnetica B ( $\mu$ T)	Intensità del campo elettrico E (V/m)
DPCM	Limite d’esposizione	100	5.000
	Limite d’attenzione	10	
	Obiettivo di qualità	3	
Racc. 1999/512/CE	Livelli di riferimento (ICNIRP1998, OMS)	100	5.000

Tabella 2: Limiti di esposizione, limiti di attenzione e obiettivi di qualità del DPCM 08/07/03, confrontati con i livelli di riferimento della Raccomandazione 1999/512CE.

Il valore di attenzione di 10  $\mu$ T si applica nelle aree di gioco per l’infanzia, negli ambienti abitativi, negli ambienti scolastici e in tutti i luoghi in cui possono essere presenti persone per almeno 4 ore al giorno. Tale valore è da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.


L’obiettivo di qualità di 3  $\mu$ T si applica ai nuovi elettrodotti nelle vicinanze dei sopraccitati ambienti e luoghi, nonché ai nuovi insediamenti ed edifici in fase di realizzazione in prossimità di linee e di installazioni elettriche già esistenti (valore inteso come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio). Da notare che questo valore corrisponde approssimativamente al livello di induzione prevedibile, per linee a pieno carico, alle distanze di rispetto stabilite dal vecchio DPCM 23/04/92.

Si ricorda che i limiti di esposizione fissati dalla legge sono di 100  $\mu$ T per lunghe esposizioni e di 1000  $\mu$ T per brevi esposizioni.

Per quanto riguarda la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le ARPA, ha approvato, con Decreto 29 Maggio 2008, “La metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti”.

Tale metodologia, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, ha lo scopo di fornire la procedura da adottarsi per la determinazione delle fasce di rispetto pertinenti alle linee elettriche aeree e interrato, esistenti e in progetto. I riferimenti contenuti in tale articolo implicano che le fasce di rispetto debbano attribuirsi ove sia applicabile l’obiettivo di qualità: “Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree di gioco per l’infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione di nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio” (Art. 4).

Al fine di semplificare la gestione territoriale e il calcolo delle fasce di rispetto è stato introdotto nella metodologia di calcolo un procedimento semplificato che trasforma la fascia di rispetto (volume) in una distanza di prima approssimazione (distanza).

<p>Consulente:</p>  <p>Via degli Arredatori 8 70026 Modugno (BA)</p>	<p>Titolo elaborato</p> <p><b>Relazione Preliminare Valutazione Campi Elettromagnetici</b></p>
<p>Codice elaborato: RS06REL105A0</p>	<p>Pag. 5 di 23</p>

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



## 5 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

### 5.1 Caratteristiche generali del parco fotovoltaico

L'impianto sarà costituito da strutture fisse con moduli fotovoltaici orientati a sud della potenza di 610 Wp. Per la conformazione delle varie aree disponibili, si sono utilizzati sia inverter centralizzati che di stringa. L'ottimizzazione del numero di moduli e quindi delle stringhe installabili ha previsto l'installazione di un totale, per le varie aree, di 127 inverter centralizzati con potenza nominale in c.a. tra 831 e 2493 kVA e di n. 11 inverter di stringa della potenza nominale in c.a. di 225 kVA, settati in modo che la potenza AC in uscita non superi il valore autorizzato per ogni singolo impianto. Tali numeri potranno variare a seconda delle caratteristiche tecniche dei convertitori scelti in fase esecutiva.

### 5.2 Cabine di conversione e/o trasformazione, raccolta, monitoraggio e magazzino

All'interno dell'area saranno presenti cabine di conversione e trasformazione, cabine di trasformazione, cabine di raccolta, cabine di monitoraggio e magazzini.

Le cabine saranno prefabbricate realizzate in cemento armato vibrato (c.a.v.), complete di vasca di fondazione del medesimo materiale, assemblate con inverter (dove previsto) e quadri di media tensione, posate su un magrone di sottofondazione in cemento. Le cabine di conversione e trasformazione saranno internamente suddivise nei seguenti vani:

- il vano conversione, in cui sono alloggiati gli inverter (dove previsto) e il trasformatore per i servizi ausiliari della cabina;
- il vano di trasformazione in cui è alloggiato il trasformatore elevatore MT/BT
- il vano quadri di media tensione, in cui sono alloggiati i quadri elettrici di media tensione.

Le cabine di trasformazione, invece, saranno internamente suddivise nei seguenti vani:

- il vano di parallelo inverter, in cui sono alloggiati i quadri di parallelo inverter e il trasformatore per i servizi ausiliari della cabina;
- il vano di trasformazione in cui è alloggiato il trasformatore elevatore MT/BT
- il vano quadri di media tensione, in cui sono alloggiati i quadri elettrici di media tensione.

L'elevazione di tensione a 30.000 V in corrente alternata avverrà mediante un trasformatore ubicato all'interno del vano trasformatore, così da poter convogliare l'energia prodotta dal campo fotovoltaico verso la cabina di raccolta della relativa area e quindi, da qui, verso la sottostazione elettrica per essere ceduta all'Ente distributore. Tali apparecchi saranno dotati di idonei dispositivi atti a sezionare e proteggere sia il lato in corrente continua che il lato in corrente alternata.

All'interno delle aree presenti, inoltre, saranno presenti cabine di raccolta. All'interno di queste cabine sono presenti gli arrivi delle celle di media del campo fotovoltaico e le celle di media di partenza per il collegamento dell'impianto fotovoltaico in sottostazione elettrica. Sarà altresì presente una cabina di monitoraggio e magazzino, all'interno della quale, in un apposito vano saranno installati i dispositivi di monitoraggio di ogni area del campo fotovoltaico e il sistema di condizionamento dell'aria.

Consulente:



Titolo elaborato

**Relazione Preliminare Valutazione Campi Elettromagnetici**

Codice elaborato: RS06REL105A0

Pag. 6 di 23

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



### 5.3 Linee di distribuzione in MT

La potenza elettrica raccolta dalle aree di produzione sarà trasferita in elettrodotto MT interrato al punto di consegna.

L'elettrodotto si comporrà delle seguenti sezioni fondamentali:

- collegamenti a 30 kV tra le cabine di conversione e/o trasformazione, e tra queste e la cabina di raccolta;
- collegamento a 30 kV tra le cabine di raccolta e la sottostazione elettrica AT/MT.

Dovranno essere impiegate terne di cavi disposti a trifoglio, tipo **ARE4H5E 18/30 kV<sup>1</sup>** o similari di sezioni pari a 95 mm<sup>2</sup>, 185 mm<sup>2</sup>, 300 mm<sup>2</sup>, 400 mm<sup>2</sup>, 500 mm<sup>2</sup> e 630 mm<sup>2</sup> per il collegamento tra le cabine di conversione/trasformazione e le cabine di raccolta.


Il conduttore sarà in alluminio a corda rotonda compatta di alluminio e tra il conduttore e l'isolante in mescola in polietilene reticolato (qualità XLPE), sarà interposto uno strato di semiconduttore estruso. Tra l'isolante e lo schermo metallico invece sarà interposto uno strato di semiconduttore a mescola estrusa che, a sua volta sarà coperto da un rivestimento protettivo costituito da un nastro semiconduttore igroespandente. La schermatura sarà realizzata mediante nastro di alluminio avvolto a cilindro longitudinale. La guaina sarà costituita da una mescola a base di PVC di colore rosso.

In fase di installazione sarà prevista la posa all'interno del proprio scavo del tegolino di protezione.

Il cavo suddetto è definito a campo radiale in quanto, essendo ciascuna anima rivestita da uno schermo metallico, le linee di forza elettriche risultano perpendicolari agli strati dell'isolante.

La sezione dei singoli cavi componenti le terne, presenta le seguenti caratteristiche:

<sup>1</sup> Per quanto riguarda i cavi non "CPR", se immessi sul mercato dopo il 01/07/2017, dovranno essere sostituiti con cavi "CPR" corrispondenti, qualora disponibili sul mercato prima dell'esecuzione dell'impianto (**D.lgs n 106 del 16/06/2017**)

<b>Consulente:</b>  Via degli Arredatori 8 70026 Modugno (BA)	Titolo elaborato <b>Relazione Preliminare Valutazione Campi Elettromagnetici</b>
Codice elaborato: RS06REL105A0	Pag. 7 di 23



Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



Tratto	N. di terne	Portata in servizio normale massima	Sezione conduttore	Diametro conduttore	Diametro isolante	Diametro cavo	Portata al limite termico del cavo <sup>(1)</sup>
	N.	[A]	[mm <sup>2</sup> ]	[mm]	[mm]	[mm]	[A]
Caso 1 <sup>(2)</sup>	1	220,8	3x1x400	23,8	37,9	48	549
Caso 2 <sup>(2)</sup>	2	220,8	3x1x400	23,8	37,9	48	549
		92	3x1x95	11,4	26,5	35	255
Caso 3 <sup>(2)</sup>	3	186,5	3x1x400	23,8	37,9	48	549
		159,9	3x1x300	20,8	34,7	44	480
		168,8	3x1x300	20,8	34,7	44	480
Caso 4 <sup>(2)</sup>	5	216	3x1x500	26,7	41	51	624
		167,1	3x1x300	20,8	34,7	44	480
		142,4	3x1x185	15,8	29,5	38	368
		169,5	3x1x300	20,8	34,7	44	480
		64	3x1x95	11,4	26,5	35	255
Caso 5 <sup>(3)</sup>	2	475,45	3x1x630	30,5	45,6	56	709
		475,45	3x1x630	30,5	45,6	56	709
Caso 6 <sup>(3)</sup>	4	368	3x1x630	30,5	45,6	56	709
		368	3x1x630	30,5	45,6	56	709
		368	3x1x630	30,5	45,6	56	709
		368	3x1x630	30,5	45,6	56	709
Caso 7 <sup>(3)</sup>	4	329,3	3x1x630	30,5	45,6	56	709
		329,3	3x1x630	30,5	45,6	56	709
		347,4	3x1x630	30,5	45,6	56	709
		347,4	3x1x630	30,5	45,6	56	709


(1) posa interrata a trifoglio e resistività del terreno  $\rho=1 \text{ }^\circ\text{Cm/W}$  (valore ricavato dalla scheda tecnica del cavo)

(2) Collegamento fra le diverse aree di impianto

(3) Collegamento fra le singole cabine di raccolta e la SSE

Tabella 3: Caratteristiche dimensionali dei cavi in MT.

Ai fini della valutazione dei campi magnetici, di seguito descritta, sono state considerate come portate in servizio normale le correnti massime generate dall'impianto fotovoltaico. Tali valori di corrente risultano sovradimensionati e quindi di tipo conservativo in quanto i valori massimi reali, comunque inferiori ai valori indicati, si otterranno solo in determinate condizioni di funzionamento, funzione di diversi parametri quali per esempio le condizioni atmosferiche, rendimento delle apparecchiature ecc.

<b>Consulente:</b>  Via degli Arredatori 8 70026 Modugno (BA)	Titolo elaborato  <b>Relazione Preliminare Valutazione Campi Elettromagnetici</b>
	Codice elaborato: RS06REL105A0

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: INE FICURINIA S.R.L



#### 5.4 Quadri MT di stazione elettrica

All'interno della cabina di stazione sono ubicati i quadri in MT, per la protezione ed il sezionamento delle linee elettriche in arrivo dal parco fotovoltaico e in partenza verso il trasformatore di potenza AT/MT 150/30 kV.

Per gli edifici di stazione la DPA da considerare è quella delle linee MT entranti/uscenti.

#### 5.5 Sottostazione elettrica 150/30 kV

All'interno dell'area recintata della sottostazione elettrica, per ogni produttore, sarà ubicato un fabbricato suddiviso in vari locali che, a seconda dell'utilizzo, ospiteranno i quadri MT, gli impianti BT e di controllo, gli apparecchi di misura, il locale per l'alloggiamento del gruppo elettrogeno, i servizi igienici, un trasformatore MT/BT per l'alimentazione dei servizi ausiliari di sottostazione. Sarà presente un'area aperta composta da una sezione di trasformazione AT/MT ed una sezione di partenza in AT per la consegna dell'energia prodotta alla Rete di Trasmissione Nazionale.

### 6 METODO DI CALCOLO CAMPO MAGNETICO

#### 6.1 Cenni teorici

L'induzione magnetica  $B$  generata da  $NR$  conduttori filiformi, numerati da 0 a  $(NR-1)$ , può essere calcolata con l'espressione riportata di seguito. Si fa notare che solo i conduttori reali contribuiscono al campo magnetico, perché si assume il suolo perfettamente trasparente dal punto di vista magnetico e non si considerano quindi i conduttori immagine.

$$\vec{B} = -\frac{\mu_0}{4\pi} \sum_{k=0}^{NR-1} \int_{C_k} \frac{i}{r^3} \vec{r} \times d\vec{l}$$

Dove  $\mu_0$  è la permeabilità magnetica del vuoto,  $NR$  è il numero dei,  $i$  la corrente,  $C_k$  il conduttore generico,  $d\vec{l}$  un suo tratto elementare,  $r$  la distanza tra questo tratto elementare ed il punto dove si vuole calcolare il campo.

Il modello adottato (conduttori cilindrici rettilinei orizzontali indefiniti paralleli tra di loro) consente di eseguire facilmente l'integrazione e semplificare i calcoli.

Indicato con  $Q$  il punto dove si vuole determinare il campo, definiamo sezione normale il piano verticale passante per  $Q$  e ortogonale ai conduttori; indichiamo quindi con  $P_k$  il punto dove il generico conduttore  $C_k$  interseca la sezione normale, e con  $I_k$  la corrente nel singolo conduttore (si è preso l'asse  $z$  nella direzione dei conduttori).

Con queste posizioni, per l'induzione magnetica in  $Q$  si ottiene l'espressione

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{2\pi} \sum_{k=0}^{NR-1} \frac{i_k \vec{z} \times (Q - P_k)}{|Q - P_k|^2}$$

La formula indica che l'induzione magnetica è inversamente proporzionale al quadrato della distanza del punto di interesse dai conduttori; esiste inoltre una proporzionalità diretta tra l'induzione e la distanza tra i singoli conduttori di ogni terna.

Per il calcolo del campo elettrico, invece, si ricorre al principio delle immagini in base al quale il terreno, considerato come piano equipotenziale a potenziale nullo, può essere simulato con una configurazione di cariche immagine. In altre parole per ogni conduttore reale, sia attivo che di guardia, andrà considerato un analogo conduttore immagine la cui posizione è speculare, rispetto al piano di terra, a quella del conduttore reale e la cui carica è opposta rispetto a quella del medesimo conduttore reale.

Consulente:



Titolo elaborato

**Relazione Preliminare Valutazione Campi Elettromagnetici**

Codice elaborato: RS06REL105A0

Pag. 9 di 23

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



In particolare il campo elettrico di un conduttore rettilineo di lunghezza infinita con densità lineare di carica costante può essere espresso come:

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 d} \vec{u}_r$$

Dove:  $\lambda$  = densità lineare di carica sul conduttore;  
 $\epsilon_0$  = permittività del vuoto;  
 $d$  = distanza del conduttore rettilineo dal punto di calcolo;  
 $u_r$  = versore unitario con direzione radiale al conduttore.

## 6.2 Metodo di calcolo

Lo studio dell'impatto elettromagnetico nel caso di linee elettriche aeree e non, si traduce nella determinazione di una fascia di rispetto. Per l'individuazione di tale fascia si deve effettuare il calcolo dell'induzione magnetica basata sulle caratteristiche geometriche, meccaniche ed elettriche della linea presa in esame. Esso deve essere eseguito secondo modelli tridimensionali o bidimensionali con l'applicazione delle condizioni espresse al paragrafo 6.1 della norma CEI 106-11.

Al fine di semplificare la gestione territoriale e il calcolo delle fasce di rispetto, in prima approssimazione è possibile:

- Calcolare la fascia di rispetto combinando la configurazione dei conduttori, geometrica e di fase, e la portata in corrente in servizio normale che forniscono il risultato più cautelativo sull'intero tronco;
- Proiettare al suolo verticalmente tale fascia;
- Individuare l'estensione rispetto alla proiezione del centro linea (DPA).

Come già accennato il campo Elettrico, a differenza del campo Magnetico, subisce una attenuazione per effetto della presenza di elementi posti fra la sorgente e il punto irradiato risultando nella totalità dei casi inferiore ai limiti imposti dalla norma.

Ai fini del presente studio si valuteranno i soli campi magnetici per tutte le apparecchiature elettriche costituenti l'impianto.

Consulente:



Titolo elaborato

**Relazione Preliminare Valutazione Campi Elettromagnetici**

Codice elaborato: RS06REL105A0

Pag. 10 di 23

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: INE FICURINIA S.R.L



## 7 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DALLE COMPONENTI DELL'IMPIANTO

### 7.1 Applicazione della normativa sulla tutela della popolazione

Per tutto ciò che attiene la valutazione dei campi magnetici ed elettrici all'interno dell'impianto, essendo l'accesso ammesso esclusivamente a personale lavoratore autorizzato, non trova applicazione il DPCM 8 luglio 2003.

Essendo le zone direttamente confinanti con l'impianto non adibite né ad una permanenza giornaliera non inferiore alle 4 ore né a zone gioco per l'infanzia ad abitazioni o scuole, vanno verificati esclusivamente i limiti di esposizione. Non trovano applicazione, per le stesse motivazioni, gli obiettivi di qualità del DPCM 8 luglio 2003.

## 8 LINEE DI DISTRIBUZIONE MT

### 8.1 Determinazione dei campi magnetici


Per la realizzazione dei cavidotti di collegamento, sono stati considerati tutti gli accorgimenti che consentono la minimizzazione degli effetti elettromagnetici sull'ambiente e sulle persone. In particolare, la scelta di operare con linee in MT interrate permette di eliminare la componente elettrica del campo, grazie all'effetto schermante del terreno; inoltre la limitata distanza tra i cavi (ulteriormente ridotta grazie all'impiego di terne posate "a trifoglio") fa sì che l'induzione magnetica risulti significativa solo in prossimità dei cavi.

In dettaglio saranno simulati i seguenti tratti di cavidotto alla tensione nominale di 30 kV:

- Caso 1: una terna di conduttori disposti a trifoglio di sezione 400 mm<sup>2</sup> interrata ad una profondità di 1,20 m con una portata in servizio normale di 220,8 A
- Caso 2: due terne di conduttori disposti a trifoglio di sezione 400 mm<sup>2</sup> e 95 mm<sup>2</sup> interrate ad una profondità di 1,20 m con portata in servizio normale totale di 312,8 A (220,8A + 92A);
- Caso 3: tre terne di conduttori disposti a trifoglio di sezione 400 mm<sup>2</sup> (una terna) e 300 mm<sup>2</sup> (due terne) interrate ad una profondità di 1,20 m con portata in servizio normale totale di 515,2 A (186,5A + 159,9A + 168,8A);
- Caso 4: cinque terne di conduttori disposti a trifoglio di sezione 500 mm<sup>2</sup> (una terna), 300 mm<sup>2</sup> (due terne), 185mm<sup>2</sup> (una terna) e 95 mm<sup>2</sup> (una terna) interrate ad una profondità di 1,20 m con portata in servizio normale totale di 759 A (216A + 167,1A + 169,5A + 142,4A + 64A);
- Caso 5: due terne di conduttori disposti a trifoglio di sezione 630 mm<sup>2</sup> interrata ad una profondità di 1,20 m con portata in servizio normale totale di 950,9 A (475,45A per ciascuna terna);
- Caso 6: quattro terne di conduttori disposti a trifoglio di sezione 630 mm<sup>2</sup> interrata ad una profondità di 1,20 m con portata in servizio normale totale di 1472 A (368 A per ciascuna terna);
- Caso 7: quattro terne di conduttori (due terne per ciascuno dei due circuiti presenti) disposti a trifoglio di sezione 630 mm<sup>2</sup> interrata ad una profondità di 1,20 m con portata in servizio normale totale di 658,6A + 694,8A (329,3A per ciascuna delle due terne appartenenti al primo circuito e 347,4A per ciascuna delle due terne appartenenti al secondo circuito);

Maggiori dettagli sulle correnti massime trasportate e le caratteristiche dei conduttori sono riportati in tabella 3.

I valori del campo magnetico sono stati misurati all'altezza dei conduttori (-1,20 m dal livello del suolo), al suolo e ad altezza dal suolo di 1,50 m. Più precisamente, i risultati di seguito riportati illustrano l'andamento del campo magnetico in funzione della distanza dall'asse dei conduttori e l'andamento del campo magnetico su di un asse ortogonale all'asse dei conduttori.

<p>Consulente:</p>  <p>Via degli Arredatori 8 70026 Modugno (BA)</p>	<p>Titolo elaborato</p> <p><b>Relazione Preliminare Valutazione Campi Elettromagnetici</b></p>
<p>Codice elaborato: RS06REL105A0</p>	<p>Pag. 11 di 23</p>

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: INE FICURINIA S.R.L

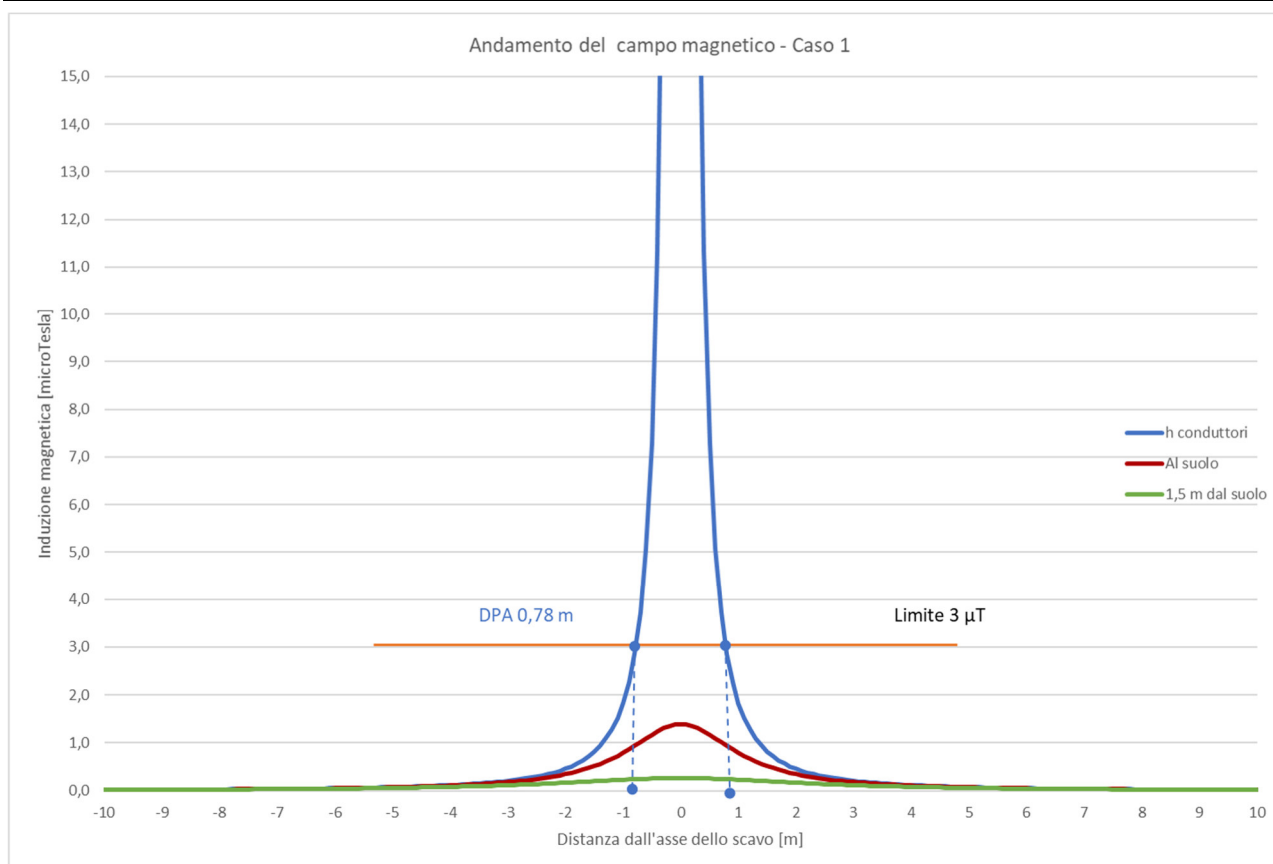


Figura 1: Andamento del campo magnetico in funzione della distanza dall'asse dei conduttori in forma grafica relativa CASO 1.

Distanza dai cavi [m]	Altezza conduttori [μT]	Al suolo [μT]	A 1,5 m dal suolo [μT]
-10	0,018	0,018	0,017
-9	0,023	0,022	0,021
-8	0,029	0,028	0,026
-7	0,037	0,036	0,033
-6	0,051	0,049	0,043
-5	0,073	0,070	0,057
-4	0,115	0,106	0,080
-3	0,204	0,178	0,115
-2	0,459	0,345	0,167
-1	1,832	0,792	0,229
0	246,513	1,392	0,262
1	1,832	0,792	0,229
2	0,459	0,345	0,167
3	0,204	0,178	0,115
4	0,115	0,106	0,080
5	0,073	0,070	0,057
6	0,051	0,049	0,043
7	0,037	0,036	0,033
8	0,029	0,028	0,026
9	0,023	0,022	0,021
10	0,018	0,018	0,017

Tabella 4: Andamento del campo magnetico in funzione della distanza dall'asse dei conduttori in forma tabellare relativa al CASO 1.

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: INE FICURINIA S.R.L

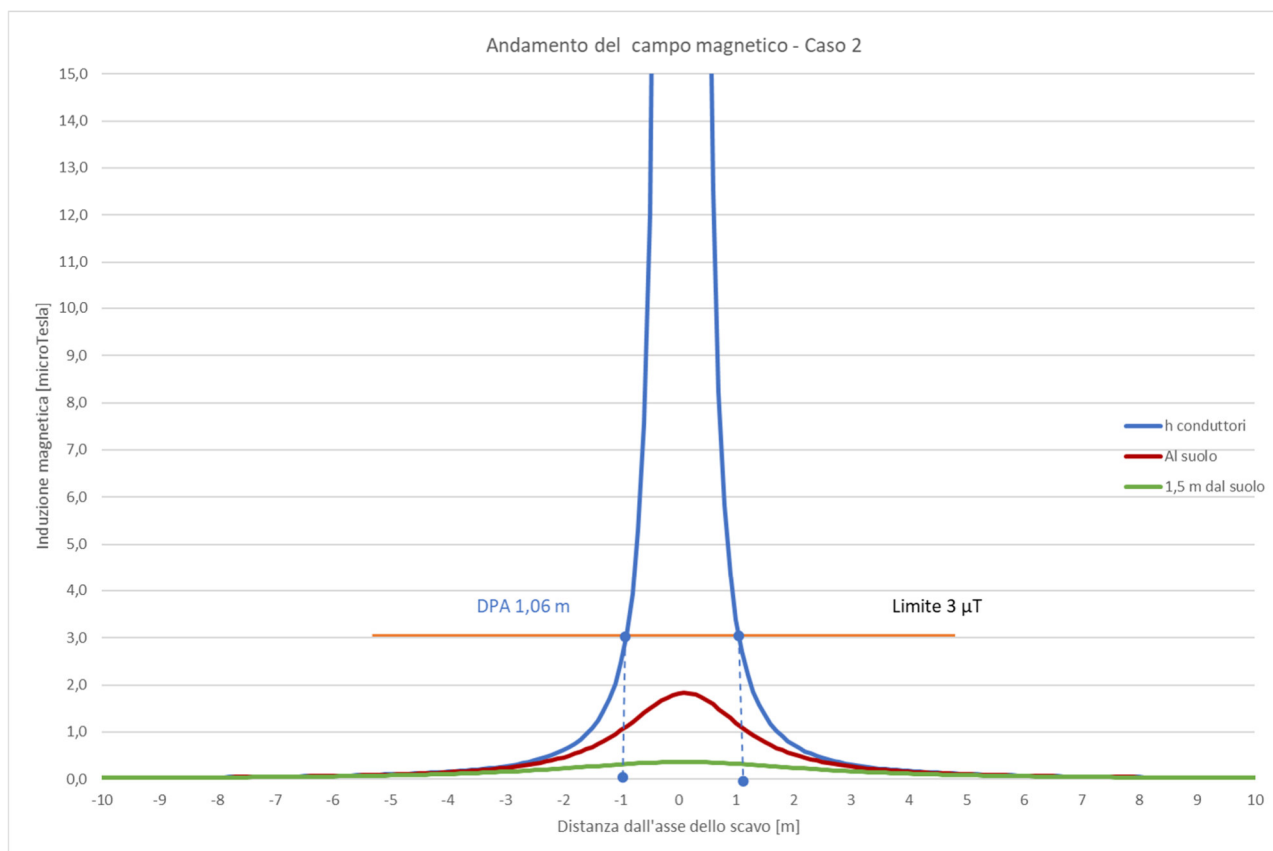


Figura 2: Andamento del campo magnetico in funzione della distanza dall'asse dei conduttori in forma grafica relativa CASO 2.

Distanza dai cavi [m]	Altezza conduttori [μT]	Al suolo [μT]	A 1,5 m dal suolo [μT]
-10	0,026	0,025	0,024
-9	0,032	0,031	0,029
-8	0,040	0,039	0,036
-7	0,052	0,051	0,046
-6	0,070	0,068	0,059
-5	0,101	0,096	0,079
-4	0,157	0,145	0,110
-3	0,277	0,242	0,158
-2	0,615	0,464	0,229
-1	2,464	1,037	0,315
0	55,416	1,820	0,365
1	3,389	1,198	0,328
2	0,724	0,525	0,243
3	0,309	0,266	0,168
4	0,170	0,157	0,116
5	0,108	0,102	0,084
6	0,074	0,072	0,062
7	0,054	0,053	0,047
8	0,042	0,041	0,037
9	0,033	0,032	0,030
10	0,026	0,026	0,025

Tabella 5: Andamento del campo magnetico in funzione della distanza dall'asse dei conduttori in forma tabellare relativa al CASO 2.



Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: INE FICURINIA S.R.L

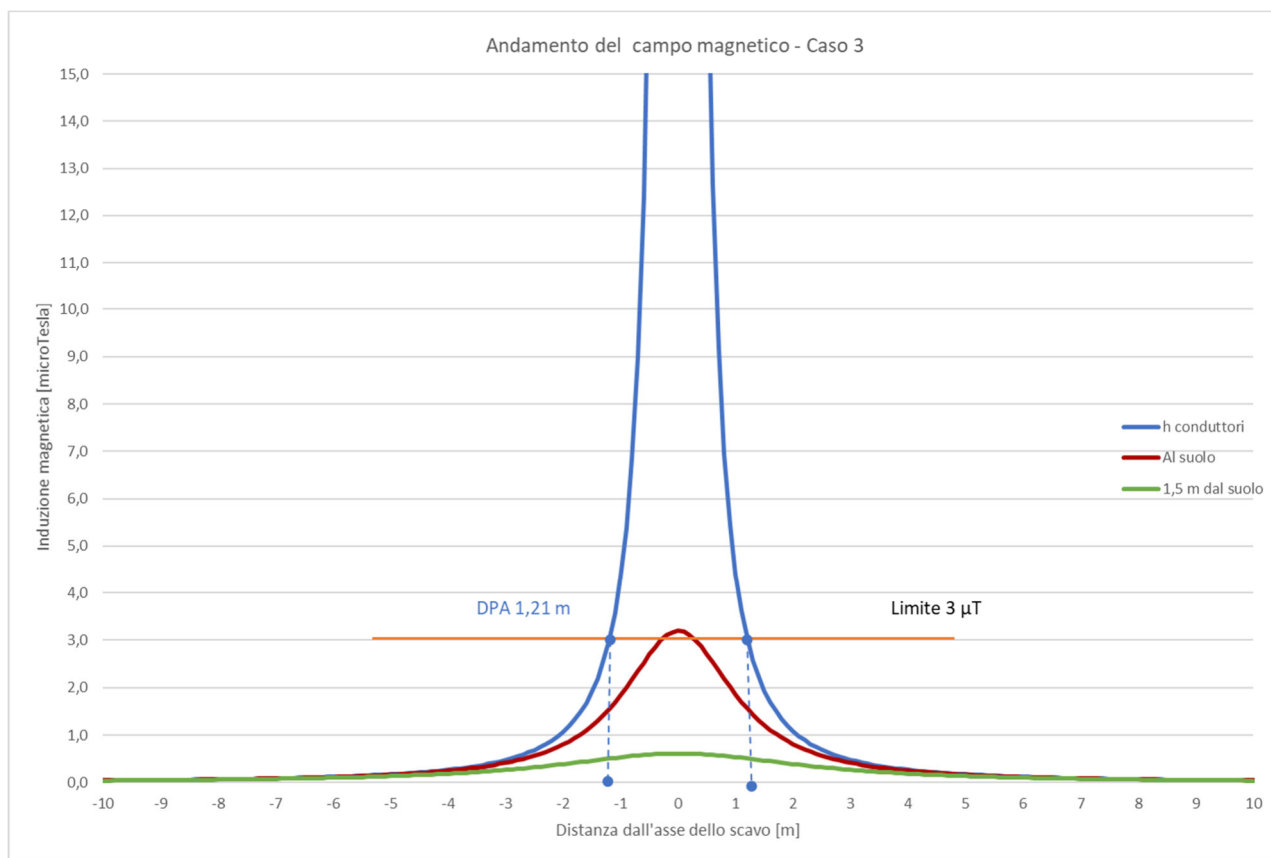


Figura 3: Andamento del campo magnetico in funzione della distanza dall'asse dei conduttori in forma grafica relativa CASO 3.

Distanza dai cavi [m]	Altezza conduttori [μT]	Al suolo [μT]	A 1,5 m dal suolo [μT]
-10	0,043	0,042	0,040
-9	0,053	0,052	0,049
-8	0,067	0,066	0,060
-7	0,087	0,085	0,076
-6	0,119	0,115	0,100
-5	0,171	0,163	0,134
-4	0,268	0,247	0,186
-3	0,476	0,415	0,267
-2	1,072	0,805	0,388
-1	4,334	1,840	0,533
0	41,640	3,197	0,609
1	4,394	1,850	0,534
2	1,080	0,809	0,389
3	0,478	0,417	0,268
4	0,268	0,248	0,186
5	0,172	0,163	0,134
6	0,119	0,115	0,100
7	0,088	0,085	0,077
8	0,067	0,066	0,060
9	0,053	0,052	0,049
10	0,043	0,042	0,040

Tabella 6: Andamento del campo magnetico in funzione della distanza dall'asse dei conduttori in forma tabellare relativa al CASO 3.

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: INE FICURINIA S.R.L

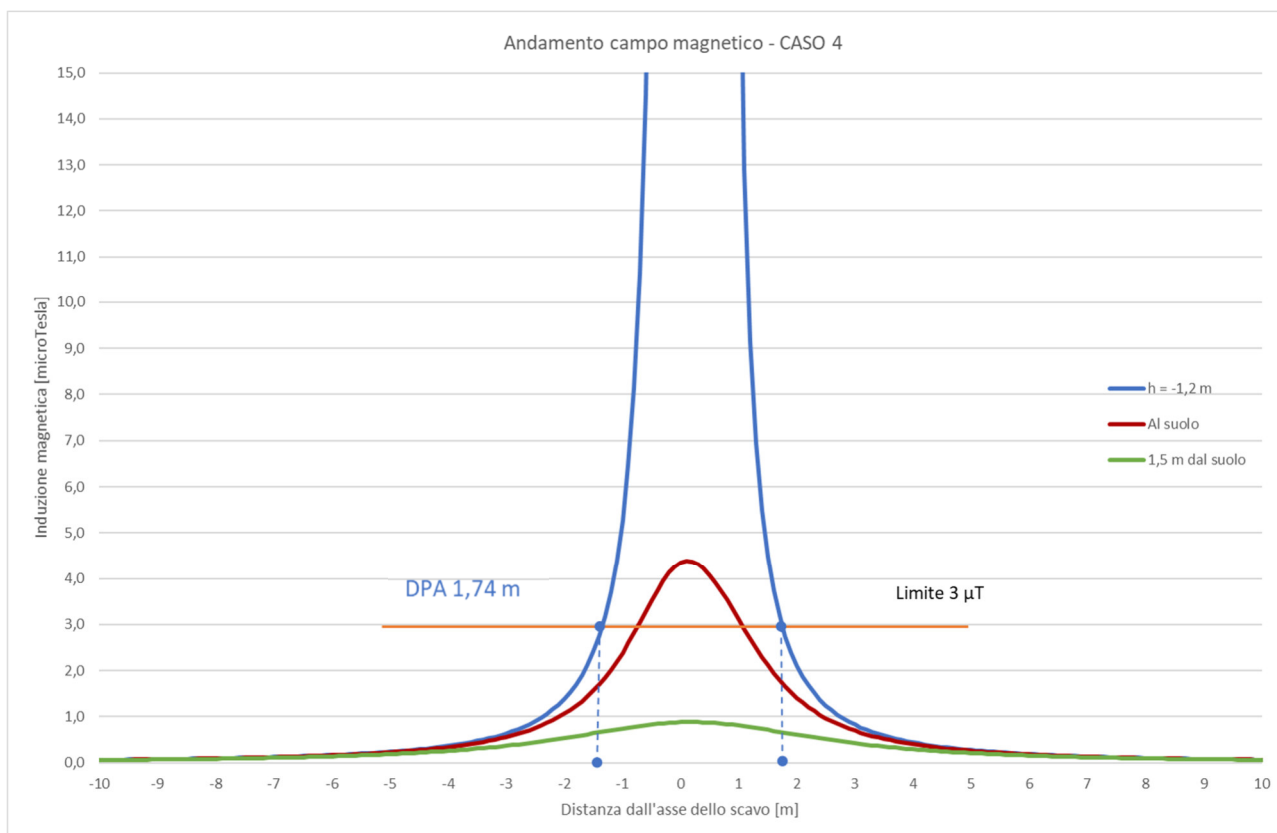


Figura 4: Andamento del campo magnetico in funzione della distanza dall'asse dei conduttori in forma grafica relativa CASO 4.

Distanza dai cavi [m]	A -1,2 m dal suolo [µT]	Al suolo [µT]	A 1,5 m dal suolo [µT]
-10	0,063	0,062	0,059
-9	0,075	0,074	0,069
-8	0,094	0,093	0,085
-7	0,123	0,120	0,108
-6	0,166	0,160	0,140
-5	0,237	0,225	0,187
-4	0,365	0,339	0,259
-3	0,637	0,560	0,370
-2	1,388	1,065	0,537
-1	5,269	2,386	0,744
0	121,226	4,349	0,879
1	20,158	3,107	0,808
2	2,107	1,409	0,609
3	0,824	0,697	0,423
4	0,441	0,403	0,294
5	0,275	0,260	0,210
6	0,188	0,180	0,155
7	0,136	0,132	0,118
8	0,104	0,101	0,093
9	0,081	0,080	0,075
10	0,066	0,065	0,061

Tabella 7: Andamento del campo magnetico in funzione della distanza dall'asse dei conduttori in forma tabellare relativa al CASO 4.

Consulente:



Titolo elaborato

**Relazione Preliminare Valutazione Campi Elettromagnetici**

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: INE FICURINIA S.R.L

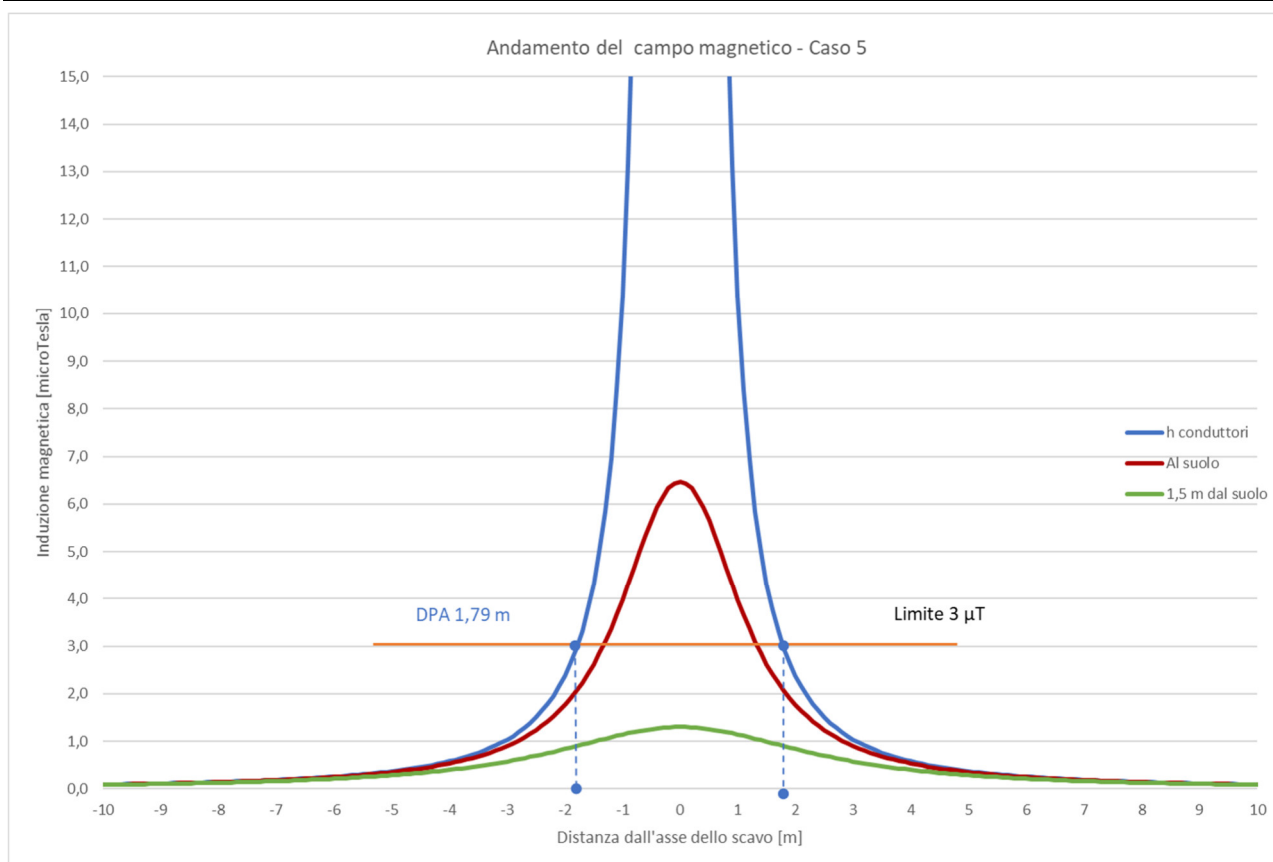


Figura 5: Andamento del campo magnetico in funzione della distanza dall'asse dei conduttori in forma grafica relativa CASO 5.

Distanza dai cavi [m]	Altezza conduttori [μT]	Al suolo [μT]	A 1,5 m dal suolo [μT]
-10	0,092	0,091	0,086
-9	0,114	0,112	0,105
-8	0,144	0,141	0,130
-7	0,189	0,184	0,165
-6	0,257	0,248	0,215
-5	0,371	0,352	0,289
-4	0,581	0,536	0,402
-3	1,038	0,903	0,578
-2	2,374	1,761	0,838
-1	10,367	3,984	1,144
0	179,157	6,474	1,301
1	10,367	3,984	1,144
2	2,374	1,761	0,838
3	1,038	0,903	0,578
4	0,581	0,536	0,402
5	0,371	0,352	0,289
6	0,257	0,248	0,215
7	0,189	0,184	0,165
8	0,144	0,141	0,130
9	0,114	0,112	0,105
10	0,092	0,091	0,086

Tabella 8: Andamento del campo magnetico in funzione della distanza dall'asse dei conduttori in forma tabellare relativa al CASO 5.

Consulente:



Titolo elaborato

**Relazione Preliminare Valutazione Campi Elettromagnetici**

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: INE FICURINIA S.R.L

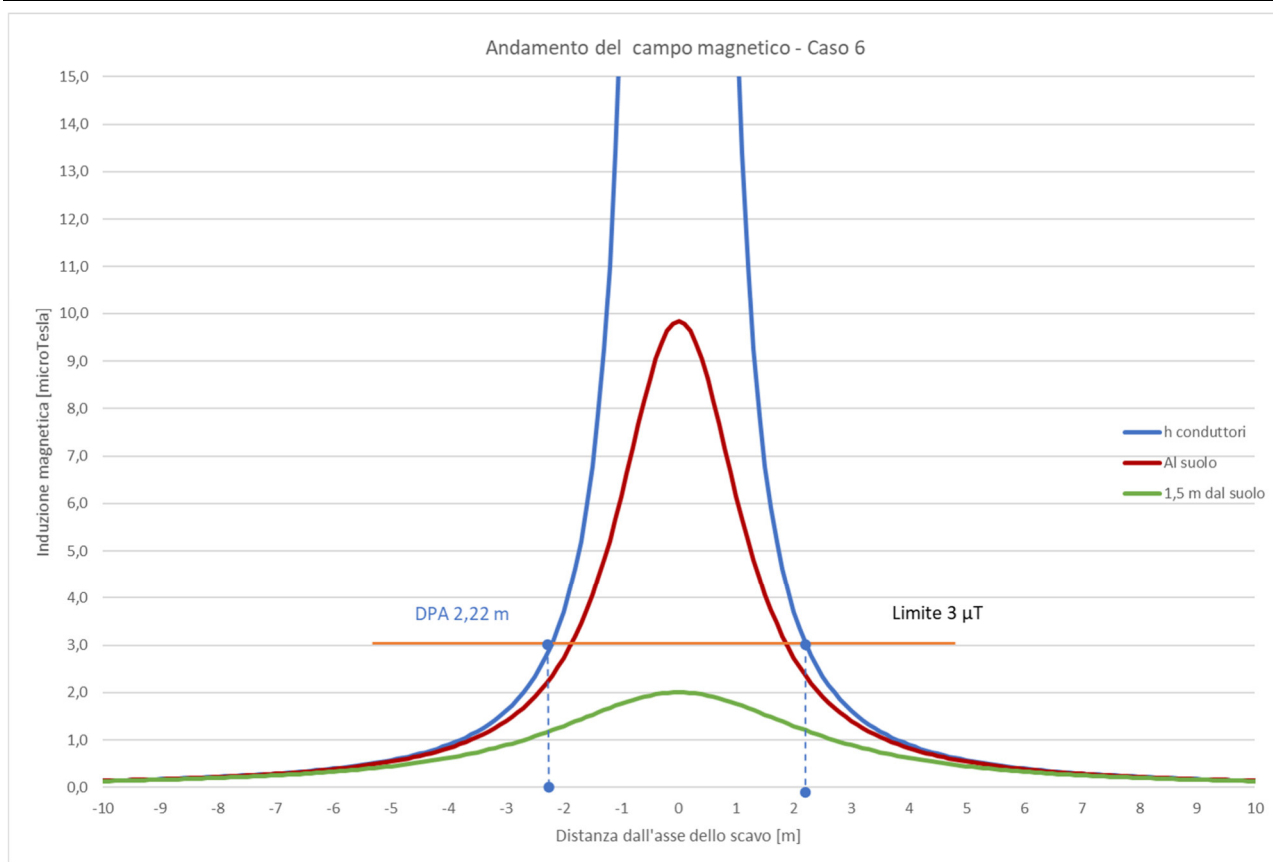


Figura 6: Andamento del campo magnetico in funzione della distanza dall'asse dei conduttori in forma grafica relativa CASO 6.

Distanza dai cavi [m]	Altezza conduttori [μT]	Al suolo [μT]	A 1,5 m dal suolo [μT]
-10	0,143	0,141	0,134
-9	0,177	0,174	0,163
-8	0,224	0,219	0,202
-7	0,292	0,285	0,256
-6	0,398	0,384	0,333
-5	0,574	0,546	0,448
-4	0,901	0,831	0,623
-3	1,613	1,402	0,895
-2	3,705	2,733	1,297
-1	16,678	6,147	1,767
0	315,906	9,841	2,006
1	16,678	6,147	1,767
2	3,705	2,733	1,297
3	1,613	1,402	0,895
4	0,901	0,831	0,623
5	0,574	0,546	0,448
6	0,398	0,384	0,333
7	0,292	0,285	0,256
8	0,224	0,219	0,202
9	0,177	0,174	0,163
10	0,143	0,141	0,134

Tabella 9: Andamento del campo magnetico in funzione della distanza dall'asse dei conduttori in forma tabellare relativa al CASO 6.

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: INE FICURINIA S.R.L

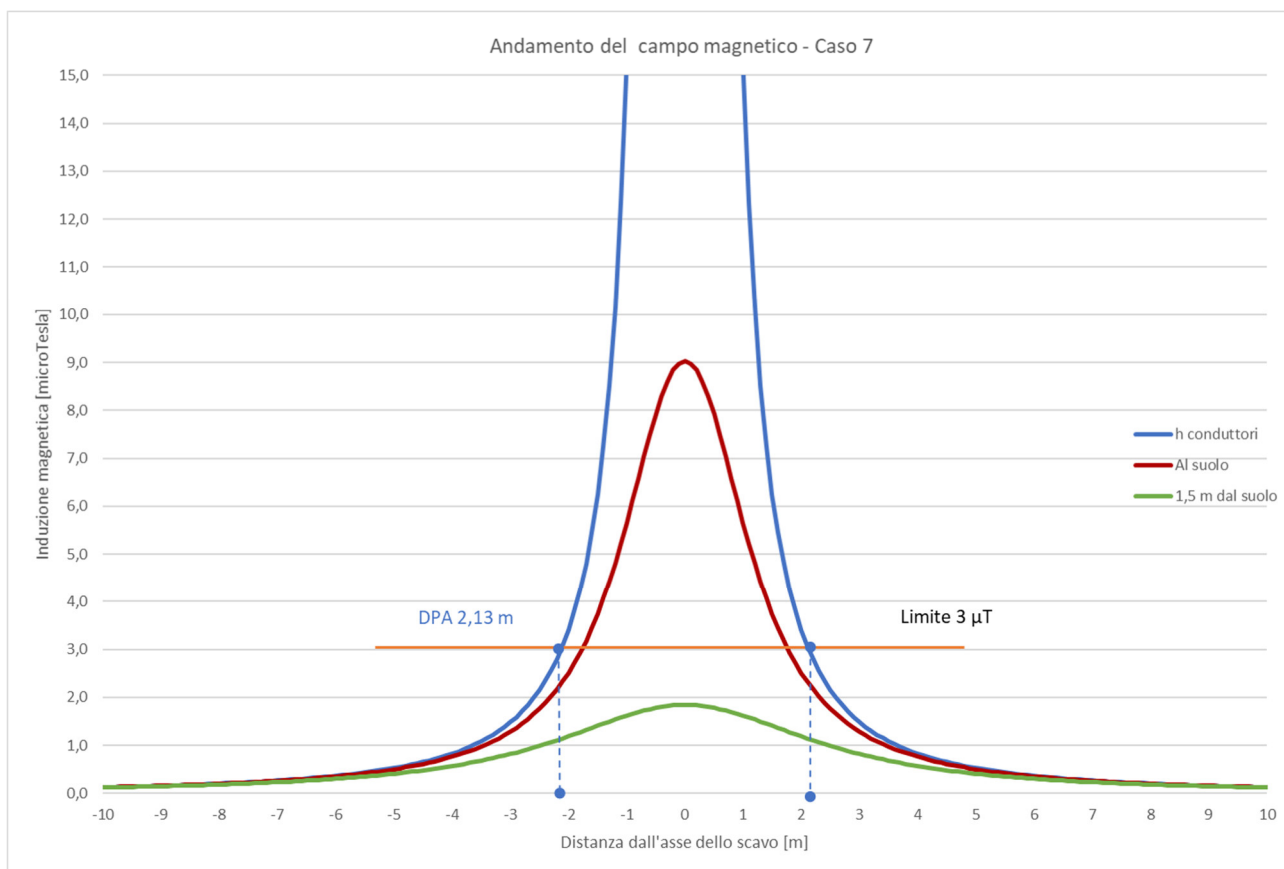


Figura 7: Andamento del campo magnetico in funzione della distanza dall'asse dei conduttori in forma grafica relativa CASO 7.

Distanza dai cavi [m]	Altezza conduttori [μT]	Al suolo [μT]	A 1,5 m dal suolo [μT]
-10	0,131	0,130	0,123
-9	0,162	0,160	0,149
-8	0,206	0,201	0,185
-7	0,269	0,262	0,235
-6	0,366	0,353	0,306
-5	0,528	0,502	0,412
-4	0,828	0,765	0,573
-3	1,483	1,289	0,823
-2	3,409	2,514	1,192
-1	15,383	5,651	1,624
0	286,171	9,026	1,843
1	15,383	5,651	1,624
2	3,409	2,514	1,192
3	1,483	1,289	0,823
4	0,828	0,765	0,573
5	0,528	0,502	0,412
6	0,366	0,353	0,306
7	0,269	0,262	0,235
8	0,206	0,201	0,185
9	0,162	0,160	0,149
10	0,131	0,130	0,123

Tabella 10: Andamento del campo magnetico in funzione della distanza dall'asse dei conduttori in forma tabellare relativa al CASO 7.

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: INE FICURINIA S.R.L



## 9 DISTANZE DI PRIMA APPROSSIMAZIONE

Il calcolo della DPA per i cavidotti di collegamento in MT simulati si traduce graficamente nell'individuazione di una distanza che ha origine dal punto di proiezione dall'asse del cavidotto al suolo e ha termine in un punto individuato sul suolo il cui valore del campo magnetico risulta essere uguale o inferiore ai 3  $\mu$ T. Si riportano nella seguente tabella le distanze di prima approssimazione per il tratto di cavidotto preso in esame:

CASO DI STUDIO	N° TERNE	SEZIONI [mm <sup>2</sup> ]	TIPOLOGIA CAVO	TENSIONE [kV]	DPA [m]
1 <sup>(1)</sup>	1	400	ARE4H5E	30	1
2 <sup>(1)</sup>	2	400 - 95	ARE4H5E	30	2
3 <sup>(1)</sup>	3	300 - 300 - 400	ARE4H5E	30	2
4 <sup>(1)</sup>	5	500 - 185 - 95 - 300 - 300	ARE4H5E	30	2
5 <sup>(2)</sup>	2	630 - 630	ARE4H5E	30	2
6 <sup>(2)</sup>	4	630-630-630-630	ARE4H5E	30	3
7 <sup>(2)</sup>	4	(630-630)-(630-630)	ARE4H5E	30	3

(1) Collegamento fra le diverse aree di impianto

(2) Collegamento fra le singole cabine di raccolta e la SSE

Tabella 11: Distanza di prima approssimazione per cavidotti MT

In dettaglio si sono ottenuti i seguenti valori:

- CASO 1 - Valore a 3  $\mu$ T: 0,78 m - Valore DPA: 1 m;
- CASO 2 - Valore a 3  $\mu$ T: 1,06 m - Valore DPA: 2 m;
- CASO 3 - Valore a 3  $\mu$ T: 1,21 m - Valore DPA: 2 m;
- CASO 4 - Valore a 3  $\mu$ T: 1,74 m - Valore DPA: 2 m;
- CASO 5 - Valore a 3  $\mu$ T: 1,79 m - Valore DPA: 2 m;
- CASO 6 - Valore a 3  $\mu$ T: 2,22 m - Valore DPA: 3 m;
- CASO 7 - Valore a 3  $\mu$ T: 2,13 m - Valore DPA: 3 m;


le cui DPA sono state calcolate con una approssimazione non superiore al metro così come indicato nel paragrafo 5.1.2 della guida allegata al DM del 29/05/2008.

## 10 SOTTOSTAZIONE ELETTRICA 150/30 kV

Nella sottostazione elettrica di utenza la tensione viene innalzata da 30 kV a 150 kV.

La sottostazione utente consiste nelle seguenti apparecchiature:

- Trasformatore AT/MT 150/30 kV e stallo trasformatore con apparecchiature di misura, controllo e protezione isolati in aria;
- Sistema di sbarre;
- Stallo di linea con apparecchiature di misura, controllo e protezione isolati in aria e collegamento in cavo interrato alla stazione 150 kV della Rete elettrica nazionale tramite terna di cavi interrati;
- Opere civili contenenti i quadri MT di arrivo e protezione linee, protezione trasformatore e misura, i quadri BT di alimentazione servizi ausiliari, sistema di controllo da locale e da remoto, gruppo elettrogeno di soccorso.

<b>Consulente:</b>  Via degli Arredatori 8 70026 Modugno (BA)	<b>Titolo elaborato</b> <b>Relazione Preliminare Valutazione Campi Elettromagnetici</b>
Codice elaborato: RS06REL105A0	Pag. 19 di 23



Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**

L'area occupata dalla sottostazione è opportunamente recintata e tale recinzione comprende tutta una zona di pertinenza intorno alle apparecchiature, per permettere le operazioni di costruzione e manutenzione con mezzi pesanti. Per questo motivo nel Decreto 29-05-2008 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si evidenzia che generalmente la fascia di rispetto rientra nei confini della suddetta area di pertinenza, rendendo superflua la valutazione.

Le stazioni ad alta tensione sono caratterizzate da valori di campo elettrico ed induzione magnetica che dipendono, oltre che dall'intensità della corrente di esercizio, dalle caratteristiche degli specifici componenti presenti nella stazione stessa.

I valori più elevati del campo elettrico sono attribuibili al funzionamento dei sezionatori di sbarra (1,2 – 5 kV/m), mentre il valore più elevato di induzione magnetica è registrabile in corrispondenza dei trasformatori (6 – 15 μT), valori che scendono in genere al disotto persino degli obiettivi di qualità in corrispondenza della recinzione della stazione.

A scopo di esempio, di seguito, è riportata l'individuazione delle fasce di rispetto relative ad una cabina primaria di Enel, estratto dalle Linee guida per l'applicazione del par. 5.1.3 dell'allegato al DM 29-05-2008).

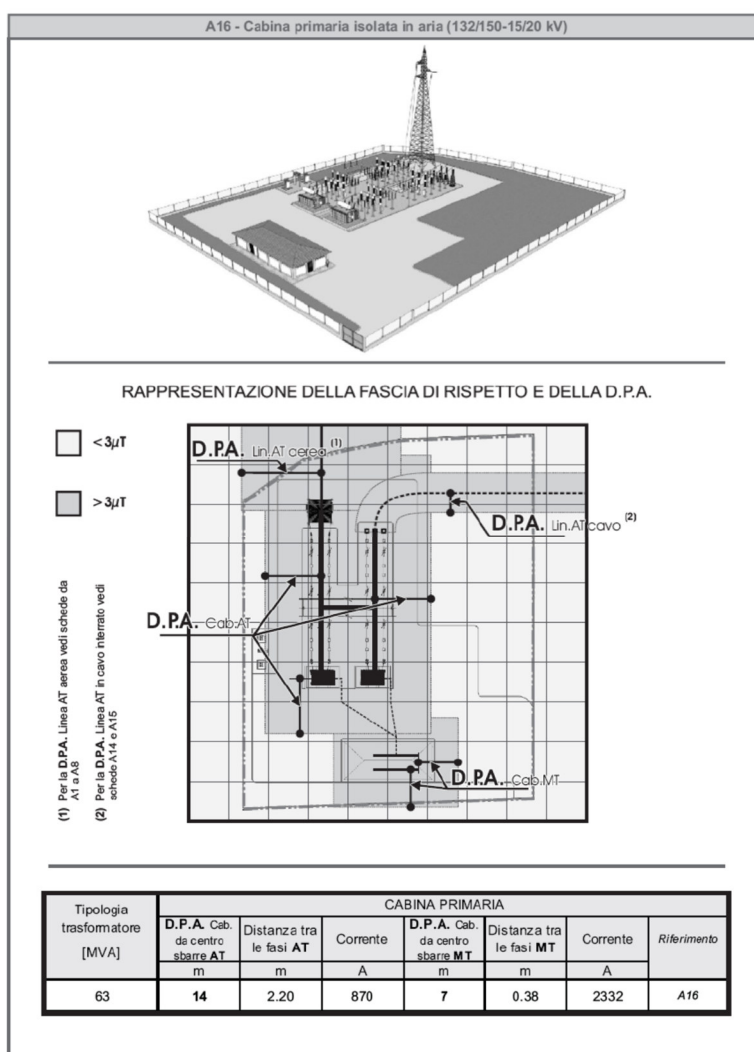


Figura 8: Esempio di fasce di rispetto relative ad una cabina primaria

Le aree esterne alla stazione ad alta tensione, quindi, sono caratterizzate da valori di induzione magnetica e di campo elettrico inferiori ai limiti normativi vigenti.

Consulente:



Titolo elaborato

**Relazione Preliminare Valutazione Campi Elettromagnetici**

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



## 11 LINEA DI CONNESSIONE IN AT

La stazione elettrica di utenza, sarà collegata alla stazione Terna con una terna di cavi AT posati entro cavidotto interrato con posa a trifoglio e ad una profondità di 1,5 m.

Nella tabella seguente sono riportati i dati principali del cavidotto.

Linea	Potenza trasmessa	Portata in servizio nominale	Sezione conduttore	Sezione schermo	Diametro cavo	Portata al limite termico del cavo <sup>(2)</sup>
	[MW]	[A]	[mm <sup>2</sup> ]	[mm <sup>2</sup> ]	[mm]	[A]
Tra Sottostazione 150/30 kV e stazione di TERNA	240,5	978,5	3x1x2500	95	119	1605

(1) posa interrata a trifoglio e resistività del terreno  $\rho=1 \text{ }^\circ\text{Cm/W}$  (valore ricavato dalla scheda tecnica del cavo)

Tabella 12: Caratteristiche dimensionale dei cavi in AT

Ai fini del dimensionamento dei cavi in AT e della valutazione dei campi magnetici, di seguito descritta, è stata considerata come potenza massima trasmessa un valore di 240,5 MW.

### 11.1 Determinazione dei campi magnetici

Per la realizzazione del collegamento tra la sottostazione 150/30 kV e la nuova Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN, sono stati considerati cavi in rame con schermo in alluminio avente sezione 2500 mm<sup>2</sup>, disposti a trifoglio, posati entro cavidotto ad una profondità di 1,5 m.

Maggiori dettagli sulle correnti massime trasportate e le caratteristiche dei conduttori sono riportati in tabella 12.

I valori del campo magnetico sono stati misurati all'altezza dei conduttori (-1,50 m), al suolo e ad un'altezza dal suolo di 1,50 m. Più precisamente, i risultati di seguito riportati illustrano l'andamento del campo magnetico in funzione della distanza dall'asse dei conduttori e l'andamento del campo magnetico su di un asse ortogonale all'asse dei conduttori.

Consulente:



Titolo elaborato

**Relazione Preliminare Valutazione Campi Elettromagnetici**

Codice elaborato: RS06REL105A0

Pag. 21 di 23

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: INE FICURINIA S.R.L

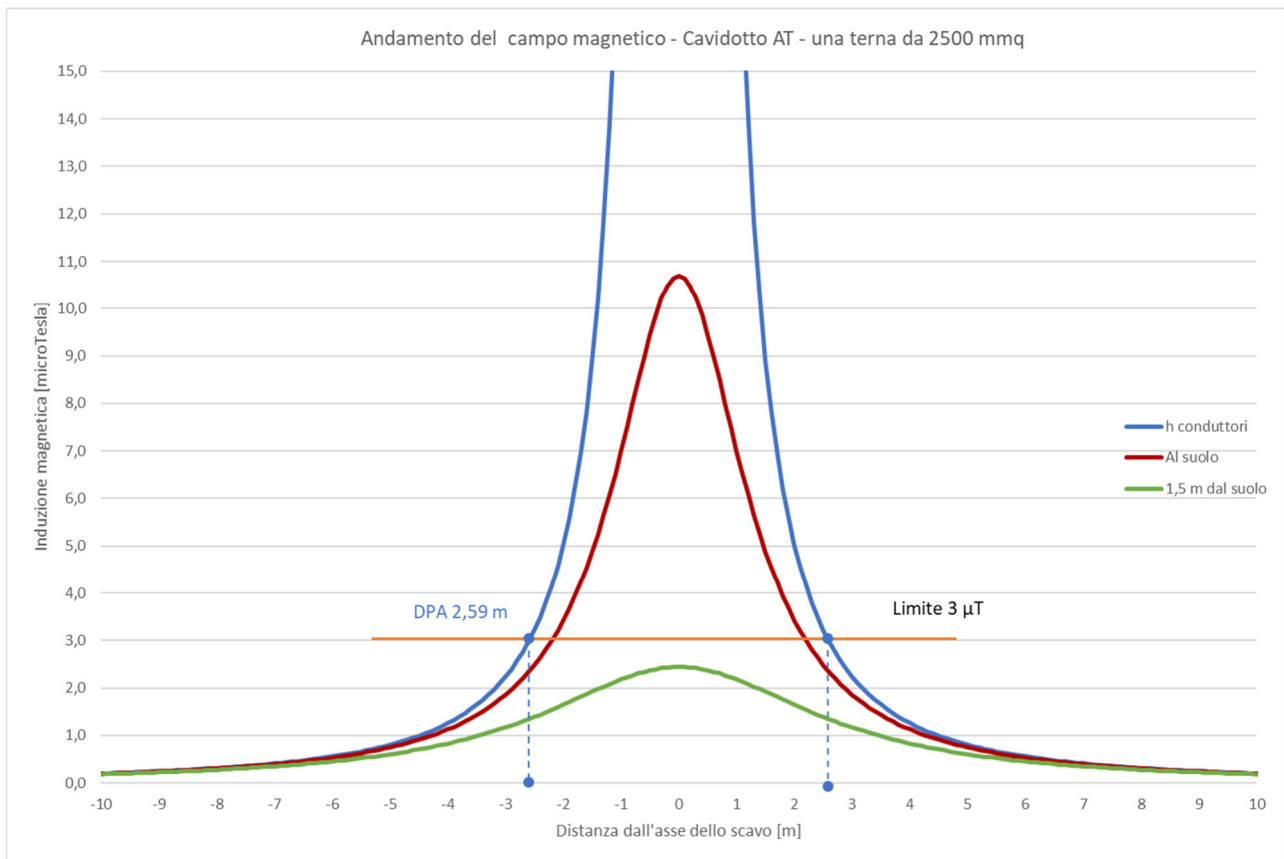


Figura 9: Andamento del campo magnetico in funzione della distanza dall'asse dei conduttori in forma grafica relativa al cavidotto AT

Distanza dai cavi [m]	Altezza conduttori [μT]	Al suolo [μT]	A 1,5 m dal suolo [μT]
-10	0,202	0,198	0,186
-9	0,249	0,243	0,226
-8	0,315	0,306	0,279
-7	0,411	0,396	0,352
-6	0,560	0,532	0,456
-5	0,806	0,750	0,607
-4	1,260	1,128	0,832
-3	2,238	1,854	1,169
-2	5,026	3,430	1,647
-1	19,913	6,996	2,180
0	440,653	10,700	2,444
1	19,913	6,996	2,180
2	5,026	3,430	1,647
3	2,238	1,854	1,169
4	1,260	1,128	0,832
5	0,806	0,750	0,607
6	0,560	0,532	0,456
7	0,411	0,396	0,352
8	0,315	0,306	0,279
9	0,249	0,243	0,226
10	0,202	0,198	0,186

Tabella 13: Andamento del campo magnetico in funzione della distanza dall'asse dei conduttori in forma tabellare relativa ai cavi AT

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



## 11.2 Distanze di prima approssimazione

Il calcolo della DPA per i cavidotti di collegamento in AT simulati si traduce graficamente nell'individuazione di una distanza che ha origine dal punto di proiezione dall'asse del cavidotto al suolo e ha termine in un punto individuato sul suolo il cui valore del campo magnetico risulta essere uguale o inferiore ai 3  $\mu$ T. La distanza di prima approssimazione per il tratto di cavidotto preso in esame è pari a 3 m (valore di 3  $\mu$ T a 2,59 m), valore approssimato al metro così come indicato nel paragrafo 5.1.2 della guida allegata al DM del 29/05/2008.

## 12 CONCLUSIONI

La determinazione delle fasce di rispetto è stata effettuata in accordo al D.M. del 29/05/2008 riportando per ogni opera elettrica la summenzionata DPA. Dalle analisi e considerazioni fatte si può desumere quanto segue:


- I valori di campo elettrico si possono considerare inferiori ai valori imposti dalla norma (<5000 V/m) in quanto le aree con valori superiori ricadono all'interno delle recinzioni della sottostazione elettrica e dei locali quadri e subiscono un'attenuazione per effetto della presenza di elementi posti fra la sorgente e il punto irradiato;
- Per i cavidotti in media tensione la distanza di prima approssimazione non eccede il range di  $\pm$  3 m rispetto all'asse del cavidotto;
- Per la sottostazione elettrica 150/30 kV le fasce di rispetto ricadono nei confini della suddetta area di pertinenza rendendo superflua la valutazione secondo il Decreto 29-05-2008 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Per il cavidotto in AT la distanza di prima approssimazione non eccede il range di  $\pm$  3 m rispetto all'asse del cavidotto.

*All'interno delle aree summenzionate delimitate dalle DPA non risultano recettori sensibili ovvero aree di gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, luoghi adibiti a permanenza di persone per più di quattro ore giornaliere.*

*Si può quindi concludere che la realizzazione delle opere elettriche relative alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, sito nei di Comuni di Ramacca e Castel di Iudica (CT) e delle relative opere e infrastrutture connesse, rispetta la normativa vigente.*

*In fase esecutiva si valuterà la possibilità di ridurre ulteriormente le emissioni elettromagnetiche e quindi le DPA valutando soluzioni tecniche e di posa alternative e migliorative.*

\*\*\*\*\*

<p>Consulente:  Via degli Arredatori 8 70026 Modugno (BA)</p>	<p>Titolo elaborato <b>Relazione Preliminare Valutazione Campi Elettromagnetici</b></p>
<p>Codice elaborato: RS06REL105A0</p>	<p>Pag. 23 di 23</p>