



TRANSIZIONE ECOLOGICA



REGIONE SICILIA



COMUNE DI RAMACCA



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

NOME PROGETTO:

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA".

ID. PROGETTO DEL MITE:

PROCEDURA:

Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

PROPONENTE:



INE Ficurinia Srl  
A Company of ILOS New Energy Italy

INE FICURINIA S.R.L.  
Piazza di Sant Anastasia 7  
00186 Roma (RM)  
ineficuriniarsrl@legalmail.it  
RESPONSABILE PROGETTO:  
Ing. Jury Mancinelli

INE FICURINIA S.R.L.

a company of ILOS New Energy Italy  
P.IVA e C.F.: IT 11311551002

Sege legale: Piazza di Sant Anastasia 7, 00186 Roma  
ineficuriniarsrl@legalmail.it

Firmato Digitalmente

Legale rappresentante: Ing. Sergio Chiericoni



IDENTIFICATORE ELABORATO:

RS06REL111A0

CARTELLA:

VIA\_2

TITOLO ELABORATO:

Relazione di calcolo - tabulati - Muro di recinzione SEU

SCALA:

-

ELABORATO REDATTO DA:



PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO

Arato SRL  
Dott. Ing. Giada Stella Maria Bolignano  
Ordine degli Ingegneri, Prov. di Reggio Calabria, n. A 2508  
Via Diaz, 74 - 74023 Grottaglie (TA)  
info@aratosrl.com



OPERE ELETTRICHE

Studio Tecnico BFP SRL  
Dott. Ing. Danilo Pomponio  
Ordine degli Ingegneri, Prov. di Bari, n. A6222  
Via Degli Arredatori, 8 - 70026 Modugno (BA)  
info@bfpgroup.net



ACUSTICA

Dott. Ing. Marcello Latanza  
Ordine degli Ingegneri, Prov. di Taranto, n. A2166  
via Costa 25/b - 74027 S. Giorgio Jonico (TA)  
marcellolatanza@gmail.com



ARCHEOLOGIA

GeA Archeologia Preventiva  
Dott. Archeologa Ghiselda Pennisi, Abilitazione MIBACT 2192  
Via De Gasperi, 4 - 95030 Sant'Agata Li Battiati (CT)  
info@aratosrl.com

GEOLOGIA E IDROLOGIA



Dott. Geol. Domenico Boso  
Ordine dei Geologi della Sicilia, n. 1005  
Geoexpert di Maria Rita Arcidiacono  
via Panebianco, 10  
95024 Acireale (CT)

IDRAULICA

13 Ingegneria S.r.l.

13 Ingegneria S.r.l.  
Dott. Ing. Alfredo Foti  
Ordine degli Ingegneri, Prov. di Catania, n. A2333  
via Galermo, 306 - 95123 Catania (CT)  
i3ingegneria@gmail.com



STUDIO PEDO-AGRONOMICO

Dott. Agr. Arturo Urso  
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali,  
Prov. di Catania, n. 1280  
Via Pulvirenti, 10  
95131 Catania (CT)  
arturo.urso@gmail.com



STRUTTURE ED OPERE CIVILI

Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Ordine degli Ingegneri, Prov. di Catania, n. A6223  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania (CT)  
sep.furnari@gmail.com

N. REV.	DATA	REVISIONE
0	apr-22	Emissione

ELABORATO	VERIFICATO	VALIDATO
Ing. Furnari	INE Ficurinia S.r.l.	INE Ficurinia S.r.l.

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



## SOMMARIO

PREMESSA .....	3
1 - DESCRIZIONE GENERALE DELL'OPERA .....	4
2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	5
3 - MATERIALI IMPIEGATI E RESISTENZE DI CALCOLO .....	6
4 - TERRENO DI FONDAZIONE .....	10
5 - ANALISI DEI CARICHI .....	12
6 - VALUTAZIONE DELL'AZIONE SISMICA .....	13
6.1 VERIFICHE DI REGOLARITÀ .....	14
6.2 CLASSE DI DUTTILITÀ .....	15
6.3 SPETTRI DI PROGETTO PER S.L.U. E S.L.D. ....	15
6.4 METODO DI ANALISI .....	19
6.5 VALUTAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI .....	20
6.6 COMBINAZIONE DELLE COMPONENTI DELL'AZIONE SISMICA .....	21
6.7 ECCENTRICITÀ ACCIDENTALI .....	22
7 - AZIONI SULLA STRUTTURA .....	22
7.1 STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA .....	22
7.2 STATO LIMITE DI DANNO .....	24
7.3 STATI LIMITE DI ESERCIZIO .....	25
8 - CODICE DI CALCOLO IMPIEGATO .....	26
8.1 DENOMINAZIONE .....	27
8.2 SINTESI DELLE FUNZIONALITÀ GENERALI .....	27
8.3 SISTEMI DI RIFERIMENTO .....	28
8.3.1 RIFERIMENTO GLOBALE .....	28
8.3.2 RIFERIMENTO LOCALE PER PARETI .....	28
8.3.3 RIFERIMENTO LOCALE PER SOLETTE E PLATEE .....	29
8.4 MODELLO DI CALCOLO .....	29
9 PROGETTO E VERIFICA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI .....	32
9.1 VERIFICHE DI RESISTENZA .....	32
9.1.1 ELEMENTI IN C.A. ....	32
9.1.1.1 FONDAZIONI SUPERFICIALI .....	33
9.2 GERARCHIA DELLE RESISTENZE .....	33
9.2.1 ELEMENTI IN C.A. ....	33
9.2.2 FONDAZIONI .....	34
9.3 DETTAGLI STRUTTURALI .....	35
9.3.1 NODI IN C.A. ....	35
10 - TABULATI DI CALCOLO .....	35
MATERIALI CALCESTRUZZO ARMATO .....	36
MATERIALI ACCIAIO .....	36
TENSIONI AMMISSIBILI ALLO SLE DEI VARI MATERIALI .....	37

**Consulente:**

Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



ANALISI CARICHI .....	38
TIPOLOGIE DI CARICO .....	38
SLU: NON SISMICA - STRUTTURALE SENZA AZIONI GEOTECNICHE.....	39
COMBINAZIONI SISMICHE .....	44
SERVIZIO(SLE): CARATTERISTICA(RARA).....	45
SERVIZIO(SLE): FREQUENTE .....	46
SERVIZIO(SLE): QUASI PERMANENTE .....	47
DATI GENERALI ANALISI SISMICA .....	47
DATI GENERALI ANALISI SISMICA - FATTORI DI COMPORTAMENTO .....	48
PRINCIPALI ELEMENTI ANALISI SISMICA .....	50
LIVELLI O PIANI.....	50
PARETI.....	51
PLATEE.....	52
CARICHI SULLE PARETI.....	53
CARICHI SULLE PLATEE.....	54
NODI - SPOSTAMENTI PER CONDIZIONI DI CARICO NON SISMICHE .....	54
NODI - SPOSTAMENTI PER EFFETTO DEL SISMA .....	63
NODI - SPOSTAMENTI PER ECCENTRICITÀ ACCIDENTALE.....	69
PARETI - TENSIONI PER CONDIZIONI DI CARICO NON SISMICHE .....	74
PARETI - TENSIONI PER EFFETTO DEL SISMA .....	78
PARETI - TENSIONI PER ECCENTRICITÀ ACCIDENTALE.....	79
PLATEE - TENSIONI PER CONDIZIONI DI CARICO NON SISMICHE .....	82
PLATEE - TENSIONI PER EFFETTO DEL SISMA.....	85
PLATEE - TENSIONI PER ECCENTRICITÀ ACCIDENTALE.....	86
EDIFICIO - VERIFICHE DI RIPARTIZIONE DELLE FORZE SISMICHE.....	88
EDIFICIO - VERIFICA PER ANALISI STATICA.....	88
PARETI - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (ELEVAZIONE).....	89
PARETI - VERIFICHE A TAGLIO PER PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (ELEVAZIONE).....	91
PARETI - VERIFICHE DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO (ELEVAZIONE).....	92
PARETI - VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE (ELEVAZIONE) .....	93
PIANI - VERIFICHE REGOLARITÀ (ELEVAZIONE) .....	94
EFFETTI DELLE NON LINEARITÀ GEOMETRICHE PER SISMA (ELEVAZIONE) .....	95
PIANI - VERIFICHE AGLI SPOSTAMENTI.....	96
PLATEE - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (FONDAZIONE) .....	96
PLATEE - VERIFICHE DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO (FONDAZIONE) .....	98
PLATEE - VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE (FONDAZIONE).....	99
VERIFICHE CARICO LIMITE FONDAZIONI DIRETTE ALLO SLU (FONDAZIONE) .....	100
VERIFICHE CARICO LIMITE FONDAZIONI DIRETTE ALLO SLD (FONDAZIONE) .....	100

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE	
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 2 di 101	

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



#### **PREMESSA**

La società **INE FICURINIA S.r.l.** facente parte del gruppo **ILOS New Energy S.r.l.**, avvalendosi del know-how della capogruppo, intende realizzare in provincia di Catania nei Comuni di Ramacca e Castel di Iudica un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW e potenza installata pari a 261,646 MW.

L'impianto verrà allacciato alla RTN attraverso il collegamento in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV di una nuova stazione elettrica (SE) RTN 380/150 kV da inserire in entra – esce sulla futura linea RTN a 380 kV "Chiaramonte Gulfi- Ciminna", di cui al Piano di Sviluppo Terna.

La presente relazione redatta dall' Ing. Giuseppe Furnari è finalizzata alla verifica del muro di recinzione SSE.

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE	
Codice elaborato: RS06REL111A0		Pag. 3 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



## 1 - DESCRIZIONE GENERALE DELL'OPERA

La presente relazione ha come oggetto il dimensionamento strutturale del muro della SSE, che ha una ampiezza di 50x200,00m, essa è circonscritta da un muro continuo in c.a dell'altezza di 2,50m.

Vengono riportate di seguito due viste assometriche contrapposte, allo scopo di consentire una migliore comprensione della struttura oggetto della presente relazione:

### Vista Anteriore

*La direzione di visualizzazione (bisettrice del cono ottico), relativamente al sistema di riferimento globale 0,X,Y, Z, ha versore (1;1;-1)*

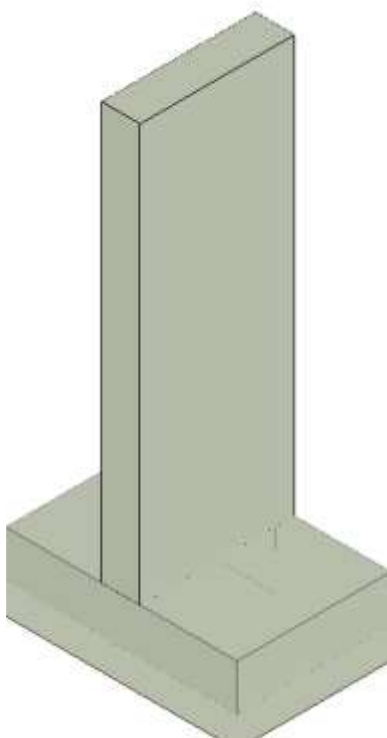


Figure 1: *Vista anteriore*

### Vista Posteriore

*La direzione di visualizzazione (bisettrice del cono ottico), relativamente al sistema di riferimento globale 0,X,Y, Z, ha versore (-1;-1;-1)*

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 4 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**

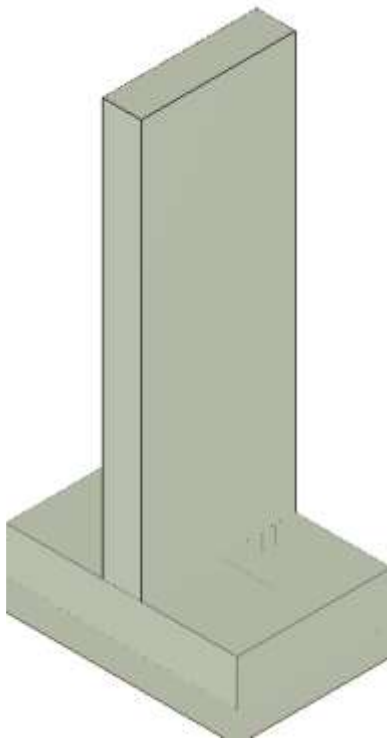


Figure 2: *Vista posteriore*

## 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le fasi di analisi e verifica della struttura sono state condotte in accordo alle seguenti disposizioni normative, per quanto applicabili in relazione al criterio di calcolo adottato dal progettista, evidenziato nel prosieguo della presente relazione:

**Legge 5 novembre 1971 n. 1086** (G.U. 21 dicembre 1971 n. 321)

*"Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".*

**Legge 2 febbraio 1974 n. 64** (G.U. 21 marzo 1974 n. 76)

*"Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".*

Indicazioni progettive per le nuove costruzioni in zone sismiche a cura del Ministero per la Ricerca scientifica - Roma 1981.

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 5 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**D. M. Infrastrutture Trasporti 17/01/2018** (G.U. 20/02/2018 n. 42 - Suppl. Ord. n. 8)

"Aggiornamento delle *Norme tecniche per le Costruzioni*".

Inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni, ad integrazione della norma precedente e per quanto con esse non in contrasto, sono state utilizzate le indicazioni contenute nelle seguenti norme:

**Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP.** (G.U. Serie Generale n. 35 del 11/02/2019 - Suppl. Ord. n. 5)

Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

### 3 - MATERIALI IMPIEGATI E RESISTENZE DI CALCOLO

Tutti i materiali strutturali impiegati devono essere muniti di marcatura "CE", ed essere conformi alle prescrizioni del "REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011", in merito ai prodotti da costruzione.

Per la realizzazione dell'opera in oggetto saranno impiegati i seguenti materiali:

#### MATERIALI CALCESTRUZZO ARMATO

Caratteristiche calcestruzzo armato

N <sub>id</sub>	γ <sub>k</sub>	α <sub>T, i</sub>	E	G	C <sub>Erid</sub>	Stz	R <sub>ck</sub>	R <sub>cm</sub>	%R <sub>ck</sub>	γ <sub>c</sub>	f <sub>cd</sub>	f <sub>ctd</sub>	f <sub>cfm</sub>	N	n Ac
	[N/m <sup>3</sup> ]	[1/°C]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[%]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]			[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		
<b>Cls C25/30_B450C - (C25/30)</b>															
001	25.000	0,000010	31.447	13.103	60	P	30,00	-	0,85	1,50	14,11	1,19	3,07	15	002

#### LEGENDA:

**N<sub>id</sub>** Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali.

**γ<sub>k</sub>** Peso specifico.

**α<sub>T, i</sub>** Coefficiente di dilatazione termica.

**E** Modulo elastico normale.

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 6 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



### Caratteristiche calcestruzzo armato

N <sub>id</sub>	$\gamma_k$	$\alpha_{T,i}$	E	G	C <sub>Erid</sub>	Stz	R <sub>ck</sub>	R <sub>cm</sub>	%R <sub>ck</sub>	$\gamma_c$	f <sub>cd</sub>	f <sub>ctd</sub>	f <sub>cfm</sub>	N	n Ac
	[N/m <sup>3</sup> ]	[1/°C]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[%]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]			[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		

**G** Modulo elastico tangenziale.

**C<sub>Erid</sub>** Coefficiente di riduzione del Modulo elastico normale per Analisi Sismica [ $E_{sisma} = E \cdot C_{Erid}$ ].

**Stz** Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo).

**R<sub>ck</sub>** Resistenza caratteristica cubica.

**R<sub>cm</sub>** Resistenza media cubica.

**%R<sub>ck</sub>** Percentuale di riduzione della R<sub>ck</sub>

$\gamma_c$  Coefficiente parziale di sicurezza del materiale.

**f<sub>cd</sub>** Resistenza di calcolo a compressione.

**f<sub>ctd</sub>** Resistenza di calcolo a trazione.

**f<sub>cfm</sub>** Resistenza media a trazione per flessione.

**n Ac** Identificativo, nella relativa tabella materiali, dell'acciaio utilizzato: [-] = parametro NON significativo per il materiale.

## MATERIALI ACCIAIO

### Caratteristiche acciaio

N <sub>id</sub>	$\gamma_k$	$\alpha_{T,i}$	E	G	Stz	LMT	f <sub>yk</sub>	f <sub>tk</sub>	f <sub>yd</sub>	f <sub>td</sub>	$\gamma_s$	$\gamma_{M1}$	$\gamma_{M2}$	$\gamma_{M3,SLV}$	$\gamma_{M3,SL E}$	$\gamma_{M7}$		
																NCn t	Cnt	
	[N/m <sup>3</sup> ]	[1/°C]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]			[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]								
<b>Acciaio B450C - Acciaio in Tondini - (B450C)</b>																		
002	78.500	0,00001 0	210.00 0	80.769	P	-	450,00	-	391,30	-	1,15	-	-	-	-	-	-	-

### LEGENDA:

**N<sub>id</sub>** Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali.

$\gamma_k$  Peso specifico.

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 7 di 101



Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



### Caratteristiche acciaio

N <sub>id</sub>	$\gamma_k$	$\alpha_{T,i}$	E	G	Stz	LMT	$f_{yk}$	$f_{tk}$	$f_{yd}$	$f_{td}$	$\gamma_s$	$\gamma_{M1}$	$\gamma_{M2}$	$\gamma_{M3,SLV}$	$\gamma_{M3,SLE}$	$\gamma_{M7}$		
																NCnt	Cnt	
	[N/mm <sup>2</sup> ]	[1/°C]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]			[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]								

$\alpha_{T,i}$  Coefficiente di dilatazione termica.

E Modulo elastico normale.

G Modulo elastico tangenziale.

Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo).

LMT Campo di validità in termini di spessore t, (per profili, piastre, saldature) o diametro, d (per bulloni, tondini, chiodi, viti, spinotti)

$f_{yk}$  Resistenza caratteristica allo snervamento

$f_{tk}$  Resistenza caratteristica a rottura

$f_{yd}$  Resistenza di calcolo

$f_{td}$  Resistenza di calcolo a Rottura (Bulloni).

$\gamma_s$  Coefficiente parziale di sicurezza allo SLV del materiale.

$\gamma_{M1}$  Coefficiente parziale di sicurezza per instabilità.

$\gamma_{M2}$  Coefficiente parziale di sicurezza per sezioni tese indebolite.

$\gamma_{M3,SLV}$  Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLV (Bulloni).

$\gamma_{M3,SLE}$  Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLE (Bulloni).

$\gamma_{M7}$  Coefficiente parziale di sicurezza precarico di bulloni ad alta resistenza (Bulloni - NCnt = con serraggio NON controllato; Cnt = con serraggio controllato). [-] = parametro NON significativo per il materiale.

**NOTE** [-] = Parametro non significativo per il materiale.

## TENSIONI AMMISSIBILI ALLO SLE DEI VARI MATERIALI

### Tensioni ammissibili allo SLE dei vari materiali

Materiale	SL	Tensione di verifica	$\sigma_{d,amm}$
			[N/mm <sup>2</sup> ]
Cls C25/30_B450C	Caratteristica(RARA)	Compressione Calcestruzzo	14,94
<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania		RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE	
Codice elaborato: RS06REL111A0			Pag. 8 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Tensioni ammissibili allo SLE dei vari materiali**

Materiale	SL	Tensione di verifica	$\sigma_{d,amm}$ [N/mm <sup>2</sup> ]
	Quasi permanente	Compressione Calcestruzzo	11,21
Acciaio B450C	Caratteristica(RARA)	Trazione Acciaio	360,00

**LEGENDA:**


**SL** Stato limite di esercizio per cui si esegue la verifica.

**$\sigma_{d,amm}$**  Tensione ammissibile per la verifica.

I valori dei parametri caratteristici dei suddetti materiali sono riportati anche nei "Tabulati di calcolo", nella relativa sezione.

Tutti i materiali impiegati dovranno essere comunque verificati con opportune prove di laboratorio secondo le prescrizioni della vigente Normativa.

I diagrammi costitutivi degli elementi in calcestruzzo sono stati adottati in conformità alle indicazioni riportate al §4.1.2.1.2.1 del D.M. 2018; in particolare per le verifiche effettuate a pressoflessione retta e pressoflessione deviata è adottato il modello (a) riportato nella seguente figura.

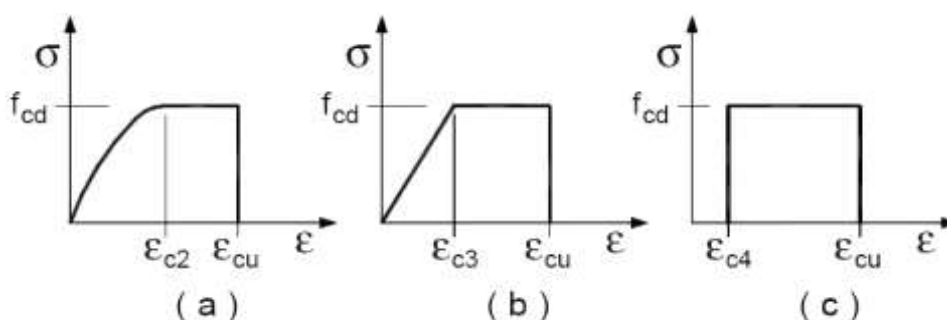

Diagrammi di calcolo tensione/deformazione del calcestruzzo.

I valori di deformazione assunti sono:

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 9 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**




$$\varepsilon_{c2} = 0,0020;$$

$$\varepsilon_{cu2} = 0,0035.$$

I diagrammi costitutivi dell'acciaio sono stati adottati in conformità alle indicazioni riportate al §4.1.2.1.2.2 del D.M. 2018; in particolare è adottato il modello elastico perfettamente plastico tipo (b) rappresentato nella figura sulla destra.

La resistenza di calcolo è data da  $f_{yk}/\gamma_s$ . Il coefficiente di sicurezza  $\gamma_s$  si assume pari a 1,15.

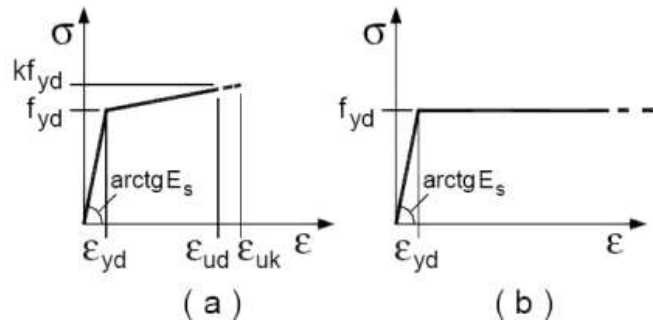

## 4 - TERRENO DI FONDAZIONE

Le proprietà meccaniche dei terreni sono state investigate mediante specifiche prove mirate alla misurazione della velocità delle onde di taglio negli strati del sottosuolo. In particolare, è stata calcolata una velocità di propagazione equivalente delle onde di taglio con la seguente relazione (eq. [3.2.1] D.M. 2018):

$$V_{S,eq} = \frac{H}{\sum_{i=1}^N \frac{h_i}{V_{S,i}}}$$

dove:

- $h_i$  è lo spessore dell'i-simo strato;
- $V_{S,i}$  è la velocità delle onde di taglio nell'i-simo strato;
- $N$  è il numero totale di strati investigati;
- $H$  è la profondità del substrato con  $V_s \geq 800$  m/s.

Le proprietà dei terreni sono, quindi, state ricondotte a quelle individuate nella seguente tabella, ponendo  $H = 30$  m nella relazione precedente ed ottenendo il parametro  $V_{s,30}$ .

**Categorie di sottosuolo che permettono l'utilizzo dell'approccio semplificato (Tab. 3.2.II D.M. 2018)**

Categoria	Caratteristiche della superficie topografica
-----------	--

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 10 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



A	<i>Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi</i> caratterizzati da valori di velocità delle onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m.
B	<i>Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti</i> , caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.
C	<i>Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti</i> con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.
D	<i>Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti</i> , con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 100 e 180 m/s.
E	<i>Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o D</i> , con profondità del substrato non superiore a 30 m.

Le indagini effettuate, mirate alla valutazione della velocità delle onde di taglio ( $V_{s,30}$ ), permettono di classificare il profilo stratigrafico, ai fini della determinazione dell'azione sismica, di categoria **C [C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti]**.

Le costanti di sottofondo (alla Winkler) del terreno sono state corrette secondo la seguente espressione:

$$K = c \cdot K_1;$$

dove:

$K_1$  = costante di Winkler del terreno riferita alla piastra standard di lato  $b = 30$  cm;

$c$  = **coefficiente di correzione, funzione del comportamento del terreno e della particolare geometria degli elementi di fondazione. Nel caso di "Riduzione Automatica" è dato dalle successive espressioni (Rif. Evaluation of coefficients of subgrade reaction K. Terzaghi, 1955 p. 315):**

$$c = \left[ \frac{(B + b)}{2 \cdot B} \right]^2 \quad \text{per terreni incoerenti}$$

$$c = \left( \frac{L/B + 0,5}{1,5 \cdot L/B} \right) \cdot \frac{b}{B} \quad \text{per terreni coerenti}$$

Essendo:

$b = 0,30$  m, dimensione della piastra standard;

$L$  = lato maggiore della fondazione;

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 11 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



B = lato minore della fondazione.

Nel caso di stratigrafia la costante di sottofondo utilizzata nel calcolo delle **sollecitazioni** è quella del terreno a contatto con la fondazione, mentre nel calcolo dei **cedimenti** la costante di sottofondo utilizzata è calcolata come media pesata delle costanti di sottofondo presenti nel volume significativo della fondazione.

Tutti i parametri che caratterizzano i terreni di fondazione sono riportati nei "Tabulati di calcolo", nella relativa sezione. Per ulteriori dettagli si rimanda alle relazioni geologica e geotecnica.

## 5 - ANALISI DEI CARICHI

Un'accurata valutazione dei carichi è un requisito imprescindibile di una corretta progettazione, in particolare per le costruzioni realizzate in zona sismica. Essa, infatti, è fondamentale ai fini della determinazione delle forze sismiche, in quanto incide sulla valutazione delle masse e dei periodi propri della struttura dai quali dipendono i valori delle accelerazioni (ordinate degli spettri di progetto).

La valutazione dei carichi e dei sovraccarichi è stata effettuata in accordo con le disposizioni del punto 3.1 del **D.M. 2018**. In particolare, è stato fatto utile riferimento alle Tabelle 3.1.I e 3.1.II del D.M. 2018, per i pesi propri dei materiali e per la quantificazione e classificazione dei sovraccarichi, rispettivamente.

La valutazione dei carichi permanenti è effettuata sulle dimensioni definitive.

Le analisi effettuate, corredate da dettagliate descrizioni, oltre che nei "Tabulati di calcolo" nella relativa sezione, sono di seguito riportate:

### ANALISI CARICHI

#### Analisi carichi

N <sub>id</sub>	T. C.	Descrizione del Carico	Tipologie di Carico	Peso Proprio		Permanente NON Strutturale		Sovraccarico Accidentale		Caric o Neve
				Descrizione	PP	Descrizione	PNS	Descrizione	SA	
										[N/m <sup>2</sup> ]
001	S	Platea	Autorimessa <= 30kN	<i>*vedi le relative tabelle dei carichi</i>	-	Sottofondo e pavimento di tipo industriale in calcestruzzo	2.000	Rimesse, aree per traffico, parcheggio e sosta di veicoli leggeri (peso a pieno carico fino a 30 kN) (Cat. F – Tab. 3.1.II - DM 17.01.2018)	2.500	0

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 12 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



#### Analisi carichi

N <sub>id</sub>	T. C.	Descrizione del Carico	Tipologie di Carico	Peso Proprio		Permanente NON Strutturale		Sovraccarico Accidentale		Carico Neve
				Descrizione	PP	Descrizione	PNS	Descrizione	SA	
										[N/m <sup>2</sup> ]

#### LEGENDA:

**N<sub>id</sub>** Numero identificativo dell'analisi di carico.

**T. C.** Identificativo del tipo di carico: [S] = Superficiale - [L] = Lineare - [C] = Concentrato.

**PP, PNS, SA** Valori, rispettivamente, del Peso Proprio, del Sovraccarico Permanente NON strutturale, del Sovraccarico Accidentale. Secondo il tipo di carico indicato nella colonna "T.C." ("S" - "L" - "C"), i valori riportati nelle colonne "PP", "PNS" e "SA", sono espressi in [N/m<sup>2</sup>] per carichi Superficiali, [N/m] per carichi Lineari, [N] per carichi Concentrati.

## 6 - VALUTAZIONE DELL'AZIONE SISMICA

L'azione sismica è stata valutata in conformità alle indicazioni riportate al §3.2 del D.M. 2018.

In particolare il procedimento per la definizione degli spettri di progetto per i vari Stati Limite per cui sono state effettuate le verifiche è stato il seguente:

- definizione della Vita Nominale e della Classe d'Uso della struttura, il cui uso combinato ha portato alla definizione del Periodo di Riferimento dell'azione sismica;
- individuazione, tramite latitudine e longitudine, dei parametri sismici di base  $a_g$ ,  $F_0$  e  $T_c^*$  per tutti e quattro gli Stati Limite previsti (SLO, SLD, SLV e SLC); l'individuazione è stata effettuata interpolando tra i 4 punti più vicini al punto di riferimento dell'edificio;
- determinazione dei coefficienti di amplificazione stratigrafica e topografica;
- calcolo del periodo  $T_c$  corrispondente all'inizio del tratto a velocità costante dello Spettro.

I dati così calcolati sono stati utilizzati per determinare gli Spettri di Progetto nelle verifiche agli Stati Limite considerate.

Si riportano di seguito le coordinate geografiche del sito rispetto al Datum **ED50**:

Latitudine	Longitudine	Altitudine
[°]	[°]	[m]
37.498345	14.608146	405

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 13 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



## 6.1 Verifiche di regolarità

Sia per la scelta del metodo di calcolo, sia per la valutazione del fattore di comportamento adottato, deve essere effettuato il controllo della regolarità della struttura.

La tabella seguente riepiloga, per la struttura in esame, le condizioni di regolarità in pianta ed in altezza soddisfatte.

1.1.1 REGOLARITÀ DELLA STRUTTURA IN PIANTA	
La distribuzione di masse e rigidezze è approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali e la forma in pianta è compatta, ossia il contorno di ogni orizzontamento è convesso; il requisito può ritenersi soddisfatto, anche in presenza di rientranze in pianta, quando esse non influenzano significativamente la rigidezza nel piano dell'orizzontamento e, per ogni rientranza, l'area compresa tra il perimetro dell'orizzontamento e la linea convessa circoscritta all'orizzontamento non supera il 5% dell'area dell'orizzontamento	NO
Il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui la costruzione risulta inscritta è inferiore a 4	NO
Ciascun orizzontamento ha una rigidezza nel proprio piano tanto maggiore della corrispondente rigidezza degli elementi strutturali verticali da potersi assumere che la sua deformazione in pianta influenzi in modo trascurabile la distribuzione delle azioni sismiche tra questi ultimi e ha resistenza sufficiente a garantire l'efficacia di tale distribuzione	SI

1.1.2 REGOLARITÀ DELLA STRUTTURA IN ALTEZZA	
Tutti i sistemi resistenti alle azioni orizzontali si estendono per tutta l'altezza della costruzione o, se sono presenti parti aventi differenti altezze, fino alla sommità della rispettiva parte dell'edificio	SI
Massa e rigidezza rimangono costanti o variano gradualmente, senza bruschi cambiamenti, dalla base alla sommità della costruzione (le variazioni di massa da un orizzontamento all'altro non superano il 25 %, la rigidezza non si riduce da un orizzontamento a quello sovrastante più del 30% e non aumenta più del 10%); ai fini della rigidezza si possono considerare regolari in altezza strutture dotate di pareti o nuclei in c.a. o pareti e nuclei in muratura di sezione costante sull'altezza o di telai controventati in acciaio, ai quali sia affidato almeno il 50% dell'azione sismica alla base	NO
Il rapporto tra la capacità e la domanda allo SLV non è significativamente diverso, in termini di resistenza, per orizzontamenti successivi (tale rapporto, calcolato per un generico orizzontamento, non deve differire più del 30% dall'analogo rapporto calcolato per l'orizzontamento adiacente); può fare eccezione l'ultimo orizzontamento di strutture intelaiate di almeno tre orizzontamenti	NO
Eventuali restringimenti della sezione orizzontale della costruzione avvengano con continuità da un orizzontamento al successivo; oppure avvengano in modo che il rientro di un orizzontamento non superi il 10% della dimensione corrispondente all'orizzontamento immediatamente sottostante, né il 30% della dimensione corrispondente al primo orizzontamento. Fa eccezione l'ultimo orizzontamento di costruzioni di almeno quattro orizzontamenti, per il quale non sono previste limitazioni di restringimento	SI

La rigidezza è calcolata come rapporto fra il taglio complessivamente agente al piano e  $\delta$ , spostamento relativo di piano (il taglio di piano è la sommatoria delle azioni orizzontali agenti al di sopra del piano considerato).

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 14 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



Tutti i valori calcolati ed utilizzati per le verifiche sono riportati nei " Tabulati di calcolo" nella relativa sezione.

La struttura è pertanto:

in pianta	in altezza
<b>NON REGOLARE</b>	<b>REGOLARE</b>

## 6.2 Classe di duttilità

La classe di duttilità è rappresentativa della capacità dell'edificio di dissipare energia in campo anelastico per azioni cicliche ripetute.

Le deformazioni anelastiche devono essere distribuite nel maggior numero di elementi duttili, in particolare le travi, salvaguardando in tal modo i pilastri e soprattutto i nodi travi pilastro che sono gli elementi più fragili.

Il D.M. 2018 definisce due tipi di comportamento strutturale:

- comportamento strutturale non-dissipativo;
- comportamento strutturale dissipativo.

Per strutture con comportamento strutturale dissipativo si distinguono due livelli di Capacità Dissipativa o Classi di Duttilità (CD).

- CD "A" (Alta);
- CD "B" (Media).

La differenza tra le due classi risiede nell'entità delle plasticizzazioni cui ci si riconduce in fase di progettazione; per ambedue le classi, onde assicurare alla struttura un comportamento dissipativo e duttile evitando rotture fragili e la formazione di meccanismi instabili imprevisi, si fa ricorso ai procedimenti tipici della gerarchia delle resistenze.

La struttura in esame è stata progettata in classe di duttilità "**MEDIA**" (**CD"B**").

## 6.3 Spettri di Progetto per S.L.U. e S.L.D.

L'edificio è stato progettato per una **Vita Nominale** pari a **50** e per **Classe d'Uso** pari a **1**.

In base alle indagini geognostiche effettuate si è classificato il **suolo** di fondazione di **categoria C**, cui corrispondono i seguenti valori per i parametri necessari alla costruzione degli spettri di risposta orizzontale e verticale:

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 15 di 101



Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



#### Parametri di pericolosità sismica

Stato Limite	$a_g/g$	$F_0$	$T^*_c$ [s]	$C_c$	$T_B$ [s]	$T_c$ [s]	$T_D$ [s]	$S_s$
SLO	0.0379	2.560	0.247	1.67	0.137	0.411	1.752	1.50
SLD	0.0463	2.513	0.280	1.60	0.149	0.447	1.785	1.50
SLV	0.1200	2.506	0.456	1.36	0.207	0.620	2.080	1.50
SLC	0.1714	2.455	0.528	1.30	0.228	0.684	2.286	1.45

Per la definizione degli spettri di risposta, oltre all'accelerazione ( $a_g$ ) al suolo (dipendente dalla classificazione sismica del Comune) occorre determinare il Fattore di Comportamento ( $q$ ).

Il Fattore di comportamento  $q$  è un fattore riduttivo delle forze elastiche introdotto per tenere conto delle capacità dissipative della struttura che dipende dal sistema costruttivo adottato, dalla Classe di Duttilità e dalla regolarità in altezza.

Si è inoltre assunto il **Coefficiente di Amplificazione Topografica** ( $S_T$ ) pari a **1.00**.

Tali succitate caratteristiche sono riportate negli allegati "Tabulati di calcolo" al punto "DATI GENERALI ANALISI SISMICA".

Per la struttura in esame sono stati utilizzati i seguenti valori:


#### Stato Limite di Danno

Fattore di Comportamento ( $q_x$ ) per sisma orizzontale in direzione X: **1.00**;  
Fattore di Comportamento ( $q_y$ ) per sisma orizzontale in direzione Y: **1.00**;  
Fattore di Comportamento ( $q_z$ ) per sisma verticale: **1.00** (se richiesto).

#### Stato Limite di salvaguardia della Vita

Fattore di Comportamento ( $q_x$ ) per sisma orizzontale in direzione X: **3.150** ;

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 16 di 101

<p>Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"</p> <p>Proponente: <b>INE FICURINIA S.R.L</b></p>	
---	---

Fattore di Comportamento ( $q_Y$ ) per sisma orizzontale in direzione Y: **3.150 ;**

Fattore di Comportamento ( $q_Z$ ) per sisma verticale: **1.50 (se richiesto).**

Di seguito si esplicita il calcolo del fattore di comportamento per il sisma orizzontale:

	Dir. X	Dir. Y
Tipologia (§7.4.3.2 D.M. 2018)	<b>A telaio, miste equivalenti a telaio</b>	<b>A telaio, miste equivalenti a telaio</b>
Tipologia strutturale	<b>con più campate</b>	<b>con più campate</b>
$\alpha_u/\alpha_1$	<b>1.05</b>	<b>1.05</b>
$k_w$	-	-
$q_0$	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>
$k_R$	<b>1.00</b>	

Il fattore di comportamento è calcolato secondo la relazione (7.3.1) del §7.3.1 del D.M. 2018:

$$q = q_0 \cdot k_R;$$

dove:

$k_w$  è il coefficiente che riflette la modalità di collasso prevalente in sistemi strutturali con pareti.

$q_0$  è il valore massimo del fattore di comportamento che dipende dal livello di duttilità attesa, dalla tipologia strutturale e dal rapporto  $\alpha_u/\alpha_1$  tra il valore dell'azione sismica per il quale si verifica la formazione di un numero di cerniere plastiche tali da rendere la struttura labile e quello per il quale il primo elemento strutturale raggiunge la plasticizzazione a flessione. **NOTA:** il valore proposto di  $q_0$  è già ridotto dell'eventuale coefficiente  $k_w$ ;

$k_R$  è un fattore riduttivo che dipende dalle caratteristiche di regolarità in altezza della costruzione, con valore pari ad 1 per costruzioni regolari in altezza e pari a 0,8 per costruzioni non regolari in altezza.

**N.B.1:** Per le costruzioni **regolari in pianta**, qualora non si proceda ad un'analisi non lineare finalizzata alla valutazione del rapporto  $\alpha_u/\alpha_1$ , per esso possono essere adottati i valori indicati nel §7.4.3.2 del D.M. 2018 per le diverse tipologie costruttive. Per le costruzioni **non regolari in pianta**, si possono adottare valori di  $\alpha_u/\alpha_1$  pari alla media tra 1,0 ed i valori di volta in volta forniti per le diverse tipologie costruttive.

<p><b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania</p>	<p>RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE</p>
<p>Codice elaborato: RS06REL111A0</p>	<p>Pag. 17 di 101</p>

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Valori massimi del valore di base  $q_0$  del fattore di comportamento allo SLV per costruzioni di calcestruzzo (§ 7.4.3.2 D.M. 2018)(cfr. Tabella 7.3.II D.M. 2018)**

Tipologia strutturale	$q_0$	
	CD"A"	CD"B"
Strutture a telaio, a pareti accoppiate, miste (v. §7.4.3.1)	4,5 $\alpha_u/\alpha_1$	3,0 $\alpha_u/\alpha_1$
Strutture a pareti non accoppiate (v. §7.4.3.1)	4,0 $\alpha_u/\alpha_1$	3,0
Strutture deformabili torsionalmente (v. §7.4.3.1)	3,0	2,0
Strutture a pendolo inverso (v. §7.4.3.1)	2,0	1,5
Strutture a pendolo inverso intelaiate monopiano (v. §7.4.3.1)	3,5	2,5

Gli spettri utilizzati sono riportati nella successiva figura.


<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 18 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Grafico degli Spettri di Risposta**

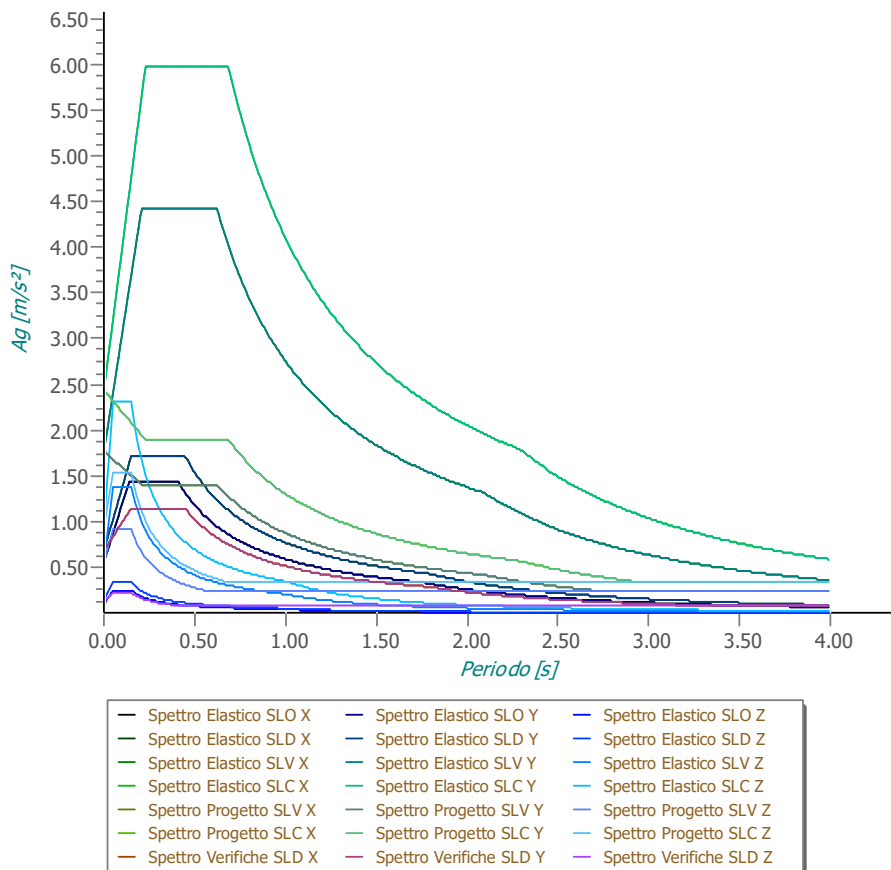

## 6.4 Metodo di Analisi

Gli effetti del sisma sono stati valutati convenzionalmente mediante analisi statica della struttura soggetta a:

- un sistema di forze orizzontali parallele alle direzioni ipotizzate per il sisma, distribuite (sia

<p><b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania</p>	<p>RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE</p>
<p>Codice elaborato: RS06REL111A0</p>	<p>Pag. 19 di 101</p>

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



- planimetricamente che altimetricamente) in modo da simulare gli effetti dinamici del sisma.
- un sistema di forze verticali, distribuite sulla struttura proporzionalmente alle masse presenti.

Le sollecitazioni derivanti da tali azioni sono state composte poi con quelle derivanti da carichi verticali, orizzontali non sismici secondo le varie combinazioni di carico probabilistiche. Il calcolo è stato effettuato mediante un programma agli elementi finiti le cui caratteristiche verranno descritte nel seguito.

Il calcolo degli effetti dell'azione sismica è stato eseguito con riferimento alla struttura spaziale, tenendo cioè conto degli elementi interagenti fra loro secondo l'effettiva realizzazione escludendo i tamponamenti. Non ci sono approssimazioni su tetti inclinati, piani sfalsati o scale, solette, pareti irrigidenti e nuclei.

Si è tenuto conto delle deformabilità taglianti e flessionali degli elementi monodimensionali; muri, pareti, setti, solette sono stati correttamente schematizzati tramite elementi finiti a tre/quattro nodi con comportamento a guscio (sia a piastra che a lastra).

Sono stati considerati sei gradi di libertà per nodo; in ogni nodo della struttura sono state applicate le forze sismiche derivanti dalle masse circostanti.

Le sollecitazioni derivanti da tali forze sono state poi combinate con quelle derivanti dagli altri carichi come prima specificato.

## 6.5 Valutazione degli spostamenti

Gli spostamenti  $d_E$  della struttura sotto l'azione sismica di progetto allo SLV sono stati ottenuti moltiplicando per il fattore  $\mu_d$  i valori  $d_{Ee}$  ottenuti dall'analisi lineare, dinamica o statica, secondo l'espressione seguente:

$$d_E = \pm \mu_d \cdot d_{Ee}$$

dove

$$\begin{aligned} \mu_d &= q && \text{se } T_1 \geq T_c; \\ \mu_d &= 1 + (q-1) \cdot T_c / T_1 && \text{se } T_1 < T_c. \end{aligned}$$

In ogni caso  $\mu_d \leq 5q - 4$ .

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 20 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



## 6.6 Combinazione delle componenti dell'azione sismica

Le azioni orizzontali dovute al sisma sulla struttura vengono convenzionalmente determinate come agenti separatamente in due direzioni tra loro ortogonali prefissate. In generale, però, le componenti orizzontali del sisma devono essere considerate come agenti simultaneamente. A tale scopo, la combinazione delle componenti orizzontali dell'azione sismica è stata tenuta in conto come segue:

- gli effetti delle azioni dovuti alla combinazione delle componenti orizzontali dell'azione sismica sono stati valutati mediante le seguenti combinazioni:

$$E_{EdX} \pm 0,30E_{EdY}$$

$$E_{EdY} \pm 0,30E_{EdX}$$

dove:

$E_{EdX}$  rappresenta gli effetti dell'azione dovuti all'applicazione dell'azione sismica lungo l'asse orizzontale X scelto della struttura;

$E_{EdY}$  rappresenta gli effetti dell'azione dovuti all'applicazione dell'azione sismica lungo l'asse orizzontale Y scelto della struttura.

L'azione sismica verticale deve essere considerata in presenza di: elementi pressoché orizzontali con luce superiore a 20 m, elementi pressoché orizzontali precompressi, elementi a sbalzo pressoché orizzontali con luce maggiore di 5 m, travi che sostengono colonne, strutture isolate.

La combinazione della componente verticale del sisma, qualora portata in conto, con quelle orizzontali è stata tenuta in conto come segue:

- gli effetti delle azioni dovuti alla combinazione delle componenti orizzontali e verticali del sisma sono stati valutati mediante le seguenti combinazioni:

$$E_{EdX} \pm 0,30E_{EdY} \pm 0,30E_{EdZ}$$

$$E_{EdY} \pm 0,30E_{EdX} \pm 0,30E_{EdZ}$$

$$E_{EdZ} \pm 0,30E_{EdX} \pm 0,30E_{EdY}$$

dove:

$E_{EdX}$  e  $E_{EdY}$  sono gli effetti dell'azione sismica nelle direzioni orizzontali prima definite;

$E_{EdZ}$  rappresenta gli effetti dell'azione dovuti all'applicazione della componente verticale dell'azione sismica di progetto.

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 21 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



## 6.7 Eccentricità accidentali

Per valutare le eccentricità accidentali, previste in aggiunta all'eccentricità effettiva sono state considerate condizioni di carico aggiuntive ottenute applicando l'azione sismica nelle posizioni del centro di massa di ogni piano ottenute traslando gli stessi, in ogni direzione considerata, di una distanza pari a +/- 5% della dimensione massima del piano in direzione perpendicolare all'azione sismica. Si noti che la distanza precedente, nel caso di distribuzione degli elementi non strutturali fortemente irregolare in pianta, viene raddoppiata ai sensi del § 7.2.3 del D.M. 2018.

## 7 - AZIONI SULLA STRUTTURA

I calcoli e le verifiche sono condotti con il metodo semiprobabilistico degli stati limite secondo le indicazioni del D.M. 2018. I carichi agenti sui solai, derivanti dall'analisi dei carichi, vengono ripartiti dal programma di calcolo in modo automatico sulle membrature (travi, pilastri, pareti, solette, platee, ecc.).

I carichi dovuti ai tamponamenti, sia sulle travi di fondazione che su quelle di piano, sono schematizzati come carichi lineari agenti esclusivamente sulle aste.

Su tutti gli elementi strutturali è inoltre possibile applicare direttamente ulteriori azioni concentrate e/o distribuite (variabili con legge lineare ed agenti lungo tutta l'asta o su tratti limitati di essa).

Le azioni introdotte direttamente sono combinate con le altre (carichi permanenti, accidentali e sisma) mediante le combinazioni di carico di seguito descritte; da esse si ottengono i valori probabilistici da impiegare successivamente nelle verifiche.

### 7.1 Stato Limite di Salvaguardia della Vita

Le azioni sulla costruzione sono state cumulate in modo da determinare condizioni di carico tali da risultare più sfavorevoli ai fini delle singole verifiche, tenendo conto della probabilità ridotta di intervento simultaneo di tutte le azioni con i rispettivi valori più sfavorevoli, come consentito dalle norme vigenti.

Per gli stati limite ultimi sono state adottate le combinazioni del tipo:

$$\gamma_{G1} \cdot G_1 + \gamma_{G2} \cdot G_2 + \gamma_P \cdot P + \gamma_{Q1} \cdot Q_{K1} + \gamma_{Q2} \cdot \psi_{02} \cdot Q_{K2} + \gamma_{Q3} \cdot \psi_{03} \cdot Q_{K3} + \dots \quad (1)$$

dove:

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 22 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



- $G_1$  rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi strutturali; peso proprio del terreno, quando pertinente; forze indotte dal terreno (esclusi gli effetti di carichi variabili applicati al terreno); forze risultanti dalla pressione dell'acqua (quando si configurino costanti nel tempo);
- $G_2$  rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi non strutturali;
- $P$  rappresenta l'azione di pretensione e/o precompressione;
- $Q$  azioni sulla struttura o sull'elemento strutturale con valori istantanei che possono risultare sensibilmente diversi fra loro nel tempo:
- di lunga durata: agiscono con un'intensità significativa, anche non continuativamente, per un tempo non trascurabile rispetto alla vita nominale della struttura;
  - di breve durata: azioni che agiscono per un periodo di tempo breve rispetto alla vita nominale della struttura;
- $Q_{ki}$  rappresenta il valore caratteristico della  $i$ -esima azione variabile;
- $\gamma_g, \gamma_q, \gamma_p$  coefficienti parziali come definiti nella Tab. 2.6.I del D.M. 2018;
- $\psi_{0i}$  sono i coefficienti di combinazione per tenere conto della ridotta probabilità di concomitanza delle azioni variabili con i rispettivi valori caratteristici.

Le **24 combinazioni** risultanti sono state costruite a partire dalle sollecitazioni caratteristiche calcolate per ogni condizione di carico elementare: ciascuna condizione di carico accidentale, a rotazione, è stata considerata sollecitazione di base ( $Q_{k1}$  nella formula precedente).

I coefficienti relativi a tali combinazioni di carico sono riportati negli allegati "Tabulati di calcolo".

In zona sismica, oltre alle sollecitazioni derivanti dalle generiche condizioni di carico statiche, devono essere considerate anche le sollecitazioni derivanti dal sisma. L'azione sismica è stata combinata con le altre azioni secondo la seguente relazione:

$$G_1 + G_2 + P + E + \sum_i \psi_{zi} \cdot Q_{ki}$$

dove:

- $E$  rappresenta l'azione sismica per lo stato limite in esame;
- $G_1$  rappresenta peso proprio di tutti gli elementi strutturali;
- $G_2$  rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi non strutturali;
- $P$  rappresenta l'azione di pretensione e/o precompressione;
- $\psi_{zi}$  coefficiente di combinazione delle azioni variabili  $Q_i$ ;
- $Q_{ki}$  valore caratteristico dell'azione variabile  $Q_i$ .

Gli effetti dell'azione sismica sono valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi gravitazionali:

<p><b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania</p>	<p>RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE</p>
<p>Codice elaborato: RS06REL111A0</p>	<p>Pag. 23 di 101</p>



Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



$$G_k + \sum_i (\psi_{2i} \cdot Q_{ki})$$

I valori dei coefficienti  $\psi_{2i}$  sono riportati nella seguente tabella:

Categoria/Azione	$\psi_{2i}$
Categoria A - Ambienti ad uso residenziale	0,3
Categoria B - Uffici	0,3
Categoria C - Ambienti suscettibili di affollamento	0,6
Categoria D - Ambienti ad uso commerciale	0,6
Categoria E - Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale	0,8
Categoria F - Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso $\leq 30$ kN)	0,6
Categoria G - Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso $> 30$ kN)	0,3
Categoria H - Coperture	0,0
Categoria I - Coperture praticabili	*
Categoria K - Coperture per usi speciali (impianti, eliporti, ...)	*
Vento	0,0
Neve (a quota $\leq 1000$ m s.l.m.)	0,0
Neve (a quota $> 1000$ m s.l.m.)	0,2
Variazioni termiche	0,0
* "Da valutarsi caso per caso"	

Le verifiche strutturali e geotecniche delle fondazioni, sono state effettuate con l'Approccio 2 come definito al §2.6.1 del D.M. 2018, attraverso la combinazione **A1+M1+R3**. Le azioni sono state amplificate tramite i coefficienti della colonna A1 definiti nella Tab. 6.2.I del D.M. 2018.

I valori di resistenza del terreno sono stati ridotti tramite i coefficienti della colonna M1 definiti nella Tab. 6.2.II del D.M. 2018.

I valori calcolati delle resistenze totali dell'elemento strutturale sono stati divisi per i coefficienti R3 della Tab. 6.4.I del D.M. 2018 per le fondazioni superficiali.

Si è quindi provveduto a progettare le armature di ogni elemento strutturale per ciascuno dei valori ottenuti secondo le modalità precedentemente illustrate. Nella sezione relativa alle verifiche dei "Tabulati di calcolo" in allegato sono riportati, per brevità, i valori della sollecitazione relativi alla combinazione cui corrisponde il minimo valore del coefficiente di sicurezza.

## 7.2 Stato Limite di Danno

L'azione sismica, ottenuta dallo spettro di progetto per lo Stato Limite di Danno, è stata combinata con le altre azioni mediante una relazione del tutto analoga alla precedente:

$$G_1 + G_2 + P + E + \sum_i \psi_{2i} \cdot Q_{ki}$$

dove:

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 24 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



- E rappresenta l'azione sismica per lo stato limite in esame;
- G<sub>1</sub> rappresenta peso proprio di tutti gli elementi strutturali;
- G<sub>2</sub> rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi non strutturali;
- P rappresenta l'azione di pretensione e/o precompressione;
- ψ<sub>2i</sub> coefficiente di combinazione delle azioni variabili Q<sub>i</sub>;
- Q<sub>ki</sub> valore caratteristico dell'azione variabile Q<sub>i</sub>.

Gli effetti dell'azione sismica sono valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi gravitazionali:

$$G_k + \sum_i (\psi_{2i} \cdot Q_{ki})$$

I valori dei coefficienti ψ<sub>2i</sub> sono riportati nella tabella di cui allo SLV.

### 7.3 Stati Limite di Esercizio


Allo Stato Limite di Esercizio le sollecitazioni con cui sono state semiprogettate le aste in c.a. sono state ricavate applicando le formule riportate nel D.M. 2018 al §2.5.3. Per le verifiche agli stati limite di esercizio, a seconda dei casi, si fa riferimento alle seguenti combinazioni di carico:

rara	frequente	quasi permanente
$\sum_{j \geq 1} G_{kj} + P + Q_{k1} + \sum_{i > 1} \psi_{0i} \cdot Q_{ki}$	$\sum_{j \geq 1} G_{kj} + P + \psi_{11} \cdot Q_{k1} + \sum_{i > 1} \psi_{2i} \cdot Q_{ki}$	$\sum_{j \geq 1} G_{kj} + P + \sum_{i > 1} \psi_{2i} \cdot Q_{ki}$

dove:

- G<sub>kj</sub>: valore caratteristico della j-esima azione permanente;
- P<sub>kh</sub>: valore caratteristico della h-esima deformazione impressa;
- Q<sub>ki</sub>: valore caratteristico dell'azione variabile di base di ogni combinazione;
- Q<sub>ki</sub>: valore caratteristico della i-esima azione variabile;
- ψ<sub>0i</sub>: coefficiente atto a definire i valori delle azioni ammissibili di durata breve ma ancora significativi nei riguardi della possibile concomitanza con altre azioni variabili;

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 25 di 101

<p>Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"</p> <p>Proponente: <b>INE FICURINIA S.R.L</b></p>	
---	---

- $\psi_{1i}$ : coefficiente atto a definire i valori delle azioni ammissibili ai frattili di ordine 0,95 delle distribuzioni dei valori istantanei;
- $\psi_{2i}$ : coefficiente atto a definire i valori quasi permanenti delle azioni ammissibili ai valori medi delle distribuzioni dei valori istantanei.

Ai coefficienti  $\psi_{0i}$ ,  $\psi_{1i}$ ,  $\psi_{2i}$  sono attribuiti i seguenti valori:

1.1.3 Azione	$\psi_{0i}$	$\psi_{1i}$	$\psi_{2i}$
Categoria A – Ambienti ad uso residenziale	0,7	0,5	0,3
Categoria B – Uffici	0,7	0,5	0,3
Categoria C – Ambienti suscettibili di affollamento	0,7	0,7	0,6
Categoria D – Ambienti ad uso commerciale	0,7	0,7	0,6
Categoria E – Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale	1,0	0,9	0,8
Categoria F – Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso $\leq 30$ kN)	0,7	0,7	0,6
Categoria G – Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso $> 30$ kN)	0,7	0,5	0,3
Categoria H – Coperture	0,0	0,0	0,0
Vento	0,6	0,2	0,0
Neve (a quota $\leq 1000$ m s.l.m.)	0,5	0,2	0,0
Neve (a quota $> 1000$ m s.l.m.)	0,7	0,5	0,2
Variazioni termiche	0,6	0,5	0,0

In maniera analoga a quanto illustrato nel caso dello SLU le combinazioni risultanti sono state costruite a partire dalle sollecitazioni caratteristiche calcolate per ogni condizione di carico; a turno ogni condizione di carico accidentale è stata considerata sollecitazione di base [ $Q_{k1}$  nella formula (1)], con ciò dando origine a tanti valori combinati. Per ognuna delle combinazioni ottenute, in funzione dell'elemento (trave, pilastro, etc...) sono state effettuate le verifiche allo SLE (tensioni, deformazioni e fessurazione).

Negli allegati "Tabulati Di Calcolo" sono riportati i coefficienti relativi alle combinazioni di calcolo generate relativamente alle combinazioni di azioni "Quasi Permanente" (1), "Frequente" (3) e "Rara" (2).

Nelle sezioni relative alle verifiche allo SLE dei citati tabulati, inoltre, sono riportati i valori delle sollecitazioni relativi alle combinazioni che hanno originato i risultati più gravosi.

## 8 - CODICE DI CALCOLO IMPIEGATO

<p><b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania</p>	<p>RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE</p>
<p>Codice elaborato: RS06REL111A0</p>	<p>Pag. 26 di 101</p>

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



## 8.1 Denominazione

Nome del Software	<b>EdiLus</b>
Versione	BIM 3(f) [64bit]
Caratteristiche del Software	Software per il calcolo di strutture agli elementi finiti per Windows
Numero di serie	ACCA EDILUS CA-AC V.32
Intestatario Licenza	licenza 16100990
Produzione e Distribuzione	<b>ACCA software S.p.A.</b> Contrada Rosole 13 83043 BAGNOLI IRPINO (AV) - Italy Tel. 0827/69504 r.a. - Fax 0827/601235 e-mail: info@acca.it - Internet: www.acca.it

## 8.2 Sintesi delle funzionalità generali

Il pacchetto consente di modellare la struttura, di effettuare il dimensionamento e le verifiche di tutti gli elementi strutturali e di generare gli elaborati grafici esecutivi.

È una procedura integrata dotata di tutte le funzionalità necessarie per consentire il calcolo completo di una struttura mediante il metodo degli elementi finiti (FEM); la modellazione della struttura è realizzata tramite elementi Beam (travi e pilastri) e Shell (platee, pareti, solette, setti, travi-parete).

L'input della struttura avviene per oggetti (travi, pilastri, solai, solette, pareti, etc.) in un ambiente grafico integrato; il modello di calcolo agli elementi finiti, che può essere visualizzato in qualsiasi momento in una apposita finestra, viene generato dinamicamente dal software.

Apposite funzioni consentono la creazione e la manutenzione di archivi Sezioni, Materiali e Carichi; tali archivi sono generali, nel senso che sono creati una tantum e sono pronti per ogni calcolo, potendoli comunque integrare/modificare in ogni momento.

L'utente non può modificare il codice ma soltanto eseguire delle scelte come:

- definire i vincoli di estremità per ciascuna asta (vincoli interni) e gli eventuali vincoli nei nodi (vincoli esterni);
- modificare i parametri necessari alla definizione dell'azione sismica;
- definire condizioni di carico;
- definire gli impalcati come rigidi o meno.

Il programma è dotato di un manuale tecnico ed operativo. L'assistenza è effettuata direttamente dalla casa produttrice, mediante linea telefonica o e-mail.

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 27 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**




Tutti i risultati del calcolo sono forniti, oltre che in formato numerico, anche in formato grafico permettendo così di evidenziare agevolmente eventuali incongruenze.

Il programma consente la stampa di tutti i dati di input, dei dati del modello strutturale utilizzato, dei risultati del calcolo e delle verifiche dei diagrammi delle sollecitazioni e delle deformate.

## 8.3 Sistemi di Riferimento

### 8.3.1 Riferimento globale

Il sistema di riferimento globale, rispetto al quale va riferita l'intera struttura, è costituito da una terna di assi cartesiani sinistrorsa O, X, Y, Z (X, Y, e Z sono disposti e orientati rispettivamente secondo il pollice, l'indice ed il medio della mano destra, una volta posizionati questi ultimi a 90° tra loro).

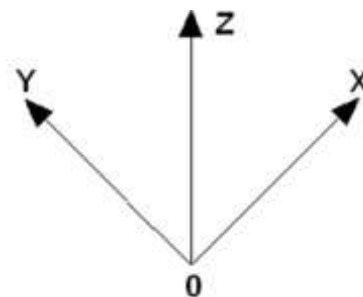


### 8.3.2 Riferimento locale per pareti

Una parete è costituita da una sequenza di setti; ciascun setto è caratterizzato da un sistema di riferimento locale 1-2-3 così individuato:

- asse 1, coincidente con l'asse globale Z;
- asse 2, parallelo e discorde alla linea d'asse della traccia del setto in pianta;
- asse 3, ortogonale al piano della parete, che completa la terna levogira.

Su ciascun setto l'utente ha la possibilità di applicare uno o più carichi uniformemente distribuiti comunque orientati nello spazio; le componenti di tali carichi possono essere fornite, a discrezione dell'utente, rispetto al riferimento globale X,Y,Z oppure rispetto al riferimento locale 1,2,3 appena definito.

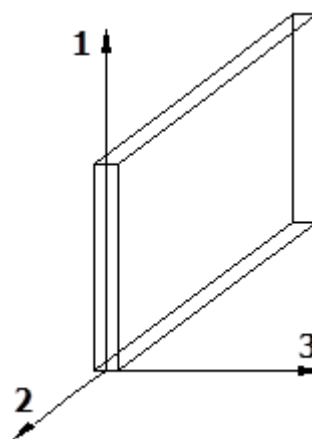

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 28 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



Si rende necessario, a questo punto, meglio precisare le modalità con cui EdiLus restituisce i risultati di calcolo.

Nel modello di calcolo agli elementi finiti ciascun setto è discretizzato in una serie di elementi tipo "shell" interconnessi; il solutore agli elementi finiti integrato nel programma EdiLus, definisce un riferimento locale per ciascun elemento shell e restituisce i valori delle tensioni esclusivamente rispetto a tali riferimenti.

Il software EdiLus provvede ad omogeneizzare tutti i valori riferendoli alla terna 1-2-3. Tale operazione consente, in fase di input, di ridurre al minimo gli errori dovuti alla complessità d'immissione dei dati stessi ed allo stesso tempo di restituire all'utente dei risultati facilmente interpretabili.

Tutti i dati cioè, sia in fase di input che in fase di output, sono organizzati secondo un criterio razionale vicino al modo di operare del tecnico e svincolato dal procedimento seguito dall'elaboratore elettronico.

In tal modo ad esempio, il significato dei valori delle tensioni può essere compreso con immediatezza non solo dal progettista che ha operato con il programma ma anche da un tecnico terzo non coinvolto nell'elaborazione; entrambi, così, potranno controllare con facilità dal tabulato di calcolo, la congruità dei valori riportati.


Un'ultima notazione deve essere riservata alla modalità con cui il programma fornisce le armature delle pareti, con riferimento alla faccia anteriore e posteriore.

La faccia anteriore è quella di normale uscente concorde all'asse 3 come prima definito o, identicamente, quella posta alla destra dell'osservatore che percorresse il bordo superiore della parete concordemente al verso di tracciamento.

### 8.3.3 Riferimento locale per solette e platee

Ciascuna soletta e platea è caratterizzata da un sistema di riferimento locale 1,2,3 così definito:

- asse 1, coincidente con la direzione principale di armatura;
- asse 2, coincidente con la direzione secondaria di armatura;
- asse 3, ortogonale al piano della parete, che completa la terna levogira.

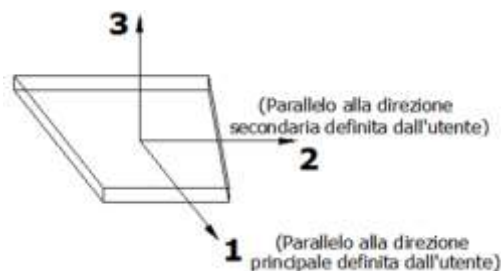

### 8.4 Modello di Calcolo

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 29 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**




Il modello della struttura viene creato automaticamente dal codice di calcolo, individuando i vari elementi strutturali e fornendo le loro caratteristiche geometriche e meccaniche.

Viene definita un'opportuna numerazione degli elementi (nodi, aste, shell) costituenti il modello, al fine di individuare celermente ed univocamente ciascun elemento nei "Tabulati di calcolo".

Qui di seguito è fornita una rappresentazione grafica dettagliata della discretizzazione operata con evidenziazione dei nodi e degli elementi.

### Vista Anteriore

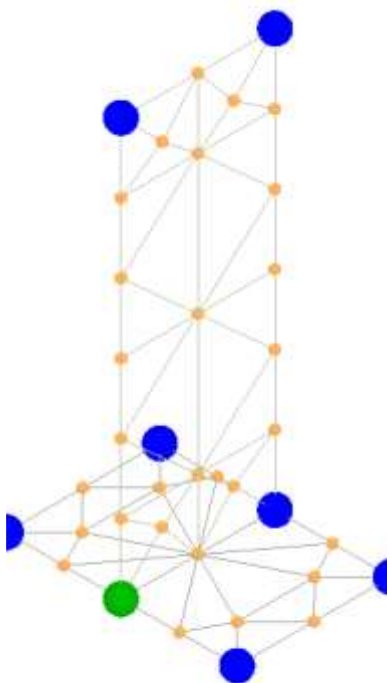

### Vista Posteriore


**Consulente:**

Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**

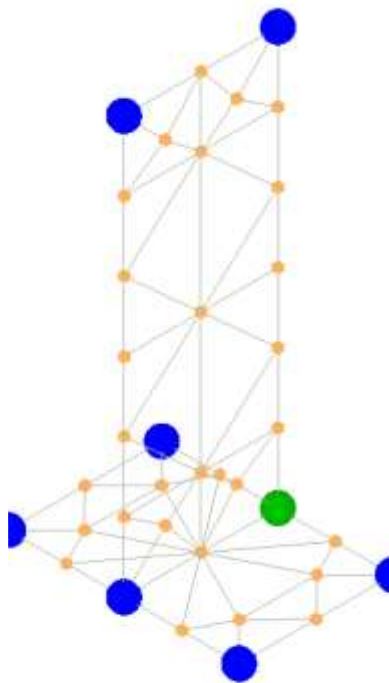

Le aste in **c.a.**, sia travi che pilastri, sono schematizzate con un tratto flessibile centrale e da due tratti (braccetti) rigidi alle estremità. I nodi vengono posizionati sull'asse verticale dei pilastri, in corrispondenza dell'estradosso della trave più alta che in esso si collega. Tramite i braccetti i tratti flessibili sono quindi collegati ad esso. In questa maniera il nodo risulta perfettamente aderente alla realtà poiché vengono presi in conto tutti gli eventuali disassamenti degli elementi con gli effetti che si possono determinare, quali momenti flettenti/torcenti aggiuntivi.

Le sollecitazioni vengono determinate solo per il tratto flessibile. Sui tratti rigidi, infatti, essendo (teoricamente) nulle le deformazioni, le sollecitazioni risultano indeterminate.

Questa schematizzazione dei nodi viene automaticamente realizzata dal programma anche quando il nodo sia determinato dall'incontro di più travi senza il pilastro, o all'attacco di travi/pilastri con elementi shell.

La modellazione del materiale degli elementi in c.a., acciaio e legno segue la classica teoria dell'elasticità lineare; per cui il materiale è caratterizzato oltre che dal peso specifico, da un modulo elastico (E) e un modulo tagliante (G).

La possibile fessurazione degli elementi in c.a. è stata tenuta in conto nel modello considerando un opportuno decremento del modulo di elasticità e del modulo di taglio, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per ciascuno stato limite.

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 31 di 101



Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



Gli eventuali elementi di **fondazione** (travi, platee, plinti, plinti su pali e pali) sono modellati assumendo un comportamento elastico-lineare sia a trazione che a compressione.

## 9 PROGETTO E VERIFICA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI

La verifica degli elementi allo SLU avviene col seguente procedimento:

- si costruiscono le combinazioni non sismiche in base al D.M. 2018, ottenendo un insieme di sollecitazioni;
- si combinano tali sollecitazioni con quelle dovute all'azione del sisma secondo quanto indicato nel §2.5.3, relazione (2.5.5) del D.M. 2018;
- per sollecitazioni semplici (flessione retta, taglio, etc.) si individuano i valori minimo e massimo con cui progettare o verificare l'elemento considerato; per sollecitazioni composte (pressoflessione retta/deviata) vengono eseguite le verifiche per tutte le possibili combinazioni e solo a seguito di ciò si individua quella che ha originato il minimo coefficiente di sicurezza.

### 9.1 Verifiche di Resistenza

#### 9.1.1 Elementi in C.A.

Illustriamo, in dettaglio, il procedimento seguito in presenza di pressoflessione deviata (pilastri e trave di sezione generica):

- per tutte le terne  $M_x$ ,  $M_y$ ,  $N$ , individuate secondo la modalità precedentemente illustrata, si calcola il coefficiente di sicurezza in base alla formula 4.1.19 del D.M. 2018, effettuando due verifiche a pressoflessione retta con la seguente formula:


$$\left(\frac{M_{Ex}}{M_{Rx}}\right)^\alpha + \left(\frac{M_{Ey}}{M_{Ry}}\right)^\alpha \leq 1$$

dove:

$M_{Ex}$ ,  $M_{Ey}$  sono i valori di calcolo delle due componenti di flessione retta dell'azione attorno agli assi di flessione X ed Y del sistema di riferimento locale;

$M_{Rx}$ ,  $M_{Ry}$  sono i valori di calcolo dei momenti resistenti di pressoflessione retta corrispondenti allo sforzo assiale  $N_{Ed}$  valutati separatamente attorno agli assi di flessione.

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 32 di 101

<p>Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"</p> <p>Proponente: <b>INE FICURINIA S.R.L</b></p>	
---	---

L'esponente  $\alpha$  può dedursi in funzione della geometria della sezione, della percentuale meccanica dell'armatura e della sollecitazione di sforzo normale agente.

- se per almeno una di queste terne la relazione 4.1.19 non è rispettata, si incrementa l'armatura variando il diametro delle barre utilizzate e/o il numero delle stesse in maniera iterativa fino a quando la suddetta relazione è rispettata per tutte le terne considerate.

Sempre quanto concerne il progetto degli elementi in c.a. illustriamo in dettaglio il procedimento seguito per le travi verificate/semiprogettate a pressoflessione retta:

- per tutte le coppie  $M_x$ ,  $N$ , individuate secondo la modalità precedentemente illustrata, si calcola il coefficiente di sicurezza in base all'armatura adottata;
- se per almeno una di queste coppie esso è inferiore all'unità, si incrementa l'armatura variando il diametro delle barre utilizzate e/o il numero delle stesse in maniera iterativa fino a quando il coefficiente di sicurezza risulta maggiore o al più uguale all'unità per tutte le coppie considerate.

Nei "Tabulati di calcolo", per brevità, non potendo riportare una così grossa mole di dati, si riporta la terna  $M_x$ ,  $M_y$ ,  $N$ , o la coppia  $M_x$ ,  $N$  che ha dato luogo al minimo coefficiente di sicurezza.

Una volta semiprogettate le armature allo SLU, si procede alla verifica delle sezioni allo Stato Limite di Esercizio con le sollecitazioni derivanti dalle combinazioni rare, frequenti e quasi permanenti; se necessario, le armature vengono integrate per far rientrare le tensioni entro i massimi valori previsti.

Successivamente si procede alle verifiche alla deformazione, quando richiesto, ed alla fessurazione che, come è noto, sono tese ad assicurare la durabilità dell'opera nel tempo.


### 9.1.1.1 Fondazioni superficiali

Le metodologie, i modelli usati ed i risultati del calcolo del **carico limite** sono esposti nella relazione GEOTECNICA.

## 9.2 Gerarchia delle Resistenze

### 9.2.1 Elementi in C.A.

<p><b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania</p>	<p>RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE</p>
<p>Codice elaborato: RS06REL111A0</p>	<p>Pag. 33 di 101</p>

<p>Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto “<b>FIGURINIA</b>”</p> <p>Proponente: <b>INE FIGURINIA S.R.L</b></p>	
--	---

Relativamente agli elementi in c.a., sono state applicate le disposizioni contenute al §7.4.4 del D.M. 2018. Più in particolare:

- per le **travi**, al fine di escludere la formazione di meccanismi inelastici dovuti al **taglio**, le sollecitazioni di calcolo si ottengono sommando il contributo dovuto ai carichi gravitazionali agenti sulla trave, considerata incernierata agli estremi, alle sollecitazioni di taglio corrispondenti alla formazione delle cerniere plastiche nella trave e prodotte dai momenti resistenti delle due sezioni di estremità, amplificati del fattore di sovrarresistenza  $\gamma_{Rd}$  assunto pari, rispettivamente, ad 1,20 per strutture in CD“A”, ad 1,10 per strutture in CD“B”. La verifica di resistenza è eseguita secondo le indicazioni del par. 7.4.4.1.1 D.M. 2018.
- per i **pilastri**, al fine di scongiurare l’attivazione di meccanismi fragili globali, come il meccanismo di “piano debole” che comporta la plasticizzazione, anticipata rispetto alle travi, di gran parte dei pilastri di un piano, il progetto a **flessione** delle zone dissipative dei pilastri è effettuato considerando le sollecitazioni corrispondenti alla resistenza delle zone dissipative delle travi amplificata mediante il coefficiente  $\gamma_{Rd}$  che vale 1,3 in CD“A” e 1,3 per CD“B”. In tali casi, generalmente, il meccanismo dissipativo prevede la localizzazione delle cerniere alle estremità delle travi e le sollecitazioni di progetto dei pilastri possono essere ottenute a partire dalle resistenze d’estremità delle travi che su di essi convergono, facendo in modo che, per ogni nodo trave-pilastro ed ogni direzione e verso dell’azione sismica, la resistenza complessiva dei pilastri sia maggiore della resistenza complessiva delle travi amplificata del coefficiente  $\gamma_{Rd}$ , in accordo con la formula (7.4.4) del D.M. 2018. Le verifiche di resistenza sono eseguite secondo le indicazioni del par. 7.4.4.2.1 D.M. 2018.  
Al fine di escludere la formazione di meccanismi inelastici dovuti al **taglio**, le sollecitazioni di calcolo da utilizzare per le verifiche ed il dimensionamento delle armature si ottengono dalla condizione di equilibrio del pilastro soggetto all’azione dei momenti resistenti nelle sezioni di estremità superiore ed inferiore secondo l’espressione (7.4.5). Le verifiche di resistenza sono eseguite secondo le indicazioni del par. 7.4.4.2.1.
- per i **nodi trave-pilastro**, si deve verificare che la resistenza del nodo sia tale da assicurare che non pervenga a rottura prima delle zone della trave e del pilastro ad esso adiacente. L’azione di taglio, agente in direzione orizzontale per le varie direzioni del sisma, nel nucleo di calcestruzzo del nodo è calcolata secondo l’espressione (7.4.6) per i nodi interni e (7.4.7) per quelli esterni. Le verifiche di resistenza sono eseguite invece secondo le indicazioni del §7.4.4.3.1 D.M. 2018.
- per i **setti** sismo resistenti, le sollecitazioni di calcolo sono determinate secondo quanto indicato nel par. 7.4.4.5 D.M. 2018 Le verifiche di resistenza sono eseguite invece secondo le indicazioni del par. 7.4.4.5.1 D.M. 2018.

## 9.2.2 Fondazioni

Per quanto riguarda la struttura di fondazione, il dimensionamento e la verifica di sicurezza del complesso fondazione-terreno viene eseguito nell’ipotesi di comportamento unitario con la struttura di elevazione e con le sollecitazioni derivanti dall’analisi della struttura senza alcuna amplificazione. In questo caso non viene applicato nessun criterio di Gerarchia delle Resistenze fra strutture di fondazione ed elevazione.

I risultati delle suddette verifiche sono riportate nei “Tabulati di calcolo”.

<p><b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania</p>	<p>RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE</p>
<p>Codice elaborato: RS06REL111A0</p>	<p>Pag. 34 di 101</p>

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



## 9.3 DETTAGLI STRUTTURALI

Il progetto delle strutture è stato condotto rispettando i dettagli strutturali previsti dal D.M. 2018, nel seguito illustrati. Il rispetto dei dettagli può essere evinto, oltreché dagli elaborati grafici, anche dalle verifiche riportate nei tabulati allegati alla presente relazione.

### 9.3.1 Nodi in c.a.

Il dimensionamento degli elementi trave e pilastro confluenti nel nodo è stato effettuato assicurando che le eccentricità delle travi rispetto ai pilastri siano inferiori ad 1/4 della larghezza del pilastro, per la direzione considerata (§ 7.4.6.1.3 D.M. 2018).

Le staffe progettate nel nodo sono almeno pari alle staffe presenti nelle zone adiacenti al nodo del pilastro inferiore e superiore. Nel caso di nodi interamente confinati il passo minimo delle staffe nel nodo è pari al doppio di quello nelle zone adiacenti al nodo del pilastro inferiore e superiore, fino ad un massimo di 15 cm.

## 10 - TABULATI DI CALCOLO

Per quanto non espressamente sopra riportato, ed in particolar modo per ciò che concerne i dati numerici di calcolo, si rimanda all'allegato "Tabulati di calcolo" costituente parte integrante della presente relazione.

### INFORMAZIONI GENERALI

<b>Edificio</b>	Cemento Armato
<b>Costruzione</b>	Nuova
<b>Situazione</b>	-
<b>Intervento</b>	-
<b>Comune</b>	Ramacca- Castel di judica
<b>Provincia</b>	Catania
<b>Oggetto</b>	
<b>Parte d'opera</b>	
<b>Normativa di riferimento</b>	D.M. 17/01/2018
<b>Calcolo semplificato per siti a bassa sismicità (§ 7.0)</b>	-
<b>Analisi sismica</b>	Statica equivalente

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 35 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



## MATERIALI CALCESTRUZZO ARMATO

### Caratteristiche calcestruzzo armato

N <sub>id</sub>	γ <sub>k</sub>	α <sub>T, i</sub>	E	G	C <sub>Erid</sub>	Stz	R <sub>ck</sub>	R <sub>cm</sub>	%R <sub>ck</sub>	γ <sub>c</sub>	f <sub>cd</sub>	f <sub>ctd</sub>	f <sub>cfm</sub>	N	n Ac
	[N/m <sup>3</sup> ]	[1/°C]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[%]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]			[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		
<b>Clas C25/30_B450C - (C25/30)</b>															
001	25.000	0,000010	31.447	13.103	60	P	30,00	-	0,85	1,50	14,11	1,19	3,07	15	002

### LEGENDA:

- N<sub>id</sub>** Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali.
- γ<sub>k</sub>** Peso specifico.
- α<sub>T, i</sub>** Coefficiente di dilatazione termica.
- E** Modulo elastico normale.
- G** Modulo elastico tangenziale.
- C<sub>Erid</sub>** Coefficiente di riduzione del Modulo elastico normale per Analisi Sismica [E<sub>sisma</sub> = E · C<sub>Erid</sub>].
- Stz** Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo).
- R<sub>ck</sub>** Resistenza caratteristica cubica.
- R<sub>cm</sub>** Resistenza media cubica.
- %R<sub>ck</sub>** Percentuale di riduzione della R<sub>ck</sub>
- γ<sub>c</sub>** Coefficiente parziale di sicurezza del materiale.
- f<sub>cd</sub>** Resistenza di calcolo a compressione.
- f<sub>ctd</sub>** Resistenza di calcolo a trazione.
- f<sub>cfm</sub>** Resistenza media a trazione per flessione.
- n Ac** Identificativo, nella relativa tabella materiali, dell'acciaio utilizzato: [-] = parametro NON significativo per il materiale.

## MATERIALI ACCIAIO

### Caratteristiche acciaio

N <sub>id</sub>	γ <sub>k</sub>	α <sub>T, i</sub>	E	G	Stz	f <sub>yk,1</sub> / f <sub>yk,2</sub>	f <sub>tk,1</sub> / f <sub>tk,2</sub>	f <sub>yd,1</sub> / f <sub>yd,2</sub>	f <sub>td</sub>	γ <sub>s</sub>	γ <sub>M1</sub>	γ <sub>M2</sub>	γ <sub>M3,SLV</sub>	γ <sub>M3,SLE</sub>	γ <sub>M7</sub>	
															NCnt	Cnt
	[N/m <sup>3</sup> ]	[1/°C]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]							
<b>Acciaio B450C - (B450C)</b>																
002	78.500	0,000010	210.000	80.769	P	450,00	-	391,30	-	1,15	-	-	-	-	-	-

**Consulente:**  
Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE

Codice elaborato: RS06REL111A0

Pag. 36 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



#### Caratteristiche acciaio

N <sub>id</sub>	γ <sub>k</sub>	α <sub>T, i</sub>	E	G	Stz	f <sub>yk,1</sub> / f <sub>yk,2</sub>	f <sub>tk,1</sub> / f <sub>tk,2</sub>	f <sub>yd,1</sub> / f <sub>yd,2</sub>	f <sub>td</sub>	γ <sub>s</sub>	γ <sub>M1</sub>	γ <sub>M2</sub>	γ <sub>M3,SLV</sub>	γ <sub>M3,SLE</sub>	γ <sub>M7</sub>	
															NCnt	Cnt
	[N/m <sup>3</sup> ]	[1/°C]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]							
						-		-								

#### LEGENDA:

- N<sub>id</sub>** Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali.
- γ<sub>k</sub>** Peso specifico.
- α<sub>T, i</sub>** Coefficiente di dilatazione termica.
- E** Modulo elastico normale.
- G** Modulo elastico tangenziale.
- Stz** Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo).
- f<sub>tk,1</sub>** Resistenza caratteristica a Rottura (per profili con t ≤ 40 mm).
- f<sub>tk,2</sub>** Resistenza caratteristica a Rottura (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm).
- f<sub>td</sub>** Resistenza di calcolo a Rottura (Bulloni).
- γ<sub>s</sub>** Coefficiente parziale di sicurezza allo SLV del materiale.
- γ<sub>M1</sub>** Coefficiente parziale di sicurezza per instabilità.
- γ<sub>M2</sub>** Coefficiente parziale di sicurezza per sezioni tese indebolite.
- γ<sub>M3,SLV</sub>** Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLV (Bulloni).
- γ<sub>M3,SLE</sub>** Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLE (Bulloni).
- γ<sub>M7</sub>** Coefficiente parziale di sicurezza precarico di bulloni ad alta resistenza (Bulloni - NCnt = con serraggio NON controllato; Cnt = con serraggio controllato). [-] = parametro NON significativo per il materiale.
- f<sub>yk,1</sub>** Resistenza caratteristica allo snervamento (per profili con t ≤ 40 mm).
- f<sub>yk,2</sub>** Resistenza caratteristica allo snervamento (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm).
- f<sub>yd,1</sub>** Resistenza di calcolo (per profili con t ≤ 40 mm).
- f<sub>yd,2</sub>** Resistenza di calcolo (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm).
- NOTE** [-] = Parametro non significativo per il materiale.

## TENSIONI AMMISSIBILI ALLO SLE DEI VARI MATERIALI

### Tensioni ammissibili allo SLE dei vari materiali

Materiale	SL	Tensione di verifica	σ <sub>d,amm</sub> [N/mm <sup>2</sup> ]
ClS C25/30_B450C	Caratteristica(RARA)	Compressione Calcestruzzo	14,94
	Quasi permanente	Compressione Calcestruzzo	11,21

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 37 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



#### Tensioni ammissibili allo SLE dei vari materiali

Materiale	SL	Tensione di verifica	$\sigma_{d,amm}$
			[N/mm <sup>2</sup> ]
Acciaio B450C	Caratteristica(RARA)	Trazione Acciaio	360,00

#### LEGENDA:

**SL** Stato limite di esercizio per cui si esegue la verifica.

**$\sigma_{d,amm}$**  Tensione ammissibile per la verifica.

## ANALISI CARICHI

#### Analisi carichi

N <sub>id</sub>	T. C.	Descrizione del Carico	Tipologie di Carico	Peso Proprio		Permanente NON Strutturale		Sovraccarico Accidentale		Carico Neve
				Descrizione	PP	Descrizione	PNS	Descrizione	SA	
										[N/m <sup>2</sup> ]
001	S	Platea	Autorimessa <= 30kN	*vedi le relative tabelle dei carichi	-	Sottofondo e pavimento di tipo industriale in calcestruzzo	2.000	Rimesse, aree per traffico, parcheggio e sosta di veicoli leggeri (peso a pieno carico fino a 30 kN) (Cat. F – Tab. 3.1.II - DM 17.01.2018)	2.500	0

#### LEGENDA:

**N<sub>id</sub>** Numero identificativo dell'analisi di carico.

**T. C.** Identificativo del tipo di carico: [S] = Superficiale - [L] = Lineare - [C] = Concentrato.

**PP, PNS, SA** Valori, rispettivamente, del Peso Proprio, del Sovraccarico Permanente NON strutturale, del Sovraccarico Accidentale. Secondo il tipo di carico indicato nella colonna "T.C." ("S" - "L" - "C"), i valori riportati nelle colonne "PP", "PNS" e "SA", sono espressi in [N/m<sup>2</sup>] per carichi Superficiali, [N/m] per carichi Lineari, [N] per carichi Concentrati.

## TIPOLOGIE DI CARICO

#### Tipologie di carico

N <sub>id</sub>	Descrizione	F+E	+/- F	CDC	$\psi_0$	$\psi_1$	$\psi_2$
0001	Carico Permanente	SI	NO	Permanente	1,00	1,00	1,00
0002	Permanenti NON Strutturali	SI	NO	Permanente	1,00	1,00	1,00
0003	Autorimessa <= 30kN	SI	NO	Media	0,70	0,70	0,60
0004	Pressione del Vento (+X)	NO	NO	Istantanea	0,60	0,20	0,00
0005	Pressione del Vento (-X)	NO	NO	Istantanea	0,60	0,20	0,00
0006	Pressione del Vento (+Y)	NO	NO	Istantanea	0,60	0,20	0,00

#### Consulente:

Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE

Codice elaborato: RS06REL111A0

Pag. 38 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



#### Tipologie di carico

N <sub>id</sub>	Descrizione	F+E	+/- F	CDC	ψ <sub>0</sub>	ψ <sub>1</sub>	ψ <sub>2</sub>
0007	Pressione del Vento (-Y)	NO	NO	Istantanea	0,60	0,20	0,00
0008	Sisma X	-	-	-	-	-	-
0009	Sisma Y	-	-	-	-	-	-
0010	Sisma Z	-	-	-	-	-	-
0011	Sisma Ecc.X	-	-	-	-	-	-
0012	Sisma Ecc.Y	-	-	-	-	-	-

#### LEGENDA:

**N<sub>id</sub>** Numero identificativo della Tipologia di Carico.

**F+E** Indica se la tipologia di carico considerata è AGENTE con il sisma.

**+/- F** Indica se la tipologia di carico è ALTERNATA (cioè considerata due volte con segno opposto) o meno.

**CDC** Indica la classe di durata del carico.

NOTA: dato significativo solo per elementi in materiale legnoso.

**ψ<sub>0</sub>** Coefficiente riduttivo dei carichi allo SLU e SLE (carichi rari).

**ψ<sub>1</sub>** Coefficiente riduttivo dei carichi allo SLE (carichi frequenti).

**ψ<sub>2</sub>** Coefficiente riduttivo dei carichi allo SLE (carichi frequenti e quasi permanenti).

## SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

### SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id <sub>Comb</sub>	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07
	Carico Permanente	Permanenti NON Strutturali	Autorimessa ≤ 30kN	Pressione del Vento (+X)	Pressione del Vento (-X)	Pressione del Vento (+Y)	Pressione del Vento (-Y)
<b>01</b>	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
<b>04</b>	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
<b>05</b>	1,00	0,80	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
<b>06</b>	1,00	0,80	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90
<b>09</b>	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00

#### Consulente:

Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE

Codice elaborato: RS06REL111A0

Pag. 39 di 101



Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche**

<b>Id<sub>Comb</sub></b>	<b>CC 01</b>	<b>CC 02</b>	<b>CC 03</b>	<b>CC 04</b>	<b>CC 05</b>	<b>CC 06</b>	<b>CC 07</b>
	Carico Permanente	Permanenti NON Strutturali	Autorimessa <= 30kN	Pressione del Vento (+X)	Pressione del Vento (-X)	Pressione del Vento (+Y)	Pressione del Vento (-Y)
10	1,00	0,80	1,05	0,00	0,90	0,00	0,00
11	1,00	0,80	1,05	0,90	0,00	0,00	0,00
12	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
14	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
15	1,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
16	1,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
17	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90
19	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00
20	1,00	1,50	1,05	0,00	0,90	0,00	0,00
21	1,00	1,50	1,05	0,90	0,00	0,00	0,00
22	1,00	0,80	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1,00	0,80	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
24	1,00	0,80	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
25	1,00	0,80	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
26	1,00	0,80	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
27	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
29	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
30	1,00	1,50	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
31	1,00	1,50	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
32	1,00	0,80	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
33	1,00	0,80	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00
34	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
35	1,00	1,50	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00
36	1,00	0,80	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
37	1,00	0,80	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00
38	1,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00

**Consulente:**

Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE

Codice elaborato: RS06REL111A0

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche**

<b>Id<sub>Comb</sub></b>	<b>CC 01</b>	<b>CC 02</b>	<b>CC 03</b>	<b>CC 04</b>	<b>CC 05</b>	<b>CC 06</b>	<b>CC 07</b>
	Carico Permanente	Permanenti NON Strutturali	Autorimessa <= 30kN	Pressione del Vento (+X)	Pressione del Vento (-X)	Pressione del Vento (+Y)	Pressione del Vento (-Y)
39	1,00	1,50	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00
40	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
41	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00
42	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
43	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00
44	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
45	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50
46	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
47	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50
48	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
51	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
52	1,30	0,80	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
53	1,30	0,80	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
54	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
55	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90
56	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00
57	1,30	0,80	1,05	0,00	0,90	0,00	0,00
58	1,30	0,80	1,05	0,90	0,00	0,00	0,00
59	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
61	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
62	1,30	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
63	1,30	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
64	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
65	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90
66	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00
67	1,30	1,50	1,05	0,00	0,90	0,00	0,00

**Consulente:**

Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE

Codice elaborato: RS06REL111A0

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche**

<b>Id<sub>Comb</sub></b>	<b>CC 01</b>	<b>CC 02</b>	<b>CC 03</b>	<b>CC 04</b>	<b>CC 05</b>	<b>CC 06</b>	<b>CC 07</b>
	Carico Permanente	Permanenti NON Strutturali	Autorimessa <= 30kN	Pressione del Vento (+X)	Pressione del Vento (-X)	Pressione del Vento (+Y)	Pressione del Vento (-Y)
68	1,30	1,50	1,05	0,90	0,00	0,00	0,00
69	1,30	0,80	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
70	1,30	0,80	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
71	1,30	0,80	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
72	1,30	0,80	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
73	1,30	0,80	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
74	1,30	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1,30	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
76	1,30	1,50	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
77	1,30	1,50	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
78	1,30	1,50	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
79	1,30	0,80	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
80	1,30	0,80	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00
81	1,30	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
82	1,30	1,50	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00
83	1,30	0,80	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
84	1,30	0,80	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00
85	1,30	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
86	1,30	1,50	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00
87	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
88	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00
89	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
90	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00
91	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
92	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50
93	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
94	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50

**LEGENDA:**

**Id<sub>Comb</sub>** Numero identificativo della Combinazione di Carico.

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	<b>RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE</b>
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 42 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche**

<b>IdComb</b>	<b>CC 01</b>	<b>CC 02</b>	<b>CC 03</b>	<b>CC 04</b>	<b>CC 05</b>	<b>CC 06</b>	<b>CC 07</b>
	Carico Permanente	Permanenti NON Strutturali	Autorimessa <= 30kN	Pressione del Vento (+X)	Pressione del Vento (-X)	Pressione del Vento (+Y)	Pressione del Vento (-Y)

**CC** Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella.

- CC 01= Carico Permanente
- CC 02= Permanenti NON Strutturali
- CC 03= Autorimessa <= 30kN
- CC 04= Pressione del Vento (+X)
- CC 05= Pressione del Vento (-X)
- CC 06= Pressione del Vento (+Y)
- CC 07= Pressione del Vento (-Y)

**SLU: Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche**

**SLU: Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche**

<b>IdComb</b>	<b>CC 01</b>	<b>CC 02</b>	<b>CC 03</b>	<b>CC 04</b>	<b>CC 05</b>	<b>CC 06</b>	<b>CC 07</b>
	Carico Permanente	Permanenti NON Strutturali	Autorimessa <= 30kN	Pressione del Vento (+X)	Pressione del Vento (-X)	Pressione del Vento (+Y)	Pressione del Vento (-Y)
<b>01</b>	1,00	1,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00

**LEGENDA:**

- IdComb** Numero identificativo della Combinazione di Carico.
- CC** Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella.
  - CC 01= Carico Permanente
  - CC 02= Permanenti NON Strutturali
  - CC 03= Autorimessa <= 30kN
  - CC 04= Pressione del Vento (+X)
  - CC 05= Pressione del Vento (-X)
  - CC 06= Pressione del Vento (+Y)
  - CC 07= Pressione del Vento (-Y)

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 43 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: INE FICURINIA S.R.L



## COMBINAZIONI SISMICHE

Alle combinazioni riportate nella precedente tabella è stato aggiunto l'effetto del sisma. L'azione sismica è stata considerata come caratterizzata da tre componenti traslazionali lungo i tre assi globali X, Y e Z; la risposta della struttura è stata calcolata separatamente per i tre effetti e quindi combinata secondo la seguente espressione simbolica:

$$\alpha = \alpha_i + 0,3 \cdot \alpha_{ii} + 0,3 \cdot \alpha_{iii}$$

con  $\alpha$  effetto totale dell'azione sismica,  $\alpha_i$ ,  $\alpha_{ii}$  e  $\alpha_{iii}$  azioni sismiche nelle tre direzioni. E' stata effettuata una rotazione degli indici e dei segni, per cui le combinazioni totali generate sono le:

(con  $\alpha'_p$  sollecitazione dovuta alla combinazione delle condizioni statiche e  $\alpha$  sollecitazione dovuta al sisma; in particolare  $\alpha_x$ ,  $\alpha_y$ ,  $\alpha_z$ ,  $\alpha_{ex}$ ,  $\alpha_{ey}$  sono rispettivamente le sollecitazioni dovute al sisma agente in direzione x, in direzioni y, in direzione z, per eccentricità accidentale positiva in direzione x e per eccentricità accidentale positiva in direzione y)

- 3)  $\alpha'_p + (\alpha_x + \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot (\alpha_y + \alpha_{ey}) - 0,3 \cdot \alpha_z$ ; 4)  $\alpha'_p + (\alpha_x + \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot (\alpha_y + \alpha_{ey}) - 0,3 \cdot \alpha_z$ ;  
 5)  $\alpha'_p + (\alpha_x + \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot (\alpha_y - \alpha_{ey}) + 0,3 \cdot \alpha_z$ ; 6)  $\alpha'_p + (\alpha_x + \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot (\alpha_y - \alpha_{ey}) + 0,3 \cdot \alpha_z$ ;  
 7)  $\alpha'_p + (\alpha_x + \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot (\alpha_y - \alpha_{ey}) - 0,3 \cdot \alpha_z$ ; 8)  $\alpha'_p + (\alpha_x + \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot (\alpha_y - \alpha_{ey}) - 0,3 \cdot \alpha_z$ ;  
 9)  $\alpha'_p + (\alpha_x - \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot (\alpha_y + \alpha_{ey}) + 0,3 \cdot \alpha_z$ ; 10)  $\alpha'_p + (\alpha_x - \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot (\alpha_y + \alpha_{ey}) + 0,3 \cdot \alpha_z$ ;  
 11)  $\alpha'_p + (\alpha_x - \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot (\alpha_y + \alpha_{ey}) - 0,3 \cdot \alpha_z$ ; 12)  $\alpha'_p + (\alpha_x - \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot (\alpha_y + \alpha_{ey}) - 0,3 \cdot \alpha_z$ ;  
 13)  $\alpha'_p + (\alpha_x - \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot (\alpha_y - \alpha_{ey}) + 0,3 \cdot \alpha_z$ ; 14)  $\alpha'_p + (\alpha_x - \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot (\alpha_y - \alpha_{ey}) + 0,3 \cdot \alpha_z$ ;  
 15)  $\alpha'_p + (\alpha_x - \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot (\alpha_y - \alpha_{ey}) - 0,3 \cdot \alpha_z$ ; 16)  $\alpha'_p + (\alpha_x - \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot (\alpha_y - \alpha_{ey}) - 0,3 \cdot \alpha_z$ ;  
 17)  $\alpha'_p + (\alpha_y + \alpha_{ey}) + 0,3 \cdot (\alpha_x + \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot \alpha_z$ ; 18)  $\alpha'_p + (\alpha_y + \alpha_{ey}) - 0,3 \cdot (\alpha_x + \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot \alpha_z$ ;  
 19)  $\alpha'_p + (\alpha_y + \alpha_{ey}) + 0,3 \cdot (\alpha_x - \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot \alpha_z$ ; 20)  $\alpha'_p + (\alpha_y + \alpha_{ey}) - 0,3 \cdot (\alpha_x - \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot \alpha_z$ ;  
 21)  $\alpha'_p + (\alpha_y + \alpha_{ey}) + 0,3 \cdot (\alpha_x - \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot \alpha_z$ ; 22)  $\alpha'_p + (\alpha_y + \alpha_{ey}) - 0,3 \cdot (\alpha_x - \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot \alpha_z$ ;  
 23)  $\alpha'_p + (\alpha_y + \alpha_{ey}) + 0,3 \cdot (\alpha_x - \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot \alpha_z$ ; 24)  $\alpha'_p + (\alpha_y + \alpha_{ey}) - 0,3 \cdot (\alpha_x - \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot \alpha_z$ ;  
 25)  $\alpha'_p + (\alpha_y - \alpha_{ey}) + 0,3 \cdot (\alpha_x + \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot \alpha_z$ ; 26)  $\alpha'_p + (\alpha_y - \alpha_{ey}) - 0,3 \cdot (\alpha_x + \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot \alpha_z$ ;  
 27)  $\alpha'_p + (\alpha_y - \alpha_{ey}) + 0,3 \cdot (\alpha_x + \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot \alpha_z$ ; 28)  $\alpha'_p + (\alpha_y - \alpha_{ey}) - 0,3 \cdot (\alpha_x + \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot \alpha_z$ ;  
 29)  $\alpha'_p + (\alpha_y - \alpha_{ey}) + 0,3 \cdot (\alpha_x - \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot \alpha_z$ ; 30)  $\alpha'_p + (\alpha_y - \alpha_{ey}) - 0,3 \cdot (\alpha_x - \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot \alpha_z$ ;  
 31)  $\alpha'_p + (\alpha_y - \alpha_{ey}) + 0,3 \cdot (\alpha_x - \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot \alpha_z$ ; 32)  $\alpha'_p + (\alpha_y - \alpha_{ey}) - 0,3 \cdot (\alpha_x - \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot \alpha_z$ ;  
 33)  $\alpha'_p + \alpha_z + 0,3 \cdot (\alpha_x + \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot (\alpha_y + \alpha_{ey})$ ; 34)  $\alpha'_p + \alpha_z - 0,3 \cdot (\alpha_x + \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot (\alpha_y + \alpha_{ey})$ ;  
 35)  $\alpha'_p + \alpha_z + 0,3 \cdot (\alpha_x + \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot (\alpha_y + \alpha_{ey})$ ; 36)  $\alpha'_p + \alpha_z - 0,3 \cdot (\alpha_x + \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot (\alpha_y + \alpha_{ey})$ ;  
 37)  $\alpha'_p + \alpha_z + 0,3 \cdot (\alpha_x + \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot (\alpha_y - \alpha_{ey})$ ; 38)  $\alpha'_p + \alpha_z - 0,3 \cdot (\alpha_x + \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot (\alpha_y - \alpha_{ey})$ ;  
 39)  $\alpha'_p + \alpha_z + 0,3 \cdot (\alpha_x + \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot (\alpha_y - \alpha_{ey})$ ; 40)  $\alpha'_p + \alpha_z - 0,3 \cdot (\alpha_x + \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot (\alpha_y - \alpha_{ey})$ ;  
 41)  $\alpha'_p + \alpha_z + 0,3 \cdot (\alpha_x - \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot (\alpha_y + \alpha_{ey})$ ; 42)  $\alpha'_p + \alpha_z - 0,3 \cdot (\alpha_x - \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot (\alpha_y + \alpha_{ey})$ ;  
 43)  $\alpha'_p + \alpha_z + 0,3 \cdot (\alpha_x - \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot (\alpha_y + \alpha_{ey})$ ; 44)  $\alpha'_p + \alpha_z - 0,3 \cdot (\alpha_x - \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot (\alpha_y + \alpha_{ey})$ ;

### Consulente:

Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
 Viale del Rotolo, 44  
 95126 Catania

### RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE

Codice elaborato: RS06REL111A0

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**45)**  $\alpha'_p + \alpha_z + 0,3 \cdot (\alpha_x - \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot (\alpha_y - \alpha_{ey})$ ; **46)**  $\alpha'_p + \alpha_z - 0,3 \cdot (\alpha_x - \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot (\alpha_y - \alpha_{ey})$ ;

**47)**  $\alpha'_p + \alpha_z + 0,3 \cdot (\alpha_x - \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot (\alpha_y - \alpha_{ey})$ ; **48)**  $\alpha'_p + \alpha_z - 0,3 \cdot (\alpha_x - \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot (\alpha_y - \alpha_{ey})$ .

Nel caso di verifiche effettuate con sollecitazioni composte, per tenere conto del fatto che le sollecitazioni sismiche sono state ricavate come CQC delle sollecitazioni derivanti dai modi di vibrazione, dette N, Mx, My, Tx e Ty le sollecitazioni dovute al sisma, per ognuna delle combinazioni precedenti, sono state ricavate 32 combinazioni di carico permutando nel seguente modo i segni delle sollecitazioni derivanti dal sisma:

**1)** N, Mx, My, Tx e Ty; **2)** N, Mx, -My, Tx e Ty; **3)** N, -Mx, My, Tx e Ty; **4)** N, -Mx, -My, Tx e Ty; **5)** -N, Mx, My, Tx e Ty; **6)** -N, Mx, -My, Tx e Ty; **7)** -N, -Mx, My, Tx e Ty; **8)** -N, -Mx, -My, Tx e Ty; **9)** N, Mx, My, Tx e -Ty; **10)** N, Mx, -My, Tx e -Ty; **11)** -N, -Mx, My, Tx e -Ty; **12)** -N, -Mx, -My, Tx e -Ty; **13)** -N, Mx, My, Tx e -Ty; **14)** -N, Mx, -My, Tx e -Ty; **15)** -N, -Mx, My, Tx e -Ty; **16)** -N, -Mx, -My, Tx e -Ty; **17)** N, Mx, My, -Tx e Ty; **18)** N, Mx, -My, -Tx e Ty; **19)** -N, -Mx, My, -Tx e Ty; **20)** -N, -Mx, -My, -Tx e Ty; **21)** -N, Mx, My, -Tx e Ty; **22)** -N, Mx, -My, -Tx e Ty; **23)** -N, -Mx, My, -Tx e Ty; **24)** -N, -Mx, -My, -Tx e Ty; **25)** N, Mx, My, -Tx e -Ty; **26)** N, Mx, -My, -Tx e -Ty; **27)** -N, -Mx, My, -Tx e -Ty; **28)** -N, -Mx, -My, -Tx e -Ty; **29)** -N, Mx, My, -Tx e -Ty; **30)** -N, Mx, -My, -Tx e -Ty; **31)** -N, -Mx, My, -Tx e -Ty; **32)** -N, -Mx, -My, -Tx e -Ty.

## SERVIZIO(SLE): Caratteristica(RARA)

## SERVIZIO(SLE): Caratteristica(RARA)

Id <sub>Comb</sub>	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07
	Carico Permanente	Permanenti NON Strutturali	Autorimessa <= 30kN	Pressione del Vento (+X)	Pressione del Vento (-X)	Pressione del Vento (+Y)	Pressione del Vento (-Y)
01	1,00	1,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
02	1,00	1,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,60
03	1,00	1,00	0,70	0,00	0,00	0,60	0,00
04	1,00	1,00	0,70	0,00	0,60	0,00	0,00
05	1,00	1,00	0,70	0,60	0,00	0,00	0,00
06	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,60
08	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,60	0,00
09	1,00	1,00	1,00	0,00	0,60	0,00	0,00
10	1,00	1,00	1,00	0,60	0,00	0,00	0,00
11	1,00	1,00	0,70	1,00	0,00	0,00	0,00
12	1,00	1,00	0,70	0,00	1,00	0,00	0,00
13	1,00	1,00	0,70	0,00	0,00	1,00	0,00
14	1,00	1,00	0,70	0,00	0,00	0,00	1,00

### LEGENDA:

**Id<sub>Comb</sub>** Numero identificativo della Combinazione di Carico.

**CC** Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella.

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 45 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**SERVIZIO(SLE): Caratteristica(RARA)**

<b>IdComb</b>	<b>CC 01</b>	<b>CC 02</b>	<b>CC 03</b>	<b>CC 04</b>	<b>CC 05</b>	<b>CC 06</b>	<b>CC 07</b>
	Carico Permanente	Permanenti NON Strutturali	Autorimessa <= 30kN	Pressione del Vento (+X)	Pressione del Vento (-X)	Pressione del Vento (+Y)	Pressione del Vento (-Y)

CC 01= Carico Permanente  
 CC 02= Permanenti NON Strutturali  
 CC 03= Autorimessa <= 30kN  
 CC 04= Pressione del Vento (+X)  
 CC 05= Pressione del Vento (-X)  
 CC 06= Pressione del Vento (+Y)  
 CC 07= Pressione del Vento (-Y)

**SERVIZIO(SLE): Frequente**

**SERVIZIO(SLE): Frequente**

<b>IdComb</b>	<b>CC 01</b>	<b>CC 02</b>	<b>CC 03</b>	<b>CC 04</b>	<b>CC 05</b>	<b>CC 06</b>	<b>CC 07</b>
	Carico Permanente	Permanenti NON Strutturali	Autorimessa <= 30kN	Pressione del Vento (+X)	Pressione del Vento (-X)	Pressione del Vento (+Y)	Pressione del Vento (-Y)
<b>01</b>	1,00	1,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	1,00	1,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	1,00	1,00	0,60	0,20	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	1,00	1,00	0,60	0,00	0,20	0,00	0,00
<b>05</b>	1,00	1,00	0,60	0,00	0,00	0,20	0,00
<b>06</b>	1,00	1,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,20

**LEGENDA:**

**IdComb** Numero identificativo della Combinazione di Carico.  
**CC** Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella.  
 CC 01= Carico Permanente  
 CC 02= Permanenti NON Strutturali  
 CC 03= Autorimessa <= 30kN  
 CC 04= Pressione del Vento (+X)  
 CC 05= Pressione del Vento (-X)  
 CC 06= Pressione del Vento (+Y)  
 CC 07= Pressione del Vento (-Y)

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 46 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



## SERVIZIO(SLE): Quasi permanente

SERVIZIO(SLE): Quasi permanente

<b>Id<sub>Comb</sub></b>	<b>CC 01</b> Carico Permanente	<b>CC 02</b> Permanenti NON Strutturali	<b>CC 03</b> Autorimessa <= 30kN	<b>CC 04</b> Pressione del Vento (+X)	<b>CC 05</b> Pressione del Vento (-X)	<b>CC 06</b> Pressione del Vento (+Y)	<b>CC 07</b> Pressione del Vento (-Y)
<b>01</b>	1,00	1,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00

### LEGENDA:

- Id<sub>Comb</sub>** Numero identificativo della Combinazione di Carico.
- CC** Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella.
- CC 01= Carico Permanente
- CC 02= Permanenti NON Strutturali
- CC 03= Autorimessa <= 30kN
- CC 04= Pressione del Vento (+X)
- CC 05= Pressione del Vento (-X)
- CC 06= Pressione del Vento (+Y)
- CC 07= Pressione del Vento (-Y)

## DATI GENERALI ANALISI SISMICA

Dati generali analisi sismica

<b>Ang</b>	<b>NV</b>	<b>CD</b>	<b>MP</b>	<b>Dir</b>	<b>TS</b>	<b>EcA</b>	<b>I<sub>Temp</sub></b>	<b>C.S.T.</b>	<b>RP</b>	<b>RH</b>	<b>ξ</b>
[°]											[%]
0	-	B	ca	X Y	[PI] [PI]	N	N	C	NO	SI	5

### LEGENDA:

- Ang** Direzione di una componente dell'azione sismica rispetto all'asse X (sistema di riferimento globale); la seconda componente dell'azione sismica e' assunta con direzione ruotata di 90 gradi rispetto alla prima.
- NV** Nel caso di analisi dinamica, indica il numero di modi di vibrazione considerati.
- CD** Classe di duttilità: [A] = Alta - [B] = Media - [ND] = Non Dissipativa - [-] = Nessuna.
- MP** Tipo di struttura sismo-resistente prevalente: [ca] = calcestruzzo armato - [caOld] = calcestruzzo armato esistente - [muOld] = muratura esistente - [muNew] = muratura nuova - [muArm] = muratura armata - [ac] = acciaio.
- Dir** Direzione del sisma.
- TS** Tipologia della struttura:

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 47 di 101



Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



#### Dati generali analisi sismica

Ang	NV	CD	MP	Dir	TS	EcA	Ir <sub>Temp</sub>	C.S.T.	RP	RH	ξ
[°]											[%]

Cemento armato: [T 1C] = Telai ad una sola campata - [T+C] = Telai a più campate - [P] = Pareti accoppiate o miste equivalenti a pareti- [2P NC] = Due pareti per direzione non accoppiate - [P NC] = Pareti non accoppiate - [DT] = Deformabili torsionalmente - [PI] = Pendolo inverso - [PM] = Pendolo inverso intelaiate monopiano;

Muratura: [P] = un solo piano - [PP] = più di un piano - [C-P/MP] = muratura in pietra e/o mattoni pieni - [C-BAS] = muratura in blocchi artificiali con percentuale di foratura > 15%;

Acciaio: [T 1C] = Telai ad una sola campata - [T+C] = Telai a più campate - [CT] = controventi concentrici diagonale tesa - [CV] = controventi concentrici a V - [M] = mensola o pendolo inverso - [TT] = telaio con tamponature.

**EcA** Eccentricità accidentale: [S] = considerata come condizione di carico statica aggiuntiva - [N] = Considerata come incremento delle sollecitazioni.

**Ir<sub>Temp</sub>** Per piani con distribuzione dei tamponamenti in pianta fortemente irregolare, l'eccentricità accidentale è stata incrementata di un fattore pari a 2: [SI] = Distribuzione tamponamenti irregolare fortemente - [NO] = Distribuzione tamponamenti regolare.

**C.S.T.** Categoria di sottosuolo: [A] = Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi - [B] = Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti - [C] = Depositati di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti - [D] = Depositati di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti - [E] = Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o D.

**RP** Regolarità in pianta: [SI] = Struttura regolare - [NO] = Struttura non regolare.

**RH** Regolarità in altezza: [SI] = Struttura regolare - [NO] = Struttura non regolare.

**ξ** Coefficiente viscoso equivalente.

**NOTE** [-] = Parametro non significativo per il tipo di calcolo effettuato.

## DATI GENERALI ANALISI SISMICA - FATTORI DI COMPORTAMENTO

#### Fattori di comportamento

Dir	q'	q	q <sub>0</sub>	k <sub>R</sub>	α <sub>u</sub> /α <sub>1</sub>	K <sub>w</sub>
X	-	1,500	1,50	1,00	1,00	-
Y	-	1,500	1,50	1,00	1,00	-
Z	-	1,500	-	-	-	-

#### LEGENDA:

**q'** Fattore di riduzione dello spettro di risposta sismico allo SLU ridotto (Fattore di comportamento ridotto - relazione C7.3.1 circolare NTC)

**q** Fattore di riduzione dello spettro di risposta sismico allo SLU (Fattore di comportamento).

**q<sub>0</sub>** Valore di base (comprensivo di K<sub>w</sub>).

**k<sub>R</sub>** Fattore riduttivo funzione della regolarità in altezza: pari ad 1 per costruzioni regolari in altezza, 0,8 per costruzioni non regolari in altezza, e 0,75 per costruzioni in muratura esistenti non regolari in altezza (§ C8.5.5.1).

**α<sub>u</sub>/α<sub>1</sub>** Rapporto di sovraresistenza.

**K<sub>w</sub>** Fattore di riduzione di q<sub>0</sub>.

**Consulente:**  
Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE

Codice elaborato: RS06REL111A0

Pag. 48 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



Stato Limite	T <sub>r</sub>	a <sub>g</sub> /g	Amplif. Stratigrafica		F <sub>0</sub>	T <sup>+</sup> <sub>c</sub>	T <sub>B</sub>	T <sub>C</sub>	T <sub>D</sub>
			S <sub>s</sub>	C <sub>c</sub>					
	[t]					[s]	[s]	[s]	[s]
SLO	30	0,0289	1,500	1,792	2,609	0,198	0,118	0,355	1,716
SLD	35	0,0305	1,500	1,780	2,621	0,202	0,120	0,360	1,722
SLV	332	0,0592	1,500	1,595	2,759	0,281	0,150	0,449	1,837
SLC	682	0,0707	1,500	1,572	2,799	0,294	0,154	0,463	1,883

#### LEGENDA:

- T<sub>r</sub>** Periodo di ritorno dell'azione sismica. [t] = anni.
- a<sub>g</sub>/g** Coefficiente di accelerazione al suolo.
- S<sub>s</sub>** Coefficienti di Amplificazione Stratigrafica allo SLO/SLD/SLV/SLC.
- C<sub>c</sub>** Coefficienti di Amplificazione di T<sub>c</sub> allo SLO/SLD/SLV/SLC.
- F<sub>0</sub>** Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale.
- T<sup>+</sup><sub>c</sub>** Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.
- T<sub>B</sub>** Periodo di inizio del tratto accelerazione costante dello spettro di progetto.
- T<sub>C</sub>** Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro di progetto.
- T<sub>D</sub>** Periodo di inizio del tratto a spostamento costante dello spettro di progetto.

CI Ed	V <sub>N</sub>	V <sub>R</sub>	Lat.	Long.	Q <sub>g</sub>	C <sub>Top</sub>	S <sub>T</sub>
	[t]	[t]	[°ssdc]	[°ssdc]	[m]		
1	50	35	42.747574	11.114240	8	T1	1,00

#### LEGENDA:

- CI Ed** Classe dell'edificio
- Lat.** Latitudine geografica del sito.
- Long.** Longitudine geografica del sito.
- Q<sub>g</sub>** Altitudine geografica del sito.
- C<sub>Top</sub>** Categoria topografica (Vedi NOTE).
- S<sub>T</sub>** Coefficiente di amplificazione topografica.
- NOTE** [-] = Parametro non significativo per il tipo di calcolo effettuato.  
Categoria topografica.

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 49 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



Cl Ed	V <sub>N</sub>	V <sub>R</sub>	Lat.	Long.	Q <sub>g</sub>	C <sub>Top</sub>	S <sub>T</sub>
	[t]	[t]	[°ssdc]	[°ssdc]	[m]		
1	50	35	42.747574	11.114240	8	T1	1,00

T1: Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media  $i \leq 15^\circ$ .

T2: Pendii con inclinazione media  $i > 15^\circ$ .

T3: Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media  $15^\circ \leq i \leq 30^\circ$ .

T4: Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media  $i > 30^\circ$ .

## PRINCIPALI ELEMENTI ANALISI SISMICA

Dir	M <sub>Str</sub>	M <sub>SLU</sub>	M <sub>Ecc,SLU</sub>	M <sub>SLD</sub>	M <sub>Ecc,SLD</sub>	%T.M <sub>Ecc</sub>	ΣV <sub>Ed,SLU</sub>
	[N-s <sup>2</sup> /m]	[N-s <sup>2</sup> /m]	[N-s <sup>2</sup> /m]	[N-s <sup>2</sup> /m]	[N-s <sup>2</sup> /m]	[%]	[N]
X	3.546	1.613	0	1.613	0	0,00	2.236
Y	3.546	1.613	0	1.613	0	0,00	2.236
Z	3.546	0	0	0	0	0,00	0

### LEGENDA:

- Dir** Direzione del sisma.
- M<sub>Str</sub>** Massa complessiva della struttura.
- M<sub>SLU</sub>** Massa eccitabile allo SLU.
- M<sub>Ecc,SLU</sub>** Massa Eccitata dal sisma allo SLU.
- M<sub>SLD</sub>** Massa eccitabile della struttura allo SLD, nelle direzioni X, Y, Z.
- M<sub>Ecc,SLD</sub>** Massa Eccitata dal sisma allo SLD.
- %T.M<sub>Ecc</sub>** Percentuale Totale di Masse Eccitate dal sisma.
- ΣV<sub>Ed,SLU</sub>** Tagliante totale, alla base, per sisma allo SLU.

## LIVELLI O PIANI

Livelli o piani

Id <sub>Lv</sub>	Descrizione	Z <sub>Lv</sub>	H <sub>Lv</sub>	Q <sub>ex,lv</sub>	PR	Rd <sub>Temp</sub>	Massa del piano			Dir	G <sub>st</sub>	G <sub>SLU</sub>	G <sub>SLD</sub>	R <sub>SLU</sub>
							M <sub>L,Str</sub>	M <sub>L,SLU</sub>	M <sub>L,SLD</sub>					
		[m]	[m]	[m]			[N-s <sup>2</sup> /m]	[N-s <sup>2</sup> /m]	[N-s <sup>2</sup> /m]		[m]	[m]	[m]	[m]
01	Piano Terra	0,00	2,70	2,70	NO	NO	1.050	1.050	1.050	X	36,11	36,11	36,11	36,10
										Y	7,46	7,46	7,46	7,46

**Consulente:**  
Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE

Codice elaborato: RS06REL111A0

Pag. 50 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



#### Livelli o piani

Id <sub>Lv</sub>	Descrizione	Z <sub>Lv</sub> [m]	H <sub>Lv</sub> [m]	Q <sub>ex,lv</sub> [m]	PR	Rd <sub>Temp</sub>	Massa del piano			Dir	G <sub>st</sub> [m]	G <sub>SLU</sub> [m]	G <sub>SLD</sub> [m]	R <sub>SLU</sub> [m]
							M <sub>L,Str</sub> [N-s <sup>2</sup> /m]	M <sub>L,SLU</sub> [N-s <sup>2</sup> /m]	M <sub>L,SLD</sub> [N-s <sup>2</sup> /m]					
02	Fondazione	0,00		0,00	NO	NO	2.499	2.346	2.346	X Y	36,10 7,46	36,10 7,46	36,10 7,46	- -

#### LEGENDA:

- Id<sub>Lv</sub>** Numero identificativo del livello o piano.
- Z<sub>Lv</sub>** Quota di calpestio del livello o piano, relativa al sistema di riferimento globale X, Y, Z.
- H<sub>Lv</sub>** Altezza del livello o piano.
- Q<sub>ex,lv</sub>** Quota dell'estradosso dell'impalcato del livello o piano.
- PR** Indica se l'impalcato (orizzontale) è considerato rigido nel calcolo: [SI] = Piano Rigido - [NO] = Piano non Rigido.  
In alternativa vedere tabella "Solai e Balconi" in quanto il comportamento rigido potrebbe essere stato assegnato ai singoli solai del livello.
- Rd<sub>Temp</sub>** Per i piani con riduzione dei tamponamenti, sono state incrementate le azioni di calcolo per gli elementi verticali (pilastri e pareti) di un fattore 1,4: [SI] = Piano con riduzione dei tamponamenti - [NO] = Piano senza riduzione dei tamponamenti.
- M<sub>L,Str</sub>** Massa del piano valutata in condizioni statiche.
- M<sub>L,SLU</sub>** Massa del piano valutata allo SLU.
- M<sub>L,SLD</sub>** Massa del piano valutata allo SLD.
- G<sub>st</sub>** Coordinate del baricentro delle masse, valutate in condizioni statiche.
- G<sub>SLU</sub>** Coordinate del baricentro delle masse, valutate per SLU.
- G<sub>SLD</sub>** Coordinate del baricentro delle masse, valutate per SLD.
- R<sub>SLU</sub>** Coordinate del baricentro delle rigidezze, valutate per SLU.

## PARETI

#### Pareti

Q <sub>m</sub>		H <sub>m</sub>		Sp [cm]	L <sub>m</sub> [m]	A <sub>m</sub> [m <sup>2</sup> ]	M <sub>trl</sub>	AA	Clc Fnd	Stz					
Iniz. [m]	Fin. [m]	Iniz. [m]	Fin. [m]												
<b>Piano Terra</b>					<b>Parete P1-P2</b>										
<b>Parete P1-P2</b>					0,00	0,00	2,70	2,70	0,25	1,00	2,70	001	PCA	NO	P
<b>SHELL</b>															
[00036-00025-00035]	[00019-00007-00033]	[00019-00038-00018]	[00019-00033-00038]	[00007-00020-00033]	[00037-00038-00022]										
[00018-00037-00017]	[00014-00035-00005]	[00018-00038-00037]	[00017-00037-00016]	[00034-00008-00021]	[00036-00024-00025]										

**Consulente:**  
Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE

Codice elaborato: RS06REL111A0

Pag. 51 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



## Pareti

Q <sub>m</sub>		H <sub>m</sub>		Sp	L <sub>m</sub>	A <sub>m</sub>	Mtrl	AA	Clc Fnd	Stz
Iniz.	Fin.	Iniz.	Fin.							
[m]	[m]	[m]	[m]	[cm]	[m]	[m <sup>2</sup> ]				
[00020-00008-00034]	[00016-00037-00036]	[00035-00025-00005]	[00015-00036-00032]	[00006-00032-00014]	[00037-00022-00023]					
[00036-00035-00014]	[00016-00036-00015]	[00038-00020-00034]	[00038-00021-00022]	[00038-00034-00021]	[00037-00023-00024]					
[00037-00024-00036]	[00033-00020-00038]	[00032-00036-00014]	[00006-00015-00032]							

### LEGENDA:

- Q<sub>m</sub>** Quota dell'elemento nel punto iniziale e finale, valutata, rispetto al piano di appartenenza, negli estremi inferiori della parete.
- H<sub>m</sub>** Altezza dell'elemento nel punto iniziale e finale, valutata rispetto alla base inferiore.
- Sp** Spessore dell'elemento.
- L<sub>m</sub>** Lunghezza dell'elemento.
- A<sub>m</sub>** Area dell'elemento.
- Mtrl** Identificativo del materiale.
- AA** Identificativo dell'aggressività dell'ambiente: [PCA] = "Ordinario"; [MDA] = "Aggressivo"; [MLA] = "Molto aggressivo".
- Clc Fnd** [Si] = elemento progettato attraverso una modalità di rispetto della Gerarchia delle Resistenze per le Fondazioni. [No] = elemento progettato con le sollecitazioni ottenute dall'analisi (senza nessuna modalità di rispetto della Gerarchia delle Resistenze per le Fondazioni).
- Stz** Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo).
- Shell** Shell in cui risulta suddiviso l'elemento.

## PLATEE

## Platee

Lv	N <sub>id</sub>	Sp	A <sub>EI</sub>	Mtrl	Id <sub>Ter</sub>	Clc Fnd	C <sub>rid,v</sub>	C <sub>rid,h</sub>
		[m]	[m <sup>2</sup> ]					
Fondazione	1	0,30	1,50	001	T001	SI	0,369	1,000
<b>SHELL</b>								
[00002-00029-00011]	[00002-00012-00029]	[00027-00009-00014]	[00012-00001-00030]	[00030-00001-00026]	[00027-00014-00028]			
[00003-00028-00010]	[00031-00013-00004]	[00011-00029-00014]	[00010-00031-00004]	[00014-00030-00026]	[00027-00028-00003]			
[00028-00031-00010]	[00014-00005-00013]	[00014-00013-00031]	[00014-00026-00005]	[00029-00030-00014]	[00009-00011-00014]			
[00028-00014-00031]	[00029-00012-00030]							

### LEGENDA:

- Lv** Identificativo del livello, nella relativa tabella.
- N<sub>id</sub>** Numero identificativo della platea.
- Sp** Spessore elemento.

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 52 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



#### Platee

Lv	N <sub>id</sub>	Sp	A <sub>EI</sub>	M <sub>trl</sub>	Id <sub>Ter</sub>	Clc Fnd	C <sub>rid,v</sub>	C <sub>rid,h</sub>
		[m]	[m <sup>2</sup> ]					

**A<sub>EI</sub>** Superficie elemento.

**M<sub>trl</sub>** Identificativo del materiale.

**Id<sub>Ter</sub>** Identificativo del terreno, nella relativa tabella.

**Clc Fnd** [Si] = elemento progettato attraverso una modalità di rispetto della Gerarchia delle Resistenze per le Fondazioni. [No] = elemento progettato con le sollecitazioni ottenute dall'analisi (senza nessuna modalità di rispetto della Gerarchia delle Resistenze per le Fondazioni).

**C<sub>rid,v</sub>** Coefficiente di riduzione della costante di sottofondo verticale

**C<sub>rid,h</sub>** Coefficiente di riduzione della costante di sottofondo orizzontale

**Shell** Shell in cui risulta suddiviso l'elemento.

## CARICHI SULLE PARETI

#### Carichi sulle pareti

TC	Shell	C	CC	SR	Br	Dis <sub>i</sub>	Q <sub>X/1,i</sub>	Q <sub>Y/2,i</sub>	Q <sub>Z/3,i</sub>	M <sub>T,i</sub>	Dis <sub>f</sub>	Q <sub>X/1,f</sub>	Q <sub>Y/2,f</sub>	Q <sub>Z/3,f</sub>	M <sub>T,f</sub>
						[m]	[N/m;N/m <sup>2</sup> ]	[N/m;N/m <sup>2</sup> ]	[N/m;N/m <sup>2</sup> ]	[N-m/m;N]	[m]	[N/m;N/m <sup>2</sup> ]	[N/m;N/m <sup>2</sup> ]	[N/m;N/m <sup>2</sup> ]	[N-m/m;N]
<b>Piano Terra</b>				<b>Parete P1-P2</b>			<b>Parete P1-P2</b>							<b>Peso proprio</b>	<b>-6.250</b>

#### LEGENDA:

**TC** Descrizione del tipo di carico: [L] = Lineare - [C] = Concentrato - [S] = Superficiale - [T] = Termico.

**C** Descrizione del carico:

**CC** Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella.

**SR** Identificativo del sistema di riferimento considerato: [G] = Sistema di riferimento Globale X, Y, Z - [L] = Sistema di riferimento Locale 1, 2, 3.

**Br** Se la colonna "TC" riporta il valore "Lineare", indica la posizione del carico distribuito: [Sup] = carico applicato sul bordo superiore - [Inf] = Carico applicato sul bordo inferiore.

**Dis<sub>i</sub>** Distanza del punto "i" dall'estremo iniziale dell'elemento. Il punto "i" indica il punto iniziale del tratto interessato dal carico distribuito sul bordo.

**M<sub>T,i</sub>** Valore nel punto "i", del vettore momento (torcente) distribuito, sempre riferito all'asse 1 (asse della parete) del sistema di riferimento locale 1, 2, 3, quale che sia il sistema di riferimento indicato nella colonna "S.R".

**Dis<sub>f</sub>** Distanza del punto "f" dall'estremo finale dell'elemento. Il punto "f" indica il punto finale del tratto interessato dal carico distribuito sul bordo.

**M<sub>T,f</sub>** Valore nel punto "f", del vettore momento (torcente) distribuito, sempre riferito all'asse 1 (asse della parete) del sistema di riferimento locale 1, 2, 3, quale che sia il sistema di riferimento indicato nella colonna "S.R".

**Q<sub>X/1,i</sub>**  
**Q<sub>Y/2,i</sub>**  
**Q<sub>Z/3,i</sub>** Valore (nel punto iniziale della parete, "i") della forza distribuita riferita agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna "S.R".

**Q<sub>X/1,f</sub>**  
**Q<sub>Y/2,f</sub>**  
**Q<sub>Z/3,f</sub>** Valore (nel punto finale della parete, "f") della forza distribuita riferita agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna "S.R".

**ΔT** Differenza di temperatura fra le facce dell'elemento shell.

#### Consulente:

Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

#### RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE

Codice elaborato: RS06REL111A0

Pag. 53 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



## CARICHI SULLE PLATEE

Carichi sulle platee

TC	Shell	C	CC	SR	Q <sub>x</sub>	Q <sub>y</sub>	Q <sub>z</sub>
					[N/m <sup>2</sup> ]	[N/m <sup>2</sup> ]	[N/m <sup>2</sup> ]
<b>Fondazione</b>	<b>Platea 1</b>	<b>Peso proprio</b>			<b>-7.500</b>		
S	-	CR001	002	G	0	0	-2.000
S	-	CR002	003	G	0	0	-2.500

### LEGENDA:

**TC** Descrizione del tipo di carico: [L] = Lineare - [C] = Concentrato - [S] = Superficiale - [T] = Termico.

**C** Descrizione del carico:

CR001= PLATEA: Platea (sovraccarico permanente) CR002= PLATEA: Platea (sovraccarico accidentale)

**CC** Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella.

**SR** Identificativo del sistema di riferimento considerato: [G] = Sistema di riferimento Globale X, Y, Z - [L] = Sistema di riferimento Locale 1, 2, 3.

**Q<sub>x</sub>, Q<sub>y</sub>, Q<sub>z</sub>** Valore della forza distribuita superficiale uniforme riferita agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna "S.R".

**ΔT** Differenza di temperatura fra le facce dell'elemento shell.

## NODI - SPOSTAMENTI PER CONDIZIONI DI CARICO NON SISMICHE

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S <sub>x</sub>	S <sub>y</sub>	S <sub>z</sub>	Θ <sub>x</sub>	Θ <sub>y</sub>	Θ <sub>z</sub>
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00001	001	0,0000	0,0000	-0,0041	-3,144 E-06	-4,0808 E-05	-1,1177 E-12
	002	0,0000	0,0000	-0,0005	-1,4881 E-06	-4,1876 E-06	-4,2145 E-13
	003	0,0000	0,0000	-0,0006	-1,8601 E-06	-5,2345 E-06	-5,2681 E-13
	004	0,0000	0,0000	0,0004	4,3822 E-06	1,1822 E-06	2,4007 E-10
	005	0,0000	0,0000	0,0004	4,3822 E-06	1,1822 E-06	2,4007 E-10
	006	0,0000	0,0000	-0,0008	-8,8861 E-06	-2,3971 E-06	-4,8681 E-10
	007	0,0000	0,0000	0,0004	4,3822 E-06	1,1822 E-06	2,4007 E-10
00002	001	0,0000	0,0000	-0,0001	-2,9803 E-06	-3,9888 E-05	-1,0277 E-12
	002	0,0000	0,0000	-0,0001	-1,4691 E-06	-4,3246 E-06	-3,9263 E-13
	003	0,0000	0,0000	-0,0001	-1,8364 E-06	-5,4057 E-06	-4,9079 E-13
	004	0,0000	0,0000	0,0002	3,5927 E-06	1,8602 E-06	2,6489 E-10
	005	0,0000	0,0000	0,0002	3,5927 E-06	1,8602 E-06	2,6489 E-10
	006	0,0000	0,0000	-0,0005	-7,2853 E-06	-3,7721 E-06	-5,3714 E-10

### Consulente:

Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE

Codice elaborato: RS06REL111A0

Pag. 54 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche**

Nodo	CC	S <sub>x</sub>	S <sub>y</sub>	S <sub>z</sub>	Θ <sub>x</sub>	Θ <sub>y</sub>	Θ <sub>z</sub>
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	007	0,0000	0,0000	0,0002	3,5927 E-06	1,8602 E-06	2,6489 E-10
00003	001	0,0000	0,0000	-0,0001	2,7851 E-06	-3,9811 E-05	-1,033 E-12
	002	0,0000	0,0000	-0,0001	1,401 E-06	-4,3031 E-06	-3,9466 E-13
	003	0,0000	0,0000	-0,0001	1,7513 E-06	-5,3788 E-06	-4,9332 E-13
	004	0,0000	0,0000	-0,0002	3,5929 E-06	-1,8722 E-06	2,6634 E-10
	005	0,0000	0,0000	-0,0002	3,5929 E-06	-1,8722 E-06	2,6634 E-10
	006	0,0000	0,0000	0,0005	-7,2856 E-06	3,7965 E-06	-5,4008 E-10
	007	0,0000	0,0000	-0,0002	3,5929 E-06	-1,8722 E-06	2,6634 E-10
00004	001	0,0000	0,0000	-0,0041	2,9423 E-06	-4,0802 E-05	-1,1228 E-12
	002	0,0000	0,0000	-0,0005	1,4141 E-06	-4,1794 E-06	-4,2363 E-13
	003	0,0000	0,0000	-0,0006	1,7677 E-06	-5,2243 E-06	-5,2954 E-13
	004	0,0000	0,0000	-0,0004	4,3958 E-06	-1,1864 E-06	2,4343 E-10
	005	0,0000	0,0000	-0,0004	4,3958 E-06	-1,1864 E-06	2,4343 E-10
	006	0,0000	0,0000	0,0008	-8,9137 E-06	2,4058 E-06	-4,9362 E-10
	007	0,0000	0,0000	-0,0004	4,3958 E-06	-1,1864 E-06	2,4343 E-10
00005	001	0,0000	0,0000	-0,0039	-9,0481 E-08	-4,0572 E-05	-2,0989 E-10
	002	0,0000	0,0000	-0,0004	-3,2622 E-08	-4,2974 E-06	-6,7393 E-11
	003	0,0000	0,0000	-0,0005	-4,0777 E-08	-5,3717 E-06	-8,4242 E-11
	004	0,0000	0,0000	0,0000	6,5096 E-06	-3,1595 E-09	-5,6476 E-08
	005	0,0000	0,0000	0,0000	6,5096 E-06	-3,1595 E-09	-5,6476 E-08
	006	0,0000	0,0000	0,0000	-1,32 E-05	6,4067 E-09	1,1452 E-07
	007	0,0000	0,0000	0,0000	6,5096 E-06	-3,1595 E-09	-5,6476 E-08
00006	001	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	002	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	003	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	004	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	005	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	006	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	007	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00007	001	-0,0115	0,0000	0,0001	-6,1368 E-08	-4,2837 E-05	-2,2508 E-08
	002	-0,0012	0,0000	0,0000	-2,2523 E-08	-4,5557 E-06	-8,1161 E-09
	003	-0,0015	0,0000	0,0000	-2,8154 E-08	-5,6946 E-06	-1,0145 E-08

**Consulente:**  
Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE

Codice elaborato: RS06REL111A0

Pag. 55 di 101



Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche**

Nodo	CC	S <sub>x</sub>	S <sub>y</sub>	S <sub>z</sub>	Θ <sub>x</sub>	Θ <sub>y</sub>	Θ <sub>z</sub>
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	004	0,0000	-0,0064	0,0000	3,1696 E-05	-3,5938 E-09	1,6436 E-06
	005	0,0000	-0,0064	0,0000	3,1696 E-05	-3,5938 E-09	1,6436 E-06
	006	0,0000	0,0130	0,0000	-6,4273 E-05	7,2875 E-09	-3,3329 E-06
	007	0,0000	-0,0064	0,0000	3,1696 E-05	-3,5938 E-09	1,6436 E-06
00008	001	-0,0115	0,0000	-0,0042	-6,1367 E-08	-4,3664 E-05	-2,2468 E-08
	002	-0,0012	0,0000	-0,0004	-2,2523 E-08	-4,5556 E-06	-8,1006 E-09
	003	-0,0015	0,0000	-0,0005	-2,8153 E-08	-5,6945 E-06	-1,0126 E-08
	004	0,0000	-0,0066	0,0000	3,1696 E-05	-3,5938 E-09	1,6013 E-06
	005	0,0000	-0,0066	0,0000	3,1696 E-05	-3,5938 E-09	1,6013 E-06
	006	0,0000	0,0133	0,0000	-6,4273 E-05	7,2874 E-09	-3,247 E-06
	007	0,0000	-0,0066	0,0000	3,1696 E-05	-3,5938 E-09	1,6013 E-06
00009	001	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	002	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	003	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	004	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	005	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	006	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	007	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00010	001	0,0000	0,0000	-0,0021	3,0432 E-06	-4,0284 E-05	-1,3291 E-12
	002	0,0000	0,0000	-0,0003	1,4139 E-06	-4,2389 E-06	-5,0653 E-13
	003	0,0000	0,0000	-0,0004	1,7674 E-06	-5,2986 E-06	-6,3317 E-13
	004	0,0000	0,0000	-0,0003	4,0003 E-06	-1,5419 E-06	3,3206 E-10
	005	0,0000	0,0000	-0,0003	4,0003 E-06	-1,5419 E-06	3,3206 E-10
	006	0,0000	0,0000	0,0006	-8,1118 E-06	3,1266 E-06	-6,7335 E-10
	007	0,0000	0,0000	-0,0003	4,0003 E-06	-1,5419 E-06	3,3206 E-10
00011	001	0,0000	0,0000	0,0000	8,0589 E-07	-3,9886 E-05	-3,9 E-13
	002	0,0000	0,0000	0,0000	-9,5846 E-07	-4,3684 E-06	-1,4909 E-13
	003	0,0000	0,0000	0,0000	-1,1981 E-06	-5,4605 E-06	-1,8636 E-13
	004	0,0000	0,0000	0,0001	3,0947 E-06	1,2624 E-06	1,0136 E-10
	005	0,0000	0,0000	0,0001	3,0947 E-06	1,2624 E-06	1,0136 E-10
	006	0,0000	0,0000	-0,0002	-6,2754 E-06	-2,5599 E-06	-2,0554 E-10
	007	0,0000	0,0000	0,0001	3,0947 E-06	1,2624 E-06	1,0136 E-10

**Consulente:**

Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

**RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE**

Codice elaborato: RS06REL111A0

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche**

Nodo	CC	S <sub>x</sub>	S <sub>y</sub>	S <sub>z</sub>	Θ <sub>x</sub>	Θ <sub>y</sub>	Θ <sub>z</sub>
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00012	001	0,0000	0,0000	-0,0021	-3,2406 E-06	-4,0314 E-05	-1,3021 E-12
	002	0,0000	0,0000	-0,0003	-1,4852 E-06	-4,2527 E-06	-4,9614 E-13
	003	0,0000	0,0000	-0,0004	-1,8566 E-06	-5,3159 E-06	-6,2018 E-13
	004	0,0000	0,0000	0,0003	3,9924 E-06	1,5336 E-06	3,2429 E-10
	005	0,0000	0,0000	0,0003	3,9924 E-06	1,5336 E-06	3,2429 E-10
	006	0,0000	0,0000	-0,0006	-8,0957 E-06	-3,1098 E-06	-6,5758 E-10
	007	0,0000	0,0000	0,0003	3,9924 E-06	1,5336 E-06	3,2429 E-10
00013	001	0,0000	0,0000	-0,0040	2,2886 E-06	-4,1267 E-05	2,4691 E-12
	002	0,0000	0,0000	-0,0004	1,2332 E-06	-4,184 E-06	7,6437 E-13
	003	0,0000	0,0000	-0,0006	1,5415 E-06	-5,2301 E-06	9,5547 E-13
	004	0,0000	0,0000	-0,0002	4,8837 E-06	-8,1665 E-07	9,1006 E-10
	005	0,0000	0,0000	-0,0002	4,8837 E-06	-8,1665 E-07	9,1006 E-10
	006	0,0000	0,0000	0,0004	-9,903 E-06	1,656 E-06	-1,8454 E-09
	007	0,0000	0,0000	-0,0002	4,8837 E-06	-8,1665 E-07	9,1006 E-10
00014	001	0,0000	0,0000	-0,0018	-7,4204 E-08	-4,1916 E-05	-3,6222 E-11
	002	0,0000	0,0000	-0,0002	-2,7466 E-08	-4,4159 E-06	-1,3846 E-11
	003	0,0000	0,0000	-0,0002	-3,4332 E-08	-5,5199 E-06	-1,7308 E-11
	004	0,0000	0,0000	0,0000	5,2004 E-06	-3,3459 E-09	9,4047 E-09
	005	0,0000	0,0000	0,0000	5,2004 E-06	-3,3459 E-09	9,4047 E-09
	006	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0545 E-05	6,7847 E-09	-1,9071 E-08
	007	0,0000	0,0000	0,0000	5,2004 E-06	-3,3459 E-09	9,4047 E-09
00015	001	-0,0017	0,0000	0,0003	-5,2999 E-08	-4,3923 E-05	-2,6863 E-08
	002	-0,0002	0,0000	0,0000	-1,9503 E-08	-4,6425 E-06	-9,8391 E-09
	003	-0,0002	0,0000	0,0000	-2,4379 E-08	-5,8032 E-06	-1,2299 E-08
	004	0,0000	-0,0003	0,0000	1,3766 E-05	-3,6592 E-09	3,0198 E-06
	005	0,0000	-0,0003	0,0000	1,3766 E-05	-3,6592 E-09	3,0198 E-06
	006	0,0000	0,0007	0,0000	-2,7915 E-05	7,4201 E-09	-6,1236 E-06
	007	0,0000	-0,0003	0,0000	1,3766 E-05	-3,6592 E-09	3,0198 E-06
00016	001	-0,0037	0,0000	0,0002	-6,0982 E-08	-4,3145 E-05	-2,2991 E-08
	002	-0,0004	0,0000	0,0000	-2,241 E-08	-4,5737 E-06	-8,3465 E-09
	003	-0,0005	0,0000	0,0000	-2,8012 E-08	-5,7172 E-06	-1,0433 E-08
	004	0,0000	-0,0012	0,0000	2,233 E-05	-3,6069 E-09	2,6276 E-06

**Consulente:**

Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

**RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE**

Codice elaborato: RS06REL111A0

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche**

Nodo	CC	S <sub>x</sub>	S <sub>y</sub>	S <sub>z</sub>	Θ <sub>x</sub>	Θ <sub>y</sub>	Θ <sub>z</sub>
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	005	0,0000	-0,0012	0,0000	2,233 E-05	-3,6069 E-09	2,6276 E-06
	006	0,0000	0,0024	0,0000	-4,5281 E-05	7,314 E-09	-5,3282 E-06
	007	0,0000	-0,0012	0,0000	2,233 E-05	-3,6069 E-09	2,6276 E-06
00017	001	-0,0057	0,0000	0,0002	-6,1254 E-08	-4,3372 E-05	-2,276 E-08
	002	-0,0006	0,0000	0,0000	-2,2487 E-08	-4,5503 E-06	-8,2148 E-09
	003	-0,0007	0,0000	0,0000	-2,8108 E-08	-5,6878 E-06	-1,0269 E-08
	004	0,0000	-0,0023	0,0000	2,6966 E-05	-3,59 E-09	2,407 E-06
	005	0,0000	-0,0023	0,0000	2,6966 E-05	-3,59 E-09	2,407 E-06
	006	0,0000	0,0047	0,0000	-5,4681 E-05	7,2796 E-09	-4,8808 E-06
	007	0,0000	-0,0023	0,0000	2,6966 E-05	-3,59 E-09	2,407 E-06
00018	001	-0,0076	0,0000	0,0001	-6,1403 E-08	-4,2977 E-05	-2,2632 E-08
	002	-0,0008	0,0000	0,0000	-2,2538 E-08	-4,5559 E-06	-8,1661 E-09
	003	-0,0010	0,0000	0,0000	-2,8172 E-08	-5,6949 E-06	-1,0208 E-08
	004	0,0000	-0,0036	0,0000	3,0319 E-05	-3,594 E-09	2,0439 E-06
	005	0,0000	-0,0036	0,0000	3,0319 E-05	-3,594 E-09	2,0439 E-06
	006	0,0000	0,0073	0,0000	-6,1479 E-05	7,2878 E-09	-4,1446 E-06
	007	0,0000	-0,0036	0,0000	3,0319 E-05	-3,594 E-09	2,0439 E-06
00019	001	-0,0096	0,0000	0,0001	-6,1381 E-08	-4,3246 E-05	-2,2523 E-08
	002	-0,0010	0,0000	0,0000	-2,2528 E-08	-4,5555 E-06	-8,1215 E-09
	003	-0,0013	0,0000	0,0000	-2,816 E-08	-5,6944 E-06	-1,0152 E-08
	004	0,0000	-0,0050	0,0000	3,1375 E-05	-3,5937 E-09	1,7848 E-06
	005	0,0000	-0,0050	0,0000	3,1375 E-05	-3,5937 E-09	1,7848 E-06
	006	0,0000	0,0101	0,0000	-6,3622 E-05	7,2872 E-09	-3,6192 E-06
	007	0,0000	-0,0050	0,0000	3,1375 E-05	-3,5937 E-09	1,7848 E-06
00020	001	-0,0115	0,0000	-0,0021	-6,1364 E-08	-4,3251 E-05	-2,2486 E-08
	002	-0,0012	0,0000	-0,0002	-2,2521 E-08	-4,5556 E-06	-8,1076 E-09
	003	-0,0015	0,0000	-0,0002	-2,8151 E-08	-5,6946 E-06	-1,0135 E-08
	004	0,0000	-0,0065	0,0000	3,1624 E-05	-3,5938 E-09	1,6223 E-06
	005	0,0000	-0,0065	0,0000	3,1624 E-05	-3,5938 E-09	1,6223 E-06
	006	0,0000	0,0132	0,0000	-6,4127 E-05	7,2874 E-09	-3,2897 E-06
	007	0,0000	-0,0065	0,0000	3,1624 E-05	-3,5938 E-09	1,6223 E-06
00021	001	-0,0096	0,0000	-0,0042	-6,1385 E-08	-4,3255 E-05	-2,2471 E-08

**Consulente:**

Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

**RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE**

Codice elaborato: RS06REL111A0

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche**

Nodo	CC	S <sub>x</sub> [cm]	S <sub>y</sub> [cm]	S <sub>z</sub> [cm]	Θ <sub>x</sub> [rad]	Θ <sub>y</sub> [rad]	Θ <sub>z</sub> [rad]
	002	-0,0010	0,0000	-0,0004	-2,2529 E-08	-4,5558 E-06	-8,1016 E-09
	003	-0,0013	0,0000	-0,0005	-2,8162 E-08	-5,6947 E-06	-1,0127 E-08
	004	0,0000	-0,0051	0,0000	3,1376 E-05	-3,5939 E-09	1,4614 E-06
	005	0,0000	-0,0051	0,0000	3,1376 E-05	-3,5939 E-09	1,4614 E-06
	006	0,0000	0,0104	0,0000	-6,3623 E-05	7,2876 E-09	-2,9633 E-06
	007	0,0000	-0,0051	0,0000	3,1376 E-05	-3,5939 E-09	1,4614 E-06
00022	001	-0,0076	0,0000	-0,0042	-6,1544 E-08	-4,3524 E-05	-2,2162 E-08
	002	-0,0008	0,0000	-0,0004	-2,2589 E-08	-4,5554 E-06	-7,9851 E-09
	003	-0,0010	0,0000	-0,0005	-2,8236 E-08	-5,6943 E-06	-9,9814 E-09
	004	0,0000	-0,0038	0,0000	3,0329 E-05	-3,5936 E-09	1,188 E-06
	005	0,0000	-0,0038	0,0000	3,0329 E-05	-3,5936 E-09	1,188 E-06
	006	0,0000	0,0076	0,0000	-6,15 E-05	7,2871 E-09	-2,409 E-06
	007	0,0000	-0,0038	0,0000	3,0329 E-05	-3,5936 E-09	1,188 E-06
00023	001	-0,0057	0,0000	-0,0042	-6,1897 E-08	-4,3114 E-05	-2,2078 E-08
	002	-0,0006	0,0000	-0,0004	-2,2719 E-08	-4,5594 E-06	-7,9522 E-09
	003	-0,0007	0,0000	-0,0005	-2,8398 E-08	-5,6993 E-06	-9,9403 E-09
	004	0,0000	-0,0025	0,0000	2,7012 E-05	-3,5966 E-09	8,2832 E-07
	005	0,0000	-0,0025	0,0000	2,7012 E-05	-3,5966 E-09	8,2832 E-07
	006	0,0000	0,0050	0,0000	-5,4775 E-05	7,2931 E-09	-1,6797 E-06
	007	0,0000	-0,0025	0,0000	2,7012 E-05	-3,5966 E-09	8,2832 E-07
00024	001	-0,0037	0,0000	-0,0041	-6,3878 E-08	-4,3419 E-05	-1,8373 E-08
	002	-0,0004	0,0000	-0,0004	-2,3454 E-08	-4,5441 E-06	-6,5678 E-09
	003	-0,0005	0,0000	-0,0005	-2,9317 E-08	-5,6801 E-06	-8,2098 E-09
	004	0,0000	-0,0013	0,0000	2,254 E-05	-3,585 E-09	3,5614 E-07
	005	0,0000	-0,0013	0,0000	2,254 E-05	-3,585 E-09	3,5614 E-07
	006	0,0000	0,0027	0,0000	-4,5706 E-05	7,2695 E-09	-7,2217 E-07
	007	0,0000	-0,0013	0,0000	2,254 E-05	-3,585 E-09	3,5614 E-07
00025	001	-0,0018	0,0000	-0,0040	-6,9513 E-08	-4,1602 E-05	-1,4357 E-08
	002	-0,0002	0,0000	-0,0004	-2,5457 E-08	-4,3664 E-06	-5,023 E-09
	003	-0,0002	0,0000	-0,0005	-3,1822 E-08	-5,4579 E-06	-6,2788 E-09
	004	0,0000	-0,0005	0,0000	1,4958 E-05	-3,4565 E-09	-4,843 E-08
	005	0,0000	-0,0005	0,0000	1,4958 E-05	-3,4565 E-09	-4,843 E-08

**Consulente:**

Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

**RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE**

Codice elaborato: RS06REL111A0

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche**

Nodo	CC	S <sub>x</sub> [cm]	S <sub>y</sub> [cm]	S <sub>z</sub> [cm]	Θ <sub>x</sub> [rad]	Θ <sub>y</sub> [rad]	Θ <sub>z</sub> [rad]
	006	0,0000	0,0010	0,0000	-3,0332 E-05	7,009 E-09	9,8206 E-08
	007	0,0000	-0,0005	0,0000	1,4958 E-05	-3,4565 E-09	-4,843 E-08
00026	001	0,0000	0,0000	-0,0040	-2,4952 E-06	-4,127 E-05	2,7597 E-12
	002	0,0000	0,0000	-0,0004	-1,309 E-06	-4,1891 E-06	8,6149 E-13
	003	0,0000	0,0000	-0,0006	-1,6363 E-06	-5,2364 E-06	1,0769 E-12
	004	0,0000	0,0000	0,0002	4,8712 E-06	8,1245 E-07	9,5527 E-10
	005	0,0000	0,0000	0,0002	4,8712 E-06	8,1245 E-07	9,5527 E-10
	006	0,0000	0,0000	-0,0004	-9,8776 E-06	-1,6475 E-06	-1,9371 E-09
	007	0,0000	0,0000	0,0002	4,8712 E-06	8,1245 E-07	9,5527 E-10
00027	001	0,0000	0,0000	0,0000	-9,5463 E-07	-3,9811 E-05	-4,6267 E-13
	002	0,0000	0,0000	0,0000	9,0035 E-07	-4,3509 E-06	-1,7687 E-13
	003	0,0000	0,0000	0,0000	1,1254 E-06	-5,4386 E-06	-2,2109 E-13
	004	0,0000	0,0000	-0,0001	3,0868 E-06	-1,2716 E-06	1,2023 E-10
	005	0,0000	0,0000	-0,0001	3,0868 E-06	-1,2716 E-06	1,2023 E-10
	006	0,0000	0,0000	0,0002	-6,2594 E-06	2,5785 E-06	-2,438 E-10
	007	0,0000	0,0000	-0,0001	3,0868 E-06	-1,2716 E-06	1,2023 E-10
00028	001	0,0000	0,0000	-0,0010	3,1572 E-06	-3,8361 E-05	4,4285 E-12
	002	0,0000	0,0000	-0,0001	1,3808 E-06	-4,1401 E-06	1,6926 E-12
	003	0,0000	0,0000	-0,0002	1,726 E-06	-5,1751 E-06	2,1158 E-12
	004	0,0000	0,0000	-0,0002	3,6902 E-06	-1,688 E-06	-1,1483 E-09
	005	0,0000	0,0000	-0,0002	3,6902 E-06	-1,688 E-06	-1,1483 E-09
	006	0,0000	0,0000	0,0004	-7,483 E-06	3,4229 E-06	2,3286 E-09
	007	0,0000	0,0000	-0,0002	3,6902 E-06	-1,688 E-06	-1,1483 E-09
00029	001	0,0000	0,0000	-0,0010	-3,3475 E-06	-3,8433 E-05	4,3748 E-12
	002	0,0000	0,0000	-0,0001	-1,449 E-06	-4,1605 E-06	1,6721 E-12
	003	0,0000	0,0000	-0,0002	-1,8112 E-06	-5,2006 E-06	2,0902 E-12
	004	0,0000	0,0000	0,0002	3,6887 E-06	1,6792 E-06	-1,1344 E-09
	005	0,0000	0,0000	0,0002	3,6887 E-06	1,6792 E-06	-1,1344 E-09
	006	0,0000	0,0000	-0,0004	-7,4798 E-06	-3,405 E-06	2,3003 E-09
	007	0,0000	0,0000	0,0002	3,6887 E-06	1,6792 E-06	-1,1344 E-09
00030	001	0,0000	0,0000	-0,0030	-3,513 E-06	-4,085 E-05	4,5426 E-12
	002	0,0000	0,0000	-0,0004	-1,4674 E-06	-4,2033 E-06	1,7271 E-12

**Consulente:**  
Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE

Codice elaborato: RS06REL111A0

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche**

Nodo	CC	S <sub>x</sub>	S <sub>y</sub>	S <sub>z</sub>	Θ <sub>x</sub>	Θ <sub>y</sub>	Θ <sub>z</sub>
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	003	0,0000	0,0000	-0,0004	-1,8343 E-06	-5,2541 E-06	2,1589 E-12
	004	0,0000	0,0000	0,0002	4,2303 E-06	1,1122 E-06	-1,0987 E-09
	005	0,0000	0,0000	0,0002	4,2303 E-06	1,1122 E-06	-1,0987 E-09
	006	0,0000	0,0000	-0,0005	-8,5782 E-06	-2,2553 E-06	2,2279 E-09
	007	0,0000	0,0000	0,0002	4,2303 E-06	1,1122 E-06	-1,0987 E-09
00031	001	0,0000	0,0000	-0,0030	3,3137 E-06	-4,0845 E-05	4,5792 E-12
	002	0,0000	0,0000	-0,0004	1,3948 E-06	-4,1961 E-06	1,7418 E-12
	003	0,0000	0,0000	-0,0004	1,7435 E-06	-5,2452 E-06	2,1772 E-12
	004	0,0000	0,0000	-0,0002	4,2438 E-06	-1,1138 E-06	-1,1141 E-09
	005	0,0000	0,0000	-0,0002	4,2438 E-06	-1,1138 E-06	-1,1141 E-09
	006	0,0000	0,0000	0,0005	-8,6056 E-06	2,2586 E-06	2,2592 E-09
	007	0,0000	0,0000	-0,0002	4,2438 E-06	-1,1138 E-06	-1,1141 E-09
00032	001	-0,0009	0,0000	-0,0008	-5,3131 E-08	-4,2647 E-05	-1,5857 E-08
	002	-0,0001	0,0000	-0,0001	-1,9516 E-08	-4,5174 E-06	-5,7984 E-09
	003	-0,0001	0,0000	-0,0001	-2,4395 E-08	-5,6467 E-06	-7,2481 E-09
	004	0,0000	-0,0002	0,0000	1,0294 E-05	-3,5592 E-09	1,3126 E-06
	005	0,0000	-0,0002	0,0000	1,0294 E-05	-3,5592 E-09	1,3126 E-06
	006	0,0000	0,0004	0,0000	-2,0875 E-05	7,2172 E-09	-2,6617 E-06
	007	0,0000	-0,0002	0,0000	1,0294 E-05	-3,5592 E-09	1,3126 E-06
00033	001	-0,0103	0,0000	-0,0011	-6,1362 E-08	-4,3283 E-05	-2,2512 E-08
	002	-0,0011	0,0000	-0,0001	-2,2521 E-08	-4,5557 E-06	-8,1177 E-09
	003	-0,0014	0,0000	-0,0001	-2,8151 E-08	-5,6946 E-06	-1,0147 E-08
	004	0,0000	-0,0056	0,0000	3,1575 E-05	-3,5938 E-09	1,6597 E-06
	005	0,0000	-0,0056	0,0000	3,1575 E-05	-3,5938 E-09	1,6597 E-06
	006	0,0000	0,0114	0,0000	-6,4026 E-05	7,2875 E-09	-3,3654 E-06
	007	0,0000	-0,0056	0,0000	3,1575 E-05	-3,5938 E-09	1,6597 E-06
00034	001	-0,0104	0,0000	-0,0031	-6,1363 E-08	-4,3219 E-05	-2,2461 E-08
	002	-0,0011	0,0000	-0,0003	-2,2521 E-08	-4,5556 E-06	-8,0978 E-09
	003	-0,0014	0,0000	-0,0004	-2,8151 E-08	-5,6945 E-06	-1,0122 E-08
	004	0,0000	-0,0057	0,0000	3,1575 E-05	-3,5938 E-09	1,585 E-06
	005	0,0000	-0,0057	0,0000	3,1575 E-05	-3,5938 E-09	1,585 E-06
	006	0,0000	0,0115	0,0000	-6,4026 E-05	7,2874 E-09	-3,214 E-06

**Consulente:**

Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

**RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE**

Codice elaborato: RS06REL111A0

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche**

Nodo	CC	S <sub>x</sub> [cm]	S <sub>y</sub> [cm]	S <sub>z</sub> [cm]	Θ <sub>x</sub> [rad]	Θ <sub>y</sub> [rad]	Θ <sub>z</sub> [rad]
	007	0,0000	-0,0057	0,0000	3,1575 E-05	-3,5938 E-09	1,585 E-06
00035	001	-0,0011	0,0000	-0,0029	-6,6598 E-08	-4,097 E-05	-9,2334 E-09
	002	-0,0001	0,0000	-0,0003	-2,4372 E-08	-4,2915 E-06	-3,2492 E-09
	003	-0,0001	0,0000	-0,0004	-3,0465 E-08	-5,3644 E-06	-4,0615 E-09
	004	0,0000	-0,0002	0,0000	1,1264 E-05	-3,3958 E-09	5,0518 E-07
	005	0,0000	-0,0002	0,0000	1,1264 E-05	-3,3958 E-09	5,0518 E-07
	006	0,0000	0,0005	0,0000	-2,2841 E-05	6,886 E-09	-1,0244 E-06
	007	0,0000	-0,0002	0,0000	1,1264 E-05	-3,3958 E-09	5,0518 E-07
00036	001	-0,0018	0,0000	-0,0019	-5,9296 E-08	-4,3508 E-05	-1,9595 E-08
	002	-0,0002	0,0000	-0,0002	-2,1725 E-08	-4,5826 E-06	-7,0654 E-09
	003	-0,0002	0,0000	-0,0002	-2,7156 E-08	-5,7283 E-06	-8,8318 E-09
	004	0,0000	-0,0004	0,0000	1,4618 E-05	-3,613 E-09	1,4152 E-06
	005	0,0000	-0,0004	0,0000	1,4618 E-05	-3,613 E-09	1,4152 E-06
	006	0,0000	0,0009	0,0000	-2,9643 E-05	7,3263 E-09	-2,8696 E-06
	007	0,0000	-0,0004	0,0000	1,4618 E-05	-3,613 E-09	1,4152 E-06
00037	001	-0,0057	0,0000	-0,0020	-6,0997 E-08	-4,3256 E-05	-2,2506 E-08
	002	-0,0006	0,0000	-0,0002	-2,238 E-08	-4,5562 E-06	-8,1147 E-09
	003	-0,0007	0,0000	-0,0002	-2,7975 E-08	-5,6952 E-06	-1,0143 E-08
	004	0,0000	-0,0024	0,0000	2,6982 E-05	-3,5942 E-09	1,6236 E-06
	005	0,0000	-0,0024	0,0000	2,6982 E-05	-3,5942 E-09	1,6236 E-06
	006	0,0000	0,0049	0,0000	-5,4713 E-05	7,2882 E-09	-3,2924 E-06
	007	0,0000	-0,0024	0,0000	2,6982 E-05	-3,5942 E-09	1,6236 E-06
00038	001	-0,0096	0,0000	-0,0021	-6,1341 E-08	-4,3251 E-05	-2,2484 E-08
	002	-0,0010	0,0000	-0,0002	-2,2512 E-08	-4,5557 E-06	-8,1068 E-09
	003	-0,0013	0,0000	-0,0002	-2,814 E-08	-5,6946 E-06	-1,0133 E-08
	004	0,0000	-0,0051	0,0000	3,1343 E-05	-3,5938 E-09	1,6221 E-06
	005	0,0000	-0,0051	0,0000	3,1343 E-05	-3,5938 E-09	1,6221 E-06
	006	0,0000	0,0103	0,0000	-6,3557 E-05	7,2874 E-09	-3,2894 E-06
	007	0,0000	-0,0051	0,0000	3,1343 E-05	-3,5938 E-09	1,6221 E-06

**LEGENDA:**

**CC** Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella.

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE	
	Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 62 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche**

Nodo	CC	S <sub>x</sub>	S <sub>y</sub>	S <sub>z</sub>	Θ <sub>x</sub>	Θ <sub>y</sub>	Θ <sub>z</sub>
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]

S<sub>x</sub>, S<sub>y</sub>, S<sub>z</sub>, Θ<sub>x</sub>, Θ<sub>y</sub>, Θ<sub>z</sub> Le componenti dello spostamento sono relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z.

S<sub>x</sub>, S<sub>y</sub>, S<sub>z</sub>, Θ<sub>x</sub>, Θ<sub>y</sub>, Θ<sub>z</sub>

**NODI - SPOSTAMENTI PER EFFETTO DEL SISMA**

**Nodi - Spostamenti per effetto del sisma**

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S <sub>x</sub>	S <sub>y</sub>	S <sub>z</sub>	Θ <sub>x</sub>	Θ <sub>y</sub>	Θ <sub>z</sub>	S <sub>x</sub>	S <sub>y</sub>	S <sub>z</sub>	Θ <sub>x</sub>	Θ <sub>y</sub>	Θ <sub>z</sub>
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00001	X	0,000 0	0,000 0	0,006 0	-1,0797 E-05	7,3617 E-05	-1,5375 E-12	0,000 0	0,000 0	0,001 5	-2,7063 E-06	1,8453 E-05	-3,854 E-13
00001	Y	0,000 0	0,000 0	- 0,006 5	-7,4224 E-05	-2,053 E-05	-4,4259 E-09	0,000 0	0,000 0	0,001 6	-1,8605 E-05	-5,146 E-06	-1,1094 E-09
00001	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00002	X	0,000 0	0,000 0	- 0,000 8	-1,005 E-05	6,3026 E-05	-1,4718 E-12	0,000 0	0,000 0	0,000 2	-2,5191 E-06	1,5798 E-05	-3,6893 E-13
00002	Y	0,000 0	0,000 0	- 0,003 8	-6,0643 E-05	-3,2668 E-05	-4,9 E-09	0,000 0	0,000 0	0,001 0	-1,5201 E-05	-8,1885 E-06	-1,2282 E-09
00002	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00003	X	0,000 0	0,000 0	- 0,000 7	9,8422 E-06	6,3016 E-05	-1,4795 E-12	0,000 0	0,000 0	0,000 2	2,4671 E-06	1,5796 E-05	-3,7085 E-13
00003	Y	0,000 0	0,000 0	0,003 8	-6,0718 E-05	3,2912 E-05	-4,9269 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 9	-1,522 E-05	8,2499 E-06	-1,235 E-09
00003	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00004	X	0,000 0	0,000 0	0,006 1	1,0532 E-05	7,3739 E-05	-1,5475 E-12	0,000 0	0,000 0	0,001 5	2,6399 E-06	1,8483 E-05	-3,879 E-13
00004	Y	0,000 0	0,000 0	0,006 5	-7,4534 E-05	2,0631 E-05	-4,4886 E-09	0,000 0	0,000 0	0,001 6	-1,8683 E-05	5,1715 E-06	-1,1251 E-09
00004	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00005	X	0,000 0	0,000 0	0,006 8	-1,0747 E-07	7,4195 E-05	-1,552 E-10	0,000 0	0,000 0	0,001 7	-2,6939 E-08	1,8598 E-05	-3,8903 E-11
00005	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-1,1515 E-04	6,7868 E-08	1,0794 E-06	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-2,8863 E-05	1,7012 E-08	2,7056 E-07

**Consulente:**  
Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE

Codice elaborato: RS06REL111A0



Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Nodi - Spostamenti per effetto del sisma**

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		Sx	Sy	Sz	Θx	Θy	Θz	Sx	Sy	Sz	Θx	Θy	Θz
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00005	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00006	X	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00006	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00006	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00007	X	0,026 7	0,000 0	0,002 4	-7,7408 E-08	1,0708 E-04	-2,6747 E-08	0,006 7	0,000 0	0,000 6	-1,9403 E-08	2,6841 E-05	-6,7044 E-09
00007	Y	0,000 0	0,124 1	0,000 0	-6,1136 E-04	7,8393 E-08	-3,0945 E-05	0,000 0	0,031 1	0,000 0	-1,5324 E-04	1,965 E-08	-7,7566 E-06
00007	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00008	X	0,026 7	0,000 0	0,008 2	-7,7407 E-08	1,0708 E-04	-2,6688 E-08	0,006 7	0,000 0	0,002 1	-1,9403 E-08	2,6841 E-05	-6,6896 E-09
00008	Y	0,000 0	0,127 0	0,000 0	-6,1136 E-04	7,8392 E-08	-2,6464 E-05	0,000 0	0,031 8	0,000 0	-1,5324 E-04	1,965 E-08	-6,6334 E-06
00008	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00009	X	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00009	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00009	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00010	X	0,000 0	0,000 0	0,002 5	9,1024 E-06	6,8946 E-05	-1,8895 E-12	0,000 0	0,000 0	0,000 6	2,2816 E-06	1,7282 E-05	-4,7363 E-13
00010	Y	0,000 0	0,000 0	0,005 3	-6,7805 E-05	2,6962 E-05	-6,1393 E-09	0,000 0	0,000 0	0,001 3	-1,6996 E-05	6,7583 E-06	-1,5389 E-09
00010	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00011	X	0,000 0	0,000 0	0,000 3	-1,5707 E-05	6,0416 E-05	-5,5962 E-13	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-3,9372 E-06	1,5144 E-05	-1,4028 E-13
00011	Y	0,000 0	0,000 0	0,001 6	-5,2343 E-05	-2,206 E-05	-1,8753 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 4	-1,312 E-05	-5,5295 E-06	-4,7007 E-10
00011	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00

**Consulente:**

Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

**RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE**

Codice elaborato: RS06REL111A0

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Nodi - Spostamenti per effetto del sisma**

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		Sx	Sy	Sz	Θx	Θy	Θz	Sx	Sy	Sz	Θx	Θy	Θz
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00012	X	0,000 0	0,000 0	0,002 4	-9,3451 E-06	6,8854 E-05	-1,8499 E-12	0,000 0	0,000 0	0,000 6	-2,3424 E-06	1,7259 E-05	-4,6369 E-13
00012	Y	0,000 0	0,000 0	- 0,005 3	-6,7594 E-05	-2,6786 E-05	-5,9952 E-09	0,000 0	0,000 0	0,001 3	-1,6943 E-05	-6,7142 E-06	-1,5028 E-09
00012	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00013	X	0,000 0	0,000 0	0,006 5	1,1186 E-05	7,653 E-05	1,5027 E-12	0,000 0	0,000 0	0,001 6	2,8039 E-06	1,9183 E-05	3,7668 E-13
00013	Y	0,000 0	0,000 0	0,003 6	-8,3556 E-05	1,4386 E-05	-1,7319 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 9	-2,0944 E-05	3,606 E-06	-4,3413 E-09
00013	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00014	X	0,000 0	0,000 0	0,002 8	-9,6237 E-08	7,5019 E-05	-5,1964 E-11	0,000 0	0,000 0	0,000 7	-2,4123 E-08	1,8804 E-05	-1,3025 E-11
00014	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-9,243 E-05	7,3509 E-08	-1,7399 E-07	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-2,3169 E-05	1,8426 E-08	-4,3613 E-08
00014	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00015	X	0,003 5	0,000 0	0,001 4	-6,7436 E-08	8,8822 E-05	-3,3658 E-08	0,000 9	0,000 0	0,000 4	-1,6904 E-08	2,2264 E-05	-8,4367 E-09
00015	Y	0,000 0	0,006 6	0,000 0	-2,6318 E-04	7,9773 E-08	-5,6831 E-05	0,000 0	0,001 6	0,000 0	-6,5969 E-05	1,9996 E-08	-1,4245 E-05
00015	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00016	X	0,007 7	0,000 0	0,001 9	-7,7245 E-08	9,8697 E-05	-2,796 E-08	0,001 9	0,000 0	0,000 5	-1,9362 E-08	2,474 E-05	-7,0084 E-09
00016	Y	0,000 0	0,022 6	0,000 0	-4,344 E-04	7,8665 E-08	-4,9996 E-05	0,000 0	0,005 7	0,000 0	-1,0889 E-04	1,9718 E-08	-1,2532 E-05
00016	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00017	X	0,012 3	0,000 0	0,002 1	-7,733 E-08	1,0398 E-04	-2,7136 E-08	0,003 1	0,000 0	0,000 5	-1,9384 E-08	2,6063 E-05	-6,8019 E-09
00017	Y	0,000 0	0,044 4	0,000 0	-5,2591 E-04	7,8299 E-08	-4,5522 E-05	0,000 0	0,011 1	0,000 0	-1,3183 E-04	1,9626 E-08	-1,1411 E-05
00017	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00

**Consulente:**  
Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE

Codice elaborato: RS06REL111A0

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Nodi - Spostamenti per effetto del sisma**

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		Sx	Sy	Sz	Θx	Θy	Θz	Sx	Sy	Sz	Θx	Θy	Θz
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00018	X	0,017 1	0,000 0	0,002 3	-7,7479 E-08	1,0628 E-04	-2,6954 E-08	0,004 3	0,000 0	0,000 6	-1,9421 E-08	2,664 E-05	-6,7563 E-09
00018	Y	0,000 0	0,069 7	0,000 0	-5,8976 E-04	7,8397 E-08	-3,7983 E-05	0,000 0	0,017 5	0,000 0	-1,4783 E-04	1,9651 E-08	-9,5207 E-06
00018	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00019	X	0,021 9	0,000 0	0,002 4	-7,7427 E-08	1,0749 E-04	-2,6766 E-08	0,005 5	0,000 0	0,000 6	-1,9408 E-08	2,6943 E-05	-6,7091 E-09
00019	Y	0,000 0	0,096 7	0,000 0	-6,0685 E-04	7,839 E-08	-3,2903 E-05	0,000 0	0,024 2	0,000 0	-1,5211 E-04	1,9649 E-08	-8,2474 E-06
00019	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00020	X	0,026 7	0,000 0	0,002 9	-7,7402 E-08	1,0626 E-04	-2,6715 E-08	0,006 7	0,000 0	0,000 7	-1,9402 E-08	2,6635 E-05	-6,6964 E-09
00020	Y	0,000 0	0,125 7	0,000 0	-6,1067 E-04	7,8393 E-08	-2,8702 E-05	0,000 0	0,031 5	0,000 0	-1,5307 E-04	1,965 E-08	-7,1944 E-06
00020	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00021	X	0,021 9	0,000 0	0,008 2	-7,7432 E-08	1,0749 E-04	-2,669 E-08	0,005 5	0,000 0	0,002 1	-1,9409 E-08	2,6944 E-05	-6,6902 E-09
00021	Y	0,000 0	0,099 5	0,000 0	-6,0685 E-04	7,8395 E-08	-2,4528 E-05	0,000 0	0,025 0	0,000 0	-1,5211 E-04	1,9651 E-08	-6,1482 E-06
00021	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00022	X	0,017 1	0,000 0	0,008 2	-7,7647 E-08	1,0628 E-04	-2,6265 E-08	0,004 3	0,000 0	0,002 0	-1,9463 E-08	2,664 E-05	-6,5836 E-09
00022	Y	0,000 0	0,072 5	0,000 0	-5,8994 E-04	7,8389 E-08	-1,9195 E-05	0,000 0	0,018 2	0,000 0	-1,4787 E-04	1,9649 E-08	-4,8115 E-06
00022	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00023	X	0,012 3	0,000 0	0,008 0	-7,8094 E-08	1,0397 E-04	-2,6136 E-08	0,003 1	0,000 0	0,002 0	-1,9575 E-08	2,6061 E-05	-6,5512 E-09
00023	Y	0,000 0	0,047 2	0,000 0	-5,2673 E-04	7,8462 E-08	-1,1716 E-05	0,000 0	0,011 8	0,000 0	-1,3203 E-04	1,9667 E-08	-2,9367 E-06
00023	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00024	X	0,007 7	0,000 0	0,007 7	-8,0687 E-08	9,7993 E-05	-2,1183 E-08	0,001 9	0,000 0	0,001 9	-2,0225 E-08	2,4563 E-05	-5,3099 E-09

**Consulente:**  
Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE

Codice elaborato: RS06REL111A0

Pag. 66 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Nodi - Spostamenti per effetto del sisma**

Nodo	Di r	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S <sub>x</sub>	S <sub>y</sub>	S <sub>z</sub>	Θ <sub>x</sub>	Θ <sub>y</sub>	Θ <sub>z</sub>	S <sub>x</sub>	S <sub>y</sub>	S <sub>z</sub>	Θ <sub>x</sub>	Θ <sub>y</sub>	Θ <sub>z</sub>
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00024	Y	0,000 0	0,025 3	0,000 0	-4,3811 E-04	7,8219 E-08	-2,791 E-06	0,000 0	0,006 4	0,000 0	-1,0982 E-04	1,9607 E-08	-6,9958 E-07
00024	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00025	X	0,003 6	0,000 0	0,007 2	-8,7056 E-08	8,4481 E-05	-1,5311 E-08	0,000 9	0,000 0	0,001 8	-2,1822 E-08	2,1176 E-05	-3,838 E-09
00025	Y	0,000 0	0,008 9	0,000 0	-2,8427 E-04	7,5364 E-08	4,2638 E-06	0,000 0	0,002 2	0,000 0	-7,1255 E-05	1,8891 E-08	1,0688 E-06
00025	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00026	X	0,000 0	0,000 0	0,006 5	-1,1466 E-05	7,6451 E-05	1,761 E-12	0,000 0	0,000 0	0,001 6	-2,8741 E-06	1,9163 E-05	4,4141 E-13
00026	Y	0,000 0	0,000 0	- 0,003 6	-8,3275 E-05	-1,4287 E-05	-1,8193 E-08	0,000 0	0,000 0	- 0,000 9	-2,0874 E-05	-3,5813 E-06	-4,5604 E-09
00026	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00027	X	0,000 0	0,000 0	- 0,000 3	1,5483 E-05	6,0374 E-05	-6,6387 E-13	0,000 0	0,000 0	- 0,000 1	3,8809 E-06	1,5133 E-05	-1,6641 E-13
00027	Y	0,000 0	0,000 0	0,001 6	-5,2262 E-05	2,2256 E-05	-2,2243 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 4	-1,31 E-05	5,5786 E-06	-5,5756 E-10
00027	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00028	X	0,000 0	0,000 0	0,001 0	7,5154 E-06	6,0682 E-05	6,3511 E-12	0,000 0	0,000 0	0,000 3	1,8838 E-06	1,5211 E-05	1,592 E-12
00028	Y	0,000 0	0,000 0	0,003 0	-6,2593 E-05	2,9649 E-05	2,1244 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 8	-1,569 E-05	7,4319 E-06	5,3251 E-09
00028	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00029	X	0,000 0	0,000 0	0,001 0	-7,7459 E-06	6,0686 E-05	6,2741 E-12	0,000 0	0,000 0	0,000 3	-1,9416 E-06	1,5212 E-05	1,5727 E-12
00029	Y	0,000 0	0,000 0	- 0,003 0	-6,2494 E-05	-2,946 E-05	2,0986 E-08	0,000 0	0,000 0	- 0,000 8	-1,5665 E-05	-7,3844 E-06	5,2604 E-09
00029	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00030	X	0,000 0	0,000 0	0,004 5	-8,2951 E-06	7,3806 E-05	6,4106 E-12	0,000 0	0,000 0	0,001 1	-2,0793 E-06	1,85 E-05	1,6069 E-12

**Consulente:**  
Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE

Codice elaborato: RS06REL111A0

Pag. 67 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Nodi - Spostamenti per effetto del sisma**

Nodo	Di r	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S <sub>x</sub>	S <sub>y</sub>	S <sub>z</sub>	Θ <sub>x</sub>	Θ <sub>y</sub>	Θ <sub>z</sub>	S <sub>x</sub>	S <sub>y</sub>	S <sub>z</sub>	Θ <sub>x</sub>	Θ <sub>y</sub>	Θ <sub>z</sub>
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00030	Y	0,000 0	0,000 0	0,004 2	-7,1865 E-05	-1,948 E-05	2,0302 E-08	0,000 0	0,000 0	0,001 1	-1,8014 E-05	-4,8829 E-06	5,0888 E-09
00030	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00031	X	0,000 0	0,000 0	0,004 5	8,0385 E-06	7,3917 E-05	6,4709 E-12	0,000 0	0,000 0	0,001 1	2,0149 E-06	1,8528 E-05	1,622 E-12
00031	Y	0,000 0	0,000 0	0,004 2	-7,2172 E-05	1,9533 E-05	2,0589 E-08	0,000 0	0,000 0	0,001 1	-1,8091 E-05	4,8962 E-06	5,1608 E-09
00031	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00032	X	0,001 8	0,000 0	0,001 0	-6,7205 E-08	8,1326 E-05	-1,9759 E-08	0,000 5	0,000 0	0,000 3	-1,6846 E-08	2,0385 E-05	-4,9528 E-09
00032	Y	0,000 0	0,003 4	0,000 0	-1,9389 E-04	7,7759 E-08	-2,405 E-05	0,000 0	0,000 9	0,000 0	-4,86 E-05	1,9491 E-08	-6,0285 E-06
00032	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00033	X	0,023 9	0,000 0	0,000 5	-7,7399 E-08	1,0652 E-04	-2,6753 E-08	0,006 0	0,000 0	0,000 1	-1,9401 E-08	2,6701 E-05	-6,706 E-09
00033	Y	0,000 0	0,108 6	0,000 0	-6,0968 E-04	7,8393 E-08	-3,0686 E-05	0,000 0	0,027 2	0,000 0	-1,5282 E-04	1,965 E-08	-7,6918 E-06
00033	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00034	X	0,023 9	0,000 0	0,005 4	-7,74 E-08	1,0652 E-04	-2,6677 E-08	0,006 0	0,000 0	0,001 3	-1,9401 E-08	2,6701 E-05	-6,687 E-09
00034	Y	0,000 0	0,109 9	0,000 0	-6,0968 E-04	7,8392 E-08	-2,6718 E-05	0,000 0	0,027 5	0,000 0	-1,5282 E-04	1,965 E-08	-6,6972 E-06
00034	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00035	X	0,002 0	0,000 0	0,004 8	-8,3202 E-08	8,0976 E-05	-1,006 E-08	0,000 5	0,000 0	0,001 2	-2,0856 E-08	2,0297 E-05	-2,5218 E-09
00035	Y	0,000 0	0,004 3	0,000 0	-2,1104 E-04	7,38 E-08	-8,1188 E-06	0,000 0	0,001 1	0,000 0	-5,2898 E-05	1,8499 E-08	-2,0351 E-06
00035	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00036	X	0,003 5	0,000 0	0,002 9	-7,4366 E-08	8,8698 E-05	-2,3282 E-08	0,000 9	0,000 0	0,000 7	-1,8641 E-08	2,2233 E-05	-5,8359 E-09
00036	Y	0,000 0	0,008 4	0,000 0	-2,7971 E-04	7,8831 E-08	-2,5038 E-05	0,000 0	0,002 1	0,000 0	-7,0113 E-05	1,976 E-08	-6,2761 E-06

**Consulente:**  
Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE

Codice elaborato: RS06REL111A0

Pag. 68 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Nodi - Spostamenti per effetto del sisma**

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S <sub>x</sub>	S <sub>y</sub>	S <sub>z</sub>	Θ <sub>x</sub>	Θ <sub>y</sub>	Θ <sub>z</sub>	S <sub>x</sub>	S <sub>y</sub>	S <sub>z</sub>	Θ <sub>x</sub>	Θ <sub>y</sub>	Θ <sub>z</sub>
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00036	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00037	X	0,012 3	0,000 0	0,002 9	-7,6864 E-08	1,027 E-04	-2,6738 E-08	0,003 1	0,000 0	0,000 7	-1,9267 E-08	2,5742 E-05	-6,7022 E-09
00037	Y	0,000 0	0,046 2	0,000 0	-5,2632 E-04	7,8401 E-08	-2,8725 E-05	0,000 0	0,011 6	0,000 0	-1,3193 E-04	1,9652 E-08	-7,2003 E-06
00037	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00038	X	0,021 9	0,000 0	0,002 9	-7,7368 E-08	1,0669 E-04	-2,6712 E-08	0,005 5	0,000 0	0,000 7	-1,9393 E-08	2,6743 E-05	-6,6957 E-09
00038	Y	0,000 0	0,098 2	0,000 0	-6,0634 E-04	7,8393 E-08	-2,8699 E-05	0,000 0	0,024 6	0,000 0	-1,5199 E-04	1,965 E-08	-7,1937 E-06
00038	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00

**LEGENDA:**

**Dir** Direzione del sisma.

**S<sub>x</sub>, S<sub>y</sub>, S<sub>z</sub>**, Le componenti dello spostamento sono relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z.

**Θ<sub>x</sub>, Θ<sub>y</sub>, Θ<sub>z</sub>**

**NODI - SPOSTAMENTI PER ECCENTRICITÀ ACCIDENTALE**

**Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale**

Nodo	Dir	e	S <sub>x</sub>	S <sub>y</sub>	S <sub>z</sub>	Θ <sub>x</sub>	Θ <sub>y</sub>	Θ <sub>z</sub>
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00001	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00002	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00003	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

**Consulente:**  
Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE

Codice elaborato: RS06REL111A0

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale**

Nodo	Dir	e	S <sub>x</sub>	S <sub>y</sub>	S <sub>z</sub>	Θ <sub>x</sub>	Θ <sub>y</sub>	Θ <sub>z</sub>
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00004	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00005	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00006	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00007	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00008	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00009	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00010	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00011	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

**Consulente:**

Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE

Codice elaborato: RS06REL111A0

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale**

Nodo	Dir	e	S <sub>x</sub>	S <sub>y</sub>	S <sub>z</sub>	Θ <sub>x</sub>	Θ <sub>y</sub>	Θ <sub>z</sub>
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00012	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00013	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00014	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00015	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00016	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00017	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00018	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00019	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

**Consulente:**  
Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE

Codice elaborato: RS06REL111A0



Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale**

Nodo	Dir	e	S <sub>x</sub>	S <sub>y</sub>	S <sub>z</sub>	Θ <sub>x</sub>	Θ <sub>y</sub>	Θ <sub>z</sub>
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00020	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00021	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00022	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00023	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00024	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00025	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00026	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00027	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

**Consulente:**

Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE

Codice elaborato: RS06REL111A0

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale**

Nodo	Dir	e	S <sub>x</sub>	S <sub>y</sub>	S <sub>z</sub>	Θ <sub>x</sub>	Θ <sub>y</sub>	Θ <sub>z</sub>
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00028	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00029	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00030	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00031	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00032	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00033	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00034	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00035	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

**Consulente:**

Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE

Codice elaborato: RS06REL111A0

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale**

Nodo	Dir	e	S <sub>x</sub>	S <sub>y</sub>	S <sub>z</sub>	Θ <sub>x</sub>	Θ <sub>y</sub>	Θ <sub>z</sub>
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00036	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00037	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00038	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

**LEGENDA:**

**Dir** Direzione del sisma.

**S<sub>x</sub>, S<sub>y</sub>** Le componenti dello spostamento sono relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z.

**S<sub>z</sub>, Θ<sub>x</sub>**

**Θ<sub>y</sub>, Θ<sub>z</sub>**

**Pareti - TENSIONI PER CONDIZIONI DI CARICO NON SISMICHE**

**Pareti - tensioni per condizioni di carico non sismiche**

Nodo	σ <sub>L1</sub>	σ <sub>L2</sub>	τ <sub>L</sub>	τ <sub>P13</sub>	Nodo	σ <sub>L1</sub>	σ <sub>L2</sub>	τ <sub>L</sub>	τ <sub>P13</sub>	Nodo	σ <sub>L1</sub>	σ <sub>L2</sub>	τ <sub>L</sub>	τ <sub>P13</sub>	Nodo	σ <sub>L1</sub>	σ <sub>L2</sub>	τ <sub>L</sub>	τ <sub>P13</sub>
	σ <sub>P1</sub>	σ <sub>P2</sub>	τ <sub>P</sub>	τ <sub>P23</sub>		σ <sub>P1</sub>	σ <sub>P2</sub>	τ <sub>P</sub>	τ <sub>P23</sub>		σ <sub>P1</sub>	σ <sub>P2</sub>	τ <sub>P</sub>	τ <sub>P23</sub>		σ <sub>P1</sub>	σ <sub>P2</sub>	τ <sub>P</sub>	τ <sub>P23</sub>
	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]
<b>Piano Terra</b>					<b>Parete P1-P2</b>					<b>Parete P1-P2</b>									
<b>Condizione carico (Carico Permanente)</b>																			
00036	-0,063	0,023	-0,018	0,000	00025	-0,059	0,019	-0,005	0,000	00035	-0,047	0,004	-0,032	0,000	00019	-0,010	0,001	0,002	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00007	-0,004	-0,001	0,001	0,000	00033	-0,006	0,001	0,000	0,000	00038	-0,013	0,003	0,000	0,000	00018	-0,023	0,000	0,004	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00020	-0,003	0,002	0,000	0,000	00037	-0,033	-0,001	-0,001	0,000	00022	-0,023	0,000	-0,004	0,000	00017	-0,036	0,000	0,001	0,000

**Consulente:**  
Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

**RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE**

Codice elaborato: RS06REL111A0

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Pareti - tensioni per condizioni di carico non sismiche**

Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13
	σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23
	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00014	-0,078	-0,011	-0,150	0,000	00005	-0,043	-0,007	-0,023	0,000	00016	-0,046	0,002	0,004	0,000	00034	-0,006	0,001	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00008	-0,004	-0,001	-0,001	0,000	00021	-0,010	0,001	-0,002	0,000	00024	-0,047	-0,004	0,000	0,000	00015	0,119	0,056	0,138	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00032	-0,087	0,183	-0,003	0,000	00006	-0,234	0,355	0,022	0,000	00023	-0,035	0,000	-0,001	0,000					
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000					
<b>Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)</b>																			
00036	-0,001	0,003	-0,002	0,000	00025	0,000	0,002	-0,001	0,000	00035	0,002	0,001	-0,003	0,000	00019	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00007	0,000	0,000	0,000	0,000	00033	0,000	0,000	0,000	0,000	00038	0,000	0,000	0,000	0,000	00018	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00020	0,000	0,000	0,000	0,000	00037	0,000	0,000	0,000	0,000	00022	0,000	0,000	0,000	0,000	00017	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00014	0,000	0,000	-0,016	0,000	00005	0,001	0,001	-0,002	0,000	00016	0,000	0,000	0,000	0,000	00034	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00008	0,000	0,000	0,000	0,000	00021	0,000	0,000	0,000	0,000	00024	0,000	-0,001	0,000	0,000	00015	0,018	0,006	0,015	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00032	-0,003	0,020	-0,001	0,000	00006	-0,019	0,039	0,002	0,000	00023	0,000	0,000	0,000	0,000					
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000					
<b>Condizione carico (Autorimessa &lt;= 30kN)</b>																			
00036	-0,001	0,004	-0,002	0,000	00025	0,000	0,003	-0,001	0,000	00035	0,002	0,002	-0,004	0,000	00019	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00007	0,000	0,000	0,000	0,000	00033	0,000	0,000	0,000	0,000	00038	0,000	0,000	0,000	0,000	00018	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00020	0,000	0,000	0,000	0,000	00037	0,000	0,000	0,000	0,000	00022	0,000	0,000	0,000	0,000	00017	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00014	0,000	0,000	-0,020	0,000	00005	0,001	0,001	-0,003	0,000	00016	0,000	0,000	0,000	0,000	00034	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00008	0,000	0,000	0,000	0,000	00021	0,000	0,000	0,000	0,000	00024	0,000	-0,001	0,001	0,000	00015	0,023	0,008	0,018	0,000

**Consulente:**  
Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE

Codice elaborato: RS06REL111A0

Pag. 75 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Pareti - tensioni per condizioni di carico non sismiche**

Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13
	σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23
	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00032	-0,003	0,025	-0,001	0,000	00006	-0,024	0,049	0,002	0,000	00023	0,000	0,000	0,000	0,000					
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000					
<b>Condizione carico (Pressione del Vento (+X))</b>																			
00036	0,000	0,000	0,000	0,000	00025	0,000	0,000	0,000	0,000	00035	0,000	0,000	0,000	0,000	00019	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,076	-0,006	-0,003	0,000		-0,072	-0,001	0,000	0,000		-0,078	-0,009	-0,004	0,000		-0,005	0,000	0,001	0,000
00007	0,000	0,000	0,000	0,000	00033	0,000	0,000	0,000	0,000	00038	0,000	0,000	0,000	0,000	00018	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,001	0,000		-0,002	0,001	0,000	0,000		-0,007	-0,001	0,000	0,000		-0,018	0,000	0,004	0,000
00020	0,000	0,000	0,000	0,000	00037	0,000	0,000	0,000	0,000	00022	0,000	0,000	0,000	0,000	00017	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,001	0,000	0,000		-0,034	-0,001	0,000	0,000		-0,018	0,000	-0,004	0,000		-0,034	0,001	0,001	0,000
00014	0,000	0,000	0,000	0,000	00005	0,000	0,000	0,000	0,000	00016	0,000	0,000	0,000	0,000	00034	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,092	-0,015	-0,018	0,000		-0,080	-0,012	-0,003	0,000		-0,054	-0,002	0,005	0,000		-0,002	0,001	0,000	0,000
00008	0,000	0,000	0,000	0,000	00021	0,000	0,000	0,000	0,000	00024	0,000	0,000	0,000	0,000	00015	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	-0,001	0,000		-0,005	0,000	-0,001	0,000		-0,053	0,000	-0,006	0,000		-0,082	0,004	-0,008	0,000
00032	0,000	0,000	0,000	0,000	00006	0,000	0,000	0,000	0,000	00023	0,000	0,000	0,000	0,000					
	-0,099	-0,012	-0,006	0,000		-0,172	-0,054	-0,035	0,000		-0,033	0,000	-0,002	0,000					
<b>Condizione carico (Pressione del Vento (-X))</b>																			
00036	0,000	0,000	0,000	0,000	00025	0,000	0,000	0,000	0,000	00035	0,000	0,000	0,000	0,000	00019	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,076	-0,006	-0,003	0,000		-0,072	-0,001	0,000	0,000		-0,078	-0,009	-0,004	0,000		-0,005	0,000	0,001	0,000
00007	0,000	0,000	0,000	0,000	00033	0,000	0,000	0,000	0,000	00038	0,000	0,000	0,000	0,000	00018	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,001	0,000		-0,002	0,001	0,000	0,000		-0,007	-0,001	0,000	0,000		-0,018	0,000	0,004	0,000
00020	0,000	0,000	0,000	0,000	00037	0,000	0,000	0,000	0,000	00022	0,000	0,000	0,000	0,000	00017	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,001	0,000	0,000		-0,034	-0,001	0,000	0,000		-0,018	0,000	-0,004	0,000		-0,034	0,001	0,001	0,000
00014	0,000	0,000	0,000	0,000	00005	0,000	0,000	0,000	0,000	00016	0,000	0,000	0,000	0,000	00034	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,092	-0,015	-0,018	0,000		-0,080	-0,012	-0,003	0,000		-0,054	-0,002	0,005	0,000		-0,002	0,001	0,000	0,000
00008	0,000	0,000	0,000	0,000	00021	0,000	0,000	0,000	0,000	00024	0,000	0,000	0,000	0,000	00015	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	-0,001	0,000		-0,005	0,000	-0,001	0,000		-0,053	0,000	-0,006	0,000		-0,082	0,004	-0,008	0,000
00032	0,000	0,000	0,000	0,000	00006	0,000	0,000	0,000	0,000	00023	0,000	0,000	0,000	0,000					
	-0,099	-0,012	-0,006	0,000		-0,172	-0,054	-0,035	0,000		-0,033	0,000	-0,002	0,000					
<b>Condizione carico (Pressione del Vento (+Y))</b>																			

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE	
	Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 76 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Pareti - tensioni per condizioni di carico non sismiche**

Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13
	σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23
	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]
00036	0,000	0,000	0,000	0,000	00025	0,000	0,000	0,000	0,000	00035	0,000	0,000	0,000	0,000	00019	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,154	0,012	0,007	0,000		0,146	0,001	-0,001	0,000		0,159	0,019	0,009	0,000		0,010	-0,001	-0,001	0,000
00007	0,000	0,000	0,000	0,000	00033	0,000	0,000	0,000	0,000	00038	0,000	0,000	0,000	0,000	00018	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,001	-0,002	0,000		0,005	-0,001	0,000	0,000		0,014	0,001	0,000	0,000		0,037	-0,001	-0,008	0,000
00020	0,000	0,000	0,000	0,000	00037	0,000	0,000	0,000	0,000	00022	0,000	0,000	0,000	0,000	00017	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,001	-0,001	0,000	0,000		0,069	0,002	0,000	0,000		0,036	-0,001	0,009	0,000		0,068	-0,002	-0,002	0,000
00014	0,000	0,000	0,000	0,000	00005	0,000	0,000	0,000	0,000	00016	0,000	0,000	0,000	0,000	00034	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,187	0,030	0,037	0,000		0,162	0,025	0,007	0,000		0,110	0,005	-0,010	0,000		0,005	-0,001	0,000	0,000
00008	0,000	0,000	0,000	0,000	00021	0,000	0,000	0,000	0,000	00024	0,000	0,000	0,000	0,000	00015	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,001	0,002	0,000		0,010	-0,001	0,001	0,000		0,108	-0,001	0,011	0,000		0,166	-0,008	0,016	0,000
00032	0,000	0,000	0,000	0,000	00006	0,000	0,000	0,000	0,000	00023	0,000	0,000	0,000	0,000					
	0,201	0,024	0,012	0,000		0,348	0,110	0,070	0,000		0,067	-0,001	0,003	0,000					
<b>Condizione carico (Pressione del Vento (-Y))</b>																			
00036	0,000	0,000	0,000	0,000	00025	0,000	0,000	0,000	0,000	00035	0,000	0,000	0,000	0,000	00019	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,076	-0,006	-0,003	0,000		-0,072	-0,001	0,000	0,000		-0,078	-0,009	-0,004	0,000		-0,005	0,000	0,001	0,000
00007	0,000	0,000	0,000	0,000	00033	0,000	0,000	0,000	0,000	00038	0,000	0,000	0,000	0,000	00018	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,001	0,000		-0,002	0,001	0,000	0,000		-0,007	-0,001	0,000	0,000		-0,018	0,000	0,004	0,000
00020	0,000	0,000	0,000	0,000	00037	0,000	0,000	0,000	0,000	00022	0,000	0,000	0,000	0,000	00017	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,001	0,000	0,000		-0,034	-0,001	0,000	0,000		-0,018	0,000	-0,004	0,000		-0,034	0,001	0,001	0,000
00014	0,000	0,000	0,000	0,000	00005	0,000	0,000	0,000	0,000	00016	0,000	0,000	0,000	0,000	00034	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,092	-0,015	-0,018	0,000		-0,080	-0,012	-0,003	0,000		-0,054	-0,002	0,005	0,000		-0,002	0,001	0,000	0,000
00008	0,000	0,000	0,000	0,000	00021	0,000	0,000	0,000	0,000	00024	0,000	0,000	0,000	0,000	00015	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	-0,001	0,000		-0,005	0,000	-0,001	0,000		-0,053	0,000	-0,006	0,000		-0,082	0,004	-0,008	0,000
00032	0,000	0,000	0,000	0,000	00006	0,000	0,000	0,000	0,000	00023	0,000	0,000	0,000	0,000					
	-0,099	-0,012	-0,006	0,000		-0,172	-0,054	-0,035	0,000		-0,033	0,000	-0,002	0,000					

**LEGENDA:**

- σP1 Tensione normale in direzione 1 per comportamento a piastra.
- σP2 Tensione normale in direzione 2 per comportamento a piastra.
- τP Tensione tangenziale 1-2 per comportamento a piastra.
- τP23 Tensione (Piastra) tangenziale in direzione 2-3

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	
Pag. 77 di 101	

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Pareti - tensioni per condizioni di carico non sismiche**

Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13
	σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23
	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]

σL1 Tensione normale in direzione 1 per comportamento a lastra.

σL2 Tensione normale in direzione 2 per comportamento a lastra.

τL Tensione tangenziale 1-2 per comportamento a lastra.

τP13 Tensione (Piastra) tangenziale in direzione 1-3

**Pareti - TENSIONI PER EFFETTO DEL SISMA**

**Pareti - tensioni per effetto del sisma**

Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13
	σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23
	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]
<b>Piano Terra</b>					<b>Parete P1-P2</b>					<b>Parete P1-P2</b>									
<b>Sisma in direzione X</b>																			
00036	0,011	-0,010	-0,002	0,000	00025	0,066	-0,002	-0,004	0,000	00035	0,036	-0,001	0,008	0,000	00019	-0,005	0,000	-0,003	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00007	0,000	0,001	0,000	0,000	00033	-0,001	0,001	-0,002	0,000	00038	0,000	0,000	-0,005	0,000	00018	-0,009	-0,001	-0,002	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00020	0,000	0,000	-0,002	0,000	00037	0,000	0,000	-0,011	0,000	00022	0,009	0,001	-0,002	0,000	00017	-0,035	-0,003	-0,006	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00014	0,027	-0,004	0,043	0,000	00005	0,052	0,015	0,010	0,000	00016	-0,033	-0,010	-0,005	0,000	00034	0,001	0,000	-0,002	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00008	0,000	-0,001	0,000	0,000	00021	0,005	0,000	-0,003	0,000	00024	0,035	0,009	-0,005	0,000	00015	-0,149	-0,035	-0,060	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00032	-0,033	-0,072	-0,015	0,000	00006	-0,038	-0,136	-0,031	0,000	00023	0,036	0,003	-0,006	0,000					
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000					
<b>Sisma in direzione Y</b>																			
00036	0,000	0,000	0,000	0,000	00025	0,000	0,000	0,000	0,000	00035	0,000	0,000	0,000	0,000	00019	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,292	0,021	0,011	0,000		0,282	0,003	-0,005	0,000		0,302	0,038	0,012	0,000		0,014	-0,001	-0,002	0,000
00007	0,000	0,000	0,000	0,000	00033	0,000	0,000	0,000	0,000	00038	0,000	0,000	0,000	0,000	00018	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,002	-0,003	0,000		0,006	-0,005	-0,001	0,000		0,017	-0,005	0,000	0,000		0,061	-0,003	-0,016	0,000
00020	0,000	0,000	0,000	0,000	00037	0,000	0,000	0,000	0,000	00022	0,000	0,000	0,000	0,000	00017	0,000	0,000	0,000	0,000

**Consulente:**  
Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE

Codice elaborato: RS06REL111A0

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Pareti - tensioni per effetto del sisma**

Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13
	σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23
	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]
	-0,001	-0,007	0,000	0,000		0,124	-0,001	0,000	0,000		0,061	-0,003	0,016	0,000		0,126	-0,002	-0,004	0,000
00014	0,000	0,000	0,000	0,000	00005	0,000	0,000	0,000	0,000	00016	0,000	0,000	0,000	0,000	00034	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,348	0,057	0,062	0,000		0,298	0,044	0,008	0,000		0,208	0,009	-0,019	0,000		0,006	-0,005	0,001	0,000
00008	0,000	0,000	0,000	0,000	00021	0,000	0,000	0,000	0,000	00024	0,000	0,000	0,000	0,000	00015	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,002	0,003	0,000		0,014	-0,001	0,002	0,000		0,204	0,000	0,020	0,000		0,316	-0,012	0,030	0,000
00032	0,000	0,000	0,000	0,000	00006	0,000	0,000	0,000	0,000	00023	0,000	0,000	0,000	0,000					
	0,372	0,046	0,022	0,000		0,609	0,186	0,120	0,000		0,124	0,000	0,006	0,000					

**LEGENDA:**

- σP1 Tensione normale in direzione 1 per comportamento a piastra.
- σP2 Tensione normale in direzione 2 per comportamento a piastra.
- τP Tensione tangenziale 1-2 per comportamento a piastra.
- τP23 Tensione (Piastra) tangenziale in direzione 2-3
- σL1 Tensione normale in direzione 1 per comportamento a lastra.
- σL2 Tensione normale in direzione 2 per comportamento a lastra.
- τL Tensione tangenziale 1-2 per comportamento a lastra.
- τP13 Tensione (Piastra) tangenziale in direzione 1-3

**Pareti - TENSIONI PER ECCENTRICITÀ ACCIDENTALE**

**Pareti - tensioni per eccentricità accidentale**

Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13
	σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23
	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]
<b>Piano Terra</b>					<b>Parete P1-P2</b>					<b>Parete P1-P2</b>									
<b>Eccentricità accidentale + in direzione X</b>																			
00036	0,000	0,000	0,000	0,000	00025	0,000	0,000	0,000	0,000	00035	0,000	0,000	0,000	0,000	00019	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00007	0,000	0,000	0,000	0,000	00033	0,000	0,000	0,000	0,000	00038	0,000	0,000	0,000	0,000	00018	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00020	0,000	0,000	0,000	0,000	00037	0,000	0,000	0,000	0,000	00022	0,000	0,000	0,000	0,000	00017	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE	
	Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 79 di 101



Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: INE FICURINIA S.R.L



**Pareti - tensioni per eccentricità accidentale**

Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13
	σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23
	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]
00014	0,000	0,000	0,000	0,000	00005	0,000	0,000	0,000	0,000	00016	0,000	0,000	0,000	0,000	00034	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00008	0,000	0,000	0,000	0,000	00021	0,000	0,000	0,000	0,000	00024	0,000	0,000	0,000	0,000	00015	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00032	0,000	0,000	0,000	0,000	00006	0,000	0,000	0,000	0,000	00023	0,000	0,000	0,000	0,000					
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000					
<b>Eccentricità accidentale - in direzione X</b>																			
00036	0,000	0,000	0,000	0,000	00025	0,000	0,000	0,000	0,000	00035	0,000	0,000	0,000	0,000	00019	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00007	0,000	0,000	0,000	0,000	00033	0,000	0,000	0,000	0,000	00038	0,000	0,000	0,000	0,000	00018	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00020	0,000	0,000	0,000	0,000	00037	0,000	0,000	0,000	0,000	00022	0,000	0,000	0,000	0,000	00017	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00014	0,000	0,000	0,000	0,000	00005	0,000	0,000	0,000	0,000	00016	0,000	0,000	0,000	0,000	00034	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00008	0,000	0,000	0,000	0,000	00021	0,000	0,000	0,000	0,000	00024	0,000	0,000	0,000	0,000	00015	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00032	0,000	0,000	0,000	0,000	00006	0,000	0,000	0,000	0,000	00023	0,000	0,000	0,000	0,000					
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000					
<b>Eccentricità accidentale + in direzione Y</b>																			
00036	0,000	0,000	0,000	0,000	00025	0,000	0,000	0,000	0,000	00035	0,000	0,000	0,000	0,000	00019	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,087	-0,006	-0,003	0,000		-0,085	-0,001	0,001	0,000		-0,091	-0,011	-0,003	0,000		-0,004	0,000	0,001	0,000
00007	0,000	0,000	0,000	0,000	00033	0,000	0,000	0,000	0,000	00038	0,000	0,000	0,000	0,000	00018	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,001	0,000		-0,002	0,002	0,000	0,000		-0,005	0,001	0,000	0,000		-0,018	0,001	0,005	0,000
00020	0,000	0,000	0,000	0,000	00037	0,000	0,000	0,000	0,000	00022	0,000	0,000	0,000	0,000	00017	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,002	0,000	0,000		-0,037	0,000	0,000	0,000		-0,018	0,001	-0,005	0,000		-0,038	0,001	0,001	0,000
00014	0,000	0,000	0,000	0,000	00005	0,000	0,000	0,000	0,000	00016	0,000	0,000	0,000	0,000	00034	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,104	-0,017	-0,019	0,000		-0,090	-0,013	-0,002	0,000		-0,062	-0,003	0,006	0,000		-0,002	0,002	0,000	0,000
00008	0,000	0,000	0,000	0,000	00021	0,000	0,000	0,000	0,000	00024	0,000	0,000	0,000	0,000	00015	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	-0,001	0,000		-0,004	0,000	-0,001	0,000		-0,061	0,000	-0,006	0,000		-0,095	0,004	-0,009	0,000

**Consulente:**  
Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

**RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE**

Codice elaborato: RS06REL111A0

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Pareti - tensioni per eccentricità accidentale**

Nodo	$\sigma_{L1}$	$\sigma_{L2}$	$\tau_L$	$\tau_{P13}$	Nodo	$\sigma_{L1}$	$\sigma_{L2}$	$\tau_L$	$\tau_{P13}$	Nodo	$\sigma_{L1}$	$\sigma_{L2}$	$\tau_L$	$\tau_{P13}$	Nodo	$\sigma_{L1}$	$\sigma_{L2}$	$\tau_L$	$\tau_{P13}$
	$\sigma_{P1}$	$\sigma_{P2}$	$\tau_P$	$\tau_{P23}$		$\sigma_{P1}$	$\sigma_{P2}$	$\tau_P$	$\tau_{P23}$		$\sigma_{P1}$	$\sigma_{P2}$	$\tau_P$	$\tau_{P23}$		$\sigma_{P1}$	$\sigma_{P2}$	$\tau_P$	$\tau_{P23}$
	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]
00032	0,000	0,000	0,000	0,000	00006	0,000	0,000	0,000	0,000	00023	0,000	0,000	0,000	0,000					
	-0,112	-0,014	-0,007	0,000		-0,183	-0,056	-0,036	0,000		-0,037	0,000	-0,002	0,000					
<b>Eccentricità accidentale - in direzione Y</b>																			
00036	0,000	0,000	0,000	0,000	00025	0,000	0,000	0,000	0,000	00035	0,000	0,000	0,000	0,000	00019	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,087	0,006	0,003	0,000		0,085	0,001	-0,001	0,000		0,091	0,011	0,003	0,000		0,004	0,000	-0,001	0,000
00007	0,000	0,000	0,000	0,000	00033	0,000	0,000	0,000	0,000	00038	0,000	0,000	0,000	0,000	00018	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	-0,001	0,000		0,002	-0,002	0,000	0,000		0,005	-0,001	0,000	0,000		0,018	-0,001	-0,005	0,000
00020	0,000	0,000	0,000	0,000	00037	0,000	0,000	0,000	0,000	00022	0,000	0,000	0,000	0,000	00017	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,002	0,000	0,000		0,037	0,000	0,000	0,000		0,018	-0,001	0,005	0,000		0,038	-0,001	-0,001	0,000
00014	0,000	0,000	0,000	0,000	00005	0,000	0,000	0,000	0,000	00016	0,000	0,000	0,000	0,000	00034	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,104	0,017	0,019	0,000		0,090	0,013	0,002	0,000		0,062	0,003	-0,006	0,000		0,002	-0,002	0,000	0,000
00008	0,000	0,000	0,000	0,000	00021	0,000	0,000	0,000	0,000	00024	0,000	0,000	0,000	0,000	00015	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,001	0,000		0,004	0,000	0,001	0,000		0,061	0,000	0,006	0,000		0,095	-0,004	0,009	0,000
00032	0,000	0,000	0,000	0,000	00006	0,000	0,000	0,000	0,000	00023	0,000	0,000	0,000	0,000					
	0,112	0,014	0,007	0,000		0,183	0,056	0,036	0,000		0,037	0,000	0,002	0,000					

**LEGENDA:**

- $\sigma_{P1}$  Tensione normale in direzione 1 per comportamento a piastra.
- $\sigma_{P2}$  Tensione normale in direzione 2 per comportamento a piastra.
- $\tau_P$  Tensione tangenziale 1-2 per comportamento a piastra.
- $\tau_{P23}$  Tensione (Piastra) tangenziale in direzione 2-3
- $\sigma_{L1}$  Tensione normale in direzione 1 per comportamento a lastra.
- $\sigma_{L2}$  Tensione normale in direzione 2 per comportamento a lastra.
- $\tau_L$  Tensione tangenziale 1-2 per comportamento a lastra.
- $\tau_{P13}$  Tensione (Piastra) tangenziale in direzione 1-3

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE	
	Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 81 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: INE FICURINIA S.R.L



## Platee - TENSIONI PER CONDIZIONI DI CARICO NON SISMICHE

Platee - tensioni per condizioni di carico non sismiche

Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13
	σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23
	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]
<b>Fondazione</b>					<b>Platea 1</b>														
<b>Condizione carico (Carico Permanente)</b>																			
00002	0,000	0,000	0,000	0,000	00029	0,000	0,000	0,000	0,000	00011	0,000	0,000	0,000	0,000	00012	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,009	-0,006	0,016	0,000		0,002	-0,006	-0,023	0,000		0,044	0,019	-0,113	0,000		0,012	-0,014	-0,001	0,000
00027	0,000	0,000	0,000	0,000	00009	0,000	0,000	0,000	0,000	00014	0,000	0,000	0,000	0,000	00001	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,044	0,019	0,113	0,000		1,344	0,300	0,000	0,000		-0,005	0,094	0,000	0,000		0,001	-0,006	0,003	0,000
00030	0,000	0,000	0,000	0,000	00026	0,000	0,000	0,000	0,000	00028	0,000	0,000	0,000	0,000	00003	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,007	0,003	0,012	0,000		-0,016	0,021	0,007	0,000		0,003	-0,006	0,023	0,000		-0,009	-0,006	-0,016	0,000
00010	0,000	0,000	0,000	0,000	00031	0,000	0,000	0,000	0,000	00013	0,000	0,000	0,000	0,000	00004	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,013	-0,014	0,001	0,000		0,007	0,003	-0,012	0,000		-0,016	0,021	-0,007	0,000		0,001	-0,006	-0,003	0,000
00005	0,000	0,000	0,000	0,000															
	-0,077	0,006	0,000	0,000															
<b>Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)</b>																			
00002	0,000	0,000	0,000	0,000	00029	0,000	0,000	0,000	0,000	00011	0,000	0,000	0,000	0,000	00012	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,002	-0,001	0,002	0,000		-0,001	0,001	-0,003	0,000		0,003	0,006	-0,012	0,000		-0,001	-0,002	0,000	0,000
00027	0,000	0,000	0,000	0,000	00009	0,000	0,000	0,000	0,000	00014	0,000	0,000	0,000	0,000	00001	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,003	0,006	0,012	0,000		0,149	0,054	0,000	0,000		0,003	0,030	0,000	0,000		-0,001	-0,001	0,000	0,000
00030	0,000	0,000	0,000	0,000	00026	0,000	0,000	0,000	0,000	00028	0,000	0,000	0,000	0,000	00003	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,001	0,002	0,000		-0,004	0,007	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,003	0,000		-0,002	-0,001	-0,002	0,000
00010	0,000	0,000	0,000	0,000	00031	0,000	0,000	0,000	0,000	00013	0,000	0,000	0,000	0,000	00004	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,001	-0,002	0,000	0,000		0,000	0,001	-0,002	0,000		-0,004	0,007	-0,001	0,000		-0,001	-0,001	0,000	0,000
00005	0,000	0,000	0,000	0,000															
	0,000	0,023	0,000	0,000															
<b>Condizione carico (Autorimessa &lt;= 30kN)</b>																			
00002	0,000	0,000	0,000	0,000	00029	0,000	0,000	0,000	0,000	00011	0,000	0,000	0,000	0,000	00012	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,002	-0,002	0,002	0,000		-0,001	0,001	-0,004	0,000		0,003	0,008	-0,014	0,000		-0,002	-0,003	0,000	0,000
00027	0,000	0,000	0,000	0,000	00009	0,000	0,000	0,000	0,000	00014	0,000	0,000	0,000	0,000	00001	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,003	0,008	0,014	0,000		0,187	0,068	0,000	0,000		0,004	0,038	0,000	0,000		-0,001	-0,002	0,000	0,000

**Consulente:**  
Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE

Codice elaborato: RS06REL111A0

Pag. 82 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: INE FICURINIA S.R.L



**Platee - tensioni per condizioni di carico non sismiche**

Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13
	σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23
	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]
00030	0,000	0,000	0,000	0,000	00026	0,000	0,000	0,000	0,000	00028	0,000	0,000	0,000	0,000	00003	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,001	0,002	0,003	0,000		-0,005	0,008	0,001	0,000		-0,001	0,001	0,004	0,000		-0,002	-0,002	-0,002	0,000
00010	0,000	0,000	0,000	0,000	00031	0,000	0,000	0,000	0,000	00013	0,000	0,000	0,000	0,000	00004	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,002	-0,003	0,000	0,000		0,000	0,002	-0,003	0,000		-0,005	0,008	-0,001	0,000		-0,001	-0,002	0,000	0,000
00005	0,000	0,000	0,000	0,000															
	0,000	0,029	0,000	0,000															
<b>Condizione carico (Pressione del Vento (+X))</b>																			
00002	0,000	0,000	0,000	0,000	00029	0,000	0,000	0,000	0,000	00011	0,000	0,000	0,000	0,000	00012	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,003	0,004	0,000		0,004	-0,005	0,001	0,000		-0,020	-0,004	0,004	0,000		0,005	-0,001	0,003	0,000
00027	0,000	0,000	0,000	0,000	00009	0,000	0,000	0,000	0,000	00014	0,000	0,000	0,000	0,000	00001	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,020	0,004	0,004	0,000		0,000	0,000	0,027	0,000		0,000	0,000	0,017	0,000		0,002	-0,001	0,003	0,000
00030	0,000	0,000	0,000	0,000	00026	0,000	0,000	0,000	0,000	00028	0,000	0,000	0,000	0,000	00003	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,005	0,006	0,007	0,000		0,002	0,012	0,005	0,000		-0,004	0,005	0,001	0,000		0,000	-0,004	0,004	0,000
00010	0,000	0,000	0,000	0,000	00031	0,000	0,000	0,000	0,000	00013	0,000	0,000	0,000	0,000	00004	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,005	0,001	0,003	0,000		-0,005	-0,006	0,007	0,000		-0,002	-0,012	0,005	0,000		-0,002	0,001	0,003	0,000
00005	0,000	0,000	0,000	0,000															
	0,000	0,000	0,009	0,000															
<b>Condizione carico (Pressione del Vento (-X))</b>																			
00002	0,000	0,000	0,000	0,000	00029	0,000	0,000	0,000	0,000	00011	0,000	0,000	0,000	0,000	00012	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,003	0,004	0,000		0,004	-0,005	0,001	0,000		-0,020	-0,004	0,004	0,000		0,005	-0,001	0,003	0,000
00027	0,000	0,000	0,000	0,000	00009	0,000	0,000	0,000	0,000	00014	0,000	0,000	0,000	0,000	00001	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,020	0,004	0,004	0,000		0,000	0,000	0,027	0,000		0,000	0,000	0,017	0,000		0,002	-0,001	0,003	0,000
00030	0,000	0,000	0,000	0,000	00026	0,000	0,000	0,000	0,000	00028	0,000	0,000	0,000	0,000	00003	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,005	0,006	0,007	0,000		0,002	0,012	0,005	0,000		-0,004	0,005	0,001	0,000		0,000	-0,004	0,004	0,000
00010	0,000	0,000	0,000	0,000	00031	0,000	0,000	0,000	0,000	00013	0,000	0,000	0,000	0,000	00004	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,005	0,001	0,003	0,000		-0,005	-0,006	0,007	0,000		-0,002	-0,012	0,005	0,000		-0,002	0,001	0,003	0,000
00005	0,000	0,000	0,000	0,000															
	0,000	0,000	0,009	0,000															
<b>Condizione carico (Pressione del Vento (+Y))</b>																			
00002	0,000	0,000	0,000	0,000	00029	0,000	0,000	0,000	0,000	00011	0,000	0,000	0,000	0,000	00012	0,000	0,000	0,000	0,000

**Consulente:**  
Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE

Codice elaborato: RS06REL111A0

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Platee - tensioni per condizioni di carico non sismiche**

Nodo	$\sigma_{L1}$	$\sigma_{L2}$	$\tau_L$	$\tau_{P13}$	Nodo	$\sigma_{L1}$	$\sigma_{L2}$	$\tau_L$	$\tau_{P13}$	Nodo	$\sigma_{L1}$	$\sigma_{L2}$	$\tau_L$	$\tau_{P13}$	Nodo	$\sigma_{L1}$	$\sigma_{L2}$	$\tau_L$	$\tau_{P13}$
	$\sigma_{P1}$	$\sigma_{P2}$	$\tau_P$	$\tau_{P23}$		$\sigma_{P1}$	$\sigma_{P2}$	$\tau_P$	$\tau_{P23}$		$\sigma_{P1}$	$\sigma_{P2}$	$\tau_P$	$\tau_{P23}$		$\sigma_{P1}$	$\sigma_{P2}$	$\tau_P$	$\tau_{P23}$
	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]
	-0,001	-0,007	-0,008	0,000		-0,008	0,011	-0,003	0,000		0,040	0,008	-0,009	0,000		-0,010	0,002	-0,005	0,000
00027	0,000	0,000	0,000	0,000	00009	0,000	0,000	0,000	0,000	00014	0,000	0,000	0,000	0,000	00001	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,040	-0,008	-0,009	0,000		0,000	0,000	-0,055	0,000		0,000	0,000	-0,035	0,000		-0,003	0,003	-0,007	0,000
00030	0,000	0,000	0,000	0,000	00026	0,001	0,001	0,001	0,000	00028	0,000	0,000	0,000	0,000	00003	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,009	-0,012	-0,014	0,000		-0,004	-0,025	-0,011	0,000		0,008	-0,011	-0,003	0,000		0,001	0,007	-0,008	0,000
00010	0,000	0,000	0,000	0,000	00031	0,000	0,000	0,000	0,000	00013	-0,001	-0,001	0,001	0,000	00004	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,010	-0,002	-0,005	0,000		0,009	0,012	-0,014	0,000		0,004	0,025	-0,011	0,000		0,003	-0,003	-0,007	0,000
00005	0,000	0,000	0,000	0,000															
	0,000	0,000	-0,019	0,000															
<b>Condizione carico (Pressione del Vento (-Y))</b>																			
00002	0,000	0,000	0,000	0,000	00029	0,000	0,000	0,000	0,000	00011	0,000	0,000	0,000	0,000	00012	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,003	0,004	0,000		0,004	-0,005	0,001	0,000		-0,020	-0,004	0,004	0,000		0,005	-0,001	0,003	0,000
00027	0,000	0,000	0,000	0,000	00009	0,000	0,000	0,000	0,000	00014	0,000	0,000	0,000	0,000	00001	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,020	0,004	0,004	0,000		0,000	0,000	0,027	0,000		0,000	0,000	0,017	0,000		0,002	-0,001	0,003	0,000
00030	0,000	0,000	0,000	0,000	00026	0,000	0,000	0,000	0,000	00028	0,000	0,000	0,000	0,000	00003	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,005	0,006	0,007	0,000		0,002	0,012	0,005	0,000		-0,004	0,005	0,001	0,000		0,000	-0,004	0,004	0,000
00010	0,000	0,000	0,000	0,000	00031	0,000	0,000	0,000	0,000	00013	0,000	0,000	0,000	0,000	00004	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,005	0,001	0,003	0,000		-0,005	-0,006	0,007	0,000		-0,002	-0,012	0,005	0,000		-0,002	0,001	0,003	0,000
00005	0,000	0,000	0,000	0,000															
	0,000	0,000	0,009	0,000															

**LEGENDA:**

- $\sigma_{P1}$  Tensione normale in direzione 1 per comportamento a piastra.
- $\sigma_{P2}$  Tensione normale in direzione 2 per comportamento a piastra.
- $\tau_P$  Tensione tangenziale 1-2 per comportamento a piastra.
- $\tau_{P23}$  Tensione (Piastra) tangenziale in direzione 2-3
- $\sigma_{L1}$  Tensione normale in direzione 1 per comportamento a lastra.
- $\sigma_{L2}$  Tensione normale in direzione 2 per comportamento a lastra.
- $\tau_L$  Tensione tangenziale 1-2 per comportamento a lastra.
- $\tau_{P13}$  Tensione (Piastra) tangenziale in direzione 1-3

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE	
	Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 84 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: INE FICURINIA S.R.L



## Platee - TENSIONI PER EFFETTO DEL SISMA

Platee - tensioni per effetto del sisma

Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13
	σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23
	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]
<b>Fondazione</b>					<b>Platea 1</b>														
<b>Sisma in direzione X</b>																			
00002	0,000	0,000	0,000	0,000	00029	0,000	0,000	0,000	0,000	00011	0,000	0,000	0,000	0,000	00012	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,001	0,002	-0,004	0,000		-0,013	0,006	0,007	0,000		-0,018	0,004	0,044	0,000		-0,021	0,005	-0,001	0,000
00027	0,000	0,000	0,000	0,000	00009	0,000	0,000	0,000	0,000	00014	0,000	0,000	0,000	0,000	00001	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,019	0,004	-0,044	0,000		-0,351	-0,017	0,000	0,000		-0,024	0,004	0,000	0,000		-0,004	0,002	-0,003	0,000
00030	0,000	0,000	0,000	0,000	00026	0,000	0,000	0,000	0,000	00028	0,000	0,000	0,000	0,000	00003	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,010	0,001	-0,006	0,000		0,002	0,000	-0,009	0,000		-0,013	0,006	-0,007	0,000		-0,001	0,002	0,004	0,000
00010	0,000	0,000	0,000	0,000	00031	0,000	0,000	0,000	0,000	00013	0,000	0,000	0,000	0,000	00004	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,021	0,005	0,001	0,000		-0,010	0,001	0,006	0,000		0,002	0,000	0,008	0,000		-0,004	0,002	0,003	0,000
00005	0,000	0,000	0,000	0,000															
	0,059	0,076	0,000	0,000															
<b>Sisma in direzione Y</b>																			
00002	0,000	0,000	0,000	0,000	00029	0,000	0,000	0,000	0,000	00011	0,000	0,000	0,000	0,000	00012	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,002	-0,012	-0,013	0,000		-0,014	0,017	-0,003	0,000		0,067	0,009	-0,014	0,000		-0,015	0,003	-0,008	0,000
00027	0,000	0,000	0,000	0,000	00009	0,000	0,000	0,000	0,000	00014	0,000	0,000	-0,001	0,000	00001	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,067	-0,010	-0,015	0,000		-0,001	0,000	-0,092	0,000		0,000	0,000	-0,058	0,000		-0,006	0,004	-0,011	0,000
00030	0,000	0,000	0,000	0,000	00026	0,001	0,001	0,001	0,000	00028	0,000	0,000	0,000	0,000	00003	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,016	-0,021	-0,023	0,000		-0,005	-0,044	-0,017	0,000		0,014	-0,017	-0,004	0,000		0,002	0,012	-0,013	0,000
00010	0,000	0,000	0,000	0,000	00031	0,000	0,000	0,000	0,000	00013	-0,001	-0,001	0,001	0,000	00004	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,016	-0,003	-0,008	0,000		0,016	0,021	-0,023	0,000		0,005	0,044	-0,017	0,000		0,006	-0,004	-0,011	0,000
00005	0,000	0,000	0,000	0,000															
	0,000	0,000	-0,032	0,000															

### LEGENDA:

- σP1 Tensione normale in direzione 1 per comportamento a piastra.
- σP2 Tensione normale in direzione 2 per comportamento a piastra.
- τP Tensione tangenziale 1-2 per comportamento a piastra.
- τP23 Tensione (Piastra) tangenziale in direzione 2-3
- σL1 Tensione normale in direzione 1 per comportamento a lastra.

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 85 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Platee - tensioni per effetto del sisma**

Nodo	σ <sub>L1</sub>	σ <sub>L2</sub>	τ <sub>L</sub>	τ <sub>P13</sub>	Nodo	σ <sub>L1</sub>	σ <sub>L2</sub>	τ <sub>L</sub>	τ <sub>P13</sub>	Nodo	σ <sub>L1</sub>	σ <sub>L2</sub>	τ <sub>L</sub>	τ <sub>P13</sub>	Nodo	σ <sub>L1</sub>	σ <sub>L2</sub>	τ <sub>L</sub>	τ <sub>P13</sub>
	σ <sub>P1</sub>	σ <sub>P2</sub>	τ <sub>P</sub>	τ <sub>P23</sub>		σ <sub>P1</sub>	σ <sub>P2</sub>	τ <sub>P</sub>	τ <sub>P23</sub>		σ <sub>P1</sub>	σ <sub>P2</sub>	τ <sub>P</sub>	τ <sub>P23</sub>		σ <sub>P1</sub>	σ <sub>P2</sub>	τ <sub>P</sub>	τ <sub>P23</sub>
	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]

σ<sub>L2</sub> Tensione normale in direzione 2 per comportamento a lastra.

τ<sub>L</sub> Tensione tangenziale 1-2 per comportamento a lastra.

τ<sub>P13</sub> Tensione (Piastra) tangenziale in direzione 1-3

## Platee - TENSIONI PER ECCENTRICITÀ ACCIDENTALE

**Platee - tensioni per eccentricità accidentale**

Nodo	σ <sub>L1</sub>	σ <sub>L2</sub>	τ <sub>L</sub>	τ <sub>P13</sub>	Nodo	σ <sub>L1</sub>	σ <sub>L2</sub>	τ <sub>L</sub>	τ <sub>P13</sub>	Nodo	σ <sub>L1</sub>	σ <sub>L2</sub>	τ <sub>L</sub>	τ <sub>P13</sub>	Nodo	σ <sub>L1</sub>	σ <sub>L2</sub>	τ <sub>L</sub>	τ <sub>P13</sub>
	σ <sub>P1</sub>	σ <sub>P2</sub>	τ <sub>P</sub>	τ <sub>P23</sub>		σ <sub>P1</sub>	σ <sub>P2</sub>	τ <sub>P</sub>	τ <sub>P23</sub>		σ <sub>P1</sub>	σ <sub>P2</sub>	τ <sub>P</sub>	τ <sub>P23</sub>		σ <sub>P1</sub>	σ <sub>P2</sub>	τ <sub>P</sub>	τ <sub>P23</sub>
	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]
<b>Fondazione</b>					<b>Platea 1</b>														
<b>Eccentricità accidentale + in direzione X</b>																			
00002	0,000	0,000	0,000	0,000	00029	0,000	0,000	0,000	0,000	00011	0,000	0,000	0,000	0,000	00012	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00027	0,000	0,000	0,000	0,000	00009	0,000	0,000	0,000	0,000	00014	0,000	0,000	0,000	0,000	00001	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00030	0,000	0,000	0,000	0,000	00026	0,000	0,000	0,000	0,000	00028	0,000	0,000	0,000	0,000	00003	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00010	0,000	0,000	0,000	0,000	00031	0,000	0,000	0,000	0,000	00013	0,000	0,000	0,000	0,000	00004	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00005	0,000	0,000	0,000	0,000															
	0,000	0,000	0,000	0,000															
<b>Eccentricità accidentale - in direzione X</b>																			
00002	0,000	0,000	0,000	0,000	00029	0,000	0,000	0,000	0,000	00011	0,000	0,000	0,000	0,000	00012	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00027	0,000	0,000	0,000	0,000	00009	0,000	0,000	0,000	0,000	00014	0,000	0,000	0,000	0,000	00001	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00030	0,000	0,000	0,000	0,000	00026	0,000	0,000	0,000	0,000	00028	0,000	0,000	0,000	0,000	00003	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00010	0,000	0,000	0,000	0,000	00031	0,000	0,000	0,000	0,000	00013	0,000	0,000	0,000	0,000	00004	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000

**Consulente:**  
Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE

Codice elaborato: RS06REL111A0

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Platee - tensioni per eccentricità accidentale**

Nodo	$\sigma_{L1}$	$\sigma_{L2}$	$\tau_L$	$\tau_{P13}$	Nodo	$\sigma_{L1}$	$\sigma_{L2}$	$\tau_L$	$\tau_{P13}$	Nodo	$\sigma_{L1}$	$\sigma_{L2}$	$\tau_L$	$\tau_{P13}$	Nodo	$\sigma_{L1}$	$\sigma_{L2}$	$\tau_L$	$\tau_{P13}$
	$\sigma_{P1}$	$\sigma_{P2}$	$\tau_P$	$\tau_{P23}$		$\sigma_{P1}$	$\sigma_{P2}$	$\tau_P$	$\tau_{P23}$		$\sigma_{P1}$	$\sigma_{P2}$	$\tau_P$	$\tau_{P23}$		$\sigma_{P1}$	$\sigma_{P2}$	$\tau_P$	$\tau_{P23}$
	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]
00005	0,000	0,000	0,000	0,000															
	0,000	0,000	0,000	0,000															
<b>Eccentricità accidentale + in direzione Y</b>																			
00002	0,000	0,000	0,000	0,000	00029	0,000	0,000	0,000	0,000	00011	0,000	0,000	0,000	0,000	00012	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00027	0,000	0,000	0,000	0,000	00009	0,000	0,000	0,000	0,000	00014	0,000	0,000	0,000	0,000	00001	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00030	0,000	0,000	0,000	0,000	00026	0,000	0,000	0,000	0,000	00028	0,000	0,000	0,000	0,000	00003	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00010	0,000	0,000	0,000	0,000	00031	0,000	0,000	0,000	0,000	00013	0,000	0,000	0,000	0,000	00004	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00005	0,000	0,000	0,000	0,000															
	0,000	0,000	0,000	0,000															
<b>Eccentricità accidentale - in direzione Y</b>																			
00002	0,000	0,000	0,000	0,000	00029	0,000	0,000	0,000	0,000	00011	0,000	0,000	0,000	0,000	00012	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00027	0,000	0,000	0,000	0,000	00009	0,000	0,000	0,000	0,000	00014	0,000	0,000	0,000	0,000	00001	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00030	0,000	0,000	0,000	0,000	00026	0,000	0,000	0,000	0,000	00028	0,000	0,000	0,000	0,000	00003	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00010	0,000	0,000	0,000	0,000	00031	0,000	0,000	0,000	0,000	00013	0,000	0,000	0,000	0,000	00004	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00005	0,000	0,000	0,000	0,000															
	0,000	0,000	0,000	0,000															

**LEGENDA:**

- $\sigma_{P1}$  Tensione normale in direzione 1 per comportamento a piastra.
- $\sigma_{P2}$  Tensione normale in direzione 2 per comportamento a piastra.
- $\tau_P$  Tensione tangenziale 1-2 per comportamento a piastra.
- $\tau_{P23}$  Tensione (Piastra) tangenziale in direzione 2-3
- $\sigma_{L1}$  Tensione normale in direzione 1 per comportamento a lastra.

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
	Codice elaborato: RS06REL111A0



Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



#### Platee - tensioni per eccentricità accidentale

Nodo	$\sigma_{L1}$	$\sigma_{L2}$	$\tau_L$	$\tau_{P13}$	Nodo	$\sigma_{L1}$	$\sigma_{L2}$	$\tau_L$	$\tau_{P13}$	Nodo	$\sigma_{L1}$	$\sigma_{L2}$	$\tau_L$	$\tau_{P13}$	Nodo	$\sigma_{L1}$	$\sigma_{L2}$	$\tau_L$	$\tau_{P13}$
	$\sigma_{P1}$	$\sigma_{P2}$	$\tau_P$	$\tau_{P23}$		$\sigma_{P1}$	$\sigma_{P2}$	$\tau_P$	$\tau_{P23}$		$\sigma_{P1}$	$\sigma_{P2}$	$\tau_P$	$\tau_{P23}$		$\sigma_{P1}$	$\sigma_{P2}$	$\tau_P$	$\tau_{P23}$
	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]

$\sigma_{L2}$  Tensione normale in direzione 2 per comportamento a lastra.

$\tau_L$  Tensione tangenziale 1-2 per comportamento a lastra.

$\tau_{P13}$  Tensione (Piastra) tangenziale in direzione 1-3

## EDIFICIO - VERIFICHE DI RIPARTIZIONE DELLE FORZE SISMICHE

#### Edificio - Verifiche di ripartizione delle forze sismiche

Dir	$V_{T,tot}$	$V_{T,Pil}$	% $_{OT,Pil}$	$V_{T,Set}$	% $_{OT,Set}$	$V_{T,atr}$	% $_{OT,atr}$
	[N]	[N]	[%]	[N]	[%]	[N]	[%]
X	1.445	0	0,0	0	0,0	1.445	100,0
Y	924	0	0,0	0	0,0	924	100,0

#### LEGENDA:

$V_{T,tot}$  Taglio totale alla quota Zero Sismico (nella direzione X o Y).

$V_{T,Pil}$  Taglio totale alla quota Zero Sismico assorbito dai pilastri (nella direzione X o Y).

% $_{OT,Pil}$  Percentuale del Taglio totale alla quota Zero Sismico assorbito dai pilastri (nella direzione X o Y).

$V_{T,Set}$  Taglio totale alla quota Zero Sismico assorbito dai setti (nella direzione X o Y).

% $_{OT,Set}$  Percentuale del Taglio totale alla quota Zero Sismico assorbito dai setti (nella direzione X o Y).

$V_{T,atr}$  Taglio totale alla quota Zero Sismico NON assorbito dai pilastri e dai setti (nella direzione X o Y).

% $_{OT,atr}$  Percentuale del Taglio totale alla quota Zero Sismico NON assorbito dai pilastri e dai setti (nella direzione X o Y).

## EDIFICIO - VERIFICA PER ANALISI STATICA

#### Edificio - Verifica per analisi statica

$I_{d,sm}$	T	$T_{c,cf}$	$T_{d,confr}$	$T_{Nrm}$
	[s]	[s]	[s]	[s]
Sisma in direzione X	0,04	1,12	1,84	0,11
Sisma in direzione Y	0,07	1,12	1,84	0,11

#### Consulente:

Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE

Codice elaborato: RS06REL111A0

Pag. 88 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Edificio - Verifica per analisi statica**

<b>Id<sub>sm</sub></b>	<b>T</b>	<b>T<sub>c,cf</sub></b>	<b>T<sub>d,confr</sub></b>	<b>T<sub>Nrm</sub></b>
	[s]	[s]	[s]	[s]

**LEGENDA:**

- Id<sub>sm</sub>** Descrizione del sisma.
- T** Periodo della Struttura calcolato con la formula di Rayleigh.
- T<sub>c,cf</sub>** 2.5 · Tc (Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro di progetto).
- T<sub>d,confr</sub>** Td (Periodo di inizio del tratto a spostamento costante dello spettro di progetto).
- T<sub>Nrm</sub>** Periodo stimato con la (4.6) UNI EN 1998-1:2013

**Pareti - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Elevazione)**

**Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU**

<b>Dir</b>	<b>Pos</b>	<b>Nodo</b>	<b>N<sub>Ed</sub></b>	<b>M<sub>Ed</sub></b>	<b>A<sub>s</sub></b>	<b>A<sub>df</sub></b>	<b>CS</b>	<b>Nodo</b>	<b>N<sub>Ed</sub></b>	<b>M<sub>Ed</sub></b>	<b>A<sub>s</sub></b>	<b>A<sub>df</sub></b>	<b>CS</b>	<b>Nodo</b>	<b>N<sub>Ed</sub></b>	<b>M<sub>Ed</sub></b>	<b>A<sub>s</sub></b>	<b>A<sub>df</sub></b>	<b>CS</b>
			[N]	[N-m]	[cm <sup>2</sup> /cm]	[cm <sup>2</sup> /cm]			[N]	[N-m]	[cm <sup>2</sup> /cm]	[cm <sup>2</sup> /cm]			[N]	[N-m]	[cm <sup>2</sup> /cm]	[cm <sup>2</sup> /cm]	
<b>Piano Terra</b>			<b>Parete P1-P2</b>							<b>Parete P1-P2</b>									
P	A	00005	-6.565	4.037	0,04524	0,04524	9,90	00006	-64.065	8.261	0,04524	0,04524	5,55	00007	0	0	0,04524	0,04524	-
	P		-6.562	4.046	0,04524	0,04524	9,88		-64.108	8.228	0,04524	0,04524	5,58		0	0	0,04524	0,04524	-
S	A		-284	594	0,04524	0,04524	66,22		142.636	1.726	0,04524	0,04524	14,26		0	0	0,04524	0,04524	-
	P		-289	596	0,04524	0,04524	66,00		115.959	2.512	0,04524	0,04524	10,89		-132	11	0,04524	0,04524	NS
P	A	00008	0	0	0,04524	0,04524	-	00014	-17.567	4.699	0,04524	0,04524	8,75	00015	49.046	4.277	0,04524	0,04524	8,01
	P		0	0	0,04524	0,04524	-		-17.566	4.713	0,04524	0,04524	8,72		49.084	4.276	0,04524	0,04524	8,01
S	A		0	0	0,04524	0,04524	-		-2.503	766	0,04524	0,04524	51,65		19.325	162	0,04524	0,04524	NS
	P		-132	11	0,04524	0,04524	NS		-2.504	774	0,04524	0,04524	51,12		22.549	126	0,04524	0,04524	NS
P	A	00016	-8.964	2.818	0,04524	0,04524	14,28	00017	-6.436	1.713	0,04524	0,04524	23,33	00018	-4.981	830	0,04524	0,04524	47,97
	P		-8.964	2.818	0,04524	0,04524	14,28		-6.437	1.713	0,04524	0,04524	23,33		-4.981	830	0,04524	0,04524	47,97
S	A		1.205	67	0,04524	0,04524	NS		0	0	0,04524	0,04524	-		0	0	0,04524	0,04524	-
	P		1.205	124	0,04524	0,04524	NS		66	18	0,04524	0,04524	NS		-47	21	0,04524	0,04524	NS
P	A	00019	-2.611	160	0,04524	0,04524	NS	00020	0	0	0,04524	0,04524	-	00021	-2.610	160	0,04524	0,04524	NS

**Consulente:**  
Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE

Codice elaborato: RS06REL111A0

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU**

Dir	Pos	Nodo	N <sub>Ed</sub>	M <sub>Ed</sub>	A <sub>s</sub>	A <sub>df</sub>	CS	Nodo	N <sub>Ed</sub>	M <sub>Ed</sub>	A <sub>s</sub>	A <sub>df</sub>	CS	Nodo	N <sub>Ed</sub>	M <sub>Ed</sub>	A <sub>s</sub>	A <sub>df</sub>	CS
			[N]	[N-m]	[cm <sup>2</sup> /cm]	[cm <sup>2</sup> /cm]			[N]	[N-m]	[cm <sup>2</sup> /cm]	[cm <sup>2</sup> /cm]			[N]	[N-m]	[cm <sup>2</sup> /cm]	[cm <sup>2</sup> /cm]	
	P		-2.243	189	0,04524	0,04524	NS		0	0	0,04524	0,04524	-		-2.241	189	0,04524	0,04524	NS
S	A		0	0	0,04524	0,04524	-		0	0	0,04524	0,04524	-		0	0	0,04524	0,04524	-
	P		0	0	0,04524	0,04524	-		0	0	0,04524	0,04524	-		0	0	0,04524	0,04524	-
P	A	0002 2	-4.983	827	0,04524	0,04524	48,1 5	0002 3	-6.220	1.682	0,04524	0,04524	23,7 5	0002 4	-9.318	2.769	0,04524	0,04524	14,5 4
	P		-4.983	827	0,04524	0,04524	48,1 5		-6.220	1.682	0,04524	0,04524	23,7 5		-9.318	2.769	0,04524	0,04524	14,5 4
S	A		0	0	0,04524	0,04524	-		0	0	0,04524	0,04524	-		0	0	0,04524	0,04524	-
	P		-59	25	0,04524	0,04524	NS		0	0	0,04524	0,04524	-		0	0	0,04524	0,04524	-
P	A	0002 5	-10.063	3.823	0,04524	0,04524	10,5 5	0003 2	-20.491	5.045	0,04524	0,04524	8,21	0003 3	-1.402	42	0,04524	0,04524	NS
	P		-10.067	3.826	0,04524	0,04524	10,5 4		-20.497	5.041	0,04524	0,04524	8,22		-1.402	78	0,04524	0,04524	NS
S	A		5.655	24	0,04524	0,04524	NS		59.926	621	0,04524	0,04524	53,3 6		233	70	0,04524	0,04524	NS
	P		0	0	0,04524	0,04524	-		59.968	622	0,04524	0,04524	53,2 7		233	38	0,04524	0,04524	NS
P	A	0003 4	-1.402	42	0,04524	0,04524	NS	0003 5	-8.413	4.090	0,04524	0,04524	9,82	0003 6	-15.295	3.949	0,04524	0,04524	10,3 5
	P		-1.402	78	0,04524	0,04524	NS		-8.410	4.095	0,04524	0,04524	9,81		-15.295	3.948	0,04524	0,04524	10,3 5
S	A		232	70	0,04524	0,04524	NS		1.809	514	0,04524	0,04524	76,1 1		7.726	289	0,04524	0,04524	NS
	P		232	38	0,04524	0,04524	NS		1.810	516	0,04524	0,04524	75,8 2		7.731	291	0,04524	0,04524	NS
P	A	0003 7	-8.331	1.680	0,04524	0,04524	23,9 1	0003 8	-3.140	229	0,04524	0,04524	NS						
	P		-8.331	1.680	0,04524	0,04524	23,9 1		-3.140	229	0,04524	0,04524	NS						
S	A		0	0	0,04524	0,04524	-		0	0	0,04524	0,04524	-						
	P		0	0	0,04524	0,04524	-		0	0	0,04524	0,04524	-						

**LEGENDA:**

**Dir** Direzione [P] = principale (asse locale 1) - [S] = secondaria (asse locale 2).

**Pos** Posizione [A] = anteriore - [P] = posteriore.

**A<sub>s</sub>** Area delle armature esecutive per unità di lunghezza.

**A<sub>df</sub>** Armatura disponibile per la flessione

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	<b>RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE</b>
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 90 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU**

Di r	Pos	Nod o	N <sub>Ed</sub>	M <sub>Ed</sub>	A <sub>s</sub>	A <sub>df</sub>	CS	Nod o	N <sub>Ed</sub>	M <sub>Ed</sub>	A <sub>s</sub>	A <sub>df</sub>	CS	Nod o	N <sub>Ed</sub>	M <sub>Ed</sub>	A <sub>s</sub>	A <sub>df</sub>	CS
			[N]	[N-m]	[cm <sup>2</sup> /cm]	[cm <sup>2</sup> /cm]			[N]	[N-m]	[cm <sup>2</sup> /cm]	[cm <sup>2</sup> /cm]			[N]	[N-m]	[cm <sup>2</sup> /cm]	[cm <sup>2</sup> /cm]	

**CS** Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).

**N<sub>Ed</sub>, M<sub>Ed</sub>** Sollecitazioni di progetto (N<sub>Ed</sub> < 0: compressione).

## Pareti - VERIFICHE A TAGLIO PER PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Elevazione)

**Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU**

Id <sub>Nd</sub>	V <sub>Ed,2</sub>	CS	V <sub>Rcd</sub>	V <sub>Rsd,s</sub>	N <sub>Ed</sub>	V <sub>Rsd,p</sub>	V <sub>R1</sub>	V <sub>Rd,f</sub>	Ctg <sup>o</sup>	A <sub>sw</sub>	A <sub>dw</sub>
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm <sup>2</sup> /cm]	[cm <sup>2</sup> /cm]
<b>Piano Terra</b>			<b>Parete P1-P2</b>				<b>Parete P1-P2</b>				
00005	9.234	9,81	90.580	0	1.543	0	0	0	0,00	0,04524	0,00000
00006	13.971	6,47	90.348	0	-139.742	0	0	0	0,00	0,04524	0,00000
00007	266	NS	90.388	0	262	0	0	0	0,00	0,04524	0,00000
00008	266	NS	90.388	0	262	0	0	0	0,00	0,04524	0,00000
00014	62.168	1,46	90.910	0	3.747	0	0	0	0,00	0,04524	0,00000
00015	57.129	1,58	90.348	0	-23.398	0	0	0	0,00	0,04524	0,00000
00016	2.339	38,63	90.348	0	-2.962	0	0	0	0,00	0,04524	0,00000
00017	1.757	51,42	90.348	0	-552	0	0	0	0,00	0,04524	0,00000
00018	1.409	64,12	90.348	0	-71	0	0	0	0,00	0,04524	0,00000
00019	1.041	86,79	90.348	0	-221	0	0	0	0,00	0,04524	0,00000
00020	0	-	0	0	-775	0	0	0	0,00	0,04524	0,00000
00021	1.043	86,62	90.348	0	-223	0	0	0	0,00	0,04524	0,00000
00022	1.402	64,44	90.348	0	-66	0	0	0	0,00	0,04524	0,00000
00023	1.809	49,94	90.348	0	-658	0	0	0	0,00	0,04524	0,00000
00024	1.350	67,30	90.854	0	3.369	0	0	0	0,00	0,04524	0,00000
00025	2.373	38,07	90.348	0	-5.093	0	0	0	0,00	0,04524	0,00000
00032	4.949	18,26	90.348	0	-36.424	0	0	0	0,00	0,04524	0,00000
00033	566	NS	90.348	0	-70	0	0	0	0,00	0,04524	0,00000
00034	567	NS	90.348	0	-70	0	0	0	0,00	0,04524	0,00000
00035	12.940	6,98	90.348	0	-2.633	0	0	0	0,00	0,04524	0,00000

**Consulente:**  
Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE

Codice elaborato: RS06REL111A0

Pag. 91 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU**

IdNd	V <sub>Ed,2</sub>	CS	V <sub>Rcd</sub>	V <sub>Rsd,s</sub>	N <sub>Ed</sub>	V <sub>Rsd,p</sub>	V <sub>R1</sub>	V <sub>Rd,f</sub>	Ctg $\theta$	A <sub>sw</sub>	A <sub>dw</sub>
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm <sup>2</sup> /cm]	[cm <sup>2</sup> /cm]
00036	7.407	12,20	90.348	0	-9.878	0	0	0	0,00	0,04524	0,00000
00037	2.801	32,26	90.364	0	103	0	0	0	0,00	0,04524	0,00000
00038	3	NS	90.348	0	-1.080	0	0	0	0,00	0,04524	0,00000

**LEGENDA:**

- IdNd** Identificativo del nodo.
- V<sub>Ed,2</sub>** Taglio di progetto in direzione 2.
- CS** Coefficienti di sicurezza relativi alle sollecitazioni "V<sub>Ed,2</sub>" ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100).
- V<sub>Rcd</sub>** Resistenza a taglio compressione del calcestruzzo.
- V<sub>Rsd,s</sub>** Resistenza a taglio trazione delle staffe.
- N<sub>Ed</sub>** Sforzo Normale utilizzato per il calcolo di  $\alpha_c$ .
- V<sub>Rsd,p</sub>** Resistenza a taglio trazione dei ferri piegati.
- V<sub>R1</sub>** Resistenza a taglio in assenza di armatura incrociata.
- V<sub>Rd,f</sub>** Resistenza a taglio dovuta al rinforzo FRP.
- Ctg $\theta$**  Cotangente dell'angolo  $\theta$  utilizzata nella verifica.
- A<sub>sw</sub>** Area delle staffe per unità di lunghezza.
- A<sub>dw</sub>** Armatura disponibile per il taglio

**Pareti - VERIFICHE DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO (Elevazione)**

**Pareti - verifiche delle tensioni di esercizio**

Nodo/ Tp <sub>rnf</sub>	Dir	Compressione calcestruzzo							Trazione acciaio						
		Compressione calcestruzzo rinforzo							Trazione acciaio/FRP rinforzo						
		Id <sub>Cmb</sub>	$\sigma_{cc}$	$\sigma_{cd,amm}$	N <sub>Ed</sub>	M <sub>Ed</sub>	CS	Verificato	Id <sub>Cmb</sub>	$\sigma_{at}$	$\sigma_{td,amm}$	N <sub>Ed</sub>	M <sub>Ed</sub>	CS	Verificato
		[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N]	[N-m]				[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N]	[N-m]			
<b>Piano Terra</b>		<b>Parete P1-P2</b>							<b>Parete P1-P2</b>						
00006	P	RAR	0,573	14,94	67.550	3.642	26,08	SI	RAR	0,000	360,00	67.561	-1.770	-	SI
		QPR	0,256	11,21	66.958	17	43,85	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,000	14,94	-106.937	-555	-	SI	RAR	7,285	360,00	-106.913	1.151	49,41	SI
		QPR	0,000	11,21	-105.712	8	-	SI	-	-	-	-	-	-	-

**LEGENDA:**

- Rinf.** Indica la presenza del rinforzo sulla sezione di verifica.

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 92 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



### Pareti - verifiche delle tensioni di esercizio

Nodo/ T <sub>Prnf</sub>	Dir	Compressione calcestruzzo							Trazione acciaio						
		Compressione calcestruzzo rinforzo							Trazione acciaio/FRP rinforzo						
		Id <sub>Cmb</sub>	σ <sub>cc</sub>	σ <sub>cd,amm</sub>	N <sub>Ed</sub>	M <sub>Ed</sub>	CS	Verificato	Id <sub>Cmb</sub>	σ <sub>at</sub>	σ <sub>td,amm</sub>	N <sub>Ed</sub>	M <sub>Ed</sub>	CS	Verificato
	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N]	[N-m]				[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N]	[N-m]				

**Dir** Direzione [P] = principale (asse locale 1) - [S] = secondaria (asse locale 2).

**Id<sub>Cmb</sub>** Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente - [FRQ] = Frequente - [RAR] = Rara.

**σ<sub>cc</sub>** Tensione massima di compressione nel calcestruzzo della Trave/Rinforzo.

**σ<sub>cd,amm</sub>** Tensione ammissibile per la verifica a compressione del calcestruzzo.

**σ<sub>at</sub>** Tensione massima di trazione nell'acciaio della Trave/Rinforzo o nel FRP.

**σ<sub>td,amm</sub>** Tensione ammissibile per la verifica a trazione dell'acciaio/rinforzo.

**N<sub>Ed</sub>, M<sub>Ed</sub>** Sollecitazioni di progetto.

**CS** Coefficiente di Sicurezza (= σ<sub>cd,amm</sub>/σ<sub>cc</sub> ; σ<sub>td,amm</sub>/σ<sub>at</sub>). [NS] = Non Significativo (CS ≥ 100).

**Verificato** [SI] = La verifica è soddisfatta (σ<sub>cc</sub> ≤ σ<sub>cd,amm</sub> ; σ<sub>at</sub> ≤ σ<sub>td,amm</sub>). [NO] = La verifica NON è soddisfatta (σ<sub>cc</sub> > σ<sub>cd,amm</sub> ; σ<sub>at</sub> > σ<sub>td,amm</sub>).

**Nota** Nella tabella, per ogni elemento, viene riportato il nodo della shell che ha il coefficiente di sicurezza (CS) più piccolo.

## Pareti - VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE (Elevazione)

### Pareti - verifica allo stato limite di fessurazione

Nodo	Dir	Id <sub>Cmb</sub>	N <sub>Ed</sub>	M <sub>Ed</sub>	σ <sub>ct,f</sub>	σ <sub>t</sub>	ε <sub>sm</sub>	A <sub>e</sub>	Δ <sub>sm</sub>	W <sub>d</sub>	W <sub>amm</sub>	CS	Verificato
			[N]	[N-m]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[cm <sup>2</sup> ]	[mm]	[mm]	[mm]		
<b>Piano Terra</b>			<b>Parete P1-P2</b>				<b>AA= PCA</b>			<b>Parete P1-P2</b>			
<b>NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max σ<sub>ct,f</sub>)</b>													
00006	P	FRQ	66.956	742	-0,19	2,13	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	66.958	17	-0,25	2,13	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-105.709	237	0,42	2,13	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-105.712	8	0,40	2,13	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI

### LEGENDA:

**Dir** Direzione [P] = principale (asse locale 1) - [S] = secondaria (asse locale 2).

**AA** Identificativo dell'aggressività dell'ambiente: [PCA] = "Ordinario"; [MDA] = "Aggressivo"; [MLA] = "Molto aggressivo".

**Id<sub>Cmb</sub>** Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente - [FRQ] = Frequente - [RAR] = Rara.

**N<sub>Ed</sub>, M<sub>Ed</sub>** Sollecitazioni di progetto.

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 93 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Pareti - verifica allo stato limite di fessurazione**

Nodo	Dir	Id <sub>Cmb</sub>	N <sub>Ed</sub>	M <sub>Ed</sub>	σ <sub>ct,f</sub>	σ <sub>t</sub>	ε <sub>sm</sub>	A <sub>e</sub>	Δ <sub>sm</sub>	W <sub>d</sub>	W <sub>amm</sub>	CS	Verificato
			[N]	[N·m]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[cm <sup>2</sup> ]	[mm]	[mm]	[mm]		
σ <sub>ct,f</sub>	Tensione massima di trazione nel calcestruzzo per la fessurazione, calcolata nell'ipotesi di calcestruzzo resistente a trazione. Se tale valore è maggiore di σ <sub>t</sub> la sezione è soggetta a fessurazione.  N.B. I valori negativi indicano una sezione interamente compressa. In tal caso le sollecitazioni forniscono il minimo valore di compressione.												
σ <sub>t</sub>	Tensione massima di trazione nel calcestruzzo relativa allo stato limite di formazione delle fessure [relazione (4.1.13) del § 4.1.2.2.4 del DM 2018].												
ε <sub>sm</sub>	Deformazione unitaria media delle barre di armatura.												
A <sub>e</sub>	Area efficace del calcestruzzo teso.												
Δ <sub>sm</sub>	Distanza media tra le fessure.												
W <sub>d</sub>	Valore di calcolo di apertura massima delle fessure.												
W <sub>amm</sub>	Valore ammissibile di apertura delle fessure.												
CS	Coefficiente di Sicurezza (=W <sub>d</sub> / W <sub>amm</sub> ). [NS] = Non Significativo (CS ≥ 100). [-] = Fessurazioni nulle (W <sub>d</sub> = 0).												
Verificato	[SI] = W <sub>d</sub> ≤ W <sub>amm</sub> ; [NO] = W <sub>d</sub> > W <sub>amm</sub>												

## PIANI - VERIFICHE REGOLARITÀ (Elevazione)

REGOLARITÀ DELLA STRUTTURA IN PIANTA		
a)	la configurazione in pianta è compatta ossia la distribuzione di masse e rigidzze è approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali e il contorno di ogni orizzontamento è convesso; il requisito può ritenersi soddisfatto, anche in presenza di rientranze in pianta, quando esse non influenzano significativamente la rigidzza nel piano dell'orizzontamento e, per ogni rientranza, l'area compresa tra il perimetro dell'orizzontamento e la linea convessa circoscritta all'orizzontamento non supera il 5% dell'area dell'orizzontamento;	NO
b)	il rapporto tra i lati del rettangolo circoscritto alla pianta di ogni orizzontamento è inferiore a 4;	NO
c)	ciascun orizzontamento ha una rigidzza nel proprio piano tanto maggiore della corrispondente rigidzza degli elementi strutturali verticali da potersi assumere che la sua deformazione in pianta influenzi in modo trascurabile la distribuzione delle azioni sismiche tra questi ultimi e ha resistenza sufficiente a garantire l'efficacia di tale distribuzione;	SI
<b>La struttura non è regolare in pianta.</b>		
REGOLARITÀ DELLA STRUTTURA IN ALTEZZA		
d)	tutti i sistemi resistenti alle azioni orizzontali si estendono per tutta l'altezza della costruzione o, se sono presenti parti aventi differenti altezze, fino alla sommità della rispettiva parte dell'edificio;	SI
e)	massa e rigidzza rimangono costanti o variano gradualmente, senza bruschi cambiamenti, dalla base alla sommità della costruzione (le variazioni di massa da un orizzontamento all'altro non superano il 25%, la rigidzza non si riduce da un orizzontamento a quello sovrastante più del 30% e non aumenta più del 10%); ai fini della rigidzza si possono considerare regolari in altezza strutture dotate di pareti o nuclei in c.a. o di pareti e nuclei in muratura di sezione costante sull'altezza o di telai controventati in acciaio, ai quali sia affidato almeno il 50% dell'azione sismica alla base;	NO
f)	nelle strutture intelaiate, il rapporto tra la capacità e la domanda allo SLV non è significativamente diverso, in termini di resistenza, per orizzontamenti diversi (tale rapporto, calcolato per un generico orizzontamento, non deve differire più del 30% dall'analogo rapporto calcolato per l'orizzontamento adiacente); può fare eccezione l'ultimo orizzontamento di strutture intelaiate di almeno tre orizzontamenti;	NO
g)	eventuali restringimenti della sezione orizzontale della costruzione avvengano con continuità da un orizzontamento al successivo; oppure avvengano in modo che il rientro di un orizzontamento non superi il 10% della dimensione corrispondente all'orizzontamento immediatamente sottostante, né il 30% della dimensione corrispondente al primo orizzontamento. Fa eccezione l'ultimo orizzontamento di costruzioni di almeno quattro orizzontamenti, per il quale non sono previste limitazioni di restringimento;	SI

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 94 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



La struttura è regolare in altezza.

**Piani - Verifiche Regolarità**

IdPiano	QLv	HLv	RdTmp	IrTmp	MSLU	KSLU		Reff		Rric	
						X	Y	X	Y	X	Y
	[m]	[m]			[N·s <sup>2</sup> /m]	[N/cm]	[N/cm]	[N]	[N]	[N]	[N]
Piano Terra	0,00	2,70	NO	NO	1.050	83.614	17.604	0	0	0	0

**LEGENDA:**

- IdPiano** Identificativo del livello o piano.
- QLv** Quota del livello o piano.
- HLv** Altezza del livello o piano.
- RdTmp** Per i piani con riduzione dei tamponamenti, sono state incrementate le azioni di calcolo per gli elementi verticali (pilastri e pareti) di un fattore 1,4: [SI] = Piano con riduzione dei tamponamenti - [NO] = Piano senza riduzione dei tamponamenti.
- IrTmp** Per piani con distribuzione dei tamponamenti in pianta fortemente irregolare, l'eccentricità accidentale è stata incrementata di un fattore pari a 2: [SI] = Distribuzione tamponamenti irregolare fortemente - [NO] = Distribuzione tamponamenti regolare.
- MSLU** Massa eccitabile della struttura allo S.L. Ultimo, nelle direzioni X, Y, Z.
- KSLU** Valori delle Rigidezze di Piano, valutate allo SLU, riferite agli assi X ed Y del riferimento globale.
- Reff** Valori delle Resistenze Effettive di Piano, valutate allo SLU, relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z.
- Rric** Valori delle Resistenze Richieste di Piano, valutate allo SLU, relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z.
- (\*)** Vedi tabelle "Livelli o Piani" o "Solai e Balconi".

## EFFETTI DELLE NON LINEARITÀ GEOMETRICHE PER SISMA (Elevazione)

**Effetti delle non linearità geometriche per sisma**

IdPiano	QLv	HLv	δd,x	δd,y	Pθ,x	Pθ,y	Tθ,x	Tθ,y	θx	θy
	[m]	[m]	[cm]	[cm]	[N]	[N]	[N]	[N]	[rad]	[rad]
Piano Terra	0,00	2,70	0,0267	0,1270	15.824	15.824	2.236	2.236	7,0093 E-04	3,3292 E-03

**LEGENDA:**

- IdPiano** Identificativo del livello o piano.
- HLv** Altezza del livello o piano.
- δd,x, δd,y** Componenti dello spostamento differenziale rispetto al piano inferiore.
- Pθ,x, Pθ,z** Valori del carico verticale del piano utilizzato per il calcolo di "θ".
- Tθ,x, Tθ,y** Valori del tagliante di piano utilizzati per il calcolo di "θ".
- θx, θy** Coefficienti "θ" del piano.

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 95 di 101



Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: INE FICURINIA S.R.L



### Effetti delle non linearità geometriche per sisma

IdPiano	Q <sub>Lv</sub>	H <sub>Lv</sub>	δ <sub>d,x</sub>	δ <sub>d,y</sub>	P <sub>θ,x</sub>	P <sub>θ,y</sub>	T <sub>θ,x</sub>	T <sub>θ,y</sub>	Θ <sub>x</sub>	Θ <sub>y</sub>
	[m]	[m]	[cm]	[cm]	[N]	[N]	[N]	[N]	[rad]	[rad]

**Nota** Le forze sismiche orizzontali agenti sui piani caratterizzati da valori di θ compresi tra 0,1 e 0,2, sono state incrementate del fattore "1/(1-θ)", per portare in conto gli effetti del secondo ordine.

## PIANI - VERIFICHE AGLI SPOSTAMENTI

### Piani - Verifiche

IdPiano	Q <sub>Lv</sub>	H <sub>Lv</sub>	δ <sub>d,x</sub>	δ <sub>d,y</sub>	C <sub>igT</sub> mp	δ <sub>lim</sub>	δ <sub>lim</sub> - δ <sub>d,x</sub>	δ <sub>lim</sub> - δ <sub>d,y</sub>	Note
	[m]	[m]	[cm]	[cm]		[cm]	[cm]	[cm]	
Piano Terra	0,00	2,70	0,0203	0,0319	RF	1,3500	1,3297	1,3181	Verificato

### LEGENDA:

**IdPiano** Identificativo del livello o piano.

**Q<sub>Lv</sub>** Quota del livello o piano.

**H<sub>Lv</sub>** Altezza del livello o piano.

**C<sub>igT</sub>mp** Tipo di collegamento delle tamponature alla struttura: [R] = Rigido - [E] = Elastico - [RF] = Rigidamente fragili - [RD] = Rigidamente Duttili.

**δ<sub>lim</sub>** Valore limite dello spostamento differenziale indicato dalla normativa.

**δ<sub>d,x</sub>, δ<sub>d,y</sub>** Componenti dello spostamento differenziale rispetto al piano inferiore.

## PLATEE - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Fondazione)

### Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N <sub>Ed</sub>	M <sub>Ed</sub>	A <sub>s</sub>	A <sub>df</sub>	CS	Nodo	N <sub>Ed</sub>	M <sub>Ed</sub>	A <sub>s</sub>	A <sub>df</sub>	CS	Nodo	N <sub>Ed</sub>	M <sub>Ed</sub>	A <sub>s</sub>	A <sub>df</sub>	CS
			[N]	[N-m]	[cm <sup>2</sup> /cm]	[cm <sup>2</sup> /cm]			[N]	[N-m]	[cm <sup>2</sup> /cm]	[cm <sup>2</sup> /cm]			[N]	[N-m]	[cm <sup>2</sup> /cm]	[cm <sup>2</sup> /cm]	
<b>Fondazione</b>			<b>Platea 1</b>																
P	S	00001	17	67	0,075 40	0,075 40	NS	00002	0	0	0,075 40	0,075 40	-	00003	0	0	0,075 40	0,075 40	-
	I		-15	70	0,075 40	0,075 40	NS		6	239	0,075 40	0,075 40	NS		3	230	0,075 40	0,075 40	NS
S	S		12	62	0,075 40	0,075 40	NS		18	217	0,075 40	0,075 40	NS		18	219	0,075 40	0,075 40	NS
	I		-3	195	0,075 40	0,075 40	NS		-15	306	0,075 40	0,075 40	NS		-18	216	0,075 40	0,075 40	NS
P	S	00004	14	83	0,075 40	0,075 40	NS	00005	0	0	0,075 40	0,075 40	-	00009	0	33,76 8	0,075 40	0,075 40	2,27
	I		-17	139	0,075 40	0,075 40	NS		1	2.048	0,075 40	0,075 40	37,4 6		0	0	0,075 40	0,075 40	-

**Consulente:**  
Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE

Codice elaborato: RS06REL111A0

Pag. 96 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU**

Dir	Pos	Nodo	N <sub>Ed</sub>	M <sub>Ed</sub>	A <sub>s</sub>	A <sub>df</sub>	CS	Nodo	N <sub>Ed</sub>	M <sub>Ed</sub>	A <sub>s</sub>	A <sub>df</sub>	CS	Nodo	N <sub>Ed</sub>	M <sub>Ed</sub>	A <sub>s</sub>	A <sub>df</sub>	CS
			[N]	[N-m]	[cm <sup>2</sup> /cm]	[cm <sup>2</sup> /cm]			[N]	[N-m]	[cm <sup>2</sup> /cm]	[cm <sup>2</sup> /cm]			[N]	[N-m]	[cm <sup>2</sup> /cm]	[cm <sup>2</sup> /cm]	
S	S		4	24	0,075 40	0,075 40	NS		0	1.260	0,075 40	0,075 40	60,8 8		0	8.583	0,075 40	0,075 40	8,94
	I		-11	162	0,075 40	0,075 40	NS		2	1.066	0,075 40	0,075 40	71,9 6		0	0	0,075 40	0,075 40	-
P	S	00010	0	450	0,075 40	0,075 40	NS	00011	-74	1.792	0,075 40	0,075 40	42,8 1	00012	0	283	0,075 40	0,075 40	NS
	I		0	526	0,075 40	0,075 40	NS		87	1.087	0,075 40	0,075 40	70,5 6		0	523	0,075 40	0,075 40	NS
S	S		0	21	0,075 40	0,075 40	NS		38	812	0,075 40	0,075 40	94,4 7		0	56	0,075 40	0,075 40	NS
	I		0	322	0,075 40	0,075 40	NS		-45	132	0,075 40	0,075 40	NS		0	312	0,075 40	0,075 40	NS
P	S	00013	-447	47	0,075 40	0,075 40	NS	00014	0	30	0,075 40	0,075 40	NS	00026	-448	47	0,075 40	0,075 40	NS
	I		111	531	0,075 40	0,075 40	NS		0	859	0,075 40	0,075 40	89,3 0		224	559	0,075 40	0,075 40	NS
S	S		-310	1.243	0,075 40	0,075 40	61,7 5		0	3.365	0,075 40	0,075 40	22,8 0		-154	958	0,075 40	0,075 40	80,10
	I		377	690	0,075 40	0,075 40	NS		0	0	0,075 40	0,075 40	-		375	686	0,075 40	0,075 40	NS
P	S	00027	-86	1.536	0,075 40	0,075 40	49,9 5	00028	-3	149	0,075 40	0,075 40	NS	00029	-2	142	0,075 40	0,075 40	NS
	I		86	1.090	0,075 40	0,075 40	70,3 7		2	489	0,075 40	0,075 40	NS		2	485	0,075 40	0,075 40	NS
S	S		11	658	0,075 40	0,075 40	NS		49	372	0,075 40	0,075 40	NS		49	368	0,075 40	0,075 40	NS
	I		-45	145	0,075 40	0,075 40	NS		-42	327	0,075 40	0,075 40	NS		-49	291	0,075 40	0,075 40	NS
P	S	00030	11	370	0,075 40	0,075 40	NS	00031	9	349	0,075 40	0,075 40	NS						
	I		-3	227	0,075 40	0,075 40	NS		-3	228	0,075 40	0,075 40	NS						
S	S		46	346	0,075 40	0,075 40	NS		40	332	0,075 40	0,075 40	NS						
	I		-46	368	0,075 40	0,075 40	NS		-47	372	0,075 40	0,075 40	NS						

**LEGENDA:**

**Dir** Direzione [P] = principale (asse locale 1) - [S] = secondaria (asse locale 2).

**Pos** Posizione [S] = superiore - [I] = inferiore.

**A<sub>s</sub>** Area delle armature esecutive per unità di lunghezza.

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	<b>RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE</b>
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 97 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU**

Dir	Pos	Nodo	N <sub>Ed</sub>	M <sub>Ed</sub>	A <sub>s</sub>	A <sub>df</sub>	CS	Nodo	N <sub>Ed</sub>	M <sub>Ed</sub>	A <sub>s</sub>	A <sub>df</sub>	CS	Nodo	N <sub>Ed</sub>	M <sub>Ed</sub>	A <sub>s</sub>	A <sub>df</sub>	CS
			[N]	[N-m]	[cm <sup>2</sup> /cm]	[cm <sup>2</sup> /cm]			[N]	[N-m]	[cm <sup>2</sup> /cm]	[cm <sup>2</sup> /cm]			[N]	[N-m]	[cm <sup>2</sup> /cm]	[cm <sup>2</sup> /cm]	

**A<sub>df</sub>** Armatura disponibile per la flessione

**CS** Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).

**N<sub>Ed</sub>, M<sub>Ed</sub>** Sollecitazioni di progetto.

**Platee - VERIFICHE DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO (Fondazione)**

**Platee - verifiche delle tensioni di esercizio**

Nodo/ T <sub>p</sub> rnf	Dir	Compressione calcestruzzo							Trazione acciaio							
		Compressione calcestruzzo rinforzo							Trazione acciaio/FRP rinforzo							
		Id <sub>Cmb</sub>	σ <sub>cc</sub>	σ <sub>cd,amm</sub>	N <sub>Ed</sub>	M <sub>Ed</sub>	CS	Verificato	Id <sub>Cmb</sub>	σ <sub>at</sub>	σ <sub>td,amm</sub>	N <sub>Ed</sub>	M <sub>Ed</sub>	CS	Verificato	
			[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N]	[N-m]				[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N]	[N-m]			
<b>Fondazione</b>		<b>Platea 1</b>														
00009	P	RAR	1,468	14,94	0	25.201	10,18	SI	RAR	17,611	360,00	0	25.201	20,44	SI	
		QPR	1,402	11,21	0	24.081	7,99	SI	-	-	-	-	-	-	-	
	S	RAR	0,368	14,94	0	6.323	40,57	SI	RAR	4,419	360,00	0	6.323	81,47	SI	
		QPR	0,345	11,21	0	5.916	32,52	SI	-	-	-	-	-	-	-	

**LEGENDA:**

**Rinf.** Indica la presenza del rinforzo sulla sezione di verifica.

**Dir** Direzione [P] = principale (asse locale 1) - [S] = secondaria (asse locale 2).

**Id<sub>Cmb</sub>** Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente - [FRQ] = Frequente - [RAR] = Rara.

**σ<sub>cc</sub>** Tensione massima di compressione nel calcestruzzo della Trave/Rinforzo.

**σ<sub>cd,amm</sub>** Tensione ammissibile per la verifica a compressione del calcestruzzo.

**σ<sub>at</sub>** Tensione massima di trazione nell'acciaio della Trave/Rinforzo o nel FRP.

**σ<sub>td,amm</sub>** Tensione ammissibile per la verifica a trazione dell'acciaio/rinforzo.

**N<sub>Ed</sub>, M<sub>Ed</sub>** Sollecitazioni di progetto.

**CS** Coefficiente di Sicurezza (= σ<sub>cd, amm</sub>/σ<sub>cc</sub> ; σ<sub>td, amm</sub>/σ<sub>at</sub>). [NS] = Non Significativo (CS ≥ 100).

**Verificato** [SI] = La verifica è soddisfatta (σ<sub>cc</sub> ≤ σ<sub>cd,amm</sub> ; σ<sub>at</sub> ≤ σ<sub>td,amm</sub>). [NO] = La verifica NON è soddisfatta (σ<sub>cc</sub> > σ<sub>cd,amm</sub> ; σ<sub>at</sub> > σ<sub>td,amm</sub>).

**Nota** Nella tabella, per ogni elemento, viene riportato il nodo della shell che ha il coefficiente di sicurezza (CS) più piccolo.

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 98 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



## Platee - VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE (Fondazione)

Platee - verifica allo stato limite di fessurazione

Nodo	Dir	Id <sub>Cmb</sub>	N <sub>Ed</sub>	M <sub>Ed</sub>	$\sigma_{ct,f}$	$\sigma_t$	$\epsilon_{sm}$	A <sub>e</sub>	$\Delta_{sm}$	W <sub>d</sub>	W <sub>amm</sub>	CS	Verificato
			[N]	[N·m]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		[cm <sup>2</sup> ]	[mm]	[mm]	[mm]		
<b>Fondazione</b>			<b>Platea 1</b>				<b>AA= PCA</b>						
<b>NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max <math>\sigma_{ct,f}</math>)</b>													
00009	P	FRQ	-	24.361	1,42	2,13	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-	24.081	1,40	2,13	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-	6.017	0,35	2,13	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-	5.916	0,34	2,13	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI

### LEGENDA:

**Dir** Direzione [P] = principale (asse locale 1) - [S] = secondaria (asse locale 2).

**AA** Identificativo dell'aggressività dell'ambiente: [PCA] = "Ordinario"; [MDA] = "Aggressivo"; [MLA] = "Molto aggressivo".

**Id<sub>Cmb</sub>** Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente - [FRQ] = Frequente - [RAR] = Rara.

**N<sub>Ed</sub>, M<sub>Ed</sub>** Sollecitazioni di progetto.

**$\sigma_{ct,f}$**  Tensione massima di trazione nel calcestruzzo per la fessurazione, calcolata nell'ipotesi di calcestruzzo resistente a trazione. Se tale valore è maggiore di  $\sigma_t$  la sezione è soggetta a fessurazione.

N.B. I valori negativi indicano una sezione interamente compressa. In tal caso le sollecitazioni forniscono il minimo valore di compressione.

**$\sigma_t$**  Tensione massima di trazione nel calcestruzzo relativa allo stato limite di formazione delle fessure [relazione (4.1.13) del § 4.1.2.2.4 del DM 2018].

**$\epsilon_{sm}$**  Deformazione unitaria media delle barre di armatura.

**A<sub>e</sub>** Area efficace del calcestruzzo teso.

**$\Delta_{sm}$**  Distanza media tra le fessure.

**W<sub>d</sub>** Valore di calcolo di apertura massima delle fessure.

**W<sub>amm</sub>** Valore ammissibile di apertura delle fessure.

**CS** Coefficiente di Sicurezza (=W<sub>d</sub> / W<sub>amm</sub>). [NS] = Non Significativo (CS ≥ 100). [-] = Fessurazioni nulle (W<sub>d</sub> = 0).

**Verificato** [SI] = W<sub>d</sub> ≤ W<sub>amm</sub>; [NO] = W<sub>d</sub> > W<sub>amm</sub>

#### Consulente:

Dott. Ing. Giuseppe Furnari  
Viale del Rotolo, 44  
95126 Catania

RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI  
RECINZIONE SSE

Codice elaborato: RS06REL111A0

Pag. 99 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: INE FICURINIA S.R.L



## VERIFICHE CARICO LIMITE FONDAZIONI DIRETTE ALLO SLU (Fondazione)

Verifiche Carico Limite fondazioni dirette allo SLU

Id <sub>Fnd</sub>	CS	L <sub>x</sub>	L <sub>y</sub>	R <sub>tz</sub>	Z <sub>p.cmp</sub>	Z <sub>Fid</sub>	Cmp T	C. Terzaghi						Q <sub>Ed</sub>	Q <sub>Rd</sub>	R <sub>f</sub>
								per N <sub>q</sub>	per N <sub>c</sub>	per N <sub>γ</sub>	N <sub>q</sub>	N <sub>c</sub>	N <sub>γ</sub>			
		[m]	[m]	[°]	[m]	[m]								[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	
Platea 1	1,99	1,50	1,00	90,00	0,50	-	NON Coesivo	1,45	1,54	0,73	6,40	14,83	5,39	0,052	0,104	NO

### LEGENDA:

- Id<sub>Fnd</sub>** Descrizione dell'oggetto di fondazione al quale è riferita la verifica.
- CS** Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
- L<sub>x/y</sub>** Dimensioni dell'elemento di fondazione.
- R<sub>tz</sub>** Angolo compreso tra l'asse X e il lato più lungo del minimo rettangolo che delimita il poligono della platea.
- Z<sub>p.cmp</sub>** Profondità di posa dell'elemento di fondazione dal piano campagna.
- Z<sub>Fid</sub>** Profondità della falda dal piano campagna.
- Cmp T** Classificazione del comportamento del terreno ai fini del calcolo.
- C. Terzaghi** Coefficienti correttivi per la formula di Terzaghi.
- Q<sub>Ed</sub>** Carico di progetto sul terreno.
- Q<sub>Rd</sub>** Resistenza di progetto del terreno.
- R<sub>f</sub>** [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo.

## VERIFICHE CARICO LIMITE FONDAZIONI DIRETTE ALLO SLD (Fondazione)

Verifiche Carico Limite fondazioni dirette allo SLD

Id <sub>Fnd</sub>	CS	L <sub>x</sub>	L <sub>y</sub>	R <sub>tz</sub>	Z <sub>p.cmp</sub>	Z <sub>Fid</sub>	Cmp T	C. Terzaghi						Q <sub>Ed</sub>	Q <sub>Rd</sub>	R <sub>f</sub>
								per N <sub>q</sub>	per N <sub>c</sub>	per N <sub>γ</sub>	N <sub>q</sub>	N <sub>c</sub>	N <sub>γ</sub>			
		[m]	[m]	[°]	[m]	[m]								[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	
Platea 1	3,86	1,50	1,00	90,00	0,50	-	NON Coesivo	1,39	1,51	0,70	6,40	14,83	5,39	0,033	0,129	NO

### LEGENDA:

- Id<sub>Fnd</sub>** Descrizione dell'oggetto di fondazione al quale è riferita la verifica.
- CS** Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE
Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 100 di 101

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



**Verifiche Carico Limite fondazioni dirette allo SLD**

Id <sub>Fnd</sub>	CS	L <sub>x</sub>	L <sub>y</sub>	R <sub>tz</sub>	Z <sub>p.cmp</sub>	Z <sub>Fid</sub>	Cmp T	C. Terzaghi						Q <sub>Ed</sub>	Q <sub>Rd</sub>	R <sub>f</sub>
								per N <sub>q</sub>	per N <sub>c</sub>	per N <sub>γ</sub>	N <sub>q</sub>	N <sub>c</sub>	N <sub>γ</sub>			
		[m]	[m]	[°]	[m]	[m]							[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]		

**L<sub>x/y</sub>** Dimensioni dell'elemento di fondazione.

**R<sub>tz</sub>** Angolo compreso tra l'asse X e il lato più lungo del minimo rettangolo che delimita il poligono della platea.

**Z<sub>p.cmp</sub>** Profondità di posa dell'elemento di fondazione dal piano campagna.

**Z<sub>Fid</sub>** Profondità della falda dal piano campagna.

**Cmp T** Classificazione del comportamento del terreno ai fini del calcolo.

**C. Terzaghi** Coefficienti correttivi per la formula di Terzaghi.

**Q<sub>Ed</sub>** Carico di progetto sul terreno.

**Q<sub>Rd</sub>** Resistenza di progetto del terreno.

**R<sub>f</sub>** [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo.

<b>Consulente:</b> Dott. Ing. Giuseppe Furnari Viale del Rotolo, 44 95126 Catania	RELAZIONE DI CALCOLO - TABULATI- MURO DI RECINZIONE SSE	
	Codice elaborato: RS06REL111A0	Pag. 101 di 101