



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

PROVINCIA DI
CAMPOBASSO



REGIONE MOLISE



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE DELLA POTENZA NOMINALE DI 11.177,76 kW E POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 8,00 MWAC

Denominazione Impianto:

IMPIANTO MONTENERO 1

Ubicazione:

Comune di Montenero di Bisaccia (CB)

**ELABORATO
3.10-PDEG**

INQUADRAMENTO VINCOLISTICA GENERALE

Cod. Doc.: 3.10-PDEG



Renewco Engineering S.r.l.
Piazza Giovanni XXIII, 5
Porto Sant'Elpidio (FM) 63821 ITALY
IP.iva e C.F.: 02553880442
info@renew-co.com www.renewco.com

Scala: 1:10.000

PROGETTO

Data:
26/11/2021

PRELIMINARE



DEFINITIVO



ESECUTIVO



Tecnici:

Ing. Antonio Palestini
Albo degli Ingegneri Ascoli Piceno - Nr: A1616

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Approvato	Autorizzato
01	26/11/2021	Progetto Definitivo	M.C.	F.R.	M.C.-F.R.
02					
03					
04					

I Tecnici:

Ing. Antonio Palestini
Albo degli Ingegneri Ascoli Piceno - Nr: A1616



il Richiedente:

MONTENERO FOTOVOLTAICO Srl


Sede Legale: Via Caradosso, n. 9 - 20123 Milano (MI)
P.iva 11256540961



INQUADRAMENTO IMPIANTO SU AREE VERDI ED IDROGRAFIA

LEGENDA	
Simbolo	Descrizione
	Impianto Fotovoltaico CR 238688157
	Cavidotto MT interrato su strada asfaltata pubblica
	Cavo aereo AI 35 mmq - RICHIUSURA
	Cavo aereo AI 150 mmq
	Cabina di Consegna
	Nuovo sostegno capolinea
	Nuovo sostegno capolinea-Sezionatore aereo telecontrollato
	Cabina primaria esistente SAN SALVO ZI
	Nuovo sostegno capolinea
	Sostegno esistente da sostituire
	Idrografia
	Aree Verdi


SCALA 1:10.000

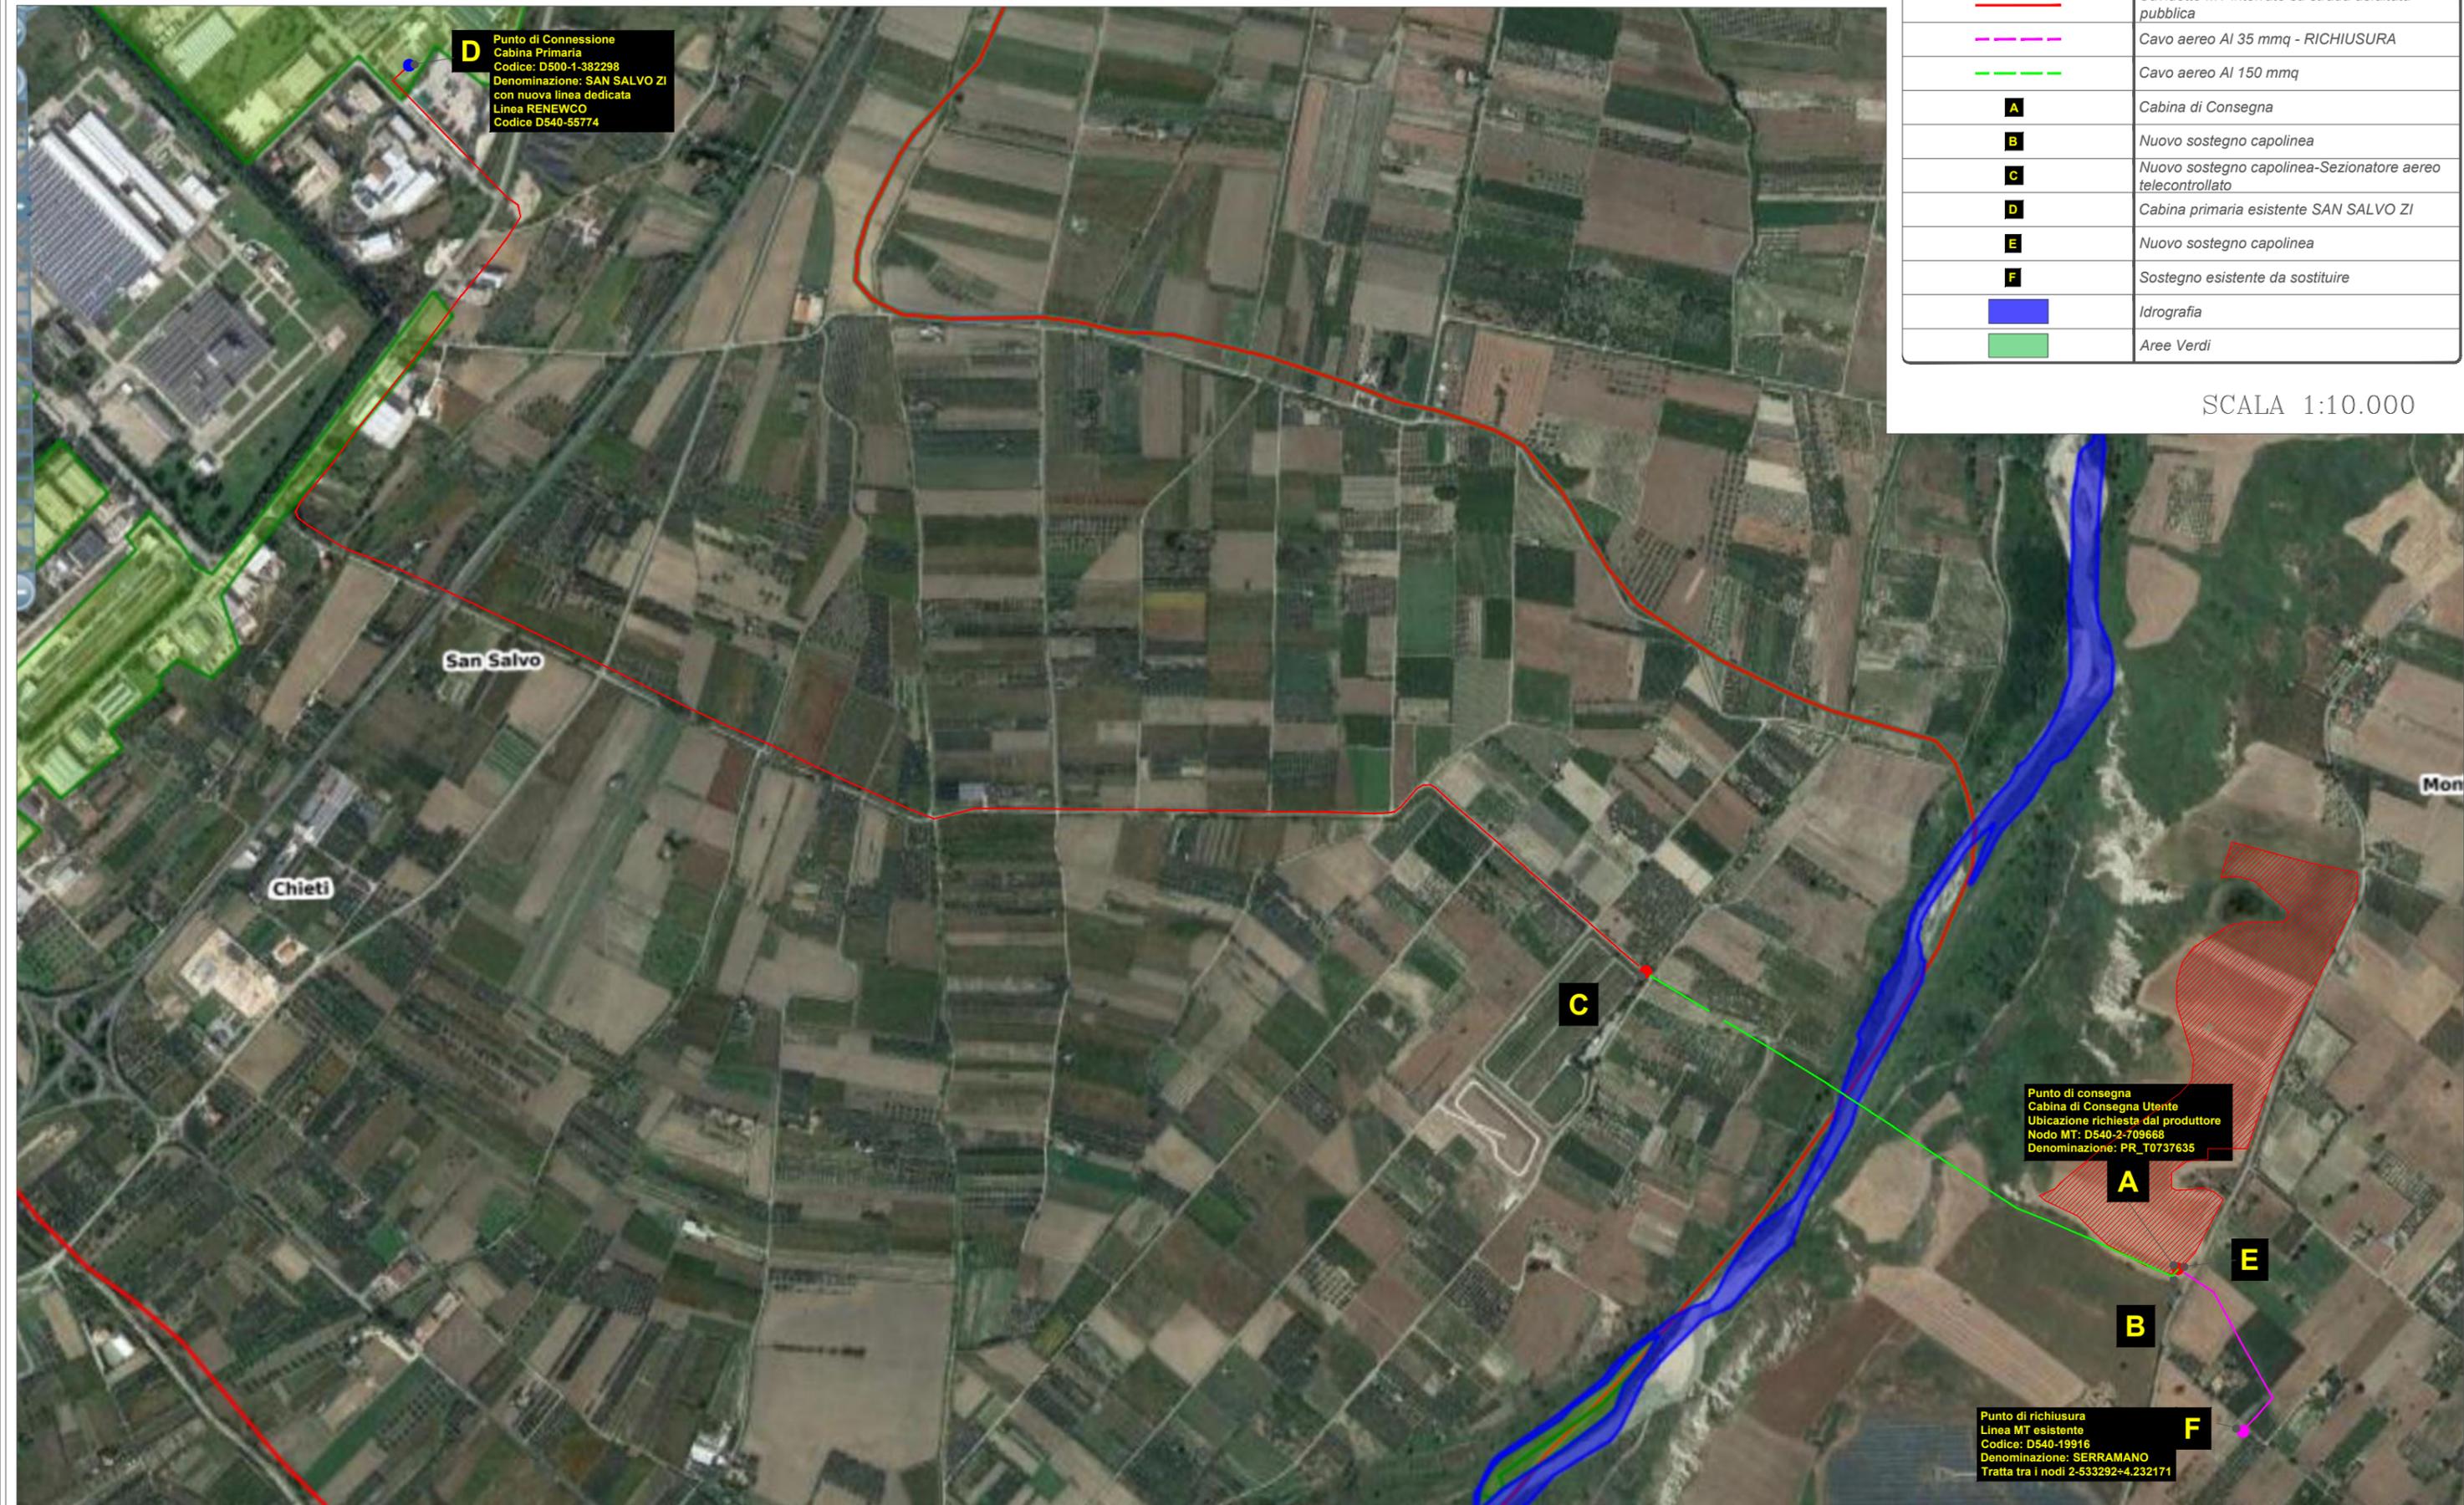

INQUADRAMENTO IMPIANTO SU CARTOGRAFIA FRANE

LEGENDA		
Simbolo	Descrizione	
	Impianto Fotovoltaico CR 238688157	
	Cavidotto MT interrato su strada asfaltata pubblica	
	Cavo aereo AI 35 mmq - RICHIUSURA	
	Cavo aereo AI 150 mmq	
	Cabina di Consegna	
	Nuovo sostegno capolinea	
	Nuovo sostegno capolinea-Sezionatore aereo telecontrollato	
	Cabina primaria esistente SAN SALVO ZI	
	Nuovo sostegno capolinea	
		Frane
	Frane	

SCALA 1:10.000

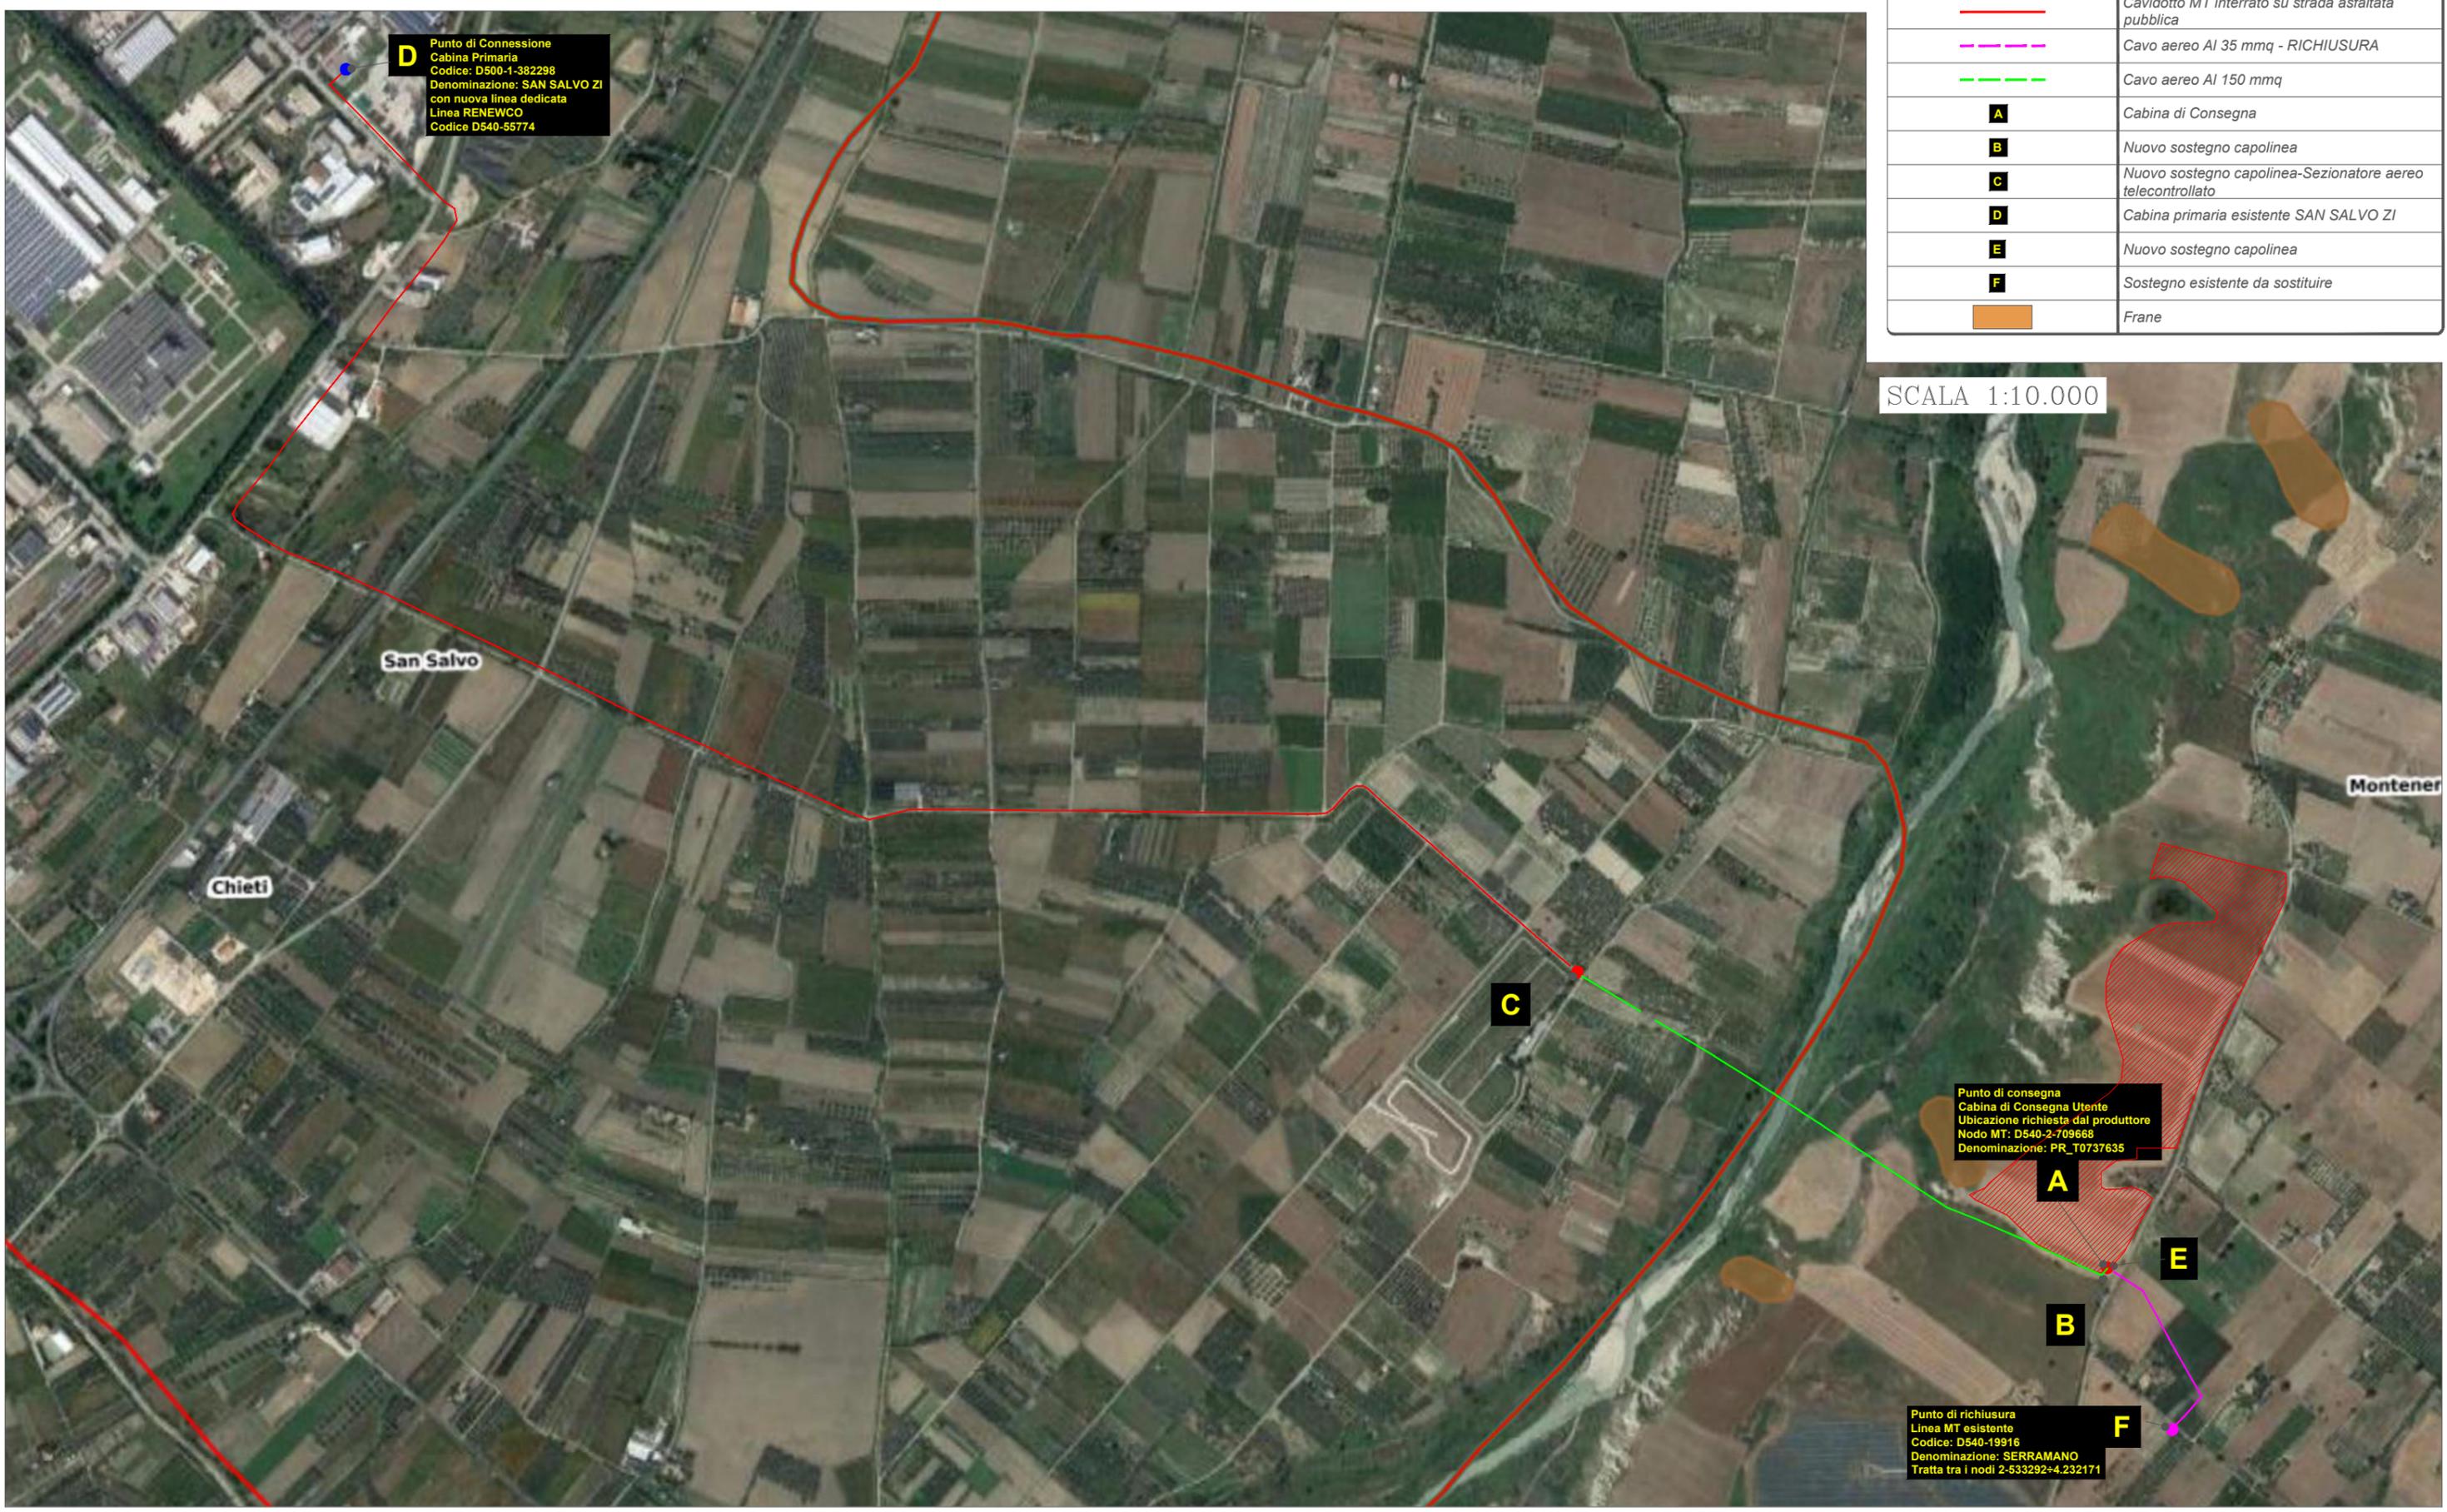

D Punto di Connessione
Cabina Primaria
Codice: D500-1-382298
Denominazione: SAN SALVO ZI
con nuova linea dedicata
Linea RENEWCO
Codice D540-55774

Punto di consegna
Cabina di Consegna Utente
Ubicazione richiesta dal produttore
Nodo MT: D540-2-709668
Denominazione: PR_T0737635

Punto di richiusura
Linea MT esistente
Codice: D540-19916
Denominazione: SERRAMANO
Tratta tra i nodi 2-533292=4.232171

INQUADRAMENTO IMPIANTO SU CARTOGRAFIA IFFI

LEGENDA	
Simbolo	Descrizione
	Impianto Fotovoltaico CR 238688157
	Cavidotto MT interrato su strada asfaltata pubblica
	Cavo aereo AI 35 mmq - RICHIUSURA
	Cavo aereo AI 150 mmq
A	Cabina di Consegna
B	Nuovo sostegno capolinea
C	Nuovo sostegno capolinea-Sezionatore aereo telecomandato
D	Cabina primaria esistente SAN SALVO ZI
E	Nuovo sostegno capolinea
F	Sostegno esistente da sostituire

D Punto di Connessione
Cabina Primaria
Codice: D500-1-382298
Denominazione: SAN SALVO ZI
con nuova linea dedicata
Linea RENEWCO
Codice D540-55774


SCALA 1:10.000

Legenda

- Progetto_IFFI_WMS_public**
- Italian_Landslide_Inventory
- IFFI_Punto_identificativo_frana
 - Scheda_frane_1_livello
 - Scheda_frane_2_livello
 - Scheda_frane_3_livello
 - IFFI_Frane_Lineari
 -
 - IFFI_Frane
 - n.d.
 - Crollo_ribaltamento
 - Scivolamento_rotazionale_traslativo
 - Espansione
 - Colamento_lento
 - Colamento_rapido
 - Sprofondamento
 - Complesso
 - IFFI_Aree_frane_diffuse
 - Aree_soggette_crolli_ribaltamenti_diffusi
 - Aree_soggette_sprofondamenti_diffusi
 - Aree_soggette_frane_superficiali_diffusi
 - IFFI_DGPV
 -

Punto di consegna
Cabina di Consegna Utente
Ubicazione richiesta dal produttore
Nodo MT: D540-2-709668
Denominazione: PR_T0737635

Punto di richiusura
Linea MT esistente
Codice: D540-19916
Denominazione: SERRAMANO
Tratta tra i nodi 2-833292-4.232171

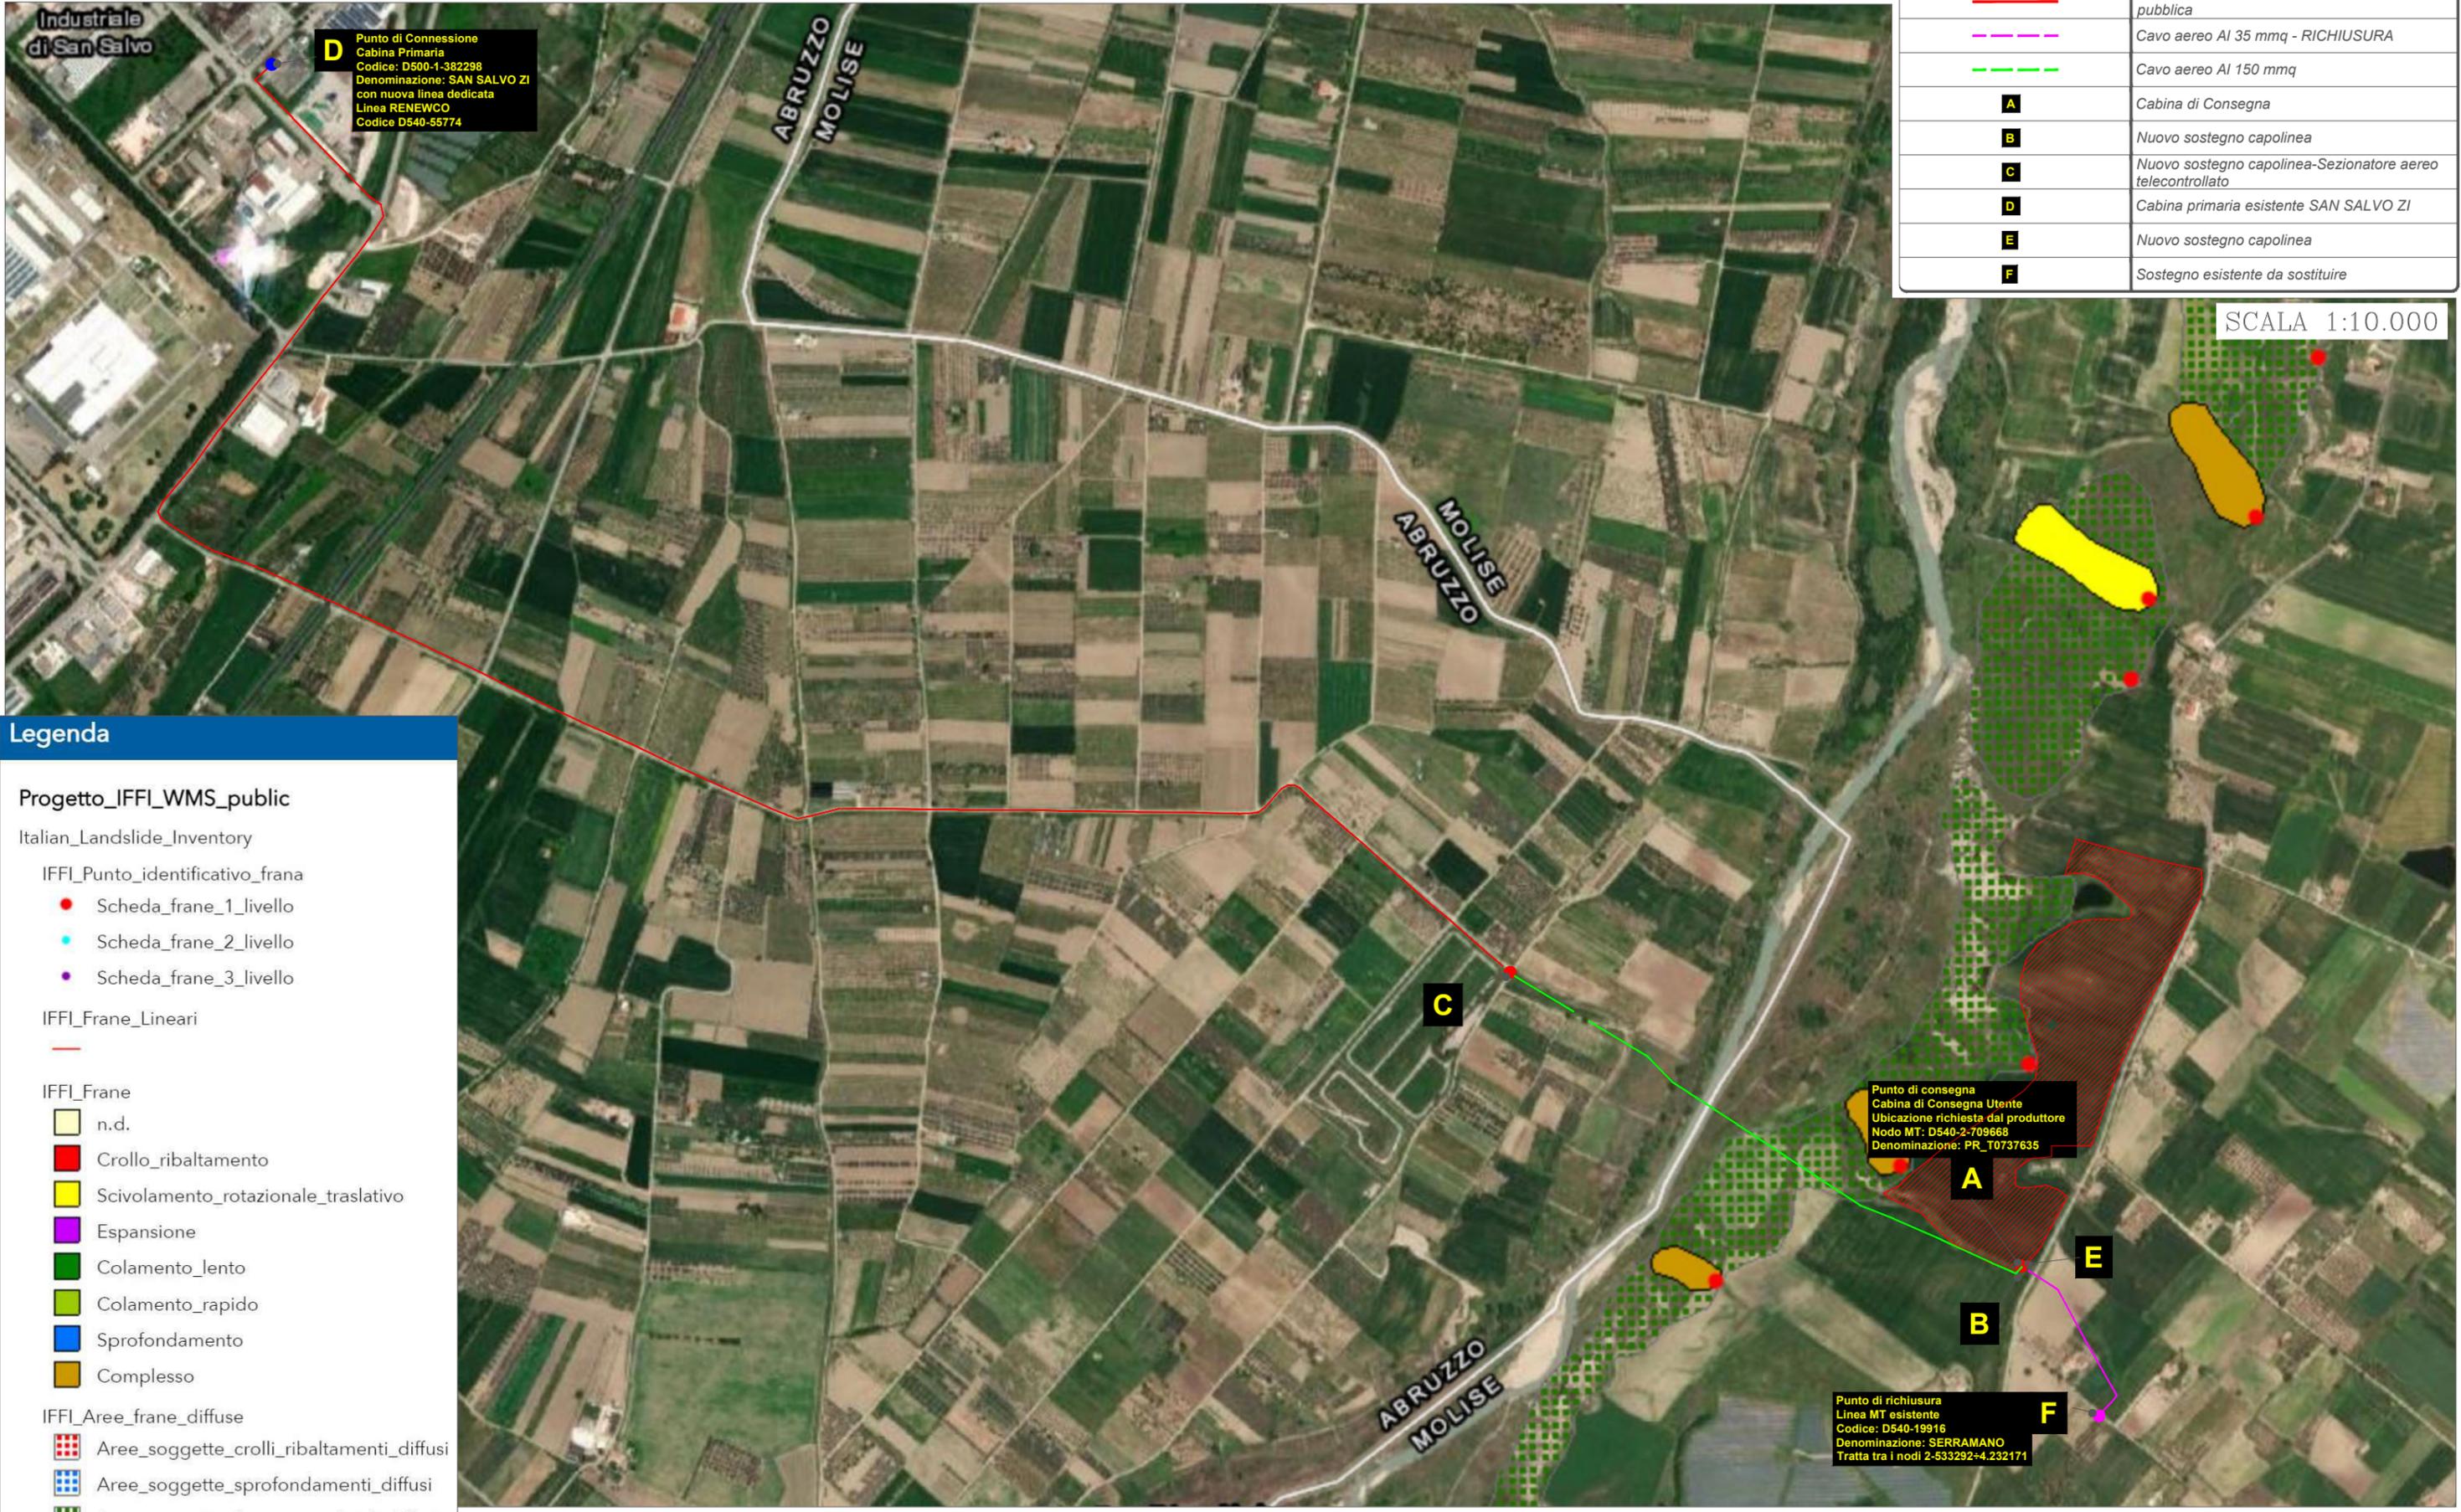

INQUADRAMENTO IMPIANTO SU
CARTOGRAFIA ISPRA

LEGENDA	
Simbolo	Descrizione
	Impianto Fotovoltaico CR 238688157
	Cavidotto MT interrato su strada asfaltata pubblica
	Cavo aereo AI 35 mmq - RICHIUSURA
	Cavo aereo AI 150 mmq
A	Cabina di Consegna
B	Nuovo sostegno capolinea
C	Nuovo sostegno capolinea-Sezionatore aereo telecomandato
D	Cabina primaria esistente SAN SALVO ZI
E	Nuovo sostegno capolinea
F	Sostegno esistente da sostituire

SCALA 1:10.000

D Punto di Connessione
Cabina Primaria
Codice: D500-1-382298
Denominazione: SAN SALVO ZI
con nuova linea dedicata
Linea RENEWCO
Codice D540-55774

Punto di consegna
Cabina di Consegna Utente
Ubicazione richiesta dal produttore
Nodo MT: D540-2-709668
Denominazione: PR_T0737635

Punto di richiusura
Linea MT esistente
Codice: D540-19916
Denominazione: SERRAMANO
Tratta tra i nodi 2-533292+4.232171

Legenda

Pericolosità Idrogeologica

Pericolosità frane



- Molto elevata P4
- Elevata P3
- Media P2
- Moderata P1
- Aree di Attenzione AA

Pericolosità idraulica

- Scenario P3
- Scenario P2
- Scenario P1



INQUADRAMENTO IMPIANTO SU
CARTOGRAFIA RETE NATURA 2000

LEGENDA	
Simbolo	Descrizione
	Impianto Fotovoltaico CR 238688157
	Cavidotto MT interrato su strada asfaltata pubblica
	Cavo aereo AI 35 mmq - RICHIUSURA
	Cavo aereo AI 150 mmq
A	Cabina di Consegna
B	Nuovo sostegno capolinea
C	Nuovo sostegno capolinea-Sezionatore aereo telecontrollato
D	Cabina primaria esistente SAN SALVO ZI
E	Nuovo sostegno capolinea
F	Sostegno esistente da sostituire

SCALA 1:10.000


D
Punto di consegna
Cabina Primaria
Codice: D500-1-382298
Denominazione: SAN SALVO ZI
con nuova linea dedicata
Linea RENEWCO
Codice D540-55774

Punto di consegna
Cabina di Consegna Utente
Ubicazione richiesta dal produttore
Nodo MT: D540-2-709668
Denominazione: PR_T0737635

Punto di richiusura
Linea MT esistente
Codice: D540-19916
Denominazione: SERRAMANO
Tratta tra i nodi 2-533292-4.232171

Habitats Directive Sites (pSCI, SCI or SAC)

Foce Trigno - Marina di Petacciato (SiteCode: IT7228221)
Area: 747,11 ha
Dataset year: 2019

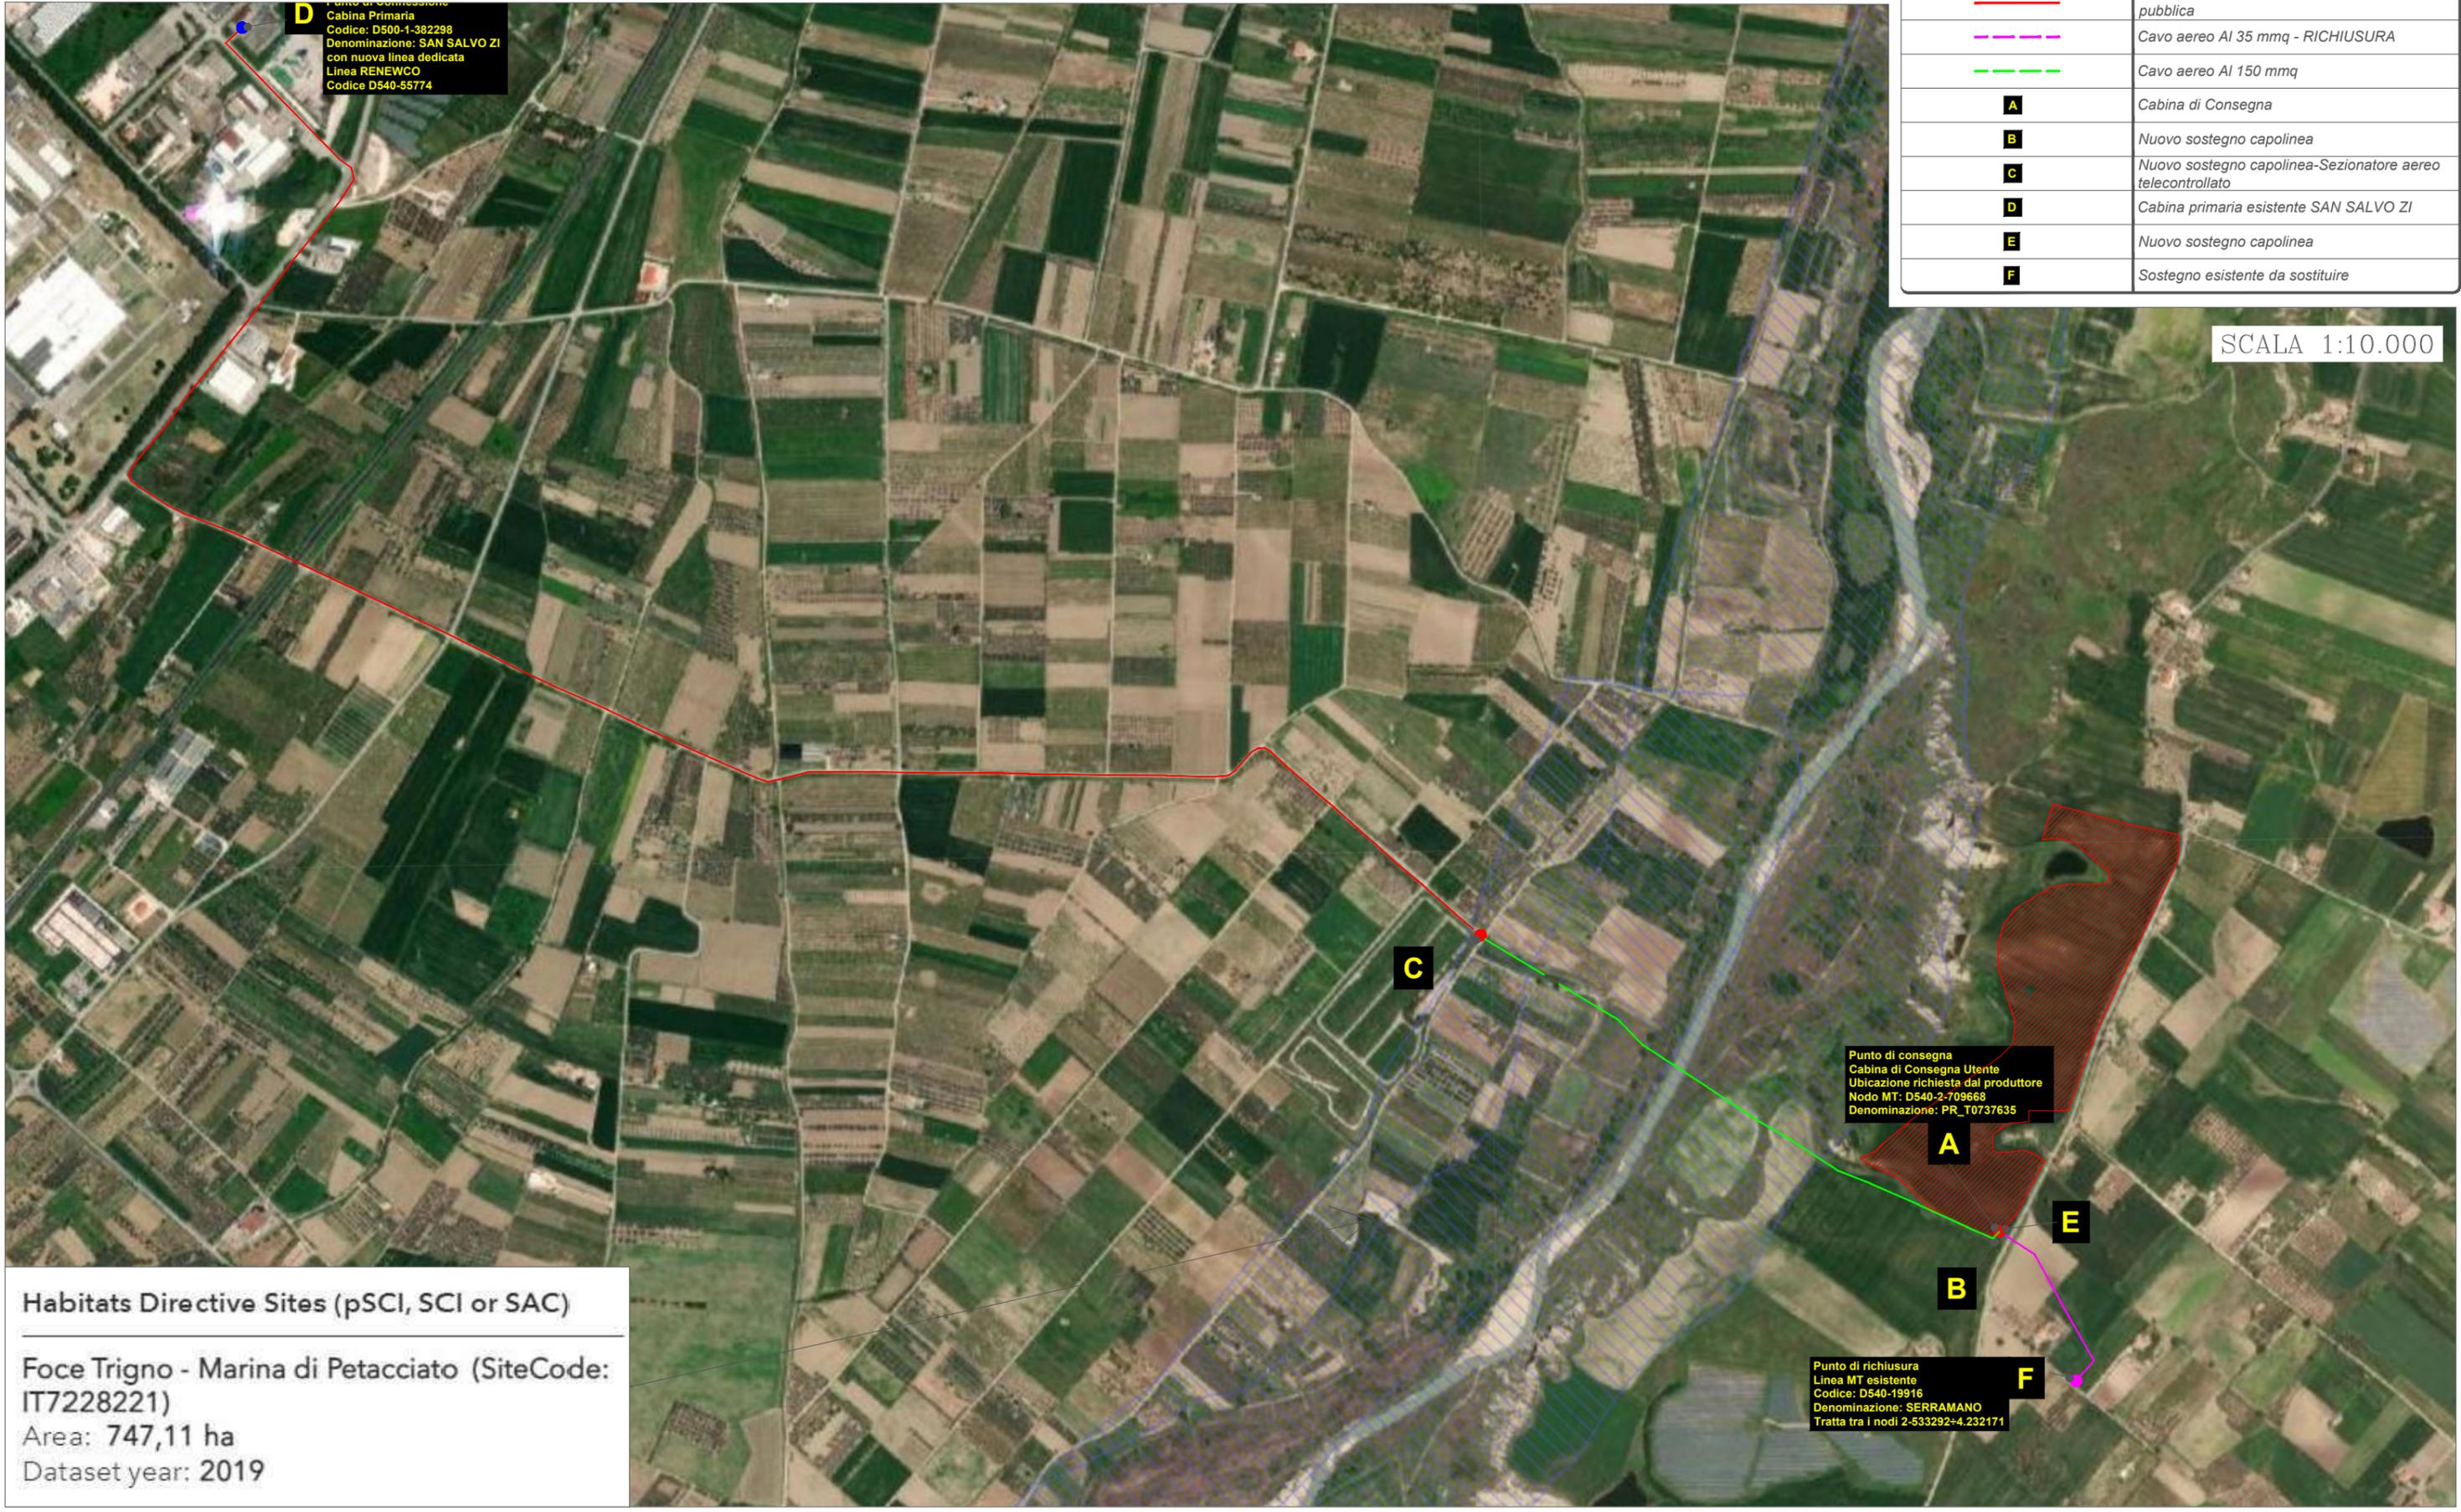

INQUADRAMENTO IMPIANTO SU RISCHIO ALLUVIONE

LEGENDA	
Simbolo	Descrizione
	Impianto Fotovoltaico CR 238688157
	Cavidotto MT interrato su strada asfaltata pubblica
	Cavo aereo AI 35 mmq - RICHIUSURA
	Cavo aereo AI 150 mmq
	Cabina di Consegna
	Nuovo sostegno capolinea
	Nuovo sostegno capolinea-Sezionatore aereo telecomandato
	Cabina primaria esistente SAN SALVO ZI
	Nuovo sostegno capolinea
	Sostegno esistente da sostituire
	Rischio Molto Elevato
	Rischio Elevato
	Rischio Medio
	Rischio Moderato
	Rischio Nullo

D Punto di Connessione
Cabina Primaria
Codice: D500-1-382298
Denominazione: SAN SALVO ZI
con nuova linea dedicata
Linea RENEWCO
Codice D540-55774

SCALA 1:10.000

San Salvo

Chieti

Montenero di Bisaccia

Punto di consegna
Cabina di Consegna Utente
Ubicazione richiesta dal produttore
Nodo MT: D540-2-709668
Denominazione: PR_T0737635

Punto di richiusura
Linea MT esistente
Codice: D540-19916
Denominazione: SERRAMANO
Tratta tra i nodi 2-533292-4.232171

C

A


B

E

F

INQUADRAMENTO IMPIANTO SU RISCHIO FRANE

LEGENDA	
Simbolo	Descrizione
	Impianto Fotovoltaico CR 238688157
	Cavidotto MT interrato su strada asfaltata pubblica
	Cavo aereo AI 35 mmq - RICHIUSURA
	Cavo aereo AI 150 mmq
	Cabina di Consegna
	Nuovo sostegno capolinea
	Nuovo sostegno capolinea-Sezionatore aereo telecontrollato
	Cabina primaria esistente SAN SALVO ZI
	Nuovo sostegno capolinea
	Sostegno esistente da sostituire
	Rischio Molto Elevato
	Rischio Elevato
	Rischio Medio
	Rischio Moderato
	Rischio Nullo

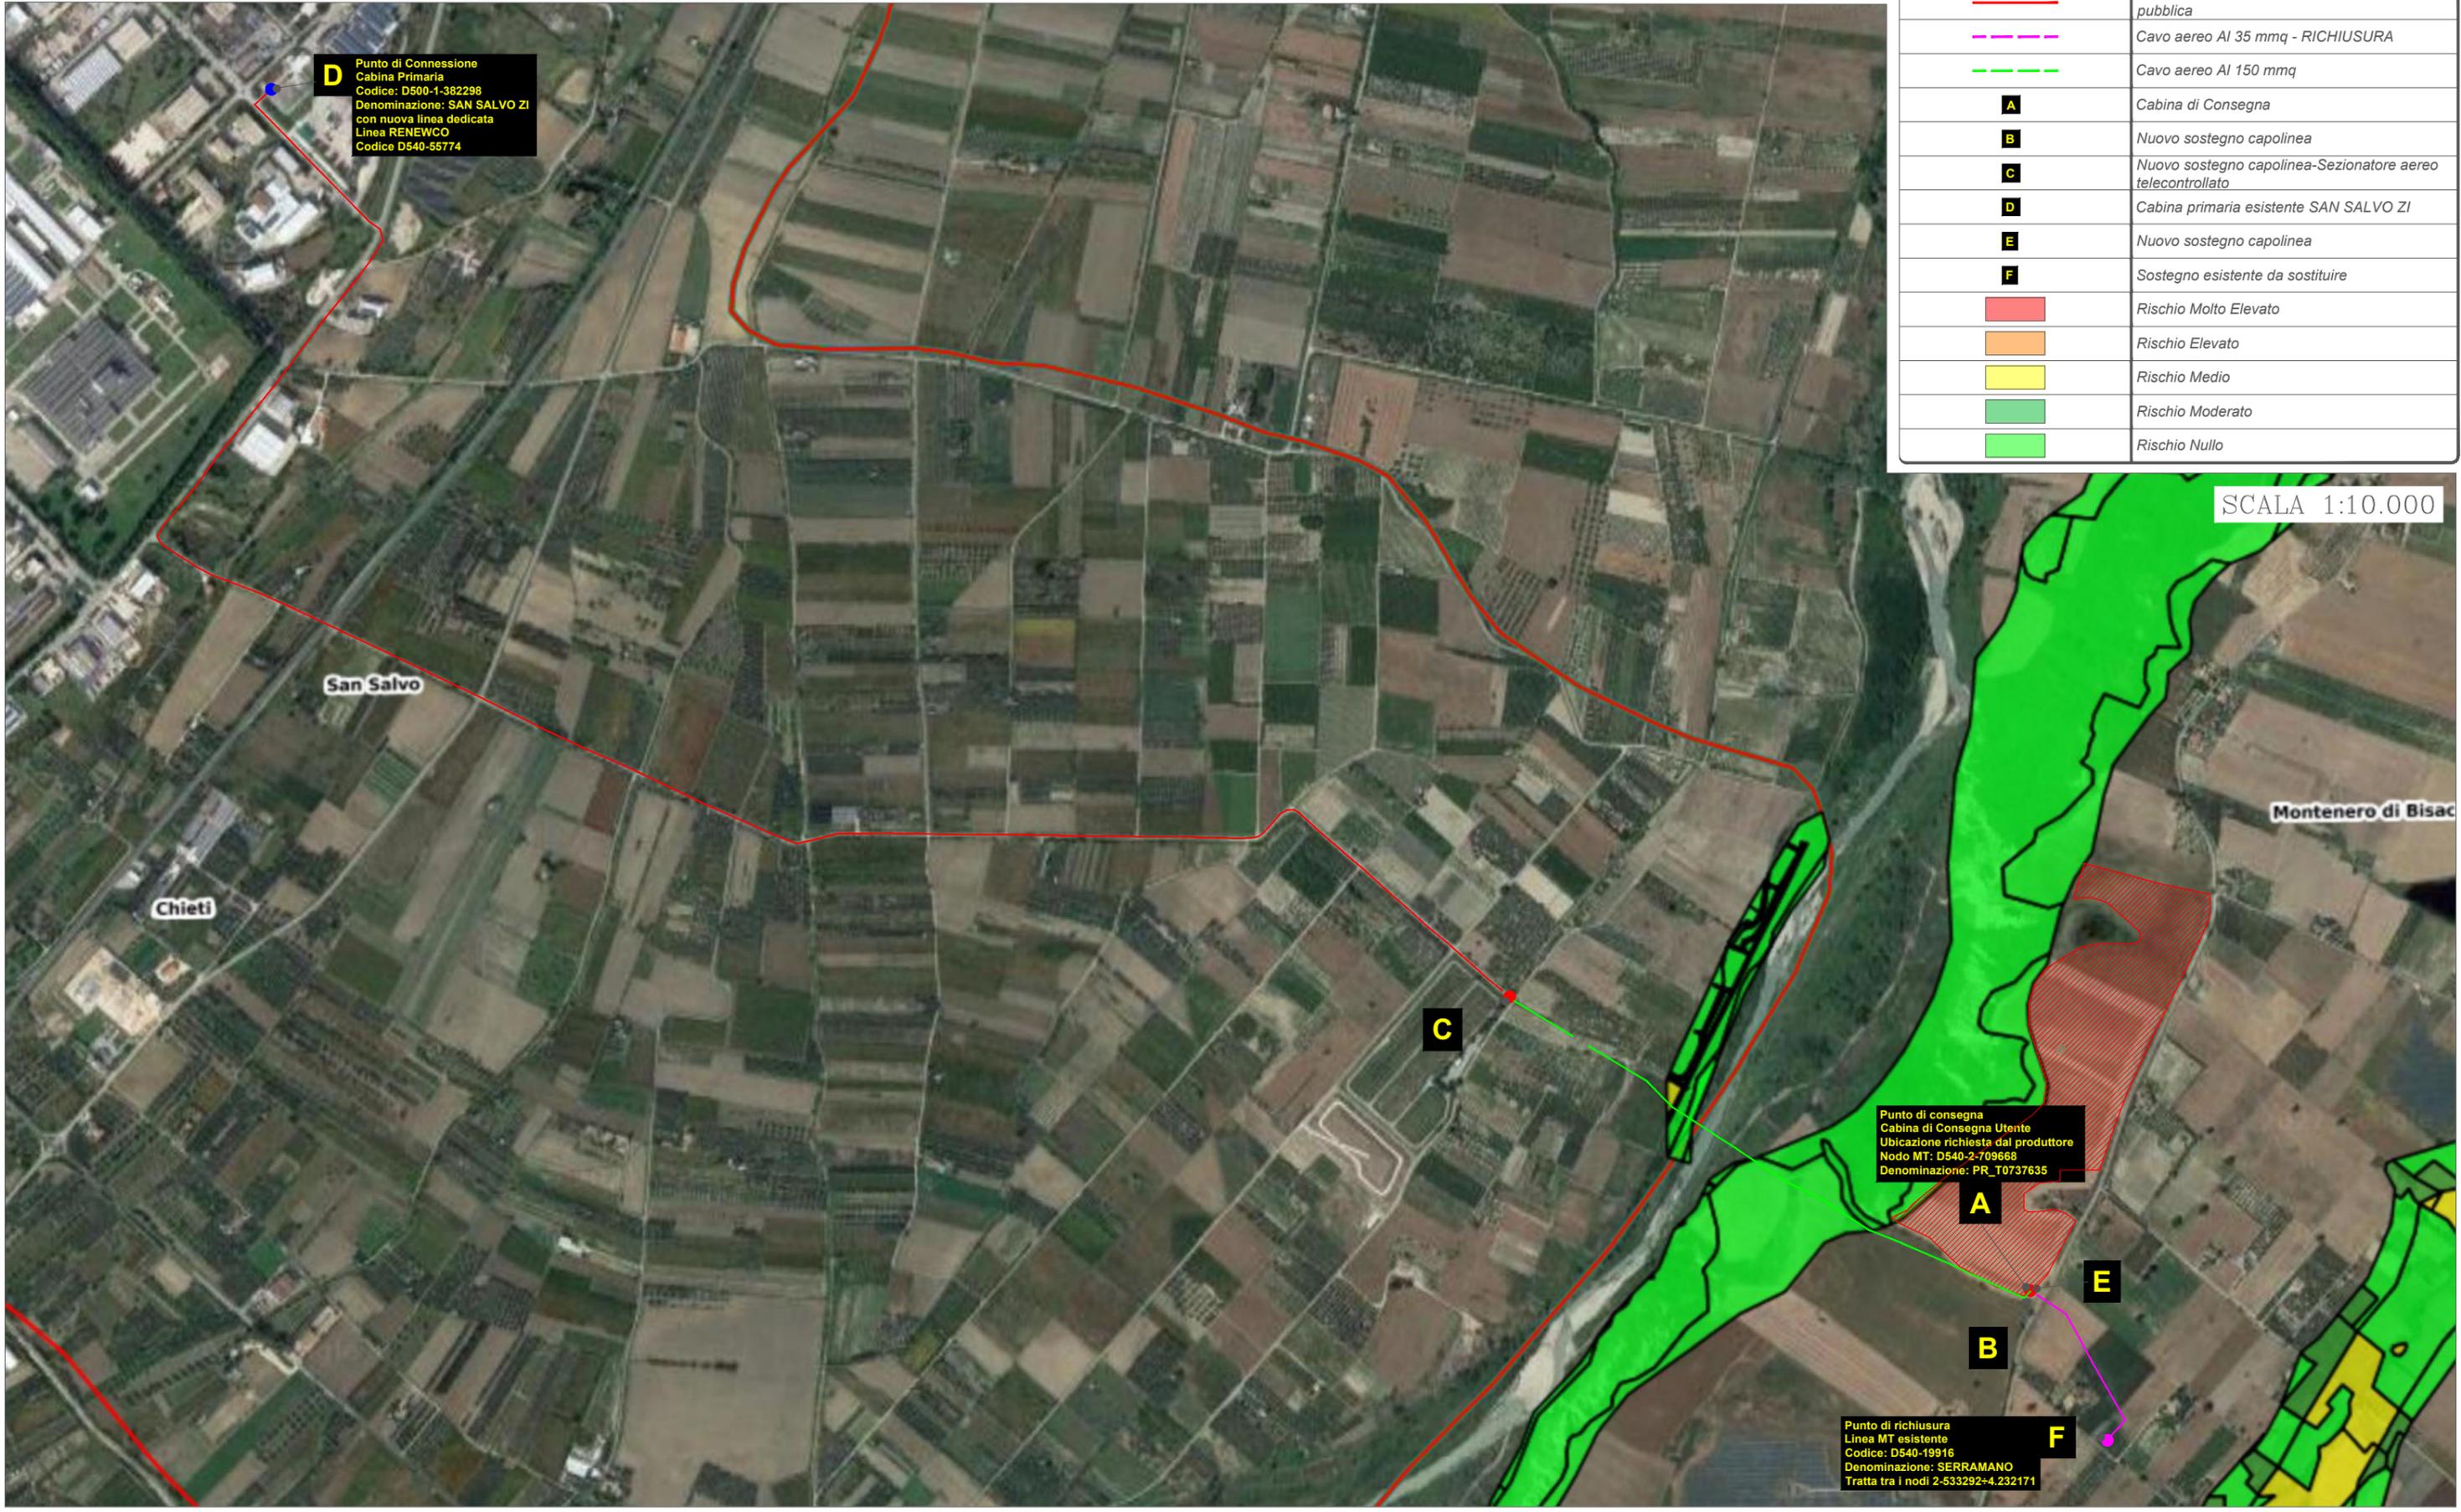

D Punto di Connessione
Cabina Primaria
Codice: D500-1-382298
Denominazione: SAN SALVO ZI
con nuova linea dedicata
Linea RENEWCO
Codice D540-55774

Punto di consegna
Cabina di Consegna Utente
Ubicazione richiesta dal produttore
Nodo MT: D540-2-709688
Denominazione: PR_T0737635

Punto di richiusura
Linea MT esistente
Codice: D540-19916
Denominazione: SERRAMANO
Tratta tra i nodi 2-533292+4.232171

SCALA 1:10.000

