

ANTE INTERVENTO



Vista da PV7 (SS106)

Distanza focale 5mm  
Apertura max 1,83  
lunghezza focale 25 mm


POST INTERVENTO



Vista da PV7 (SS106)

Distanza focale 5mm  
Apertura max 1,83  
lunghezza focale 25 mm

PUNTI DI PRESA

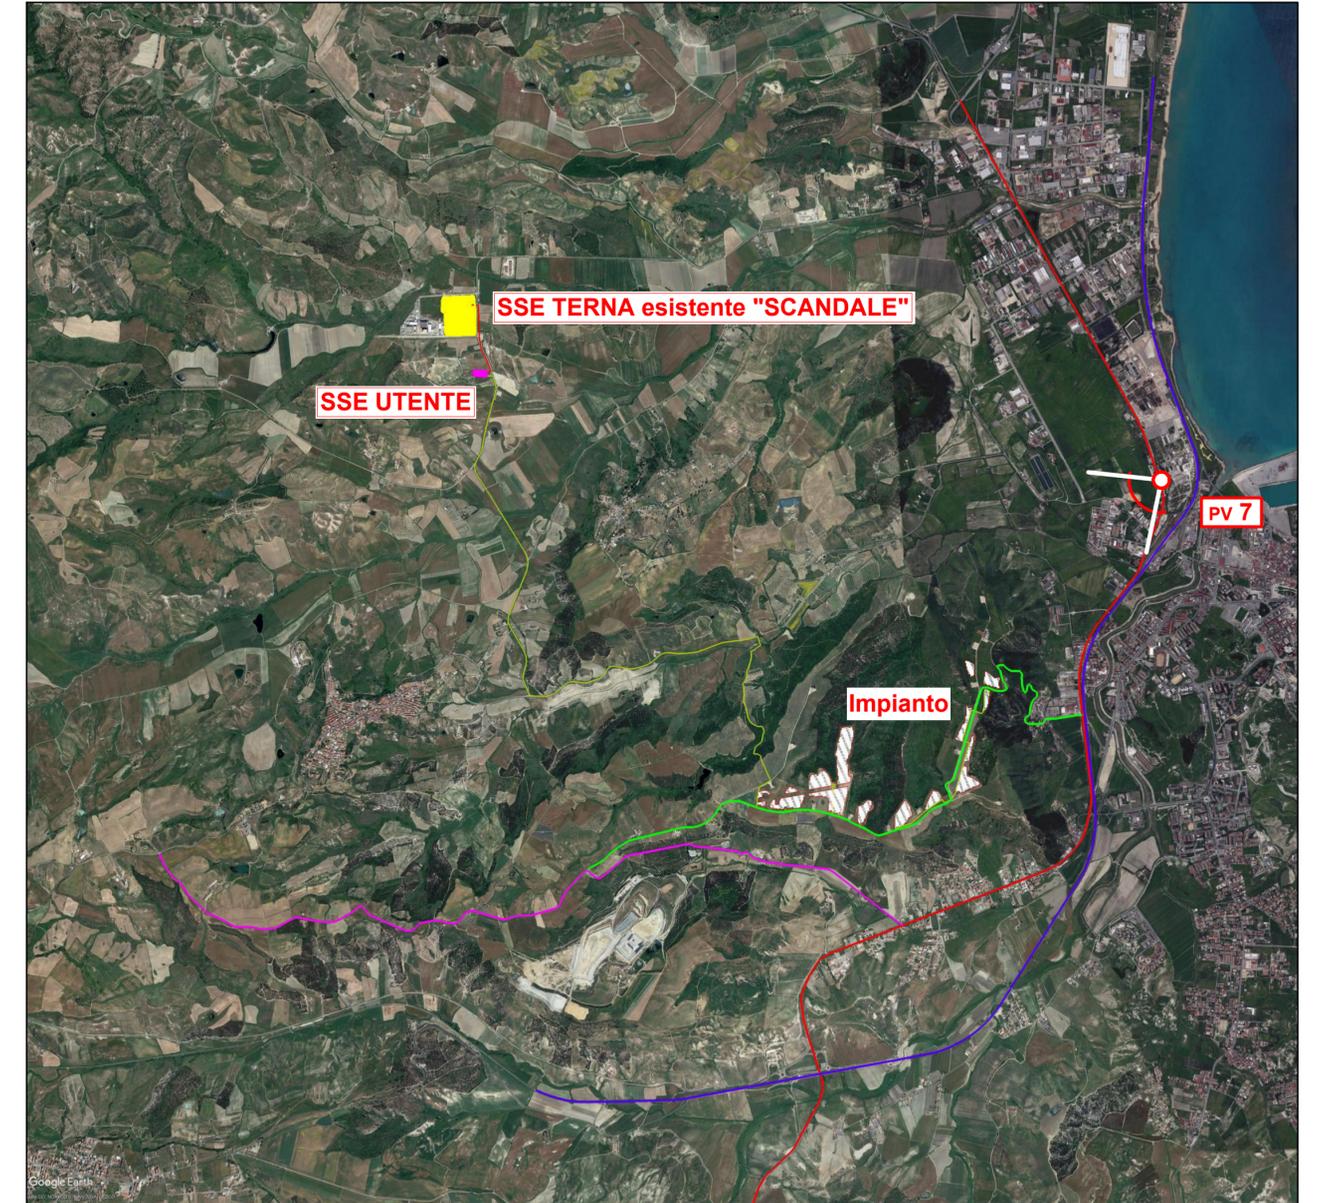

strada SS106      ferrovia



Progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico e opere connesse nei comuni di Crotona (KR) e Scandale (KR) denominato S. Biagio

Elaborato: Fotoinserimenti: SS106 PV7	Numero foglio 1/1			
IDENTIFICAZIONE ELABORATO				
Livello progettazione	Codice elaborato	Data	Scala	REV.
Definitivo	SNBSIAT39-00	14/10/2021		00
Società: Genera S.r.l.				

Partnered by: