

I miei dati

I miei servizi

Gestione anagrafica

Gestione richieste di connessione

- Visualizza pratiche
- Nuova richiesta di connessione
- Cambio Titolare Pratica

Gestione Mercato della Capacità

Gestione Eventi Societari

I miei contatti

Notizie

Link di Interesse

FAQ

Documenti e Manuali

Sistemi Legacy

Le mie notizie

Generale

21/10/21

Modalità operative per richiedere il nuovo standard di connessione al livello di tensione 36 kV per gli impianti di produzione con potenza fino a 100 MW che si connettono alla RTN

Visualizza Richieste di connessione

Lista richieste di connessione

Cod.	Stato pratica	Tipologia	KVA	Regione	Provincia	Comune	Località	Accedi	Stato avanzamento
202002225	STMG Accettato	Solare	65000	FRIULI	UDINE	TRIVIGNANO UDINESE		Pratica	Altre Funzioni

Sei in: I miei servizi &gt; Gestione richieste di connessione &gt; Visualizza pratiche

 Menu ☰

I miei dati

I miei servizi

Gestione anagrafica

Gestione richieste di connessione

- **Visualizza pratiche**
- Nuova richiesta di connessione
- Cambio Titolare Pratica

Gestione Mercato della Capacità

Gestione Eventi Societari

I miei contatti

Notizie

Link di Interesse

FAQ

Documenti e Manuali

Sistemi Legacy

 Le mie notizie ☰

 Generale ☰

21/1/021

Modalità operative per richiedere il nuovo standard di connessione al livello di tensione 36 KV per gli impianti di produzione con potenza fino a 100 MW che si connettono alla RTN

 Notizie Terna ☰


Top News

03/07/19

Razionalizzazione rete elettrica nei comuni del novarese: Terna incontra i cittadini a Oleggio e presenta la nuova linea in cavo interrato

## Visualizza Richieste di connessione

Torna alla lista delle richieste

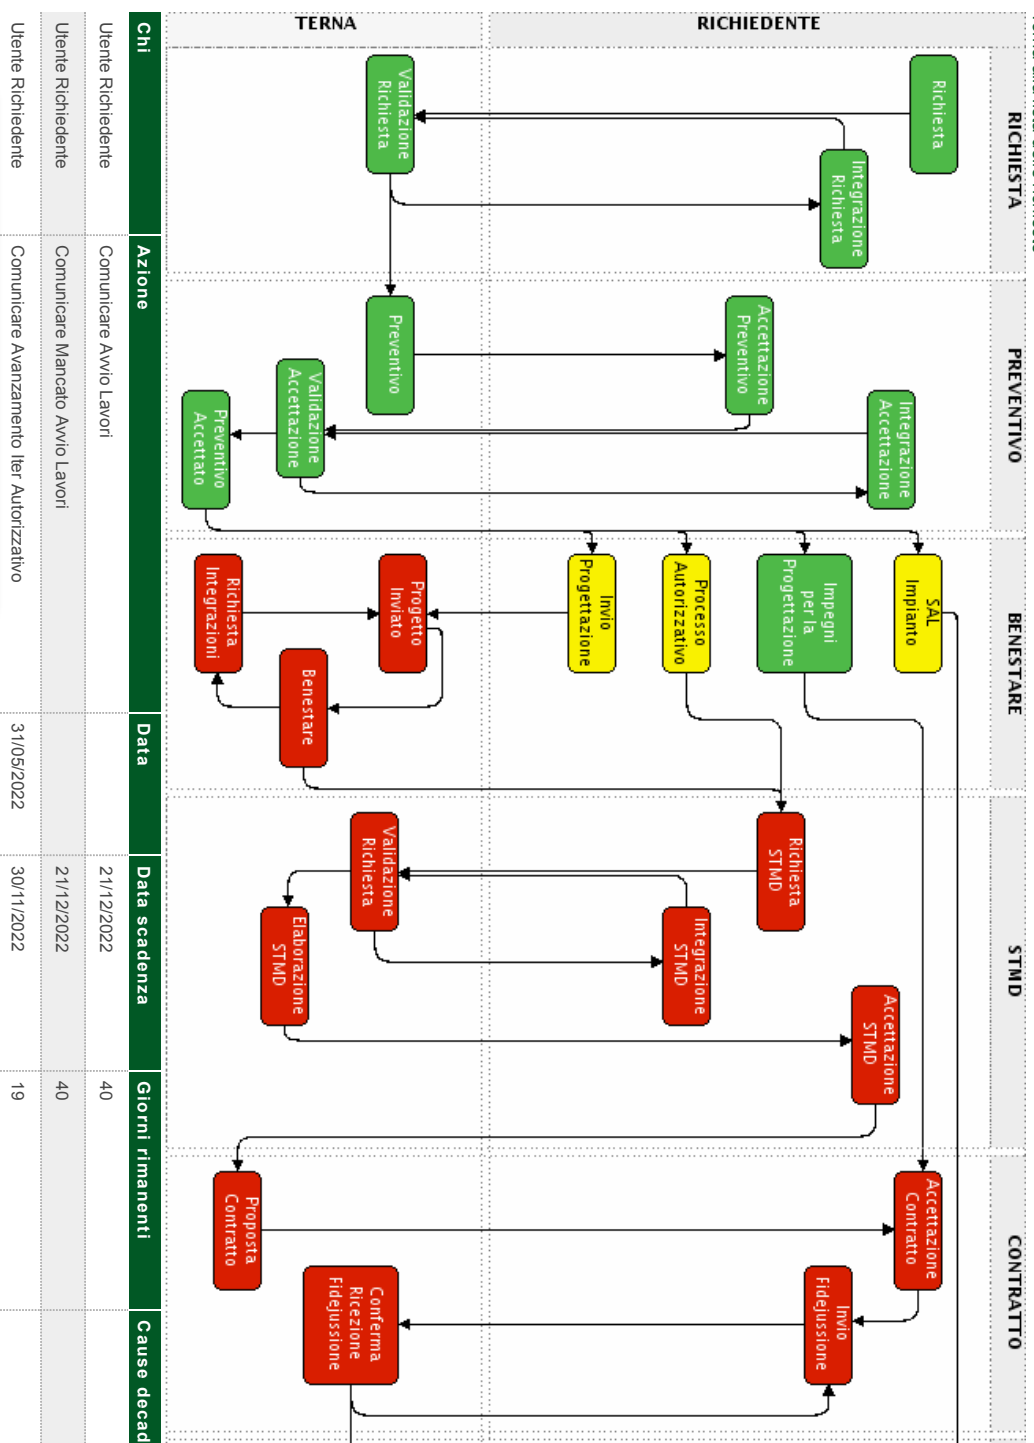

Data accettazione preventivo 21/06/2021

## Altre Funzioni

[Torna alla lista delle richieste](#)

[Pratica](#)

[Rinuncia alla richiesta](#)

[Richiesta riesame o revisione pratica](#)

[Richiesta riesame pratica 36 KV](#)

[Cambia Referente Pratica](#)

**28/06/19**

Riassetto rete elettrica in Val di Isarco per connessione BBT: Tema e la provincia di Bolzano avviano gli incontri con i cittadini

**24/06/19**

Riassetto della rete elettrica nella provincia di Teramo: Tema incontra i cittadini di Atri

### Operatori Elettrici - Ultima Ora

**08/04/16**

Avviso ai Clienti finali AAT-AT

**04/07/16**

Avviso agli Utenti AT

**17/10/17**

Avviso UDP - comunicazione dati di conguaglio dei corrispettivi DISP\_BT e Salvaguardia

> [Web Magazine](#)

> [www.terna.it](#)

Order reference:	<b>W0242026715260302100000105</b>	Date/Time:	<b>15.06.2021 18:08:29</b>
Applicant account:	<b>IT53C0306911619100000007715-EUR-ELLOMAY SOLAR ITALY EIGHT SRL</b>		
Company Name:	<b>ELLOMAY SOLAR ITALY EIGHT SRL</b>	SIA/CUC Code:	<b>CM433/1712569X</b>
Import file options:	<b>W</b>	Status:	<b>Received</b>
Type:	<b>Credit transfer</b>	Execution date:	<b>15.06.2021</b>
Total amount:	<b>32.497,14 EUR</b>	Instr.No.:	<b>1</b>
Paym. method:	<b>TRA - SEPA transfer instructions with outcome to Applicant</b>		

**XML outcome**

Message type	-	Outcome reason	-
Original file name	-	Status Date:	-
Date/time last msg	-		
Reason	-		

**Outcome of Payment Instruction:**

C.R.O./Reference Code:	-	Status Date:	-
Check number:	-	Check Issue Date:	-
Order Date:	-	Charge Date:	-
Amount of commissions:	-	Amount outgoings:	-
Amount of penalties:	-		

**Transfers and further reports:**

Anomaly Reported: -

**Disposition data:**

Creation Date	<b>15.06.2021</b>	Amount to be transferred	<b>32,497.14 EUR</b>
Execution Date	<b>15.06.2021</b>		
Transfer Type	<b>Credit Transfer</b>	Payment finality	<b>CASH - Generic payment</b>
Commissions Type	<b>SLEV - Each one pays his/her part</b>	How to pay	<b>TRA - SEPA transfer</b>

Urgent **NO**  
Instant Bank Transfer **NO**

Beneficiary	<b>Terna S.p.A</b>		
Tax Identification	-		
Physical Person	-		
Beneficiary Account	<b>IT14K0569603211000005335X04</b>	SWIFT Code	<b>POSOIT22ROM</b>
CBI code type and CBI code must be given a value together	-	Code	-
Outcome recipient	-		
CUC	-	Sia	-

Identification End to End **D0G6GEIFCM43316237731635540.9175964**

Other Charges - Funding - Expiration Date -

Additional information (max 140 characters) **Cod prat. 202002225 Versamento 30 del corrispettivo connessione impianto fotovoltaico da 65 MW situato a Trivignano Udinese (UD)**