


STRALCIO PLANIMETRICO 1:2000
 COMUNE DI CESENA - Sez. di CESENA F.243


LEGENDA
 - - - - - METANODOTTO IN PROGETTO
 - - - - - METANODOTTO ESISTENTE

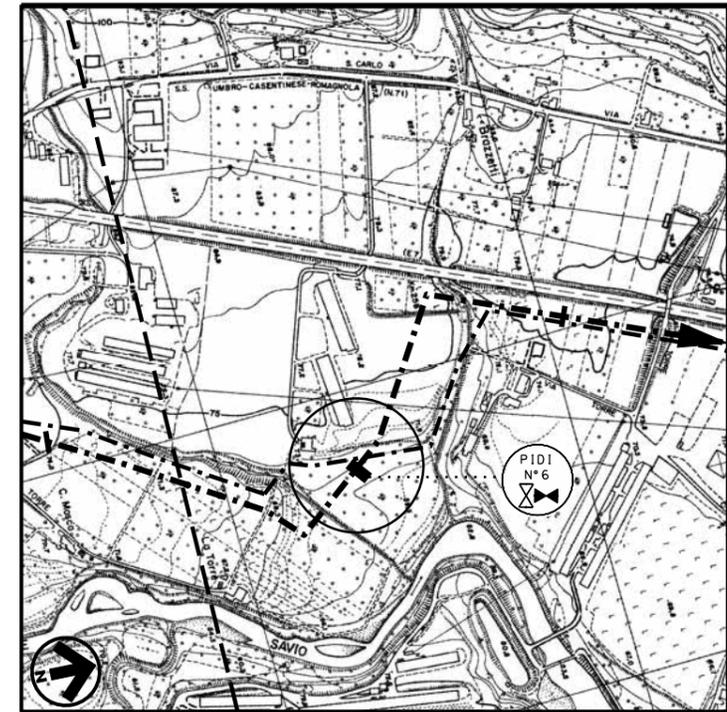

COROGRAFIA 1:10000
 CTR 255113 - CTR 255114

2	16/01/2012	AGGIORNAMENTO GENERALE	RICCI	CASATI	SABBATINI
1	31/01/2005	INSERITO STRALCIO PLANIMETRICO	BENNI	CASATI	MATTEUCCI
0	14/01/2005	EMISSIONE	BENNI	CASATI	MATTEUCCI
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
			PROGETTISTA Snamprogetti		
COMMESSA 663100			UNITA' N. 000		
METANODOTTO SESTINO - MINERBIO DN 1200 (48") P 75 bar			DIS. N. LC-D-83365		
Punto di intercettazione di derivazione importante PIDi n. 6 Loc. San Carlo			REVISIONE 2		
			FG.	1	DI 3
			SCALA		

DISEGNI DI RIFERIMENTO	N.

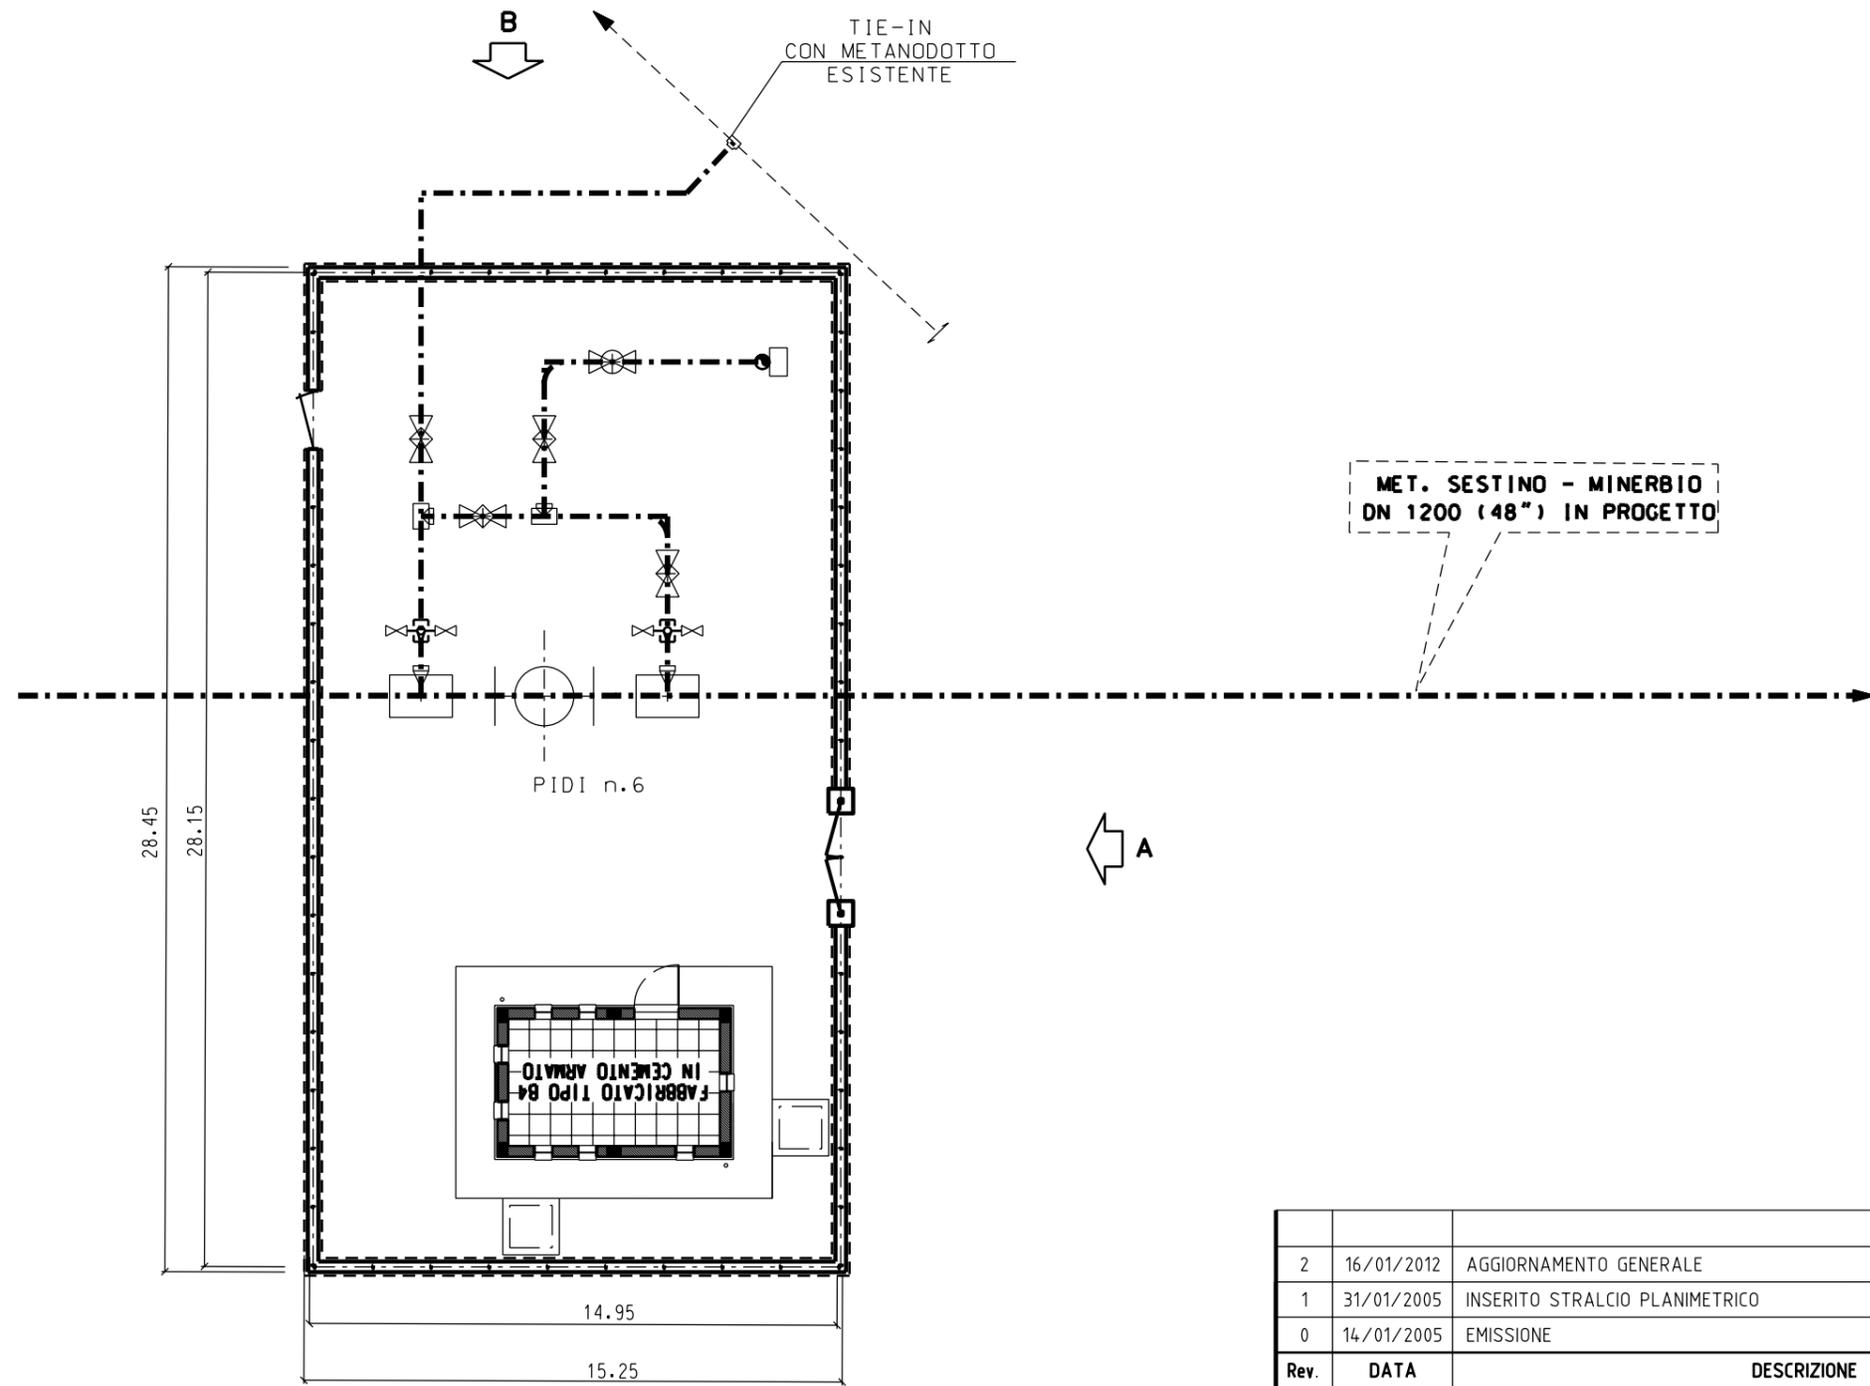


LEGENDA

- METANODOTTO IN PROGETTO
- - - METANODOTTO ESISTENTE
- BY-PASS



Le misure sono espresse in metri

2	16/01/2012	AGGIORNAMENTO GENERALE	RICCI	CASATI	SABBATINI
1	31/01/2005	INSERITO STRALCIO PLANIMETRICO	BENNI	CASATI	MATTEUCCI
0	14/01/2005	EMISSIONE	BENNI	CASATI	MATTEUCCI
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
			SNAM RETE GAS PROGETTISTA Snamprogetti		
COMMESSA 663100			UNITA' N. 000		
DIS. N. LC-D-83365			REVISIONE 2		
Punto di intercettazione di derivazione importante PIDI n. 6 Loc. San Carlo			FG. 2	DI 3	APPROVATO
SCALA 1:200					

PROSPETTO A

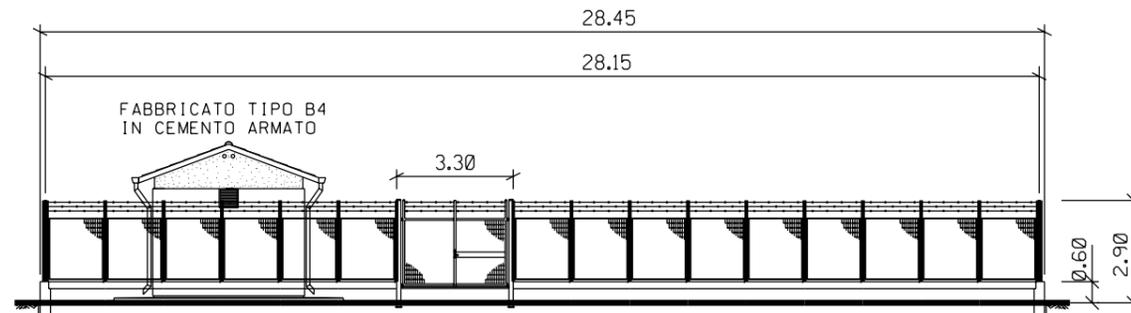

PROSPETTO B

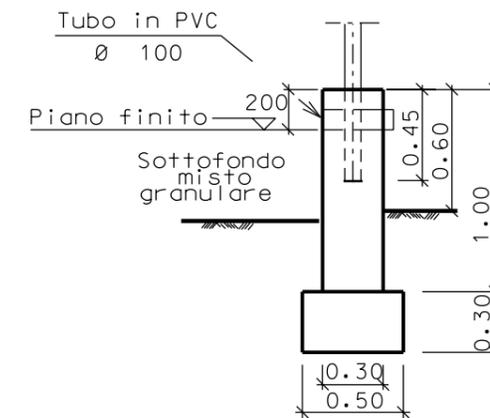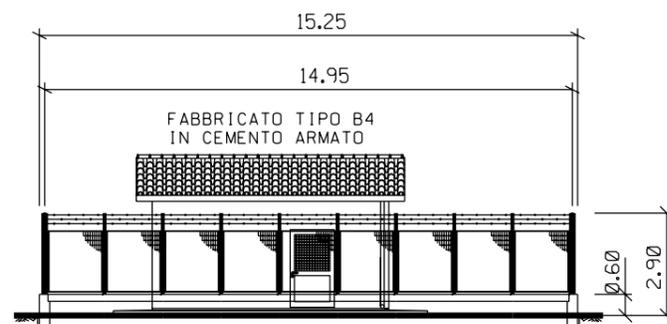

SEZIONE A - A

Le misure sono espresse in metri

2	16/01/2012	AGGIORNAMENTO GENERALE	RICCI	CASATI	SABBATINI
1	31/01/2005	INSERITO STRALCIO PLANIMETRICO	BENNI	CASATI	MATTEUCCI
0	14/01/2005	EMISSIONE	BENNI	CASATI	MATTEUCCI
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
SNAM RETE GAS		Snamprogetti	COMMESSA 663100	UNITA' N. 000	
METANODOTTO SESTINO - MINERBIO DN 1200 (48") P 75 bar			DIS. N. LC-D-83365		
			REVISIONE 2		
Punto di intercettazione di derivazione importante PID1 n. 6 Loc. San Carlo			FG. 3	DI 3	
			SCALA 1:200		