


CARTA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO



**LEGENDA**

- Cavidotto MT
- Cabine di vettoramento
- Impianto Fotovoltaico
- Siti archeologici**
- ubicazione sito
- Rischio archeologico**
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo

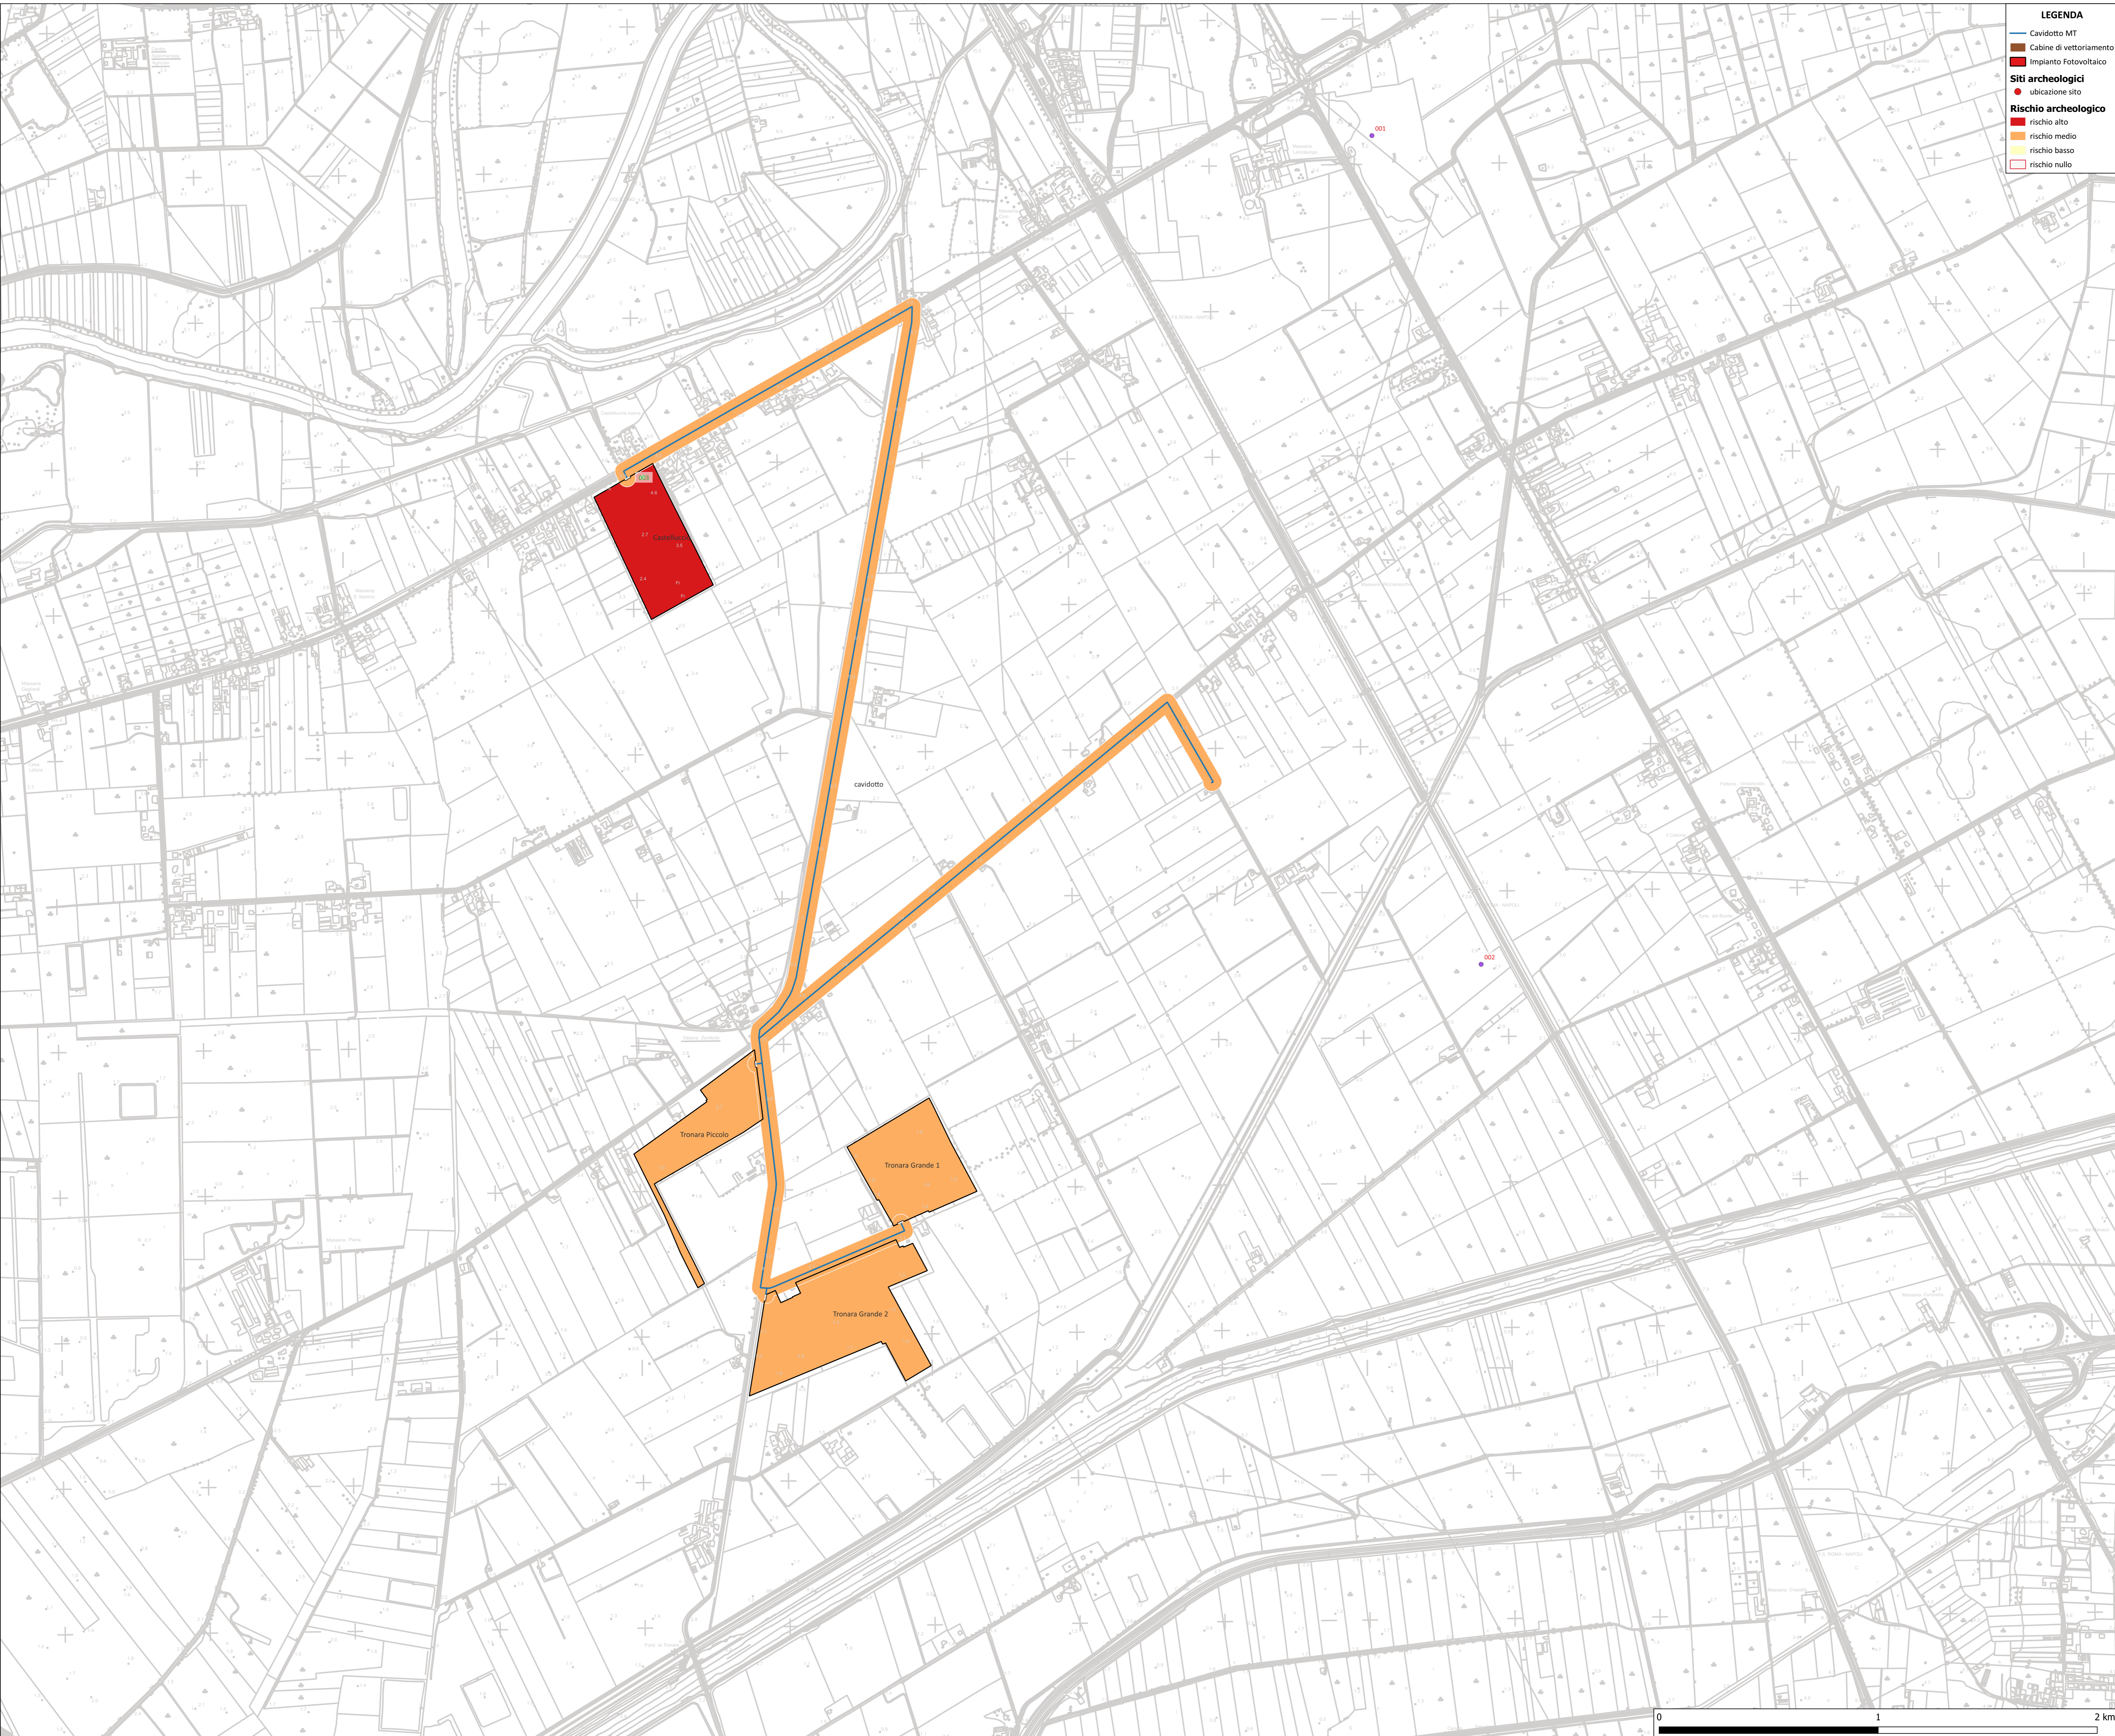

REGIONE CAMPANIA  
 PROVINCIA DI CASERTA  
 COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "LA FOSSA" DELLA POTENZA DI 43.410 kWp - 40.000 KVA


**STARENERGIA** Starenergia srl  
 sede legale Via Francesco Giordani n. 42  
 80012 Napoli  
 P.IVA 05769401216 PEC: [starenergia@pec.it](mailto:starenergia@pec.it)

**CARTA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO**

PROGETTISTI	PROPONENTE	SCALA
Dot.ssa Margherita Di NICOLA via della Torre n.31 - Giugliano in Campania (NA) 80014 P.IVA 0692391210 Iscrizione Elenco IMBACTI n.3170 mail: <a href="mailto:margherita.di.nicola@gmail.com">margherita.di.nicola@gmail.com</a> PEC: <a href="mailto:margherita.di.nicola@pec.it">margherita.di.nicola@pec.it</a> Tel. +39 346 962206	Nova Energia s.r.l. sede legale Via F. Giordani n. 42 80012 Napoli Tel. +39 081 080 1743 Fax +39 081 080 7876 C.F. e P.IVA 0686841219 PEC: <a href="mailto:novenergia@pec.it">novenergia@pec.it</a>	1: 10000  TAVOLA  TDS-10 ALL.04


Redazione e coordinamento: Ing. Roberto Caldara

Rev:	Data: 30/12/2022	Note:
------	------------------	-------

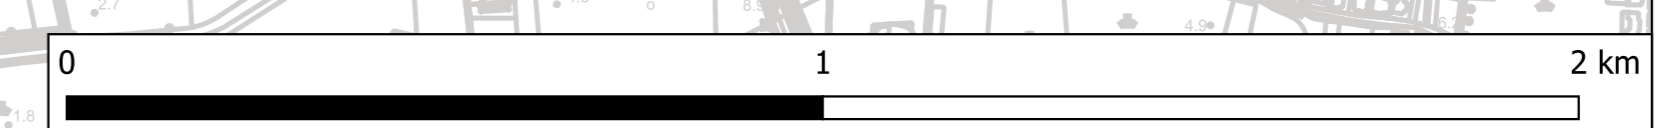




# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-CE\_2022\_00108-MD\_000002 - area Castelluccio

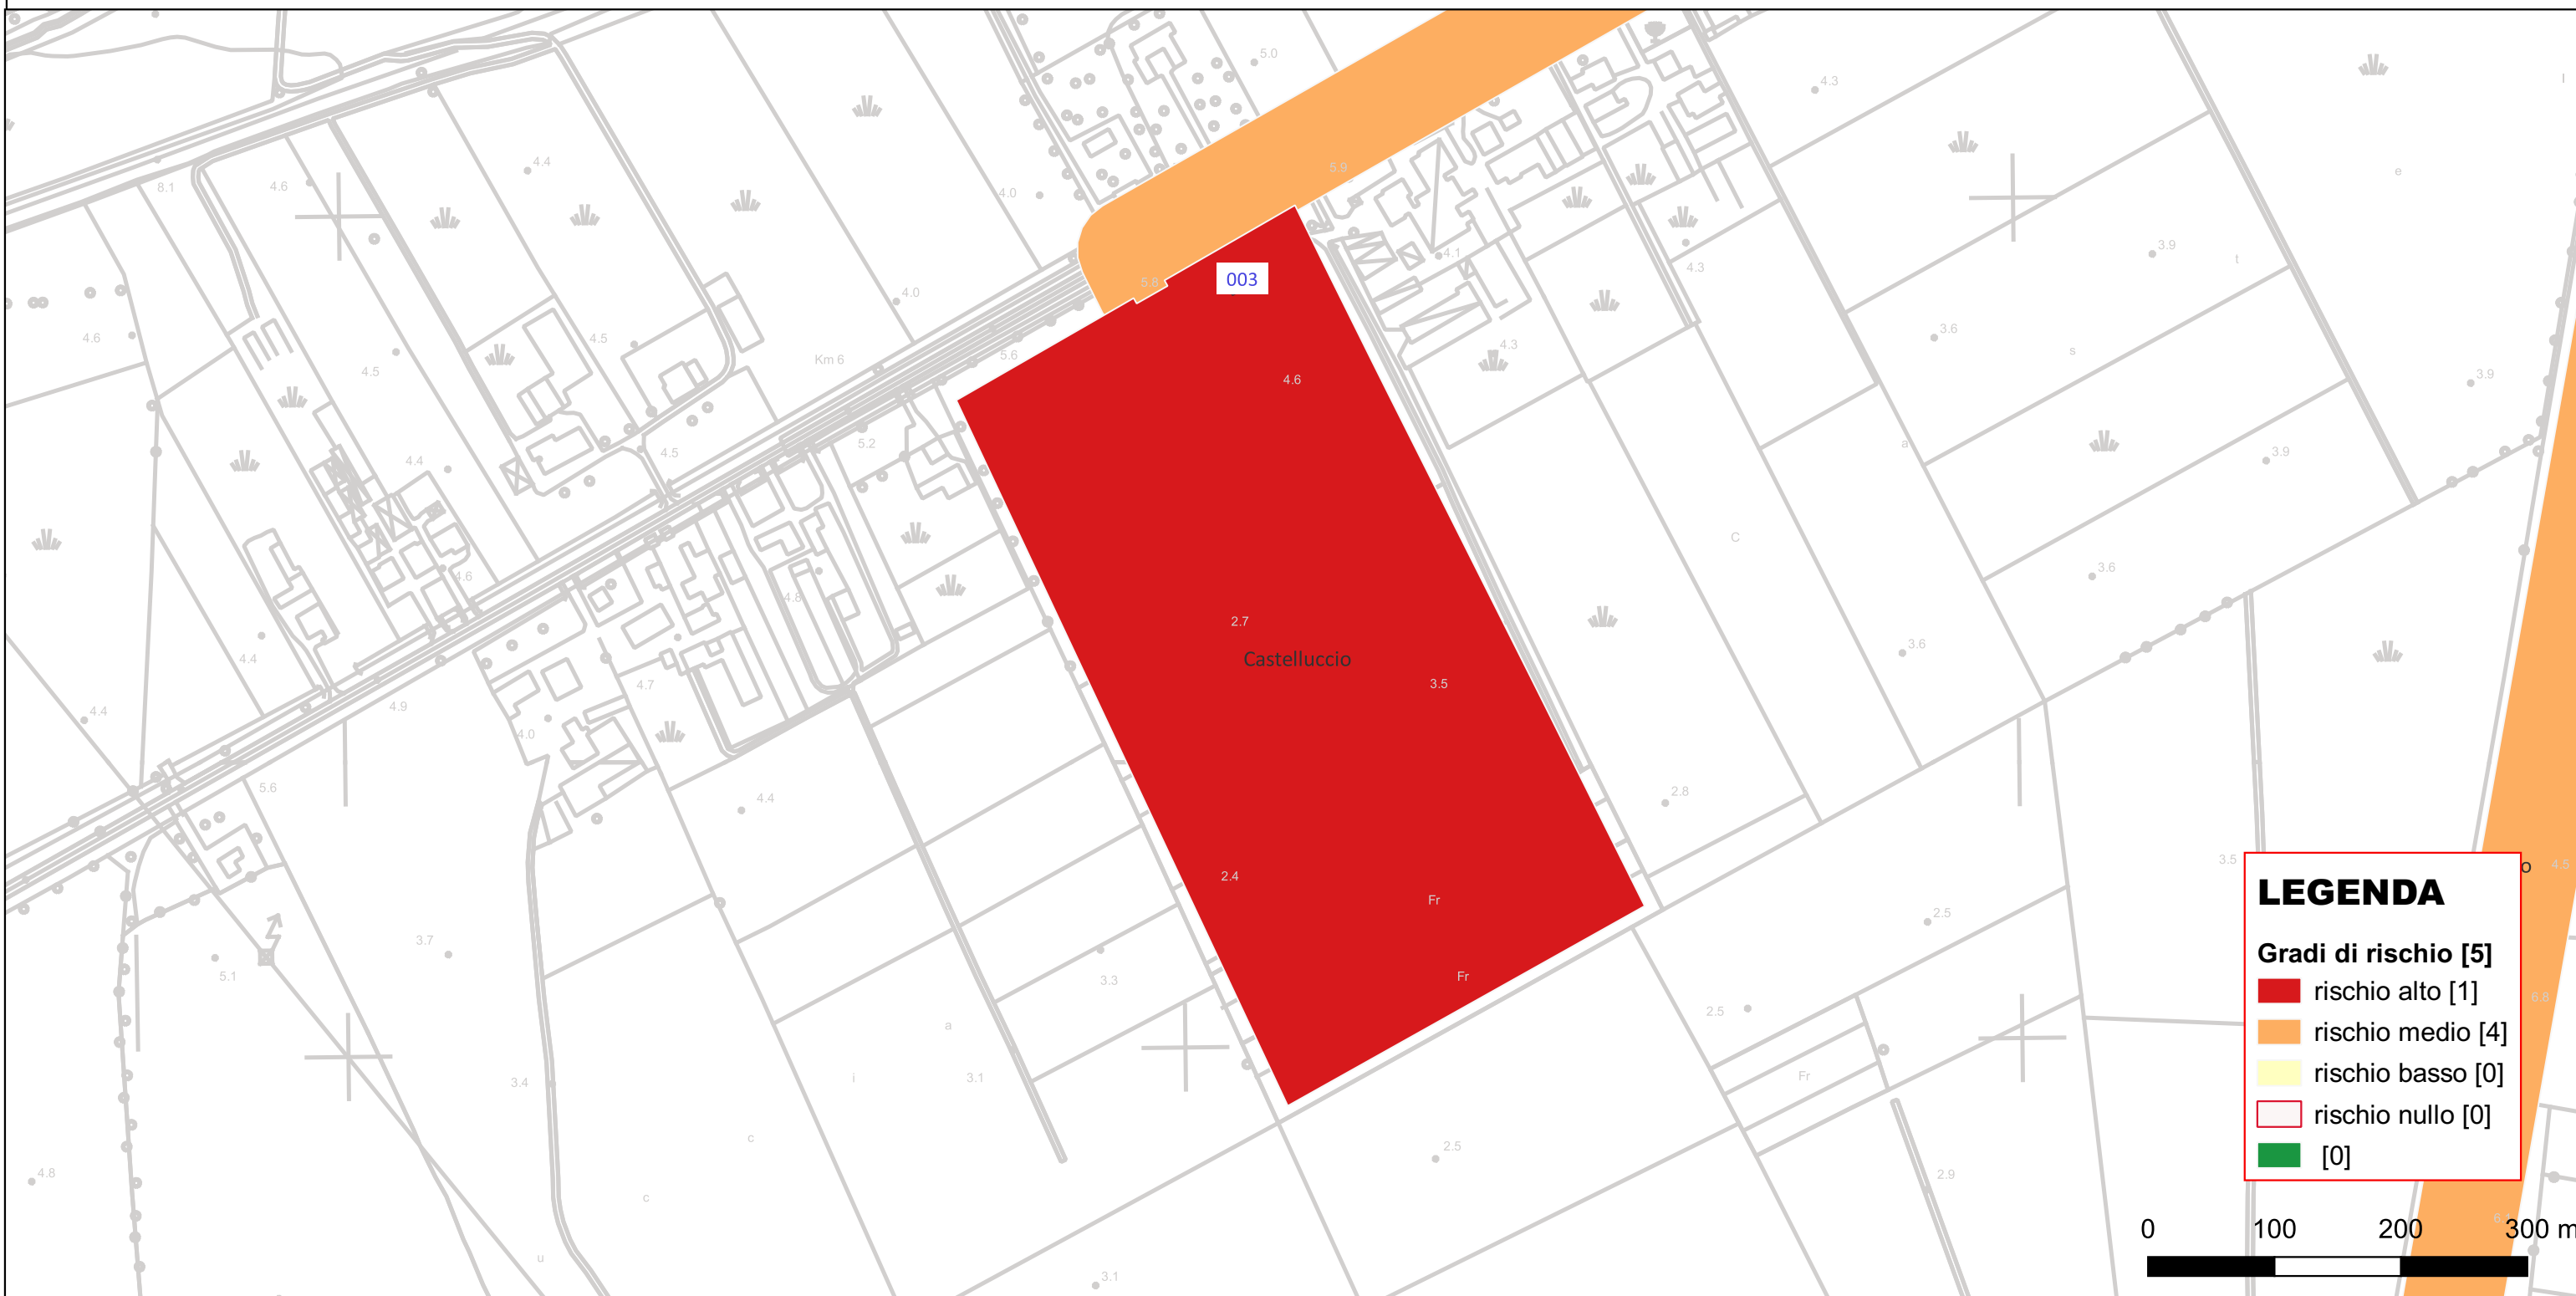

**LEGENDA**

**Gradi di rischio [5]**

- rischio alto [1]
- rischio medio [4]
- rischio basso [0]
- rischio nullo [0]
- [0]



Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
Castelluccio	rischio alto	L'area di progetto per la possibile presenza nel sottosuolo di strutture architettoniche (demolite) individuate attraverso l'analisi fotointerpretativa (sito 003) e cartografica e sulla base delle evidenze archeologiche note nei settori limitrofi (siti 001 e 002) e delle peculiarità geomorfologiche e ambientali favorevoli all'insediamento umano in epoca antica, quali la vicinanza a corsi d'acqua e la fertilità del suolo agricolo, è da considerarsi a rischio alto.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-CE\_2022\_00108-MD\_000002 - area Tronara Piccolo



**LEGENDA**

**Gradi di rischio [5]**

- rischio alto [1]
- rischio medio [4]
- rischio basso [0]
- rischio nullo [0]
- [0]

Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
Tronara Piccolo	rischio medio	L'area di progetto, sulla base delle evidenze archeologiche note nei settori limitrofi (siti 001 e 002) e delle peculiarità geomorfologiche e ambientali favorevoli all'insediamento umano in epoca antica, quali la vicinanza a corsi d'acqua e la fertilità del suolo agricolo, è da considerarsi a rischio medio.


# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-CE\_2022\_00108-MD\_000002 - area Tronara Grande 1



**LEGENDA**

**Gradi di rischio [5]**


- rischio alto [1]
- rischio medio [4]
- rischio basso [0]
- rischio nullo [0]
- [0]



Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
Tronara Grande 1	rischio medio	L'area di progetto, sulla base delle evidenze archeologiche note nei settori limitrofi (siti 001 e 002) e delle peculiarità geomorfologiche e ambientali favorevoli all'insediamento umano in epoca antica, quali la vicinanza a corsi d'acqua e la fertilità del suolo agricolo, è da considerarsi a rischio medio.



# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-CE\_2022\_00108-MD\_000002 - area Tronara Grande 2

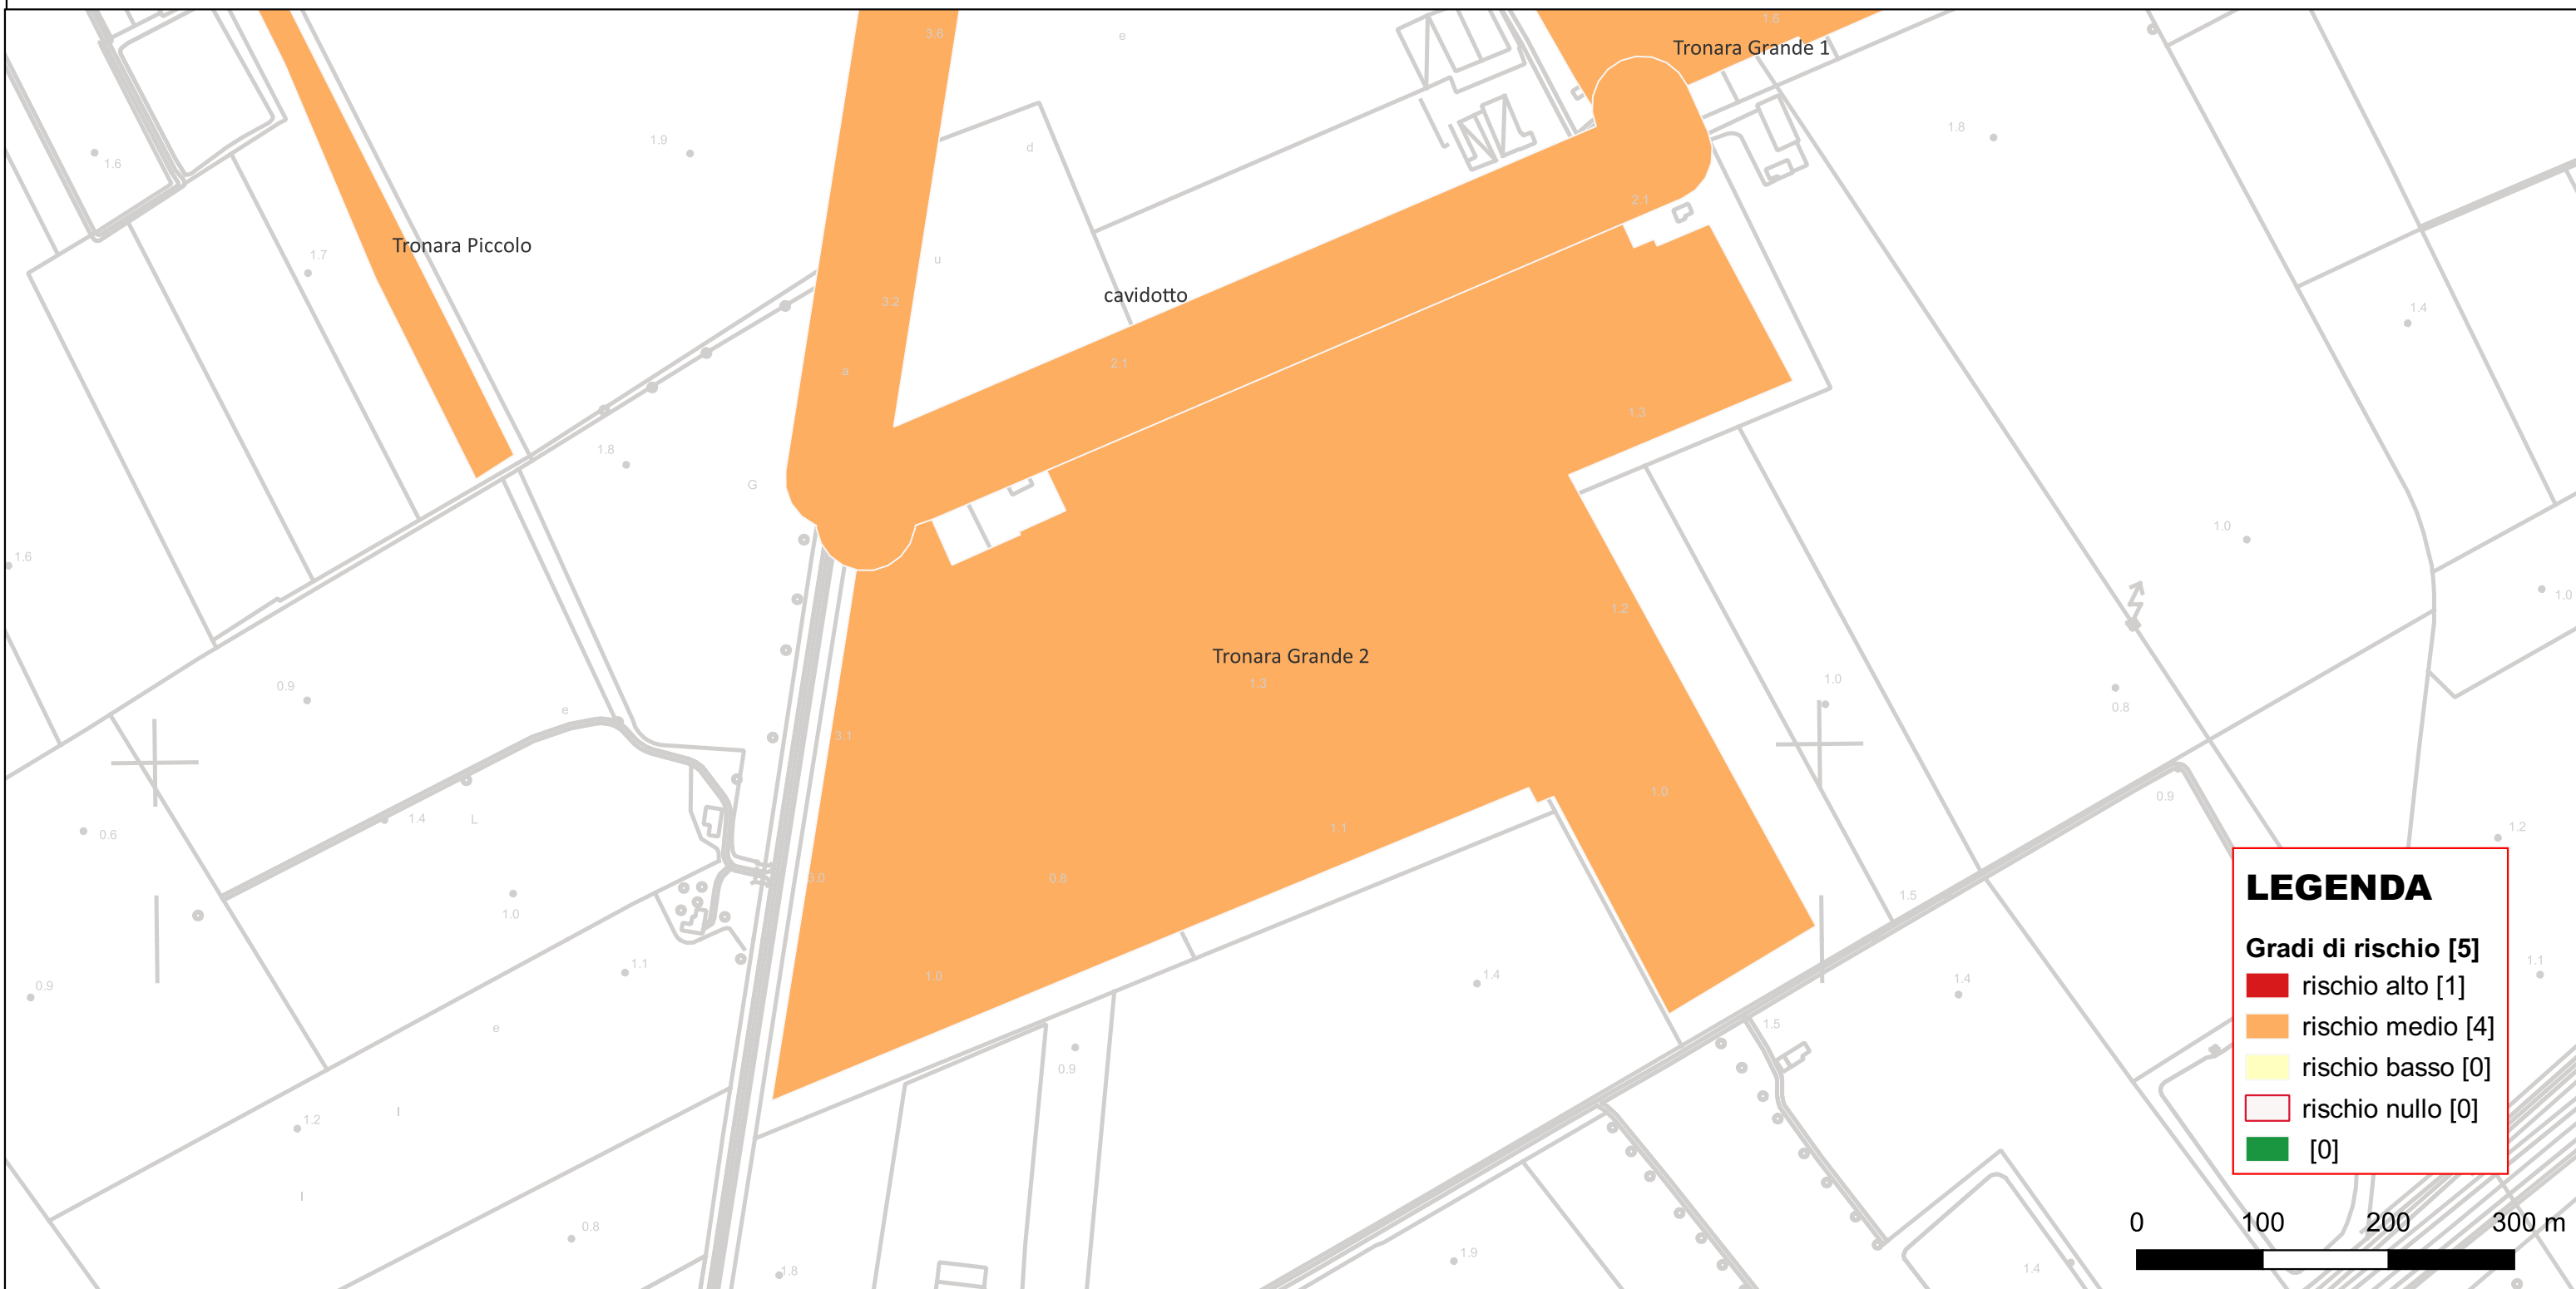

**LEGENDA**

**Gradi di rischio [5]**

- rischio alto [1]
- rischio medio [4]
- rischio basso [0]
- rischio nullo [0]
- [0]



Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
Tronara Grande 2	rischio medio	L'area di progetto, sulla base delle evidenze archeologiche note nei settori limitrofi (siti 001 e 002) e delle peculiarità geomorfologiche e ambientali favorevoli all'insediamento umano in epoca antica, quali la vicinanza a corsi d'acqua e la fertilità del suolo agricolo, è da considerarsi a rischio medio.




# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-CE\_2022\_00108-MD\_000002 - area cavidotto



**LEGENDA**

**Gradi di rischio [5]**

- rischio alto [1]
- rischio medio [4]
- rischio basso [0]
- rischio nullo [0]
- [0]



Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
cavidotto	rischio medio	L'area di progetto, sulla base delle evidenze archeologiche note nei settori limitrofi (siti 001 e 002) e delle peculiarità geomorfologiche e ambientali favorevoli all'insediamento umano in epoca antica, quali la vicinanza a corsi d'acqua e la fertilità del suolo agricolo, è da considerarsi a rischio medio.