

AREA APPRODO A TERRA

SISTEMA GEODETICO DI RIFERIMENTO
WGS84 / UTM ZONA 32 NORD
EPSG CODE: 32632

PORTOSCUSO

Cavidotto terrestre

Punto di connessione terra/mare

Cavidotto sottomarino

LEGENDA:

- cavidotto sottomarino
- cavidotto terrestre

NOTE:

- All'approdo il cavidotto attraversa le particelle contenute nei fogli catastali:
 - 8_Z
 - 8

Fonte: Agenzia delle Entrate

SISTEMA GEODETICO DI RIFERIMENTO

WGS84 / UTM ZONA 32 NORD

EPSG CODE: 32632



REGIONE SARDEGNA



PROVINCIA SUD SARDEGNA

PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO OFFSHORE E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE A MARE E A TERRA CON POTENZA COMPLESSIVA DI 504 MW PROVINCIA SUD SARDEGNA (SU)



Proprietà

REGOLO RINNOVABILI SRL
Largo Augusto n.3 20122 Milano
pec: regolorinnovabili@legalmil.it

Progettazione

REGOLO RINNOVABILI SRL
Largo Augusto n.3 20122 Milano
pec: regolorinnovabili@legalmil.it

Elaborato

Nome Elaborato:
INQUADRAMENTO SU CATASTALE (Foglio 1 di 2)


Rev.	Data	Oggetto della revisione	Elaborazione	Verifica	Approvazione
00	29-09-2022	PRIMA EMISSIONE	REGOLO Srl	REGOLO Srl	REGOLO Srl

Scala: **1:1.000**
Formato: **A1**
Codice Comessa: **SAN PIETRO SUD**
Codice Elaborato: **Tav.06**

AREA STAZIONE UTENTE E STAZIONE TERNA

SISTEMA GEODETICO DI RIFERIMENTO
WGS84 / UTM ZONA 32 NORD
EPSG CODE: 32632

PORTOSCUSO

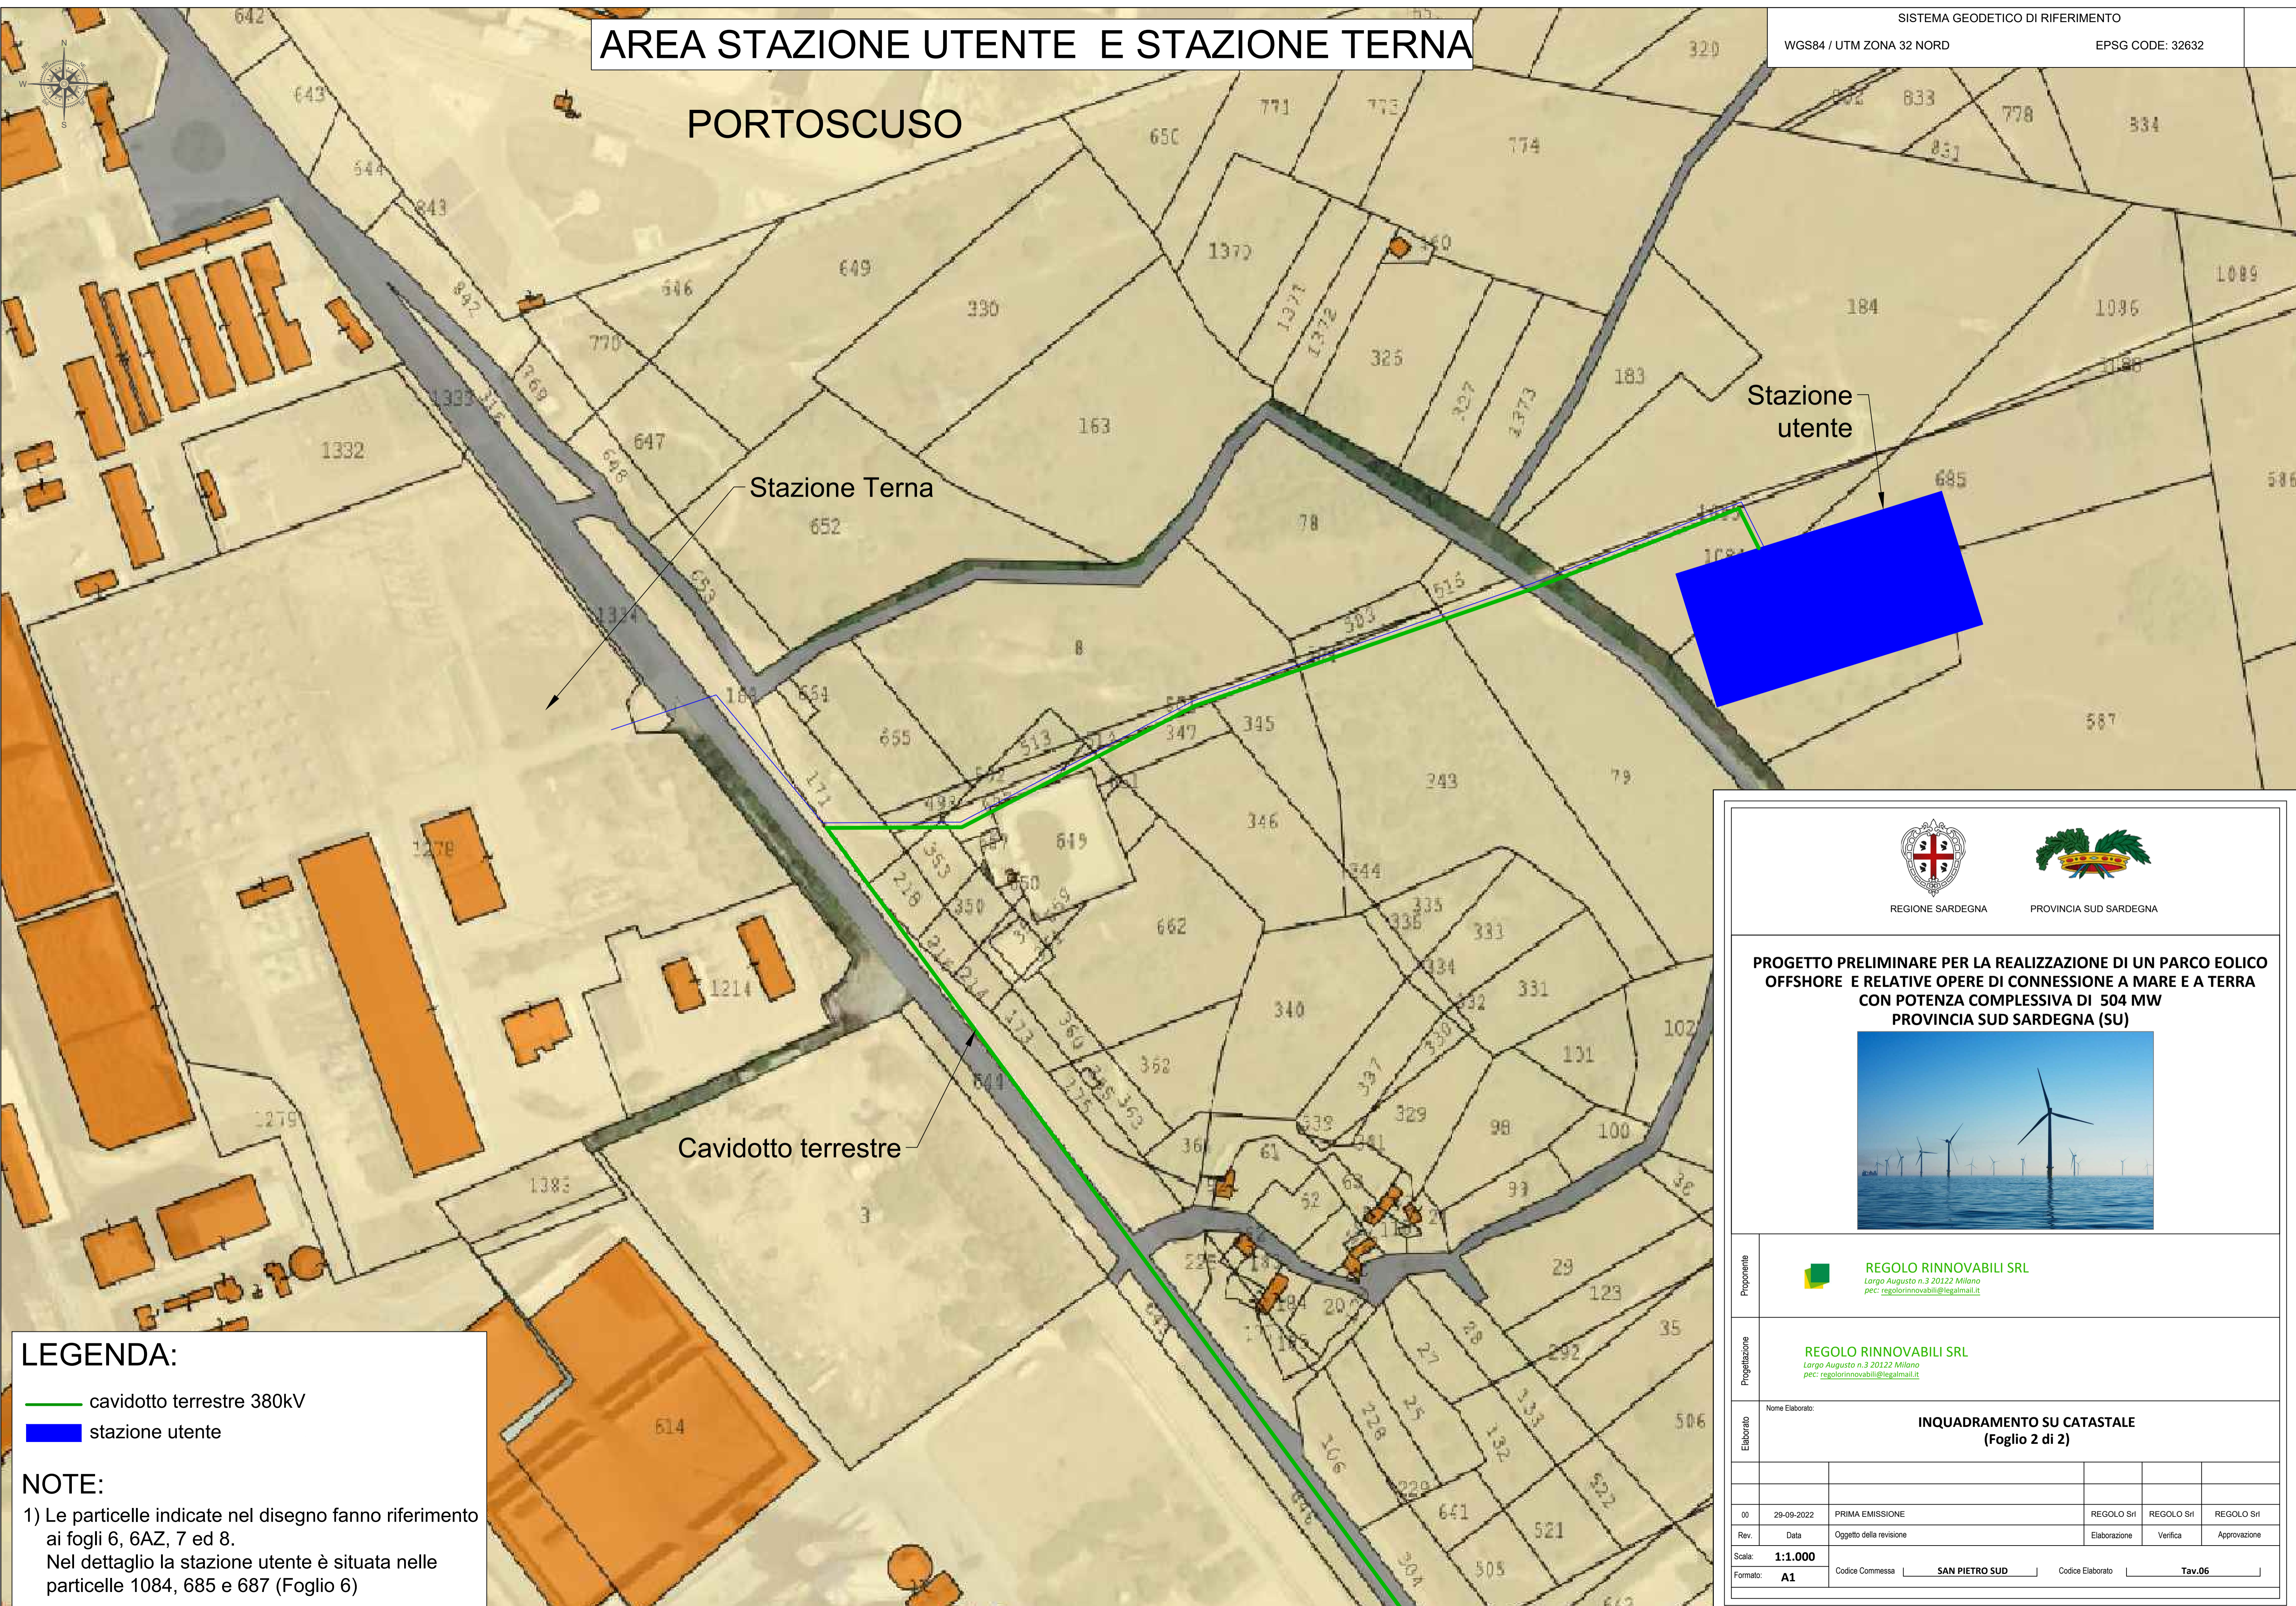

LEGENDA:
— cavidotto terrestre 380kV
■ stazione utente

NOTE:
 1) Le particelle indicate nel disegno fanno riferimento ai fogli 6, 6AZ, 7 ed 8.
 Nel dettaglio la stazione utente è situata nelle particelle 1084, 685 e 687 (Foglio 6)




REGIONE SARDEGNA PROVINCIA SUD SARDEGNA

PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO OFFSHORE E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE A MARE E A TERRA CON POTENZA COMPLESSIVA DI 504 MW PROVINCIA SUD SARDEGNA (SU)



Proprietà	 REGOLO RINNOVABILI SRL <small>Largo Augusto n.3 20122 Milano pec: regolorinnovabili@legalmil.it</small>				
Progettazione	REGOLO RINNOVABILI SRL <small>Largo Augusto n.3 20122 Milano pec: regolorinnovabili@legalmil.it</small>				
Elaborato	INQUADRAMENTO SU CATASTALE (Foglio 2 di 2)				
Rev.	00	29-09-2022	PRIMA EMISSIONE	REGOLO SH	REGOLO SH
Rev.			Oggetto della revisione	Elaborazione	Verifica Approvazione
Scala:	1:1.000				
Formato:	A1	Codice Comessa	SAN PIETRO SUD	Codice Elaborato	Tav.06