LAYOUT CAVIDOTTI
parte 1
Scala 1:600

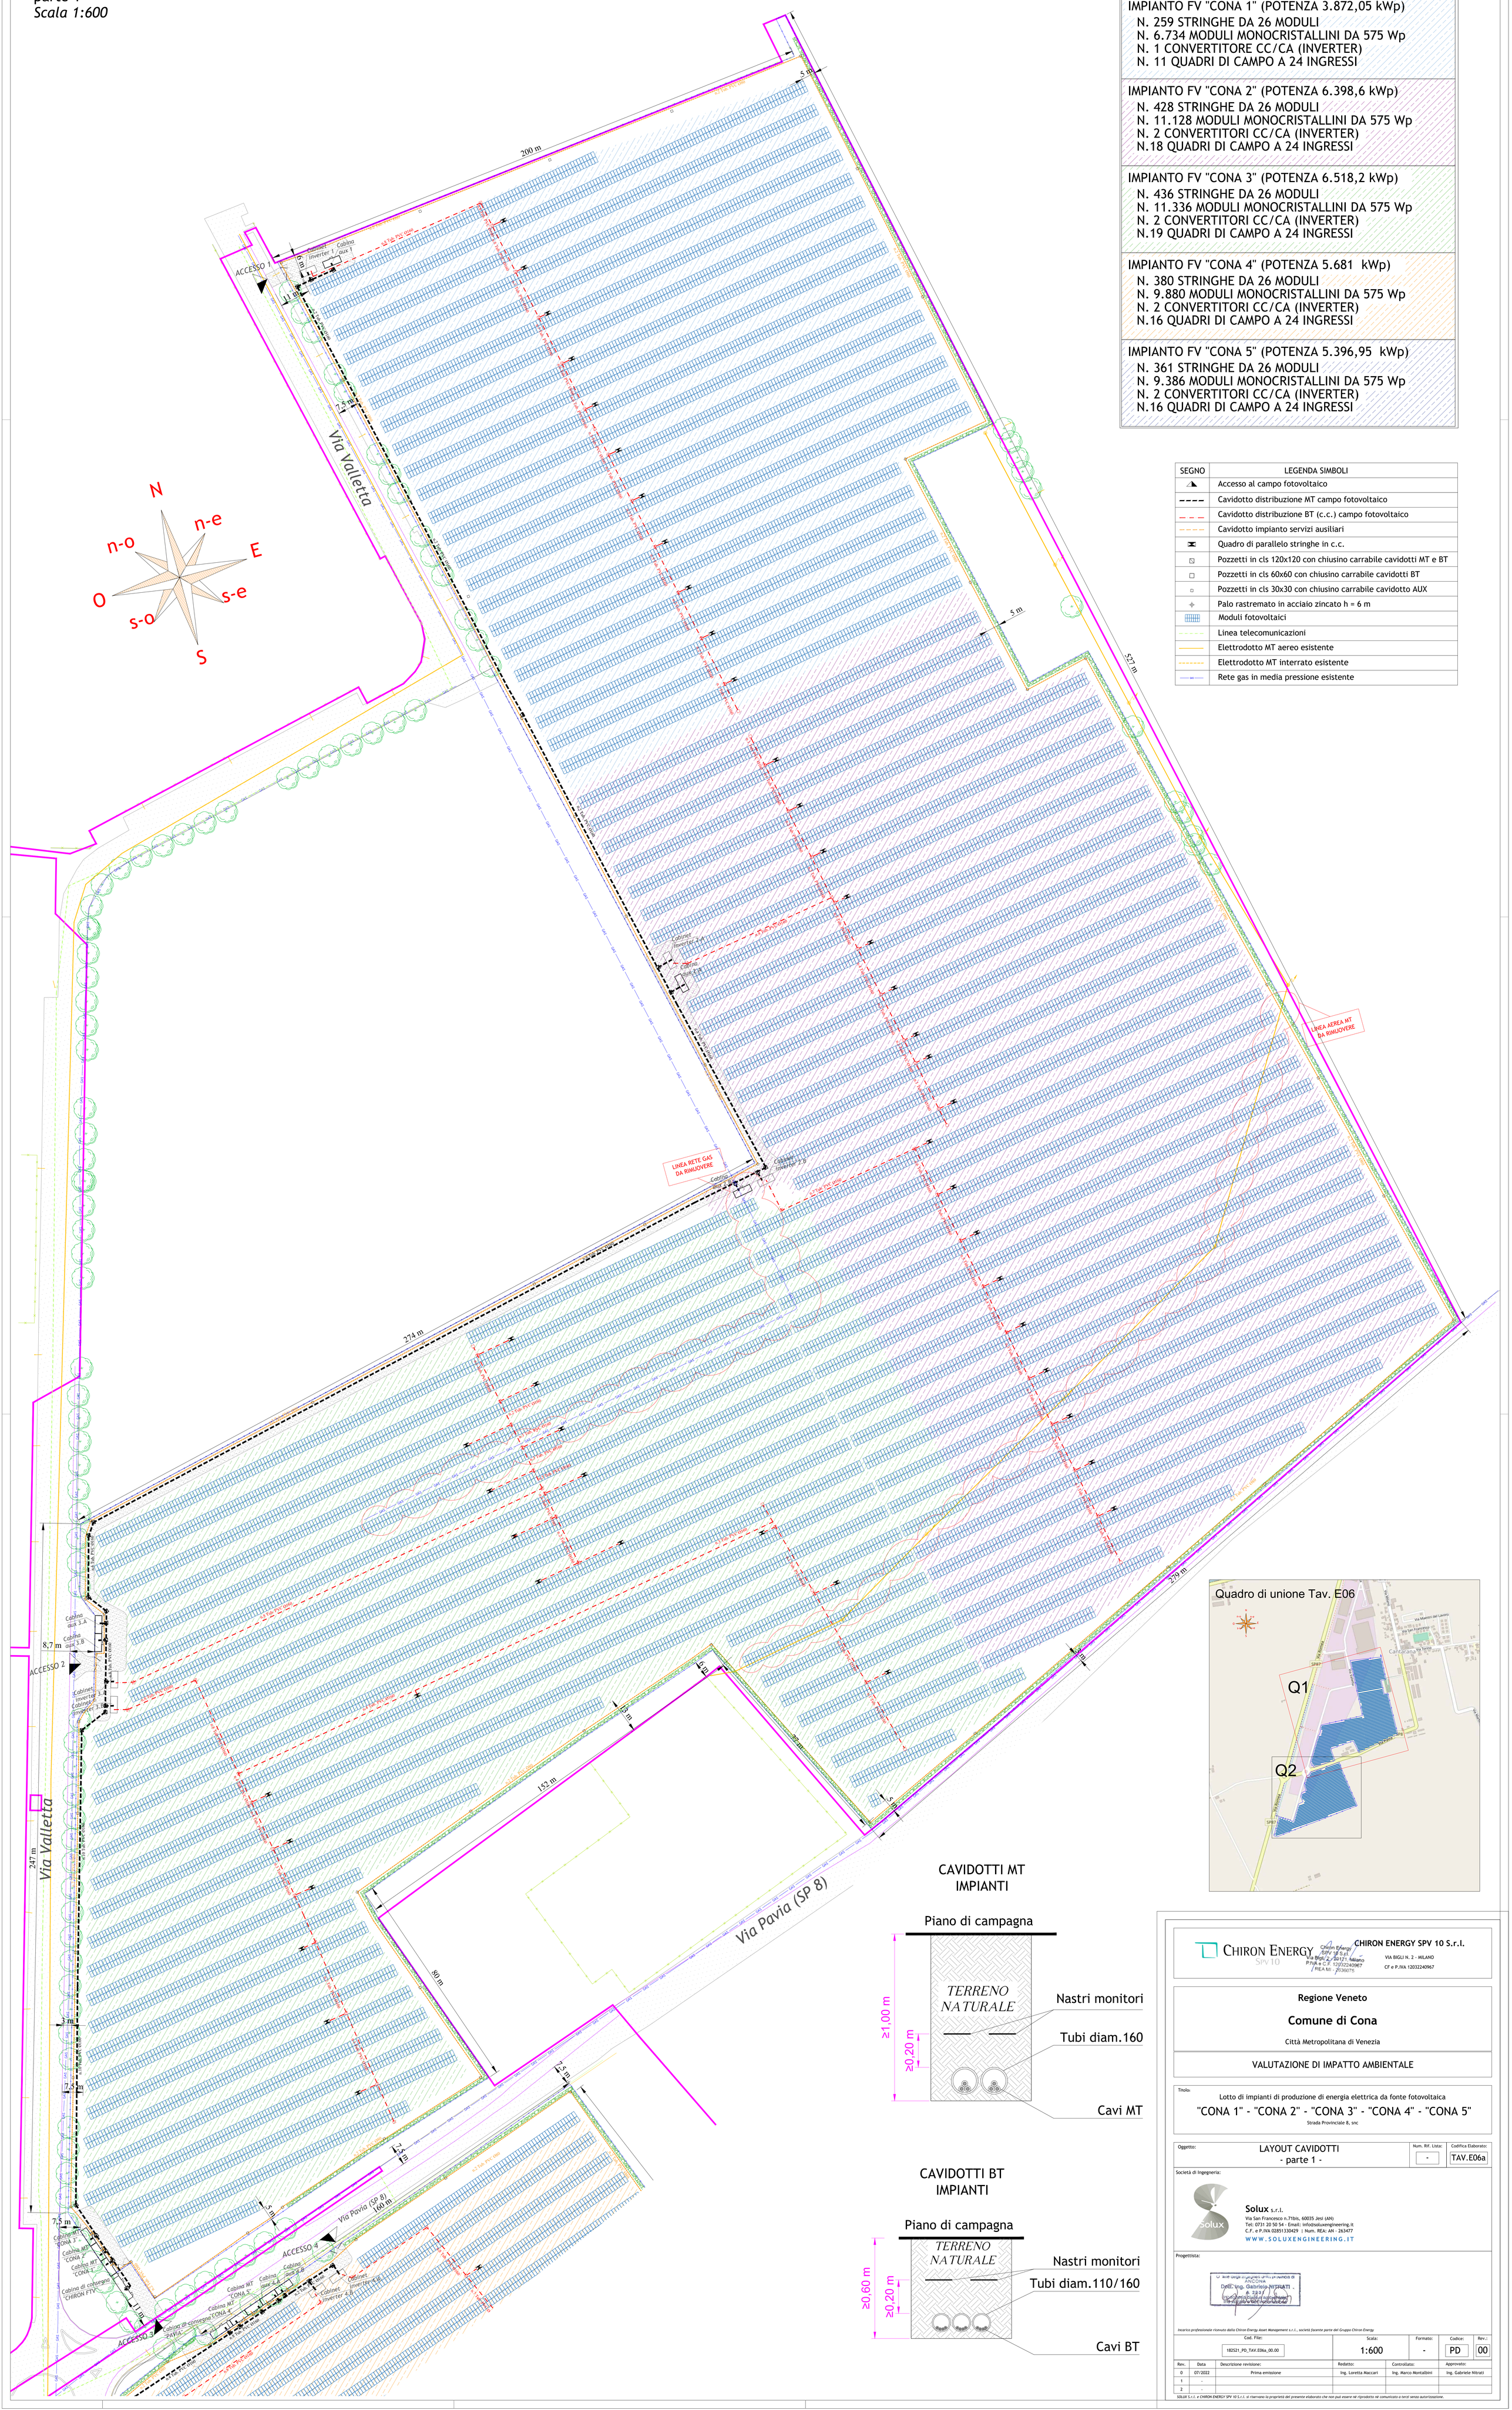

DATI TECNICI LOTTO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Potenza nominale totale = 27.866,8 kW

IMPIANTO FV "CONA 1" (POTENZA 3.872,05 kWp)
- N. 259 STRINGHE DA 26 MODULI
- N. 6.734 MODULI MONOCRISTALLINI DA 575 Wp
- N. 1 CONVERTITORE CC/CA (INVERTER)
- N. 11 QUADRI DI CAMPO A 24 INGRESSI

IMPIANTO FV "CONA 2" (POTENZA 6.398,6 kWp)
- N. 428 STRINGHE DA 26 MODULI
- N. 11.128 MODULI MONOCRISTALLINI DA 575 Wp
- N. 2 CONVERTITORI CC/CA (INVERTER)
- N.18 QUADRI DI CAMPO A 24 INGRESSI

IMPIANTO FV "CONA 3" (POTENZA 6.518,2 kWp)
- N. 436 STRINGHE DA 26 MODULI
- N. 11.336 MODULI MONOCRISTALLINI DA 575 Wp
- N. 2 CONVERTITORI CC/CA (INVERTER)
- N.19 QUADRI DI CAMPO A 24 INGRESSI

IMPIANTO FV "CONA 4" (POTENZA 5.681 kWp)
- N. 380 STRINGHE DA 26 MODULI
- N. 9.880 MODULI MONOCRISTALLINI DA 575 Wp
- N. 2 CONVERTITORI CC/CA (INVERTER)
- N.16 QUADRI DI CAMPO A 24 INGRESSI

IMPIANTO FV "CONA 5" (POTENZA 5.396,95 kWp)
- N. 361 STRINGHE DA 26 MODULI
- N. 9.386 MODULI MONOCRISTALLINI DA 575 Wp
- N. 2 CONVERTITORI CC/CA (INVERTER)
- N.16 QUADRI DI CAMPO A 24 INGRESSI

SEGNO	LEGENDA SIMBOLI
	Accesso al campo fotovoltaico
	Cavidotto distribuzione MT campo fotovoltaico
	Cavidotto distribuzione BT (c.c.) campo fotovoltaico
	Cavidotto impianto servizi ausiliari
	Quadro di parallelo stringhe in c.c.
	Pozzetti in cls 120x120 con chiusino carrabile cavidotti MT e BT
	Pozzetti in cls 60x60 con chiusino carrabile cavidotti BT
	Pozzetti in cls 30x30 con chiusino carrabile cavidotto AUX
	Palo rastremato in acciaio zincato h = 6 m
	Moduli fotovoltaici
	Linea telecomunicazioni
	Elettrodotto MT aereo esistente
	Elettrodotto MT interrato esistente
	Rete gas in media pressione esistente

CAVIDOTTI MT
IMPIANTI

Piano di campagna

CAVIDOTTI BT
IMPIANTI

Piano di campagna

CHIRON ENERGY SPV 10
CHIRON ENERGY SPV 10 S.r.l.
VIA BIGLI N. 2 - MILANO
CF e P.IVA 12032240967

Regione Veneto

Comune di Cona

Città Metropolitana di Venezia

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Titolo:
Lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica
"CONA 1" - "CONA 2" - "CONA 3" - "CONA 4" - "CONA 5"
Strada Provinciale 8, snc

Oggetto: LAYOUT CAVIDOTTI - parte 1 -
Num. Rif. Lista: -
Codifica Elaborato: TAV.E06a

Società di Ingegneria:
Solux s.r.l.
Via San Francesco n.71bis, 60035 Jesi (AN)
Tel: 0731 20 50 54 - Email: info@soluxengineering.it
C.F. e P.IVA 02851330429 | Num. REA: AN - 263477
WWW.SOLUXENGINEERING.IT

Progettista:
Dott. Ing. Gabriele NITRATI

Incarico professionale ricevuto dalla Chiron Energy Asset Management s.r.l., società facente parte del Gruppo Chiron Energy

Cod. File:	Scala:	Formato:	Codice:	Rev.:
182521_PD_TAV.E06a_00.00	1:600	-	PD	00

Rev.	Data	Descrizione revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
0	07/2022	Prima emissione	Ing. Loretta Maccari	Ing. Marco Montalbini	Ing. Gabriele Nitrati
1	-				
2	-				

SOLUX S.r.l. e CHIRON ENERGY SPV 10 S.r.l. si riservano la proprietà del presente elaborato che non può essere né riprodotto né comunicato a terzi senza autorizzazione.