LEGENDA

SIMBOLI		APPARECCHIATURE		FUNZIONI DI MISURA		FUNZIONI DI PROTEZIONE E REGOLAZIONE IEC 60617		DESCRIZIONE
		TRASFORMATORE DI MISURA PER CORRENTE ALTERNATA	TAI	VOLTMETRO AMPEROMETRO AT	P	PR50/51		PROTEZIONE ELETTRICA
		TRASFORMATORE SERVIZI AUSILIARI	TSA	BLOCCATORE DI LINEA AT	Q	PR50/51 RESETTA		RELAY TERMICO
		TRASFORMATORE A PALI PREFABBRICATI	SBT	BLOCCATORE DI TERRA AT	R	PR50/51 APPARECCHIO		TRANSMISSITTATORE ELM
		SEZIONATORE DI GENERATORE	SA	TRASFORMATORE DI TENSIONE CAPACITIVO AT	S	SEMAFORO		SEMAFORO TERNARIO
		SEZIONATORE BATTERIA PANNELLI	TA AT	TRASFORMATORE DI TENSIONE CAPACITIVO AT	TA	CONTATTO SEMPLICE		CONTATTO SEMPLICE CHIUSURA
		INTERRUTTORE AUTOMATICO	BT_AT	BLOCCATORE LATERALE	V	TERMICO		ENVIRONMENTAL KEL VOLTMETER
		SEZIONATORE DI ALLACCIO	TA	TRASFORMATORE DI POTENZIALE AT	TA	TRASDUCE MAGNETICO		CONTATTO DI SEGNALAZIONE
		SEZIONATORE DI GENERATORE	BT	BLOCCATORE VOLTMETRO AT	AMP	VOLTMETRO DI POTENZIALE		ENVIRONMENTAL KEL VOLTMETER
		TRASFORMATORE DI CORRENTE	TA_AT	TRASFORMATORE DI CORRENTE AT	TRA	ENERGIA ATTIVA		MORSEA TERNARIO
		TRASFORMATORE DI TENSIONE	PT_AT	ARC METERS AT	ATTRA	ENERGIA RIATTIVA		ALTA TENSIONE ALTA TENSIONE
		CARICO FISSO A SPIRA	BT_AT	VERIFICATORE VIN TRETTRICE AT				SEMICONDUTTORE TERNA
		CARICHE DEFINITIVE DI PRESENZA TENSIONE	BL	VOTOMETTORE AT				FUSIBILE ELM
		MORSA DI PRESA PRESA DI TENSIONE (MORSA)	BL	BLOCCATORE DI LINEA AT				MORSA FREQUENZA
		FULMINATE	BT_AT	BLOCCATORE DI TERRA AT				MORSA FREQUENZA
		CARICHI DI MORSA ALTERNE	BT_AT	MORSEGNORE LATERAL AT				MO-O-OF DI MORSE
		SEZIONATORE SCHAIN	TRA	TRASFORMATORE SERVIZI AUX				OFFERENZIALE TRASFORMATORE
		MORSETTIERA DI PRIZA	BS	SALIPRESSETTRIERENO				RIDOLLIERO DI TENSIONE
		SEMICIRCONDE TRA ALLA	TLAT	TRASFORMATORE DI TENSIONE AT				BILLA LA LLA LA-BI-DI
		SEZIONATORE DI CHIUSURA ATTIVA	TA_AT	TRASFORMATORE DI CORRENTE AUX				MEN-LALIN
		SEZIONATORE DI CHIUSURA RIATTIVA	PT_AT	ARC METERS AT				MORSA
		SEMICIRCONDE A TERRA	BL_AT	VERIFICATORE VIN TRETTRICE AT				CARICO-BILANCIO TRASFORMATORE
		FULMINE						CARICO-BILANCIO TRASFORMATORE
		SALIPRESSETTRIERENO						
		MORSA TERNA DI TENSIONE						
		MORSA TERNA DI ALTA PRESSIONE/TURBINA						
		CARICO LINEA DI ALTA PRESSIONE/TURBINA						

SISTEMA AT 150kV	SISTEMA AT 30kV ISOLATO	MORSEMA PROTEZIONE		MORSEA IPO 50-400	
SISTEMA AT 30kV	PROMETRICO	TERMAZIONE CONTROLLAMPE		MORSEA IPO 40-140	
CAVO 30 MMA 150MMA	ANTIGRAFICA	MMA STOLA			

SEGNALI DISPONIBILI

1) SEGNALI DI ALLARME
- <INTERVENTO PROTEZIONE DIFFERENZIALE TRASFORMATORE; F2
- <INTERVENTO UNEX CONTROLLO/PROTEZIONE F1>SCATTI
- <INTERVENTO UNEX CONTROLLO/PROTEZIONE F1>ANN

2) SEGNALI DI STATO
- <SEZIONATORE LINEA AT APERTO
- <SEZIONATORE LINEA AT CHIUSO
- <SEZIONATORE LINEA AT ERRATO
- <INTERVENTO DI CHIUSO
- <SEZIONATORE SBARRA CELLA AT ARRIVO TRASFORMATORE APERTO
- <SEZIONATORE SBARRA CELLA AT ARRIVO TRASFORMATORE CHIUSO
- <INTERVENTO CELLA AT ARRIVO TRASFORMATORE APERTO
- <INTERVENTO CELLA AT ARRIVO TRASFORMATORE CHIUSO

CENTRALE FOTOVOLTAICA GINOSA
CAMPO SUD

CAVO UNIPOLARE IN ALLUMINIO 18/30 KV, ARRANTO, ARP1H5(AR)E 3x(1x400) mmq DIRETTAMENTE INTERRATO - L=5140 m

CAVO UNIPOLARE IN ALLUMINIO 18/30 KV, ARRANTO, ARP1H5(AR)E 3x(1x400) mmq DIRETTAMENTE INTERRATO - L=5140 m

CABINA MT DI SMISTAMENTO DEL CAMPO SUD

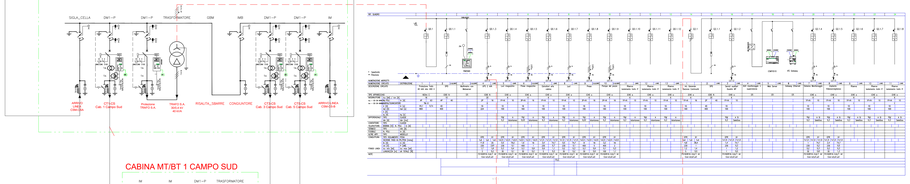
SCUOLA_CELLA
DN1 – P
DN1 – P
TRASFORMATORE
CRN
DN1 – P
DN1 – P
TRASFORMATORE
CT2KVA
Cabt 1 Bipolare Bud
PRIMARIA CABINA
TRAFO 0.4 KV 630 KVA
SCUOLA_SBARRE
CONGIUNTORE
CT2KVA
Cabt 1 Bipolare Bud
CT2KVA
Cabt 1 Bipolare Bud
ARRIVO 0.4 KV
CABINA
CABINA
CABINA