

**REGIONE PUGLIA**  
 Provincia di Foggia (FG)

**COMUNE DI ASCOLI SATRIANO**

1	EMISSIONE PER INTEGRAZIONE	25/11/22	DEVARO D.	FURNO C.	MASTASI A.
0	EMISSIONE PER COMMENTI	10/11/22	DEVARO D. <td>FURNO C. <td>MASTASI A. </td></td>	FURNO C. <td>MASTASI A. </td>	MASTASI A.
REV:	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROL	APPROV.

Comitente:

**IBERDROLA RENEVABLES ITALIA S.p.A.**

Sede legale in Regione dell'Industria, 40, 00144, Roma  
 Partita IVA: 0697481008 - PEC: iberdrorenovablesitalia@pec.it

Società di Progettazione: **INGEGNERIA & INNOVATIONE**

**Antex GROUP**

Via Jorica, 16 - Loc. Belvedere - 98100 Siracusa (SR) Tel. 0931.1563409  
 web: [www.anteingroup.it](http://www.anteingroup.it) e-mail: [info@anteingroup.it](mailto:info@anteingroup.it)


Progetto: **IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON STORAGE "FARALLI"**


Progettista/Responsabile Tecnico: **Dot. Ing. Antonio Signorello**  
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania n° 9105 sez. A

Intitolo: **INQUADRAMENTO IMPIANTO SU CTR CON INDICAZIONE DELLA VIABILITA'**

Scala: Nome SEI/FILE: C20026505-PD-PL-11-01 | Allegato: 1/2 | F. No: AO | Usato: **DEFINITIVO**

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.  
 È vietata la ristampa o l'uso in qualsiasi forma senza il permesso scritto della società. La società assume i propri rischi e ripete di legge.

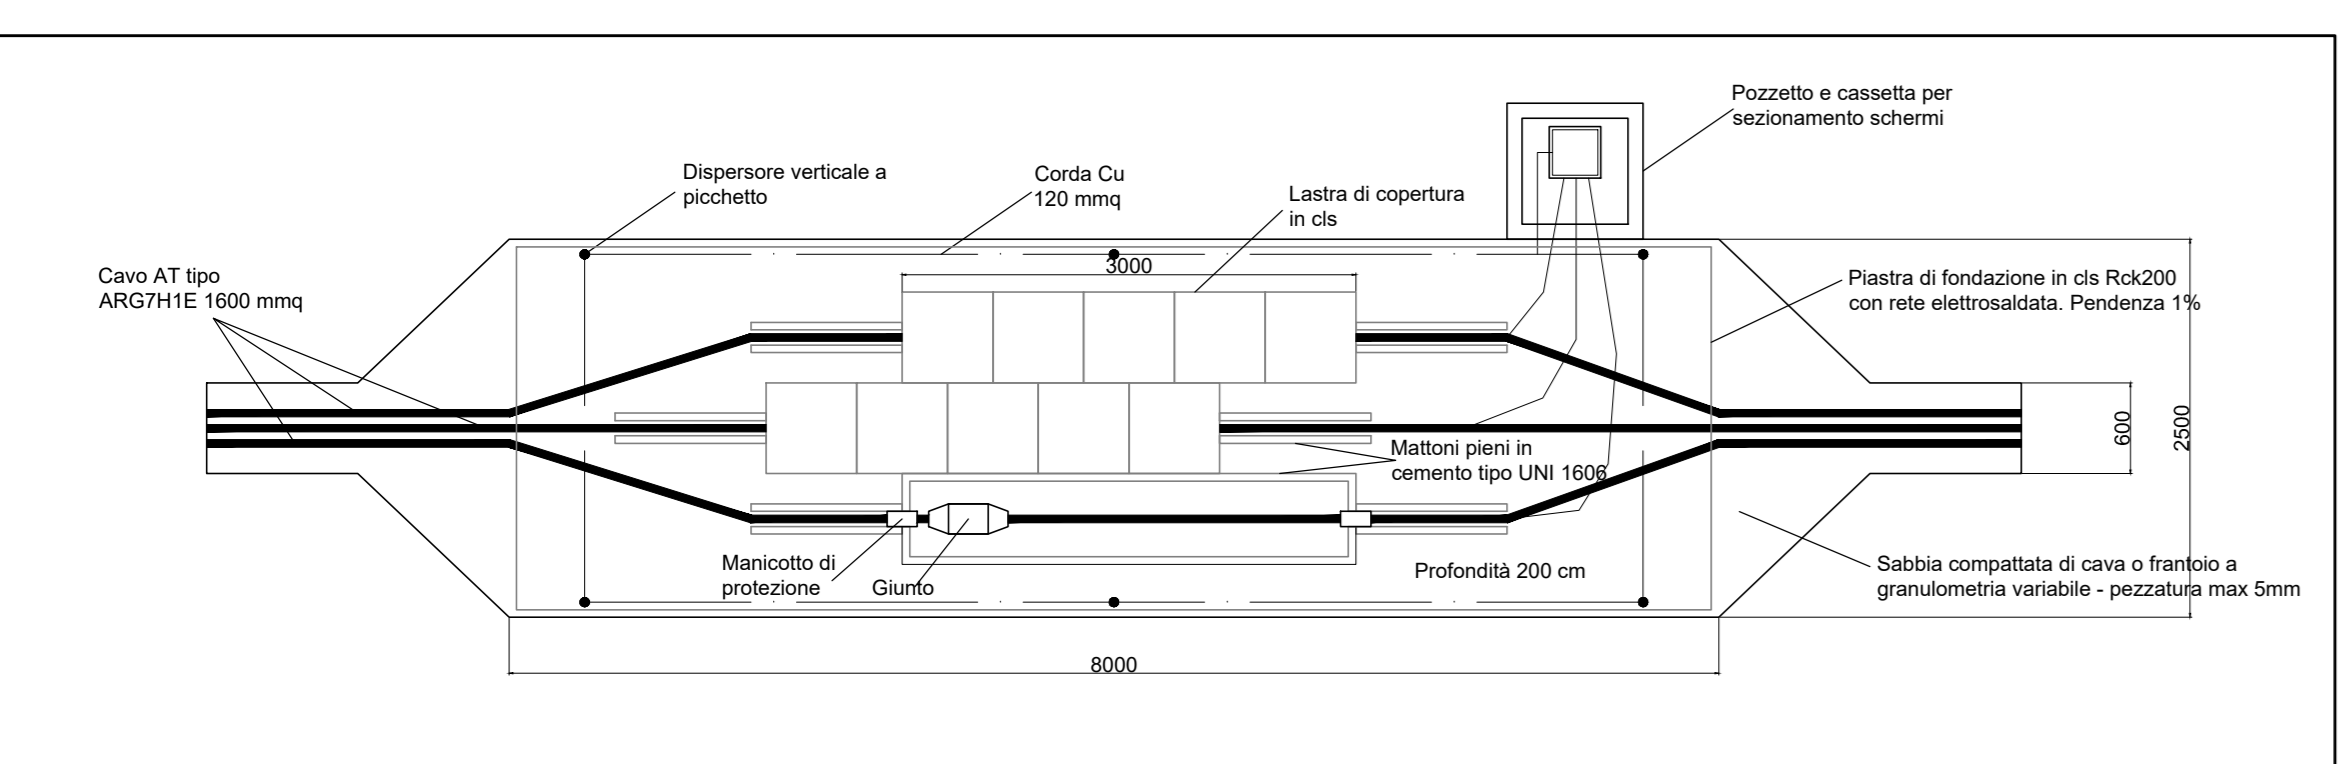

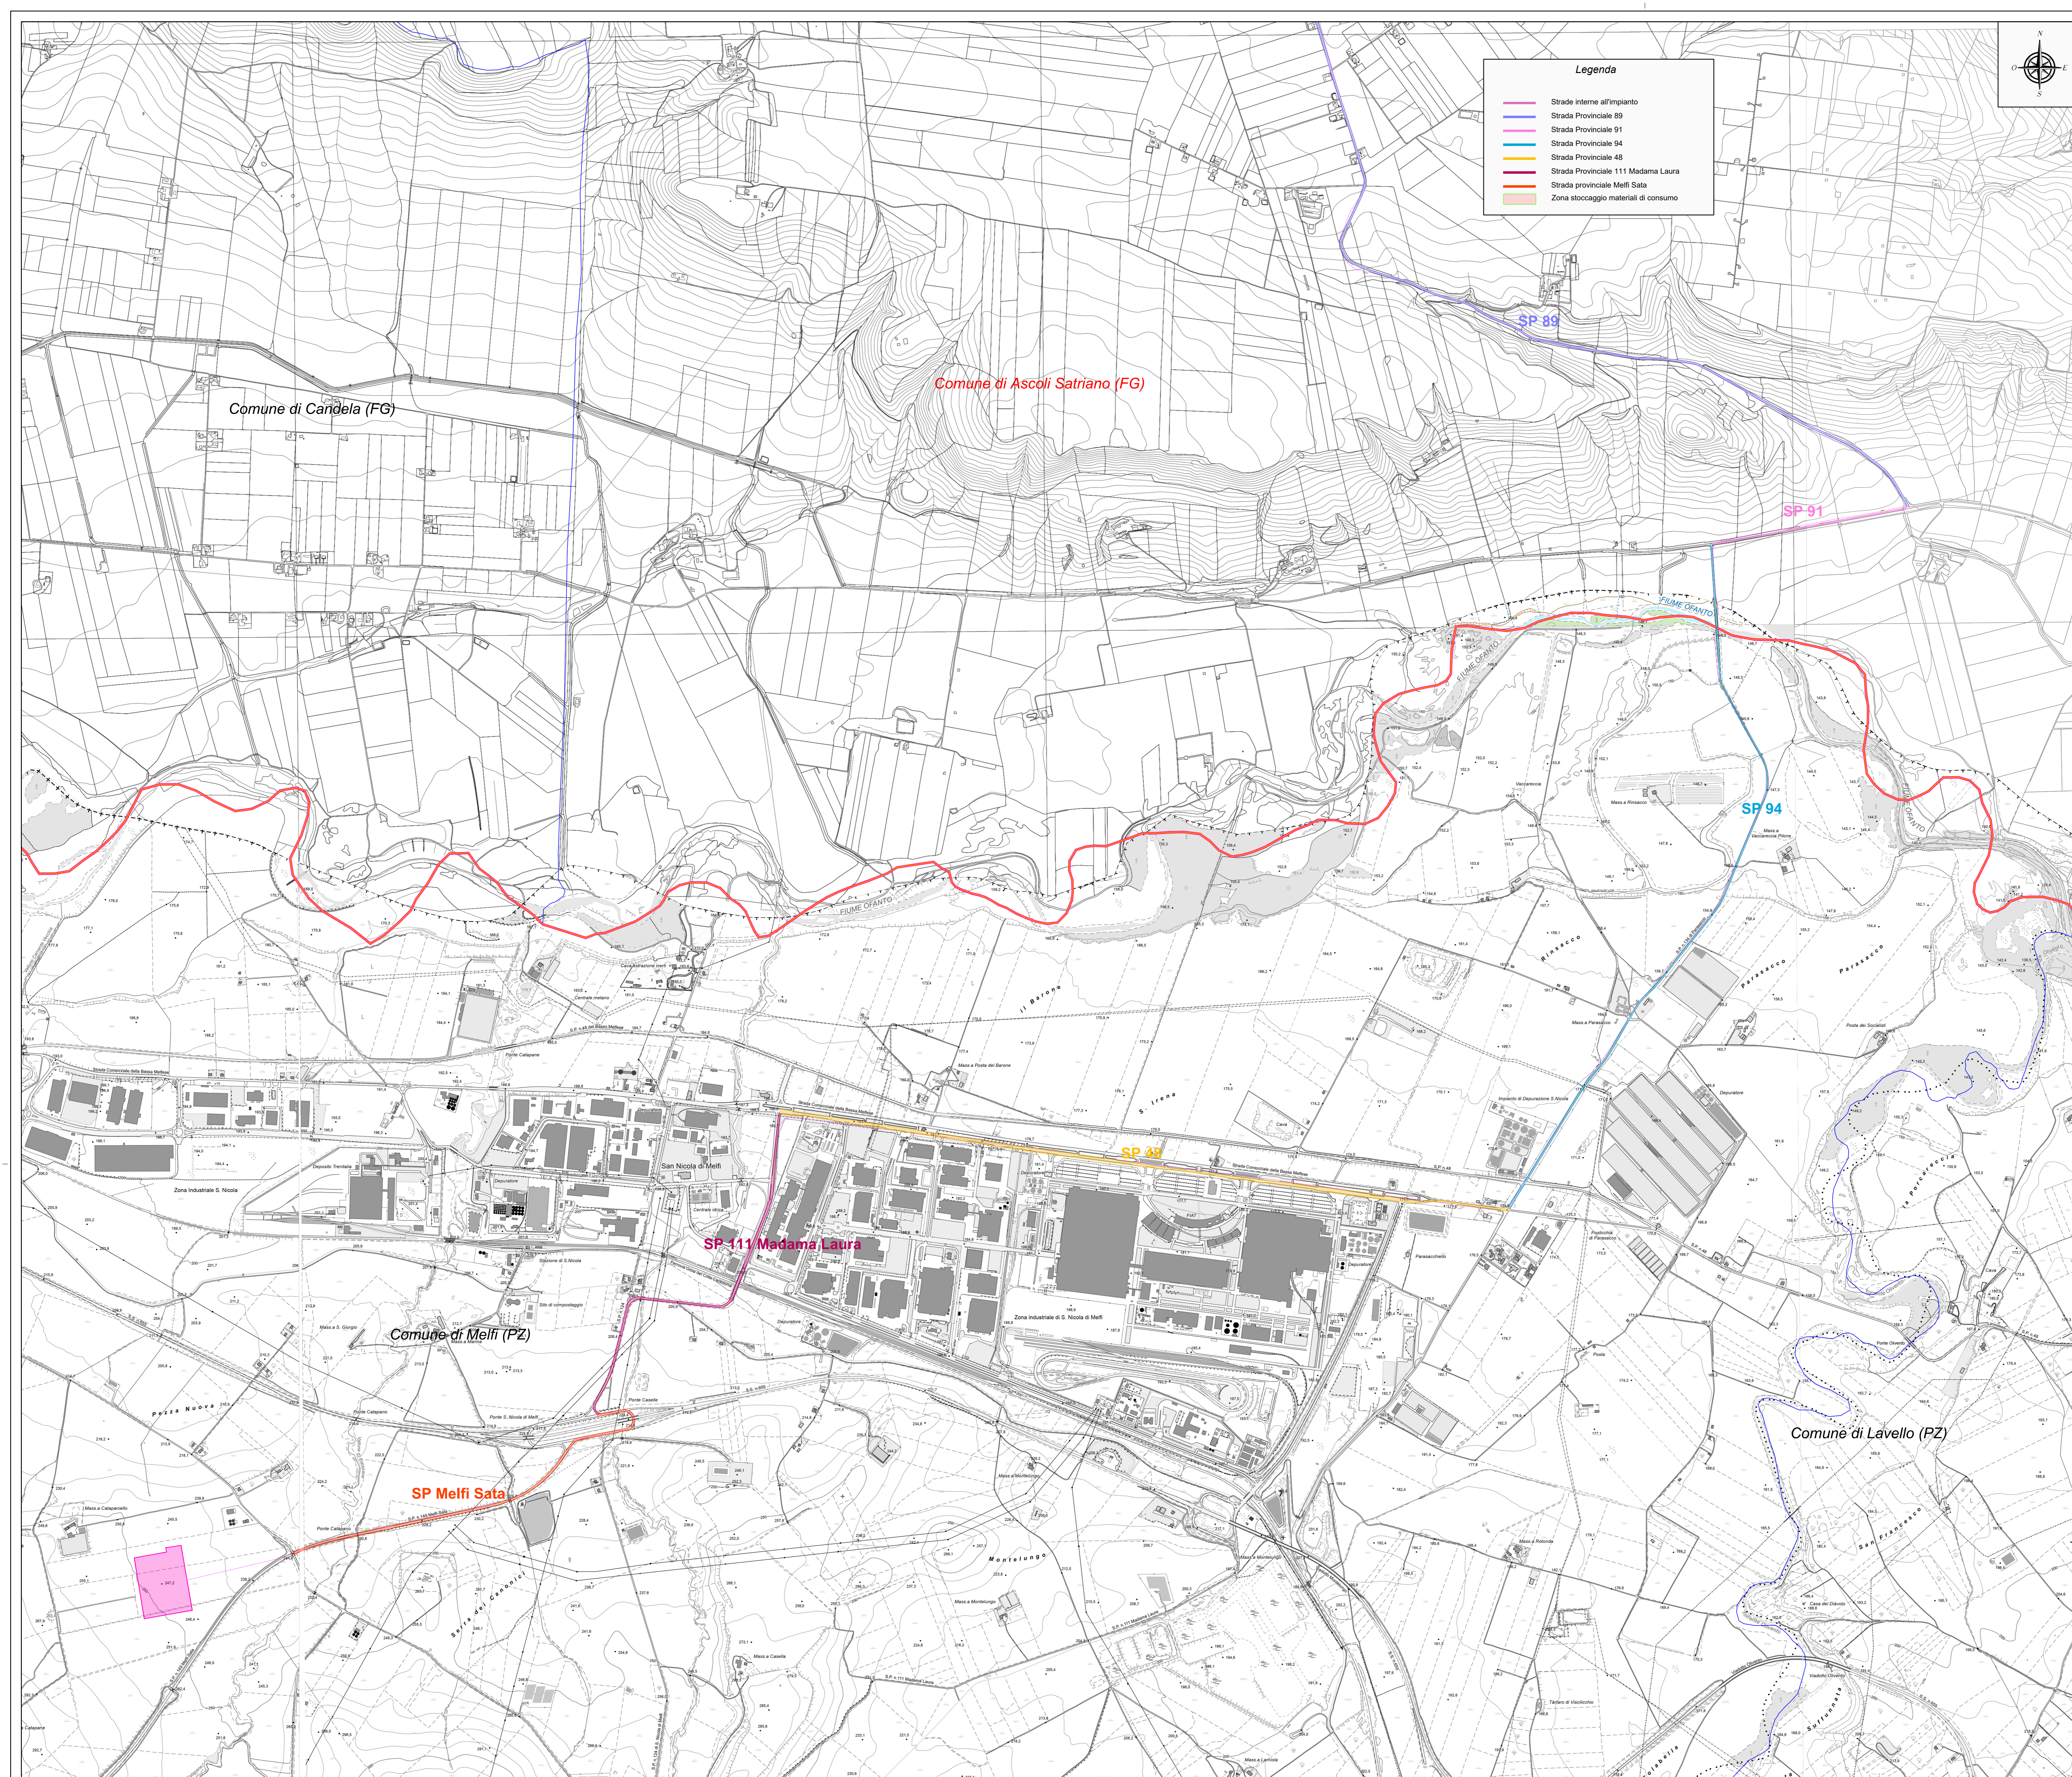


- Legenda**
- Strade interne all'impianto
  - Strada Provinciale 89
  - Strada Provinciale 91
  - Strada Provinciale 94
  - Strada Provinciale 48
  - Strada Provinciale 111 Madama Laura
  - Strada provinciale Melfi Sata
  - Zona stoccaggio materiali di consumo



- Legenda**
- Confini Regionali
  - Confini Provinciali
  - Confini Comunali
  - Viabilità
  - Cabina di centrale
  - Cabina inverter
  - Impianto FV
  - Sottostazione Elettrica Utente - SSEU IBERDROLA
  - Battery Energy Storage System - BESS IBERDROLA
  - SE TERNA "MELFI"
  - Cavidotto interrato MT
  - Cavidotto interrato AT
  - Fascia di asservimento Linea MT esistente
  - Fascia di asservimento Linea BT esistente
  - Elettrodotta aereo MT a semplice trave di conduttori nudi
  - Elettrodotta BT in cavo aereo
  - Buca Giunti AT

PUGLIA - Fonte CTR: <http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/CTR/index.html>  
 BASILICATA - Fonte CTR: <http://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis/?project=86f67abb-900d-7681-e569-6ab18e08dd93>  
 N° Foglio: 435053 - 435052 - 435063 - 435094 - 435091 - 435104 - 434122 - 435093 - 435092

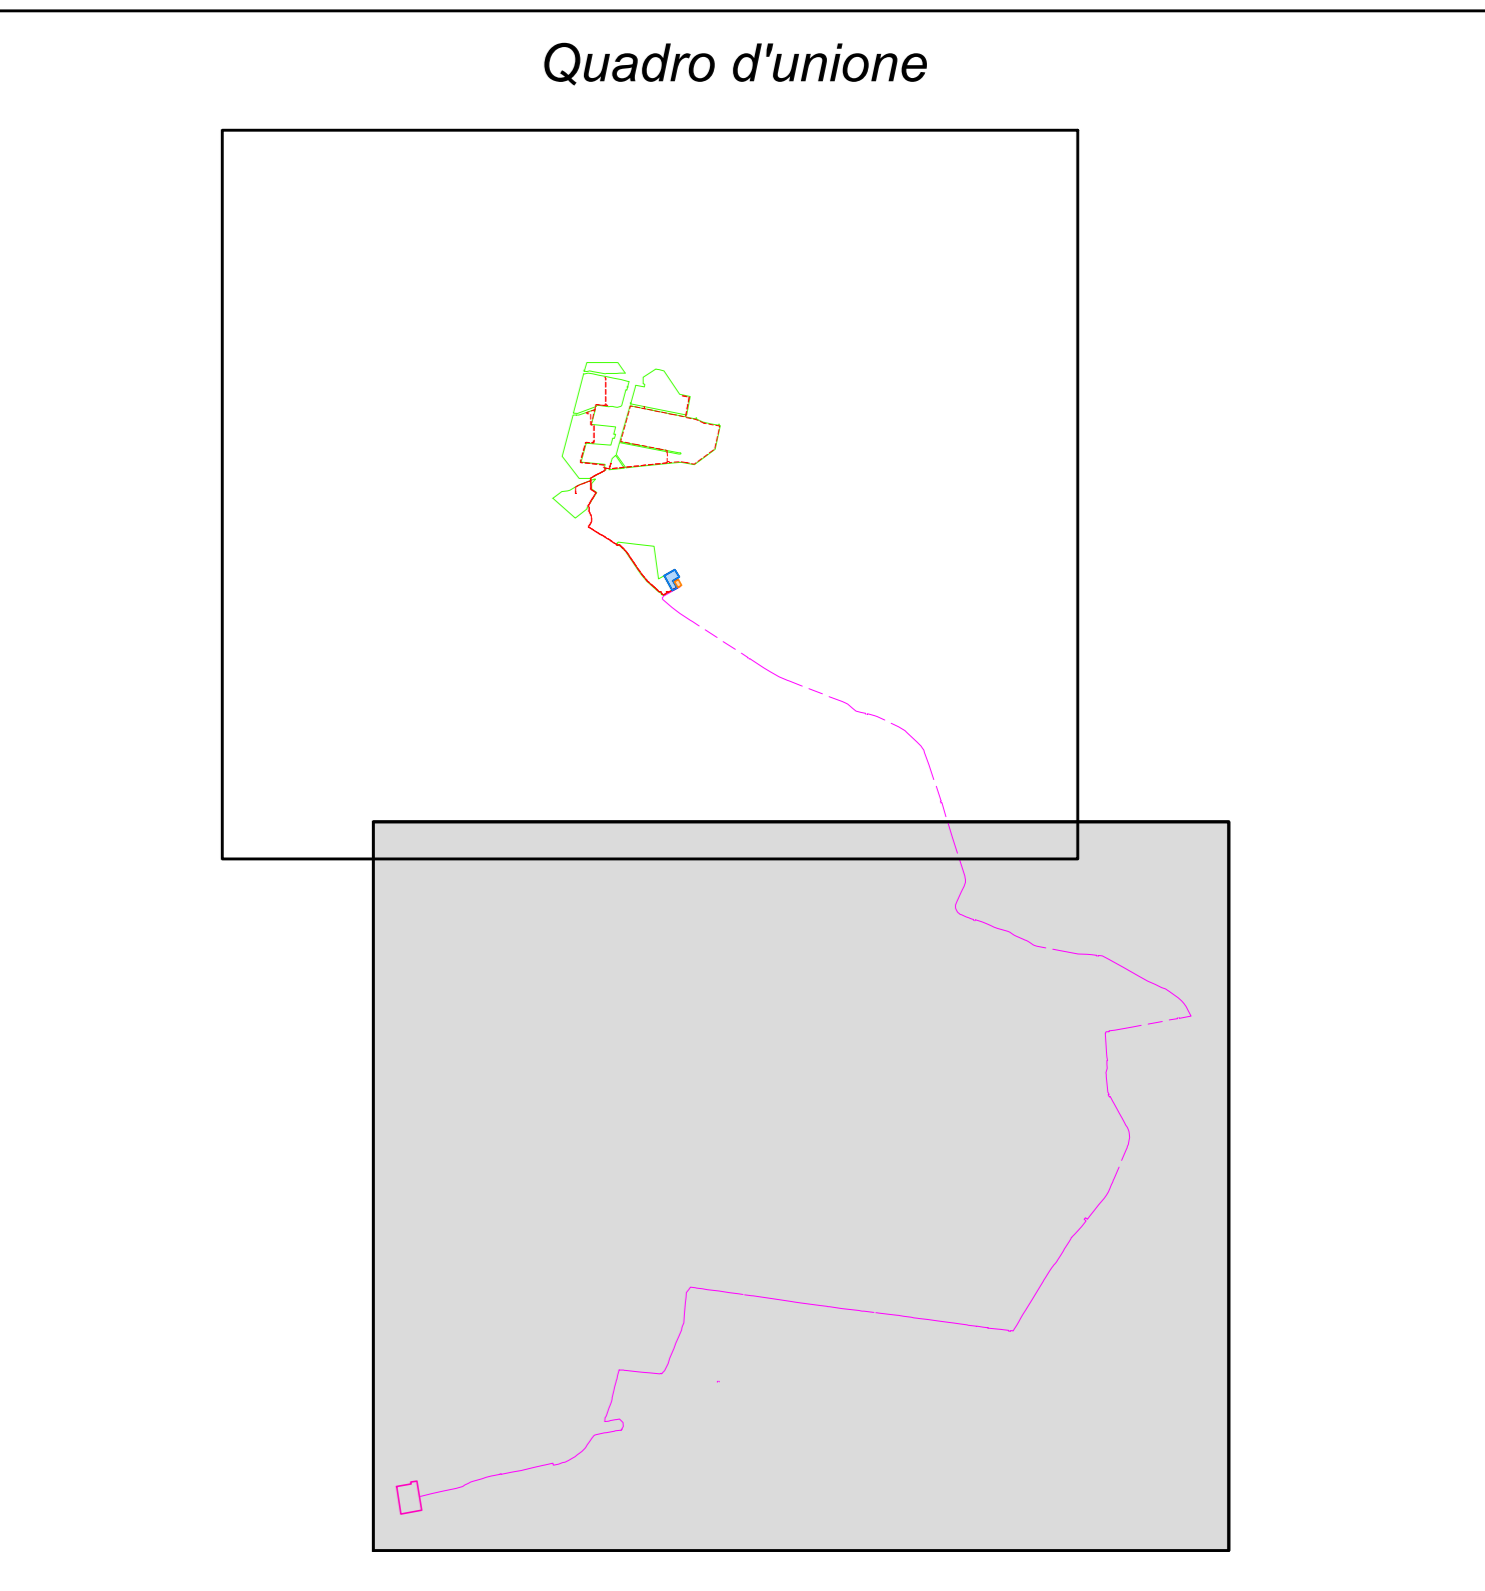

**REGIONE PUGLIA**  
 Provincia di Foggia (FG)

**COMUNE DI ASCOLI SATRIANO**

1	EMISSIONE PER INTEGRAZIONE	25/11/22	DELENTO D.	FURNO C.	MASTASI A.
0	EMISSIONE PER COMMENTI	10/11/22	DELENTO D.	FURNO C.	MASTASI A.
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROL	APPROV.

Comititante:

**IBERDROLA RENEWABLES ITALIA S.p.A.**

Sede legale in Regione dell'Industria, 40, 00144, Roma  
 Partita IVA: 0697481008 - PEC: [iberdrorenovablesitalia@pec.it](mailto:iberdrorenovablesitalia@pec.it)

Società di Presentazione:

**Antex GROUP**

Via Jorica, 16 - Loc. Belvedere - 98100 Siracusa (SR) Tel. 0931.1563409  
 web: [www.antexgroup.it](http://www.antexgroup.it) e-mail: [info@antexgroup.it](mailto:info@antexgroup.it)

Progetto:

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON STORAGE "FARALLI"**

Dot. Ing. Antonio Signorello  
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania n° 9105 sez. A

Integrale:

**INQUADRAMENTO IMPIANTO SU CTR CON INDICAZIONE DELLA VIABILITA'**

Nome DEL/DELLE: C20026505-PD-PL-11-01 | Allegato: 2/2 | Formato: A0 | Usato: DEFINITIVO

Scala: 1:10.000

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP s.r.l.  
 È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza il permesso scritto della società. La società assume i propri rischi e ripete di legge.