



PARTICOLARE TORRE FARO 30.00m F.T. PER ILLUMINAZIONE ESTERNA CON CORONA MOBILE AD AZIONAMENTO ELETTRICO TRAMITE CARELLO

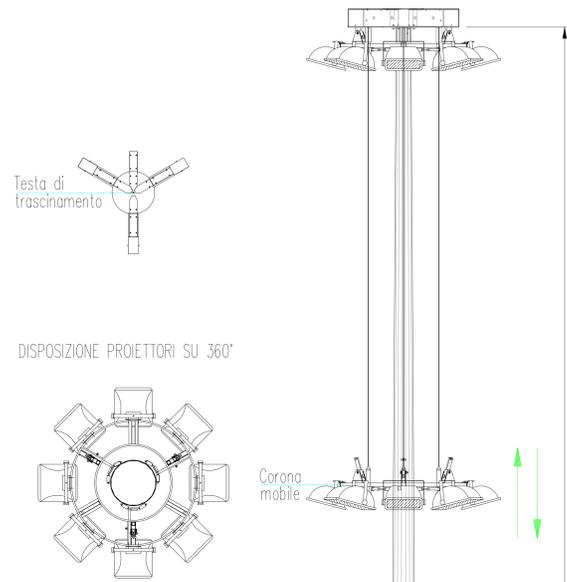





PARTICOLARE ATTACCO CARELLO ELETTRICO MOVIMENTAZIONE CORONA MOBILE PER TORRE FARO 30.00m F.T. ILLUMINAZIONE ESTERNA

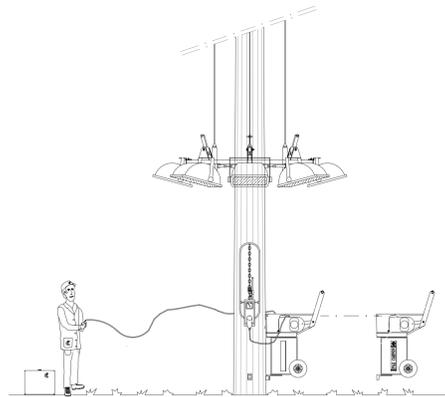

stela monolubolare a sezione poligonale in tronchi ad incastro

30 m

PARTICOLARE POSA DELLA TORRE FARO 30.00m F.T. ILLUMINAZIONE ESTERNA SU PIUNTO DISPENSORE DI TERRA E COLLEGAMENTI ELETTRICI

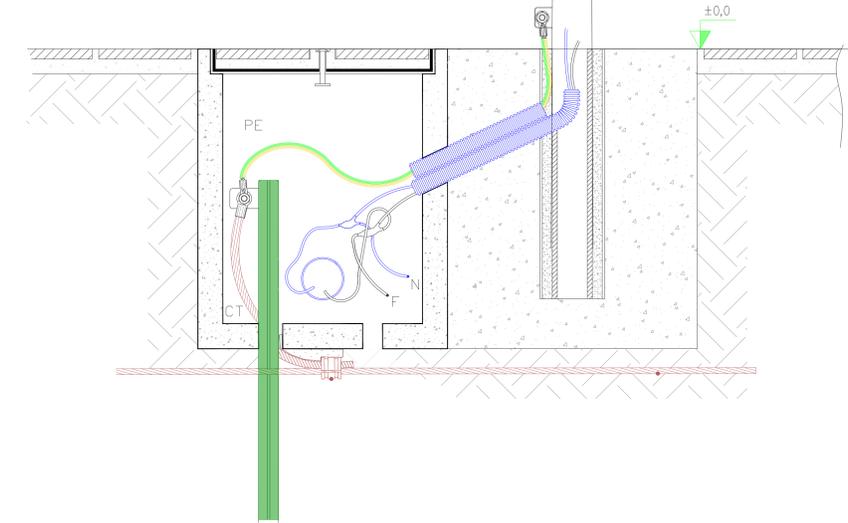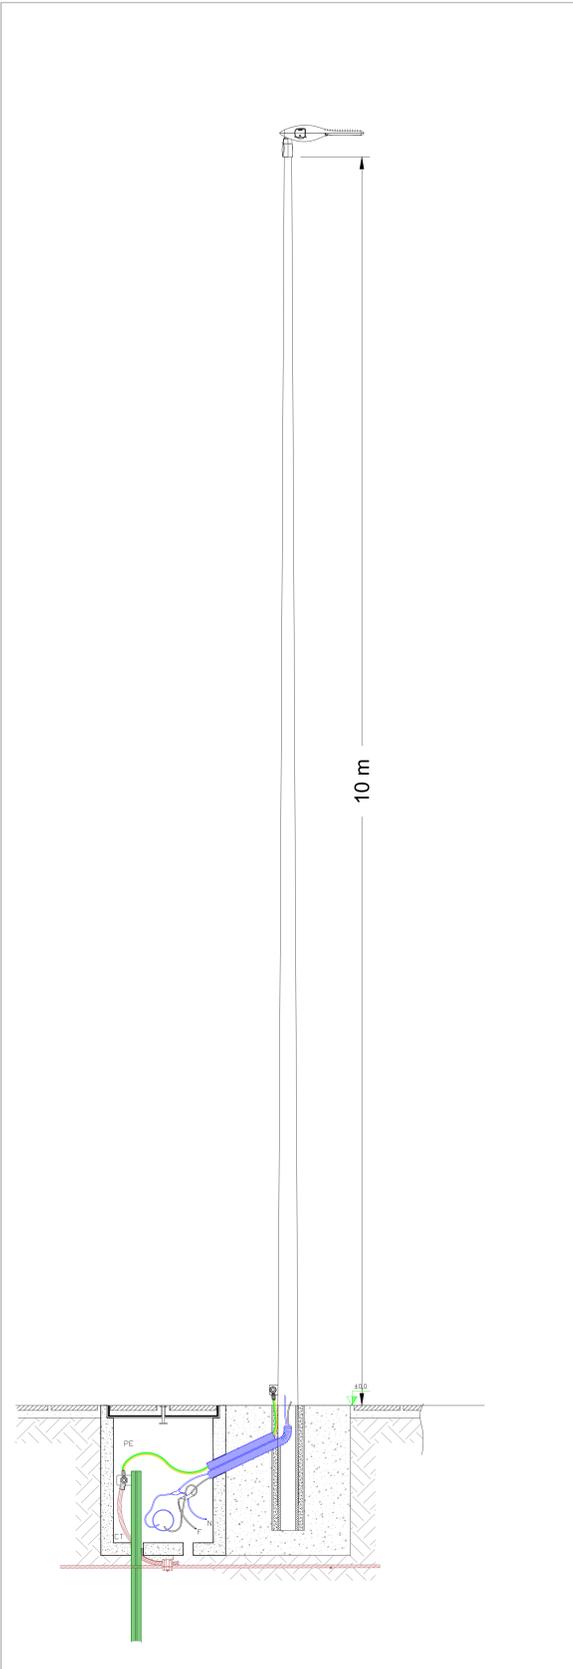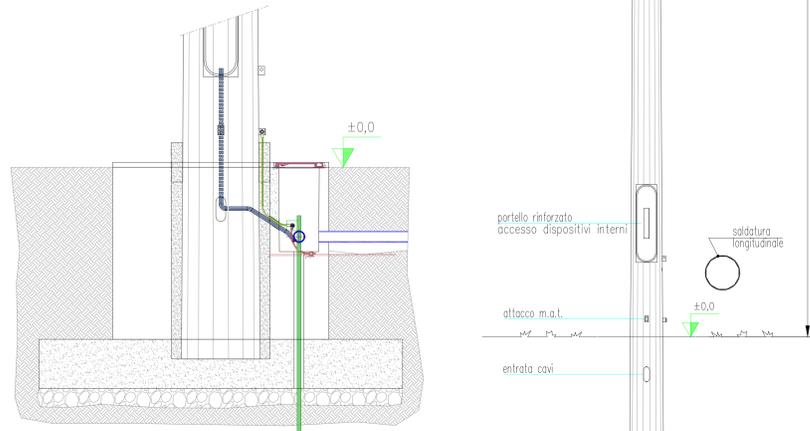

VERDE 1 SRL

REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRIVOLTAICO CON PRODUZIONI AGRICOLE INTENSIVE E PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA CONVERSIONE SOLARE FOTOVOLTAICA E OPERE DI CONNESSIONE SITO IN LARINO (CB) - POTENZA 51,39 MWdc



TAVOLA	TITOLO		COMMESSA	TIPOLOGIA	
P10a	PARTICOLARI COSTRUTTIVI - DETTAGLIO ILLUMINAZIONE		21094	D	
REVISIONE			CODICE ELABORATO		
01			DW21094D-P10a		
FOLLIO			SOSTITUISCE	SOSTITUITO DA	
1/1					
REV.	DATA	MODIFICA	DESSIGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	20/03/2022	Emissione	Cavallo	Cavallo	Cavallo
01					
02					
03					
04					
05					