


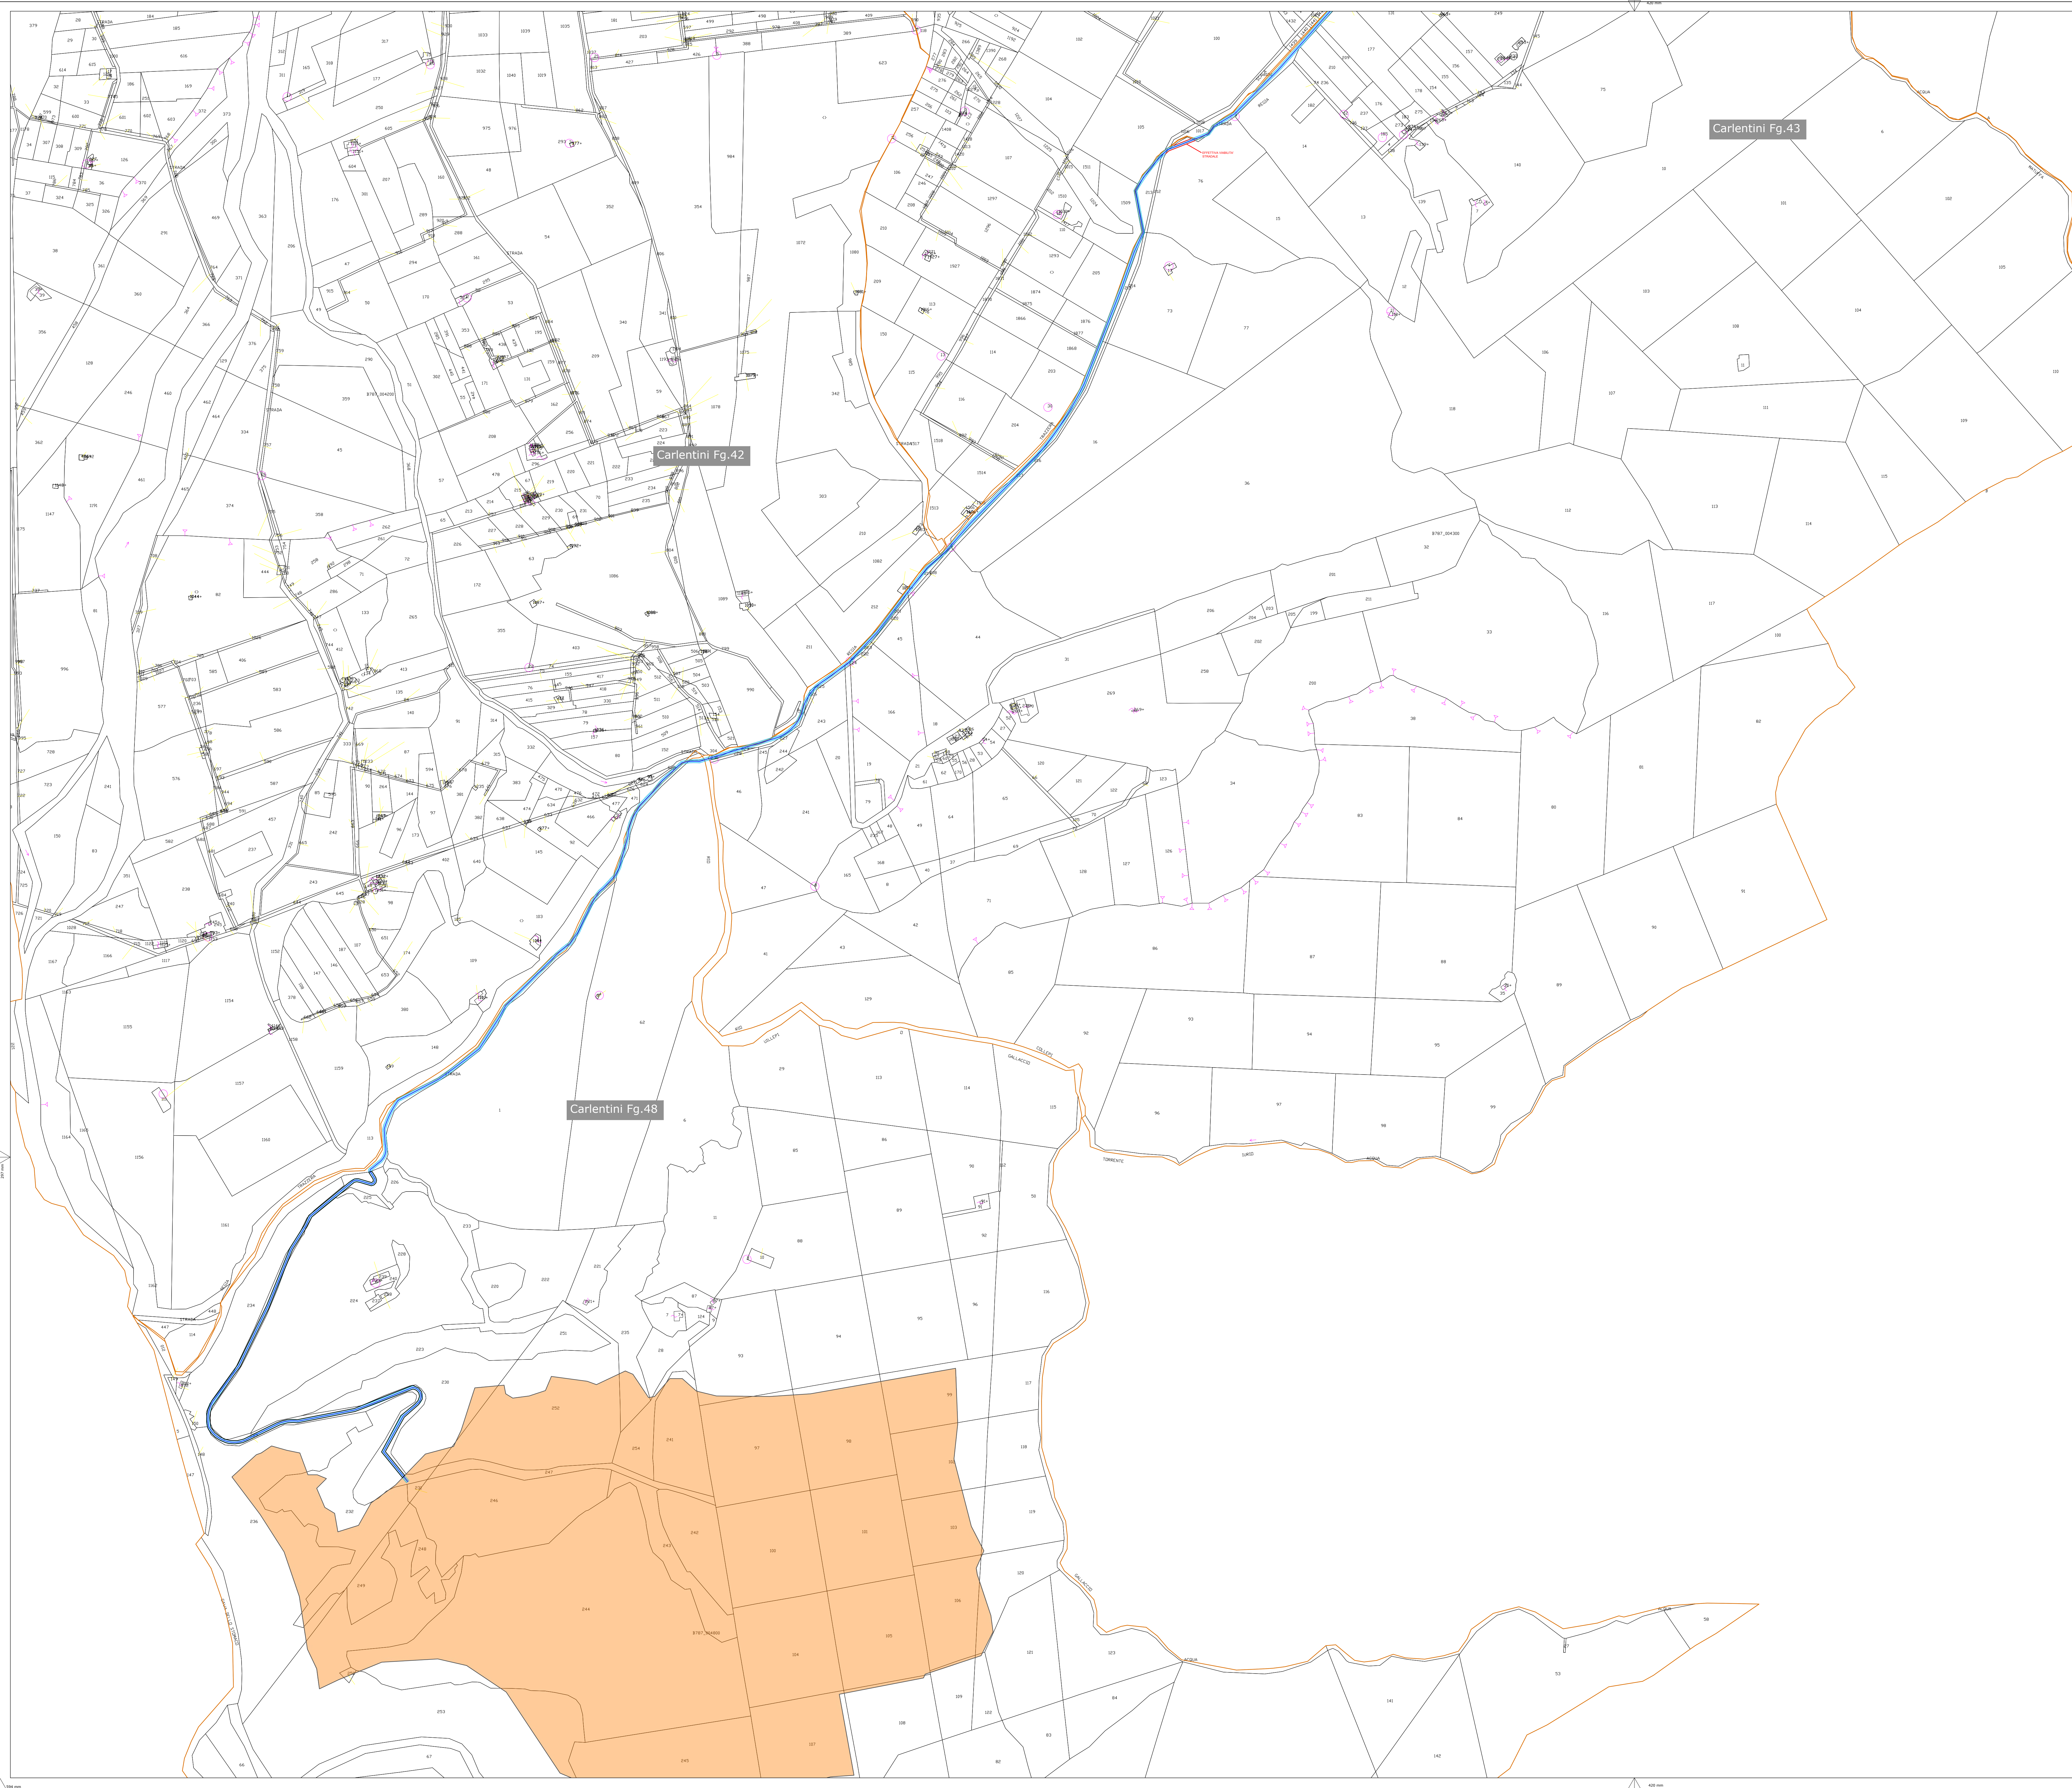

- Legenda**
- Cavidotto MT 30 kV Interrato
 - Cavidotto AT 150 kV Interrato
 - SE "Carlentini 380"
 - Area di Impianto
 - Stazione di Utenza
 - API
 - Confine fogli catastali
- RACCORDI ALLA R.T.N.**
- Elettrodotto Esistente a 380kV Paternò - Priolo
 - Elettrodotto Esistente - Tratto da demolire
 - Nuovi Raccordi alla RTN in Semplice Terna
- Nuovi Sostegni in progetto**
- 4S
 - 6S
 - 6S
- Sostegni da demolire**
- 6S
- Nuovi esistenti da mantenere**
- 6S

0	Prima emissione	GS	MB/GG	GC	06/2022
Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Data

Proponente:

 TEP RENEWABLES (CARLENTINI PV) S.R.L.
Viale Shakespeare, 71 - 00144 Roma
P.IVA e C.F. 16376291007-REA RM - 1653289

Progetto:

IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRE AGRICOL-FRANCO
COLLEGATO ALLA RETE
POTENZA NOMINALE 12 MWp
POTENZA IN INIEZIONE 10 MWp
Cantone di Carlentini (CR)

Progettisti:

Progettista della committenza RTN: ING. GIOVANNI ANTONIO SARACENO iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 1629

Tavola:

INQUADRAMENTO CATASTALE CON API

RF:


E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA TEP RENEWABLES ITALIA S.R.L.

Tav. n°:

PC.T04.00


Scale: 1:4.000




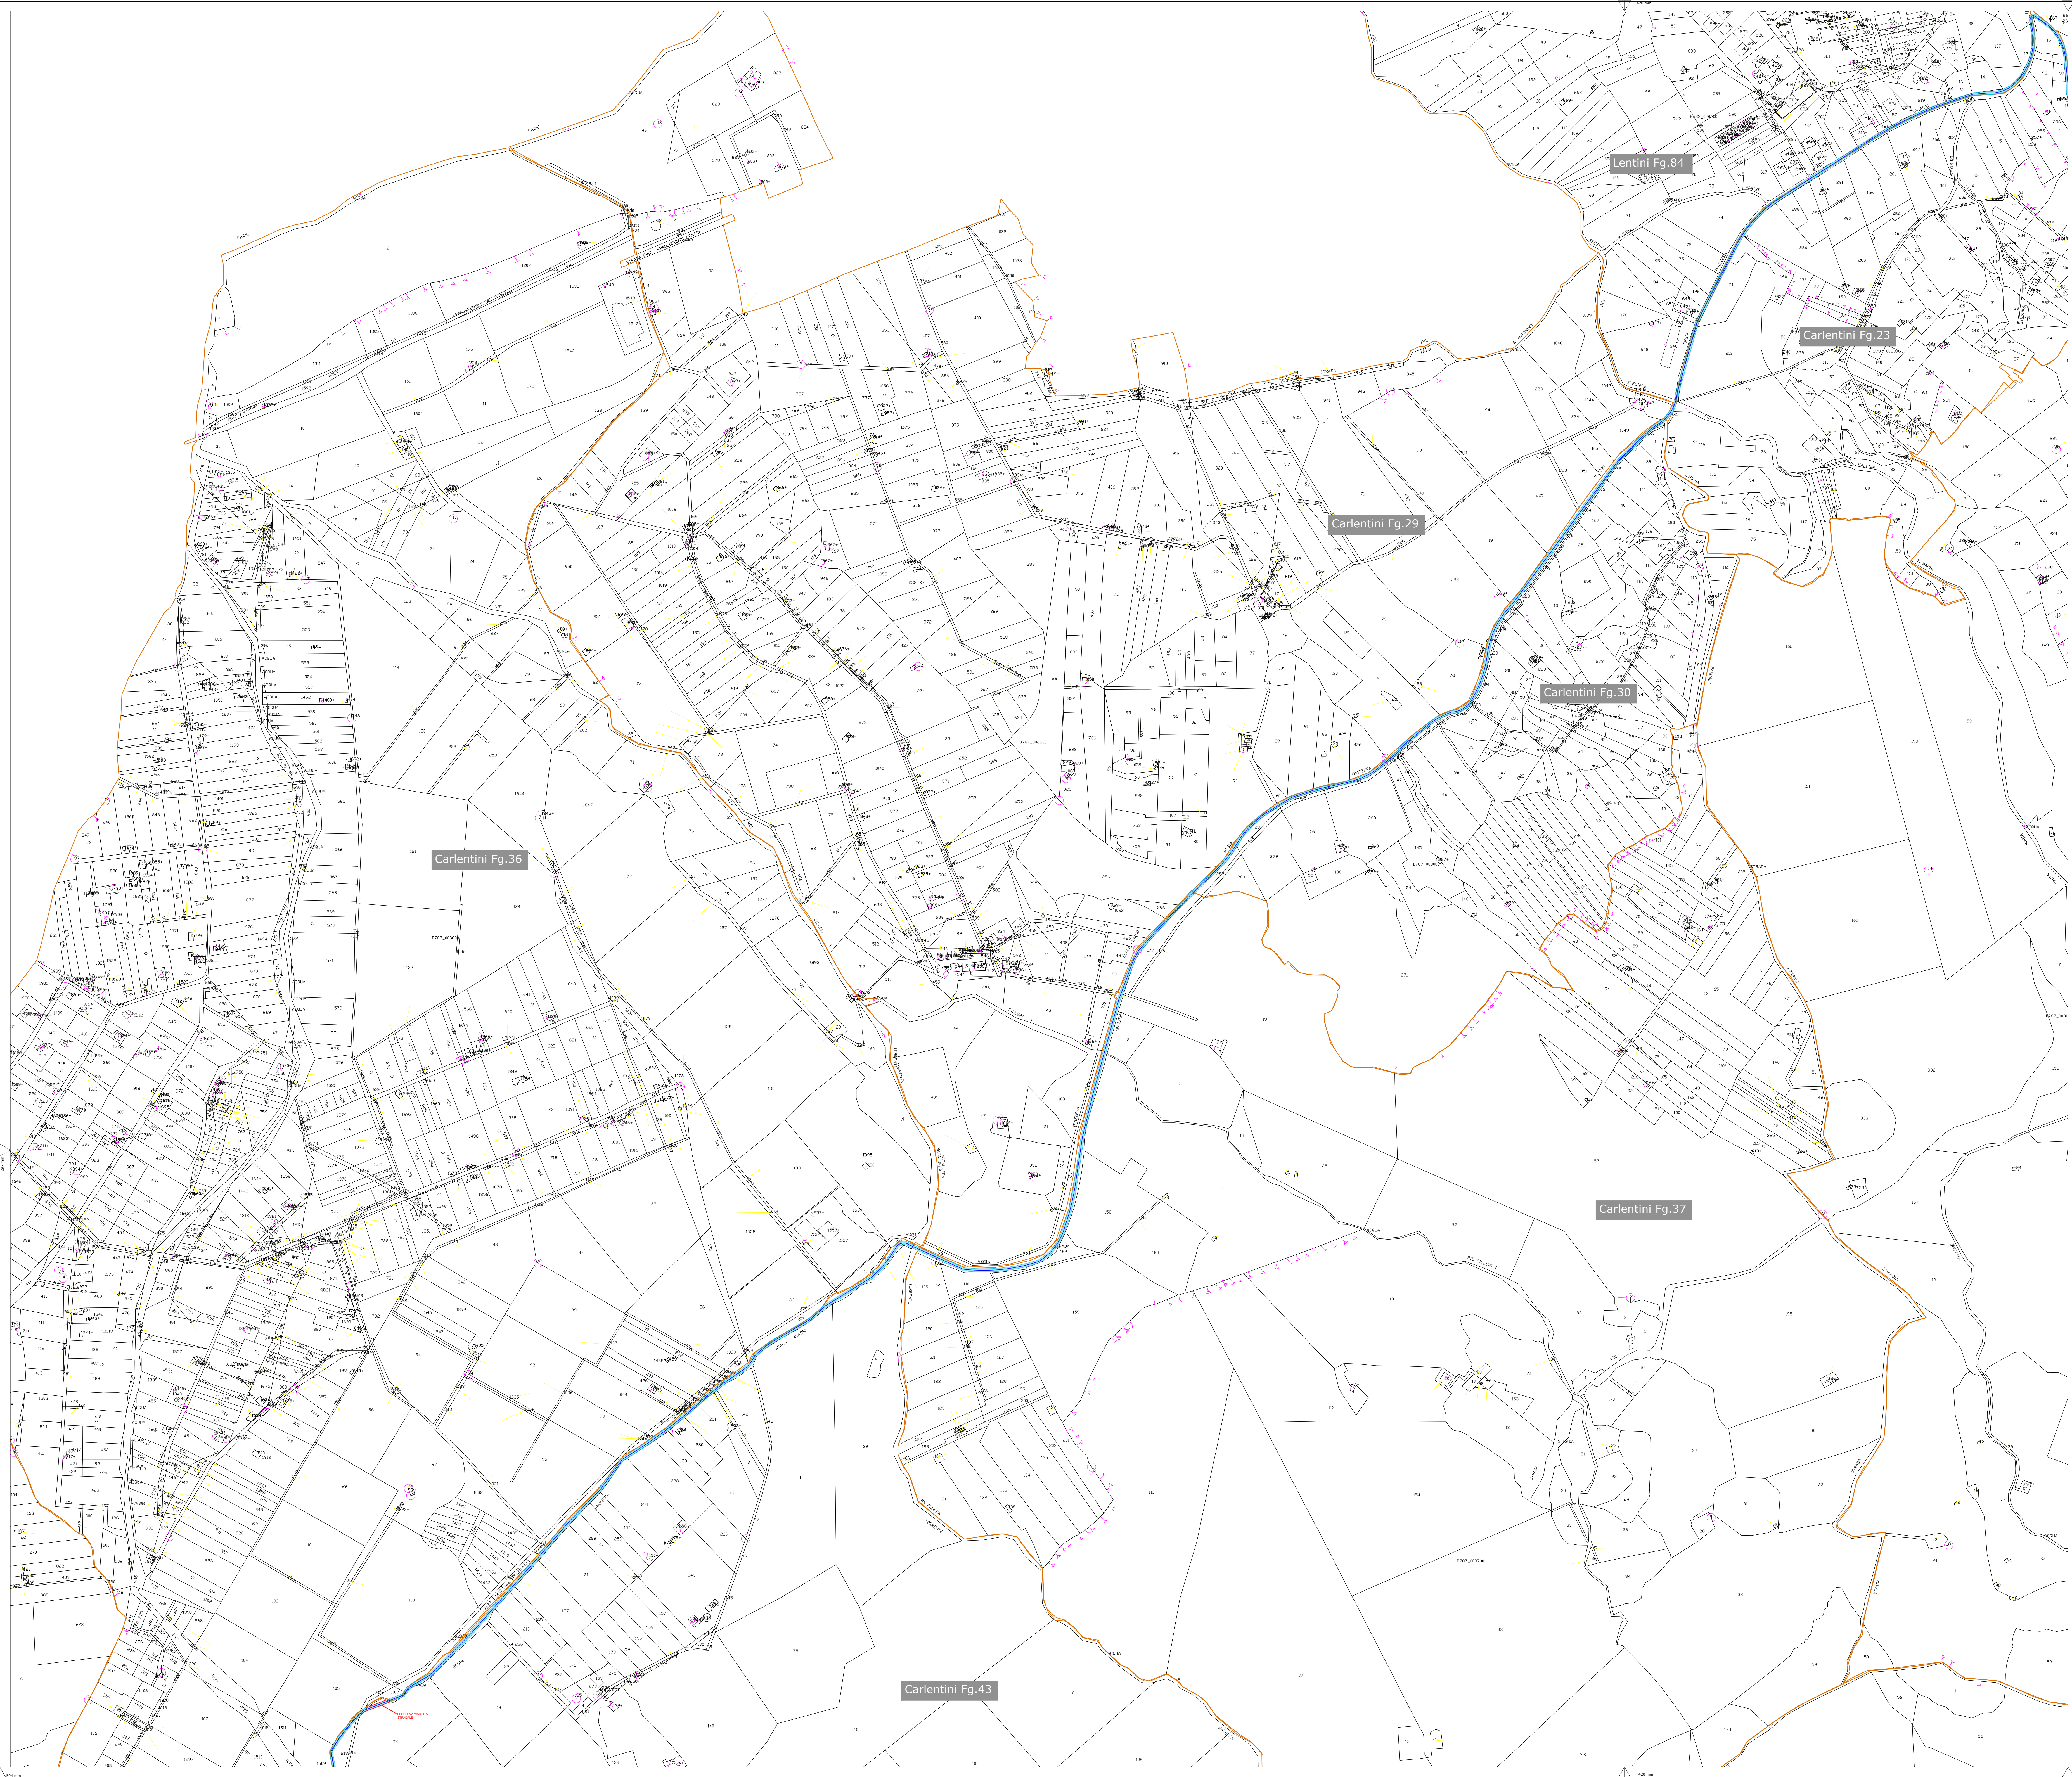

- Legenda**
- Cavidotto MT 30 kV Interrato
 - Cavidotto AT 150 kV Interrato
 - SE "Carlentini 380"
 - Area di Impianto
 - Stazione di Utenza
 - API
 - Confine fogli catastali

- RACCORDI ALLA R.T.N.**
- Elettrodotto Esistente a 380kV Paternò - Priolo
 - Elettrodotto Esistente - Tratto da demolire
 - Nuovi Raccordi alla RTN in Semplice Terna
 - 4S Nuovi Sostegni in progetto
 - 6S Sostegni da demolire
 - 6S Nuovi esistenti da mantenere

0	Prima Emissione	CS	MB/GG	GC	06/2022
Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Data
Proponente:  TEP RENEWABLES (CARLENTINI PV) S.R.L. Viale Shakespeare, 71 - 00144 Roma P.IVA e C.F. 16376291007-REA RM - 1653289					
Progetto: IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRE AGRICOLE TACCI COLLETTORI ALLA RETE POTENZA NOMINALE 12.41 MWp POTENZA IN INIEZIONE 10 MWp Comune di Carlentini (GR) 					
PROGETTO DEFINITIVO					
Progettato: Progettista della committenza TRG: ING. GIOVANNI ANTONIO SARACENO iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria al n. 1629					
Tavola: INQUADRAMENTO CATASTALE CON API Tav. n°: PC.T04.00					
RE					
Scale: 1:4.000					
E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA TEP RENEWABLES ITALIA S.R.L.					

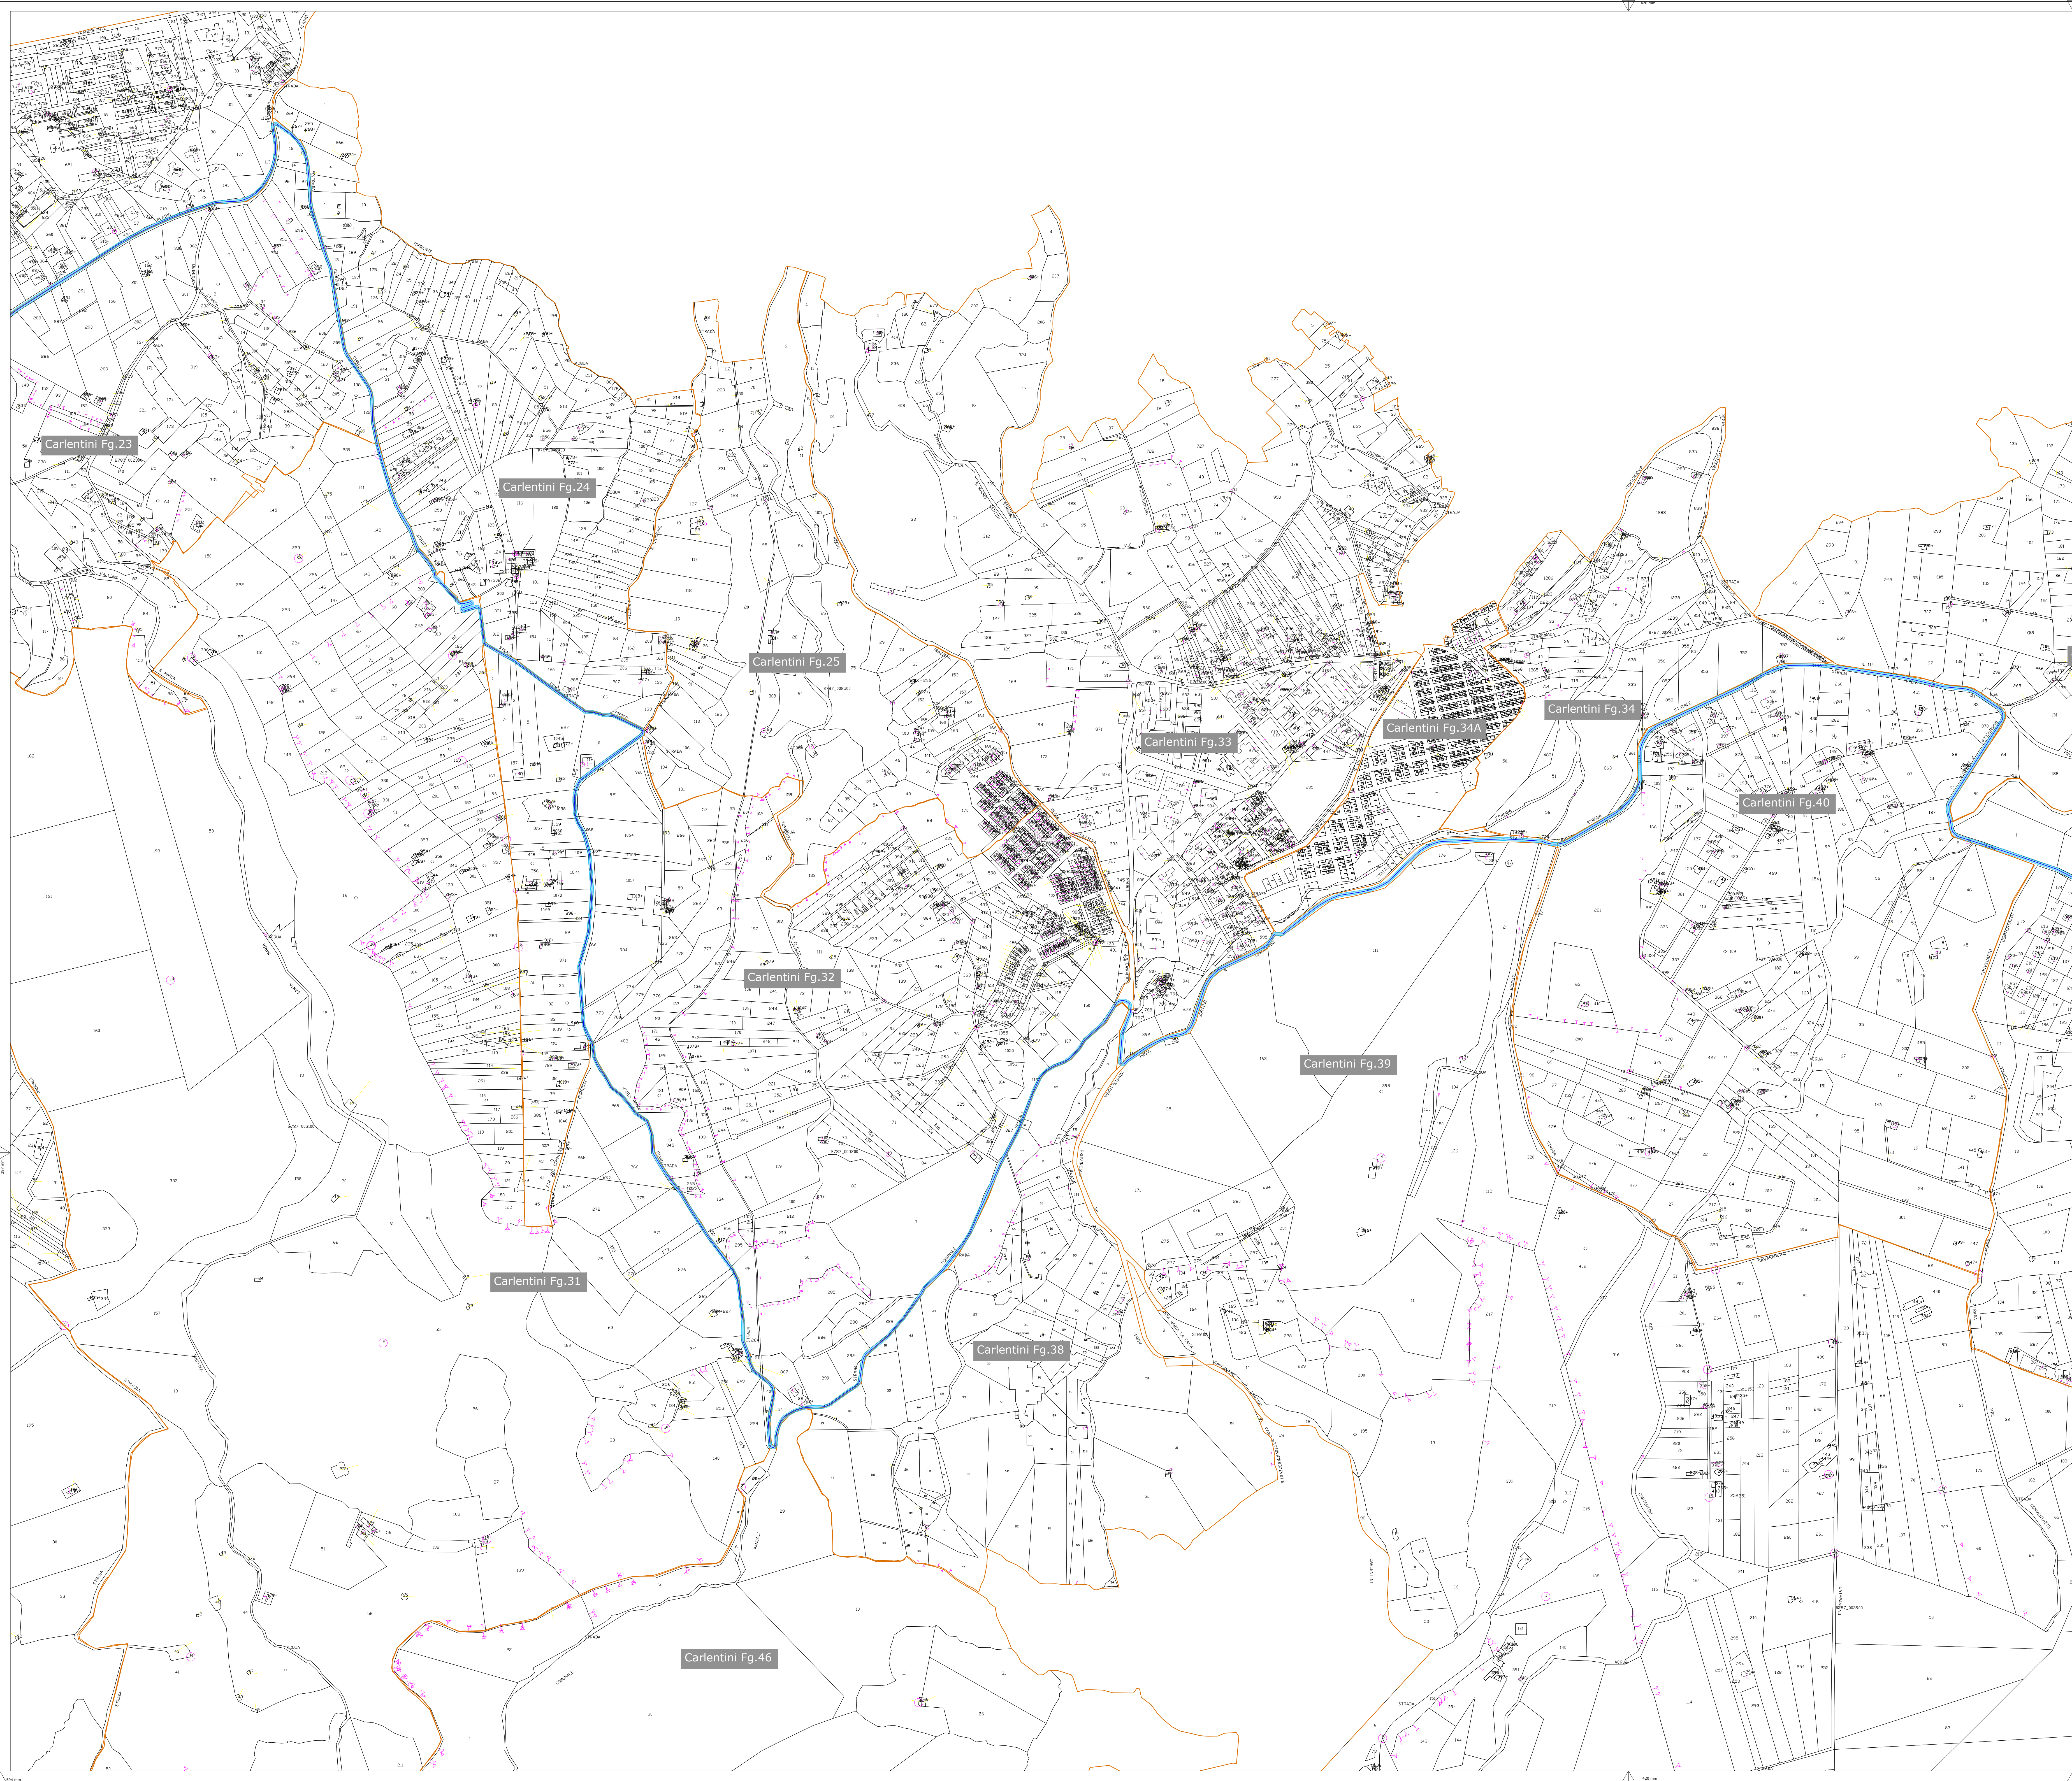

Legenda

Cavidotto MT 30 kV Interrato

Cavidotto AT 150 kV Interrato

SE "Carlentini 380"

Area di Impianto

Stazione di Utenza

API

Confine fogli catastali

RACCORDI ALLA R.T.N.

Elettrodotto Esistente a 380kV Paternò - Priolo

Elettrodotto Esistente - Tratto da demolire

Nuovi Raccordi alla RTN in Semplice Terna

Nuovi Sostegni in progetto

Sostegni da demolire

Nuovi esistenti da mantenere

0	Prima Emissione	CS	MB/GG	GC	06/2022
Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Data

Proponente:

TEP RENEWABLES (CARLENTINI) P.V. S.R.L.

Viale Shakespeare, 71 - 00144 Roma

P.IVA e C.F. 16376291007-REA RM - 1653289

Progetto:

IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRE AGRICOL-FRANCO
COLLEGATO ALLA RETE
POTENZA NOMINALE 12.41 MWp
POTENZA IN INIEZIONE 10 MWp
Comune di Carlentini (SR)

Progettisti:

Progettista della connessione RTN: ING. GIOVANNI ANTONIO SARACENO iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria al n. 1629

Tavola:

INQUADRAMENTO CATASTALE CON API


Tab. n°:

PC.T04.00

RF:

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA TEP RENEWABLES ITALIA S.R.L.

Scale: 1:4.000

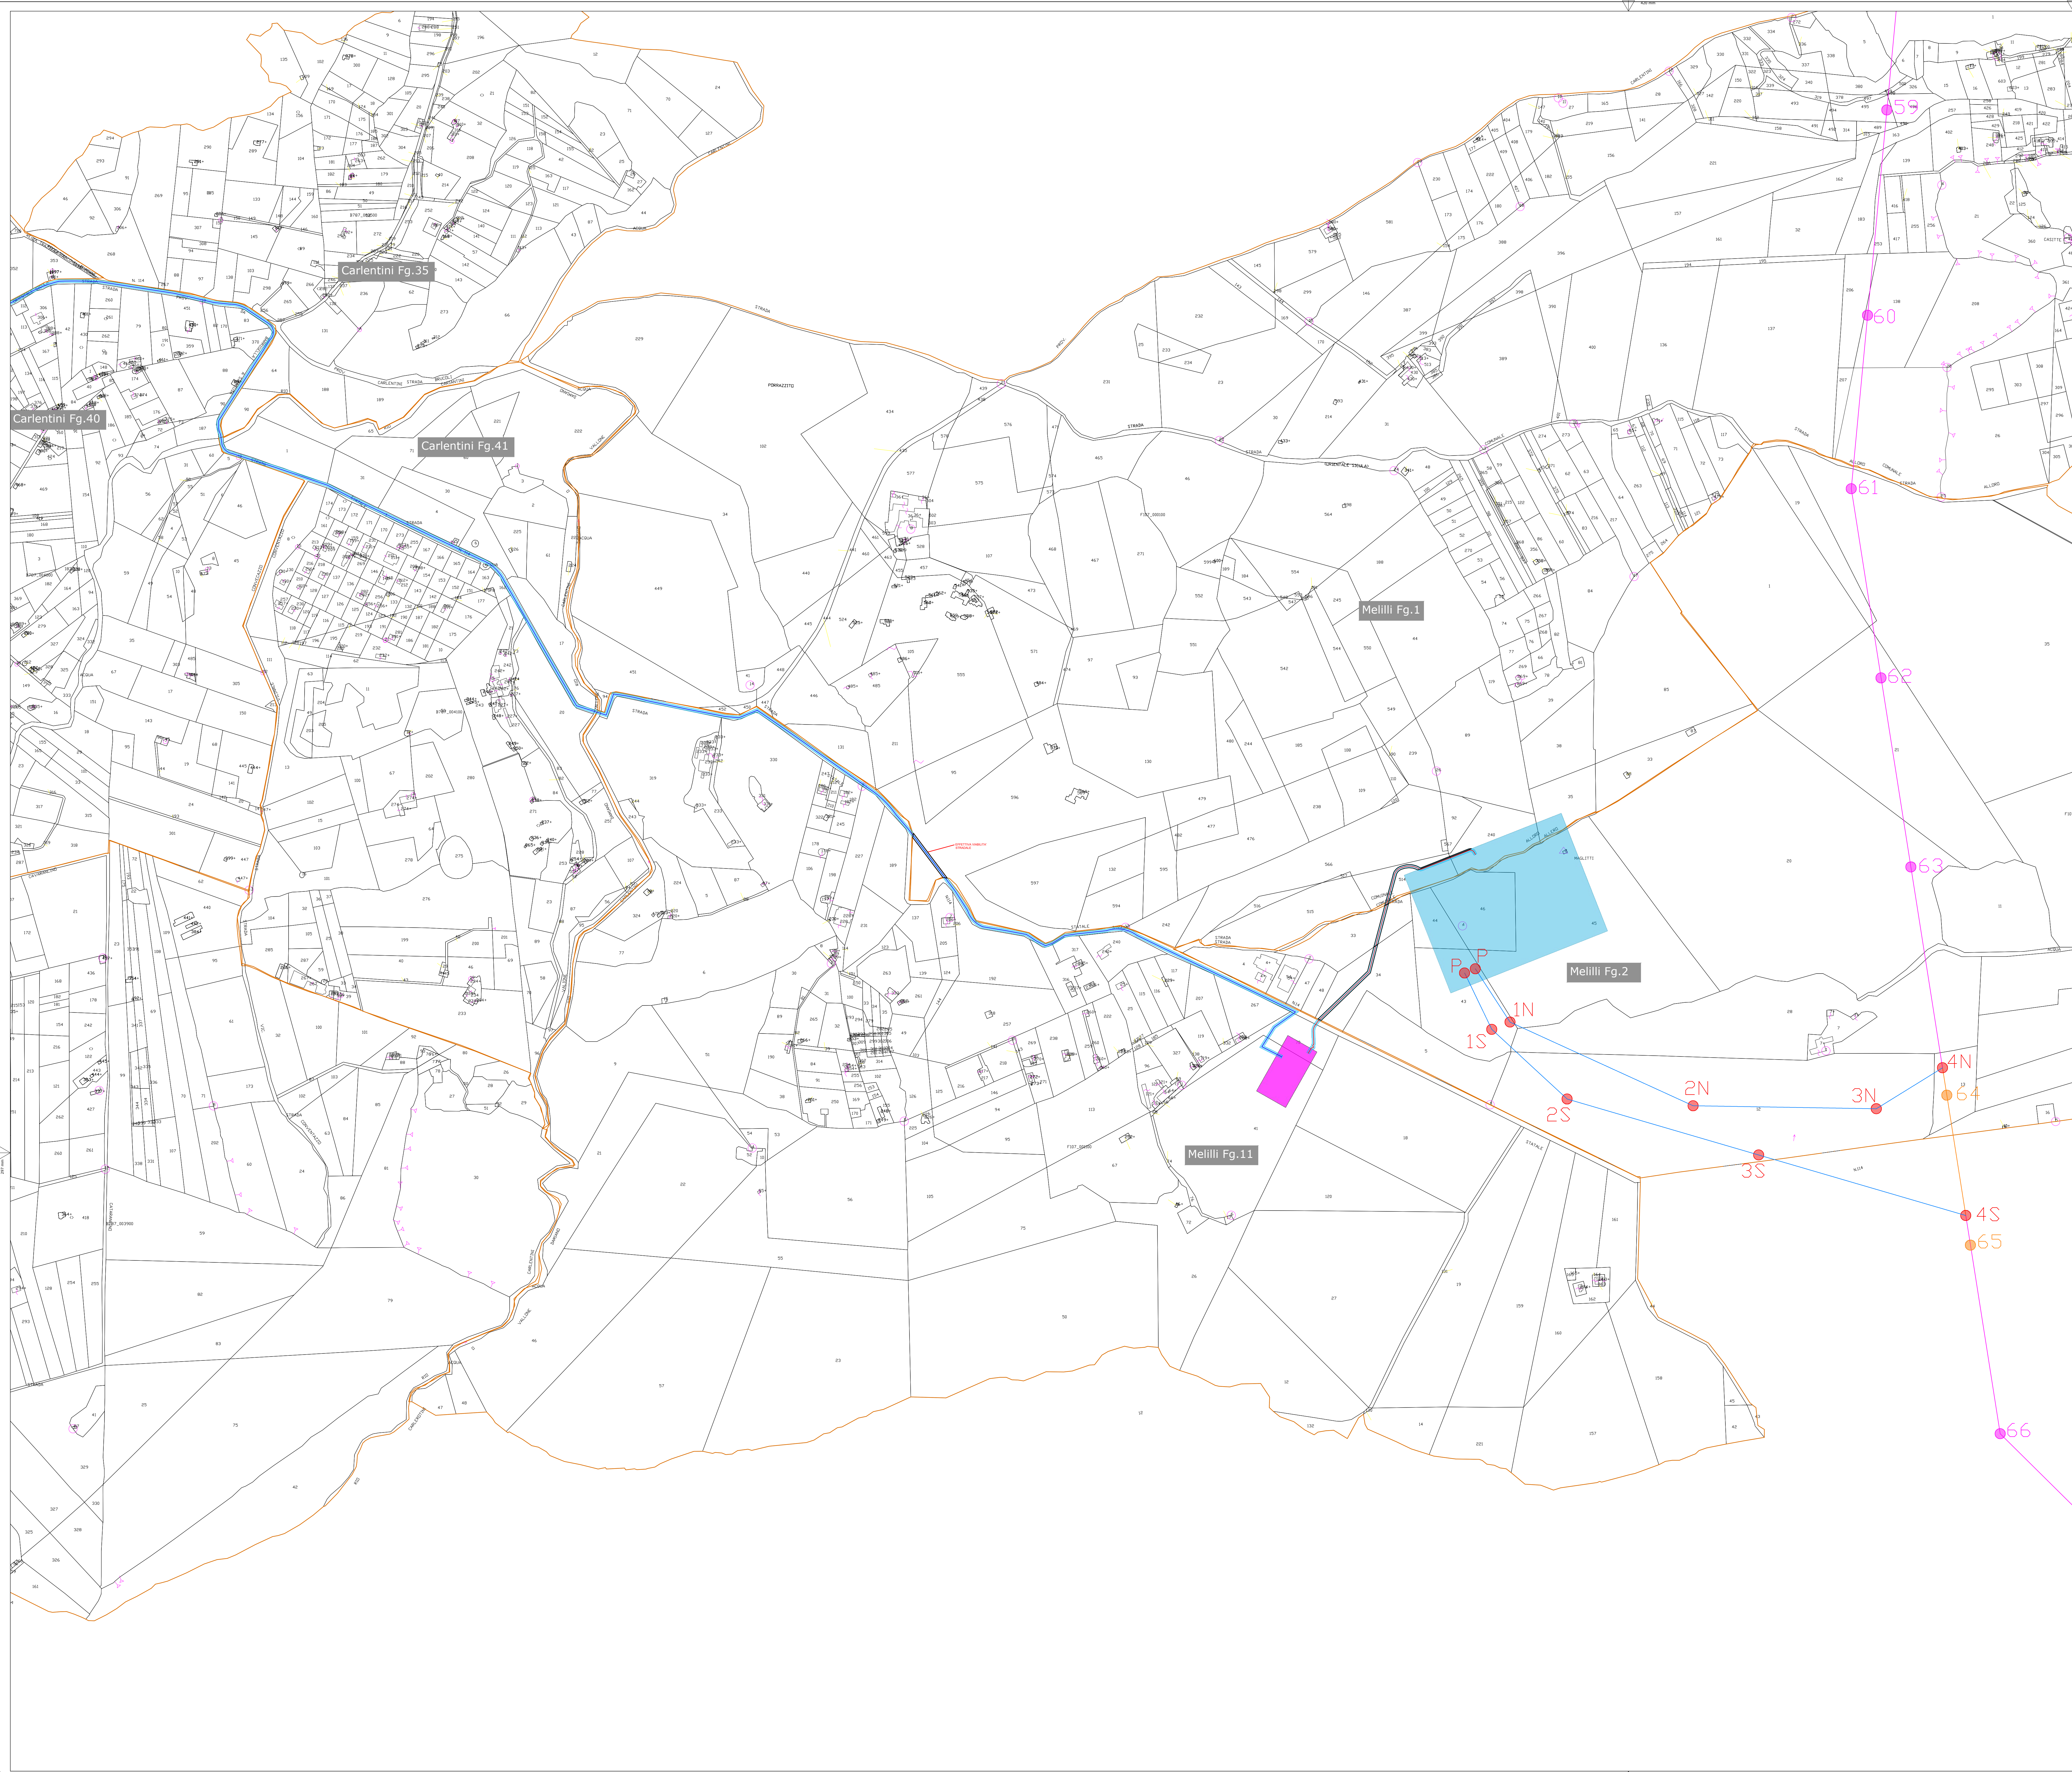

Legenda

- Cavidotto MT 30 kV Interrato
- Cavidotto AT 150 kV Interrato
- SE "Carlentini 380"
- Area di Impianto
- Stazione di Utenza
- API
- Confine fogli catastali

RACCORDI ALLA R.T.N.

- Elettrodotto Esistente a 380kV Paternò - Priolo
- Elettrodotto Esistente - Tratto da demolire
- Nuovi Raccordi alla RTN in Semplice Terna
- 4S Nuovi Sostegni in progetto
- 6S Sostegni da demolire
- 66 Nuovi esistenti da mantenere

0	Prima Emissione	GS	MB/GG	GC	06/2022
Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Data

Proponente:	TEP RENEWABLES (CARLENTINI PV) S.R.L. Viale Shakespeare, 71 - 00144 Roma P.IVA e C.F. 16376291007- REA RM - 1653289		
Progetto:	IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRE (AGRICOLTURA) COLLETTORI A 1000V POTENZA NOMINALE 12.48 MWp POTENZA IN INIEZIONE 10 MW Comune di Carlentini (SR)		
Progettato:	ING. GIOVANNI ANTONIO SARACENO iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria al n. 1629		
Tavola:	INQUADRAMENTO CATASTALE CON API	Tav. n°:	PC.T04.00
RF:	E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA TEP RENEWABLES ITALIA S.R.L.		