


CI RISERVIAMO A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DOCUMENTO COL DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDIERLO NOTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

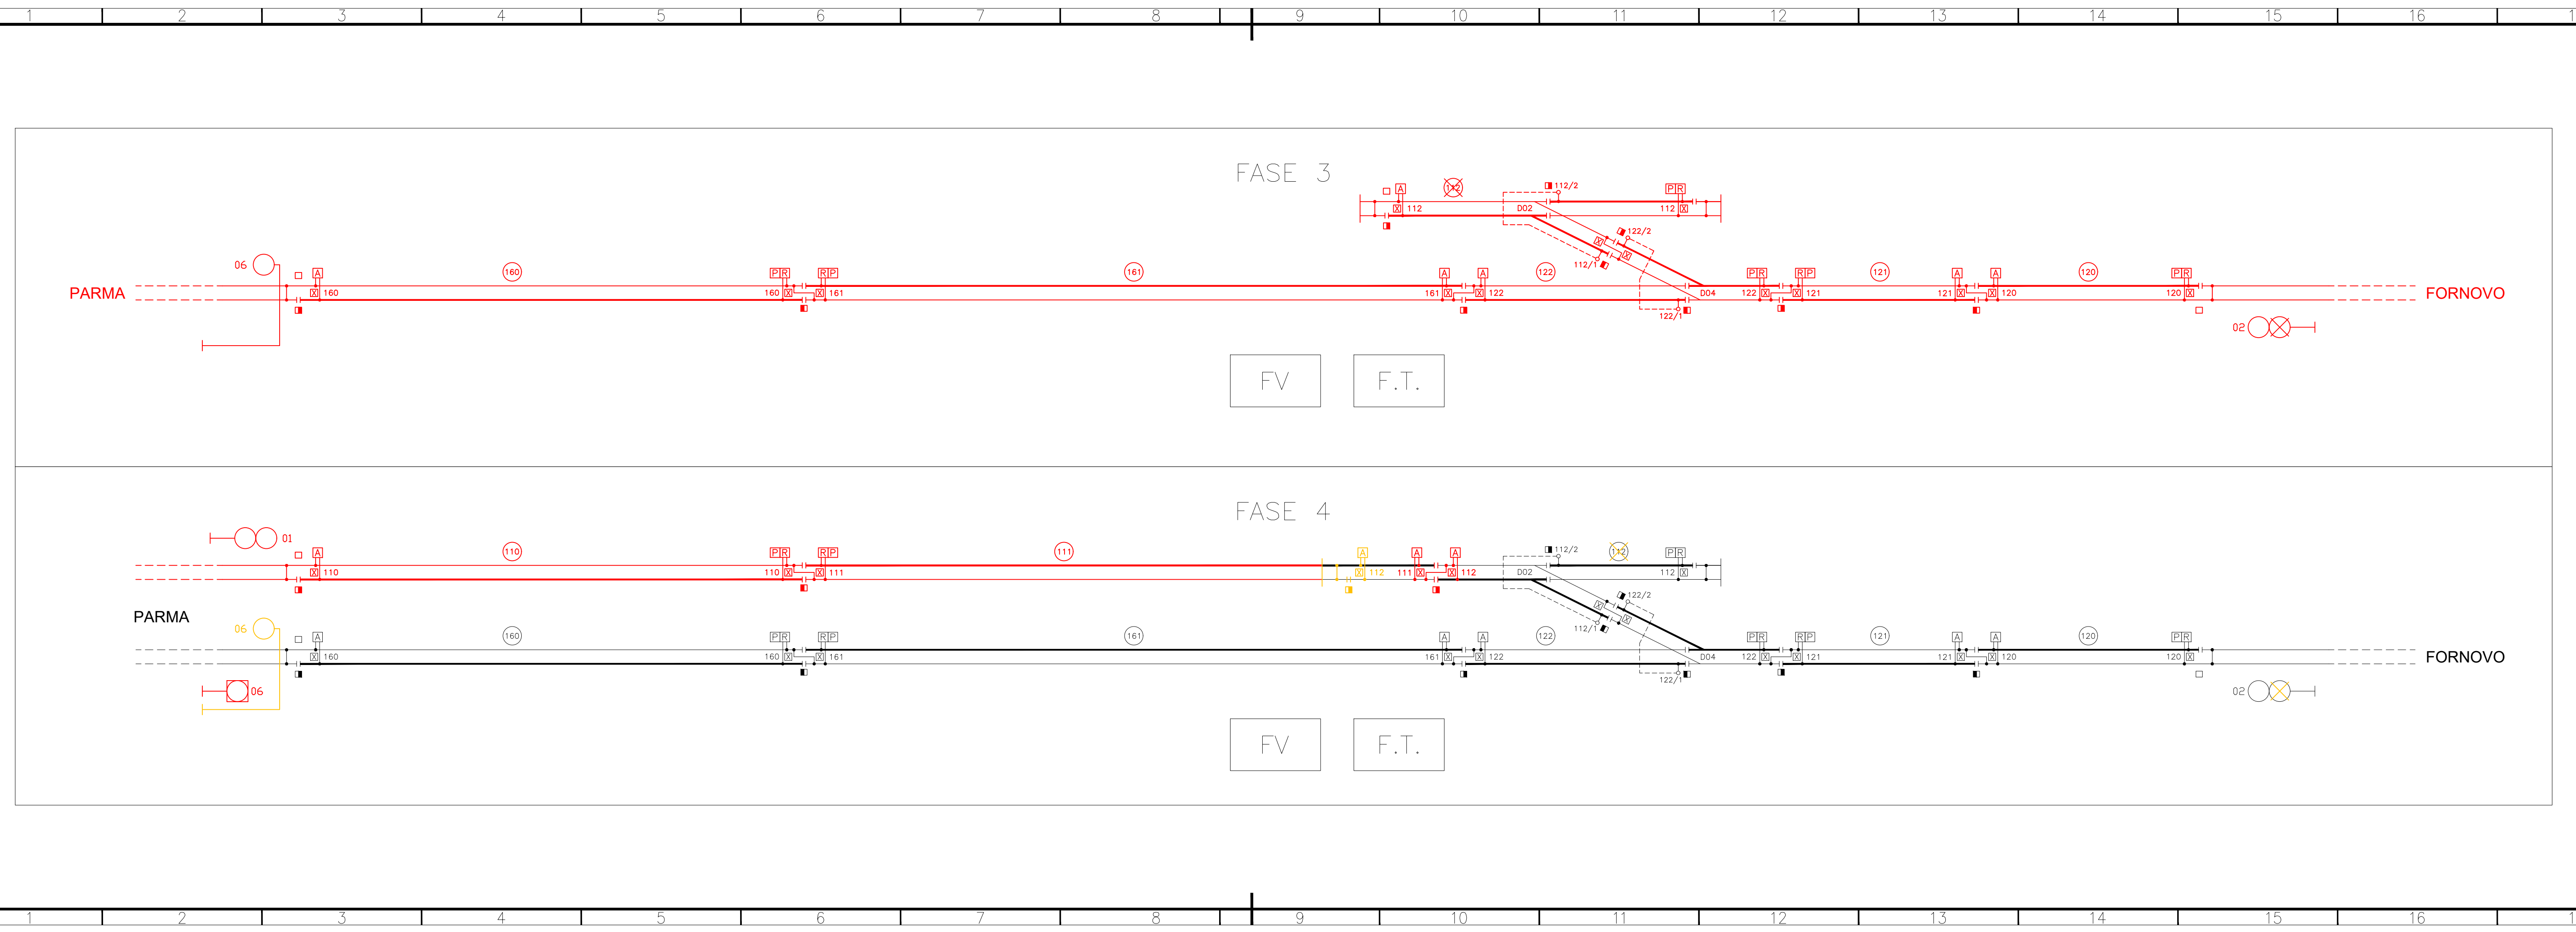

- LEGENDA COLORI**
- Non interessato da modifica
 - Doppio binario isolato
 - Modifica Rimuovi
 - Modifica Aggiungi
 - Modifica realizzata nelle fasi precedenti
 - Provvisorio

- PARTICOLARI DEI COLLEGAMENTI**
- COLLEGAMENTO DI TERRA
- N° 2 CORDE LEGA DI ALLUMINIO Ø19,62 CAT/PROG.809-901
o N°2 CORDE CU RIVESTITA 120 mm2
 - CONNESSIONE RITORNO TE
- N° 2 CORDE LEGA DI ALLUMINIO Ø19,62 CAT/PROG.809-901
o N°2 CORDE CU RIVESTITA 120 mm2
 - CONNESSIONI INDUTTIVE
- N° 2 CORDE LEGA DI ALLUMINIO Ø19,62 CAT/PROG.809-901
o N°2 CORDE CU RIVESTITA 120 mm2
 - CONNESSIONI INDUTTIVE
- N° 2 CORDE LEGA DI ALLUMINIO Ø19,62 CAT/PROG.809-901
o N°2 CORDE CU RIVESTITA 120 mm2
 - CONNESSIONI INDUTTIVE
- N° 2 PIATTI ALLUMINIO 25mmx50mm
o N°1 PIATTO ACCIAIO Zn 600mmx100mmx30mm
o N°2 CORDE CU 240mm2
 - CONNESSIONI INDUTTIVE
- N° 2 CORDE LEGA DI ALLUMINIO Ø19,62 CAT/PROG.809-901
o N°2 CORDE CU RIVESTITA 120 mm2
 - CDB AD UNA FUGA DI ROTAIA ISOLATA
- CORDA CU 16mm2 Giallo-Rosso
 - CONNESSIONI INDUTTIVE
- N° 2 CORDE LEGA DI ALLUMINIO Ø19,62 CAT/PROG.809-901
o N°2 CORDE CU RIVESTITA 120 mm2
 - DOPPIA INVERSIONE CDB A CORRENTI FISSE
- N° 2 CORDE LEGA DI ALLUMINIO Ø19,62 CAT/PROG.809-901
o N°2 CORDE CU RIVESTITA 120 mm2
 - COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE
N°2 CORDE CU 240mm2

- LEGENDA**
- ROTAIA ISOLATA
 - ROTAIA A TERRA
 - PIPETTA E SUO COLLEGAMENTO
 - ROTAIA ISOLATA C.d.B. CODIFICATE
 - COLLEGAMENTO DI TERRA
 - SBARRAMENTO
 - CASSETTA C.d.B CON TRASFORMATORE DI ALIM.
 - CASSETTA C.d.B CON TRASFORMATORE DI RICEZ.
 - DISPOSITIVO A PONTE
 - CONNESSIONE INDUTTIVA
 - PICCHETTO INDICATORE CDB ROSSO/GIALLO
 - DOPPIA INVERSIONE CDB A CORRENTI FISSE
 - MARKER CDB

COMMITTENTE: **RFI**
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

CUP J81H02000000001

U.O. IMPIANTI DI SEGNALAMENTO

PROGETTO DEFINITIVO

COMPLETAMENTO RADDOPPIO LINEA PARMA - LA SPEZIA (PONTREMOLESE)

TRATTA PARMA - VICOFERTILE

IMPIANTI DI SEGNALAMENTO IS/SCMT

PPM Vicofertile
Piano Isolamento CdB

SCALA: **N/A**

| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV. |
|----------|-------|------|------|-----------|------------------|--------|------|
| IP000 | 02 | D | 67 | PX | AS03A3 | 010 | A |

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato Data |
|------|----------------------|---------|------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------------------|
| A | Emissione Definitiva | ZCM | Marzo 2022 | S. Artigiani | Marzo 2022 | G. Fadda | Marzo 2022 | M. Gambaro Marzo 2022 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

File: IP0002D67PXAS03A3010A.dwg

n. Elab. ---