


















LEGENDA



-  Area di Progetto
-  Area Impianto
-  Area Sottostazione TERNA " Butera 2"
-  Area Cabina utente
-  Cavidotto Impianto - Area Utente
-  Cavidotto Area Utente - SST


PAI_Geomorfologia_Dissesti_wgs84

Dissesti per Tipologia

-  Crollo e/o ribaltamento
-  Colamento rapido
-  Sprofondamento
-  Scorrimento
-  Frana complessa
-  Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)
-  Colamento lento
-  Area a franosità diffusa
-  Deformazione superficiale lenta
-  Calanco
-  Dissesti dovuti ad erosione accelerata

Dissesti per Attività


-  Attivo
-  Inattivo
-  Quiescente
-  Stabilizzato artificialmente o naturalmente

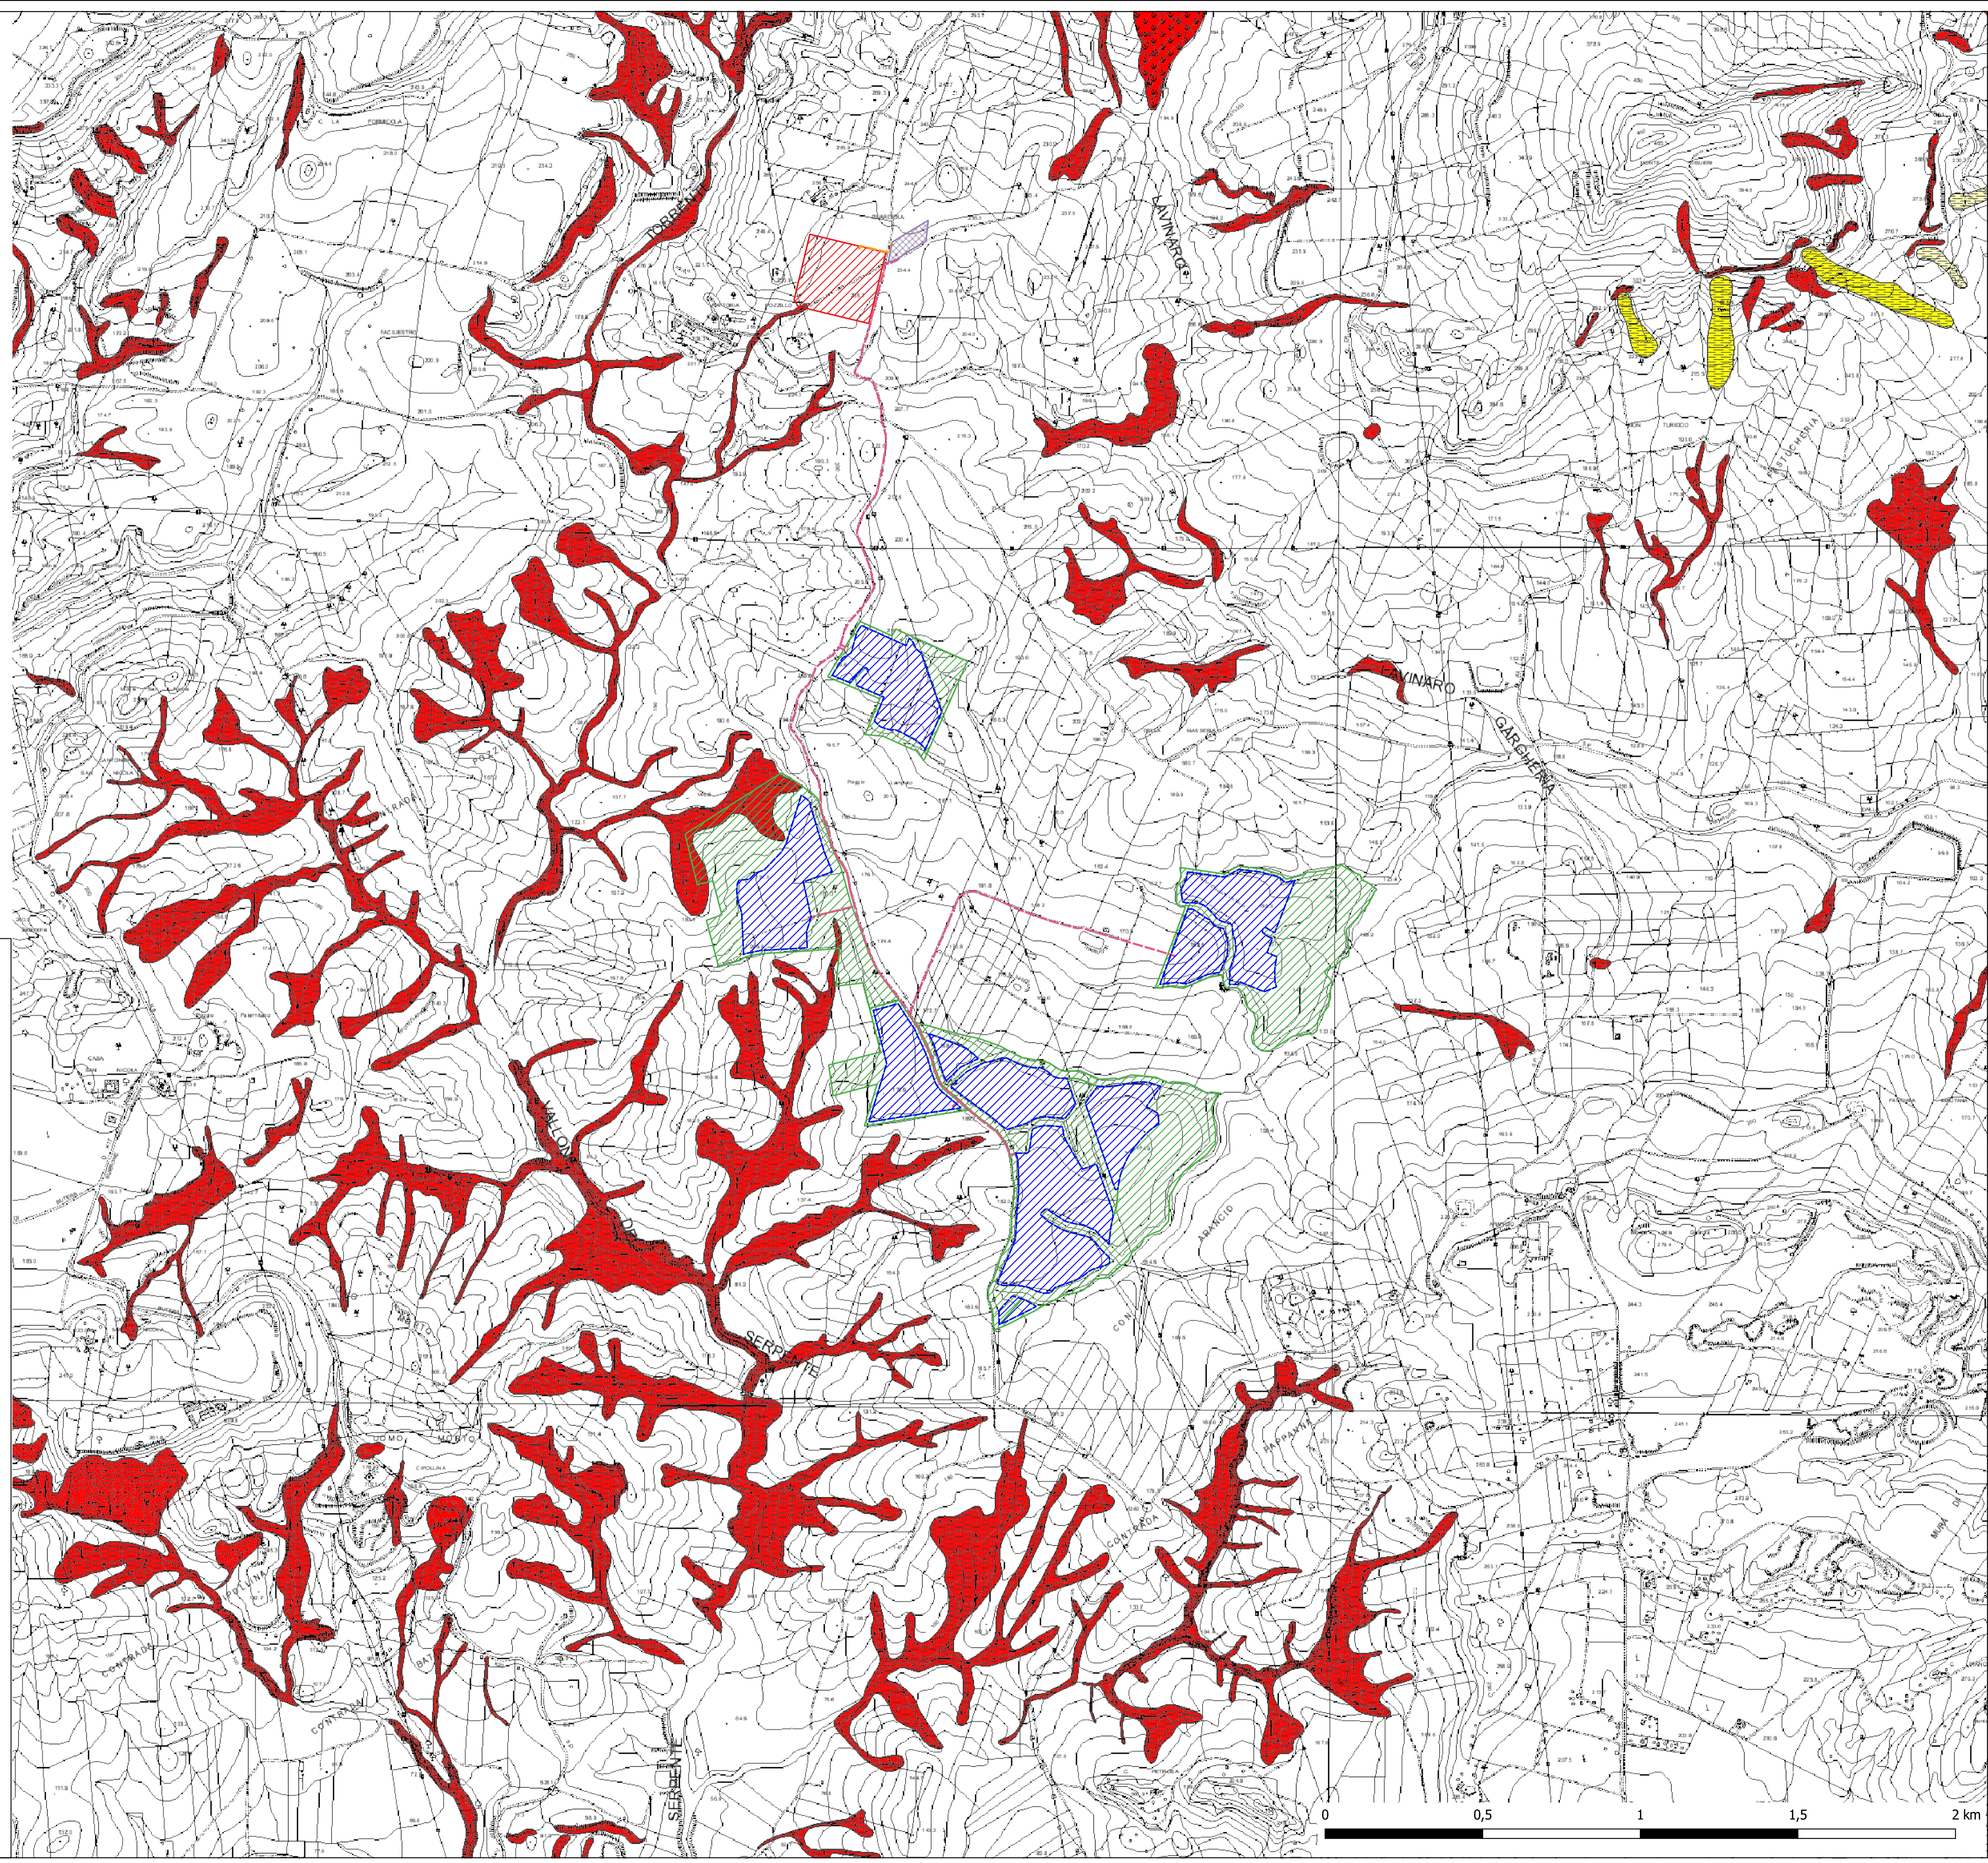

COMMITTENTE
 Caltanissetta Solar S.r.l.
 Via Durini, 9 Tel. +39.02.50043159
 20122 Milano PEC: caltanissettasolar@legalmail.it

CALTANISSETTA SOLAR S.r.l.
 Via Durini, 9
 20122 Milano (MI)
 P. IVA: 11875450964

Coordinatore del progetto: Arch. Luigi Giocondo

PROGETTISTI
 ANTEX Group
 Sede Legale: Via Sabotino, 8 - 96013 Carlentini (SR)
 Uffici: Via Jonica, 16 - Loc. Belvedere - 96100 Siracusa (SR)
 Web: www.antexgroup.it

Responsabile tecnico:
 Arch. Luigi Giocondo
 Ordine degli Architetti e dei Geometri di Siracusa n° 12



REGIONE SICILIA Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta COMUNE DI BUTERA

PROGETTO
 Progetto di un impianto agrovoltaiico con soluzioni integrative innovative e sistemi di monitoraggio delle colture, realizzato su inseguitori solari, ai sensi del comma 5, art.31 della L.108/2021 e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, da realizzare nel Comune di Butera in C.da Pozzillo, di potenza nominale di 35.400 KW e di potenza del generatore di 39.606,84 KWp denominato "BUTIRAH"

ELABORATO
 Titolo: PAI - Dissesti Tav: BUT_PD_39

Codice elaborato: Scala: 1/10.000

0	Giugno 2022	Prima emissione	GIOCONDO	GR VALUE	GR VALUE
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

