
















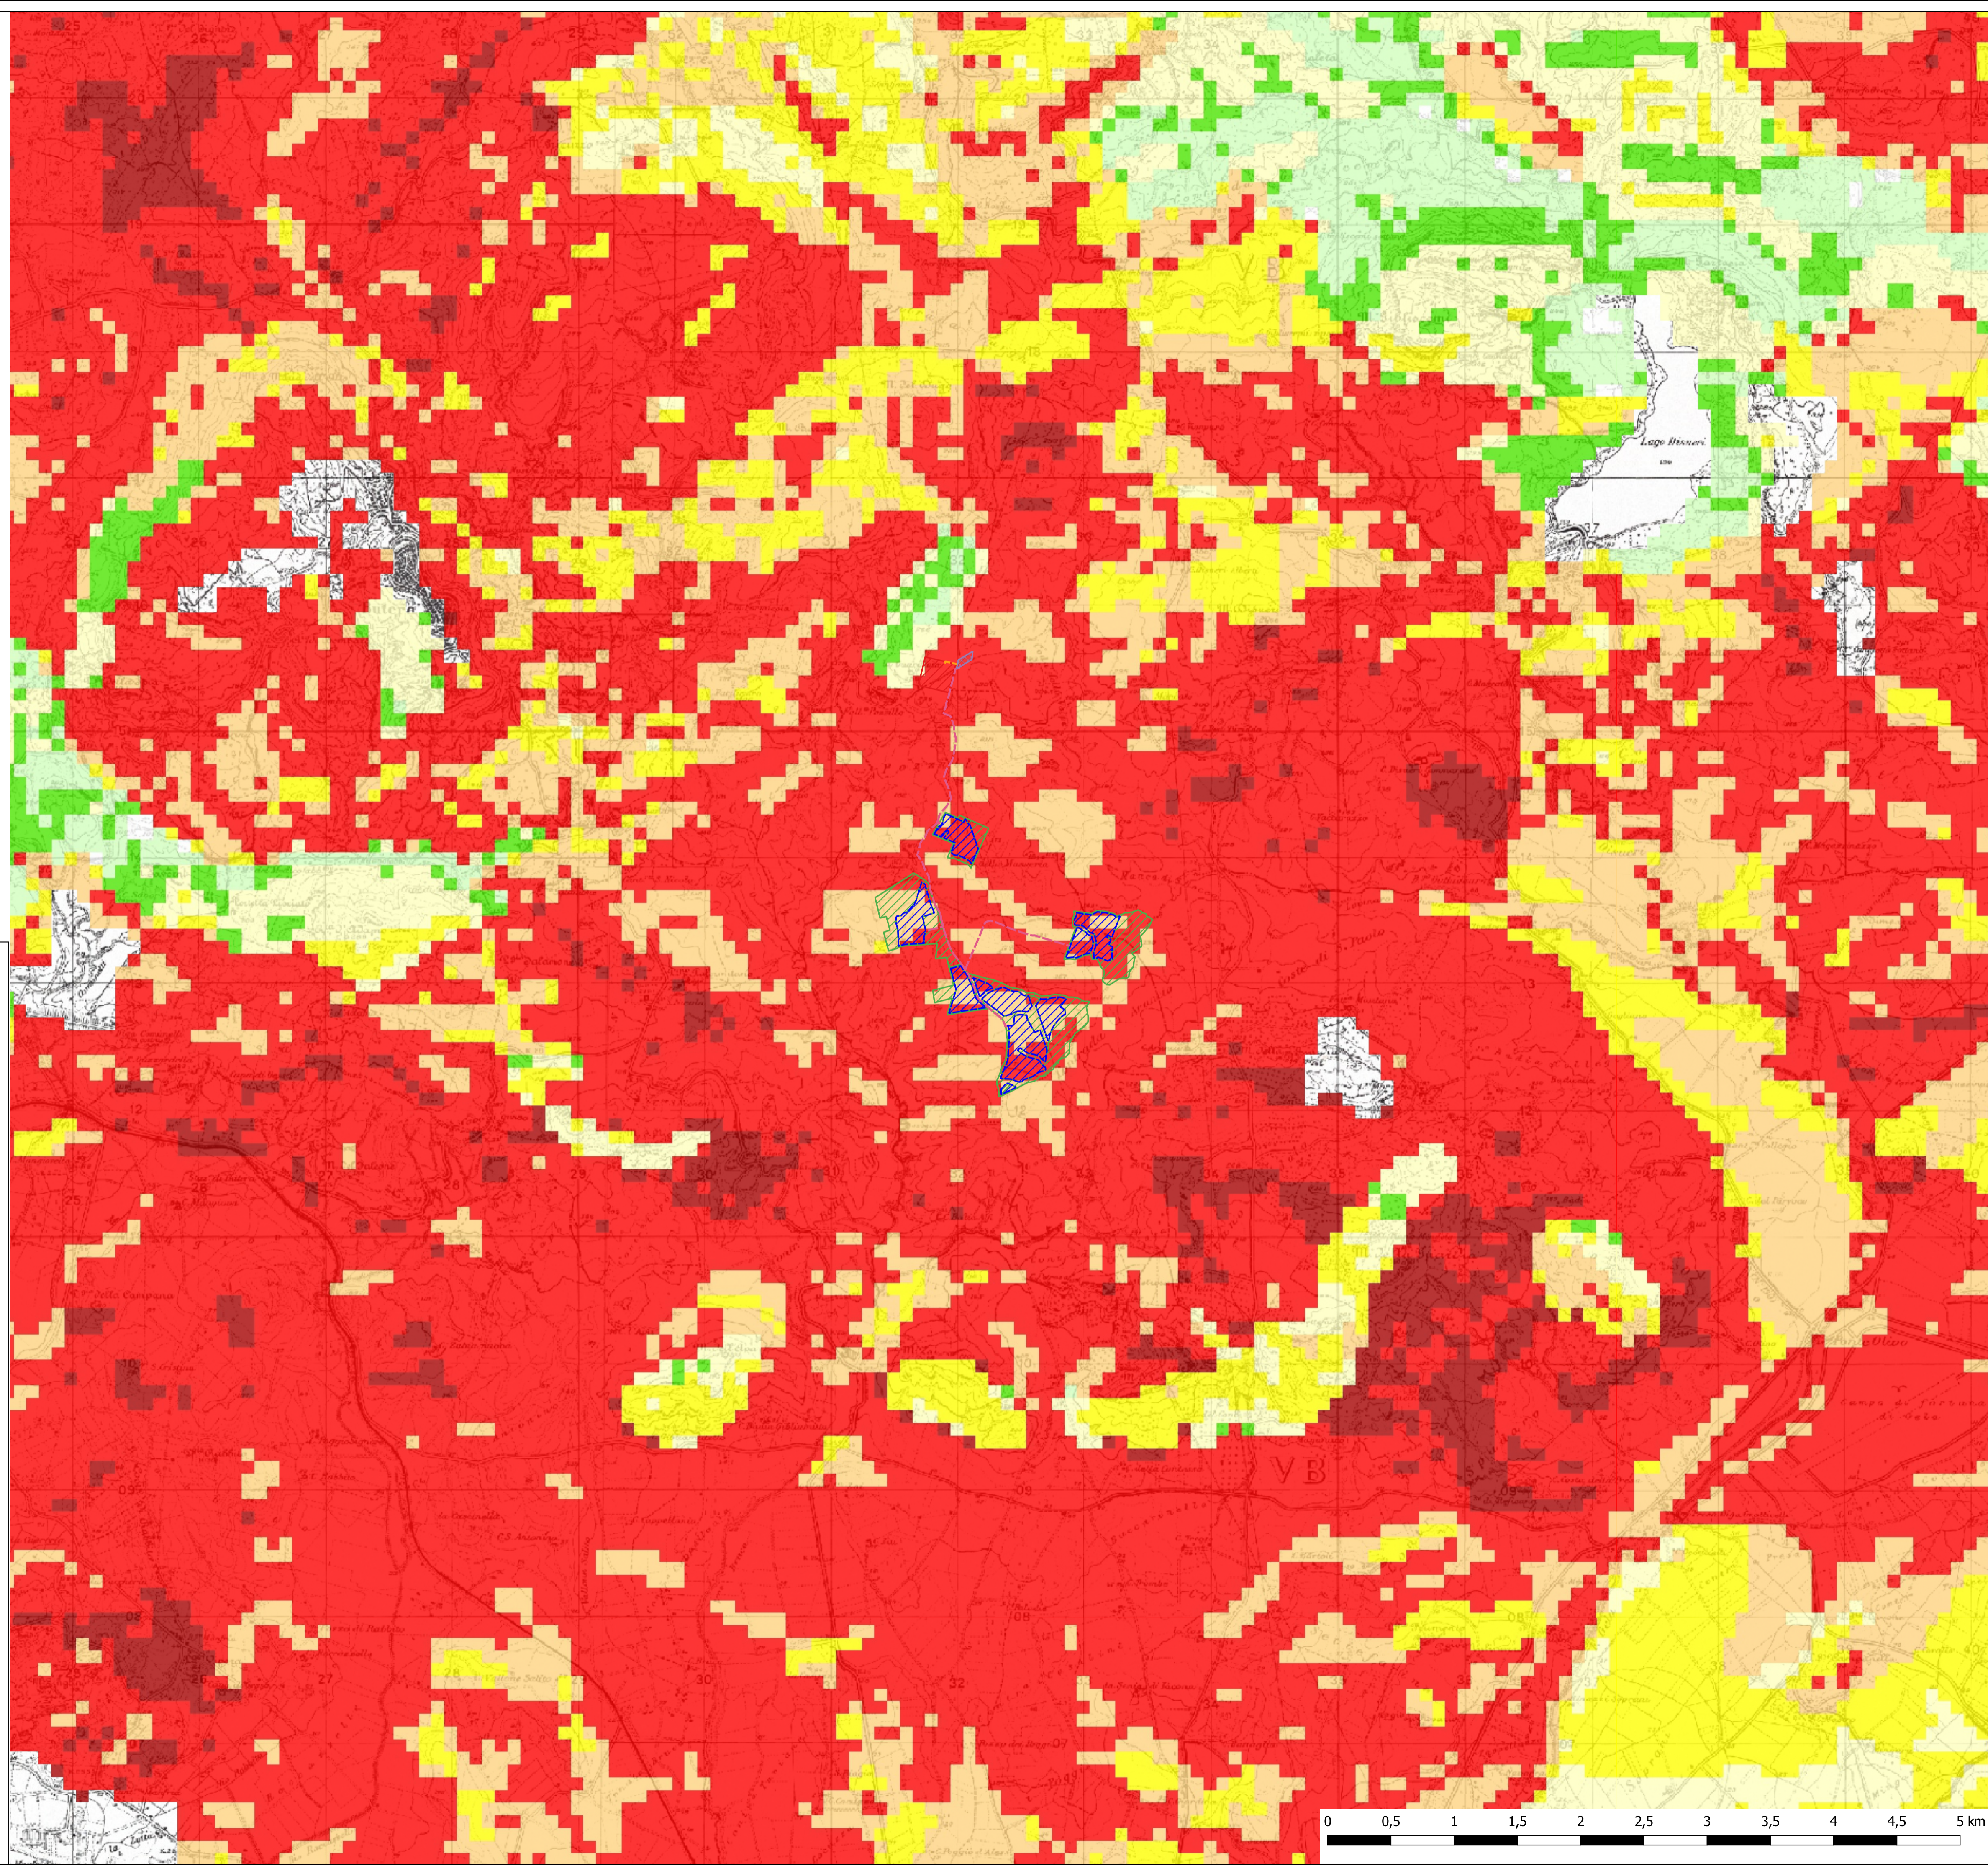


LEGENDA

-  Area di Progetto
-  Area Impianto
-  Area Sottostazione TERN " Butera 2"
-  Area Cabina utente
-  Cavidotto Impianto - Area Utente
-  Cavidotto Area Utente - SST

Classe	Caratteristiche
 Non affetto	Aree non soggette e non sensibili
 Potenziale	Aree a rischio desertificazione qualora si verificassero condizioni climatiche estreme o drastici cambiamenti dell'uso del suolo
 Fragile 1	Aree limite, in cui qualsiasi alterazione degli equilibri tra risorse ambientali e attività umane può portare alla progressiva desertificazione del territorio
 Fragile 2	
 Fragile 3	
 Critico 1	Aree già altamente degradate, caratterizzate da ingenti perdite di suolo dovute alla cattiva gestione del suolo
 Critico 2	
 Critico 3	
 Assenza di suolo	
 Corpi idrici	
 Limiti provinciali	



COMMITTENTE		Caltanissetta Solar S.r.l. Via Durini, 9 20122 Milano Tel. +39.02.50043159 PEC: caltanissettasolar@legalmail.it			
PROGETTISTI		ANTEX Group Sede Legale: Via Sabotino, 8 - 96013 Carlentini (SR) Uffici: Via Jonica, 16 - Loc. Belvedere - 96100 Siracusa (SR) Web: www.anteigroup.it			
					
					
PROGETTO	Progetto di un impianto agrovoltaiico con soluzioni integrative innovative e sistemi di monitoraggio delle colture, realizzato su inseguitori solari, ai sensi del comma 5, art.31 della L.108/2021 e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, da realizzare nel Comune di Butera in C.da Pozzillo, di potenza nominale di 35.406 KW e di potenza del generatore di 39.606,84 KWp denominato "BUTIRAH"				
ELABORATO	Titolo: Carta della sensibilità alla desertificazione	Tav: BUT_PD_56			
Codice elaborato:		Scala: 1/25.000			
0	Giugno 2022	Prima emissione	GIOCONDO	GR VALUE	GR VALUE
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

