


LEGENDA:

- Cavidotto elettrico sottomarino
- Cavidotto elettrico terrestre
- Stazione utente
- Fragilità ambientale:
- Bassa
- Media
- Alta
- Molto alta

SISTEMA GEODETICO DI RIFERIMENTO
 WGS84 / UTM ZONA 33 NORD
 EPSG CODE: 32633

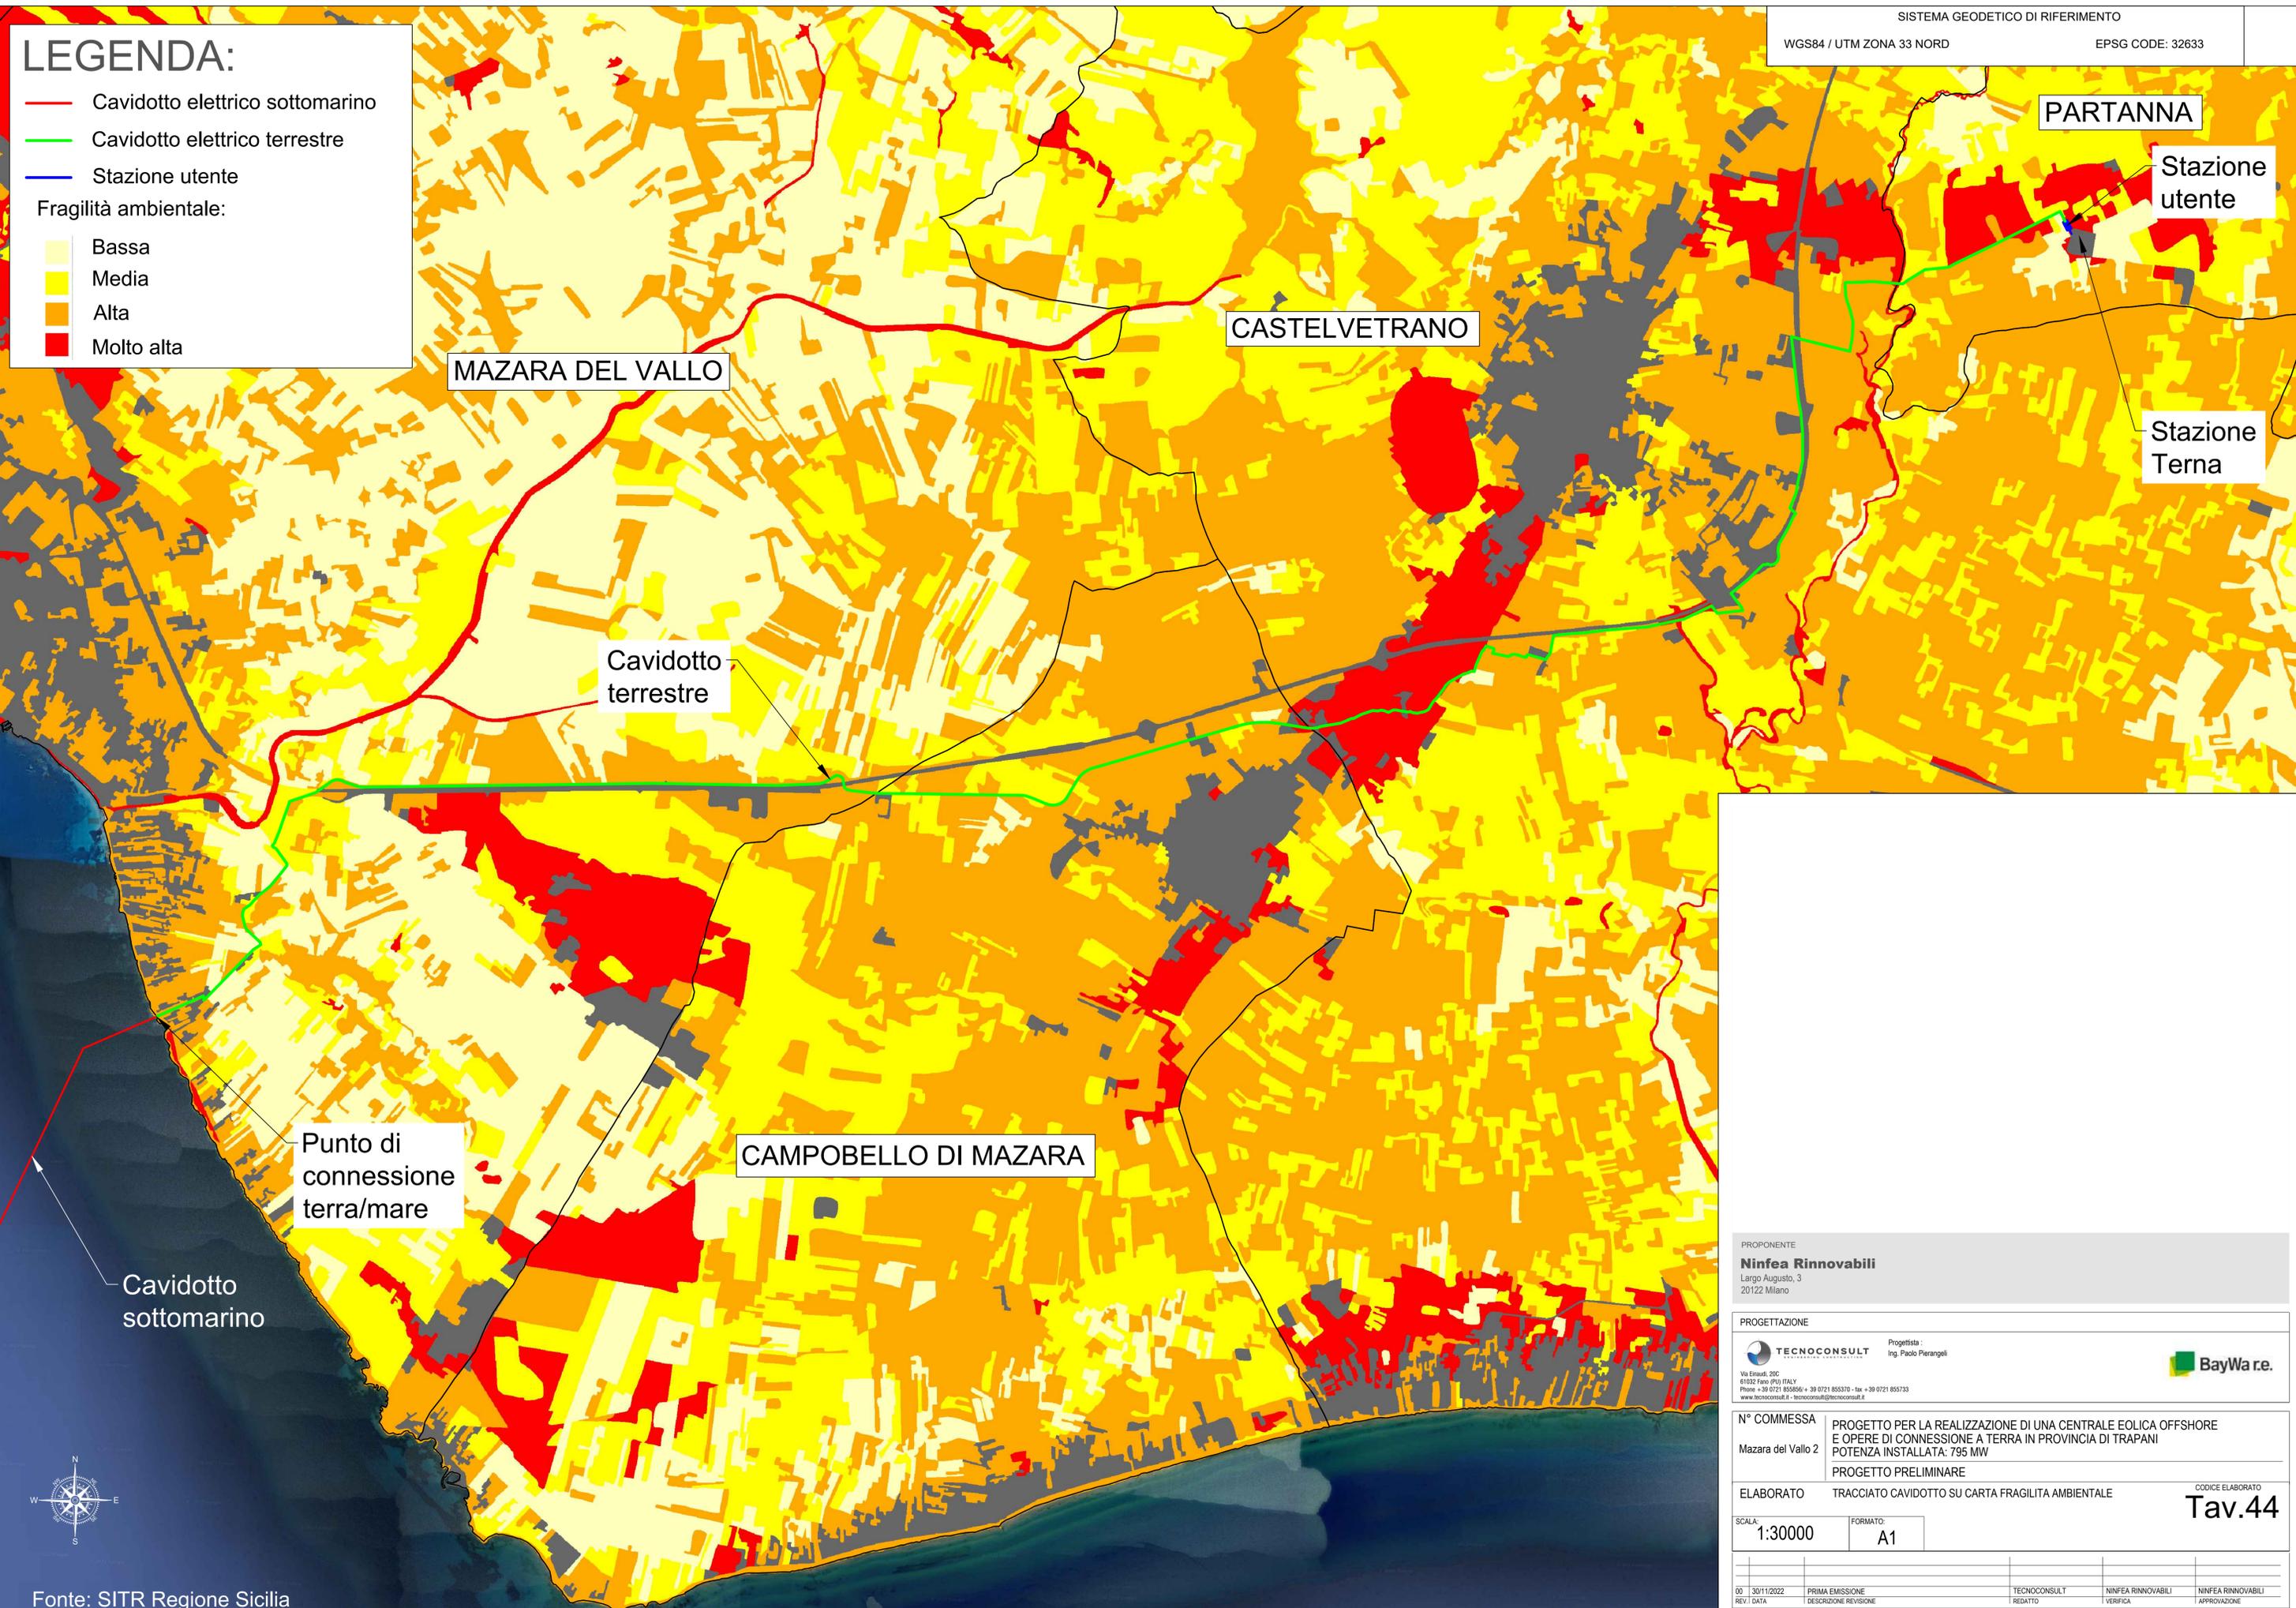

Fonte: SITR Regione Sicilia

PROPRONENTE Ninfea Rinnovabili Largo Augusto, 3 20122 Milano													
PROGETTAZIONE <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="font-size: small;"> TECNOCONSULT Via Etna 20C 61032 Fano (PU) ITALY Phone: +39 0721 855356 - Fax: +39 0721 855370 www.tecniconsult.it - tecniconsult@tecniconsult.it </div> <div style="font-size: x-small;"> Progettista: Ing. Paolo Pierangeli </div> <div style="text-align: right;"> BayWa r.e. </div> </div>													
N° COMMESSA Mazara del Vallo 2													
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE EOLICA OFFSHORE E OPERE DI CONNESSIONE A TERRA IN PROVINCIA DI TRAPANI POTENZA INSTALLATA: 795 MW PROGETTO PRELIMINARE													
ELABORATO TRACCIATO CAVIDOTTO SU CARTA FRAGILITÀ AMBIENTALE													
CODICE ELABORATO Tav.44													
SCALA: 1:30000	FORMATO: A1												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td style="width: 20%;">00</td> <td style="width: 40%;">30/11/2022</td> <td style="width: 20%;">PRIMA EMISSIONE</td> <td style="width: 20%;">TECNOCONSULT</td> </tr> <tr> <td>REV. DATA</td> <td>DESCRIZIONE REVISIONE</td> <td>REDAZIONE</td> <td>VERIFICA</td> </tr> <tr> <td>Cargio - Rev. 00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		00	30/11/2022	PRIMA EMISSIONE	TECNOCONSULT	REV. DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	VERIFICA	Cargio - Rev. 00			
00	30/11/2022	PRIMA EMISSIONE	TECNOCONSULT										
REV. DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	VERIFICA										
Cargio - Rev. 00													
COPYRIGHT - TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A NORMA DI LEGGE													