



273.9

62.7

63

QSIGLA	DESCRIZIONE APPARECCHIATURA *	QUANTITA'
TR1	TRASFORMATORE ES1 410KVA 20/10KV HV SECONDA CATEGORIA (GRUPPO VETTORIALE HVMS)	1
SD1	SELEZIONATORE A DUE SPIN-UPON	3
TR1	TR. INDUTTIVO ISOLATO IN SF6 150/10KV/150KV SECONDA CATEGORIA CON FUNZIONE DI PESATURA E PROTEZIONE	3
TR1	TR. ISOLATO IN SF6 170KV/200-250/400KVA SECONDA CATEGORIA CON FUNZIONE DI PESURA E PROTEZIONE	3
TR1	INTERRUTTORE TRIPOLARE 170KV CONNESSO A PSELLA TRIPOLARE	1
TR1	SELEZIONATORE TRIPOLARE ORIZZONTALE 170KV PROTEZIONATO	1
TR1	TR. INDUTTIVO ISOLATO IN SF6 150/10KV/150KV SECONDA CATEGORIA CON FUNZIONE DI PESATURA E PROTEZIONE	3
TR1	SELEZIONATORE TRIPOLARE ORIZZONTALE 170KV PROTEZIONATO	3
TR1	TR. ISOLATO IN SF6 170KV/200-250/400KVA SECONDA CATEGORIA CON FUNZIONE DI PESURA E PROTEZIONE	3
TR1	INTERRUTTORE TRIPOLARE 170KV CONNESSO A PSELLA TRIPOLARE	1
TR1	SELEZIONATORE TRIPOLARE ORIZZONTALE 170KV PROTEZIONATO	1
TR1	TR. INDUTTIVO ISOLATO IN SF6 150/10KV/150KV SECONDA CATEGORIA CON FUNZIONE DI PESATURA E PROTEZIONE	3
TR1	SELEZIONATORE TRIPOLARE ORIZZONTALE 170KV PROTEZIONATO	3
TR1	TR. INDUTTIVO ISOLATO IN SF6 150/10KV/150KV SECONDA CATEGORIA CON FUNZIONE DI PESATURA E PROTEZIONE	3
TR1	SELEZIONATORE TRIPOLARE ORIZZONTALE 170KV PROTEZIONATO	3

* LE CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE POTREBBERO CAMBIARE IN FASE ESECUTIVA

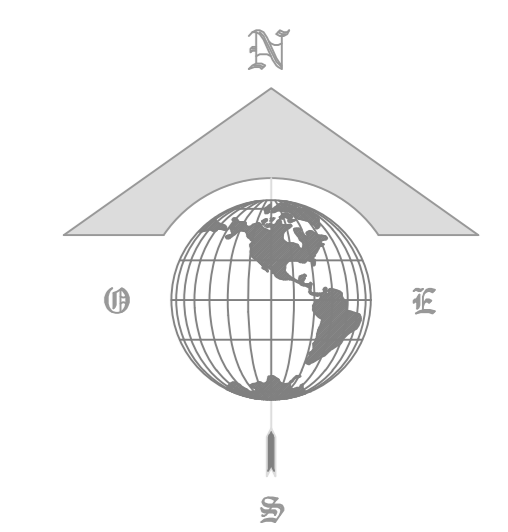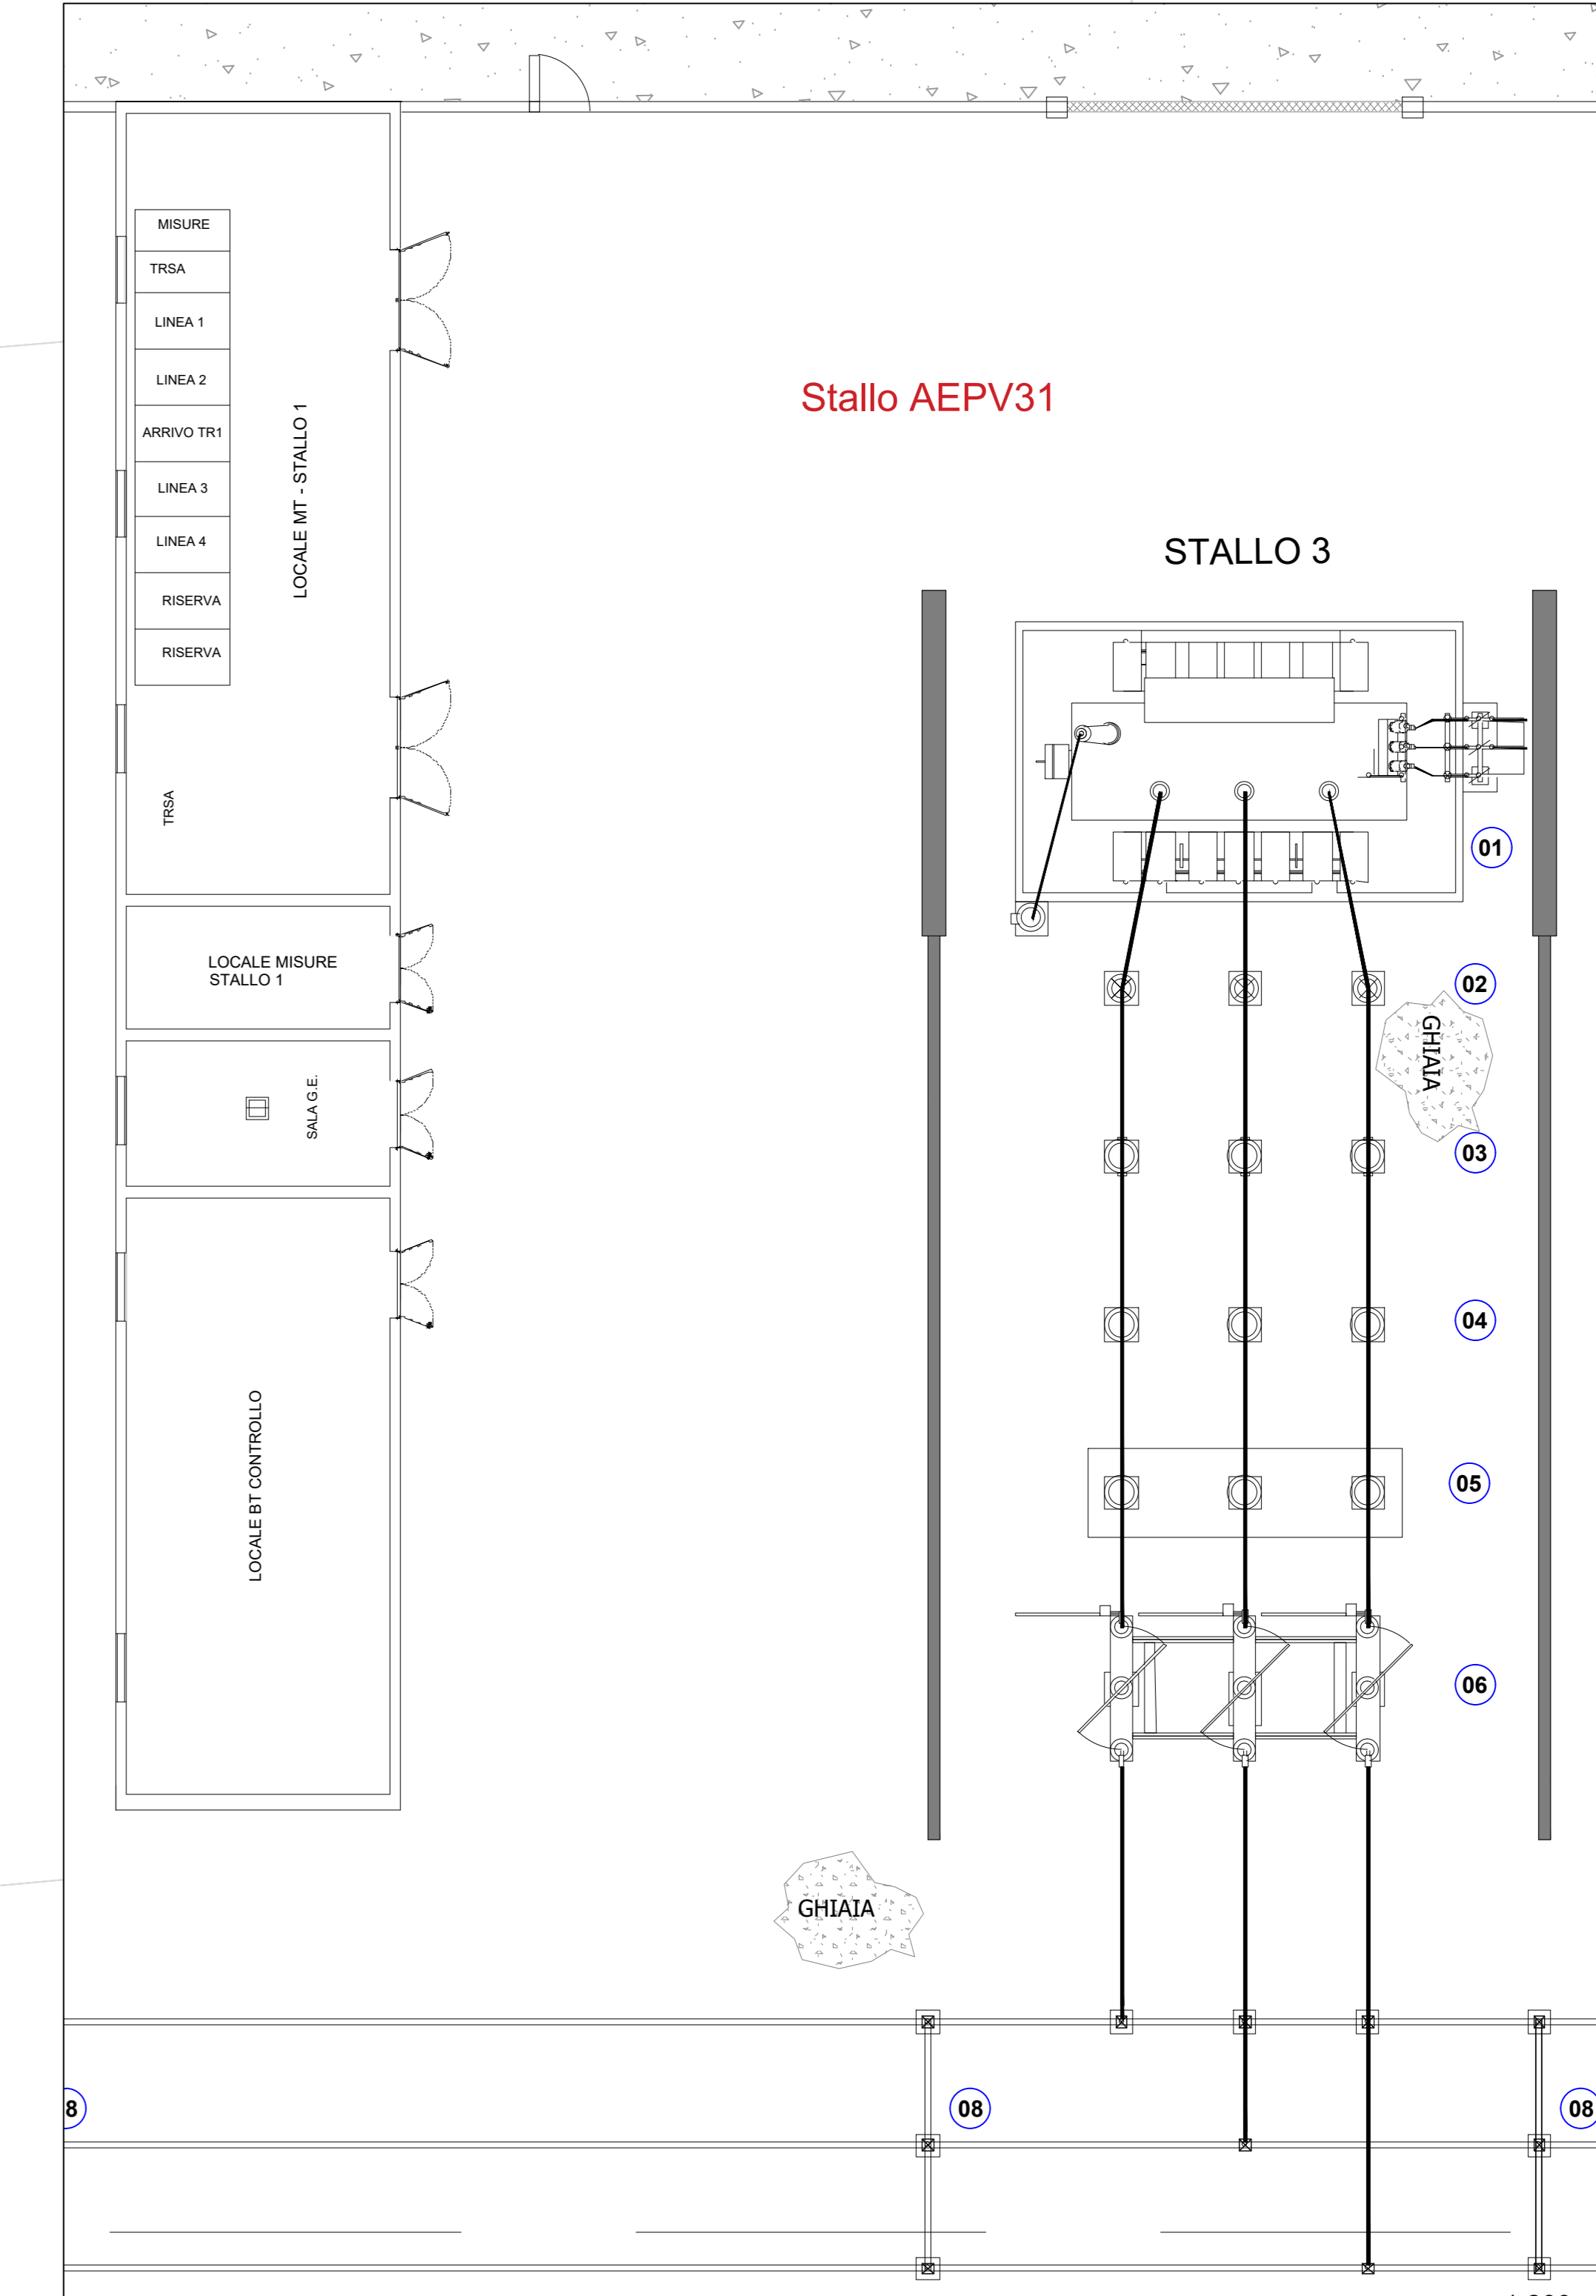

PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO
 AVENTE POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 55,96 MW E POTENZA MODULI PARI A 68,59 MW-RELATIVO
 COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA - IMPIANTO AEPV-C03 UBICATO IN AGRO DEL
 COMUNE DI BRINDISI

ELABORATO:
PLANIMETRIA DI DETTAGLIO
STAZIONE ELETTRICA DI UTENZA

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Linea Proj.	Conto Personale	Tip. Doc.	Rev. Ediz.	1° Foglio	1° Foglio	DATA	SCALA
DEF	201900555	EG	08	EG_08B.01.06	Mag 2021	VARIE	

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESIBITO	VERIFICATO	APPROVATO
01	08/2021	Integratore			

PROGETTISTI:
MAYA ENGINEERING S.R.L.S.
 20137 Poggiano (BA)
 70017 Poggiano (BA)
 C.E.R. 026280724
 P.I. 026280724

TECNICO SPECIALISTA:
 Dott. Ing. Vito Gallo
 20137 Poggiano (BA)
 C.E.R. 026280724
 P.I. 026280724

SPAZIO RISERVATO AGLI ENTI
 BRINDISI SCAR 3 SRL
 S.p.A. a partecipazione paritetica
 026280724 (BRINDISI)

RICHIEDENTE
 BRINDISI SCAR 3 SRL
 S.p.A. a partecipazione paritetica
 026280724 (BRINDISI)

1:200