

BENTU ENERGY S.r.l.

[Agosto 2022]

Parco Eolico Bentu sito nel Comune di Thiesi

Studio di Impatto Acustico Ambientale nella fase di
esercizio





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Comune di Thiesi

Committente:

Bentu Energy S.r.l.,

Bentu Energy S.r.l.,

Via Sardegna, 40

00187 Roma

P.IVA/C.F. 15802451003

Titolo del Progetto:

Parco Eolico Bentu sito nel Comune di Thiesi

Documento:

**Studio di impatto acustico ambientale
nella fase di esercizio**

N° Documento:

IT-VesBen-CLP-SPE-TR-02

Progettista:

FAD SYSREM Srl



Dott. Ing. Carlo Foddis

Dott. Ing. Ivano Distinto

Rev	Data Revisione	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato

Indice

1. Premessa	3
2. Normativa di riferimento	4
2.1 Il DPCM 1/3/1991.....	4
2.2 LEGGE n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico (26 ottobre 1995)	6
2.3 DPCM 14/11/ 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.....	6
2.4 Il DM 16/3/98 – “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”	9
2.5 Delibera di Giunta Regionale n. 3/17 del 16.1.2009, recante “Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici”	10
2.6 Delibera di Giunta Regionale n. 62/9 del 14.11.2008 recante “Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale” e disposizioni in materia di acustica ambientale”	10
3. Classificazione acustica e limiti di riferimento per il presente studio.....	13
3.1 Limiti assoluti di emissione ed immissione sonora.....	13
3.2 Limite differenziale di immissione sonora	14
4 Stato dei luoghi e caratterizzazione del clima acustico attuale (rumore residuo).....	15
4.1 Stato dei luoghi: i ricettori presenti nell'area.....	15
4.2 Esecuzione delle misurazioni fonometriche per l'individuazione del rumore preesistente in prossimità dei ricettori individuati	20
4.3 Strumentazione utilizzata per le rilevazioni	22
4.4 Risultati delle misurazioni fonometriche	23
4.5 Sintesi relativa alla definizione del clima acustico attuale in prossimità dei ricettori considerati (rumore residuo)	23
5. Descrizione degli impianti in progetto sotto il profilo acustico	27
5.1 Orari di operatività degli impianti	34
5.2 Traffico indotto dagli impianti	35
6. previsioni relative alle future emissioni ed immissioni sonore verso i ricettori	35
6.1 Metodologia operativa per lo svolgimento dello studio previsionale del livello di emissione sonora.....	35
7. Analisi acustica del progetto: previsioni sulle future emissioni ed immissioni sonore e verifica degli impatti	36
8. Analisi acustica della fase di cantiere per la costruzione delle opere in progetto.....	41
9. Conclusioni	41
11. Allegati.....	42

1. Premessa

La presente relazione descrive lo studio d'impatto acustico relativo al progetto di insediamento di un parco eolico nel territorio dei Comuni di Thiesi.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica, di potenza nominale pari a 48 MW, da localizzarsi nel comune di Thiesi. L'impianto è costituito come segue:

- 8 WTG della potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di 48 MW. Gli aerogeneratori saranno montati su torri tubolari di acciaio che porteranno il mozzo del rotore a un'altezza da terra di 125 m dal piano campagna, e l'altezza massima dal suolo di ogni macchina (compresa la massima estensione da terra della terna di pale) sarà pertanto pari a 206 m.
- Opere accessorie: cabine elettriche e cavidotti interrati. Gli aerogeneratori saranno collegati tra loro attraverso cavidotto interrato in MT a 30 kV che collegherà il parco eolico alla stazione di trasformazione utente 30/150 kV che sarà condivisa con altre società proponenti. Questa sarà collegata in antenna a 150 kV con il futuro ampliamento a 150 kV in GIS della stazione elettrica (SE) RTN 380 kV "Ittiri" localizzata nel Comune di Ittiri (SS) che rappresenta il punto di connessione dell'impianto alla RTN.

Lo studio intende valutare le emissioni sonore dell'impianto in progetto nella fase di esercizio quantificando, a livello di calcolo previsionale, il suo potenziale impatto acustico presso i ricettori delle vicinanze (abitazioni o locali destinati alla permanenza di persone). Il calcolo previsionale viene condotto sulla base dello stato attuale dei luoghi e degli scenari di progetto anche al fine di individuare la migliore collocazione possibile per i generatori eolici in termini di contenimento della rumorosità e di efficienza produttiva.

2. Normativa di riferimento

Nell'ambito della normativa vigente in materia di inquinamento da rumore, il presente studio fa riferimento alle seguenti leggi, decreti ed allegati tecnici:

- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1444/68
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1/3/1991 "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"
- Legge Quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26/10/95.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/97
- Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- Decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 – "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- Delibera di Giunta Regionale n. 3/17 del 16.1.2009, recante "Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici"
- Delibera di Giunta Regionale n. 62/9 del 14.11.2008 e s.m.i. recante "Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale" e disposizioni in materia di acustica ambientale"

Nei paragrafi seguenti si riportano alcune ulteriori specificazioni sui principali aspetti della normativa vigente. Si rimanda all'Allegato G della presente relazione nonchè ai testi della G.U. e del B.U.R.A.S. per ulteriori approfondimenti e dettagli.

2.1 Il DPCM 1/3/1991

Sino all'emanazione della legge quadro sull'inquinamento acustico, il disturbo da rumore era regolamentato solamente dal DPCM del 01/03/91 che fissava i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

Pur tuttavia la legge quadro n.447 del 26/10/95 non abroga completamente tale decreto, anzi ad esso si riferisce e nonostante quindi l'emanazione di una legge quadro, esso rimane in vigore. Il decreto prescrive, in via transitoria, i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno in funzione della classe di destinazione d'uso del territorio alla quale appartiene la zona in esame (*art.2, comma 1*). Tali limiti devono essere rispettati sia che le sorgenti sonore disturbanti siano fisse sia che si tratti di sorgenti sonore mobili e riguardino sia l'arco di tempo del giorno sia quello della notte. Viene inoltre introdotto un criterio di valutazione differenziale che integra la valutazione mediante i soli limiti massimi. Tale criterio prevede il calcolo dell'eccedenza del rumore ambientale sul rumore residuo, entrambi misurati all'interno dell'ambiente abitativo disturbato. Questo criterio è applicabile a tutte le zone ad eccezione delle aree esclusivamente industriali. La definizione delle classi di destinazione d'uso del territorio è

demandato ai Comuni che devono anche provvedere alla stesura di piani di risanamento sul territorio comunale, ottemperando alle direttive proposte da ciascuna Regione entro un anno dall'entrata in vigore del Decreto stesso (*art.4, comma 1*). I limiti del livello equivalente e le relative classi di destinazione d'uso del territorio sono sintetizzati nella seguente tabella:

	classi di destinazione d'uso	limite diurno dB(A)	limite notturno dB(A)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Per quanto riguarda la strumentazione e le modalità di misura, la normativa contiene le seguenti prescrizioni:

- le specifiche degli strumenti sono quelle della I.E.C n.651 e n. 804 e i fonometri devono essere calibrati con uno strumento il cui grado di precisione sia non inferiore a quello del fonometro stesso.
- Il rilevamento del rumore deve essere eseguito misurando il livello equivalente ponderato "A" per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato. Per una corretta misura del rumore sono indicate la distanza da superfici riflettenti, la necessità della cuffia antivento, le condizioni meteorologiche normali, le modalità di misura all'esterno e all'interno di ambienti abitativi, i parametri per il riconoscimento di componenti impulsive e tonali.

2.1.1. Definizioni

Si riportano alcune definizioni contenute nella Tavola 1 del Decreto per chiarire il significato dei termini utilizzati nella presente relazione tecnica:

- *Livello di rumore residuo L_r* - E' il livello continuo equivalente misurato in dB(A) che si rileva in assenza delle specifiche sorgenti sonore oggetto di studio.
- *Livello di rumore ambientale L_a* - E' il livello continuo equivalente misurato in dB(A) generato da tutte le sorgenti sonore esistenti in un dato luogo in un determinato tempo; esso comprende dunque anche il rumore prodotto dalle sorgenti oggetto di studio.
- *Sorgente sonora* - "Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina, impianto o essere vivente idoneo a produrre emissioni sonore".
- *Livello continuo equivalente ponderato "A" $Leq(A)$* - E' il parametro fisico adottato per la misura del rumore. Esso esprime il livello energetico medio del rumore ponderato secondo

la curva "A" nell'intervallo di tempo considerato.

- *Tempo di riferimento T_r* - Specifica la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore, individuando un periodo diurno, convenzionalmente inteso dalle ore 6:00 alle ore 22:00, e un periodo notturno, convenzionalmente inteso dalle ore 22:00 alle ore 6:00. E' importante definire il tempo di riferimento in cui la misura viene effettuata per determinare sia i limiti massimi del livello equivalente in base alle zone sia le eccedenze tollerabili del rumore ambientale sul rumore residuo.
- *Tempo di osservazione T_o* - "E' il periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità."
- *Tempo di misura T_m* - "E' il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore."
- *Sorgente specifica* - "Sorgente sonora selettivamente identificabile".

2.2 LEGGE n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico (26 ottobre 1995)

La legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico. Stabilisce le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

In termini di valori limite di emissione delle sorgenti (Art. 2 comma 1, lettera e) e di valori limite di immissione nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno (Art. 2 comma 1, lettera f) la legge quadro rimanda ad appositi decreti attuativi per le specifiche tipologie di sorgenti. Allo stato attuale sono stati emanati i seguenti decreti di interesse per il presente studio:

- DPCM 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- Decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.

2.3 DPCM 14/11/ 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

I valori limite delle emissioni sonore delle sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 447 sono indicati nella tabella B del DPCM 14/11/97 e dipendono dalle classi di destinazione d'uso del territorio. E' necessario che, per la loro applicabilità, i comuni abbiano provveduto alla zonizzazione acustica del proprio territorio.

I valori assoluti delle immissioni sonore dipendono dalla zonizzazione acustica del territorio e sono indicati nella tabella C del DPCM 14/11/97 e dipendono anch'essi dalle classi di destinazione d'uso del territorio. I valori limite assoluti delle immissioni sonore sono gli stessi definiti in precedenza dal DPCM 1/3/91. I valori limite differenziali di immissione sono mantenuti nella quantità di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.

Di seguito si riportano le classi e i relativi criteri di individuazione acustica delle aree stabiliti dalla Tabella A del D.P.C.M. 14 novembre 1997, con i previsti valori limite assoluti di immissione, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti e determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale.

CLASSE I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. La definizione e ascrizione di porzioni di territorio a tale classe deve essere coerente con l'effettiva conseguibilità dei limiti definiti, eventualmente a seguito dell'attuazione di piani di risanamento.

CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali. In questo caso va rispettata la presenza di tre vincoli:

- assenza di attività industriali;
- assenza di attività artigianali;
- presenza di traffico esclusivamente locale.

CLASSE III - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici; aree portuali a carattere turistico.

In queste zone il traffico veicolare locale o di attraversamento potrebbe comportare il superamento dei limiti, soprattutto nel periodo notturno. Pertanto, nelle porzioni di territorio acusticamente coinvolte dalle infrastrutture veicolari e marittime, potrebbe rendersi necessaria la predisposizione di piani di risanamento acustico ad opera dell'Amministrazione Comunale, nei quali dovranno individuarsi le opportune misure di controllo.

Per quanto attiene la presenza di attività produttive artigianali dovrà porsi la massima attenzione all'esercizio notturno, che potrebbe comportare sia il superamento del limite assoluto sia il mancato rispetto del limite differenziale. In tali casi potranno essere individuati gli opportuni interventi di adeguamento in uno specifico piano di risanamento

acustico ad opera dell'Amministrazione Comunale, in cui si potrà imporre la redazione di piani di adeguamento da parte delle attività.

CLASSE IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali a carattere commerciale-industriale, le aree con limitata presenza di piccole industrie. La "limitata presenza di piccole industrie" deve essere adeguatamente valutata nelle due aggettivazioni, per non confondere queste aree con quelle ricadenti nelle classi V o VI, che vanno intese differenti dalla IV sotto il profilo acustico, piuttosto che sotto il profilo geometrico o tecnologico.

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. Appartengono a questa classe le aree di decentramento delle attività produttive, inserite nel Piano Regolatore Generale (P.R.G.) a tutela delle zone più densamente abitate e periferiche. Queste zone confinano frequentemente con aree residenziali più o meno densamente abitate. Andranno attentamente curate le interposizioni di fasce di rispetto, con valori degradanti di 5 dB(A), il cui dimensionamento può avvantaggiarsi della disponibilità di rilievi fonometrici e dell'applicazione di modelli di calcolo.

CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

In queste aree l'assenza di insediamenti abitativi non va interpretata alla lettera; si ammette infatti la presenza di abitazioni occupate da personale con funzioni di custodia e per esse, allo scopo di proteggere adeguatamente le persone, si dovranno disporre eventualmente degli interventi di isolamento acustico.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE – Leq in dB (A)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 – 22.00)	Notturmo (22.00 – 06.00)
I – aree particolarmente protette	45	35
II – aree prevalentemente residenziali	50	40
III – aree di tipo misto	55	45
IV – aree di intensa attività umana	60	50
V – aree prevalentemente industriali	65	55
VI – aree esclusivamente industriali	65	65

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE – Leq in dB (A)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 – 22.00)	Notturmo (22.00 – 06.00)
I – aree particolarmente protette	50	40
II – aree prevalentemente residenziali	55	45
III – aree di tipo misto	60	50
IV – aree di intensa attività umana	65	55
V – aree prevalentemente industriali	70	60
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

2.4 Il DM 16/3/98 – “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”

Il decreto indica le metodologie da adottare e la strumentazione da utilizzare per la misurazione del rumore in attuazione dell’art.3, comma 1, lettera c) della legge quadro n°447/95.

In particolare all’art.2 vengono definite le caratteristiche della strumentazione in base alle classi di precisione previste dalle norme EN; in particolare:

- il fonometro con il quale si effettuano le misure deve soddisfare le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994;
- i filtri e i microfoni utilizzati devono essere conformi rispettivamente alle norme EN 61260/1995 e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995;
- la strumentazione e/o la catena di misura, prima e dopo ogni ciclo di misura deve essere controllata con un calibratore classe 1, secondo la norma IEC 942:1988.

Gli allegati tecnici al decreto, invece definiscono le grandezze di riferimento (Tavola 1) riprendendole dal DPCM 1/3/91 e le modalità di misura del rumore nelle diverse condizioni di ambiente esterno, abitativo, in caso di presenza di sorgenti stradali, ferroviarie, etc.. Per ulteriori dettagli riguardanti specifici aspetti della normativa in materia di acustica ambientale si rimanda ai testi ed agli allegati tecnici di ogni legge e decreto.

2.5 Delibera di Giunta Regionale n. 3/17 del 16.1.2009, recante “Studio per l’individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici”

Le linee guida allegate alla deliberazione, al par. 4.2.3 indicano la necessità, per i progetti di impianti eolici sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, di una relazione specifica sulla “Valutazione d’Impatto Acustico e di clima acustico” dell’opera, ai sensi dell’art. 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

La documentazione di impatto acustico dovrà prevedere gli effetti acustici conseguenti alla realizzazione dell’opera e al suo esercizio per verificarne la compatibilità con le esigenze di uno standard di vita equilibrato della popolazione residente, al fine di una corretta fruibilità dell’area e nel rispetto degli equilibri naturali.

Essa deve descrivere lo stato dei luoghi e indicare le caratteristiche dei ricettori circostanti, in quanto, per una corretta ed esaustiva valutazione, non si può prescindere dal contesto in cui viene a collocarsi la nuova sorgente sonora.

2.6 Delibera di Giunta Regionale n. 62/9 del 14.11.2008 recante “Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale” e disposizioni in materia di acustica ambientale”

Nelle linee guida allegate alla deliberazione, parte IV, par. 2 e successivi, viene chiarito che: “Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 447/95 la predisposizione della documentazione di impatto acustico è obbligatoria per le opere sottoposte a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) nazionale e regionale”.

La documentazione di impatto acustico a corredo del progetto, sottoscritta anche dal tecnico competente in acustica ambientale, è costituita da una relazione tecnica e da una planimetria.

La relazione tecnica dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto, del ciclo produttivo e tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari che verranno utilizzati, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;
- b) descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate ecc.) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;
- c) descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attività, con indicazione dei dati di targa relativi alla potenza acustica e loro ubicazione. In situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate è ammessa l'indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili (nel caso non siano disponibili i dati di potenza acustica, dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora);
- d) indicazione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari. Dovranno essere specificate le caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti, indicando l'eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l'esercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, eccetera;
- e) indicazione della classe acustica cui appartiene l'area di studio. Nel caso in cui l'amministrazione comunale non abbia ancora approvato e adottato il Piano di classificazione acustica è cura del proponente ipotizzare, sentita la stessa Amministrazione comunale, la classe acustica da assegnare all'area interessata.
- f) identificazione e descrizione dei ricettori presenti nell'area di studio, con indicazione delle loro caratteristiche utili sotto il profilo acustico, quali ad esempio la destinazione d'uso, l'altezza, la distanza intercorrente dall'opera o attività in progetto, con l'indicazione della classe acustica da assegnare a ciascun ricettore presente nell'area di studio avendo particolare riguardo per quelli che ricadono nelle classi I e II;
- g) individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore preesistenti in prossimità dei ricettori di cui al punto precedente. L'individuazione dei livelli di rumore si effettua attraverso misure articolate sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico);
- h) calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante indicando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei ricettori individuati. La valutazione del livello differenziale

deve essere effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale;

- i) calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori in caso di aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante;
- l) descrizione degli eventuali interventi da adottarsi per ridurre i livelli di emissioni sonore al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata o ipotizzata per ciascun ricettore. La descrizione di detti interventi è supportata da ogni informazione utile a specificare le loro caratteristiche e a individuare le loro proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;
- m) analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, secondo il percorso logico indicato ai punti precedenti, e puntuale indicazione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale) vigenti all'avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, e dell'art. 9 della legge 447/1995;
- n) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico competente in acustica ambientale, che ha predisposto la documentazione di impatto acustico, è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

3. Classificazione acustica e limiti di riferimento per il presente studio

Il comune direttamente o indirettamente interessato dalla realizzazione del parco eolico in fase di esercizio è il Comune di Thiesi – aerogeneratori e ricettori

Nel Comune di Thiesi, secondo quanto riportato nel documento “*Stato di avanzamento del procedimento di redazione e approvazione dei PCA nei vari Comuni dell’isola*”, il Piano di classificazione Acustica Comunale risulta essere in redazione.

Il comune non ha messo a disposizione nel proprio sito istituzionale nessuna bozza del piano di classificazione acustica e non ha dato nemmeno risposta alla nostra richiesta inviata tramite PEC all’ufficio comunale.

Come previsto nelle linee guida regionali in tema di inquinamento acustico, nel caso in cui l’amministrazione comunale non abbia ancora approvato e adottato il Piano di classificazione acustica è cura del proponente, sentita la stessa Amministrazione comunale, assegnare la classe acustica all’area interessata.

Stante a quanto riportato sopra, poiché la zona di intervento è costituita da aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici, si ipotizza di assegnare a tutta l’area compresa nel buffer di influenza del parco eolico la classe acustica III (aree di tipo misto).

3.1 Limiti assoluti di emissione ed immissione sonora

Dalla analisi della figura sopra riportata si può constatare che tutti gli aerogeneratori, così come la totalità dei ricettori individuati sul territorio, ricadono in classe III e pertanto saranno da prendere in considerazione i seguenti limiti normativi:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
III aree di tipo misto	55	45

Tabella 1 Valori limite di emissione

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
III aree di tipo misto	60	50

Tabella 2 Valori limite di immissione

3.2 Limite differenziale di immissione sonora

Le sorgenti sonore di tipo fisso, come i generatori eolici oggetto del presente studio, devono rispettare il cosiddetto “criterio differenziale” di immissione sonora all’interno delle abitazioni per il periodo diurno (limite di +5dB) e per il periodo notturno (limite di +3dB) sia a finestre aperte che a finestre chiuse.

La verifica del criterio differenziale non si applica nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

L'applicabilità del criterio differenziale di immissione sonora è da verificare anche in assenza di classificazione acustica comunale.

4 Stato dei luoghi e caratterizzazione del clima acustico attuale (rumore residuo)

4.1 Stato dei luoghi: i ricettori presenti nell'area

Allo stato attuale il territorio oggetto di interesse per il presente studio ha una connotazione prevalentemente agricola e agro-pastorale. Sono presenti diverse aziende zootecniche, diversi edifici rurali non abitabili dedicati al deposito di attrezzi agricoli e scorte per i fondi ed alcuni edifici accatastati come residenziali. Attualmente anche nei ricettori accatastati come residenziali la presenza di persone non è in generale continuativa ma presentano una presenza giornaliera di persone di tipo saltuario in coincidenza con le esigenze produttive del fondo. Va comunque sottolineato che per questa tipologia edilizia non si può escludere un futuro utilizzo come abitazione e quindi da un punto di vista delle verifiche acustiche verrà trattato come ambiente abitativo.

Ai fini di censire tutti i ricettori presenti all'interno del buffer dei 1000 m dagli aerogeneratori (il buffer di 1000 m rappresenta l'area di influenza del parco eolico) e di verificare la destinazione d'uso degli stessi (es. uso residenziale o uso agropastorale), sono state effettuate dalla società proponente l'intervento, Bentu Energy S.r.l., delle ricognizioni, sia "in situ", sia tramite le ortofoto disponibili, e poste alla base delle ulteriori analisi sviluppate nella presente relazione.

N°	NOME PROPRIETARIO	COMUNE	DATI CATASTALI		CATEGORIA CATASTALE	RICETTORE RESIDENZIALE
			FOGLIO	MAPPALE		
R01	Piredda + 2	Thiesi	3	332	D/10	NO
R02	Piredda + 2	Thiesi	3	332	D/10	NO
R03	Piredda + 2	Thiesi	3	332	D/10	NO
R04	Piredda + 2	Thiesi	3	332	D/10	NO
R05	Piredda + 2	Thiesi	3	332	D/10	NO
R06	NCT	Thiesi	3	18	NCT	NO
R07	Vargiu Pietro	Thiesi	3	313	A/3	SI
R08	NCT	Thiesi	3	71	NCT	NO
R09	NC	Thiesi				NO
R10	Fadda Domenico Angelo	Thiesi	3	328	A/3	NO
R11	Fadda Giovanni Basilio + 1	Thiesi	3	335	C/2	NO
R12	Cossu Giovanna Maria	Thiesi	3	289	A/3	SI
R13	Demaris Paquangela	Thiesi	3	296	C/2	NO
R14	Cherchi Pietro Gavino	Thiesi	3	308	F/2	NO
R15	Santoru Paolo	Thiesi	3	321	A/2	SI
R16	NC	Thiesi				NO
R17	Comune di Thiesi	Thiesi	17	204	D/6	NO
R18	Cossu Maria Luisa	Thiesi	17	168	C/2 sub 1 - F2 sub 2	NO
R19	Pinducciu + Satta	Thiesi	17	198	C/2	NO
R20	Pinducciu + Satta	Thiesi	17	199	C/2	NO
R21	Piredda + Porqueddu	Thiesi	17	180	C/6	NO
R22	Piredda + Porqueddu	Thiesi	15	183	D/10	NO
R23	NCT	Thiesi	17	5	NCT	NO
R24	Piredda + Porqueddu	Thiesi	15	181/182	D/10 + A/3	SI
R26	Chighine + Vargiu	Thiesi	15	187	F/3	NO
R27	Pittalis + 3	Thiesi	15	146	D/10	NO
R28	Pittalis + 3	Thiesi	15	147	A/4	SI
R29	Pittalis + 3	Thiesi	15	148	D/10	NO
R30	NCT	Thiesi	2	199	NCT	NO
R31	NCT	Thiesi	2	200	NCT	NO
R32	Santoru Giovanni + 2	Thiesi	2	274	D/10	NO
R33	NCT	Thiesi	2	66/68	NCT	NO
R34	NCT	Thiesi	2	69	NCT	NO
R37	Canu Antonio Francesco	Thiesi	2	253	D/10	NO
R38	Santoru Giovanni + 2	Bessude	19	69	D/10	NO
R39	Porqueddu + Santoro	Bessude	19	56	D/10	NO
R40	Porqueddu + Santoro	Bessude	19	57	A/3	SI
R41	Cherchi + Seddaui	Thiesi	2	236	D/10	NO
R42	Cherchi + Seddaui	Thiesi	2	237	D/10	NO
R43	Cherchi + Seddaui	Thiesi	2	235	A/6	SI
R44	Cherchi + Seddaui	Thiesi	2	238	D/10	NO
R45	Cherchi + Seddaui	Thiesi	2	233	D/10	NO
R46	Canu Giuseppe	Thiesi	2	250	D/10	NO
R47	Canu Antonio Francesco	Thiesi	2	249	D/10	NO
R48	Canu Antonio Francesco	Thiesi	2	251	D/10	NO
R49	Piredda Giovanna	Thiesi	17	185	D/10	NO
R50	Piredda Giovanna	Thiesi	17	153	D/10	NO
R51	NCT	Thiesi	17	201	NCT	NO
R52	Piredda Giovanna	Thiesi	17	156	D/10	NO
R53	Piredda Giovanna	Thiesi	17	157	D/10	NO
R54	Piredda Giovanna	Thiesi	17	158	D/10	NO
R55	Canu Giovanni	Thiesi	15	198	D/10	NO
R56	Canu Giovanni	Thiesi	15	202	D/10	NO
R57	Canu Giovanni	Thiesi	15	200	D/10	NO
R59	Canu Giovanni	Thiesi	15	199	D/10	NO
R60	Mannoni e più	Thiesi	15	222	D/10	NO
R63	Mannoni e più	Thiesi	15	223	D/10	NO
R64	Mannoni e più	Thiesi	15	224	D/10	NO
R65	Mannoni e più	Thiesi	15	221	D/10	NO
R66	NCT	Thiesi	14	182	NCT	NO
R67	Avitabile Salvatorica + Canu	Thiesi	14	188	D/10	NO
R68	Cherchi Pietro Gavino	Thiesi	14	186	D/10	NO
R69	NC	Thiesi				NO
R75	Meloni Antonio + 6	Thiesi	13	242	C/2	NO
R76	NC	Thiesi				NO
R77	NCT	Thiesi	10	133	NCT	NO
R78	NCT	Thiesi	10	130/131	NCT	NO
R80	Pittalis Maoro	Thiesi	15	136	D/10	NO
R81	Pittalis Maoro	Thiesi	15	137	D/10	NO
R82	Pittalis Maoro	Thiesi	15	135	D/10	NO
R83	Deiana Pasquale e Salvatore	Thiesi	14	197/198	D/10	NO
R84	NCT	Thiesi	2	121	NCT	NO
R85	Manca Giovanna Francesca + 1, Marras, Pulino	Thiesi	2	230	D/10	NO
R86	NCT	Thiesi			NCT	NO
R87	NCT	Thiesi			NCT	NO
R88	NCT	Thiesi			NCT	NO
R89	Pinducciu Donatella + 3, Satta Antonio + 1	Thiesi	3	333	C/2	NO
R90	NCT	Thiesi			NCT	NO
R91	Pinducciu Donatella + 3, Satta Antonio + 1	Thiesi	17	200	C/2	NO
R92	NCT	Thiesi			NCT	NO

Tabella 3 Elenco dei ricettori ricadenti all'interno dell'area di influenza del parco eolico.


Fra tutti i fabbricati ricadenti entro l'area di influenza sono stati censiti:


- corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale, accatastati nel catasto fabbricati come categoria D/10;
- ovili/depositi non presenti nel catasto fabbricati;
- depositi accatastati come categoria C/2;
- fabbricati per esercizi sportivi come categoria catastale D/6
- fabbricati collabenti accatastati come categoria F/2;
- edifici residenziali accatastati come categoria A/2, A/3, A/4 e A/6.

Dalla totalità dei fabbricati presenti nella tabella, in questo studio, sono stati ovviamente esclusi come ricettori gli edifici collabenti, gli ovili, i fienili e cabine elettriche in quanto non vi è presenza di persone oppure si riscontra saltuariamente e per brevi periodi di tempo.

Premesso che tutti i ricettori appartengono alla classe acustica III, ai fini dello studio previsionale di impatto acustico, per la verifica del rispetto dei limiti normativi, si è fatto principalmente riferimento ai ricettori accatastati come categoria A/2, A/3, A/4, A/6, C/2 e D/10 che hanno una distanza dalle sorgenti in progetto minore del resto di tutti i ricettori e che hanno evidenziato un valore di emissione sonora valutata in prossimità del ricettore, stimato tramite software previsionale, maggiore rispetto ai restanti della stessa categoria catastale. Per i ricettori, caratterizzati da una minore esposizione sonora dovuta all'impianto in progetto e/o da una maggiore distanza rispetto a quelli scelti, si può ragionevolmente presumere che i valori misurabili di clima acustico post operam siano inferiori, o al limite uguali, a quelli dei ricettori presi in esame.

Per i ricettori classificati catastalmente come residenziali (A/2, A/3, A/4, A/6) il periodo di riferimento considerato per le verifiche acustiche è sia quello notturno che quello diurno, mentre per i ricettori classificati catastalmente come categorie non abitative (categorie catastali C/2, D/10, ecc.), per i quali si può ragionevolmente supporre la presenza di persone nel solo periodo diurno, il periodo di riferimento considerato è solo quello diurno. Si evidenzia in ogni caso che nell'area in esame non sono presenti ricettori sensibili quali scuole e asili nido, ospedali, case di cura e riposo.

n. id.	Foto	Coordinate UTM ED50 (m) ed estremi catastali		Descrizione
		E	N	
Ric 07		8°39'17.38"	40°32'09.72"	Edificio di appoggio - Abitazione di tipo economico
		Comune di Thiesi Foglio 3 Particelle: 313 Categoria catastale: A/3		Distanza del ricettore dal più vicino aerogeneratore pari a circa 507 m

n. id.	Foto	Coordinate UTM ED50 (m) ed estremi catastali		Descrizione
		E	N	
Ric 10		8°39'19.62"	40°31'58.96"	Edificio di appoggio - Abitazione di tipo economico
		Comune di Thiesi Foglio: 3 Particelle: 328 Categoria catastale: A/3		Distanza del ricettore dal più vicino aerogeneratore pari a circa 490 m


n. id.	Foto	Coordinate UTM ED50 (m) ed estremi catastali		Descrizione
		E	N	
Ric 18		8°39'01.06"	40°31'33.53"	Locale d'appoggio-deposito. Presenza di persone nel solo periodo diurno
		Comune di Thiesi Foglio: 17 Particelle: 168 Categoria catastale: C/2		Distanza del ricettore dal più vicino aerogeneratore pari a circa 174 m

Tabella 4 Ricettori ricadenti all'interno dell'area di influenza del parco eolico e utilizzati per le verifiche di legge

4.2 Esecuzione delle misurazioni fonometriche per l'individuazione del rumore attuale in prossimità dei ricettori individuati

L'individuazione dei livelli di rumore attuale (livello di rumore residuo LR) è stato effettuato attraverso misure articolate sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico);

In via generale, la procedura di misura che è stata utilizzata tiene conto della peculiarità della sorgente da investigare che richiede tempi di misura sufficientemente lunghi (riconducibili al tempo a lungo termine TL) viste le sue presumibili caratteristiche di variabilità nel tempo al variare delle condizioni meteo.

Le misure sono state effettuate in postazioni vicine ai ricettori individuati. Le misure della pressione sonora e dei parametri meteorologici sono state eseguite simultaneamente per tutto il tempo dell'indagine aggregando i dati acustici e meteo in dati di misura riferiti ad un intervallo minimo di 10'.

Per poter eseguire le misure fonometriche di lunga durata è stato necessario installare e lasciare per più giorni la strumentazione fonometrica e climatica in prossimità del ricettore. Poiché i ricettori si trovano all'interno dei poderi agricoli, l'installazione della strumentazione è stata subordinata al consenso dei proprietari delle aziende oggetto di rilevazione acustica. La società proponente ha richiesto in maniera formale il permesso per l'installazione della strumentazione a tutti i proprietari dei fabbricati individuati come ricettori più impattati. Tutti i proprietari dei corpi di fabbrica individuati come ricettori dove sono state effettuate le misure hanno dato la disponibilità per l'accesso e per l'installazione della strumentazione di misura per tutto il periodo necessario all'esecuzione delle misure. Poiché non è stato possibile contattare il proprietario dei fabbricati individuati come ricettori R18, R19, R20 e R86, le misure sono state effettuate nel ricettore R22 che presenta caratteristiche di clima acustico simili al ricettore R18 considerato.

Nei ricettori presi in esame sono state eseguite le misure, per una durata complessiva di circa 4-7 giorni su ciascun ricettore, installando il fonometro in prossimità della facciata ad una distanza di 1 m e un'altezza di circa 1,5 m. Con la misura fonometrica sono stati acquisiti con integrazione continua sia il profilo temporale su base di 1 secondo, sia i valori di (LAeq,10min), L90,10min, L10,10min valutati su intervalli temporali successivi di 10'.

In prossimità del fonometro, ad una distanza minima di 5 m dalla facciata del ricettore è stata installata la stazione meteo con la quale per intervalli di 10 minuti sono state misurate le seguenti grandezze: la velocità media del vento a terra (ad un'altezza di 3 m da suolo); la direzione del vento a terra (ad un'altezza di 3 m da suolo); le precipitazioni (pioggia, neve, grandine); la temperatura media.

I dati ottenuti con l'indagine strumentale sono stati così elaborati:

1. Come stabilito dal DMA 16/03/1998, il descrittore acustico utilizzato per la caratterizzazione del rumore è LAeq depurato dagli eventi sonori atipici. L'individuazione puntuale degli eventi anomali presupporrebbe la supervisione continuativa della misura da parte del tecnico. Nel caso di misure a lungo termine ciò non è chiaramente fattibile; si può tuttavia procedere, mediante l'analisi dei parametri acustici acquisiti, all'individuazione delle fasi temporali che appaiono palesemente affette da eventi anomali. Nel nostro caso qualora, in prossimità della postazione microfonica, si è in presenza continuativa di bestiame al pascolo o all'interno delle stalle, poiché è impossibile scorporare il rumore da essi prodotto, come descrittore acustico, oltre il valore di LAeq,10min, verrà utilizzato il livello percentile L90,10min.
2. Entrambe i descrittori verranno suddivisi in base al periodo di riferimento (diurno e notturno).
3. Sono stati posti in correlazione i valori LAeq,10min e di L90,10min con la velocità media del vento calcolate nello stesso intervallo di tempo.
4. I valori di LAeq,10min e di L90,10min sono stati suddivisi nelle 6 classi di vento (0-0.4, 0.5-1.4, 1.5-2.4, 2.5-3.4, 3.5-4.4, e 4.5-5)
5. Per ciascuna classe di vento è stato poi calcolato il rumore residuo come media logaritmica del rumore residuo LAeq,10min e L90,10min

$$LAeq, j = 10 \log \frac{1}{n} \sum_1^n 10^{0,1LAeq,10min,i} \quad \text{con } j \text{ da } 0 \text{ a } 5 \text{ ed } n \text{ numero di misure}$$

presenti in ciascuna classe.

$$L90, j = 10 \log \frac{1}{n} \sum_1^n 10^{0,1L90,10min,i} \quad \text{con } j \text{ da } 0 \text{ a } 5 \text{ ed } n \text{ numero di misure presenti}$$

in ciascuna classe.

Per riferire i valori misurati al tempo di riferimento TR (diurno e notturno) è stata applicata la seguente relazione

$$LAeq,TR = 10 \log \frac{1}{N} \sum_0^5 (ni 10^{0,1LAeq,j})$$

$$L90,TR = 10 \log \frac{1}{N} \sum_0^5 (ni 10^{0,1L90,j})$$

Con N = numero complessivo delle occorrenze nel tempo di riferimento, ni = numero di occorrenze per classe di velocità del vento nel tempo di riferimento.

4.3 Strumentazione utilizzata per le rilevazioni

Si sono impiegate apparecchiature portatili per la registrazione in continuo del rumore, costituite da fonometro integratore - Delta Ohm.

La catena di registrazione ha una risposta in frequenza conforme a quella richiesta per la classe 1 dalla EN 60651/1994.

I filtri e i microfoni utilizzati per le misure sono conformi, rispettivamente, alle norme EN 61260/1995 (IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995

In dettaglio:

FONOMETRO 1

Tipo	Fonometro DELTA OHM
Modello n°	HD2110L
Serie n°	21070136068
Classe di precisione	1

CALIBRATORE

Modello n°	HD9101
Serie n°	09008272
Classe di precisione	1

MICROFONO

Modello n°	B&K 4180
Serie n°	2101416

PREAMPLIFICATORE

Modello n°	HD2110PEWL
Serie n°	21002238

FONOMETRO 2

Tipo	Fonometro DELTA OHM
Modello n°	HD2110
Serie n°	11120632662
Classe di precisione	1

CALIBRATORE

Modello n°	HD9101
Serie n°	09008272
Classe di precisione	1

MICROFONO

Modello n° 377B02
Serie n° 308442

PREAMPLIFICATORE

Modello n° HD2110PEW
Serie n° 1901336

STAZIONE METEO 1

Tipo DAVIS
Modello n° VANTAGE PRO2
Matricola n° 6312EU

STAZIONE METEO 2

Tipo DAVIS
Modello n° VANTAGE PRO2
Matricola n° 6152EU

La strumentazione è stata sottoposta a calibratura prima e dopo la serie di misure, con nessuno scostamento tra i valori rilevati. L'apparecchiatura viene periodicamente tarata presso il centro di taratura.

4.4 Risultati delle misurazioni fonometriche

Nell'Allegato A sono riportate le misurazioni effettuate durante la campagna di misura per ogni ricettore individuato.

4.5 Sintesi relativa alla definizione del clima acustico attuale in prossimità dei ricettori considerati (rumore residuo)

Nei ricettori R07 e R10 trattandosi di edifici utilizzati come punto di appoggio durante le lavorazioni agrarie le sorgenti sonore sono principalmente riconducibili al rumore antropico di fondo, ai macchinari agricoli ed al passaggio dei veicoli nelle strade di penetrazione agraria.

In prossimità delle aziende agropastorali nelle quali sono presenti gli edifici adibiti a stalle ed ovili, il rumore misurato è fortemente influenzato oltre che dalle attività lavorative anche dallo scampanellio del bestiame sia in stalla che al pascolo e/o dal latrato dei cani.



Figura 1 Immagine del ricettore R07 estratta da Google Earth



Figura 2 Immagine del ricettore R10 estratta da Google Earth



Figura 3 Immagine del ricettore R18 e della posizione di misura estratta da Google Earth

5. Descrizione degli impianti in progetto sotto il profilo acustico

I generatori eolici previsti per l'impianto in esame sono del tipo VESTAS – V162-6 MW o equivalente con altezza della torre pari a 125 m e con diametro massimo del rotore di 162 m.

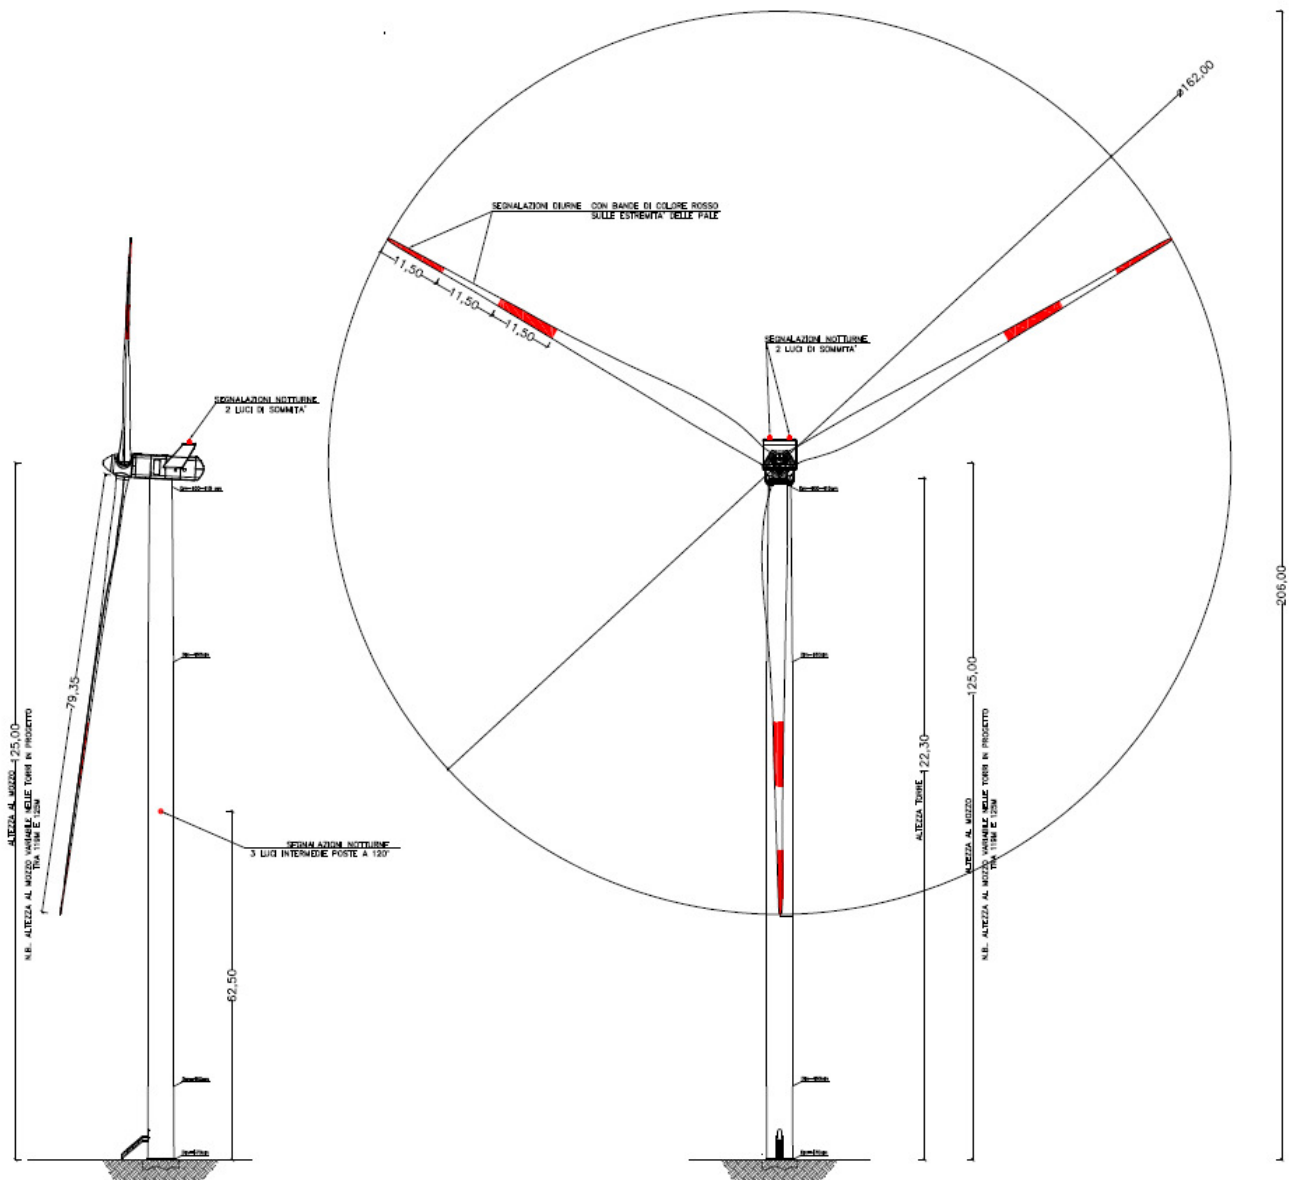


Figura 4 Prospetto e sezione dell'aerogeneratore tipo VESTAS – V162-6 MW

In generale la configurazione di un aerogeneratore ad asse orizzontale è costituita da una torre di sostegno tubolare che porta alla sua sommità la navicella; nella navicella sono contenuti l'albero di trasmissione lento, il moltiplicatore di giri, l'albero veloce, il generatore elettrico e i dispositivi ausiliari.

Il rotore è costituito da 3 pale disposte in maniera aerodinamica e costruite in resine di poliestere rinforzate con fibra di vetro fissate ad un nucleo metallico.

L'aerogeneratore eroga energia nella rete elettrica quando è presente in sito una velocità minima di vento (2-4 m/s) mentre viene arrestato per motivi di sicurezza per venti estremi superiori a 25 m/s.

I livelli di rumore aerodinamico del rotore prodotti dall'aerogeneratore possono essere ridotti utilizzando delle bande dentellate da applicare alle pale dell'aerogeneratore (BLADES WITH SERRATED TRAILING EDGE) senza peraltro ridurre la potenza elettrica generata dalla macchina.



Figura 5 Pala di aerogeneratore con bande dentellate

Il rumore prodotto dall'aerogeneratore in funzionamento standard con pale con bande dentellate è riportato nella seguente tabella.

Sound Power Level at Hub Height		
Conditions for Sound Power Level:	Measurement standard IEC 61400-11 ed. 3 Maximum turbulence at hub height: 30% Inflow angle (vertical): $0 \pm 2^\circ$ Air density: 1.225 kg/m^3	
Wind speed at hub height [m/s]	Sound Power Level at Hub Height [dBA] Mode PO6000 (Blades with serrated trailing edge)	Sound Power Level at Hub Height [dBA] Mode PO6000-0S (Blades without serrated trailing edge)
3	93.9	96.7
4	94.1	96.9
5	94.3	97.1
6	96.2	99.0
7	99.2	102.0
8	102.0	104.8
9	104.1	106.9
10	104.3	107.1
11	104.3	107.1
12	104.3	107.1
13	104.3	107.1
14	104.3	107.1
15	104.3	107.1
16	104.3	107.1
17	104.3	107.1
18	104.3	107.1
19	104.3	107.1
20	104.3	107.1

Tabella 5 Rumore prodotto dall'aerogeneratore in funzionamento standard e con pale con bande dentellate

Un'ulteriore riduzione del rumore può essere ottenuta settando una delle 5 diverse modalità di funzionamento da SO2 a SO6 che consentono una forte riduzione del rumore prodotto dall'aerogeneratore, anche se in questo caso, tale riduzione avviene a discapito della potenza elettrica prodotta.

Di seguito si riportano le tabelle con i valori di rumore prodotto dall'aerogeneratore con l'utilizzo delle bande dentellate e con i diversi modi di settaggio.

Sound Power Level at Hub Height	
Conditions for Sound Power Level:	Measurement standard IEC 61400-11 ed. 3 Maximum turbulence at hub height: 30% Inflow angle (vertical): $0 \pm 2^\circ$ Air density: 1.225 kg/m^3
Wind speed at hub height [m/s]	Sound Power Level at Hub Height [dBA] Sound Optimized Mode SO2 (Blades with serrated trailing edge)
3	93.5
4	93.7
5	94.3
6	97.3
7	100.2
8	102.0
9	102.0
10	102.0
11	102.0
12	102.0
13	102.0
14	102.0
15	102.0
16	102.0
17	102.0
18	102.0
19	102.0
20	102.0

Tabella 6 Rumore prodotto dall'aerogeneratore con pale con bande dentellate in funzionamento Mode SO2

Sound Power Level at Hub Height	
Conditions for Sound Power Level:	Measurement standard IEC 61400-11 ed. 3 Maximum turbulence at hub height: 30% Inflow angle (vertical): 0 ±2° Air density: 1.225 kg/m³
Wind speed at hub height [m/s]	Sound Power Level at Hub Height [dBA] Sound Optimized Mode SO3 (Blades with serrated trailing edge)
3	93.5
4	93.7
5	94.3
6	97.3
7	100.2
8	101.0
9	101.0
10	101.0
11	101.0
12	101.0
13	101.0
14	101.0
15	101.0
16	101.0
17	101.0
18	101.0
19	101.0
20	101.0

Tabella 7 Rumore prodotto dall'aerogeneratore con pale con bande dentellate in funzionamento Mode SO3

Sound Power Level at Hub Height	
Conditions for Sound Power Level:	Measurement standard IEC 61400-11 ed. 3 Maximum turbulence at hub height: 30% Inflow angle (vertical): $0 \pm 2^\circ$ Air density: 1.225 kg/m^3
Wind speed at hub height [m/s]	Sound Power Level at Hub Height [dBA] Sound Optimized Mode SO4 (Blades with serrated trailing edge)
3	93.5
4	93.7
5	94.3
6	97.3
7	99.7
8	100.0
9	100.0
10	100.0
11	100.0
12	100.0
13	100.0
14	100.0
15	100.0
16	100.0
17	100.0
18	100.0
19	100.0
20	100.0

Tabella 8 Rumore prodotto dall'aerogeneratore con pale con bande dentellate in funzionamento Mode SO4

Sound Power Level at Hub Height	
Conditions for Sound Power Level:	Measurement standard IEC 61400-11 ed. 3 Maximum turbulence at hub height: 30% Inflow angle (vertical): 0 ±2° Air density: 1.225 kg/m³
Wind speed at hub height [m/s]	Sound Power Level at Hub Height [dBA] Sound Optimized Mode SO5 (Blades with serrated trailing edge)
3	93.5
4	93.7
5	94.3
6	97.2
7	99.0
8	99.0
9	99.0
10	99.0
11	99.0
12	99.0
13	99.0
14	99.0
15	99.0
16	99.0
17	99.0
18	99.0
19	99.0
20	99.0

Tabella 9 Rumore prodotto dall'aerogeneratore con pale con bande dentellate in funzionamento Mode SO5

Sound Power Level at Hub Height	
Conditions for Sound Power Level:	Measurement standard IEC 61400-11 ed. 3 Maximum turbulence at hub height: 30% Inflow angle (vertical): 0 ±2° Air density: 1.225 kg/m³
Wind speed at hub height [m/s]	Sound Power Level at Hub Height [dBA] Sound Optimized Mode SO6 (Blades with serrated trailing edge)
3	93.5
4	93.7
5	94.3
6	97.1
7	98.0
8	98.0
9	98.0
10	98.0
11	98.0
12	98.0
13	98.0
14	98.0
15	98.0
16	98.0
17	98.0
18	98.0
19	98.0
20	98.0

Tabella 10 Rumore prodotto dall'aerogeneratore con pale con bande dentellate in funzionamento Mode SO6

5.1 Orari di operatività degli impianti

Per sua natura il funzionamento di un parco eolico è possibile in tutte le ore dell'anno quando vi è presenza di vento nel sito di installazione. Nella presente valutazione le attività di produzione vengono considerate continue sull'arco delle 24 ore senza distinzione tra giornate feriali e festive.

5.2 Traffico indotto dagli impianti

Gli impianti eolici durante l'attività produttiva non necessitano di frequenti accessi al sito ad essi dedicati se no per l'ordinaria manutenzione. Non si prevede pertanto un particolare traffico stradale indotto dalla presenza dell'impianto che possa influire sul clima acustico dell'area.

6. Previsioni relative alle future emissioni ed immissioni sonore verso i ricettori

Sulla base dei dati acustici degli aerogeneratori acquisiti e descritti al paragrafo precedente, della natura dei luoghi, della posizione relativa di sorgenti sonore e ricettori potenzialmente esposti al rumore, è possibile effettuare delle previsioni quantitative relative alle future emissioni sonore verso i ricettori stessi.

6.1 Metodologia operativa per lo svolgimento dello studio previsionale del livello di emissione sonora

È stato realizzato un modello previsionale ricreando lo scenario tridimensionale dell'area inserendovi la morfologia del terreno, i ricettori presenti e le sorgenti sonore costituite dagli aerogeneratori. In particolare ciascun aerogeneratore è stato simulato come una sorgente puntiforme omnidirezionale posizionata al centro dell'area spazzata in corrispondenza dell'altezza del mozzo. La potenza della sorgente puntiforme verrà posta pari alla massima potenza prodotta dall'aerogeneratore dotato di bande dentellate nelle pale (massima potenza prodotta pari a 104,3 dB).

Il modello considera come situazione meteorologica base, quella "sottovento", cioè in condizioni favorevoli alla propagazione del suolo.

Le stesse approssimazioni valgono anche per condizioni di moderata inversione termica, come durante una notte senza vento con cielo sereno.

Le formule utilizzate dal modello permettono di ottenere un livello equivalente "sottovento", favorevole alla propagazione, qualunque sia la direzione del vento e la posizione della sorgente e del ricettore considerato.

Nel modello per il calcolo previsionale sono stati assunti un coefficiente di assorbimento del terreno $G=0,5$ e un coefficiente di assorbimento degli edifici $G=0$, mentre come condizioni meteorologiche sono state assunte una temperatura di 15°C e un'umidità dell'80%

Il calcolo acustico della propagazione del rumore in funzione della distanza tra sorgente e ricettori ed in generale su tutto il territorio interessato viene eseguito per mezzo degli algoritmi di calcolo informatizzato ed in particolare alla metodologia indicata dalla norma

ISO 9613-2 con tecnica di ray-tracing.

7. Analisi acustica del progetto: previsioni sulle future emissioni ed immissioni sonore e verifica degli impatti

La soluzione progettuale adottata prevede l'installazione sul territorio in esame di 8 aerogeneratori di tipo VESTAS – V162-6 MW con le pale a bande dentellate. Tali generatori hanno una potenza sonora massima pari a 104.3 dB(A) ed una disposizione prevista come mostrato nella Tavola IT-VesBen-CLP-SIA-DW-40.

Con questa disposizione e potenza sonora degli aerogeneratori è stato svolto il calcolo acustico per mezzo del software Cadna-A per quantificare la propagazione del suono nell'ambiente.

Per la verifica dei limiti di immissione sonora assoluta e differenziale è stato inoltre misurato il rumore residuo con misure a lungo termine con **le modalità indicate nel paragrafo 4.2.**

Si riportano per maggior chiarezza le definizioni dei descrittori acustici che verranno utilizzati per la verifica dei parametri limite di legge.

Il livello di emissione **Lem** è il livello di pressione sonora equivalente ponderato A, dovuto alla sorgente specifica di rumore. **Come livello di emissione delle sorgenti sonore viene utilizzato il valore di rumore valutato tramite il software in prossimità dei ricettori.**

Il livello di rumore residuo **LR** è livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, che si rileva quando si escludono la sorgente disturbante ed il contributo degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore di rumore presente nella zona. **Come rumore residuo verrà considerato sia il Livello continuo equivalente ponderato "A" Leq(A) sia il livello percentile 90 (L90,TR) misurati in prossimità dei ricettori con le modalità indicate nel paragrafo 4.2.**

Il livello di **rumore ambientale LA** è il livello equivalente di pressione sonora equivalente ponderato A prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e in un dato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle sorgenti disturbanti con esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale presente nella zona. Nello specifico il livello di **rumore ambientale LA** è **la somma energetica tra il livello di emissione Lem e il rumore residuo LR.**

Il Livello differenziale di rumore (LD) è dato dalla differenza tra il livello di rumore

ambientale (LA) e quello di rumore residuo (LR).

Il livello differenziale di immissione riportato nella tabella successiva è stato stimato in esterno ai ricettori mediante differenza aritmetica tra il livello di rumore ambientale LA calcolato come al punto precedente, e il livello di rumore residuo misurato LR

$$LD = (LA - LR)$$

La verifica del criterio differenziale non si applica nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a **50 dB(A)** durante il periodo diurno e **40 dB(A)** durante il periodo notturno;
- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

I valori limite differenziali di immissione si verificano all'interno **degli ambienti abitativi**, cioè in ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane (esempi di ambienti abitativi sono abitazioni, uffici, attività commerciali, attività artigianali ecc.).

Le aziende agropastorali, costituite da uno o più fabbricati adibiti ad ovile, deposito attrezzi, fienili e piccoli locali di riparo, non rappresentano ambienti abitativi, in quanto gli ambienti interni non sono utilizzati per la permanenza continuativa di persone.

Per quanto sopra detto, in questa categoria di ricettori, dalla verifica dei valori limite verrà esclusa quella del livello di immissione differenziale.

Ricettore n°	Abitativo [si]/[no]	Periodo di presenza persone [diurno]/[notturno]	Classe Vento	CLASSIFICAZIONE E LIMITI DEL TERRITORIO COMUNALE				FASE ANTE OPERAM		FASE DI ESERCIZIO						VERIFICA DEI VALORI LIMITE						
				Classe Acustica	Valori limite di emissione Laeq,TR [dB(A)]		Valori limite assoluti di immissione TR [dB(A)]		Livello di rumore residuo LR [dB(A)]		Livello di emissione Lem Leq,TR [dB(A)]		Livello di rumore ambientale LA Laeq, TR [dB(A)]		Livello di rumore differenziale LA-LR [dB(A)]		Livello emissione Leq,TR [dB(A)]		Livello assoluto di immissione Laeq, TR [dB(A)]		Livello differenziale di immissione [dB(A)]	
					Diurno (6.00 - 22.00)	Notturno (22.00 - 6.00)	Diurno (6.00 - 22.00)	Notturno (22.00 - 6.00)	Diurno (6.00 - 22.00)	notturno (22.00 - 6.00)	Diurno (6.00 - 22.00)	notturno (22.00 - 6.00)	Diurno (6.00 - 22.00)	Notturno (22.00 - 6.00)	Diurno (6.00 - 22.00)	Notturno (22.00 - 6.00)	Diurno (6.00 - 22.00)	Notturno (22.00 - 6.00)	Diurno (6.00 - 22.00)	Notturno (22.00 - 6.00)	Diurno (6.00 - 22.00)	Notturno (22.00 - 6.00)
R07	si	notturno	0	II	55	45	60	50	36,0	27,0	38,5	38,5	40,4	38,8	non applicabile	non applicabile	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato
			1	II	55	45	60	50	37,0	27,0	38,5	38,5	40,8	38,8	non applicabile	non applicabile	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato
			2	III	55	45	60	50	36,0	33,0	38,5	38,5	40,4	39,6	non applicabile	non applicabile	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato
			3	III	55	45	60	50	40,0	33,0	38,5	38,5	42,3	39,6	non applicabile	non applicabile	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato
			4	III	55	45	60	50	41,5	35,0	38,5	38,5	43,3	40,1	non applicabile	5,1	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	non verificato
			5	III	55	45	60	50	42,0	36,5	38,5	38,5	43,6	40,6	non applicabile	4,1	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	non verificato
		NEL TEMPO DI RIFERIMENTO	III	55	45	60	50	39,5	32,5	38,5	38,5	42,0	39,5	non applicabile	non applicabile	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	
R10	si	notturno	0	III	55	45	60	50	34,5	22,0	39,8	39,8	40,9	39,9	non applicabile	non applicabile	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato
			1	III	55	45	60	50	31,5	24,0	39,8	39,8	40,4	39,9	non applicabile	non applicabile	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato
			2	III	55	45	60	50	37,5	40,0	39,8	39,8	41,8	42,9	non applicabile	2,9	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato
			3	III	55	45	60	50	39,0	42,0	39,8	39,8	42,4	44,0	non applicabile	2,0	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato
			4	III	55	45	60	50	42,0	43,5	39,8	39,8	44,0	45,0	non applicabile	1,5	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato
			5	III	55	45	60	50	48,0	44,0	39,8	39,8	48,6	45,4	non applicabile	1,4	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato
		NEL TEMPO DI RIFERIMENTO	III	55	45	60	50	43,5	42,0	39,8	39,8	45,0	44,0	non applicabile	2,0	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	
R18	no	diurno	0	III	55	45	60	50	47,5	non misurato	42,5	42,5	48,7	-	non abitativo	-	Verificato	//	Verificato	//	//	//
			1	III	55	45	60	50	46,0	non misurato	42,5	42,5	47,6	-	non abitativo	-	Verificato	//	Verificato	//	//	//
			2	III	55	45	60	50	49,0	non misurato	42,5	42,5	49,9	-	non abitativo	-	Verificato	//	Verificato	//	//	//
			3	III	55	45	60	50	46,0	non misurato	42,5	42,5	47,6	-	non abitativo	-	Verificato	//	Verificato	//	//	//
			4	III	55	45	60	50	48,0	non misurato	42,5	42,5	49,1	-	non abitativo	-	Verificato	//	Verificato	//	//	//
			5	III	55	45	60	50	49,0	non misurato	42,5	42,5	49,9	-	non abitativo	-	Verificato	//	Verificato	//	//	//
		NEL TEMPO DI RIFERIMENTO	III	55	45	60	50	47,5	non misurato	42,5	42,5	48,7	-	non abitativo	-	Verificato	//	Verificato	//	//	//	

Non abitativo=ricettore non abitativo; ambiente interno ad un edificio non destinato alla permanenza di persone o di comunità
 Non applicabile= criterio differenziale non è applicabile in quanto il rumore misurato è da ritenersi trascurabile
 // = verifica livello differenziale non richiesta perché il ricettore non è abitativo
 - = verifica non richiesta perché nel ricettore non vi è presenza di persone nel periodo notturno

Tabella 11 Verifica degli impatti utilizzando il descrittore acustico LAeq

Periodo di presenza persone [diurno]/[notturno]	CLASSIFICAZIONE E LIMITI DEL TERRITORIO COMUNALE						FASE ANTE OPERAM		FASE DI ESERCIZIO						CONFRONTO CON I VALORI LIMITE					
	Classe Vento	Classe Acustica	Valori limite di emissione Laeq,TR [dB(A)]		Valori limite assoluti di immissione Laeq, TR [dB(A)]		Livello di rumore residuo LR L90 [dB(A)]		Livello emissione Laeq,TR [dB(A)]		Valori del livello assoluto di immissione L90, TR [dB(A)]		Valori del livello differenziale di immissione [dB(A)]		Livello emissione Leq,TR [dB(A)]		Valori del livello assoluto di immissione Laeq, TR [dB(A)]		Valori del livello differenziale di immissione [dB(A)]	
			Diurno (6.00 - 22.00)	Notturno (22.00 - 6.00)	Diurno (6.00 - 22.00)	Notturno (22.00 - 6.00)	Diurno (6.00 - 22.00)	notturno (22.00 - 6.00)	Diurno (6.00 - 22.00)	notturno (22.00 - 6.00)	Diurno (6.00 - 22.00)	Notturno (22.00 - 6.00)	Diurno (6.00 - 22.00)	Notturno (22.00 - 6.00)	Diurno (6.00 - 22.00)	Notturno (22.00 - 6.00)	Diurno (6.00 - 22.00)	Notturno (22.00 - 6.00)	Diurno (6.00 - 22.00)	Notturno (22.00 - 6.00)
notturno	0	III	55	45	60	50	23,0	20,0	38,5	38,5	38,6	38,6	non applicabile	non applicabile	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato
	1	III	55	45	60	50	24,0	21,5	38,5	38,5	38,7	38,6	non applicabile	non applicabile	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato
	2	III	55	45	60	50	26,5	25,0	38,5	38,5	38,8	38,7	non applicabile	non applicabile	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato
	3	III	55	45	60	50	30,5	27,0	38,5	38,5	39,1	38,8	non applicabile	non applicabile	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato
	4	III	55	45	60	50	35,0	30,0	38,5	38,5	40,1	39,1	non applicabile	non applicabile	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato
	5	III	55	45	60	50	35,0	30,5	38,5	38,5	40,1	39,1	non applicabile	non applicabile	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato
	NEL TEMPO DI RIFERIMENTO	III	55	45	60	50	31,5	26,5	38,5	38,5	39,3	38,8	non applicabile	non applicabile	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato
notturno	0	III	55	45	60	50	23,0	20,0	39,8	39,8	39,9	39,8	non applicabile	non applicabile	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato
	1	III	55	45	60	50	22,5	20,0	39,8	39,8	39,9	39,8	non applicabile	non applicabile	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato
	2	III	55	45	60	50	29,0	33,0	39,8	39,8	40,1	40,6	non applicabile	7,6	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	non verificato
	3	III	55	45	60	50	31,0	33,5	39,8	39,8	40,3	40,7	non applicabile	7,2	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	non verificato
	4	III	55	45	60	50	34,5	35,0	39,8	39,8	40,9	41,0	non applicabile	6,0	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	non verificato
	5	III	55	45	60	50	41,0	36,5	39,8	39,8	43,5	41,5	non applicabile	5,0	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	non verificato
NEL TEMPO DI RIFERIMENTO	III	55	45	60	50	36,0	34,0	39,8	39,8	41,3	40,8	non applicabile	6,8	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	Verificato	non verificato	
diurno	0	III	55	45	60	50	28,0	non misurato	46,2	46,2	46,3	-	non abitativo	-	Verificato	//	Verificato	//	//	//
	1	III	55	45	60	50	35,0	non misurato	46,2	46,2	46,5	-	non abitativo	-	Verificato	//	Verificato	//	//	//
	2	III	55	45	60	50	35,0	non misurato	46,2	46,2	46,5	-	non abitativo	-	Verificato	//	Verificato	//	//	//
	3	III	55	45	60	50	37,0	non misurato	46,2	46,2	46,7	-	non abitativo	-	Verificato	//	Verificato	//	//	//
	4	III	55	45	60	50	41,0	non misurato	46,2	46,2	47,3	-	non abitativo	-	Verificato	//	Verificato	//	//	//
	5	III	55	45	60	50	41,5	non misurato	46,2	46,2	47,5	-	non abitativo	-	Verificato	//	Verificato	//	//	//
	NEL TEMPO DI RIFERIMENTO	III	55	45	60	50	41,0	non misurato	46,2	46,2	47,3	-	non abitativo	-	Verificato	//	Verificato	//	//	//

Non abitativo=ricettore non abitativo; ambiente interno ad un edificio non destinato alla permanenza di persone o di comunità
 Non applicabile= criterio differenziale non è applicabile in quanto il rumore misurato è da ritenersi trascurabile
 // = verifica livello differenziale non richiesta perché il ricettore non è abitativo
 - = verifica non richiesta perché nel ricettore non vi è presenza di persone nel periodo notturno

Tabella 12 Verifica degli impatti utilizzando il descrittore acustico L90

Poiché le misurazioni sono state effettuate all'esterno degli edifici, con i dati raccolti dalle misurazioni poste all'esterno dei ricettori è possibile escludere il superamento della soglia di applicabilità del limite di immissione differenziale qualora:

1. il livello esterno sia minore dei livelli di soglia con le finestre aperte;
2. il livello interno a finestre aperte e a finestre chiuse stimato sulla base del livello esterno e dell'abbattimento di facciata (assunto anche sulla base di dati bibliografici e dalla Norma Tecnica UNI/TS 11148-7 considerando opportuni margini di sicurezza) risulta minore dei livelli di soglia.

Numerosi riferimenti bibliografici¹, confermati anche da nostre misure eseguite in lavori passati, indicano per una parete con finestra completamente aperta un isolamento acustico tra i 5 e i 10 dBA (cautelativamente si può assumere 5 dBA), mentre in presenza di serramento senza particolari prestazioni acustiche si può assumere un isolamento di circa 25 dBA.

Nei ricettori dove la verifica del livello differenziale di immissione risulta non rispettato occorre verificare l'applicabilità del criterio differenziale valutando il valore del livello sonoro all'interno dell'ambiente abitativo in considerazione dell'abbattimento di facciata dovuto alla presenza dell'infisso.

Nel caso specifico nel ricettore R07 (descrittore Leq), per alcune classi di vento, il valore di immissione differenziale risulta non verificato. Applicando quanto detto in precedenza il valore stimato del rumore all'interno dell'ambiente abitativo risulta:

Ricettore	Livello di rumore ambientale all'esterno dell'edificio nel periodo notturno [dB]	Livello di rumore ambientale stimato all'interno dell'edificio nel periodo notturno a finestre aperte [dB]	Livello di rumore ambientale stimato all'interno dell'edificio nel periodo notturno a finestre chiuse [dB]
R07 classe vento 4	40.1	$40.1 - 5 = \mathbf{35.1} < \mathbf{40}$	$40.1 - 25 = \mathbf{15.1} < \mathbf{25}$
R07 classe vento 5	40.6	$40.6 - 5 = \mathbf{35.6} < \mathbf{40}$	$40.6 - 25 = \mathbf{15.6} < \mathbf{25}$

Tabella 13 Stima del rumore prodotto a dall'aerogeneratore all'interno dell'ambiente abitativo valutato a finestre aperte e finestre chiuse (descrittore Leq)

¹ Per stimare il livello emesso all'interno degli edifici è possibile utilizzare uno studio riportato in letteratura (G. Iannace e L. Maffei "Attenuazione del rumore ambientale attraverso una finestra aperta", rivista AIA 1995) in base al quale risulta che l'attenuazione media di una finestra aperta è intorno a 6 dBA. Altri due documenti riportano un'attenuazione di circa 5 dBA (il British Standard Code of Practice CP3 del 1960) e 10 dBA (la ISO 1996 del 1971).

Stesso discorso vale per il ricettore R10 nel caso del descrittore acustico L90

Ricettore	Livello di rumore ambientale all'esterno dell'edificio nel periodo notturno [dB]	Livello di rumore ambientale stimato all'interno dell'edificio nel periodo notturno a finestre aperte [dB]	Livello di rumore ambientale stimato all'interno dell'edificio nel periodo notturno a finestre chiuse [dB]
R10 classe vento 2	40.6	$40.6 - 5 = 35.6 < 40$	$40.6 - 25 = 15.6 < 25$
R10 classe vento 3	40.7	$40.7 - 5 = 35.7 < 40$	$40.7 - 25 = 15.7 < 25$
R10 classe vento 4	41	$41 - 5 = 36 < 40$	$41 - 25 = 16 < 25$
R10 classe vento 5	41.5	$41.5 - 5 = 36.5 < 40$	$41.5 - 25 = 16.5 < 25$
R10 L90,TR	40.8	$40.8 - 5 = 35.8 < 40$	$40.5 - 25 = 15.8 < 25$

Tabella 14 Stima del rumore prodotto a dall'aerogeneratore all'interno dell'ambiente abitativo valutato a finestre aperte e finestre chiuse (descrittore L90)

Da quanto esposto ne discerne che per i ricettori R07 (descrittore Leq) e R10 (descrittore L90) il **criterio differenziale risulta non applicabile.**

8. Analisi acustica della fase di cantiere per la costruzione delle opere in progetto

Per l'analisi acustica in fase di cantiere si rimanda al documento IT-VesBen-CLP-SPE-TR-01

9. Conclusioni

Dallo studio acustico del progetto del parco eolico nella fase di esercizio si è evidenziato come la configurazione prevista per i 8 aerogeneratori VESTAS – V162-6 MW, riesce a verificare, nel periodo diurno e nel periodo notturno, i limiti acustici assoluti di emissione e immissione sonora e il livello di immissione differenziale con riferimento alla classe acustica III di destinazione d'uso del territorio.

11. Allegati



- Allegato A – Schede delle misure fonometriche in prossimità dei ricettori nella fase di funzionamento del parco eolico;
- Allegato B - Dichiarazioni di conformità della catena di misura utilizzata;
- Allegato C -Certificati di taratura e calibrazione della catena di misura utilizzata;
- Allegato E - Qualifica di tecnico competente in acustica ambientale dell'esecutore delle misure.

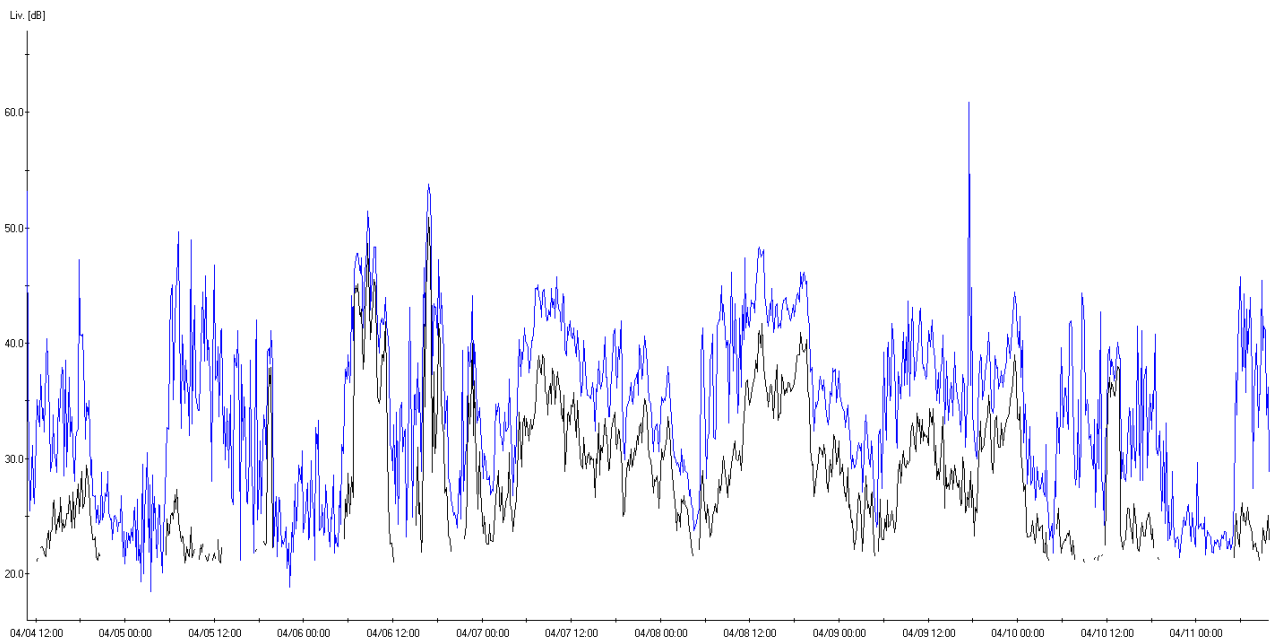
Bentu Energy S.r.l.	 FAD SYSTEM Ingegneria per l'ambiente	N° Doc. IT-VesBen-CLP-SPE-TR-02	Rev 0	Pagina 43 di 96
---------------------	--	------------------------------------	-------	--------------------

ALLEGATO A

Schede delle misure fonometriche del rumore residuo in prossimità dei ricettori relativi alla fase di esercizio del parco eolico.

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLA MISURA NEL RICETTORE

ID misura:	001 – Misura rumore residuo
Luogo:	Ricettore R07
	
Data e ora rilevamento:	04/04/2022 – inizio ore 11:40
Tempo di riferimento (T_R)	Diurno (06:00 – 22:00) Notturmo (22:00 – 06:00)
Tempo di osservazione (T_O)	165 ore
Tempo di misura (T_M)	Dalle ore 11:40 del 04/04/2022 Alle ore 09:40 del 11/04/2022
Note	

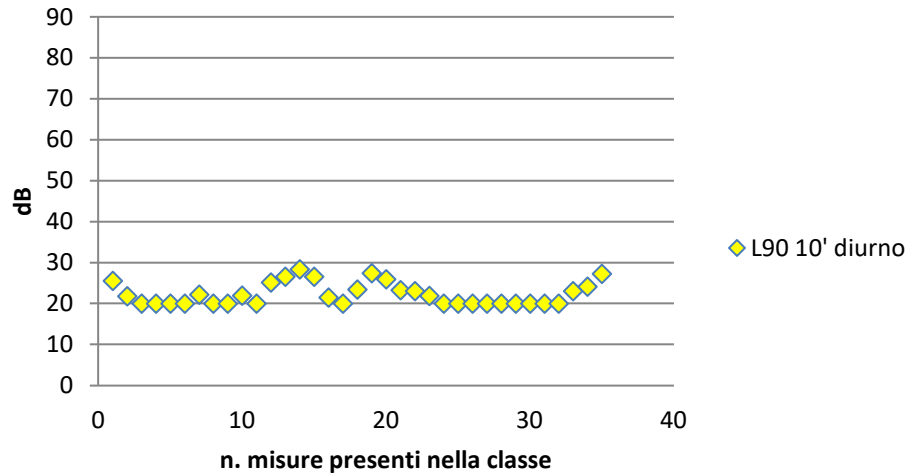
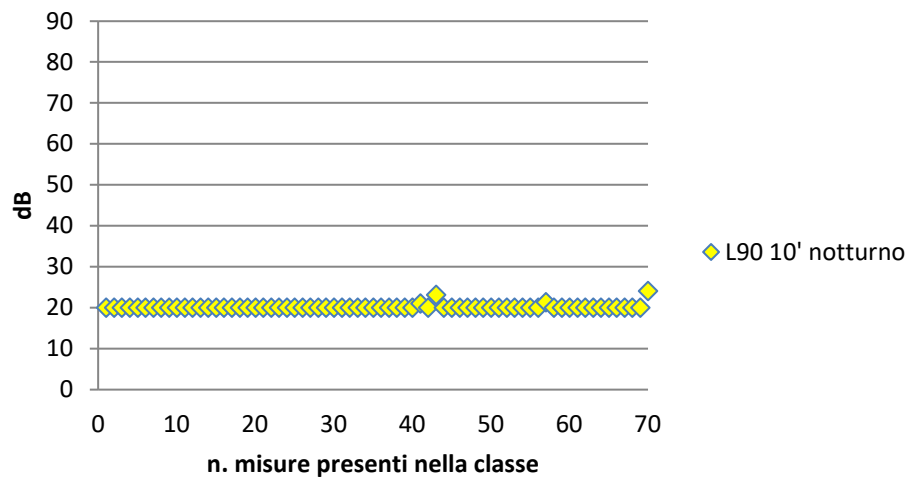
Tracciato del livello di pressione sonora


LEGENDA CLASSI VENTO

Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5
0-0.4	0.5-1.4	1.5-2.4	2.5-3.4	3.5-4.4	4.5-5

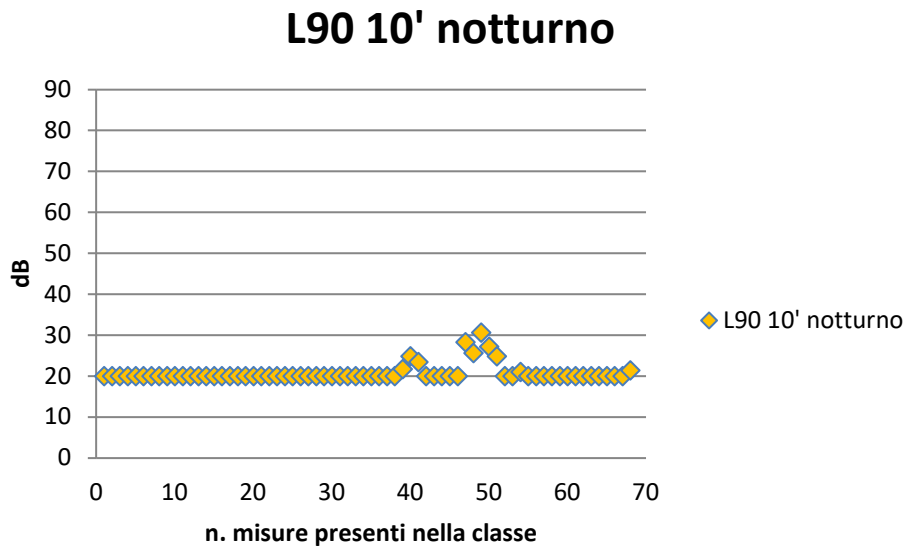
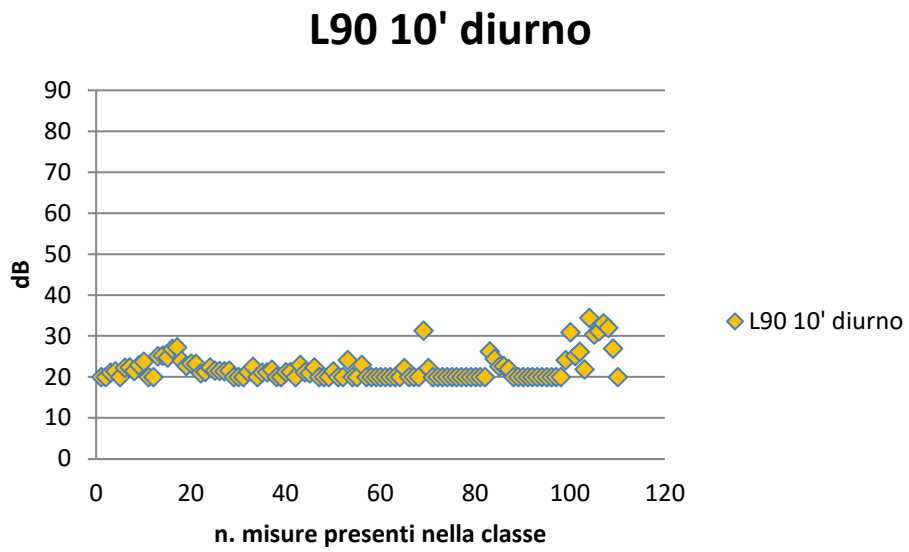
**GRAFICI ANDAMENTO L'90 ALL'INTERNO DI CIASCUNA CLASSE DI VENTO
 TEMPO INTEGRAZIONE 10 MINUTI**
Classe 0

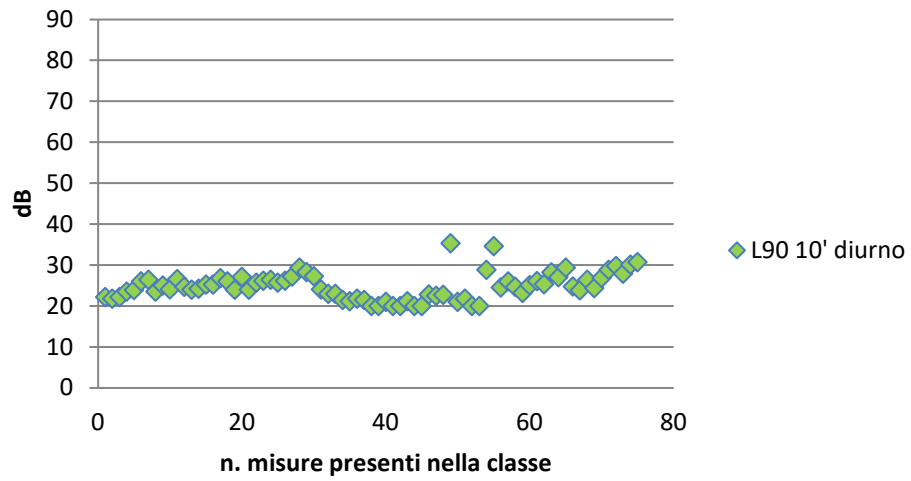
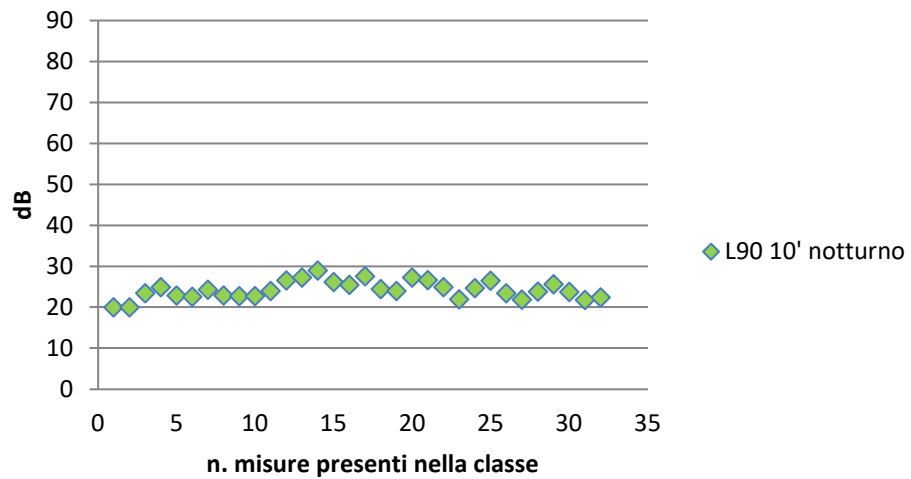
L90 Diurno:
23,00
L90 Notturno:
20,00

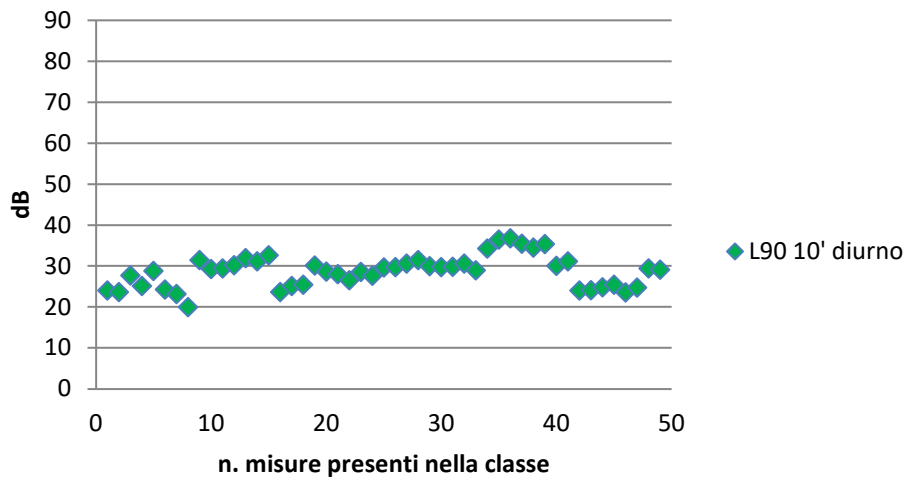
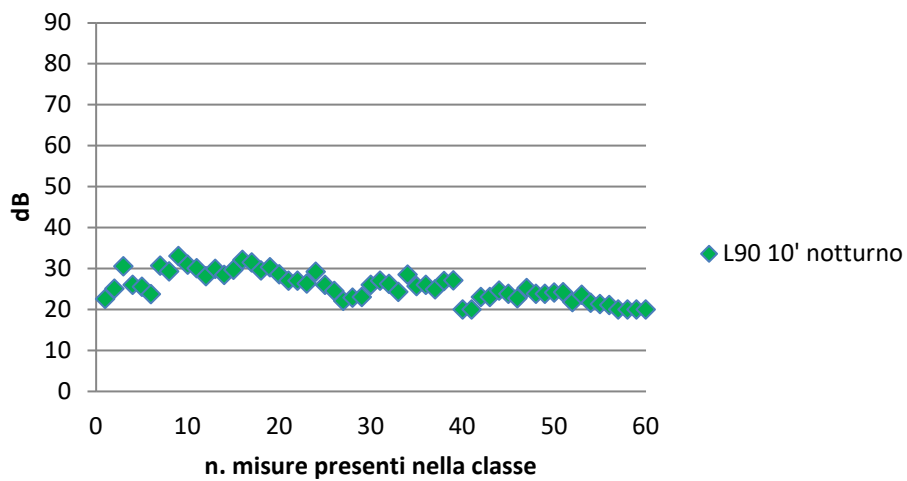
L90 10' diurno

L90 10' notturno


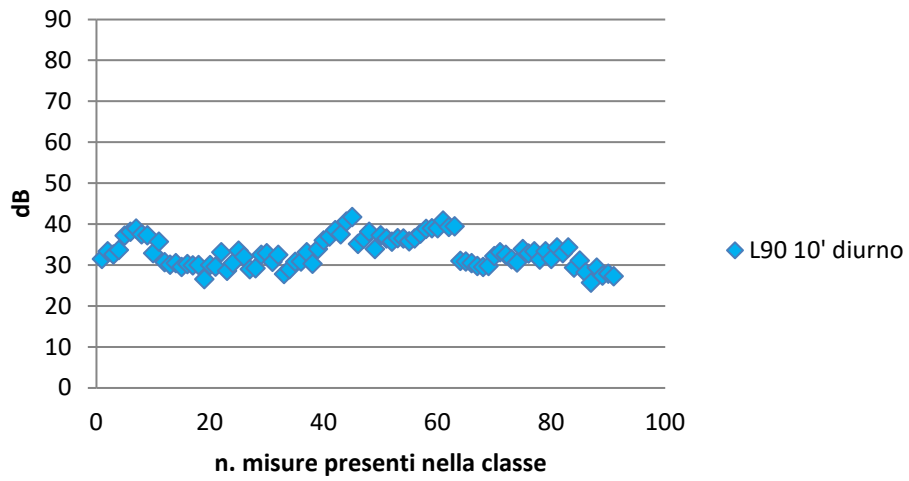
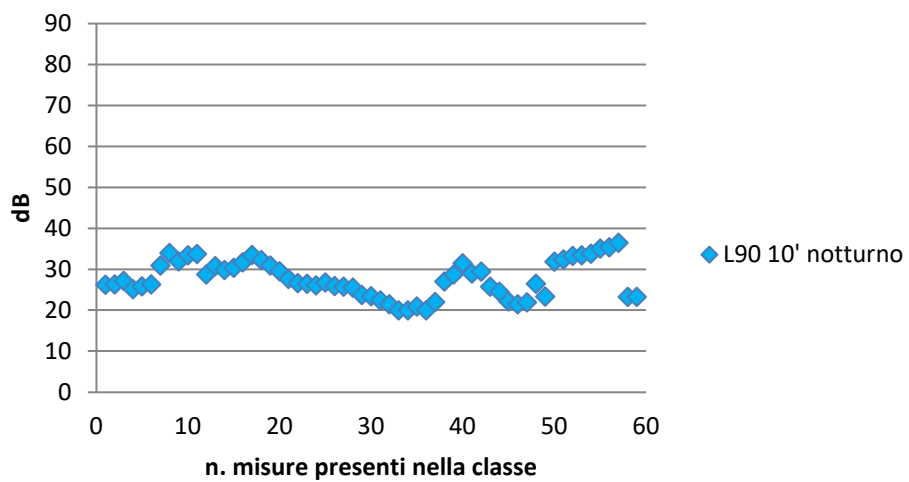
Classe 1

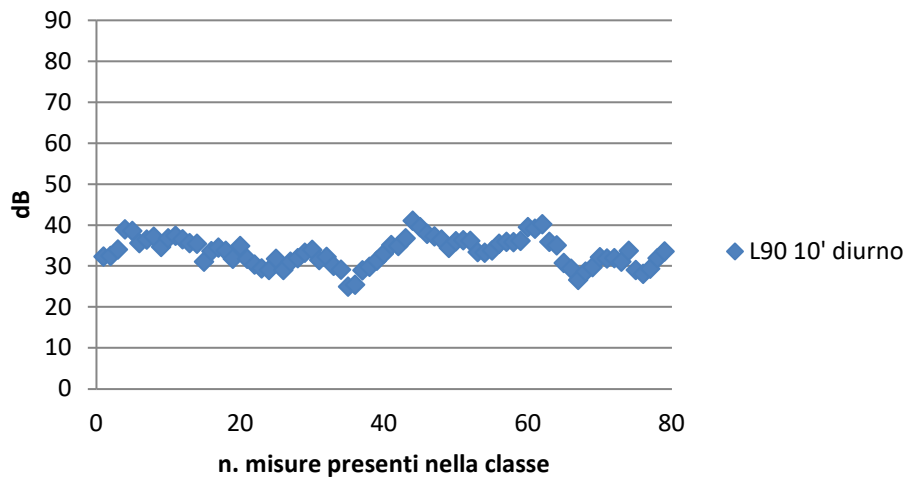
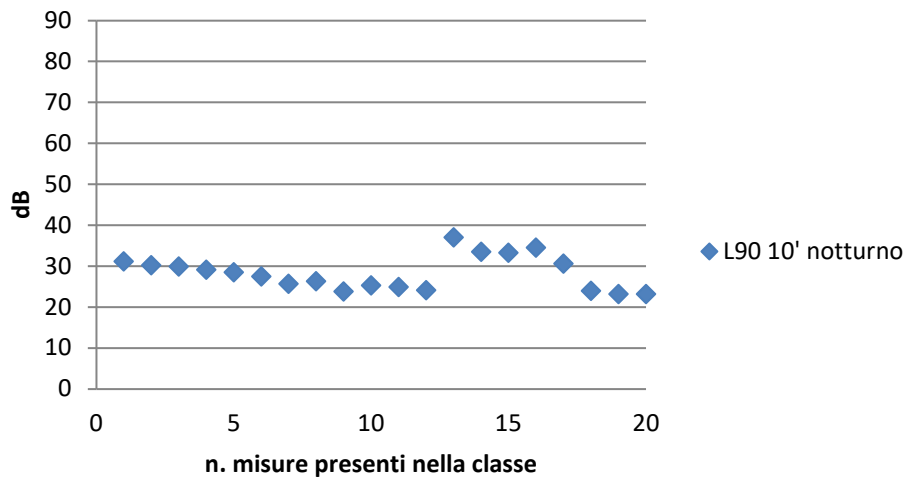
L90 Diurno:
24,00
L90 Notturmo:
21,50

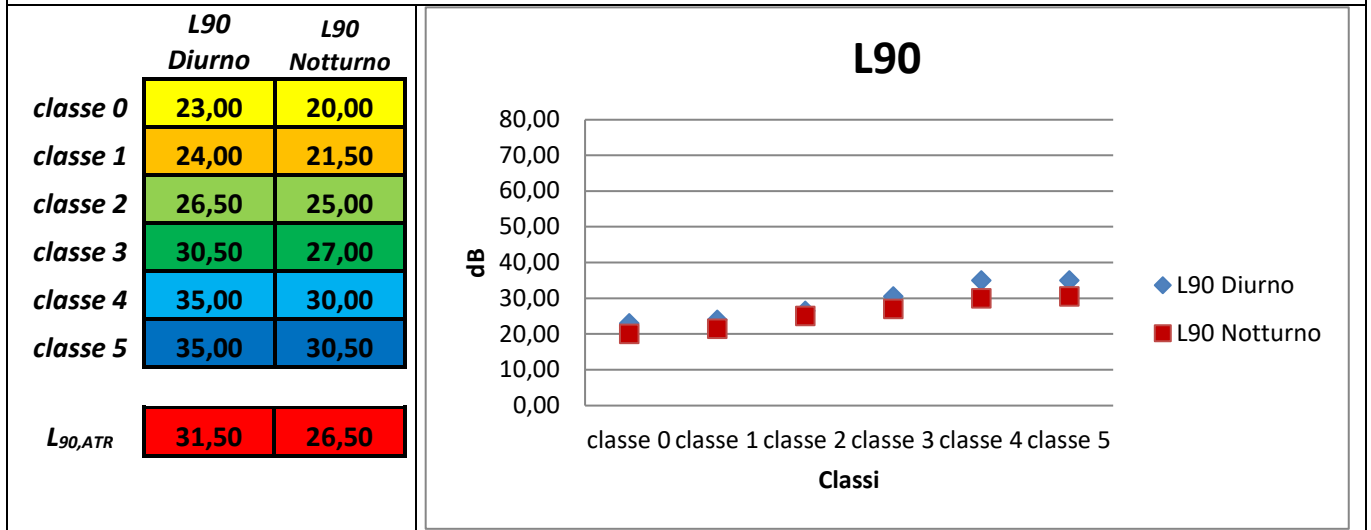


Classe 2**L90 Diurno:****26,50****L90 Notturno:****25,00****L90 10' diurno****L90 10' notturno**

Classe 3**L90 Diurno:**
30,50
L90 Notturmo:
27,00**L90 10' diurno****L90 10' notturno**

Classe 4**L90 Diurno:
35,00****L90 Notturmo:
30,00****L90 10' diurno****L90 10' notturno**

Classe 5**L90 Diurno:**
35,00
L90 Notturmo:
30,50**L90 10' diurno****L90 10' notturno**

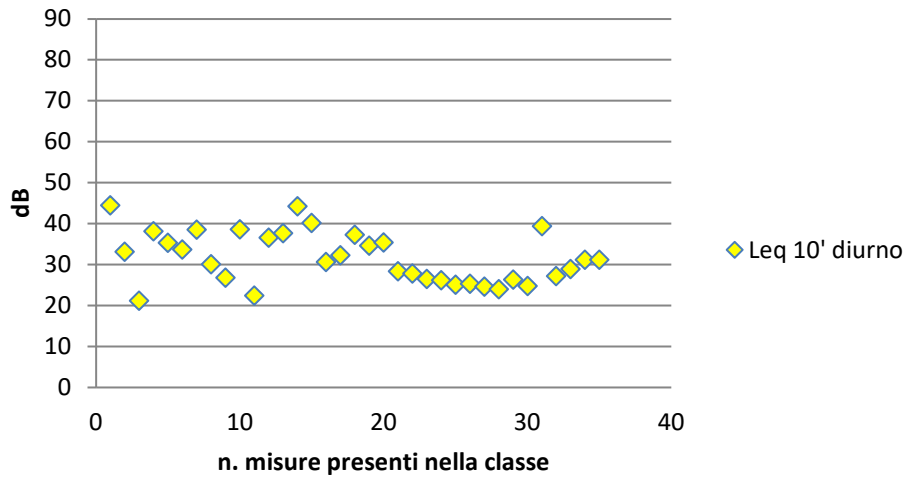
ANDAMENTO L'90 IN FUNZIONE DELLE CLASSI DI VENTO


GRAFICI ANDAMENTO L'eq ALL'INTERNO DI CIASCUNA CLASSE DI VENTO TEMPO INTEGRAZIONE 10 MINUTI

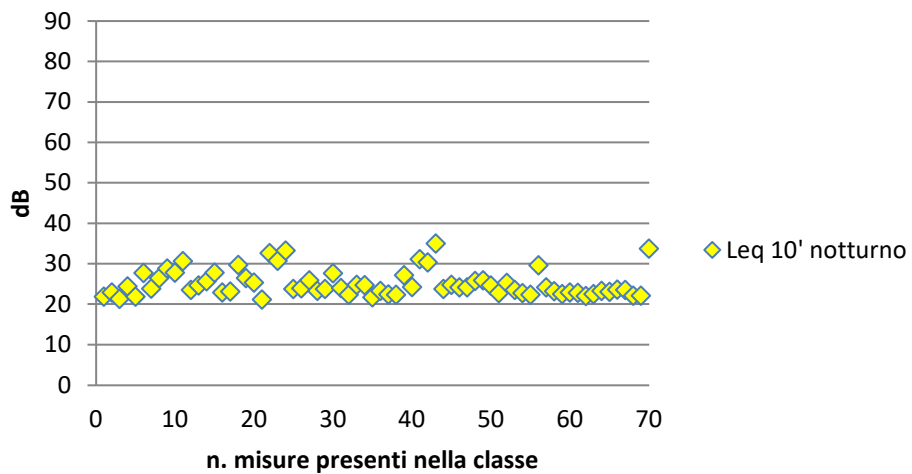
Classe 0

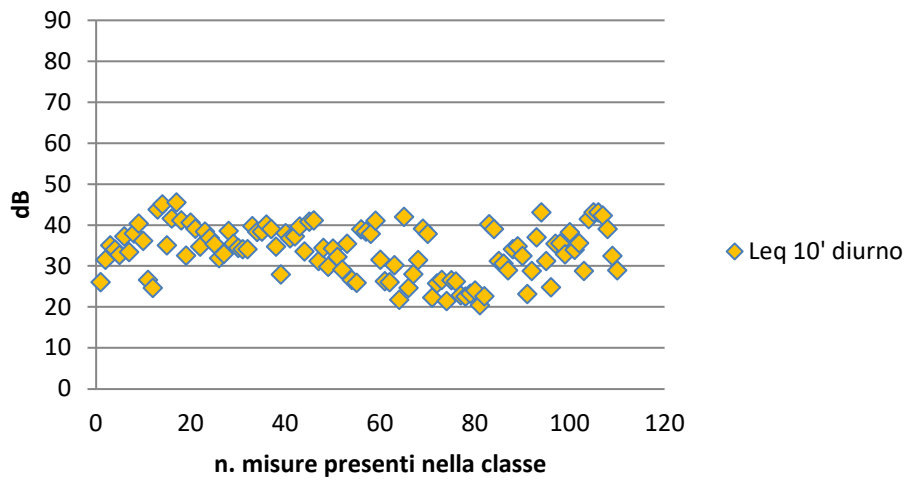
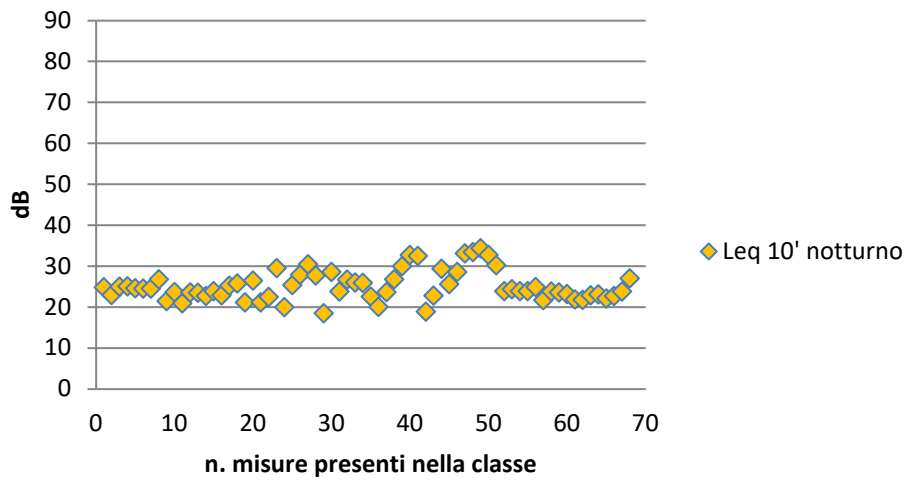
Leq Diurno:
36,00
Leq Notturno:
27,00

Leq 10' diurno



Leq 10' notturno

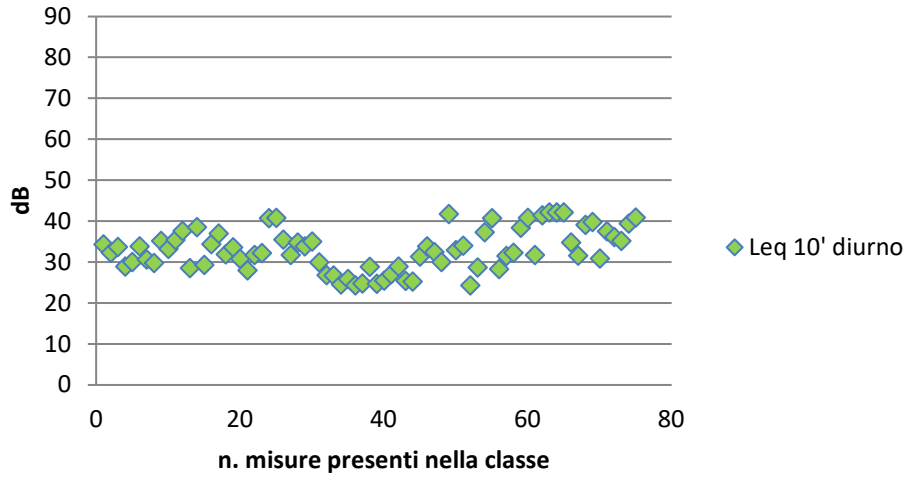


Classe 1**Leq Diurno:
37,00
Leq Notturmo:
27,00****Leq 10' diurno****Leq 10' notturno**

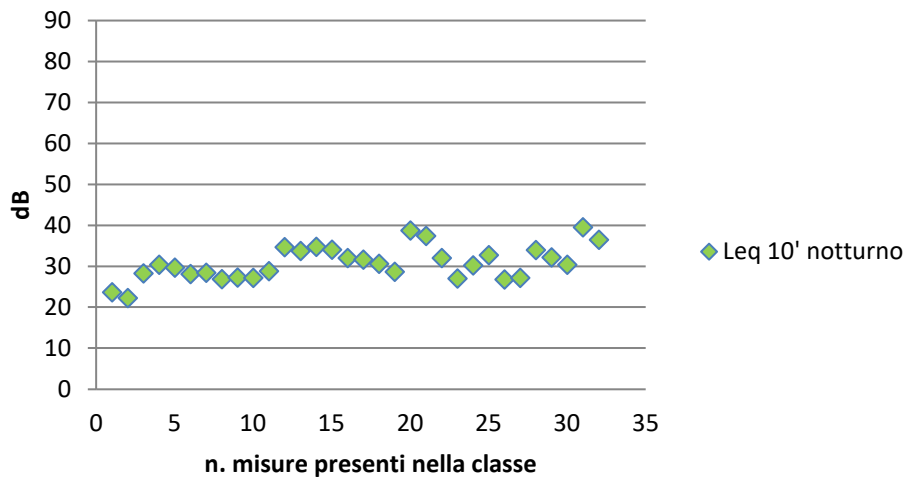
Classe 2

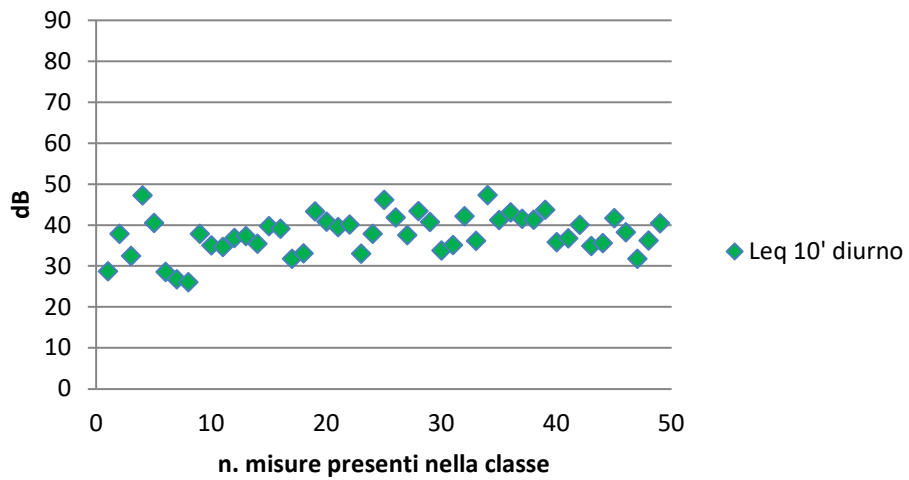
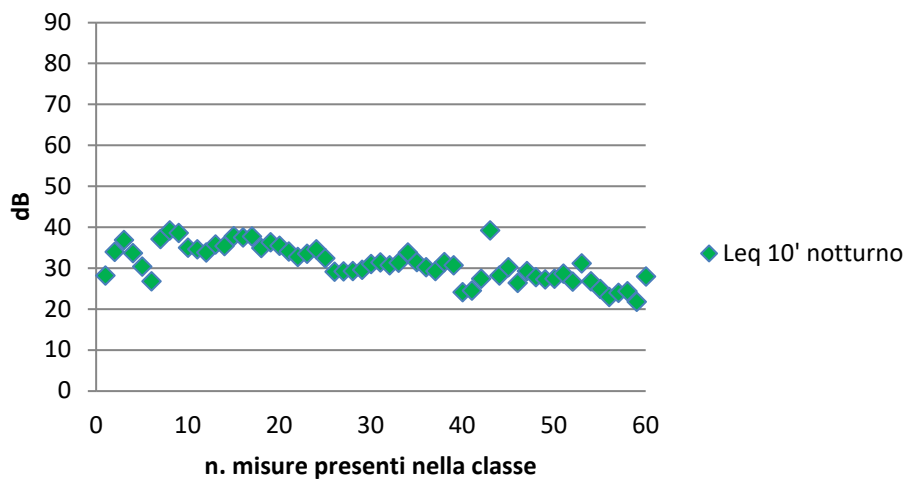
Leq Diurno:
36,00
Leq Notturno:
33,00

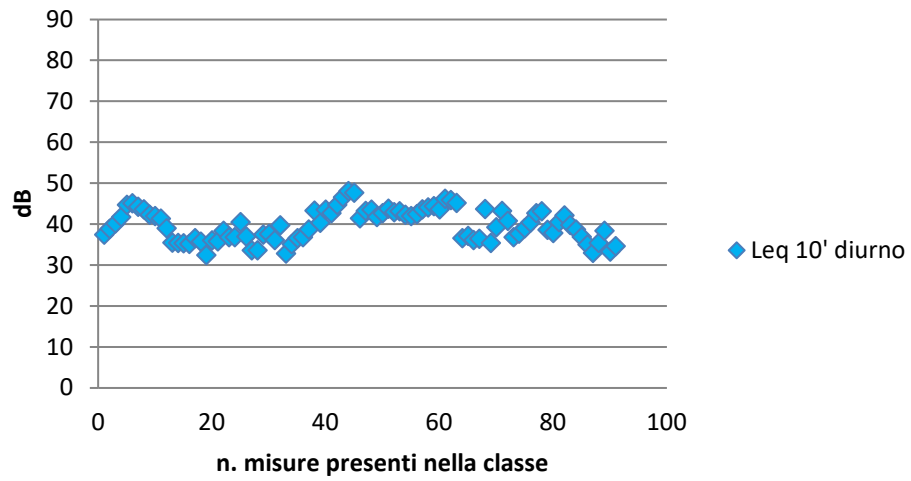
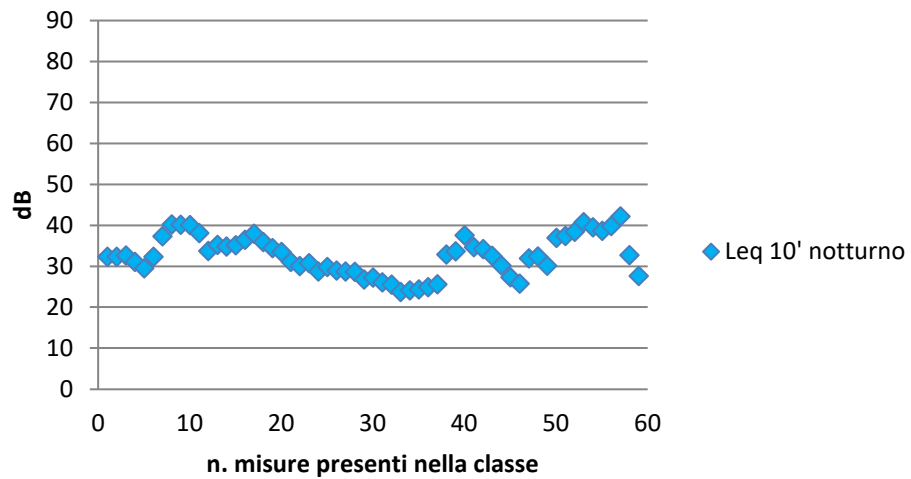
Leq 10' diurno

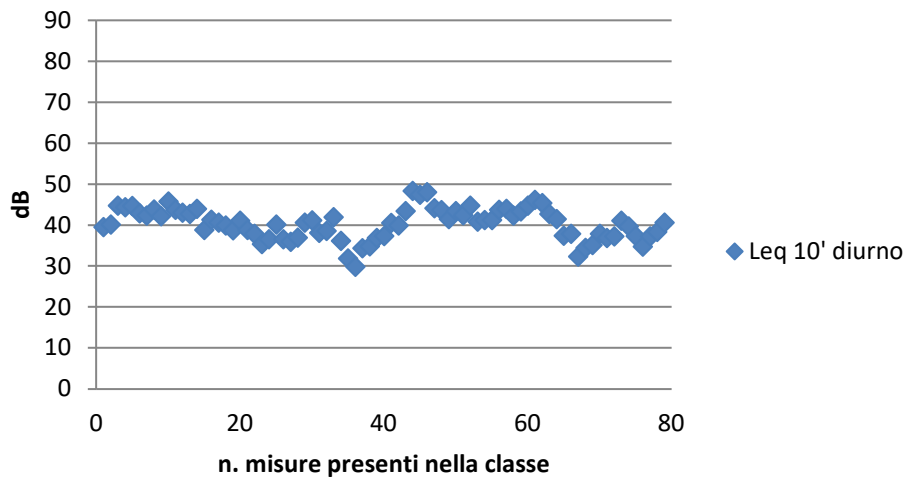
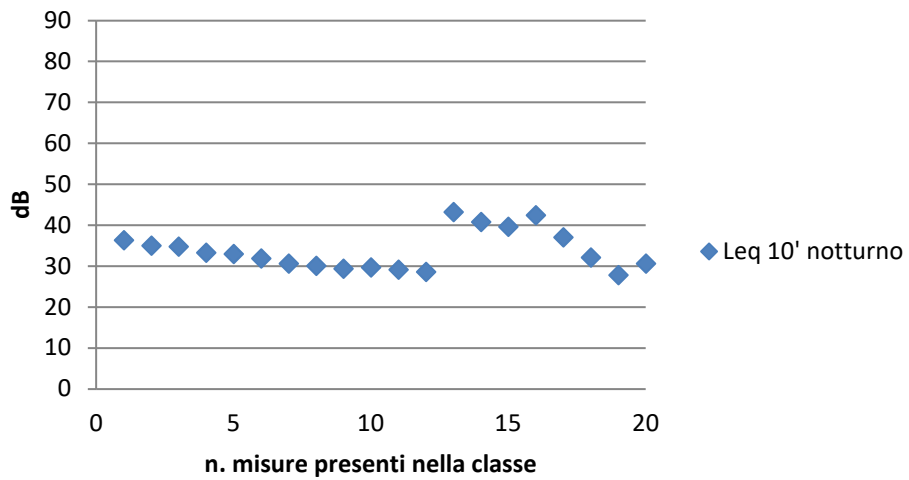


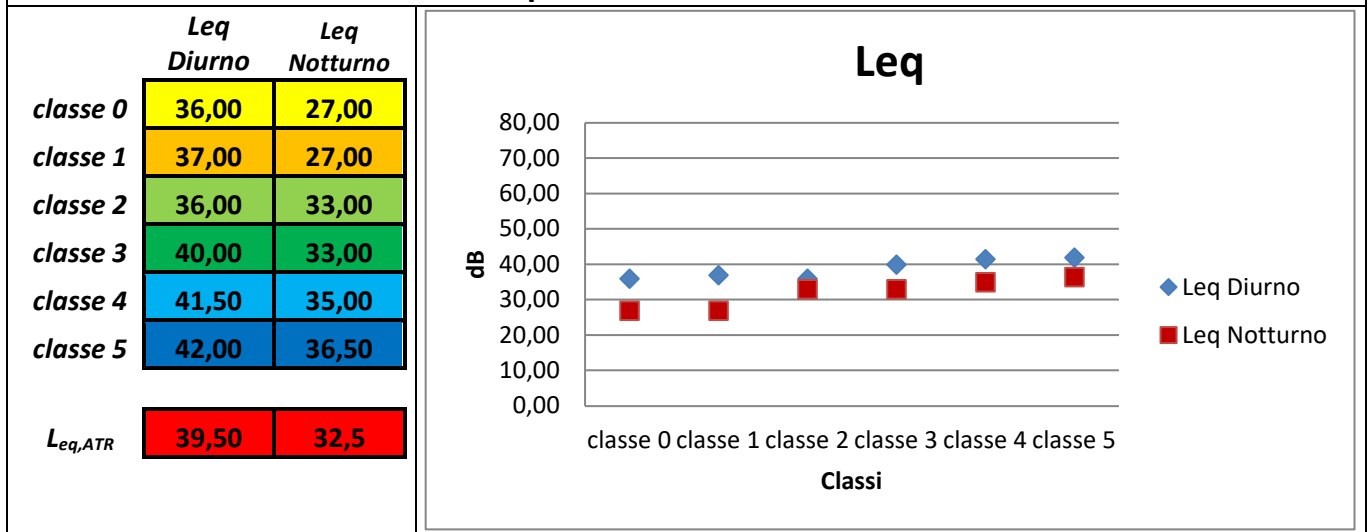
Leq 10' notturno





Classe 3**Leq Diurno:**
40,00
Leq Notturmo:
33,00**Leq 10' diurno****Leq 10' notturno**

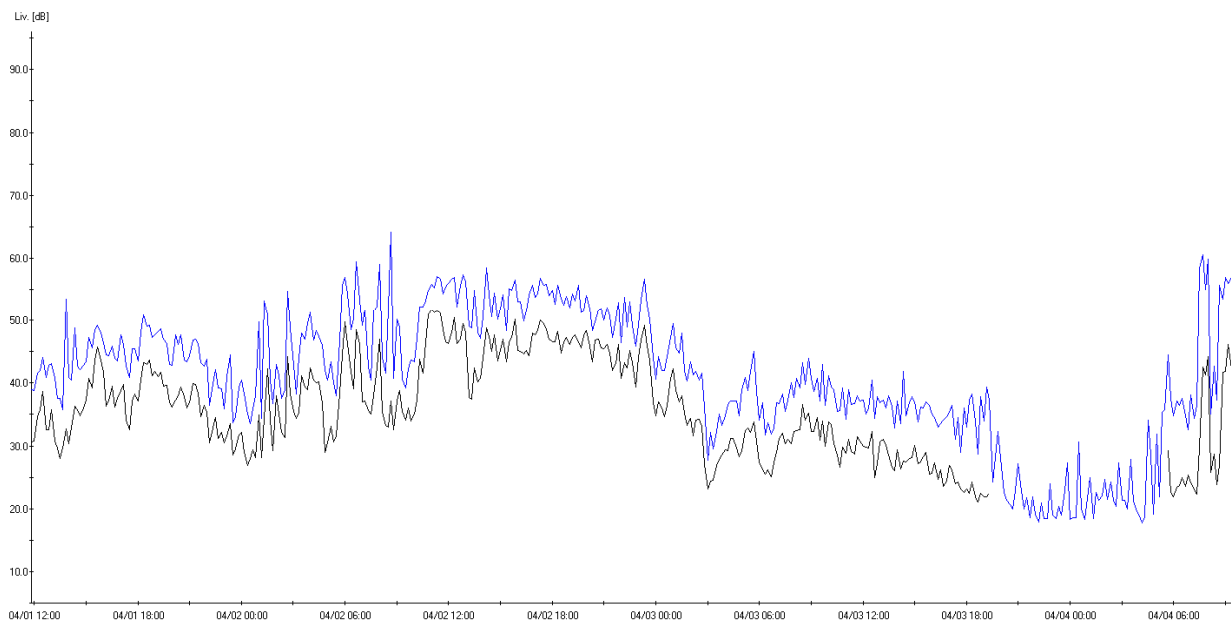
Classe 4**Leq Diurno:**
41,50
Leq Notturno:
35,00**Leq 10' diurno****Leq 10' notturno**

Classe 5**Leq Diurno:**
42,00
Leq Notturmo:
36,50**Leq 10' diurno****Leq 10' notturno**

ANDAMENTO L'eq IN FUNZIONE DELLE CLASSI DI VENTO


SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLA MISURA NEL RICETTORE

ID misura:	002 – Misura rumore residuo
Luogo:	Ricettore R10  
Data e ora rilevamento:	01/04/2022 – inizio ore 16:10
Tempo di riferimento (T_R)	Diurno (06:00 – 22:00) - Notturmo (22:00 – 06:00)
Tempo di osservazione (T_O)	65 ore, 20 minuti
Tempo di misura (T_M)	Dalle ore 16:10 del 01/04/2022 Alle ore 09:30 del 04/04/2022
Note	-

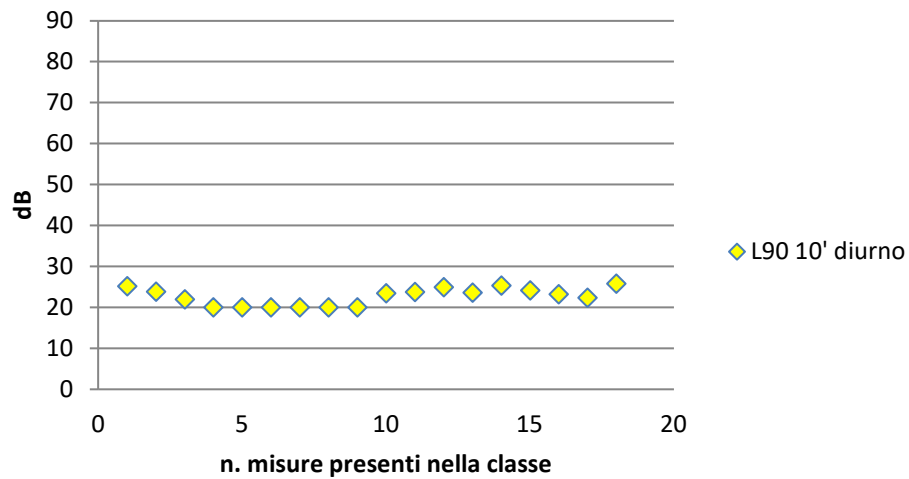
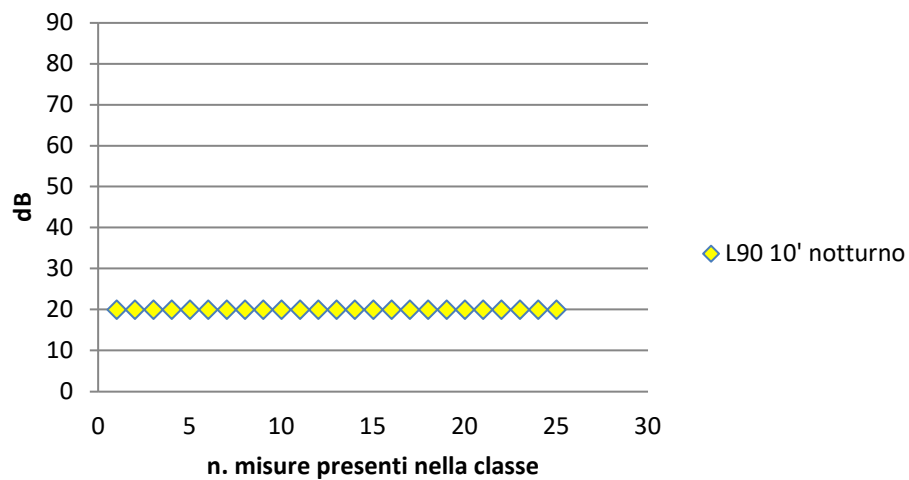
Tracciato del livello di pressione sonora


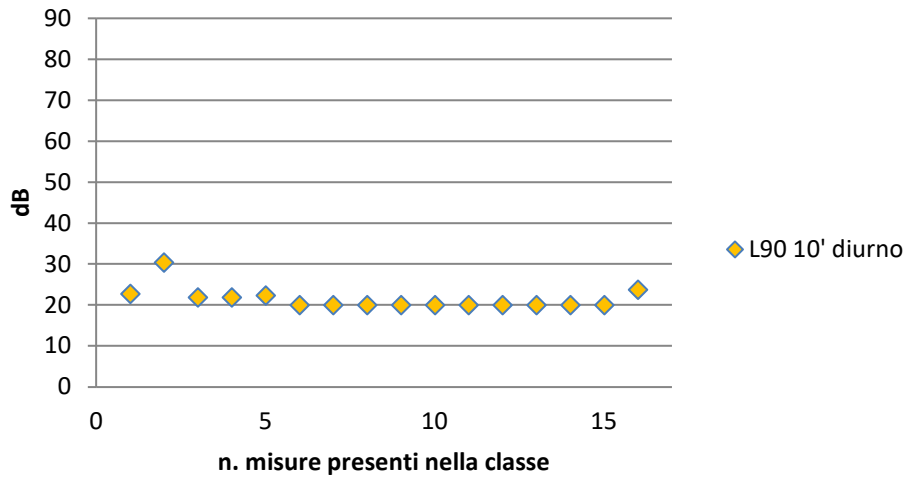
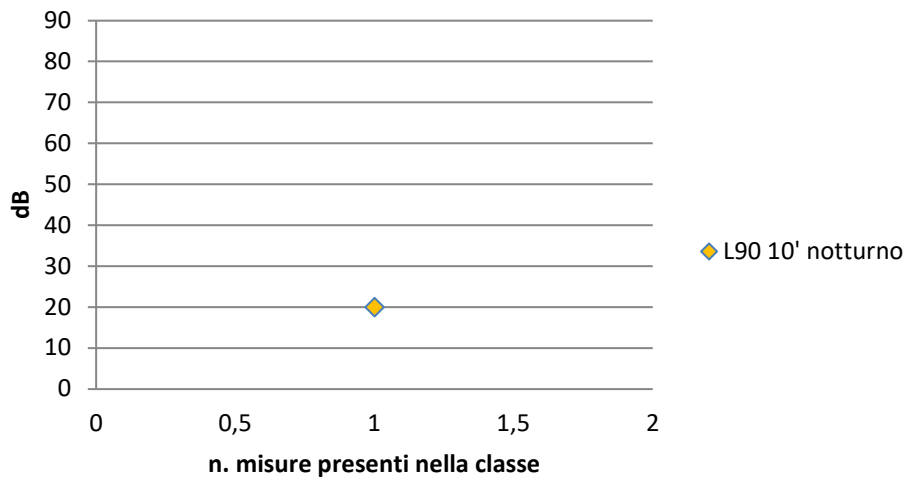
LEGENDA CLASSI VENTO

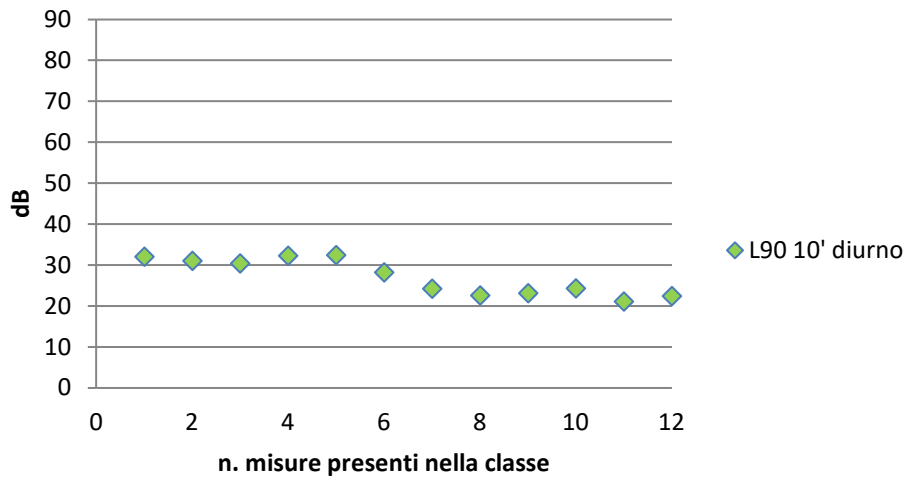
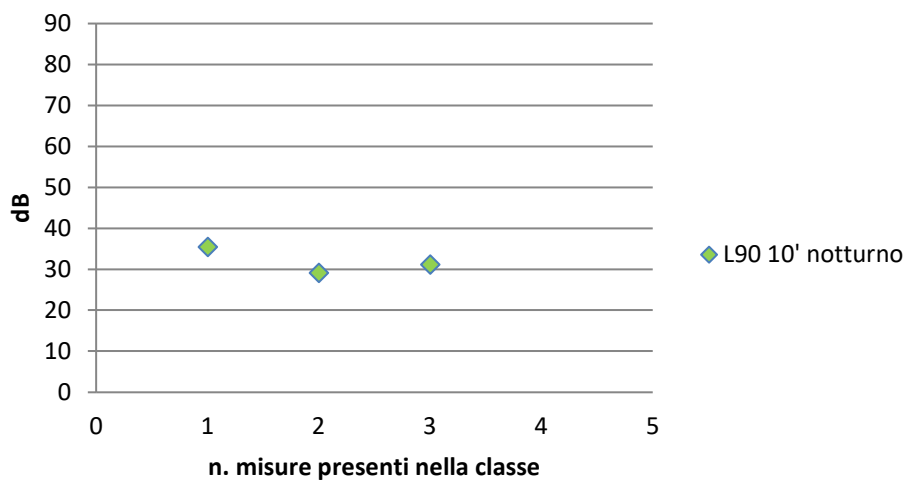
Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5
0-0.4	0.5-1.4	1.5-2.4	2.5-3.4	3.5-4.4	4.5-5

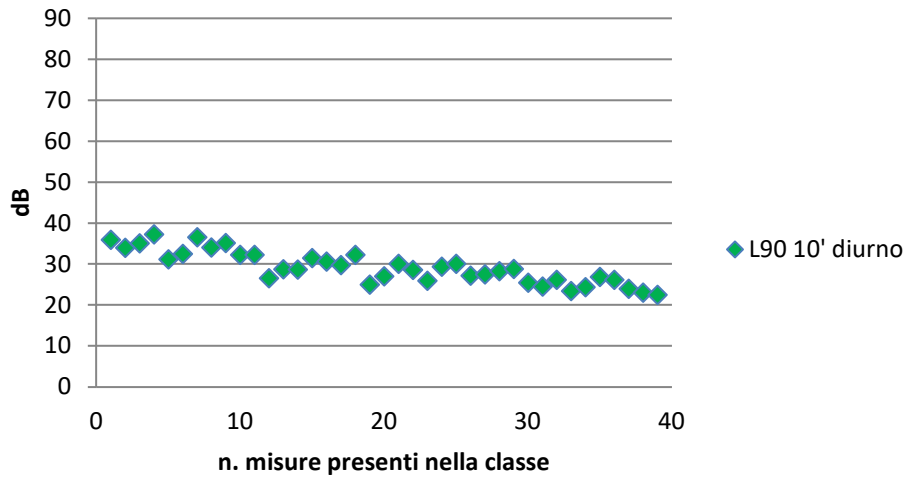
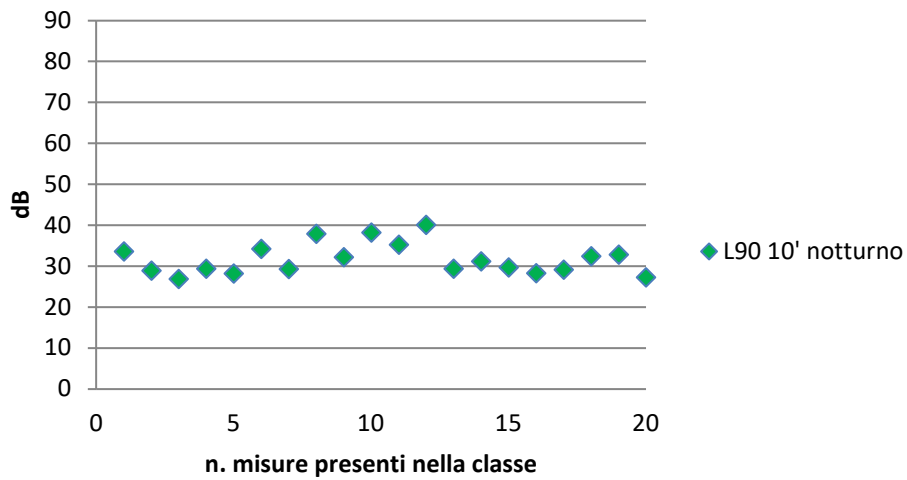
**GRAFICI ANDAMENTO L'90 ALL'INTERNO DI CIASCUNA CLASSE DI VENTO
 TEMPO INTEGRAZIONE 10 MINUTI**
Classe 0

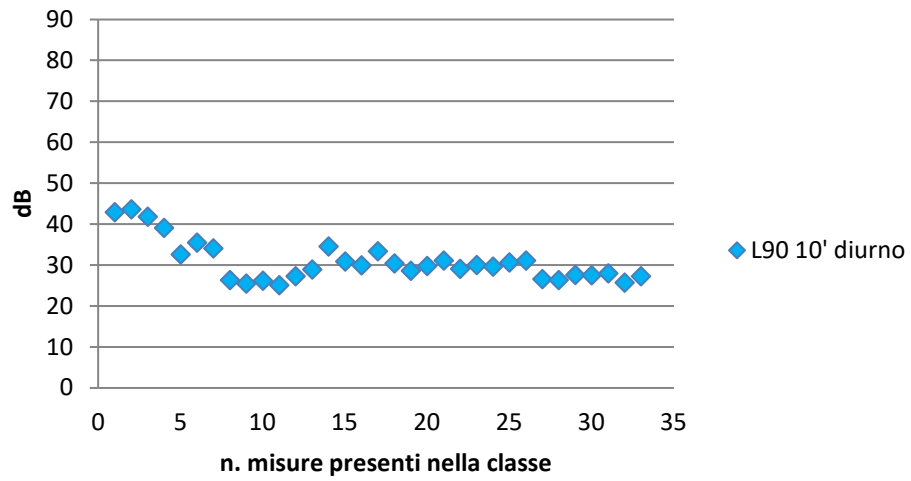
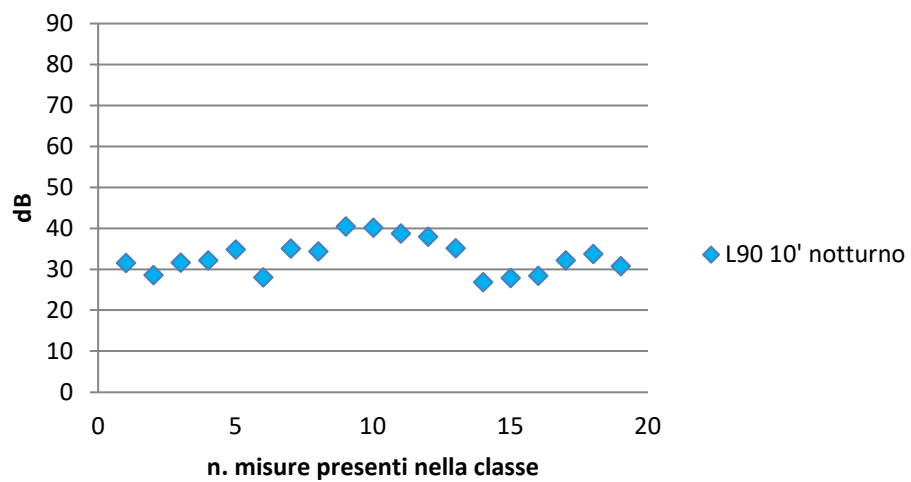
L90 Diurno:
23,00
L90 Notturno:
20,00

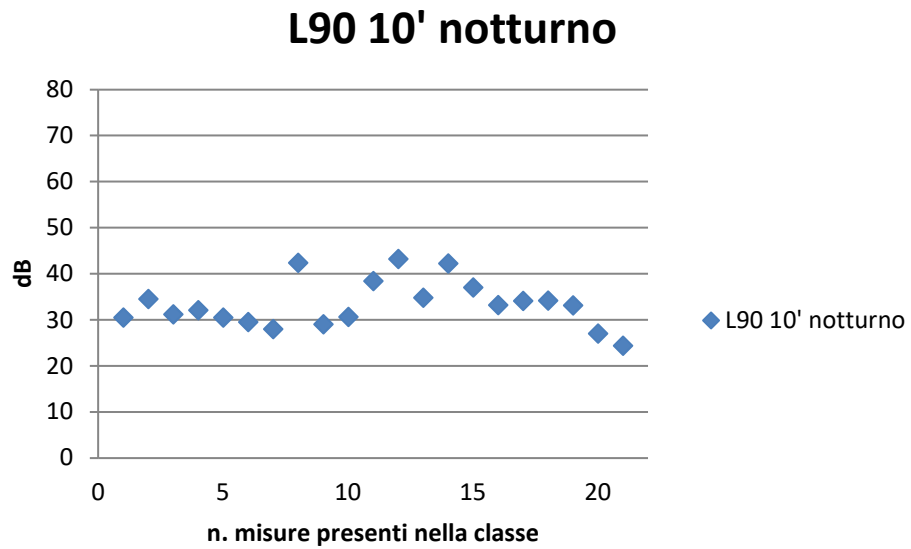
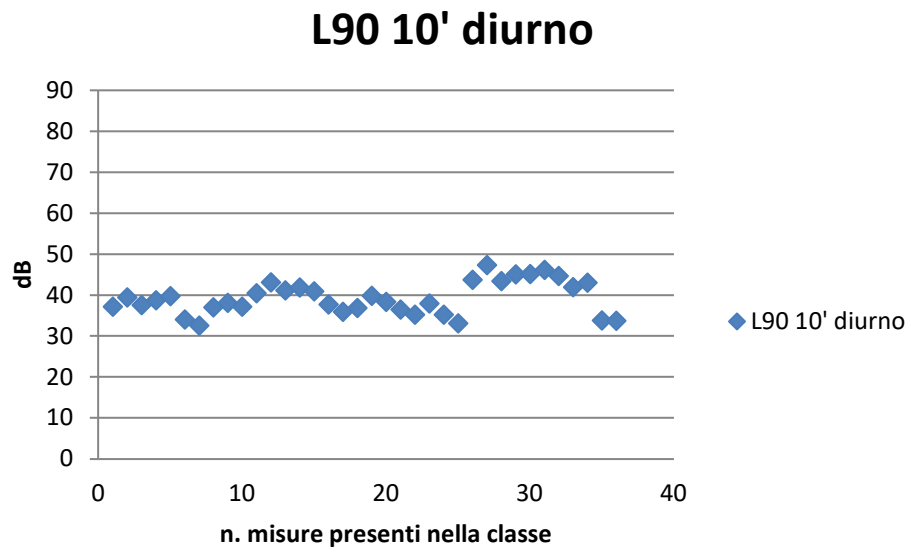
L90 10' diurno**L90 10' notturno**

Classe 1**L90 Diurno:**
22,50
L90 Notturno:
20,00**L90 10' diurno****L90 10' notturno**

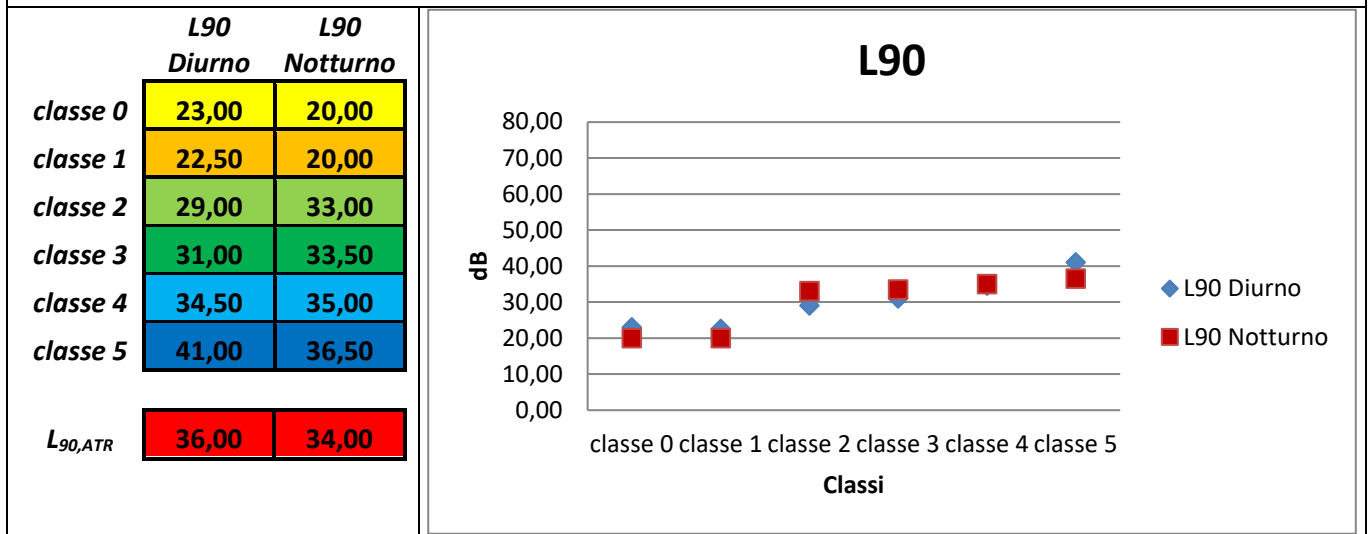
Classe 2**L90 Diurno:**
29,00
L90 Notturno:
33,00**L90 10' diurno****L90 10' notturno**

Classe 3**L90 Diurno:
31,00
L90 Notturno:
33,50****L90 10' diurno****L90 10' notturno**

Classe 4**L90 Diurno:****34,50****L90 Notturmo:****35,00****L90 10' diurno****L90 10' notturno**

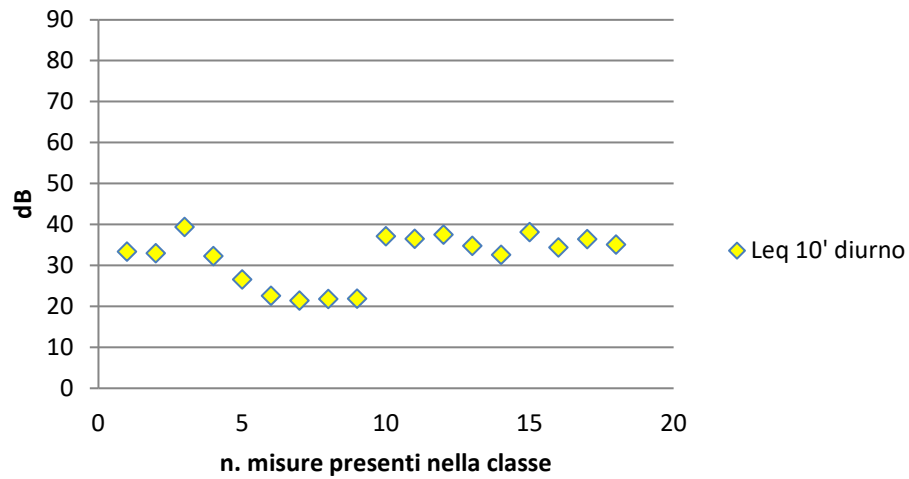
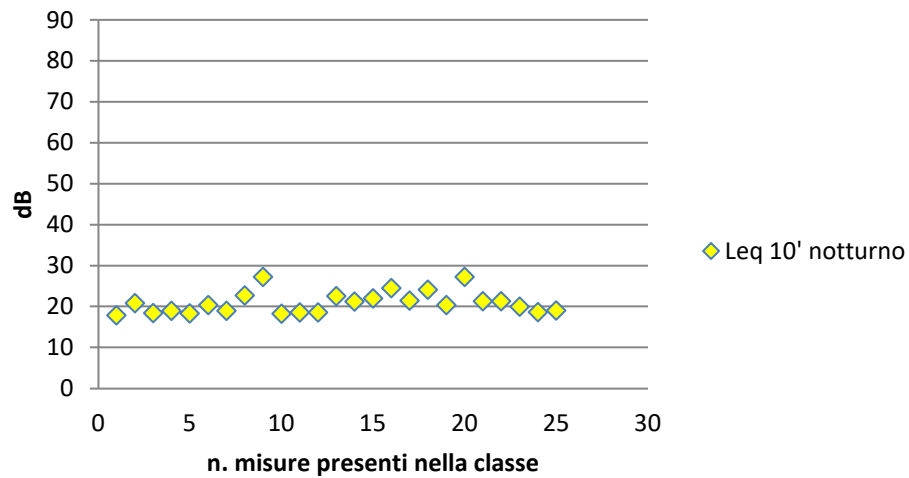
Classe 5**L90 Diurno:**
41,00
L90 Notturno:
36,50

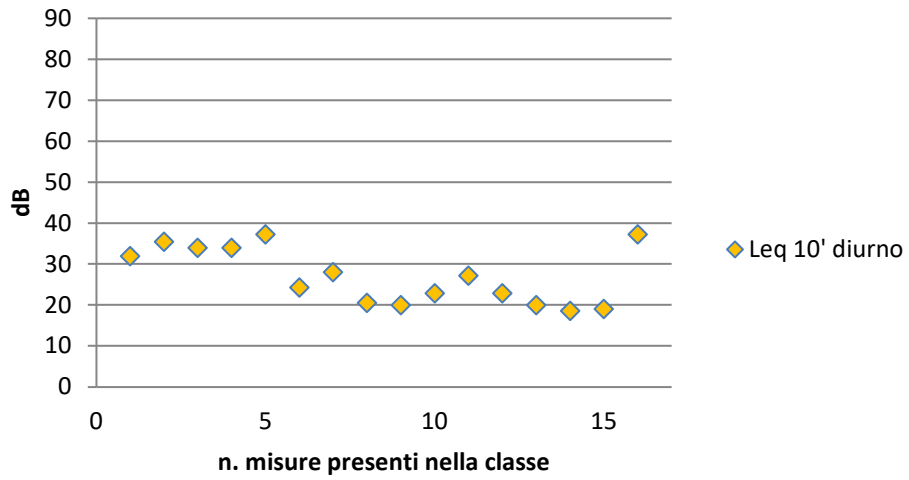
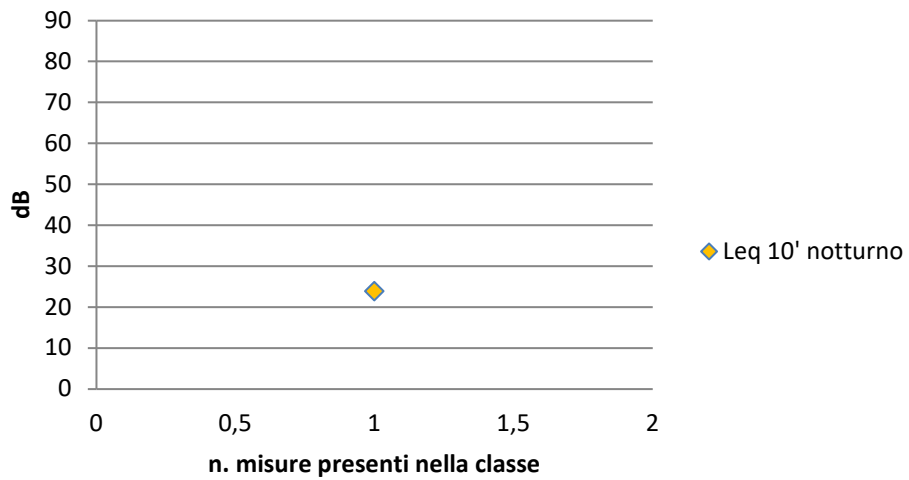
ANDAMENTO L'90 IN FUNZIONE DELLE CLASSI DI VENTO

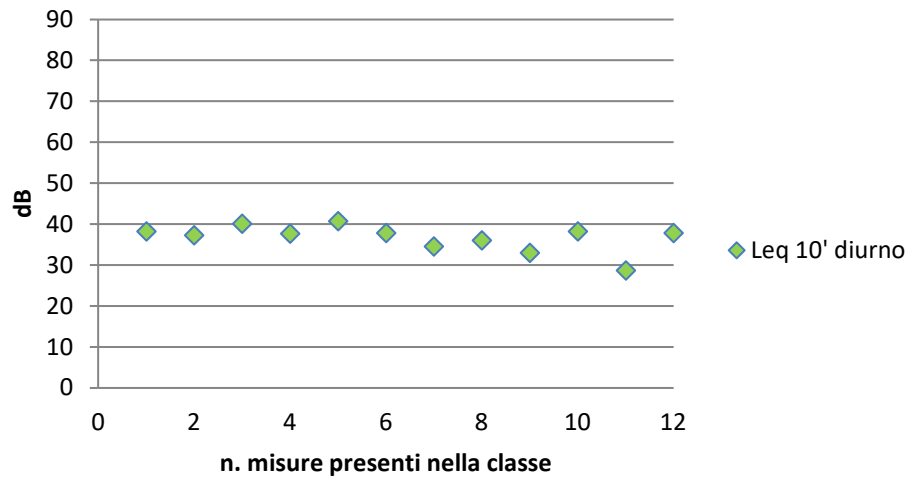
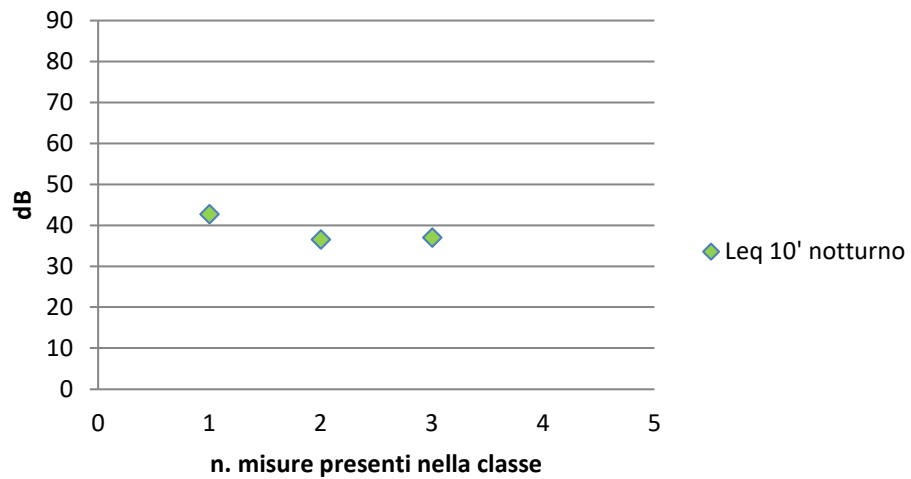


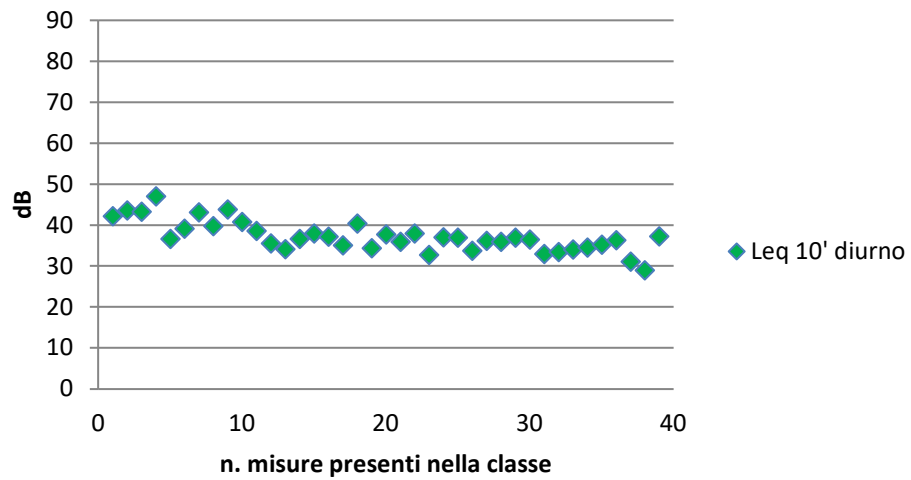
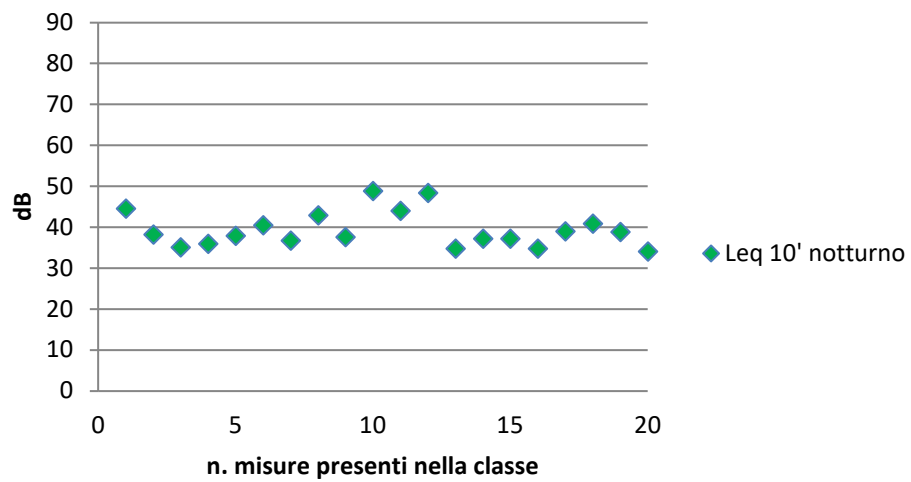
**GRAFICI ANDAMENTO L'eq ALL'INTERNO DI CIASCUNA CLASSE DI VENTO
TEMPO INTEGRAZIONE 10 MINUTI**
Classe 0

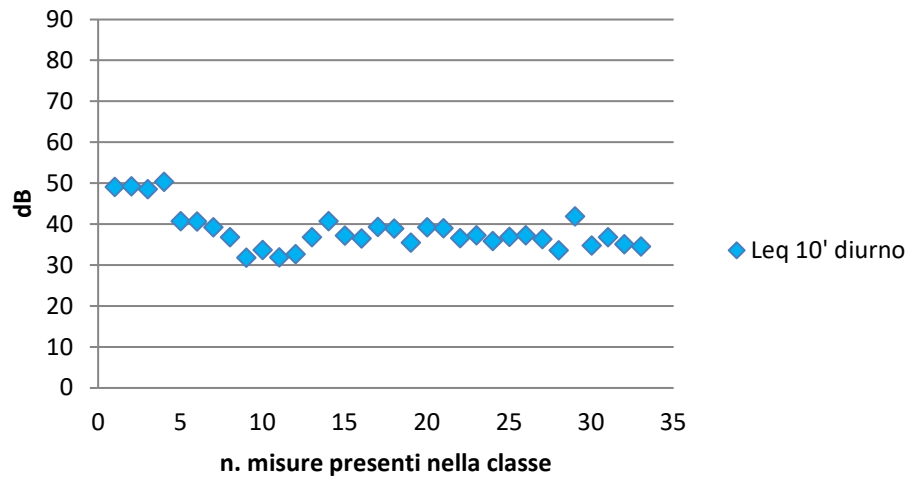
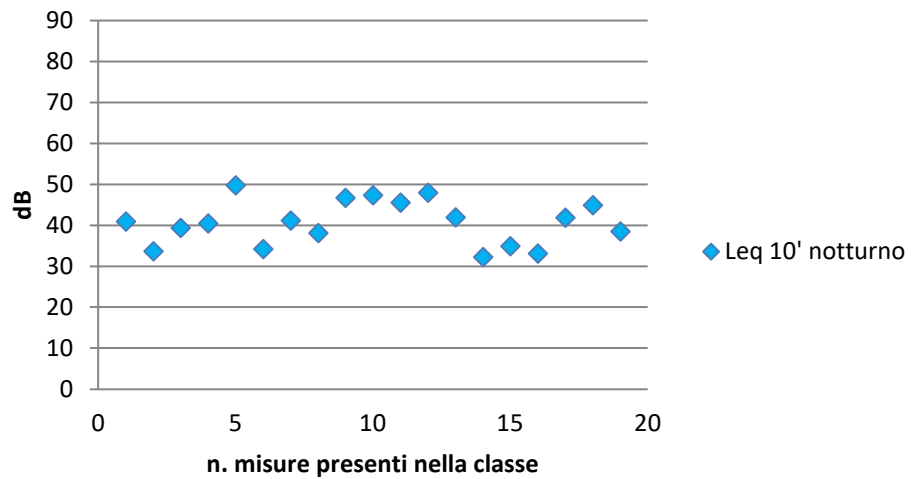
Leq Diurno:
34,50
Leq Notturno:
22,00

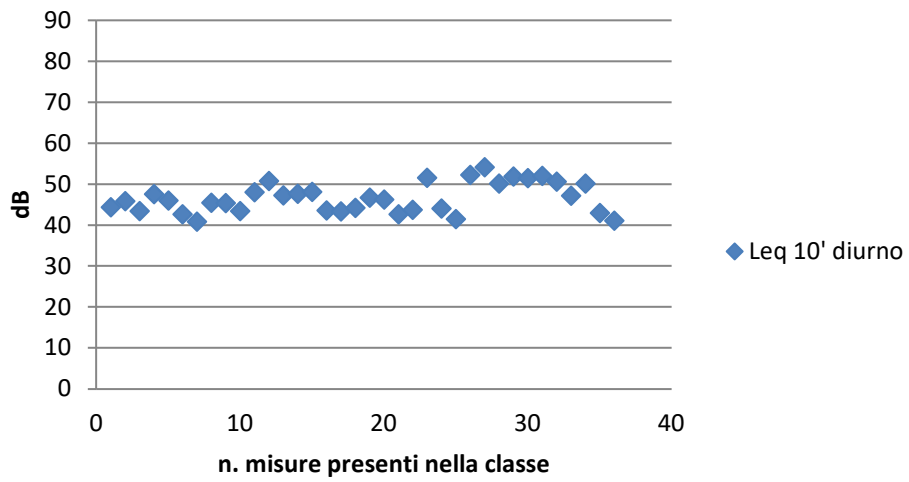
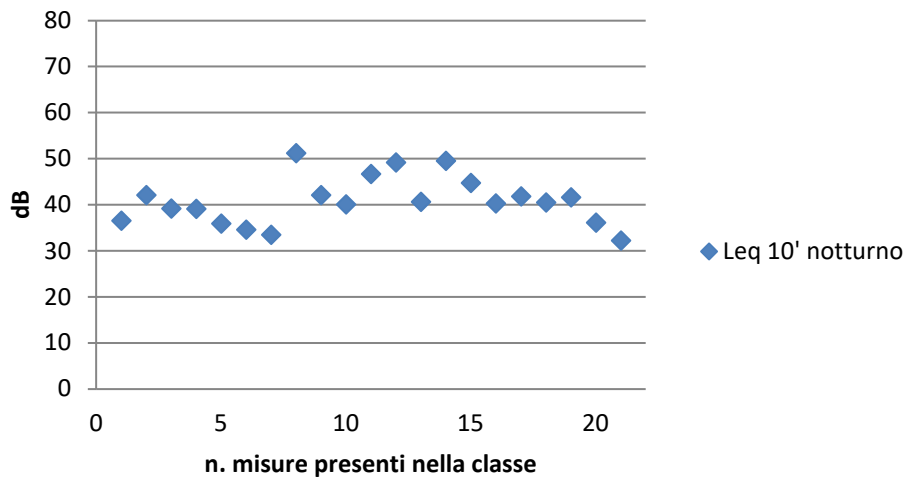
Leq 10' diurno**Leq 10' notturno**

Classe 1**Leq Diurno:**
31,50
Leq Notturmo:
24,00**Leq 10' diurno****Leq 10' notturno**

Classe 2**Leq Diurno:
37,50
Leq Notturmo:
40,00****Leq 10' diurno****Leq 10' notturno**


Classe 3**Leq Diurno:**
39,00
Leq Notturmo:
42,00**Leq 10' diurno****Leq 10' notturno**

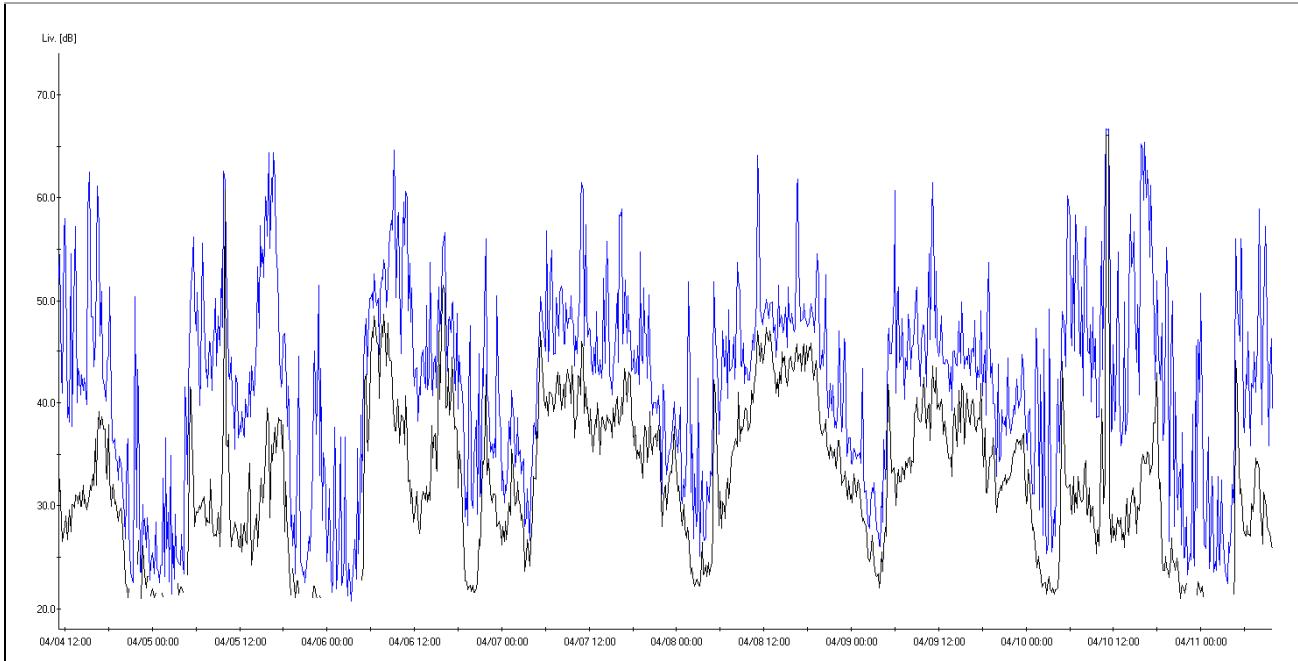
Classe 4**Leq Diurno:**
42,00
Leq Notturmo:
43,50**Leq 10' diurno****Leq 10' notturno**

Classe 5**Leq Diurno:**
48,00
Leq Notturmo:
44,00**Leq 10' diurno****Leq 10' notturno**

ANDAMENTO L'eq IN FUNZIONE DELLE CLASSI DI VENTO

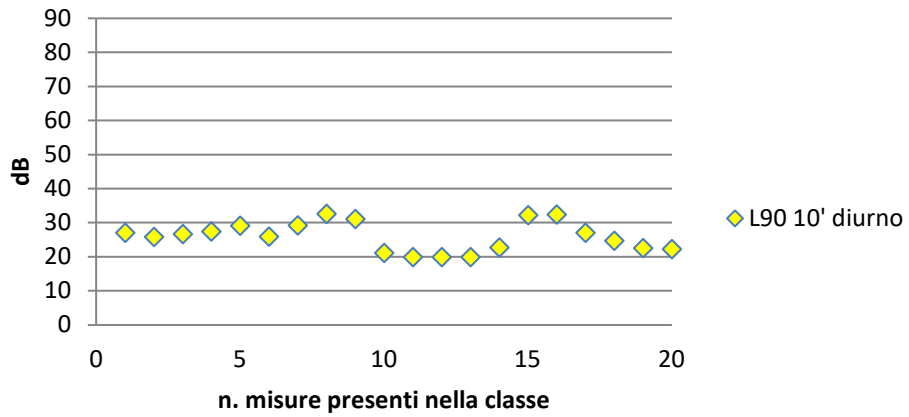
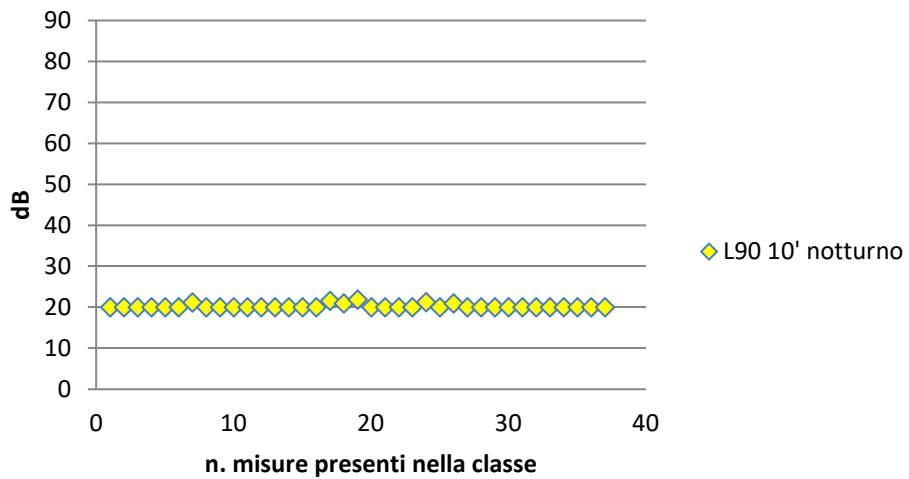

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLA MISURA NEL RICETTORE

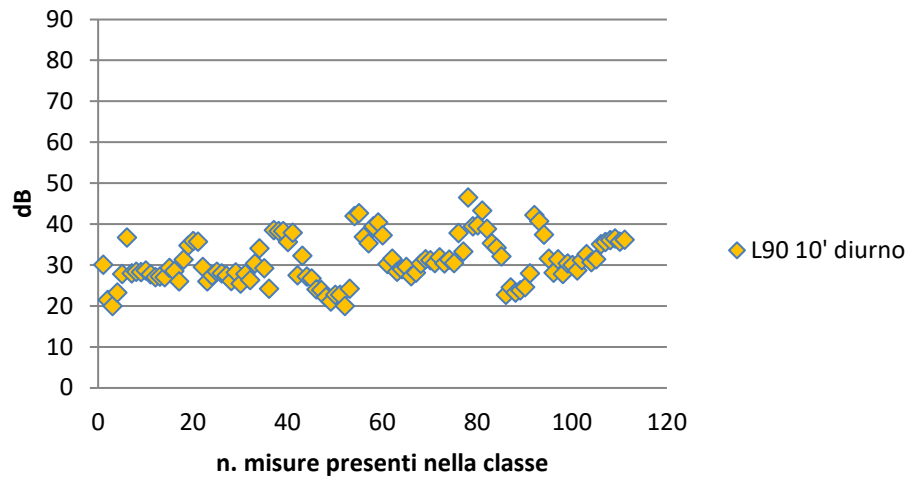
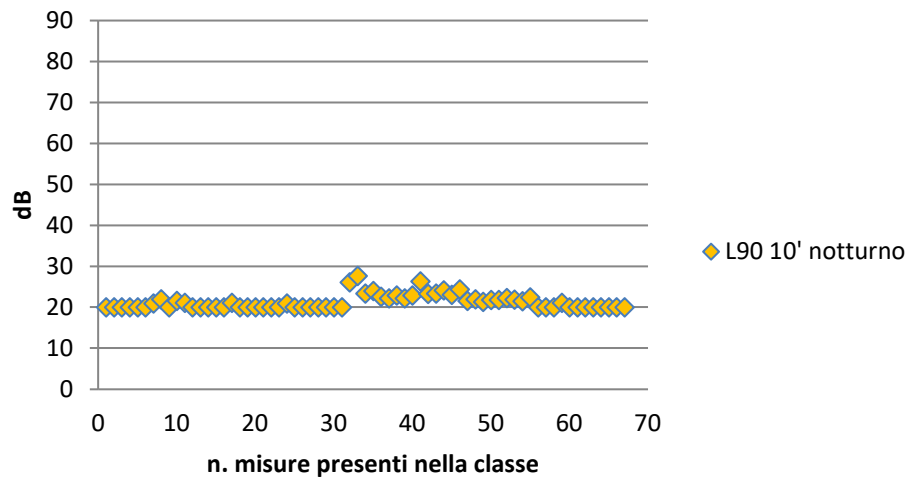
ID misura:	003 – Misura rumore residuo
Luogo:	Ricettore R18  
Data e ora rilevamento:	04/04/2022 – inizio ore 13:00
Tempo di riferimento (T_R)	Diurno (06:00 – 22:00) Notturmo (22:00 – 06:00)
Tempo di osservazione (T_O)	169 ore, 40 minuti
Tempo di misura (T_M)	Dalle ore 13:00 del 04/04/2022 Alle ore 11:40 del 11/04/2022
Note	-
Tracciato del livello di pressione sonora	

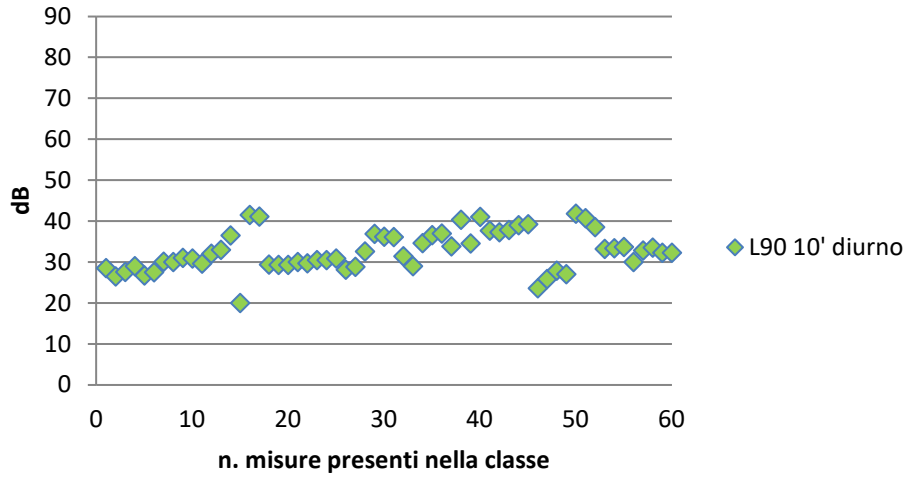
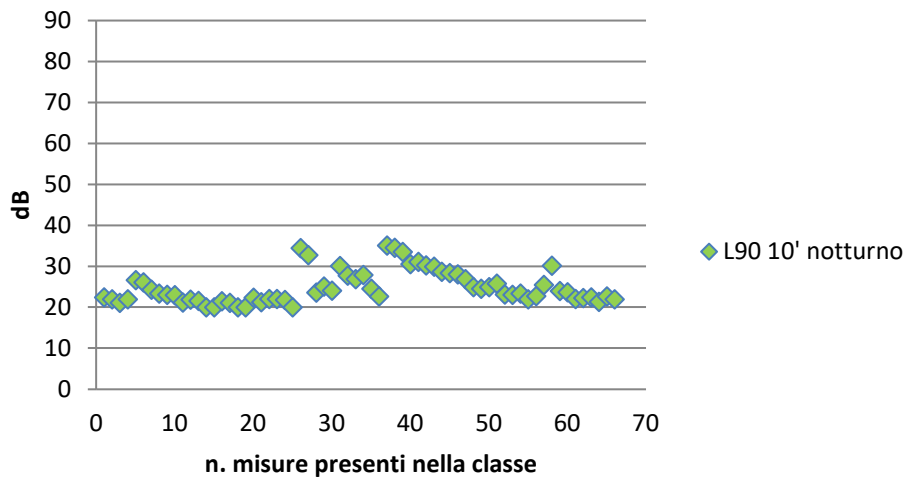

LEGENDA CLASSI VENTO

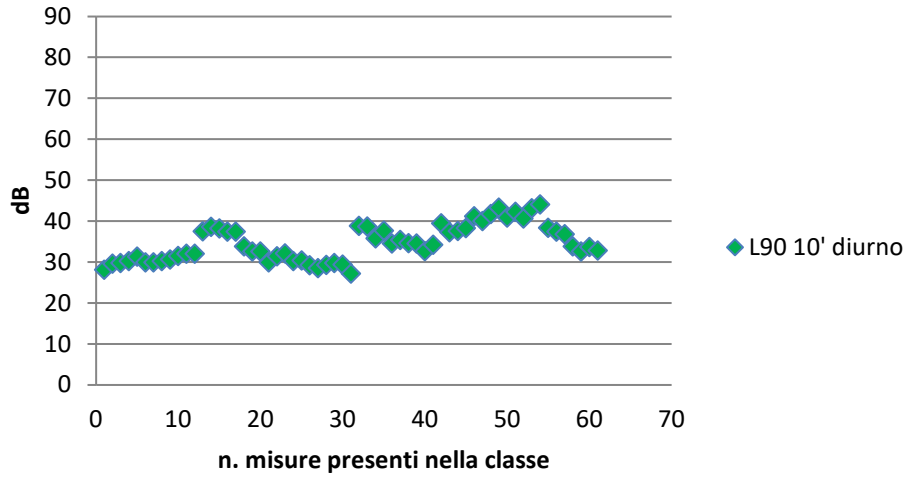
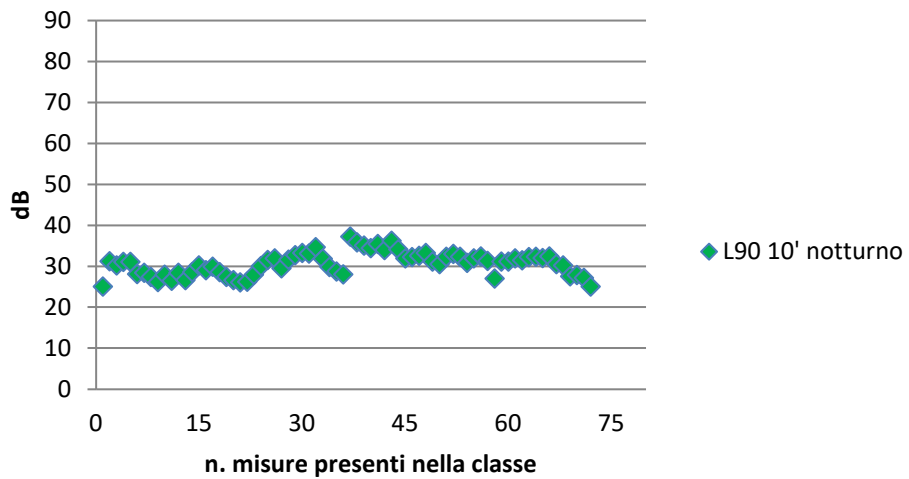
Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5
0-0.4	0.5-1.4	1.5-2.4	2.5-3.4	3.5-4.4	4.5-5

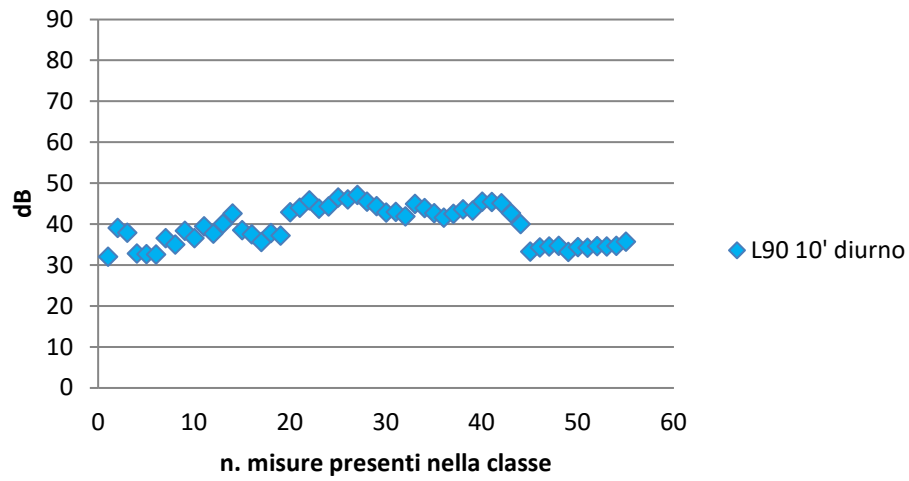
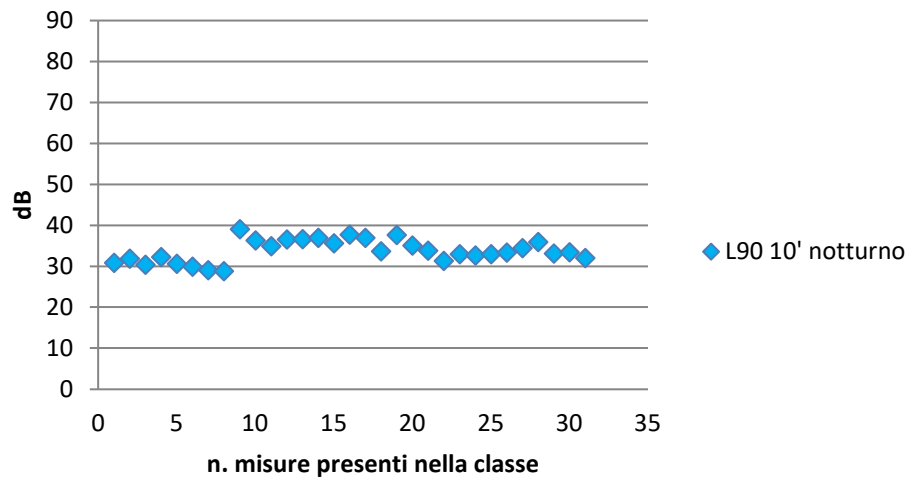
**GRAFICI ANDAMENTO L'90 ALL'INTERNO DI CIASCUNA CLASSE DI VENTO
TEMPO INTEGRAZIONE 10 MINUTI**

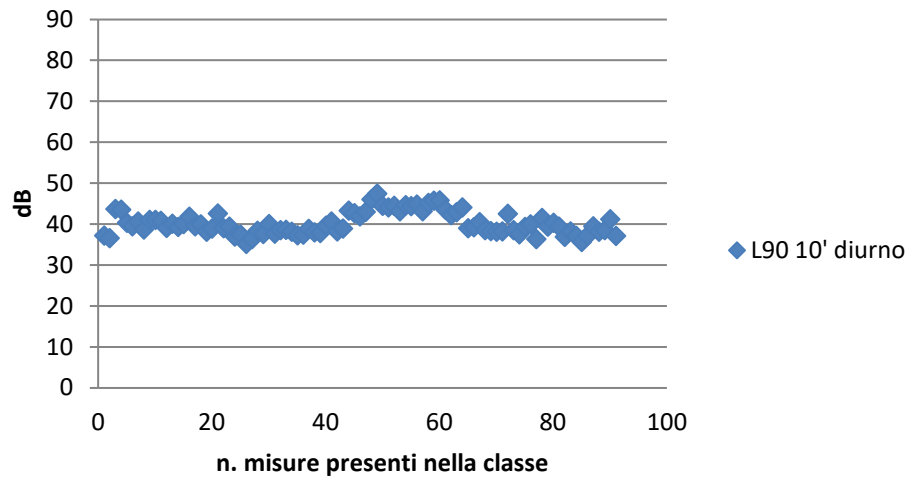
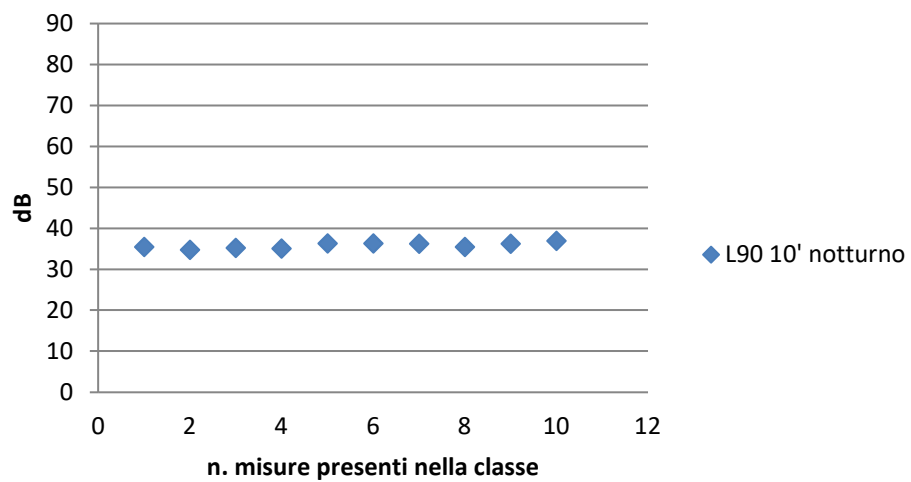
Classe 0**L90 Diurno:**
28,00
L90 Notturmo:
20,00**L90 10' diurno****L90 10' notturno**

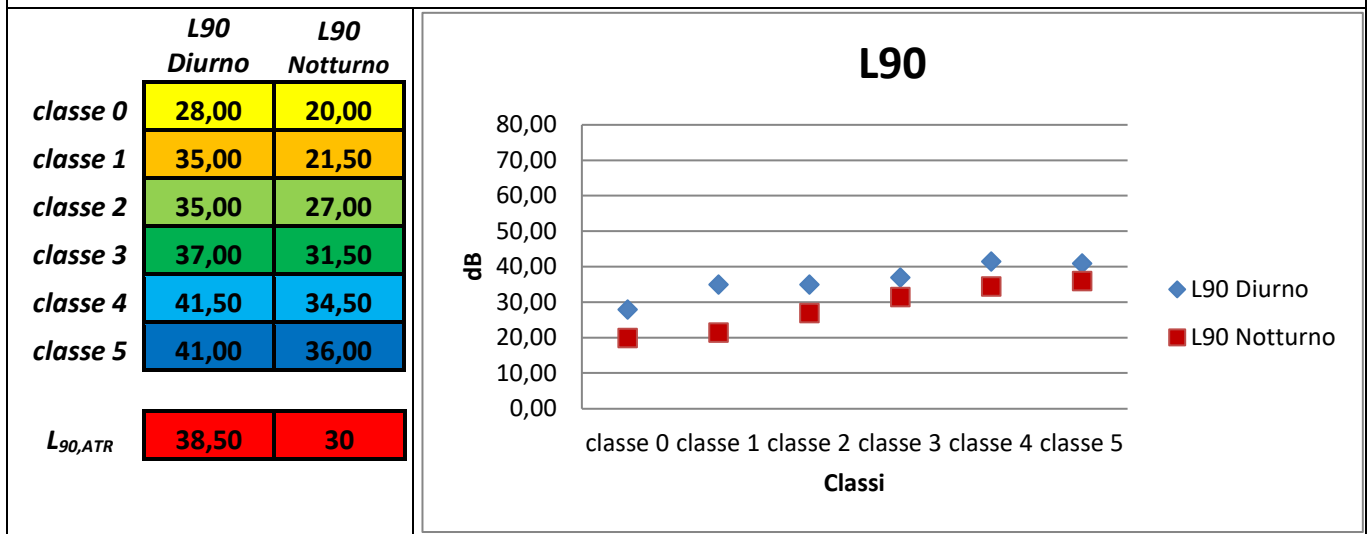
Classe 1**L90 Diurno:****35,00****L90 Notturno:****21,50****L90 10' diurno****L90 10' notturno**

Classe 2**L90 Diurno:**
35,00
L90 Notturno:
27,00**L90 10' diurno****L90 10' notturno**

Classe 3**L90 Diurno:**
37,00
L90 Notturno:
31,50**L90 10' diurno****L90 10' notturno**

Classe 4**L90 Diurno:**
41,50**L90 Notturmo:**
34,50**L90 10' diurno****L90 10' notturno**

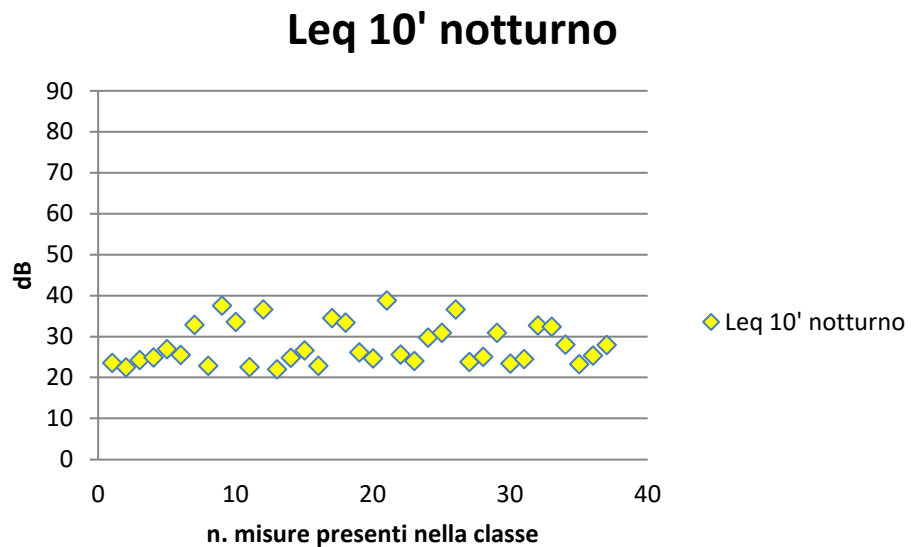
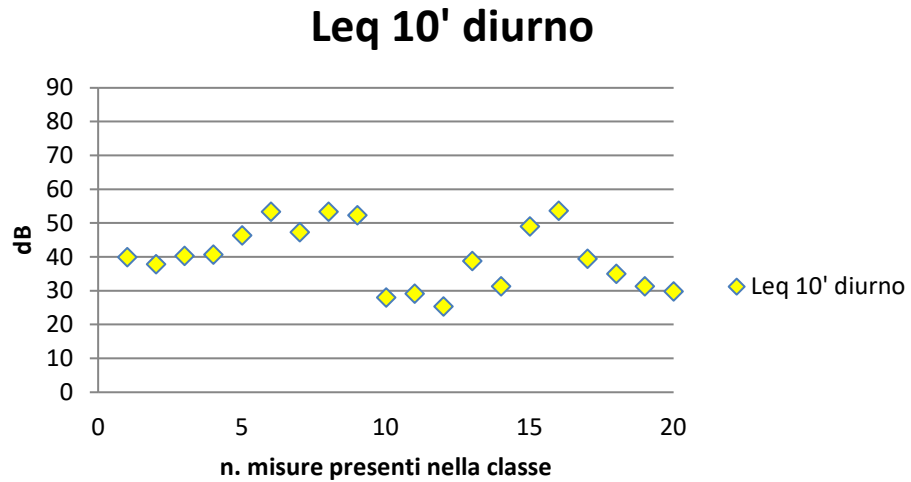
Classe 5**L90 Diurno:****41,00****L90 Notturno:****36,00****L90 10' diurno****L90 10' notturno**

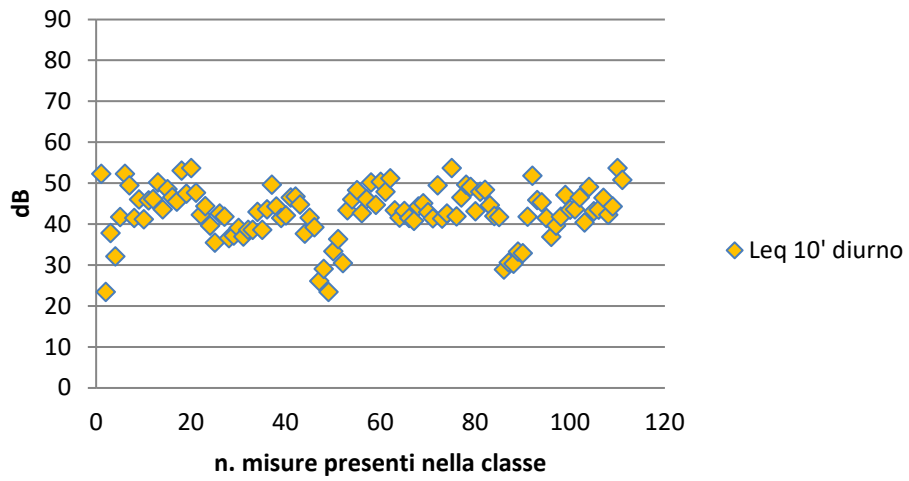
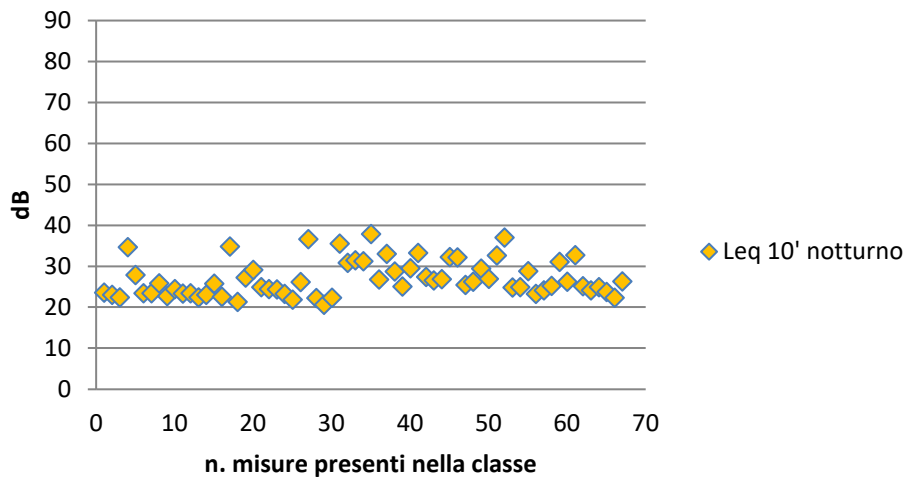
ANDAMENTO L'90 IN FUNZIONE DELLE CLASSI DI VENTO


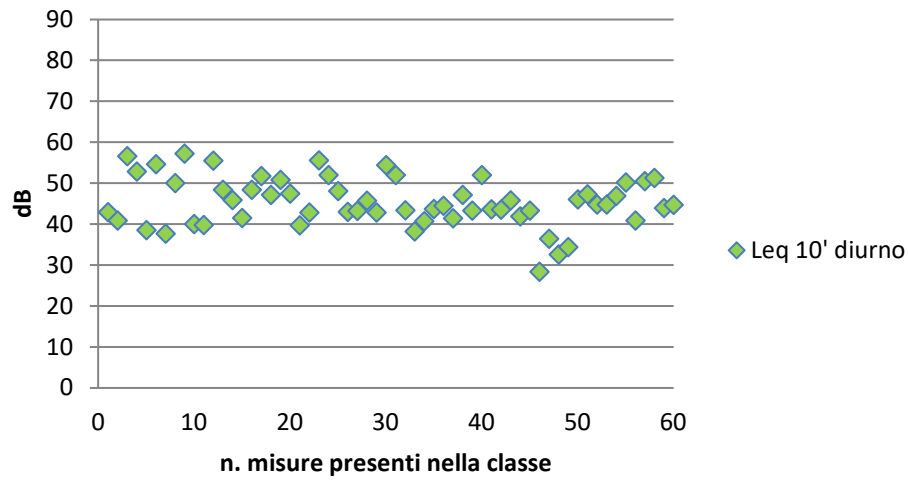
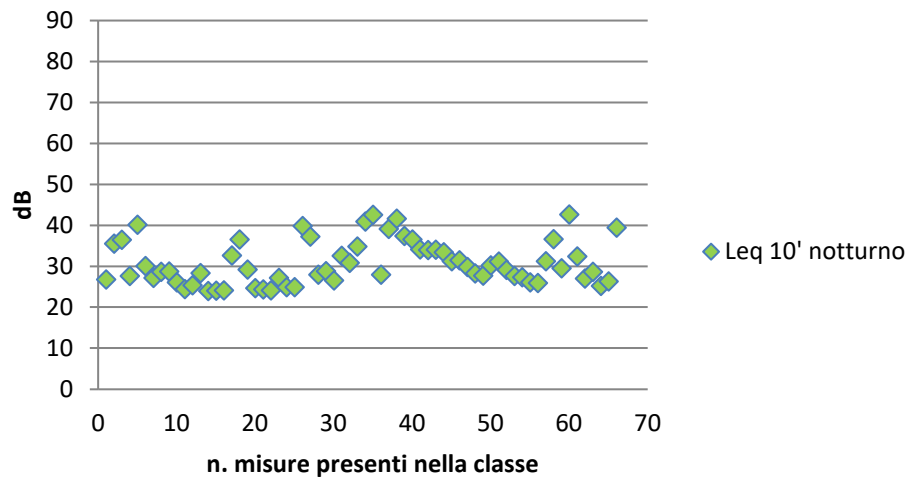
GRAFICI ANDAMENTO L'eq ALL'INTERNO DI CIASCUNA CLASSE DI VENTO TEMPO INTEGRAZIONE 10 MINUTI

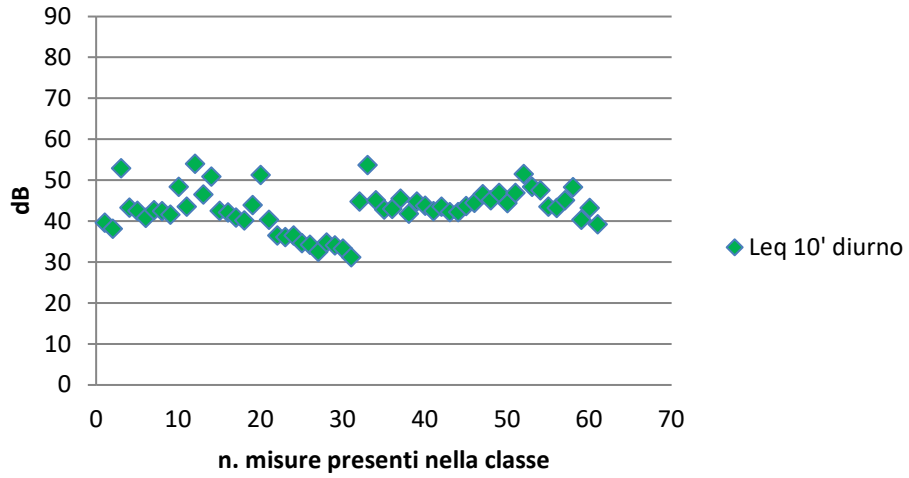
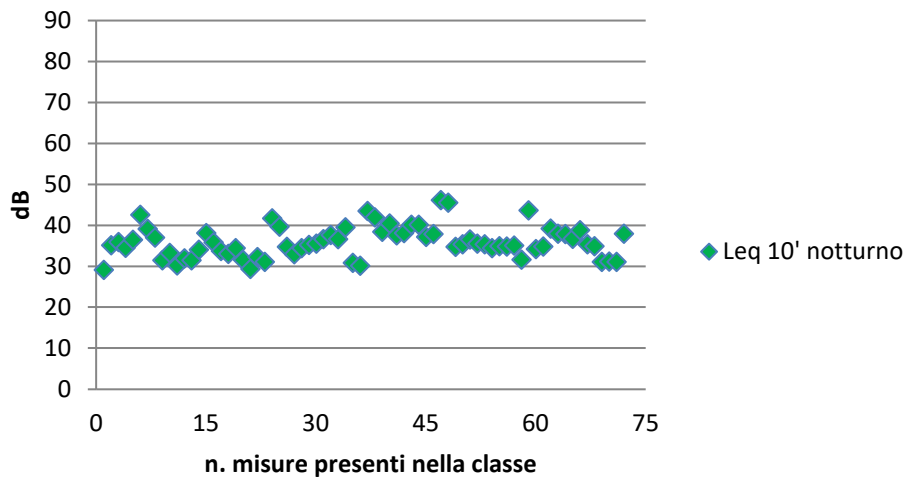
Classe 0

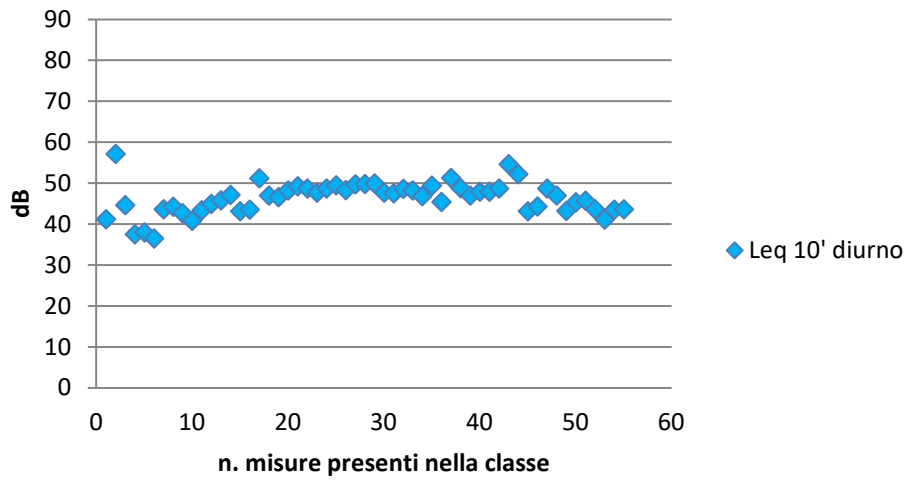
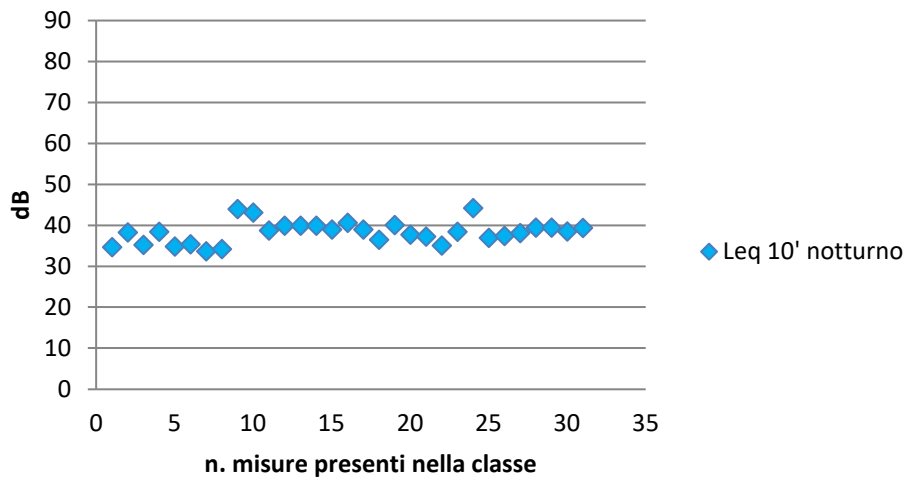
Leq Diurno:
47,50
Leq Notturmo:
31,00

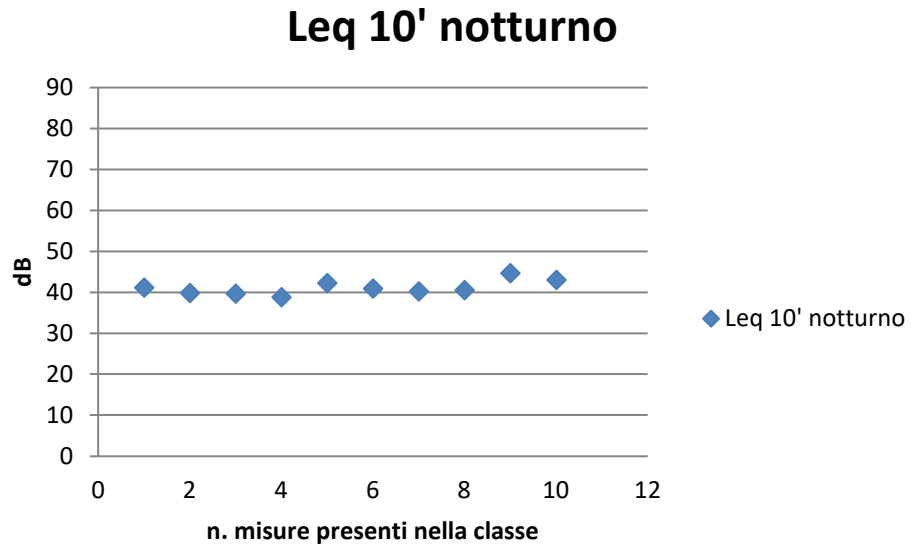
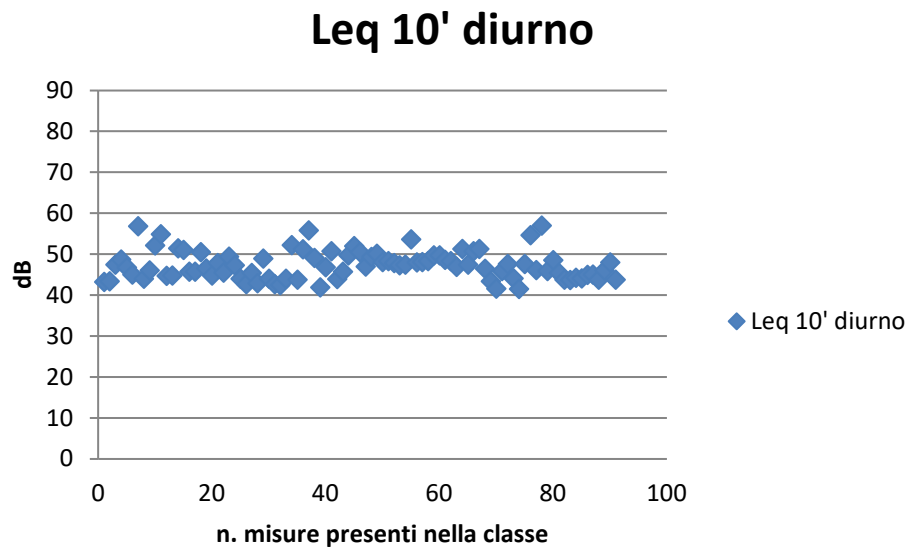


Classe 1**Leq Diurno:**
46,00
Leq Notturmo:
29,50**Leq 10' diurno****Leq 10' notturno**

Classe 2**Leq Diurno:**
49,00
Leq Notturmo:
34,50**Leq 10' diurno****Leq 10' notturno**

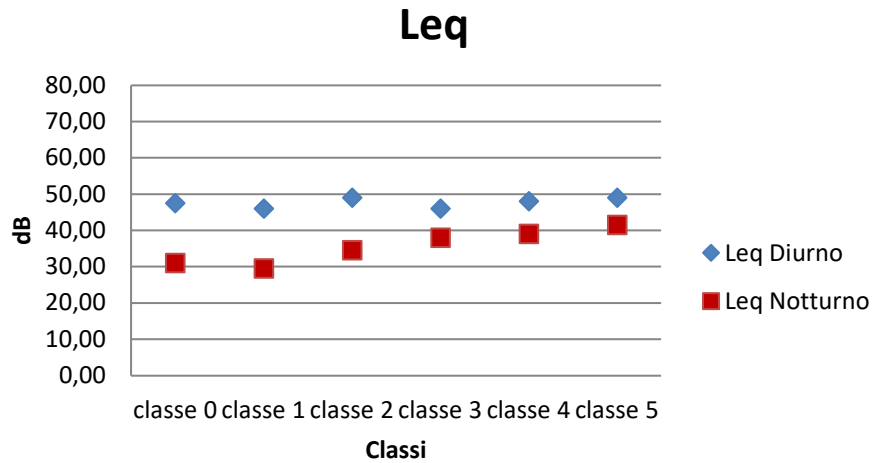
Classe 3**Leq Diurno:**
46,00
Leq Notturno:
38,00**Leq 10' diurno****Leq 10' notturno**

Classe 4**Leq Diurno:**
48,00
Leq Notturmo:
39,00**Leq 10' diurno****Leq 10' notturno**

Classe 5**Leq Diurno:**
49,00
Leq Notturmo:
41,50

ANDAMENTO L'eq IN FUNZIONE DELLE CLASSI DI VENTO

	<i>Leq</i> Diurno	<i>Leq</i> Notturmo
<i>classe 0</i>	47,50	31,00
<i>classe 1</i>	46,00	29,50
<i>classe 2</i>	49,00	34,50
<i>classe 3</i>	46,00	38,00
<i>classe 4</i>	48,00	39,00
<i>classe 5</i>	49,00	41,50
<i>L_{eq,ATR}</i>	47,50	36



ALLEGATO B

Dichiarazioni di conformità della catena di misura utilizzata

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL COSTRUTTORE

MANUFACTURER'S CERTIFICATE OF CONFORMITY

 rilasciato da
 issued by
DELTA OHM SRL STRUMENTI DI MISURA

DATA DATE	2011-12-12	CERTIFICATO N° CERTIFICATE N°	11000387R
---------------------	------------	---	-----------

Si certifica che gli strumenti sotto riportati hanno superato positivamente tutti i test di produzione e sono conformi alle specifiche, valide alla data del test, riportate nella documentazione tecnica.

We certify that below mentioned instruments have been tested and passed all production tests, confirming compliance with the manufacturer's published specification at the date of the test.

La riferibilità delle misure ai campioni internazionali e nazionali è garantita da una catena di riferibilità che ha origine dalla taratura dei campioni di prima linea dei laboratori accreditati di Delta OHM presso l'Istituto Primario Nazionale di Ricerca Metrologica.

The traceability of measures assigned to international and national reference samples is guaranteed by a reference chain which source is the calibration of Delta OHM accredited laboratories reference samples at the Primary National Metrological Research Institute.

 Elenco strumentazione
 Instrument list

Modello Model	Numero di serie Serial number
Fonome HD2110 Classe 1	11120632662
Preamplificatore HD2110 P	10020111
Microfono MK221	34678
Calibratore HD9101 Classe 1	009008272

 Responsabile Qualità
 Head of Quality


 DELTA OHM SRL
 35030 CASELLE SELVAZZANO (PD) ITALY
 P.IVA 03363960281

DELTA OHM SRL
35030 Caselle di Selvazzano (PD) Italy
Via Marconi, 5
 Tel. +39.0498977150 r.a. - Telefax +39.049635596
 Cod. Fisc./P.Iva IT03363960281 - N.Mecc. PD044279
 R.E.A. 306030 - ISC. Reg. Soc. 68037/1998

Bentu Energy S.r.l.	 FAD SYSTEM Ingegneria per l'ambiente	N° Doc. IT-VesBen-CLP-SPE-TR-02	Rev 0	Pagina 91 di 96
---------------------	--	------------------------------------	-------	--------------------

ALLEGATO C

Certificati di taratura della catena di misura utilizzata



Member of GHM GROUP
Delta OHM S.r.l. a socio unico
 Via Marconi, 5
 35030 Caselle di Selvazzano (PD)
 Tel. 0039-0498977150
 Fax 0039-049635596
 e-mail: info@deltaohm.com
 Web Site: www.deltaohm.com

Laboratorio Misure di Elettroacustica
 Electroacoustic Measurement Laboratory

Centro di Taratura LAT N° 124
 Calibration Centre

Laboratorio Accreditato
 di Taratura



LAT N° 124

Pagina 1 di 8
 Page 1 of 8

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 124 21001088
 Certificate of Calibration

- data di emissione
date of issue 2021-03-23

- cliente
customer Zetalab S.r.l. -
 Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova (PD)

- destinatario
receiver Fad System S.r.l. -
 Via Argiolas, 134 - 09134 Cagliari (CA)

- richiesta
application 462

- in data
date 2021-03-16

Si riferisce a
Referring to

- oggetto
item Fonometro

- costruttore
manufacturer Delta Ohm S.r.l.

- modello
model HD2110

- matricola
serial number 11120632662

- data delle misure
date of measurements 2021/3/22

- registro di laboratorio
laboratory reference 42175

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 124 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI). Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 124 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
 Head of the Centre

Pierantonio Benvenuti





Member of GHM GROUP
Delta OHM S.r.l. a socio unico

Via Marconi, 5
 35030 Caselle di Selvazzano (PD)
 Tel. 0039-0498977150
 Fax 0039-049635596
 e-mail: info@deltaohm.com
 Web Site: www.deltaohm.com

Laboratorio Misure di Elettroacustica
Electroacoustic Measurement Laboratory

Centro di Taratura LAT N° 124
Calibration Centre

Laboratorio Accreditato
 di Taratura



LAT N° 124

Pagina 1 di 6
 Page 1 of 6

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 124 21002639
Certificate of Calibration

- data di emissione
date of issue 2021-07-14
 - cliente
customer Zetalab S.r.l. -
 Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova (PD)
 - destinatario
receiver Fad System S.r.l. -
 Via Argiolas, 134 - 09134 Cagliari (CA)
 - richiesta
application 903
 - in data
date 2021-05-31

Si riferisce a

Referring to
 - oggetto
item Filtri acustici
 - costruttore
manufacturer Delta Ohm S.r.l.
 - modello
model HD2110L
 - matricola
serial number 21070136068
 - data delle misure
date of measurements 2021/7/12
 - registro di laboratorio
laboratory reference 42706

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 124 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI). Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 124 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.


Il Responsabile del Centro
 Head of the Centre

Pierantonio Benvenuti



ALLEGATO E

Qualifica di tecnico competente in acustica ambientale dell'esecutore delle misure.


REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio

Prof. n. 14567

Cagliari, 28 FEB 2011

> All'Ing. Foddis Carlo
Via Argiolas, 134
09134 Cagliari


Oggetto: Riconoscimento della figura professionale di tecnico competente in acustica ambientale.
Art. 2, commi 6 e 7, L. 26.10.1995, n° 447.



In riferimento all'oggetto, si comunica che l'Assessorato della difesa dell'ambiente ha riconosciuto alla S.V. la qualifica professionale di tecnico competente in acustica ambientale di cui all'art. 2, commi 6 e 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Pertanto, si informa che il Suo nominativo verrà inserito nell'Elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale in occasione del prossimo aggiornamento che l'Ufficio scrivente provvederà a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.).

Si allega a tal proposito la determinazione del Direttore del Servizio scrivente attestante il riconoscimento della qualifica predetta.

Cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
Roberto Pisu


V.U./sett. i.o.t.
D.E./sett. i.o.t. 
G.O./sett. i.o.t. 

via Roma 80 09123 Cagliari - tel. +39 070/606 6658 fax +39 070/606 6721
www.regione.sardegna.it

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTEDirezione generale dell'ambiente
Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio

Prot. n. 26340

Cagliari,

18 DIC. 2008.

> All'ing. Distinto Ivano
Via Rossini, 73
09044 Quartucciu (CA)**Oggetto: Riconoscimento della figura professionale di tecnico competente in acustica ambientale.**
Art. 2, commi 6 e 7, L. 26.10.1995, n° 447.

In riferimento all'oggetto, si comunica che l'Assessorato della difesa dell'ambiente ha riconosciuto alla S.V. la qualifica professionale di tecnico competente in acustica ambientale di cui all'art. 2, commi 6 e 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.


Pertanto, si informa che il Suo nominativo verrà inserito nell'Elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale in occasione del prossimo aggiornamento che l'Ufficio scrivente provvederà a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.).

Si allega a tal proposito la determinazione del Direttore del Servizio scrivente attestante il riconoscimento della qualifica predetta.

Cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio

Roberto Pisu

V.U./sett. t.a.t. *W*D.E./sett. t.a.t. *e*G.O./sett. t.a.t. *C*via Roma 80 09123 Cagliari - tel. +39 070/606 6658 fax +39 070/606 6721
www.regione.sardegna.it