

**IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE A 20 KV DELL'IMPIANTO DI
PRODUZIONE T0736775**

UBICATO NEL COMUNE DI GRAVINA DI PUGLIA (BA)

CONTRADA RECUPA PIANA DEI RICCI

Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale art. 27bis DL GS 152/2006

PROGETTO DEFINITIVO

PLANIMETRIE TECNICHE, ELABORATI DI PROGETTO, RENDERING E COROGRAFIE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Livello Prog.	Riferimento Enel	Tipo docum.	N. elaborato	N.foglio	Tot. fogli	NOME FILE	DATA	SCALA
PD	T0736775	01	02	01	04	DEFINITIVO T0736775	10/02/2020	VARIE

REVISIONI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
1	10/02/2020	Progetto esecutivo per la connessione	Ing. Luca Ferracuti Pompa	Ing. Luca Ferracuti Pompa	Ing. Luca Ferracuti Pompa

PROGETTAZIONE:

IL RESPONSABILE TECNICO



IL DIRETTORE TECNICO









GESTORE RETE ELETTRICA


RICHIEDENTE

FIRMA


FIRMA

SCALA 1:1000

-  IMPIANTO FV T0735775
-  PERCORSO LINEA MT INTERRATA
-  FUTURA CABINA PRIMARIA "GRAVINA OVEST "
-  CABINA DI CONSEGNA FV1 POD-IT001E744305799
-  CABINA DI CONSEGNA FV3 POD-IT001E744305012
-  CABINA DI CONSEGNA FV2 POD-IT001E744305021

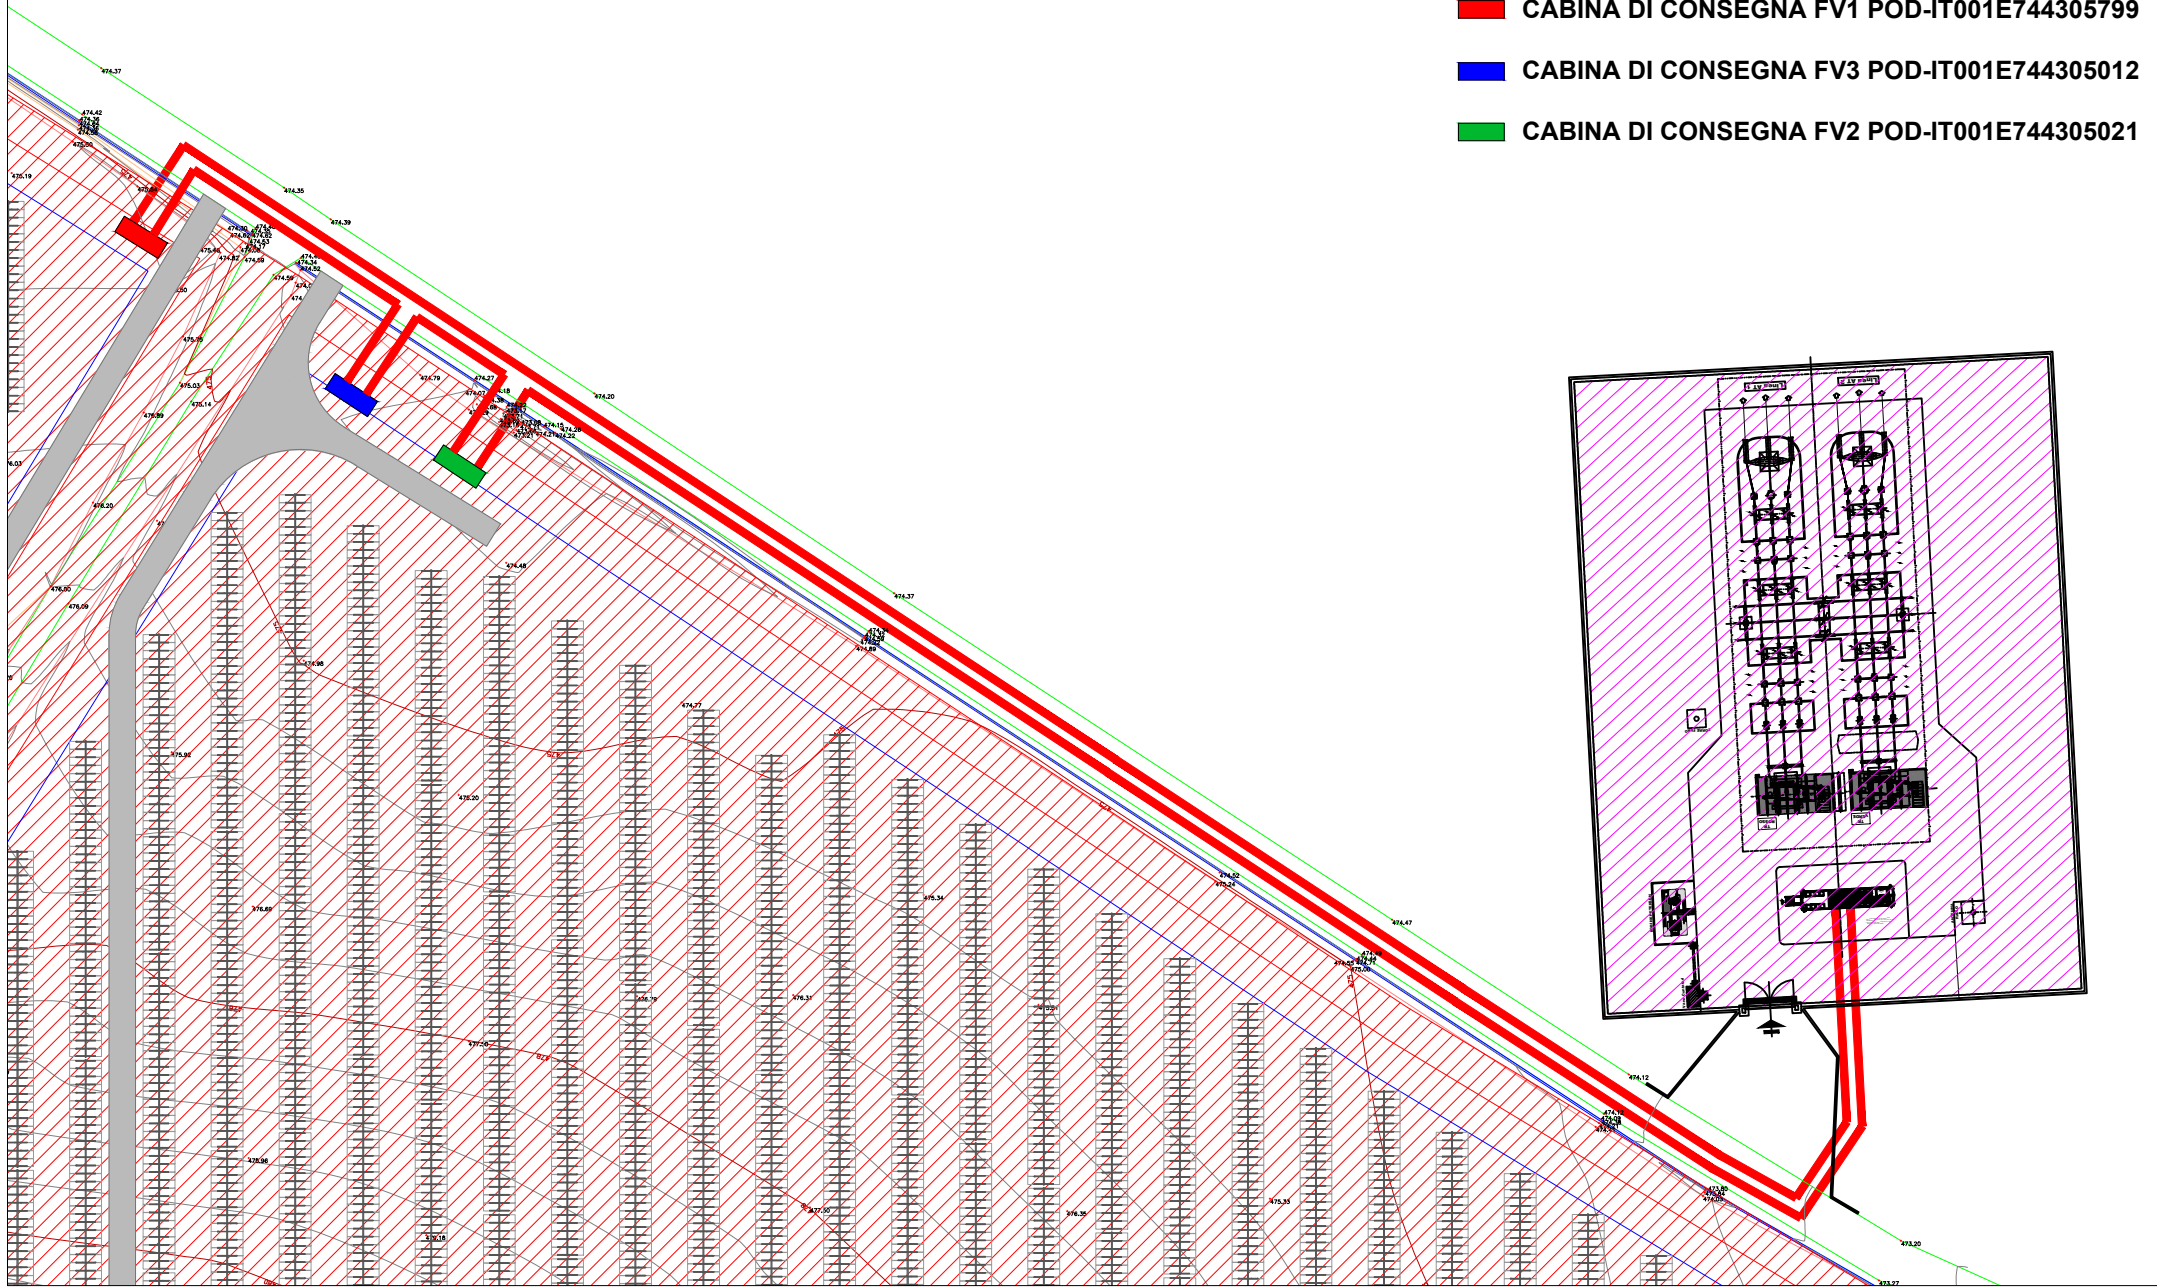


INQUADRAMENTO IMPIANTO SU ESTRATTO DI MAPPA

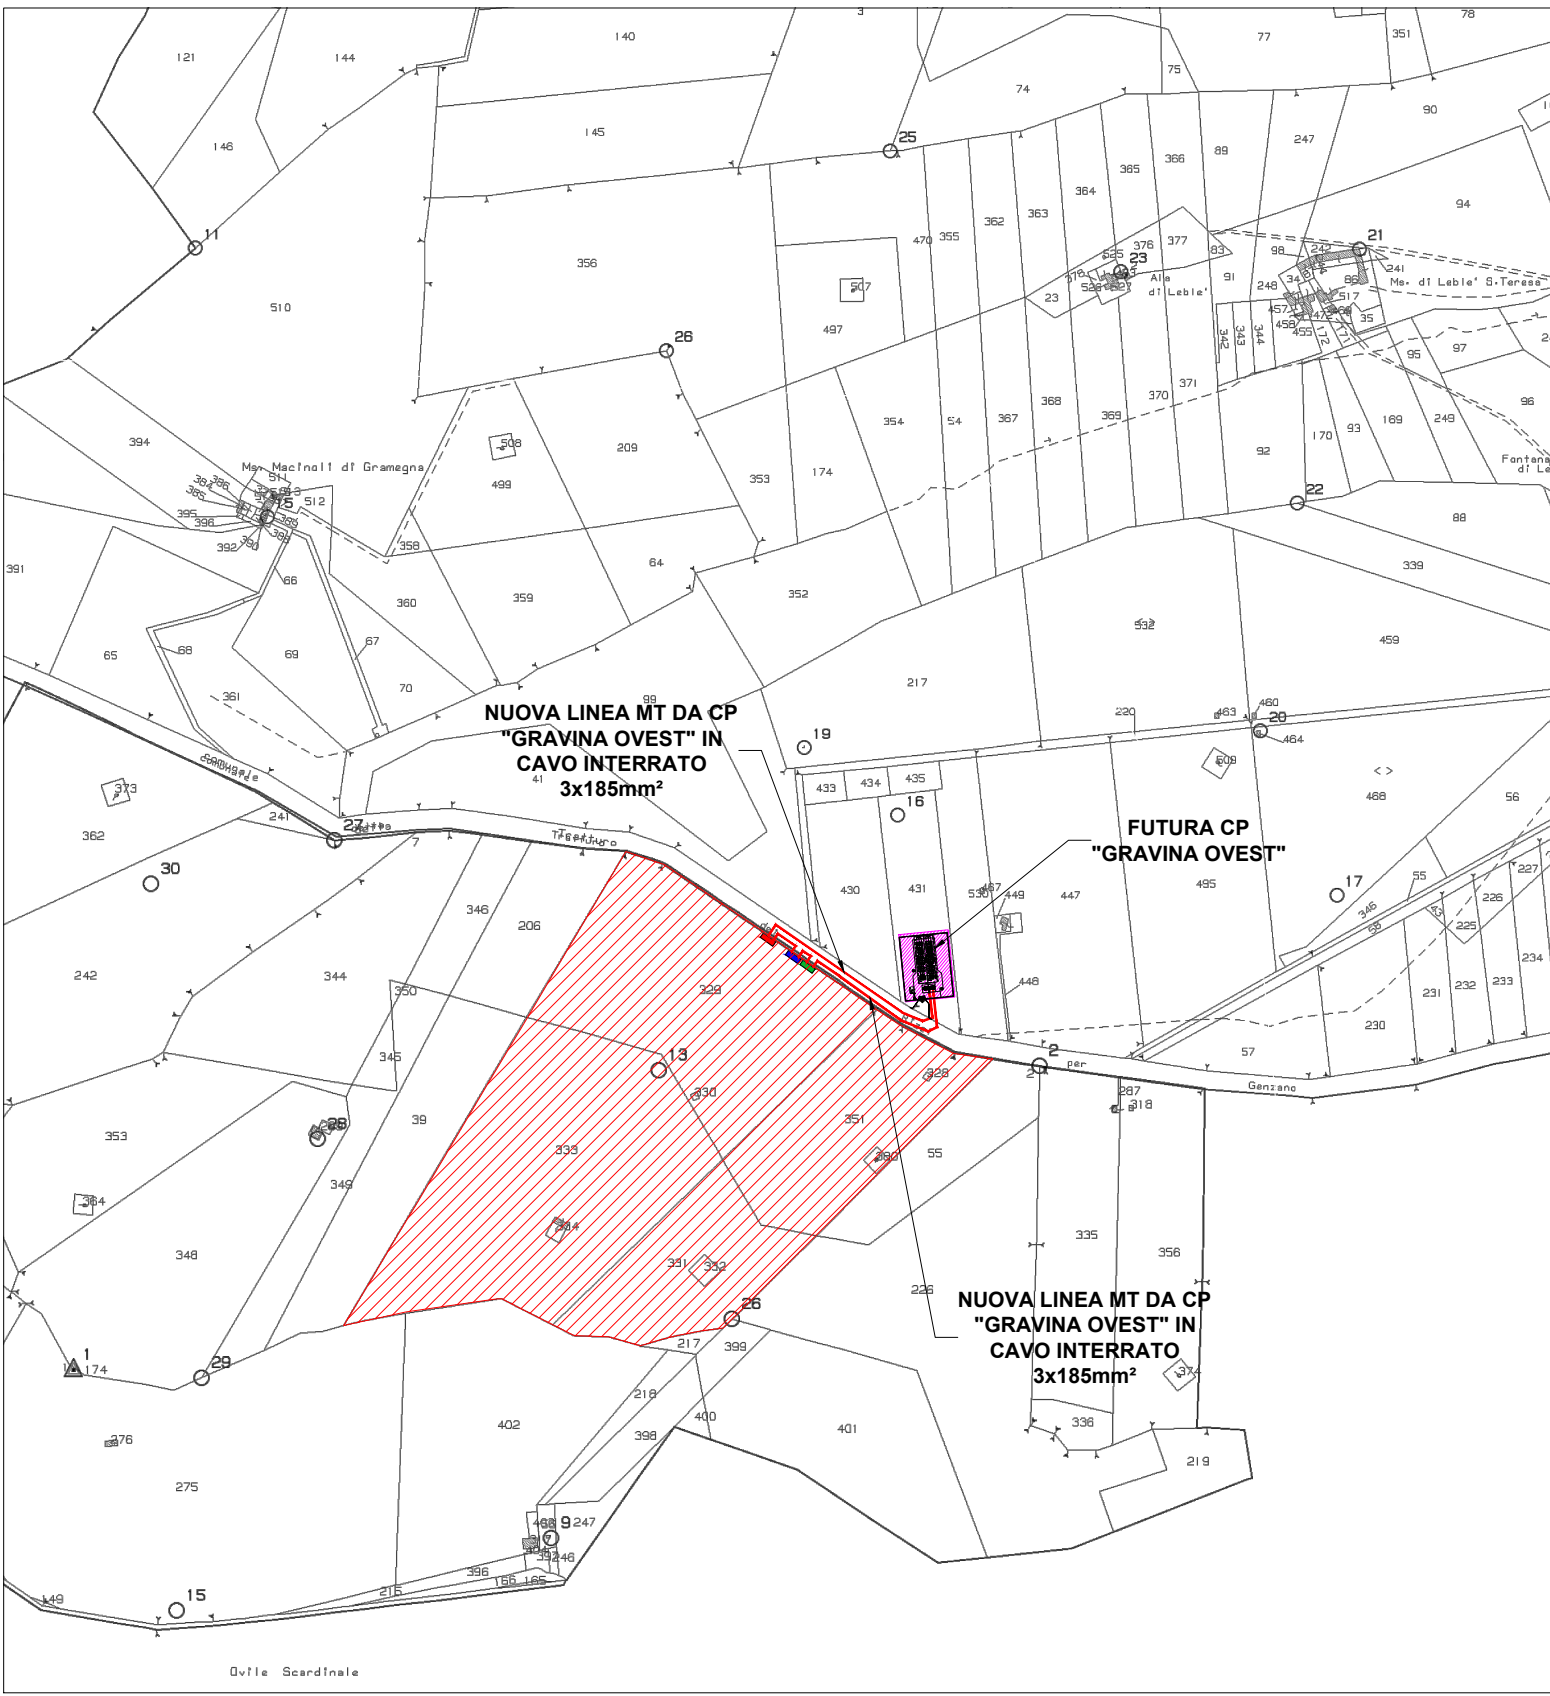





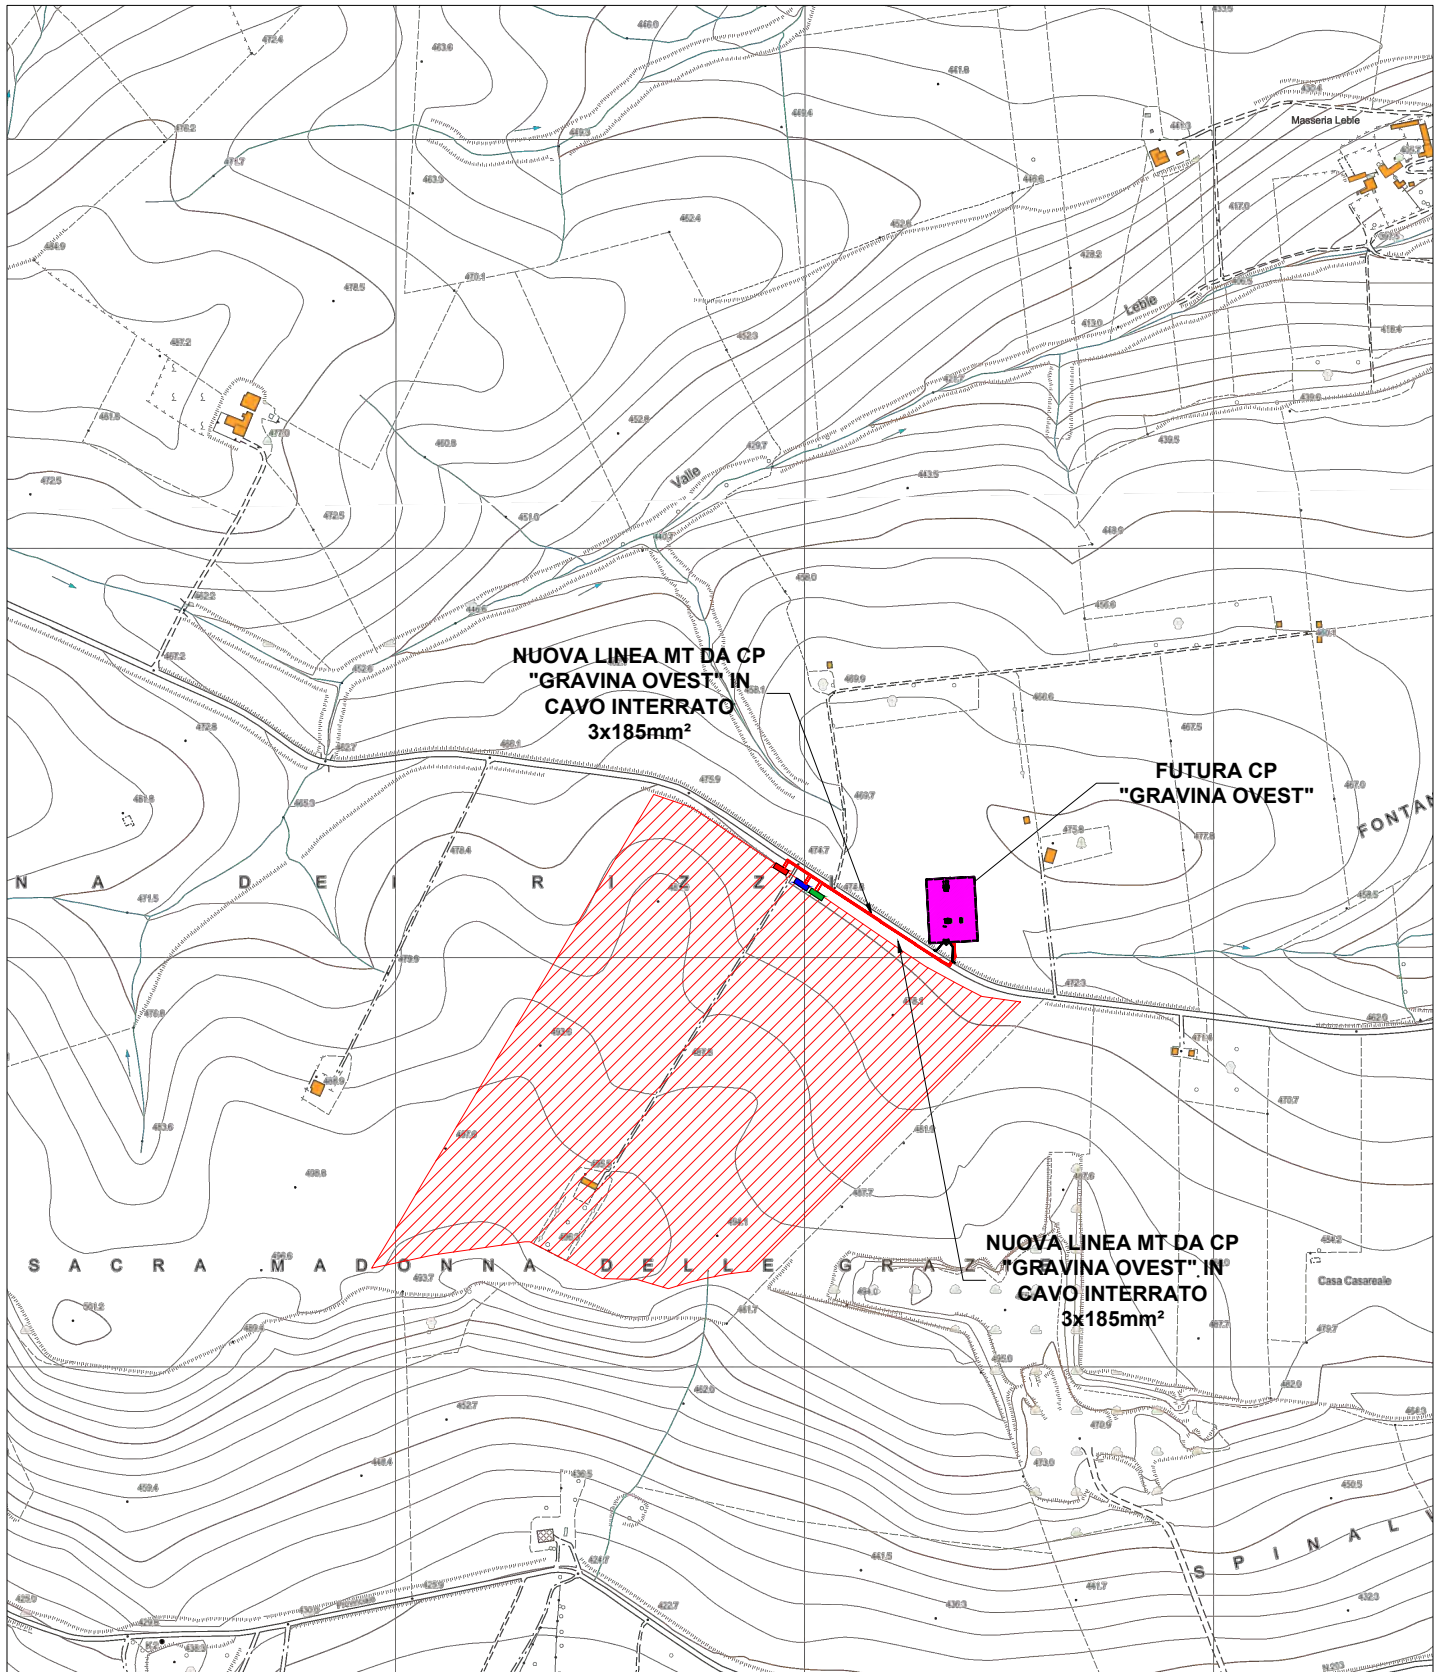

SCALA 1:10.000

- IMPIANTO FV T0735775
- PERCORSO LINEA MT INTERRATA
- CABINA PRIMARIA "GRAVINA OVEST "
- CABINA DI CONSEGNA FV1 POD-IT001E744305799
- CABINA DI CONSEGNA FV3 POD-IT001E744305012
- CABINA DI CONSEGNA FV2 POD-IT001E744305021


INQUADRAMENTO IMPIANTO SU CTR PUGLIA







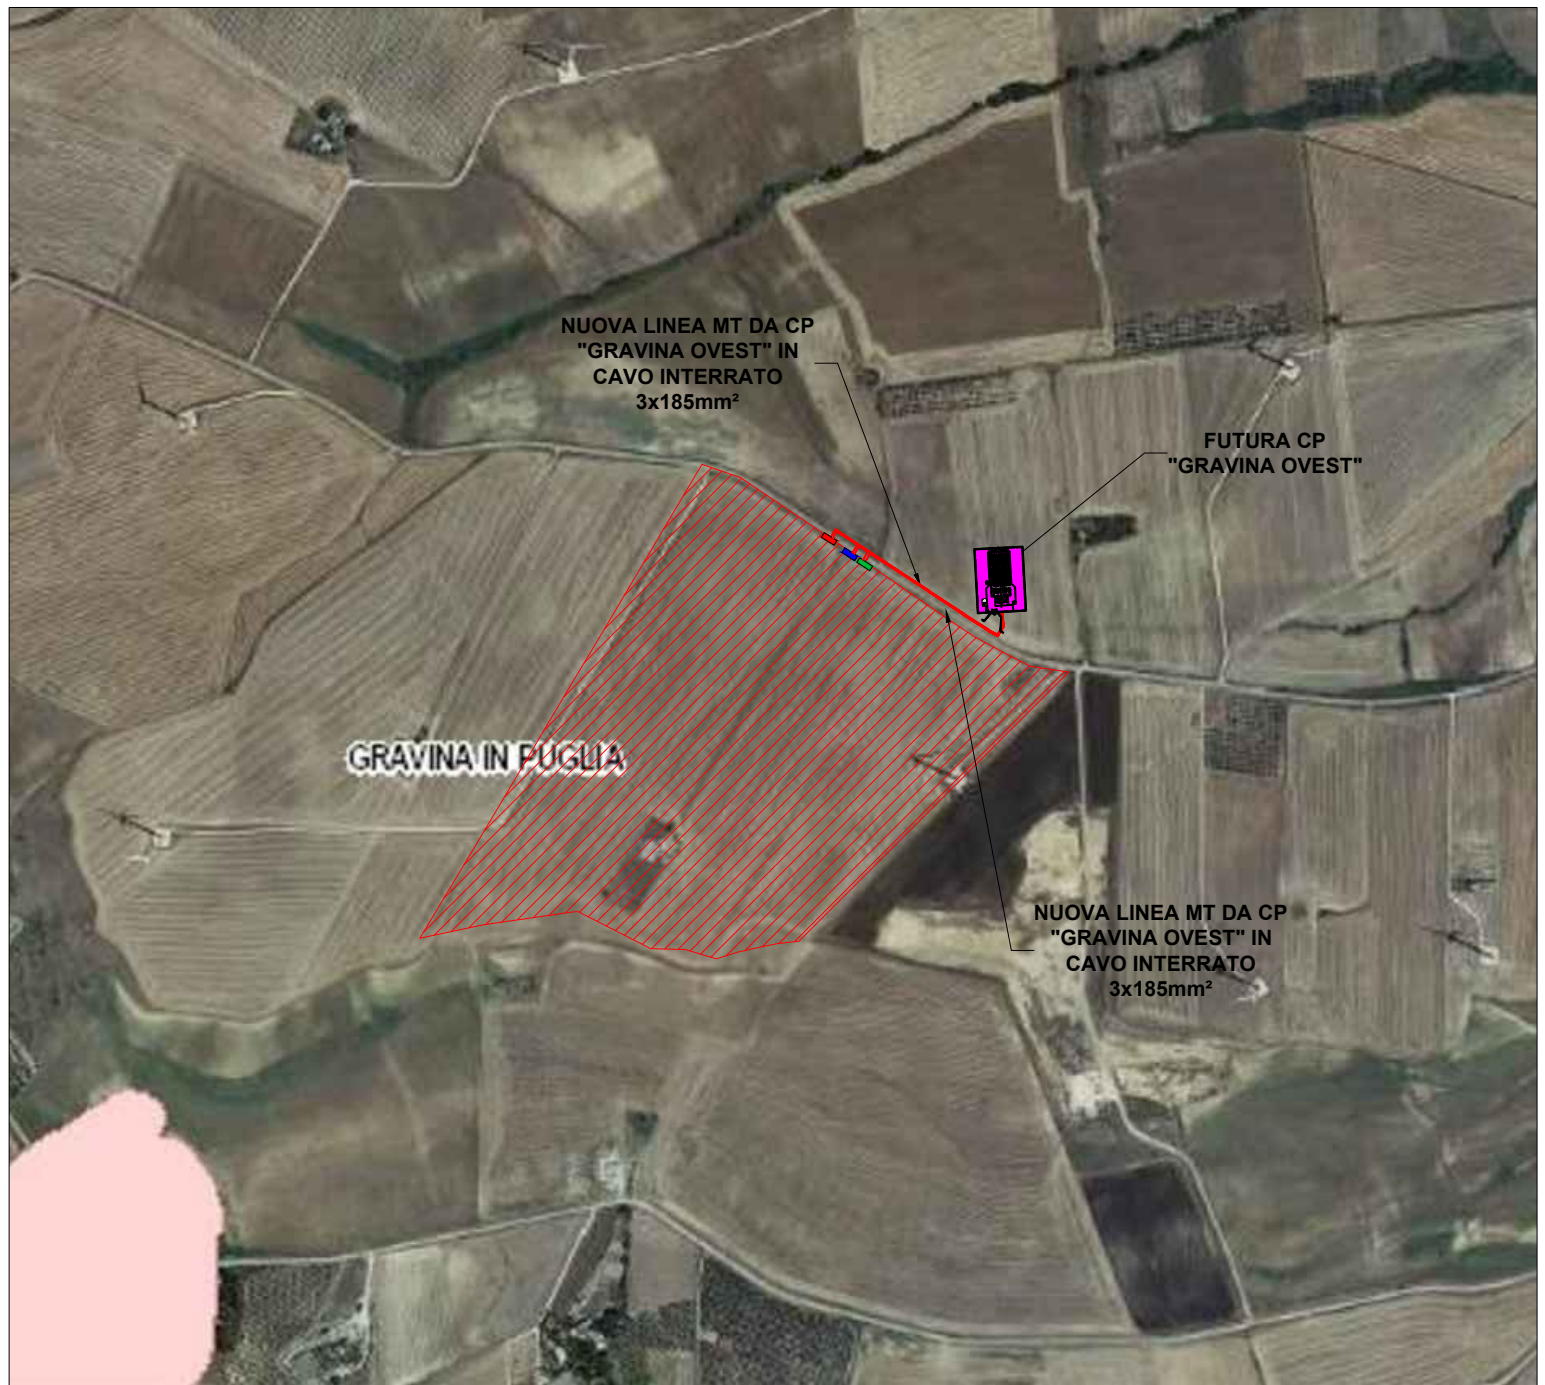

-  IMPIANTO FV T0735775
-  PERCORSO LINEA MT INTERRATA
-  CABINA PRIMARIA "GRAVINA OVEST"
-  CABINA DI CONSEGNA FV1 POD-IT001E744305799
-  CABINA DI CONSEGNA FV3 POD-IT001E744305012
-  CABINA DI CONSEGNA FV2 POD-IT001E744305021

SCALA 1:10.000

INQUADRAMENTO IMPIANTO SU PAI REGIONE PUGLIA




SCALA 1:10.000





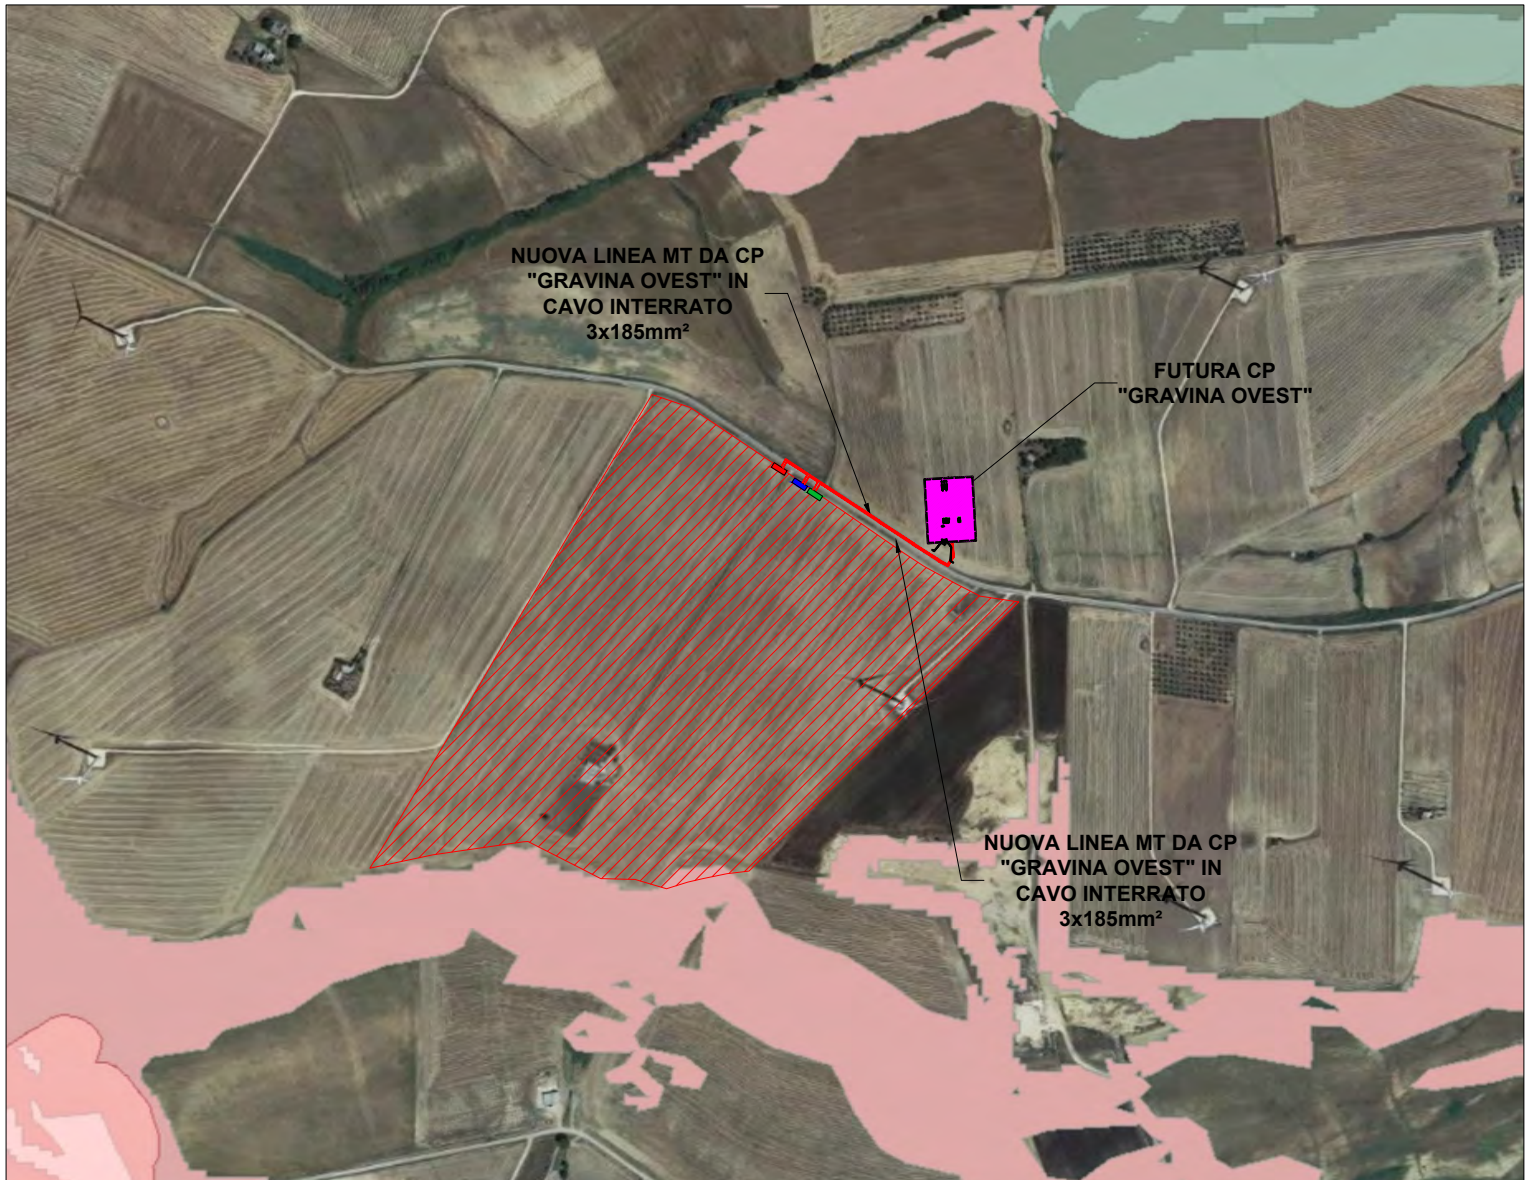

-  IMPIANTO FV T0735775
-  PERCORSO LINEA MT INTERRATA
-  CABINA PRIMARIA "GRAVINA OVEST"
-  CABINA DI CONSEGNA FV1 POD-IT001E744305799
-  CABINA DI CONSEGNA FV3 POD-IT001E744305012
-  CABINA DI CONSEGNA FV2 POD-IT001E744305021


P.A.I.	
Puglia	
Pericolosità idraulica	
	MP
	AP
Pericolosità geomorfologica	
	PG2
	PG3
Rischio	
	R3
	R4

INQUADRAMENTO IMPIANTO SU
AREE NON IDONEE





SCALA 1:10.000

-  IMPIANTO FV T0735775
-  PERCORSO LINEA MT INTERRATA
-  CABINA PRIMARIA "GRAVINA OVEST "
-  CABINA DI CONSEGNA FV1 POD-IT001E744305799
-  CABINA DI CONSEGNA FV3 POD-IT001E744305012
-  CABINA DI CONSEGNA FV2 POD-IT001E744305021

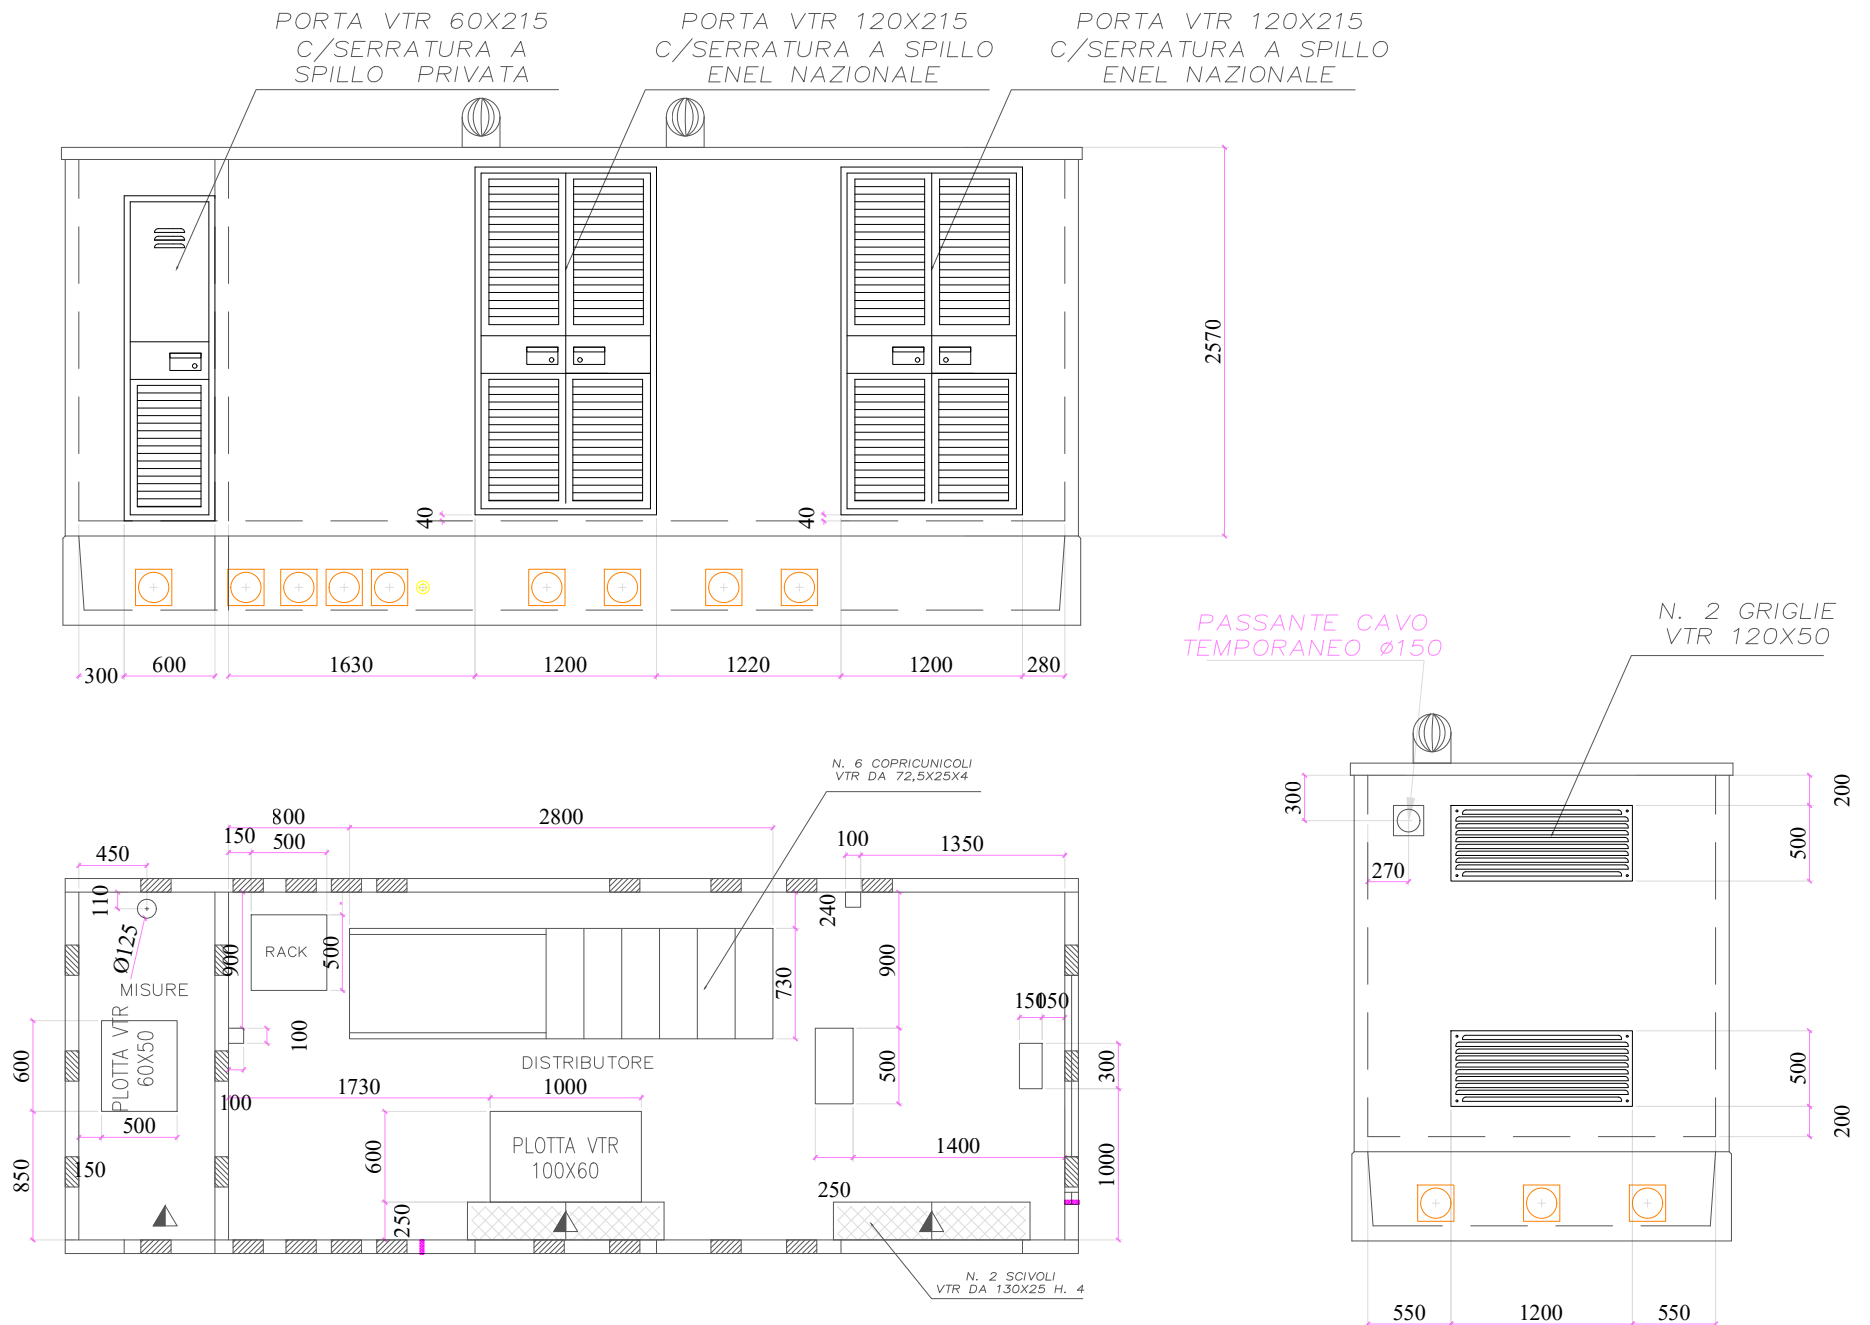


CABINA DI CONSEGNA

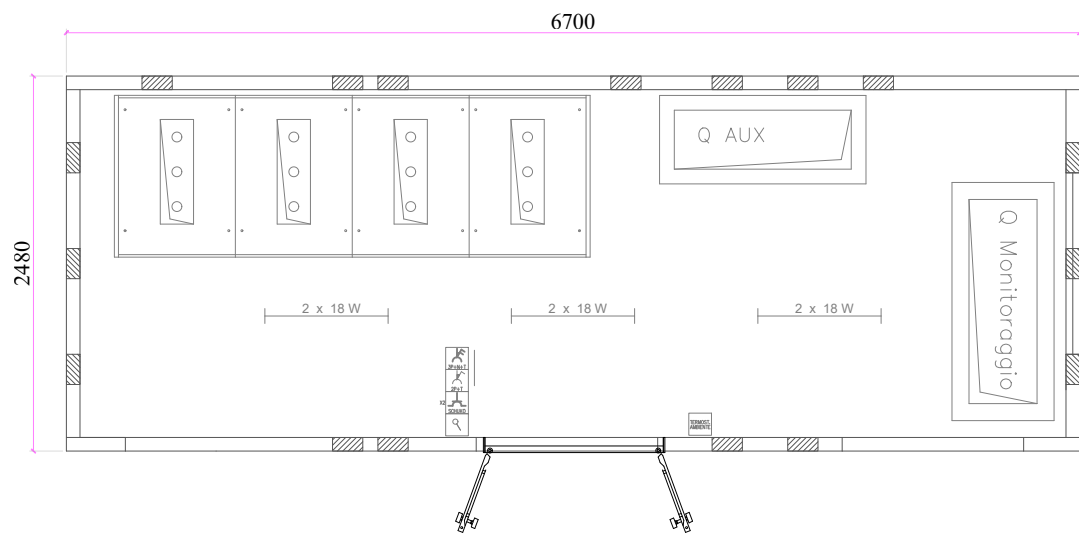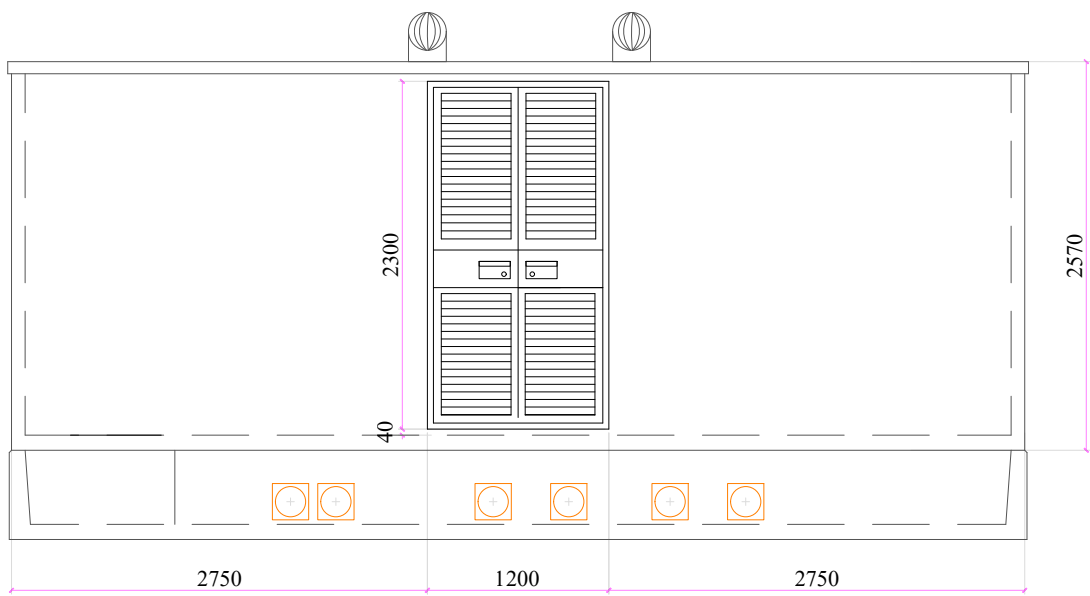

PASSANTE CAVO
TEMPORANEO Ø150

N. 2 GRIGLIE
VTR 120X50

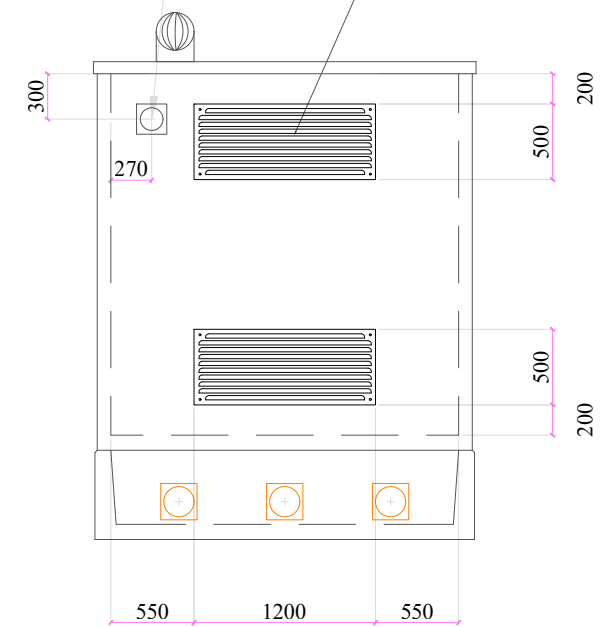


CABINA UTENTE

Pozzetto 30x30 con
dispersore
zincato
1,5 m sez. 50x50x5

corda di rame nuda 35mmq

Cavo N07V-K G/V
da 50mmq

Cavo N07V-K G/V
da 50mmq

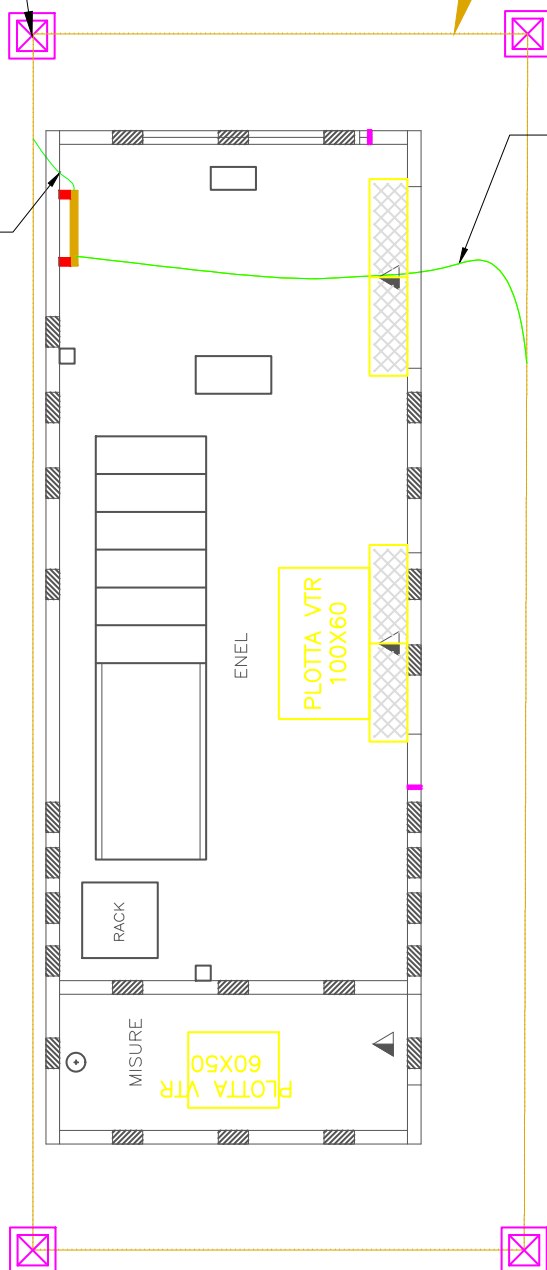

SCALA 1:50