


SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE

- La corda Cu 63 mm sarà interrata, in apposita trinca di circa 20 cm. di profondità nel terreno naturale a quota - 0.80 riferita ai piani definitivi di stazione.
- La corda perimetrale deve essere posata ad una distanza superiore ai 2.00 m dalla recinzione
- La ditta addetta ai montaggi elettromeccanici curerà la messa a terra di tutte le altre apparecchiature non evidenziate sul disegno
- Le eventuali tubazioni di acqua e di gas che dovessero entrare nell'area di stazione devono essere di materiale isolante per un tratto di sufficiente lunghezza, m 10.00, a partire dal perimetro della maglia verso l'esterno
- Le masse delle apparecchiature telefoniche all'interno della stazione devono essere messe a terra sulle rete generale della stazione
- Se il circuito telefonico esterno è su filo, deve essere installato un traslatore con livello d'isolamento 30 kV, attenendosi alle norme dell'U.T.T.
- I ferri di armatura di eventuali pali di fondazione devono essere collegati, tramite conduttori in rame, ad una piastra colletttrice, pure in rame, da collegare a sua volta alla rete di terra
- Prevedere nei punti di giunzione delle tubazioni un cavallotto per la continuità elettrica degli stessi, ed inoltre eseguire la messa a terra ogni 20 m. circa comprese le estremità.



REGIONE SARDEGNA

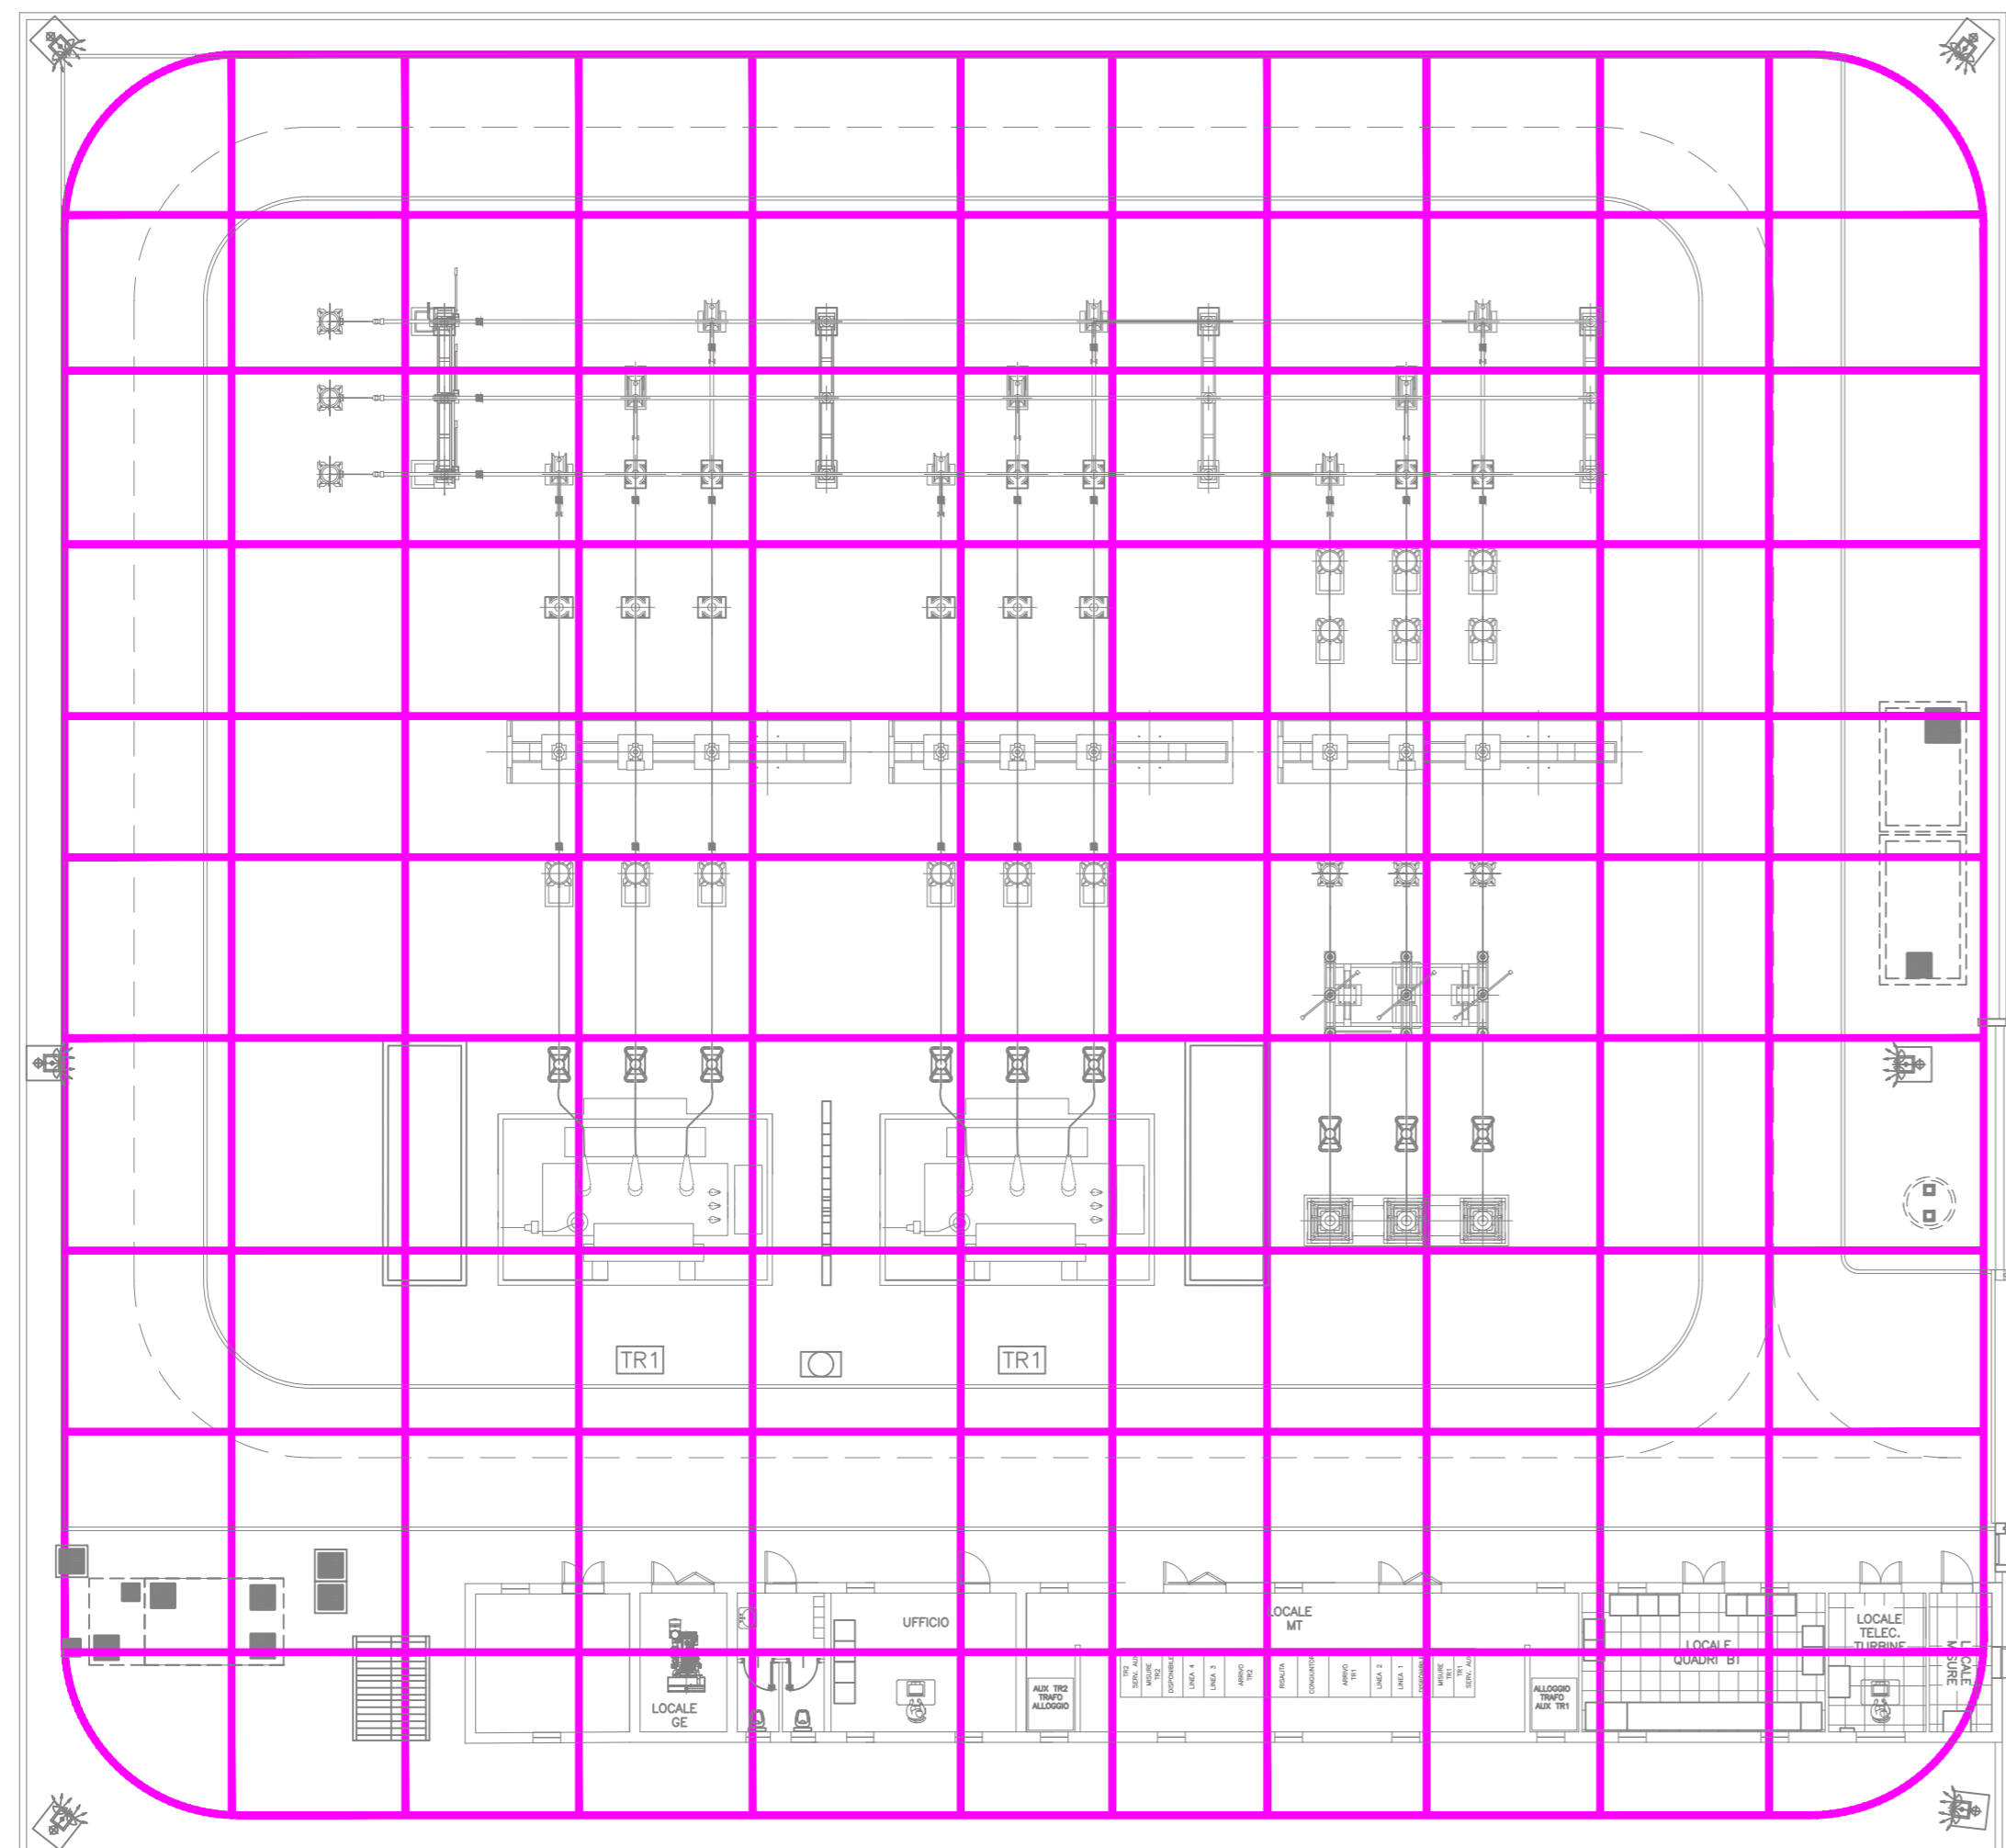

COMUNE DI GIAVE



COMUNE DI COSOINE



COMUNE DI CHEREMULE



PROVINCIA DI SASSARI

Progetto definitivo per la realizzazione di un parco eolico da 66 MW nei Comuni di Giave-Cosoine-Chermule (SS) con opere di connessione



Proponente

Aregu Wind Srl

Via Sardegna, 40
00187 Roma
P.IVA/C.F. 16181131009

Progettazione



Viale Michelangelo, 71
80129 Napoli
TEL.081 579 7998
mail: tecnico.inse@gmail.com

Elaborato

Nome Elaborato:

Rete di terra stazione 30/150 kV



Amm. Francesco Di Maso
Ing. Luigi Malafarina
Ing. Pasquale Esposito
Ing. Nicola Galdiero

| | | | | | |
|--------|---------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 00 | Febbraio 2022 | PRIMA EMISSIONE | INSE s.r.l. | F. Di Maso | Aregu Wind Srl |
| Rev. | Data | Oggetto della revisione | Elaborato | Verificato | Approvato |
| Scala: | 1:200 | Codice Pratica | S244 | Codice Elaborato | IT-VesGia-Clp-EW-DW-10 |