

TITOLARE DEL DOCUMENTO:

AREN ELECTRIC POWER SPA

Sede legale e amministrativa: Via Dell'Arrigoni, 308 – 47522 – Cesena (FC)

Codice Fiscale e P. IVA 03803880404

COMUNI DI CANOSA DI PUGLIA (BT), LAVELLO (PZ), VENOSA
(PZ) e MONTEMILONE (PZ)

LOCALITA' LOCONIA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI **IMPIANTO EOLICO** **“CANOSA”**

REDAZIONE / PROGETTISTA:



AREN Electric Power S.p.A.
Società per Azioni con Unico Socio
Via dell'Arrigoni n. 308 - 47522 Cesena (FC)
Ph. +39 0547 415245 - Fax +39 0547 415274
Web: www.aren-ep.com

TIMBRO E FIRMA PROGETTISTA:

TITOLO ELABORATO:

CODICE ELABORATO:

CANDT_GENR03408_00

FORMATO:

Nr. EL.:

08

FASE:

**CARTA DEL
RISCHIO**

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	Prima emissione	Ottobre '22	MG. Liseno	MG. Liseno	MG. Liseno
01					
02					
03					
04					

CARTA DEL RISCHIO - SABAP-FG-BAS_2022_00042-NST

RISCHIO BASSO:

Il progetto esprime un rischio archeologico e un conseguente impatto sul patrimonio archeologico di **grado basso**, ricadendo a distanza sufficiente da garantire un'adeguata tutela a contesti archeologici la cui sussistenza è comprovata e chiara.

Il rischio basso **non va considerato come una sicura assenza di contesti archeologici** ma come una minore probabilità di individuare aree archeologiche che comunque potrebbero rinvenirsi al momento dei lavori.

RISCHIO MEDIO:

Il progetto esprime un rischio archeologico e un conseguente impatto sul patrimonio archeologico di **grado medio**, investendo aree indiziate o le sue immediate prossimità.

(La valutazione dell'effettivo rischio archeologico è strettamente relazionata alle opere programmate e differenziata sulla base della loro incidenza sui terreni e sulla stratigrafia originale e tiene in considerazione la reale area di occupazione dei lavori e la profondità di scavo prevista.)

RISCHIO ALTO:

Il progetto investe un'area con presenza di dati materiali che testimoniano uno o più contesti di rilevanza archeologica o le dirette prossimità, il rischio si classifica di **grado alto**

(La valutazione dell'effettivo rischio archeologico è strettamente relazionata alle opere programmate e differenziata sulla base della loro incidenza sui terreni e sulla stratigrafia originale e tiene in considerazione la reale area di occupazione dei lavori e la profondità di scavo prevista.)

LEGENDA

PROGETTO

- WTG
- Strade e Piazzole PROVVISORIE
- Strade e Piazzole DEFINITIVE
- Stazione
- Tracciato Cavidotto
- Stazione Terna
- Fascia Cavidotto

CATALOGO MOSI

SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE PUNTUALI

- AREA DI MATERIALI / ETA' NEOLITICA
- AREA DI MATERIALI / ETA' NEOLITICA, ETA' DEL FERRO
- AREA DI MATERIALI / ETA' PROTOSTORICA, ETA' ROMANA
- AREA DI MATERIALI / ETA' DEL FERRO
- AREA DI MATERIALI / ETA' DEL FERRO, ETA' TARDOANTICA
- AREA DI MATERIALI / ETA' ROMANA
- REPERTO ISOLATO SPORADICO / ETA' ROMANA
- VILLA / ETA' ROMANA
- AREA DI MATERIALI / ETA' ROMANA, ETA' TARDOANTICA

- AREA DI MATERIALI / ETA' TARDOANTICA.
- STRUTTURE / ETA' ROMANA, ETA' MEDIEVALE

SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE LINEARI

- ANOMALIE DA FOTOINTERPRETAZIONE
- VIABILITA' ANTICA

SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE POLIGONALI

- AREE DI SCAVO (NOSTOI SRL)
- AREE DI MATERIALE DA RICOGNIZIONE
- ANOMALIE DA FOTOINTERPRETAZIONE

PPTR PUGLIA

- UCP_stratificazione insediativa_rete tratturi
- UCP_aree_a_rischio_archeologico
- UCP_area_rispetto_zone interesse archeologico
- UCP_area_rispetto_rete tratturi
- BP_142_M

RSDI BASILICATA

- Beni_Interesse_Archeologico_Art_10
- Beni-Archeologici-Tratturi-art-10

- Beni_paesaggistici_art142m_nuova_istituzione
- Ager Ofantino

LEGENDA


VRD - Carta del rischio

rischio alto

rischio medio

rischio basso

rischio nullo







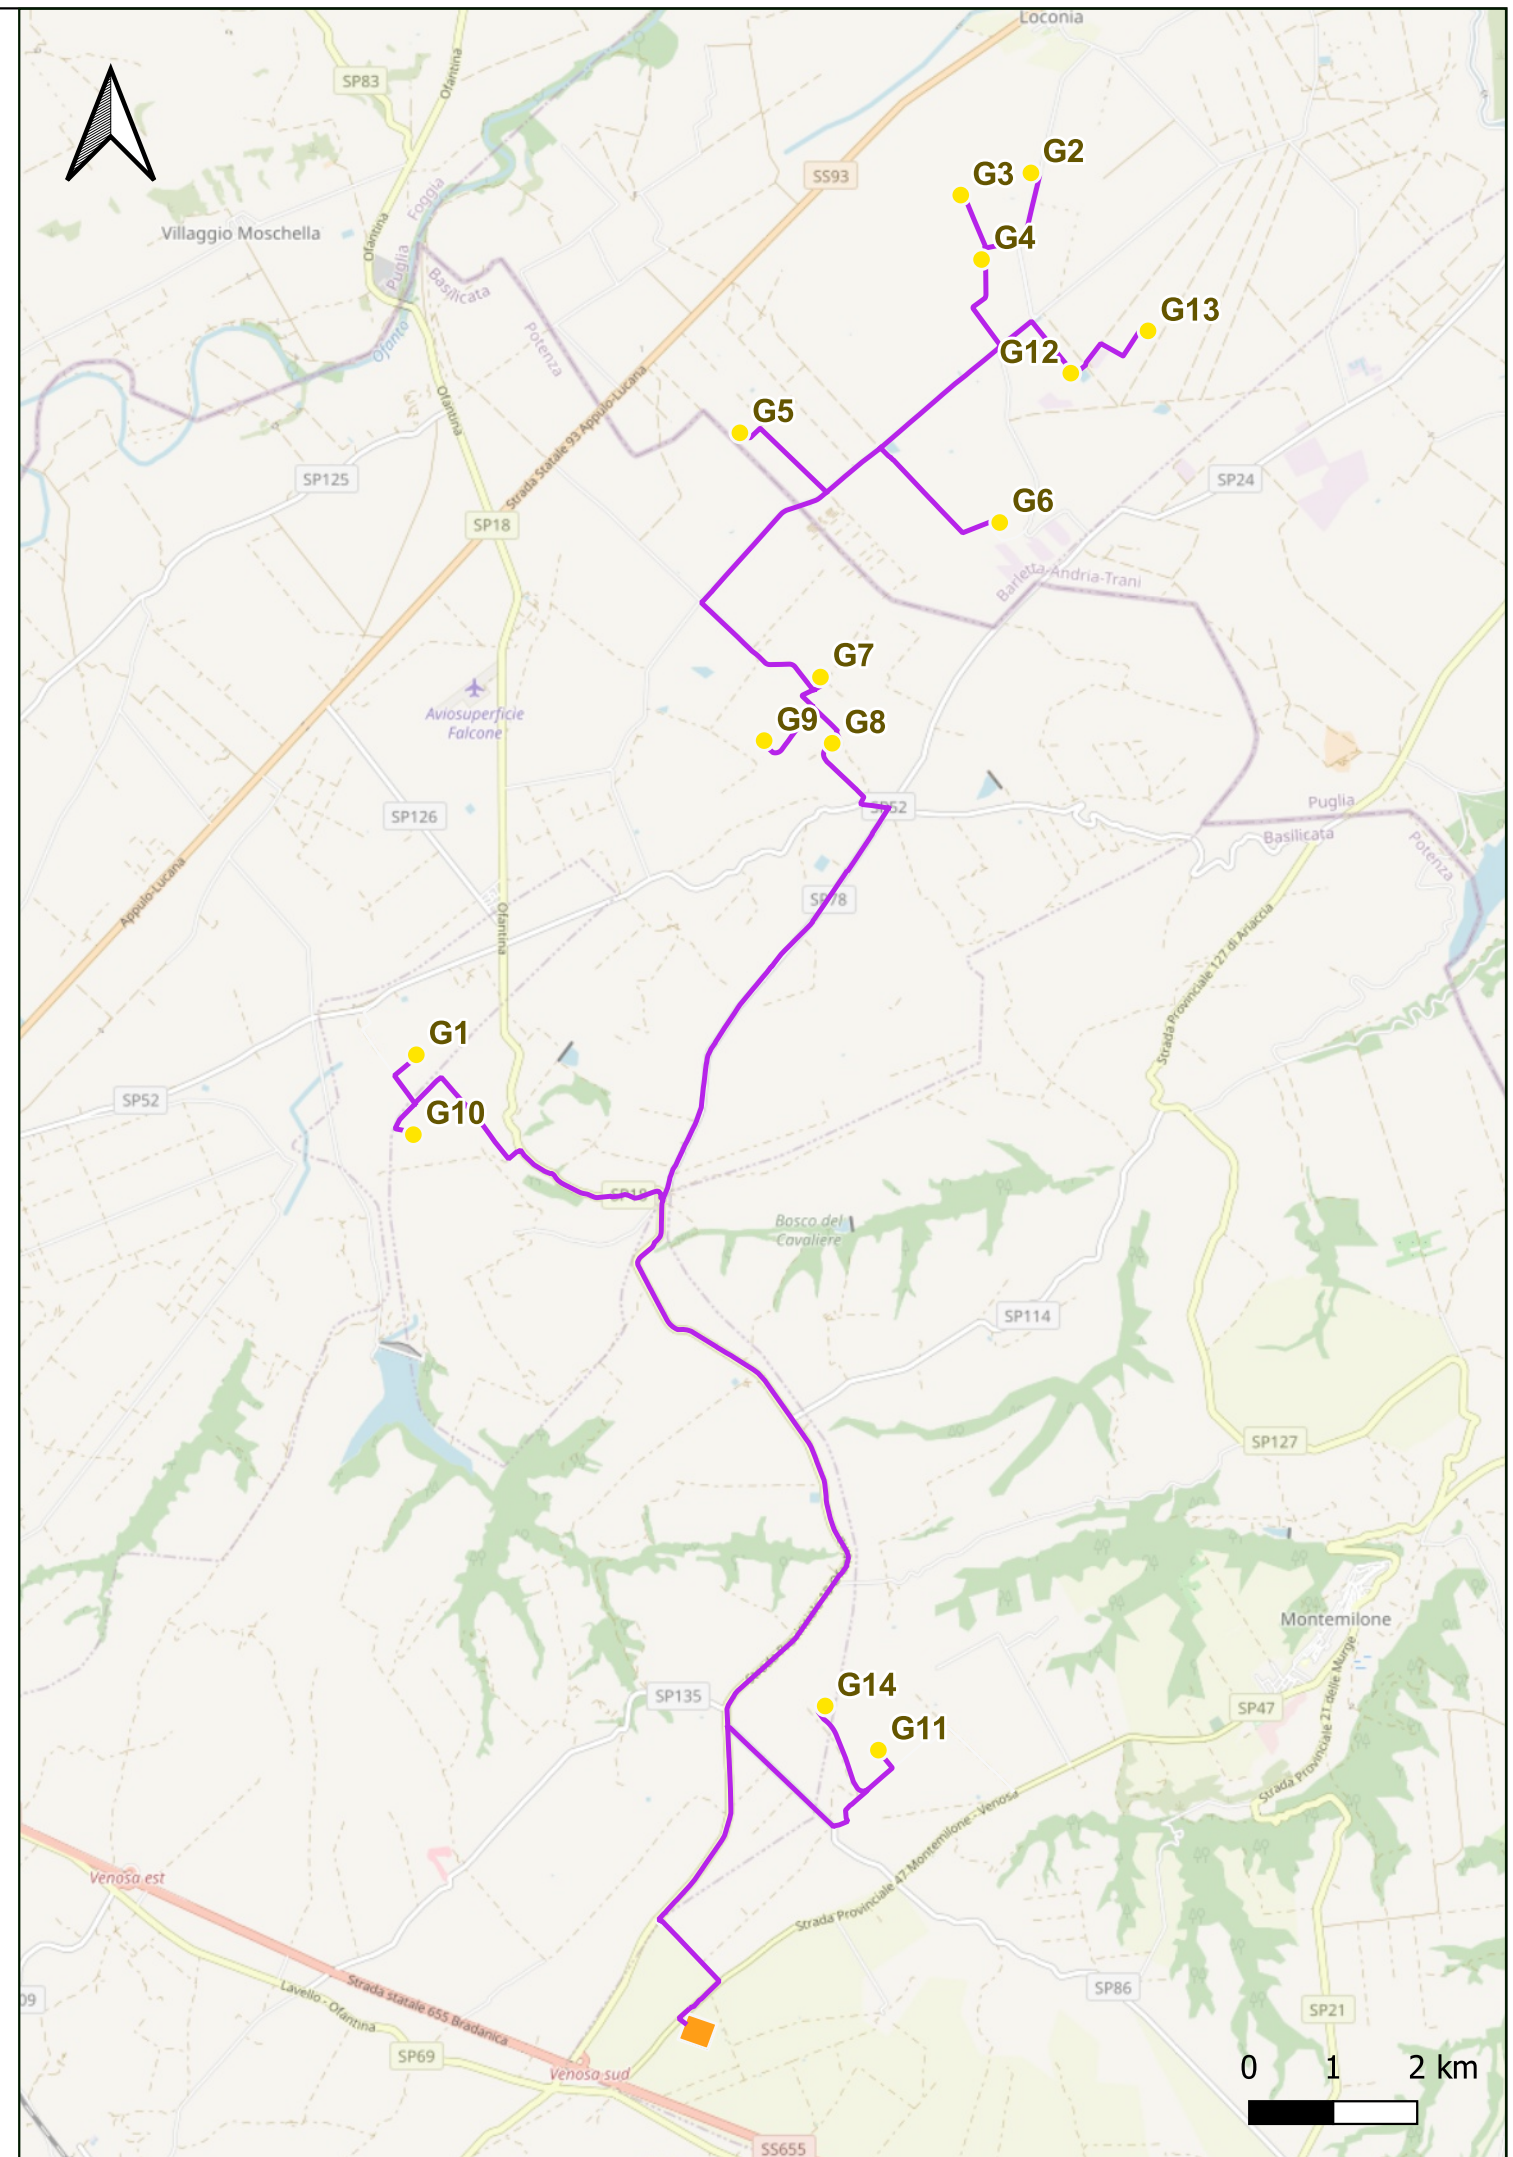


CARTA DEL RISCHIO - SABAP-FG-BAS_2022_00042-NST - RISCHIO MEDIO

Il progetto esprime un rischio archeologico e un conseguente impatto sul patrimonio archeologico di **grado medio**, investendo aree indiziate o le sue immediate prossimità.

(La valutazione dell'effettivo rischio archeologico è strettamente relazionata alle opere programmate e differenziata sulla base della loro incidenza sui terreni e sulla stratigrafia originale e tiene in considerazione la reale area di occupazione dei lavori e la profondità di scavo prevista.)

LEGENDA	
VRP - Carta del potenziale	
potenziale alto	■
potenziale medio	■
potenziale basso	■
potenziale nullo	■
potenziale non valutabile	■

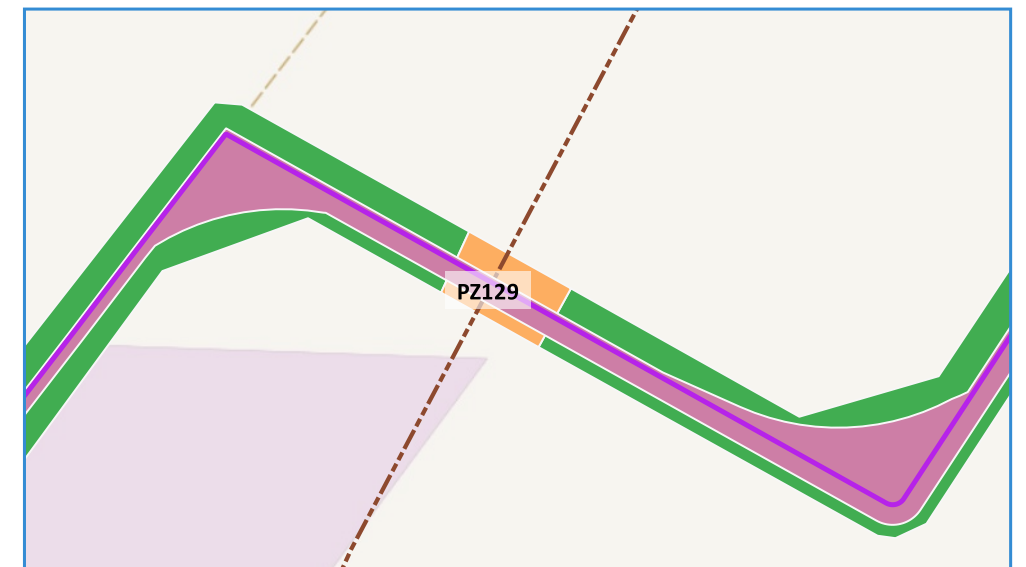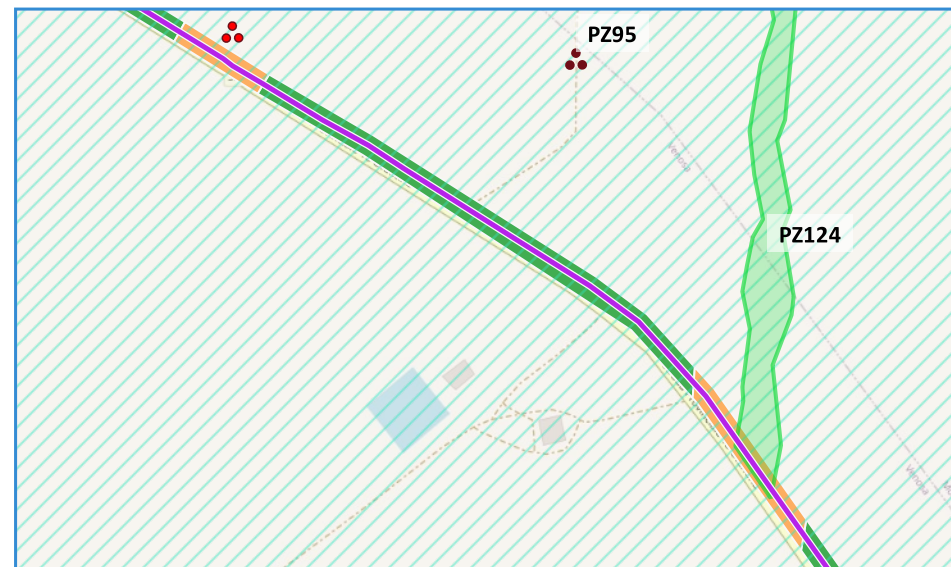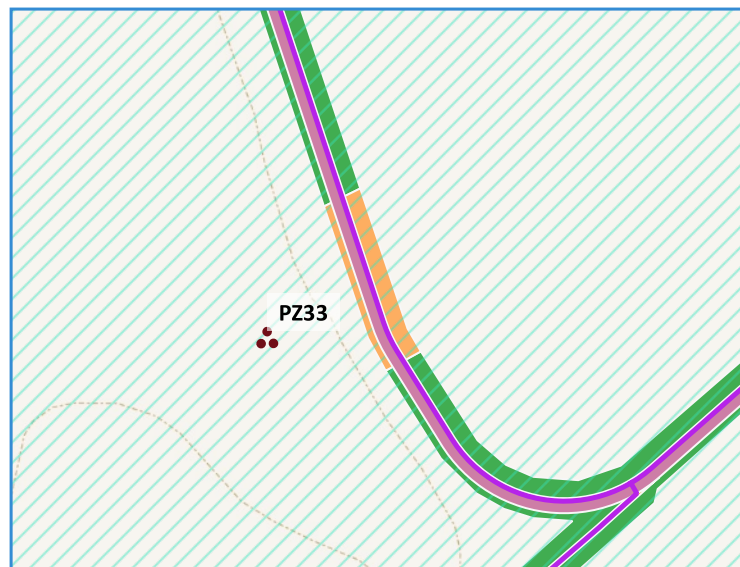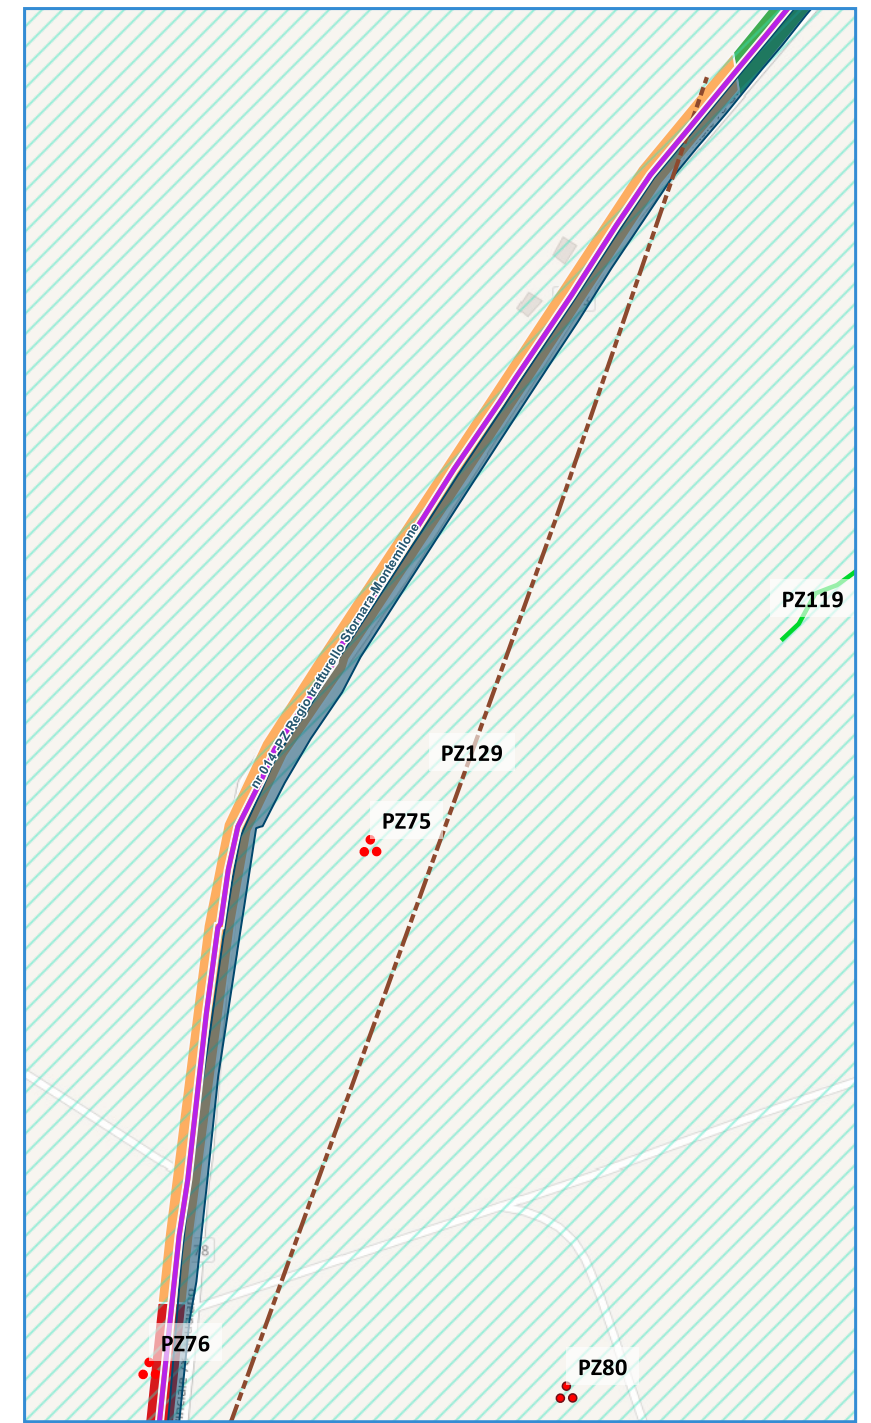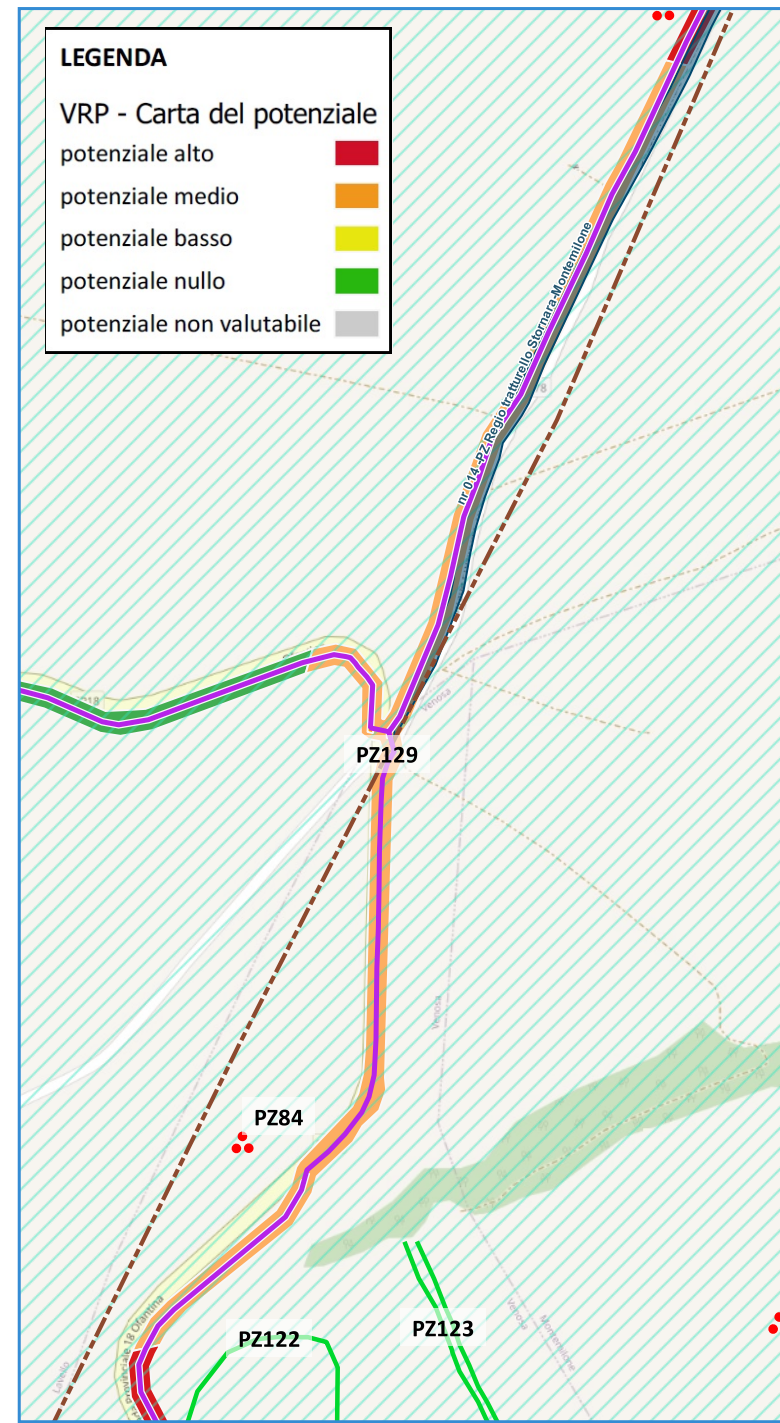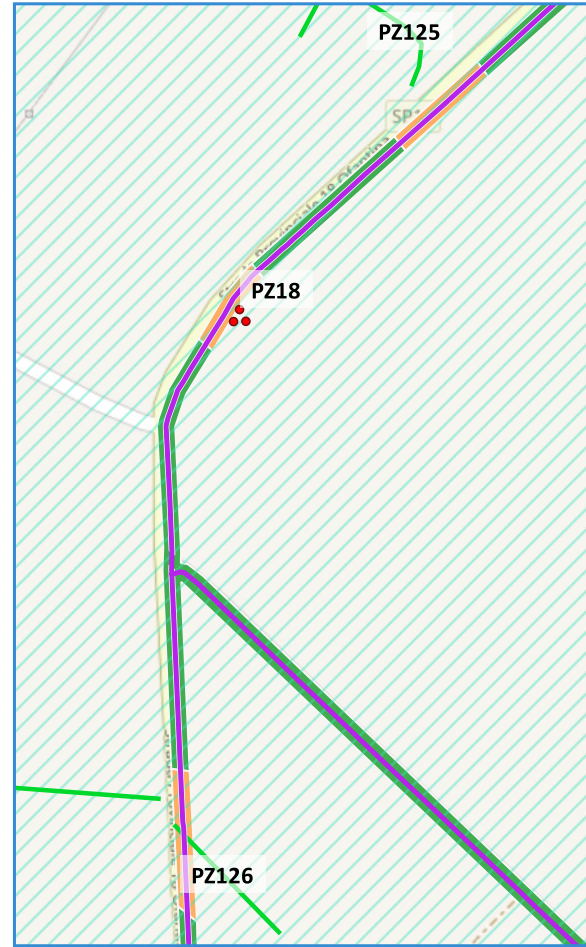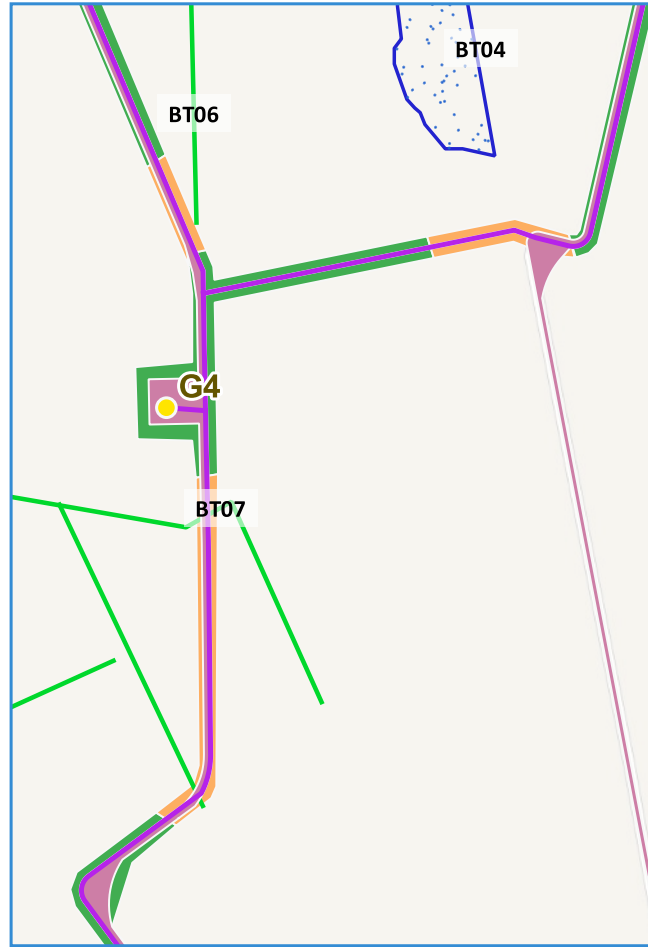

CARTA DEL RISCHIO - SABAP-FG-BAS_2022_00042-NST - RISCHIO ALTO

Il progetto investe un'area con presenza di dati materiali che testimoniano uno o più contesti di rilevanza archeologica o le dirette prossimità, il rischio si classifica di **grado alto**

(La valutazione dell'effettivo rischio archeologico è strettamente relazionata alle opere programmate e differenziata sulla base della loro incidenza sui terreni e sulla stratigrafia originale e tiene in considerazione la reale area di occupazione dei lavori e la profondità di scavo prevista.)

