


INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO SU CARTOGRAFIA PAI

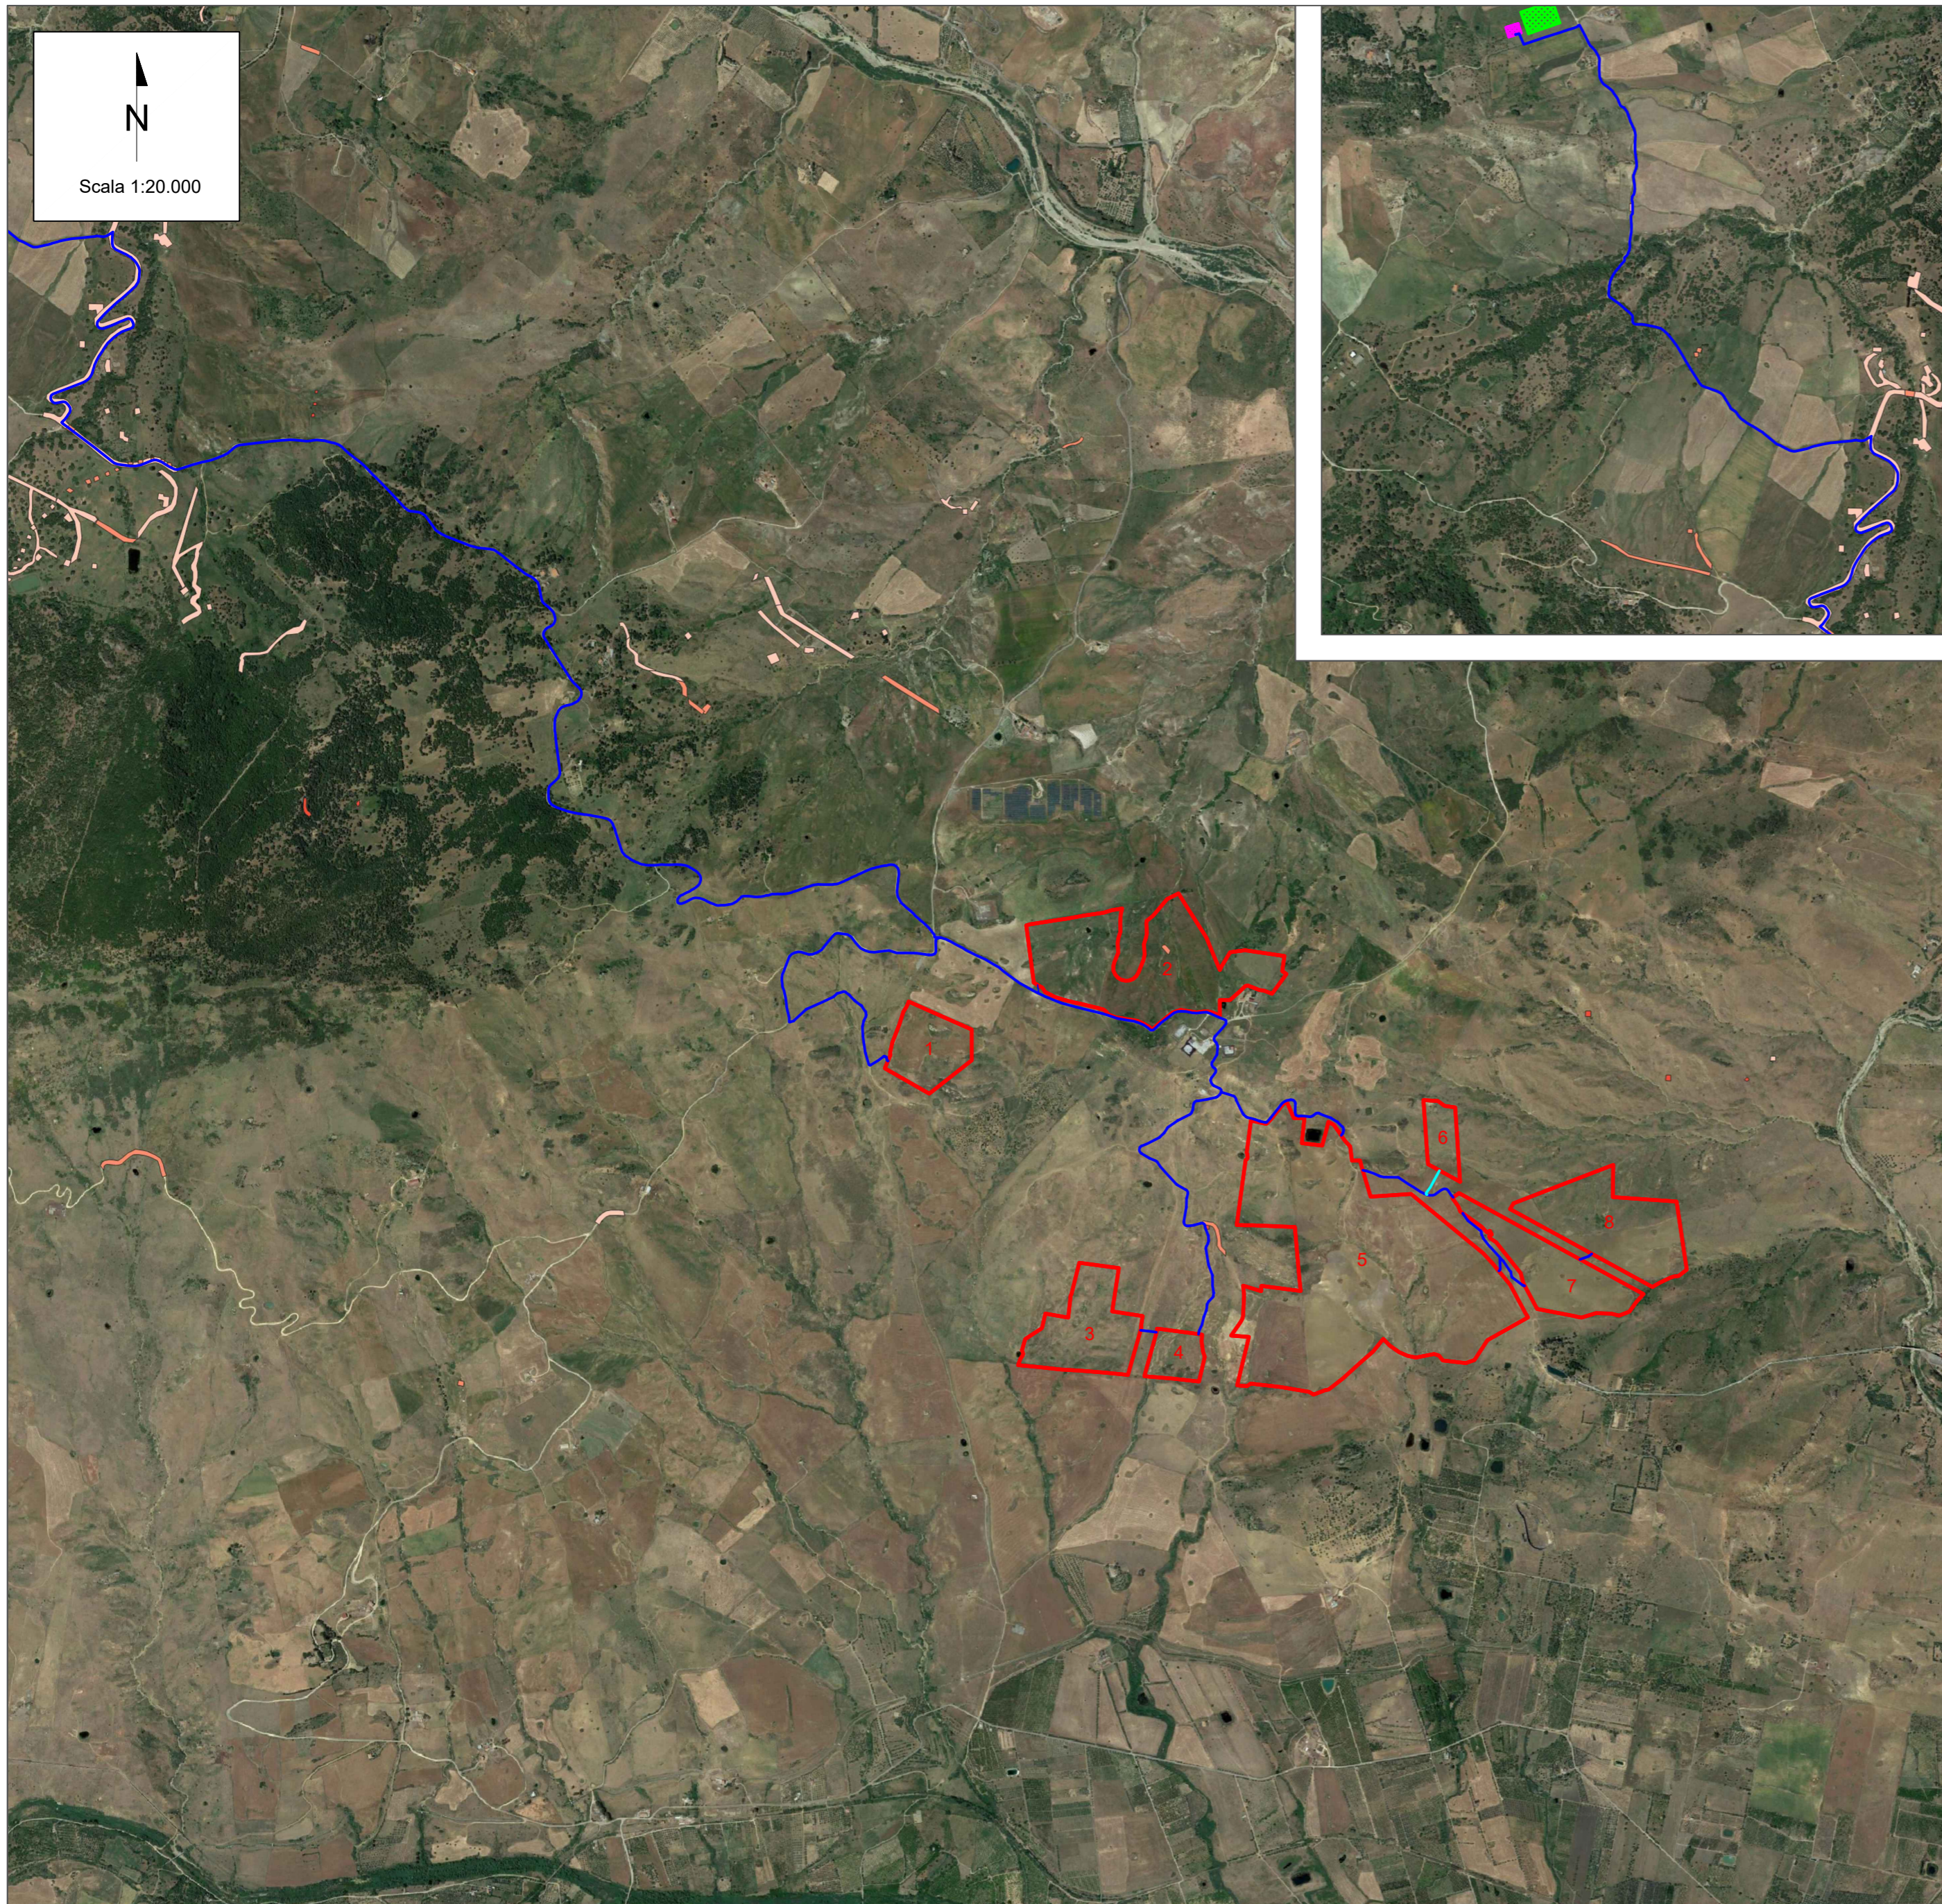

LEGENDA

- Area di impianto
- Cavidotto di connessione MT
- ▨ SSE
- ▨ CABINA MT/AT
- Cavidotto BT - cavidotto esterno di collegamento tra il Lotto 6 ed il Lotto 7

PAI - RISCHIO GEOMORFOLOGICO

- RISCHIO R0
- RISCHIO R1
- RISCHIO R2
- RISCHIO R3
- RISCHIO R4

Fonte: <https://www.sitr.regione.sicilia.it/pai/>

00	20/12/2022	EMISSIONE	F.Perugino	M.Gallina	V.Bretti
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED
CONTRACTOR'S LOGO		PROJECT:			
		FILE NAME:			
CLIENT'S LOGO		CLASSIFICATION:	FORMAT:	SCALE:	PLOT SCALE:
TROINA SOLAR 2 S.R.L.		Company	A2	1:20.000	1:1
CLIENT VALIDATION		TITLE:			
VALIDATED BY:		INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO SU CARTOGRAFIA PAI			
VERIFIED BY:		UTILIZATION SCOPE:		CLIENT CODE	
COLLABORATORS:		Basic Design		IMP	GROUP
				DOC	PROGRESSIVE
				REVISION	REVISION
		TROINA SOLAR 2 S.R.L. V03700			