


INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO SU CARTOGRAFIA PAI

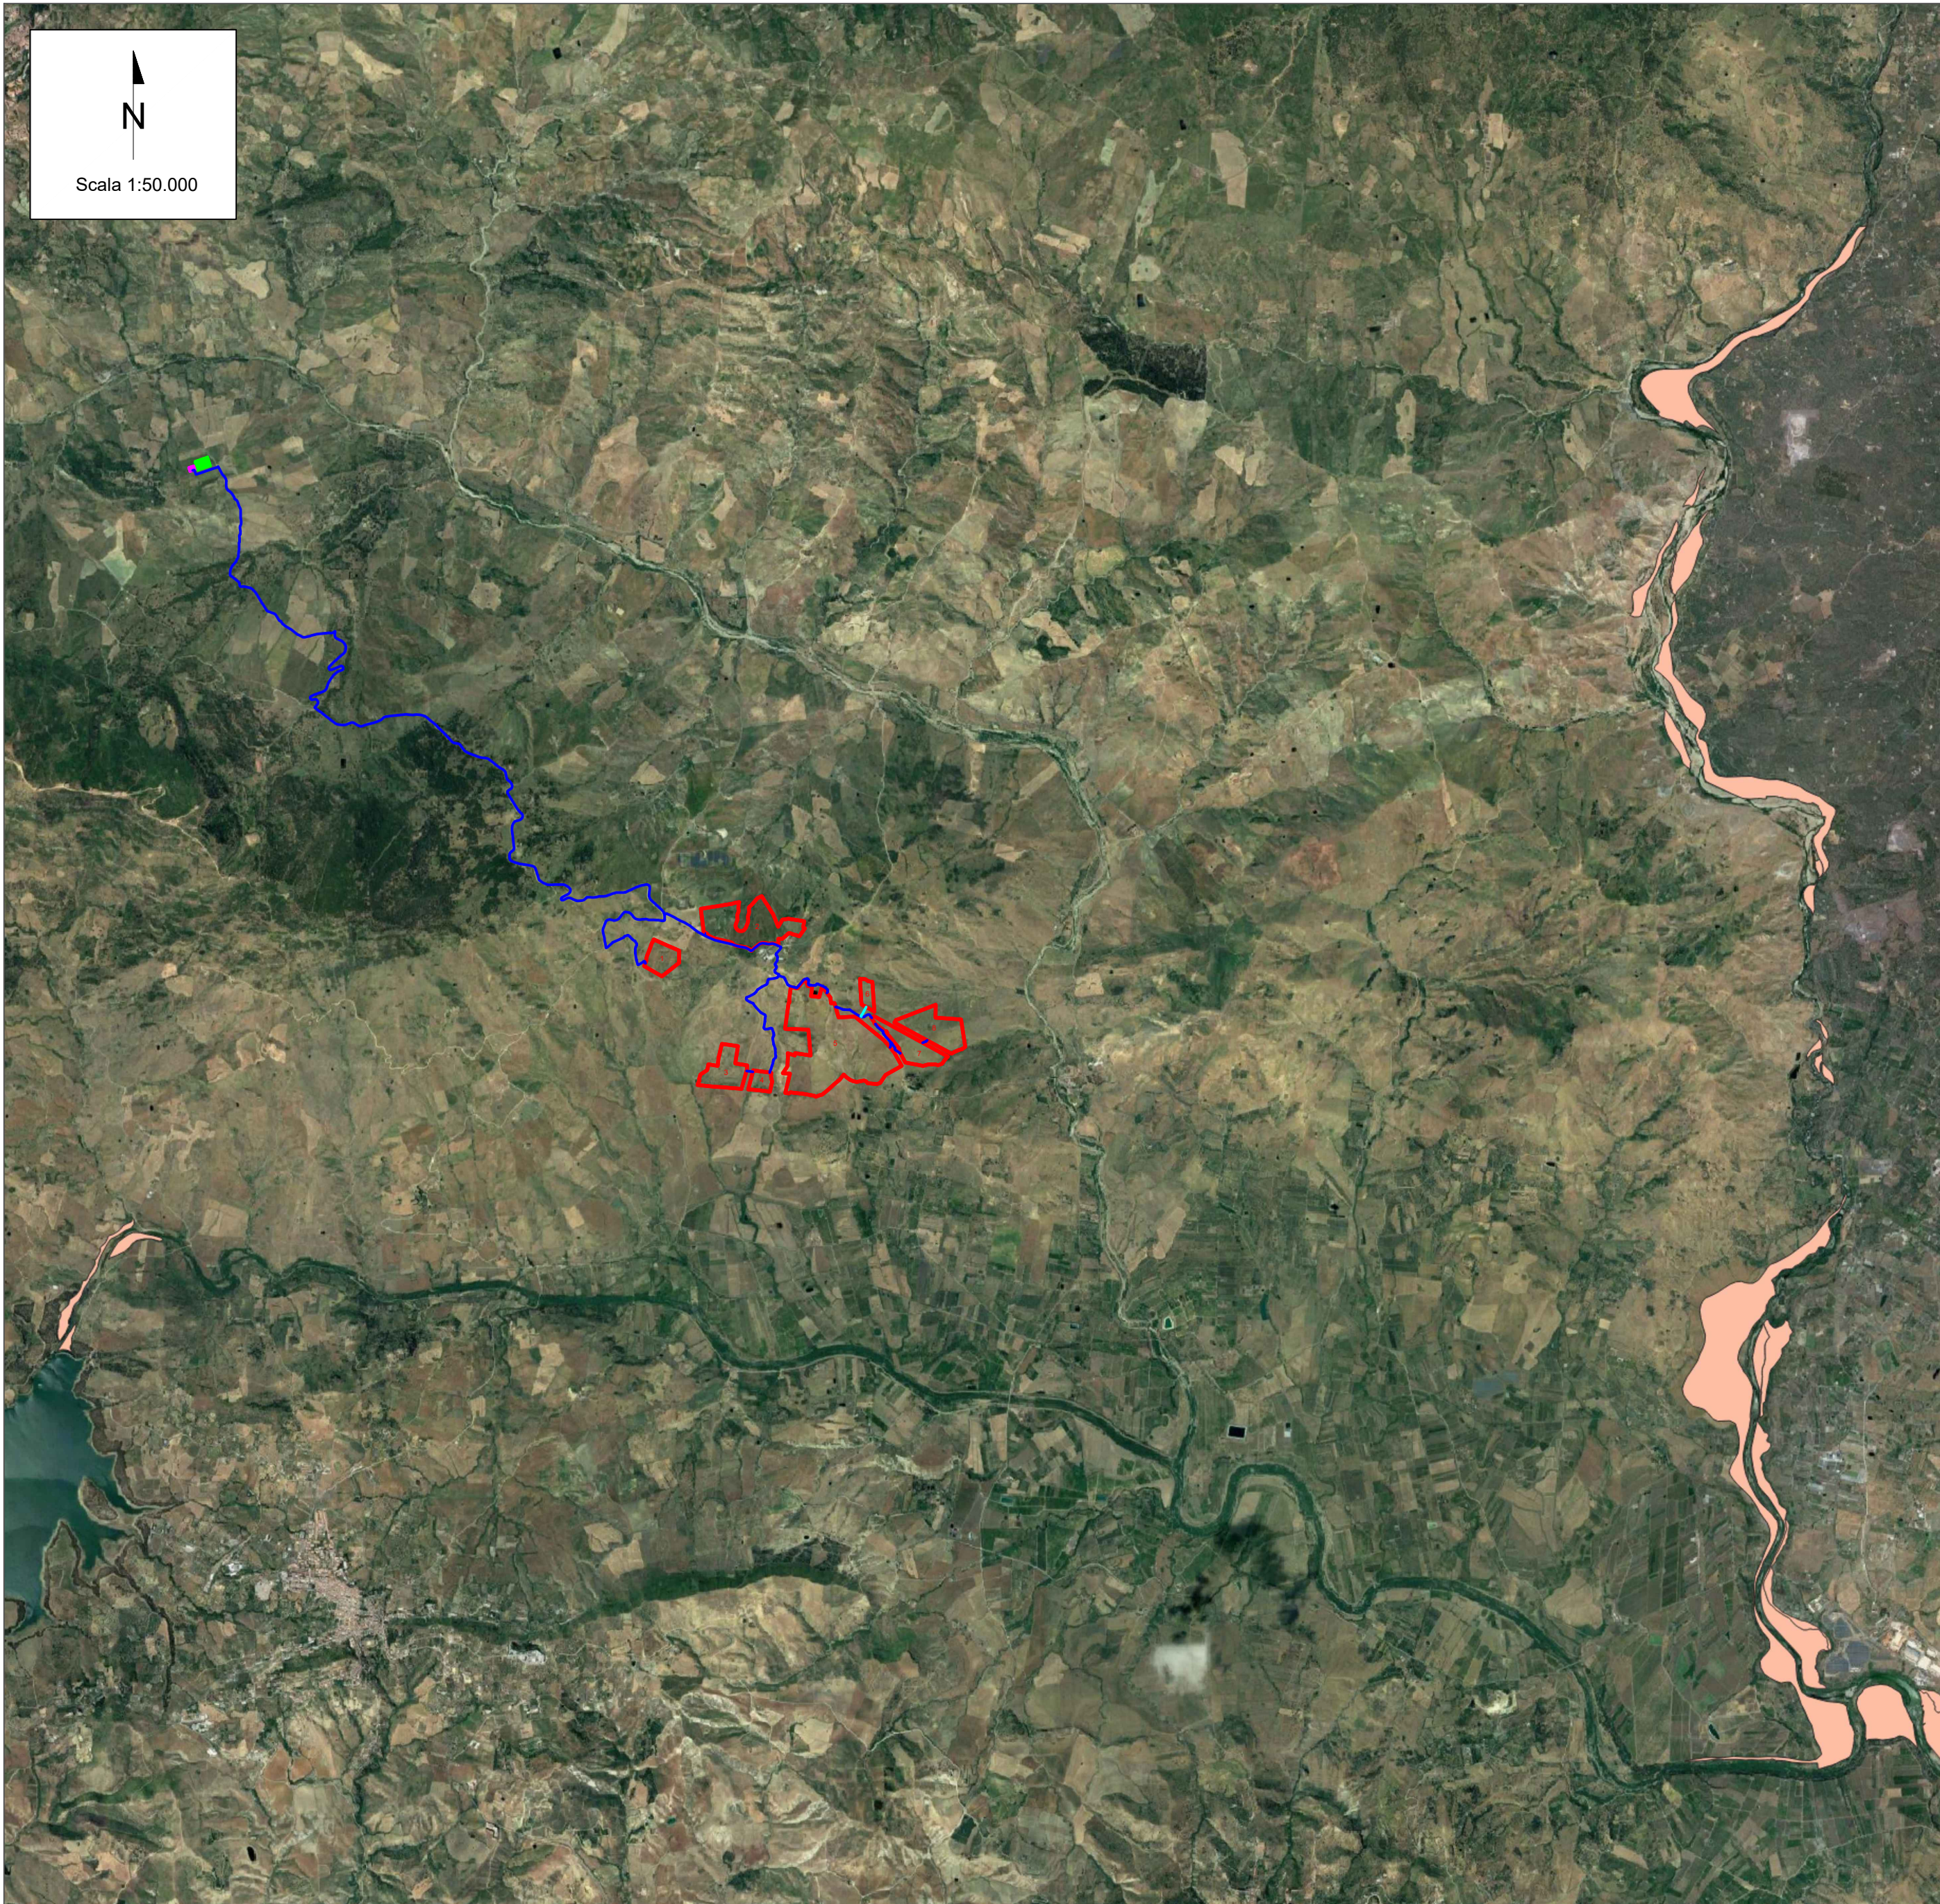

LEGENDA

- Area di impianto
- Cavidotto di connessione MT
- Cavidotto BT - cavidotto esterno di collegamento tra il Lotto 6 ed il Lotto 7
- SSE
- CABINA MT/AT

PAI - RISCHIO IDRAULICO

- RISCHIO R0
- RISCHIO R1
- RISCHIO R2
- RISCHIO R3
- RISCHIO R4

Fonte: <https://www.sitr.regione.sicilia.it/pai/>

00	20/12/2022	EMISSIONE	F. Perugino	M. Gallina	V. Bretti
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED
<small>CONTRACTOR'S LOGO</small> 		PROJECT: Impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile agrovoltaiica di potenza di picco pari a 64.688,50 kWp con sistema di accumulo integrato e relative opere di connessione alla rete RTN "TROINA"			
<small>CLIENT'S LOGO</small> TROINA SOLAR 2 S.R.L.		CLASSIFICATION: Company	FORMAT: A2	SCALE: 1:50.000	PLOT SCALE: 1:1
		SHEET: 3 di / of 4			
CLIENT VALIDATION		INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO SU CARTOGRAFIA PAI			
VALIDATED BY		UTILIZATION SCOPE: Basic Design		CLIENT CODE	
VERIFIED BY		IMP	GROUP	DOC	PROGRESSIVE
COLLABORATORS		TROINGTAV03700			