


INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO SU CARTOGRAFIA PAI

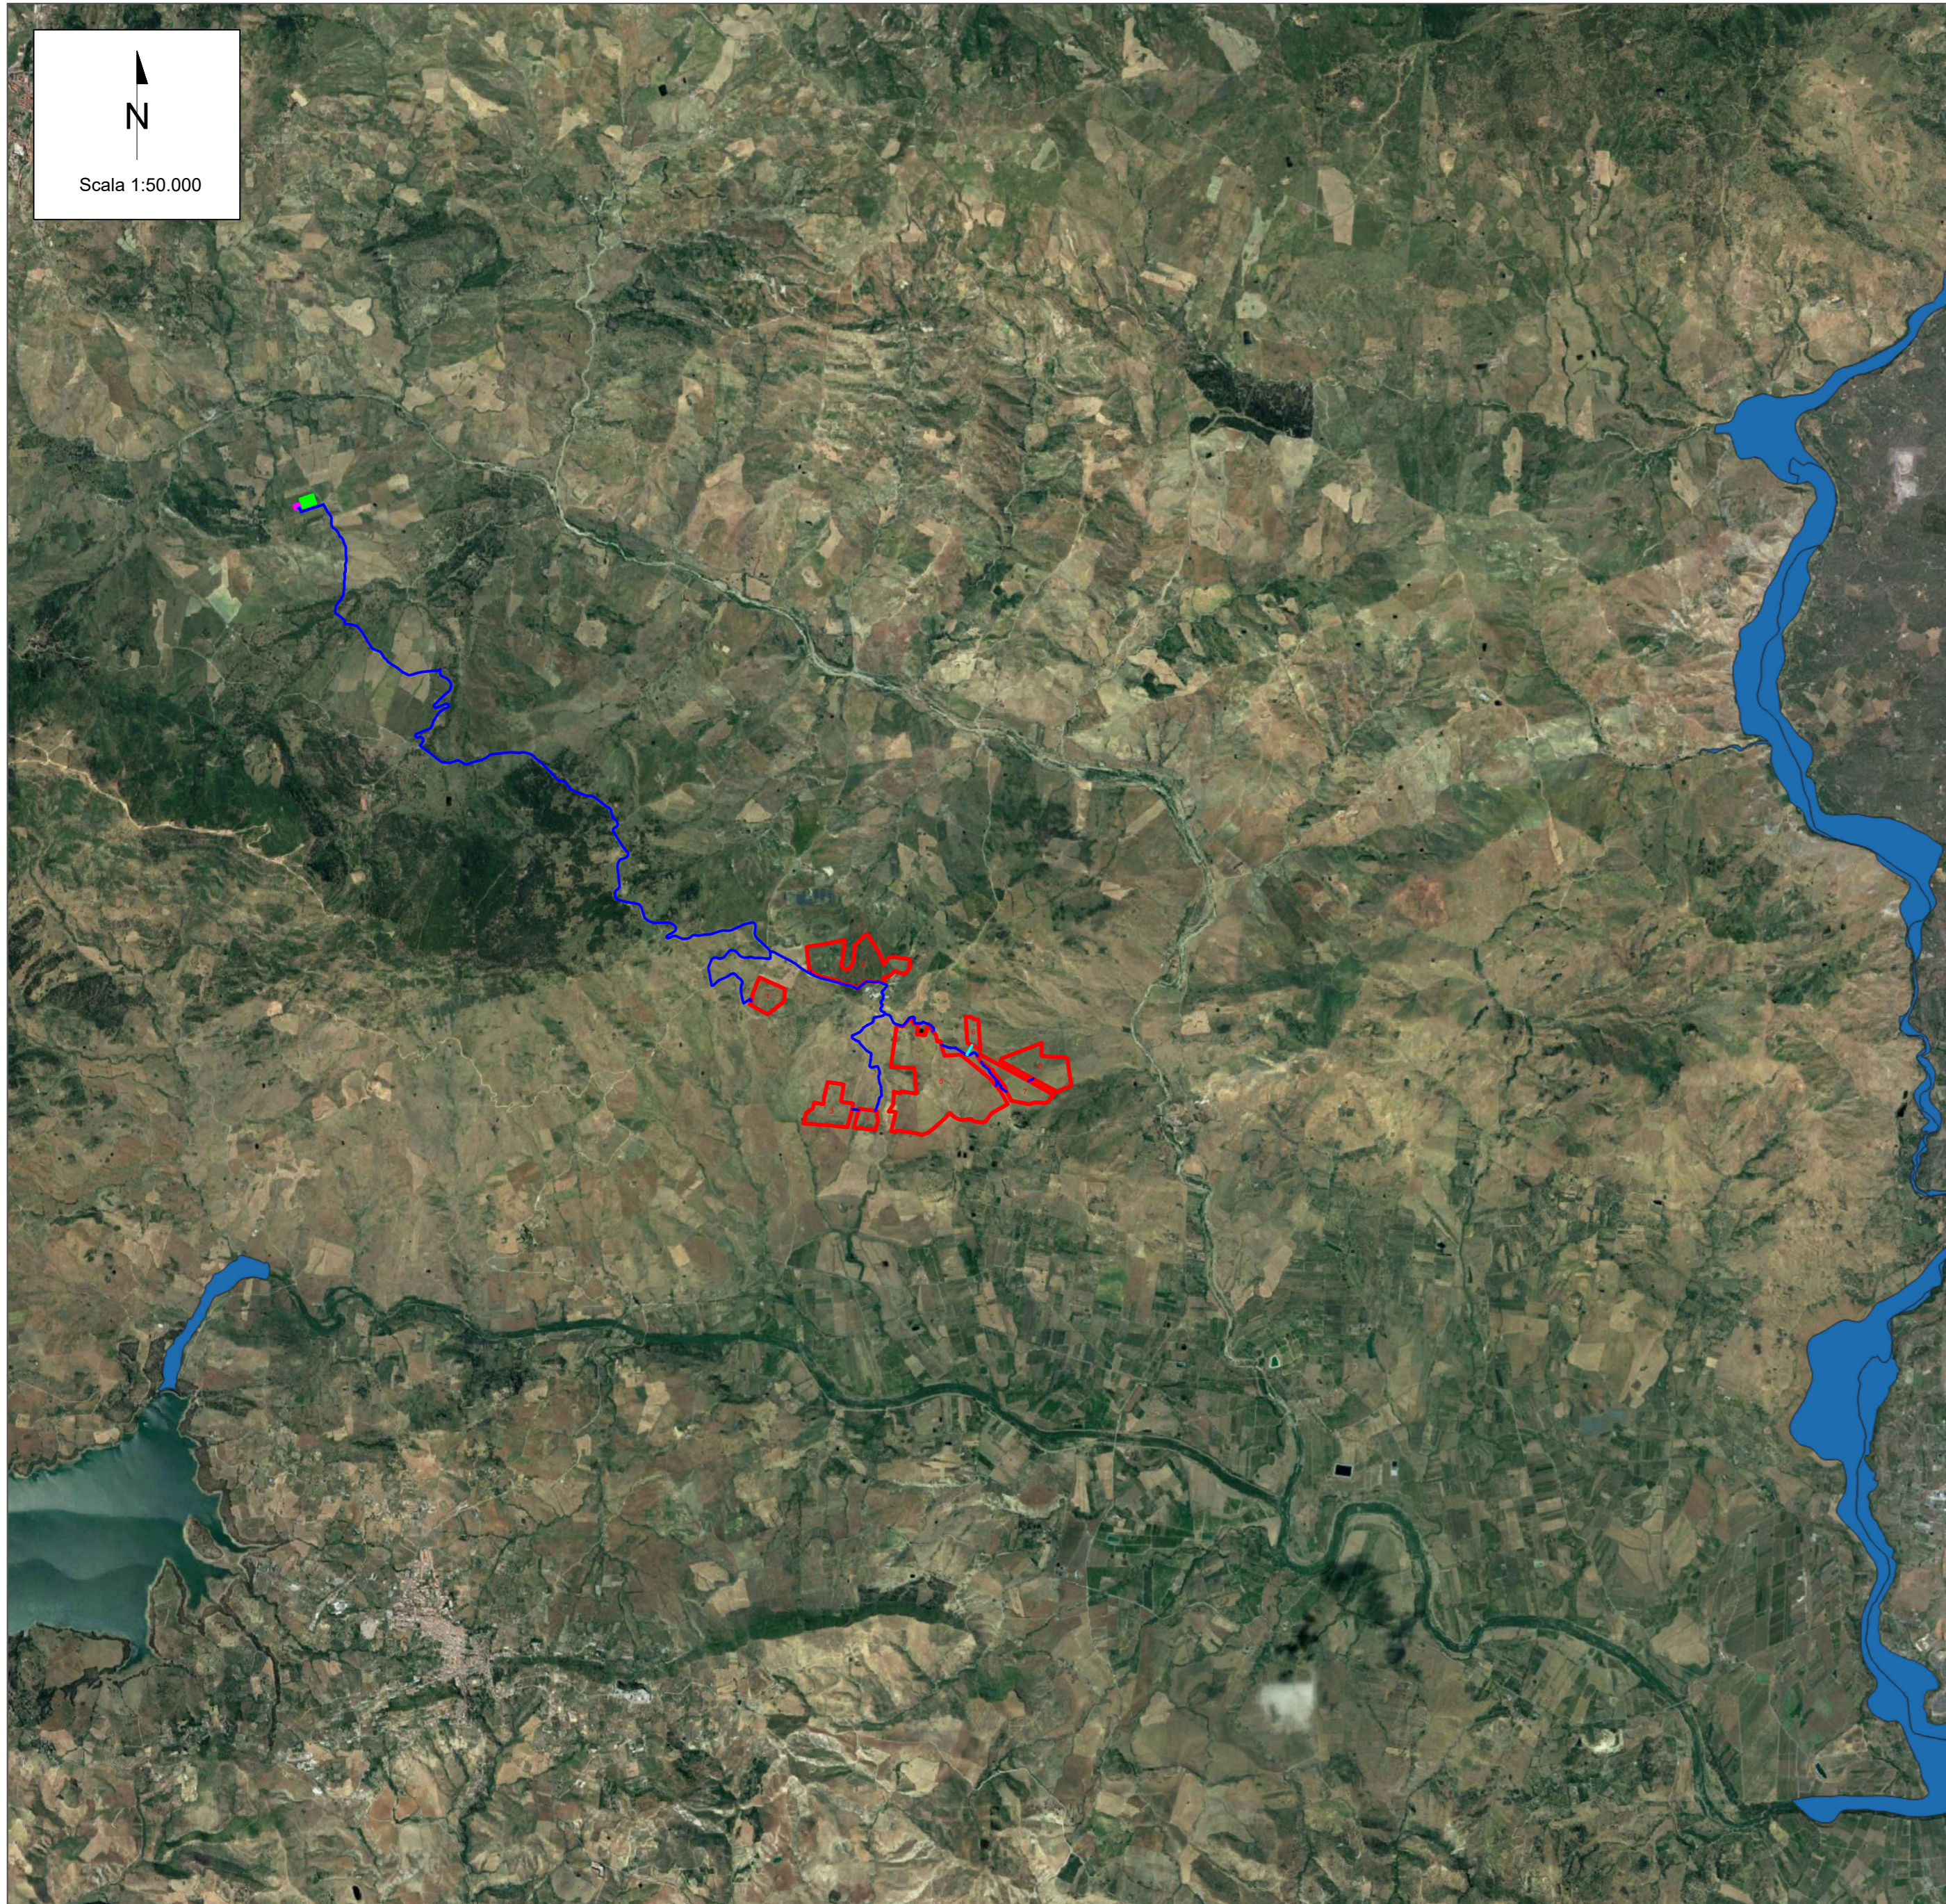

N
Scala 1:50.000

LEGENDA

- Area di impianto
- Cavidotto BT - cavidotto esterno di collegamento tra il Lotto 6 ed il Lotto 7
- Cavidotto di connessione MT
- SSE
- CABINA MT/AT

PAI - PERICOLOSITA' IDRAULICA

- PERICOLOSITA' P1
- PERICOLOSITA' P2
- PERICOLOSITA' P3
- PERICOLOSITA' P4
- PERICOLOSITA' SA

Fonte: <https://www.sitr.regione.sicilia.it/pai/>

00	20/12/2022	EMISSIONE							M.Gallina A.Fata V.Bretti
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED				
CONTRACTOR'S LOGO		PROJECT: Impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile agrovoltolica di potenza di picco pari a 64.688,50 kWp con sistema di accumulo integrato e relative opere di connessione alla rete RTN "TROINA" FILE NAME:							
CLIENT'S LOGO		CLASSIFICATION:	FORMAT:	SCALE:	PLOT SCALE:	SHEET:			
TROINA SOLAR 2 S.R.L.		Company	A2	1:50.000	1:1	4 di / of 4			
CLIENT VALIDATION		INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO SU CARTOGRAFIA PAI							
VALIDATED BY		UTILIZATION SCOPE:		CLIENT CODE					
VERIFIED BY		Basic Design		IMP	GROUP	DOC	PROGRESSIVE	REVISION	
COLLABORATORS		TROINETA V03700							