

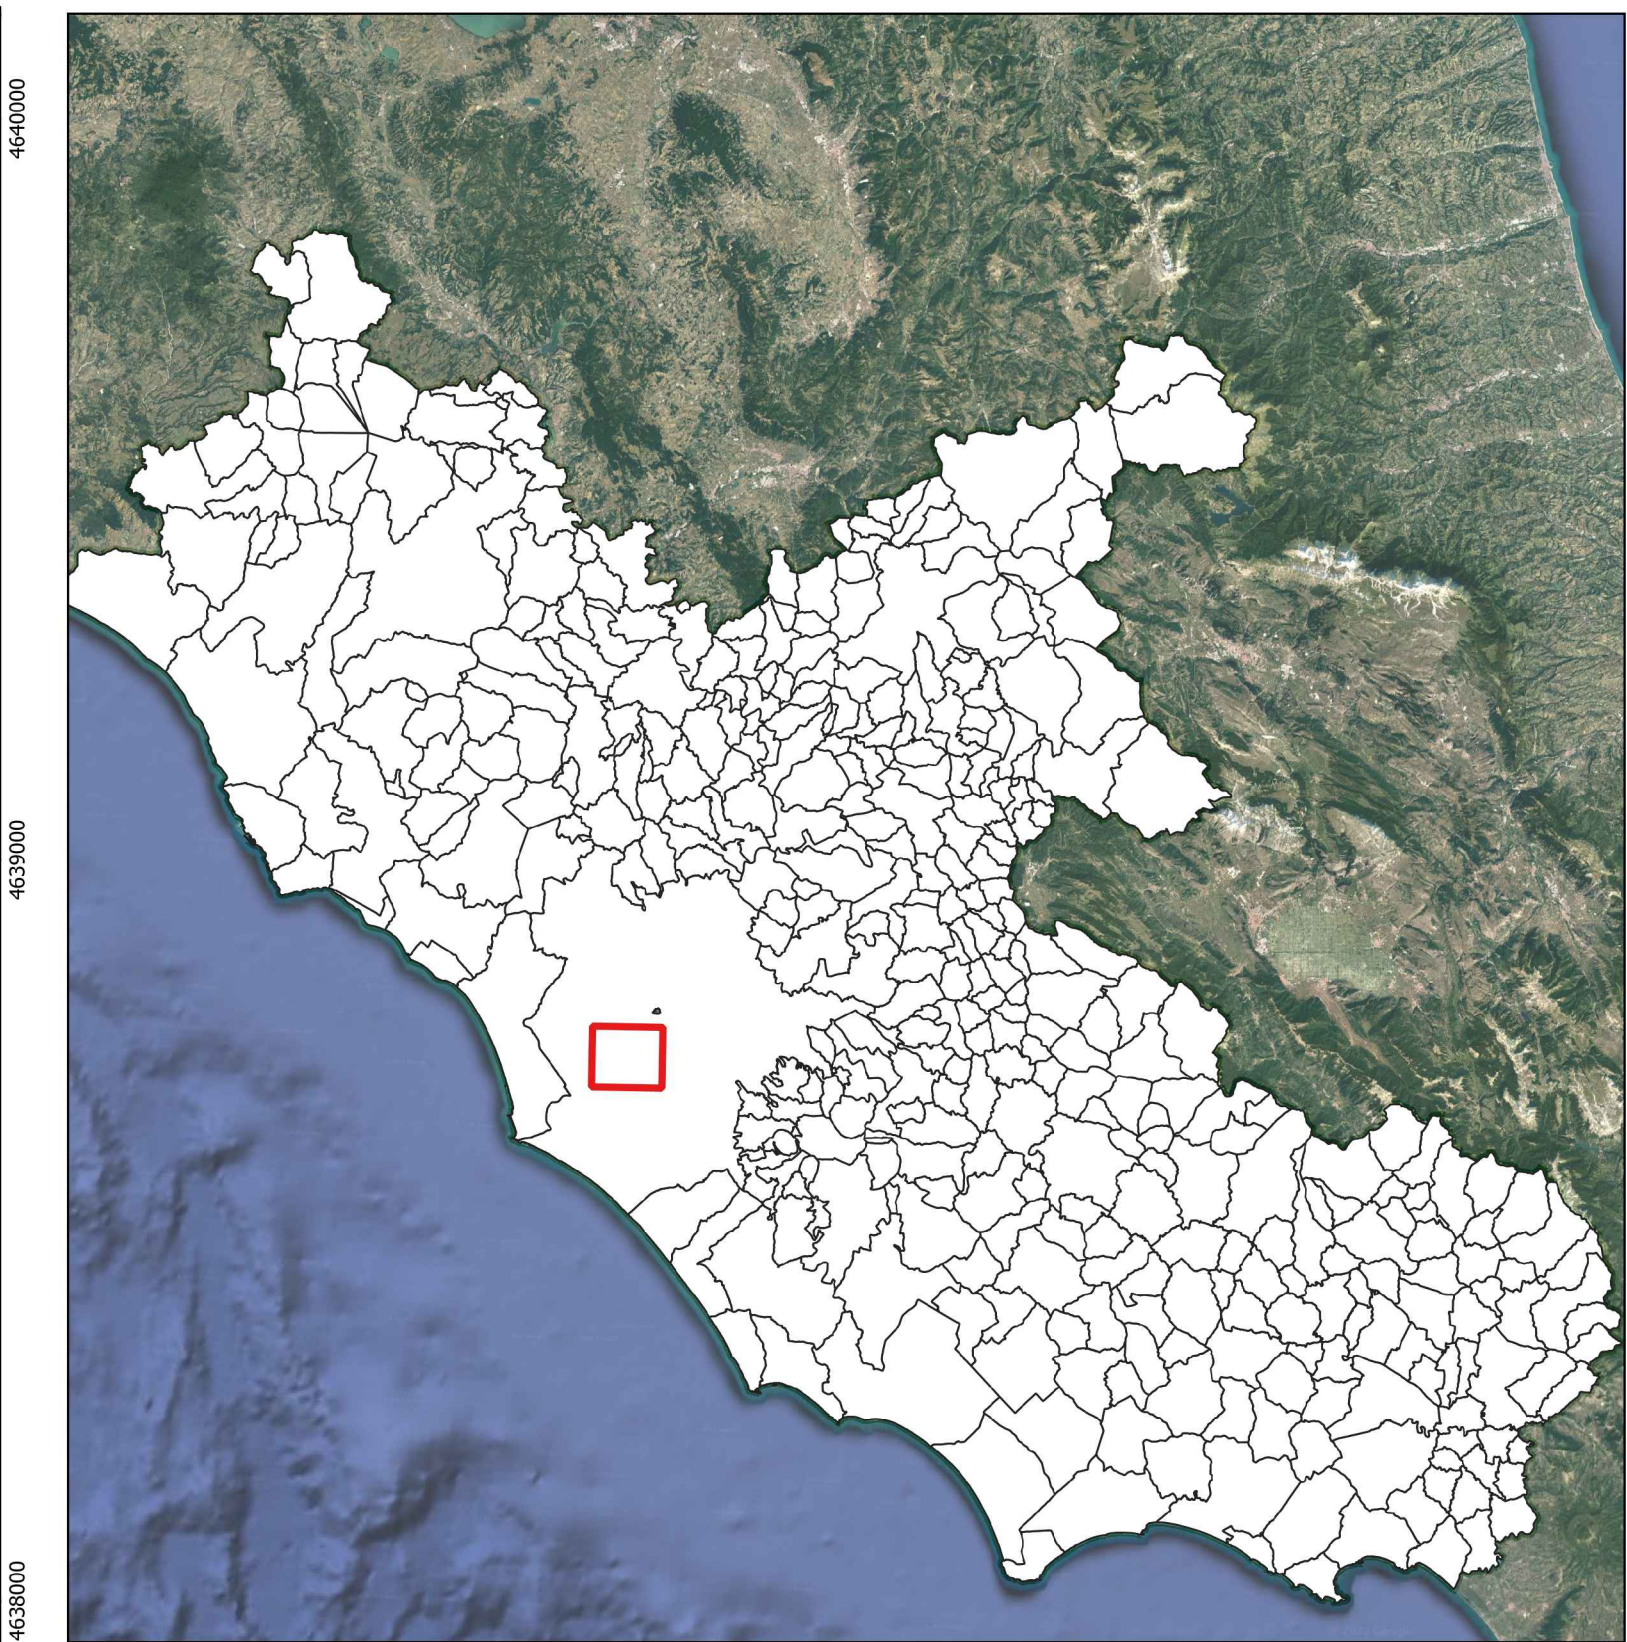


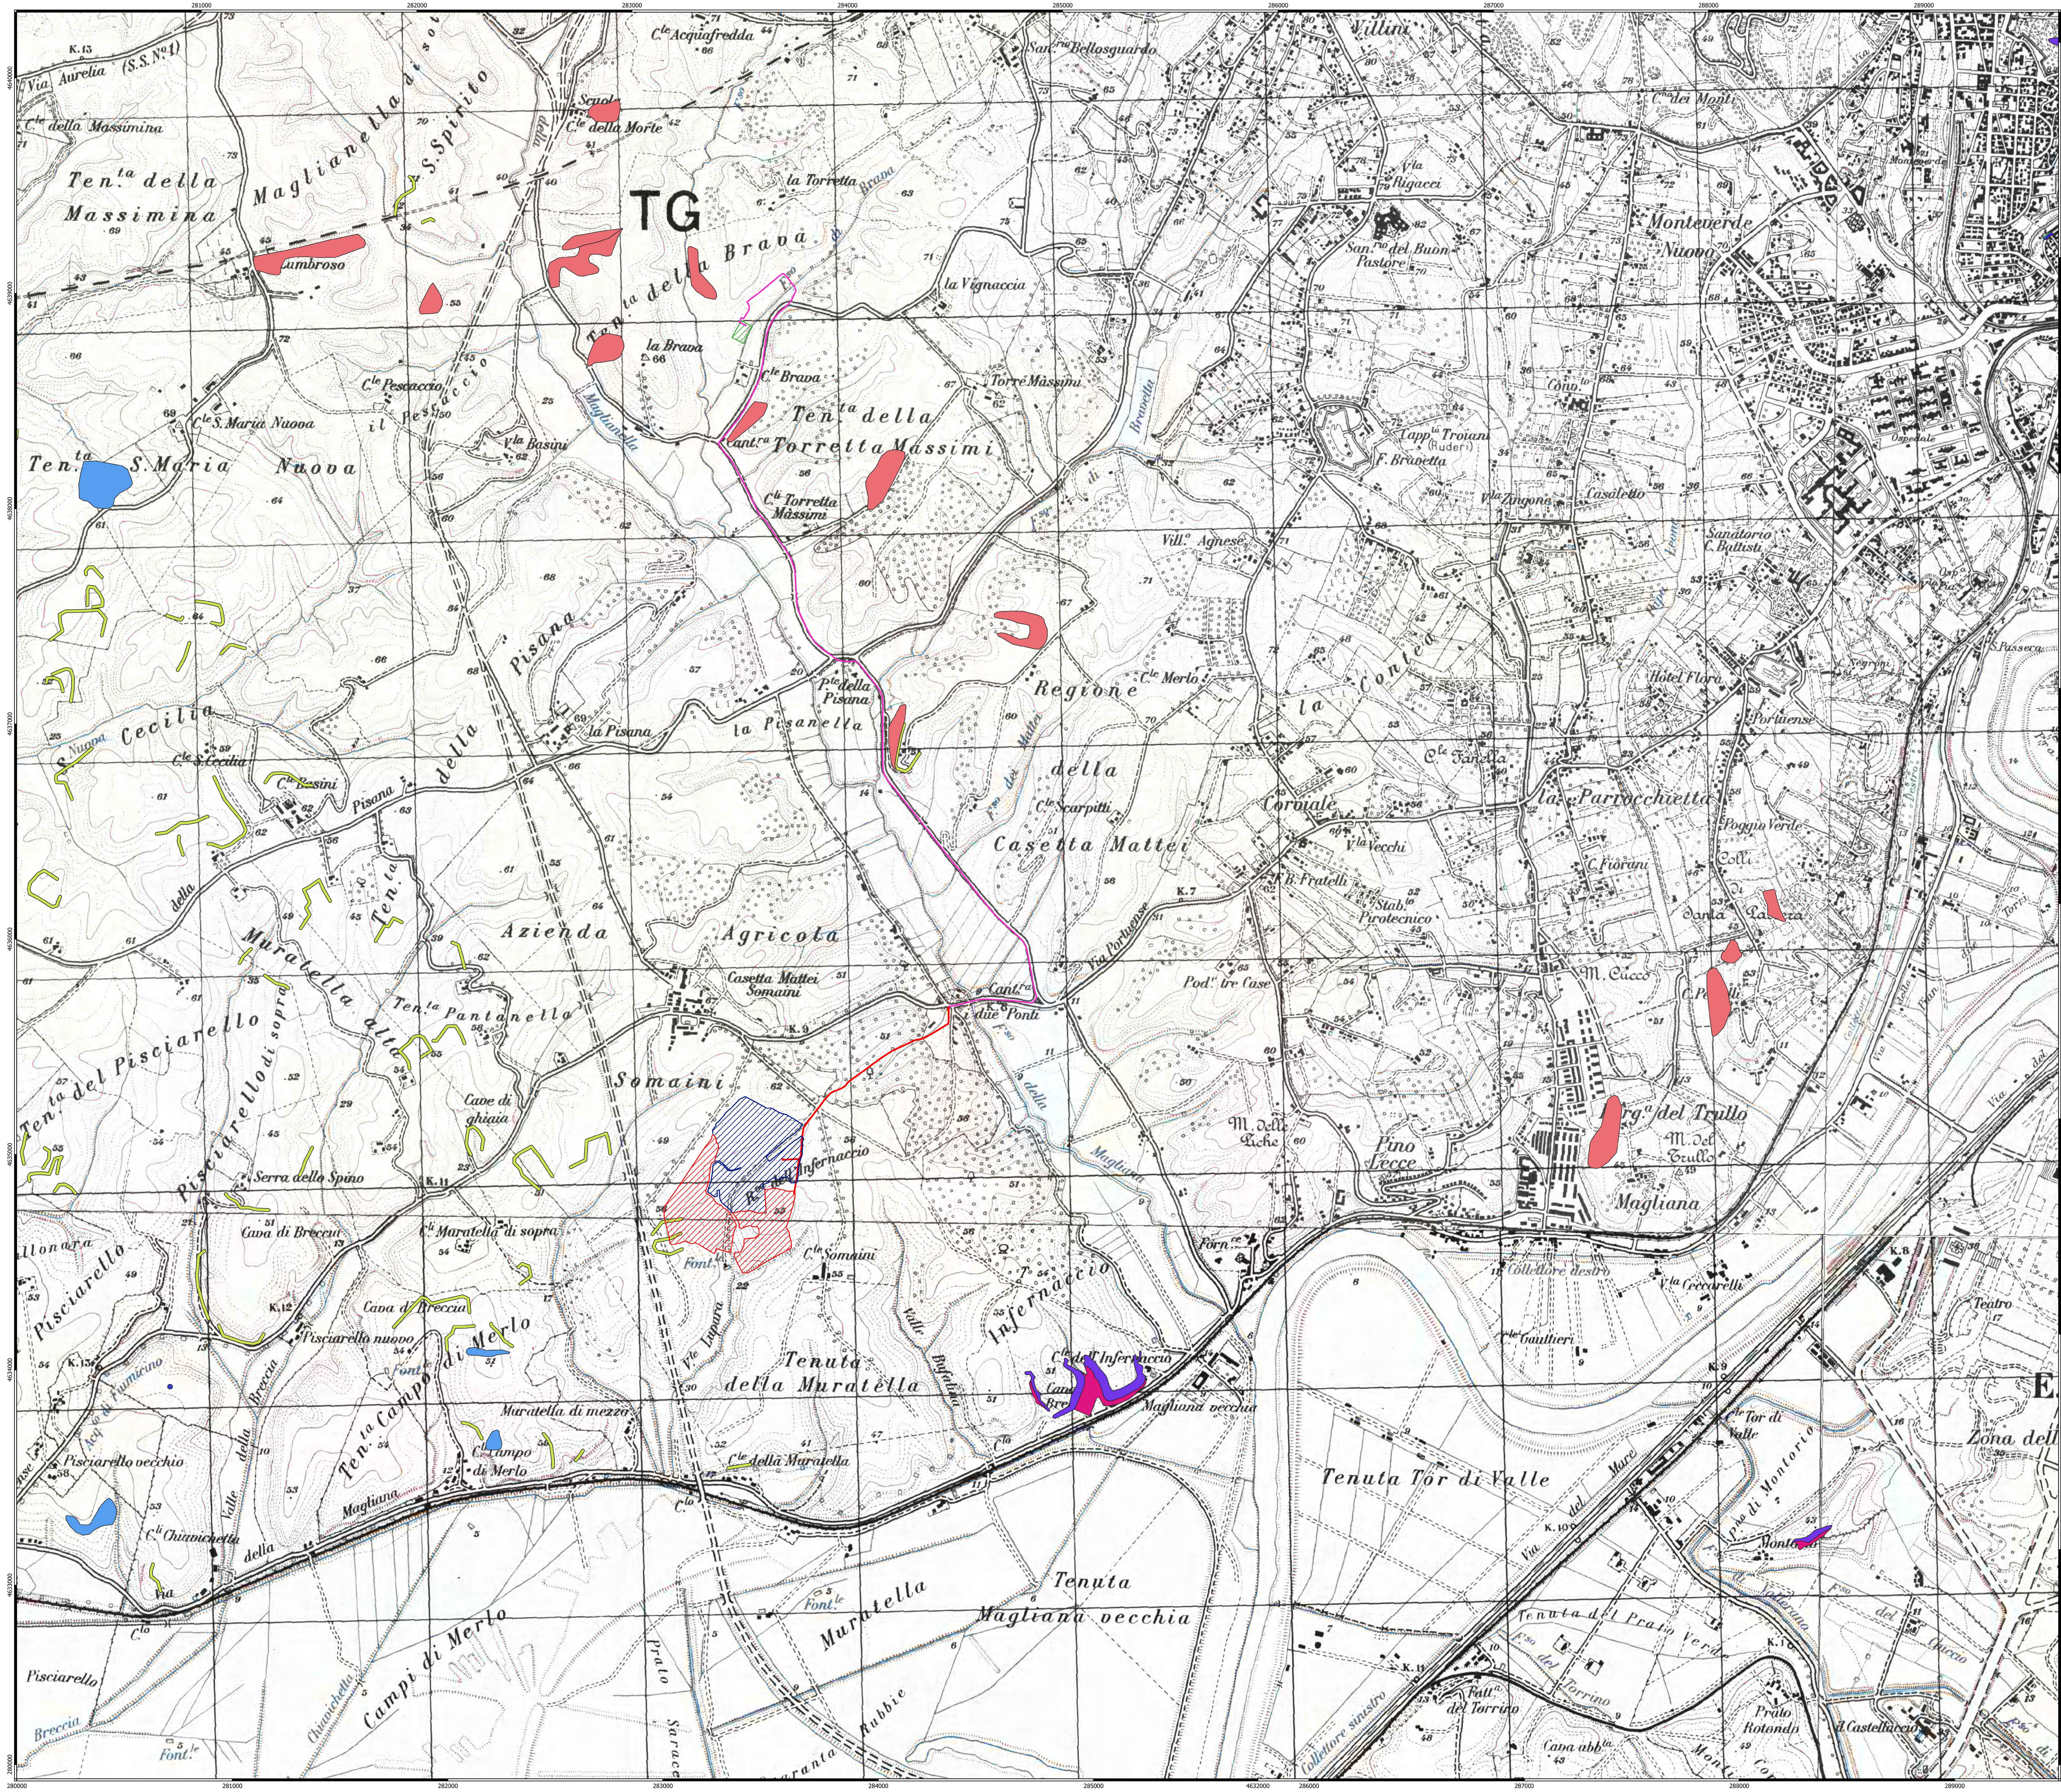

- Legenda**
- Area Ramo Impianto ALFA
 - Area Ramo Impianto BETA
 - Cavidotto interconnessione 20 kV
 - Cavidotto 20kV
 - Cabina primaria Vignaccia esistente 150/20 kV
 - Cabina di consegna Ramo Impianto ALFA
 - Cabina di consegna Ramo Impianto BETA
- Limiti Amministrativi**
- Limiti Comunali
 - Limiti Provinciali
- CARTA DISSESTI PAI**
- Rischio Frana Vigente (220615)
 - R2
 - Inventario Frana Vigente (220615)
 - area interessata da deformazioni superficiali
 - Corona di frana

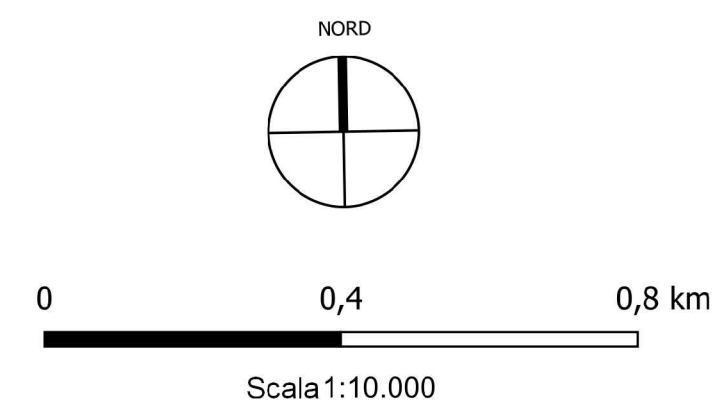

PROGETTO		LAVORO		CARTA DISSESTI PAI		VIG. PAI (2015)		APP. PAI (2015)		VIG. PAI (2015)	
N. ELABORATO		DATA EMISSIONE		SEZIONE		ESISTENTE		CONTROLLATO		APPROVATO	
OGGETTO: Progetto dell'impianto fotovoltaico su cava della potenza di 10.916,92 kWp + 11.148,06 kWp in via Portuense n. 881 nel Comune di Roma.											
TITOLO: D. STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE Carta Dissesti PAI											
COMMITTENTE: CAVA ALFA S.r.l. Via della Stazione di S. Pietro, 65 00165 Roma (RM)											
PROGETTO: PRO. ETO engineering s.r.l. società d'ingegneria Ph.D. Ing. LEONARDO FILOTICO											
SCALATURA: SCALA: A0 ELAB. PL.11											
NOTE: Tutti i diritti di autore sono riservati ai termini di legge. E' vietata la riproduzione senza autorizzazione.											