


- LEGENDA**
- Confini provinciali
  - Confini comunali
  - Cavidotto Interrato 36 kV
  - Cabina Utente per la consegna
  - Futura SE Terna

Fonte IGM: [http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms\\_ogc/WMS\\_v1.3/raster/IGM\\_25000.map](http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/IGM_25000.map)

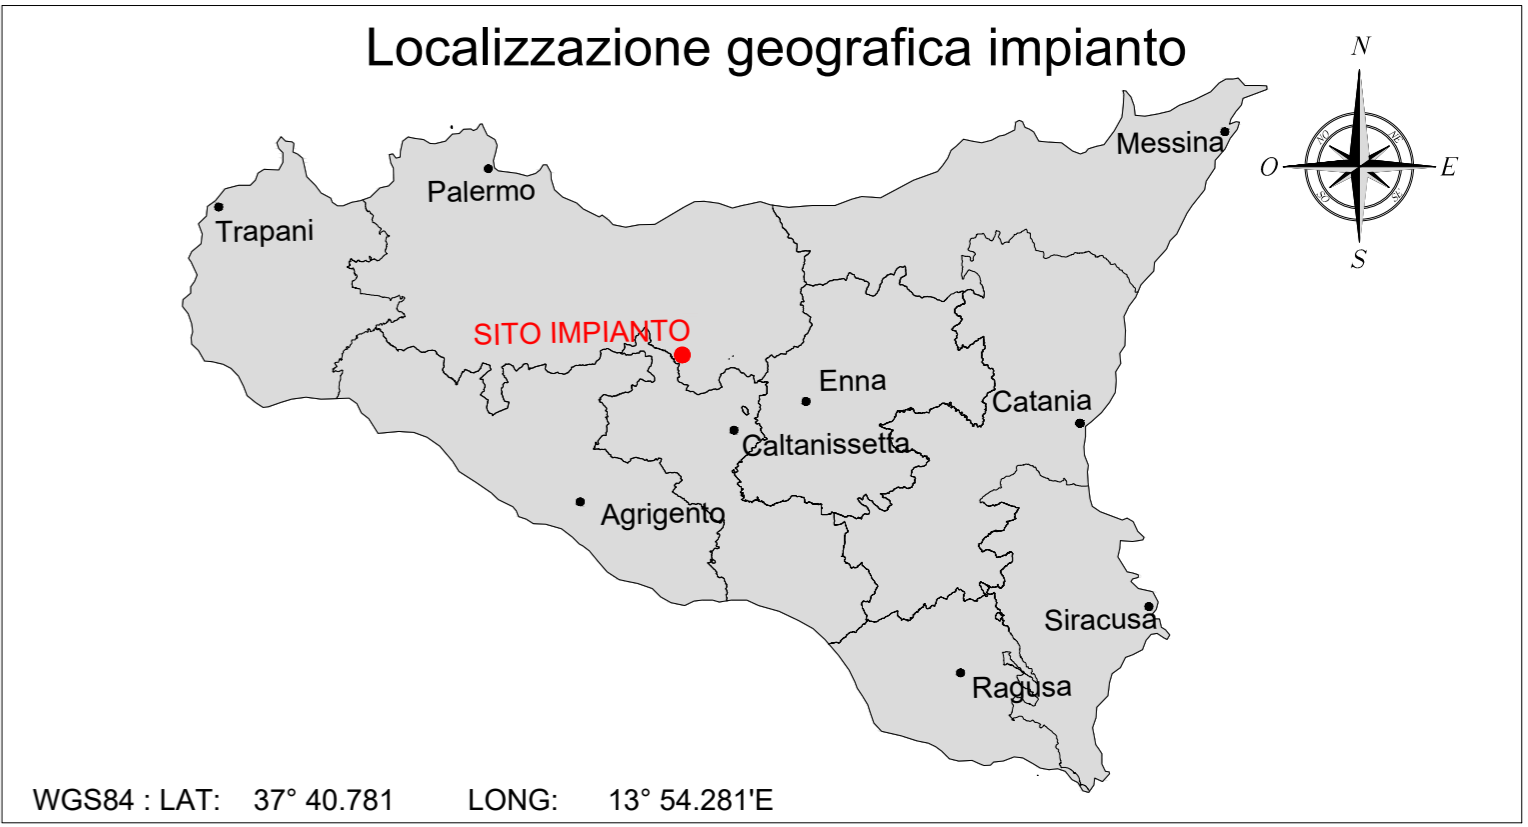

**REGIONE SICILIA**  
Città Metropolitana di Palermo

**COMUNE DI CASTELLANA SICULA**

01	EMISSIONE PER ENTI ESTERNI	25/11/22	ROTONI M.	FURNO C.	BERTOLOTTO E.
00	EMISSIONE PER COMMENTI	28/10/22	ROTONI M.	FURNO C.	BERTOLOTTO E.
REV:	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROL.	APPROV.

Committente:

**GREENERGY RINNOVABILI 5 S.R.L.**

Sede legale in Via Borgonuovo 9, CAP 20121 Milano (MI)  
Partita I.V.A. 11892540961 – PEC: grr5sr@legalmail.it

Società di Progettazione:

**Antex group**

Via Jonica, 16 – Loc. Belvedere – 96100 Siracusa (SR) Tel. 0931.1663409  
web: [www.antexgroup.it](http://www.antexgroup.it) e-mail: [info@antexgroup.it](mailto:info@antexgroup.it)

Progetto:

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO GR CASTELLANA**

Tavola:

**CABINA UTENTE PER LA CONSEGNA: INQUADRAMENTO SU IGM**  
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Scala: 1:25.000 Nome DIS./FILE: C22037S05-PD-0C-25-01 Allegato: 1/1 F.to: A2 Livello: **DEFINITIVO**

Progettista/Resp. Tecnico:  
Dott. Ing. Antonino Signorello  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania n° 6105 sez. A

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP s.r.l.  
E' vietata la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il preventivo permesso scritto della suddetta.  
La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.