

COMMITTENTE



GRV WIND SARDEGNA 6 S.R.L.
 Via Durini, 9 Tel. +39.02.50043159
 20122 Milano PEC: grwindsardegna6@legalmail.it



PROGETTISTI

Progettisti:
 Ing. Mariano Marseglia
 Ing. Giuseppe Federico Zingarelli

M&M ENGINEERING S.R.L.
 Sede Operativa:
 Via I Maggio, 4 Tel./Fax. +39.0885.791912
 Orta Nova (FG) Email: ing.marianomarseglia@gmail.com

Collaborazioni:
 Ing. Giovanna Scuderi
 Ing. Dionisio Staffieri



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PROVINCIA SUD SARDEGNA



COMUNE SELEGAS



COMUNE GESICO



COMUNE MANDAS

PROGETTO

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO DENOMINATO "PLANU SERRANTIS" COMPOSTO DA 9 EROGENERATORI DA 6,6 MW, PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 59,4 MW SITO NEI COMUNI DI SELEGAS, GESICO E MANDAS (SU), CON OPERE DI CONNESSIONE NEI COMUNI DI GUASILA, VILLANOVAFRANCA, VILLAMAR, FURTEI, SANLURI (SU)

ELABORATO

Titolo:

CATALOGO MOSI

Tav./Doc.:

Tav:
ARC-02

Codice elaborato:


EOL-ARC-02

Scala/Formato:

A3

0	Gennaio/2023	Prima emissione	M.G. Liseno	M&M	GRVALUE
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

Sito 0000_40 - SU40 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_40)

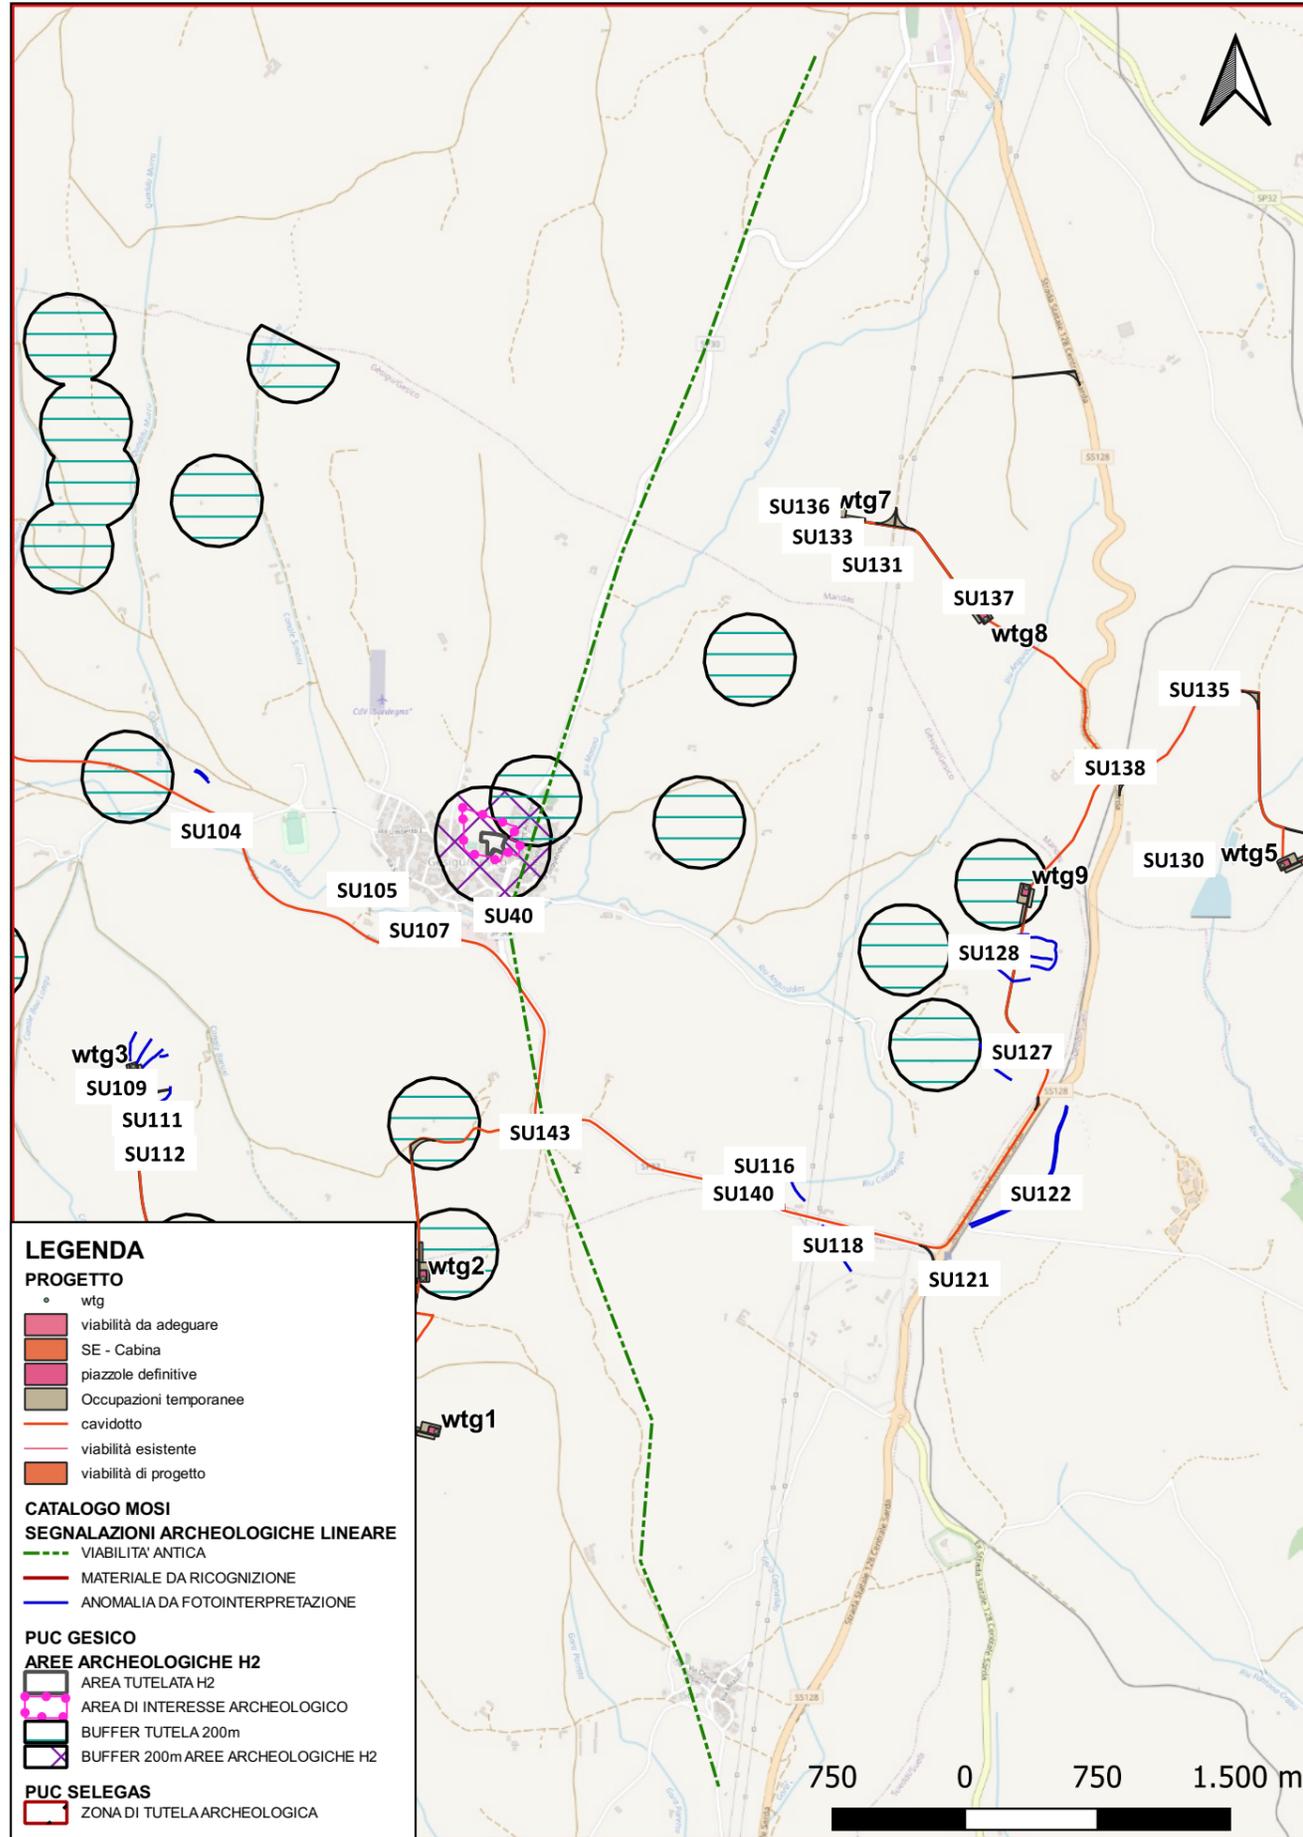

Localizzazione: Selegas (SU) -

Definizione e cronologia: infrastruttura viaria, {tracciato viario}. {Età Romana}.

Modalità di individuazione: {cartografia storica, dati bibliografici, dati di archivio}


Distanza dall'opera in progetto: circa metri 0-10

Potenziale: potenziale medio

Rischio relativo: rischio medio

L'itinerario Antonino ci mostra sette percorsi differenti ma che possono essere schematicamente ridotti a quattro, ordinati da est a ovest, con le stazioni citate sempre da nord a sud. Da notare che esse sono particolarmente diradate e distanti tra loro nelle regioni interne della Barbaria, ma hanno percorsi più brevi nell'area occidentale dell'Isola. Questo forse era a testimonianza di una maggiore ricchezza e di una maggiore disponibilità di risorse che potevano essere destinate all'ammasso nelle singole mansiones. Infatti lungo il tracciato occidentale ci sono più mansiones rispetto a quello orientale, probabilmente indice di una maggiore ricchezza e traffico commerciale. Le strade principali secondo Itinerarium Provinciarum Antonini Augusti correvano, come affermato in precedenza, da nord a sud, con Portus Tibulas (Coghinas?) o Tibulas (Castelsardo) come punto di partenza e Caralis (Cagliari) come punto d'arrivo. Lungo le strade romane erano disseminate varie stazioni (praetoria). Qui i viaggiatori e i corrieri del cursus publicum cambiavano cavallo oppure riposavano per la notte. Un praetorium del genere è stato scoperto presso Marrubiu, in località Is Bangius (i bagni). Si suppone che un altro praetorium fosse Domu 'e Cubas a San Salvatore sulla penisola di Sinis. La rete stradale romana è stata talmente efficace e strategicamente ben progettata che alcune strade sono utilizzate ancora oggi; ne è un esempio la statale n°125 denominata Orientale Sarda, che ripercorre in parte la a Portus Tibulas Caralis. L'itinerario Antonino, in Sardegna, cita 40 differenti stazioni. Tuttavia il numero di queste è in realtà di 48, perché Caralis è menzionata quattro volte su strade diverse e Portus Tibulas, Tibulas, Ulbia, Othoca e Nura due volte. Si conoscono anche due diverse Sulci (Sant'Antioco sulla costa occidentale e Tortoli sulla costa orientale) così come due diverse Viniolae. Nell'area in esame la strada romana d'interesse è la "aliud iter ab Ulbia Caralis", tra Olbia e Cagliari, che passava per la Barbagia.

Nuoro 2005, "Carta della viabilità romana in Sardegna" p.340

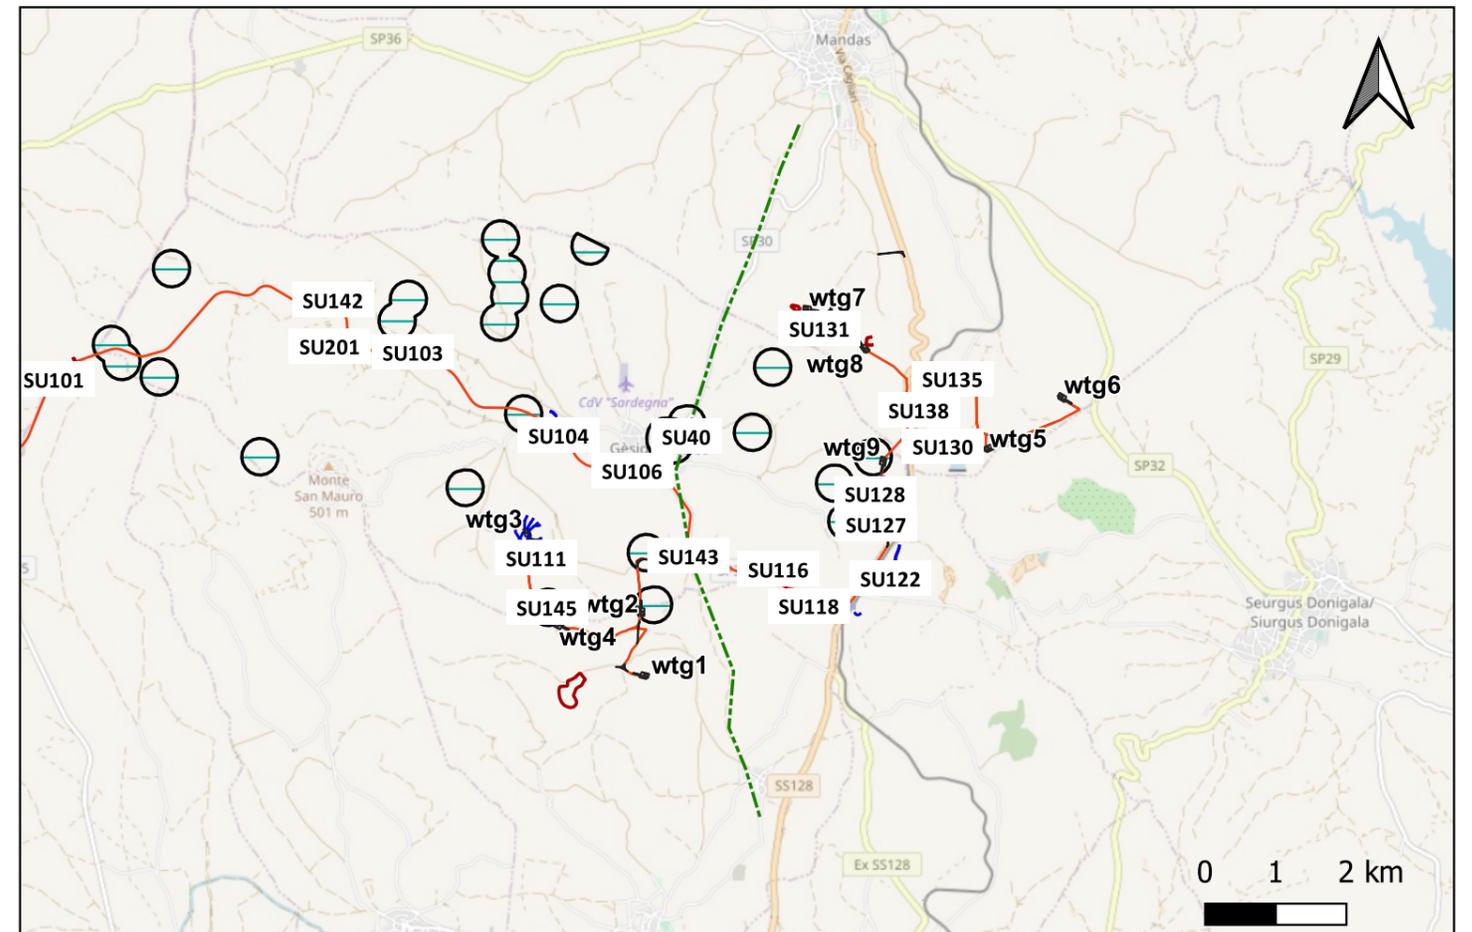

Sito 0000_96 - SU96 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_96)

Localizzazione: Sanluri (SU) - Su Tremi Nanno

Definizione e cronologia: anomalia rilevata sul terreno, {}. {non determinabile}.


Modalità di individuazione: {fotointerpretazione/foto restituzione}

Distanza dall'opera in progetto: circa metri 0-10

Potenziale: potenziale medio

Rischio relativo: rischio medio

Serie di anomalie lineari con orientamento e andamenti differente, canalizzazioni

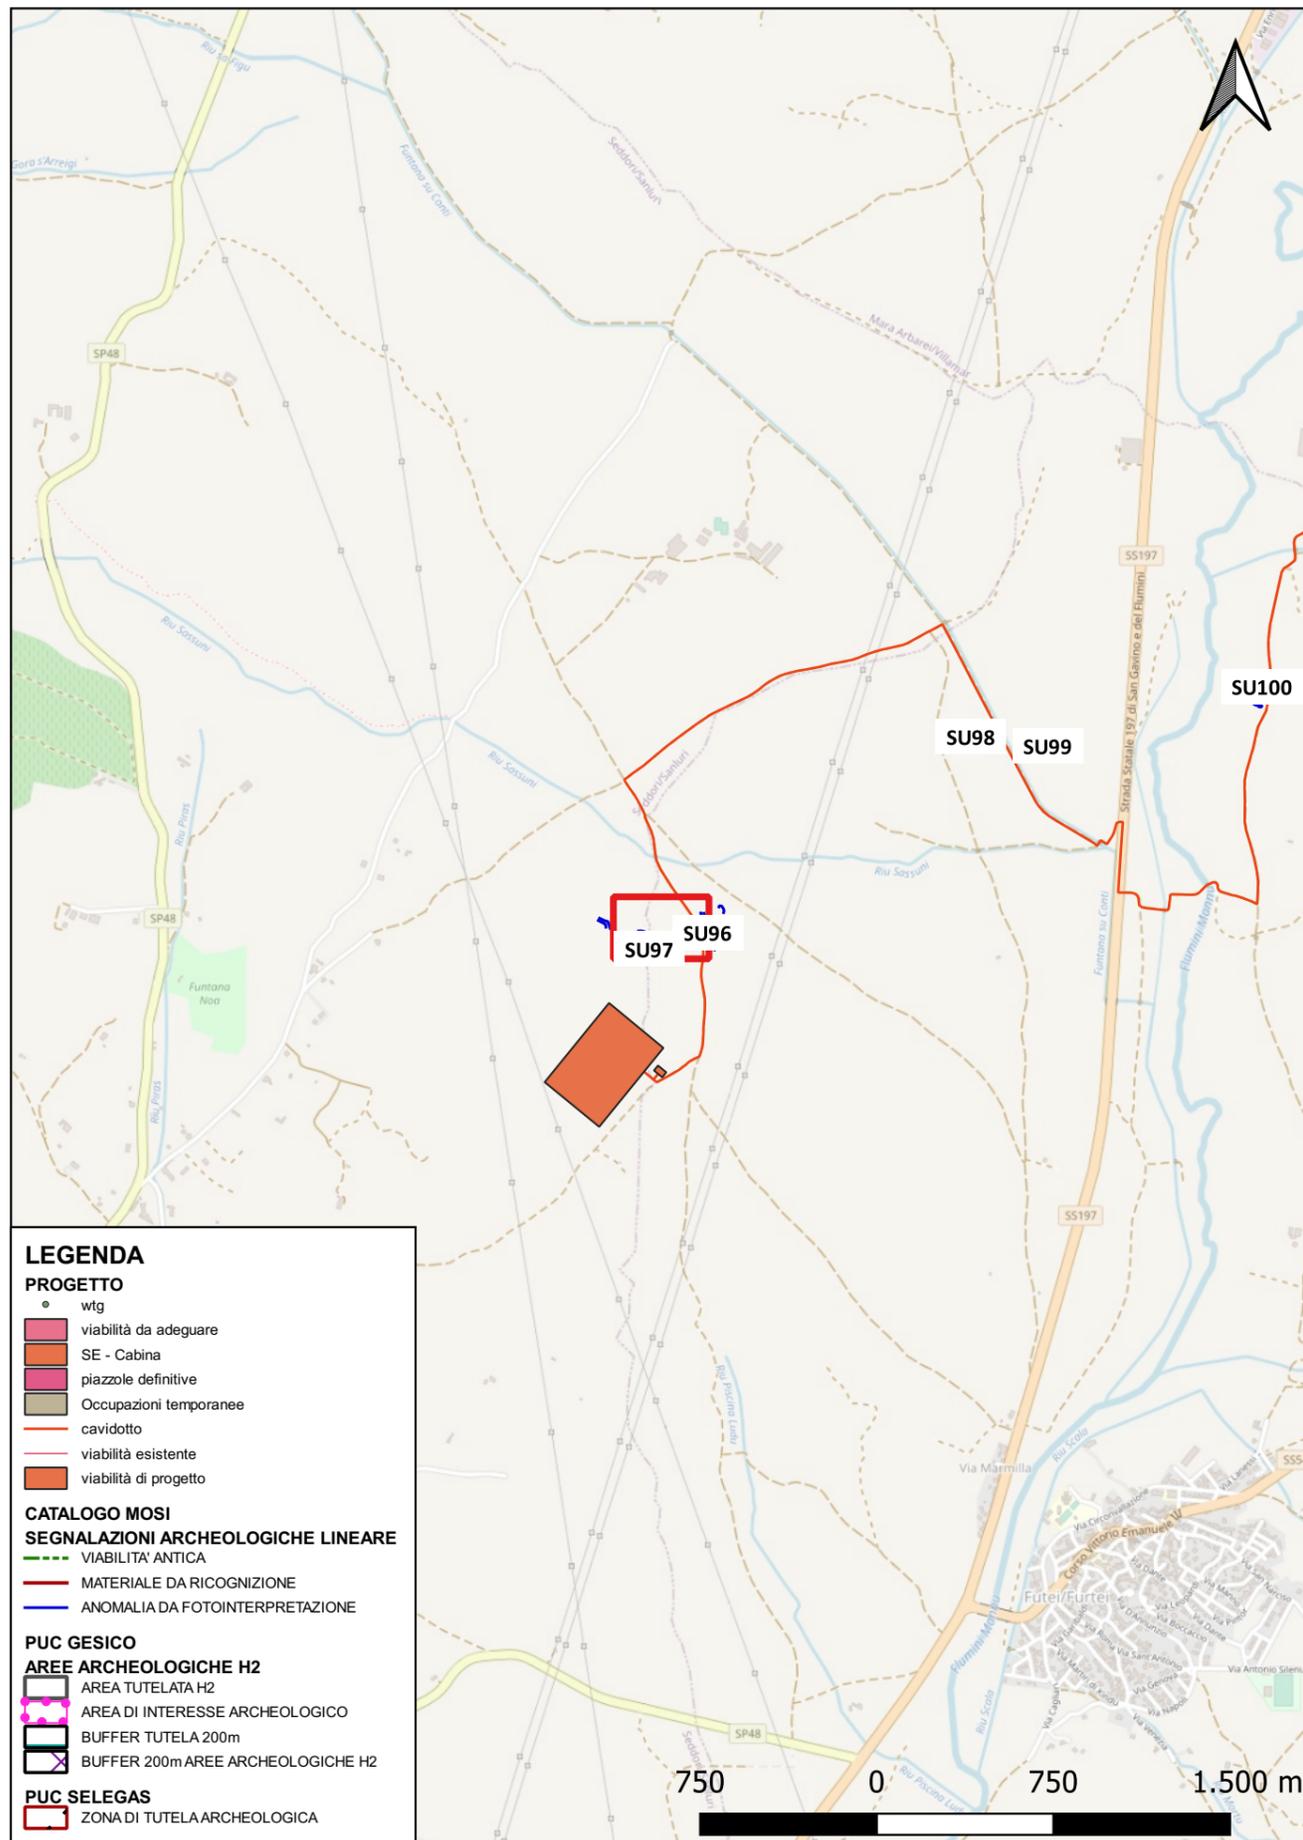

LEGENDA

PROGETTO

- wtg
- viabilità da adeguare
- SE - Cabina
- piazze definitive
- Occupazioni temporanee
- cavidotto
- viabilità esistente
- viabilità di progetto

CATALOGO MOSI

SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE LINEARE

- VIABILITA' ANTICA
- MATERIALE DA RICOGNIZIONE
- ANOMALIA DA FOTOINTERPRETAZIONE

PUC GESICO


AREE ARCHEOLOGICHE H2

- AREA TUTELATA H2
- AREA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
- BUFFER TUTELA 200m
- BUFFER 200m AREE ARCHEOLOGICHE H2


PUC SELEGAS

- ZONA DI TUTELA ARCHEOLOGICA

Letture aereo e ortofotografica (16/01/2022)

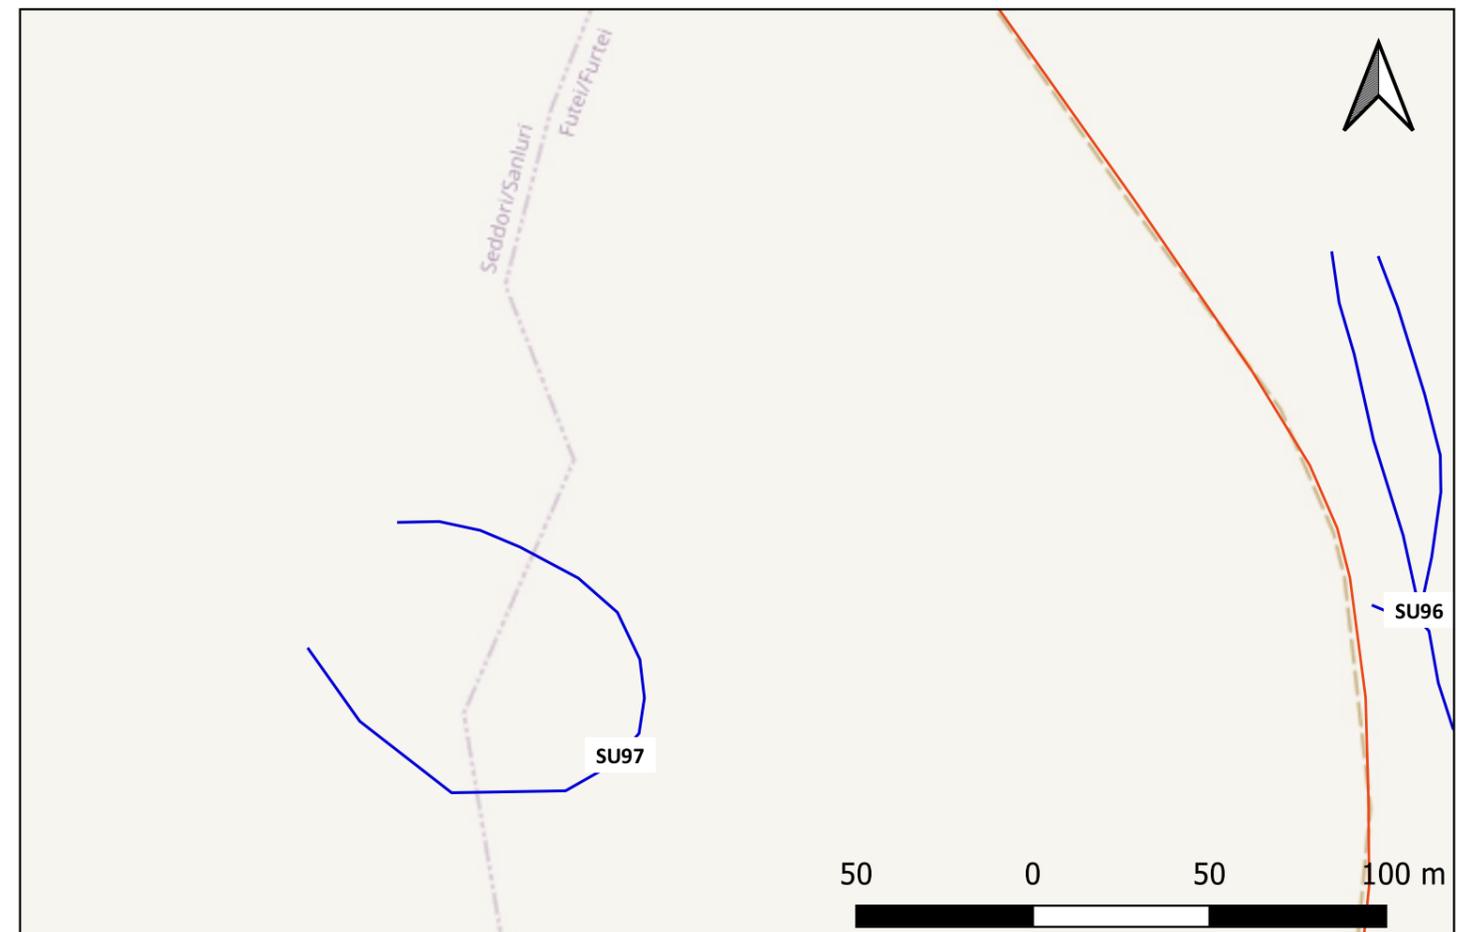

Sito 0000_97 - SU97 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_97)

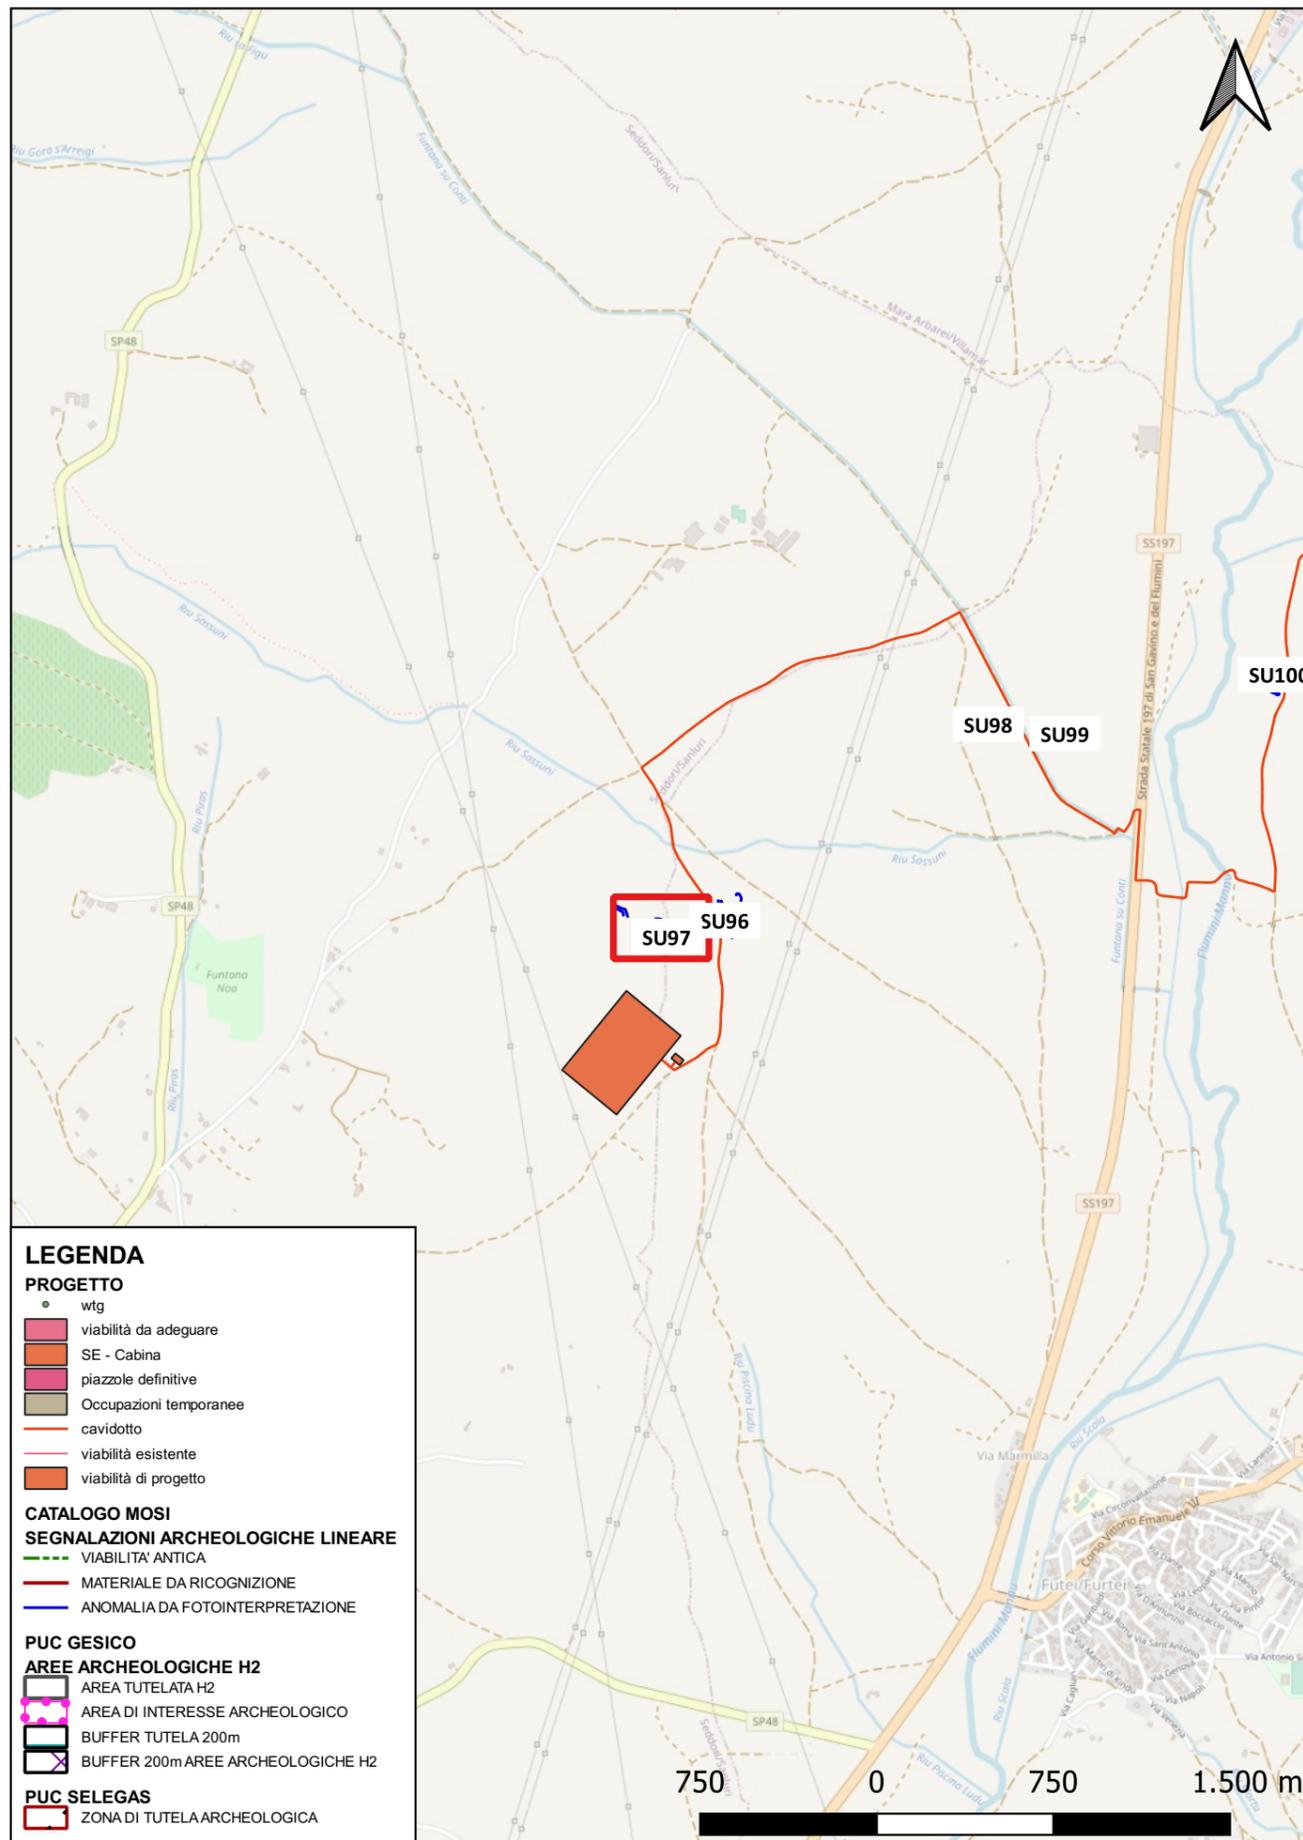

LEGENDA

PROGETTO

- wtg
- viabilità da adeguare
- SE - Cabina
- piazze definitive
- Occupazioni temporanee
- cavidotto
- viabilità esistente
- viabilità di progetto

CATALOGO MOSI

SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE LINEARE

- VIABILITA' ANTICA
- MATERIALE DA RICOGNIZIONE
- ANOMALIA DA FOTINTERPRETAZIONE

PUC GESICO

AREE ARCHEOLOGICHE H2

- AREA TUTELATA H2
- AREA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
- BUFFER TUTELA 200m
- BUFFER 200m AREE ARCHEOLOGICHE H2

PUC SELEGAS

- ZONA DI TUTELA ARCHEOLOGICA

Localizzazione: Sanluri (SU) - Su Tremi Nanno

Definizione e cronologia: anomalia rilevata sul terreno, {}. {non determinabile}.

Modalità di individuazione: {fotointerpretazione/foto restituzione}


Distanza dall'opera in progetto: circa metri 200-500

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio medio

Anomalie lineari con andamento semicircolare, recinto

Letture aereo e ortofotografica (16/01/2022)

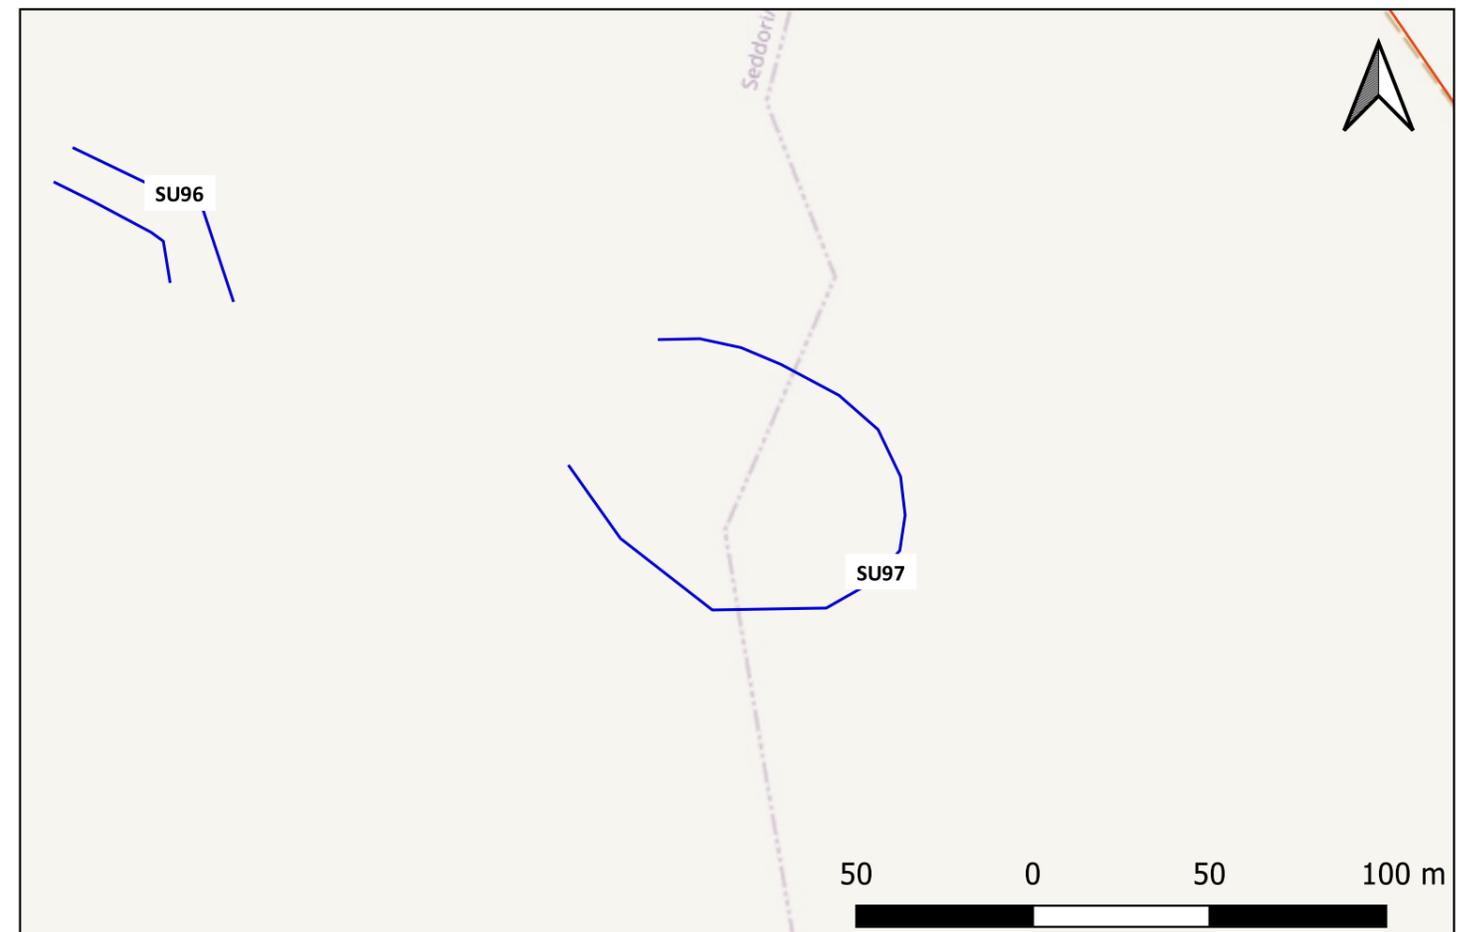

Sito 0000_98 - SU98 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_98)

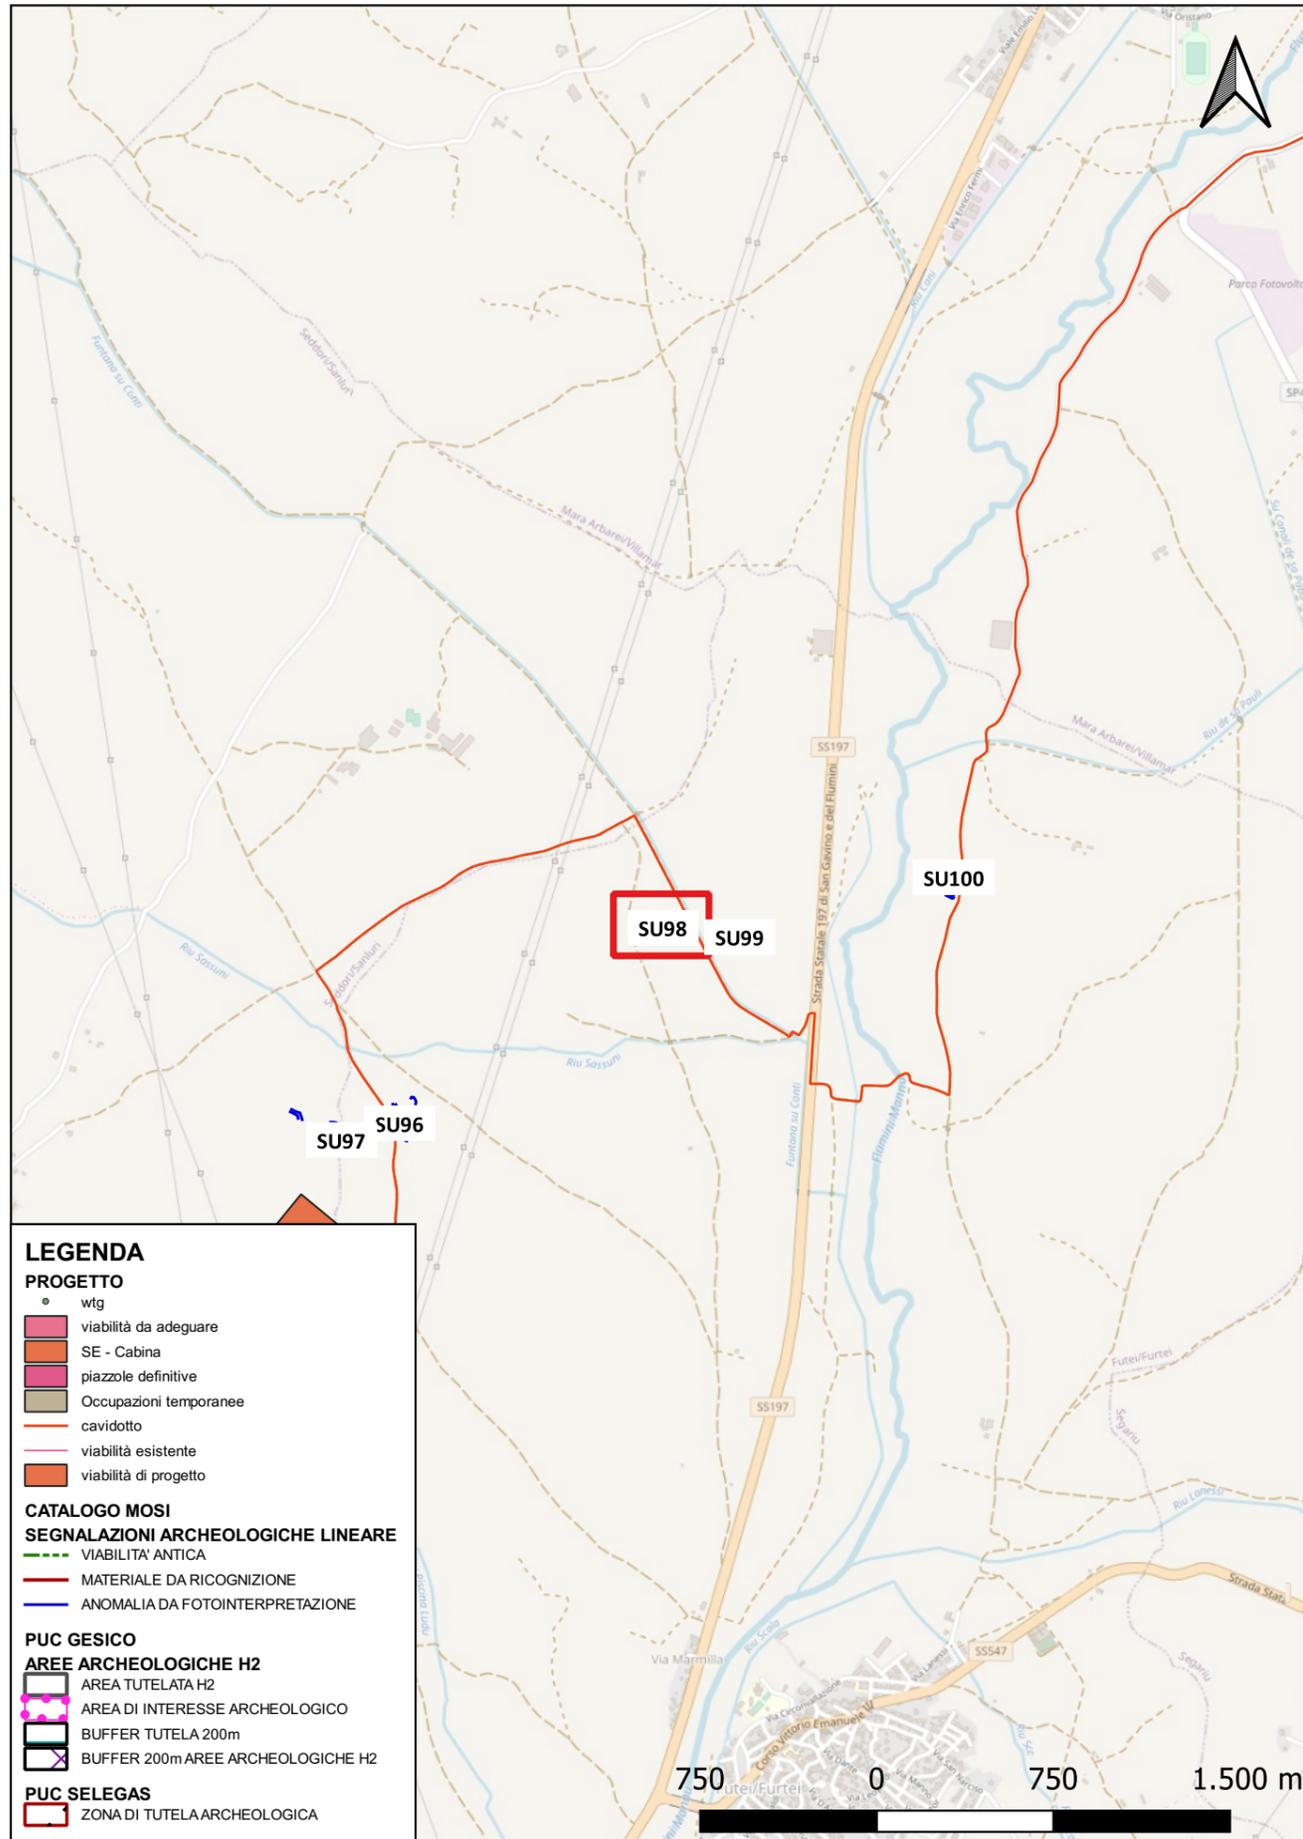

Localizzazione: Furtei (SU) - Palaga Rosa

Definizione e cronologia: anomalia rilevata sul terreno, {}. {non determinabile}.

Modalità di individuazione: {fotointerpretazione/foto restituzione}


Distanza dall'opera in progetto: circa metri 50-100

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio medio

Anomalia rettangolare visibile su diverse coperture con evidenza differente; recinto, struttura

Letture aereo e ortofotografica (16/01/2022)

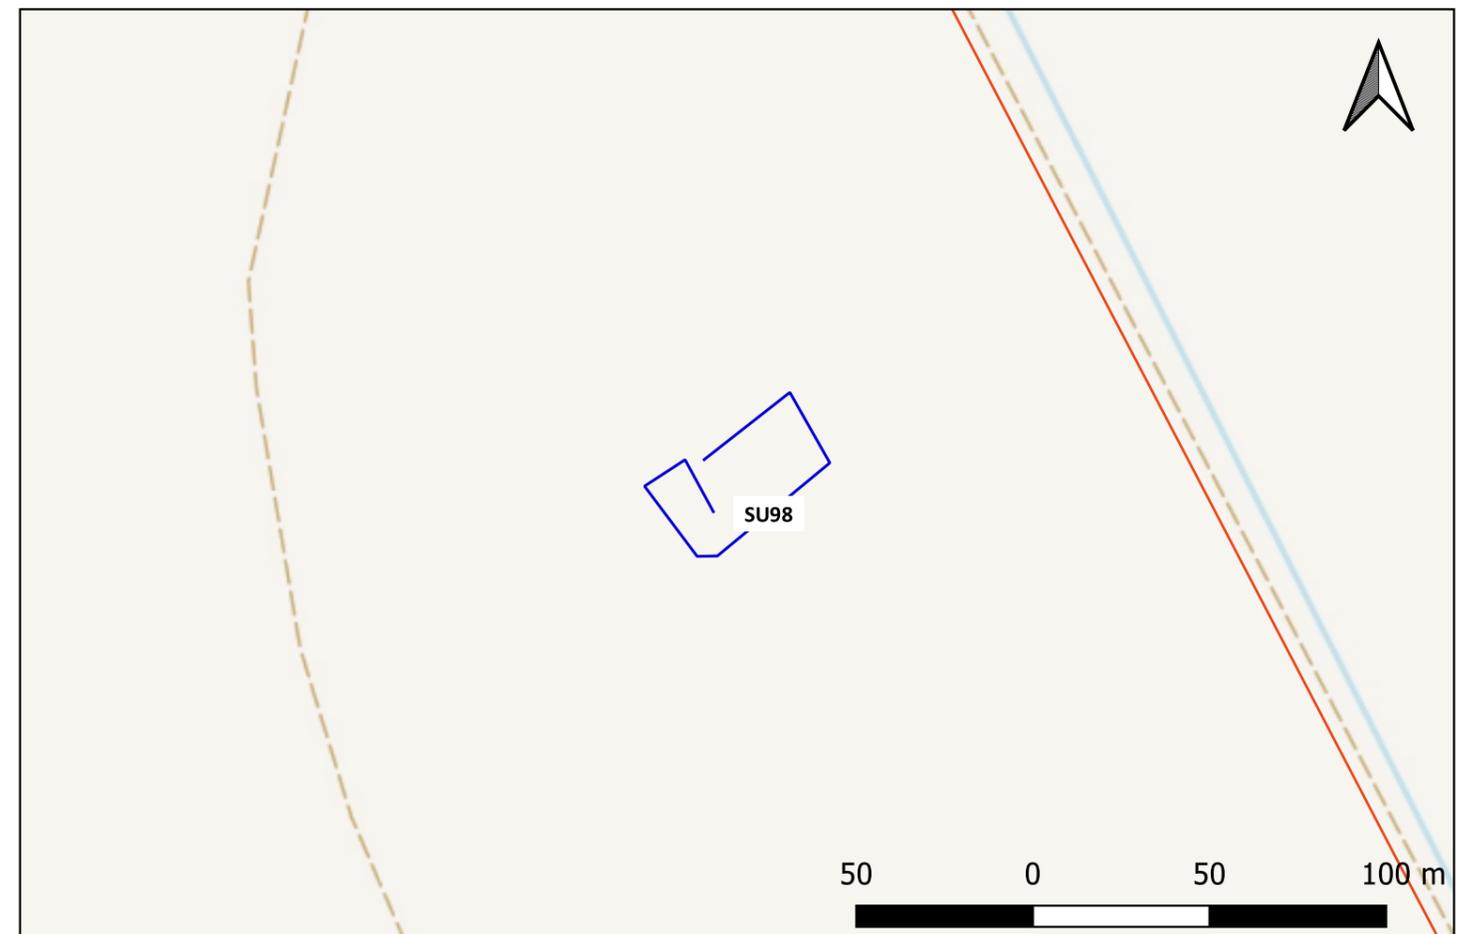

Sito 0000_99 - SU99 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_99)

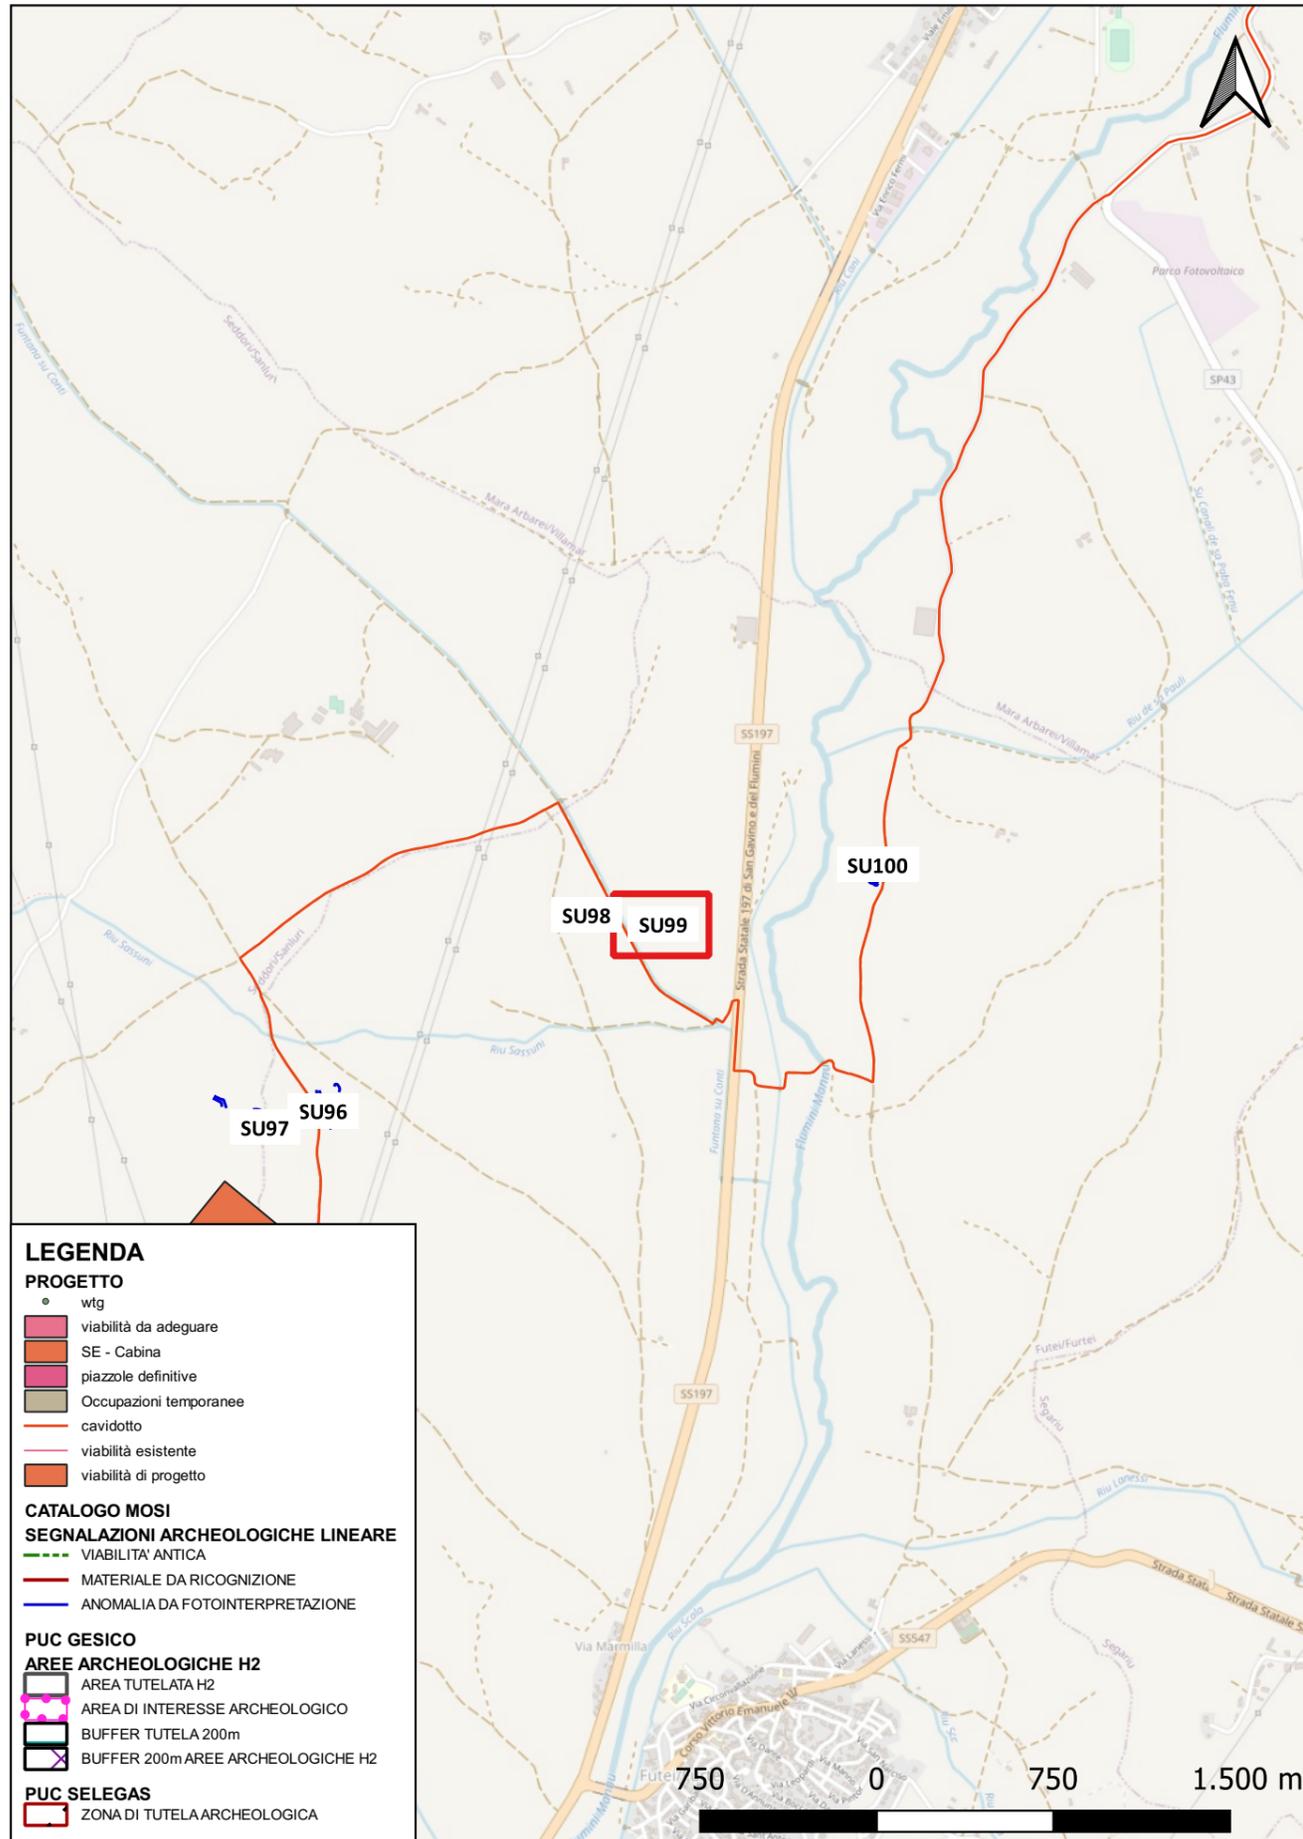

Localizzazione: Furtei (SU) - Palaga Rosa

Definizione e cronologia: anomalia rilevata sul terreno, {}. {non determinabile}.

Modalità di individuazione: {fotointerpretazione/foto restituzione}


Distanza dall'opera in progetto: circa metri 100-200

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio basso

Anomalia quadrangolare visibile su diverse coperture con evidenza differente. Da copertura Google Earth 8/10/2004 è visibile un tratto di viabilità secondaria che collega l'evidenza alla strada principale. Vasca di raccolta acque poi tombata (?)

Letture aereo e ortofotografica (16/01/2022)

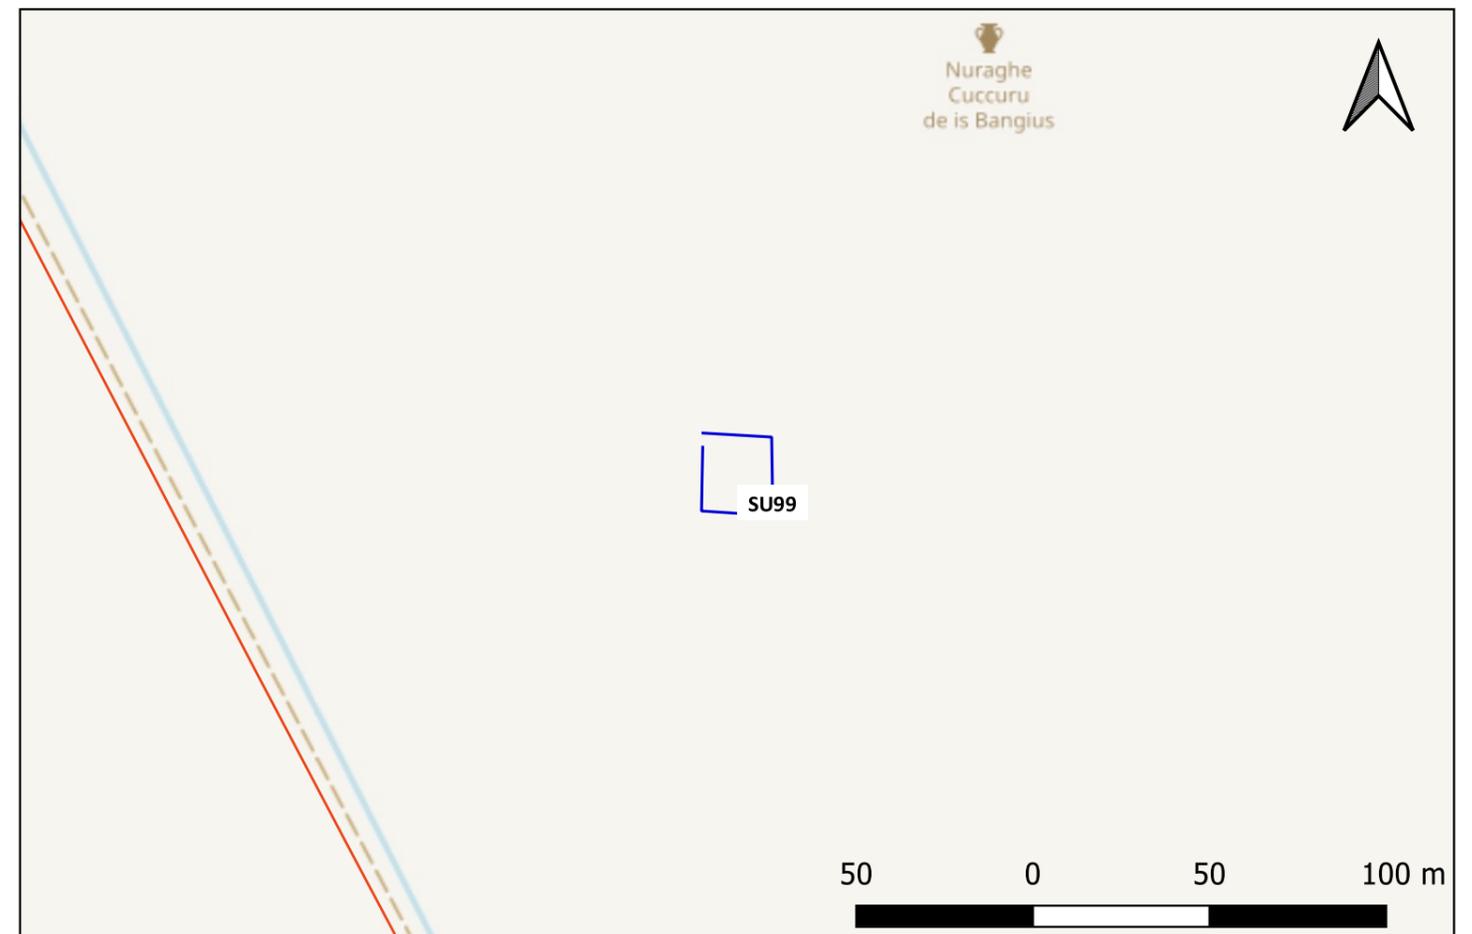

Sito 0000_100 - SU100 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_100)

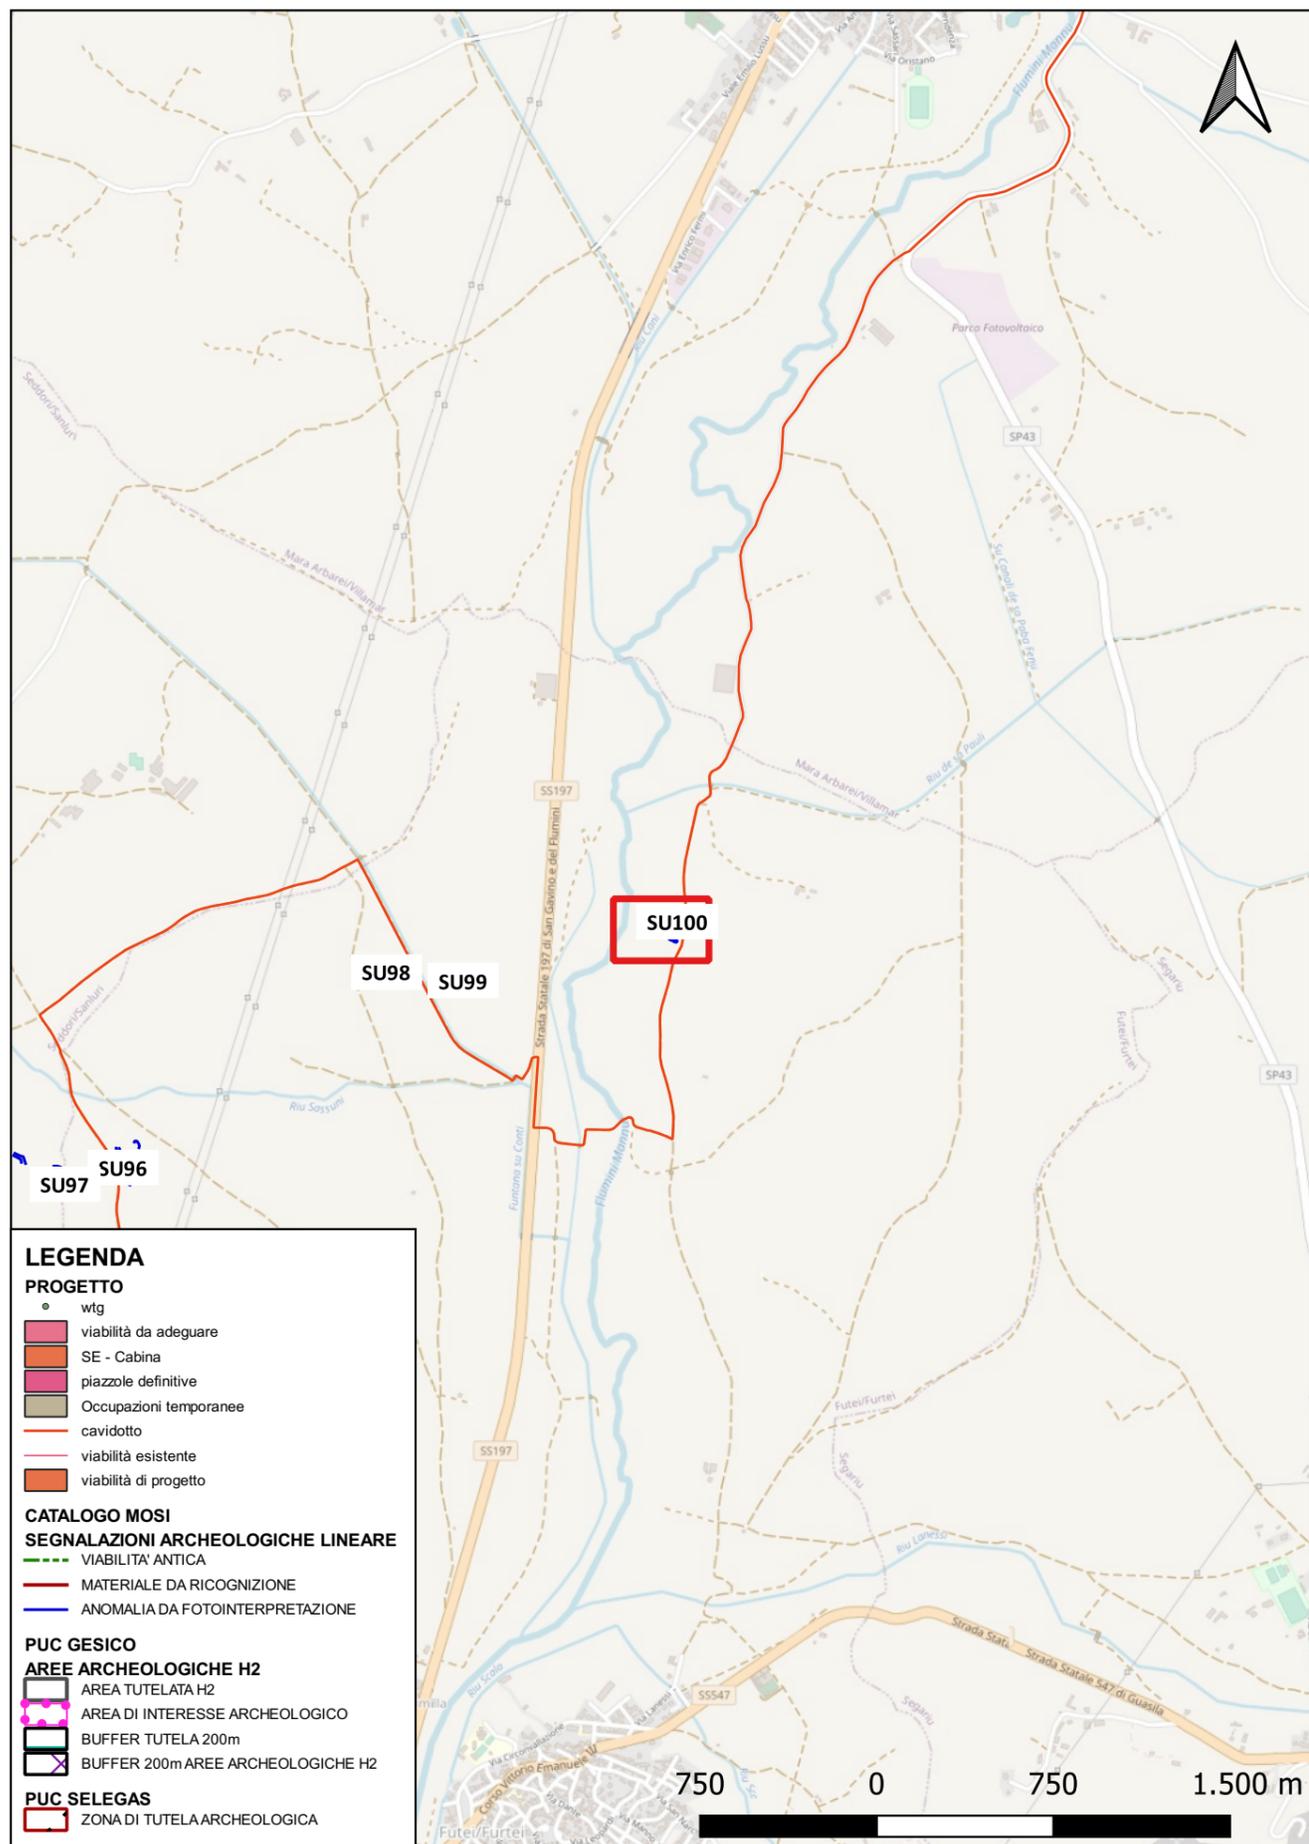

Localizzazione: Furtei (SU) - Cilixia

Definizione e cronologia: anomalia rilevata sul terreno, {}, {non determinabile}.

Modalità di individuazione: {fotointerpretazione/foto restituzione}


Distanza dall'opera in progetto: circa metri 20-50

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio medio

Fossati, dispersione materiale fittile (?)

Letture aereo e ortofotografica (16/01/2022)

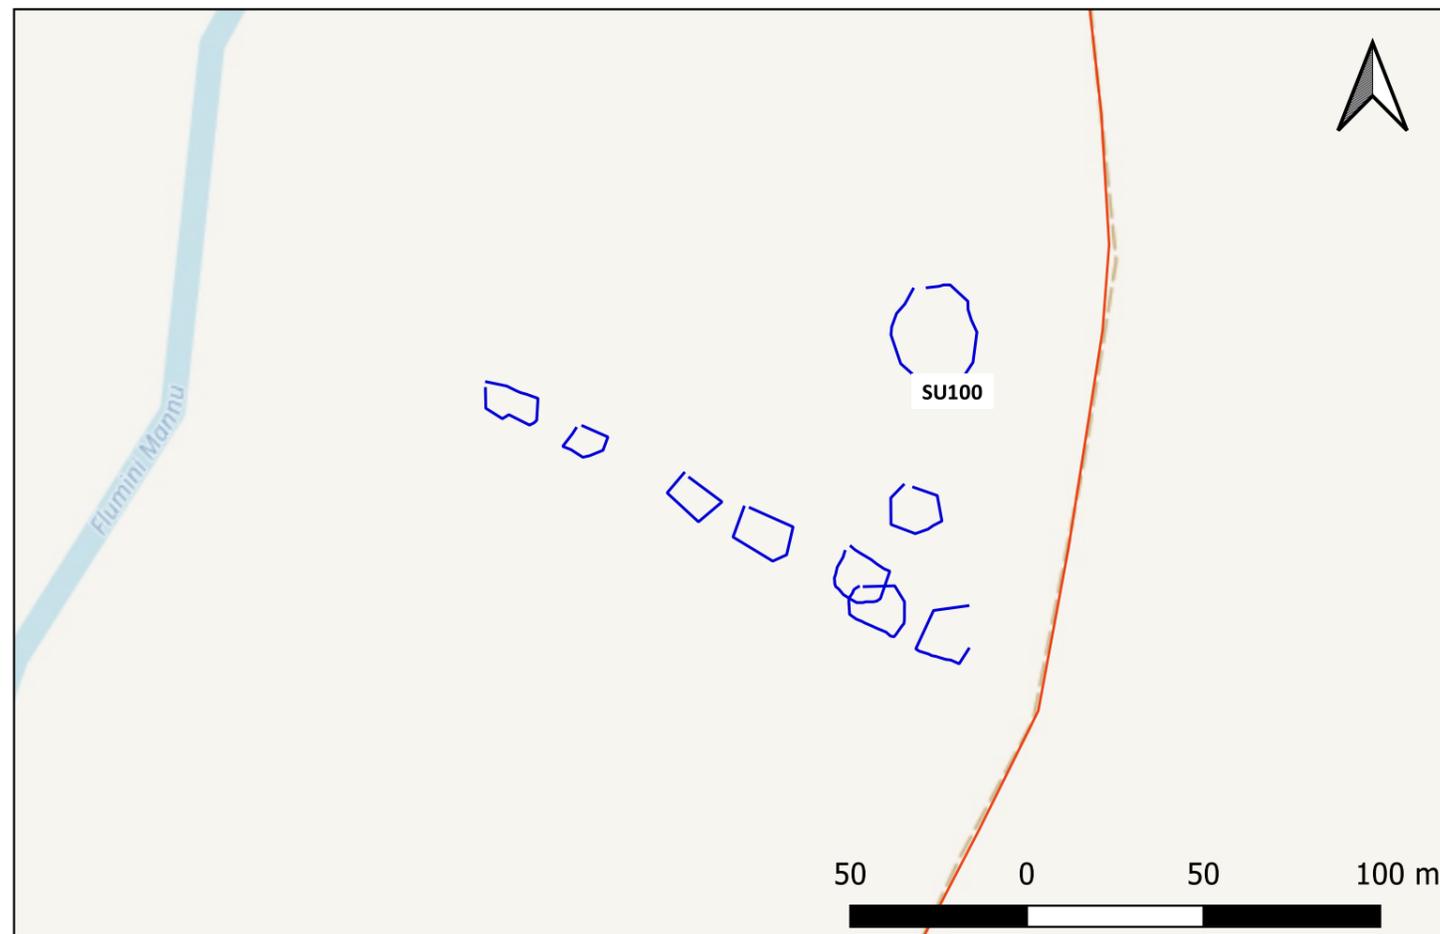

Sito 0000_101 - SU101 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_101)

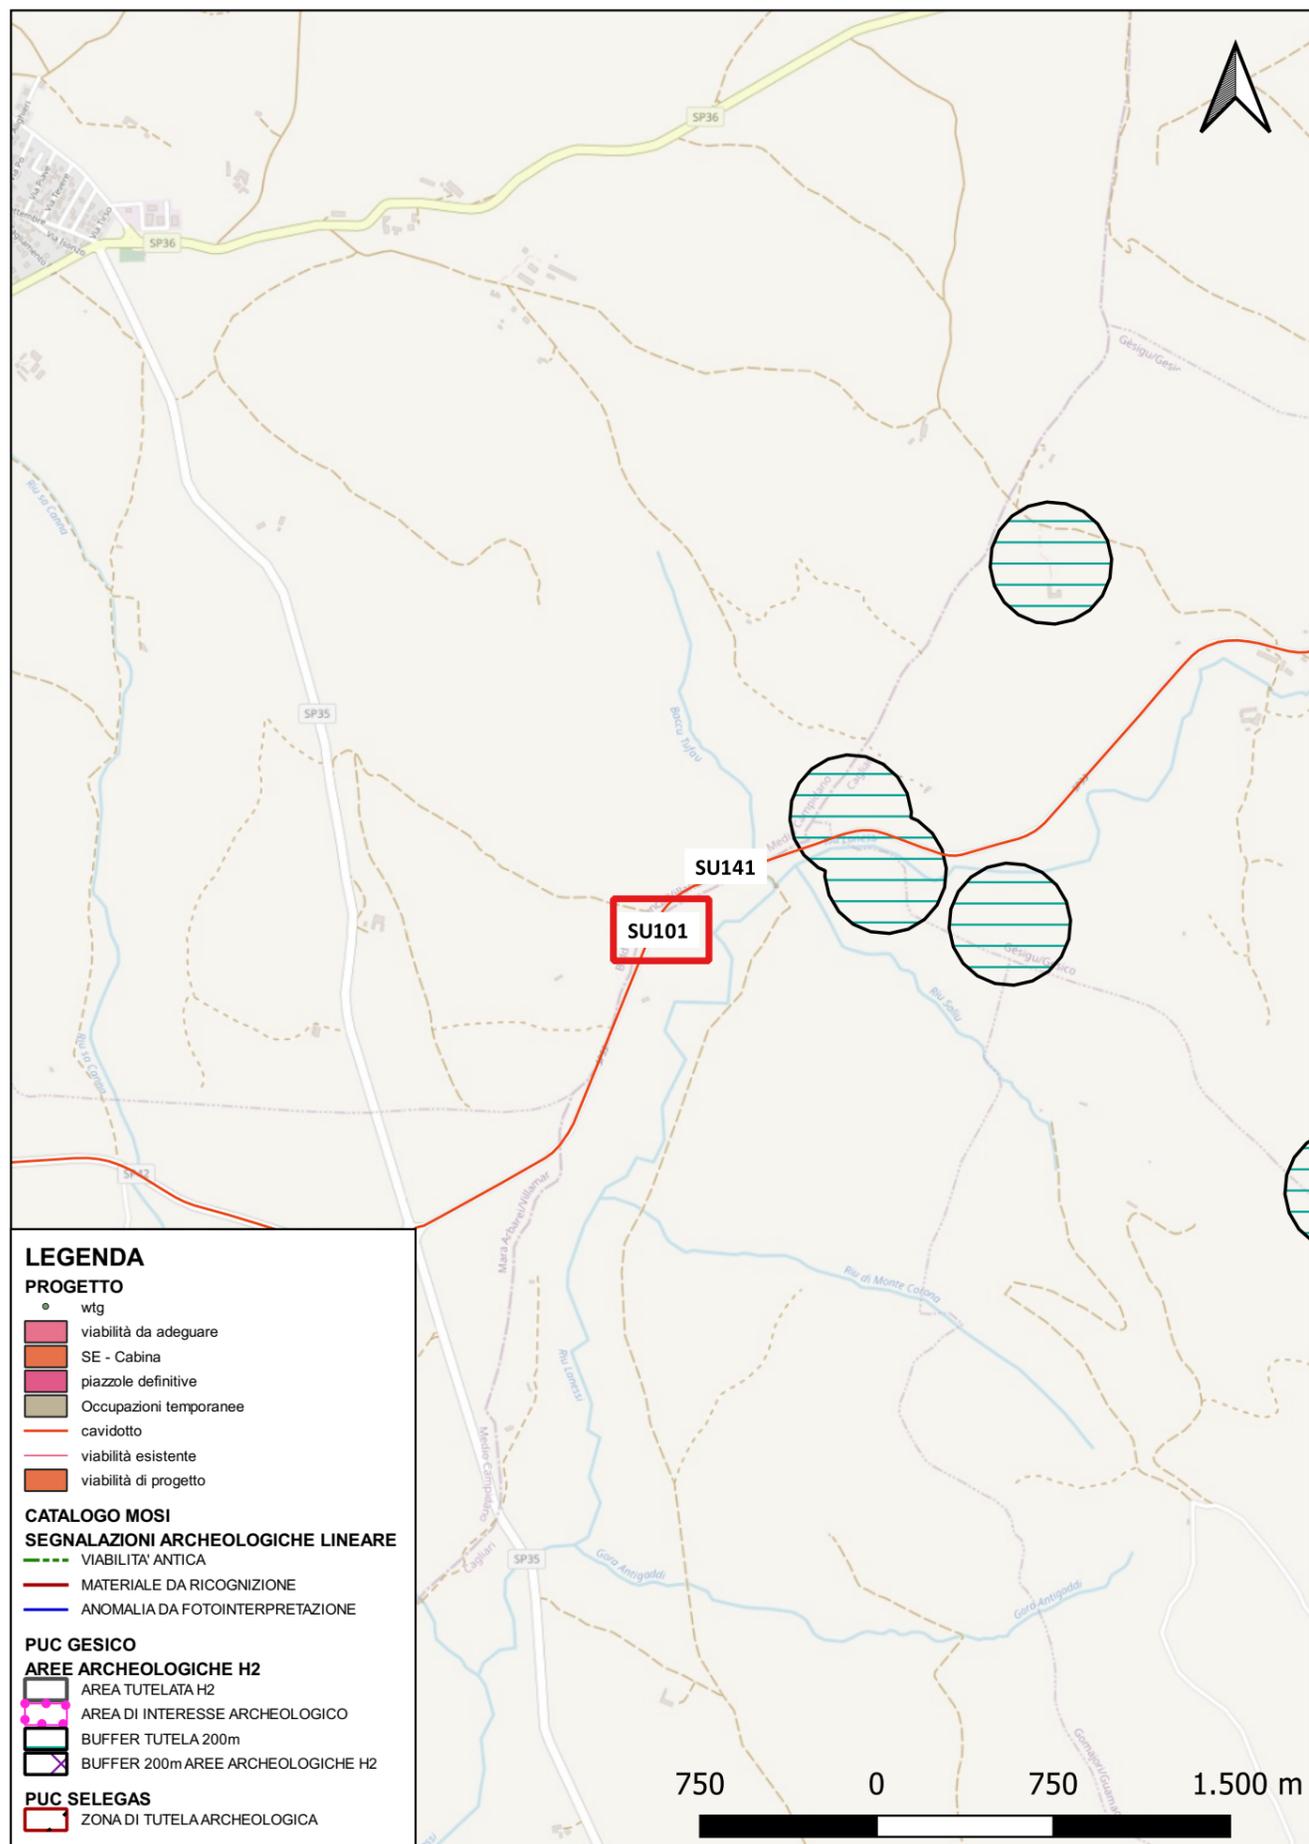

LEGENDA

PROGETTO

- wtg
- viabilità da adeguare
- SE - Cabina
- piazze definitive
- Occupazioni temporanee
- cavidotto
- viabilità esistente
- viabilità di progetto

CATALOGO MOSI

SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE LINEARE

- VIABILITA' ANTICA
- MATERIALE DA RICOGNIZIONE
- ANOMALIA DA FOTINTERPRETAZIONE

PUC GESICO

AREE ARCHEOLOGICHE H2

- AREA TUTELATA H2
- AREA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
- BUFFER TUTELA 200m
- BUFFER 200m AREE ARCHEOLOGICHE H2

PUC SELEGAS

- ZONA DI TUTELA ARCHEOLOGICA

Localizzazione: Villanovafranca (SU) - Sippiu

Definizione e cronologia: anomalia rilevata sul terreno, {}. {non determinabile}.

Modalità di individuazione: {fotointerpretazione/foto restituzione}


Distanza dall'opera in progetto: circa metri 20-50

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio basso

edificio abbandonato, rudere

Letture aereo e ortofotografica (16/01/2022)

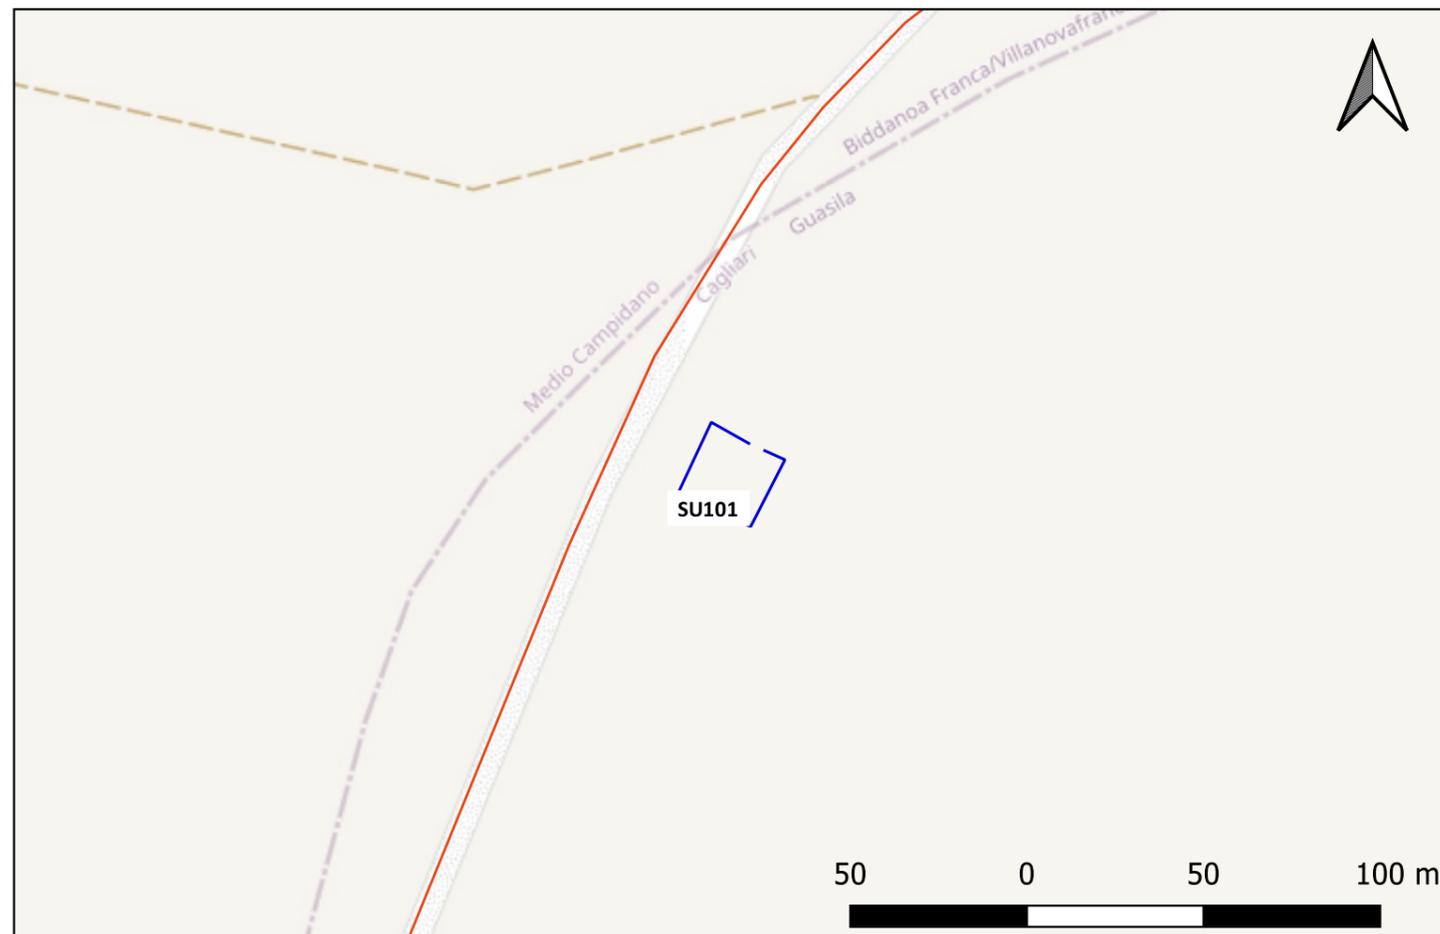

Sito 0000_102 - SU201 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_102)

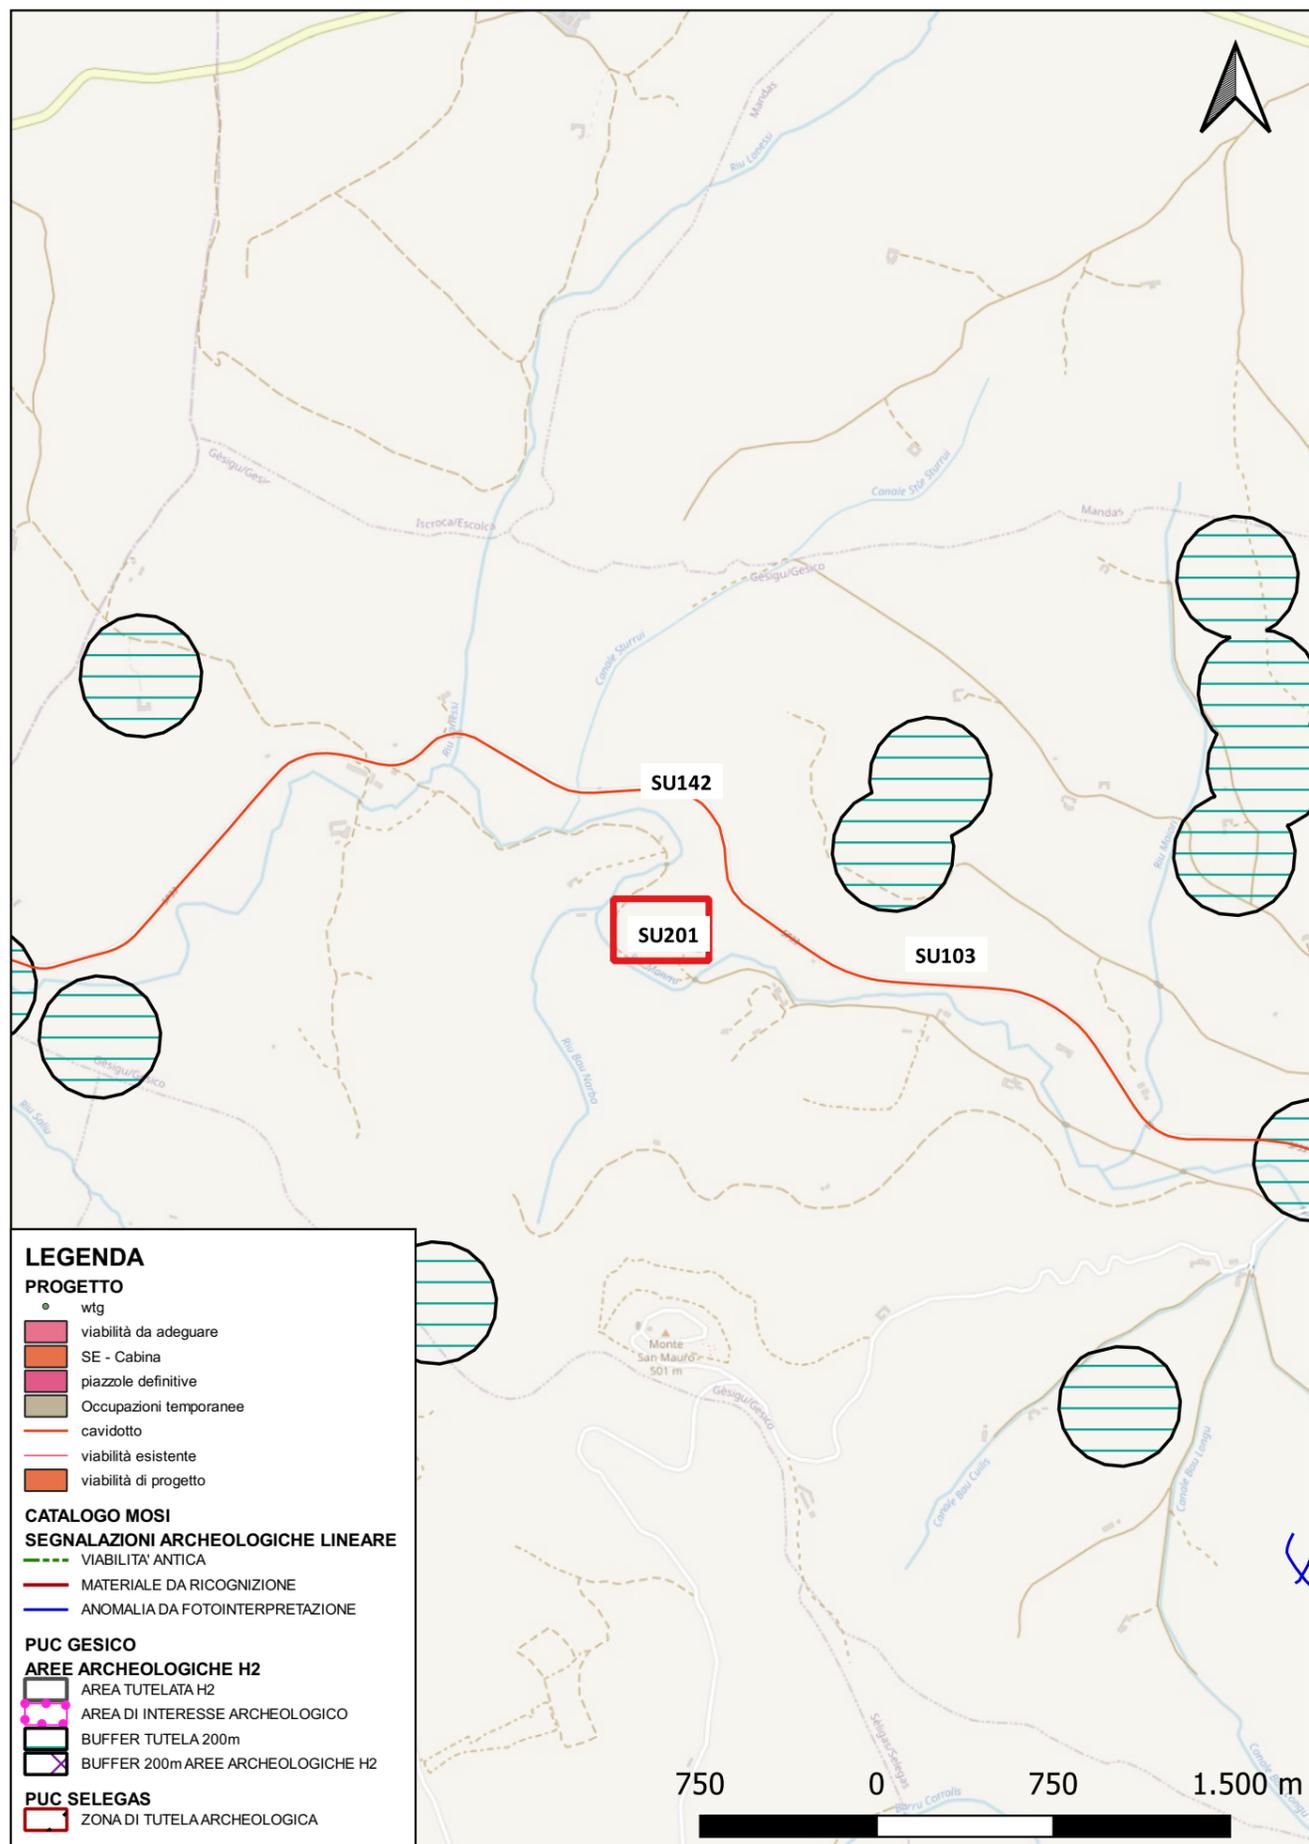

Localizzazione: Gesico (SU) - Croccoriga

Definizione e cronologia: anomalia rilevata sul terreno, {}. {non determinabile}.

Modalità di individuazione: {fotointerpretazione/foto restituzione}


Distanza dall'opera in progetto: circa metri 200-500

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio basso

anomalia lineare con andamento circolare inscritta in un arco di dimensioni leggermente maggiori e immediatamente nei pressi un'anomalia circolare di dimensioni più piccole, Si presentano attraverso vegetazione e umidità in differenti coperture; fossato, rilievo

Letture aereo e ortofotografica (16/01/2022)

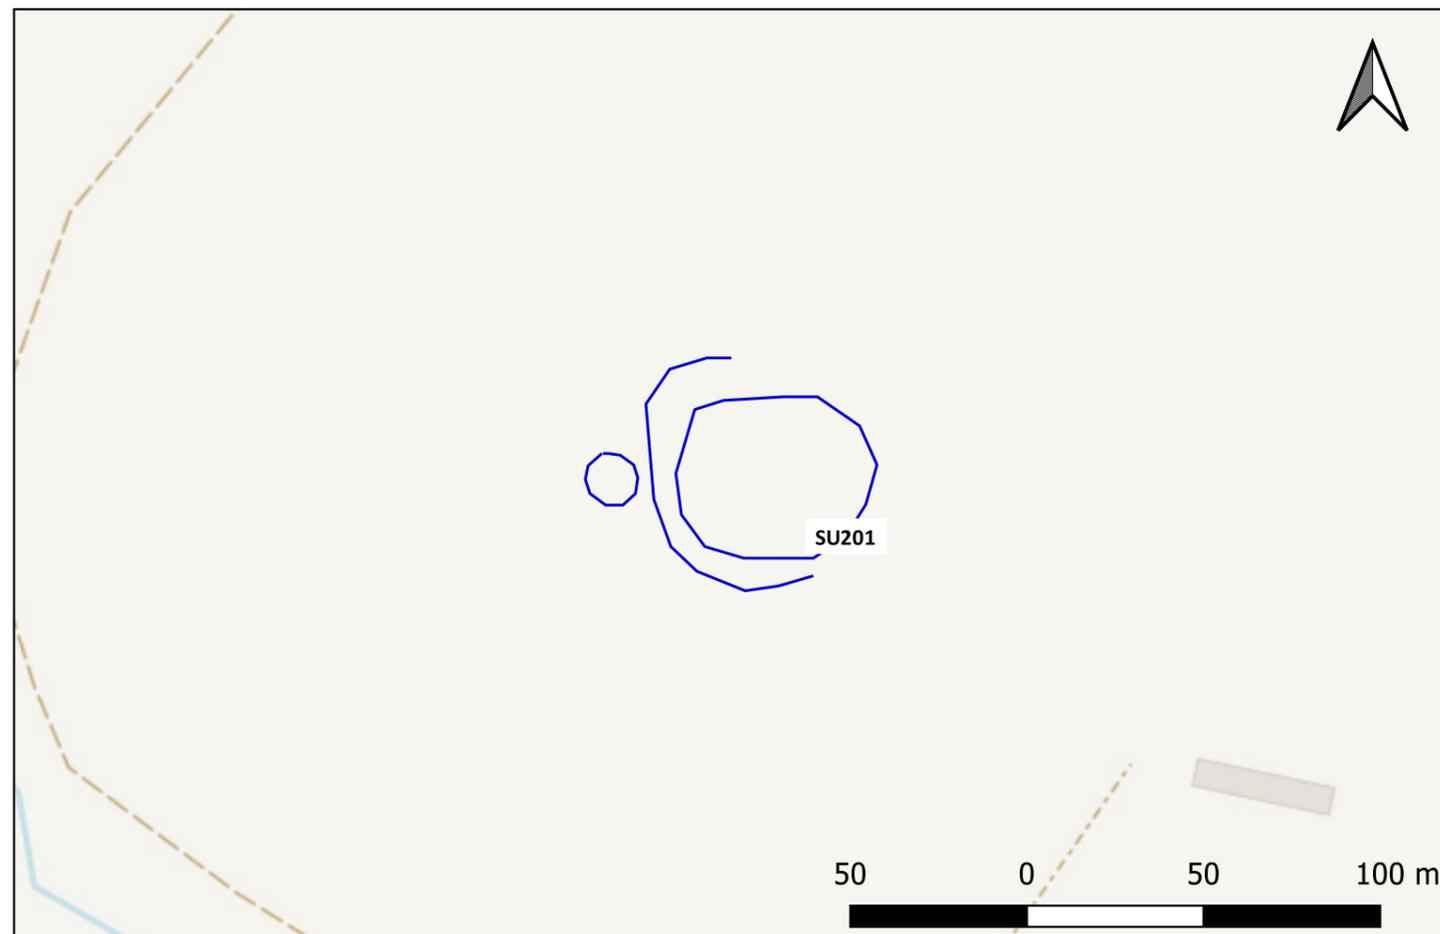

Sito 0000_103 - SU103 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_103)

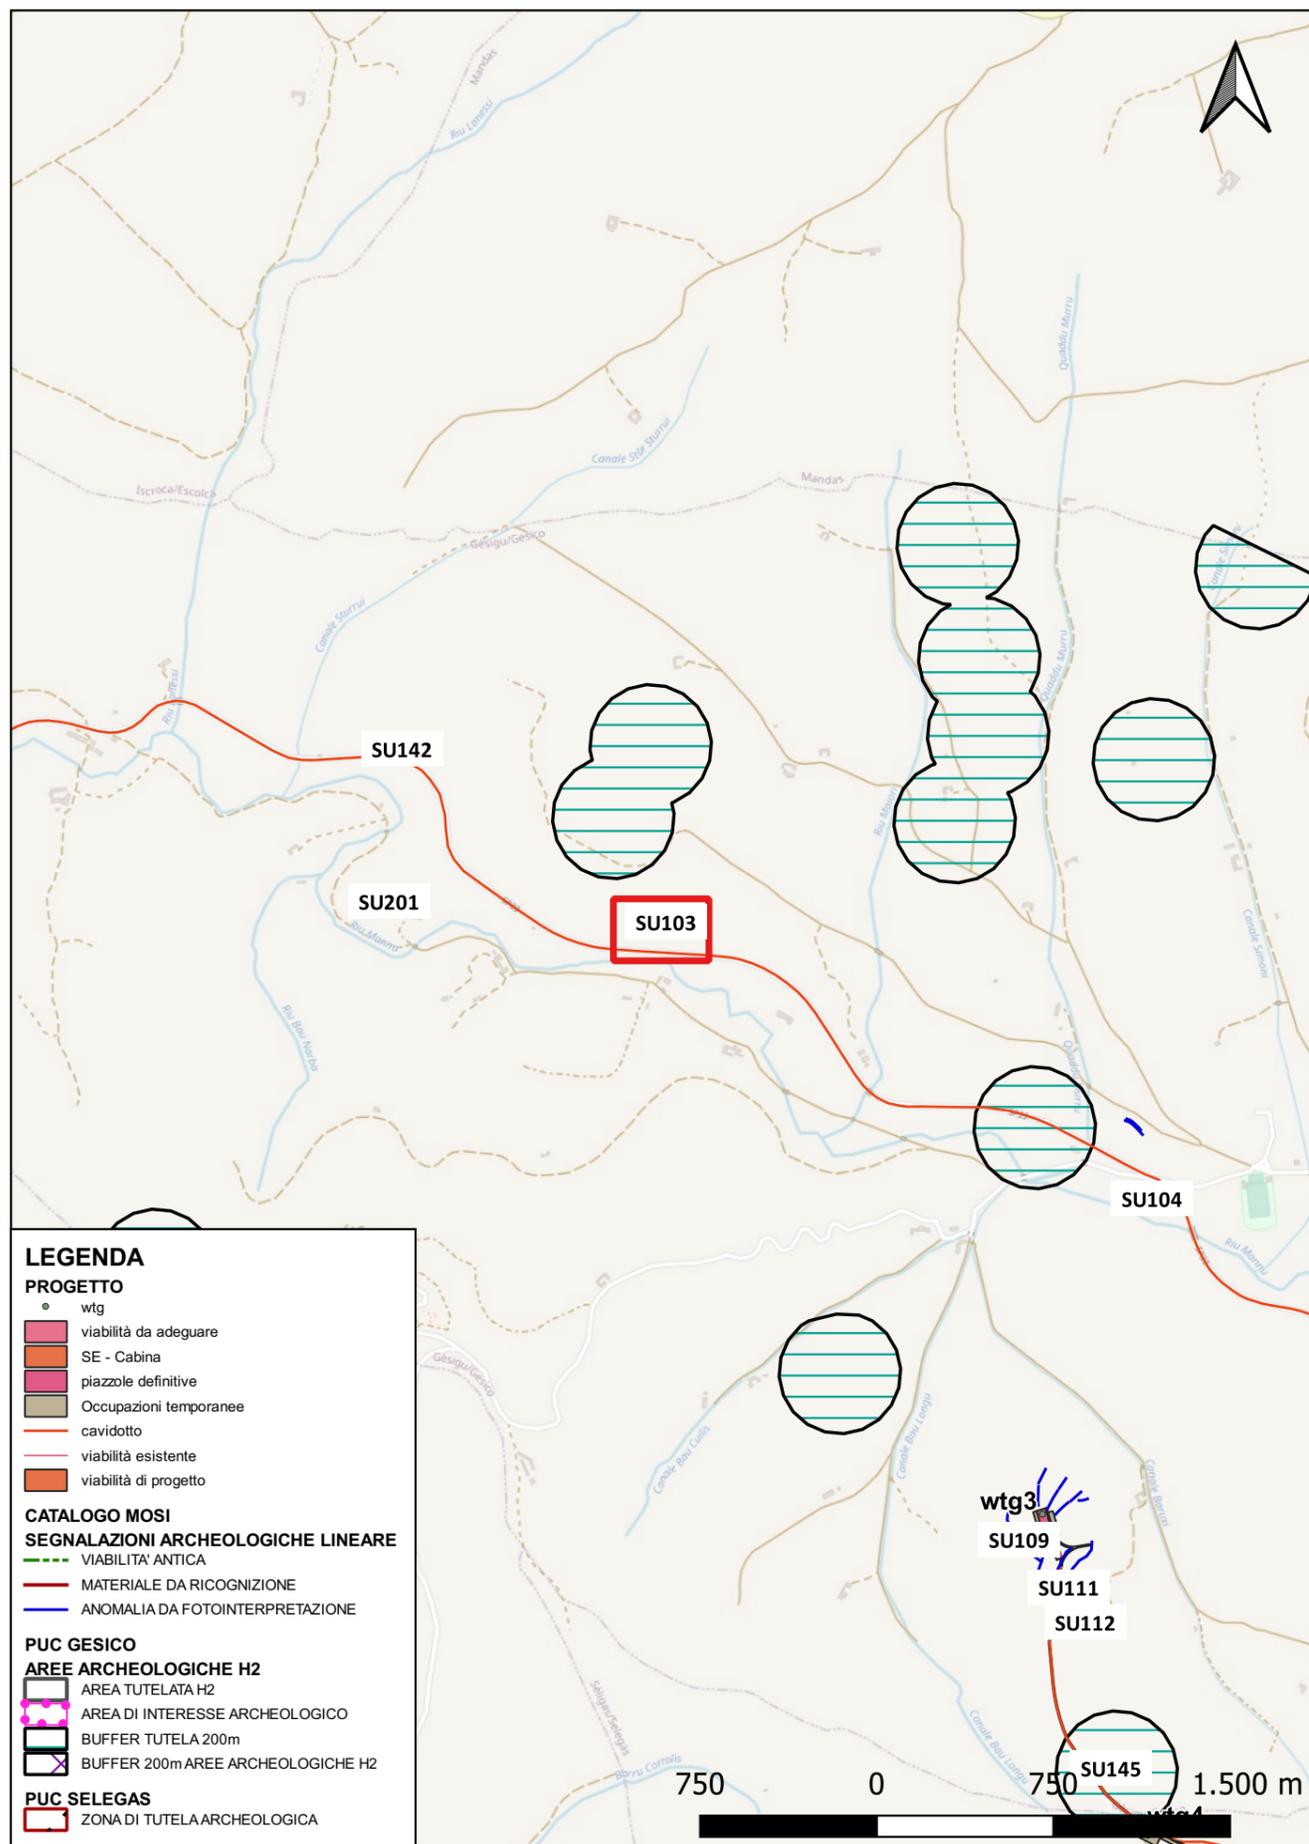

Localizzazione: Gesico (SU) - Croccoriga

Definizione e cronologia: anomalia rilevata sul terreno, {}. {non determinabile}.

Modalità di individuazione: {fotointerpretazione/foto restituzione}


Distanza dall'opera in progetto: circa metri 50-100

Potenziale: potenziale alto


Rischio relativo: rischio medio

quattro aree di scavo con evidenze strutturali (Tombe dei giganti di Muttas Nieddas)

Letture aereo e ortofotografica (16/01/2022)

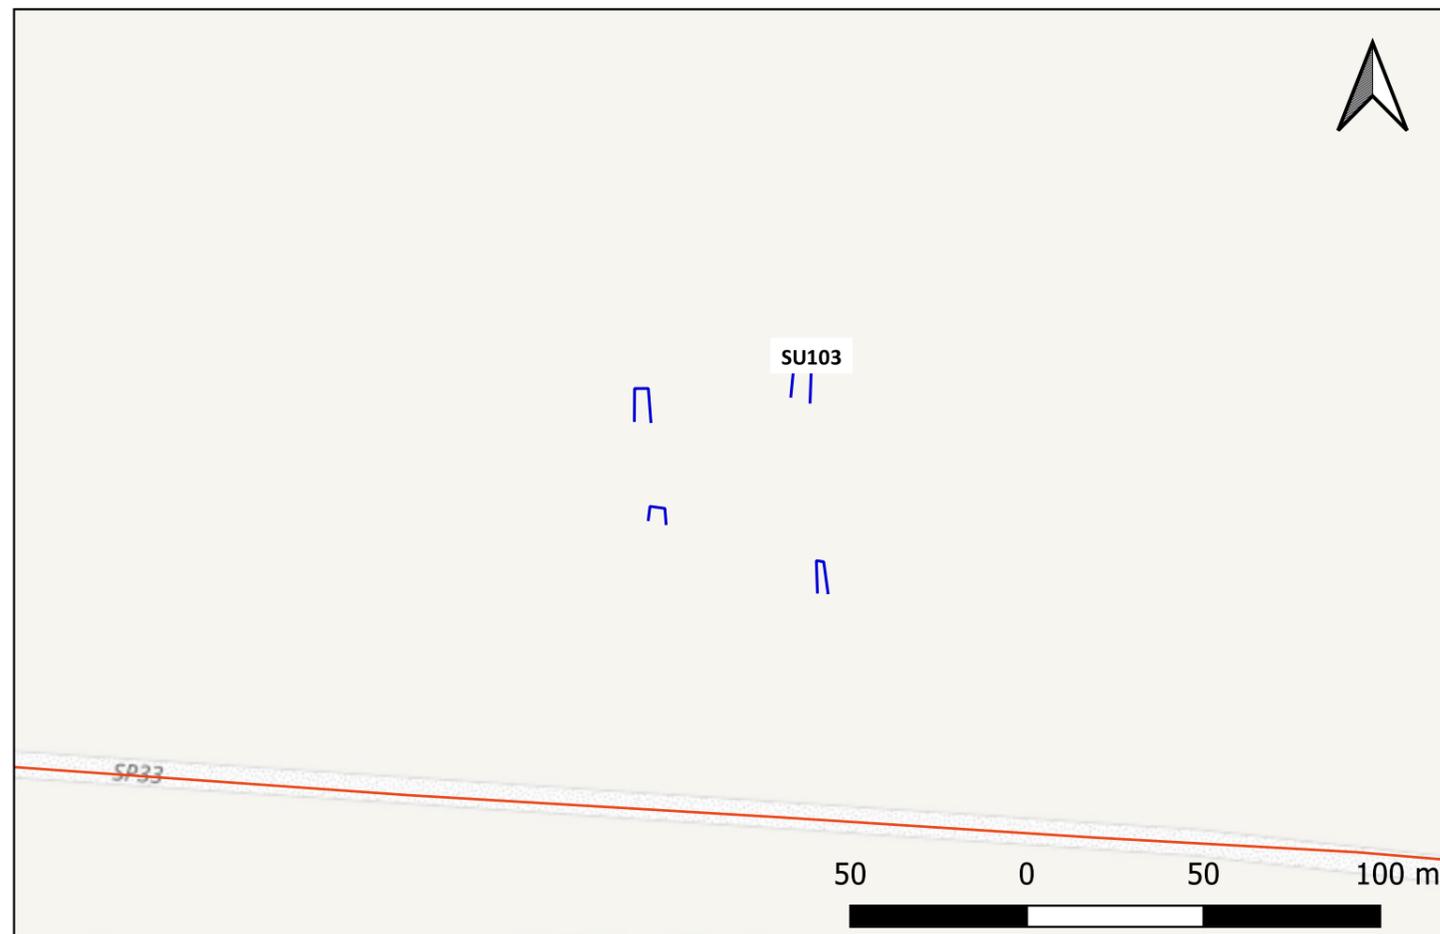

Sito 0000_104 - SU104 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_104)

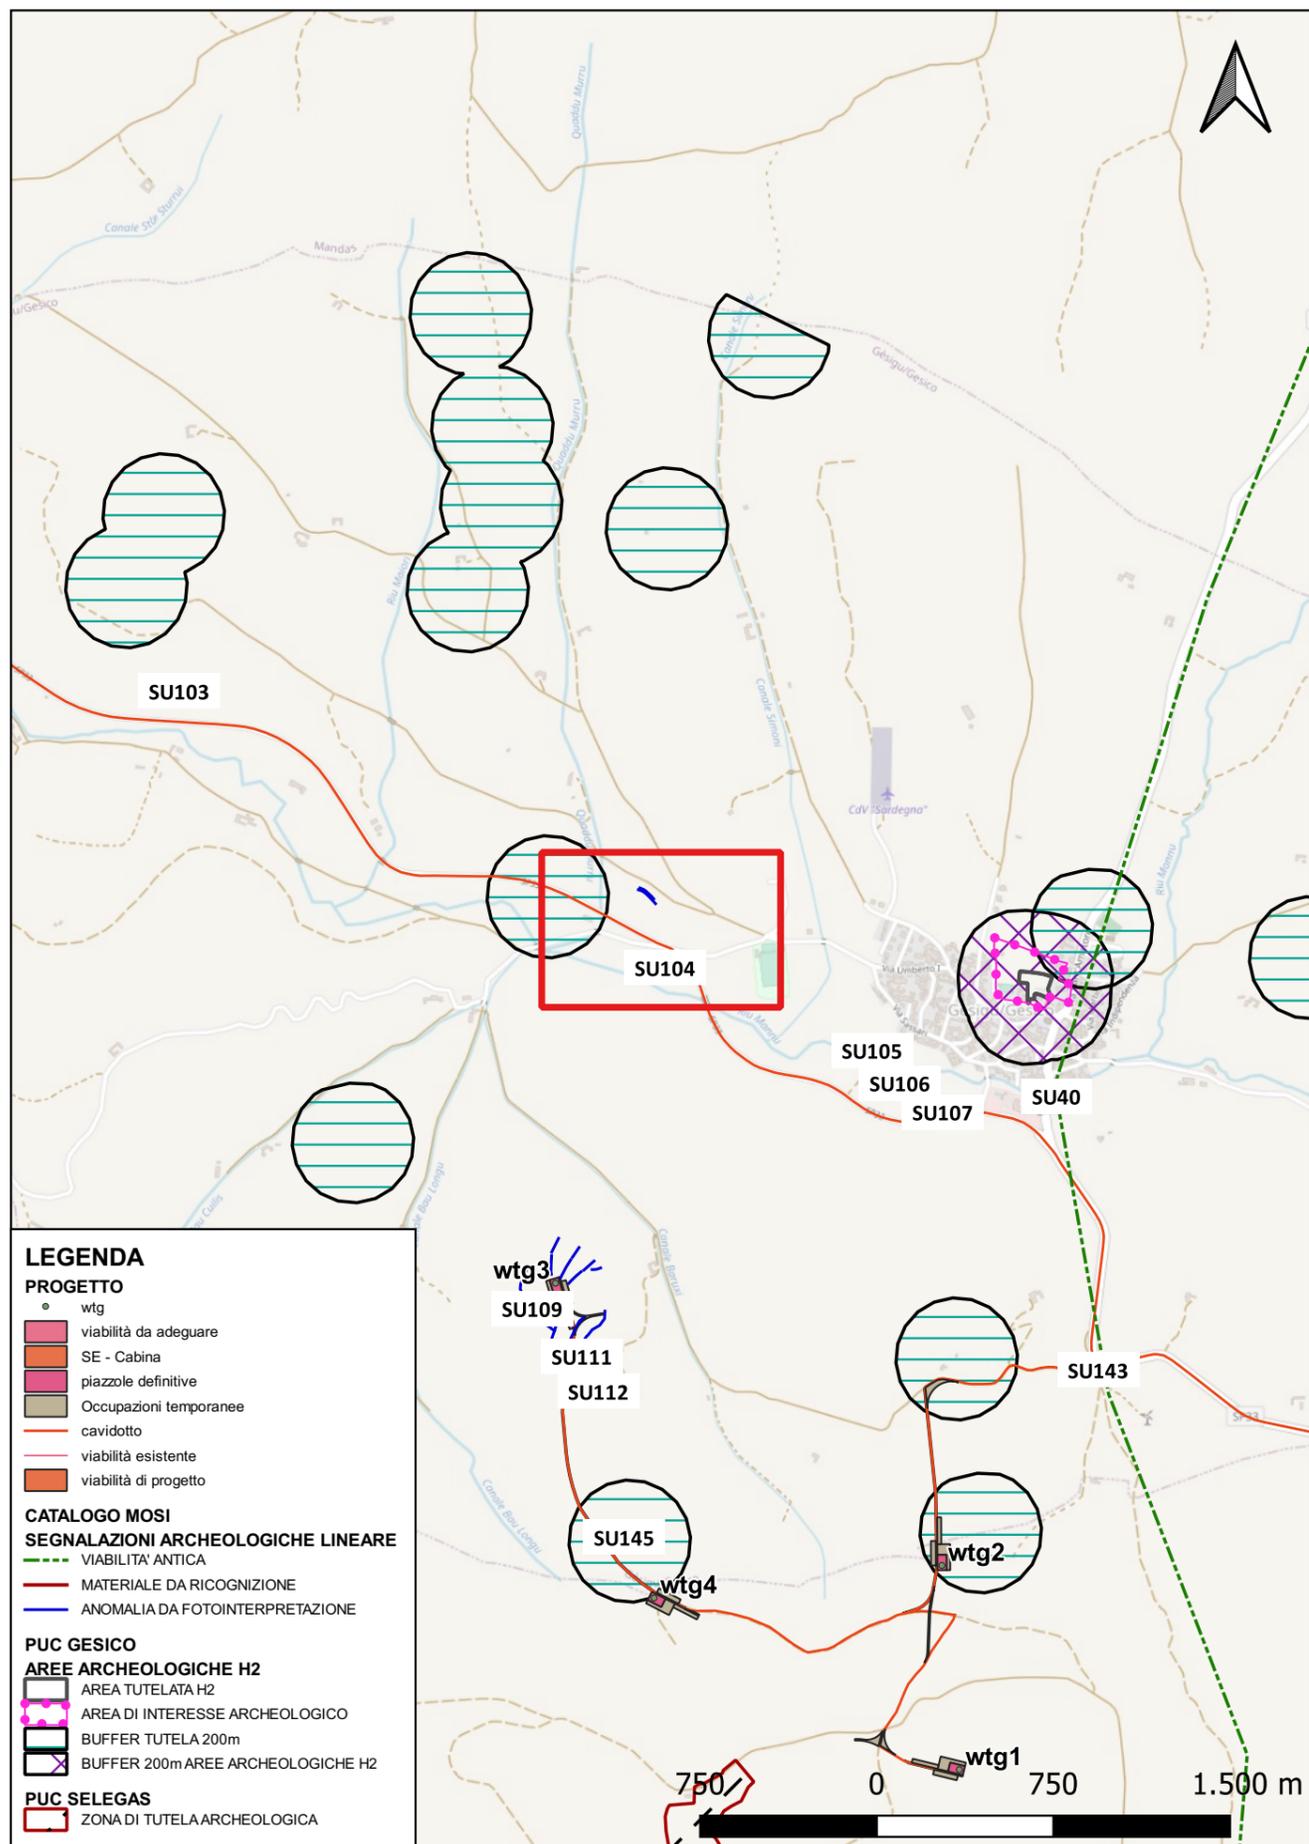

Localizzazione: Gesico (SU) - Su au siegua

Definizione e cronologia: anomalia rilevata sul terreno, {}, {non determinabile}.

Modalità di individuazione: {fotointerpretazione/foto restituzione}


Distanza dall'opera in progetto: circa metri 20-50

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio medio

Due gruppi di anomalie lineari e parallele, con andamento leggermente curvilineo. canalizzazioni, viabilità (?)

Letture aereo e ortofotografica (16/01/2022)

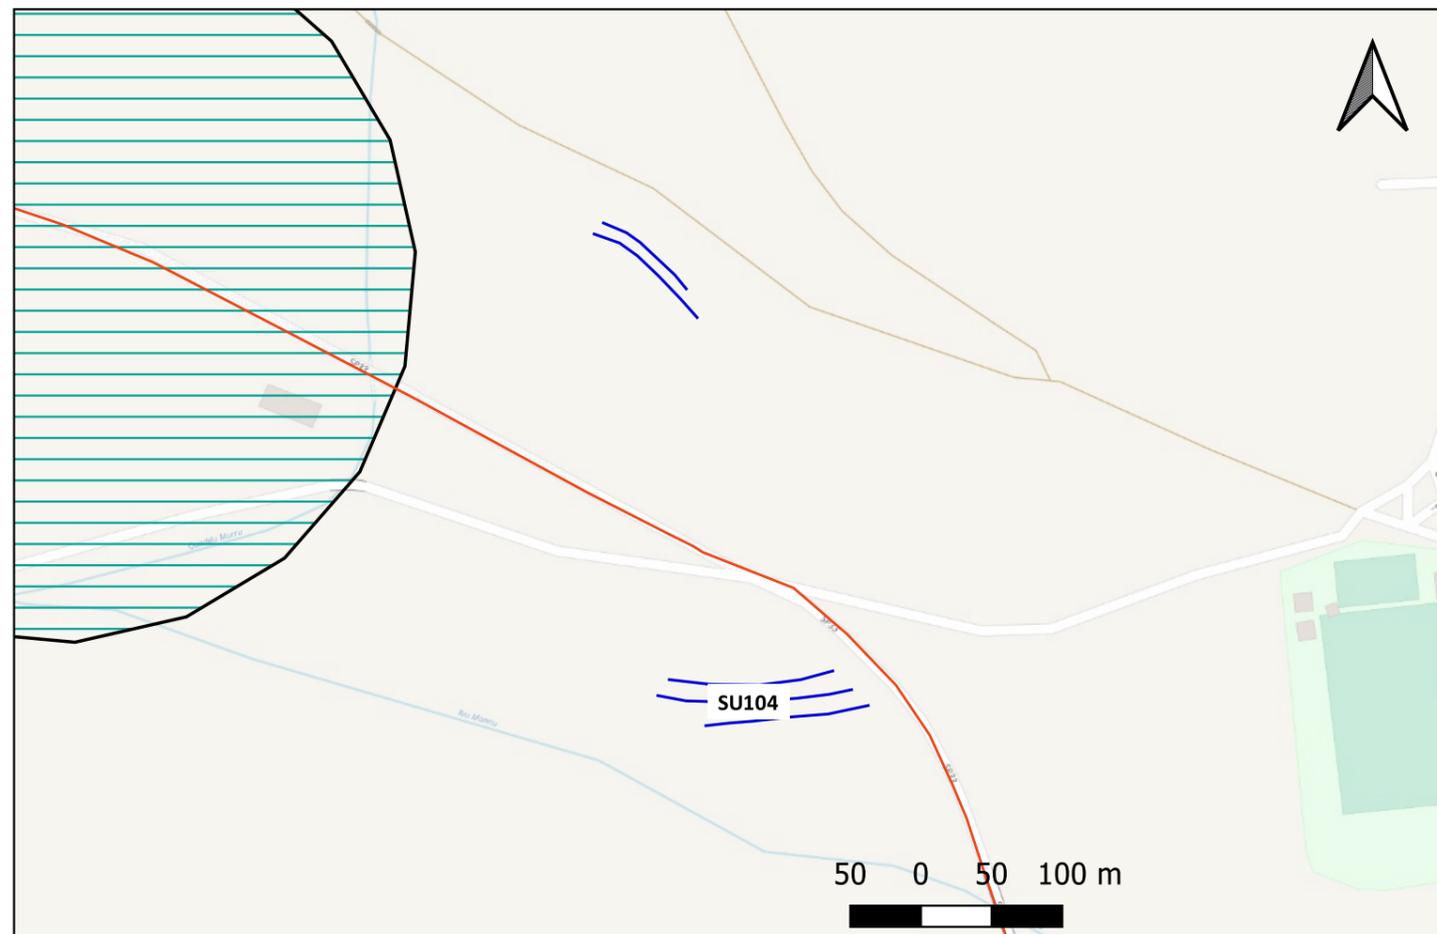

Sito 0000_105 - SU105 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_105)

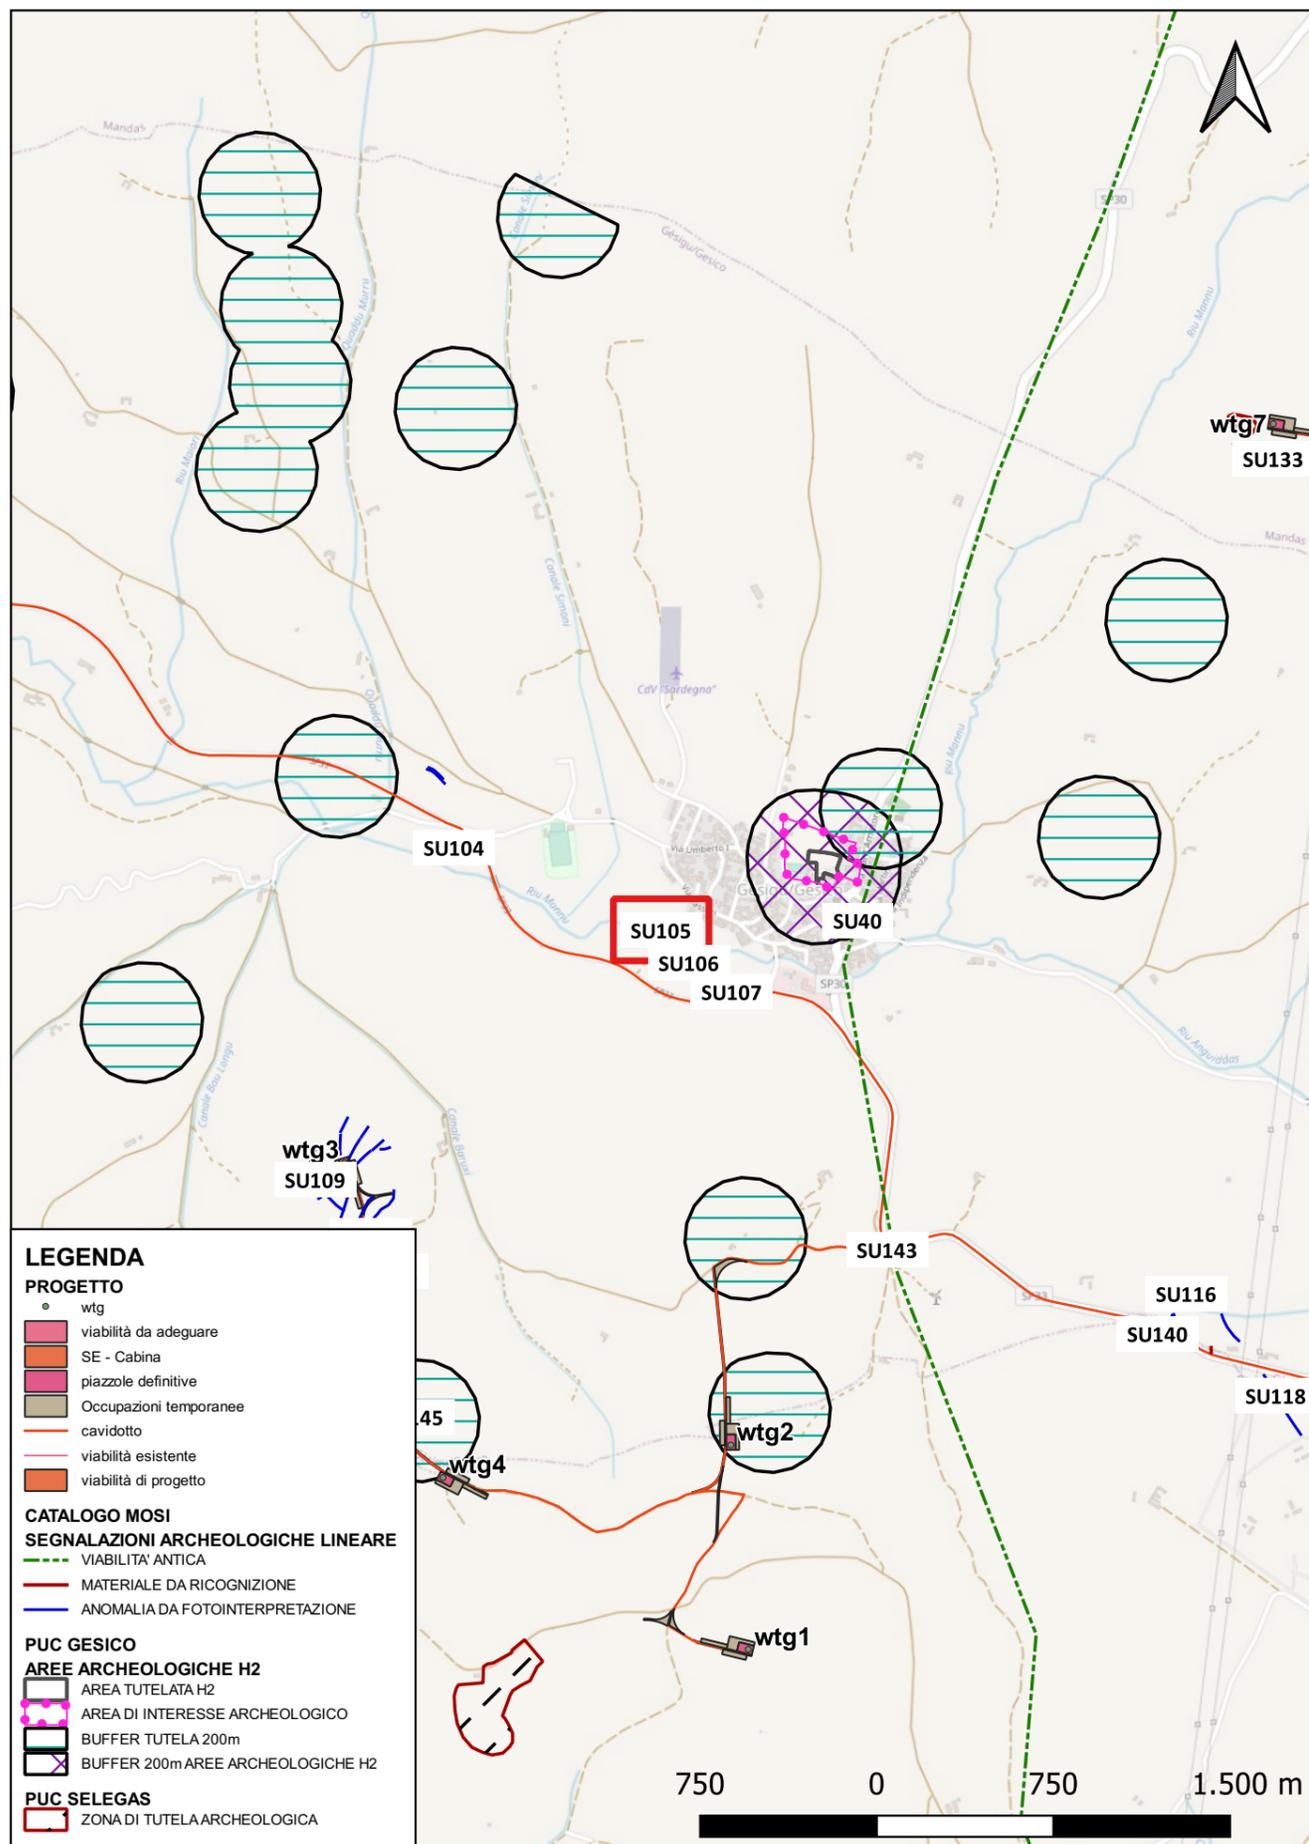

Localizzazione: Gesico (SU) - Cosa Noedda

Definizione e cronologia: anomalia rilevata sul terreno, {}. {non determinabile}.

Modalità di individuazione: {fotointerpretazione/foto restituzione}


Distanza dall'opera in progetto: circa metri 200-500

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio basso

Elemento lineare con orientamento NO-SE e andamento irregolare. canalizzazioni, viabilità (?)

Letture aereo e ortofotografica (16/01/2022)

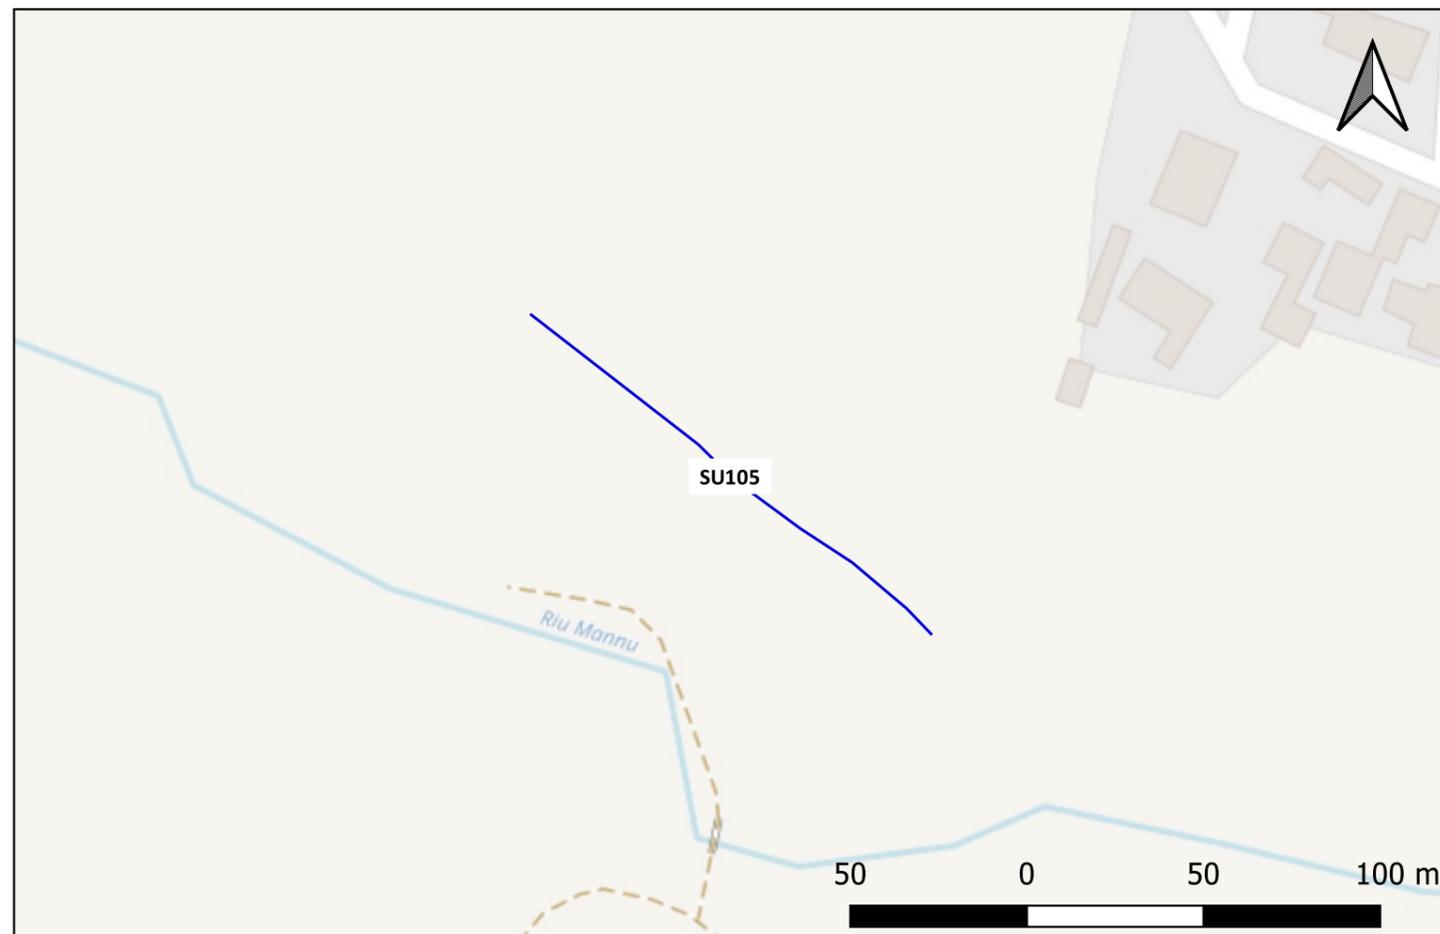

Sito 0000_106 - SU106 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_106)

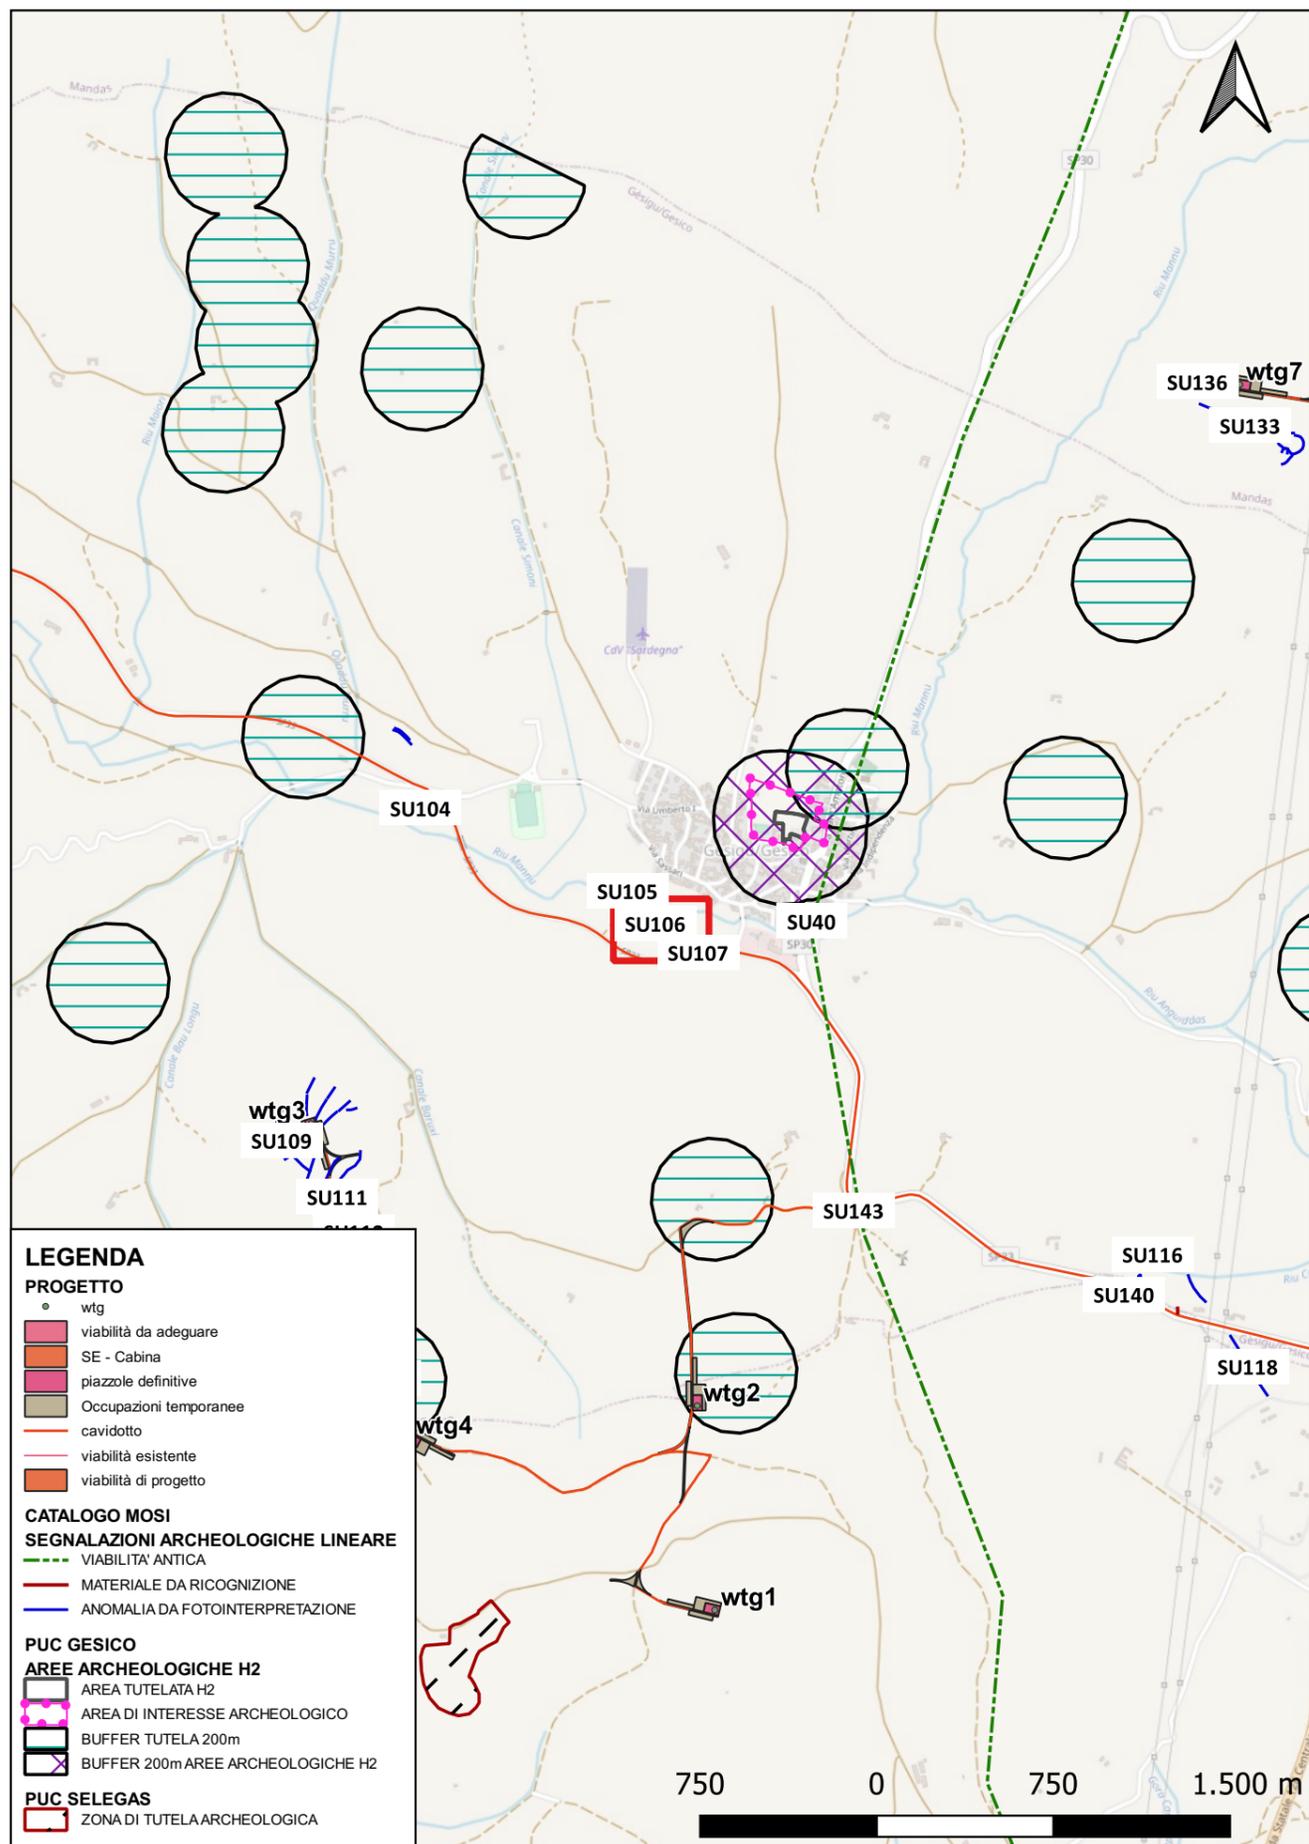

Localizzazione: Gesico (SU) - Cosa Noedda

Definizione e cronologia: anomalia rilevata sul terreno, {}, {non determinabile}.

Modalità di individuazione: {fotointerpretazione/foto restituzione}


Distanza dall'opera in progetto: circa metri 100-200

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio basso

Doppio elemento lineare con andamento semicircolare affiancati da una piccola area circolare di dimensioni inferiori e diametro di m 6. fossati (?)

Letture aereo e ortofotografica (16/01/2022)

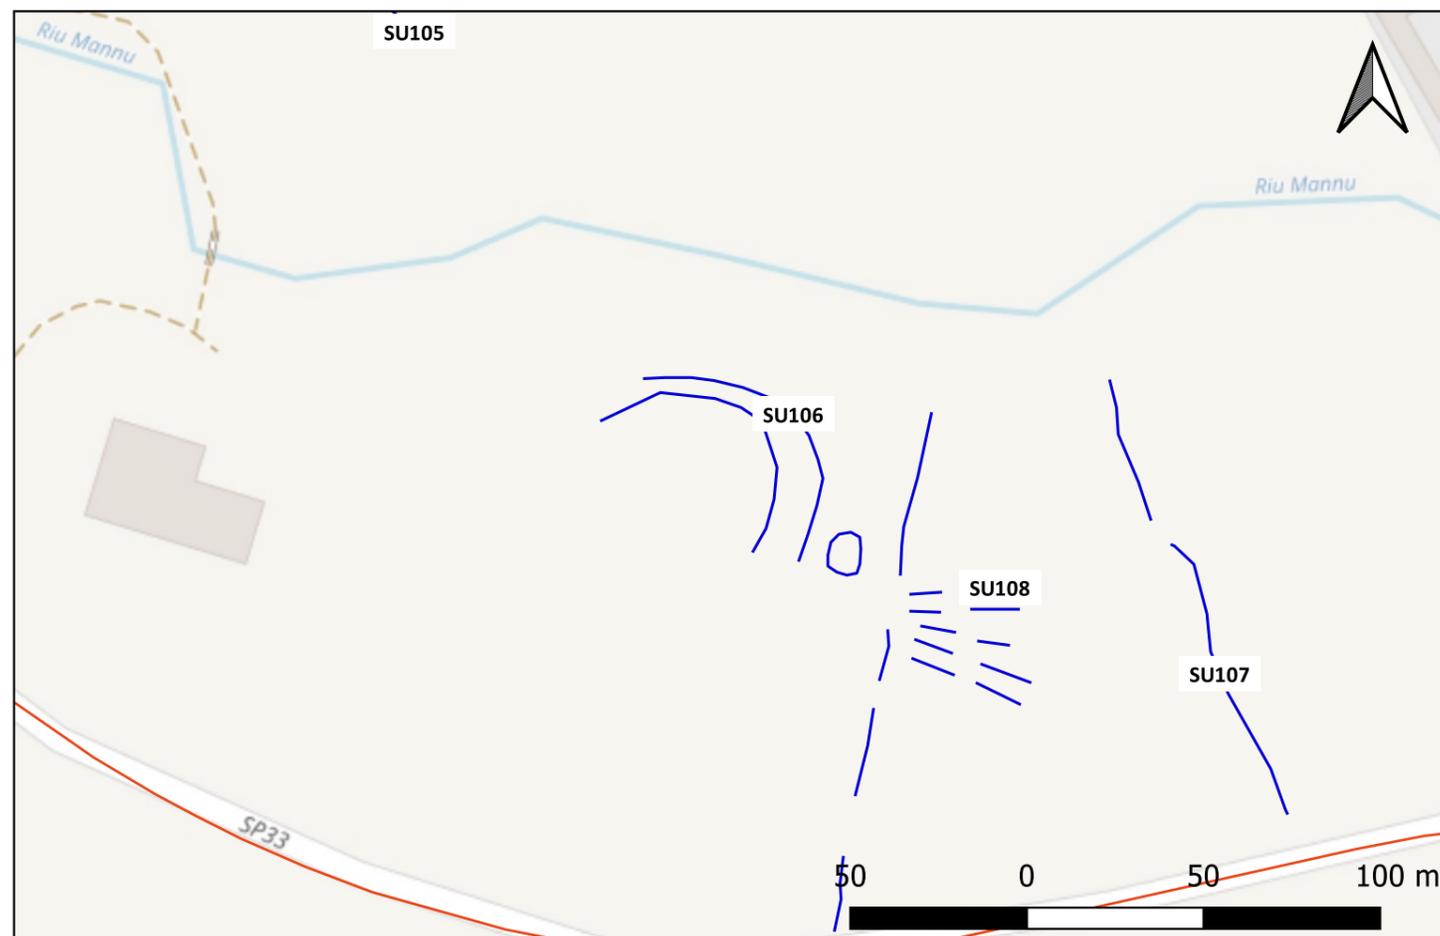

Sito 0000_107 - SU107 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_107)

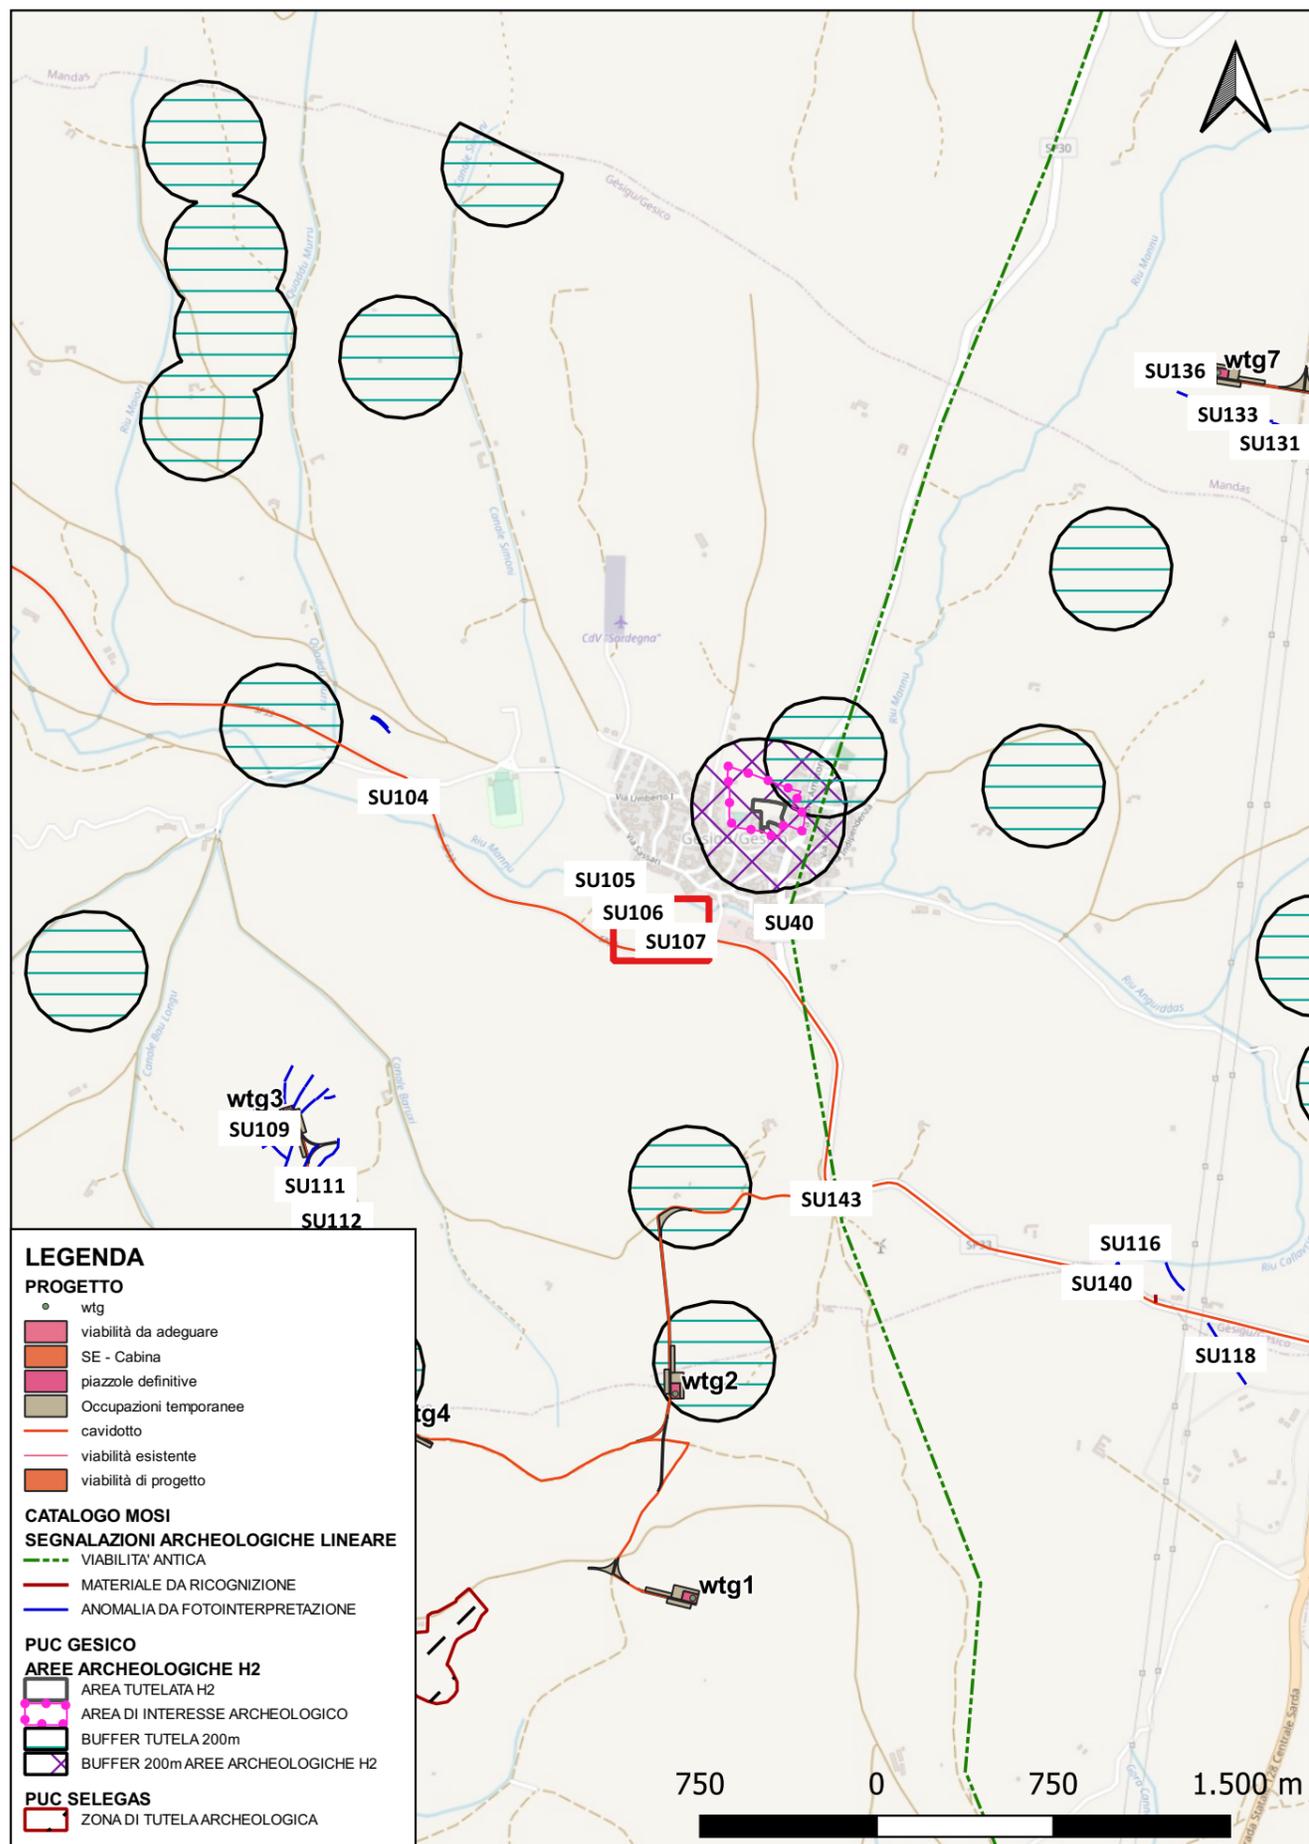

Localizzazione: Gesico (SU) - Cosa Noedda

Definizione e cronologia: anomalia rilevata sul terreno, {}. {non determinabile}.

Modalità di individuazione: {fotointerpretazione/foto restituzione}


Distanza dall'opera in progetto: circa metri 10-20

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio medio

Serie di segmenti lineari che formano due allineamenti con andamento rettilineo irregolare. limiti, canalizzazioni (?)

Letture aereo e ortofotografica (16/01/2022)

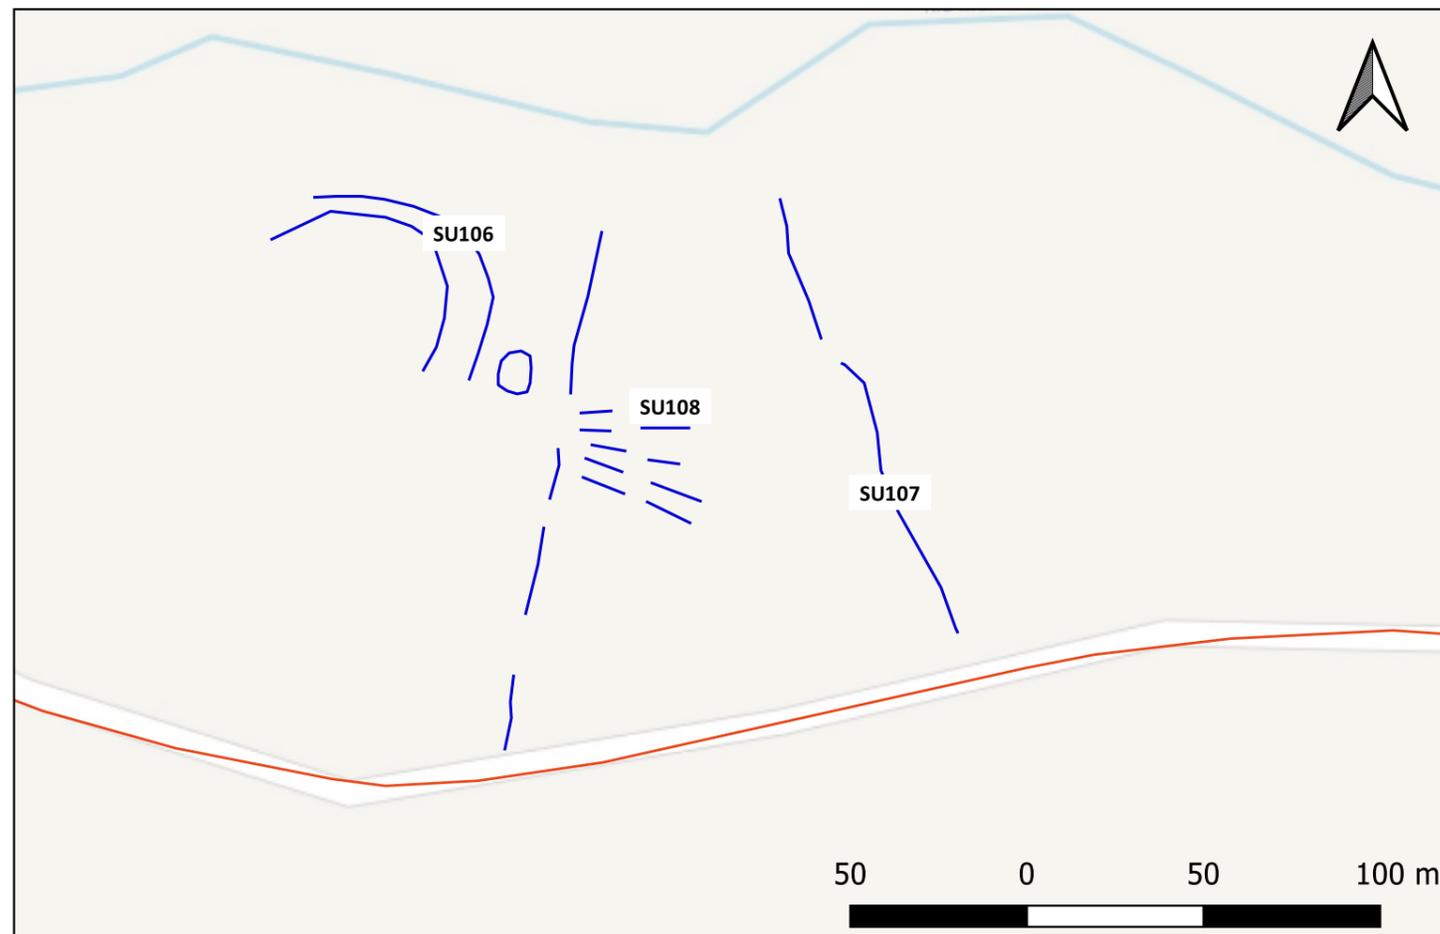

Sito 0000_108 - SU108 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_108)

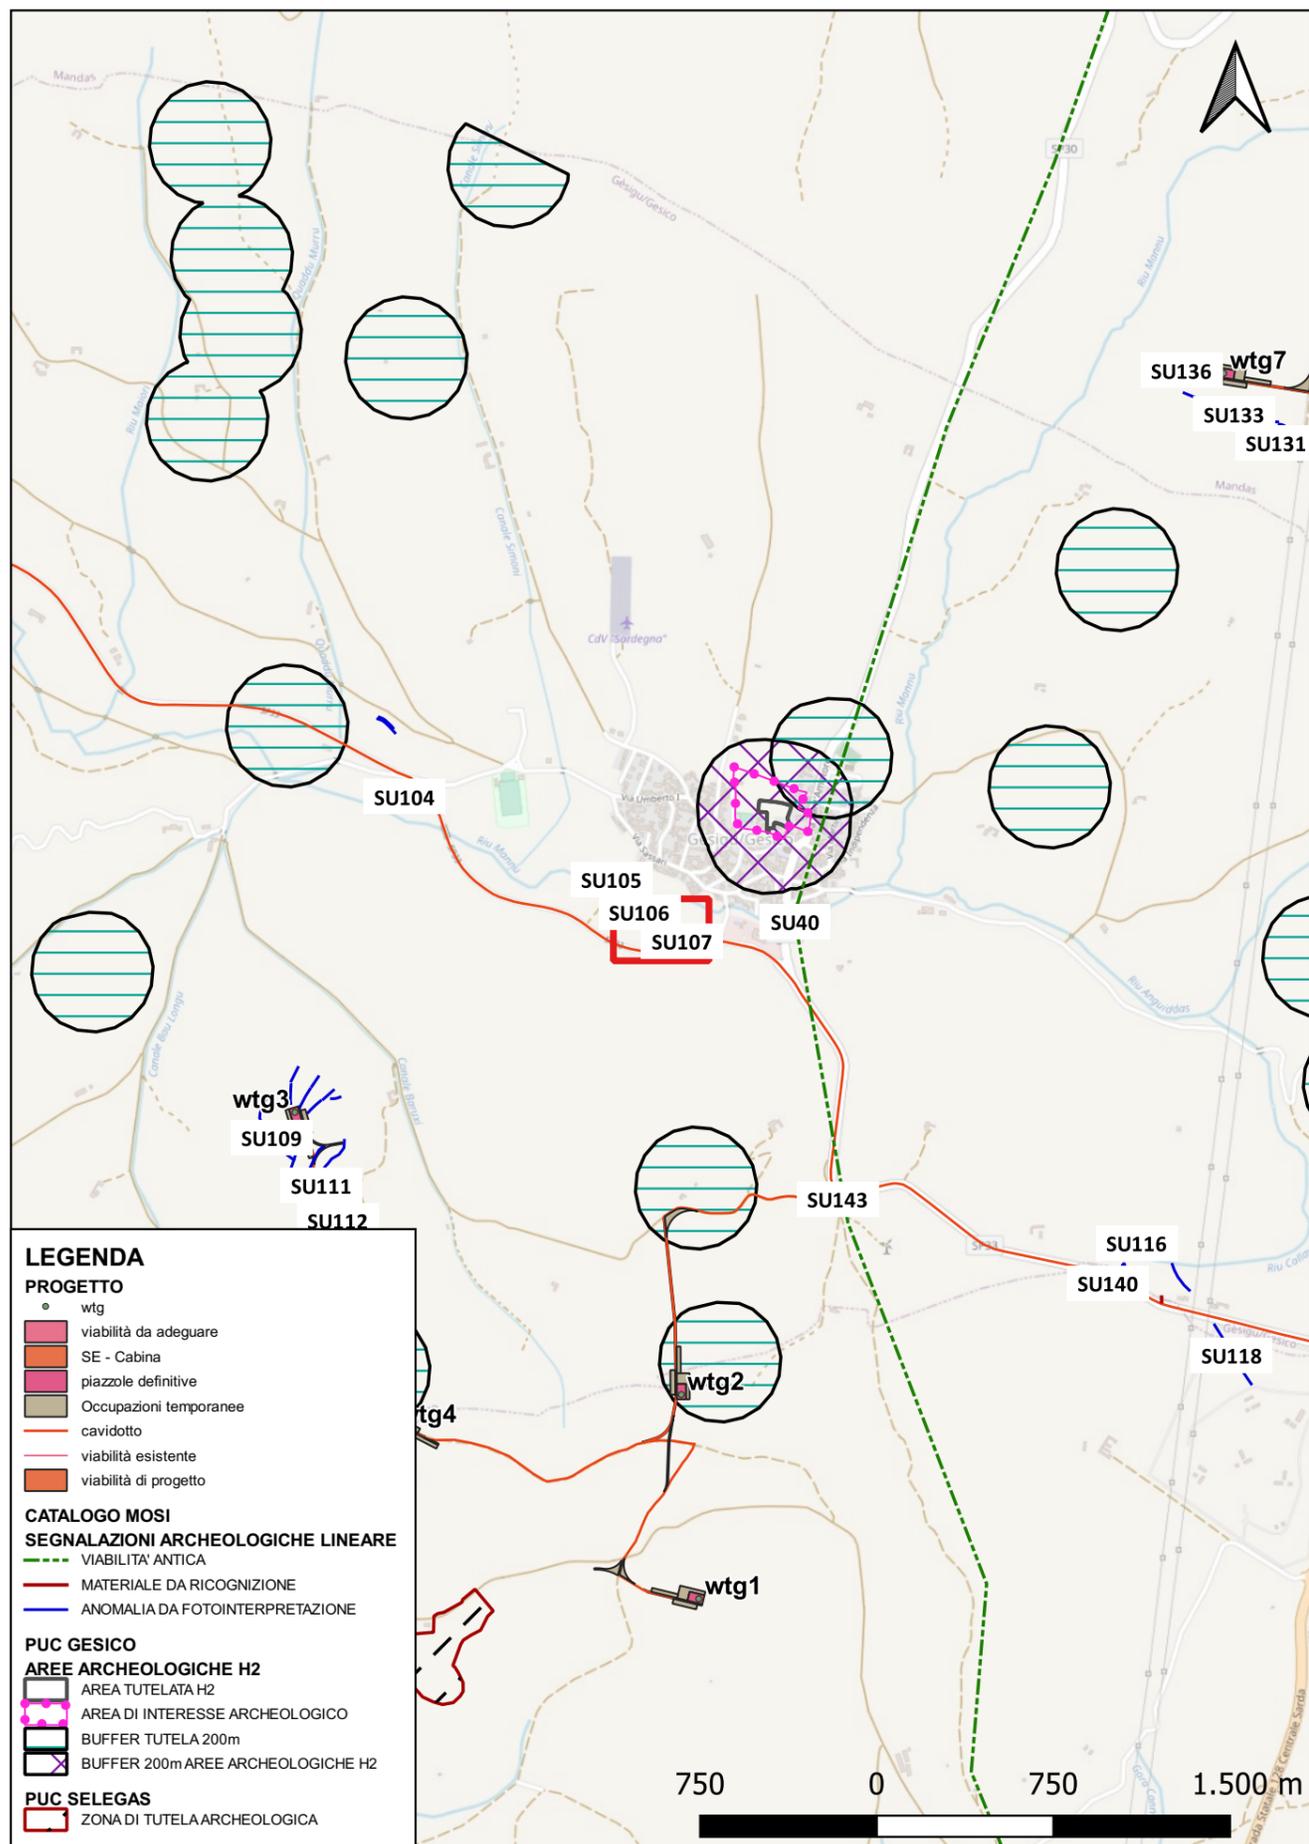

Localizzazione: Gesico (SU) - Cosa Noedda

Definizione e cronologia: anomalia rilevata sul terreno, {}. {non determinabile}.

Modalità di individuazione: {fotointerpretazione/foto restituzione}


Distanza dall'opera in progetto: circa metri 50-100

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio medio

Serie di segmenti lineari con orientamento radiale, visibili solo nella copertura 2022. limiti, canalizzazioni (?)

Letture aereo e ortofotografica (16/01/2022)

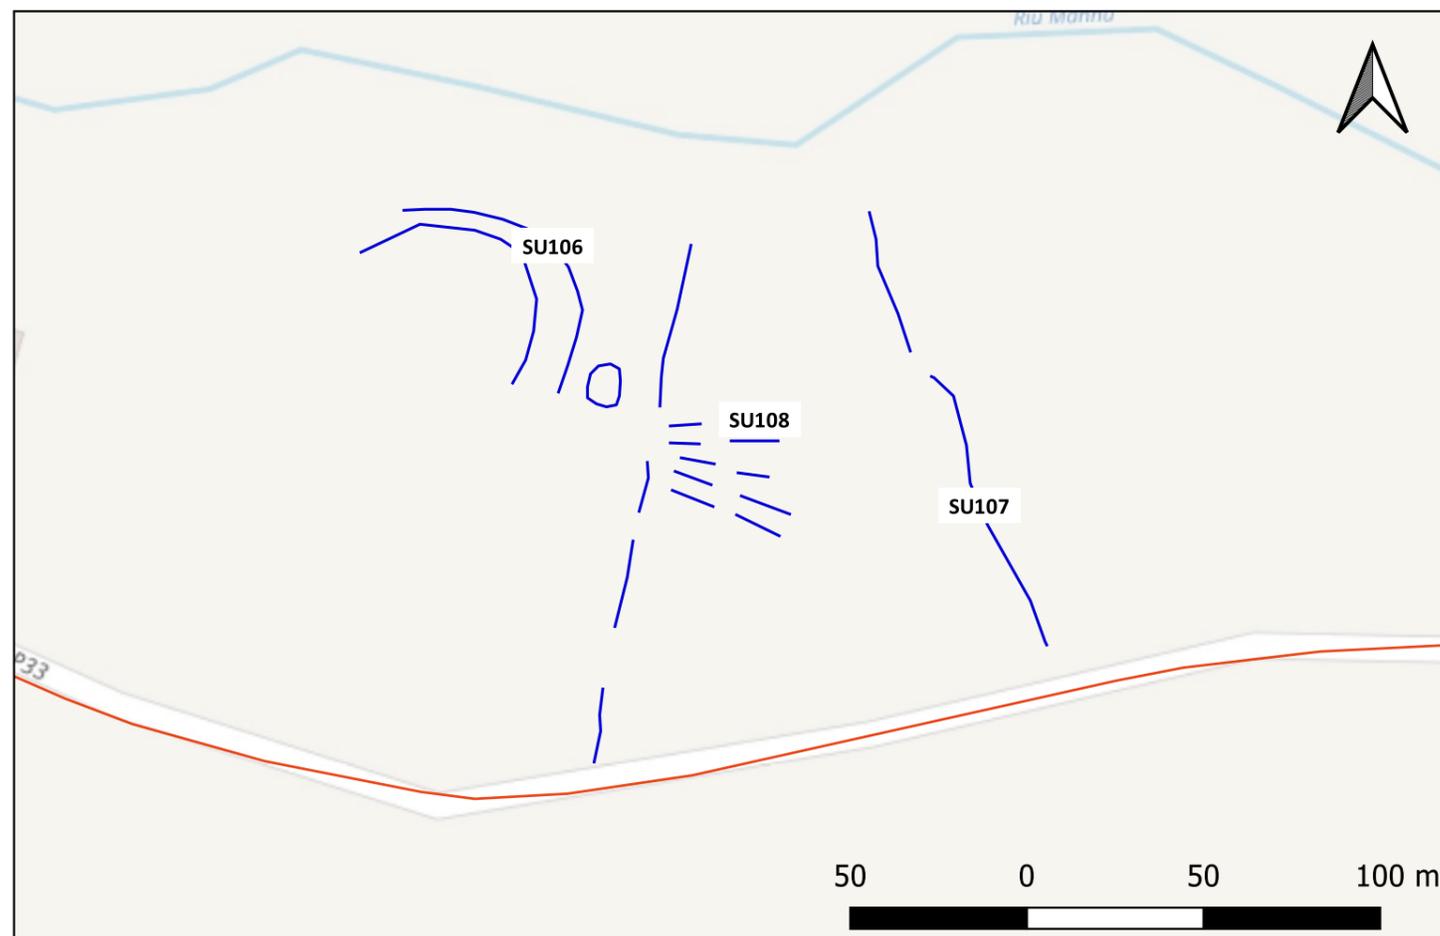

Sito 0000_109 - SU109 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_109)

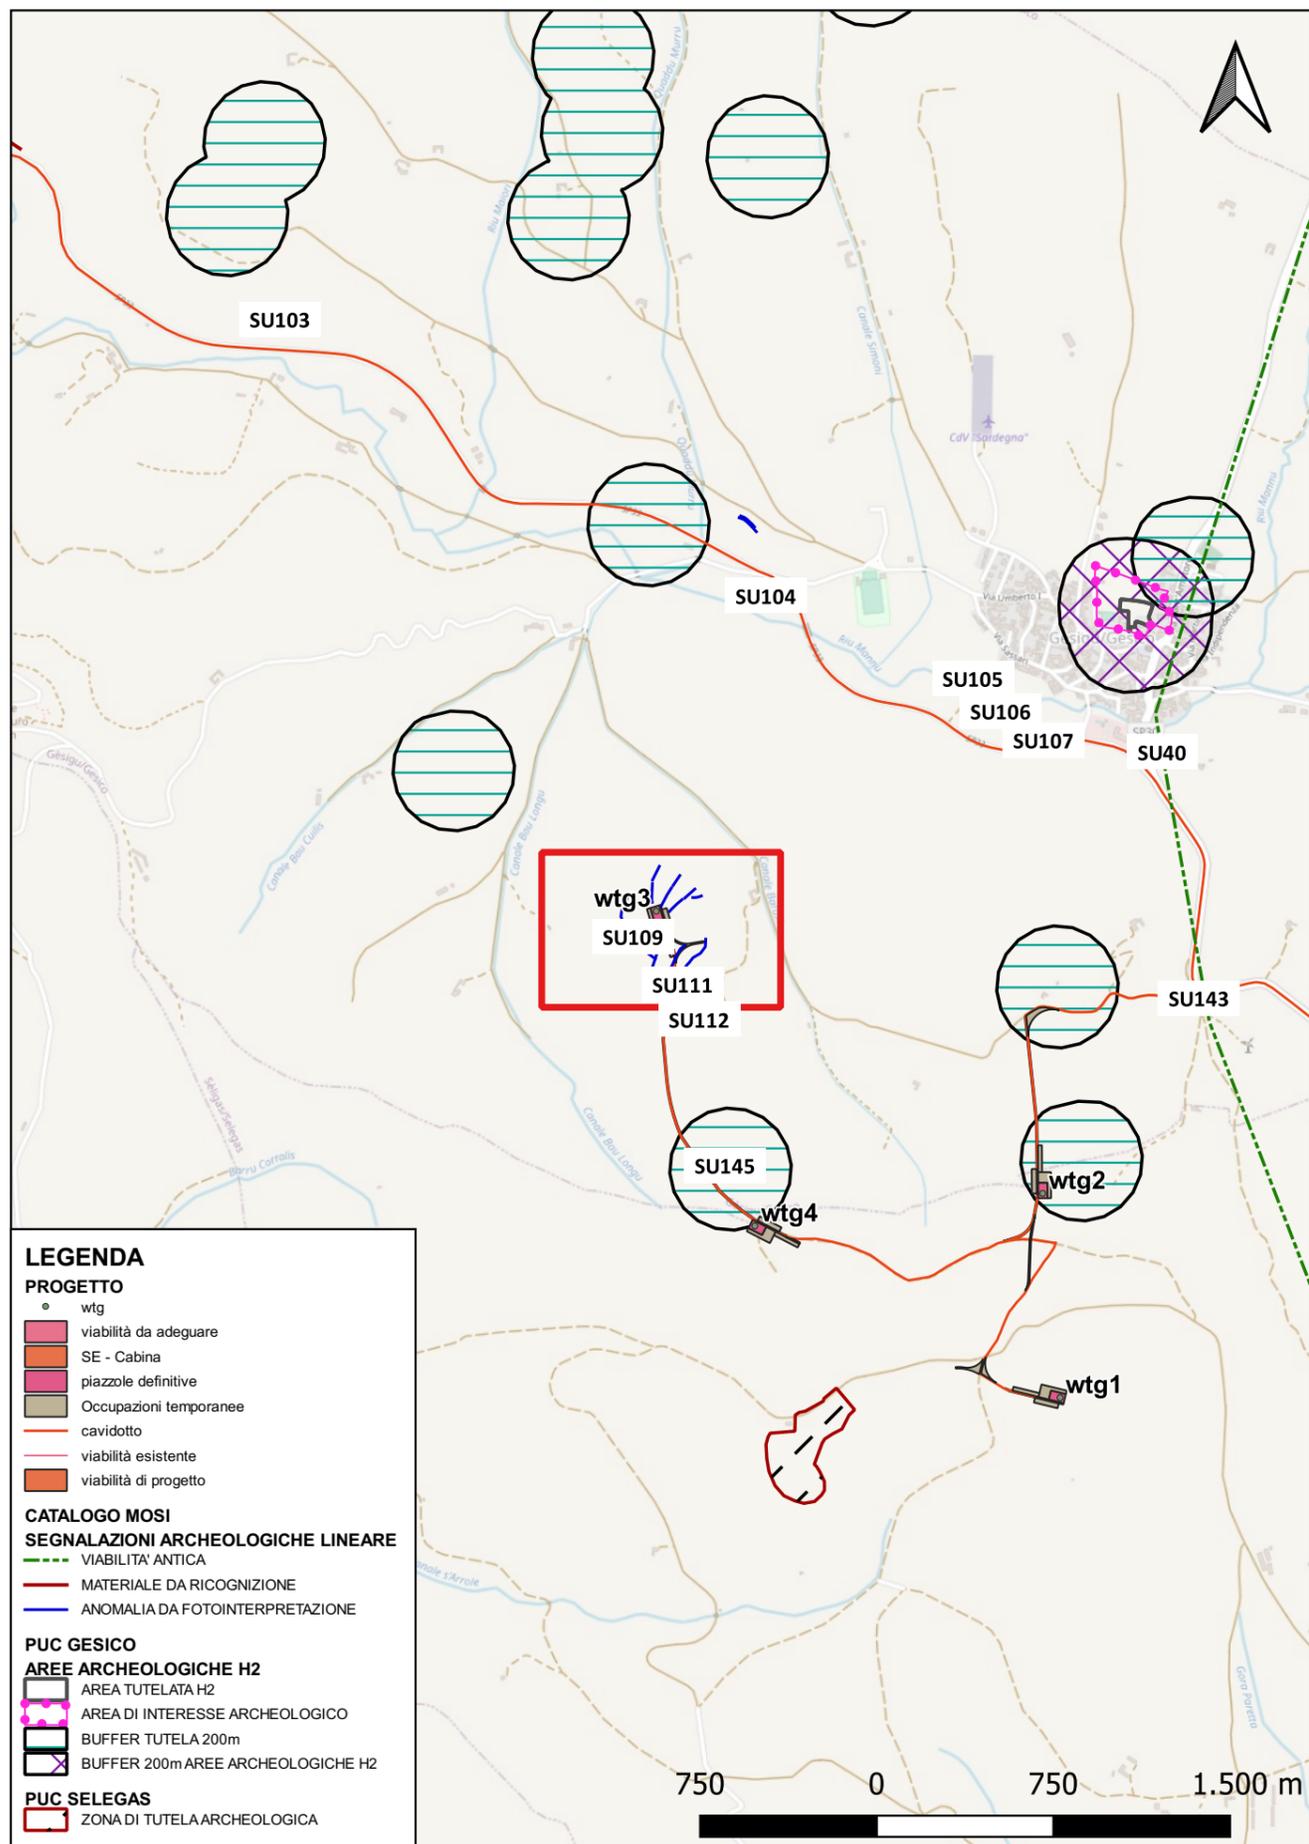

Localizzazione: Gesico (SU) - Genna Furca

Definizione e cronologia: anomalia rilevata sul terreno, {}. {non determinabile}.

Modalità di individuazione: {fotointerpretazione/foto restituzione}


Distanza dall'opera in progetto: circa metri 0-10

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio medio

Serie di segmenti lineari con orientamento radiale, canalizzazioni

Letture aereo e ortofotografica (16/01/2022)

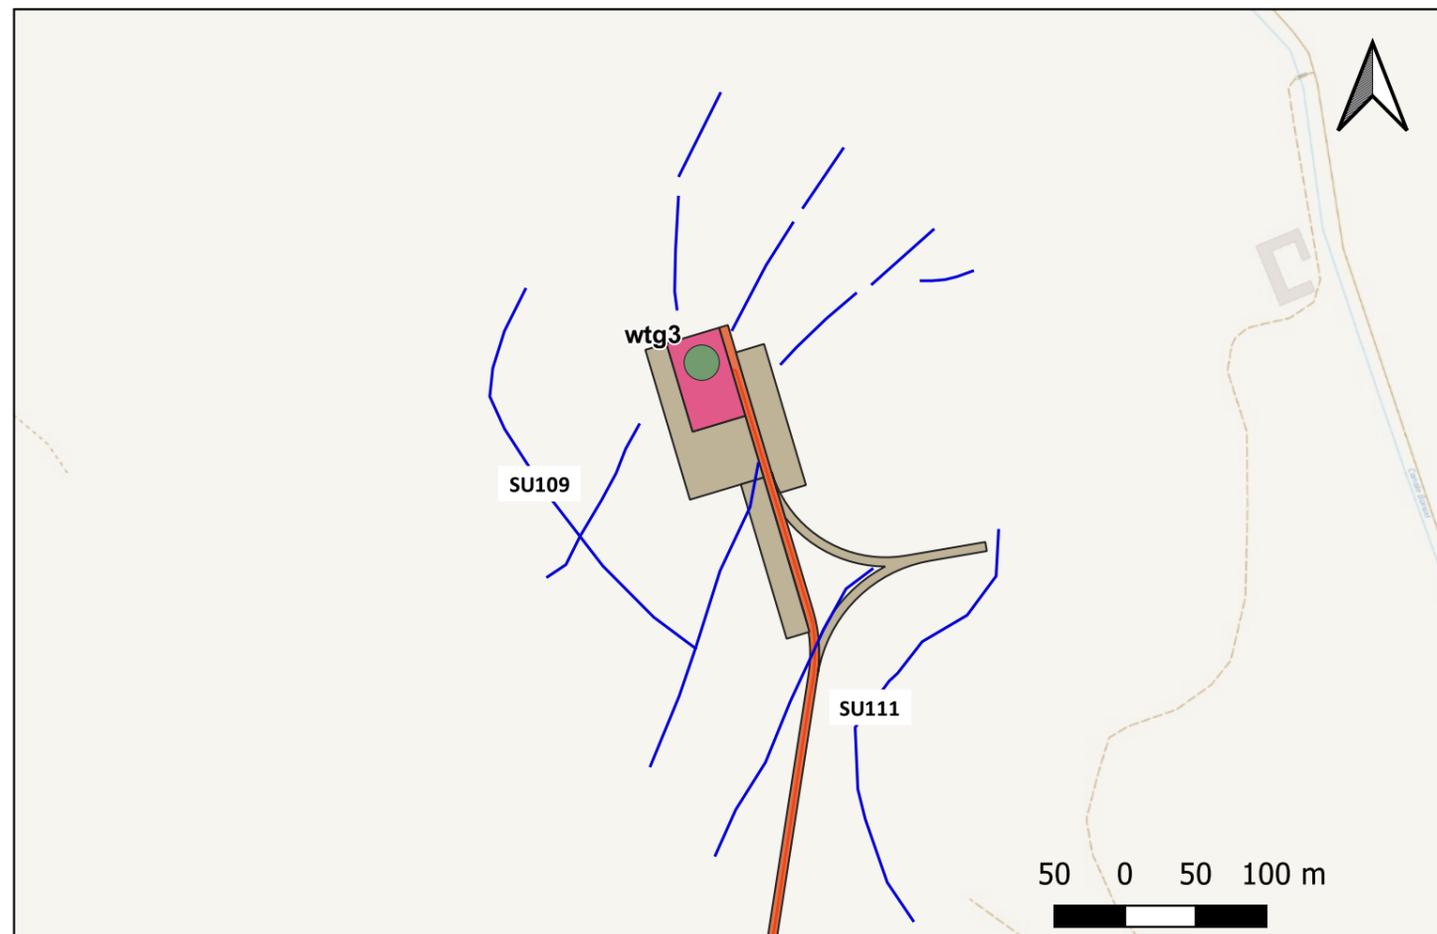

Sito 0000_111 - SU111 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_111)

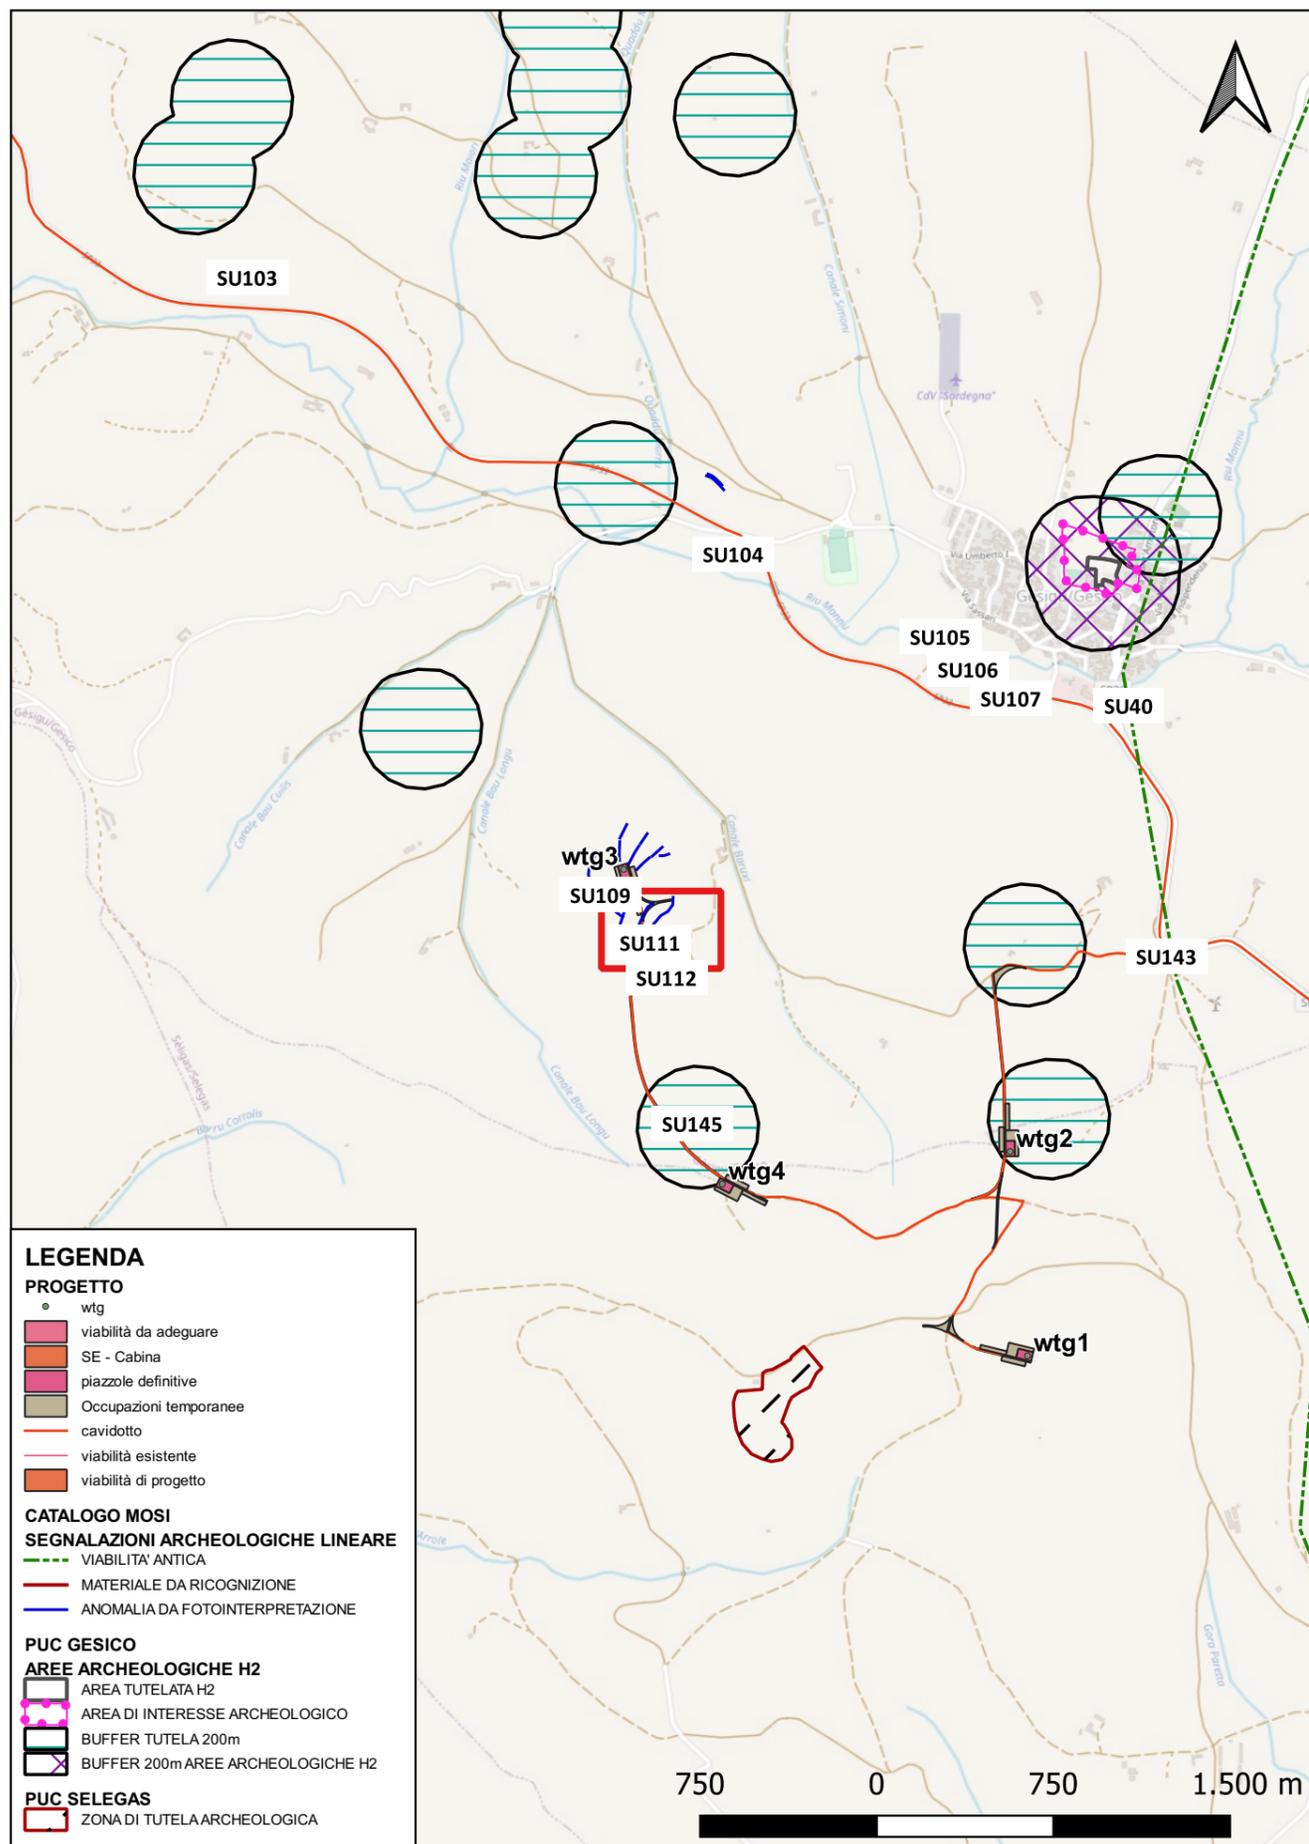

Localizzazione: Gesico (SU) - Genna Furca

Definizione e cronologia: anomalia rilevata sul terreno, {}. {non determinabile}.

Modalità di individuazione: {fotointerpretazione/foto restituzione}


Distanza dall'opera in progetto: circa metri 20-50

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio medio

Segmento lineare con andamento curvilineo che segue l'orografia del suolo; canale, viabilità

Letture aereo e ortofotografica (16/01/2022)

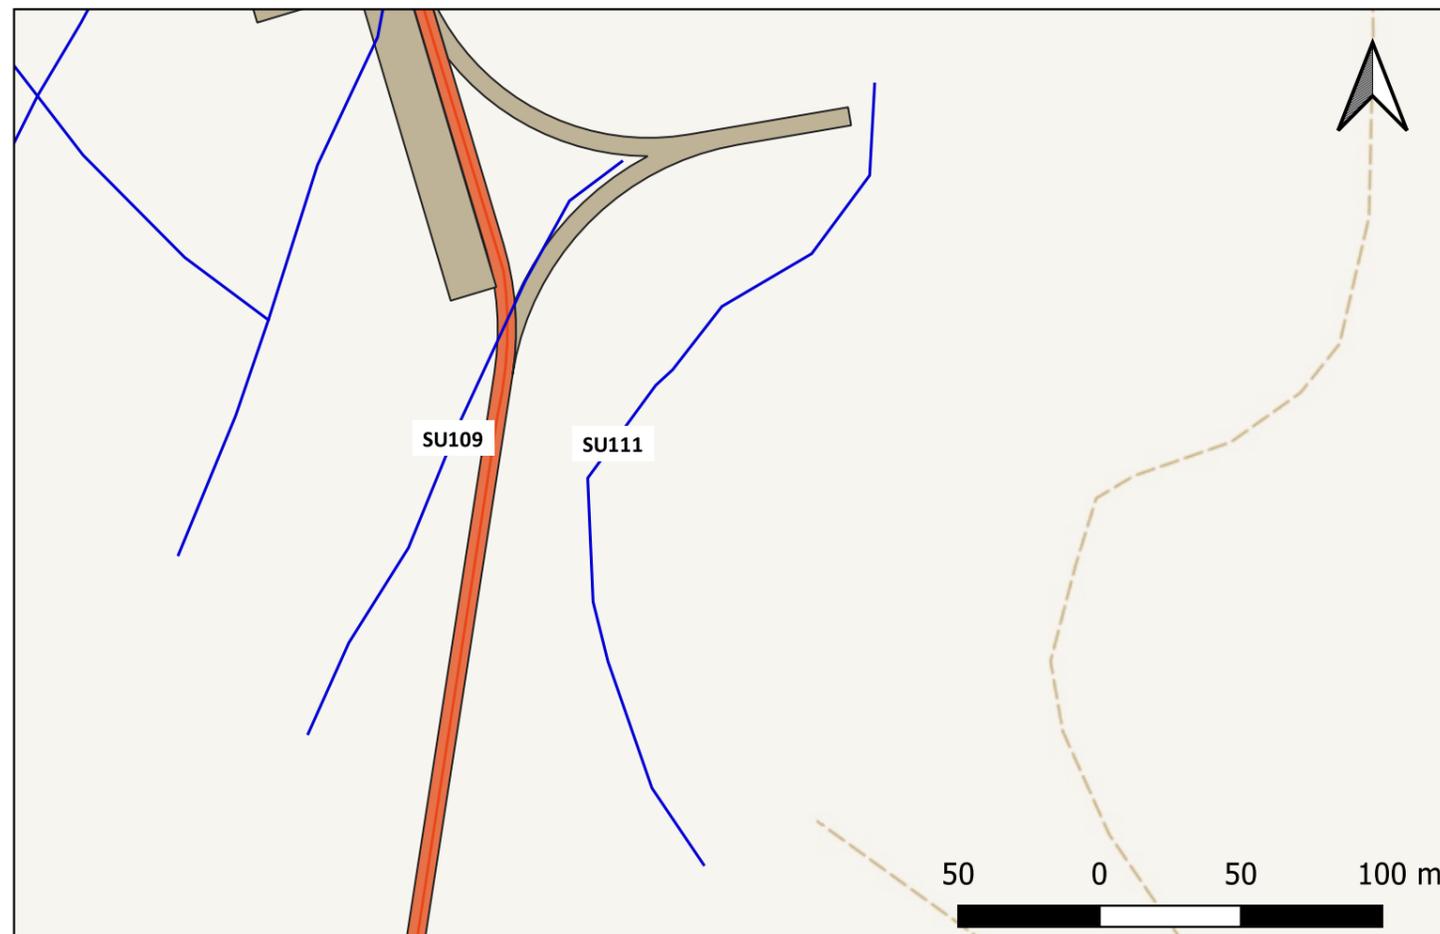

Sito 0000_112 - SU112 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_112)

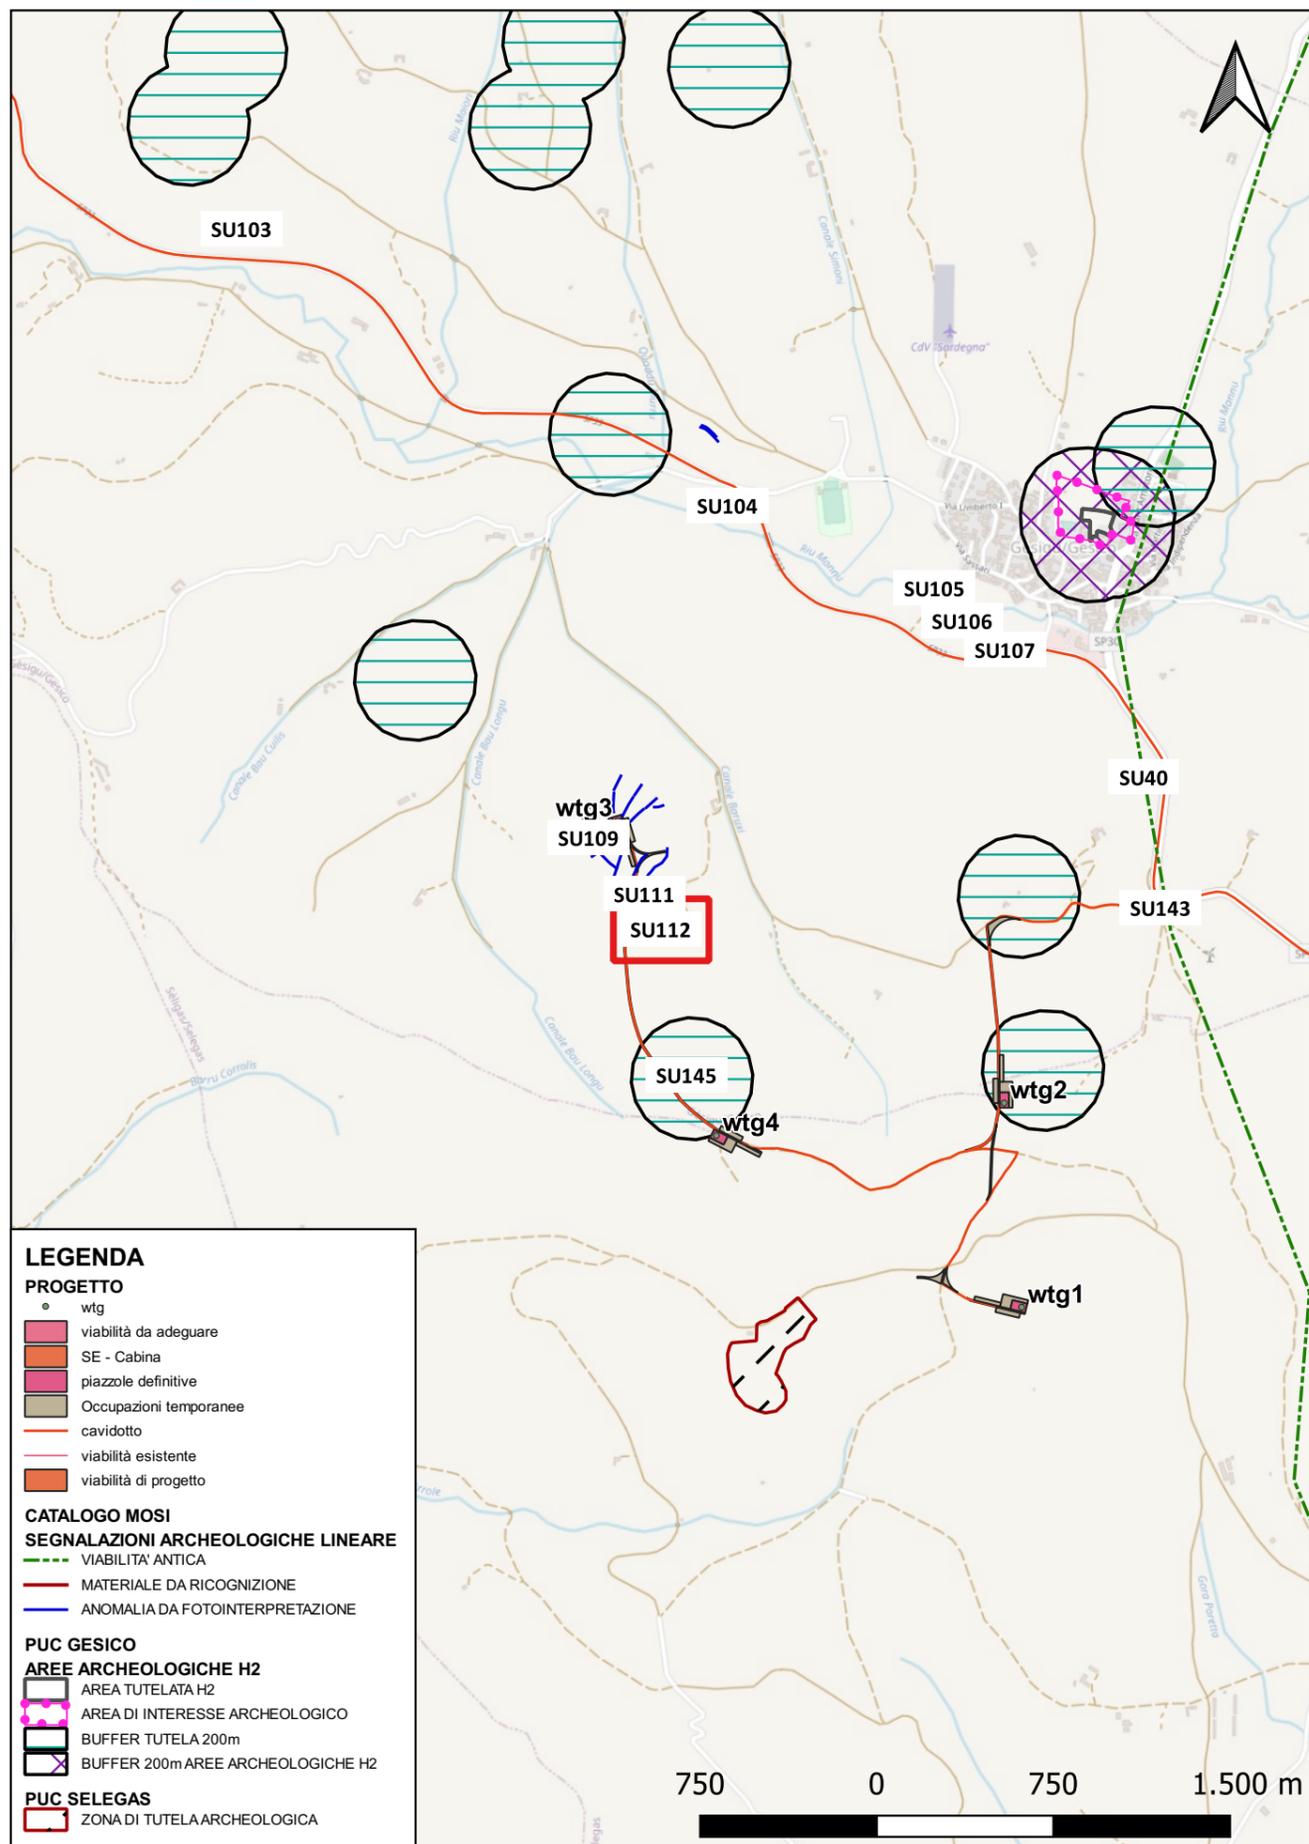

Localizzazione: Gesico (SU) - Genna Furca

Definizione e cronologia: anomalia rilevata sul terreno, {}. {non determinabile}.

Modalità di individuazione: {fotointerpretazione/foto restituzione}


Distanza dall'opera in progetto: circa metri 100-200

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio basso

Segmento lineare con andamento leggermente curvilineo ; canale, viabilità

Letture aereo e ortofotografica (16/01/2022)

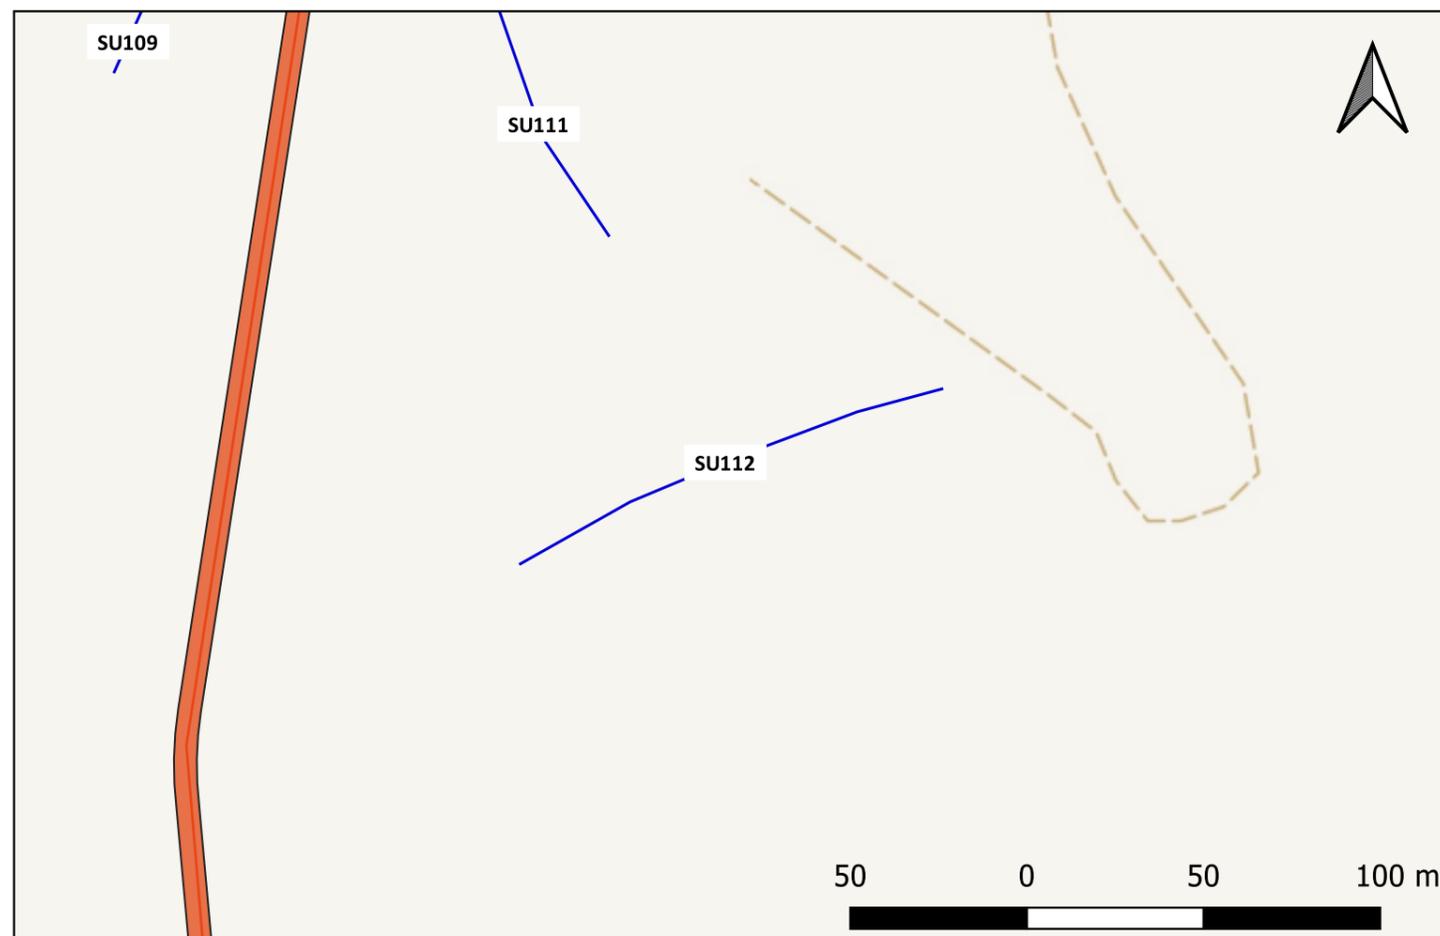

Sito 0000_114 - SU114 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_114)

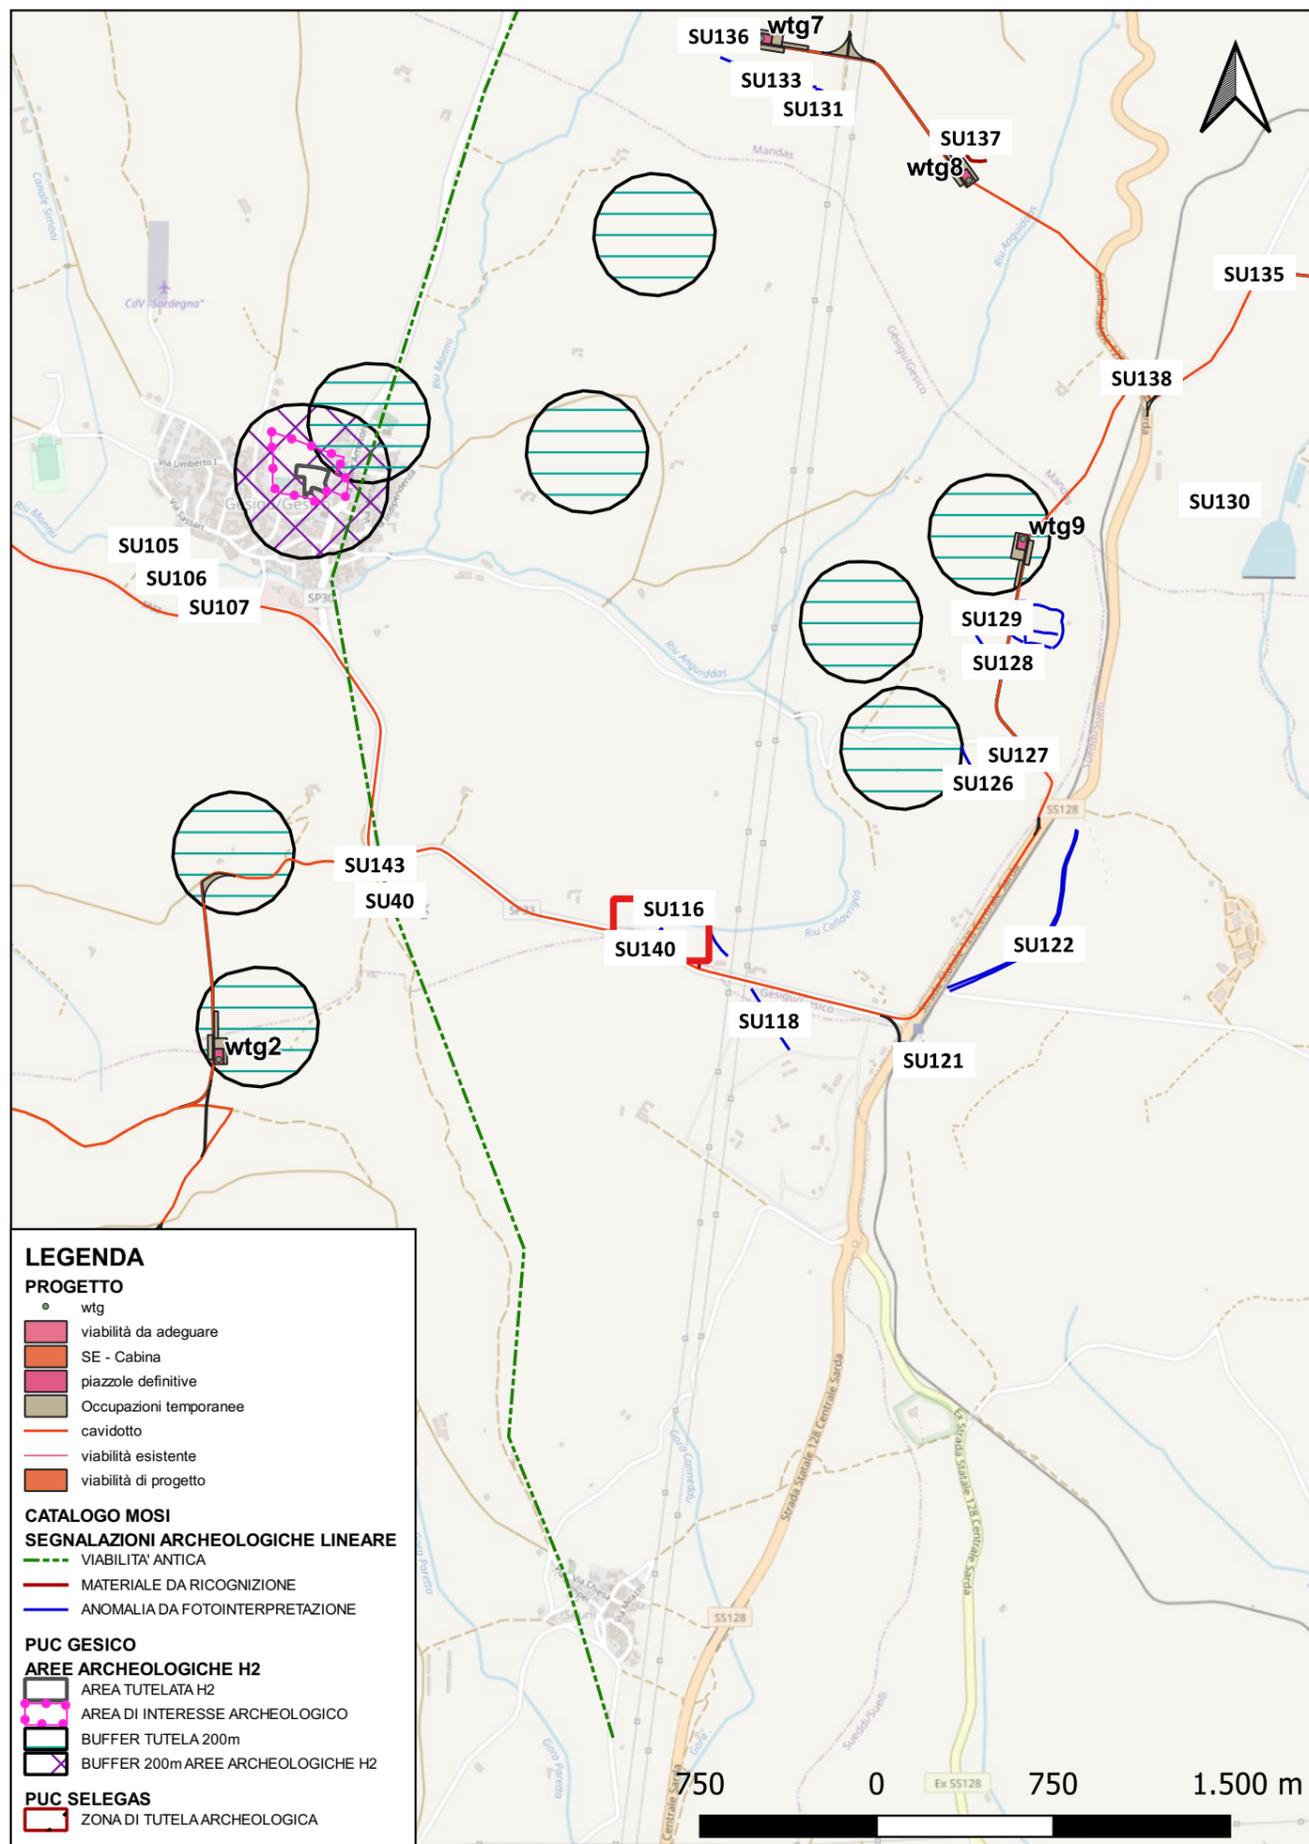

Localizzazione: Gesico (SU) - Calavrigus

Definizione e cronologia: anomalia rilevata sul terreno, {}, {non determinabile}.

Modalità di individuazione: {fotointerpretazione/foto restituzione}


Distanza dall'opera in progetto: circa metri 50-100

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio medio

Struttura, rudere

Letture aereo e ortofotografica (16/01/2022)

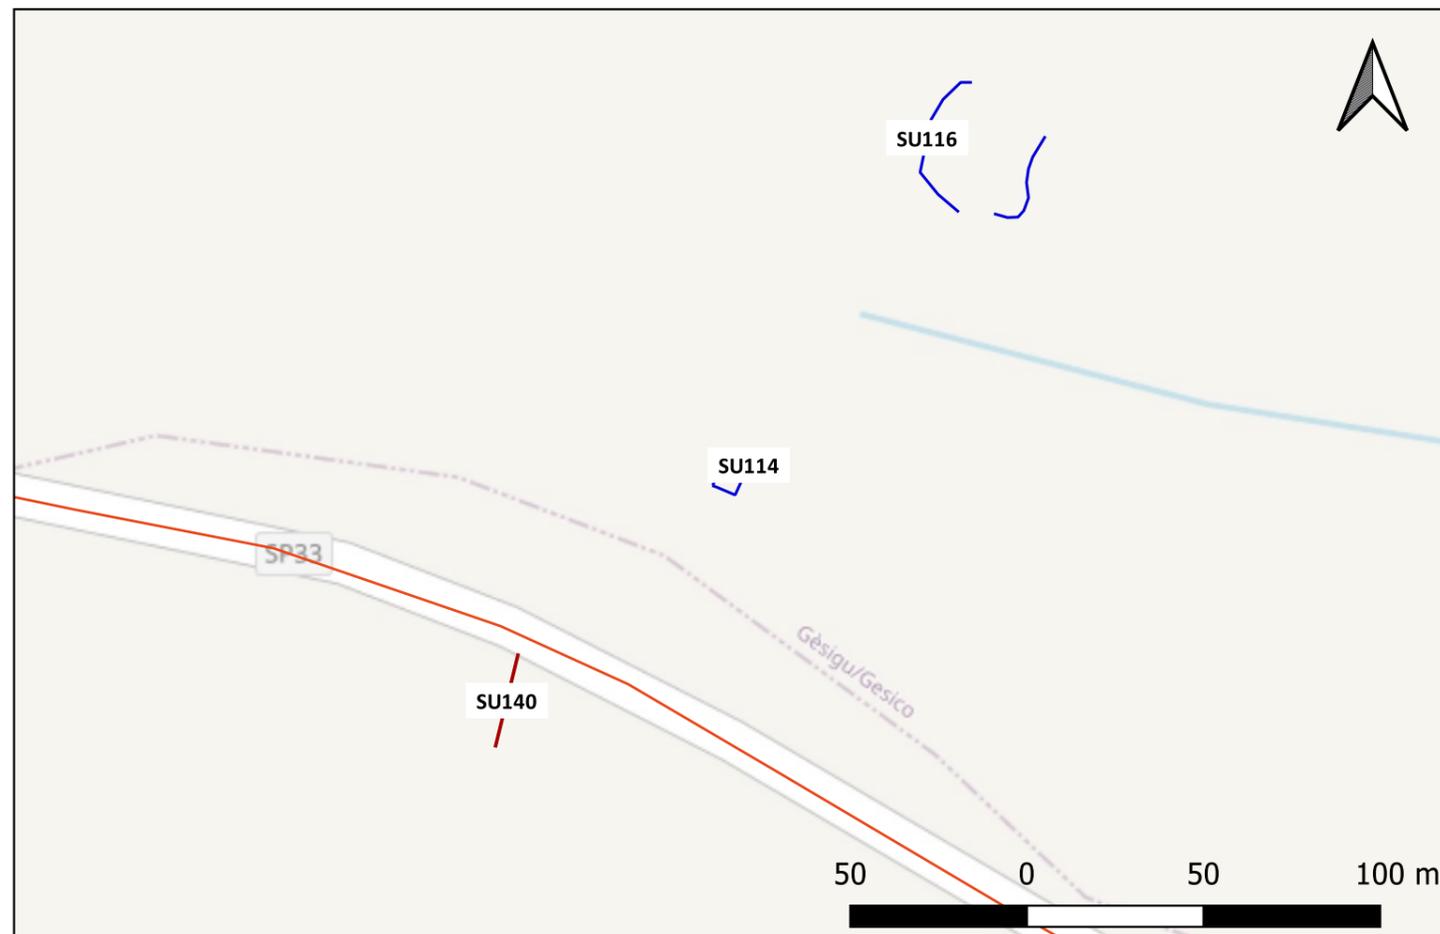

Sito 0000_116 - SU116 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_116)

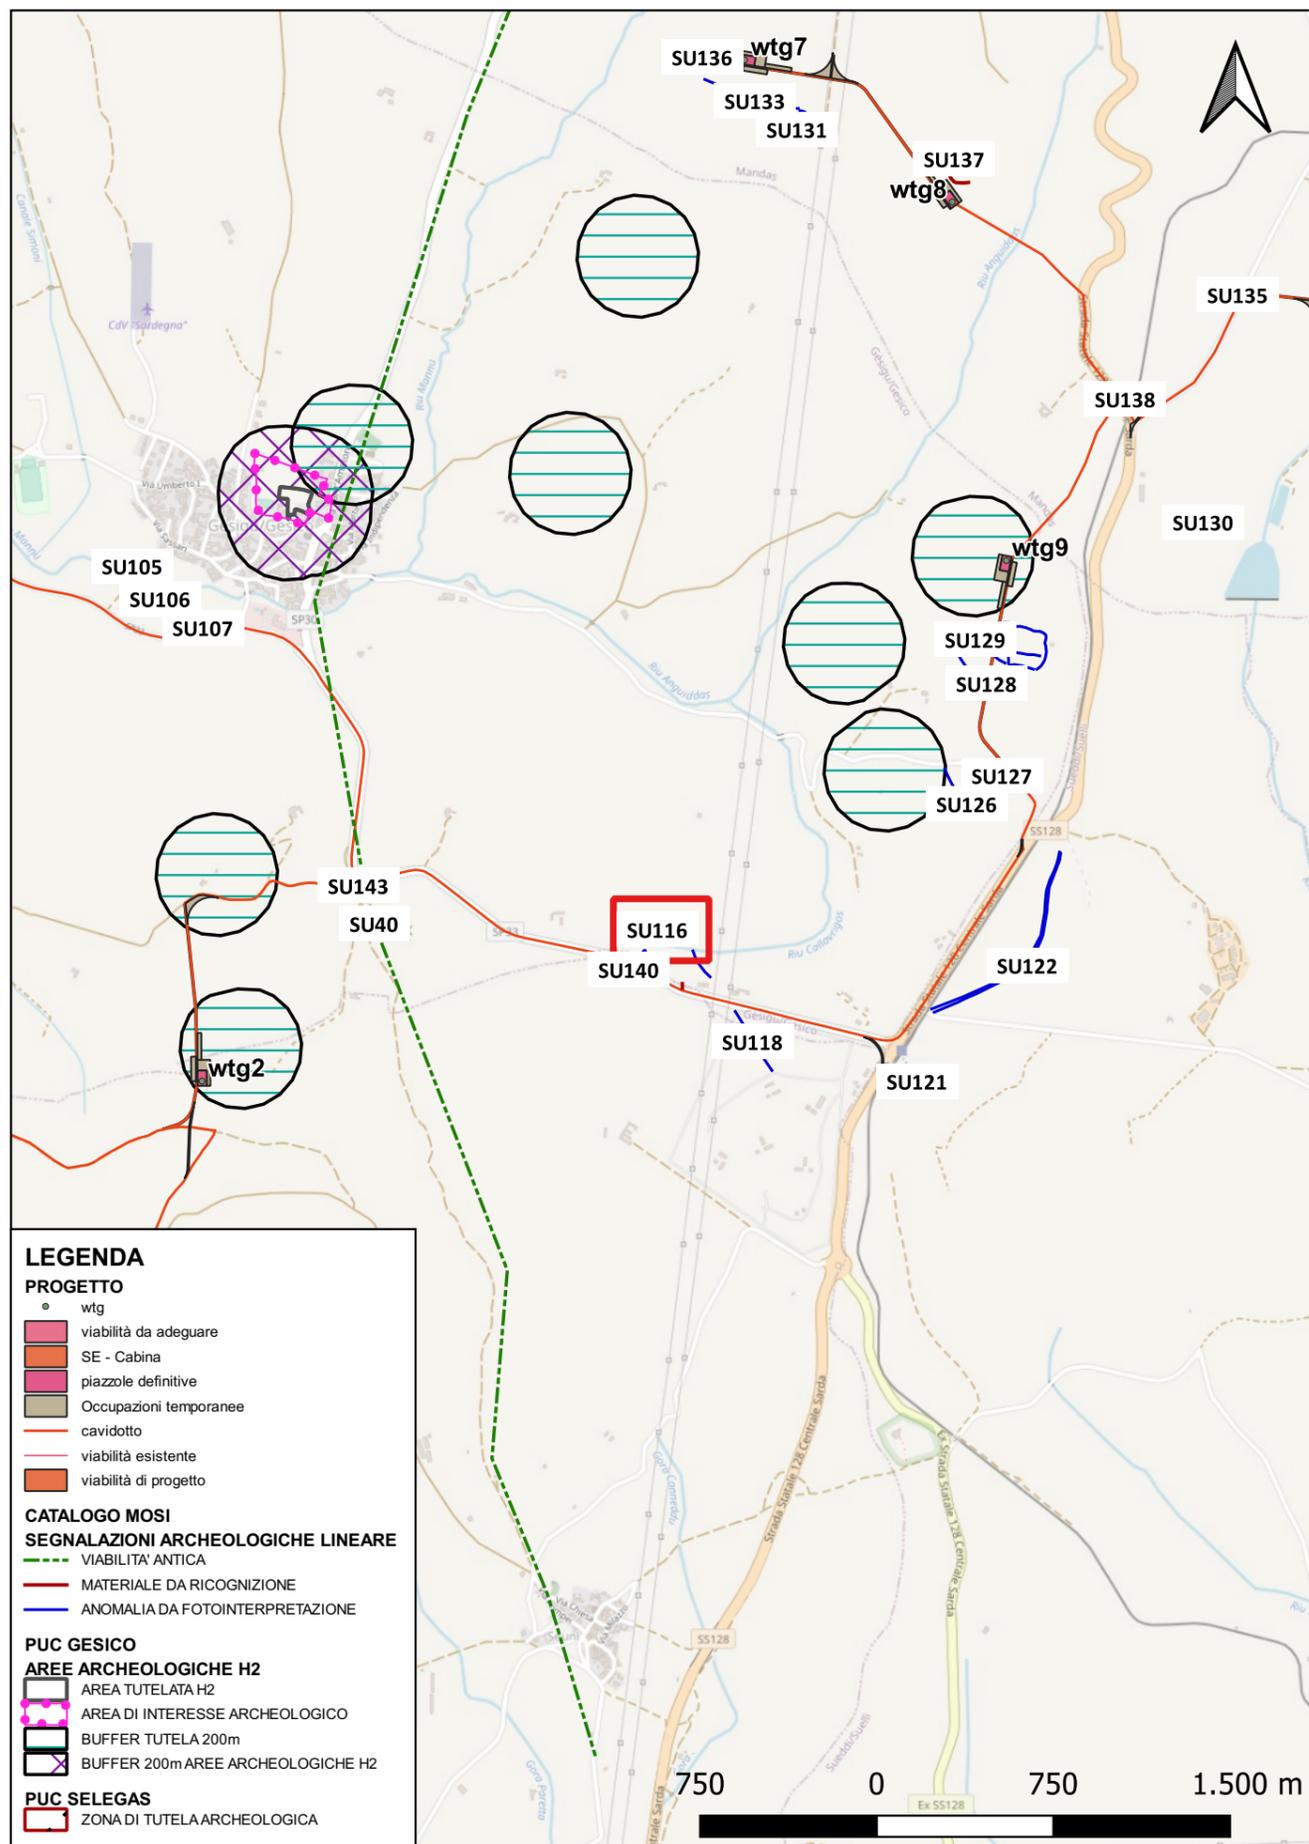

Localizzazione: Gesico (SU) - Calavrigus

Definizione e cronologia: anomalia rilevata sul terreno, {}, {non determinabile}.

Modalità di individuazione: {fotointerpretazione/foto restituzione}


Distanza dall'opera in progetto: circa metri 100-200

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio basso

Due elementi lineari con andamento semicircolare che delimitano la struttura identificata nella scheda SU114; recinto

Letture aereo e ortofotografica (16/01/2022)

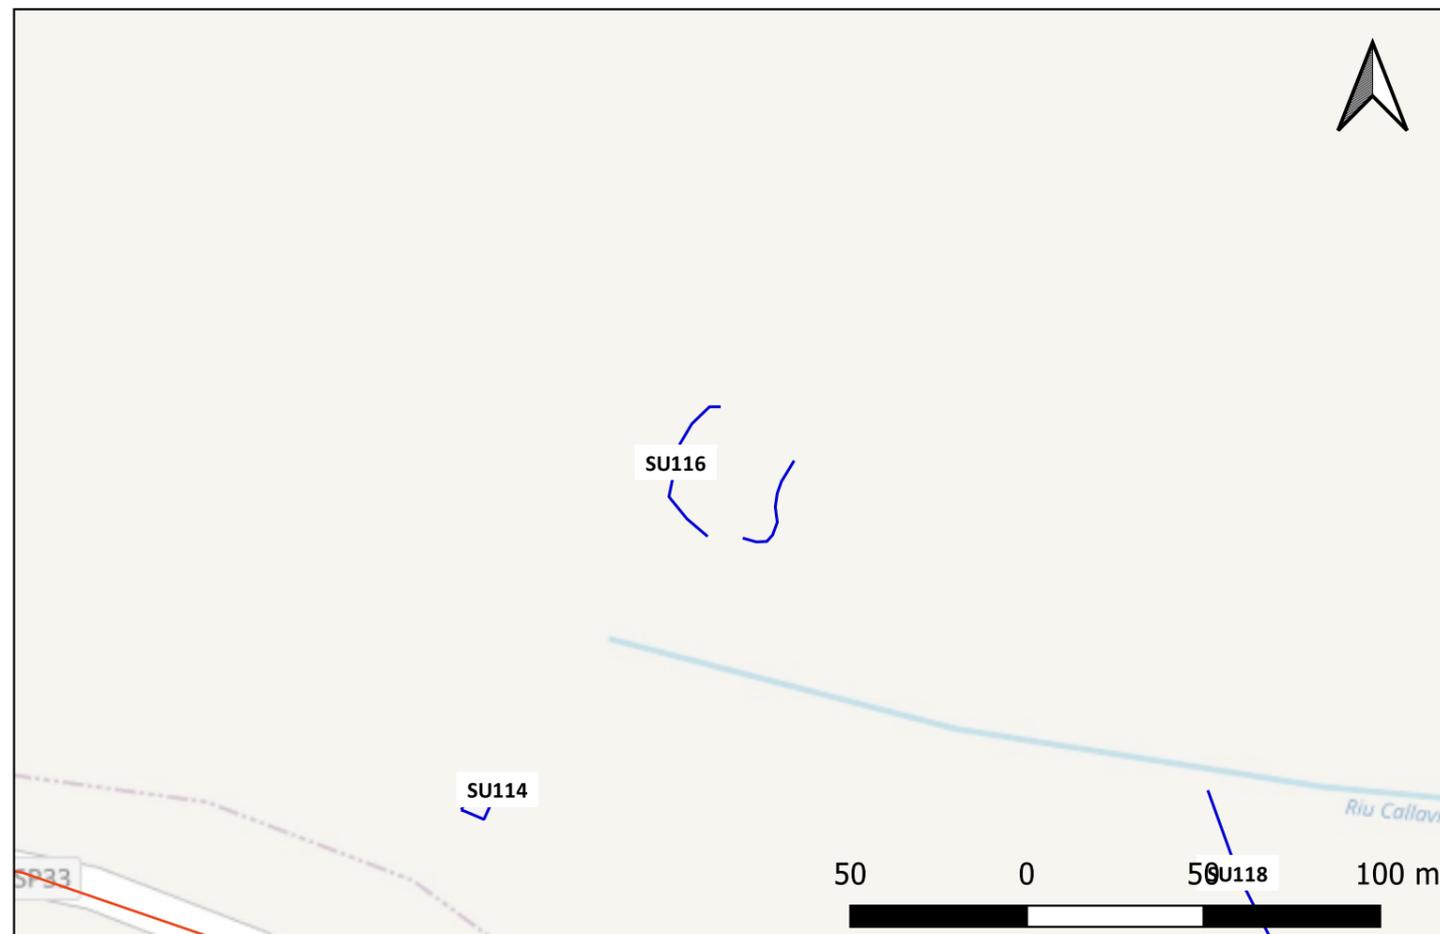

Sito 0000_118 - SU118 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_118)

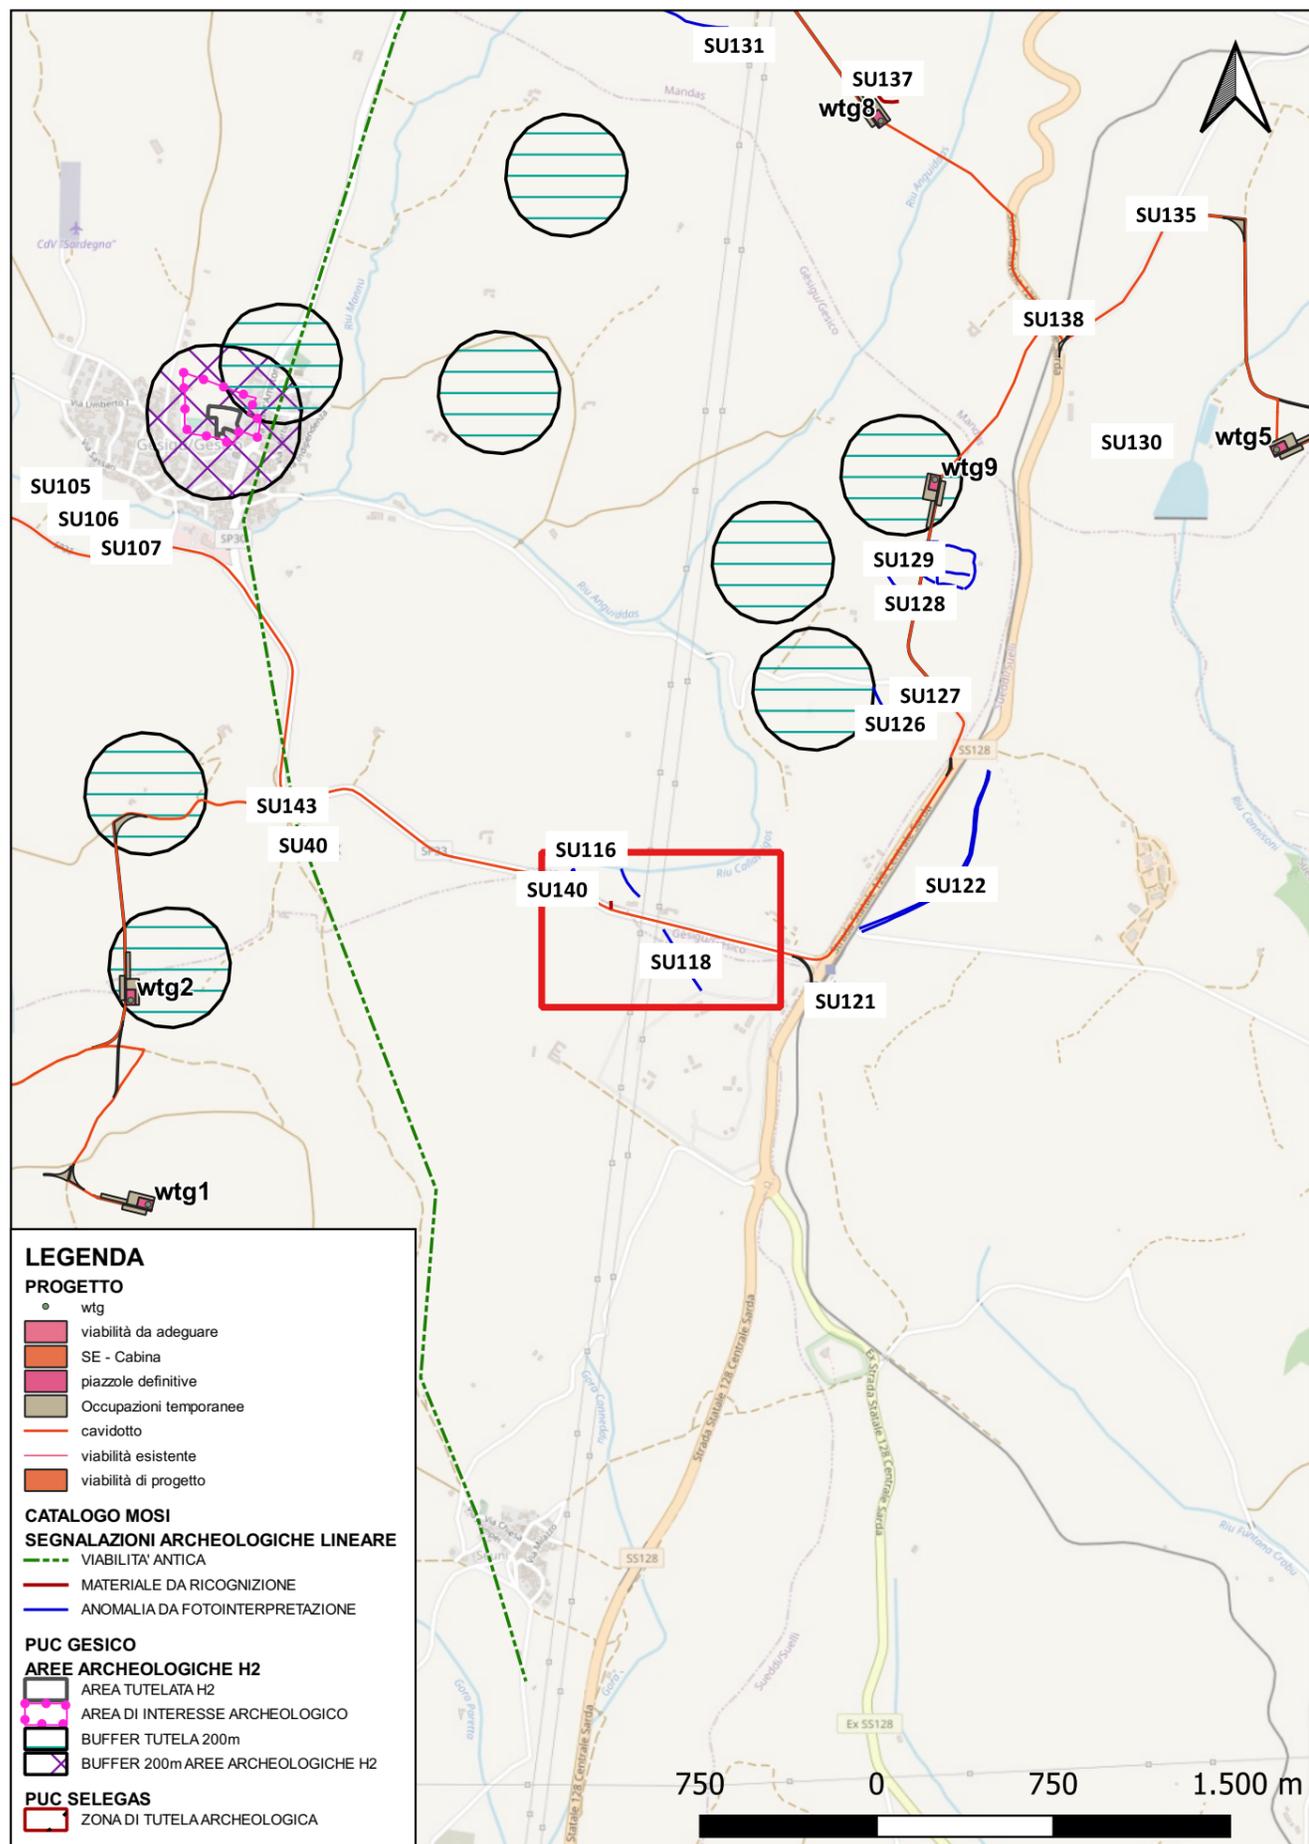

Localizzazione: Selegas (SU) - Planu Seuni

Definizione e cronologia: anomalia rilevata sul terreno, {}. {non determinabile}.

Modalità di individuazione: {fotointerpretazione/foto restituzione}

Distanza dall'opera in progetto: circa metri 20-50

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio medio

Due segmenti lineari con andamento irregolare e orientamento NO-SE, viabilità, canale.

Letture aereo e ortofotografica (16/01/2022)



Sito 0000_121 - SU121 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_121)

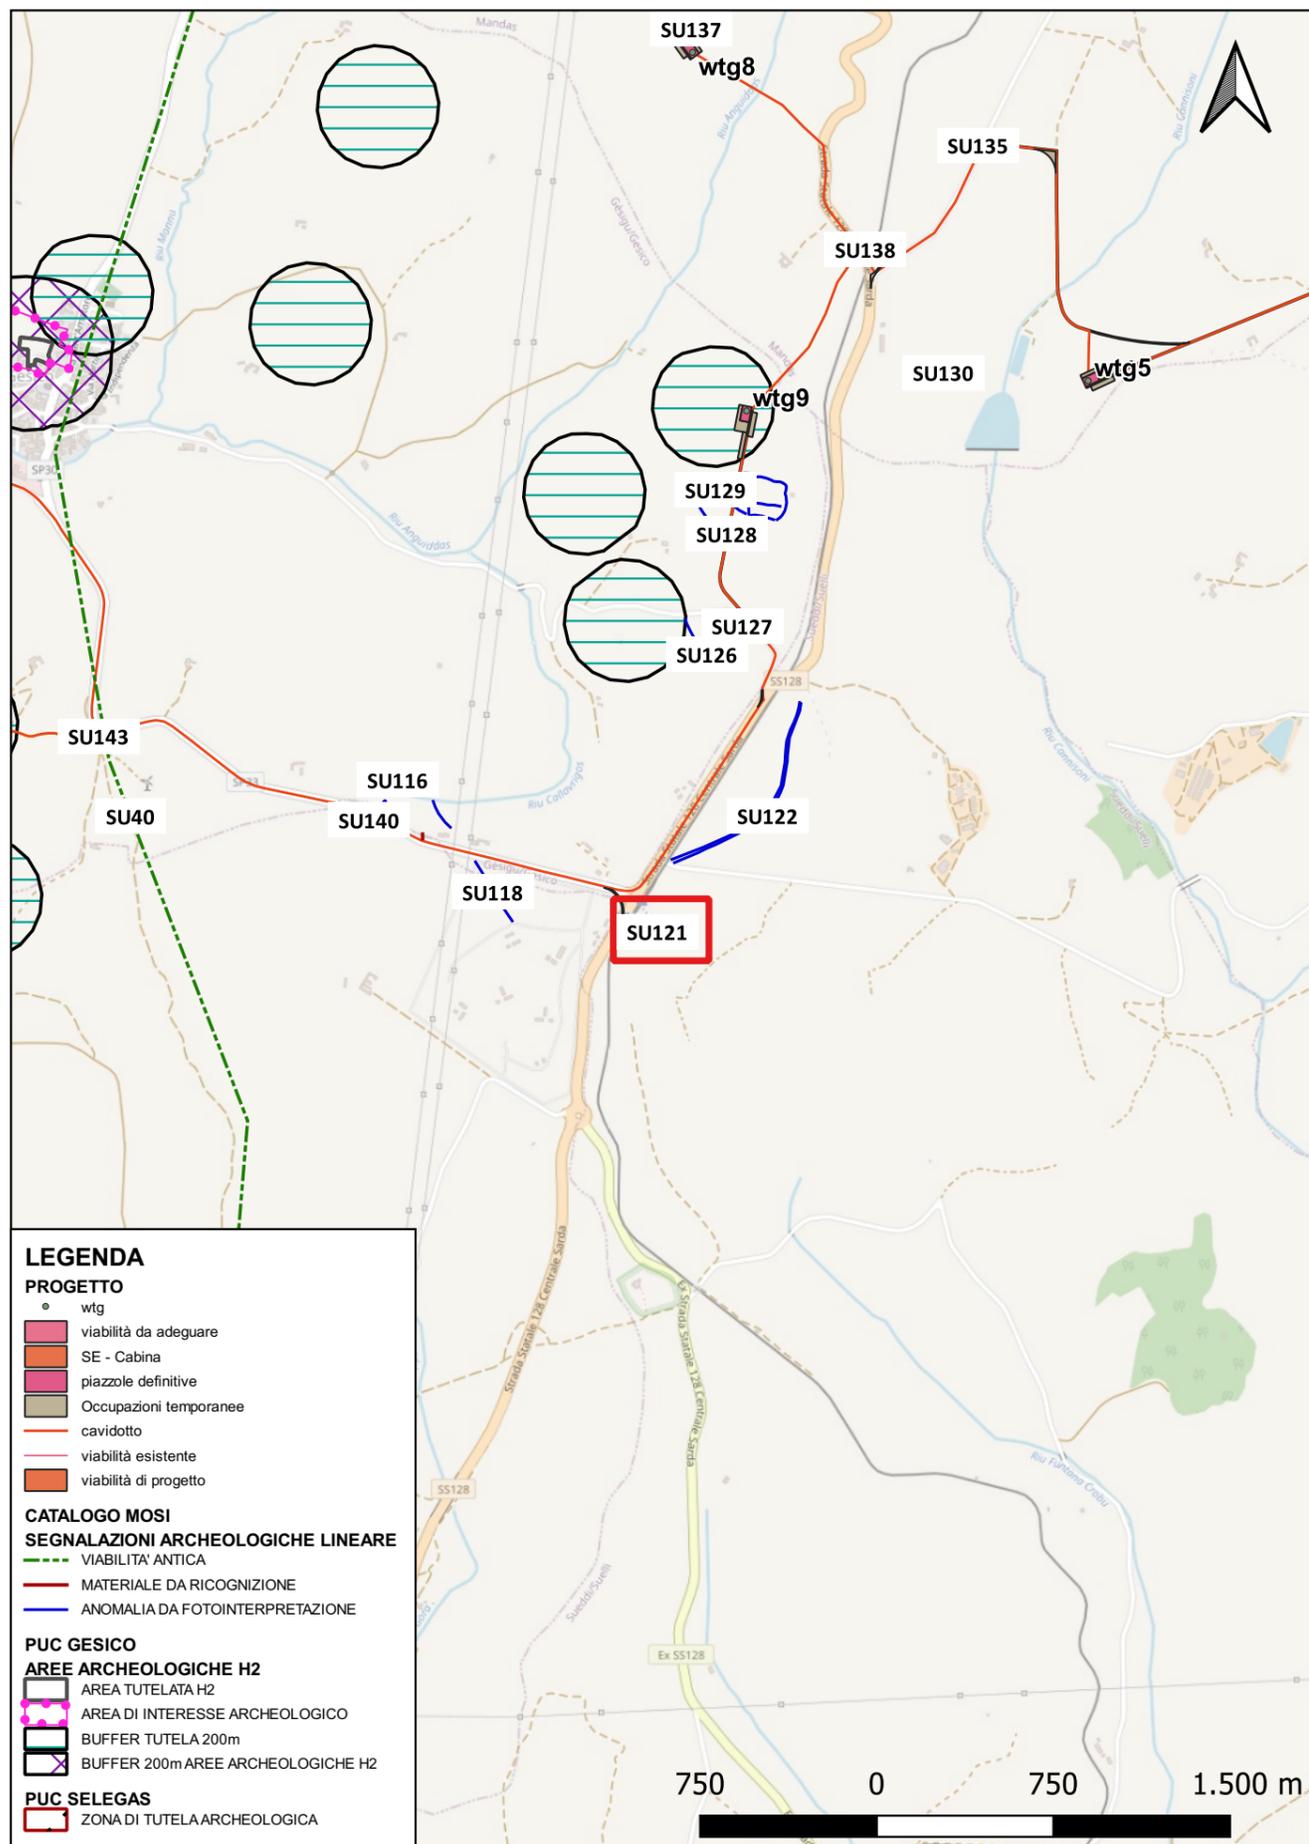

Localizzazione: Suelli (SU) - Sorigina

Definizione e cronologia: anomalia rilevata sul terreno, {}, {non determinabile}.

Modalità di individuazione: {fotointerpretazione/foto restituzione}


Distanza dall'opera in progetto: circa metri 100-200

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio basso

Segmento lineare e curvilineo composto da un allineamento di pietrame che segue l'andamento dell'area umida della scheda SU120 e circonda/lambisce l'elemento individuato nella scheda SU119 (viabilità, canale)

Lettura aero e ortofotografica (16/01/2022)

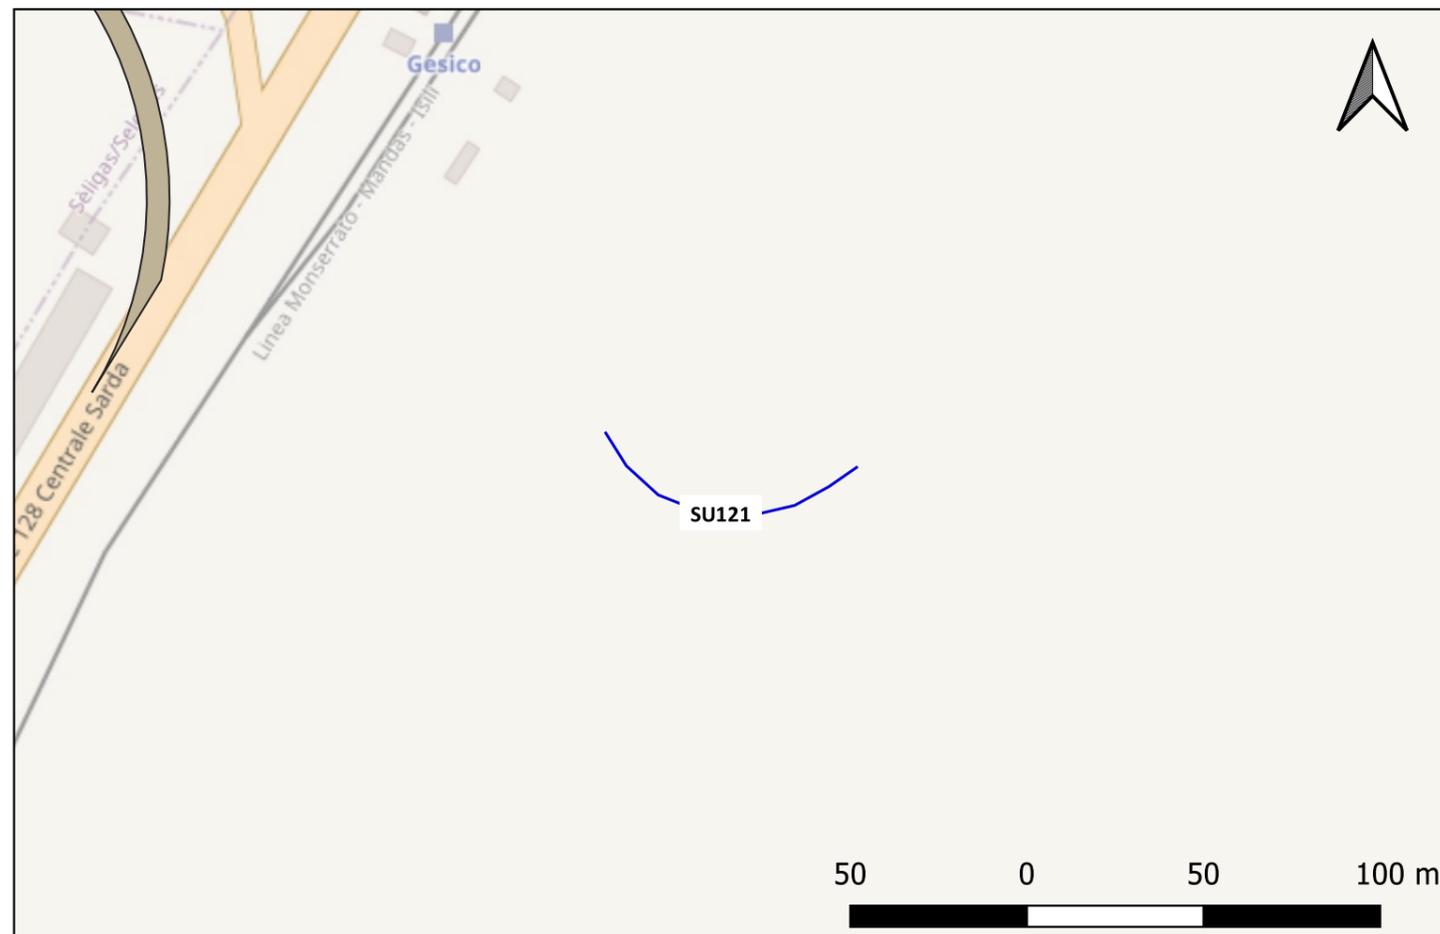

Sito 0000_122 - SU122 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_122)

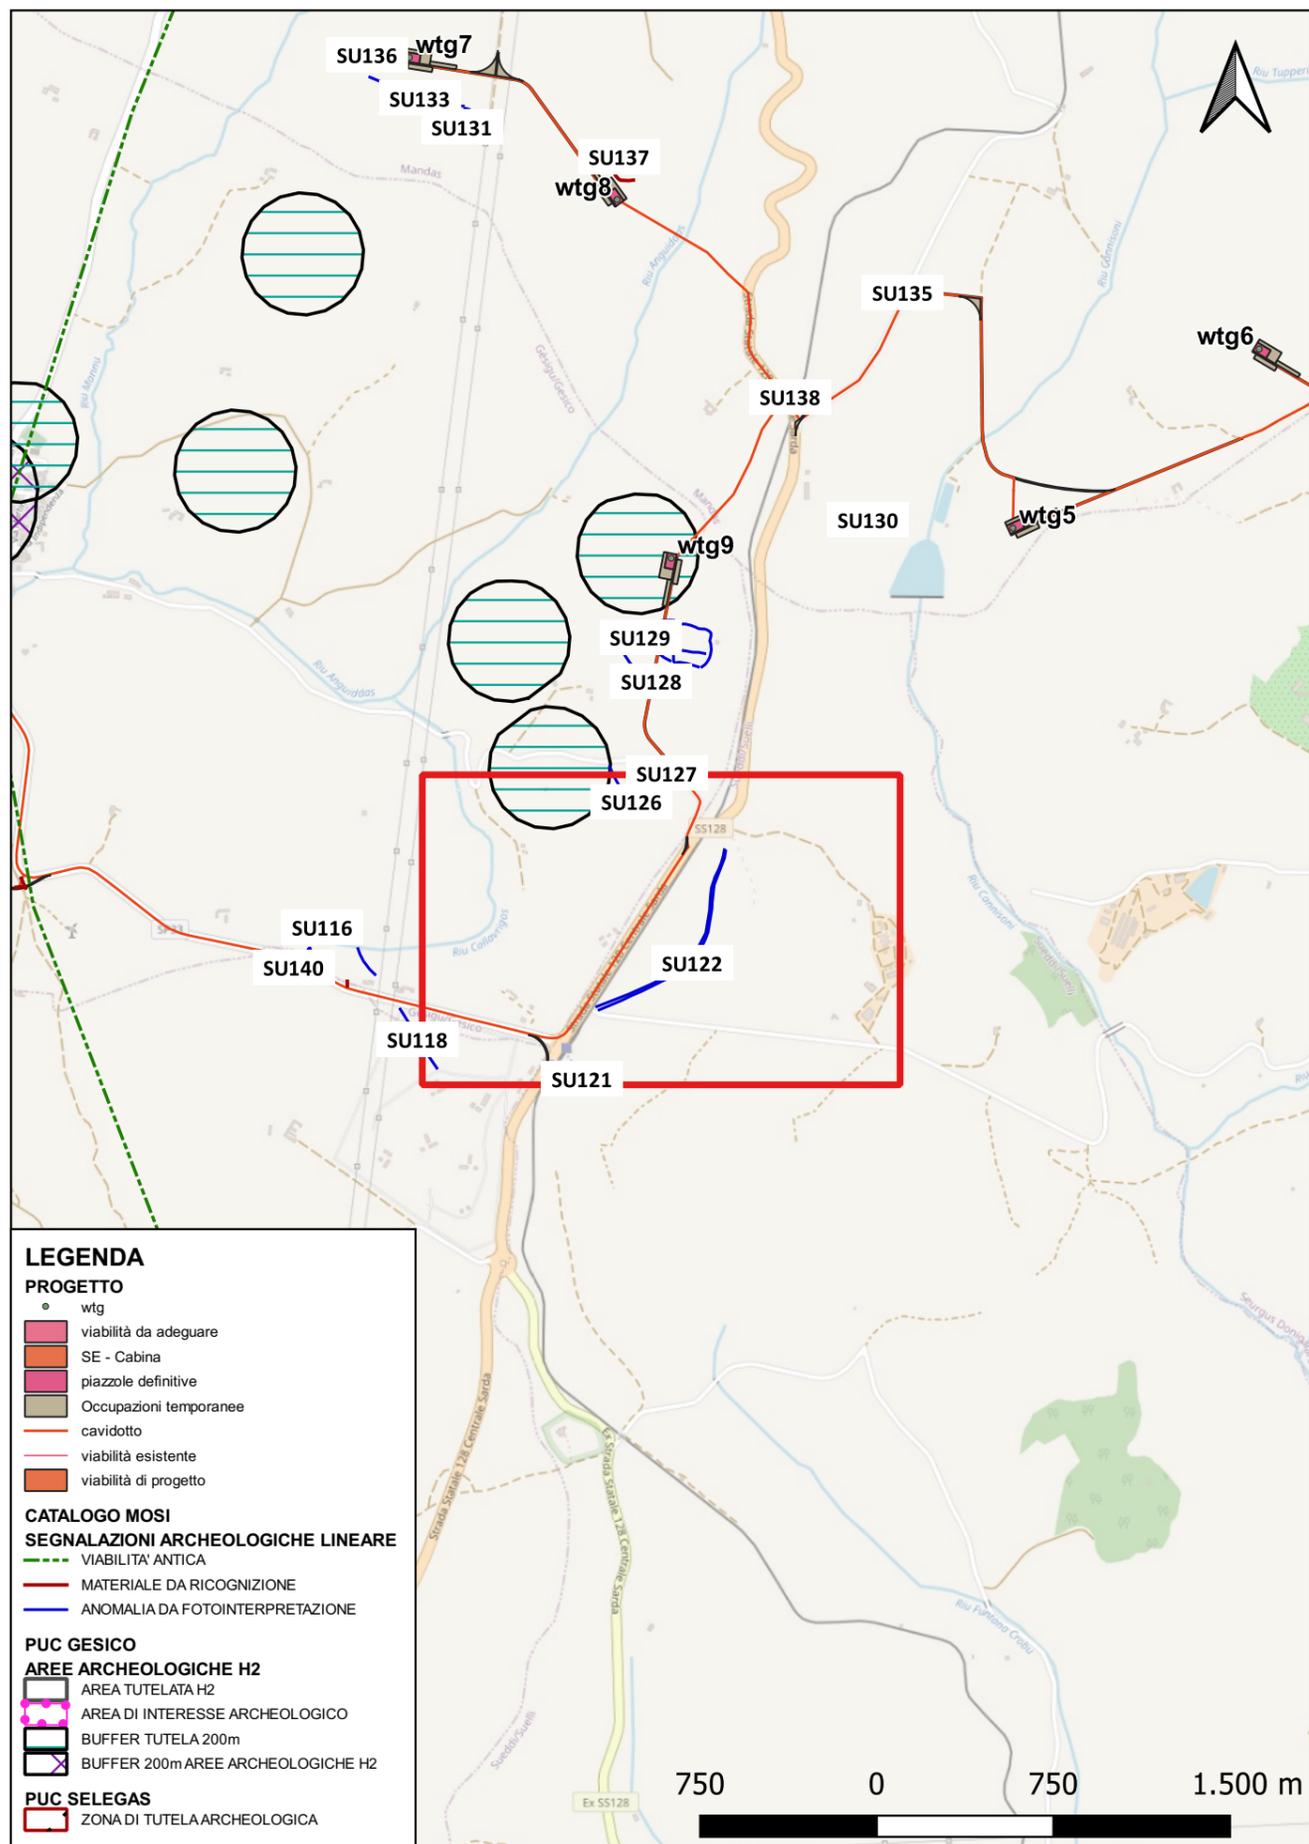

Localizzazione: Suelli (SU) - 2006, 2013, 2016

Definizione e cronologia: anomalia rilevata sul terreno, {}. {non determinabile}.

Modalità di individuazione: {fotointerpretazione/foto restituzione}


Distanza dall'opera in progetto: circa metri 20-50

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio medio

Doppio segmento parallelo, lineare con andamento curvilineo (viabilità, canale)

Letture aereo e ortofotografica (16/01/2022)

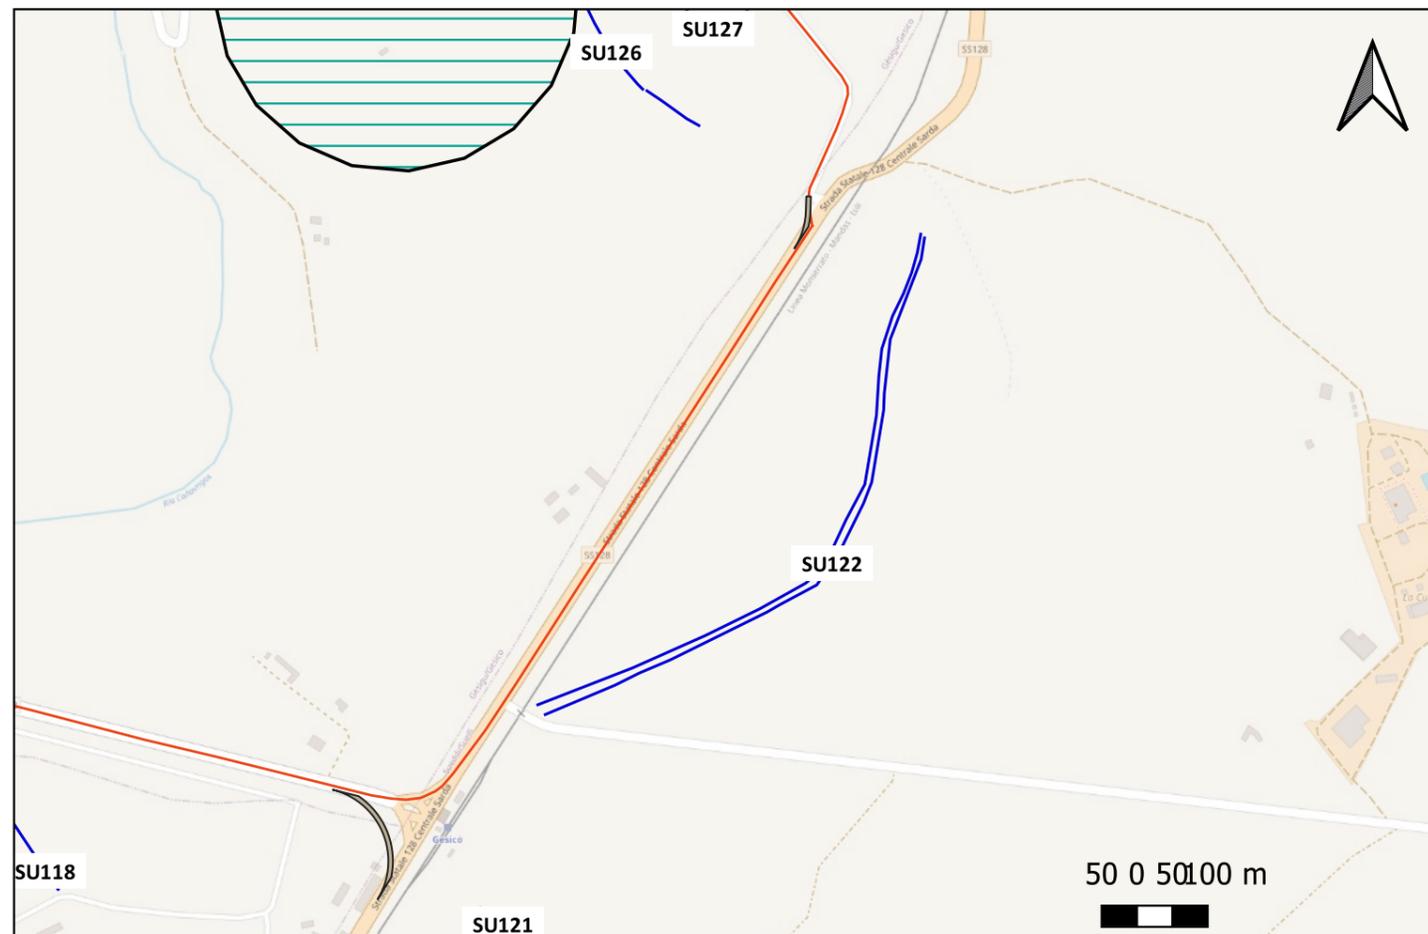

Sito 0000_126 - SU126 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_126)

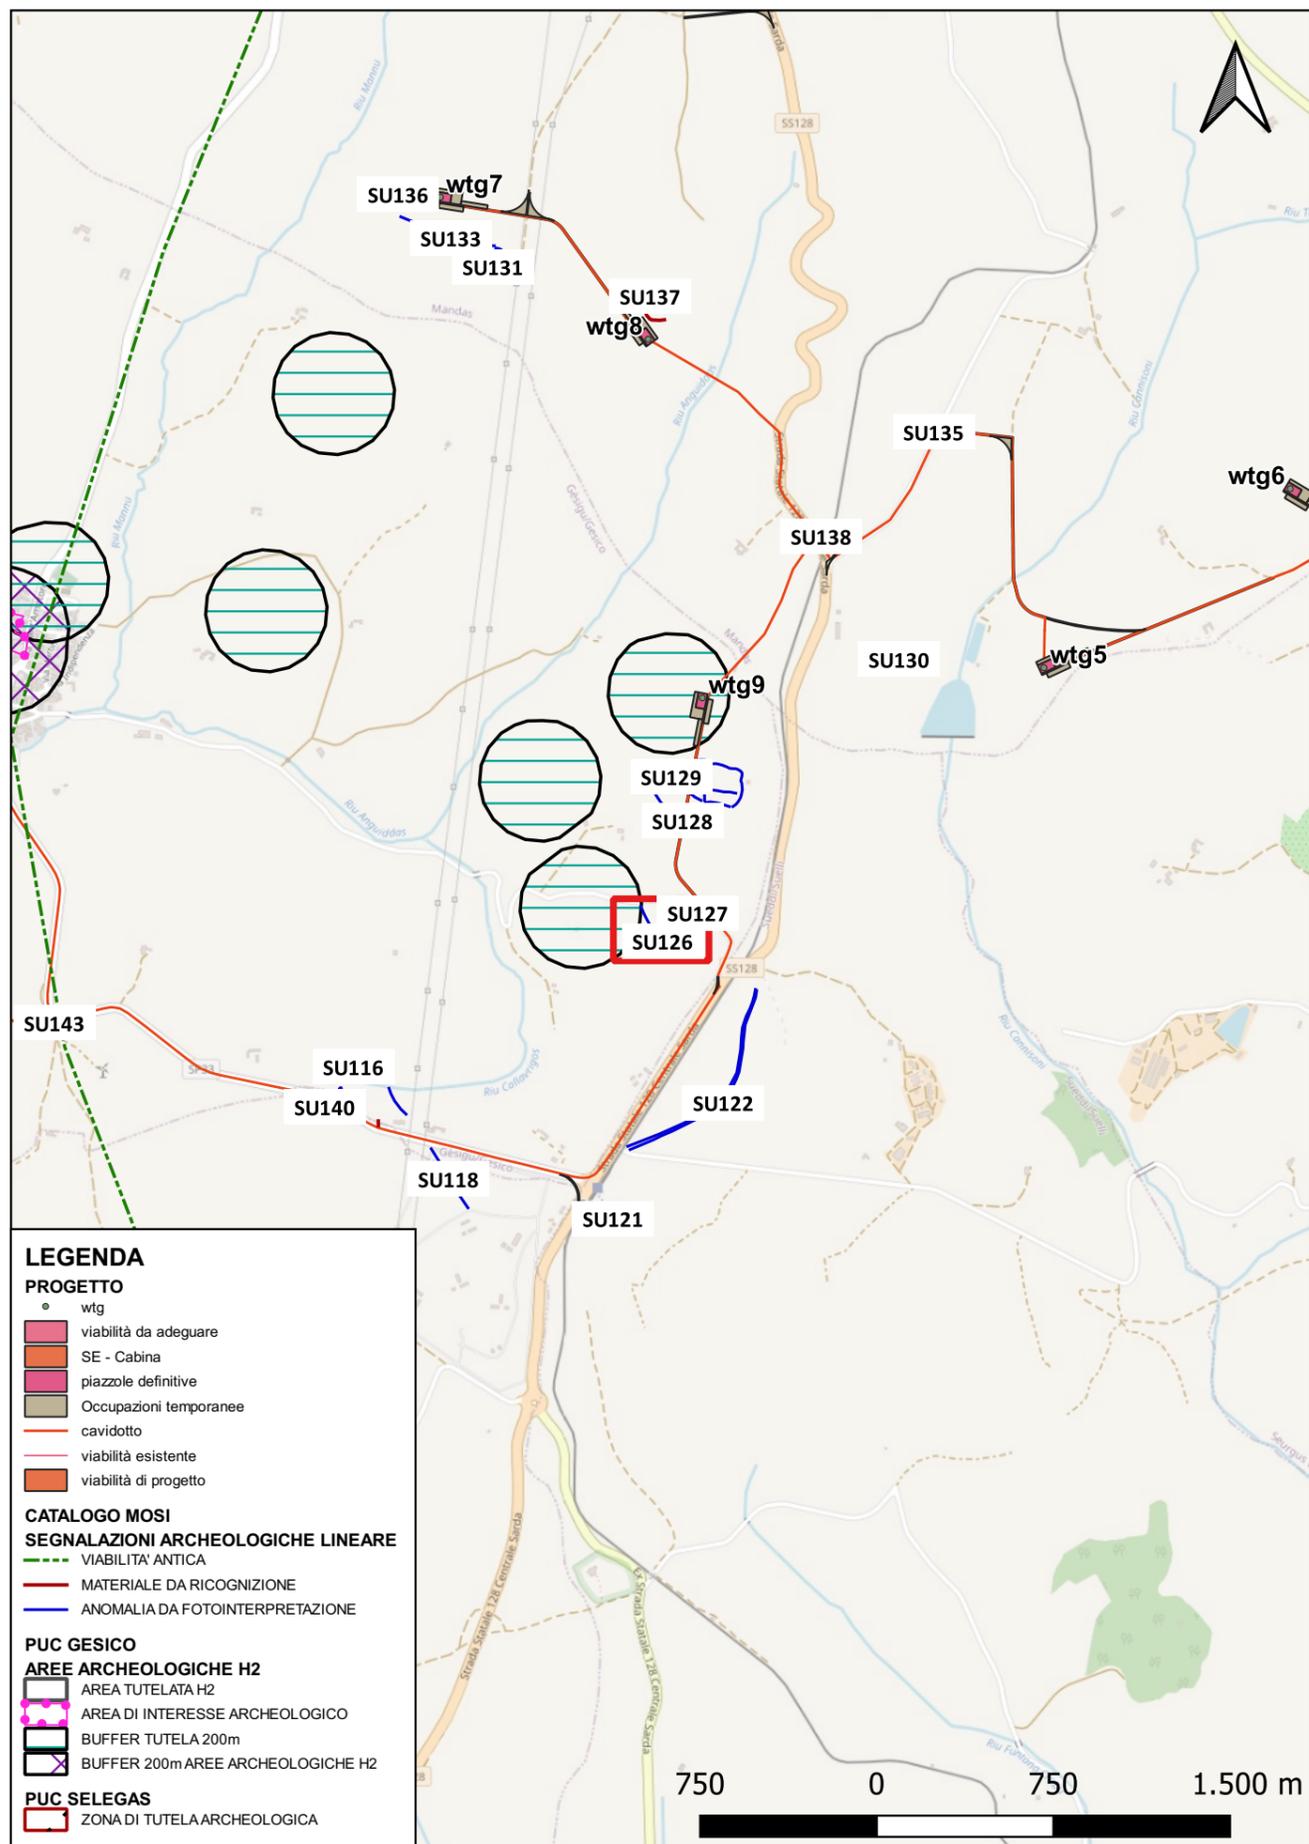

Localizzazione: Gesico (SU) - Planu Senis

Definizione e cronologia: anomalia rilevata sul terreno, {}. {non determinabile}.

Modalità di individuazione: {fotointerpretazione/foto restituzione}

Distanza dall'opera in progetto: circa metri 200-500

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio basso

Due segmenti consecutivi lineari con andamento leggermente curvilineo. canale, limite, viabilità (?)

Letture aereo e ortofotografica (16/01/2022)



Sito 0000_127 - SU127 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_127)

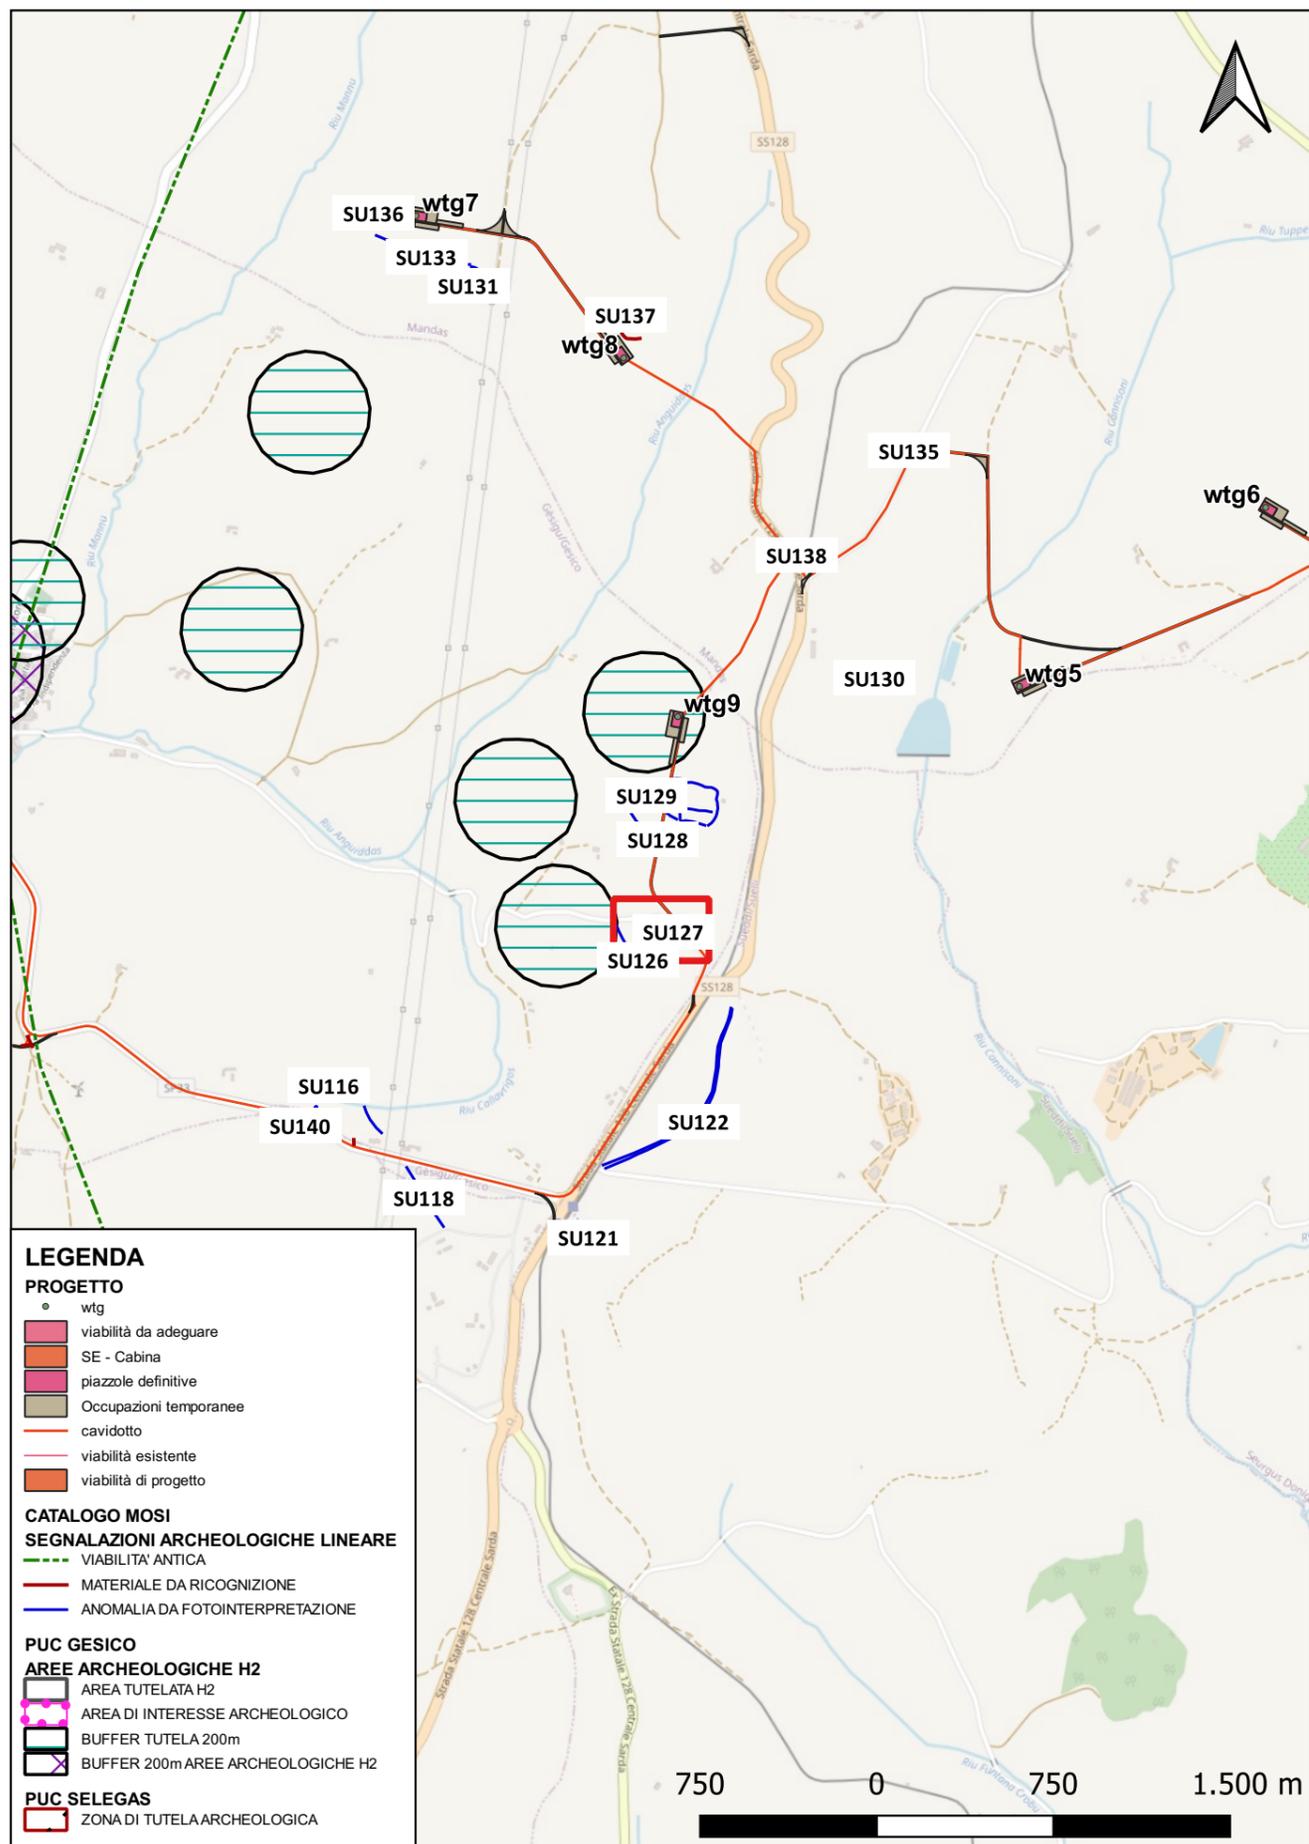

Localizzazione: Gesico (SU) - Planu Senis

Definizione e cronologia: anomalia rilevata sul terreno, {}, {non determinabile}.

Modalità di individuazione: {fotointerpretazione/foto restituzione}


Distanza dall'opera in progetto: circa metri 20-50

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio medio

Segmento lineare identificato da accumulo di pietrame, con andamento circolare. recinto (?)

Letture aereo e ortofotografica (16/01/2022)

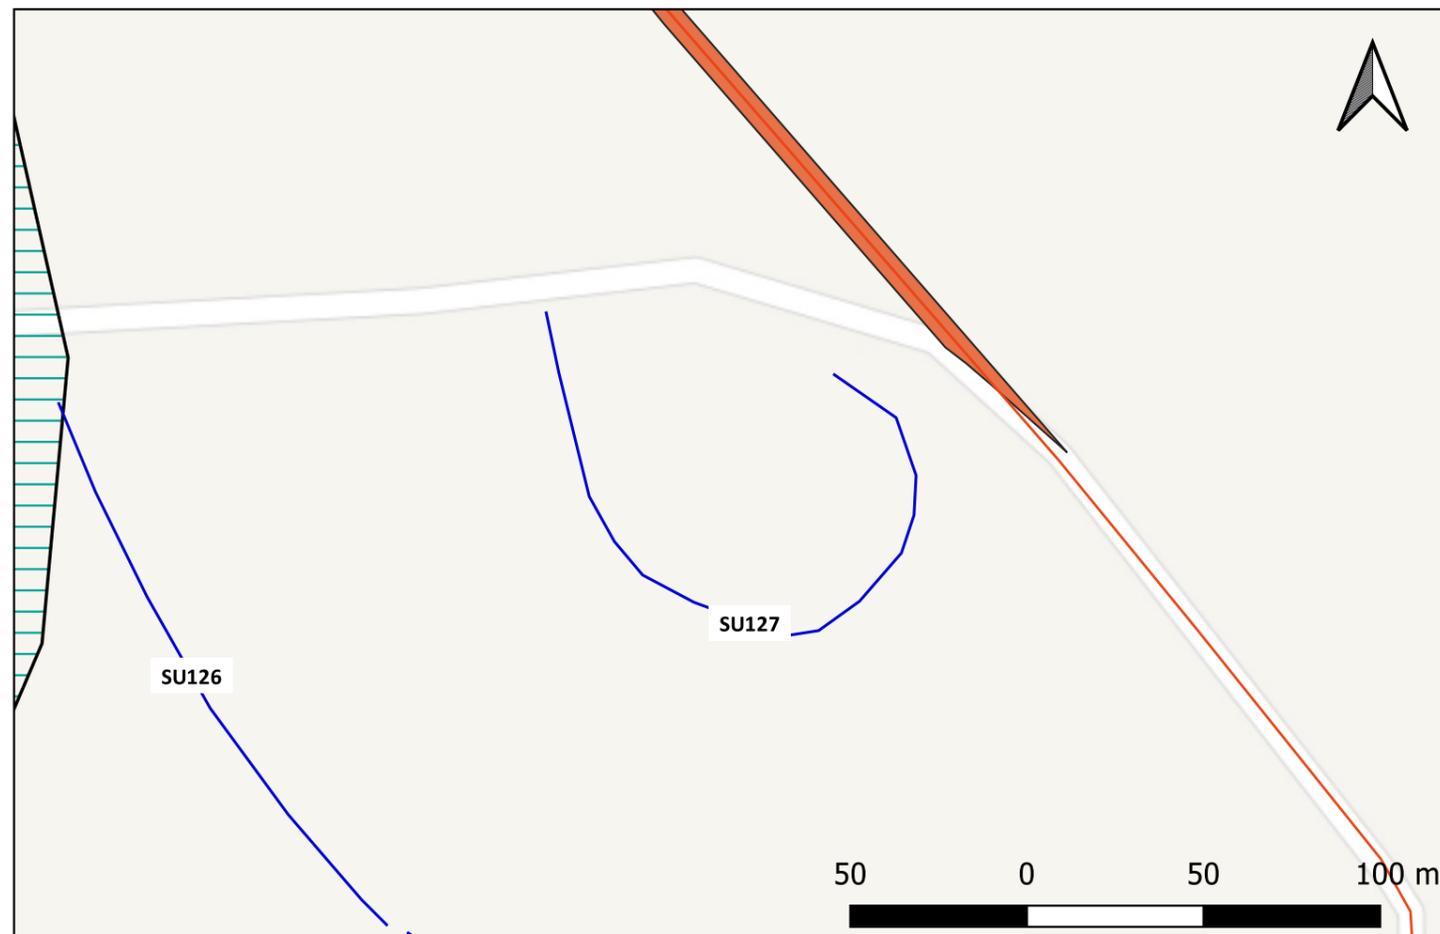

Sito 0000_128 - SU128 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_128)

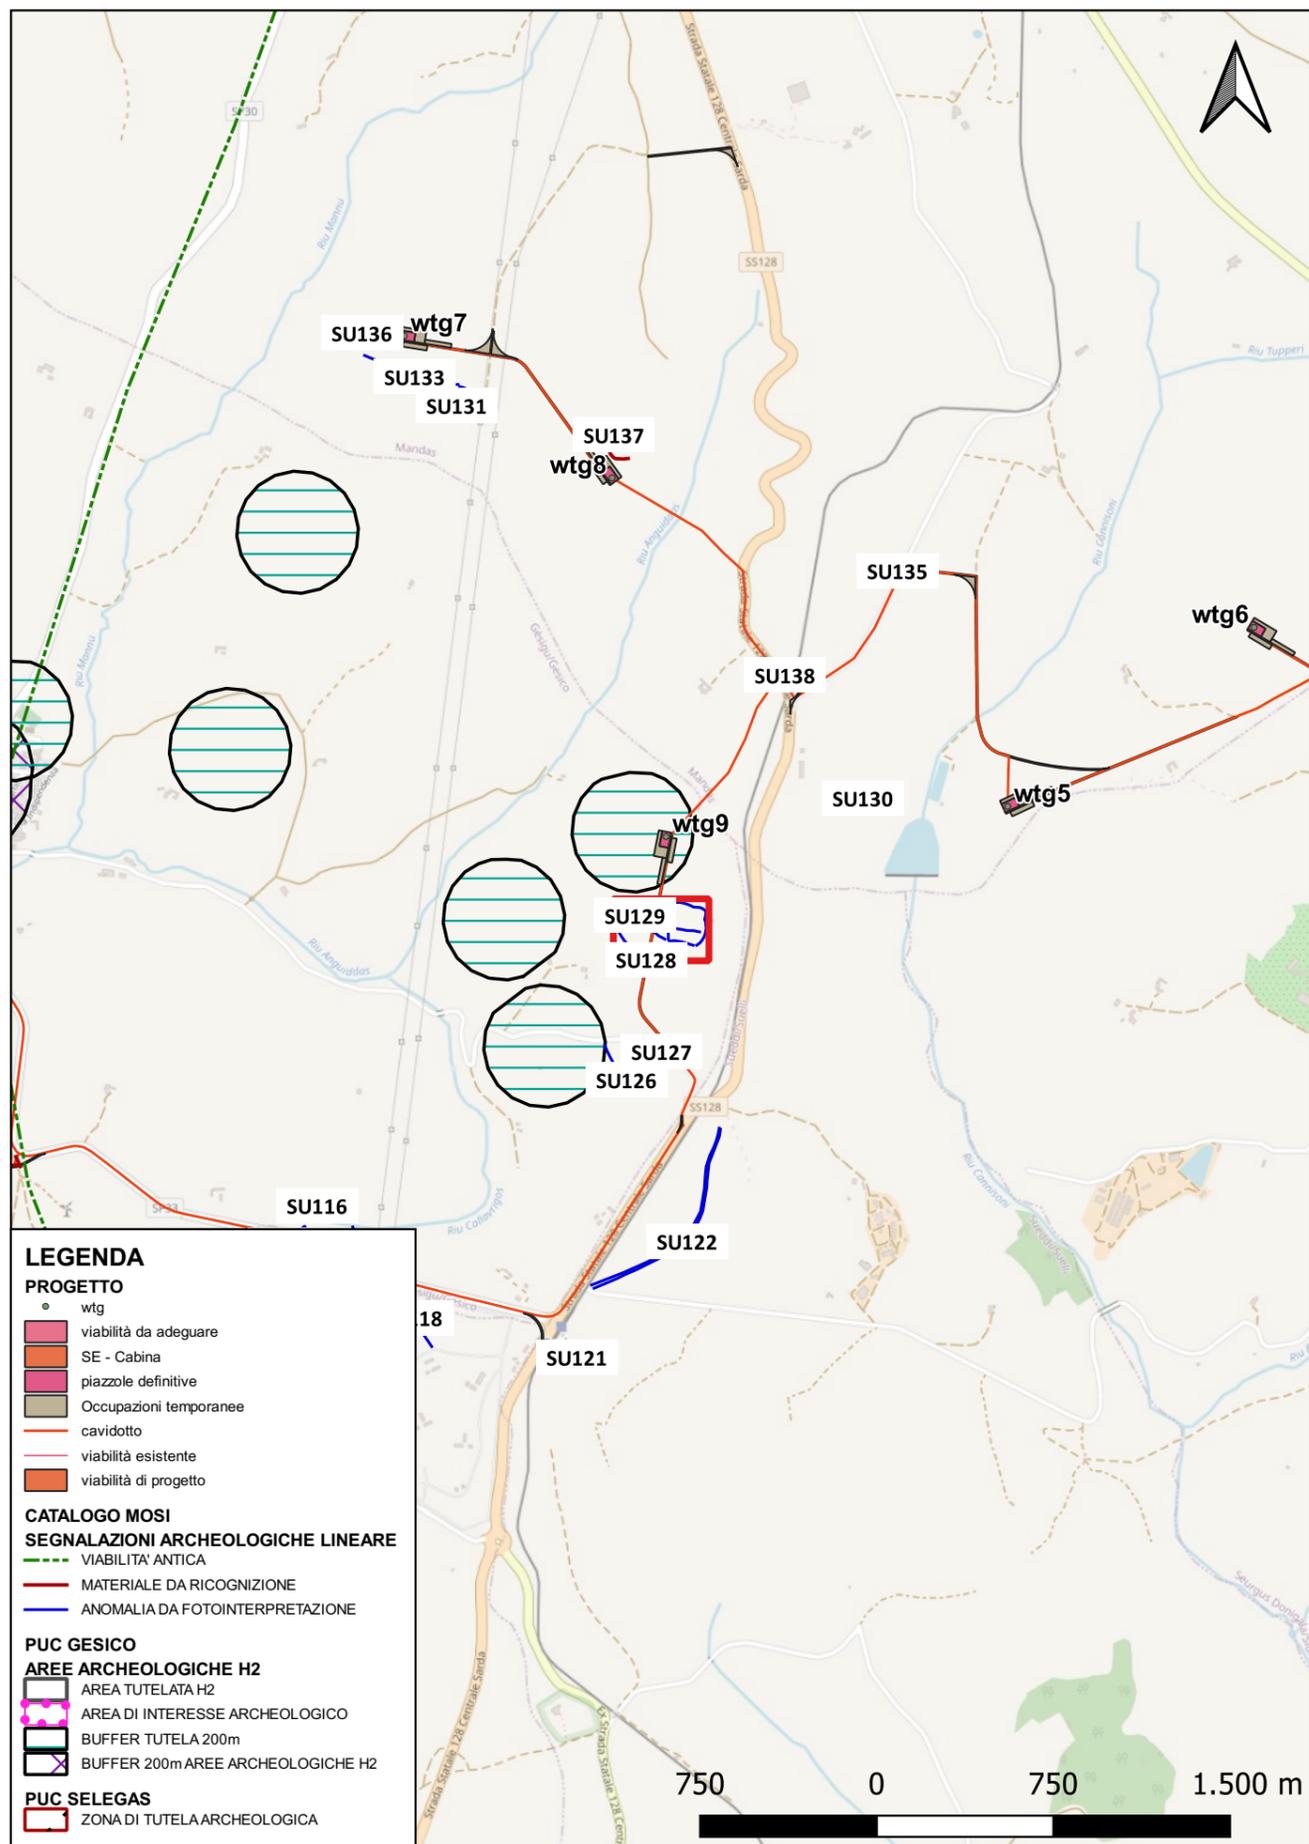

Localizzazione: Gesico (SU) - Cuc.ru Venugu

Definizione e cronologia: anomalia rilevata sul terreno, {}. {non determinabile}.

Modalità di individuazione: {fotointerpretazione/foto restituzione}

Distanza dall'opera in progetto: circa metri 0-10

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio medio

Segmento lineare identificato da accumulo di pietrame, con andamento circolare. recinto (?)

Letture aereo e ortofotografica (16/01/2022)



Sito 0000_129 - SU129 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_129)

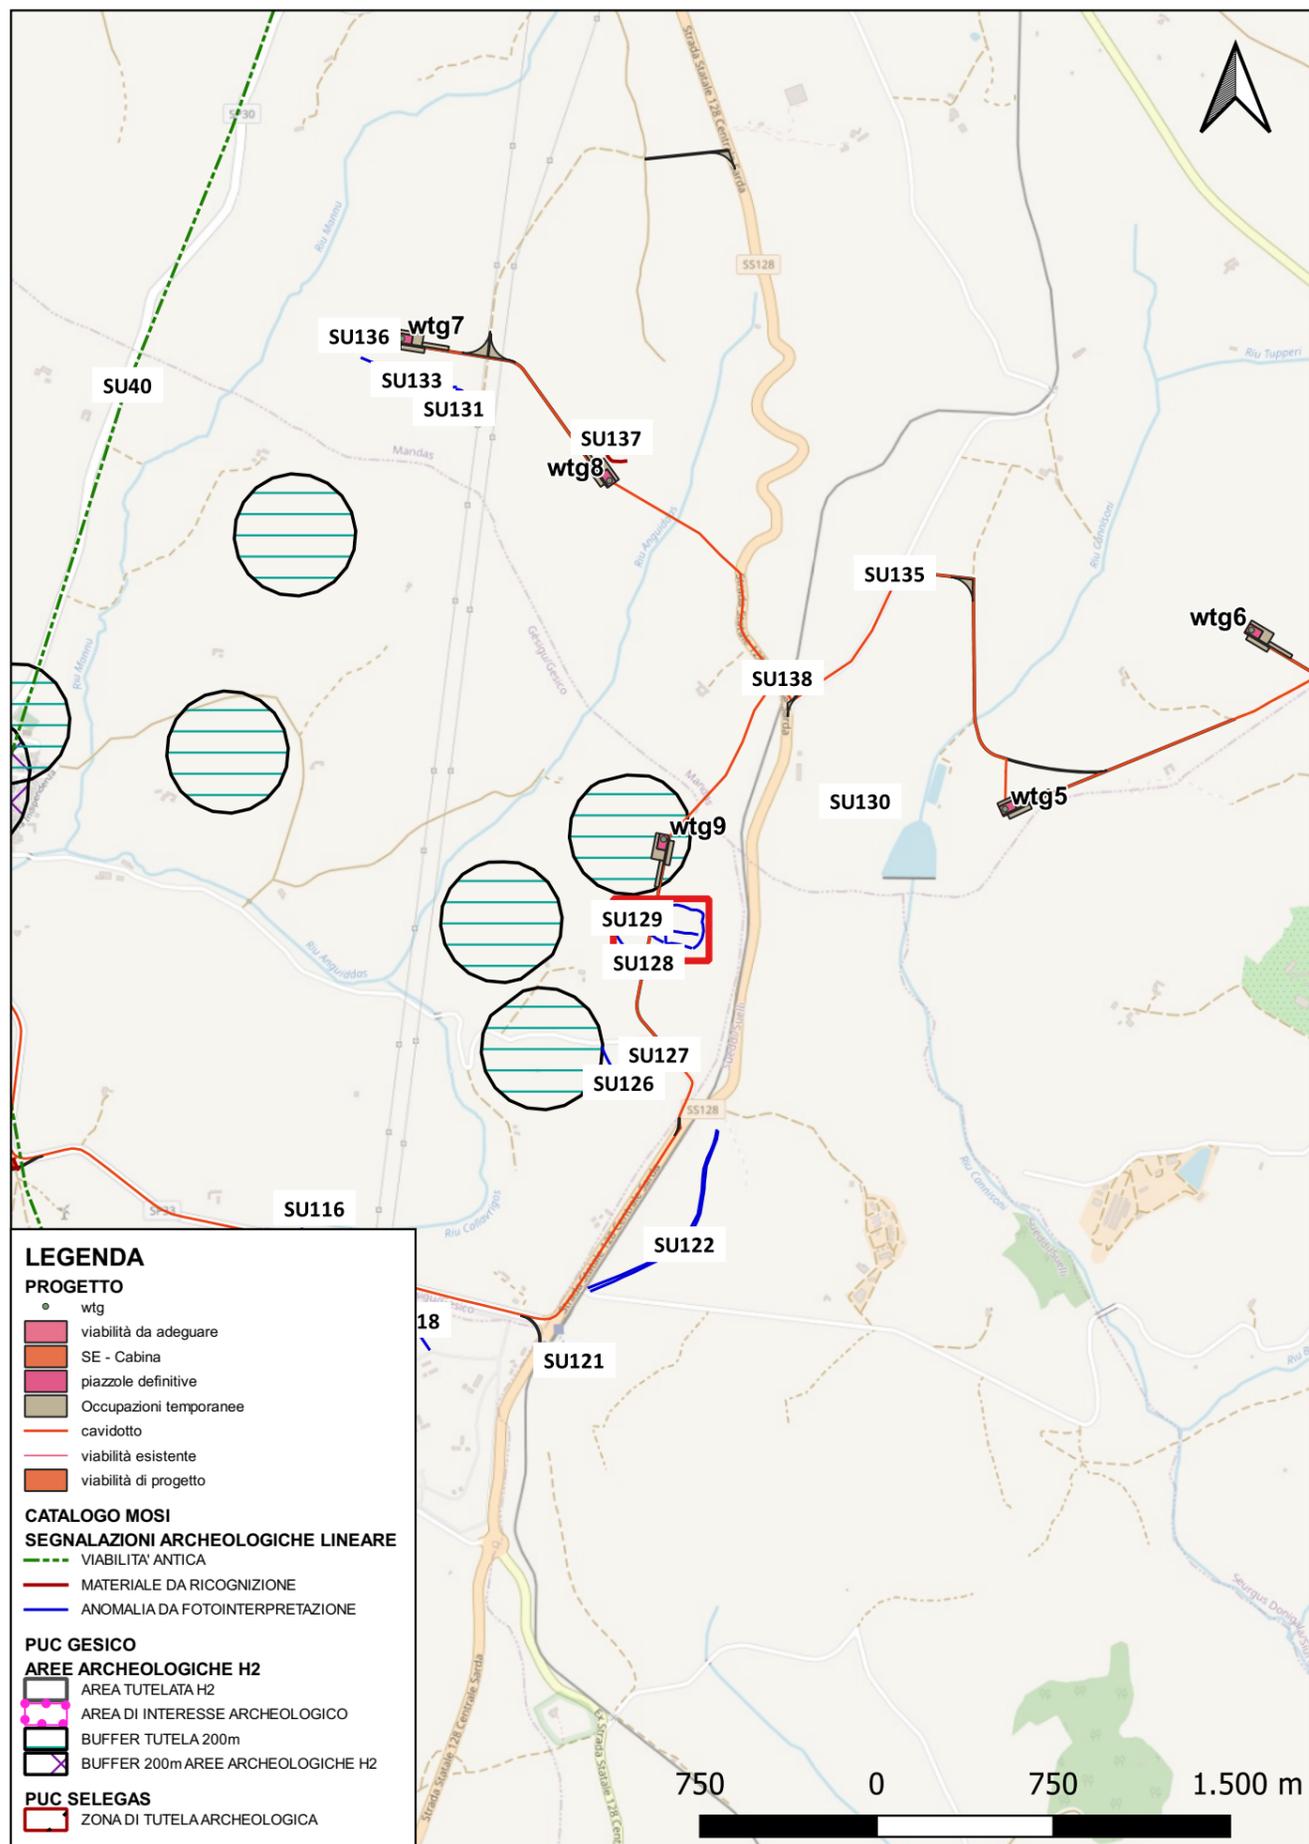

Localizzazione: Gesico (SU) - Cuc.ru Venugu

Definizione e cronologia: anomalia rilevata sul terreno, {}. {non determinabile}.

Modalità di individuazione: {fotointerpretazione/foto restituzione}

Distanza dall'opera in progetto: circa metri 0-10

Potenziale: potenziale medio

Rischio relativo: rischio medio

Segmenti con andamento rettilineo. Potrebbero riferirsi alla presenza di un partitore idraulico (come riportato da IGM 1:25000). recinto (?)

Letture aereo e ortofotografica (16/01/2022)



Sito 0000_130 - SU130 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_130)


Localizzazione: Mandas (SU) - Su Au De Sa Spurra

Definizione e cronologia: anomalia rilevata sul terreno, {}. {non determinabile}.


Modalità di individuazione: {fotointerpretazione/foto restituzione}

Distanza dall'opera in progetto: circa metri 500-1000 **Potenziale:** potenziale medio **Rischio relativo:** rischio basso


Serie di anomalie (accumulo di pietrame, vegetazione, umidità) visibili in misura differente nelle varie coperture aeree e che denotano la presenza di un insediamento. (Nuraghe Su Angiu)

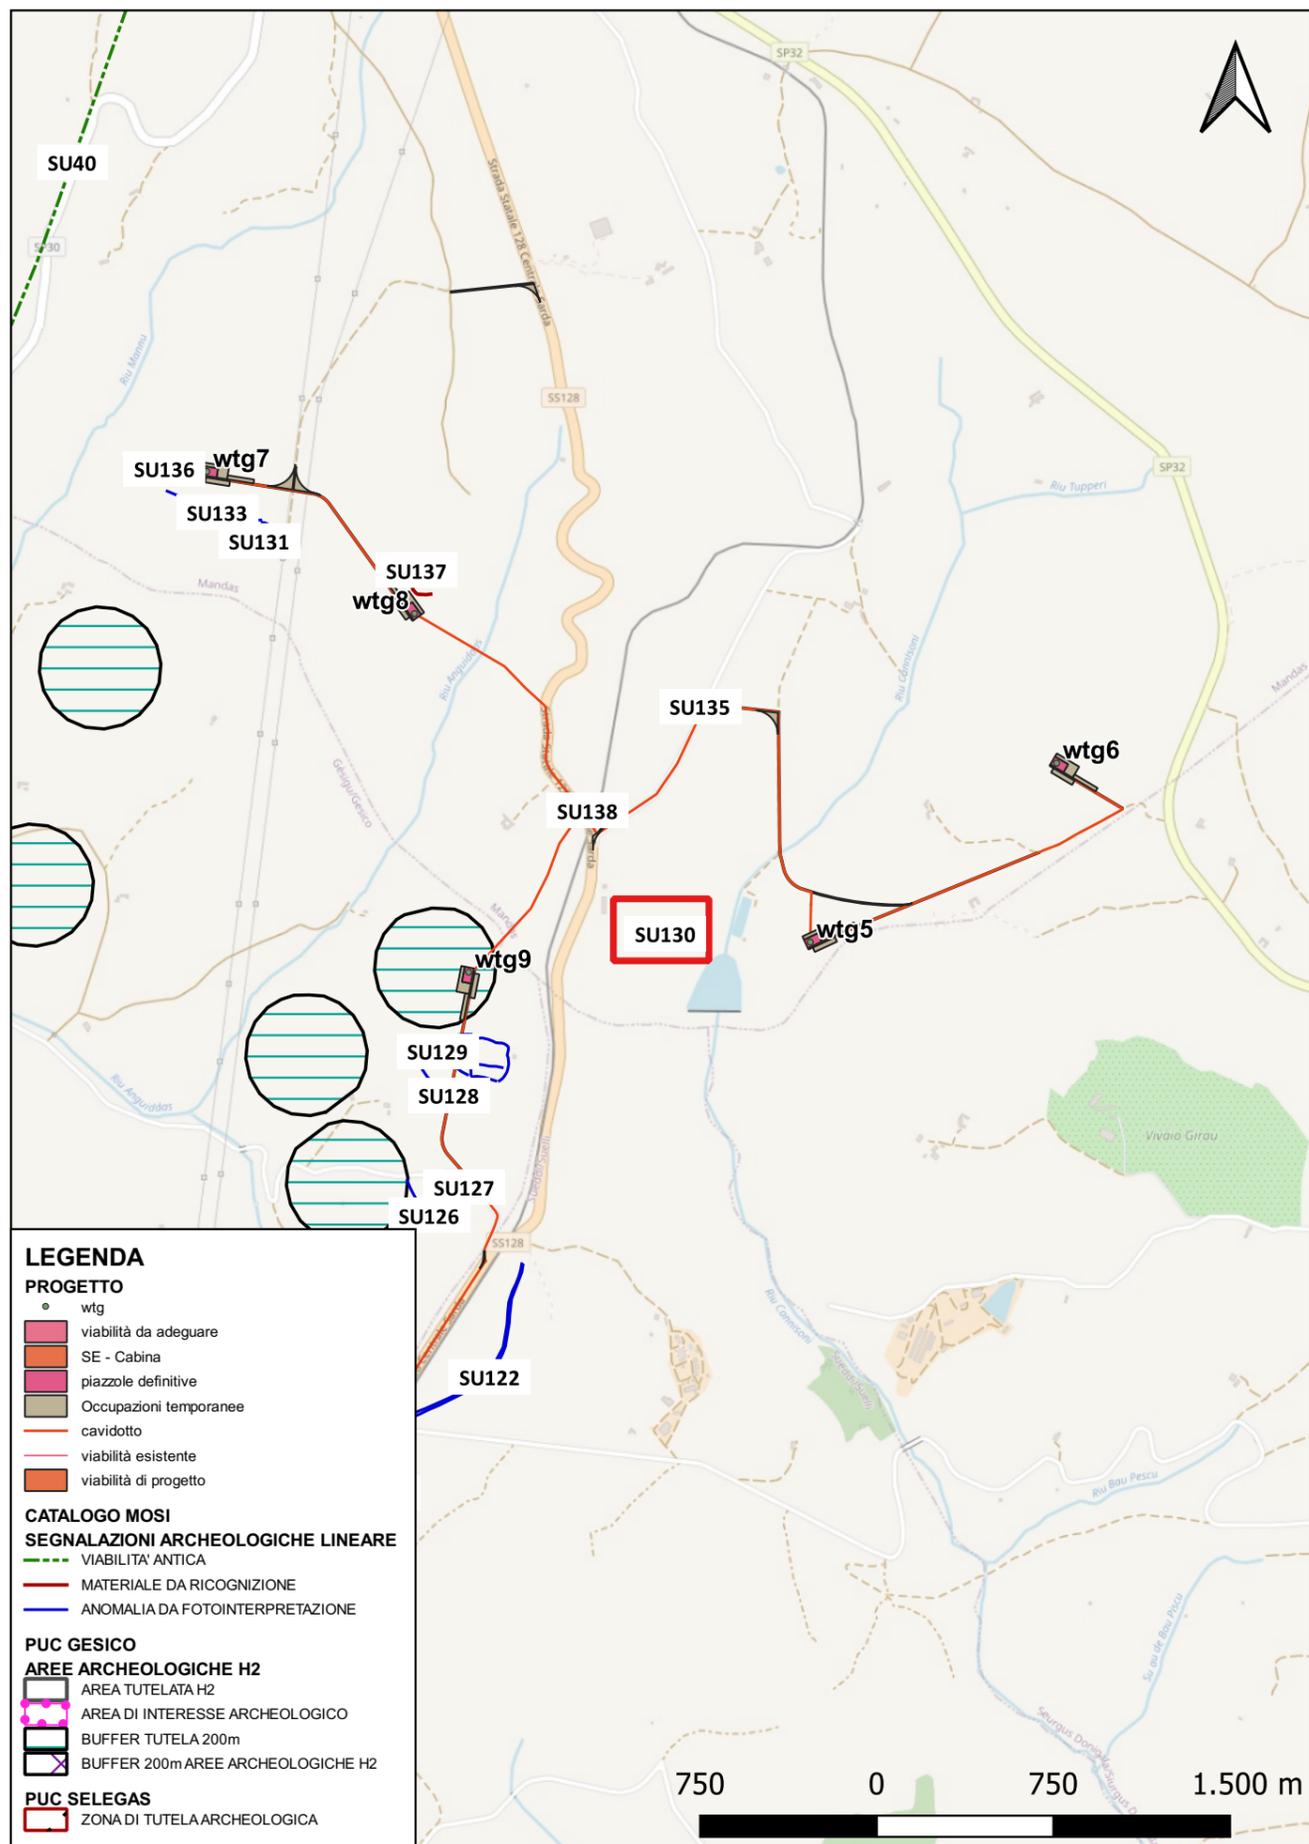

Letture aereo e ortofotografica (16/01/2022)

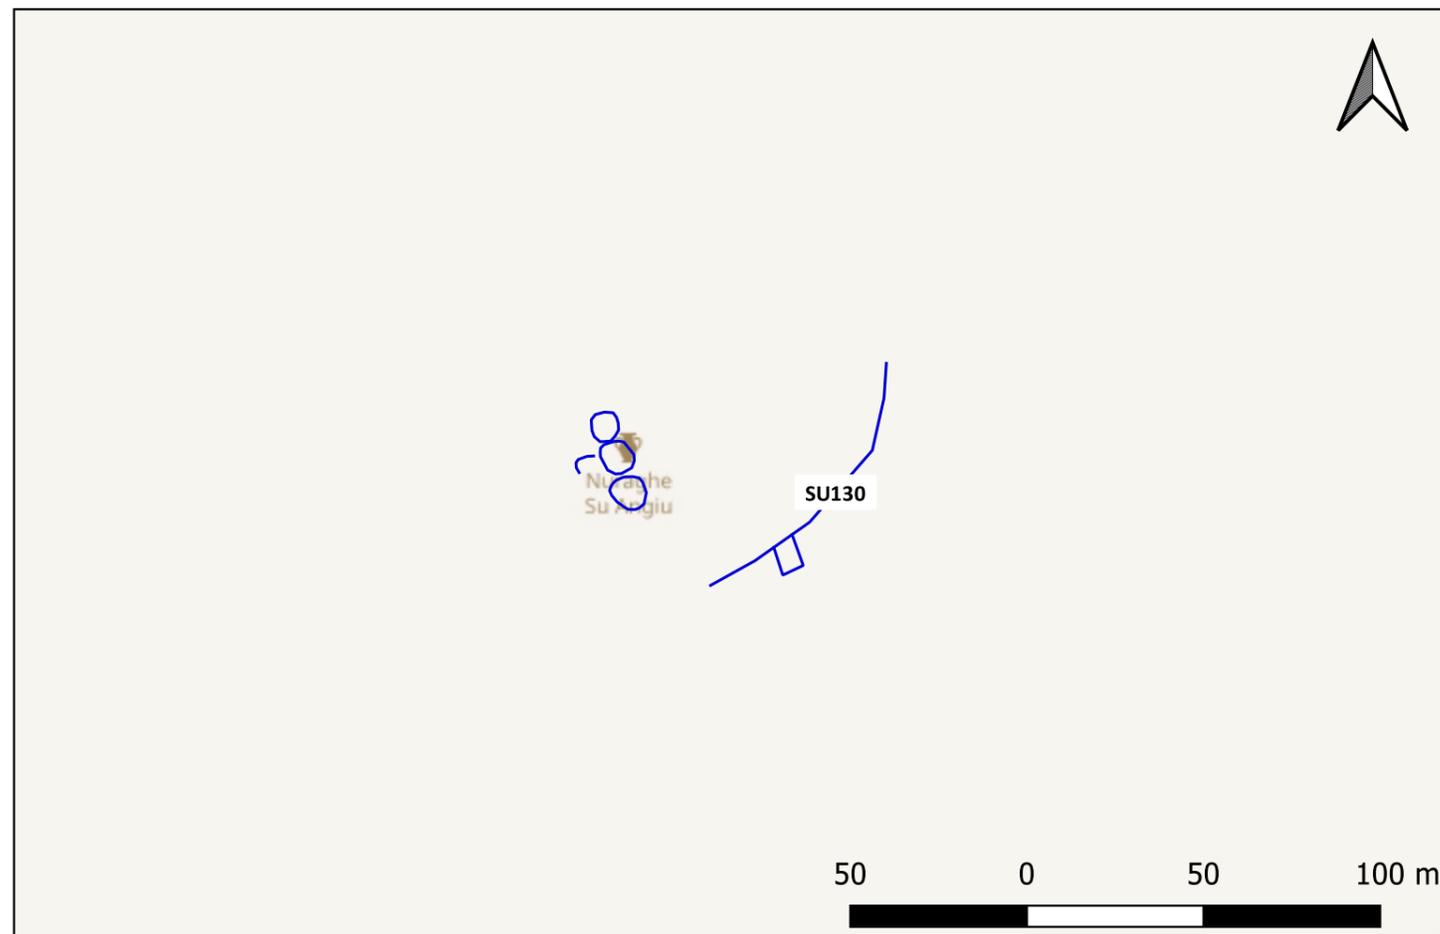

Sito 0000_131 - SU131 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_131)

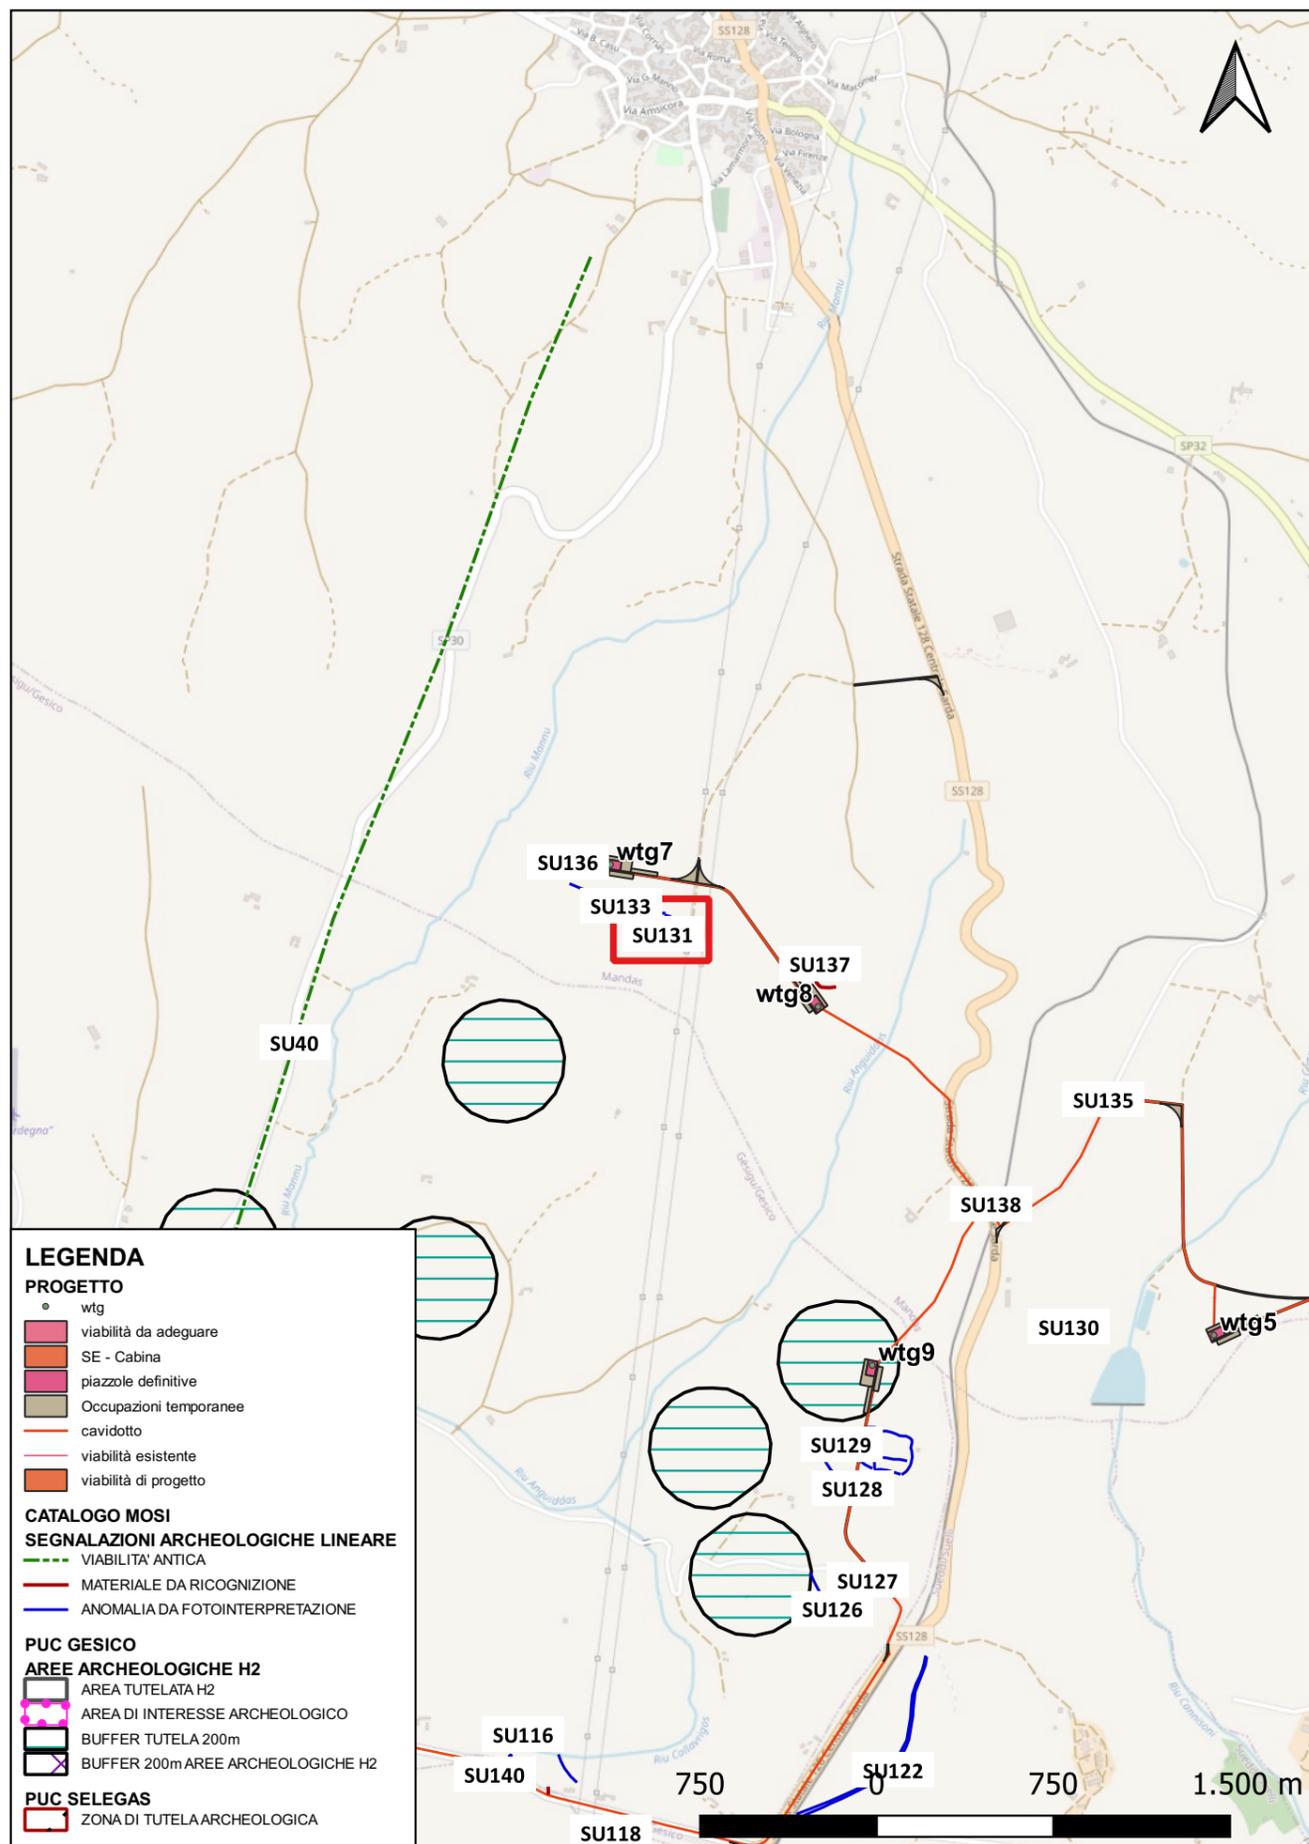

Localizzazione: Mandas (SU) - Ruina Siliqua

Definizione e cronologia: anomalia rilevata sul terreno, {}. {non determinabile}.

Modalità di individuazione: {fotointerpretazione/foto restituzione}


Distanza dall'opera in progetto: circa metri 100-200

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio basso

Allineamento di pietrame con andamento circolare (recinto del nuraghe Siliqua)

Lettura aero e ortofotografica (16/01/2022)

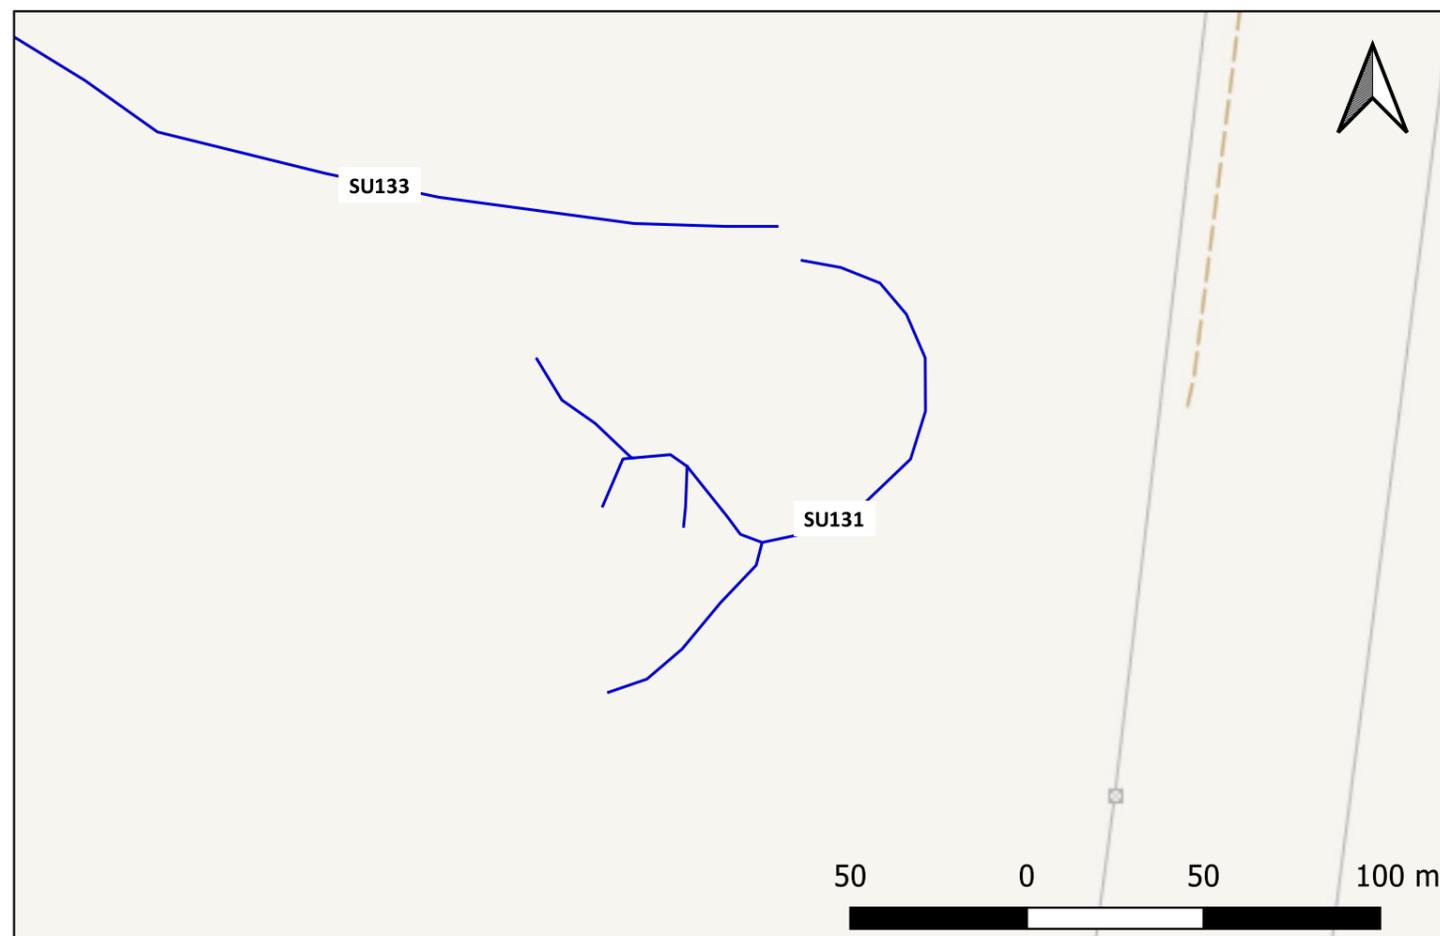

Sito 0000_133 - SU133 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_133)

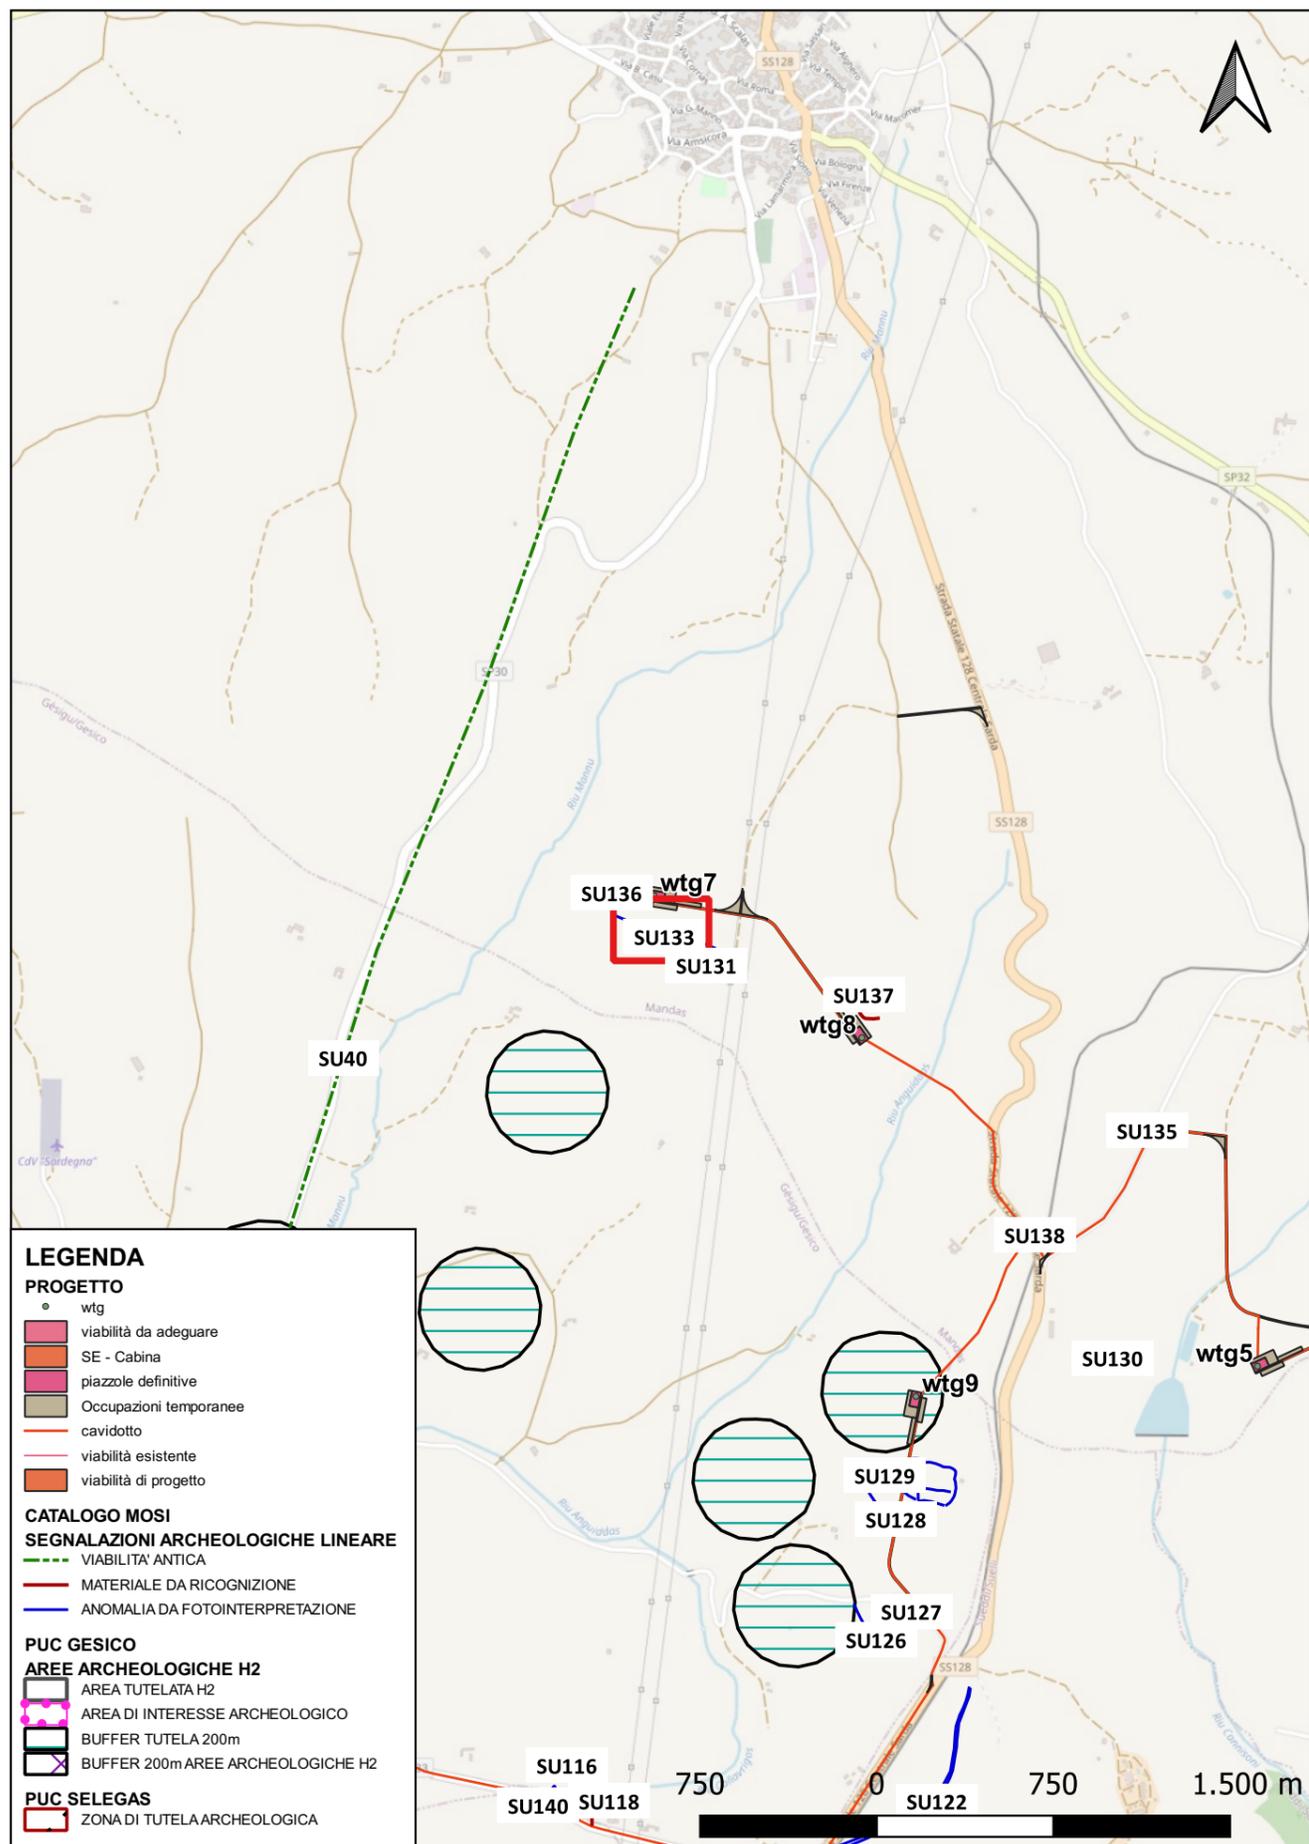

Localizzazione: Mandas (SU) - Ruina Siliqua

Definizione e cronologia: anomalia rilevata sul terreno, {}. {non determinabile}.

Modalità di individuazione: {fotointerpretazione/foto restituzione}


Distanza dall'opera in progetto: circa metri 100-200

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio basso

Due segmenti lineari con andamento rettilineo, leggermente irregolare, orientamento NO-SE; viabilità

Letture aereo e ortofotografica (16/01/2022)

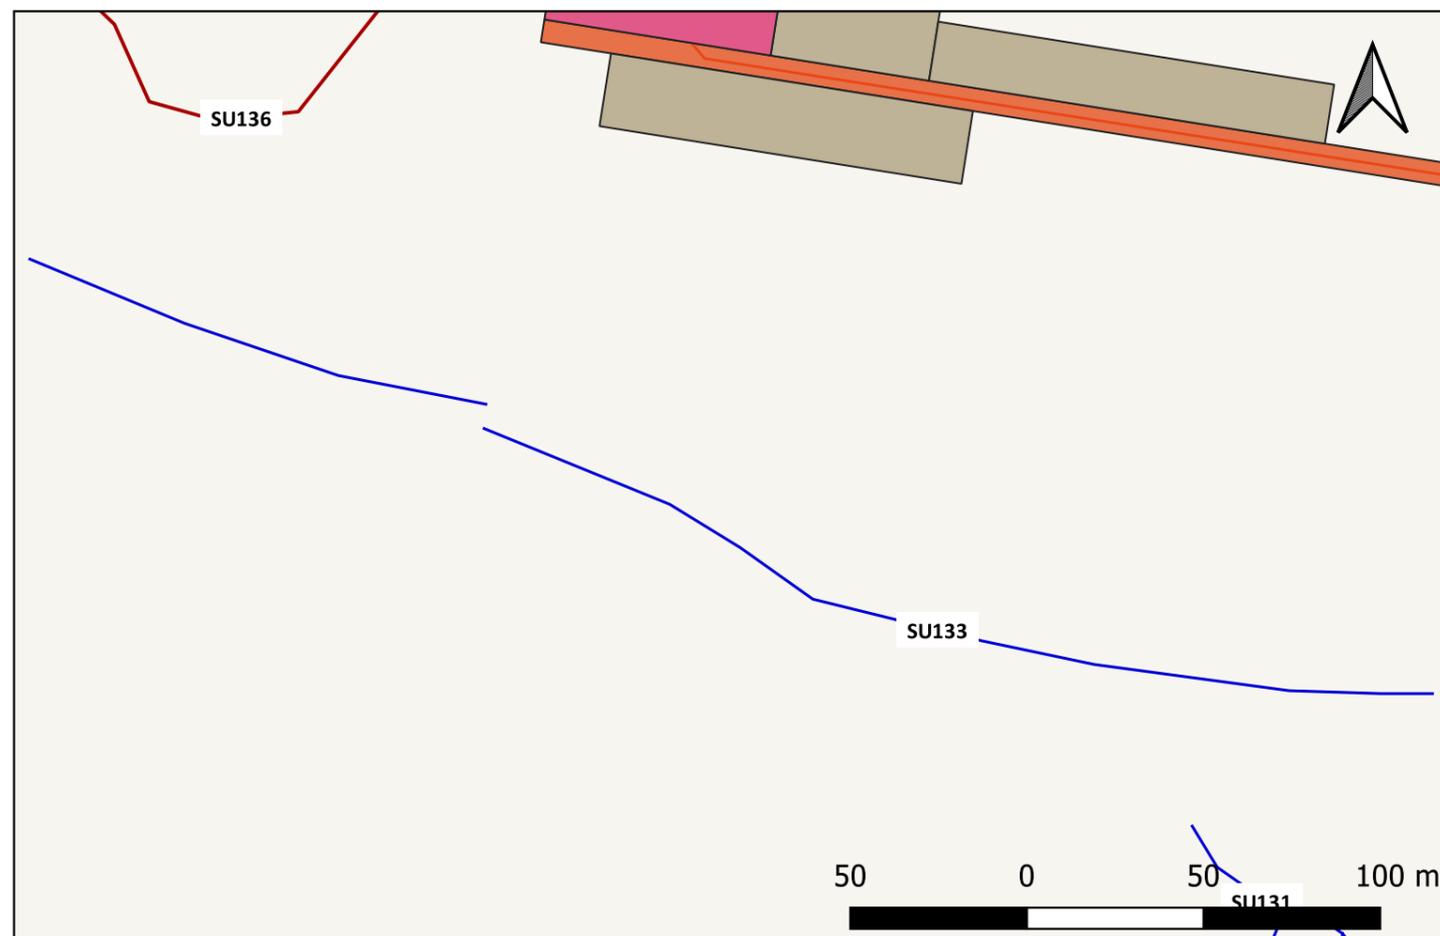

Sito 0000_135 - SU135 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_135)

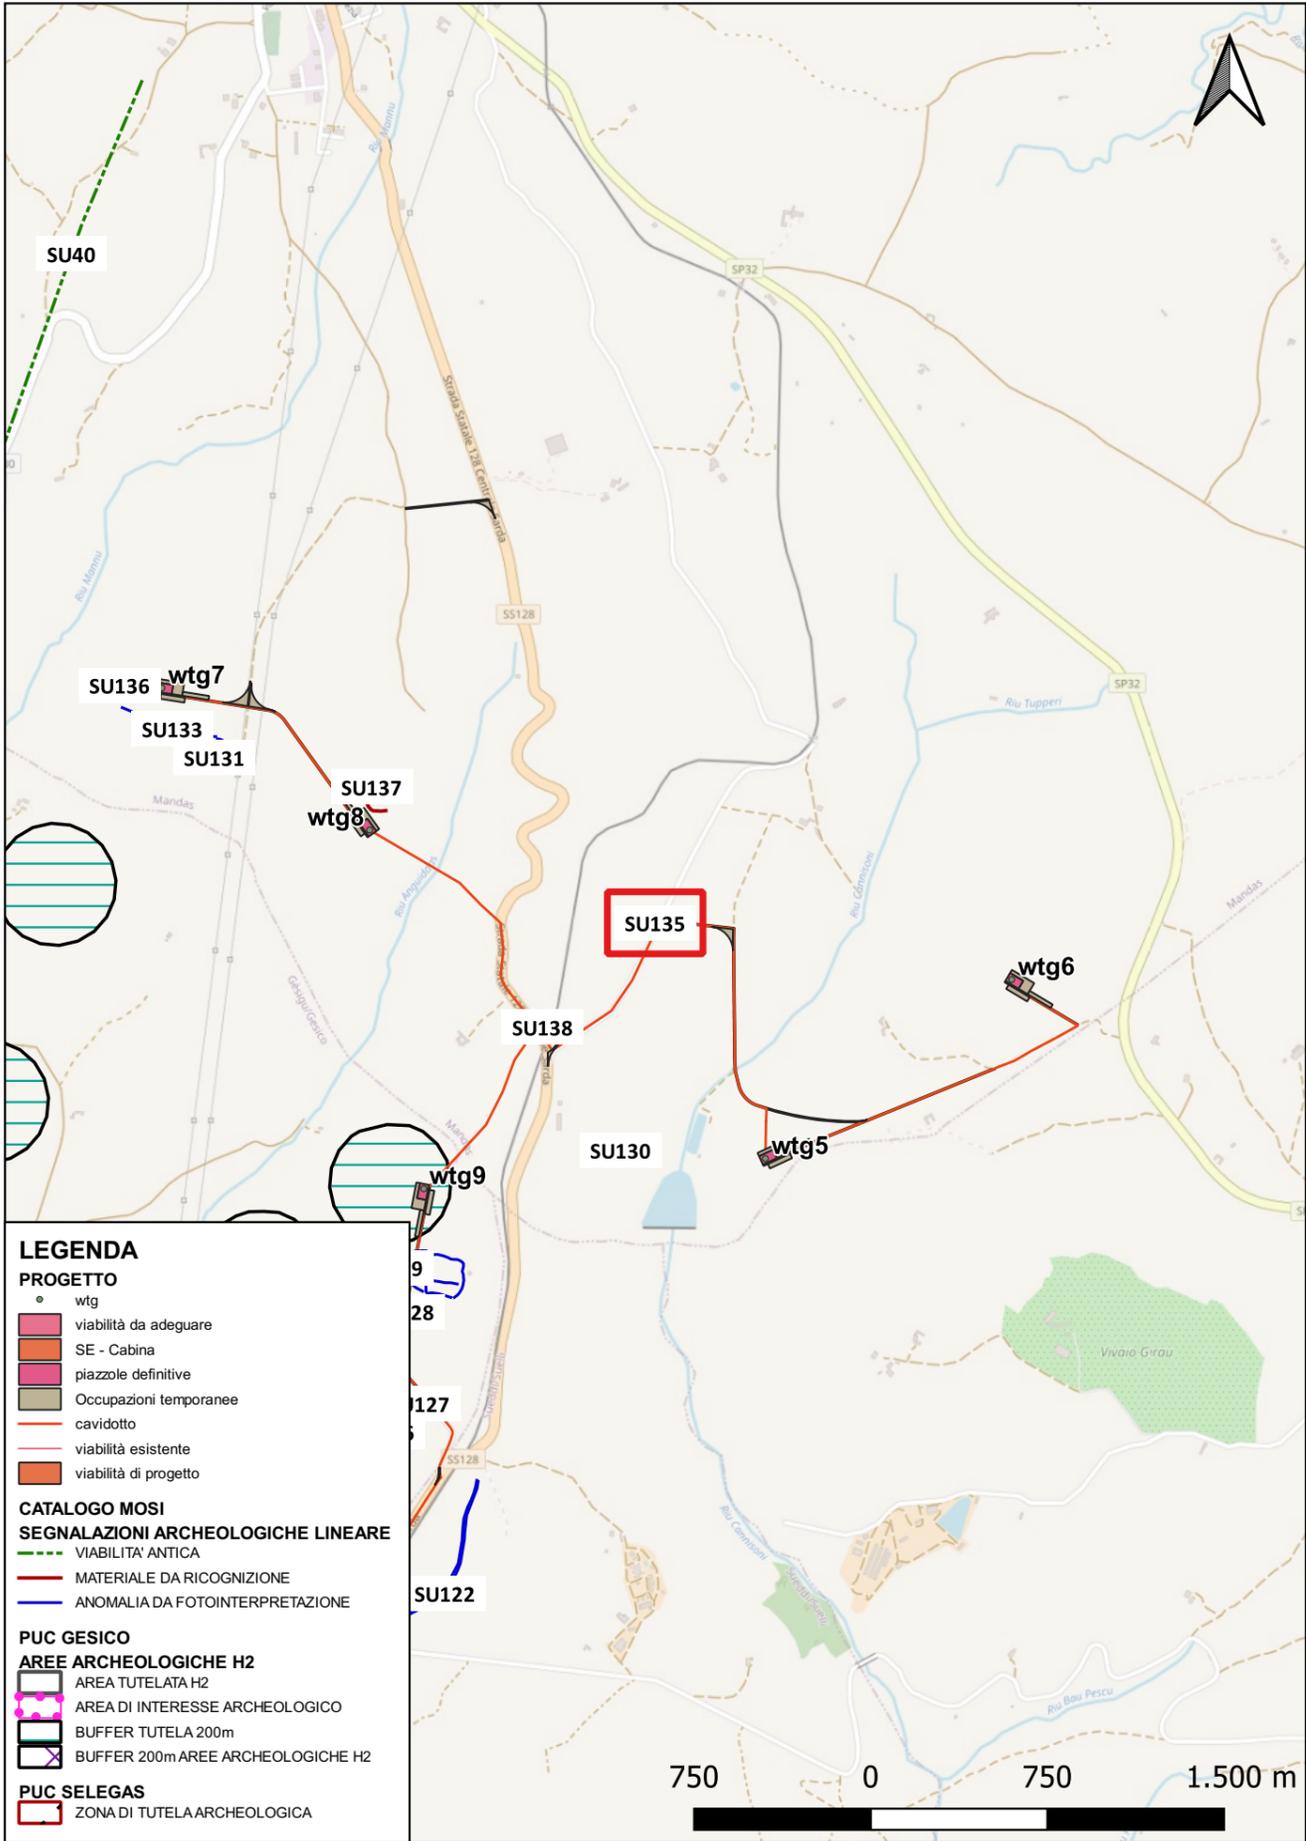

Localizzazione: Mandas (SU) - Sarria Arezza


Definizione e cronologia: infrastruttura agraria, {recinzione}. {non determinabile}.

Modalità di individuazione: {ricognizione archeologica/survey }


Distanza dall'opera in progetto: circa metri 0-10 **Potenziale:** potenziale medio **Rischio relativo:** rischio medio

La UT 1 è caratterizzata da una muratura a secco che delimita il podere a est e a nord. La muratura è alta circa 0,80 cm. E' realizzata con materiale lapideo di marna in bozze naturali spianate o di forma quadrangolare di media e piccola pezzatura. La posa in opera è in corsi irregolari, non è presente nessun legante.

Ricognizione di superficie (18-11-2022)

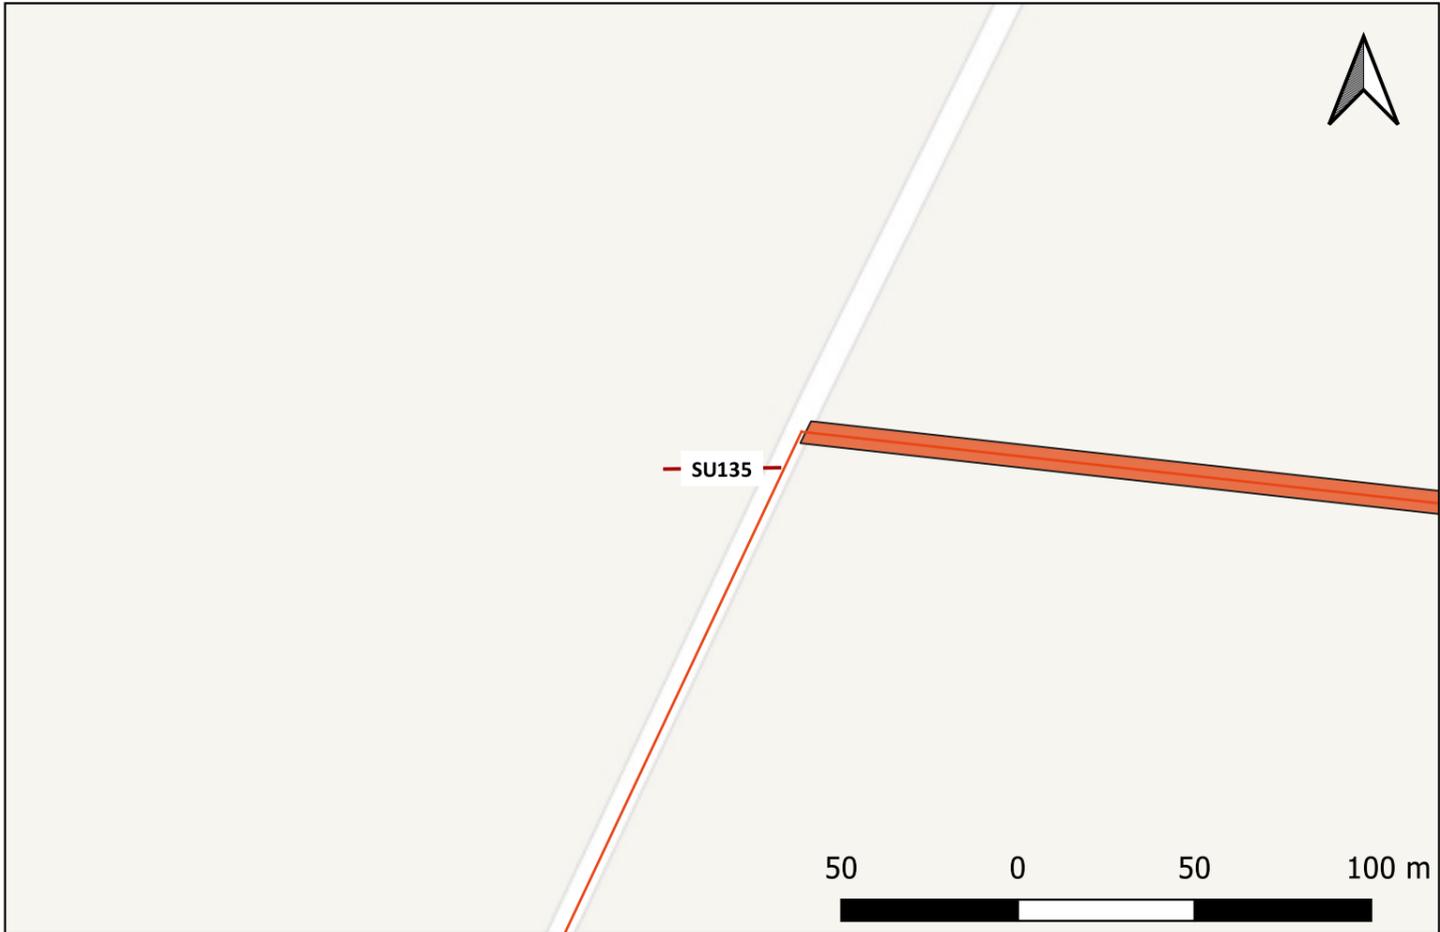

Sito 0000_136 - SU136 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_136)

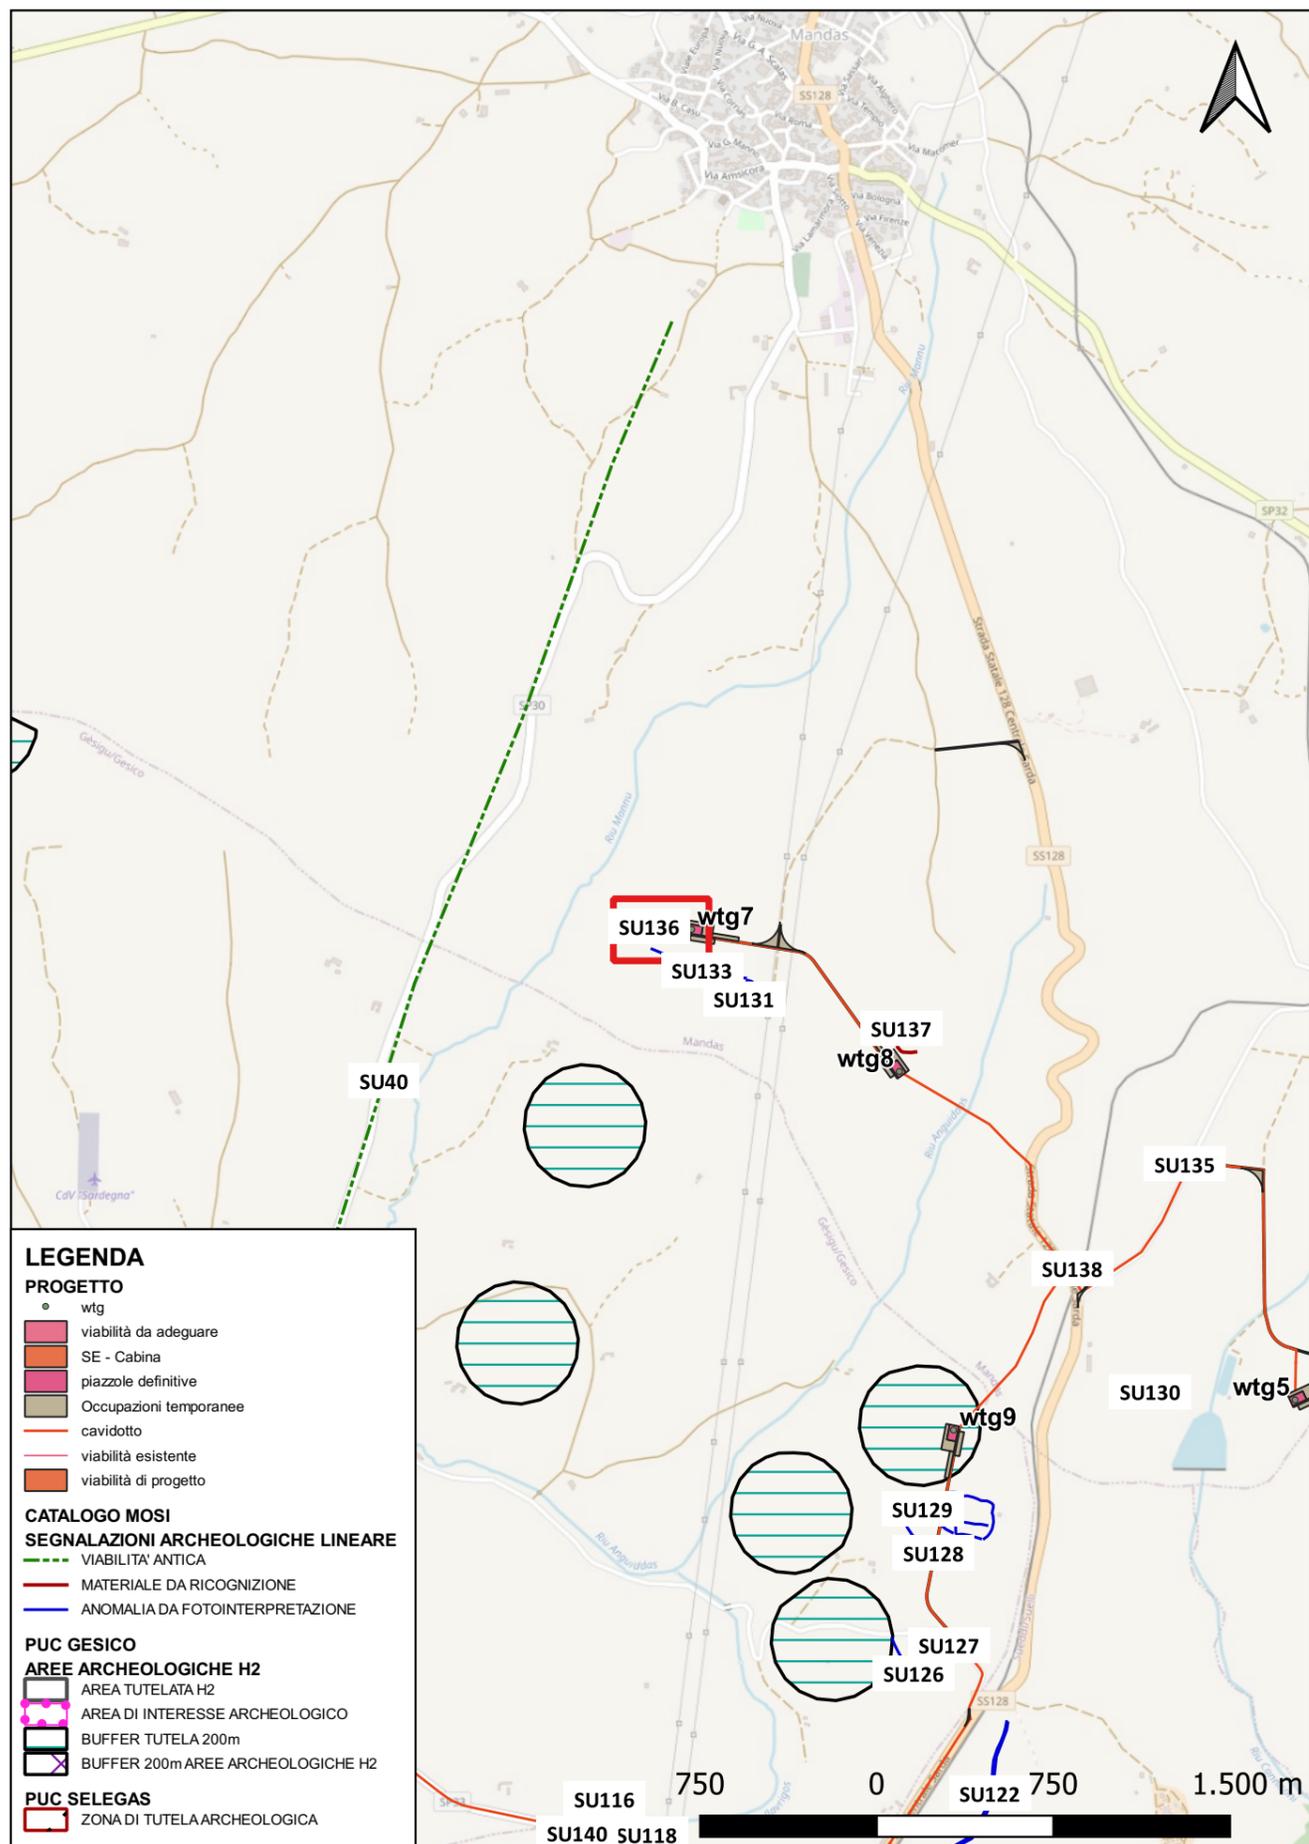

Localizzazione: Mandas (SU) - Ruini Siliqua

Definizione e cronologia: sito non identificato, {strutture murarie}. {non determinabile}.

Modalità di individuazione: {ricognizione archeologica/survey }


Distanza dall'opera in progetto: circa metri 20-50

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio medio

Da ovest ciò che si intravede tra la vegetazione spontanea è una muratura costituita da blocchi di marna di forma quadrangolare allungata, posti in opera sovrapposti e sfalsati priva di qualsiasi legante. La muratura sembra seguire un orientamento curvilineo. Nella porzione più ad ovest è presente un recinto di forma circolare costituito da pezzame litico messo in opera al naturale. Si individuano due accessi, uno a nord l'altro ad ovest. A causa della folta vegetazione risulta difficile stabilire se l'UT 2 abbia una valenza archeologica.

Ricognizione di superficie (18-11-2022)

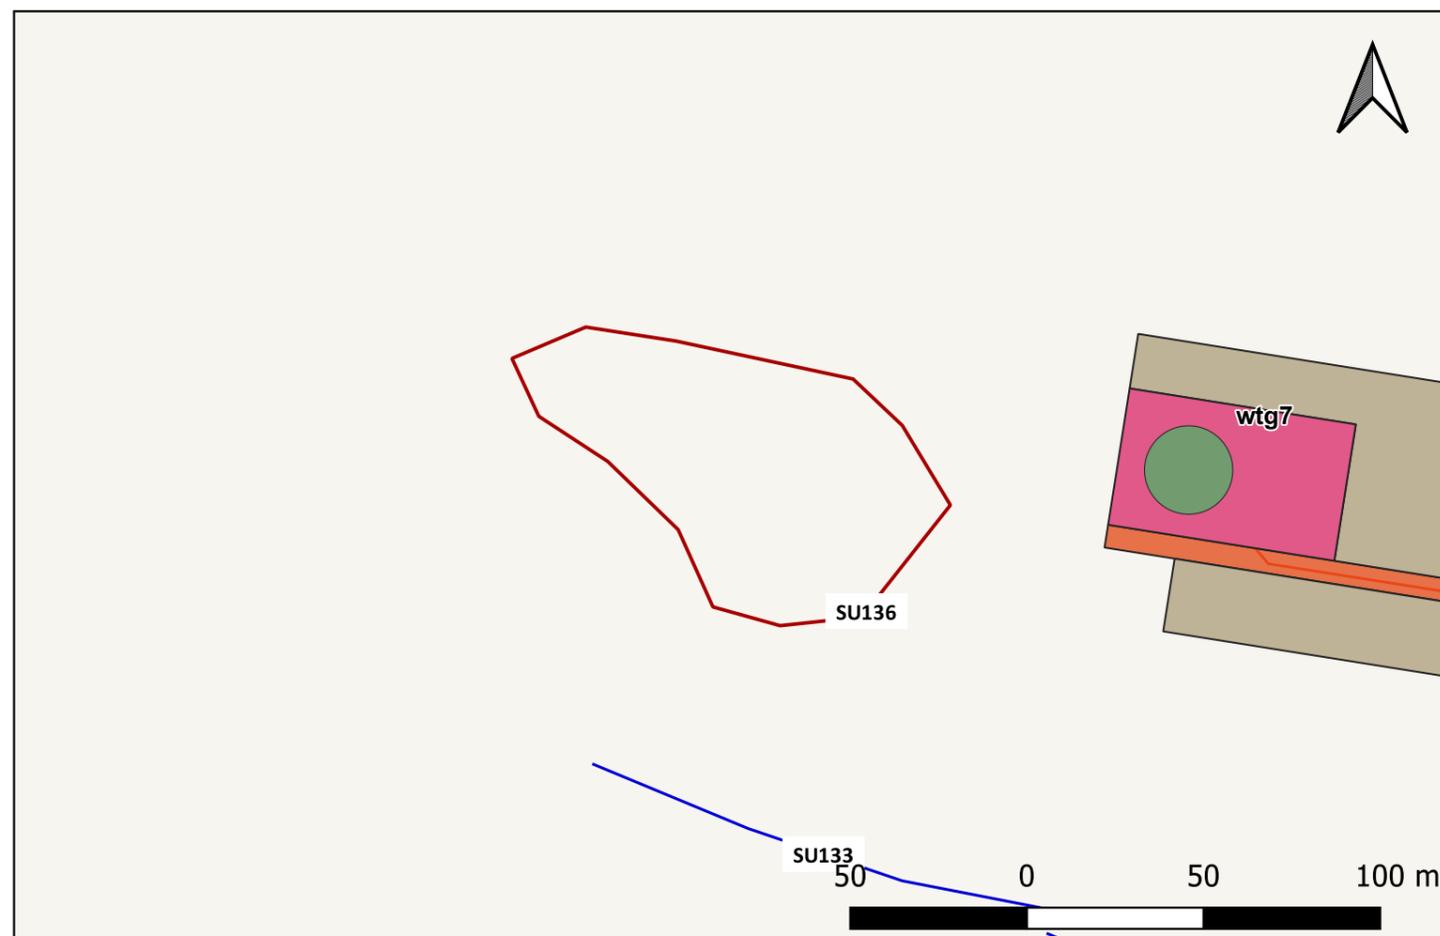

Sito 0000_137 - SU137 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_137)

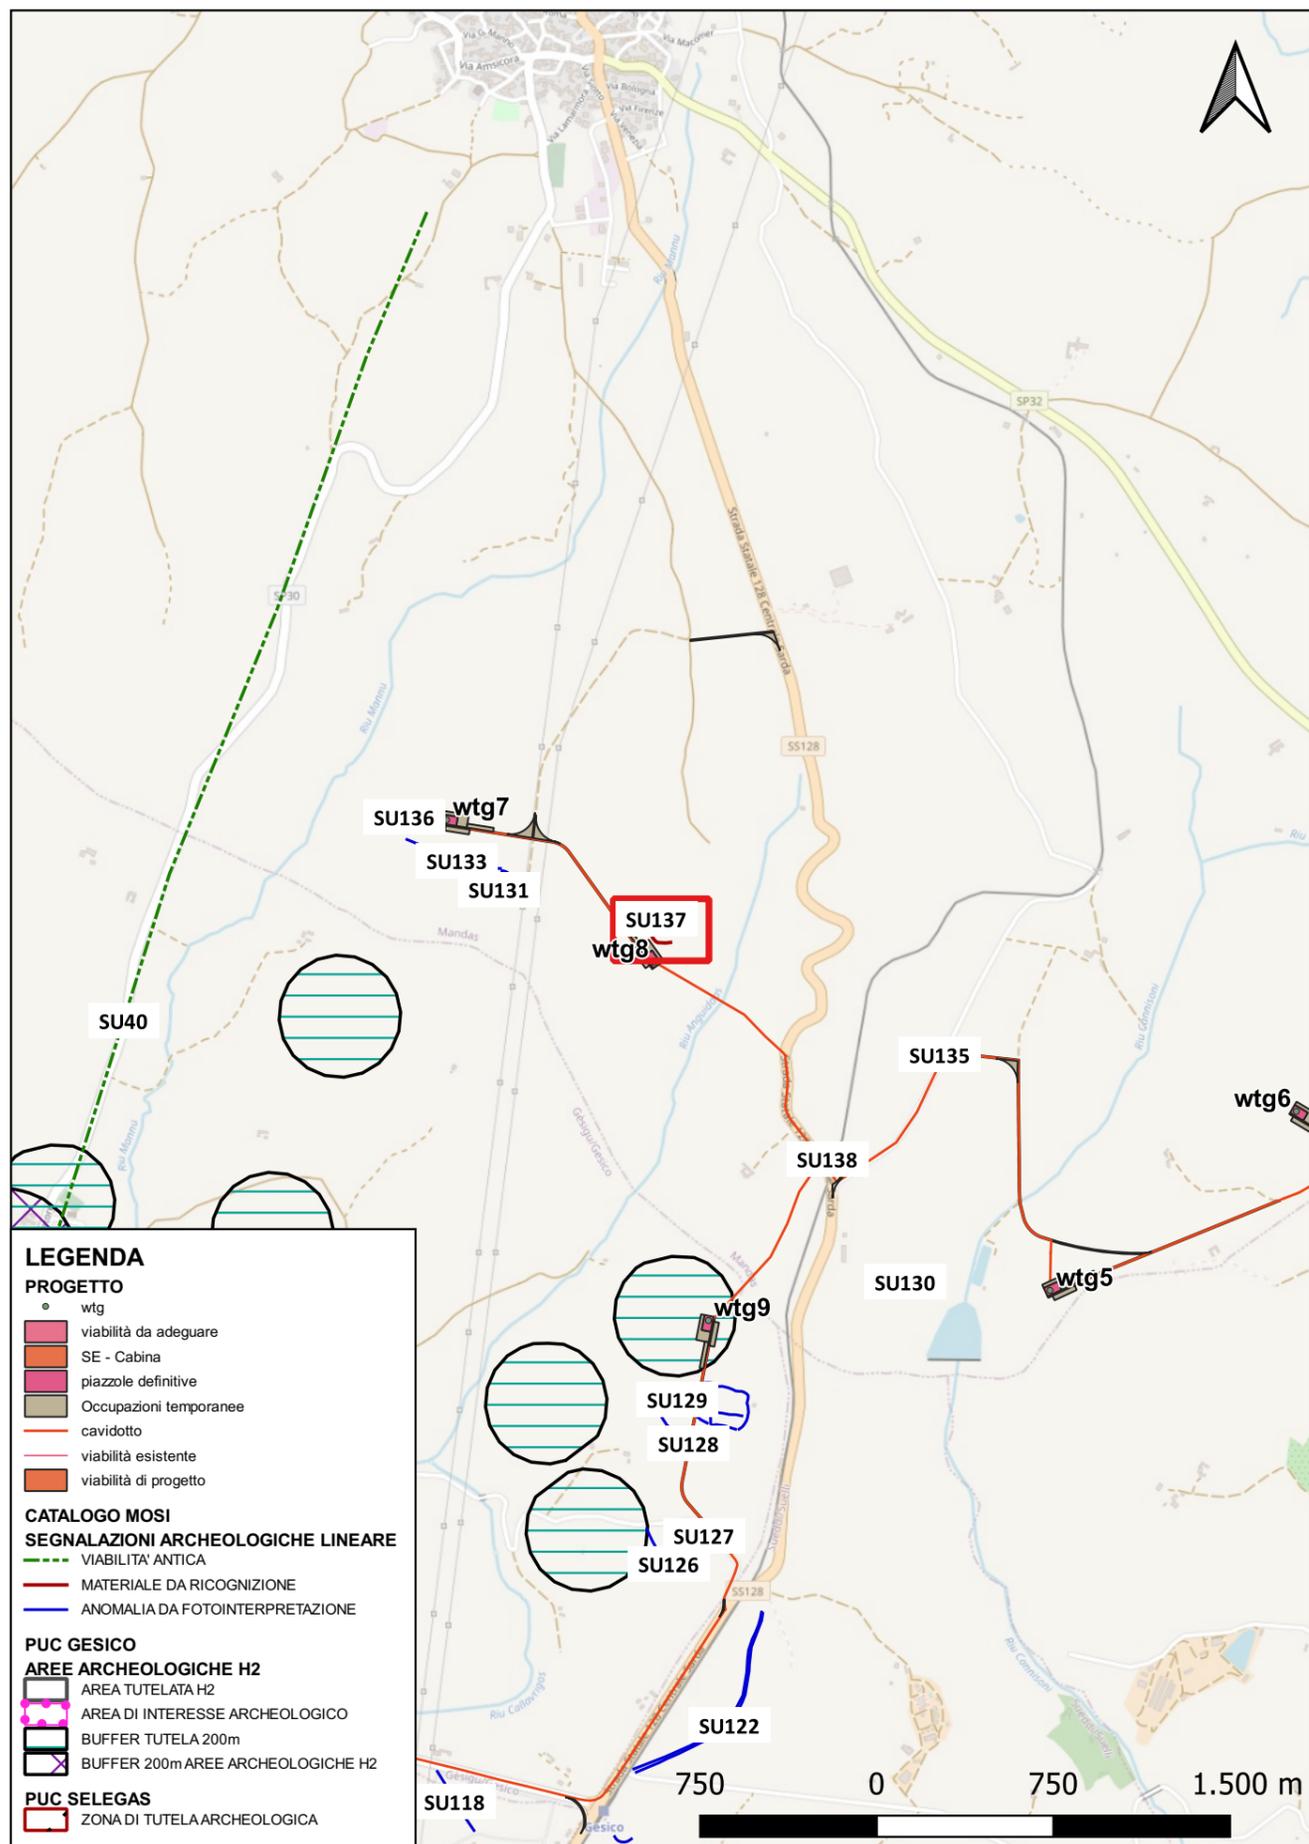

Localizzazione: Mandas (SU) - Tintillonis

Definizione e cronologia: infrastruttura agraria, {recinzione}. {non determinabile}.

Modalità di individuazione: {ricognizione archeologica/survey }


Distanza dall'opera in progetto: circa metri 20-50

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio medio

Si tratta di una muratura a secco di recinzione del podere più a nord. La muratura ha un'altezza di circa 0,60 m, costituita da bozze lapidee di marna naturale posta in opera in corsi irregolari. Non si è rilevato nessun legante. Nel versante sud della muratura l'area è incolta, presenta vegetazione secca, vegetazione bassa in crescita e cespugli di rovi. Inoltre sul terreno sono presenti diverse bozze lapidee di marna probabilmente cadute dalla muratura a secco.

Ricognizione di superficie (18-11-2022)

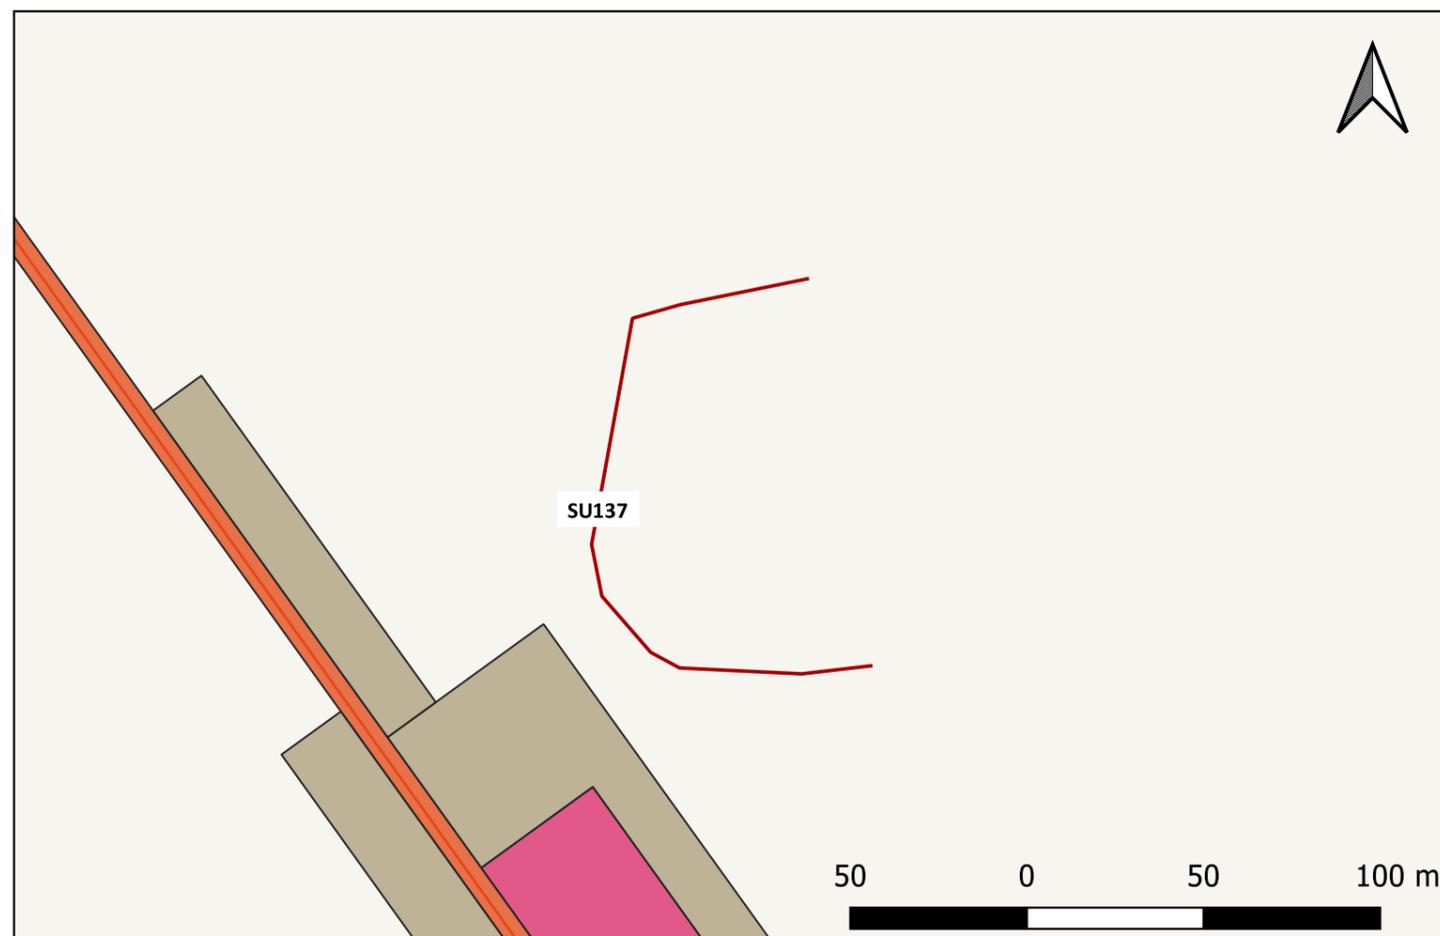

Sito 0000_138 - SU138 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_138)

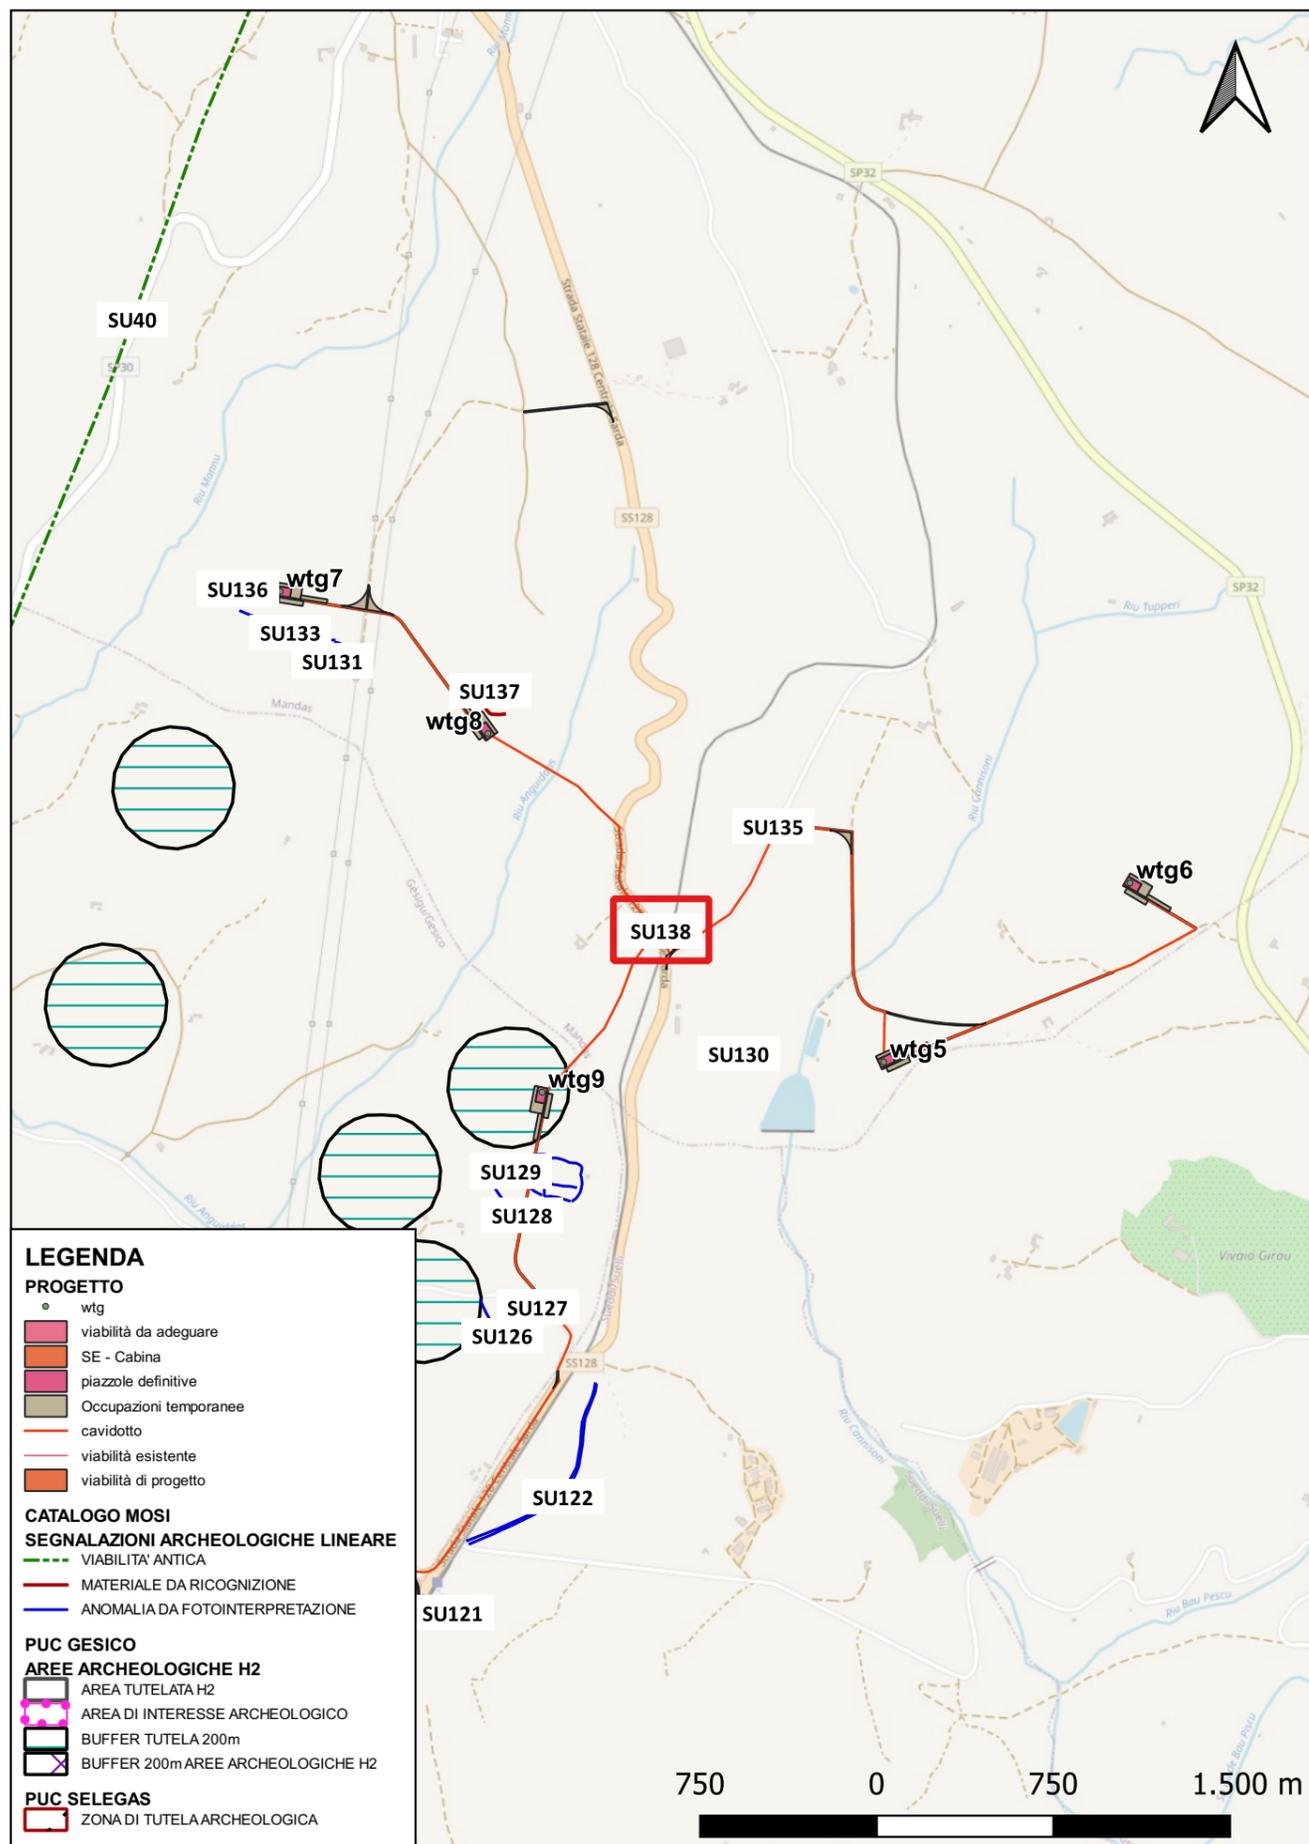

Localizzazione: Mandas (SU) - Sarrìa Arezza

Definizione e cronologia: infrastruttura agraria, {recinzione}. {non determinabile}.

Modalità di individuazione: {ricognizione archeologica/survey }


Distanza dall'opera in progetto: circa metri 20-50

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio medio

La Ut 4 è caratterizzata da una muratura a secco che cinge la superficie quadrangolare del podere. La muratura ha un'altezza di oltre un metro, è costituita da pezzame litico di medie e piccole dimensioni, poste in opera in corsi irregolari. Non è stato individuato nessun legante. Nella muratura si rilevano punti di cedimento del paramento murario.

Ricognizione di superficie (18-11-2022)

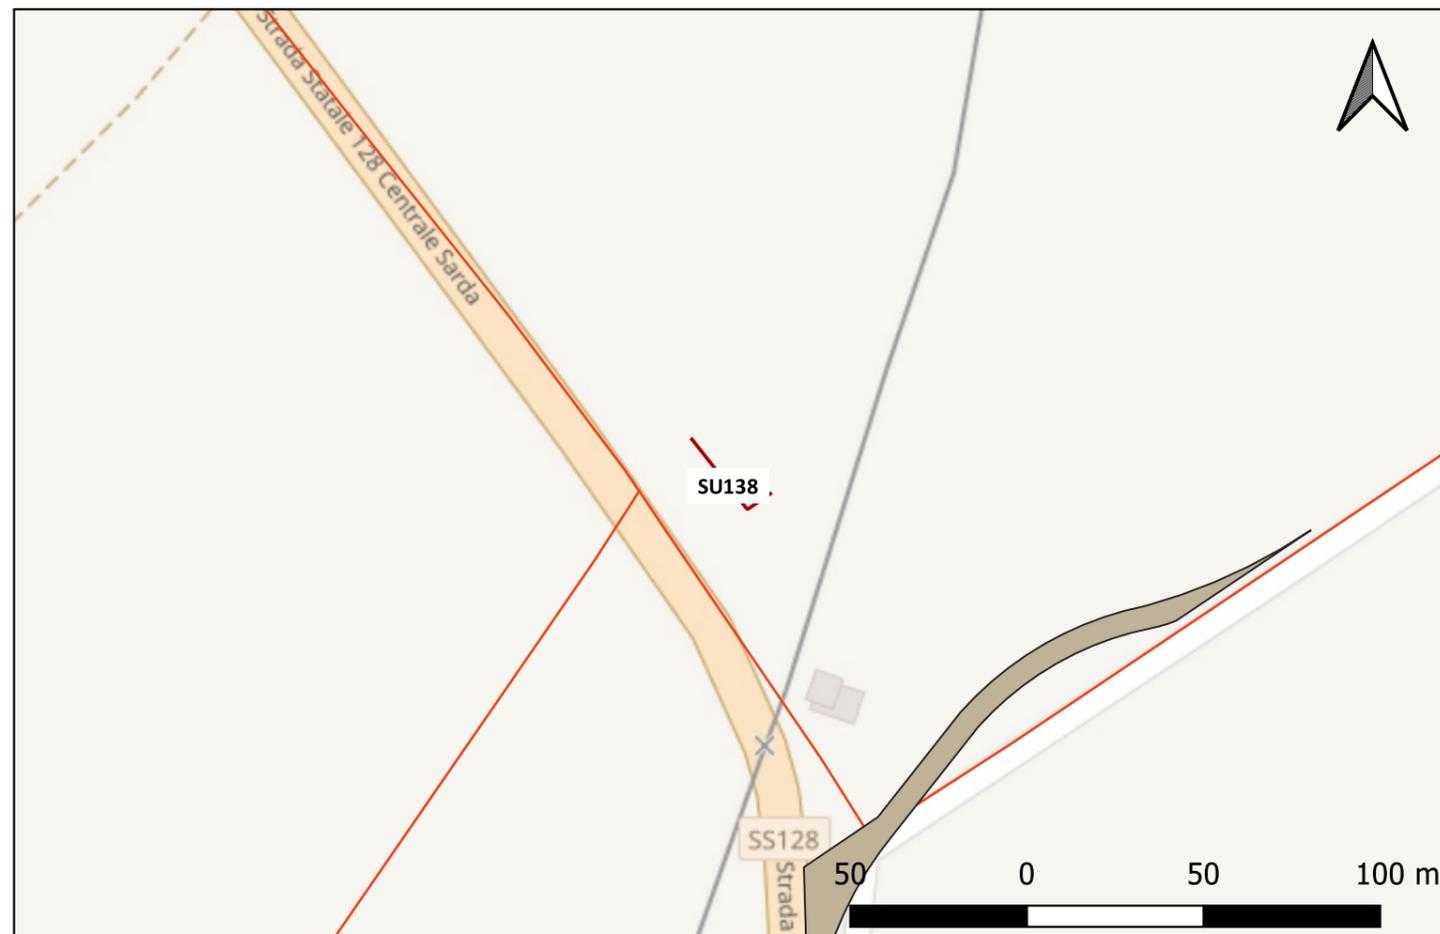

Sito 0000_139 - SU139 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_139)

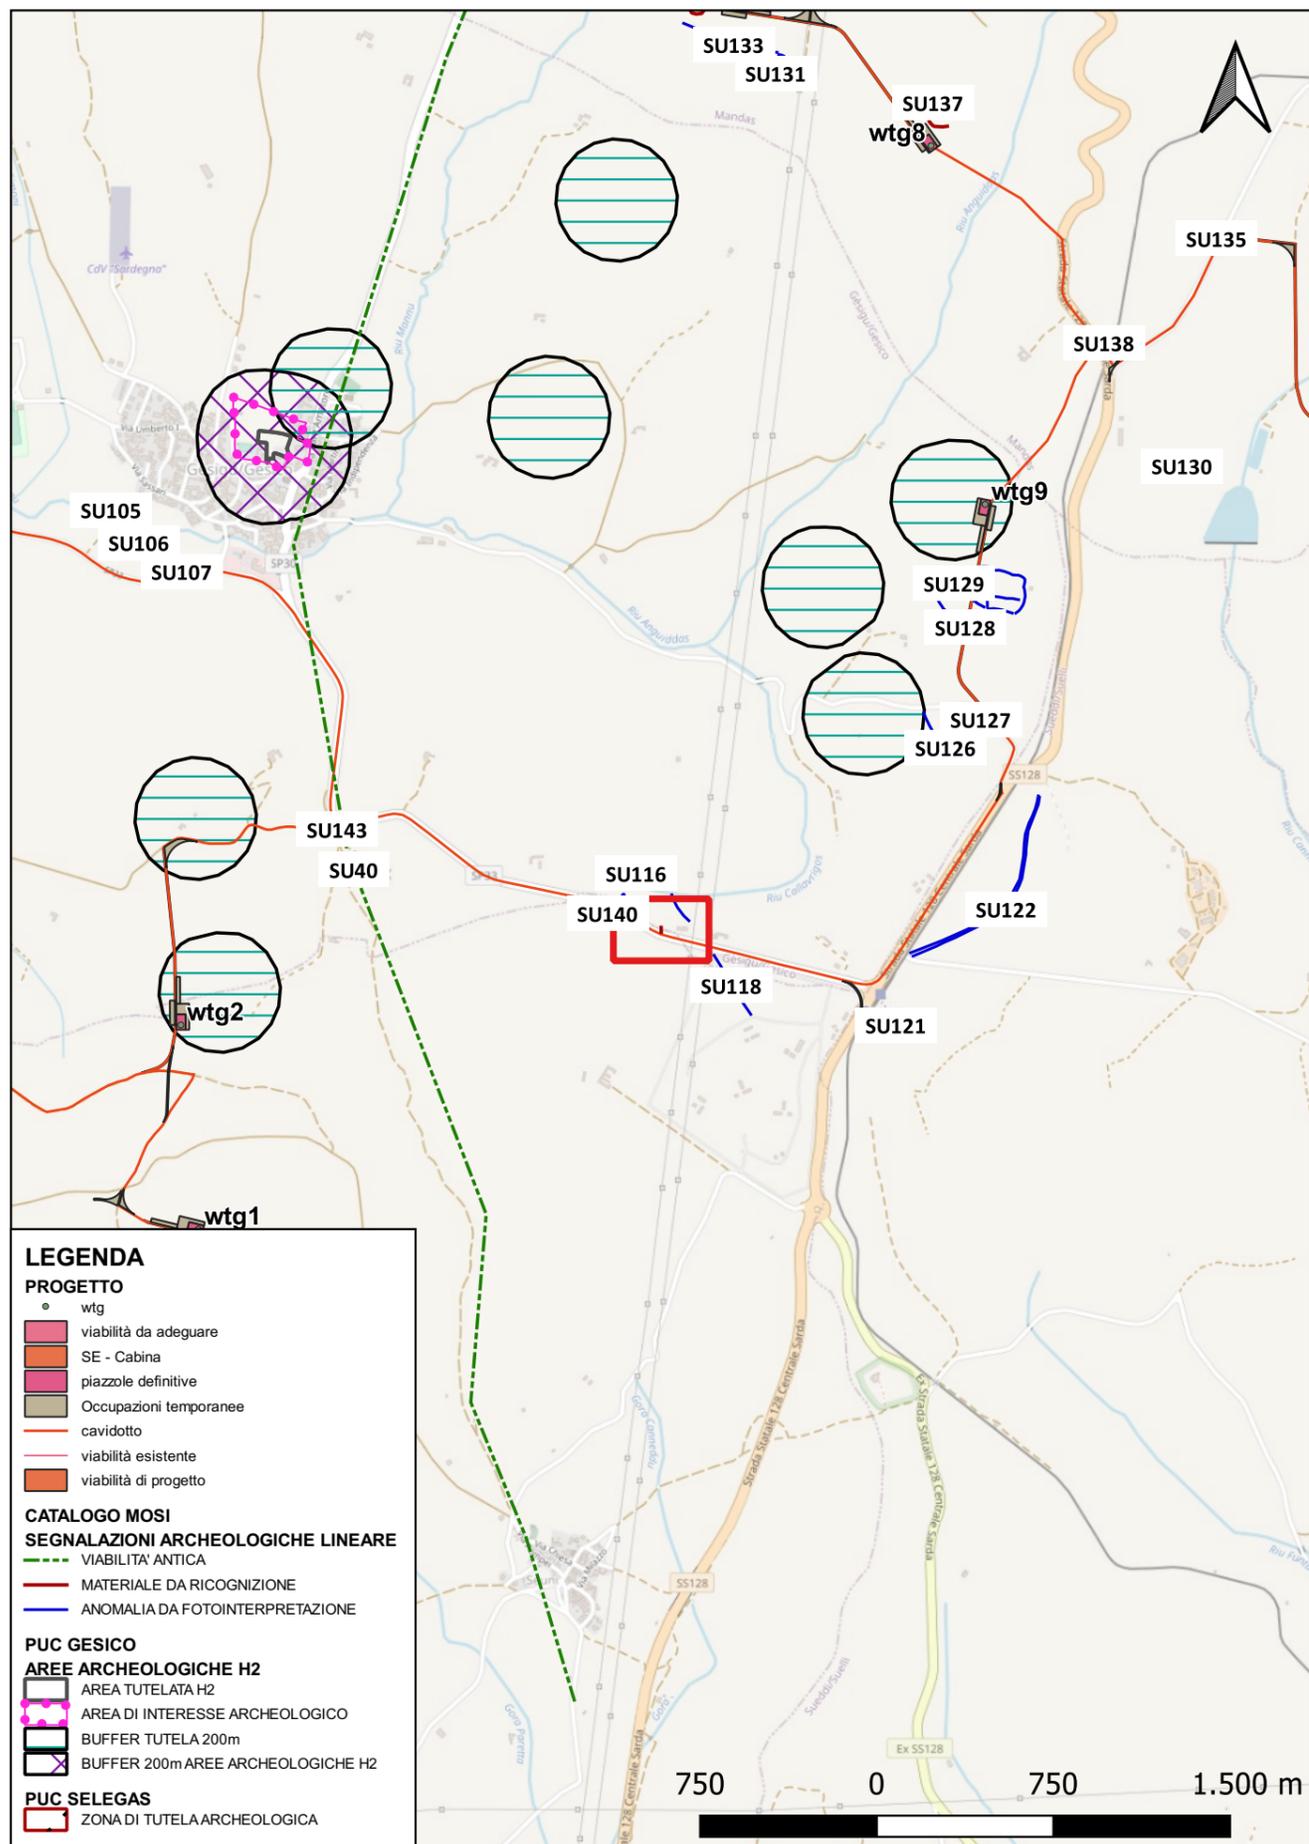

Localizzazione: Selegas (SU) - Calavrigus

Definizione e cronologia: infrastruttura agraria, {recinzione}. {non determinabile}.

Modalità di individuazione: {ricognizione archeologica/survey }


Distanza dall'opera in progetto: circa metri 0-10

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio medio

La muratura a secco funge da limite poderale est tra le UR 60 e 65, con orientamento nord-sud. La muratura ha un'altezza di circa un metro. E' stata realizzata mettendo in opera bozze di marna naturali in corsi irregolari. Non è presente nessun legante. A nord la muratura è ricoperta da cespugli di rovi che ne obliterano la visione.

Ricognizione di superficie (18-11-2022)

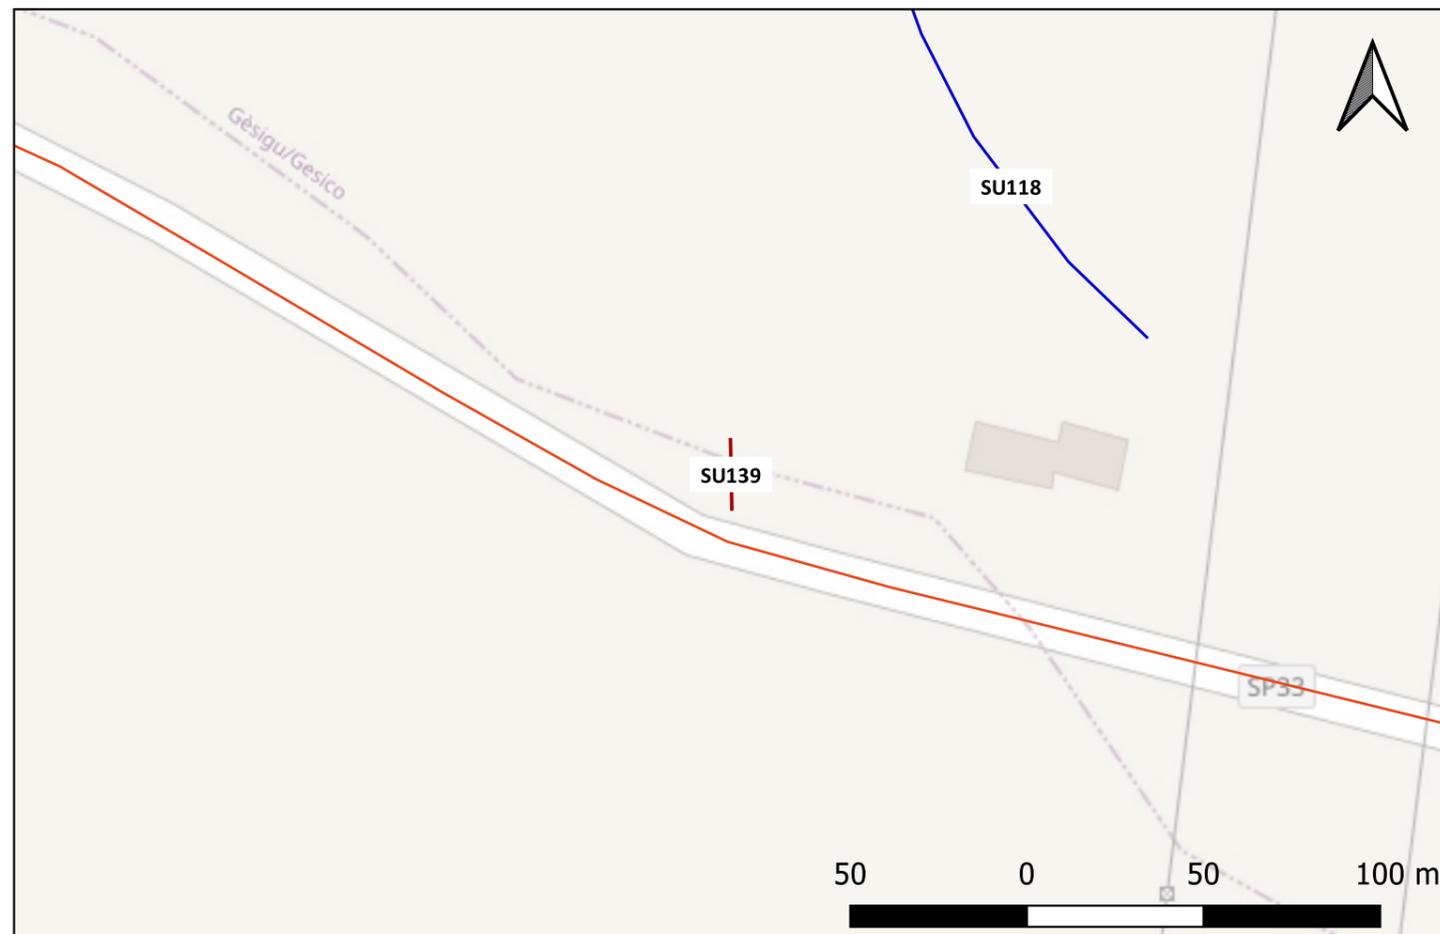

Sito 0000_140 - SU140 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_140)

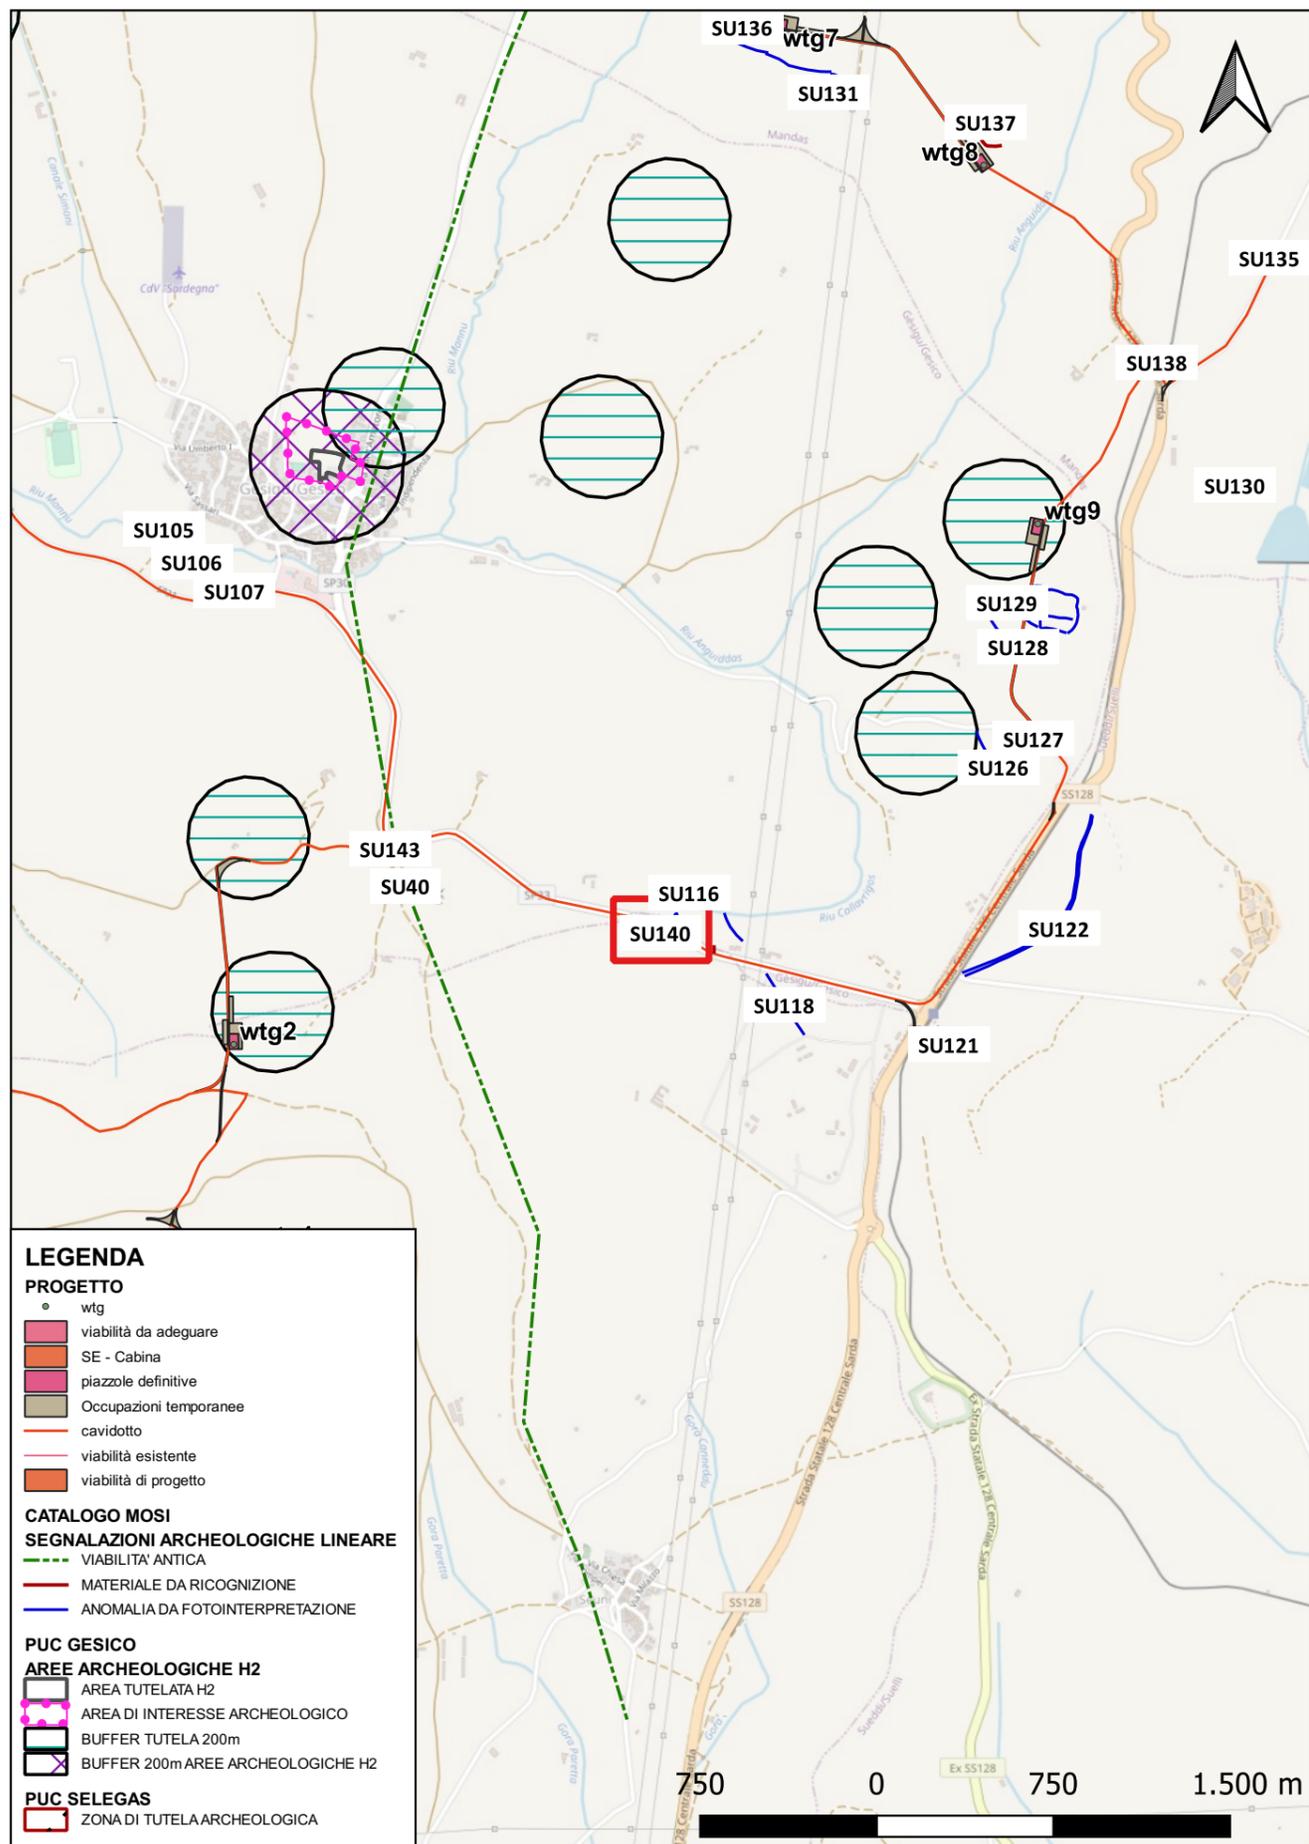

Localizzazione: Selegas (SU) - Planu Seuni

Definizione e cronologia: infrastruttura agraria, {recinzione}. {non determinabile}.

Modalità di individuazione: {ricognizione archeologica/survey }


Distanza dall'opera in progetto: circa metri 0-10

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio medio

La muratura a secco funge da limite poderale est tra le UR 73 e 74, con orientamento nord-sud. La muratura ha un'altezza di circa 0,60 cm. E' stata realizzata mettendo in opera bozze di marna naturali in corsi irregolari. Non è presente nessun legante. A nord la muratura è ricoperta dalla vegetazione alta e secca oblitera la visione globale

Ricognizione di superficie (18-11-2022)

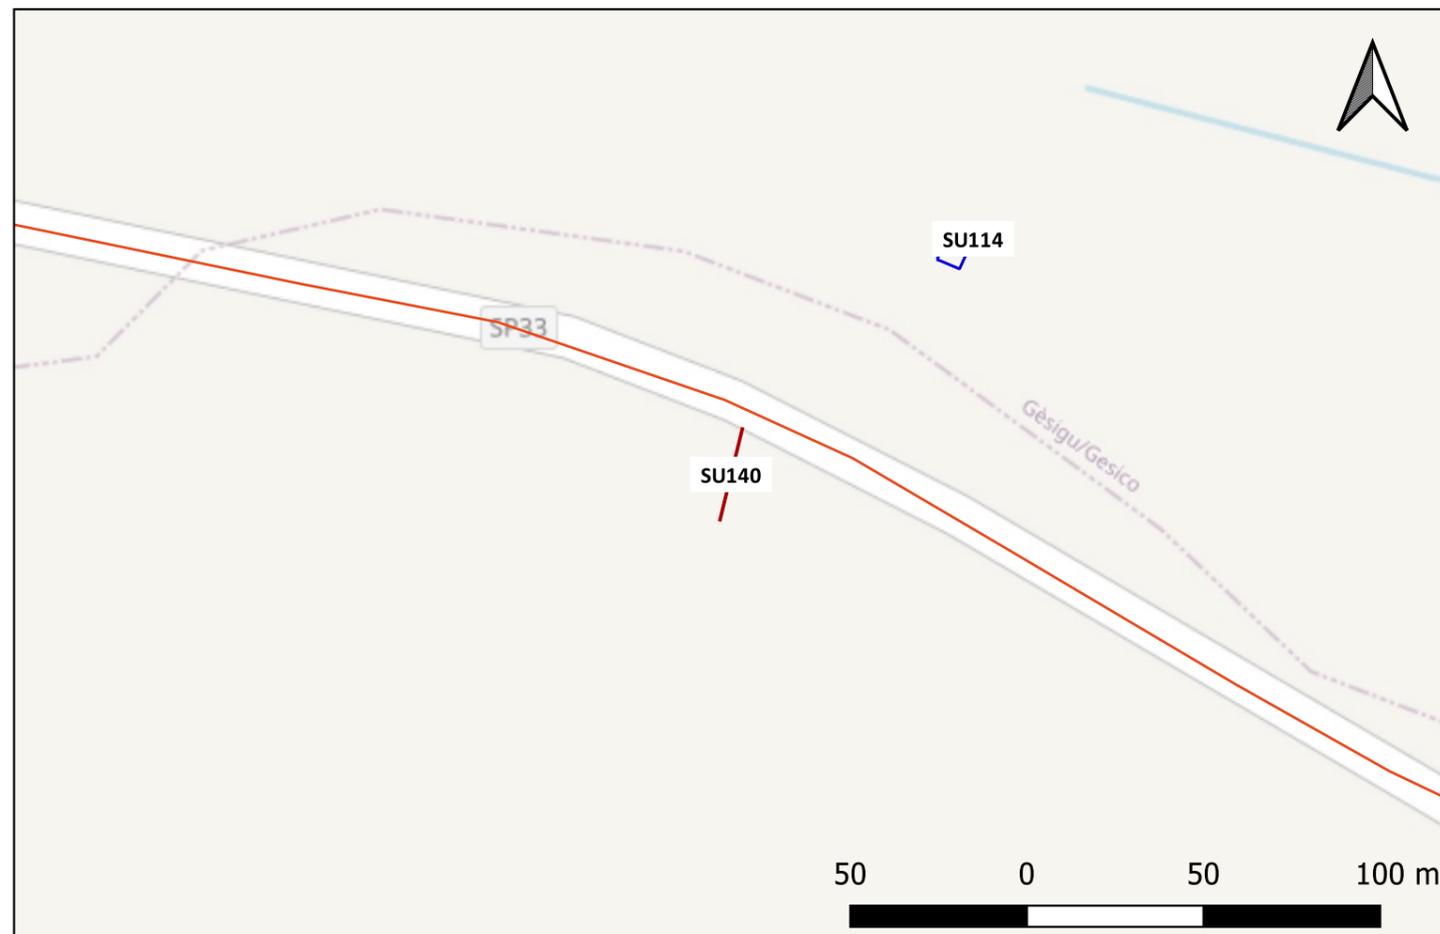

Sito 0000_141 - SU141 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_141)

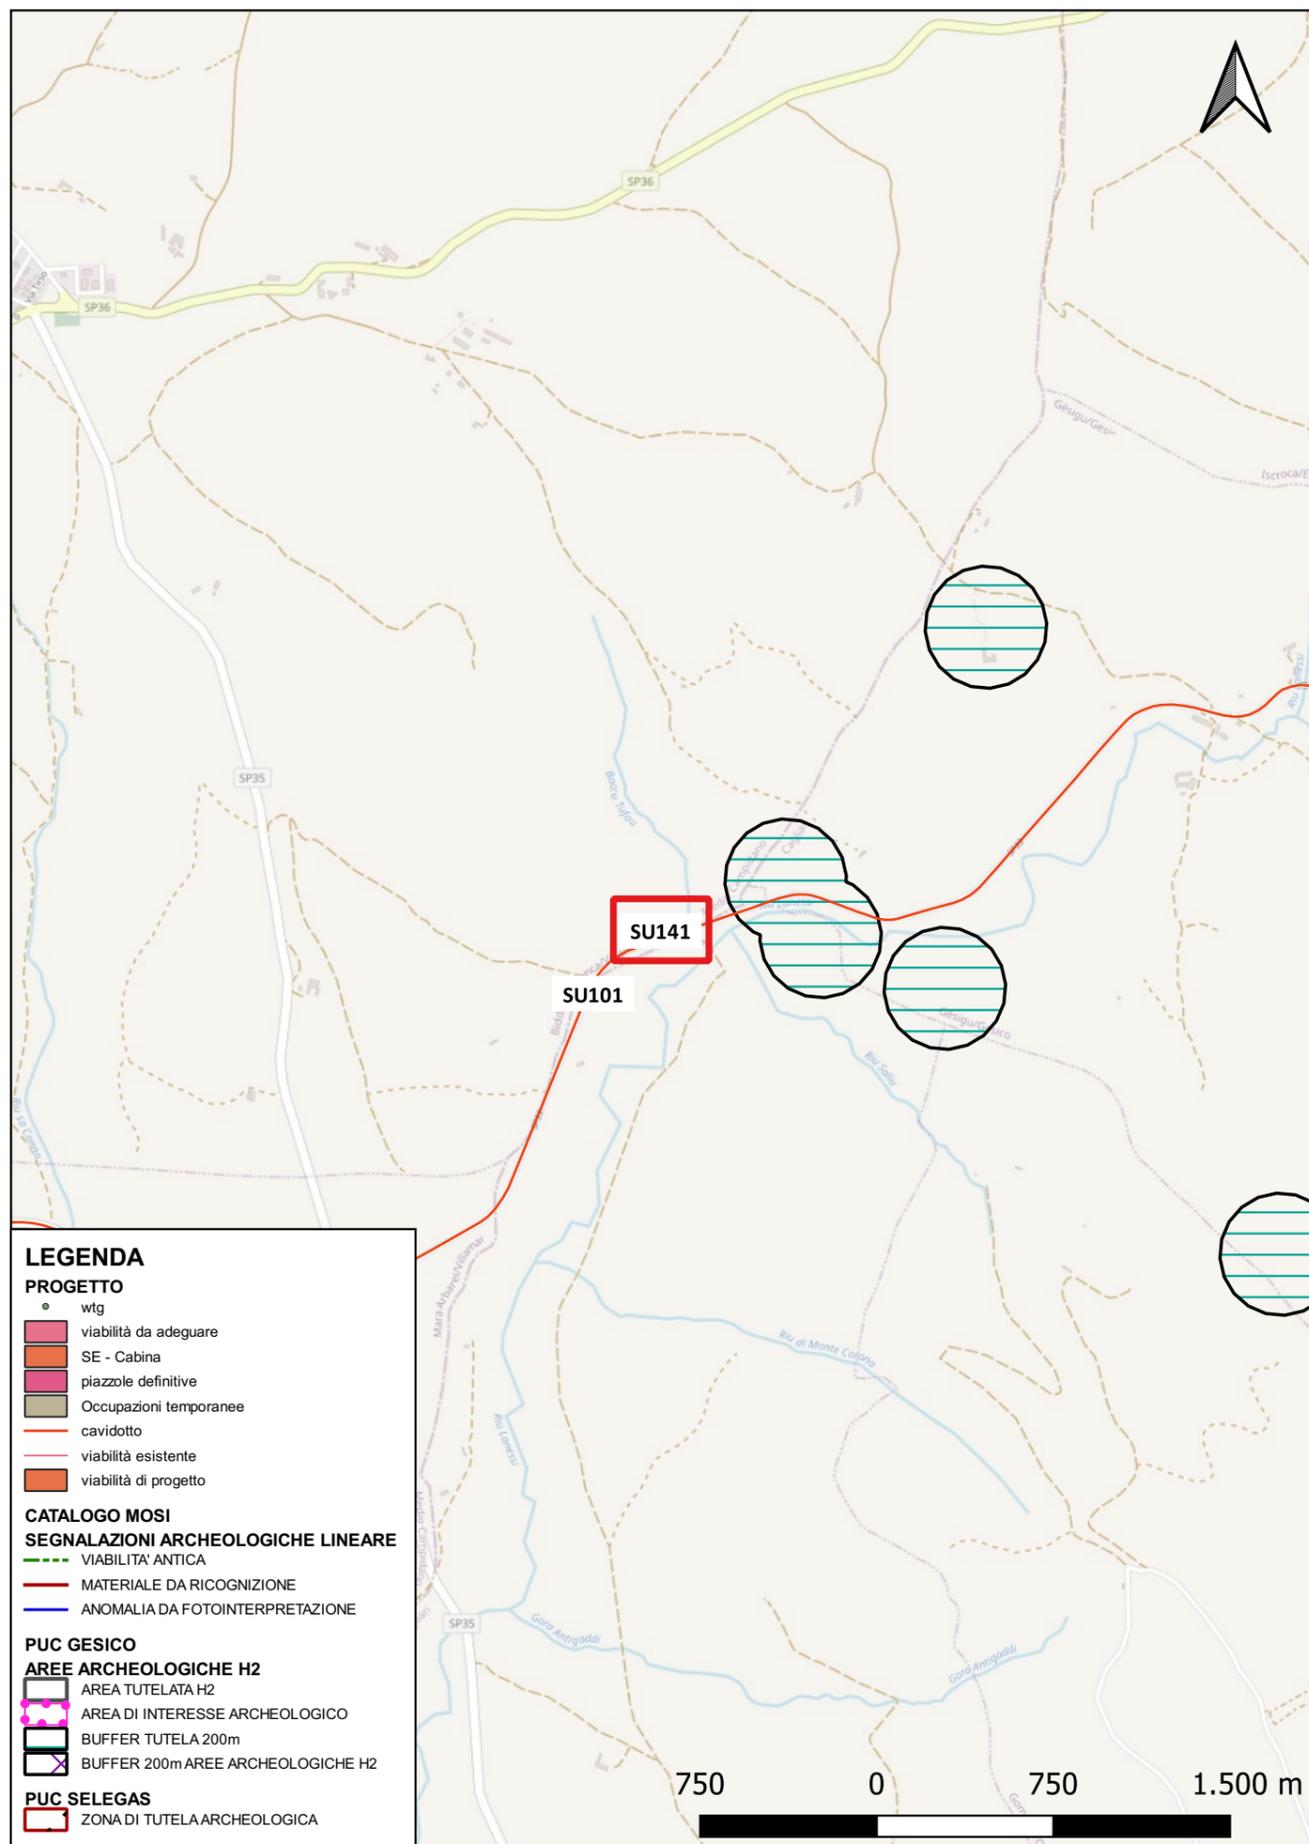

Localizzazione: Villanovafranca (SU) -

Definizione e cronologia: infrastruttura agraria, {recinzione}. {non determinabile}.

Modalità di individuazione: {ricognizione archeologica/survey }


Distanza dall'opera in progetto: circa metri 20-50

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio medio

La UT è caratterizzata da una muratura a secco con orientamento nord-sud/ ovest-est. Il primo tratto orientato nord-sud è costituito da materiale lapideo di marna di medie e piccole dimensioni posto in opera in filari irregolari, non è presente nessun legante. La porzione che corre da ovest a est sempre realizzata con conci di marna si interrompe dopo circa un metro e mezzo. L'angolo che ne scaturisce presenta la posa in opera del pietrame della catena angolare correttamente con conci alternati a incastro nella porzione inferiore della muratura mentre nella porzione sommitale sono disposti in maniera posticcia.

Ricognizione di superficie (18-11-2022)

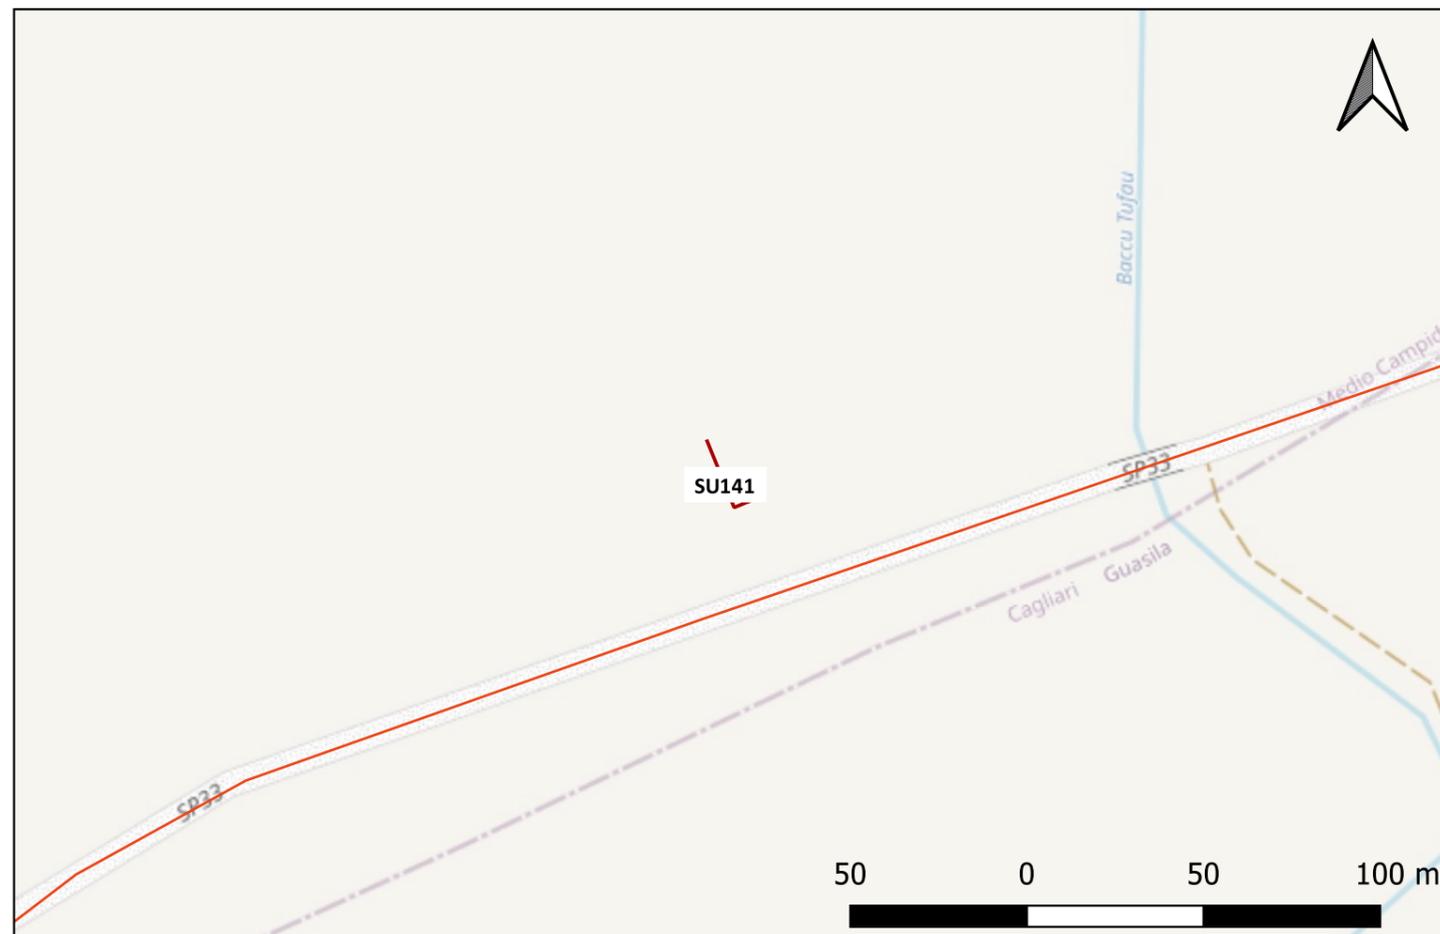

Sito 0000_142 - SU142 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_142)

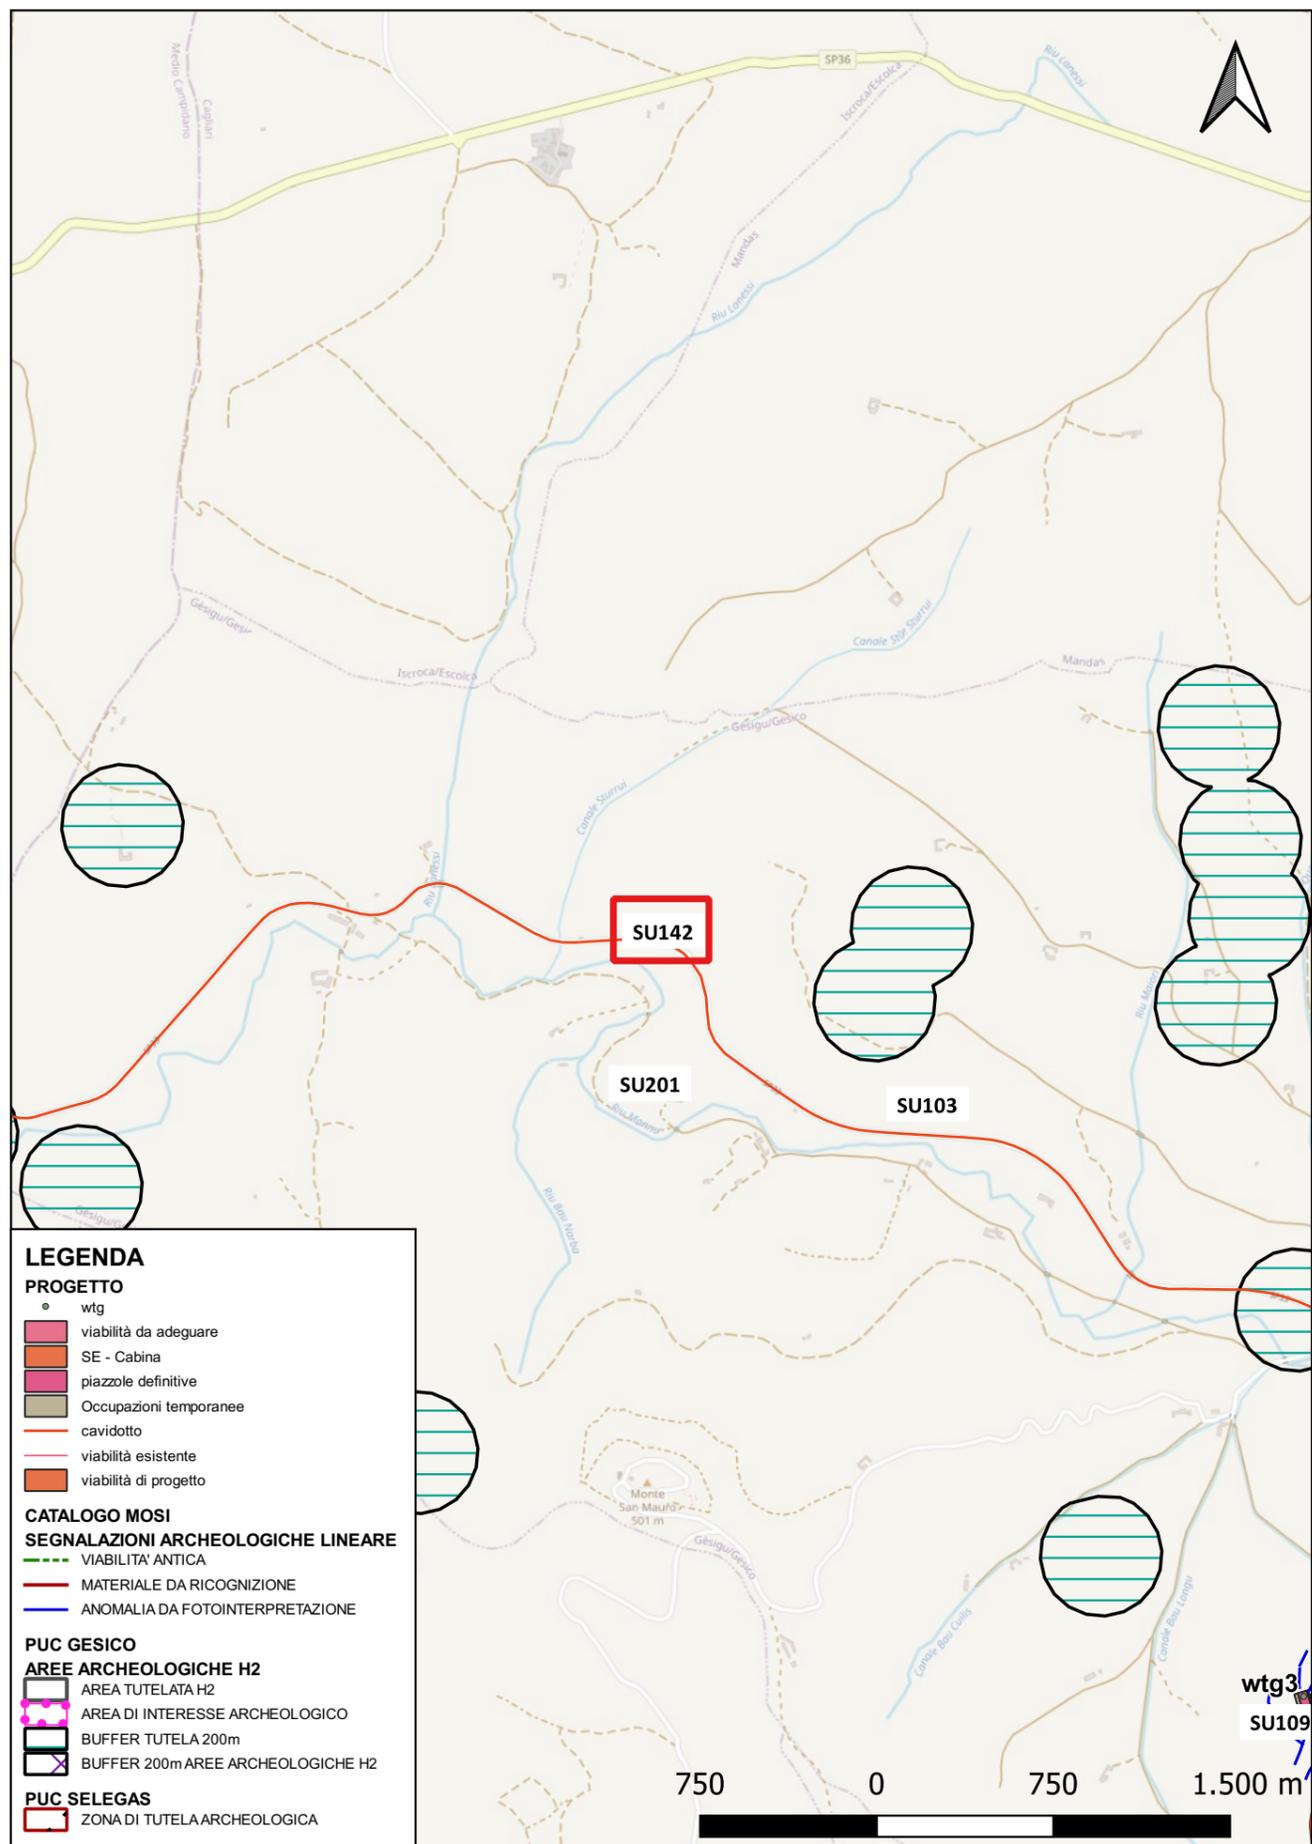

Localizzazione: Gesico (SU) - Pala Scodius

Definizione e cronologia: infrastruttura agraria, {recinzione}. {non determinabile}.

Modalità di individuazione: {ricognizione archeologica/survey }


Distanza dall'opera in progetto: circa metri 20-50

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio medio

La UT 9 è costituita da un muro a secco con orientamento nord-sud, divisorio di due poderi limitrofi. La muratura è realizzata con bozze di marna di media pezzatura poste in opera in filari irregolari. In alcuni tratti la muratura è sconnessa, mentre in altri sembra che il materiale lapideo sia posto in opera senza conoscenza costruttiva.

Ricognizione di superficie (18-11-2022)

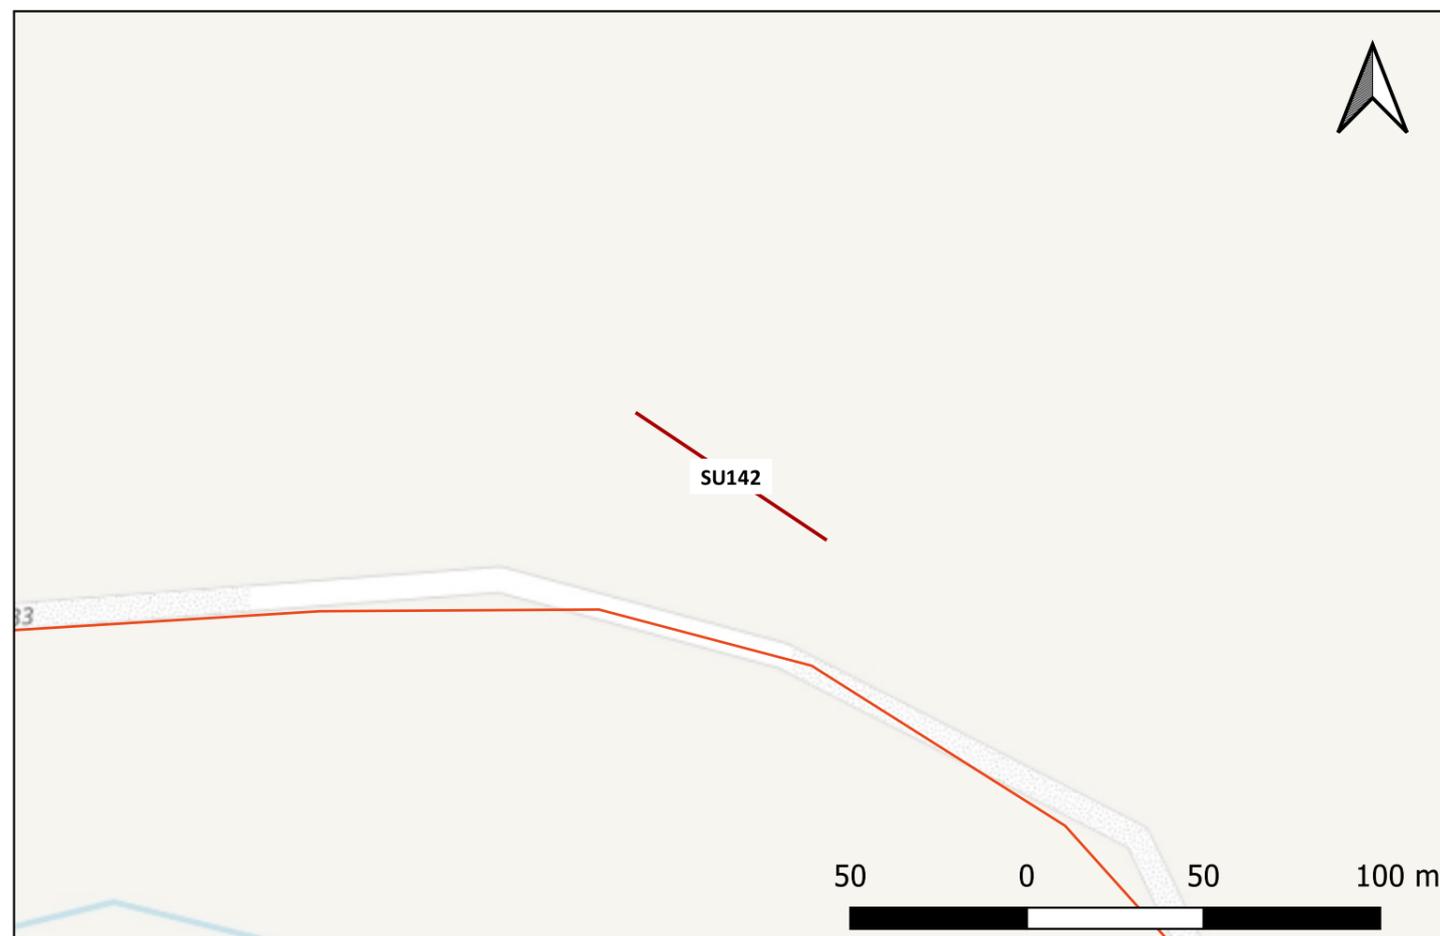

Sito 0000_143 - SU143 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_143)

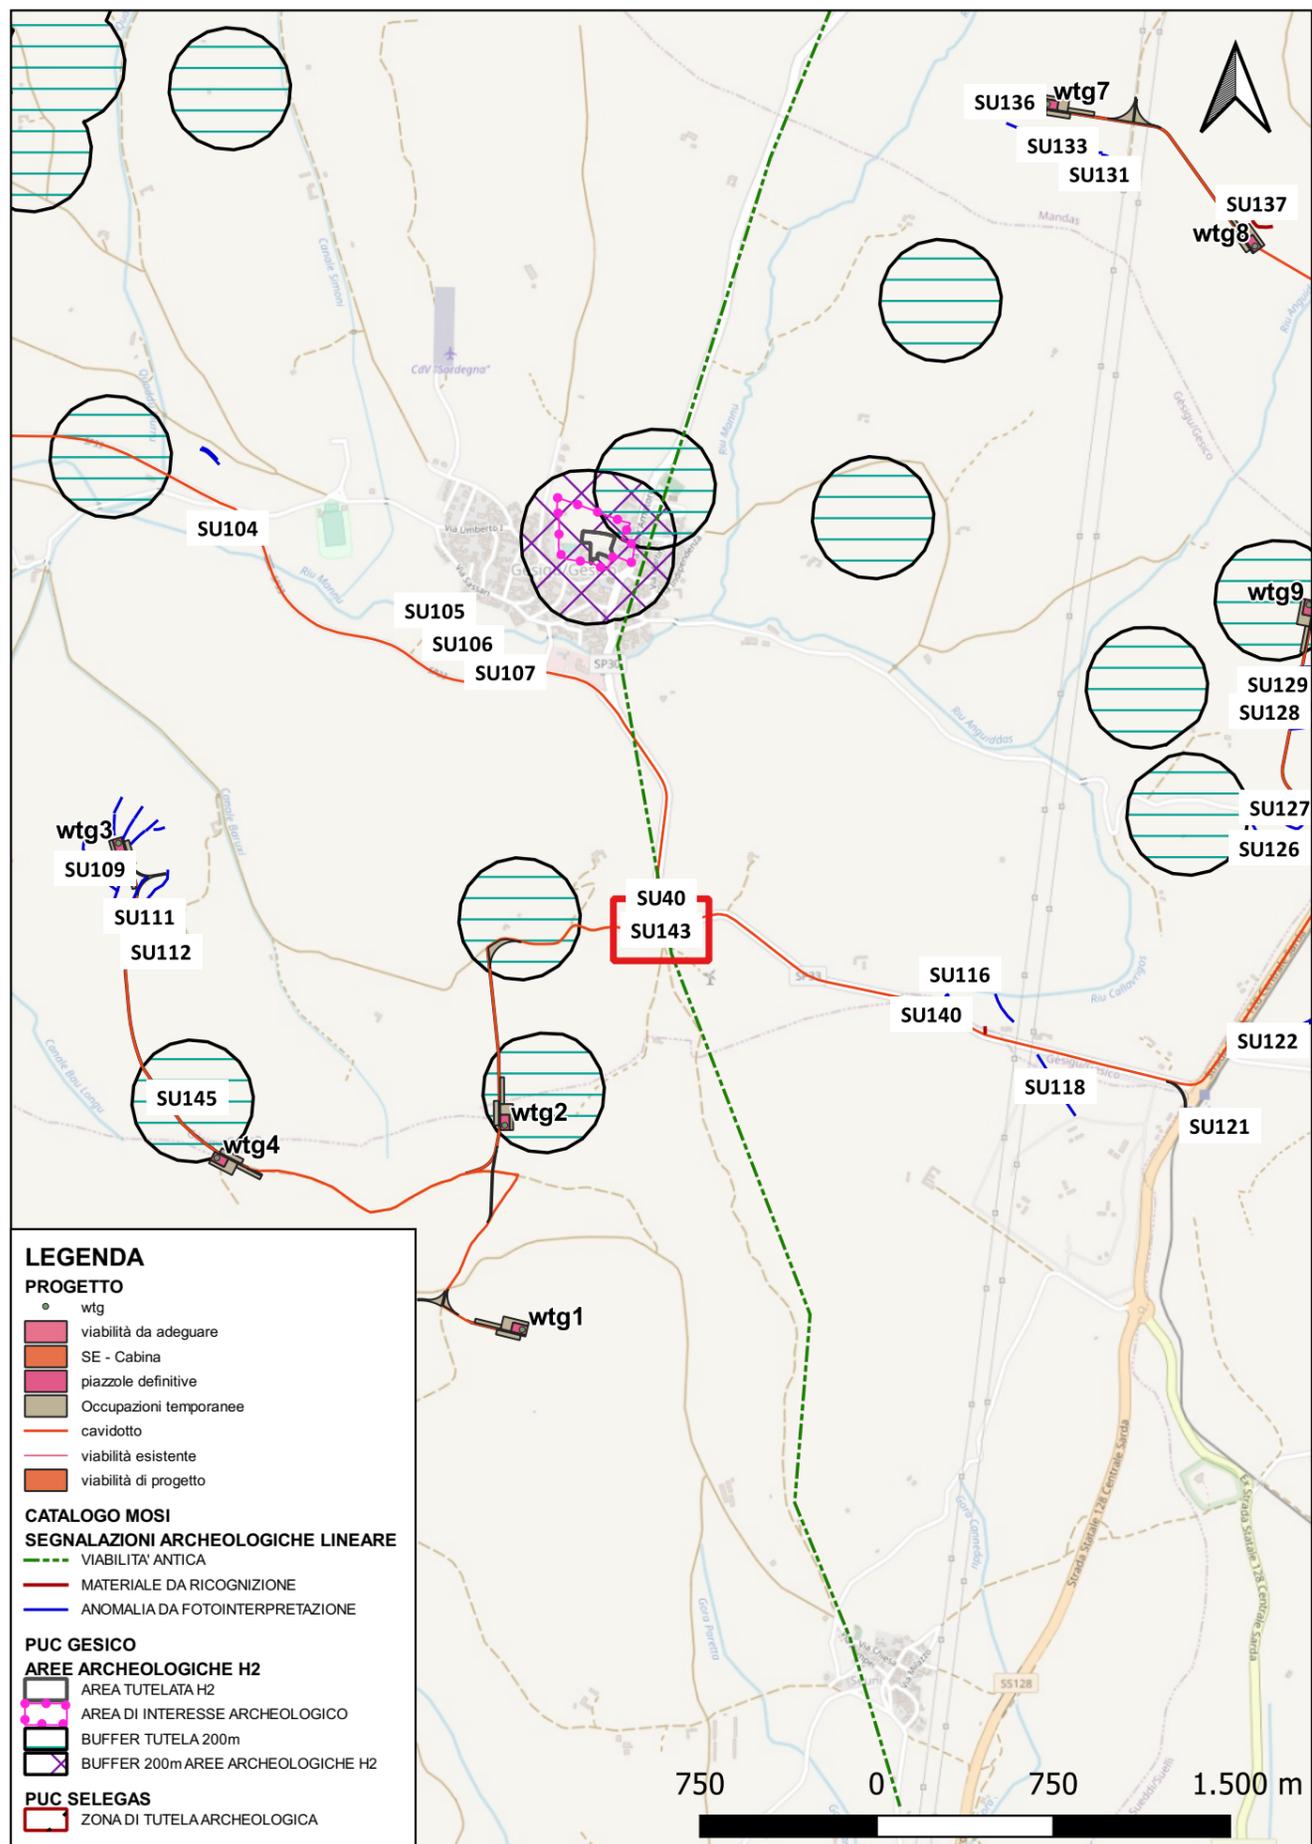

- LEGENDA**
- PROGETTO**
- wtg
 - viabilità da adeguare
 - SE - Cabina
 - piazze definitive
 - Occupazioni temporanee
 - cavidotto
 - viabilità esistente
 - viabilità di progetto
- CATALOGO MOSI**
- SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE LINEARE**
- VIABILITA' ANTICA
 - MATERIALE DA RICOGNIZIONE
 - ANOMALIA DA FOTINTERPRETAZIONE
- PUC GESICO**
- AREE ARCHEOLOGICHE H2**
- AREA TUTELATA H2
 - AREA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
 - BUFFER TUTELA 200m
 - BUFFER 200m AREE ARCHEOLOGICHE H2
- PUC SELEGAS**
- ZONA DI TUTELA ARCHEOLOGICA

Localizzazione: Gesico (SU) - Pirixedda

Definizione e cronologia: infrastruttura agraria, {recinzione}. {Età Contemporanea}.

Modalità di individuazione: {ricognizione archeologica/survey }


Distanza dall'opera in progetto: circa metri 0-10

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio medio

È costituita da un muretto realizzato con materiale lapideo di marna di differente pezzatura. La messa in opera è in corsi sub irregolari. Sulla sommità è presente una copertina di calcestruzzo. Non si rileva nessun legante tra i giunti murari.

Ricognizione di superficie (18-11-2022)

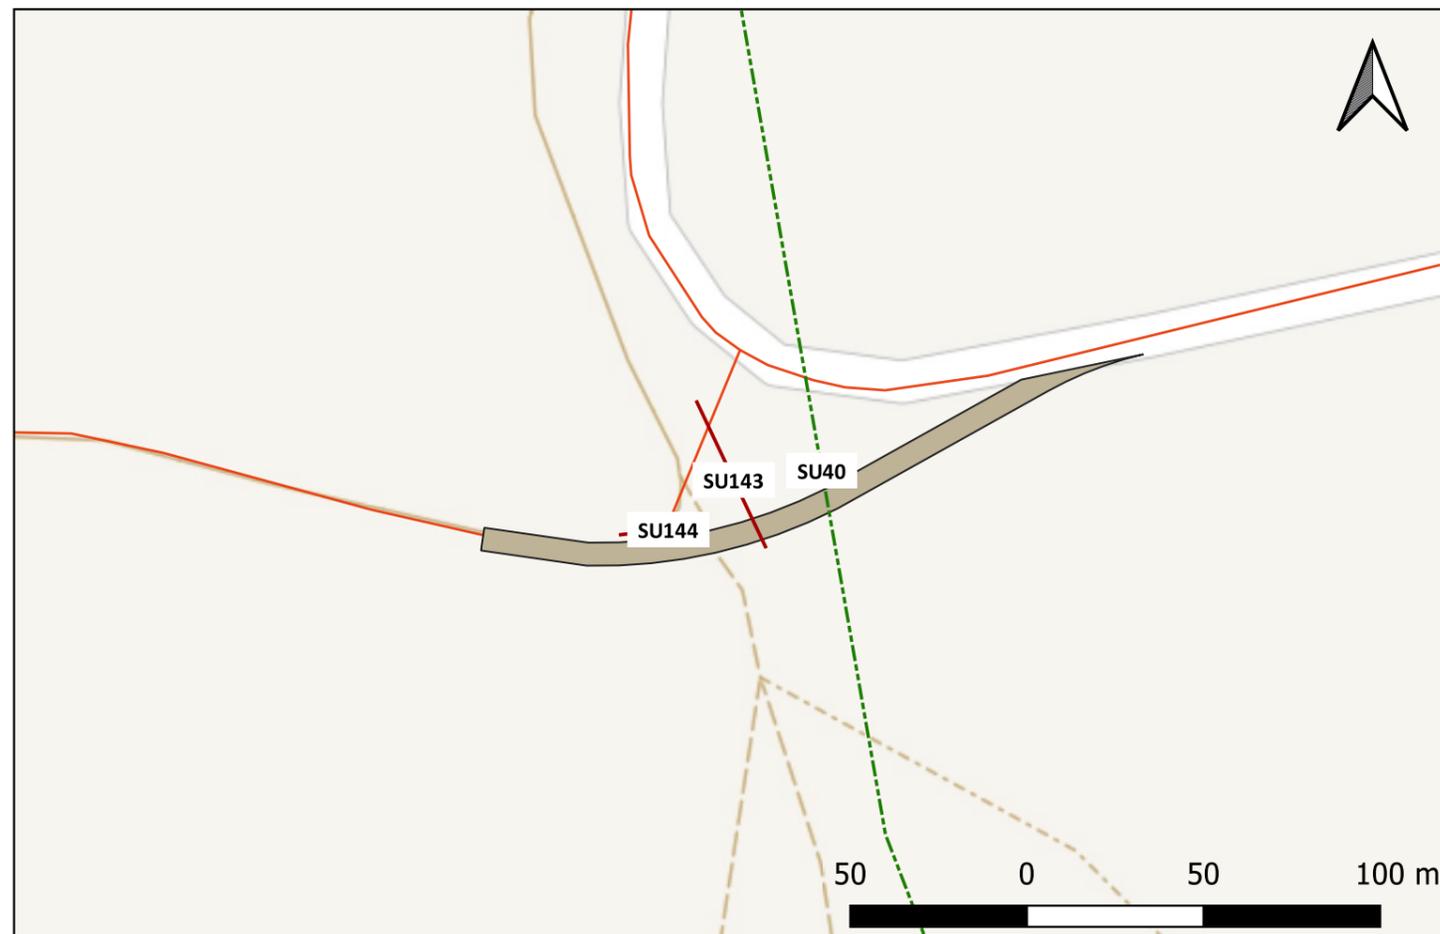

Sito 0000_144 - SU144 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_144)

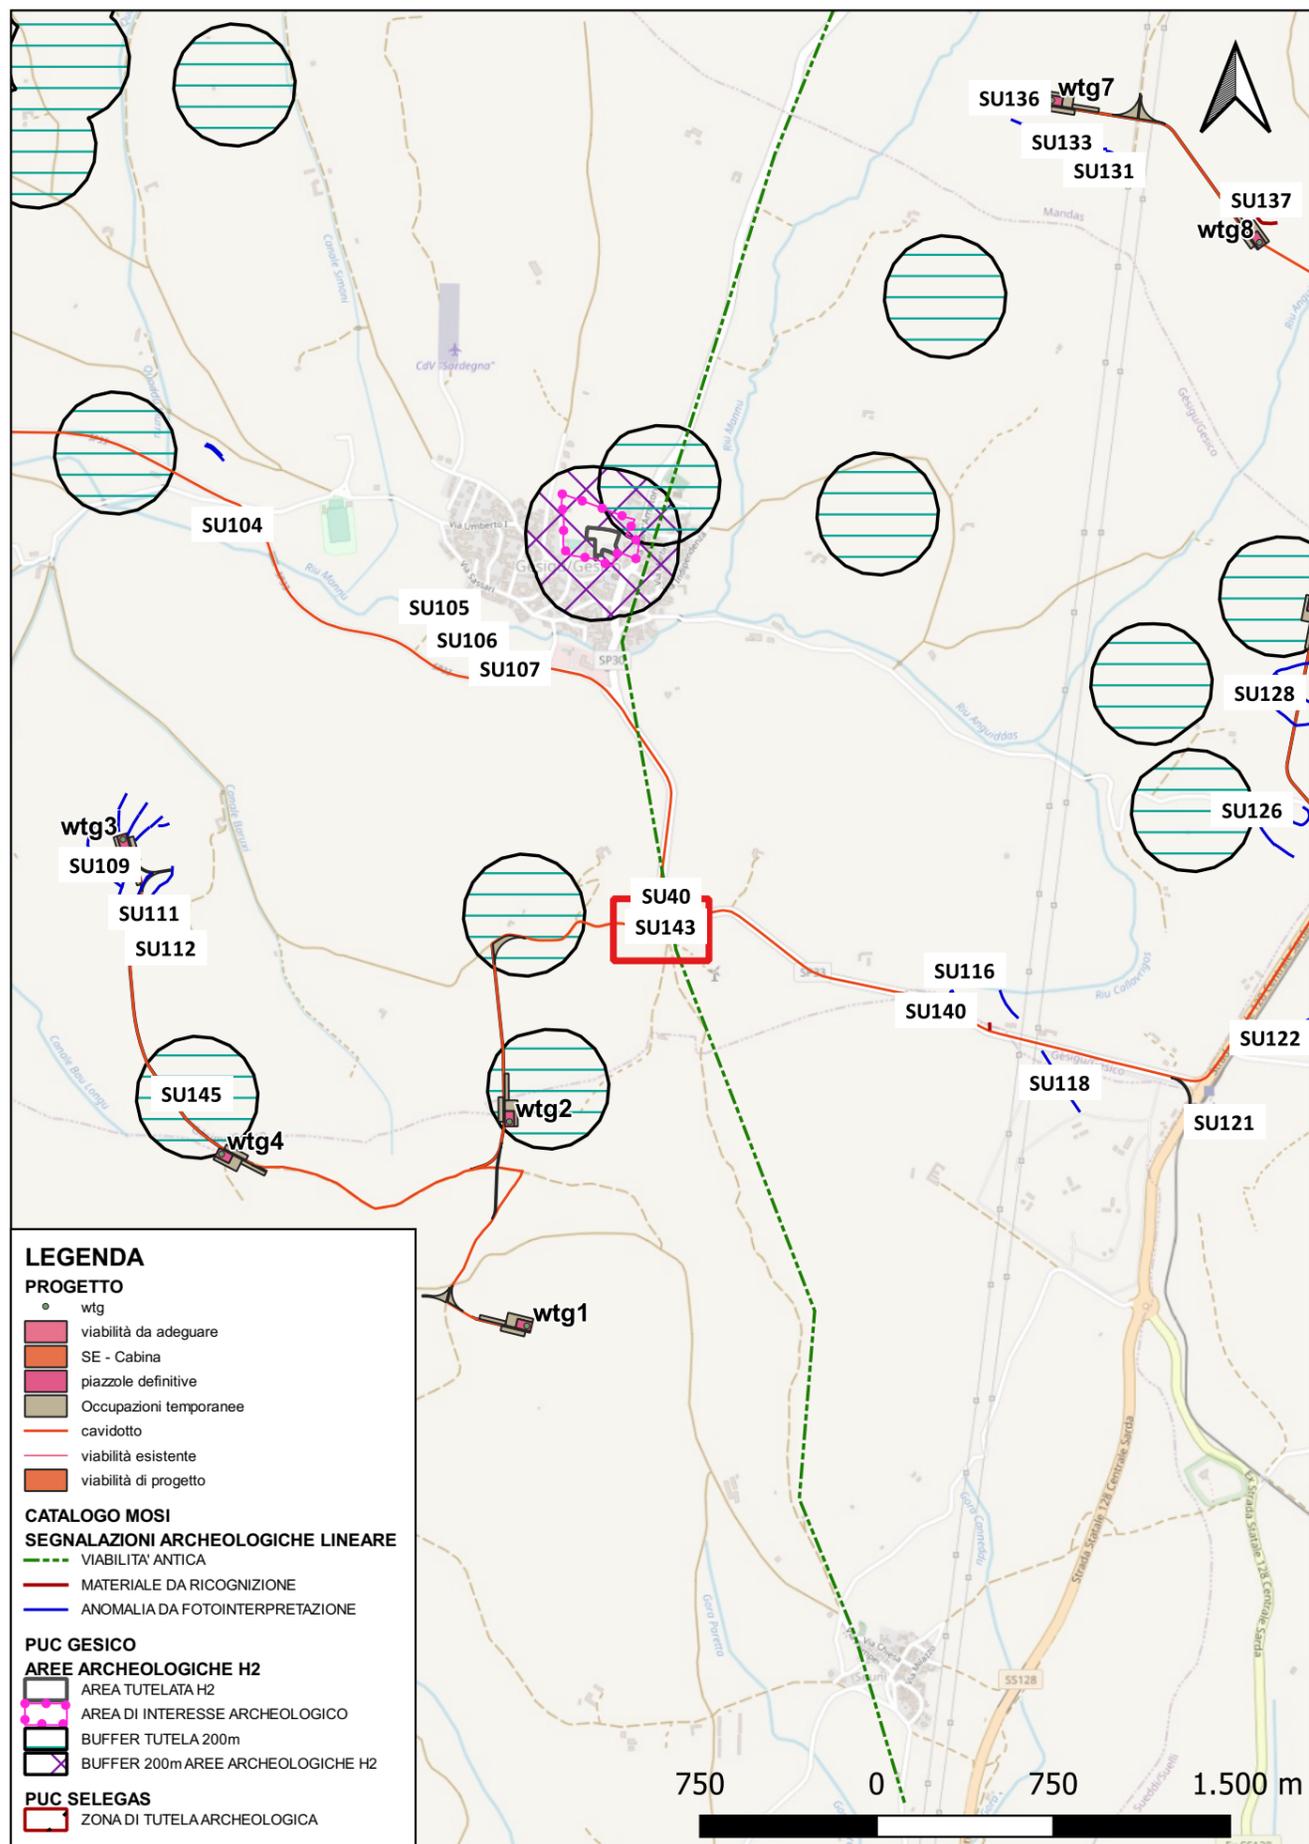

Localizzazione: Gesico (SU) - Pirixedda

Definizione e cronologia: infrastruttura agraria, {recinzione}. {Età Contemporanea}.

Modalità di individuazione: {ricognizione archeologica/survey }


Distanza dall'opera in progetto: circa metri 0-10

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio medio

È costituita da un muretto realizzato con materiale lapideo di marna di differente pezzatura. La messa in opera è in corsi sub irregolari. Sulla sommità è presente una copertina di calcestruzzo. Non si rileva nessun legante tra i giunti murari.

Ricognizione di superficie (18-11-2022)

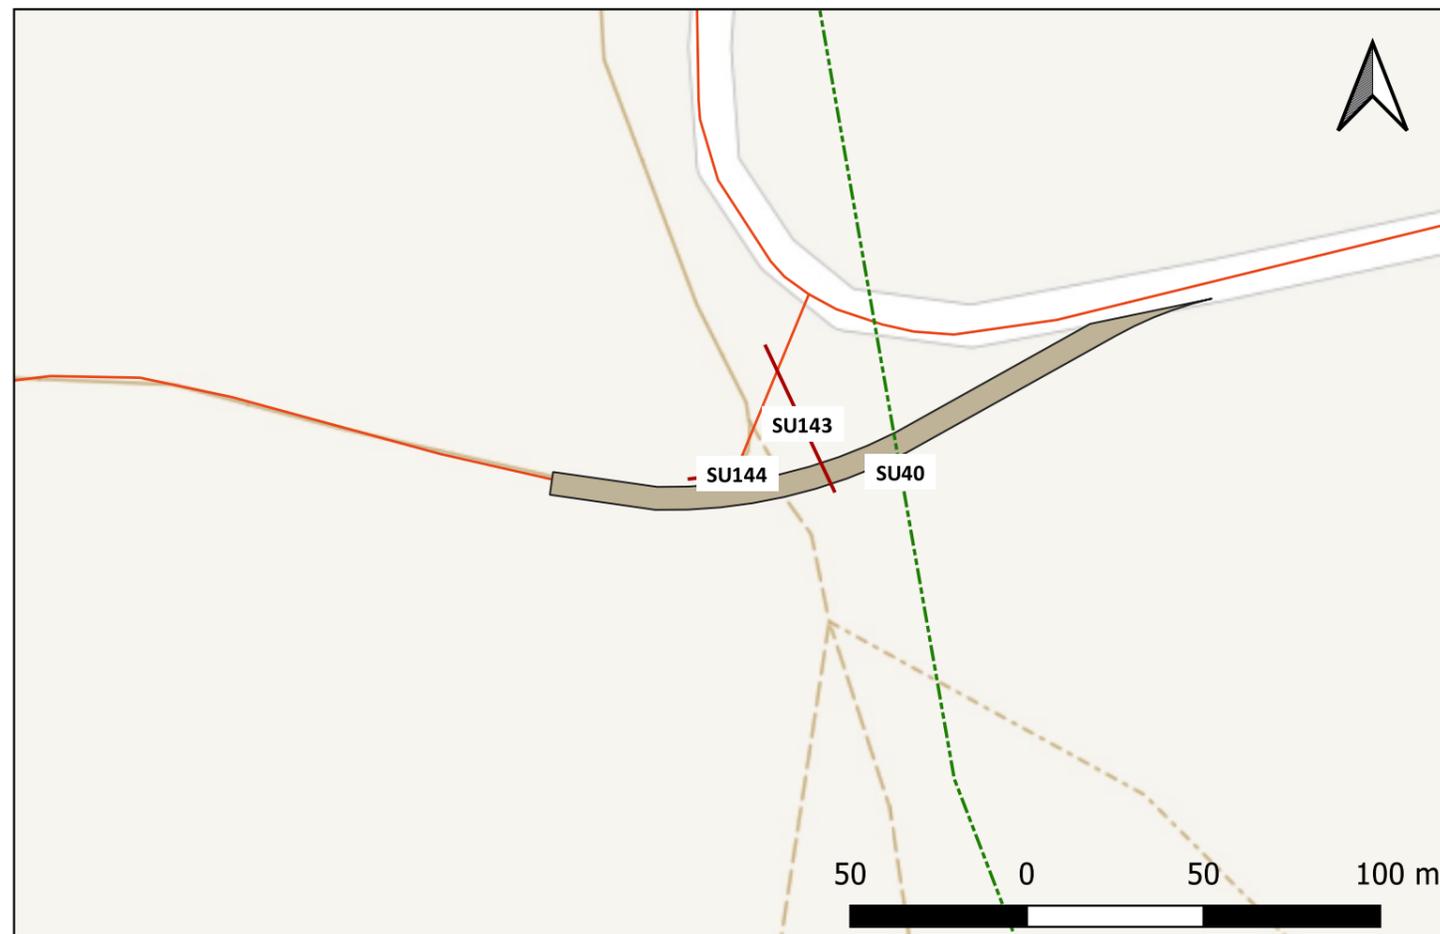

Sito 0000_145 - SU145 (SABAP-CA_2022_00042-NST_0000_145)

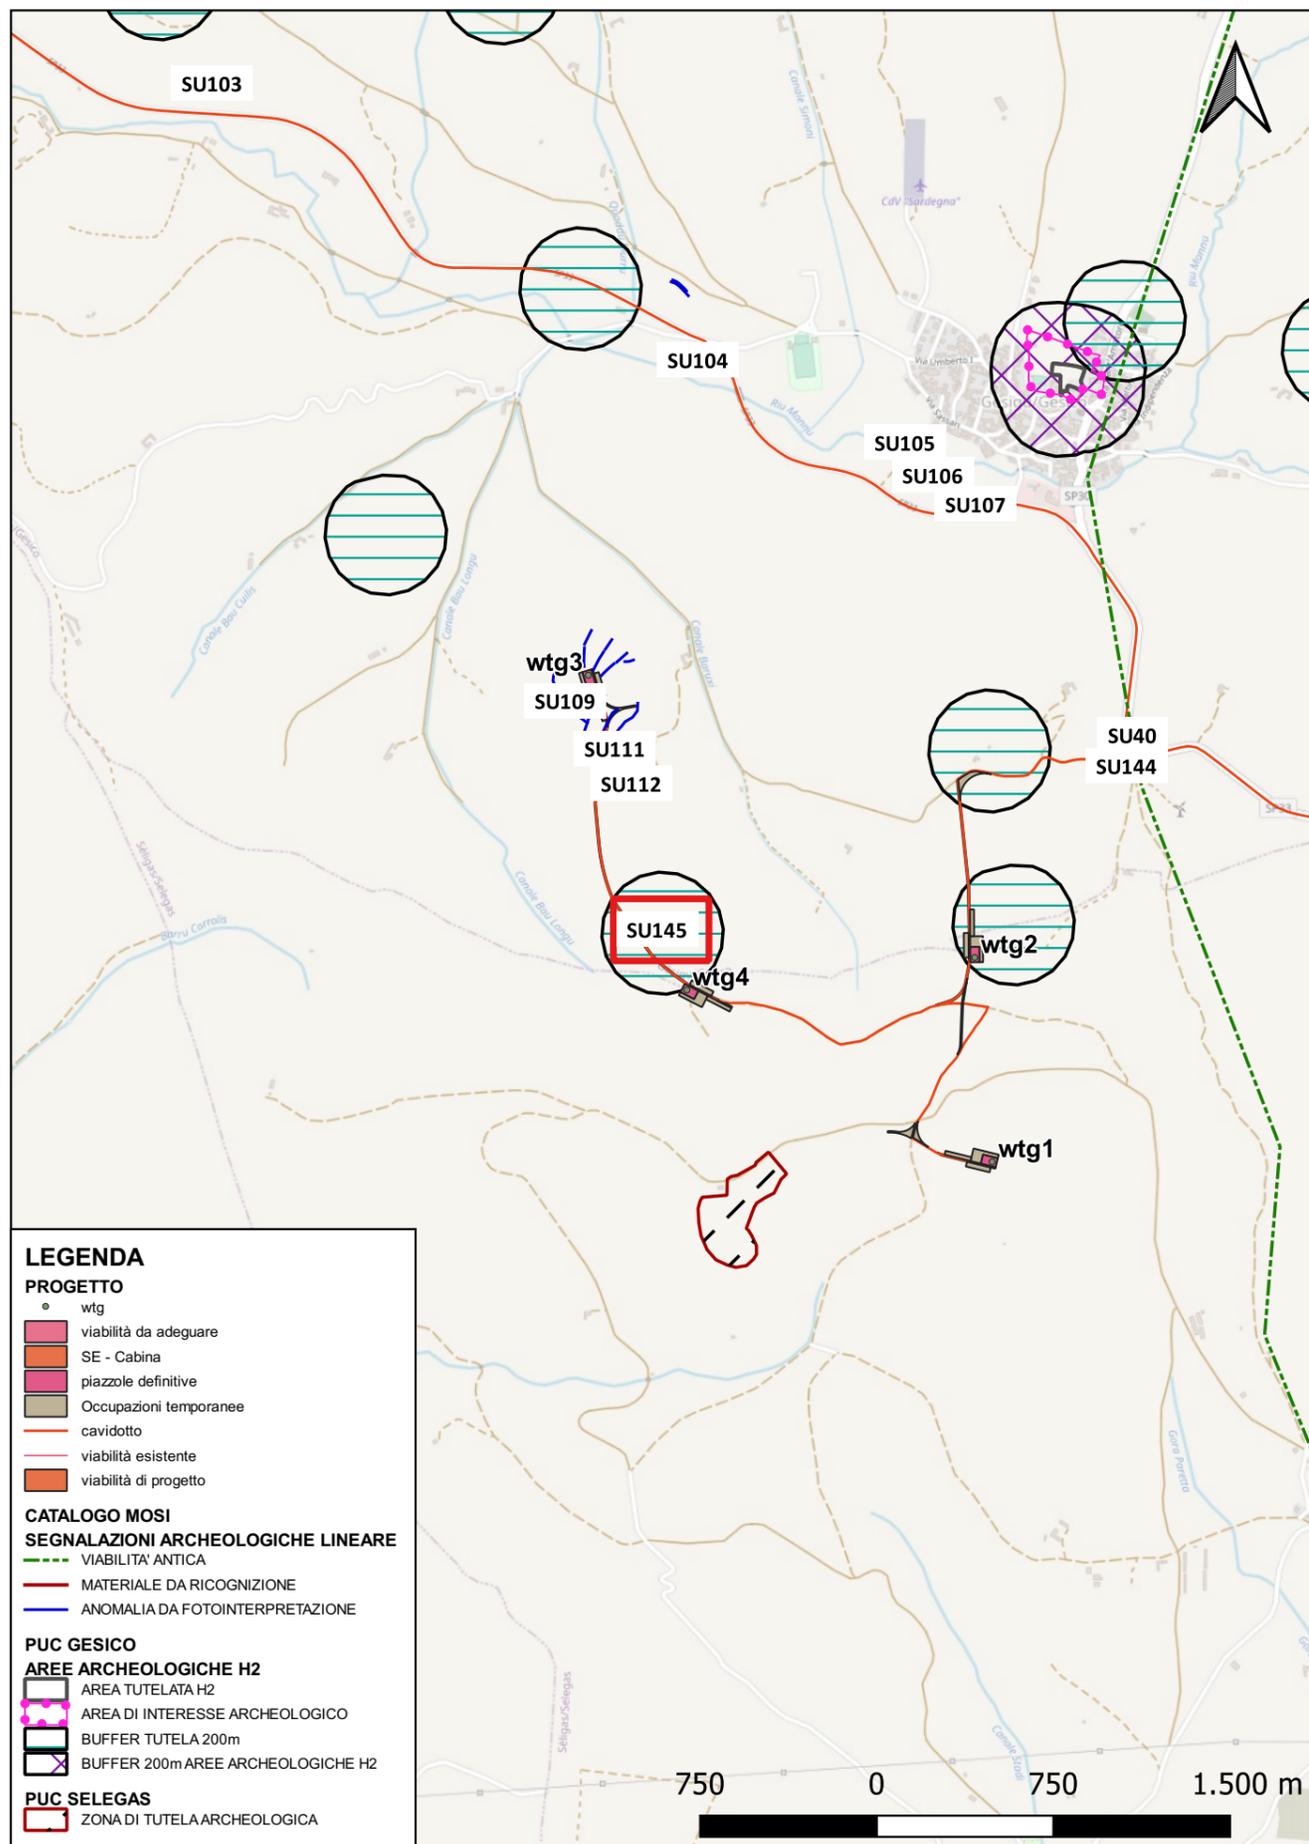

Localizzazione: Gesico (SU) - Sitziddiri

Definizione e cronologia: struttura di fortificazione, {nuraghe}. {non determinabile}.

Modalità di individuazione: {ricognizione archeologica/survey }

Distanza dall'opera in progetto: circa metri 100-200

Potenziale: potenziale medio

Rischio relativo: rischio medio

La UT 9 è conosciuta e segnalata nella carta archeologica con il nome di nuraghe Sitziddiri. Essendo la visibilità del terreno quasi nulla, si è riconosciuta la planimetria di un tratto murario curvilineo interrato.

Ricognizione di superficie (18-11-2022)

