


**Legenda GEOTECNICA**

Cod.	Descrizione
LC2	Monolitico non stratificato fratturato
LC3	Plutolitico stratificato non fratturato
L1	Materiale detritico eterogeneo ed eterometrico (depositi di versante s.l.)
L2	Materiale granulare sciolto o poco addensato a granulometria non definita
L4	Materiale granulare sciolto o poco addensato a prevalenza sabbiosa
L5	Materiale granulare sciolto o poco addensato a prevalenza fine
L51	Materiale coesivo di natura organica
L52	Materiale granulare cementato o molto addensato a grana prevalentemente grossolana
L53	Materiale granulare cementato o molto addensato a grana medio fine

**INQUADRAMENTO GENERALE scala 1 : 150.000**

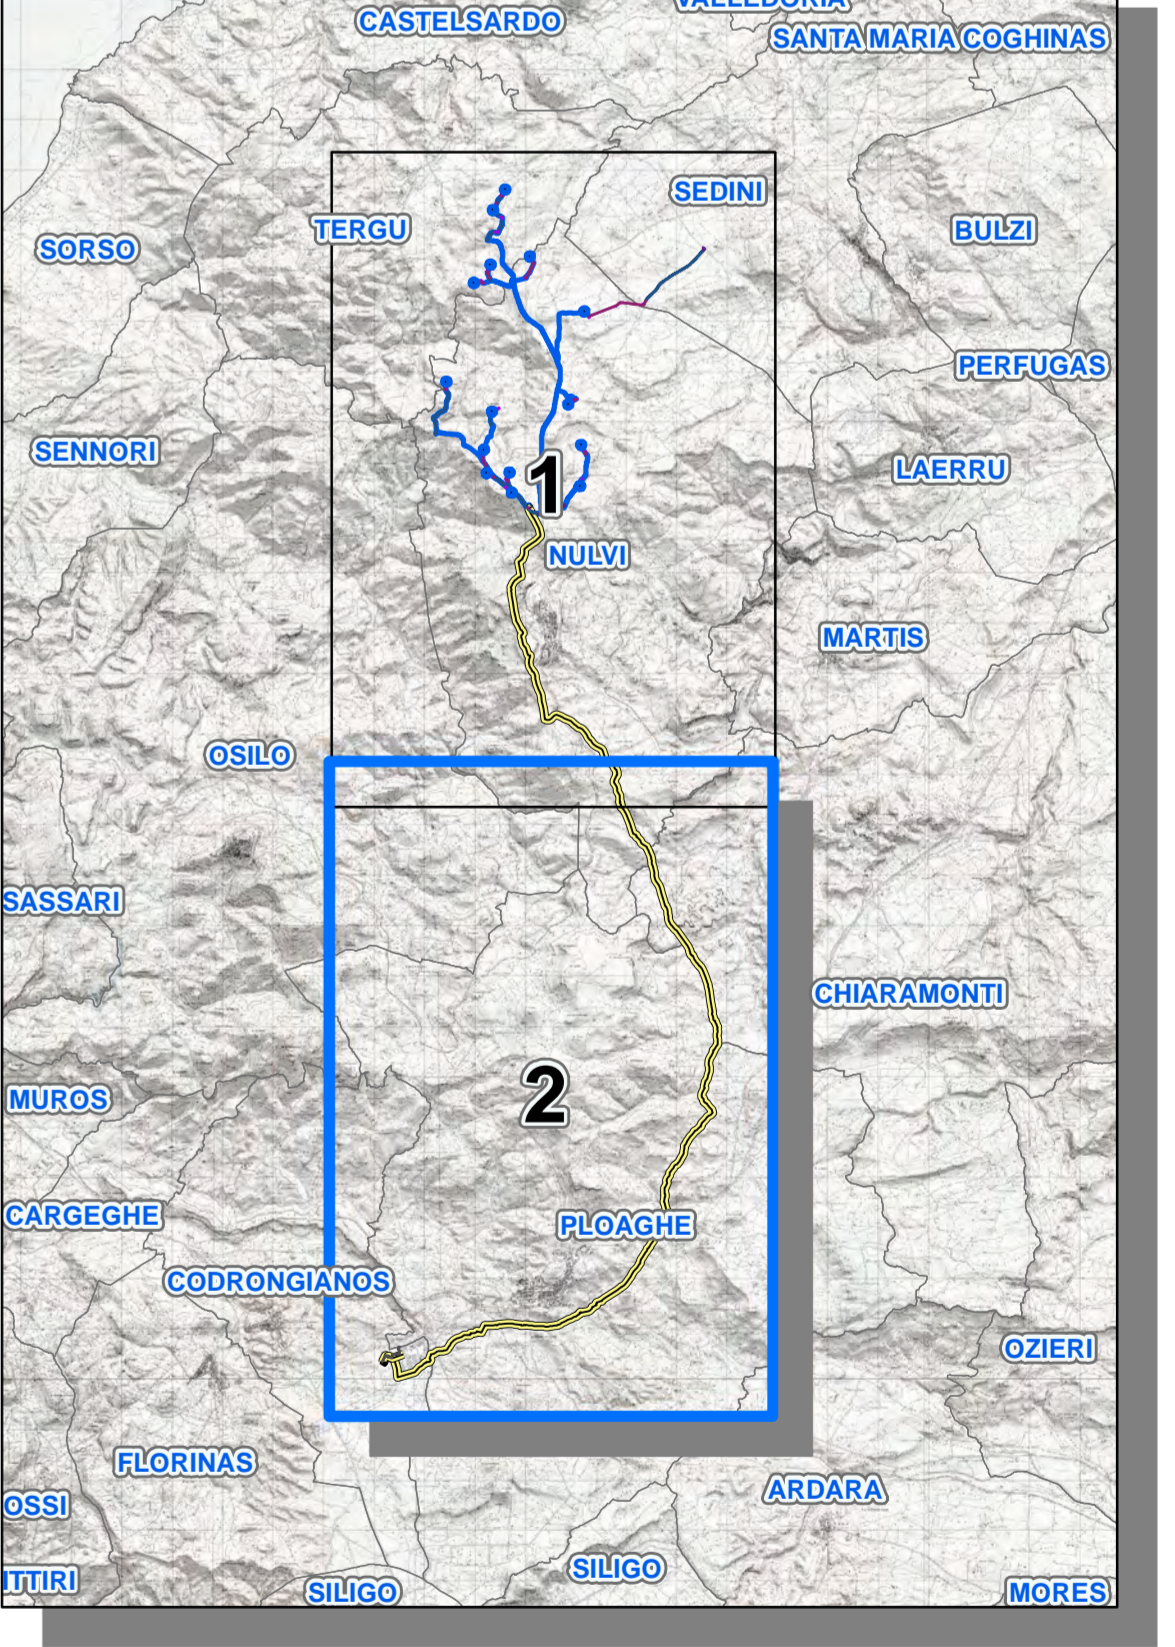

Regione Sardegna  
 Provincia di Sassari  
 Comuni di Tergu, Nuvi, Sedi, Chiaromonte, Ploaghe e Codrongianos

Proposta di ammodernamento complessivo ("repowering") del "Parco Eolico Nuvi Tergu" esistente da 29,75 MW, con smantellamento degli attuali 35 aerogeneratori e sostituzione in riduzione degli stessi con l'installazione di 15 aerogeneratori, per una potenza totale definitiva di 99 MW

**CARTA GEOTECNICA**

Scala	Formato Carta	Numero documento	Emis	Tip. Inc.	Prog. Inc.	Rev.
1:10.000	B	224308	D	0	03145	00

**FRI-EL**  
 FRI-EL ANGLONIA S.R.L.  
 Piazza del Grano 3  
 09100 Biadene S.M. (SU)  
 fri@fri-el.com  
 P.I. a 02426050210

PROGETTO DEFINITIVO

Proprietario:

Rev.	Data	Descrizione revisione	Autore	Controllato	Approvato
01	08/05/2023	DEFINIZIONE PER AUTORIZZAZIONE	F. FERRI	D. LA MURRU	G. LA MURRU

La presente opera è stata approvata in data 08/05/2023 dal Consiglio di Amministrazione della Fri-Eolonia S.p.A.					
Autore: F. FERRI					
Controllato: D. LA MURRU					
Approvato: G. LA MURRU					