

Report generato il 25/01/2023

Componente: **RUMORE**
Fase/Periodo di monitoraggio: **CORSO D'OPERA**
Punto di monitoraggio: **RUC01BS**
Campagna: **CORSO D'OPERA: 20221219**
Parametro: **Leq 1h, LMin 1h, LMax 1h, L1 1h, L10 1h, L50 1h, L90 1h, L99 1h, Pi 1h, VA 1h, Leq Immis D, Leq Immis N**

PREMESSA

Il presente documento illustra le attività di monitoraggio ambientale nella fase "Corso d'opera" della componente rumore eseguite nell'ambito del progetto di realizzazione di un nuovo tracciato in variante dell'ingresso urbano dell'interconnessione di Brescia Ovest.

Il territorio entro cui sono localizzati i punti di monitoraggio oggetto di indagine è situato nella Regione Lombardia ed è incluso nella Provincia di Brescia.

Le aree critiche dal punto di vista dell'impatto della componente rumore sono, per l'opera in esame, le aree ad uso residenziale poste in vicinanza dei cantieri fissi/mobili e i ricettori che saranno interessati dal transito dei mezzi da/per le aree di cantiere per la intera fase di corso d'opera. L'ultima campagna di monitoraggio in cui sono state eseguite le misure di tipo RUV (rumore di traffico veicolare da cantiere) risale a Ottobre 2017 in cui è stato monitorato il ricettore RUV01 BS bis che, nell'occasione ha ritirato la disponibilità a far eseguire le misure; si ricorda inoltre che precedentemente si è ritenuto superfluo monitorare il punto di misura RUV 02 BS bis in occasione della campagna di febbraio 2017 poiché a causa della normale evoluzione del cantiere il sito non è stato più interessato dal traffico di cantiere.

L'attività di monitoraggio acustico ha come obiettivo la misura dei livelli acustici e la caratterizzazione del clima acustico che interessa i ricettori individuati nel Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) nella fase Ante Operam (AO), cioè in assenza delle varie sorgenti di rumore che verranno attivate nella fase Corso d'Opera (CO) e Post-Operam (PO), secondo le metodiche di monitoraggio previste dal progetto stesso e la restituzione dati in forma di schede dei risultati delle misure.

Nel periodo di indagine della presente campagna sono stati eseguiti i rilievi previsti dal PMA.

I punti monitorati sono stati individuati a seguito di una serie di attente valutazioni.

Con l'approvazione del PMA è stata definita una rete di monitoraggio per l'individuazione di aree sensibili fissate in base a:

- caratteristiche del territorio in cui si propaga il rumore originato dall'Opera (orografia del terreno, presenza di elementi naturali o artificiali schermanti, presenza di condizioni meteorologiche favorevoli);
- caratteristiche geometriche, tipologiche e di emissione della sorgente in esame;
- classificazione acustica del territorio interessato.

La scelta dei punti di misura è stata valutata anche sulla base di puntuali verifiche sull'efficacia degli interventi antirumore previsti nel SIA ed il loro eventuale spostamento durante la fase di CO è strettamente finalizzato all'ottimizzazione del monitoraggio e legato alla variazione dei fronti di lavoro nonché alla loro intensità.

Di seguito si riporta l'elenco dei punti individuati per il monitoraggio della presente campagna di rilievi:

Punto monitoraggio	Indirizzo	Località	Tipologia ricettore
RUC01BS	Via Rose di Sotto, 263	BRESCIA	residenziale

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Normativa nazionale

Descrizione	Classe	Limiti
LIMITE ASSOLUTO DI IMMISSIONE DIURNO	1	> 50,00000000
	2	> 55,00000000
	3	> 60,00000000
	4	> 65,00000000
	5	> 70,00000000
	6	> 70,00000000
LIMITE MASSIMO DI ESPOSIZIONE DIURNO	DPCM91	> 70,00000000
LIMITE ASSOLUTO DI IMMISSIONE NOTTURNO	1	> 40,00000000
	2	> 45,00000000
	3	> 50,00000000
	4	> 55,00000000
	5	> 60,00000000
	6	> 70,00000000
LIMITE MASSIMO DI ESPOSIZIONE NOTTURNO	DPCM91	> 60,00000000

Deroga

Nessuna deroga applicabile

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E DELLE MODALITÀ OPERATIVE CAMPAGNE DI MISURA

Il monitoraggio del rumore ha lo scopo di caratterizzare il clima acustico presente nelle zone che saranno interessate dalle lavorazioni di cantiere e controllare il rispetto di valori limite o di attenzione definiti, su indicazioni di norme nazionali e/o comunitarie, dal Piano Comunale di Classificazione Acustica; nello specifico, il Comune di Brescia ha approvato la zonizzazione acustica comunale con delibera n° 194 del 29 settembre 2006 del Consiglio Comunale.

I valori di rumore misurati nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo dei ricettori monitorati identificati con codifica RUC e RUL vengono così confrontati con i limiti fissati dalle classi di zonizzazione acustica associate alle diverse aree territoriali, mentre per i ricettori interessati da traffico veicolare (RUV) si fa riferimento ai limiti riportati nell'allegato 1, tabella 2 (Strade esistenti ed assimilabili, ampliamenti in sede, affiancamento e varianti) sanciti dal Dpr 30 marzo 2004, n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare".

Come specificato nel PMA, documento progettuale che definisce tutte le caratteristiche e le fasi di monitoraggio, nella fase CO sono state realizzate misurazioni presso ricettori a destinazione d'uso residenziale o ricettori definiti *sensibili*, cioè di particolare interesse acustico, come scuole od ospedali, che dovrebbero risentire maggiormente dell'impatto acustico prodotto dalle attività di cantiere (RUC), dal fronte di avanzamento delle lavorazioni (RUL), dal traffico veicolare (RUV) che ha interessato la viabilità di cantiere e locale e infine dal traffico ferroviario (RUF) che cirolerà sull'infrastruttura di nuova realizzazione.

PUNTI DI RILIEVO - CARATTERIZZAZIONE DELLE POSTAZIONI

Sito RUC01BS (Classe acustica 4)

Il ricettore è un edificio residenziale di due piani situato nel Comune di Brescia in via Rose di Sotto.



Ricettore e postazione fonometrica

TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

Per la presente campagna di monitoraggio acustico è stata prevista una misura della durata di 24 ore presso il punto di misura RUC01BS.

La postazione fonometrica è stata installata il pomeriggio del 19/12/2022 alle 12:00.

STRUMENTAZIONE IMPIEGATA PER IL MONITORAGGIO

Per l'esecuzione delle misure di rumore sono stati utilizzati gli strumenti indicati nel seguito.

n° 1 Fonometro integratore/analizzatore Real-Time Larson Davis mod. 831 con le seguenti caratteristiche:

- Conforme classe 1 IEC651 / IEC804 / IEC61672;
- linearità dinamica superiore ai 105 dB;
- Costanti di tempo Fast, Slow, Impulse, Picco e Leq contemporanee ed ognuna con le curve di ponderazione (A), (C) e (Lin) in parallelo;
- Registratore grafico di livello sonoro con possibilità di selezione di 39 diversi parametri di misura oltre alla contemporanea memorizzazione di spettri ad 1/1 e 1/3 d'ottava;
- Analizzatore statistico con curva cumulativa, distributiva e sei livelli percentili definibili tra LN0.01 e LN99.99;
- Identificatore ed acquirente automatico di eventi sonori, completi di profilo livello-tempo. Marcatore di eventi configurabile;
- Analizzatore in frequenza Real-Time in 1/1 e 1/3 d'ottava IEC1260 con gamma da 6.3 Hz a 20 kHz e con dinamica superiore ai 100 decibel ed opzione FFT con 400 linee spettrali 0.5Hz - 20kHz;
- Registrazione veloce delle analisi in frequenza nel tempo con visualizzazione del profilo storico di ogni singola banda.

Le catene di misura adottate sono costituite da batteria di alimentazione, fonometro, cavo, preamplificatore e microfono. Le catene di misura utilizzate sono soggette a taratura periodica presso un centro SIT.

Nella seguente tabella si riportano i numeri di serie della strumentazione utilizzata e le relative date di scadenza della taratura periodica.

Tabella 2 – Strumentazione e relative date di ultima taratura

	Modello	Numero di serie	Data validità taratura	Microfono		Preamplificatore	
				Mod.	Serie / Matr.	Mod.	Serie / Matr.
1	LD 831	1697	01/02/2024	PCB377B02	107016	LD-PRM831	10097
2	LD CAL200	9613	01/02/2024	calibratore			

All'inizio e al termine di ogni ciclo di misura è stata effettuata l'operazione di calibrazione, con esito positivo; la misura risulta infatti valida se le calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo di misura differiscono al massimo di 0.5 dB.

Per le operazioni di calibrazione in campo è stato utilizzato un calibratore Larson Davis mod. CAL200.

Le principali caratteristiche tecniche del calibratore sono le seguenti:

- Livello di calibrazione 94.0 dB;
- Frequenza 1kHz±1%.

Per l'elaborazione delle misure è stato utilizzato il software Noise & Vibration Works aggiornato all'ultima versione

METODOLOGIA DI RILIEVO

L'esecuzione delle misure avviene utilizzando fonometri integratori che registrano la pressione sonora e, se necessario, realizzano l'acquisizione delle informazioni spettrali relative ai dati registrati.

Di seguito si riportano i parametri impostati per l'acquisizione dei dati acustici, validi per le differenti tipologie di misura, così come previsto nel PMA.

Per la tipologia di misure RUC e RUL vengono rilevati, per 24 ore in continuo, i seguenti parametri acustici:

- Valori su base oraria del livello equivalente $Leq(A)$ e dei livelli statici cumulativi $L1$, $L10$, $L50$, $L90$, $L99$;
- Spettro delle componenti tonali sul periodo di riferimento diurno
- $Leq(A)$ sul periodo di riferimento diurno (06:00 – 22:00);
- Spettro delle componenti tonali sul periodo di riferimento notturno
- $Leq(A)$ sul periodo di riferimento notturno (22:00 – 06:00);
- Numero degli eventi che superano la soglia di 70 dB(A) di durata minima pari a 15 s .

Le misure di tipo RUV vengono realizzate rilevando, su un periodo temporale complessivo di una settimana, i seguenti parametri:

- Livelli equivalenti $Leq(A)$ diurni e notturni per ogni giorno della settimana;
- Valore medio settimanale $Leq(A)$ diurno e notturno;
- Valori su base oraria del livello equivalente $Leq(A)$ e dei livelli statici cumulativi $L1$, $L10$, $L50$, $L90$, $L99$ per ciascun giorno di misura;
- Numero degli eventi che superano la soglia di 70 dB(A) di durata minima pari a 15 s

RESTITUZIONE DEI RISULTATI E DEI RILIEVI RELATIVI ALLA CAMPAGNA DI MISURA

Risultati postazione RUC01BS

Premessa

Il ricettore è un edificio residenziale di due piani situato nel Comune di Brescia ed è stato selezionato per il monitoraggio in quanto attiguo all'area di cantiere che è collocata nella zona prospiciente il ricettore.

I limiti assoluti di immissione applicabili all'interno dell'area urbana sono stabiliti dal piano di zonizzazione acustica approvato dal Comune ed il ricettore in questione rientra nella classe IV per la quale è previsto un limite di 65 dB(A) per il periodo di riferimento diurno ed un limite di 55 dB(A) per il periodo di riferimento notturno.

Il fonometro è stato ubicato a circa 1,6 m di altezza dal piano campagna nel cortile interno del ricettore nel punto dell'area di pertinenza più prossimo all'area di cantiere.

L'evoluzione del cantiere ha portato, nel sito in oggetto, alla realizzazione delle barriere antirumore in prossimità della linea così da mitigare il contributo acustico di origine ferroviaria.

METEO GIORNALIERO

Data	Pi 1h	VA 1h
19/12/2022 12:00:00	0	1,3
19/12/2022 13:00:00	0	1,3
19/12/2022 14:00:00	0	1,6
19/12/2022 15:00:00	0	1,4
19/12/2022 16:00:00	0	1,3
19/12/2022 17:00:00	0	1,3
19/12/2022 18:00:00	0	1,5
19/12/2022 19:00:00	0	1,4
19/12/2022 20:00:00	0	1,3
19/12/2022 21:00:00	0	1,1
19/12/2022 22:00:00	0	1
19/12/2022 23:00:00	0	1,3
20/12/2022 00:00:00	0	1,4
20/12/2022 01:00:00	0	1
20/12/2022 02:00:00	0	1
20/12/2022 03:00:00	0	0,9
20/12/2022 04:00:00	0	1,3
20/12/2022 05:00:00	0	1,4
20/12/2022 06:00:00	0	0,9
20/12/2022 07:00:00	0	0,8
20/12/2022 08:00:00	0	1,3
20/12/2022 09:00:00	0	1,7
20/12/2022 10:00:00	0	1,5
20/12/2022 11:00:00	0	1,6

Superamenti

Nessun superamento presente nei dati

RUMORE

Data	L90 1h	LMin 1h	L1 1h	Leq Immis D	Leq Immis N	Leq 1h	L10 1h	L50 1h	L99 1h	LMax 1h
19/12/2022 12:00:00	44,3	42,7	53,3	48,4		47,1	47,3	45,5	43,5	70,6
19/12/2022 13:00:00	44,6	43,2	55			47,3	48,1	46	43,8	63,5
19/12/2022 14:00:00	46	44,4	60,4			49,7	49,7	47,1	45,3	67
19/12/2022 15:00:00	46,4	45,5	56,1			48,4	49	47,4	46	67,7
19/12/2022 16:00:00	46	45	53,7			47,8	48,5	46,8	45,5	69,5

Data	L90,1h	LMin 1h	L1,1h	Leq Immis D	Leq Immis N	L90,1h	L10,1h	L50,1h	L99,1h	LMax 1h
19/12/2022 17:00:00	44,3	42,8	55,8			48,9	48,3	48,5	43,5	69,3
19/12/2022 18:00:00	42,8	41,5	54,4			48,4	48	44,1	42,1	80
19/12/2022 19:00:00	43,3	42	54,3			47,7	47,7	44,4	42,5	72,5
19/12/2022 20:00:00	42,2	41,3	56			45,4	45,7	43,2	41,7	64,3
19/12/2022 21:00:00	41,7	39,7	57,9			45,8	46,1	43,2	40,6	62,5
19/12/2022 22:00:00	40,9	39,1	56,9	43		44,7	44,2	42,1	40,2	62
19/12/2022 23:00:00	39,5	37,5	56,8			47,7	44,5	40,8	38,8	80,4
20/12/2022 00:00:00	38,8	37,2	43,3			40,1	41,3	39,9	38	48,5
20/12/2022 01:00:00	38,3	37,4	44,1			39,9	40,9	39,2	37,8	53,8
20/12/2022 02:00:00	38	37	41,6			39,2	40,4	38,9	37,4	45
20/12/2022 03:00:00	38,1	36,9	47,5			40,5	41,2	39,3	37,4	63,1
20/12/2022 04:00:00	38,8	37,3	50,7			41,8	41,9	40	38,1	62,3
20/12/2022 05:00:00	39,8	37,9	48,3			42,6	44	42,1	38,7	61,7
20/12/2022 06:00:00	42,5	41,2	55,8			46,8	46,8	44	41,7	65,3
20/12/2022 07:00:00	45,3	44,1	59,4			48,6	49,5	46,4	44,7	62,8
20/12/2022 08:00:00	46,7	45,6	56,5			48,8	49,3	47,7	46,1	73,8
20/12/2022 09:00:00	46,8	45,5	63,1			52	50	47,6	46,3	75,2
20/12/2022 10:00:00	46,5	45,5	58,7			49,3	50,4	47,4	46	67
20/12/2022 11:00:00	46	45,1	57			48,9	49,5	46,8	45,5	66,1

Superamenti

Nessun superamento presente nei dati

Commento ai risultati

La presenza delle barriere antirumore, oramai completate, fa sì che anche le attività di cantiere risultino marcatamente attenuate e difficilmente percepibili.

Il rumore ambientale misurato nel periodo di riferimento diurno risulta di 48,4 dB(A) mentre il rumore ambientale misurato nel periodo di riferimento notturno è di 43,0 dB(A).

Conclusioni

I risultati ottenuti dalla presente campagna non evidenziano criticità da segnalare.

CONCLUSIONI

Durante la campagna di monitoraggio è stata eseguita la misura di 24 ore presso il ricettore RUC01BS.

L'analisi della time history e dello spettro non ha evidenziato la presenza di componenti impulsive così come di componenti tonali; come previsto dal relativo Piano di Monitoraggio Ambientale sono stati ricercati, senza ritrovarne, eventi che avessero durata minima pari a 15 secondi e che superassero la soglia dei 70 dB(A).

Il rumore ambientale misurato, rispettivamente nei periodi di riferimento diurno e notturno, è pari a 48,4 dB(A) e 43,0 dB(A) e pertanto i valori registrati risultano conformi ai limiti sanciti dalla zonizzazione acustica comunale vigente.

Di seguito il riepilogo dell'esito del monitoraggio.

PUNTO	DATA	LAeq Diurno	LAeq Notturno	Limite		SUPERAMENTO	
				Normativo	Normativo	DIURNO	NOTTURNO
				DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO
RUC01BS	19/12/2022	48,4	43,0	65	55	NO	NO

ALLEGATO 1

Report Dicembre 2022

MONITORAGGIO AMBIENTALE COMPONENTE RUMORE
NODO DI BRESCIA - INGRESSO URBANO DELL'INTERCONNESSIONE DI BRESCIA OVEST

Data Rdp	Tecnico delle Misure	Tecnico competente che ha curato la valutazione
20/01/2023	Dott. Luca Simoncini	DOTT. LUCA SIMONCINI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE NUMERO ISCRIZIONE ELENCO NAZIONALE N° 7691 - l.igs. 17 febbraio 2017, n. 42

Finalità del Monitoraggio	Misure di 24 ore, postazioni semi-fisse parzialmente assistite da operatore, per il monitoraggio del rumore prodotto dalle attività di cantiere (CO - Corso d'Opera)
---------------------------	--

INFORMAZIONI STAZIONE DI MONITORAGGIO

Tipo di Ricettore	Edificio residenziale
Ubicazione	Via Rose di Sotto, 263 (BS)
Coordinate XY	592828,95 X 5043169,78 Y
Codice	RUC01BS
Data e ora	19/12/2022 12:00


CARATTERIZZAZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE

Sorgente 1	Complesso industriale - Eurotermo
Ubicazione	Via Rose di Sotto
Tempo di attività	orario lavorativo
Sorgente 2	Linea Ferroviaria
Ubicazione	circa 170 m
Tempo di attività	orario continuo
Sorgente 3	Traffico Veicolare Locale
Ubicazione	Via Rose di Sotto
Tempo di attività	orario continuo


STRUMENTAZIONE ADOTTATA E LOCALIZZAZIONE

Fonometro utilizzato	L&D 831 S/N: 1697 PRM: 012405 MIC: 102803
Calibratore utilizzato	L&D Cal200 S/N: 9613
Calibrazione	La calibrazione è stata effettuata prima e dopo la misura, riscontrando valori conformi alle prescrizioni del Decreto 16 Marzo 1998.
Posizione microfono	giardino, posizione verticale
Altezza microfono	1,6 m da p.c.

ORTOFOTO
Stralcio planimetrico

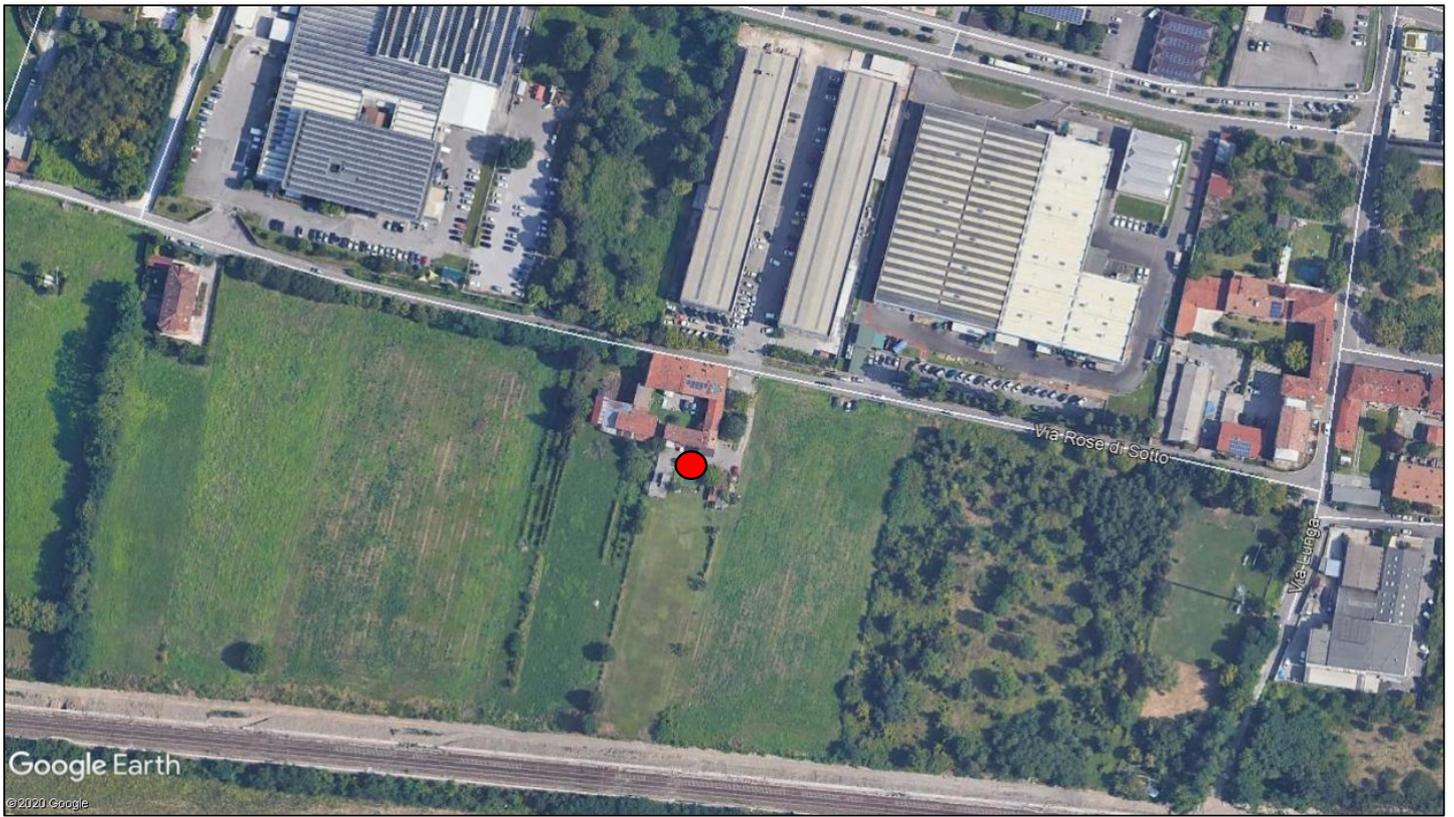

Zonizzazione Acustica

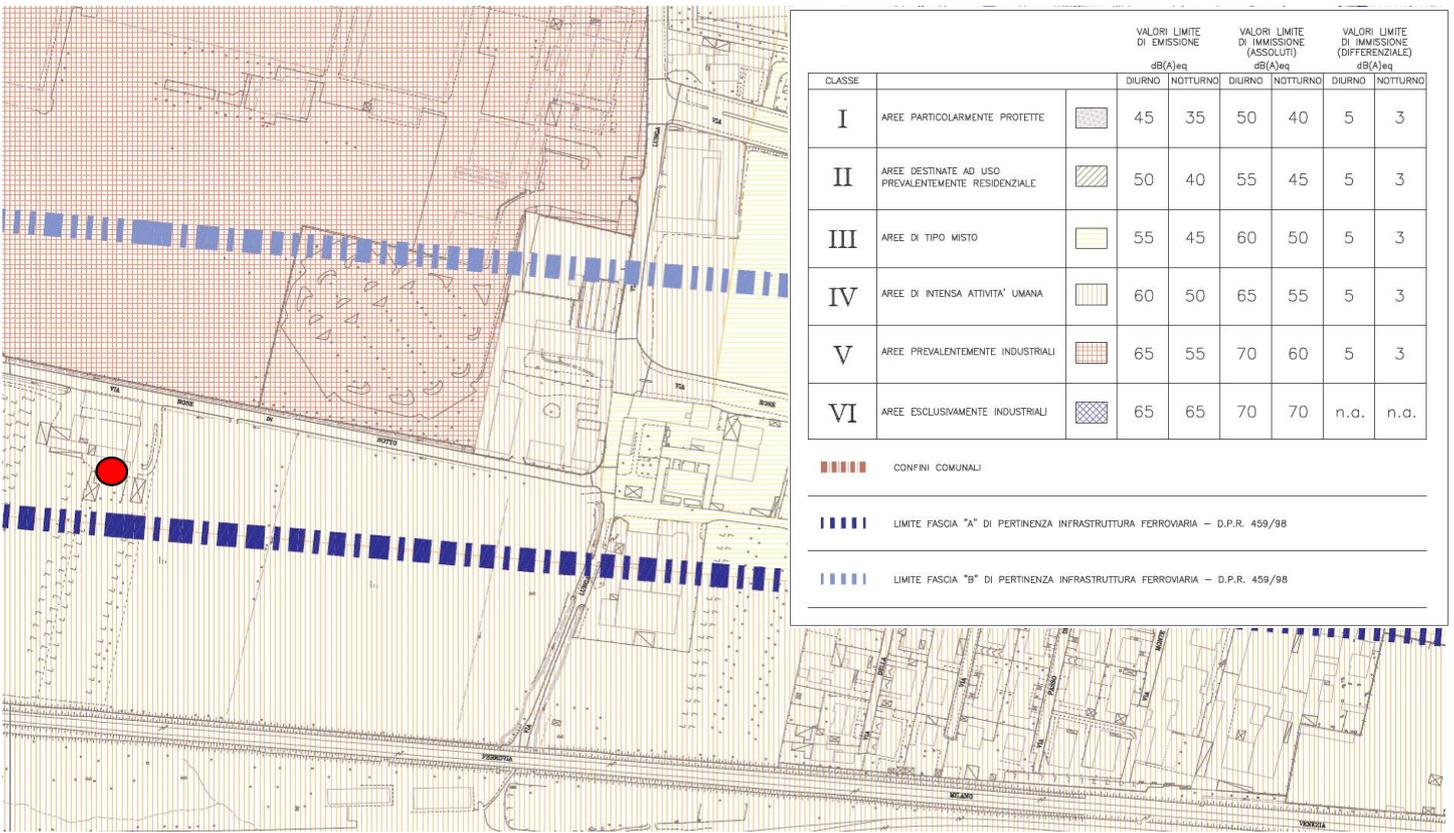

Rapporto fotografico

Ricettore




Postazione Fonometrica



RISULTATI DELLE PROVE										
Data	Ora di Misura	Tempo (s)	LAeq dB(A)	Lmin dB(A)	Lmax dB(A)	L1 dB(A)	L10 dB(A)	L50 dB(A)	L90 dB(A)	L99 dB(A)
19/12/2022	12:00	3600	47,1	42,7	70,6	53,3	47,3	45,5	44,3	43,5
19/12/2022	13:00	3600	47,3	43,2	63,5	55,0	48,1	46,0	44,6	43,8
19/12/2022	14:00	3600	49,7	44,4	67,0	60,4	49,7	47,1	46,0	45,3
19/12/2022	15:00	3600	48,4	45,5	67,7	56,1	49,0	47,4	46,4	46,0
19/12/2022	16:00	3600	47,8	45,0	69,5	53,7	48,5	46,8	46,0	45,5
19/12/2022	17:00	3600	46,9	42,8	65,3	55,6	48,3	45,5	44,3	43,5
19/12/2022	18:00	3600	48,4	41,5	80,0	54,4	48,0	44,1	42,8	42,1
19/12/2022	19:00	3600	47,7	42,0	72,5	54,3	47,7	44,4	43,3	42,5
19/12/2022	20:00	3600	45,4	41,3	64,3	56,0	45,7	43,2	42,2	41,7
19/12/2022	21:00	3600	45,8	39,7	62,5	57,9	46,1	43,2	41,7	40,6
19/12/2022	22:00	3600	44,7	39,1	62,0	56,9	44,2	42,1	40,9	40,2
19/12/2022	23:00	3600	47,7	37,5	80,4	56,8	44,5	40,8	39,5	38,8
20/12/2022	0:00	3600	40,1	37,2	48,5	43,3	41,3	39,9	38,8	38,0
20/12/2022	1:00	3600	39,9	37,4	53,8	44,1	40,9	39,2	38,3	37,8
20/12/2022	2:00	3600	39,2	37,0	45,0	41,6	40,4	38,9	38,0	37,4
20/12/2022	3:00	3600	40,5	36,9	63,1	47,5	41,2	39,3	38,1	37,4
20/12/2022	4:00	3600	41,8	37,3	62,3	50,7	41,9	40,0	38,8	38,1
20/12/2022	5:00	3600	42,6	37,9	61,7	48,3	44,0	42,1	39,8	38,7
20/12/2022	6:00	3600	46,8	41,2	65,3	55,8	46,8	44,0	42,5	41,7
20/12/2022	7:00	3600	48,6	44,1	62,8	59,4	49,5	46,4	45,3	44,7
20/12/2022	8:00	3600	48,8	45,6	73,8	56,5	49,3	47,7	46,7	46,1
20/12/2022	9:00	3600	52,0	45,5	75,2	63,1	50,0	47,6	46,8	46,3
20/12/2022	10:00	3600	49,3	45,5	67	58,7	50,4	47,4	46,5	46
20/12/2022	11:00	3600	48,9	45,1	66,1	57	49,5	46,8	46	45,5
Valore di IMMISSIONE										
24 ore		Tempo (s)	LAeq	Lmin	Lmax	L1	L10	L50	L90	L99
dB(A)		86400	47,2	36,9	80,4	55,8	48,2	44,8	39,3	38,0
Diurno (6:00-22:00)		Tempo (s)	LAeq	Lmin	Lmax	L1	L10	L50	L90	L99
dB(A)		57600	48,4	39,7	80,0	57,0	48,8	46,4	43,2	41,8
Notturno (22:00-6:00)		Tempo (s)	LAeq	Lmin	Lmax	L1	L10	L50	L90	L99
dB(A)		28800	43,0	36,9	80,4	50,6	42,9	40,2	38,5	37,7


RICERCA COMPONENTI TONALI

Spetrogramma dei livelli minimi 1/3 Banda d'Ottava - Periodo Diurno

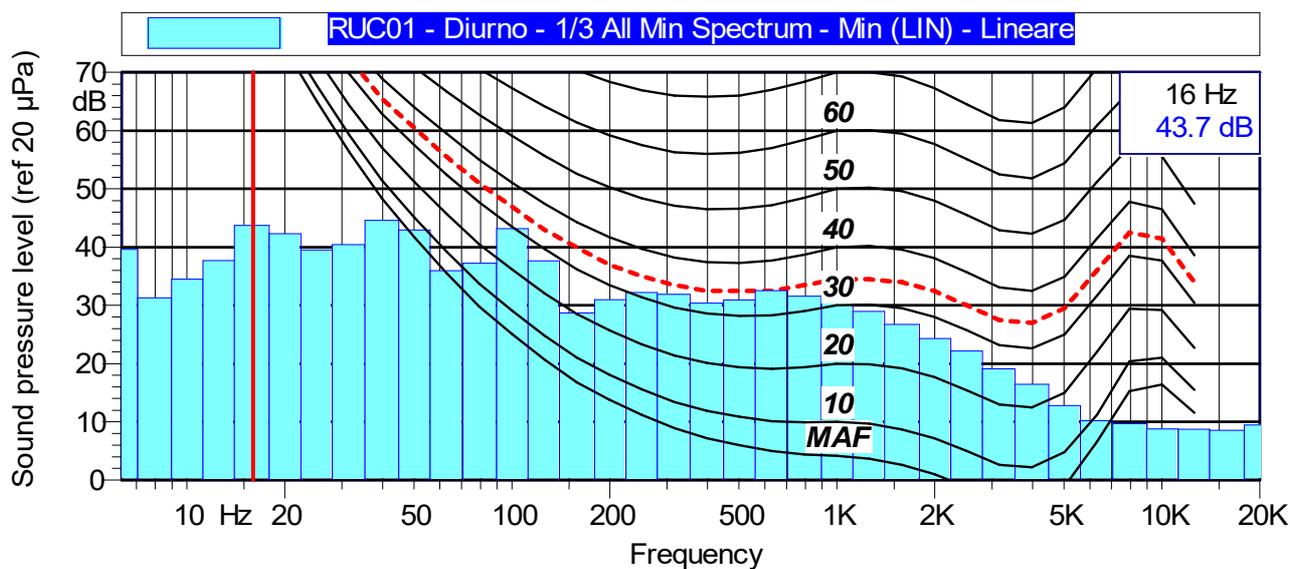

Componente Tonale	No	
	KT =	0 dB(A)

Spetrogramma dei livelli minimi 1/3 Banda d'Ottava - Periodo Notturno

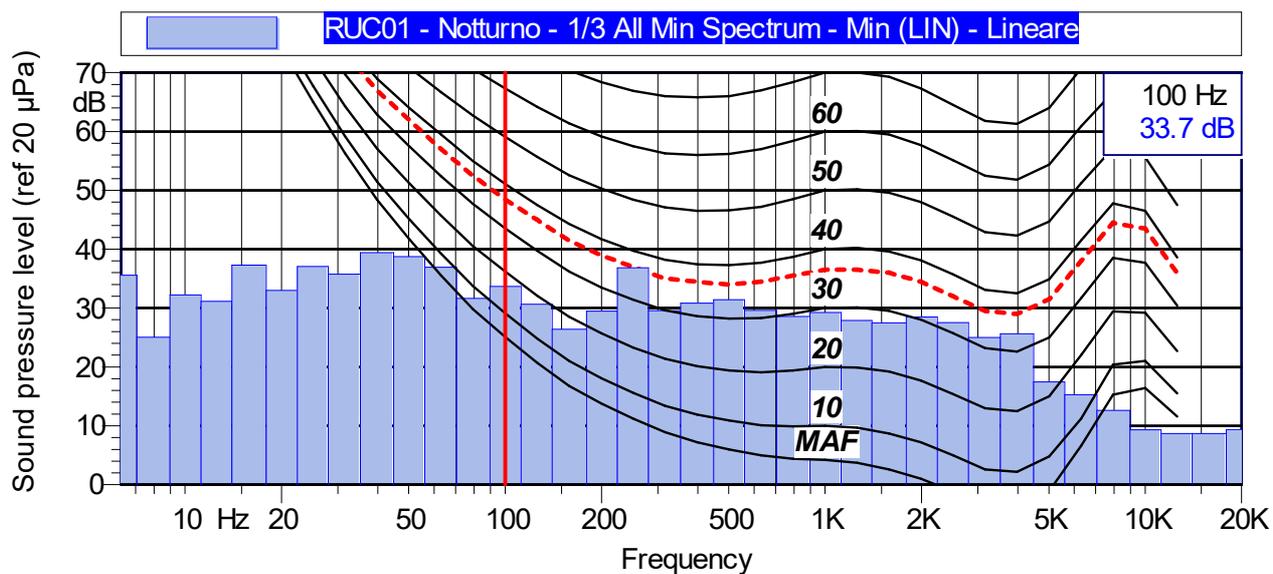


Componente Tonale	No	
	KT =	0 dB(A)


RICERCA COMPONENTI IMPULSIVE

Dall'analisi della Time History, non si sono verificate le condizioni espresse nel DMA 16/03/1998 per cui è necessario applicare il fattore correttivo KI.


TIME HISTORY - 24H

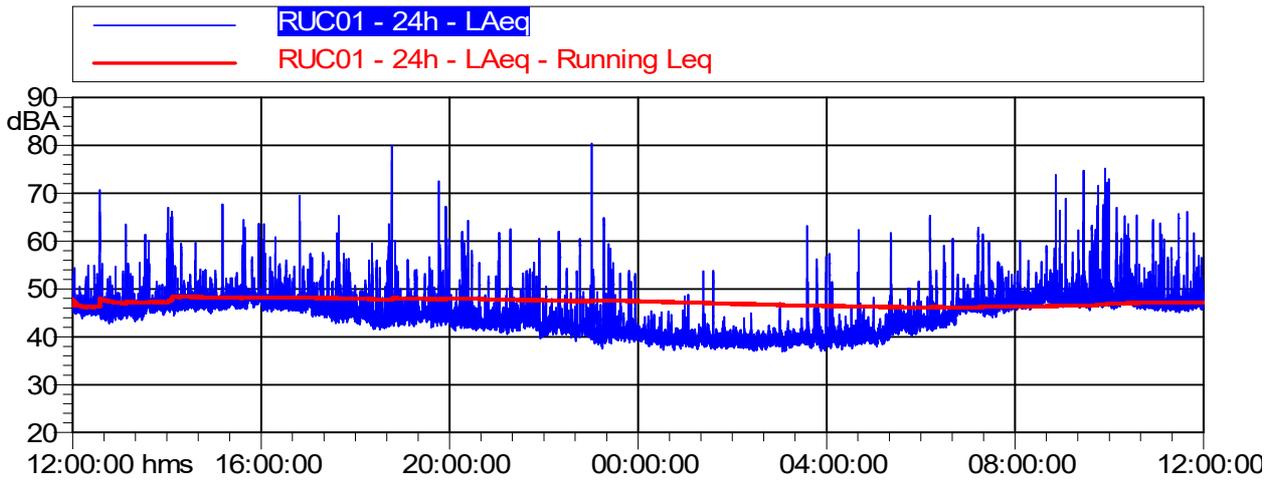

TIME HISTORY - PERIODO DIURNO (06:00 - 22:00)

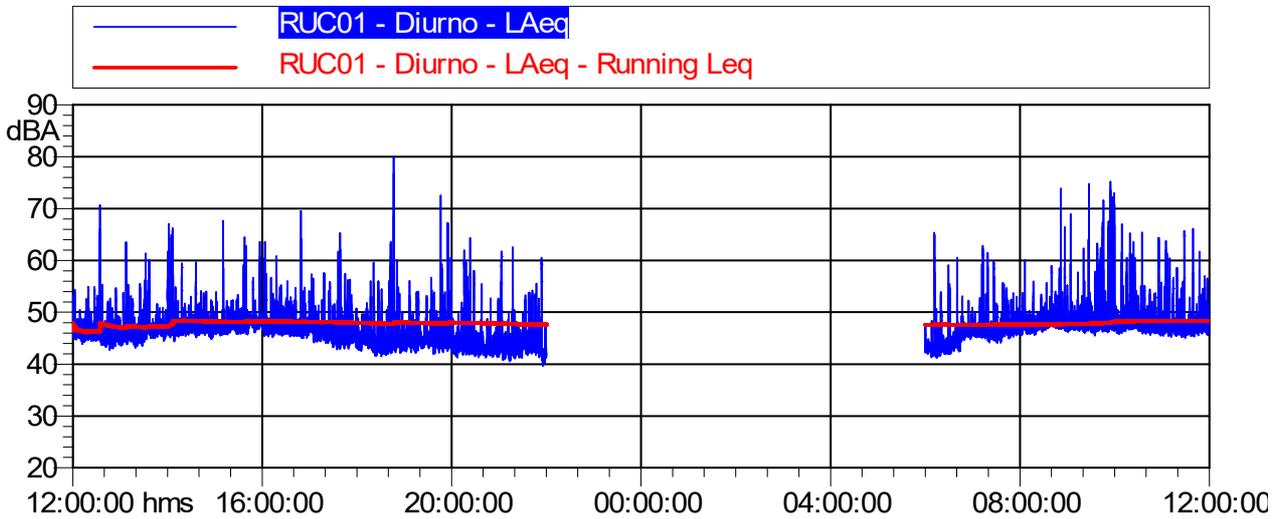

TIME HISTORY - PERIODO NOTTURNO (22:00 - 06:00)

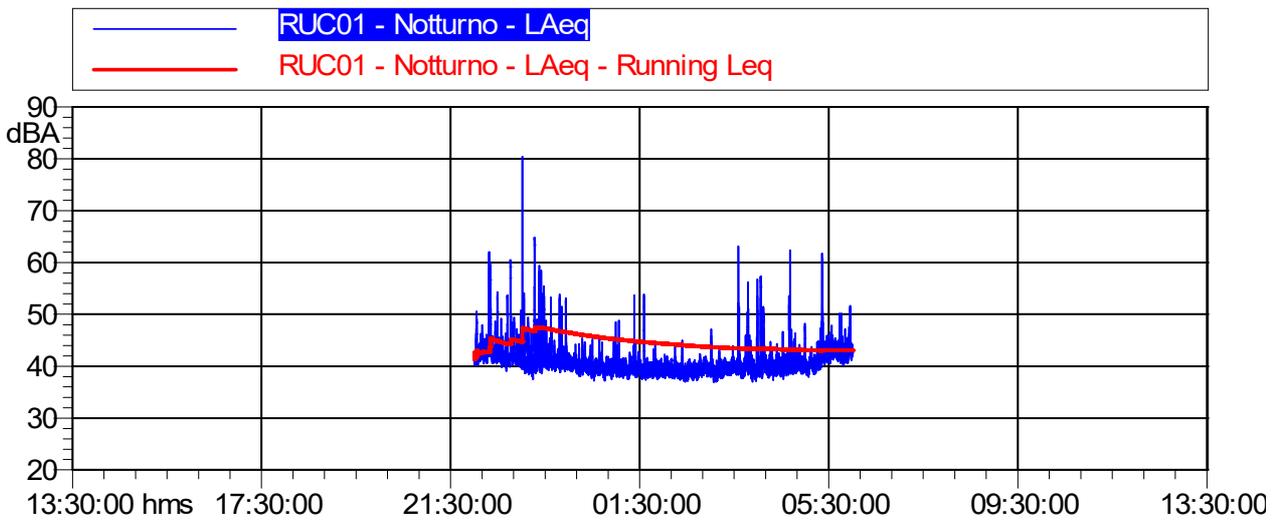

CONDIZIONI METEO

Localizzazione centralina Meteo: Via Ziziola (BS)

Data	Ora	Velocità vento (m/s)	Direzione Vento	Precipitazioni (mm)	Periodo di Riferimento	Eventi non Conformi DMA 16/03/1998
19/12/2022	12:00	1,3	277,0	0,0	DIURNO	
19/12/2022	13:00	1,3	282,0	0,0	DIURNO	
19/12/2022	14:00	1,6	247,0	0,0	DIURNO	
19/12/2022	15:00	1,4	283,0	0,0	DIURNO	
19/12/2022	16:00	1,3	261,0	0,0	DIURNO	
19/12/2022	17:00	1,3	245,0	0,0	DIURNO	
19/12/2022	18:00	1,5	247,0	0,0	DIURNO	
19/12/2022	19:00	1,4	248,0	0,0	DIURNO	
19/12/2022	20:00	1,3	260,0	0,0	DIURNO	
19/12/2022	21:00	1,1	267,0	0,0	DIURNO	
19/12/2022	22:00	1,0	271,0	0,0	NOTTURNO	
19/12/2022	23:00	1,3	263,0	0,0	NOTTURNO	
20/12/2022	0:00	1,4	290,0	0,0	NOTTURNO	
20/12/2022	1:00	1,0	288,0	0,0	NOTTURNO	
20/12/2022	2:00	1,0	304,0	0,0	NOTTURNO	
20/12/2022	3:00	0,9	326,0	0,0	NOTTURNO	
20/12/2022	4:00	1,3	258,0	0,0	NOTTURNO	
20/12/2022	5:00	1,4	271,0	0,0	NOTTURNO	
20/12/2022	6:00	0,9	283,0	0,0	DIURNO	
20/12/2022	7:00	0,8	266,0	0,0	DIURNO	
20/12/2022	8:00	1,3	255,0	0,0	DIURNO	
20/12/2022	9:00	1,7	267,0	0,0	DIURNO	
20/12/2022	10:00	1,5	284,0	0,0	DIURNO	
20/12/2022	11:00	1,6	265,0	0,0	DIURNO	

Totale Ore Pioggia

0

Totale Ore Vento > 5 m/s

0

Ore Diurno
Valide

16 / 16

100,0%

Ore Notturno
Valide

8 / 8

100,0%

CONCLUSIONE

Classi di destinazione d'uso del territorio	Valore Limite di immissione diurno Classe IV aree di intensa attività umana	Valore Limite di immissione notturno Classe IV aree di intensa attività umana
IV	65	55
Classificazione Acustica Comunale	Livello di immissione diurno rilevato	Livello di immissione notturno rilevato
dB(A)	48,5 ± 0,5	43 ± 0,5
ESITO	CONFORME	CONFORME

I valori LAeq sono arrotondati a ± 0,5 secondo quanto previsto dall'All. B comma 3 del DMA 16/03/1998

Commenti Specifici:

Il ricettore è un edificio residenziale ubicato in Via Rose di Sotto, 263 nel comune di Brescia. e ricadente in classe IV secondo la Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC). I livelli misurati in entrambi i periodi di riferimento risultano conformi ai limiti di zonizzazione acustica.

ALLEGATO 2

04_Certificato di taratura_06_LD831_1697

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 14087
Certificate of Calibration

- data di emissione <i>date of issue</i>	2022/02/01
- cliente <i>customer</i>	SPECTRA S.r.l. Via J. F. Kennedy, 19 - 20871 Vimercate (MB)
- destinatario <i>receiver</i>	ITALFERR S.p.A. Via Giuseppe Galati, 71 - 00155 Roma (RM)
- richiesta <i>application</i>	T061/22
- in data <i>date</i>	2022/01/27
<u>Si riferisce a</u> <i>referring to</i>	
- oggetto <i>item</i>	Fonometro
- costruttore <i>manufacturer</i>	LARSON DAVIS
- modello <i>model</i>	831
- matricola <i>serial number</i>	0001697
- data di ricevimento oggetto <i>date of receipt of item</i>	2022/01/21
- data delle misure <i>date of measurements</i>	2022/02/01
- registro di laboratorio <i>laboratory reference</i>	22-0116-RLA

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 146 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).

ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 146 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System.

ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura, in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards are indicated as well, from which starts the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in their course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to EA-4/02. They were estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 14087
Certificate of Calibration
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO IN TARATURA

Fonometro LARSON DAVIS tipo 831 matricola n° 0001697 (Firmware 2.112)
 Preamplificatore PCB tipo PRM831 matricola n° 012405
 Capsula Microfonica GRAS tipo 40 AE matricola n° 102803

PROCEDURA DI TARATURA

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura:
 PR005 rev. 03 del del Manuale Operativo del laboratorio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

“La Norma Europea EN 61672-1:2002 unitamente alla EN 61672-2:2003 sostituisce la EN 60651:1994 + A1:1994 + A2:2001 e la EN 60804:2000 (precedentemente denominate IEC 60651 e IEC 60804) non più in vigore. La parte terza della Norma (EN 61672-3:2006) riporta l'elenco e le modalità di esecuzione delle misure necessarie per la verifica periodica del corretto funzionamento degli strumenti.”

CAMPIONI DI LABORATORIO

Strumento	Marca e Modello	Matricola n°	Data taratura	Certificato n°	Ente
Pistonofono	B&K 4228	1793028	2021-03-12	21-0235-02	I.N.Ri.M.
Multimetro	Keithley 2000	0641058	2021-03-31	046 367929	ARO
Barometro	Druck DPI 141	814/00-08	2021-03-08	034 0204P21	Cesare Galdabini
Termoigrometro	Delta Ohm HD 206-1	07028948	2020-03-18	123 20-SU-0284 123 20-SU-0285	CAMAR Elettronica

CONDIZIONI AMBIENTALI

Parametro	Di riferimento	Inizio misura	Fine misura
Temperatura / °C	23,0	20,1	20,1
Umidità relativa / %	50,0	44,1	44,0
Pressione statica/ hPa	1013,25	1007,14	1007,41

DICHIARAZIONE

Il fonometro sottoposto alle prove ha superato con esito positivo le prove periodiche della classe 1 della IEC 61672-3:2006, per le condizioni ambientali nelle quali esse sono state eseguite. Tuttavia, nessuna dichiarazione o conclusione generale può essere fatta sulla conformità del fonometro a tutte le prescrizioni della IEC 61672-1:2002 poiché non è pubblicamente disponibile la prova, da parte di un'organizzazione di prova indipendente responsabile dell'approvazione dei modelli, per dimostrare che il modello di fonometro è risultato completamente conforme alle prescrizioni della IEC 61672-1:2002 e perché le prove periodiche della IEC 61672-3:2006 coprono solo una parte limitata delle specifiche della IEC 61672-1:2002.

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 14087
Certificate of Calibration

TABELLA INCERTEZZE DI MISURA		
Prova	Frequenza	U
Indicazione alla frequenza di verifica della taratura (pistonofono)	250 Hz	0,12 dB
Indicazione alla frequenza di verifica della taratura (calibratore)	1000 Hz	0,16 dB
Rumore autogenerato con microfono installato		2,82 dB
Rumore autogenerato con dispositivo per i segnali di ingresso elettrici		2,50 dB
Prove di ponderazione di frequenza con segnali acustici con accoppiatore attivo	31,5 Hz	0,32 dB
	63 Hz	0,30 dB
	125 Hz	0,28 dB
	250 Hz	0,28 dB
	500 Hz	0,28 dB
	1000 Hz	0,28 dB
	2000 Hz	0,28 dB
	4000 Hz	0,30 dB
	8000 Hz	0,36 dB
	12500 Hz	0,60 dB
16000 Hz	0,66 dB	
Prove di ponderazione di frequenza con segnali acustici con calibratore multifrequenza	31,5 Hz	0,34 dB
	63 Hz	0,32 dB
	125 Hz	0,30 dB
	250 Hz	0,28 dB
	500 Hz	0,28 dB
	1000 Hz	0,28 dB
	2000 Hz	0,30 dB
	4000 Hz	0,32 dB
	8000 Hz	0,40 dB
	12500 Hz	0,64 dB
16000 Hz	0,70 dB	
Prove delle ponderazioni di frequenza con segnali elettrici		0,21 dB
Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz		0,21 dB
Linearità di livello nel campo di misura di riferimento		0,21 dB
Linearità di livello comprendente il selettore del campo di misura		0,21 dB
Risposta a treni d'onda		0,23 dB
Livello sonoro di picco C		0,23 dB
Indicazione di sovraccarico		0,23 dB

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 14087
*Certificate of Calibration***CONDIZIONI PER LA VERIFICA**

Il misuratore di livello di pressione sonora viene sottoposto alla verifica unitamente a tutti i suoi accessori, compresi microfoni aggiuntivi ed il manuale di istruzioni per l'uso.

Prima di ogni misura, lo strumento ed i suoi componenti vengono ispezionati visivamente e si eseguono tutti i controlli che assicurino la funzionalità dell'insieme. Lo strumento viene sottoposto ad un periodo di preriscaldamento per la stabilizzazione termica come indicato dal costruttore.

PROVE PERIODICHE**Indicazione alla frequenza di verifica della taratura**

Verifica ed eventuale regolazione della sensibilità acustica del complesso fonometro-microfono per predisporre lo strumento alla esecuzione delle prove successive.

Livello prima della regolazione /dB	Livello dopo la regolazione /dB
93,9	94,0

Rumore autogenerato con microfono installato

Misura del livello del rumore autogenerato dello strumento con il microfono installato sul fonometro, nel campo di misura più sensibile.

Ponderazione di frequenza	Leq o Lp /dB
A	19,6

Rumore autogenerato con adattatore capacitivo

Misura del livello del rumore autogenerato dello strumento sostituendo il microfono del fonometro con il dispositivo per i segnali d'ingresso elettrici (adattatore capacitivo) e terminato con un cortocircuito, nel campo di misura più sensibile.

Ponderazione di frequenza	Leq o Lp /dB
A	7,2
C	10,5
Z	20,1

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 14087
Certificate of Calibration
Prove di ponderazione di frequenza con segnali acustici

Vengono inviati al microfono in prova segnali sinusoidali continui di frequenza variabile tra 31,5 Hz e 16 kHz ed ampiezza di 94 dB tramite il calibratore multifrequenza (B&K 4226).

Freq. /Hz	Risposta in frequenza /dB	Toll. /dB
31,5	0,1	(-2;2)
63	0,0	(-1,5;1,5)
125	0,0	(-1,5;1,5)
250	-0,1	(-1,4;1,4)
500	0,0	(-1,4;1,4)
1k	0,0	(-1,1;1,1)
2k	0,3	(-1,6;1,6)
4k	0,8	(-1,6;1,6)
8k	1,6	(-3,1;2,1)
12,5k	1,3	(-6;3)
16k	0,8	(-17;3,5)

Prove di ponderazione di frequenza con segnali elettrici

La prova è effettuata applicando un segnale d'ingresso sinusoidale, di 45 dB inferiore al limite superiore del campo di misura di riferimento, la cui ampiezza varia in modo opposto alle attenuazioni dei filtri di ponderazione in modo da avere una indicazione costante. Le ponderazioni in frequenza (A, C e Z) sono determinate in rapporto alla risposta a 1 kHz.

Freq. /Hz	Deviazione Lp /dB			Toll. /dB
	Pond. A	Pond. C	Pond. Z	
31,5	0,0	0,1	0,0	(-2;2)
63	0,1	0,1	0,1	(-1,5;1,5)
125	0,0	0,1	0,1	(-1,5;1,5)
250	0,0	0,0	0,0	(-1,4;1,4)
500	0,0	0,0	0,0	(-1,4;1,4)
1k	0,0	0,0	0,0	(-1,1;1,1)
2k	0,0	0,0	0,0	(-1,6;1,6)
4k	0,0	0,0	0,0	(-1,6;1,6)
8k	0,0	0,0	0,0	(-3,1;2,1)
12,5k	0,1	0,0	0,0	(-6;3)
16k	0,0	0,0	-0,1	(-17;3,5)

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 14087
Certificate of Calibration
Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz

La verifica è articolata in due prove. Viene inviato un segnale d'ingresso sinusoidale stazionario a 1 kHz di ampiezza pari a 94 dB con ponderazione di frequenza A. Per la prima prova vengono registrate le indicazioni per le ponderazioni di frequenza C e Z e la risposta piatta, se disponibili, con il fonometro regolato per indicare il livello sonoro con ponderazione temporale F. Per la seconda prova vengono registrate le indicazioni per la ponderazione di frequenza A, con il fonometro regolato per indicare il livello sonoro con ponderazione temporale F, il livello sonoro con ponderazione temporale S e il livello sonoro con media temporale.

1^a prova

Indicazione	Dev. /dB	Toll. /dB
Lp Fast C	0,0	(-0,4;0,4)
Lp Fast Z	0,0	(-0,4;0,4)

2^a prova

Indicazione	Dev. /dB	Toll. /dB
Lp Fast A	0,0	(-0,3;0,3)
Lp Slow A	0,0	(-0,3;0,3)
Leq A	0,0	(-0,3;0,3)

Linearità di livello nel campo di riferimento

Misura della linearità di livello del campo di misura di riferimento. La prova viene eseguita applicando segnali sinusoidali stazionari ad una frequenza di 8 kHz con il fonometro impostato con la ponderazione di frequenza A, il livello del segnale varia a gradini di 5 dB e di 1 dB in prossimità degli estremi del campo.

Livello /dB	Dev. Lp /dB	Toll. /dB
94	0,0	(-1,1;1,1)
99	0,0	(-1,1;1,1)
104	0,0	(-1,1;1,1)
109	0,0	(-1,1;1,1)
114	0,0	(-1,1;1,1)
119	0,1	(-1,1;1,1)
124	0,1	(-1,1;1,1)
129	0,1	(-1,1;1,1)
134	0,1	(-1,1;1,1)
135	0,1	(-1,1;1,1)
136	0,1	(-1,1;1,1)
137	0,1	(-1,1;1,1)
138	0,1	(-1,1;1,1)
139	0,1	(-1,1;1,1)
94	0,0	(-1,1;1,1)
89	0,0	(-1,1;1,1)
84	0,0	(-1,1;1,1)
79	0,0	(-1,1;1,1)
74	0,0	(-1,1;1,1)
69	0,0	(-1,1;1,1)
64	0,0	(-1,1;1,1)
59	0,0	(-1,1;1,1)
54	0,0	(-1,1;1,1)
49	0,0	(-1,1;1,1)
44	-0,1	(-1,1;1,1)
39	-0,1	(-1,1;1,1)
34	0,0	(-1,1;1,1)
29	0,0	(-1,1;1,1)
28	0,1	(-1,1;1,1)
27	0,1	(-1,1;1,1)
26	0,1	(-1,1;1,1)
25	0,2	(-1,1;1,1)

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 14087
Certificate of Calibration
Linearità di livello del selettore del campo di misura

La prova viene eseguita applicando segnali sinusoidali stazionari ad una frequenza di 1 kHz con il fonometro impostato con la ponderazione di frequenza A. Per la verifica del selettore del campo il livello del segnale di 94 dB viene mantenuto costante, ed il livello di segnale indicato deve essere registrato per tutti i campi di misura secondari in cui il livello del segnale è indicato. Per la verifica della linearità di livello dei campi secondari il livello del segnale d'ingresso deve essere regolato per fornire un livello atteso che sia 5 dB inferiore al limite superiore per quel campo di misura esaminato.

Selettore del campo

Campo di misura /dB	Dev. Lp /dB	Toll. /dB
120	0,1	(-1,1;1,1)

Campi secondari

Campo di misura /dB	Dev. Lp /dB	Toll. /dB
120	0,1	(-1,1;1,1)

Risposta a treni d'onda

La prova viene eseguita applicando treni d'onda di 4 kHz estratti da segnali di ingresso elettrici sinusoidali stazionari di 4 kHz. Il fonometro deve essere impostato con la ponderazione di frequenza A nel campo di misura di riferimento.

Il livello del segnale di ingresso stazionario deve essere regolato per indicare un livello sonoro con ponderazione temporale F, con ponderazione temporale S o con media temporale, che sia 3 dB inferiore al limite superiore del campo di misura di riferimento ad una frequenza di 4 kHz.

Indicazione	Durata treno d'onda /ms	Dev. /dB	Toll. /dB
Lp FastMax	200	-0,1	(-0,8;0,8)
Lp FastMax	2	-0,2	(-1,8;1,3)
Lp FastMax	0,25	-0,3	(-3,3;1,3)
Lp SlowMax	200	0,0	(-0,8;0,8)
Lp SlowMax	2	-0,2	(-3,3;1,3)
SEL	200	0,0	(-0,8;0,8)
SEL	2	-0,1	(-1,8;1,3)
SEL	0,25	-0,2	(-3,3;1,3)

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 14087
Certificate of Calibration
Livello sonoro di picco C

La prova viene eseguita applicando segnali di un ciclo completo di una sinusoide ad una frequenza 8 kHz e mezzi cicli positivi e negativi di una sinusoide ad una frequenza 500 Hz nel campo di misura meno sensibile. Il livello del segnale di ingresso sinusoidale stazionario deve essere regolato per fornire un indicazione di livello sonoro con ponderazione C e ponderazione temporale F, che sia di 8 dB inferiore al limite superiore del campo di misura meno sensibile.

N° cicli	Freq. /Hz	Dev. /dB	Toll. /dB
Uno	8k	-0,7	(-2,4;2,4)
Mezzo +	500	-0,2	(-1,4;1,4)
Mezzo -	500	-0,2	(-1,4;1,4)

Indicazione di sovraccarico

La prova viene eseguita applicando segnali di mezzo ciclo, positivo e negativo, di una sinusoide ad una frequenza 4 kHz nel campo di misura meno sensibile. Il livello del segnale di ingresso sinusoidale stazionario a 4 kHz, dal quale sono estratti i mezzi cicli positivi e negativi, deve essere regolato per fornire un indicazione di livello sonoro con media temporale e ponderazione A, che sia di 1 dB inferiore al limite superiore del campo di misura meno sensibile. I livelli dei segnali di ingresso di mezzo ciclo che hanno prodotto le prime indicazioni di sovraccarico devono essere registrati.

N° cicli	Indicazione di sovraccarico
Mezzo +	141,3
Mezzo -	141,2

Dev. /dB	Toll. /dB
0,1	(-1,8;1,8)

ALLEGATO 3

05_CAL2_9613

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 14080
Certificate of Calibration

- data di emissione <i>date of issue</i>	2022/02/01
- cliente <i>customer</i>	SPECTRA S.r.l. Via J. F. Kennedy, 19 - 20871 Vimercate (MB)
- destinatario <i>receiver</i>	ITALFERR S.p.A. Via Giuseppe Galati, 71 - 00155 Roma (RM)
- richiesta <i>application</i>	T061/22
- in data <i>date</i>	2022/01/27
<u>Si riferisce a</u> <i>referring to</i>	
- oggetto <i>item</i>	Calibratore
- costruttore <i>manufacturer</i>	LARSON DAVIS
- modello <i>model</i>	CAL 200
- matricola <i>serial number</i>	9613
- data di ricevimento oggetto <i>date of receipt of item</i>	2022/01/21
- data delle misure <i>date of measurements</i>	2022/02/01
- registro di laboratorio <i>laboratory reference</i>	22-0109-RLA

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 146 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 146 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System.

ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura, in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards are indicated as well, from which starts the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in their course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to EA-4/02. They were estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 14080
Certificate of Calibration
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO IN TARATURA

Calibratore LARSON DAVIS tipo CAL 200 matricola n° 9613

PROCEDURA DI TARATURA

 I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura:
 PR003 rev. 03 del Manuale Operativo del laboratorio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

CEI EN 60942:2003-01

CAMPIONI DI LABORATORIO

Strumento	Marca e Modello	Matricola n°	Data taratura	Certificato n°	Ente
Microfono	B&K 4180	2412885	2020-03-10	20-0181-02	I.N.RI.M.
Multimetro	Keithley 2000	0787157	2020-04-21	046 364615	ARO
Barometro	Druck DPI 141	733/99-09	2020-03-10	024 0189P20	EMIT LAS
Termoigrometro	Delta Ohm HD 206-1	07028948	2020-03-18	123 20-SU-0284 123 20-SU-0285	CAMAR Elettronica

CONDIZIONI AMBIENTALI

Parametro	Di riferimento	Inizio misura	Fine misura
Temperatura / °C	23,0	20,1	20,1
Umidità relativa / %	50,0	47,8	47,8
Pressione statica/ hPa	1013,25	1003,22	1033,22

TABELLA INCERTEZZE DI MISURA

Prova	U
Frequenza	0,04 %
Livello di pressione acustica (pistonofoni)	250 Hz 0,10 dB
Livello di pressione acustica (calibratori)	250 Hz e 1 kHz 0,15 dB
Livello di pressione acustica (calibratori multifrequenza)	da 31,5 Hz a 63 Hz 125 Hz da 250 a 1 kHz da 2 kHz a 4 kHz 8 kHz 12,5 kHz 16 kHz 0,20 dB 0,18 dB 0,15 dB 0,18 dB 0,26 dB 0,30 dB 0,34 dB
Distorsione totale	0,26 %
Curva di ponderazione "A" inversa (calibratori multifrequenza)	0,10 dB
Correzioni microfoni (calibratori multifrequenza)	0,12 dB

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 14080
Certificate of Calibration
MISURE ESEGUITE
MISURA DELLA FREQUENZA

Frequenza Nominale /Hz	Livello di Pressione Specificato /dB	Misura della Frequenza /Hz	Deviazione Frequenza /%	Deviazione con Incertezza /%	Toll. Classe 1 /% (2)
1000,00	94,00	999,95	0,00	0,04	1,00

MISURA DEL LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA

Frequenza Nominale /Hz	Livello di Pressione Specificato /dB	Misura del Livello di Pressione /dB	Deviazione Livello /dB	Deviazione con Incertezza /dB	Toll. Classe 1 /dB (1)
1000,00	94,00	93,96	-0,04	0,19	0,40
1000,00	114,00	113,95	-0,05	0,20	0,40

MISURA DELLA DISTORSIONE TOTALE

Frequenza Nominale /Hz	Livello di Pressione Specificato /dB	Misura della Distorsione Totale /%	Distorsione con Incertezza /%	Toll. Classe 1 /% (3)
1000,00	94,00	1,80	2,06	3,00
1000,00	114,00	0,41	0,67	3,00

NOTE

- (1) I limiti di tolleranza si riferiscono al valore assoluto della differenza tra il livello di pressione acustica generato dallo strumento e il livello di pressione specificato, aumentati dall'incertezza estesa della misura, sono espressi in dB.
- (2) I limiti di tolleranza si riferiscono al valore assoluto della differenza, espresso come percentuale, tra la frequenza del suono generato dallo strumento e la frequenza specificata, aumentata dall'incertezza estesa della misura.
- (3) I limiti di tolleranza si riferiscono al valore massimo della distorsione generata dallo strumento, espresso in percentuale, aumentato dall'incertezza estesa della misura.

DICHIARAZIONE di CONFORMITA'

Il calibratore acustico sottoposto alle prove ha superato con esito positivo le prove periodiche della classe 1 dell' Allegato B della IEC 60942:2003, per le condizioni ambientali nelle quali esse sono state eseguite. Dato che è disponibile una dichiarazione ufficiale di un organismo responsabile dell'approvazione dei risultati delle prove di valutazione del modello, per dimostrare che detto modello di calibratore acustico è risultato completamente conforme alle prescrizioni per le valutazioni dei modelli descritte nell'Allegato A della IEC 60942:2003, il calibratore acustico è conforme alle prescrizioni della classe 1 della IEC 60942:2003.

ALLEGATO 4

Scheda di Campo RUC01

Ricettore	RUC01BS		
Contatti	Sig.ra Quadrio Silvana 3495353754		
Indirizzo	Via Rose di Sotto, 263		
Classe Acustica	Classe – IV	D 65	N 55
Data	19/12/2022	Ora avvio:	12:00
Tipo di misura	<input type="checkbox"/> Differenziale / Spot	<input checked="" type="checkbox"/> 24 H	<input type="checkbox"/> 168 H
Tecnico competente	<input type="checkbox"/> Boria	<input type="checkbox"/> Rocchi	<input checked="" type="checkbox"/> Campanella
Fonometro	831 - 6		
Calibrazione	<input checked="" type="checkbox"/> Valida		<input type="checkbox"/> Non valida
Centralina meteo	Arpa Via Albissola		
Traffico ferroviario			
Traffico veicolare	Via Rose di sotto 263		
Altre sorgenti	Complesso industriale - Eurotermo		

LAVORAZIONI / EVENTI / NOTE

Niente da segnalare

