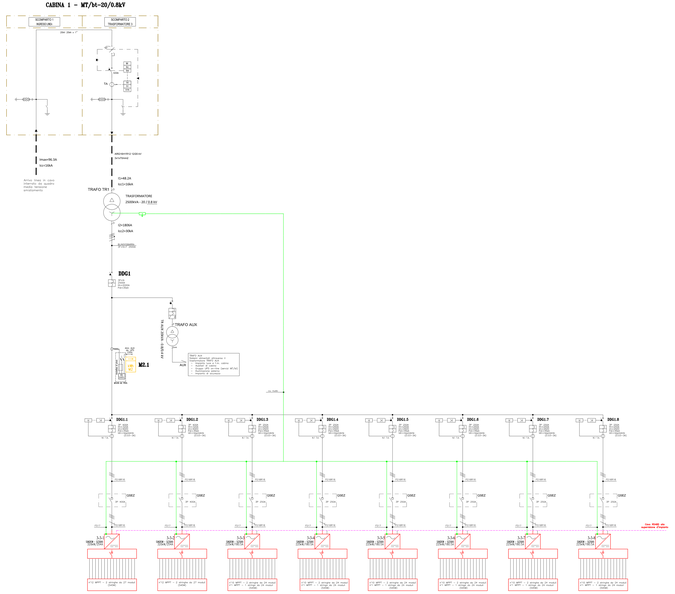
CABINA 1 - MT/bt-20/0.8kV
SCOMPARTO MISURA (ENEL)
SCOMPARTO TRASFORMATORE 1
20kV 20kV x 2
Uscite/Ritiri 20kV
N.O.=CABINA
Rete 20kV a cura esclusiva del quadro elettrico di quadro elettrico di quadro elettrico
ARRIVO/PARTENZA CAVO 20kV
U=48.2A
N.O.=CABINA
TRASFORMATORE
2500kVA - 20 / 0.8 kV
TRAFO TR1
U=CABINA
N.O.=CABINA
SCOMPARTO TRASFORMATORE
DDG1
TRAFO AUX
TELECAMERA VIDEO IP
M2.1
Alarm + out
Temperature alarm
Temperature trip
Buchholz alarm + trip
Oil level alarm
Oil level trip
Cooler or pump alarm
Cooler or pump stop
Pressure relief alarm
Pressure relief trip
AUX
DG 20/0.4
DMX.1
DMX.2
DMX.3
DMX.4
DMX.5
DMX.6
DMX.7
DMX.8
Inv. 1500 cm
Inverter 1500cm
Inv. 1500 cm
Inverter 1500cm
Inv. 1500 cm
Inverter 1500cm