


PARTICOLARE ANCORAGGI

Scala 1:10

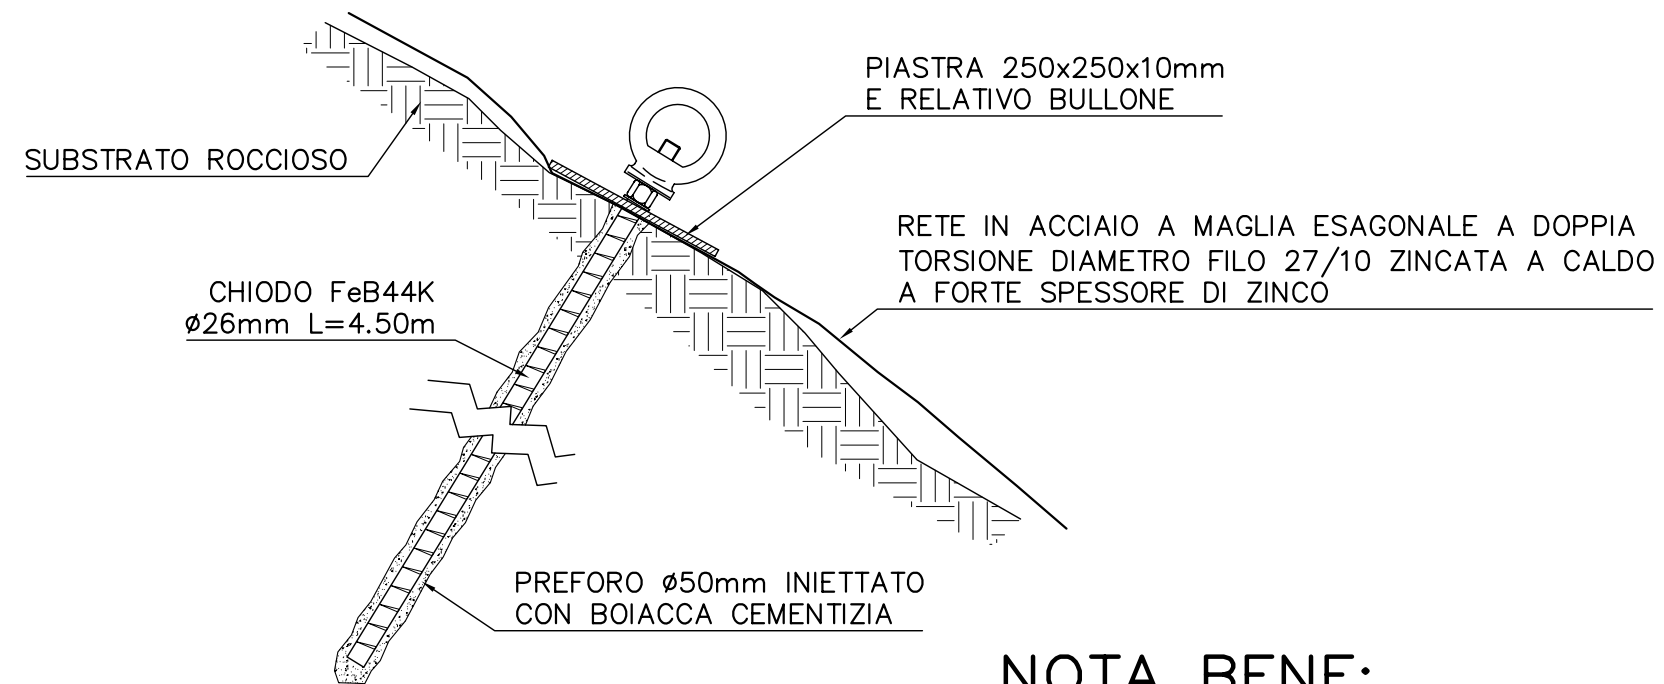


NOTA BENE:

- 1) PRIMA DI PROCEDERE CON LE LAVORAZIONI E' NECESSARIO ESEGUIRE IL DISGAGGIO DEI VOLUMI ROCCIOSI ED ALTRE MATERIE INSTABILI NONCHE' IL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE
- 2) OVE NECESSARIO SUTURARE LE FRATTURE BEANTI CON BOIACCA O MALTA CEMENTIZIA

PARTICOLARE RIVESTIMENTO CON RETE INNERVATA

Scala 1:50

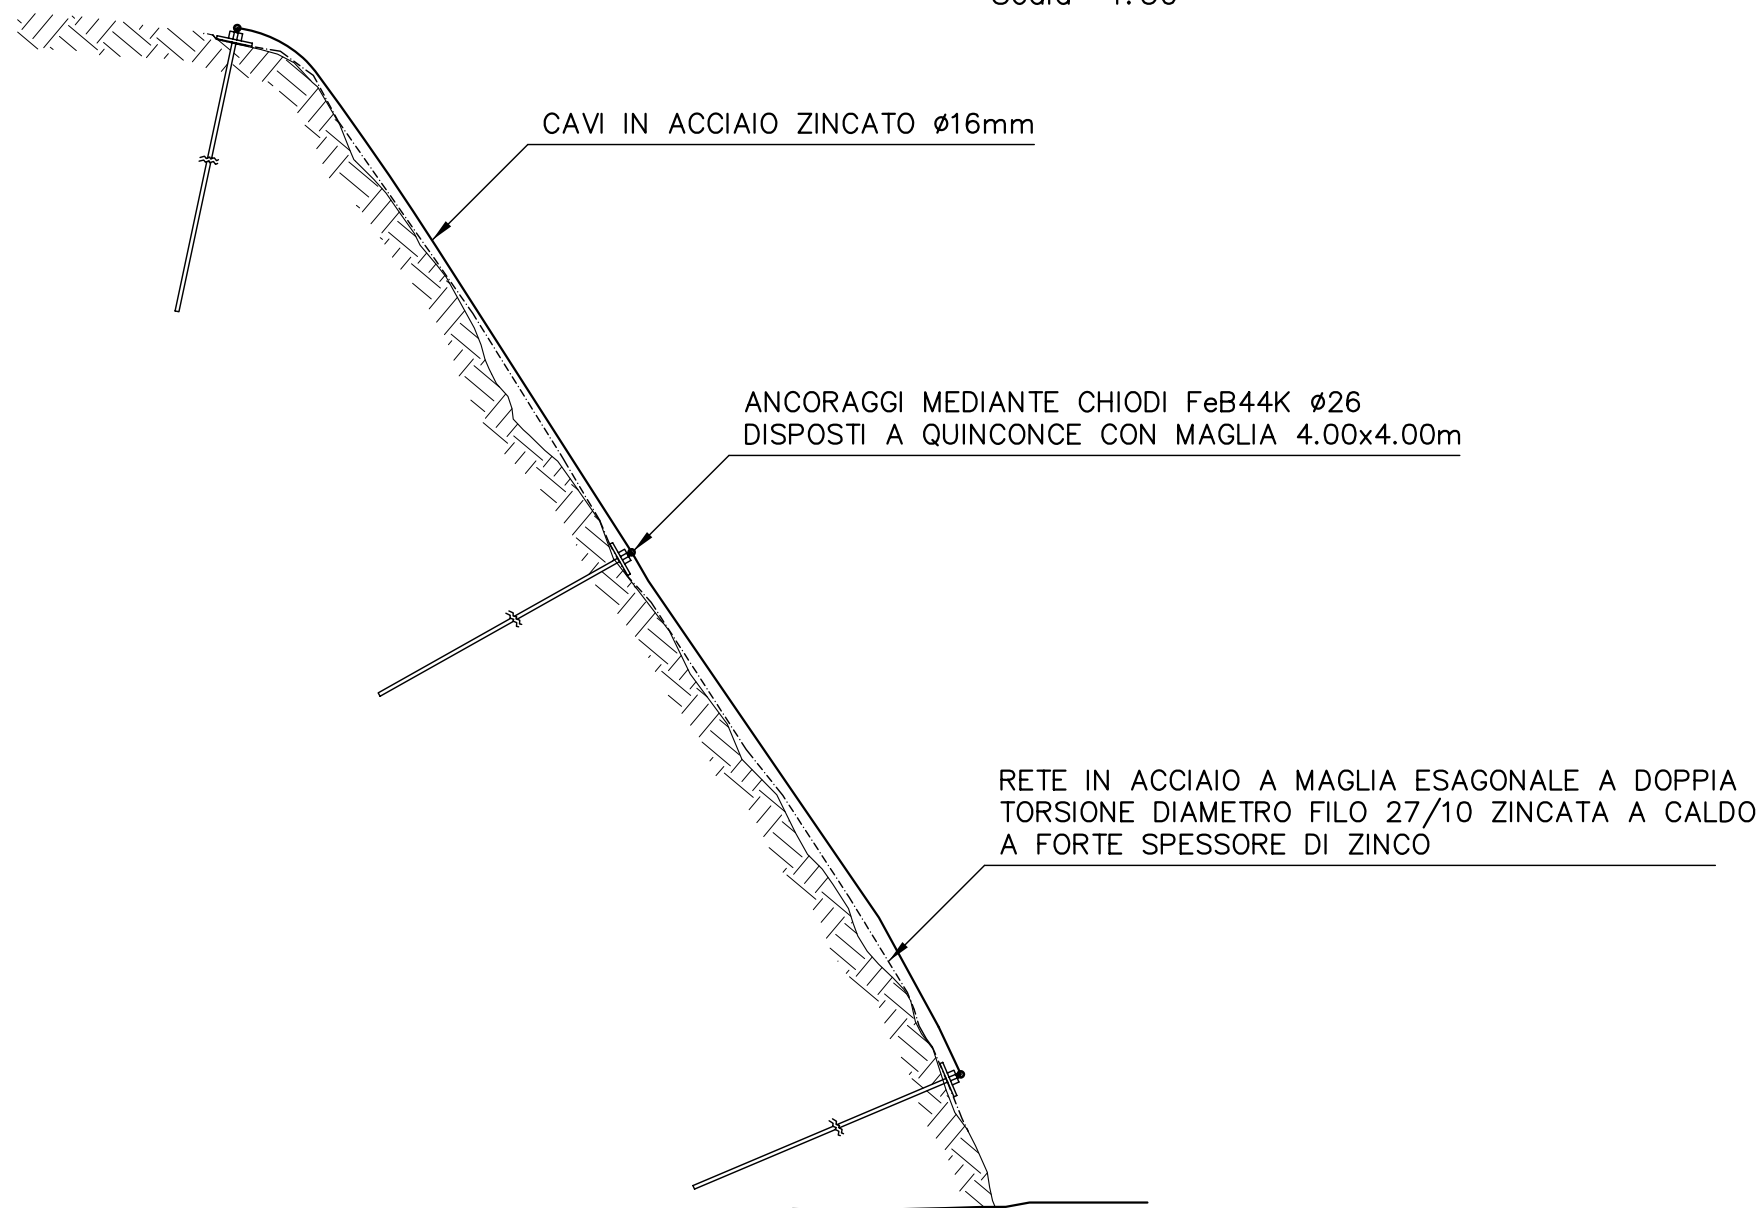


PER LE PRESCRIZIONI SUI MATERIALI E DI CARATTERE GENERALE, SALVO OVE DIVERSAMENTE INDICATO, VEDERE ELABORATO IG151-01-E-CV-TT-NV15-0X-001-A00

PROSPETTO RETE INNERVATA

Scala 1:100

RETE IN ACCIAIO A MAGLIA ESAGONALE A DOPPIA TORSIONE DIAMETRO FILO 27/10 ZINCATA A CALDO A FORTE SPESSORE DI ZINCO

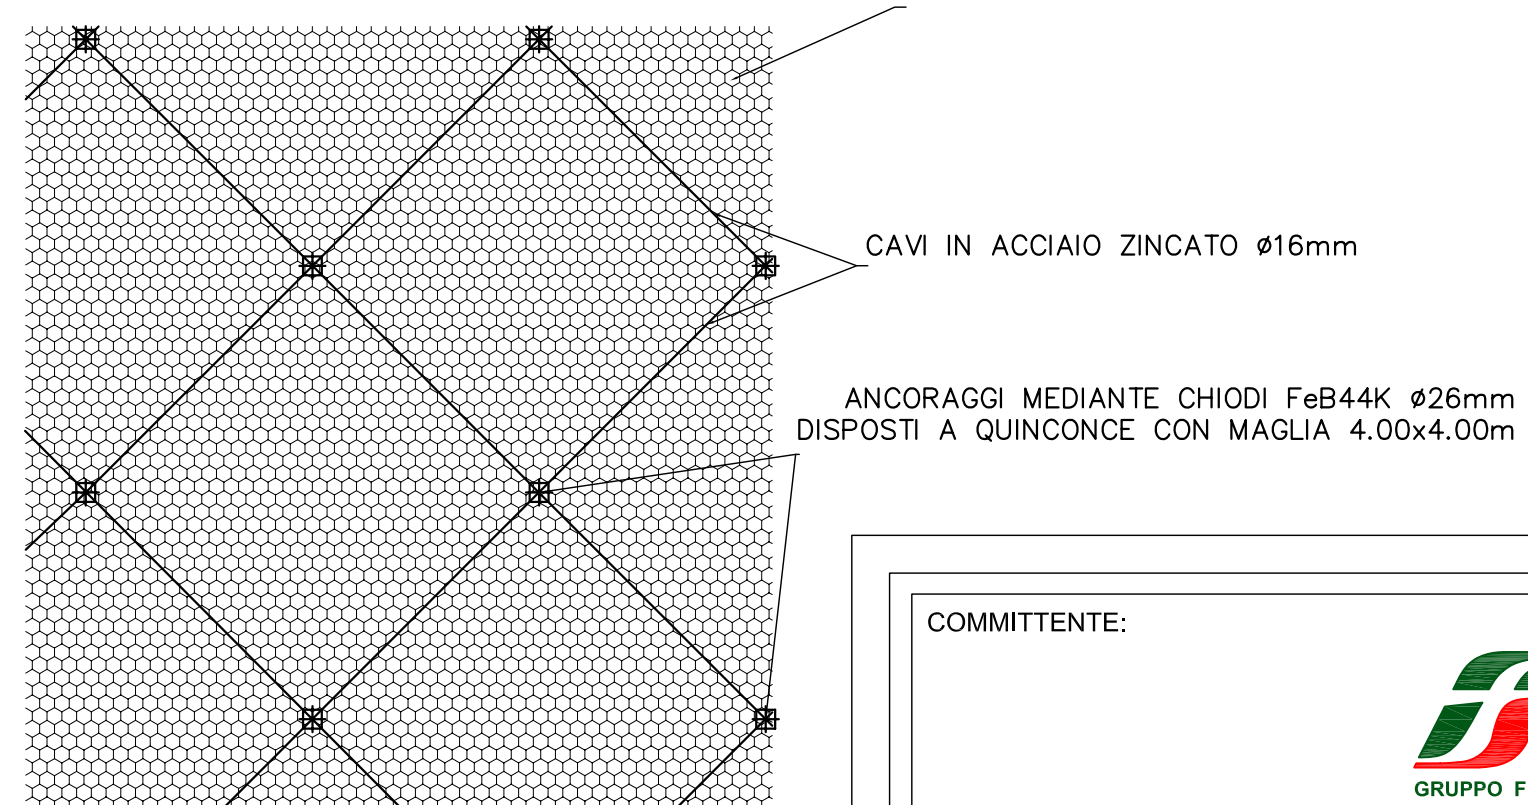

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO ESECUTIVO

Adeguamento S.P. 160 di Val Lemme
Rivestimento pendii con rete metalliche paramassi

GENERAL CONTRACTOR Consorzio Cociv Ing. G. Guagnozzi		DIRETTORE LAVORI		SCALA: Varie
--	--	------------------	--	-----------------

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IG51	01	E	CV	BZ	NV150X	006	A

PROGETTAZIONE							
Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integratore	Data
A00	Prima emissione	I.C. srl	24/07/12	Ing. F. Colla	27/07/12	E. Pagani	31/07/12

