


LEGENDA

- LINEA IN CAVO 30kV FV PALATA - PR 150kV MASSERIA MURAZZO
- LINEE AT ESISTENTI
- AREA STAZIONI ELETTRICHE
- AREA IMPIANTO FV PALATA 21
- LIMITE AREA IN DISPONIBILITA' DEL PROPONENTE

- PGRA - PERICOLOSITA' IDRAULICA ADB APPENNINO MERIDIONALE (FONTE MITE)
- ALLUVIONI CLASSI DI RISCHIO R1 - MODERATO
- ALLUVIONI CLASSI DI RISCHIO R2 - MEDIO
- ALLUVIONI CLASSI DI RISCHIO R3 - ELEVATO
- ALLUVIONI CLASSI DI RISCHIO R4 - MOLTO ELEVATO


A	2.12.2022	103	013	03	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
COMITENTE	ARNG SOLAR III S.R.L. P.VIA 02332900683 VIALE GIORGIO RIBOTTA 21 00144 ROMA (RM) PEC: arngsolar3@pec.it				IMPIANTO
					PALATA 21
INGEGNERIA & COSTRUZIONI BRULLI Ltrasmissione					TITOLO
					COROGRAFIA PAI
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI	N. DOCUMENTO		
1 : 10.000	A1	1 / 4	5 8 2 3 6 A		

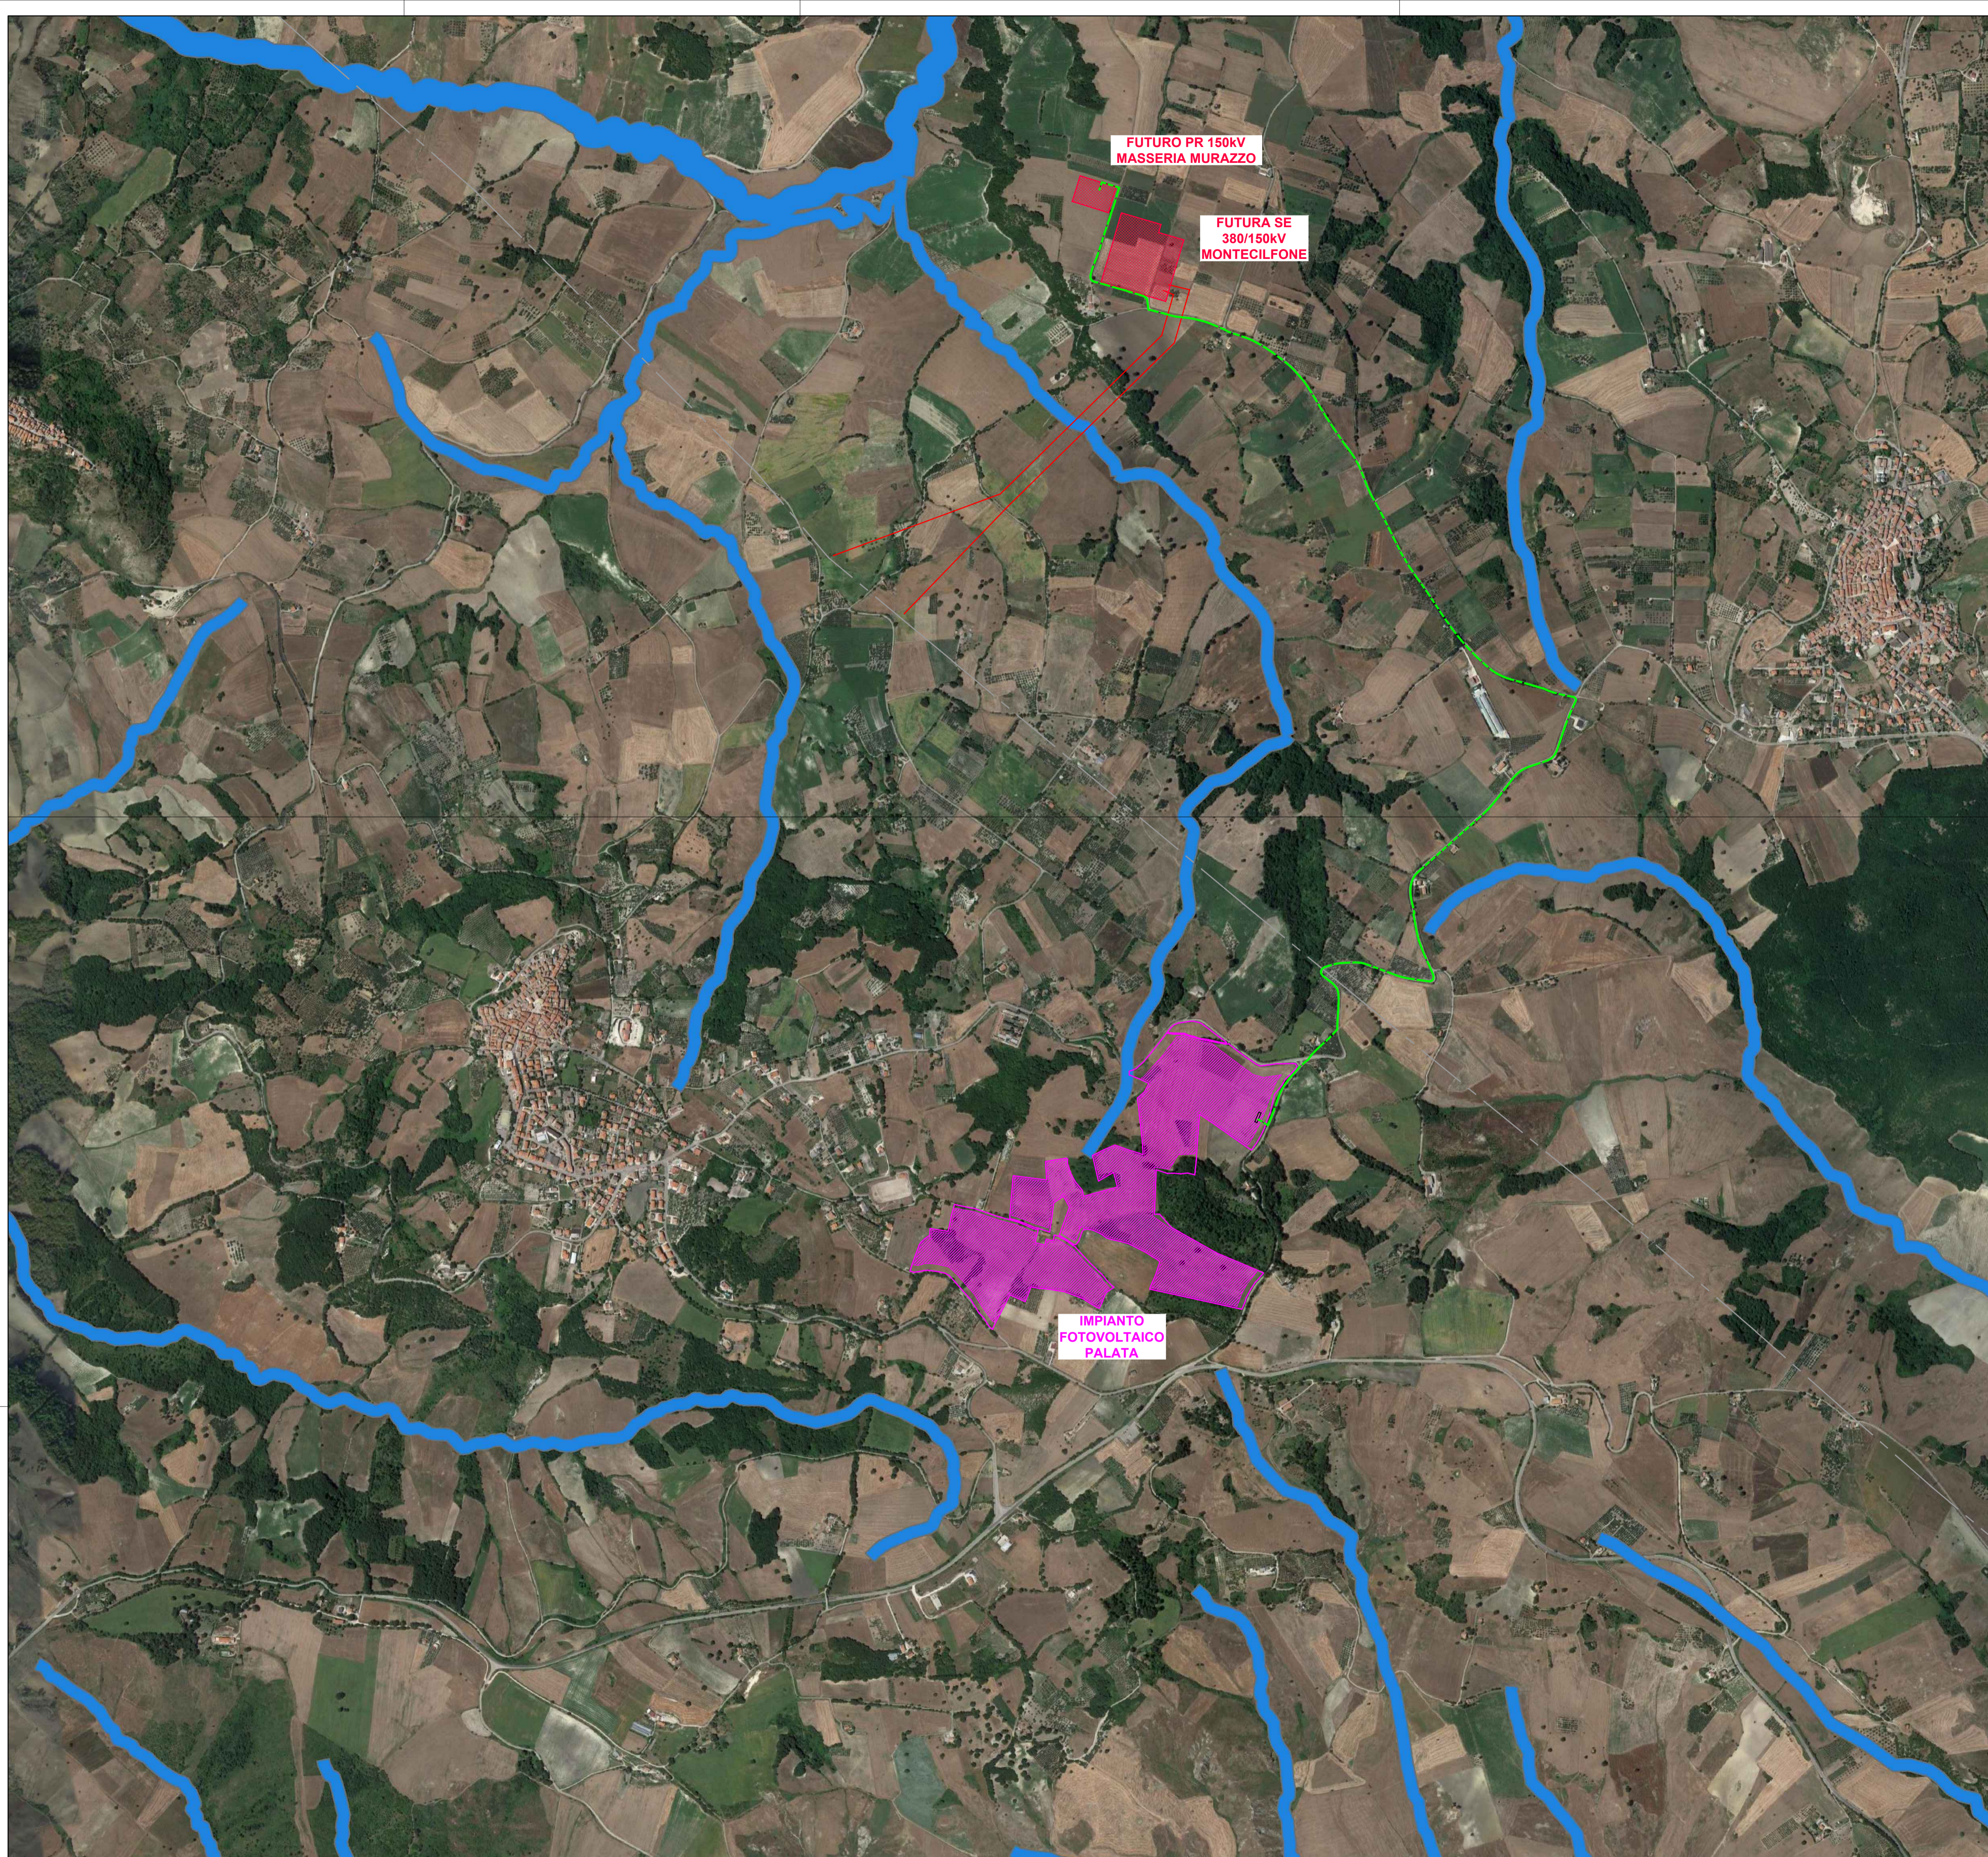

LEGENDA

- LINEA IN CAVO 30kV FV PALATA - PR 150kV MASSERIA MURAZZO
- LINEE AT ESISTENTI
- AREA STAZIONI ELETTRICHE
- AREA IMPIANTO FV PALATA 21
- LIMITE AREA IN DISPONIBILITA' DEL PROPONENTE
- PGRA - PERICOLOSITA' IDRAULICA ADB APPENNINO MERIDIONALE (FONTE MITE)
- ESTENSIONE AREA ALLAGATA BP
- ESTENSIONE AREA ALLAGATA MP
- ESTENSIONE AREA ALLAGATA AP

A	2.12.2022	103	013	93	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
COMITENTE	ARNG SOLAR III S.R.L. P.VIA 0232900683 VIALE GIORGIO RIBOTTA 21 00144 ROMA (RM) PEC: arngsolar3@pec.it				IMPIANTO
					PALATA 21
BRULLI ltrasmissione					TITOLO
					COROGRAFIA PAI
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI	N. DOCUMENTO		
1 : 10.000	A1	2 / 4	5 8 2 3 6 A		

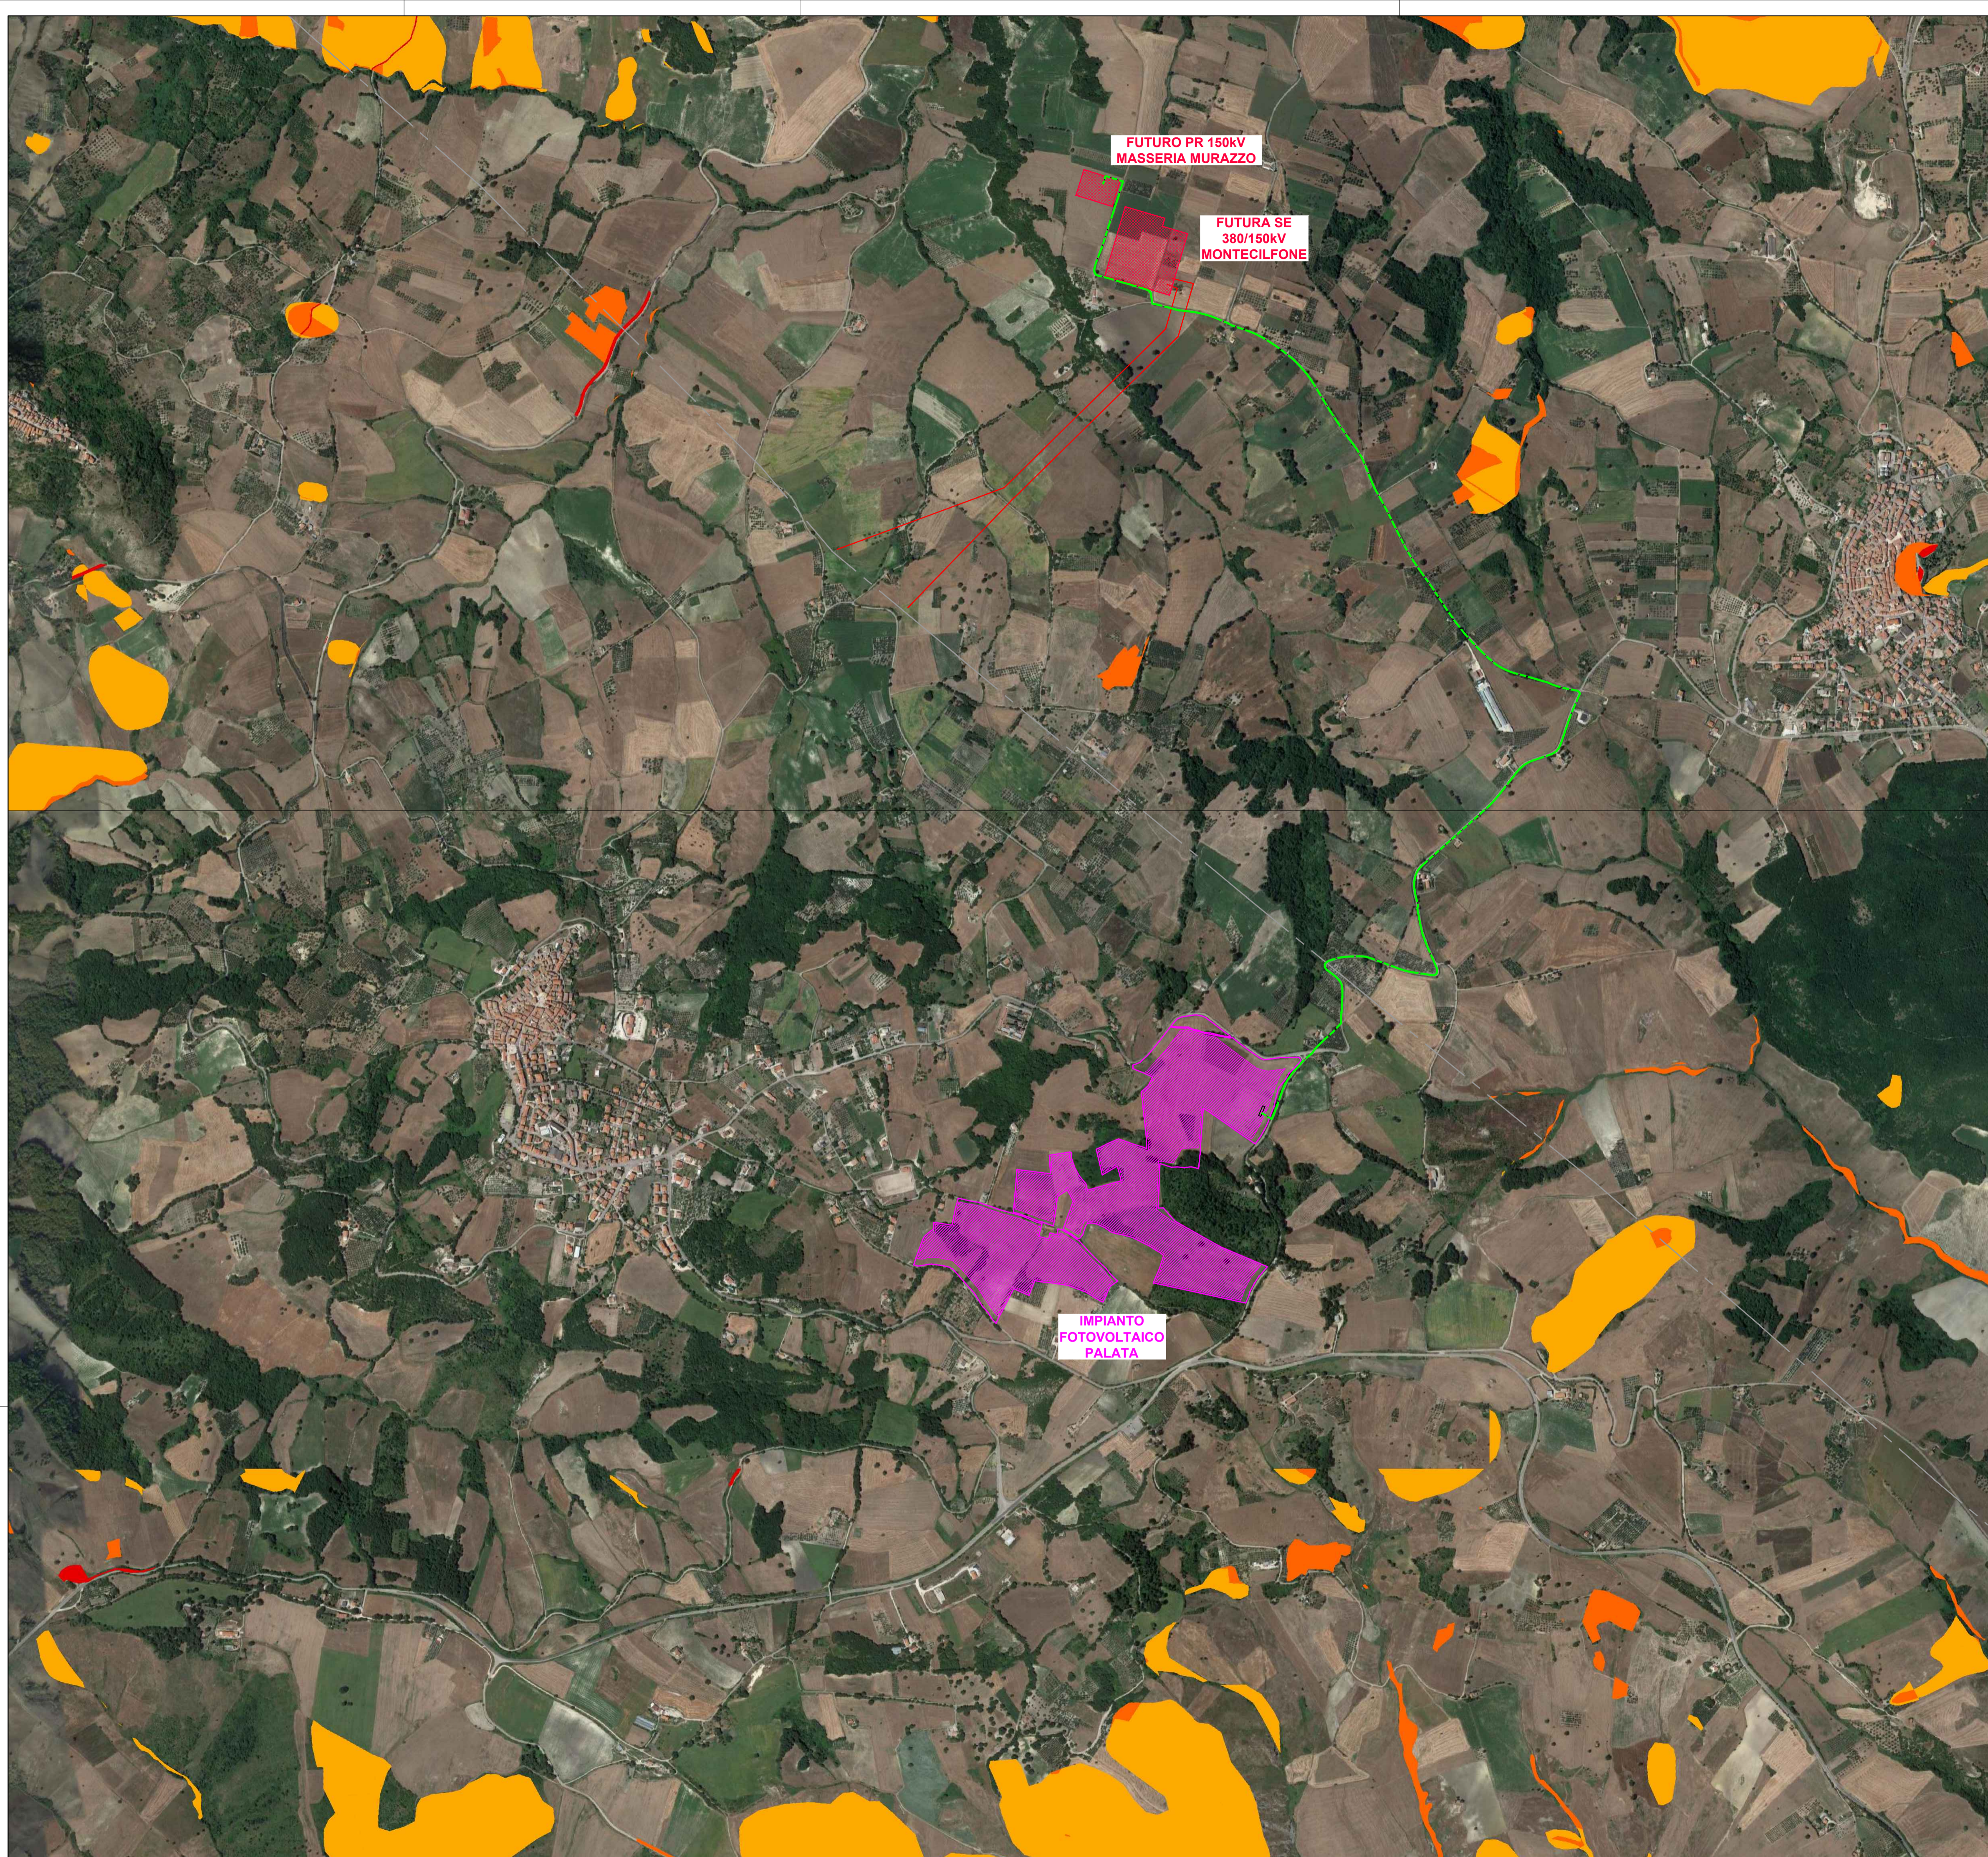

LEGENDA

- - - LINEA IN CAVO 30kV FV PALATA - PR 150kV MASSERIA MURAZZO
- - - LINEE AT ESISTENTI
- AREA STAZIONI ELETTRICHE
- AREA IMPIANTO FV PALATA 21
- LIMITE AREA IN DISPONIBILITA' DEL PROPONENTE


- PAI - RISCHIO GEOMORFOLOGICA ADB APPENNINO MERIDIONALE (FONTE MITE)
- MOLTO ELEVATO
- ELEVATO
- MEDIO
- MODERATO

FUTURO PR 150kV
MASSERIA MURAZZO

FUTURA SE
380/150kV
MONTECILFONE

IMPIANTO
FOTOVOLTAICO
PALATA

A	2.12.2022	103	013	Emissione per autorizzazione	
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
COMITENTE				IMPIANTO	
ARNG SOLAR III S.R.L. P.VIA 0232900683 VIALE GIORGIO RIBOTTA 21 00144 ROMA (RM) PEC: arngsolar3@pec.it				PALATA 21	
INGEGNERIA & COSTRUZIONI				TITOLO	
BRULLI trasmissione				COROGRAFIA PAI	
SCALA	FORMATO	FOLIO / DI	N. DOCUMENTO		
1 : 10.000	A1	3 / 4	5 8 2 3 6 A		

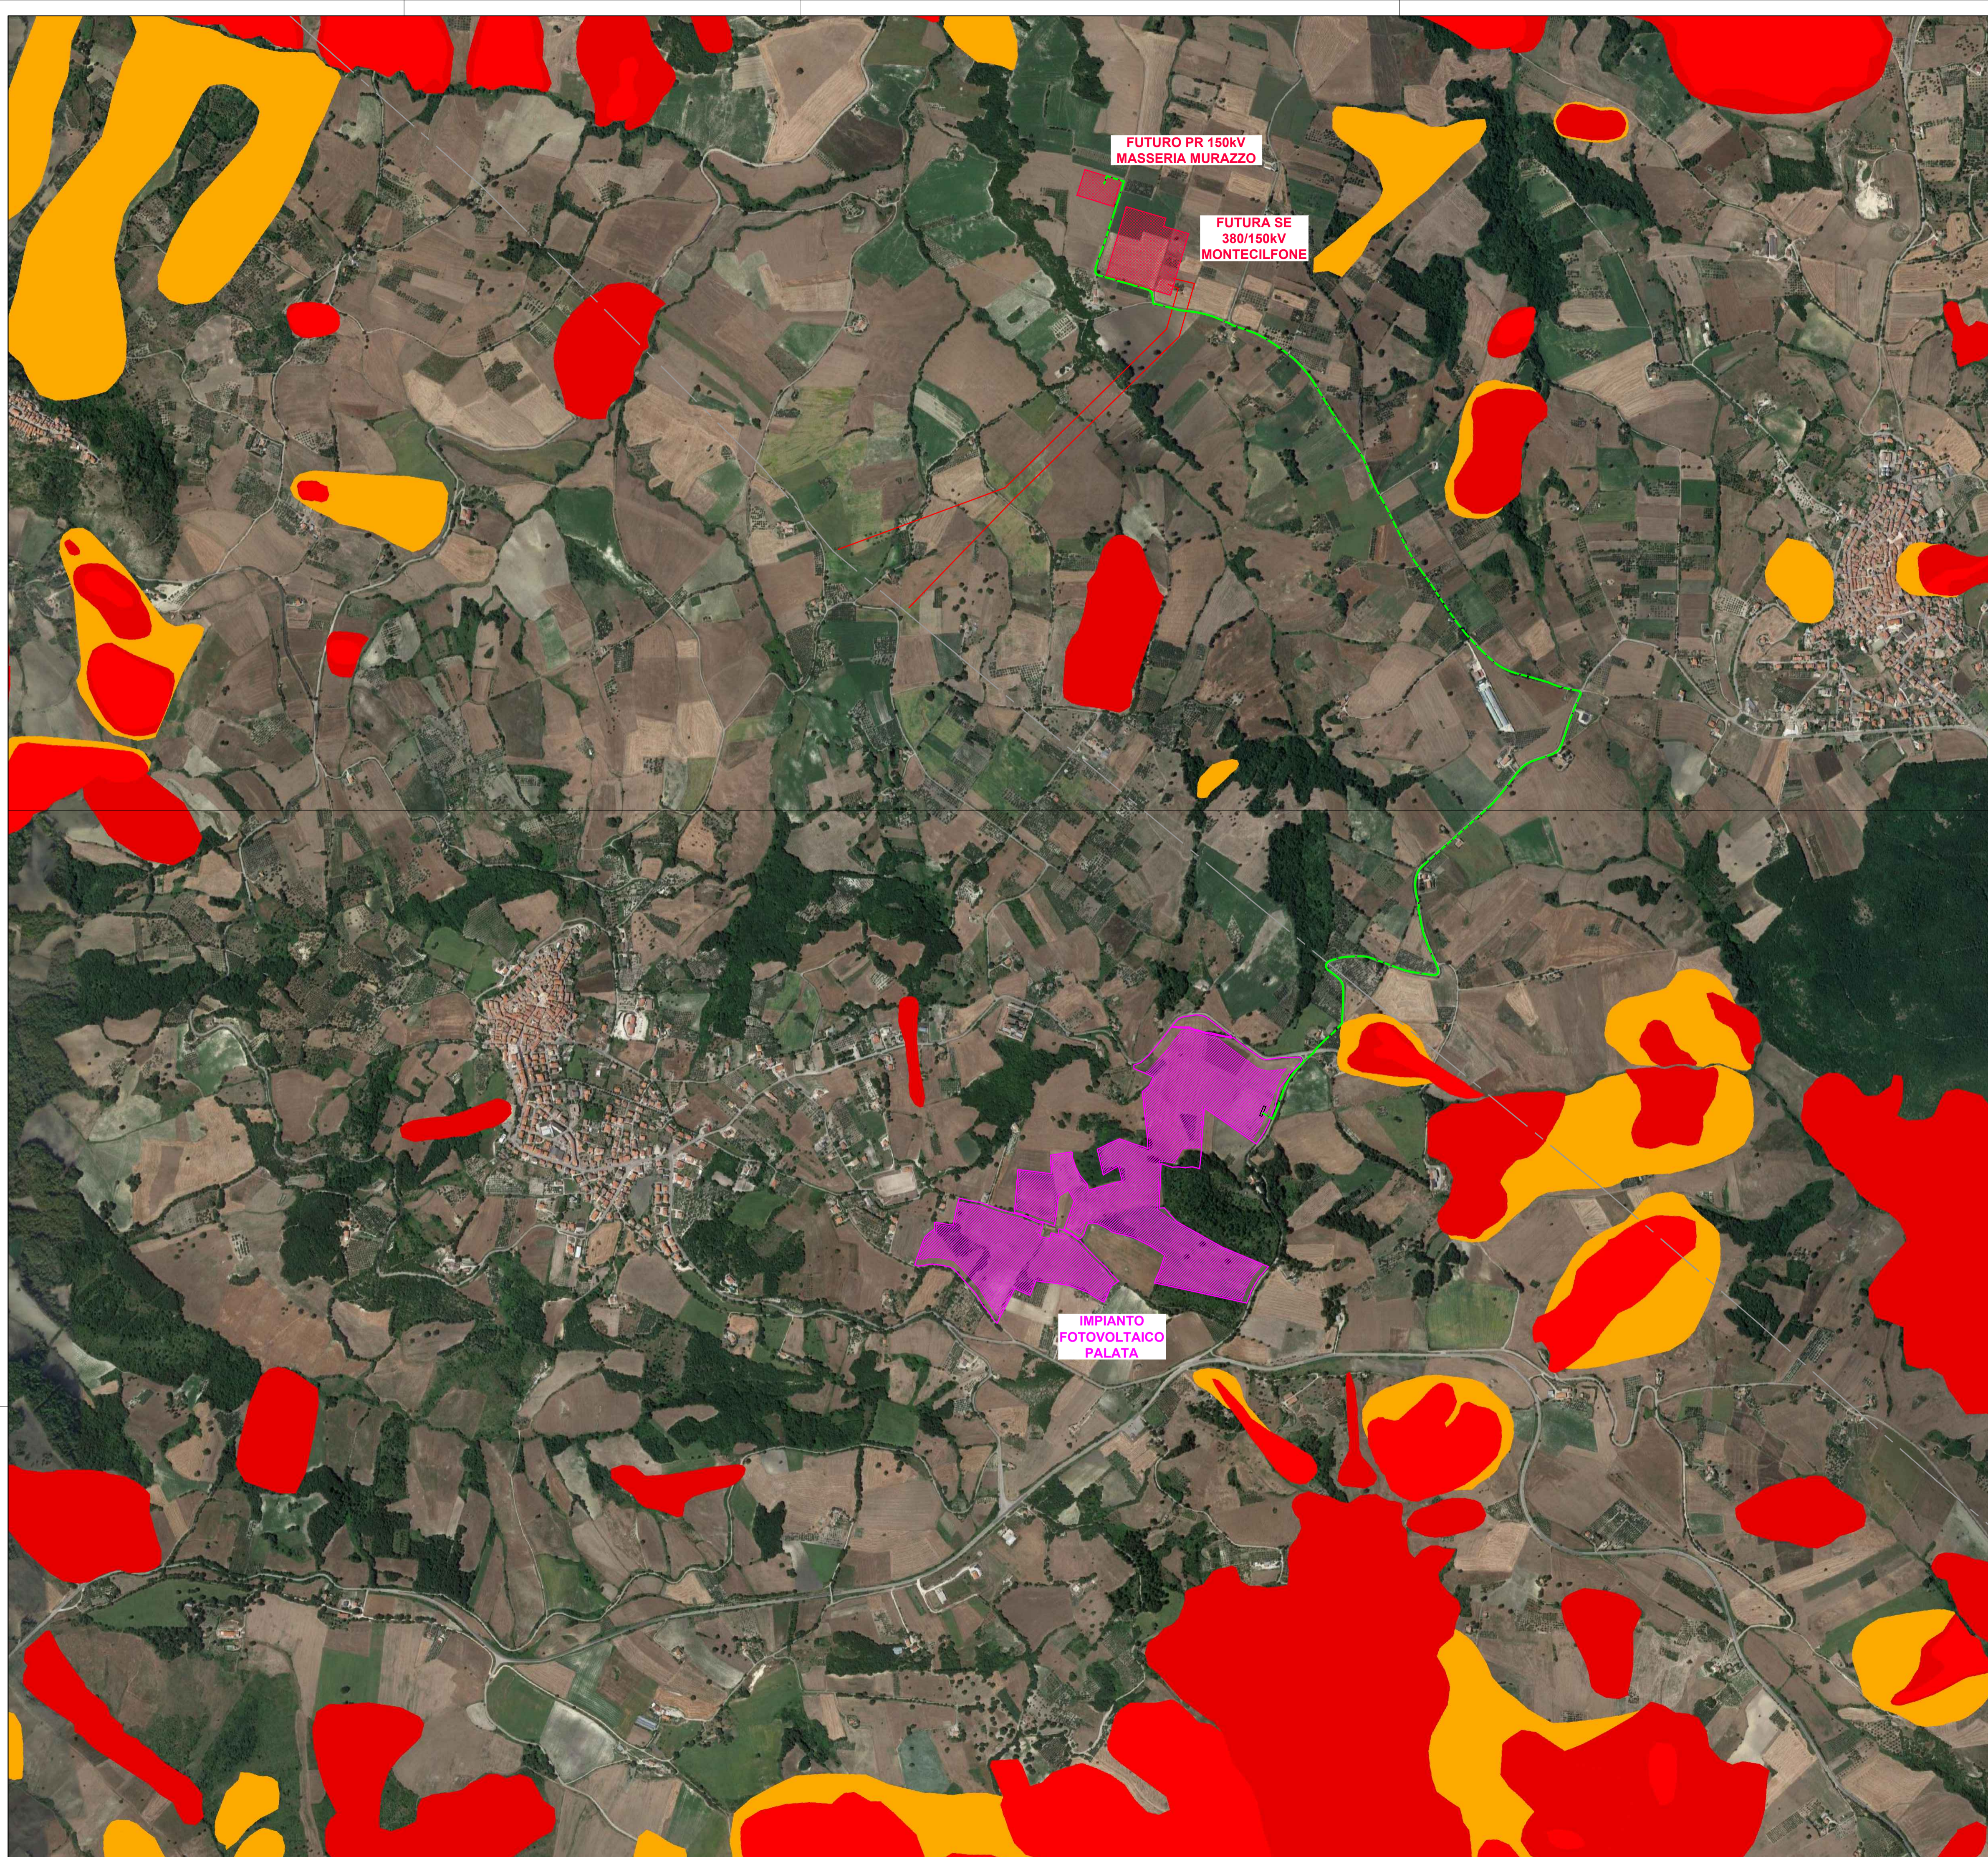

LEGENDA

- - - LINEA IN CAVO 30kV FV PALATA - PR 150kV MASSERIA MURAZZO
- - - LINEE AT ESISTENTI
- AREA STAZIONI ELETTRICHE
- AREA IMPIANTO FV PALATA 21
- LIMITE AREA IN DISPONIBILITA' DEL PROPONENTE

- PAI - PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA ADB APPENNINO MERIDIONALE (FONTE MITE)
- MOLTO ELEVATA
- ELEVATA
- MEDIA
- MODERATA

A	2.12.2022	103	013	093	Emissione per autorizzazione	
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE	
COMMITTENTE ARMS SOLAR III S.R.L. P.VIA 0232900683 VIALE GIORGIO RIBOTTA 21 00144 ROMA (RM) PEC: armsolar3@pec.it					IMPIANTO PALATA 21	
INGEGNERIA & COSTRUZIONI BRULLI ltrasmissione					TITOLO COROGRAFIA PAI	
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI	N. DOCUMENTO			
1 : 10.000	A1	4 / 4	5 8 2 3 6 A			