



KEY MAP

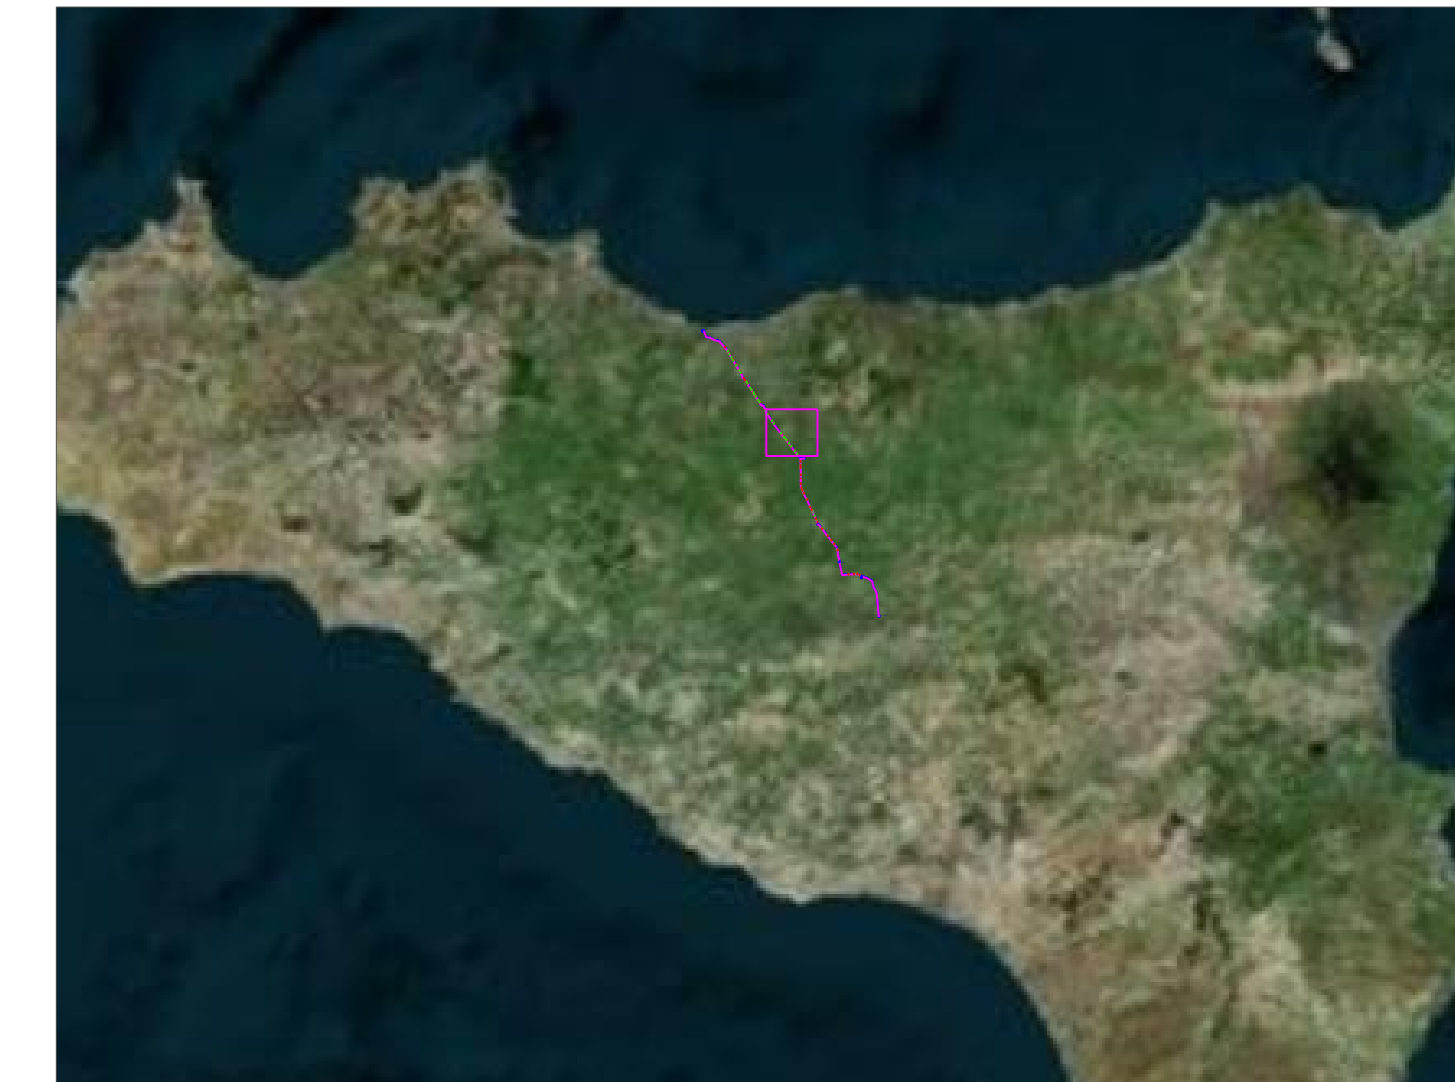

LEGENDA

- Palo AT 150kV futuro
- Palo AT 150kV esistente
- Palo AT 150kV esistente da smantellare
- Cavidotto aereo AT 150kV Linea "Callanissetta-Caracoli"
- Vincolo idrogeologico

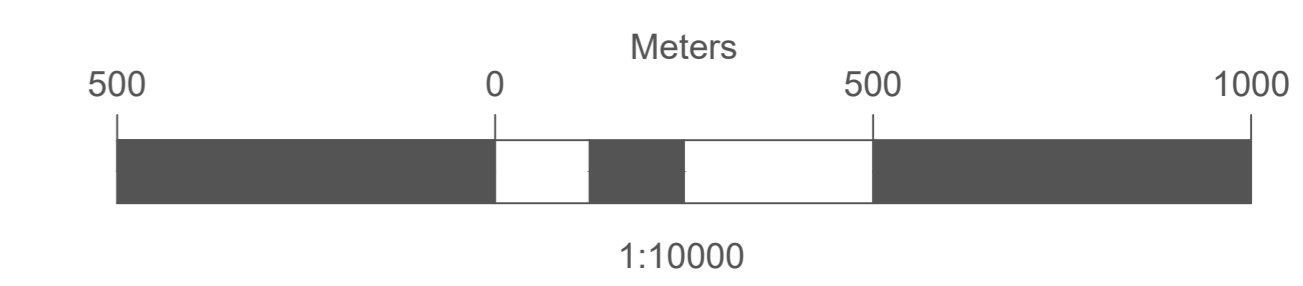

01	2023.02.14	Seconda emissione	A. Orsolin	G. Alvaro	P. Palmieri
00	2020.11.20	Prima emissione	N. Nuvoli	M. Testi	L. Lavazza
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED
PROJECT: INTEGRALE RICOSTRUZIONE DELL'IMPIANTO EOLICO DI CALTAVUTURO 2			EGP CODE		
FILE NAME: GRE.EEC.D.73.IT.W.116330501101 - Carta del vincolo idrogeologico			CLASSIFICATION: PUBLIC		
FORMAT: A0		SCALE: 1:10.000	PLANT SCALE: 1:1	SHEET: 3 di 8	
UTILIZATION SCOPE: BASIC DESIGN			TITLE: Carta del vincolo idrogeologico		
VALIDATED BY: Incòfano					
VERIFIED BY: Magli	GROUP: Land	FUNCTION: GRE.EEC	TYPE: D73	COUNTRY: IT	PLANT: W116330501101
COLLABORATORS:	Land	GRE.EEC	D73	ITW116330501101	01