




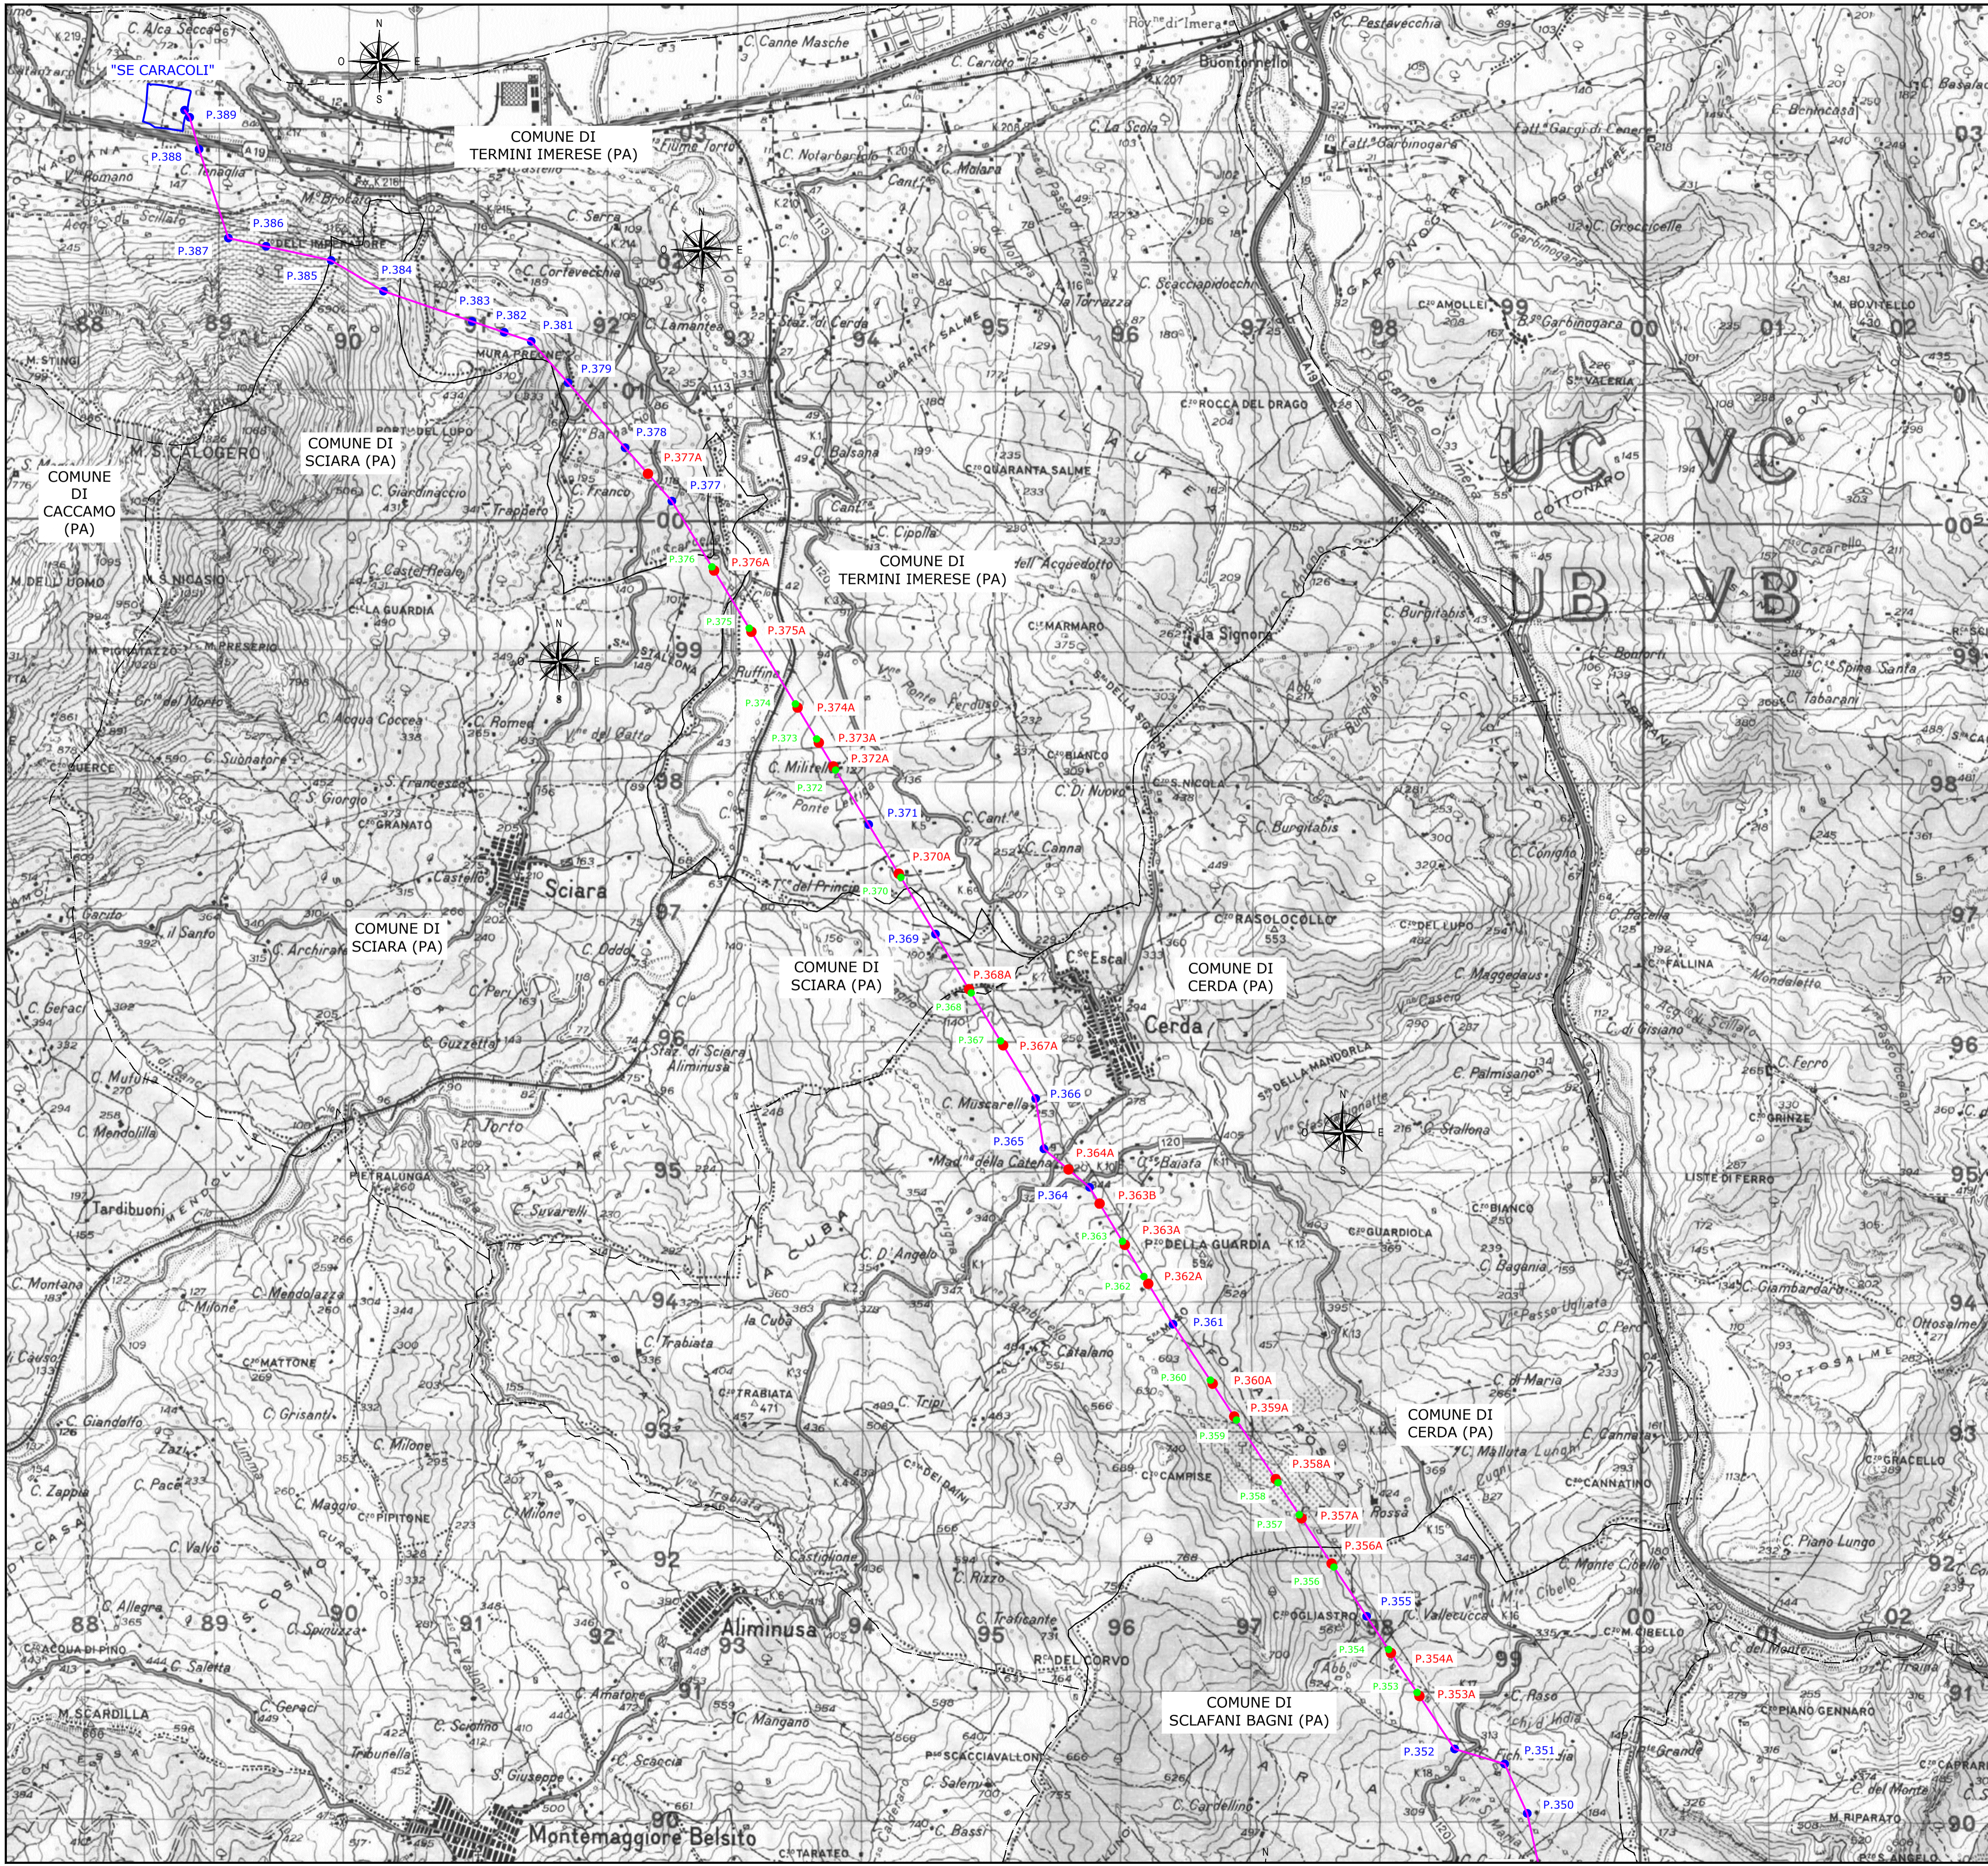


LEGGENDA


-  LINEA AEREA AT 150 KV ESISTENTE DA RIPOTENZIARE
-  ASSE LINEA AEREA AT 150 KV ESISTENTE DA SMANTELLARE
-  PALO AT 150 KV ESISTENTE
-  PALO AT 150 KV ESISTENTE DA SMANTELLARE
-  PALO AT 150 KV FUTURO



**Progetto Definitivo:**  
**POTENZIAMENTO ELETTRODOTTO AT 150KV**  
**"CALTANISSETTA - CARACOLI"**

01	15-06-2022	INTEGRAZIONI E MODIFICHE A SEGUITO NOTE TERMA MARZO 2022	M. MANFRO	BIPROJECT
00	28-07-2021	PRIMA EMISSIONE	M. MANFRO	BIPROJECT
REV.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	VERIF.



PROGETTISTA:  


CODIFICA:  
 AMER-23110-PTO-DIS 01

TITOLO:  
 COROGRAFIA GENERALE  
 ELETTRODOTTO CALTANISSETTA-CARACOLI

DIS.	VERIF.
TAVOLA	N° PROGETTO
FORMATO	SCALA
A1	1:25000
FOGLIO	1/4