

GC POGGIO IMP I

TITOLO – TITLE

**Piano Tecnico delle Opere
Progetto definitivo****Nuova SE “Serracapriola 2”
ed Elettrodotti 150kV di connessione
alla SE “Rotello”****Elettrodotti AT 150kV****VALUTAZIONE INTERFERENZE AL VOLO**

					SIGLA – TAG	
					013.21.01.R08	
00	Emissione	3E	GC	APR. 22	LINGUA-LANG.	PAG. / TOT.
REV	DESCRIZIONE – DESCRIPTION	EMESSO-ISSUED	APPROV.	DATE	I	1 / 6

 ENERGY ENVIRONMENT ENGINEERING	Piano Tecnico delle Opere – Progetto definitivo Nuova SE "Serracapriola 2 "ed Elettrodotti 150kV di connessione alla SE "Rotello" Elettrodotti AT 150kV Valutazione interferenze al volo				GC POGGIO IMP I
	OGGETTO / SUBJECT				
	013.21.01.R08	00	Apr. 2022	2/6	
	TAG	REV	DATE	PAG / TOT	
	CLIENTE / CUSTOMER				

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
ATTESTANTE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE**

OGGETTO: NUOVI ELETTRODOTTI A 150 kV DI COLLEGAMENTO ALLA NUOVA STAZIONE ELETTRICA "SERRACAPRIOLA 2" E LA STAZIONE ELETTRICA "ROTELLO" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI Rotello in provincia di Campobasso -
Proponente GC POGGIO IMP I S.r.l.

Dichiarazione resa in conformità all'art. 47 del D.P.R. 445/00 s.m.i.

Il sottoscritto Giovanni Antonio Saraceno nato a Reggio Calabria il 25.07.68, residente in Pontedera via Grazia Deledda n.26, C.F. SRGNN68L25H225I con studio presso 3E Ingegneria srl in Pisa, via Gioacchino Volpe 92, in qualità di tecnico progettista di parte del progetto di formazione dei nuovi elettrodotti a 150kV di cui all'oggetto da realizzarsi nel Comune di Rotello (CB),

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76/75) e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D. lgs 196/2003

DICHIARA

Che non ci sono interferenze con le attività aeronautiche, come da report allegati.

Pisa, 06/05/2022

Il tecnico Progettista





ENERGY
ENVIRONMENT
ENGINEERING

Piano Tecnico delle Opere – Progetto definitivo
Nuova SE "Serracapriola 2" ed Elettrodotti 150kV
di connessione alla SE "Rotello"
Elettrodotti AT 150kV
Valutazione interferenze al volo

GC POGGIO IMP I

OGGETTO / SUBJECT

013.21.01.R08

00

Apr. 2022

3/6

TAG

REV

DATE

PAG / TOT

CLIENTE / CUSTOMER

REPORT

Richiedente

Nome/Società: 3E Ingegneria

Cognome/Rag. S.r.l.

C.F./P.IVA:

Comune

Provincia

CAP:

Indirizzo:

N° Civico:

Mail:

PEC:

Telefono:

Cellulare:

Fax :

Tecnico

Nome: Giovanni Antonio

Cognome: Saraceno

Matricola: 1629


Albo: Ingegneri della provincia di RC

Ostacolo: Linea Elettrica

Materiale: Acciaio

☐ Ostacolo posizionato nel Centro Abitato

☐ Presenza ostacolo con altezza AGL uguale o superiore a 60 m entro raggio 200 m



Gruppo Geografico

Molise-CB-Rotello-Rotello

Nr	Latitudine wgs84	Longitudine wgs84	Quota terreno	Altezza al Top	Elevazione al Top	Raggio
1	41° 49' 21.5764" N	15° 12' 35.4028" E	64.23 m	18.5 m	82.73 m	0.0 m
2	41° 49' 19.1886" N	15° 12' 31.4721" E	63.54 m	27.4 m	90.94 m	0.0 m
3	41° 49' 15.9449" N	15° 12' 26.1328" E	69.01 m	30.59 m	99.600000000	0.0 m
4	41° 49' 8.69" N	15° 12' 14.3566" E	70.94 m	36.8 m	107.74 m	0.0 m
5	41° 49' 0.2665" N	15° 12' 3.8742" E	75.14 m	36.55 m	111.69 m	0.0 m
6	41° 48' 50.0383" N	15° 11' 49.3723" E	89.14 m	39.55 m	128.69 m	0.0 m
7	41° 48' 41.255" N	15° 11' 36.4273" E	98.73 m	30.59 m	129.32 m	0.0 m
8	41° 48' 35.3784" N	15° 11' 28.2424" E	101.14 m	30.59 m	131.73 m	0.0 m
9	41° 48' 29.5016" N	15° 11' 20.0579" E	102.93 m	42.8 m	145.730000000	0.0 m
10	41° 48' 20.8689" N	15° 11' 15.9431" E	99.7 m	42.59 m	142.290000000	0.0 m
11	41° 48' 12.2361" N	15° 11' 11.8285" E	101.74 m	28.7 m	130.44 m	0.0 m
12	41° 48' 5.3488" N	15° 11' 1.4701" E	105.47 m	27.55 m	133.02 m	0.0 m
13	41° 47' 58.9355" N	15° 10' 51.8253" E	109.68 m	36.8 m	146.480000000	0.0 m
14	41° 47' 53.3321" N	15° 10' 35.3021" E	122.1 m	33.8 m	155.899999999	0.0 m
15	41° 47' 42.9371" N	15° 10' 25.8269" E	125.34 m	39.8 m	165.14 m	0.0 m
16	41° 47' 34.6227" N	15° 10' 11.495" E	130.19 m	36.55 m	166.74 m	0.0 m
17	41° 47' 26.8319" N	15° 9' 58.0894" E	132.72 m	39.8 m	172.519999999	0.0 m
18	41° 47' 25.0074" N	15° 9' 37.6539" E	151.4 m	39.55 m	190.95 m	0.0 m
19	41° 47' 24.2073" N	15° 9' 28.9788" E	159.98 m	30.59 m	190.57 m	0.0 m
20	41° 47' 23.4069" N	15° 9' 20.3037" E	141.03 m	39.5 m	180.53 m	0.0 m
21	41° 47' 20.6012" N	15° 9' 4.2624" E	165.0 m	39.55 m	204.55 m	0.0 m
22	41° 47' 17.6026" N	15° 8' 47.6709" E	172.04 m	39.8 m	211.839999999	0.0 m
23	41° 47' 12.7734" N	15° 8' 29.0157" E	176.0 m	39.55 m	215.55 m	0.0 m
24	41° 47' 8.2887" N	15° 8' 11.5656" E	176.18 m	36.55 m	212.730000000	0.0 m
25	41° 47' 5.0794" N	15° 7' 59.0738" E	181.13 m	36.8 m	217.93 m	0.0 m



ENERGY
ENVIRONMENT
ENGINEERING

Piano Tecnico delle Opere – Progetto definitivo
Nuova SE "Serracapriola 2" ed Elettrodotti 150kV
di connessione alla SE "Rotello"
Elettrodotti AT 150kV
Valutazione interferenze al volo

GC POGGIO IMP I

OGGETTO / SUBJECT

013.21.01.R08

00

Apr. 2022

4/6

TAG


REV

DATE

PAG / TOT

CLIENTE / CUSTOMER

26	41° 47' 5.2244" N	15° 7' 37.8709" E	159.0 m	30.59 m	189.59 m	0.0 m
27	41° 47' 5.3715" N	15° 7' 16.2101" E	125.57 m	39.55 m	165.12 m	0.0 m
28	41° 47' 5.4999" N	15° 6' 57.1486" E	110.47 m	39.55 m	150.01999999	0.0 m
29	41° 47' 5.6324" N	15° 6' 37.3506" E	87.32 m	39.8 m	127.11999999	0.0 m
30	41° 47' 12.3549" N	15° 6' 24.6214" E	106.16 m	42.8 m	148.95999999	0.0 m
31	41° 47' 15.6245" N	15° 6' 8.1899" E	121.85 m	16.0 m	137.85 m	0.0 m
32	41° 47' 8.2582" N	15° 5' 56.483" E	127.0 m	39.55 m	166.55 m	0.0 m
33	41° 47' 6.3608" N	15° 5' 43.4561" E	134.08 m	42.8 m	176.88 m	0.0 m
34	41° 46' 59.5739" N	15° 5' 28.2836" E	137.45 m	30.59 m	168.04 m	0.0 m
35	41° 46' 52.902" N	15° 5' 13.3504" E	141.82 m	36.55 m	178.37 m	0.0 m
36	41° 46' 49.1525" N	15° 5' 5.564" E	144.93 m	27.8 m	172.73000000	0.0 m
37	41° 46' 39.5621" N	15° 4' 53.4" E	148.24 m	42.8 m	191.04000000	0.0 m
38	41° 46' 30.8864" N	15° 4' 48.9216" E	138.23 m	39.55 m	177.77999999	0.0 m
39	41° 46' 21.0135" N	15° 4' 43.8258" E	137.14 m	42.8 m	179.94 m	0.0 m
40	41° 46' 5.5901" N	15° 4' 47.8157" E	154.41 m	27.8 m	182.21 m	0.0 m
41	41° 45' 58.0532" N	15° 4' 49.7661" E	155.57 m	36.8 m	192.37 m	0.0 m
42	41° 45' 49.7838" N	15° 4' 36.6349" E	171.0 m	33.59 m	204.59 m	0.0 m
43	41° 45' 41.3376" N	15° 4' 29.2107" E	176.22 m	30.59 m	206.81 m	0.0 m
44	41° 45' 36.859" N	15° 4' 24.7723" E	177.6 m	27.4 m	205.0 m	0.0 m
45	41° 45' 33.4745" N	15° 4' 21.4184" E	178.84 m	18.5 m	197.34 m	0.0 m
Nessuna interferenza rilevata per gli aeroporti e i sistemi di comunicazione/navigazione/RADAR di ENAV S.p.A. Per i restanti criteri selettivi fare riferimento al documento "Verifica Preliminare" (www.enac.gov.it)						

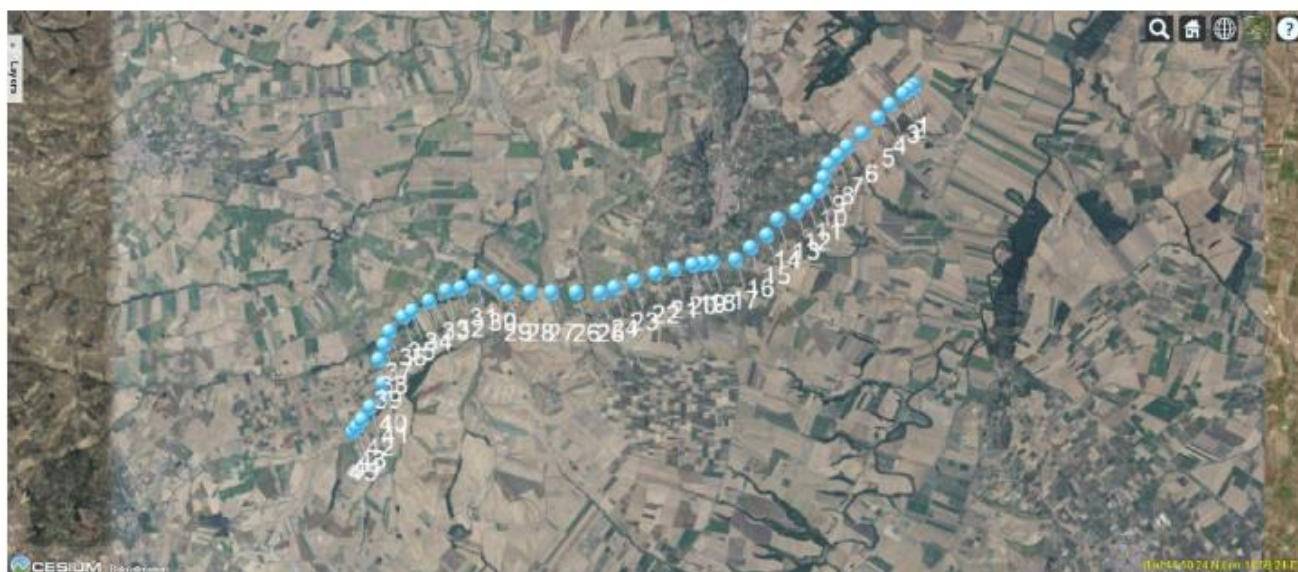



ENERGY
ENVIRONMENT
ENGINEERING

Piano Tecnico delle Opere – Progetto definitivo
Nuova SE "Serracapriola 2 "ed Elettrodotti 150kV
di connessione alla SE "Rotello"
Elettrodotti AT 150kV
Valutazione interferenze al volo

GC POGGIO IMP I

OGGETTO / SUBJECT

013.21.01.R08

00

Apr. 2022

5/6

TAG

REV

DATE

PAG / TOT

CLIENTE / CUSTOMER

REPORT

Richiedente


Nome/Società:	3E Ingegneria	Cognome/Rag.	S.r.l.
C.F./P.IVA:	Comune		
Provincia:	CAP:		
Indirizzo:	N° Civico:		
Mail:	PEC:		
Telefono:	Cellulare:		
Fax :			

Tecnico

Nome:	Giovanni Antonio	Cognome:	Saraceno
Matricola:	1629	Albo:	Ingegneri della Provincia di RC

Ostacolo: Linea Elettrica

- Materiale: Acciaio
- ☐ Ostacolo posizionato nel Centro Abitato
- ☐ Presenza ostacolo con altezza AGL uguale o superiore a 60 m entro raggio 200 m



Gruppo Geografico

Molise-CB-Rotello-Rotello

Nr	Latitudine wgs84	Longitudine wgs84	Quota terreno	Altezza al Top	Elevazione al Top	Raggio
1	41° 45' 33.049" N	15° 4' 22.6122" E	64.14 m	18.5 m	82.64 m	0.0 m
2	41° 45' 36.4342" N	15° 4' 25.9668" E	63.57 m	27.4 m	90.97 m	0.0 m
3	41° 45' 40.803" N	15° 4' 30.2961" E	68.21 m	30.59 m	98.8 m	0.0 m
4	41° 45' 49.2333" N	15° 4' 37.7061" E	70.75 m	36.8 m	107.55 m	0.0 m
5	41° 45' 57.6768" N	15° 4' 51.187" E	74.4 m	39.55 m	113.95 m	0.0 m
6	41° 46' 5.5148" N	15° 4' 49.1586" E	87.47 m	39.55 m	127.02 m	0.0 m
7	41° 46' 20.9239" N	15° 4' 45.1725" E	98.72 m	30.59 m	129.31 m	0.0 m
8	41° 46' 31.2075" N	15° 4' 50.4805" E	98.18 m	30.59 m	128.77 m	0.0 m
9	41° 46' 39.0319" N	15° 4' 54.5195" E	102.61 m	42.8 m	145.41 m	0.0 m
10	41° 46' 48.3978" N	15° 5' 6.3988" E	98.77 m	42.59 m	141.36 m	0.0 m
11	41° 46' 52.0751" N	15° 5' 14.0353" E	100.87 m	30.8 m	131.67000000	0.0 m
12	41° 46' 58.7389" N	15° 5' 28.9504" E	103.9 m	30.59 m	134.49 m	0.0 m
13	41° 47' 5.4385" N	15° 5' 43.9277" E	108.95 m	36.8 m	145.75 m	0.0 m
14	41° 47' 7.2708" N	15° 5' 56.618" E	120.44 m	36.8 m	157.24 m	0.0 m
15	41° 47' 13.0176" N	15° 6' 8.1519" E	123.98 m	36.8 m	160.78 m	0.0 m
16	41° 47' 11.5298" N	15° 6' 22.3266" E	129.41 m	36.55 m	165.95999999	0.0 m
17	41° 47' 4.6635" N	15° 6' 36.931" E	131.0 m	39.8 m	170.8 m	0.0 m
18	41° 47' 4.5273" N	15° 6' 57.1187" E	151.03 m	39.55 m	190.57999999	0.0 m
19	41° 47' 4.3989" N	15° 7' 16.1802" E	157.17 m	30.59 m	187.76 m	0.0 m
20	41° 47' 4.2518" N	15° 7' 37.8408" E	140.21 m	30.59 m	170.8 m	0.0 m
21	41° 47' 4.1052" N	15° 7' 59.2848" E	166.14 m	39.55 m	205.69 m	0.0 m
22	41° 47' 7.3687" N	15° 8' 11.9875" E	175.53 m	39.8 m	215.32999999	0.0 m
23	41° 47' 11.8949" N	15° 8' 29.608" E	180.77 m	39.55 m	220.32 m	0.0 m
24	41° 47' 16.668" N	15° 8' 48.0367" E	181.07 m	42.59 m	223.66 m	0.0 m
25	41° 47' 19.6371" N	15° 9' 4.4648" E	184.66 m	36.8 m	221.45999999	0.0 m



ENERGY
ENVIRONMENT
ENGINEERING

Piano Tecnico delle Opere – Progetto definitivo
Nuova SE "Serracapriola 2" ed Elettrodotti 150kV
di connessione alla SE "Rotello"
Elettrodotti AT 150kV
Valutazione interferenze al volo

GC POGGIO IMP I

OGGETTO / SUBJECT

013.21.01.R08

00

Apr. 2022

6/6

TAG

REV

DATE

PAG / TOT

CLIENTE / CUSTOMER

26	41° 47' 22.524" N	15° 9' 21.3571" E	155.82 m	30.59 m	186.41 m	0.0 m
27	41° 47' 23.3369" N	15° 9' 30.1724" E	131.13 m	42.59 m	173.72 m	0.0 m
28	41° 47' 24.1299" N	15° 9' 38.7727" E	111.01 m	42.59 m	153.60000000	0.0 m
29	41° 47' 25.8948" N	15° 9' 58.5631" E	89.94 m	42.8 m	132.74 m	0.0 m
30	41° 47' 34.1544" N	15° 10' 12.8213" E	108.11 m	39.8 m	147.91 m	0.0 m
31	41° 47' 42.0713" N	15° 10' 26.4689" E	121.97 m	16.0 m	137.97 m	0.0 m
32	41° 47' 52.5572" N	15° 10' 36.1664" E	126.76 m	36.8 m	163.56 m	0.0 m
33	41° 47' 58.2084" N	15° 10' 52.6888" E	133.08 m	42.8 m	175.88 m	0.0 m
34	41° 48' 4.9416" N	15° 11' 2.8147" E	136.84 m	30.59 m	167.43 m	0.0 m
35	41° 48' 11.6745" N	15° 11' 12.9412" E	142.0 m	36.55 m	178.55 m	0.0 m
36	41° 48' 20.3143" N	15° 11' 17.059" E	144.99 m	27.8 m	172.79000000	0.0 m
37	41° 48' 28.9539" N	15° 11' 21.1772" E	147.55 m	42.8 m	190.35000000	0.0 m
38	41° 48' 34.56" N	15° 11' 29.2175" E	134.13 m	39.55 m	173.68 m	0.0 m
39	41° 48' 40.1659" N	15° 11' 37.2582" E	133.17 m	42.8 m	175.96999999	0.0 m
40	41° 48' 49.2906" N	15° 11' 50.2076" E	155.0 m	27.8 m	182.8 m	0.0 m
41	41° 48' 59.7156" N	15° 12' 5.0043" E	155.28 m	36.8 m	192.07999999	0.0 m
42	41° 49' 7.9807" N	15° 12' 15.2507" E	170.36 m	36.55 m	206.91000000	0.0 m
43	41° 49' 15.1466" N	15° 12' 26.8826" E	176.59 m	27.55 m	204.14000000	0.0 m
44	41° 49' 18.6643" N	15° 12' 32.1189" E	177.75 m	27.4 m	205.15 m	0.0 m
45	41° 49' 21.3143" N	15° 12' 35.7262" E	178.76 m	18.5 m	197.26 m	0.0 m
Nessuna interferenza rilevata per gli aeroporti e i sistemi di comunicazione/navigazione/RADAR di ENAV S.p.A. Per i restanti criteri selettivi fare riferimento al documento "Verifica Preliminare" (www.enac.gov.it)						

