


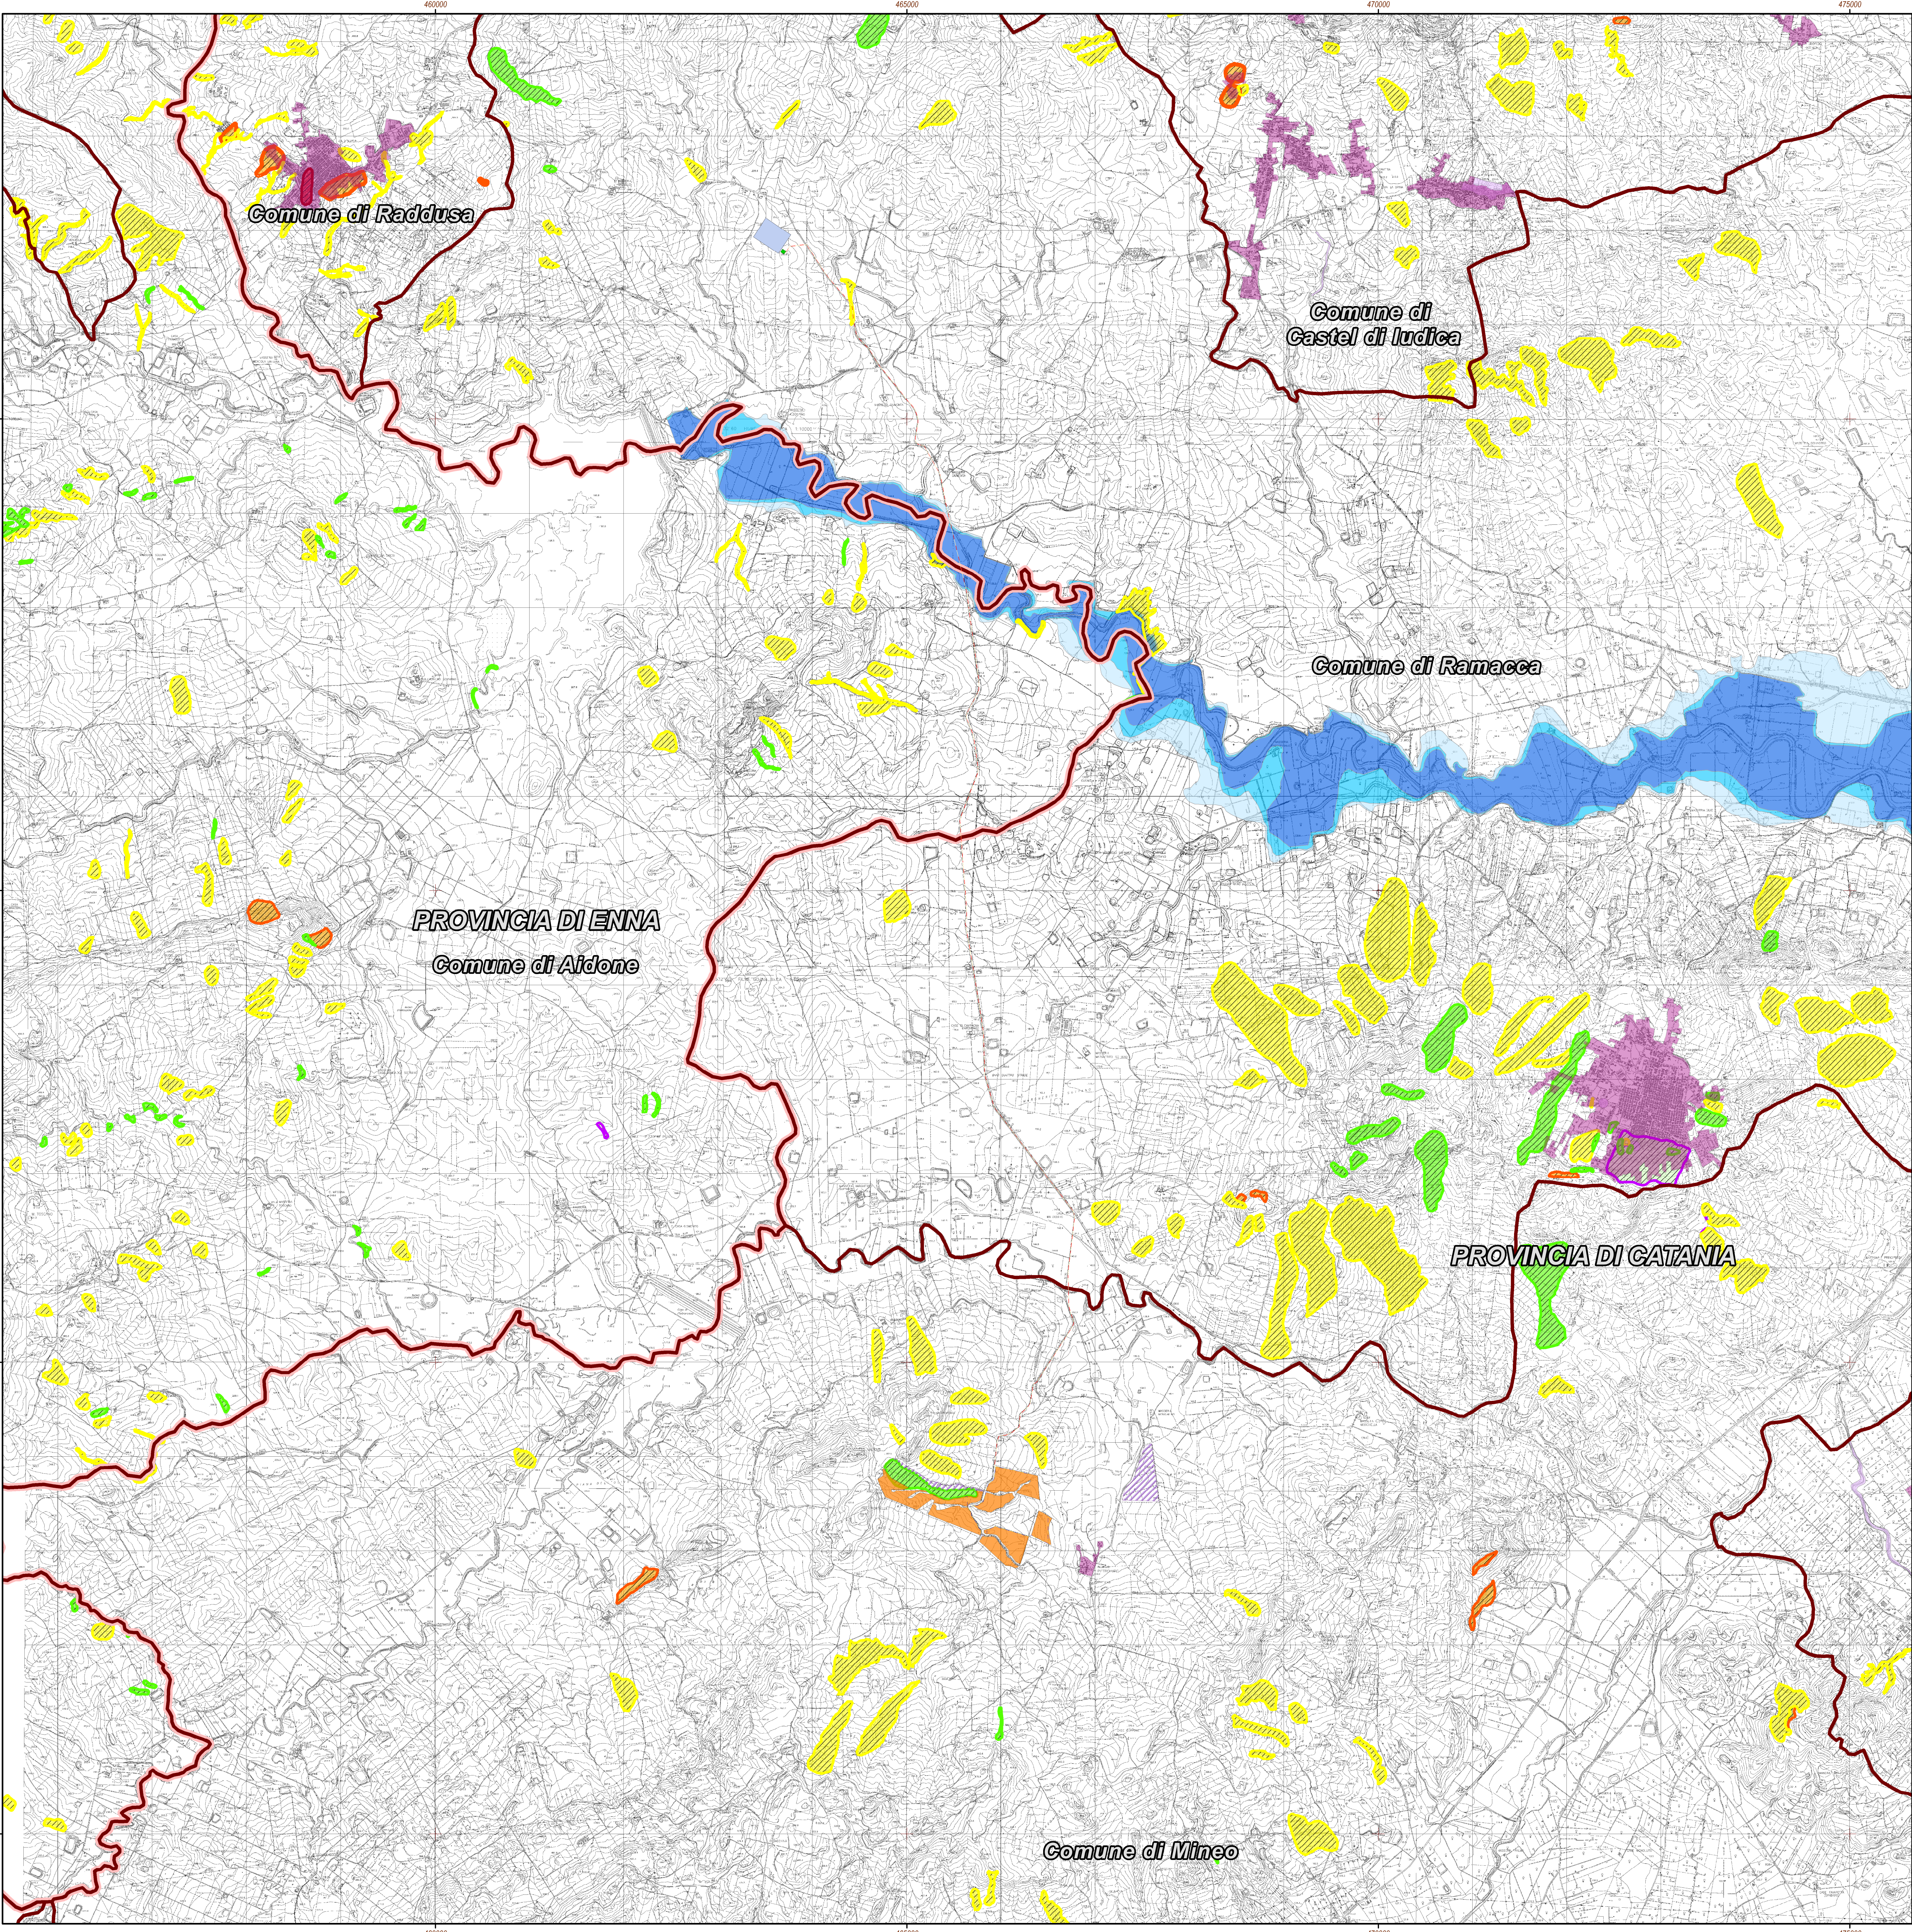

**Legenda**

**IMPIANTO IN PROGETTO**

- Stazione "Raddusa 380"
- Cabina utente 30/150 kV
- Area impianto
- Area destinata a compensazione ambientale
- Elettrodotto 150 kV
- Cavidotto 30 kV
- Cavidotto interno

**ISPRA PERICOLOSITA' FRANE 2017**

- Moderata P1
- Media P2
- Elevata P3
- Molto elevata P4
- Aree di Attenzione AA

**PAI - PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA**

- Pericolosità geomorfologica bassa
- Pericolosità geomorfologica modesta
- Pericolosità geomorfologica media
- Pericolosità geomorfologica elevata
- Pericolosità geomorfologica molto elevata

**PAI - PERICOLOSITA' IDRAULICA**

- Pericolosità geomorfologica modesta
- Pericolosità geomorfologica media
- Pericolosità geomorfologica elevata
- Pericolosità geomorfologica molto elevata
- Siti di attenzione

**FASCE DI RISPETTO AREE P3-P4**

- Fascia di rispetto per aree a pericolosità geomorfologica P3
- Fascia di rispetto per aree a pericolosità geomorfologica P4

**LIMITI AMMINISTRATIVI**

- Località Principali
- Limite Comunale
- Limite Provinciale

Regione  
SICILIA



Provincia  
CATANIA



Comune di Mineo  
Località "Tre Portelle"

**A. PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO, DELLE  
OPERE CONNESSE E DELLE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI**

**ELABORATI GRAFICI**

Codice: PTL02 Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs 387/2003 e D. Lgs 152/2006

N° elaborato A.13.SIA13 Carta della Pericolosità Idrogeologica

N° Foglio Tot. Fogli Formato Scala Tipo di documento  
1 1 A0 1:25.000 Progetto Definitivo

Progettazione Progettisti

**Qair**  
Italia

**Proponente**  
ITS MEDORA Srl  
via Sebastiano Catania n.317  
95123 CATANIA (CT)  
P. IVA 05767670879

**Rappresentante legale Proponente**  
Emmanuel MACQUERON

**Data**  
Settembre 2022

**Revisori**

ITS\_PTL02\_A13SIA13 - pericolosità idrogeologica.mxd ITS\_PTL02\_A13SIA13 - pericolosità idrogeologica.pdf  
ITS MEDORA S.r.l. - Via S. Catania, 317 - 95123 Catania (CT) - Italia - Tel. (+39) 0971.283416 - P.I. 05767670879 - pec: itsmedora@pec.it