


- Legenda**
- IMPIANTO IN PROGETTO**
- Stazione "Raddusa 380"
  - Cabina ulente 30/150 kV
  - Area impianto
  - Area destinata a compensazione ambientale
  - Elettrodotto 150 kV
  - Cavidotto 30 kV
  - Cavidotto interno
- CARTA DELLA FRAGILITA' AMBIENTALE**
- Bassa
  - Media
  - Alta
  - Molto alta
- LIMITI AMMINISTRATIVI**
- Località Principali
  - Limite Comunale
  - Limite Provinciale

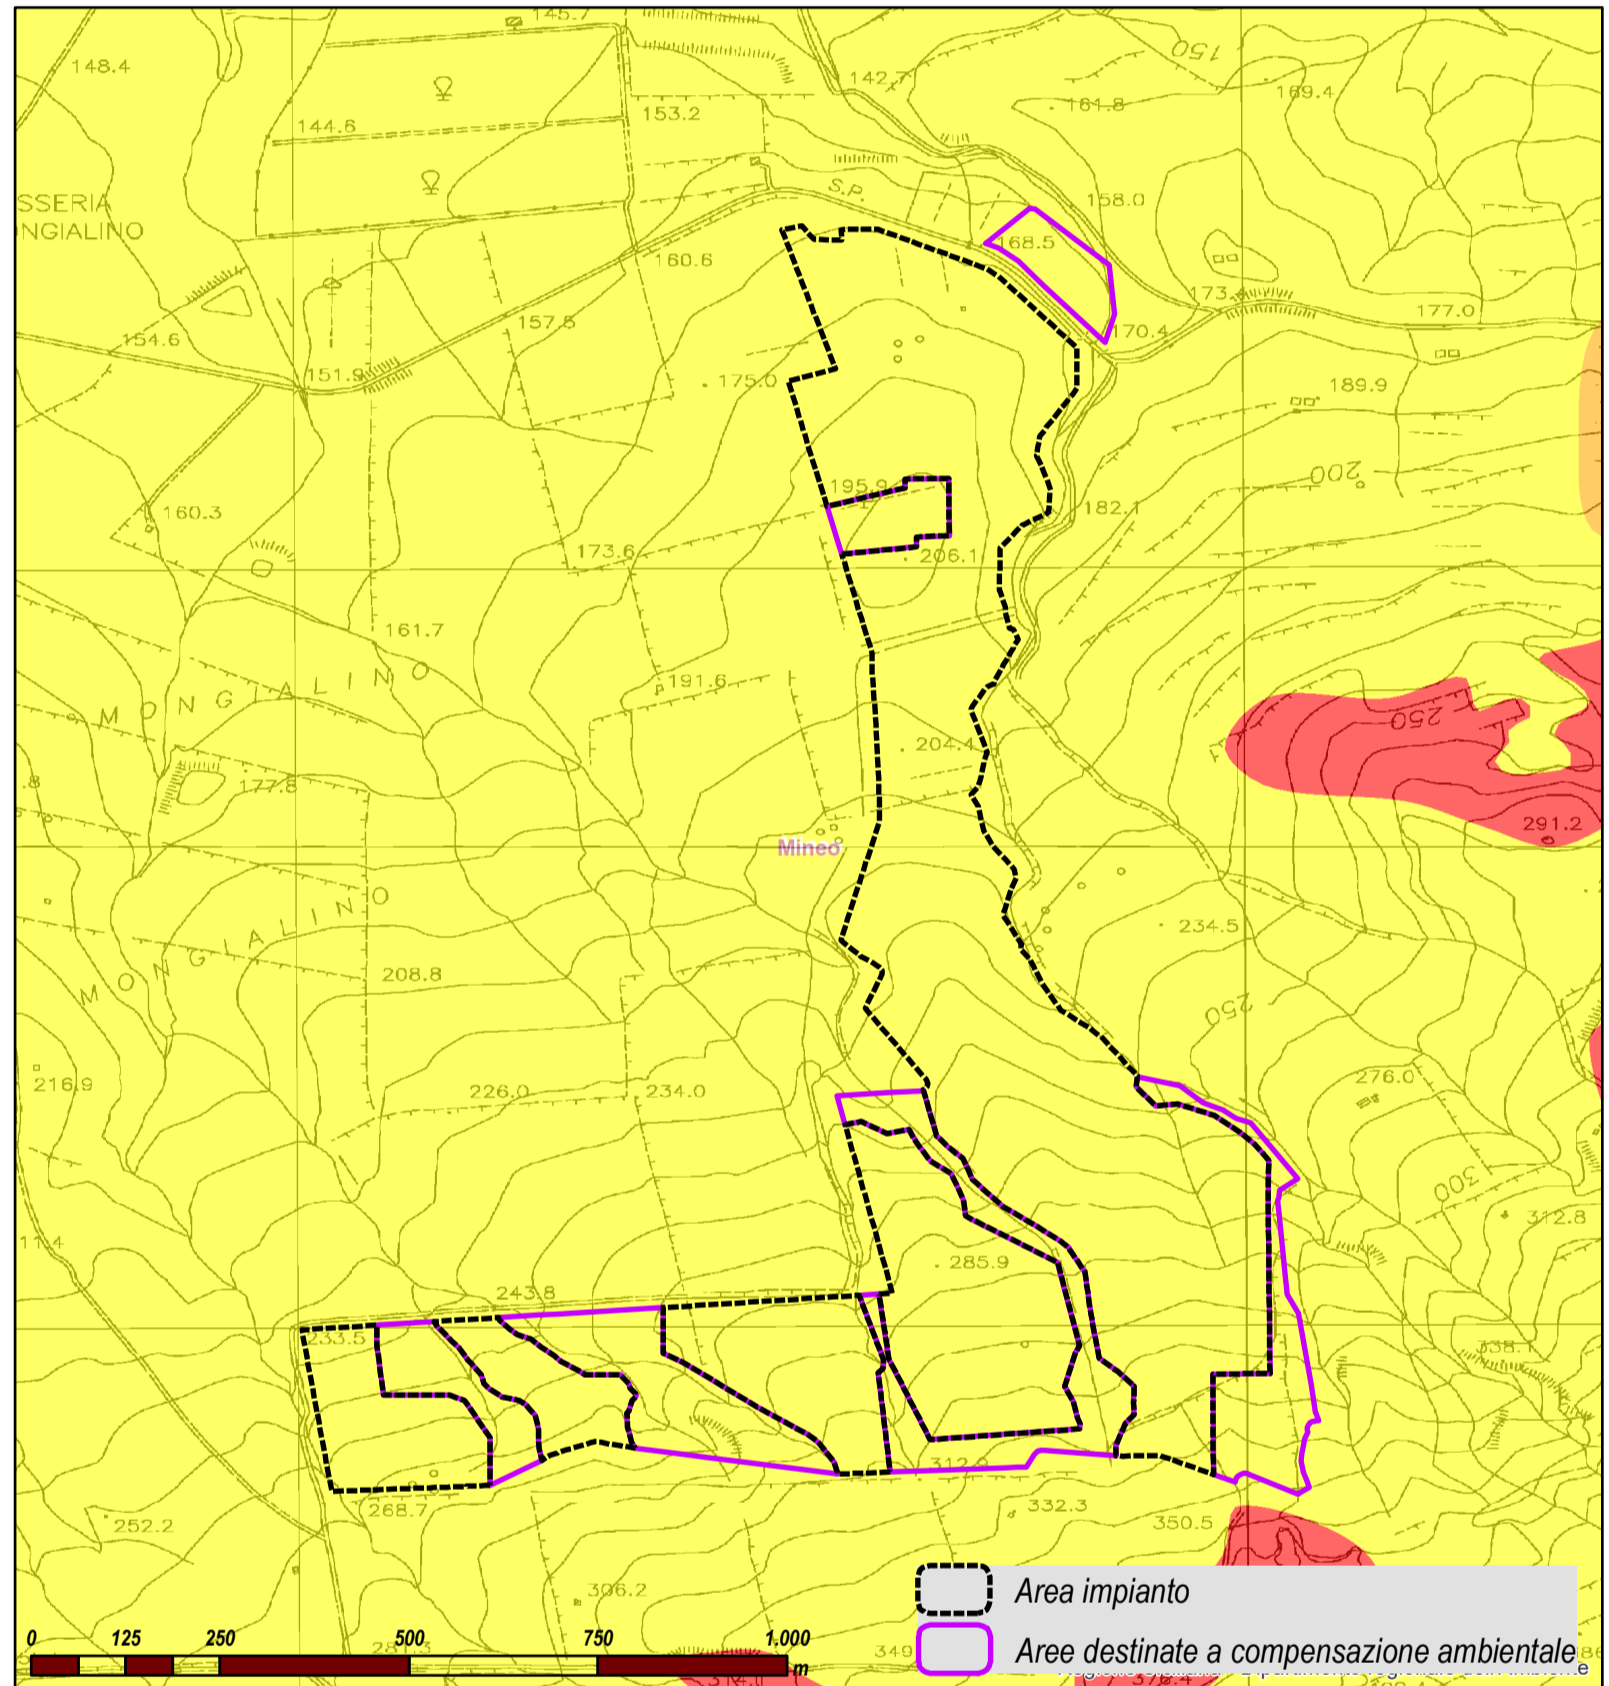

Regione SICILIA

Provincia CATANIA

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO AGRIVOLTICO E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN**

Comune di Mineo  
Località "Masseria Modichella" - "Contrada Mongialino"

---

**A. PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO, DELLE OPERE CONNESSE E DELLE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI**

**ELABORATI GRAFICI**

Codice: **RMCO2** Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs 387/2003 e D. Lgs 152/2006

N° elaborato: **A. 13. SIA 8** Carta della Fragilità Ambientale

N° Foglio	Tot. Fogli	Formato	Scala	Tipo di documento
1	1	A0	1:25.000 - 1:10.000	Progetto Definitivo

Progettazione	Progettisti
 <b>Qair</b> Italia	Ing. VASSALLI Quirino  Ing. SPERANZA Carmine Antonio 

<p><b>Proponente</b></p> <p><b>ITS Medora</b> ITS MEDORA S.r.l. via Sebastiano Catania n. 317 95123 CATANIA (CT) P. IVA 05767670879</p> <p><b>Rappresentante legale Proponente</b> Emmanuel MACQUERON</p> <p><b>Data</b> Ottobre 2022</p>	<p><b>Proponente</b></p> <p><b>ITS Medora S.r.l.</b> via Sebastiano Catania n. 317 95123 CATANIA (CT) P. IVA 05767670879</p> <p><b>Rappresentante legale Proponente</b> Emmanuel MACQUERON</p> <p><b>Data</b> Ottobre 2022</p>
---	--

Revisori	Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Controllato	Approvato
	01	10/2022	Emmissione	OK	QV/AS/OP	QV

ITS\_RMCO2\_A135A8 - carta della fragilità ambientale.mxd | ITS\_RMCO2\_A135A8 - carta della fragilità ambientale.pdf  
 ITS MEDORA S.r.l. - Via S. Catania, 317 - 95123 CATANIA (CT) - Italia - Tel. (+39) 0971.283416 - P.I. 05767670879 - pec: itsmedora@pec.it