

LEGENDA

- - - LINEA IN CAVO 20kV CP 150/20 kV SALICE - FV LA CASA
- - - RACCORDI AEREI 150kV
- ASSE NUOVI SOSTEGNI LINEA 150kV
- - - LINEA AEREA 150kV TRATTA DA DEMOLIRE
- - - LINEA AEREA 380kV ESISTENTE
- - - LINEA AEREA 150kV ESISTENTE
- AREA STAZIONI ELETTRICHE
- STRADA ACCESSO CP SALICE 150/20kV
- AREA UTENTI ESISTENTI
- AREA IMPIANTO FV LA CASA



**IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE 20 kV
DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE LA CASA**
CON POTENZA RICHIESTA IN IMMISSIONE 16000 KW
UBICATO NEI COMUNI DI SALICE SALENTINO E VEGLIE (LE)

PROCEDURA AUTORIZZATIVA (Atto e/o Decreto Regionale o Provinciale) N° - DEL -

PROGETTO DEFINITIVO


A	14.7.2022	103	013	093	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE

RICHIEDENTE FLYNIS PV 10 S.R.L. Via Statuto, 10 20121 - Milano	IMPIANTO VEGLIE
--	---------------------------

INGEGNERIA & COSTRUZIONI BRULLI Trasmissione	TITOLO CAVIDOTTO MT LA CASA INQUADRAMENTO CTR
---	---

LIVELLO PROG.	CODICE RINTRACCIABILITA'	TIPO DOCUMENTO	N° ELABORATO	FOGLIO / DI
P D	T0738223	D 1	6 3 2	1 / 3

GESTORE RETE ELETTRICA FIRMA PER BENEFITARE	NOME FILE 5 7 6 3 2 A	SCALA 1 : 5.000	FORMATO A1
--	---------------------------------	---------------------------	----------------------

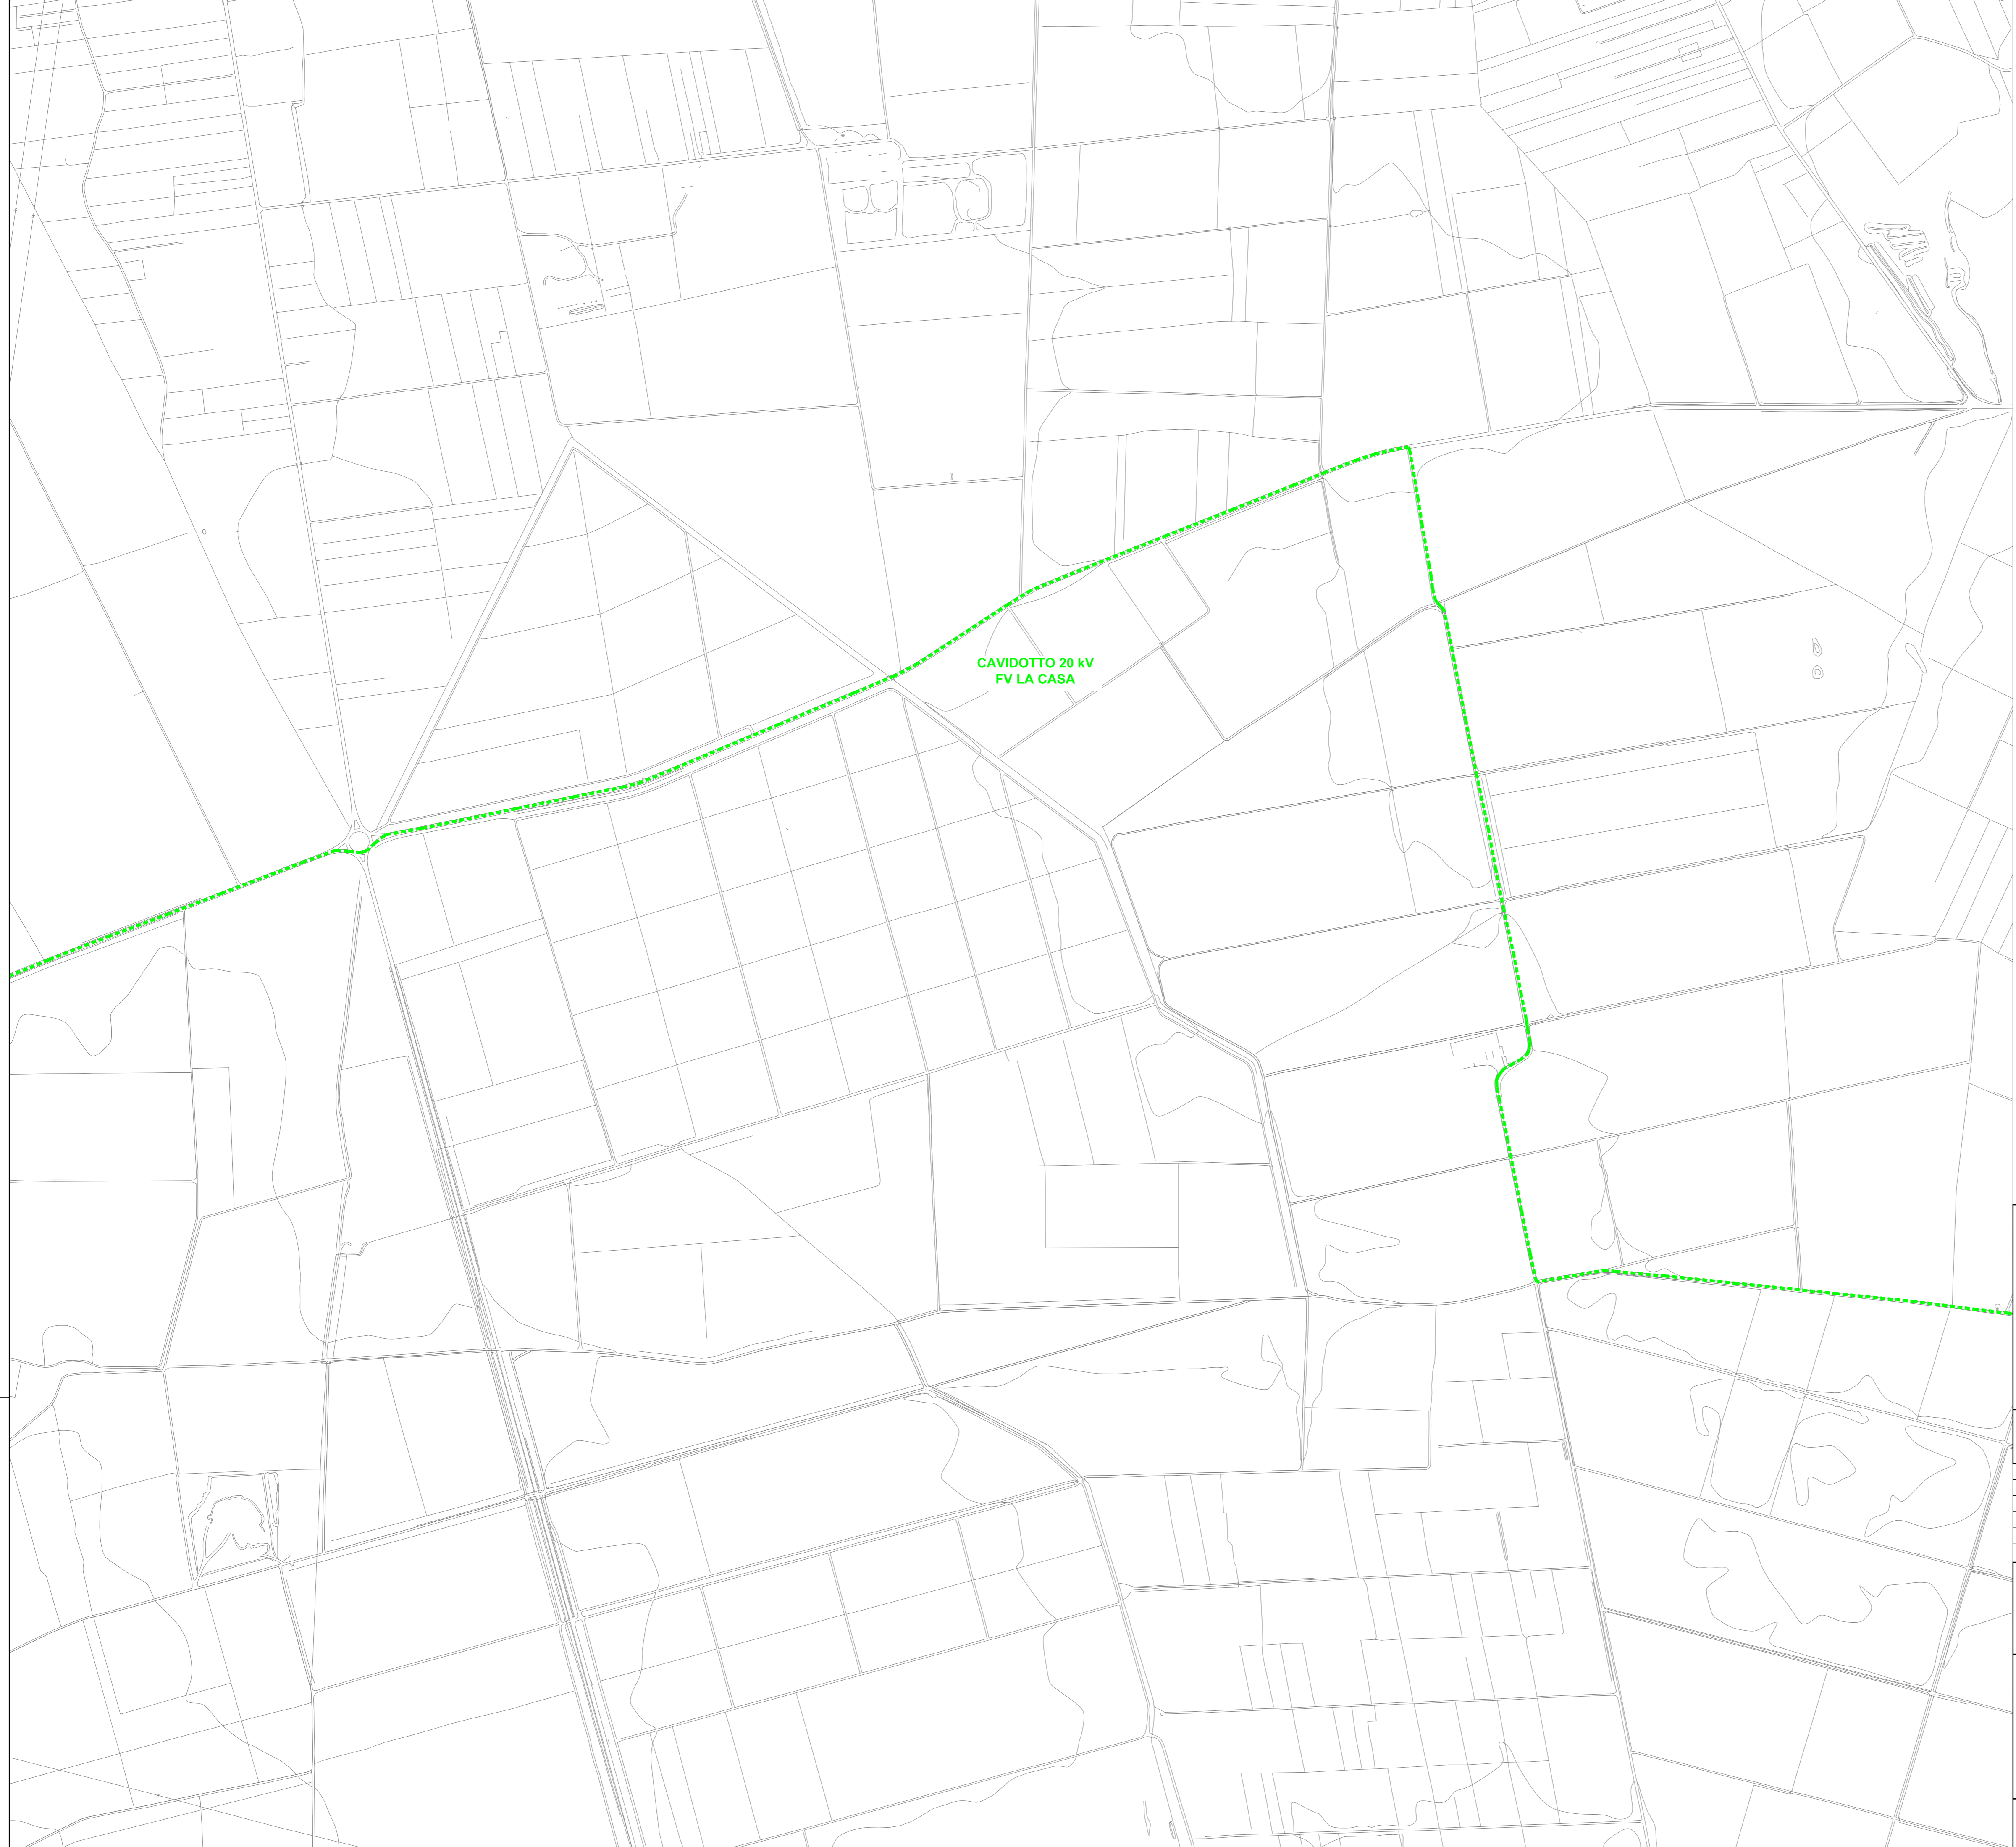

CAVIDOTTO 20 kV
FV LA CASA

LEGENDA

- - - - - LINEA IN CAVO 20kV CP 150/20 kV SALICE - FV LA CASA
- - - - - RACCORDI AEREI 150kV
- ASSE NUOVI SOSTEGNI LINEA 150kV
- - - - - LINEA AEREA 150kV TRATTA DA DEMOLIRE
- - - - - LINEA AEREA 380kV ESISTENTE
- - - - - LINEA AEREA 150kV ESISTENTE
- AREA STAZIONI ELETTRICHE
- STRADA ACCESSO CP SALICE 150/20kV
- AREA UTENTI ESISTENTI
- AREA IMPIANTO FV LA CASA




Luca Rigonini

**IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE 20 kV
DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE LA CASA**
CON POTENZA RICHIESTA IN IMMISSIONE 16000 kW
UBICATO NEI COMUNI DI SALICE SALENTINO E VEGLIE (LE)

PROCEDURA AUTORIZZATIVA (Atto e/o Decreto Regionale o Provinciale) N° - DEL -

PROGETTO DEFINITIVO

 A 14.7.2022 103 013 093 Emissione per autorizzazione					
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
RICHIEDENTE FLYNIS PV 10 S.R.L. Via Statuto, 10 20121 - Milano			IMPIANTO VEGLIE		
INGEGNERIA & COSTRUZIONI BRULLI Trasmissione			TITOLO CAVIDOTTO MT LA CASA INQUADRAMENTO CTR		
IL DIRETTORE E RESPONSABILE TECNICO 		LIVELLO PROG. P D	CODICE INTRACCIABILITA' T0738223	TIPO DOCUMENTO D 1	N° ELABORATO 6 3 2
GESTORE RETE ELETTRICA FIRMA PER BENESTARE		HOME FILE 5 7 6 3 2 A	SCALA 1:5.000	FOGLIO / DI 2 / 3 FORMATO A1	

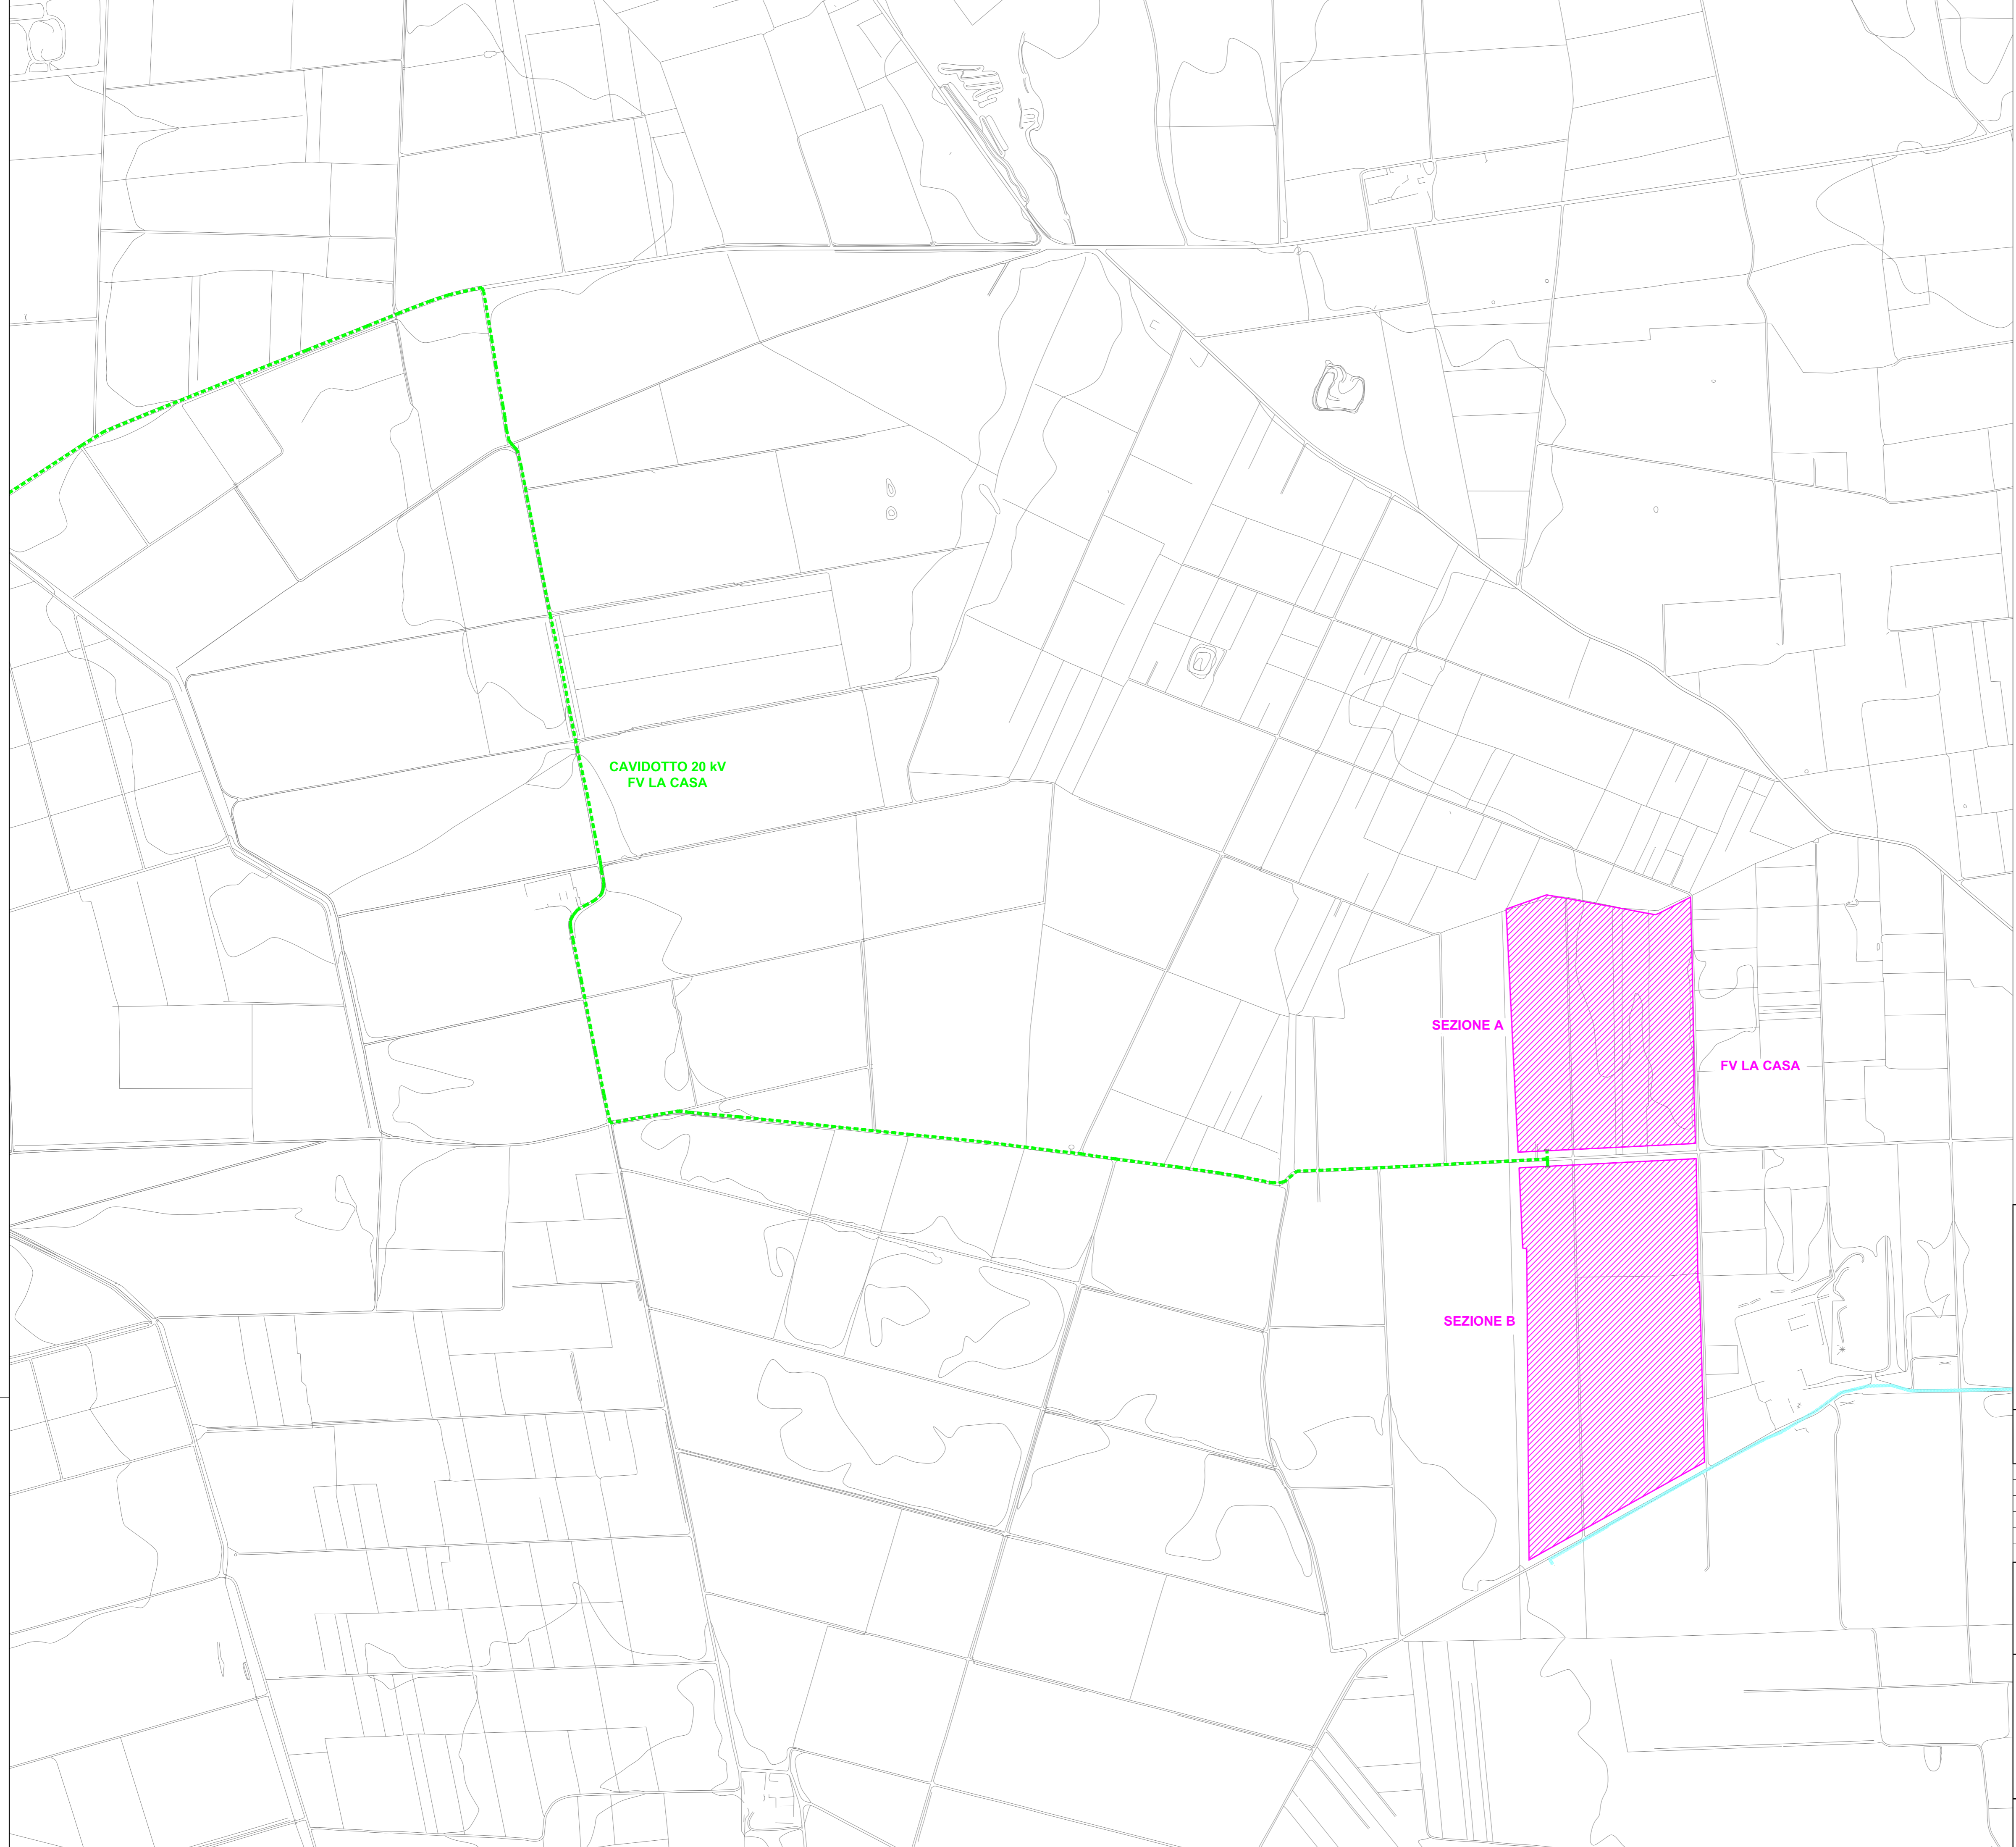

LEGENDA

- - - LINEA IN CAVO 20kV CP 150/20 kV SALICE - FV LA CASA
- - - RACCORDI AEREI 150kV
- ASSE NUOVI SOSTEGNI LINEA 150kV
- - - LINEA AEREA 150kV TRATTA DA DEMOLIRE
- - - LINEA AEREA 380kV ESISTENTE
- - - LINEA AEREA 150kV ESISTENTE
- AREA STAZIONI ELETTRICHE
- STRADA ACCESSO CP SALICE 150/20kV
- AREA UTENTI ESISTENTI
- AREA IMPIANTO FV LA CASA



**IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE 20 kV
DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE LA CASA**
CON POTENZA RICHIESTA IN IMMISSIONE 16000 kW
UBICATO NEI COMUNI DI SALICE SALENTINO E VEGLIE (LE)

PROCEDURA AUTORIZZATIVA (Atto e/o Decreto Regionale o Provinciale) N° - DEL -

PROGETTO DEFINITIVO

	<i>Ing. Roberto Stefanini</i>			
A	14.7.2022	103	013	093
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
				DESCRIZIONE
RICHIEDENTE		IMPIANTO		
FLYNIS PV 10 S.R.L. Via Statuto, 10 20121 - Milano		VEGLIE		
INGEGNERIA & COSTRUZIONI		TITOLO		
BRULLI Trasmissione		CAVIDOTTO MT LA CASA INQUADRAMENTO CTR		
IL DIRETTORE E RESPONSABILE TECNICO		LIVELLO PROG.	CODICE RINTRACCIABILITA'	TIPO DOCUMENTO
<i>Stefanini</i>		P D	T0738223	D 1
GESTORE RETE ELETTRICA		N° ELABORATO	FOGLIO / DI	
<i>Stefanini</i>		6 3 2	3 / 3	
FIRMA PER BENESTARE		HOME FILE	SCALA	FORMATO
		5 7 6 3 2 A	1 : 5.000	A1