

LEGENDA

- LINEA IN CAVO 20kV CP 150/20 kV SALICE - FV LA NUOVA
- RACCORDI AEREI 150kV
- ASSE NUOVI SOSTEGNI LINEA 150kV
- LINEA AEREA 150kV TRATTA DA DEMOLIRE
- LINEA AEREA 380kV ESISTENTE
- LINEA AEREA 150kV ESISTENTE
- AREA STAZIONI ELETTRICHE
- STRADA ACCESSO CP SALICE 150/20kV E CABINA DI CONSEGNA MT
- AREA UTENTI ESISTENTI
- AREA IMPIANTO FV LA NUOVA



**IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE 20 kV
DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE LA NUOVA**
 CON POTENZA RICHIESTA IN IMMISSIONE 3300 kW
 UBICATO NEI COMUNI DI SALICE SALENTINO E VEGLIE (LE)
 PROCEDURA AUTORIZZATIVA (Atto e/o Decreto Regionale o Provinciale) N° - DEL -

PROGETTO DEFINITIVO


REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
A	14.7.2022	103	013	093	Emissione per autorizzazione

RICHIEDENTE FLYNIS PV 10 S.R.L. Via Statuto, 10 20121 - Milano	IMPIANTO VEGLIE
--	---------------------------

INGEGNERIA & COSTRUZIONI BRULLI Trasmissione	TITOLO CAVIDOTTO MT LA NUOVA INQUADRAMENTO CTR
---	--

LIVELLO PROG.	CODICE RINTRACCIABILITA'	TIPO DOCUMENTO	N° ELABORATO	FOLIO / DI
P D	268453923	D 1	5 3 2	1 / 3

GESTORE RETE ELETTRICA	NUMERO FILE	SCALA	FORMATO
FIRMA PER BENESTARE	5 7 5 3 2 A	1:5.000	A1

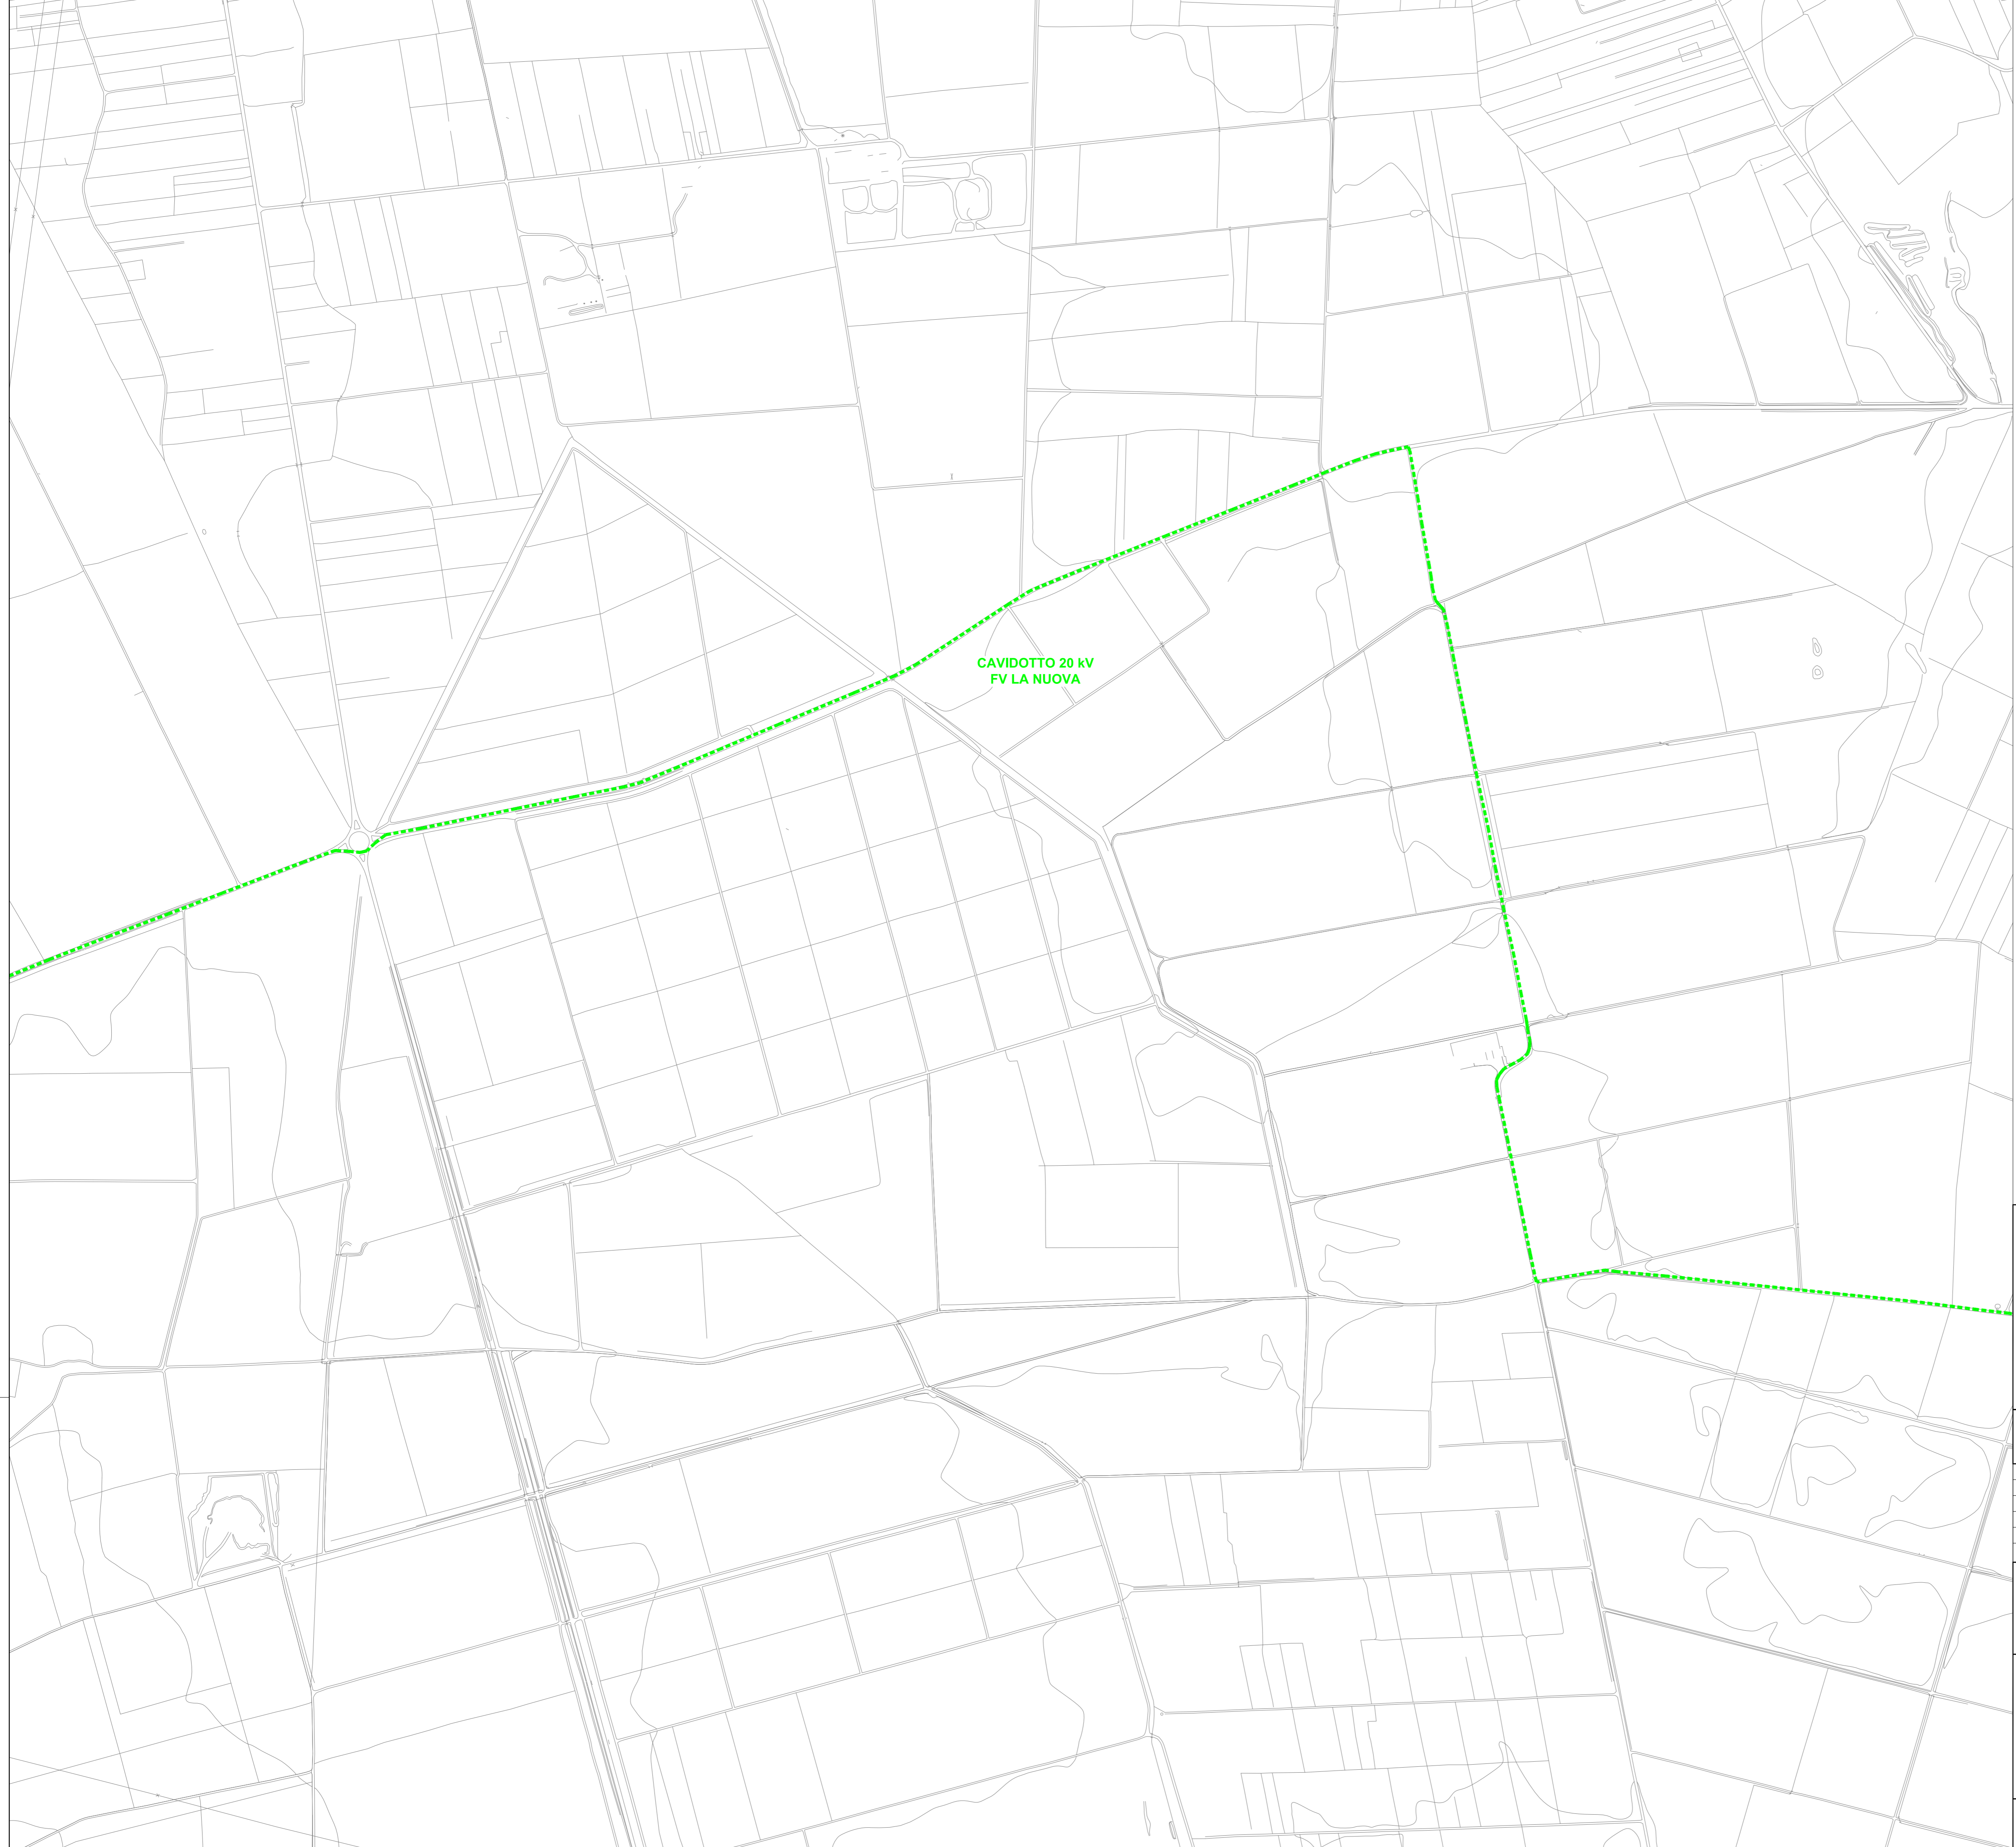

CAVIDOTTO 20 kV
FV LA NUOVA

LEGENDA

- - - LINEA IN CAVO 20kV CP 150/20 kV SALICE - FV LA NUOVA
- - - RACCORDI AEREI 150kV
- ASSE NUOVI SOSTEGNI LINEA 150kV
- - - LINEA AEREA 150kV TRATTA DA DEMOLIRE
- - - LINEA AEREA 380kV ESISTENTE
- - - LINEA AEREA 150kV ESISTENTE
- AREA STAZIONI ELETTRICHE
- STRADA ACCESSO CP SALICE 150/20kV E CABINA DI CONSEGNA MT
- AREA UTENTI ESISTENTI
- AREA IMPIANTO FV LA NUOVA




Luca Brulli

**IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE 20 kV
DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE LA NUOVA**
CON POTENZA RICHIESTA IN IMMISSIONE 3300 kW
UBICATO NEI COMUNI DI SALICE SALENTINO E VEGLIE (LE)

PROCEDURA AUTORIZZATIVA (Atto e/o Decreto Regionale o Provinciale) N° - DEL -

PROGETTO DEFINITIVO

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">A</td> <td style="width: 10%;">14.7.2022</td> <td style="width: 10%;">103</td> <td style="width: 10%;">013</td> <td style="width: 10%;">093</td> <td style="width: 50%;">Emissione per autorizzazione</td> </tr> <tr> <th>REVISIONE</th> <th>DATA</th> <th>ELABORATO</th> <th>VERIFICATO</th> <th>APPROVATO</th> <th>DESCRIZIONE</th> </tr> </table>	A	14.7.2022	103	013	093	Emissione per autorizzazione	REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE	
A	14.7.2022	103	013	093	Emissione per autorizzazione								
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE								
RICHIEDENTE FLYNIS PV 10 S.R.L. Via Statuto, 10 20121 - Milano <small>FIRMA PER BENESTARE</small>	IMPIANTO VEGLIE												
INGEGNERIA & COSTRUZIONI BRULLI Trasmissione <small>IL DIRETTORE E RESPONSABILE TECNICO</small> <i>Luca Brulli</i>	TITOLO CAVIDOTTO MT LA NUOVA INQUADRAMENTO CTR												
GESTORE RETE ELETTRICA <small>FIRMA PER BENESTARE</small>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">NOME FILE</td> <td style="width: 30%;">SCALA</td> <td style="width: 40%;">FORMATO</td> </tr> <tr> <td align="center">5 7 5 3 2 A</td> <td align="center">1 : 5.000</td> <td align="center">A1</td> </tr> </table>	NOME FILE	SCALA	FORMATO	5 7 5 3 2 A	1 : 5.000	A1						
NOME FILE	SCALA	FORMATO											
5 7 5 3 2 A	1 : 5.000	A1											

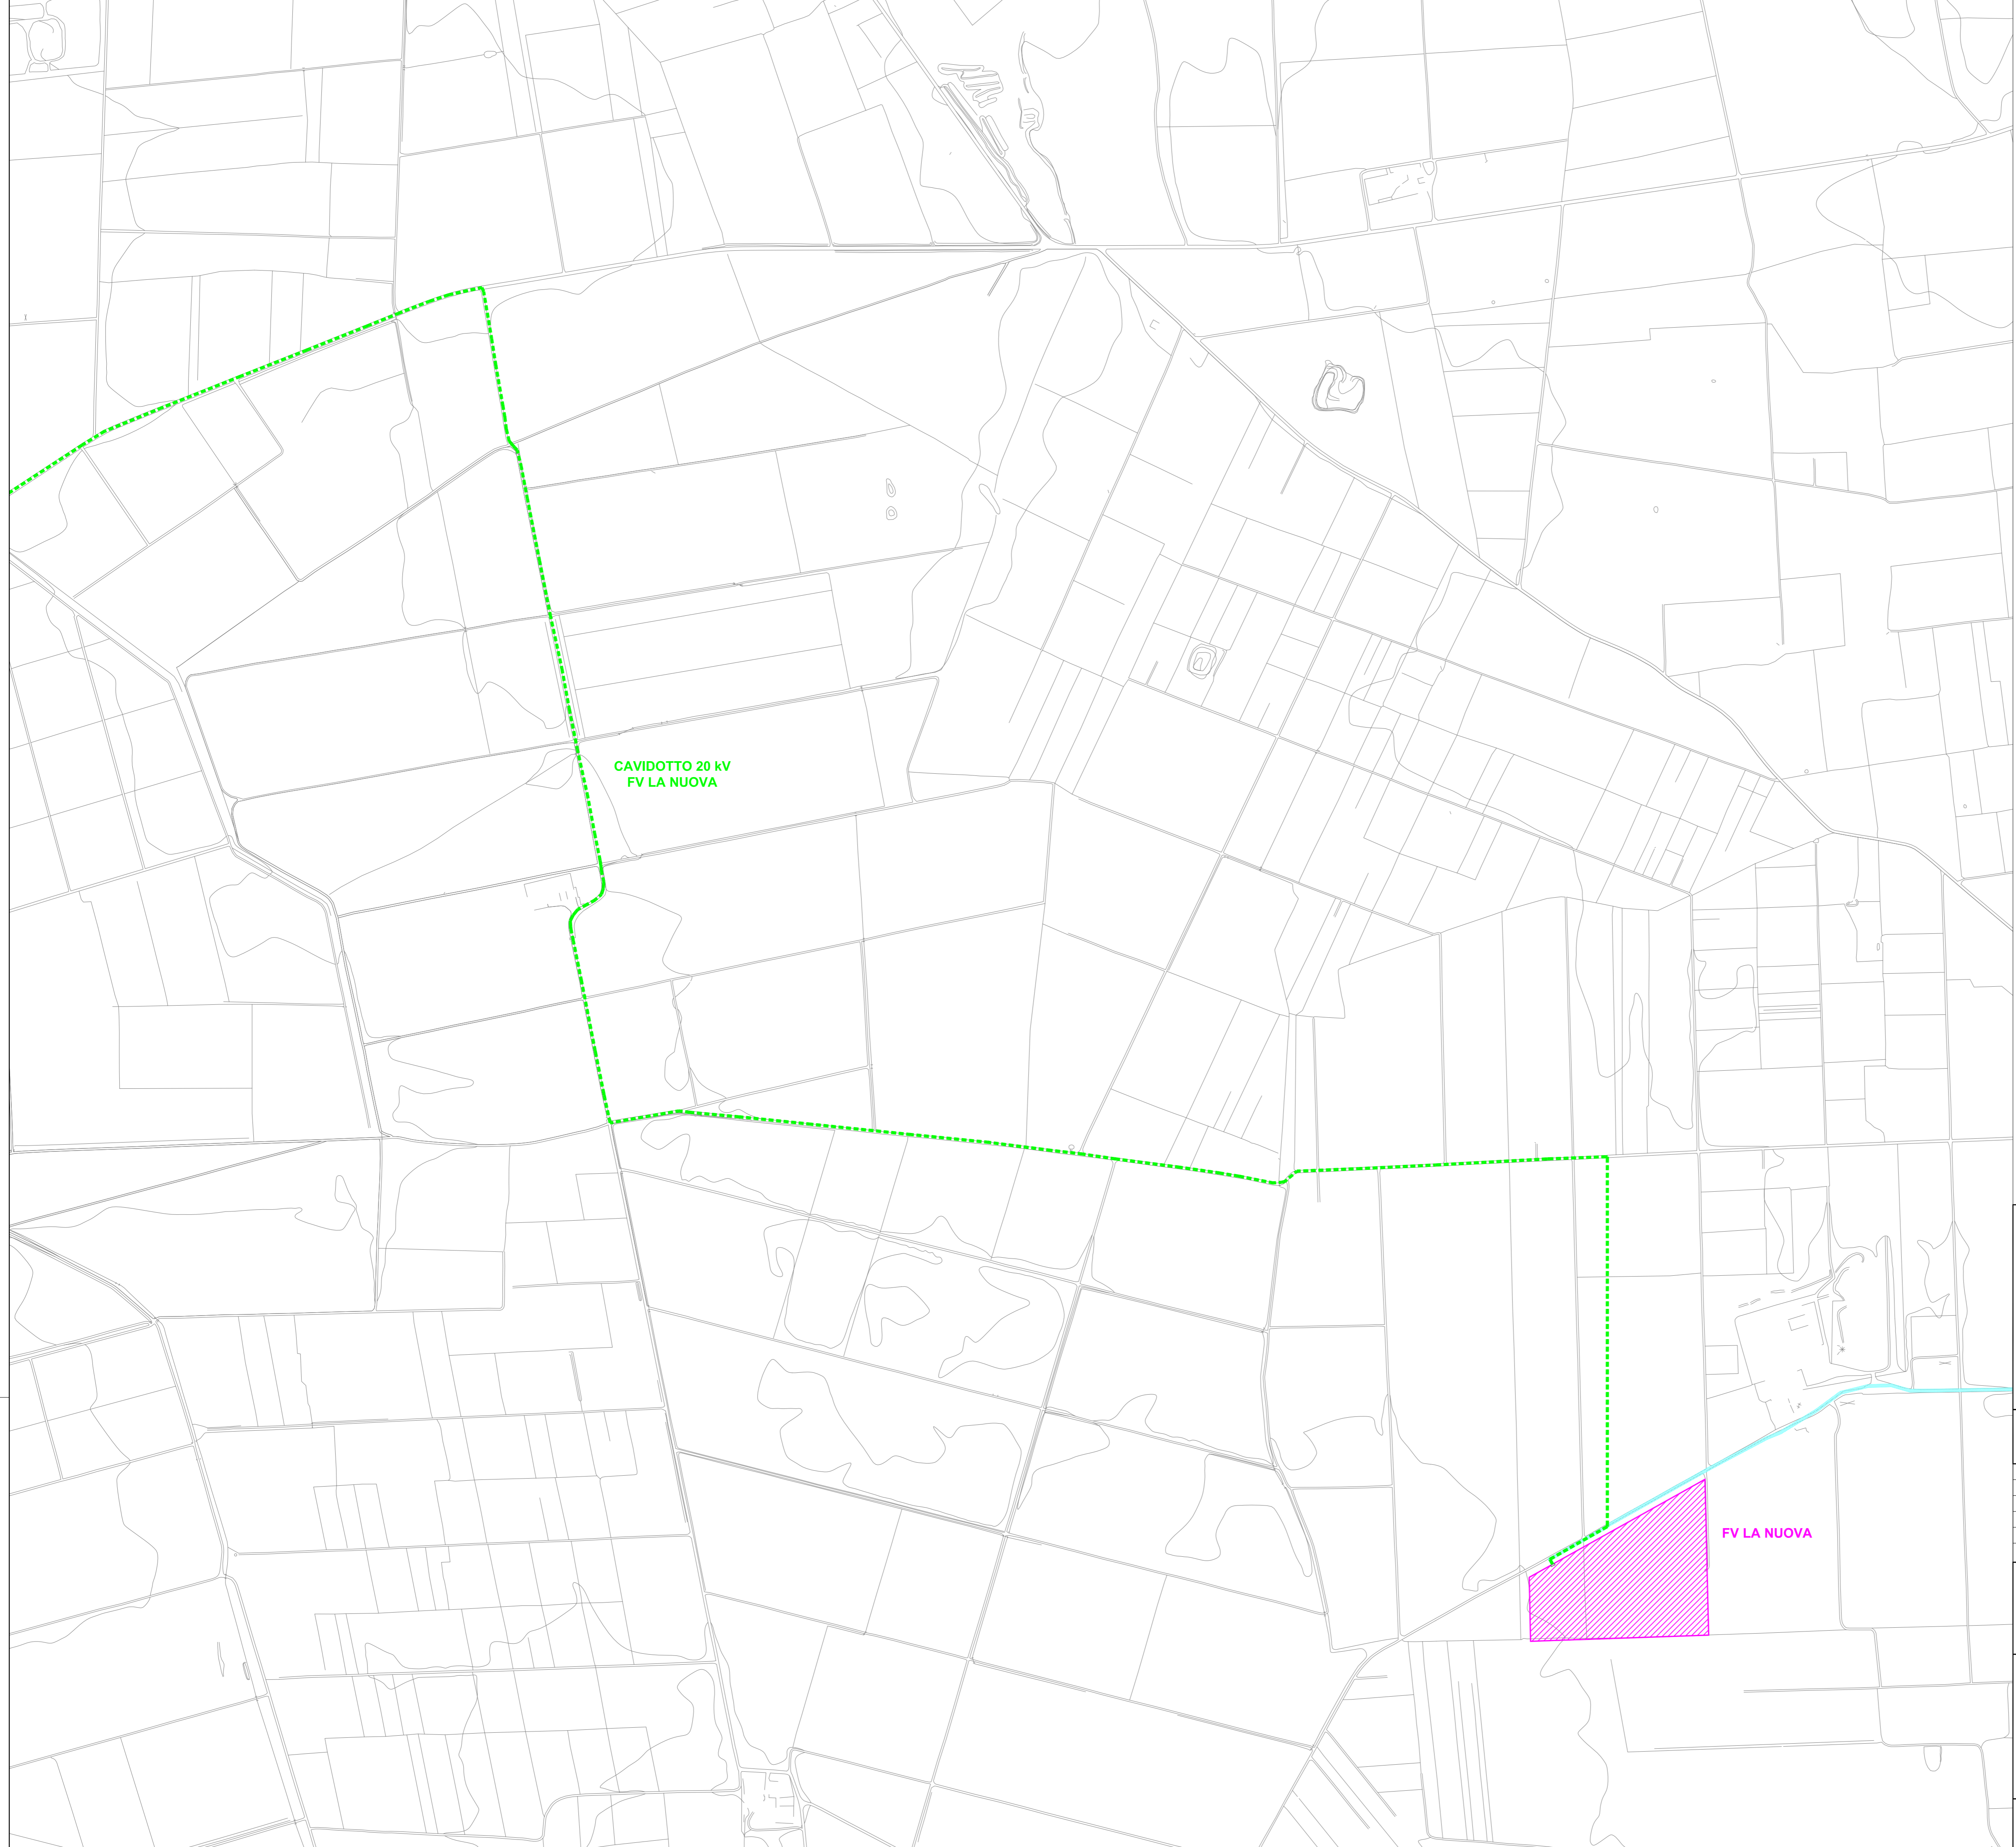

LEGENDA

- - - LINEA IN CAVO 20kV CP 150/20 kV SALICE - FV LA NUOVA
- - - RACCORDI AEREI 150kV
- ASSE NUOVI SOSTEGNI LINEA 150kV
- - - LINEA AEREA 150kV TRATTA DA DEMOLIRE
- - - LINEA AEREA 380kV ESISTENTE
- - - LINEA AEREA 150kV ESISTENTE
- AREA STAZIONI ELETTRICHE
- STRADA ACCESSO CP SALICE 150/20kV E CABINA DI CONSEGNA MT
- AREA UTENTI ESISTENTI
- AREA IMPIANTO FV LA NUOVA



Luca Bagnoli

**IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE 20 kV
DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE LA NUOVA**
CON POTENZA RICHIESTA IN IMMISSIONE 3300 kW
UBICATO NEI COMUNI DI SALICE SALENTINO E VEGLIE (LE)

PROCEDURA AUTORIZZATIVA (Atto e/o Decreto Regionale o Provinciale) N° - DEL -

PROGETTO DEFINITIVO

REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
A	14.7.2022	103	013	093	Emissione per autorizzazione

RICHIEDENTE FLYNIS PV 10 S.R.L. Via Statuto, 10 20121 - Milano	IMPianto VEGLIE
--	-------------------------------

INGEGNERIA & COSTRUZIONI BRULLI Trasmissione	TITOLO CAVIDOTTO MT LA NUOVA INQUADRAMENTO CTR
---	--

IL DIRETTORE E RESPONSABILE TECNICO <i>Bagnoli</i>	LIVELLO PROG. P D	CODICE RINTRACCIABILITA' 268453923	TIPO DOCUMENTO D 1	N° ELABORATO 5 3 2	FUOGLIO / DI 3 / 3
---	--------------------------	---	---------------------------	---------------------------	---------------------------

GESTORE RETE ELETTRICA FIRMA PER BENEFICIARE	HOME FILE 5 7 5 3 2 A	SCALA 1 : 5.000	FORMATO A1
---	---------------------------------	---------------------------	----------------------