




Tipico 1
Attraversamento stradale su impluvio esistente

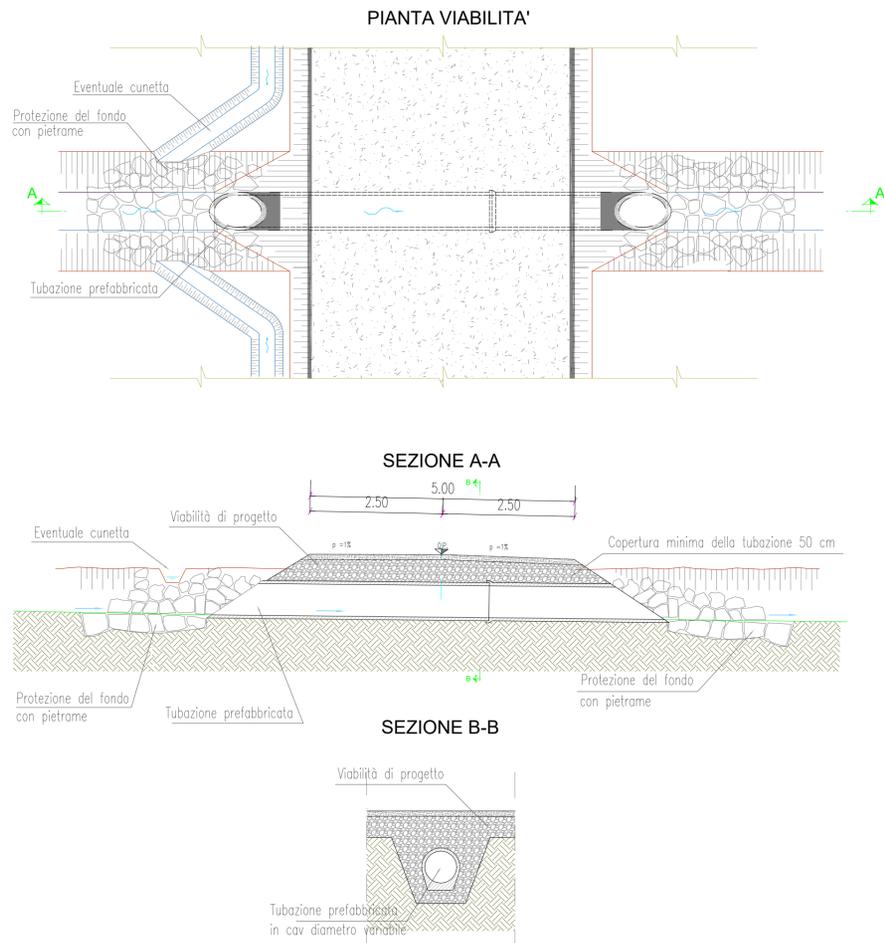


Tipico 2
Attraversamento cavidotto interrato sotto corso d'acqua attraverso Tecnica T.O.C. No Dig

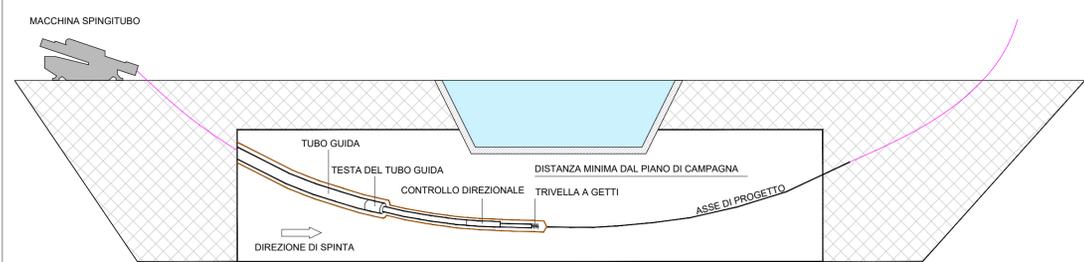

Tipico 3
Attraversamento cavidotto interrato su mensola agganciata su lato del ponte

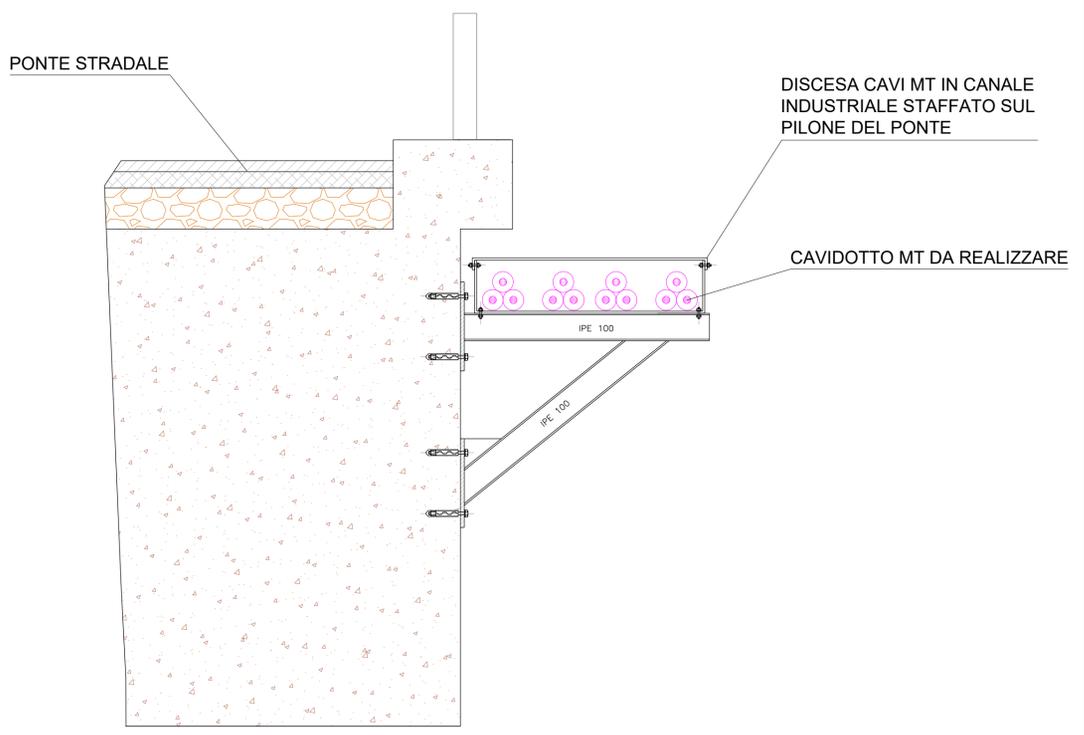

Tipico 4
Attraversamento servizi esistenti attraverso Tecnica T.O.C. No Dig

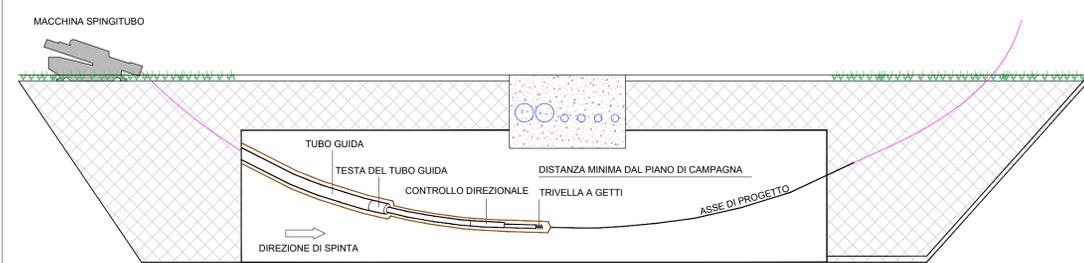

Regione: Sicilia
 Provincia: Siracusa
 Comune: Lentini
 Localita': Pezza Grande
Impianto Agrivoltaico F-CHORI
Progetto definitivo
 Titolo: **TAVOLA DELLE INTERFERENZE**

CODICE ELABORATO GRAFICO
IT / FTV / F-CHORI / PDF / C / PS / 134 - a

Visti / Timbri:

Note:

REVISIONI					
Data	Rev.	Descrizione revisioni	Elaborato:	Controllato:	Approvato:
23/01/2023	a	Prima emissione	Capital Engineering	Chorisia Solis	Coolbine

CHORISIA SOLIS SRL
 I - 95014 - Garre (CT) Via San Giuseppe, 3
 chorisia.solis@pec.it
 Su incarico di
Coolbine
 Grounded Clean Ventures
 Capital Engineering S.r.l.s.
 Via Trinacria, 52 - 90144 - Palermo
 info@capitaleengineering.it
 Coolbine S.r.l.s.
 Via Trinacria, 52 - 90144 - Palermo
 progettazione@coolbine.it