

Elettrodotto 380 kV in Doppia Terna
“Chiaramonte Gulfi – Ciminna”
ed opere connesse

“Verifica delle distanze ai fini antincendio”

Dettaglio dei punti critici

Provincia di Catania



00	20/12/2011	Prima emissione	D. Rizzo	De Marco SRI-PRI-NA	Paternò SRI-PRI-NA
Rev	Data	Descrizione revisione	Elaborato	Verificato	Approvato

	Allegato A Dettaglio dei punti critici Prov. Catania	Codifica RGR10002BGL00225_00	
		Rev.00 Data 20/12/2011	Pag. 2 di 4


INDICE

1.	INTERPRETAZIONE DELLE SCHEDE	3
2.	SCHUDE DEI PRINCIPALI PUNTI DI INTERESSE	4

1. INTERPRETAZIONE DELLE SCHEDE

Al fine di esplicitare le operazioni di verifica delle distanze di sicurezza previste dalla legge, nel presente allegato sono riportati i dettagli relativi ai principali punti di interesse analizzati.

Esempio di cartografia di dettaglio allegata alla scheda del punto di interesse:

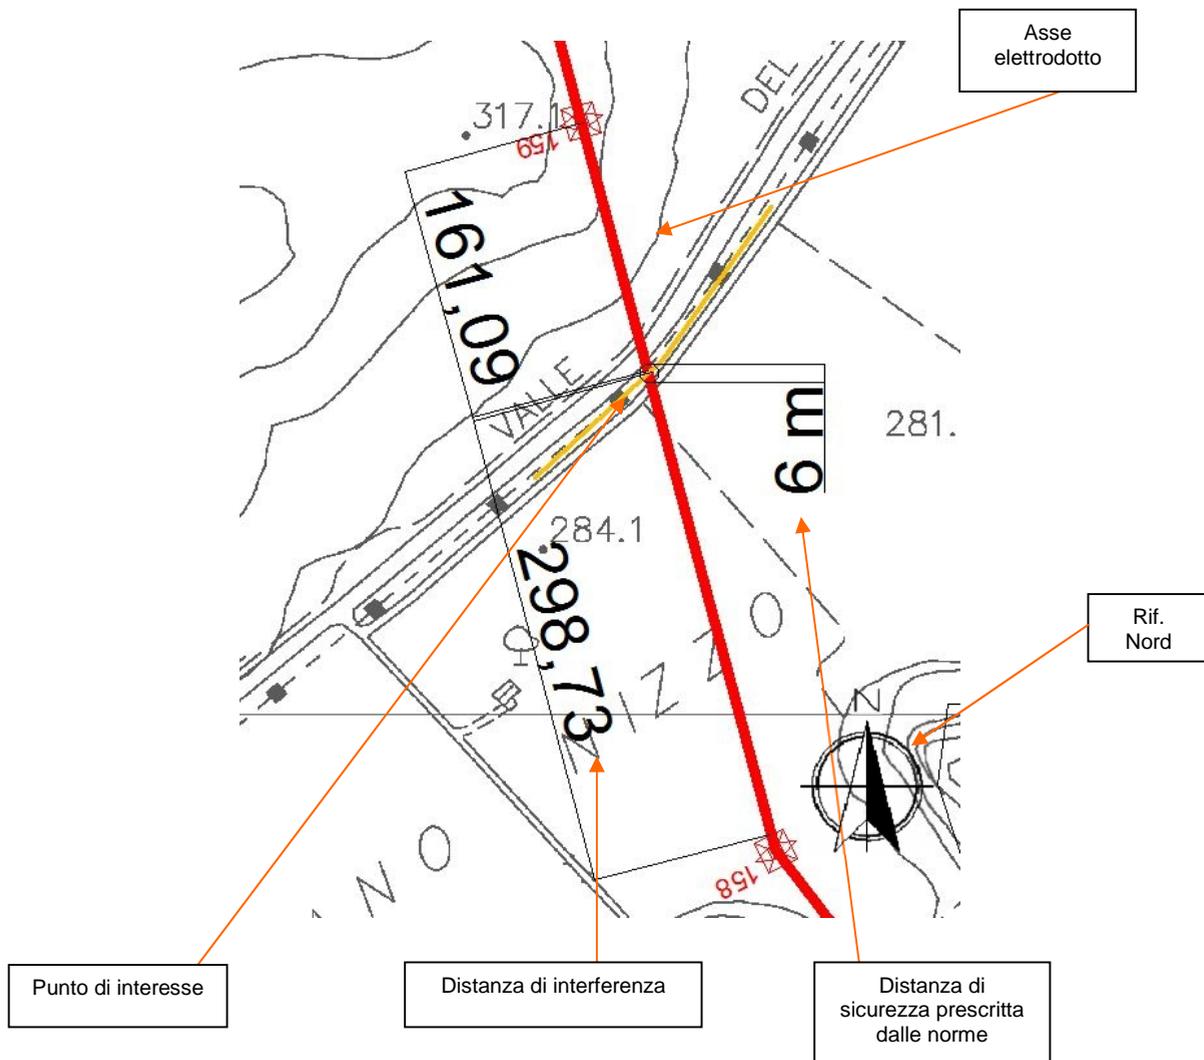

Le corografie mostrate in tali rappresentazioni possono essere approfondite con la consultazione delle corografie allegata alla presente relazione.

	Allegato A Dettaglio dei punti critici Prov. Catania	Codifica RGGR10002BGL00225_00	
		Rev.00 Data 20/12/2011	Pag. 4 di 4

2. SCHEDE DEI PRINCIPALI PUNTI DI INTERESSE

Nella tratta in provincia di Catania non sono presenti punti di interesse.