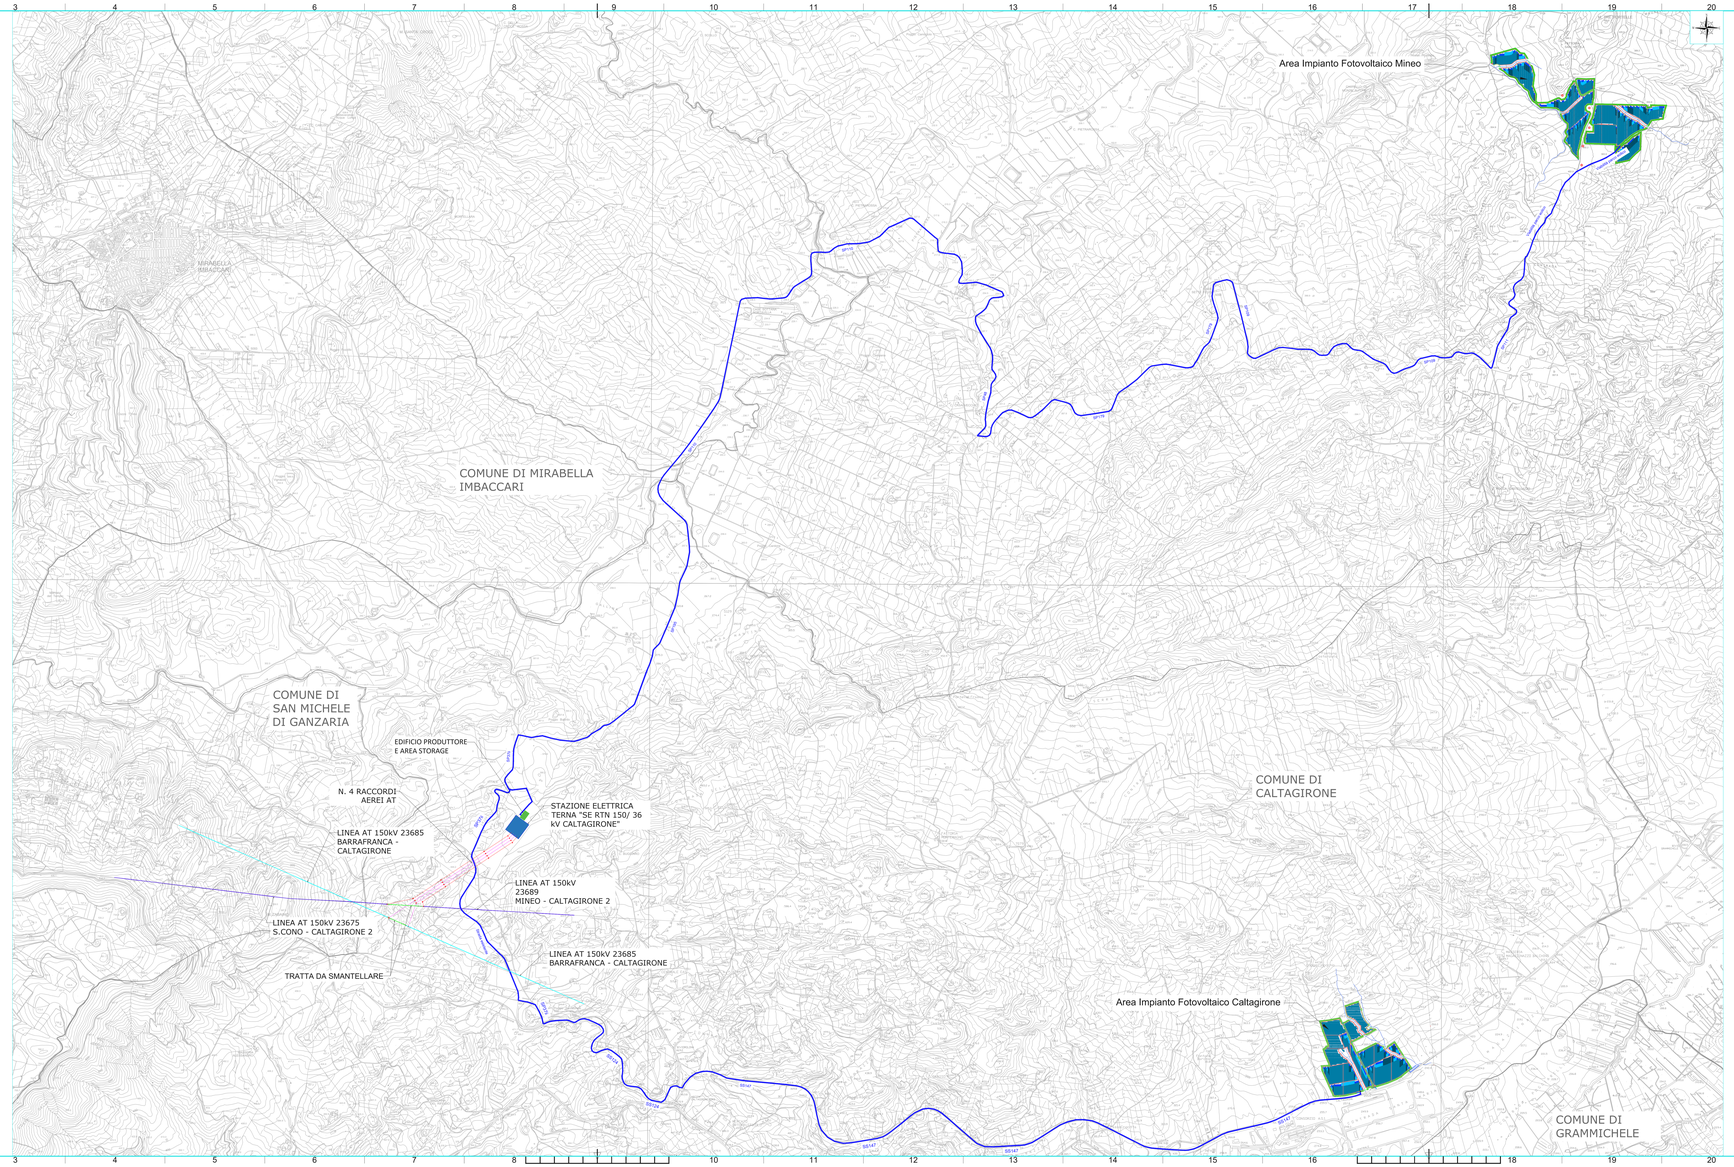

LEGENDA

- Confini comunali
- Elettrodotto 36 kV

N.B. Le aree campite sono state analizzate a partire dai servizi WMS, Web Map Service, messi a disposizione dal Geoportale della Regione Sicilia. Nell'area presa in esame non è presente vincolo PAI pericolosità idraulica.

REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	07/2022	PRIMA EMISSIONE	AC	GL	MG

REGIONE SICILIA
Provincia di Catania
COMUNI DI MINEO E CALTAGIRONE

PROGETTO:

IMPIANTO FOTOVOLTAICO "MINEO-CALTAGIRONE"

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA MASSIMA PARI A 66,9 MW (60 MW + 10 MW DI BESS IN DEMISSIONE) E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI ALTA TENSIONE RICADENTI IN AGRO DEI COMUNI DI MINEO E CALTAGIRONE

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE:

Busolar Mineo 1 s.r.l.
Busolar Mineo 1 S.r.l.
Via Lorenzo Ghiberti 1 Pescara
P.I. 02202200682
busolarmineo1@legalpec.it

PROGETTISTA:

Hydro Engineering s.r.l.
di Gentile & Partners Group
Via Brescia, 16
00198 Roma (RM)
Via Arno, 5 - 00198 Roma (RM)

OGGETTO DELL'ELABORATO:

(G) - Elaborati Grafici
4 - Studio di impatto ambientale
11 - Carta dei vincoli nell'area di intervento - PAI pericolosità idraulica

CODICE ELABORATO	SCALA	FOGLIO	FORMATO	CODICE COMMITTENTE
PD-G.4.11	1:15.000	1 di 1	A1x3	

ID ELABORATO (ID) : 6A4B5E6F9D2a01325f0 NOME FILE : G.4.11 - 6A4B5E6F9D2a01325f0 - PAI pericolosità idraulica1.dwg

IL DISEGNO PRIMA DI ESSERE ESEGUITO DEVE ESSERE VISTATO DALLA DIREZIONE LAVORI. IL DISEGNO NON DEVE ESSERE RIPRODOTTO O COPIATO

ISO A1x3