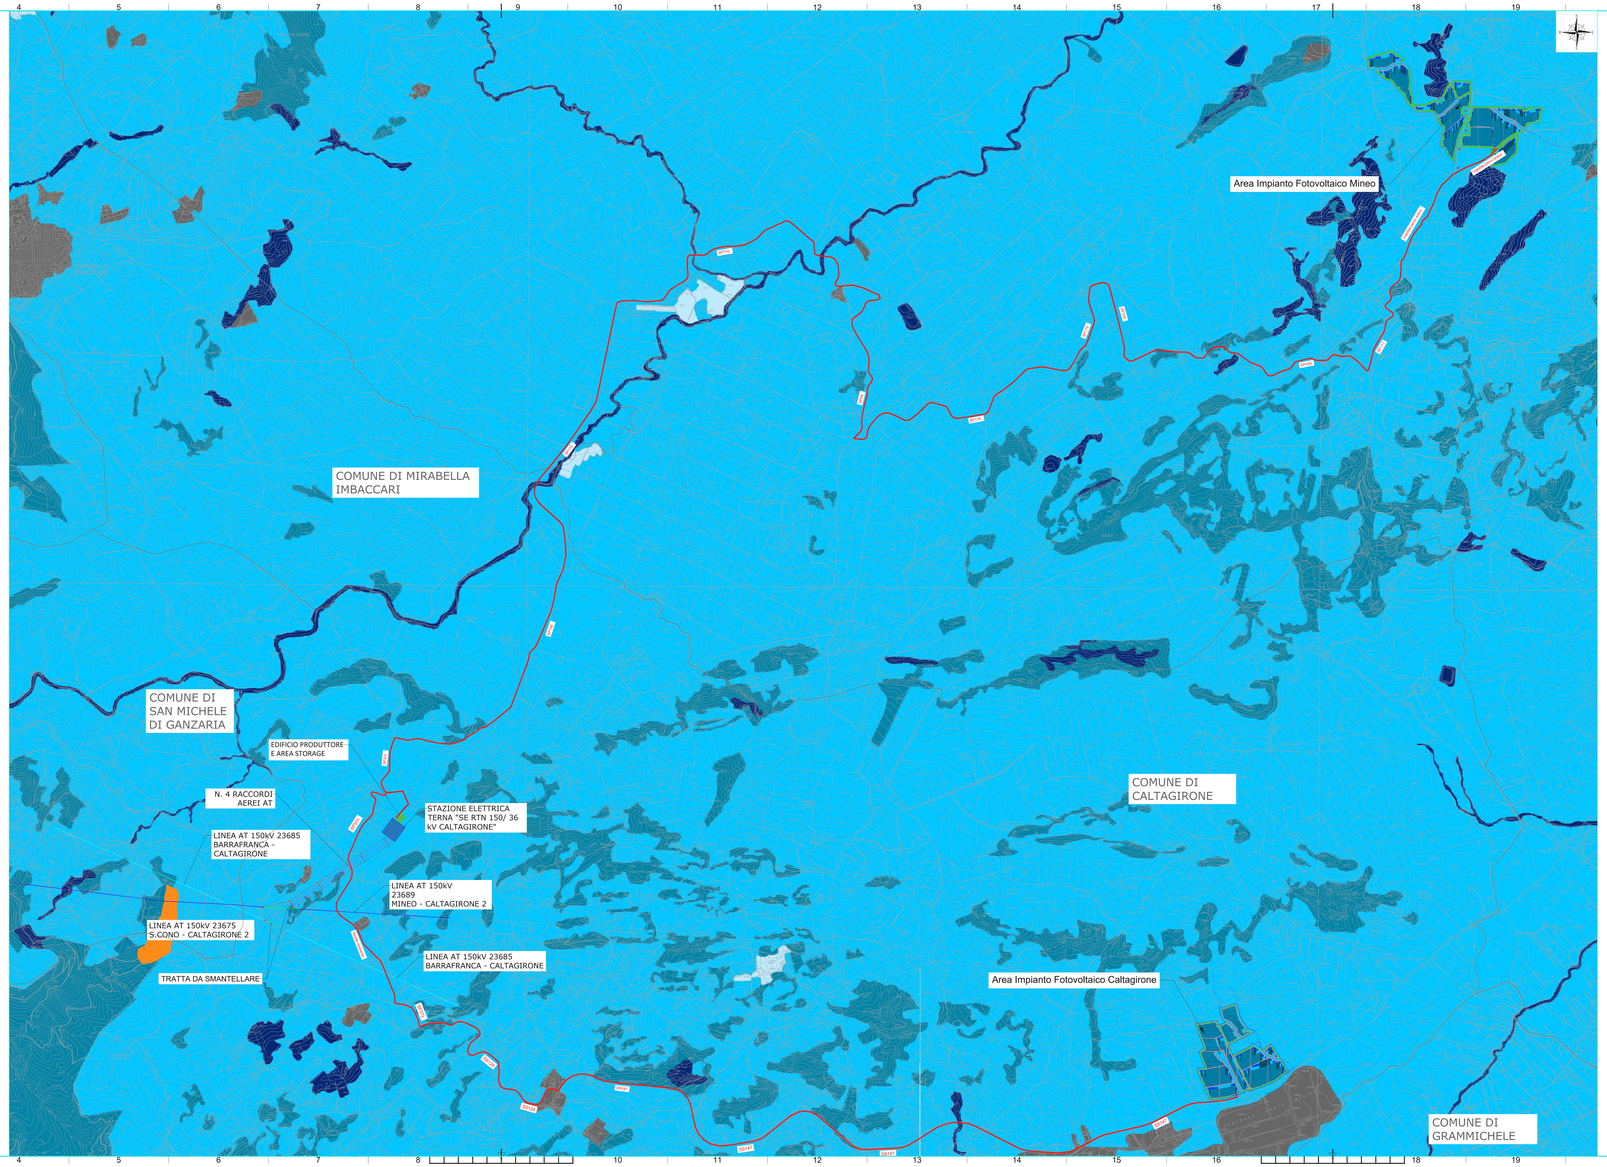

LEGENDA

- Confini comunali
- Città, centri abitati
- Sensibilità ecologica - Bassa
- Sensibilità ecologica - Media
- Sensibilità ecologica - Alta
- Sensibilità ecologica - Molto Alta
- Elettrodotto 36 kV

N.B. Le aree campite sono state perimetrate a partire dai servizi WMS, Web Map Service, messi a dipositione dal Geoportale della Regione Sicilia

REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	07/2022	PRIMA EMISSIONE	AC	SL	MG

REGIONE SICILIA
Provincia di Catania
COMUNI DI MINEO E CALTAGIRONE

PROGETTO:

IMPIANTO FOTOVOLTAICO "MINEO-CALTAGIRONE"

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA MASSIMA PARI A 66,5 MW (60 MW * 10 MW DI RESS IN IMMISSIONE) E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI ALTA TENSIONE RICADENTI IN AGRO DEI COMUNI DI MINEO E CALTAGIRONE

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE:

Blusolar Mineo 1 ©
BLUSOLAR MINEO 1 S.r.l.
Via Cavallogio, 125 - 65125 Pescara
P.I. 02052200688
blusolarmineo1@legal.it

PROGETTISTA:

Hydro Engineering s.r.l.
di Ing. Giuseppe Mirabile
via Alessandro Volta 1
95032 Ricadi (VV) Italy
Ing. Giuseppe Mirabile
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vibo Valentia
Ing. Giuseppe Mirabile
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vibo Valentia

OGGETTO DELL'ELABORATO:

(G) - Elaborati Grafici
4 - Studio di impatto ambientale
22 - Carta sensibilità ecologica

CODICE ELABORATO	SCALA	FOGLIO	FORMATO	CODICE COMMITTENTE
PD-G.4.22	1:10.000	1 di 1	A1x3	

ID ELABORATO (DB): MARE6A0PDCgr144R0 NOME FILE: G.4.22. MARE6A0PDCgr144R0 (carta sensibilità).dwg

Il presente elaborato è di esclusiva proprietà della Hydro Engineering s.r.l. e non può essere riprodotto o trasmesso a terzi senza autorizzazione scritta.

ISO A1x3