
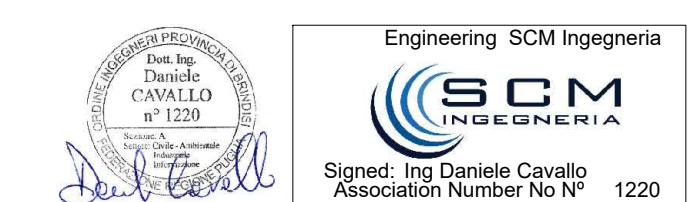


	Recinzione impianto Agrofotovoltaico
	Fascia arborea perimetrale impianto Agrofotovoltaico
	Aree impianto Agrofotovoltaico
	Cancello di accesso impianto Agrofotovoltaico
	Cavidotto MT 30kV
	Confini comunali
	Stazione RTN 380/150 kV
	Stazione Utente EDP 150/30kV
	Stallo condiviso 150kV
	Stazioni altri produttori
	Area storage EDP
	Area storage altro produttore
	Cavidotto AT 150kV

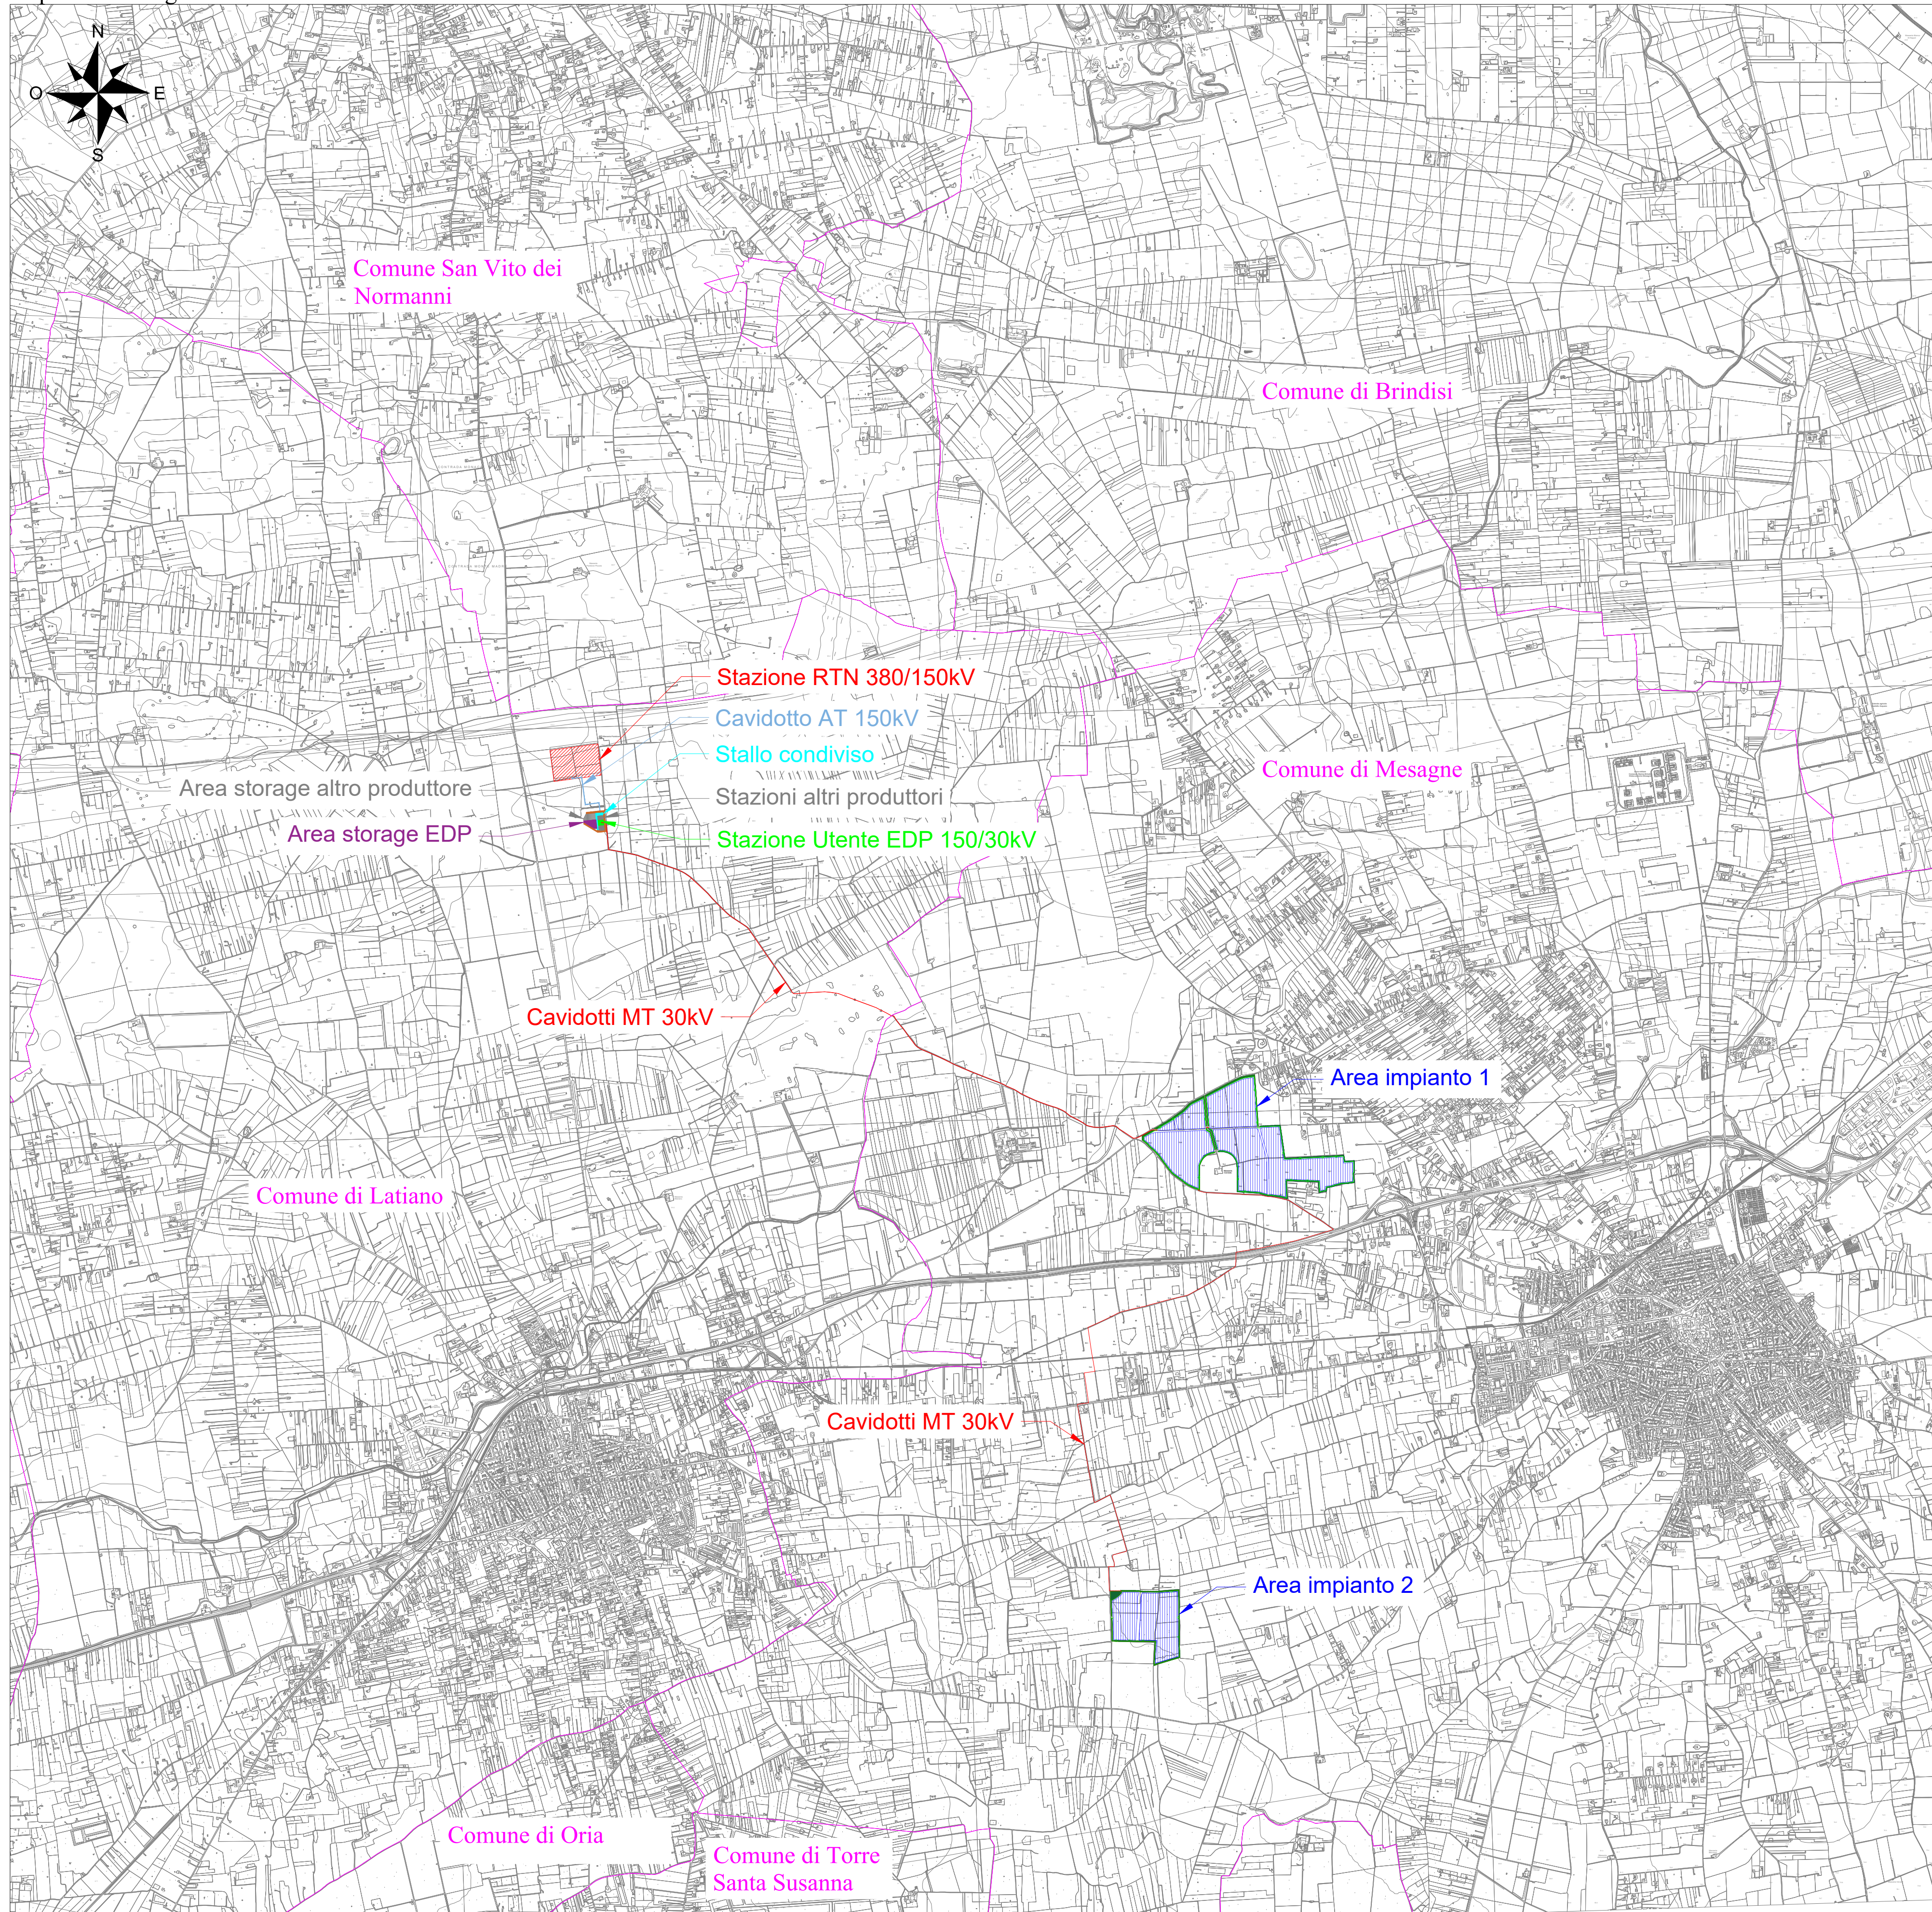

					DATE	SCALE 1:25000	edp renewables		SCM Ingegneria Srl	
					03/22	DRAWN	CAV	PROGETTO IMPIANTO AGROFOTVOLTAICO "Corciolo"		CAD Vers.: t Page Vers.: 0
					03/22	CHECKED	CAV	TAV.02a - INQUADRAMENTO GENERALE SU CTR		Name collection: Page: 01
					03/22	REVISED-EDPR	TIZ	Comuni di Mesagne (BR) e Latiano (BR)		Cont: tiz
					Format A1				CAD N°: Tav02a-inquadrament	

EDIC.	DATE	DRAWN	CHECKED	REVISED-EDPR	MODIFICATION	10	11	12	13	14	15	16
-------	------	-------	---------	--------------	--------------	----	----	----	----	----	----	----