


LEGENDA

	Cavidotti MT 30kV
	Cavidotto AT 150 kV
	Cavi DC
	Stazione RTN 380/150 kV
	Stazione Utente EDP 150/30kV
	Stallo condiviso
	Stazioni altri produttori
	Area storage EDP
	Area storage altro produttore
	Strada di accesso di nuova realizzazione

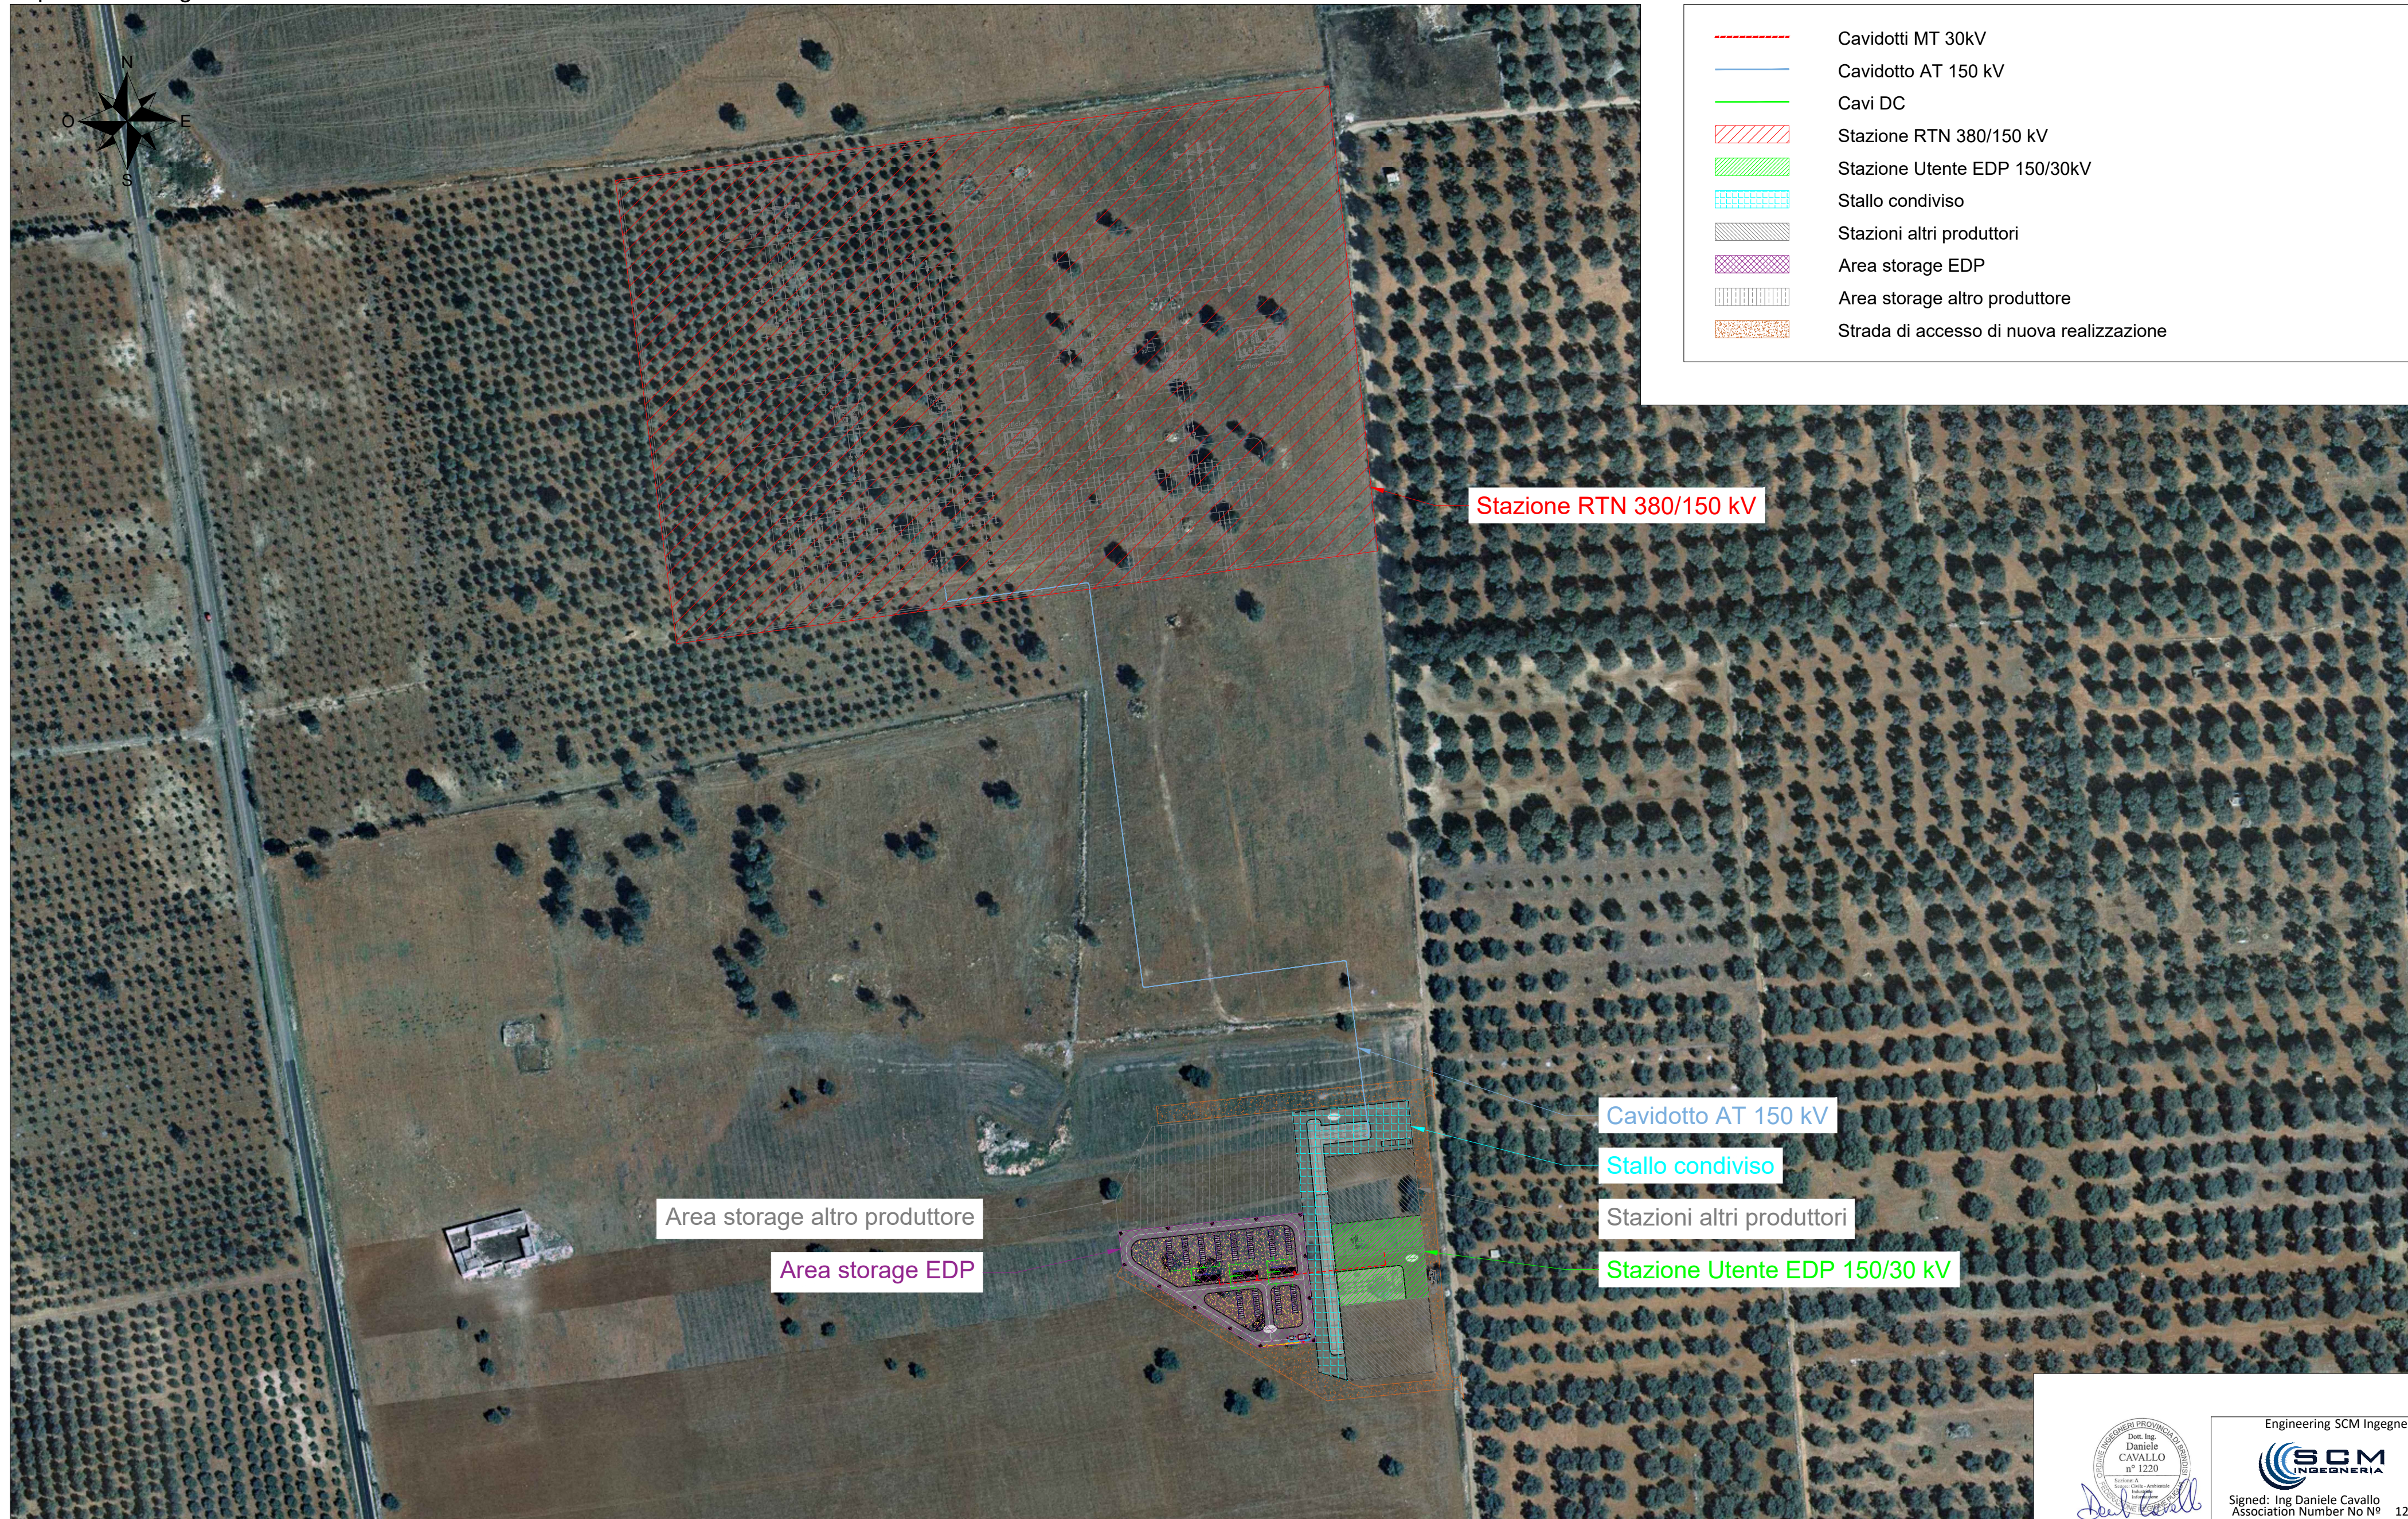

EDIC.	DATE	DRAWN	CHECKED	REVISED-EDPR	MODIFICATION
	10/03/2022	DC	DC	ST	PRIMA EMISSIONE PER AU

DATE	SCALE	1/2000
03/22	DRAWN	DC
03/22	CHECKED	DC
03/22	REVISED-EDPR	ST

**edp renewables**

PROGETTO IMPIANTO AGROFOTOVOLTAICO "Corciolo" - Impianto di Storage

TAV.02 - INQUADRAMENTO GENERALE SU ORTOFOTO  
Comuni di Mesagne (BR) e Latiano (BR)

SCM Ingegneria srl	
CAD Vers.: e	Page Vers.: A
Name Collection	Page: 01
Collection	Cont: -
CAD N°: Tav.02 - Inquadrame	